
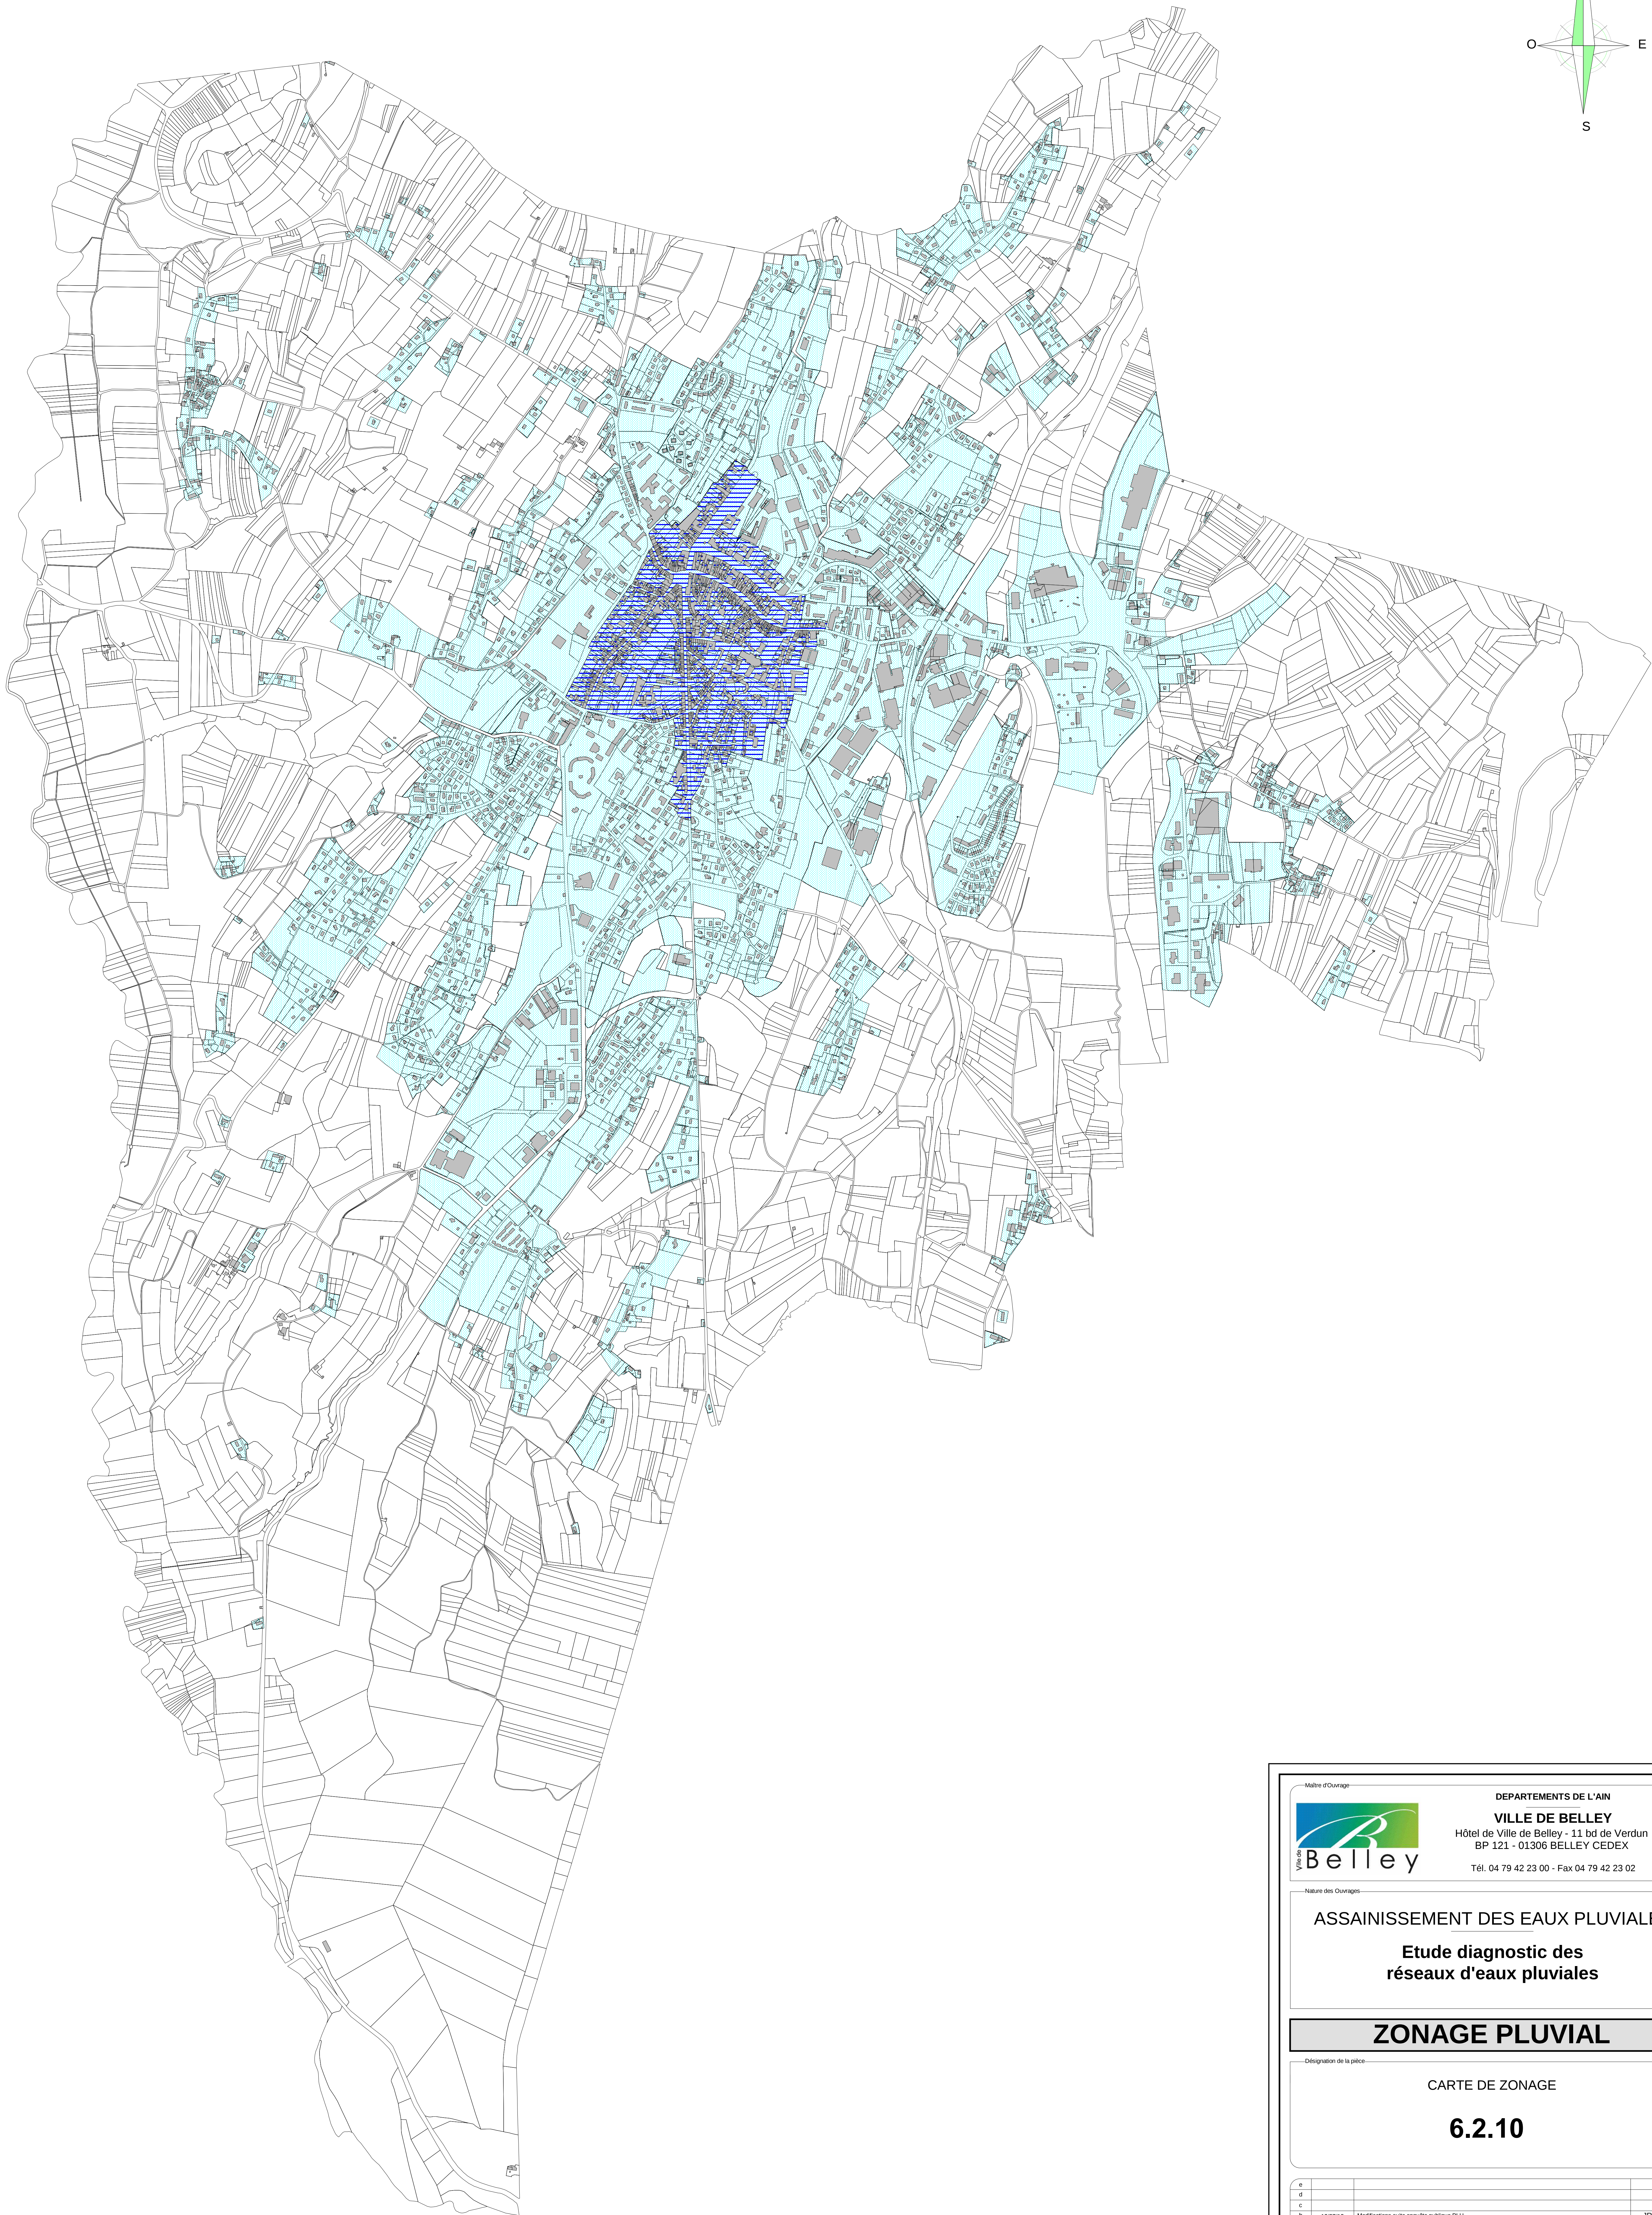


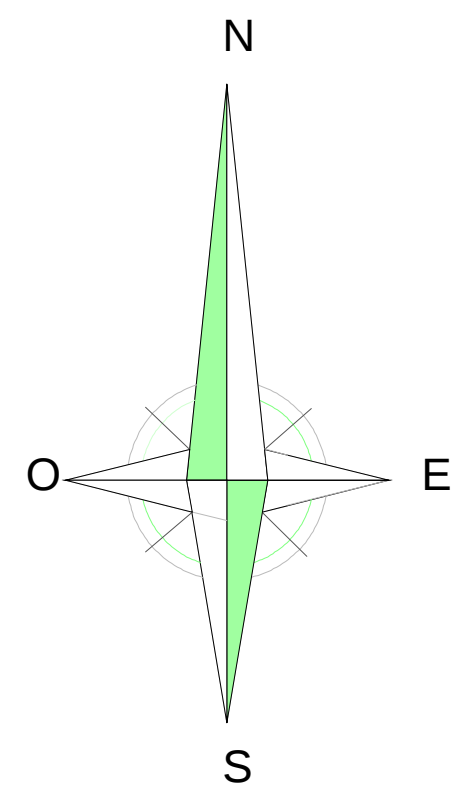

- Légende**
- Prescriptions spécifiques dans le cadre de réhabilitations ou d'extensions.
 - Infiltration à privilégier sous réserve d'une étude géotechnique spécifique et favorable.
 - A défaut : collecte et stockage obligatoire avec rejet vers une infrastructure ou un exutoire existant avec un débit de fuite de 15 l/s/ha.
- Prétraitement des eaux pluviales préconisé avant rejet au milieu naturel en cas d'eaux pluviales polluées.

Maire d'Ouvrage:

 **DEPARTEMENTS DE L'AIN**
VILLE DE BELLEY
Hôtel de Ville de Belley - 11 bd de Verdun
BP 121 - 01306 BELLEY CEDEX
Tél. 04 79 42 23 00 - Fax 04 79 42 23 02

Nature des Ouvrages:

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Etude diagnostic des réseaux d'eaux pluviales

ZONAGE PLUVIAL

Désignation de la pièce:

CARTE DE ZONAGE

6.2.10

e			
d			
c			
b	13/07/13	Modifications suite enquête publique PLU	JRO-YRO
a	05/12/11	Version initiale	JRO-APA
Indice	Date	Mise à jour	Charge d'affaires

Echelle: 1/7500

Désignation de la pièce: C01-034EU111

Maire d'Ouvrage:

 **PROFILS ETUDES DEVELOPPEMENT**
17 rue des Diablos Bleus ZI - Rue du Morand
73000 CHAMBERY 39420 DOMÈNE
Tél: 04 79 25 59 50 Tél: 04 79 25 59 50
Fax: 04 79 25 59 50 Fax: 04 79 25 59 50
Email: pdd@profils-etudes.fr http://www.profiles-etudes.fr

 **Coopérative A.T.EAU**