

Commune de CAMPAGNE

PLAN LOCAL D'URBANISME

APPROBATION

Vu pour être annexé à la
délibération en date du :

02 MARS 2020



DÉFENSE INCENDIE

DEFENSE INCENDIE

La circulaire de 1951 n'est plus en vigueur depuis le 15 décembre 2015, date d'entrée en application du « Référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ». En application d'un décret du 27 février 2015 paru au Journal Officiel le 01 mars 2015, le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie du SDIS 60 a ainsi été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, il est entré en application à compter du 16 février 2017.

Le document ci-contre synthétise les modalités d'évaluation des besoins en eau :

- Risque Courant Faible - habitation isolée : Risque couvert par un volume d'eau de 30 m³ utilisable en 1 heure à moins de 400 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Ordinaire – lotissements, hameaux ou habitats regroupés : Risque couvert par un volume d'eau de 120 m³ utilisable en 2 heures à moins de 200 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Important – Centre-ville ancien, regroupement de bâtiments à fort potentiel calorifique : Risque couvert par un volume d'eau de 240 m³ utilisable en 2 heures et situé à moins de 100 mètres 150 mètres en fonction du risque à défendre ;
- Risque Particulier : nécessite une étude particulière et individualisée.

Source : RDDECI du SDIS 60, « Mémento DECI à l'usage des Maires »

En absence d'un représentant du SDIS, le niveau du risque (« faible » ou « ordinaire ») n'a pas pu être défini ; toutefois, une première analyse peut être effectuée à partir des derniers relevés des poteaux incendies fournis par la société SUEZ (exploitant du réseau d'adduction en eau destinée à la consommation humaine).

L'ensemble des hydrants (au nombre total de 4) délivrent un débit supérieur à 60 m³/h et se répartissent régulièrement le long de l'axe « rue du Chemin Blanc – rue de la Montagne » ; la défense incendie semble donc satisfaisante sur l'ensemble du village.

Le rapport du SDIS fournit dans le [PAC](#) signale que l'accès du poteau incendie à proximité de l'écluse est gêné par un banc public.

D'autre part, plusieurs potentiels points d'aspiration (actuellement non signalés, non équipés d'une plateforme) pourraient être aménagés le long du canal du Nord.




Conformités (*)

4




Conforme

Vue d'ensemble

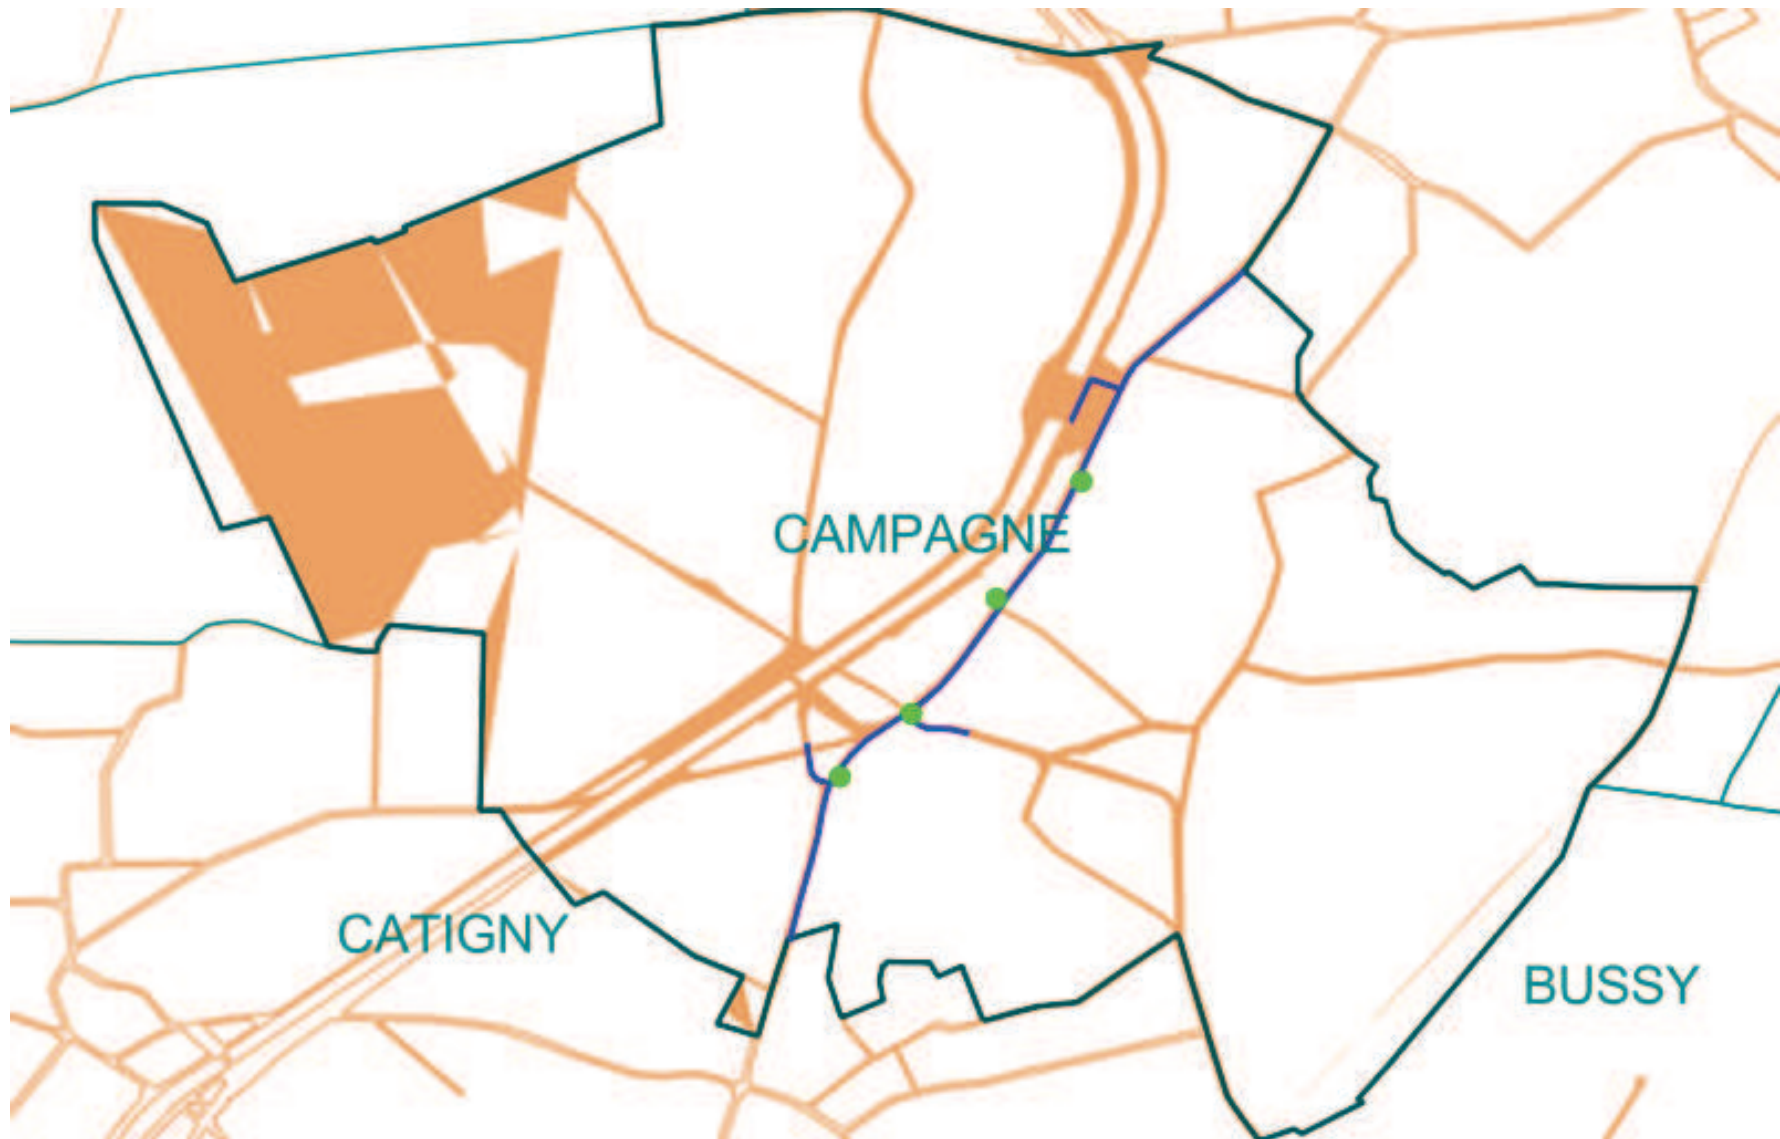

CAMPAGNE (60121) PRISE INCENDIE N° : 1

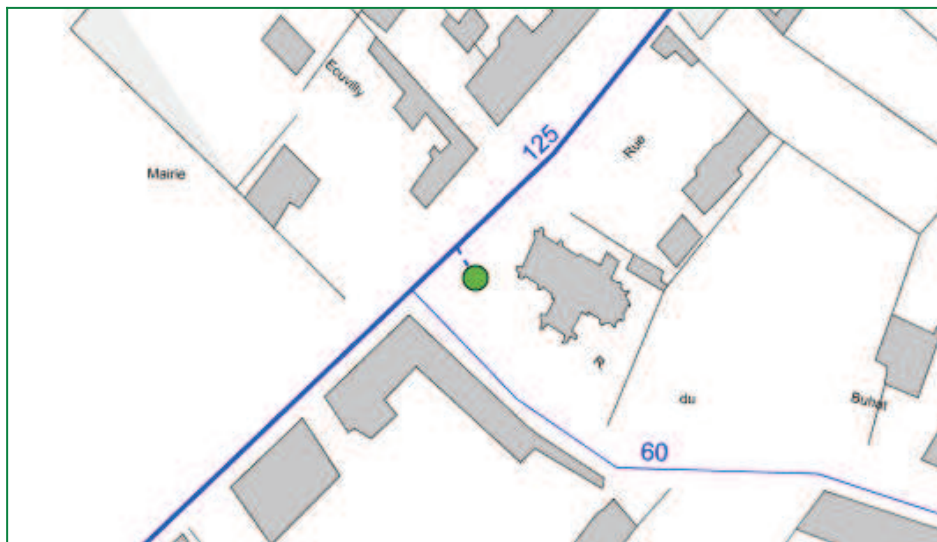

Type	Poteau incendie
Adresse	15 RUE DU CHEMIN BLANC
Date de pose	17/03/2010
Diametre	100
Marque	Bayard - Saphir
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	19/01/2018
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
19/01/2018	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
19/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
25/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
21/05/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
19/01/2018	13:28:00	6.5	1		82	71
19/05/2016	16:02:00	7	1		81	70
26/02/2015	14:03:00	7	1		73	63
25/02/2014	18:28:00	7.2	1		73	63
21/05/2013	17:01:00	6.8	1		77	63

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
24/06/2010	Peinture complète et entretien	

CAMPAGNE (60121) PRISE INCENDIE N° : 2



Type	Poteau incendie
Adresse	327 RUE DU CHEMIN BLANC
Date de pose	01/01/1963
Diametre	100
Marque	PAM/RATIONNEL
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	19/01/2018
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
19/01/2018	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
19/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Fuite au carré de manoeuvre
26/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
25/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
21/05/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Dur à la manoeuvre

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
19/01/2018	13:50:00	7	1		88	79
19/05/2016	16:06:00	7	1		86	74
26/02/2015	14:05:00	7	1		72	63
25/02/2014	18:25:00	7.2	1		74	65
21/05/2013	17:02:00	7	1		76	66

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
19/05/2016	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	Effectué le 10/01/2017
19/05/2016	AUTRE	Remplacement des joints du presse étoupe le 10/01/2017
21/05/2013	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	le 29/10/2013
24/06/2010	Peinture complète et entretien	



Type	Poteau incendie
Adresse	110 RUE DU CHEMIN BLANC
Date de pose	01/01/1963
Diametre	100
Marque	PAM/RATIONNEL
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	19/01/2018
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites


Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
19/01/2018	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
19/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Dur à la manoeuvre
26/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Dur à la manoeuvre
25/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
21/05/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Dur à la manoeuvre

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
19/01/2018	13:38:00	7	1		95	84
19/05/2016	16:10:00	7	1		94	83
26/02/2015	14:06:00	7	1		76	65
25/02/2014	18:27:00	7	1		76	64
21/05/2013	17:03:00	7	1		78	64

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
19/05/2016	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	Effectué le 10/01/2017
19/05/2016	AUTRE	Remplacement des joints de presse étoupe le 10/01/2017
26/02/2015	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	fait le 07/04/2015
21/05/2013	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	le 04/11/2013
24/06/2010	Peinture complète et entretien	

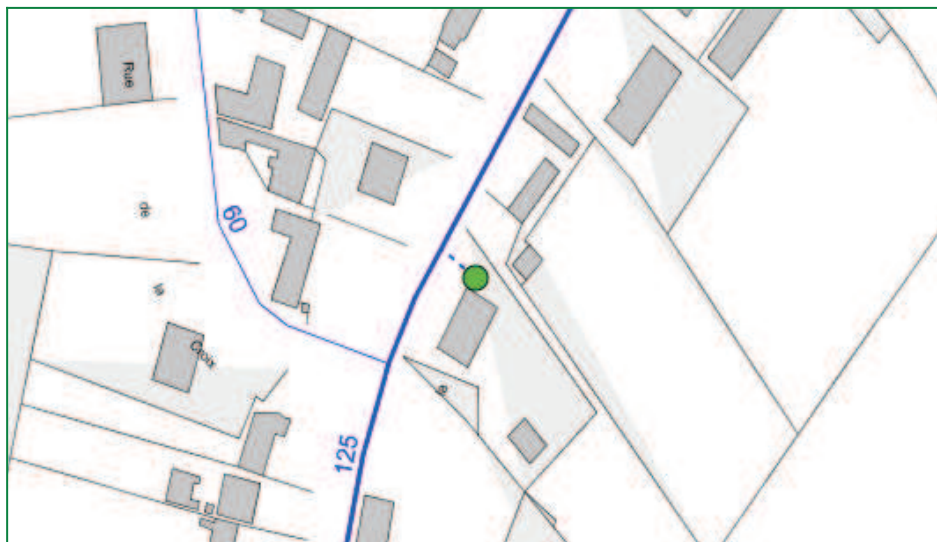

Type	Poteau incendie
Adresse	123 RUE DE LA MONTAGNE
Date de pose	01/01/1963
Diametre	100
Marque	PAM/RATIONNEL
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	19/01/2018
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
19/01/2018	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
17/02/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Dur à la manoeuvre
26/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Dur à la manoeuvre
25/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
21/05/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Dur à la manoeuvre

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
19/01/2018	13:20:00	6.2	1		84	68
17/02/2016	16:16:00	7	1		82	66
26/02/2015	14:07:00	6.8	1		75	63
25/02/2014	18:22:00	7	1		77	64
21/05/2013	17:04:00	6.4	1		76	61

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
17/02/2016	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	Effectué le 10/01/2017
17/02/2016	AUTRE	Remplacement des joints du presses étoupe le 10/01/2017
26/02/2015	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	
21/05/2013	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	le 05/11/2013
24/06/2010	Peinture complète et entretien	

No	Type	Date de pose	Marque	Diamètre	Présence bouchon	Pression statique en bars	Pression résiduelle à 60 m3/h	Conformité (*)	Date dernière opération	Débit à 1 bar	Adresse	Commentaire
1	Poteau Incendie	17/03/2010	BAYARD/ SAPHIR	100	Oui	6.5	1	Conforme	19/01/2018	71	15 RUE DU CHEMIN BLANC	
2	Poteau Incendie	01/01/1963	PAM/ RATIONNE	100	Oui	7	1	Conforme	19/01/2018	79	327 RUE DU CHEMIN BLANC	
3	Poteau Incendie	01/01/1963	PAM/ RATIONNE	100	Oui	7	1	Conforme	19/01/2018	84	110 RUE DU CHEMIN BLANC	
4	Poteau Incendie	01/01/1963	PAM/ RATIONNE	100	Oui	6.2	1	Conforme	19/01/2018	68	123 RUE DE LA MONTAGNE	