

Assainissement collectif :

-  Zone d'Assainissement Collectif
 Zone d'Assainissement Collectif future
 Court terme
 Zone d'Assainissement Collectif future
 Moyen terme
 Réseau d'eaux usées séparatif
 Réseau unitaire
 Réseau d'eaux usées séparatif en projet
 Contour du PLUi (Zones U et AU)
 Zone humide (Inventaire départemental)
 Zone humide terrain
 Réseau hydrographique

 Périimètre de Protection de Captage
 Éloigné
 Immédiat
 Rapproché

Assainissement non collectif :

- Zone d'Assainissement Non Collectif
 Réseau EP
 Fossé
 Cunette


Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du **13 septembre 2022** approuvant l'élaboration du PII.H.

Le Président
Fabien TROMBET


Date : Août 2022

Echelle : 1/6 000
Fichier : CCHC_ELL_Oas

Dessin : M.GAILLARD / J.LEROUX

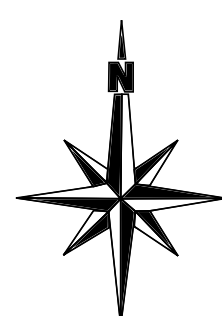

0 250 500 m

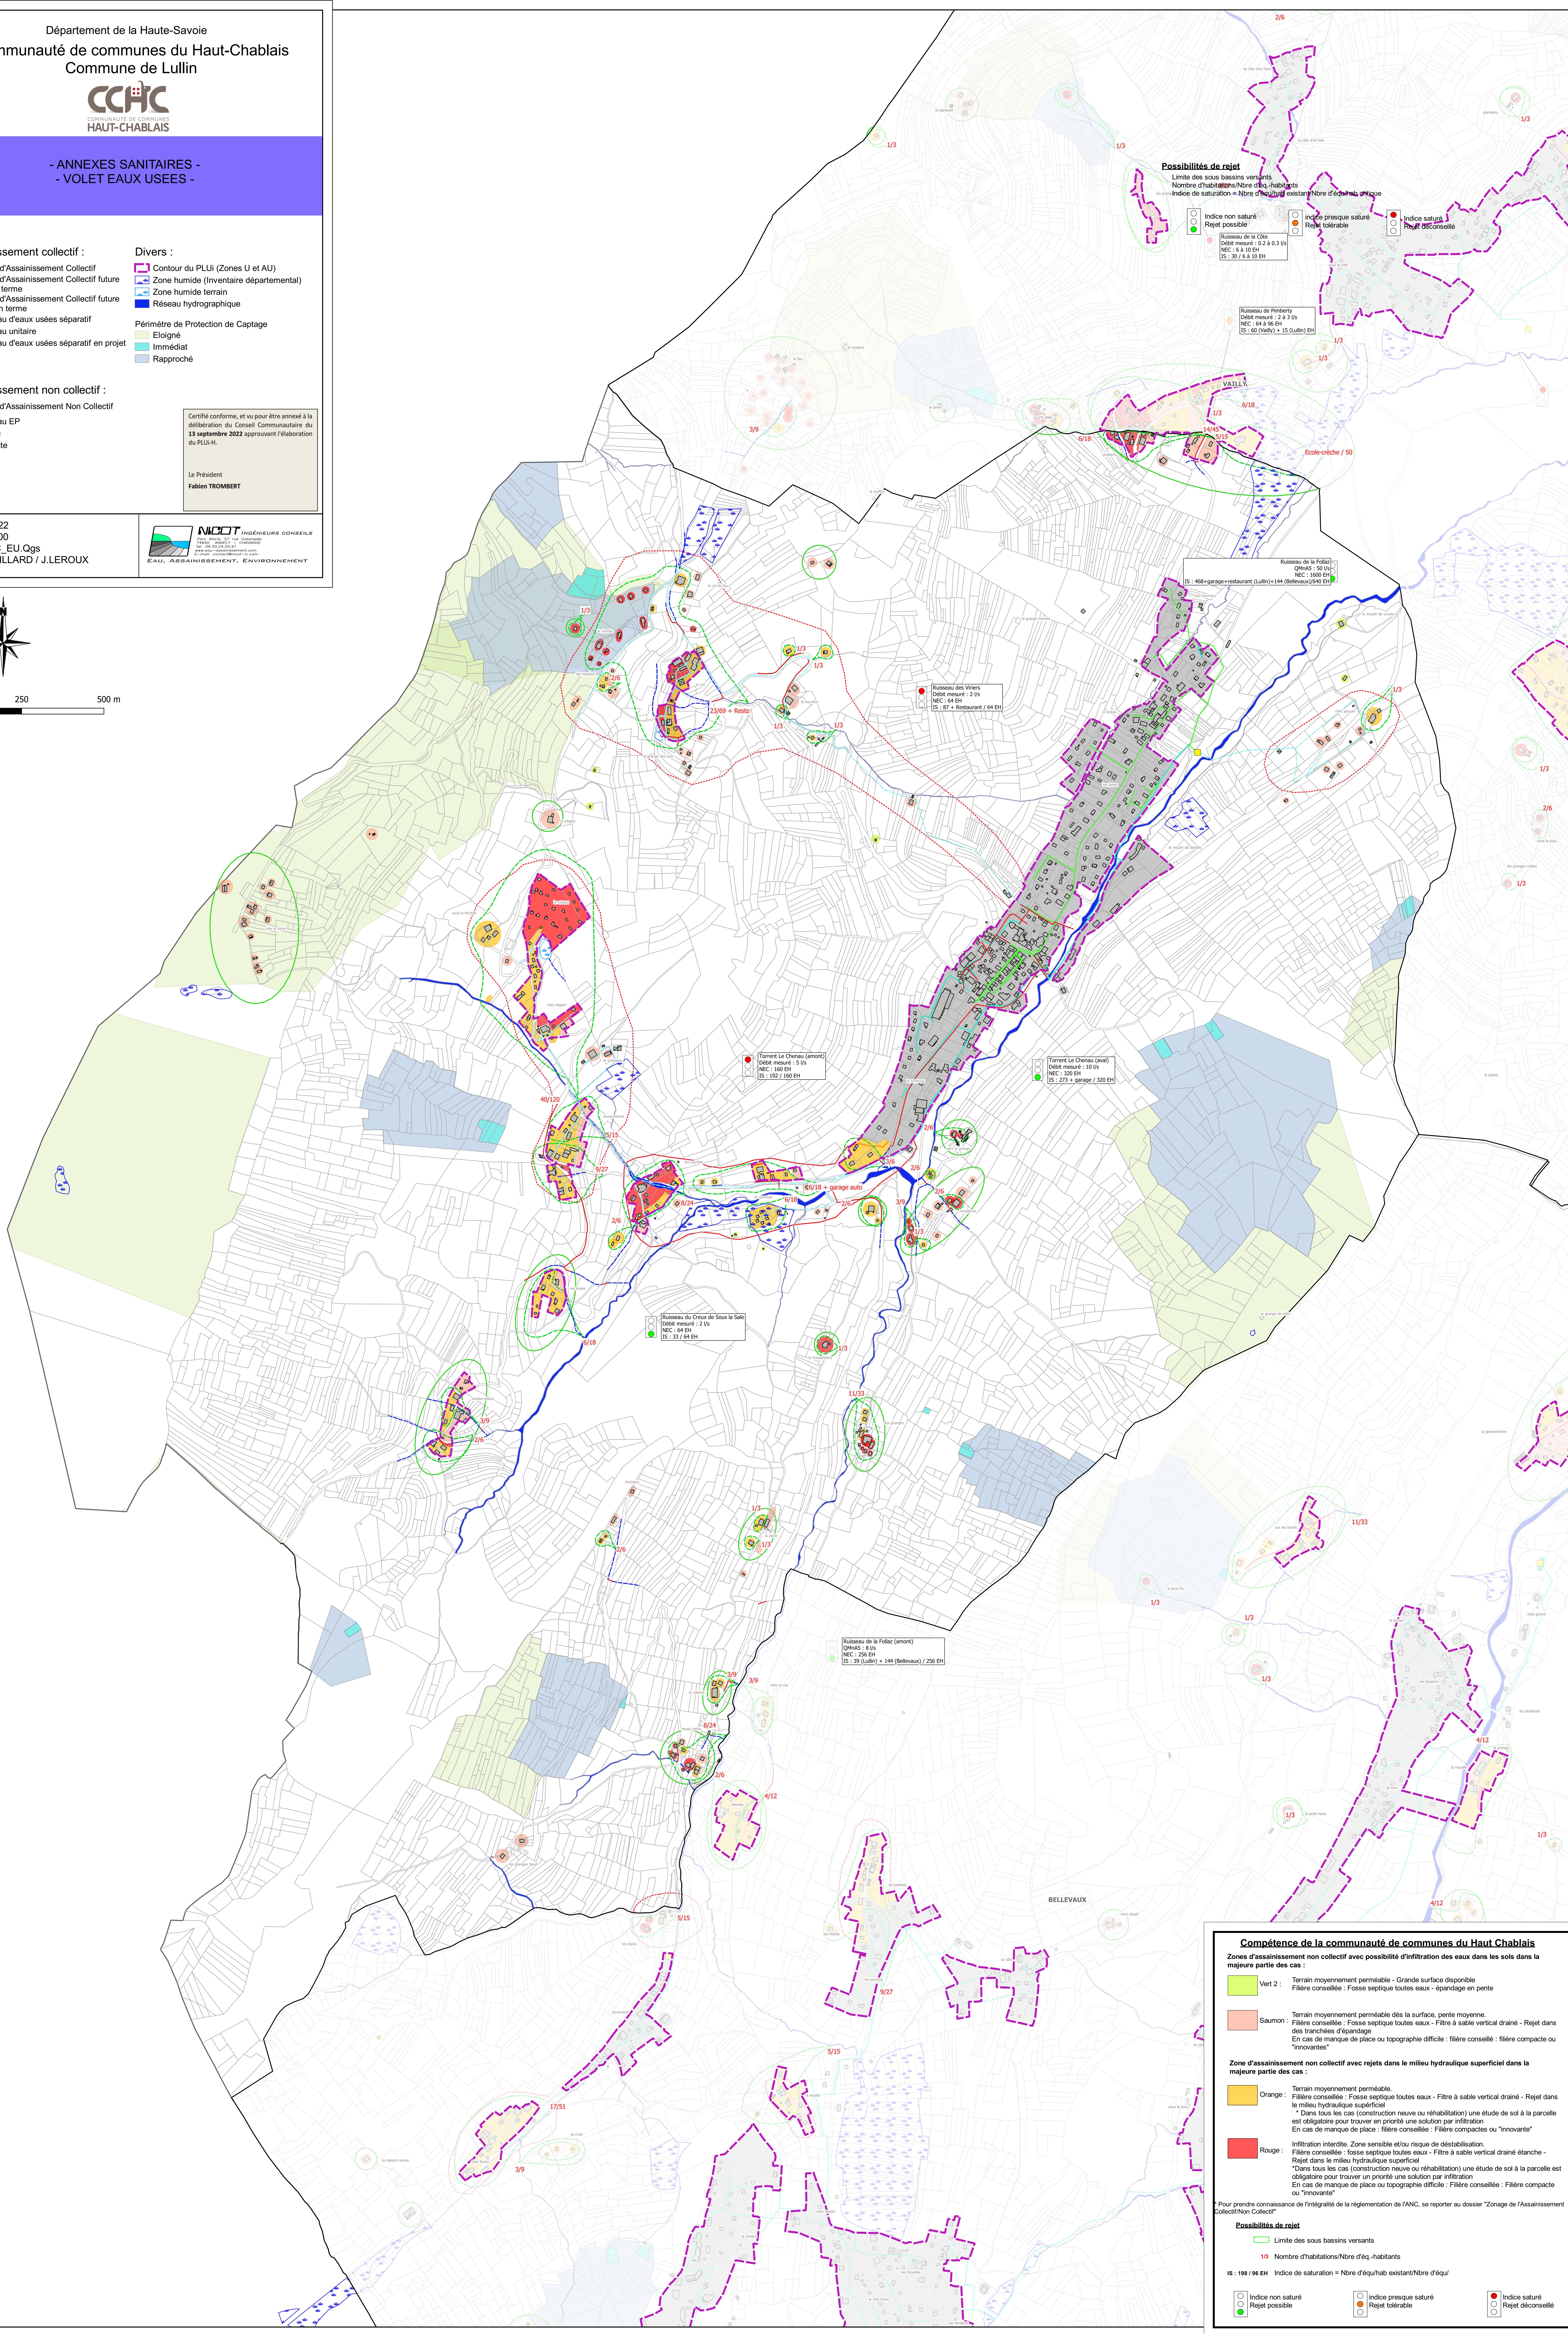

Compétence de la communauté de communes du Haut Chablais

Zones d'assainissement non collectif avec possibilité d'infiltration des eaux dans les sols dans la majeure partie des cas :

Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Unit 6	Unit 7	Unit 8	Unit 9	Unit 10	Unit 11	Unit 12	Unit 13	Unit 14	Unit 15	Unit 16	Unit 17	Unit 18	Unit 19	Unit 20	Unit 21	Unit 22	Unit 23	Unit 24	Unit 25	Unit 26	Unit 27	Unit 28	Unit 29	Unit 30	Unit 31	Unit 32	Unit 33	Unit 34	Unit 35	Unit 36	Unit 37	Unit 38	Unit 39	Unit 40	Unit 41	Unit 42	Unit 43	Unit 44	Unit 45	Unit 46	Unit 47	Unit 48	Unit 49	Unit 50	Unit 51	Unit 52	Unit 53	Unit 54	Unit 55	Unit 56	Unit 57	Unit 58	Unit 59	Unit 60	Unit 61	Unit 62	Unit 63	Unit 64	Unit 65	Unit 66	Unit 67	Unit 68	Unit 69	Unit 70	Unit 71	Unit 72	Unit 73	Unit 74	Unit 75	Unit 76	Unit 77	Unit 78	Unit 79	Unit 80	Unit 81	Unit 82	Unit 83	Unit 84	Unit 85	Unit 86	Unit 87	Unit 88	Unit 89	Unit 90	Unit 91	Unit 92	Unit 93	Unit 94	Unit 95	Unit 96	Unit 97	Unit 98	Unit 99	Unit 100
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

- | | |
|----------|---|
| vert Z : | Filière conseillée : Fosse septique toutes eaux - épandage en pente |
| Saumon : | <p>Terrain moyennement perméable dès la surface, pente moyenne.</p> <p>Filière conseillée : Fosse septique toutes eaux - Filtre à sable vertical drainé - Rejet des tranchées d'épandage</p> <p>En cas de manque de place ou topographie difficile : filière conseillée : filière compacte "innovantes"</p> |

Zone d'assainissement non collectif avec rejets dans le milieu hydraulique superficiel dans la

majeure partie des cas

- | | |
|---------|---|
| Orange: | <p>Terrain non/péniblement perméable.</p> <p>Filière consolidée : Fosse septique tous eaux - Filtré à sable vertical drain - Rejet dans le milieu hydraulique superficiel</p> <p>* Dans tous les cas (construction neuve ou réhabilitation) une étude de sol à la carte est obligatoire pour trouver en priorité une solution par infiltration</p> <p>En cas de manque de place - filière consolidée - Filière compacts ou "Innovante"</p> |
| Rouge: | <p>Infiltration interdite. Zone sensible et/ou risque de déstabilisation.</p> <p>Filière consolidée : Fosse septique tous eaux - Filtré à sable vertical drain étanché - Rejet dans le milieu hydraulique superficiel</p> <p>* Dans tous les cas (construction neuve ou réhabilitation) une étude de sol à la carte est obligatoire pour trouver en priorité une solution par infiltration</p> <p>En cas de manque de place ou topographie difficile - Filière consolidée - Filtré compact ou "Innovante"</p> |

Pour prendre connaissance de l'intégralité de la réglementation de l'ANC, se reporter au dossier "Zonage de l'Assainissement Collectif/Non Collectif"

Possibilités de rejeter

 Limite des sous bassins versants

1/3 Nombre d'habitations/Nbre d'éq.-habitants

- IS : 198 / 96 EH Indice de saturation = Nbre d'équ/hab existant/Nbre d'équ/
- | | | |
|---|--|--|
| <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div>Indice non saturé
Rejet possible</div> | <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div>Indice presque saturé
Rejet tolérable</div> | <div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div>Indice saturé
Rejet déconseillé</div> |
|---|--|--|