


myd	Type	Nom	Etiquette	Lieu	Objectif
0	ZACF LT	Bellevaux, Projet : Long terme	Bellevaux, "Chez Favier"		Long terme
0	ZACF LT	Bellevaux, Projet : Long terme	Bellevaux, "Les Dians"		Long terme
0	ZACF MT	Bellevaux, Projet : Moyen terme	Bellevaux, "Les Pontets"		Moyen terme
0	ZACF MT	Bellevaux, Projet : Moyen terme	Bellevaux, "La Houille"		Moyen terme
0	ZACF MT	Bellevaux, Projet : Moyen terme	Bellevaux, "Le Moulin de l'Épuyer"		Moyen terme
0	ZACF MT	Bellevaux, Projet : Moyen terme	Bellevaux, "Le Gembaz"		Moyen terme
0	ZACF MT	Bellevaux, Projet : Moyen terme	Bellevaux, "Le Gembaz"		Moyen terme

Ruisseau du Croix de Sous le Sâle
Débit mesuré : 2 l/s
NEC : 64 EH
IS : 33 / 64 EH

Ruisseau de la Polle (amont)
QMAS : 8 l/s
NEC : 256 EH
IS : 39 (Lullin) + 144 (Bellevaux) / 256 EH

Ruisseau des Narts
Débit mesuré : 3 l/s
NEC : 96 EH
IS : 180 / 96 EH

Le Bresson (aval)
QMAS : 130 l/s
NEC : 4800 EH
IS : >1400 / 4800 EH

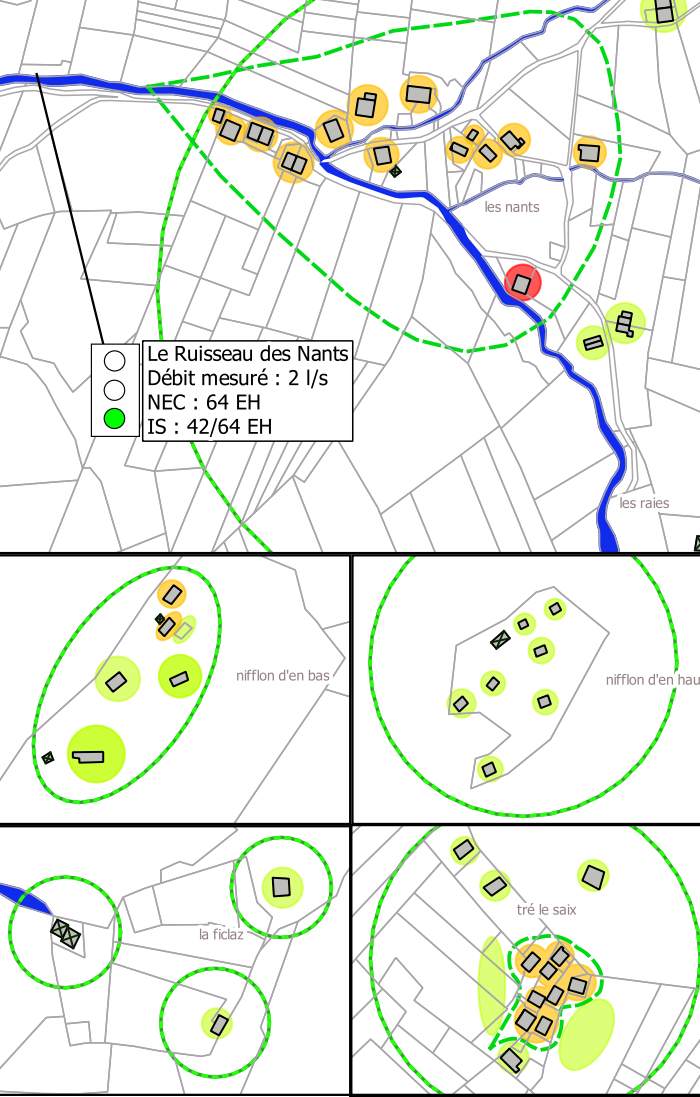

Département de la Haute-Savoie

Communauté de communes du Haut-Chablais

Commune de Bellevaux

CCHC
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
HAUT-CHABLAIS

- ANNEXES SANITAIRES -
- VOLET EAUX USEES -
- Planche Nord -

Assainissement collectif :

Zone d'Assainissement Collectif future

Zone d'Assainissement Collectif future

Zone d'Assainissement Collectif future

Zone d'Assainissement Collectif future

Zone d'Assainissement Collectif

Réseau d'eaux usées séparatif

Réseau unitaire

Réseau d'eaux usées séparatif en projet

STEP en service

Divers :

Contour du PLUi (Zones A et AU)

Zone humide (inventaire départemental)

Réseau hydrographique

Périmètre de Protection de Captage

Eloigné

Immédiat

Rapproché

Assainissement non collectif :

Zone d'Assainissement Non Collectif

Réseau

Fossé

Cunette

Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 13 septembre 2022 approuvant l'élaboration du PLU-H.

Le Président

Fabien TROMBERT

Date : Août 2022

Echelle : 1/5 000

Fichier : CCHC_EU.Qgs

Dessin : M.GAILLARD / J.LEROUX

NICOT
INGÉNIEURS CONSEILS
EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

Compétence de la communauté de communes du Haut-Chablais

Zones d'assainissement non collectif avec possibilité d'infiltration des eaux dans les sols dans la majeure partie des cas :

Vert 2

Terrain moyennement perméable - Grande surface disponible

Filière conseillée : Fosse septique toutes eaux - épandage en pente

Saumon

Terrain moyennement perméable dès la surface, pente moyenne.

Filière conseillée : Fosse septique toutes eaux - Filtre à sable vertical drainé - Rejet dans des franchises d'épandage

En cas de manque de place ou topographie difficile : filière conseillée : filière compacte ou "innovante"

Zone d'assainissement non collectif avec rejets dans le milieu hydraulique superficiel dans la majeure partie des cas :

Orange

Terrain moyennement perméable.

Filière conseillée : Fosse septique toutes eaux - Filtre à sable vertical drainé - Rejet dans le milieu hydraulique superficiel

"Dans tous les cas (construction neuve ou réhabilitation) une étude de sol à la parcelle est obligatoire pour trouver en priorité une solution par infiltration

En cas de manque de place : filière conseillée : Filière compactes ou "innovante"

Rouge

Infiltration interdite. Zone sensible et/ou risque de déstabilisation.

Filière conseillée : fosse septique toutes eaux - Filtre à sable vertical drainé étanche - Rejet dans le milieu hydraulique superficiel

"Dans tous les cas (construction neuve ou réhabilitation) une étude de sol à la parcelle est obligatoire pour trouver en priorité une solution par infiltration

En cas de manque de place ou topographie difficile : Filière conseillée : Filière compacte ou "innovante"

* Pour prendre connaissance de l'intégralité de la réglementation de l'ANC, se reporter au dossier "Zonage de l'Assainissement Collectif/Non Collectif"

Possibilités de rejet

Limite des sous bassins versants

Nombre d'habitations/Nbre d'éq.-habitants

IS : 198 / 96 EH

Indice de saturation = Nbre d'éq./hab existant/Nbre d'éq/

Indice non saturé

Rejet possible

Indice presque saturé

Rejet tolérable

Indice saturé

Rejet déconseillé