


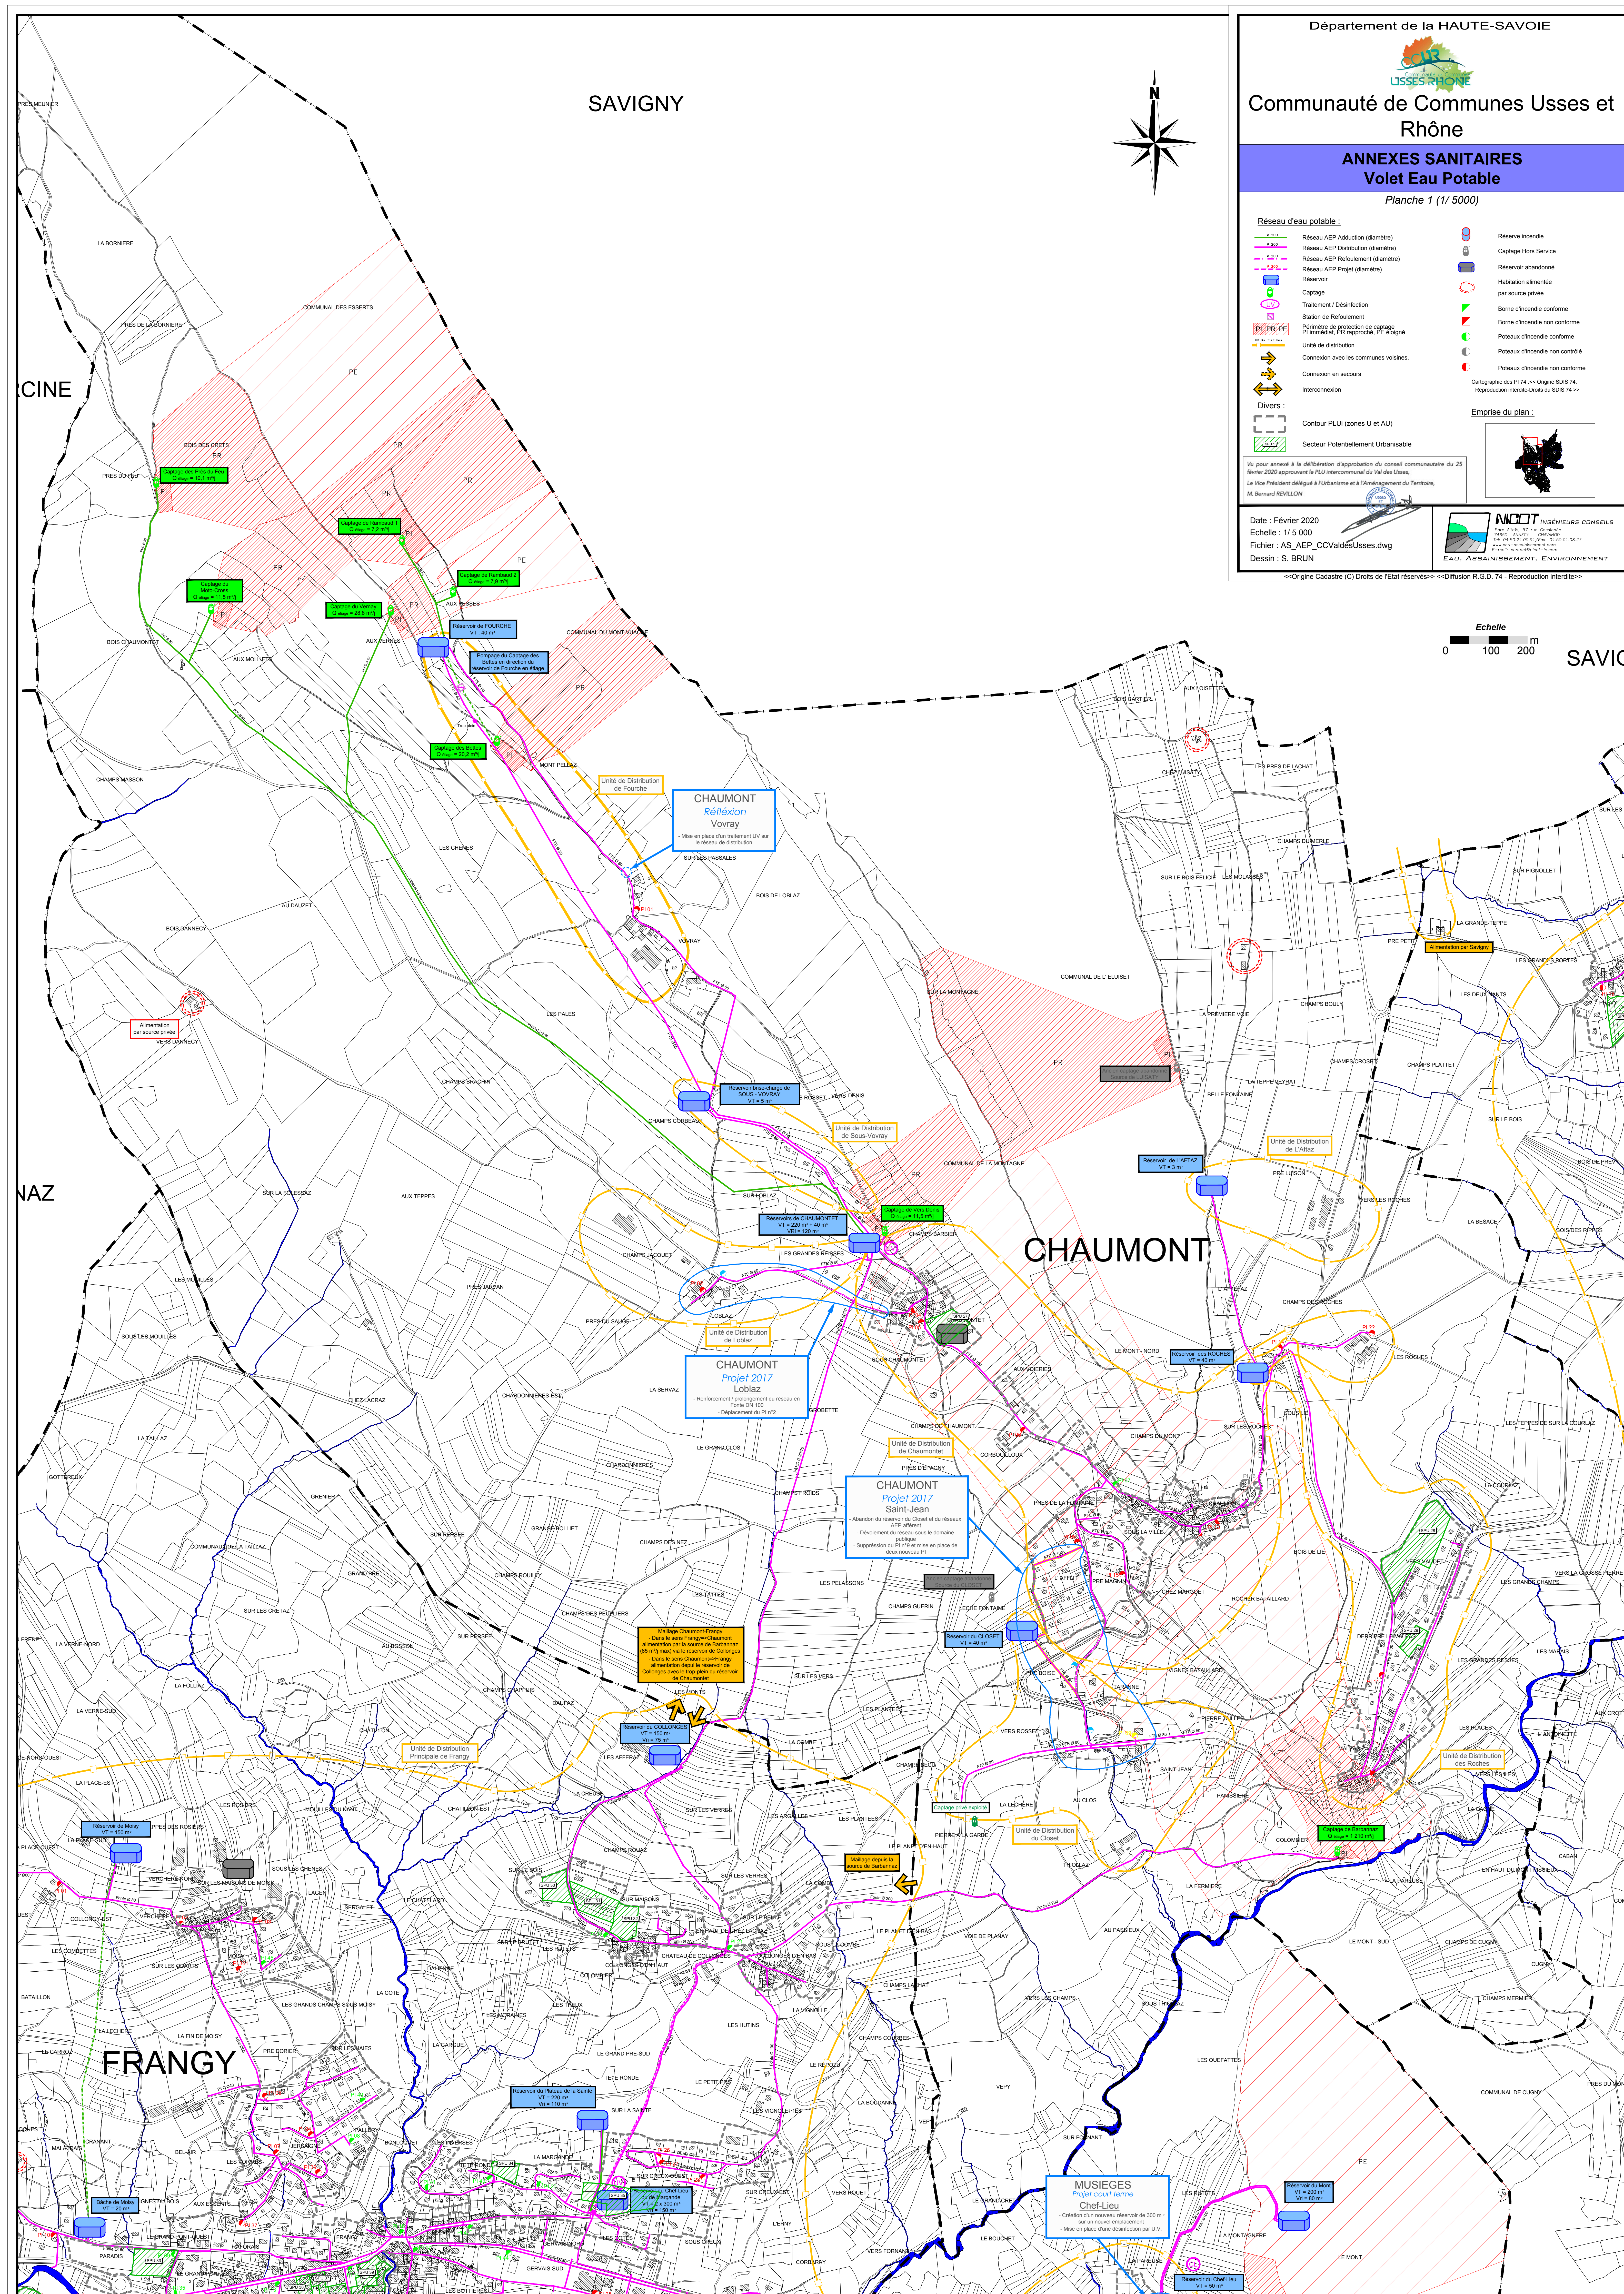

Département de la HAUTE-SAOIE

Communauté de Communes Usses et Rhône

ANNEXES SANITAIRES

Volet Eau Potable

Planche 2 (1/5000)

Réseau d'eau potable :

4.80

Réseau AEP Aduction (diamètre)

4.80

Réseau AEP Distribution (diamètre)

2.50

Réseau AEP Refoulement (diamètre)

4.20

Réseau AEP Projet (diamètre)

1.00

Réservoir

1.00

Captage

1.00

Traitement / Désinfection

1.00

Station de Refoulement

1.00

Perimètre de protection de captage

1.00

Unité de distribution

1.00

Connexion avec les communes voisines

1.00

Connexion en secours

1.00

Interconnexion

1.00

Réserve incendie

1.00

Captage Hors Service

1.00

Réservoir abandonné

1.00

Habitation alimentée par source privée

1.00

Borne d'incendie conforme

1.00

Borne d'incendie non conforme

1.00

Poteau d'incendie conforme

1.00

Poteau d'incendie non conforme

Cartographie des PI 74 << Origine SDIS 74 >>

Reproduction interdite Droits du SDIS 74 >>

Divers :

Contour PLUI (zones U et AU)

Secteur Potentiellement Urbanisable

Emprise du plan :

Vo pour être annexé à la délibération d'approbation du conseil communautaire du 25 février 2020 approuvant le PLUI intercommunal de Val des Alpes.

Le Vice-Président délégué à l'Urbanisme et à l'Aménagement du Territoire,

M. Bernard REYLLON

Date : Février 2020


Echelle : 1/5 000


Fichier : AS_AEP_CVValdesUsses.dwg

Dessin : S. BRUN

<<Origine Cadastre (C) Droits de l'Etat réservés>> <<Diffusion R.G.D. 74 - Reproduction interdite>>

PDF Creator Trial

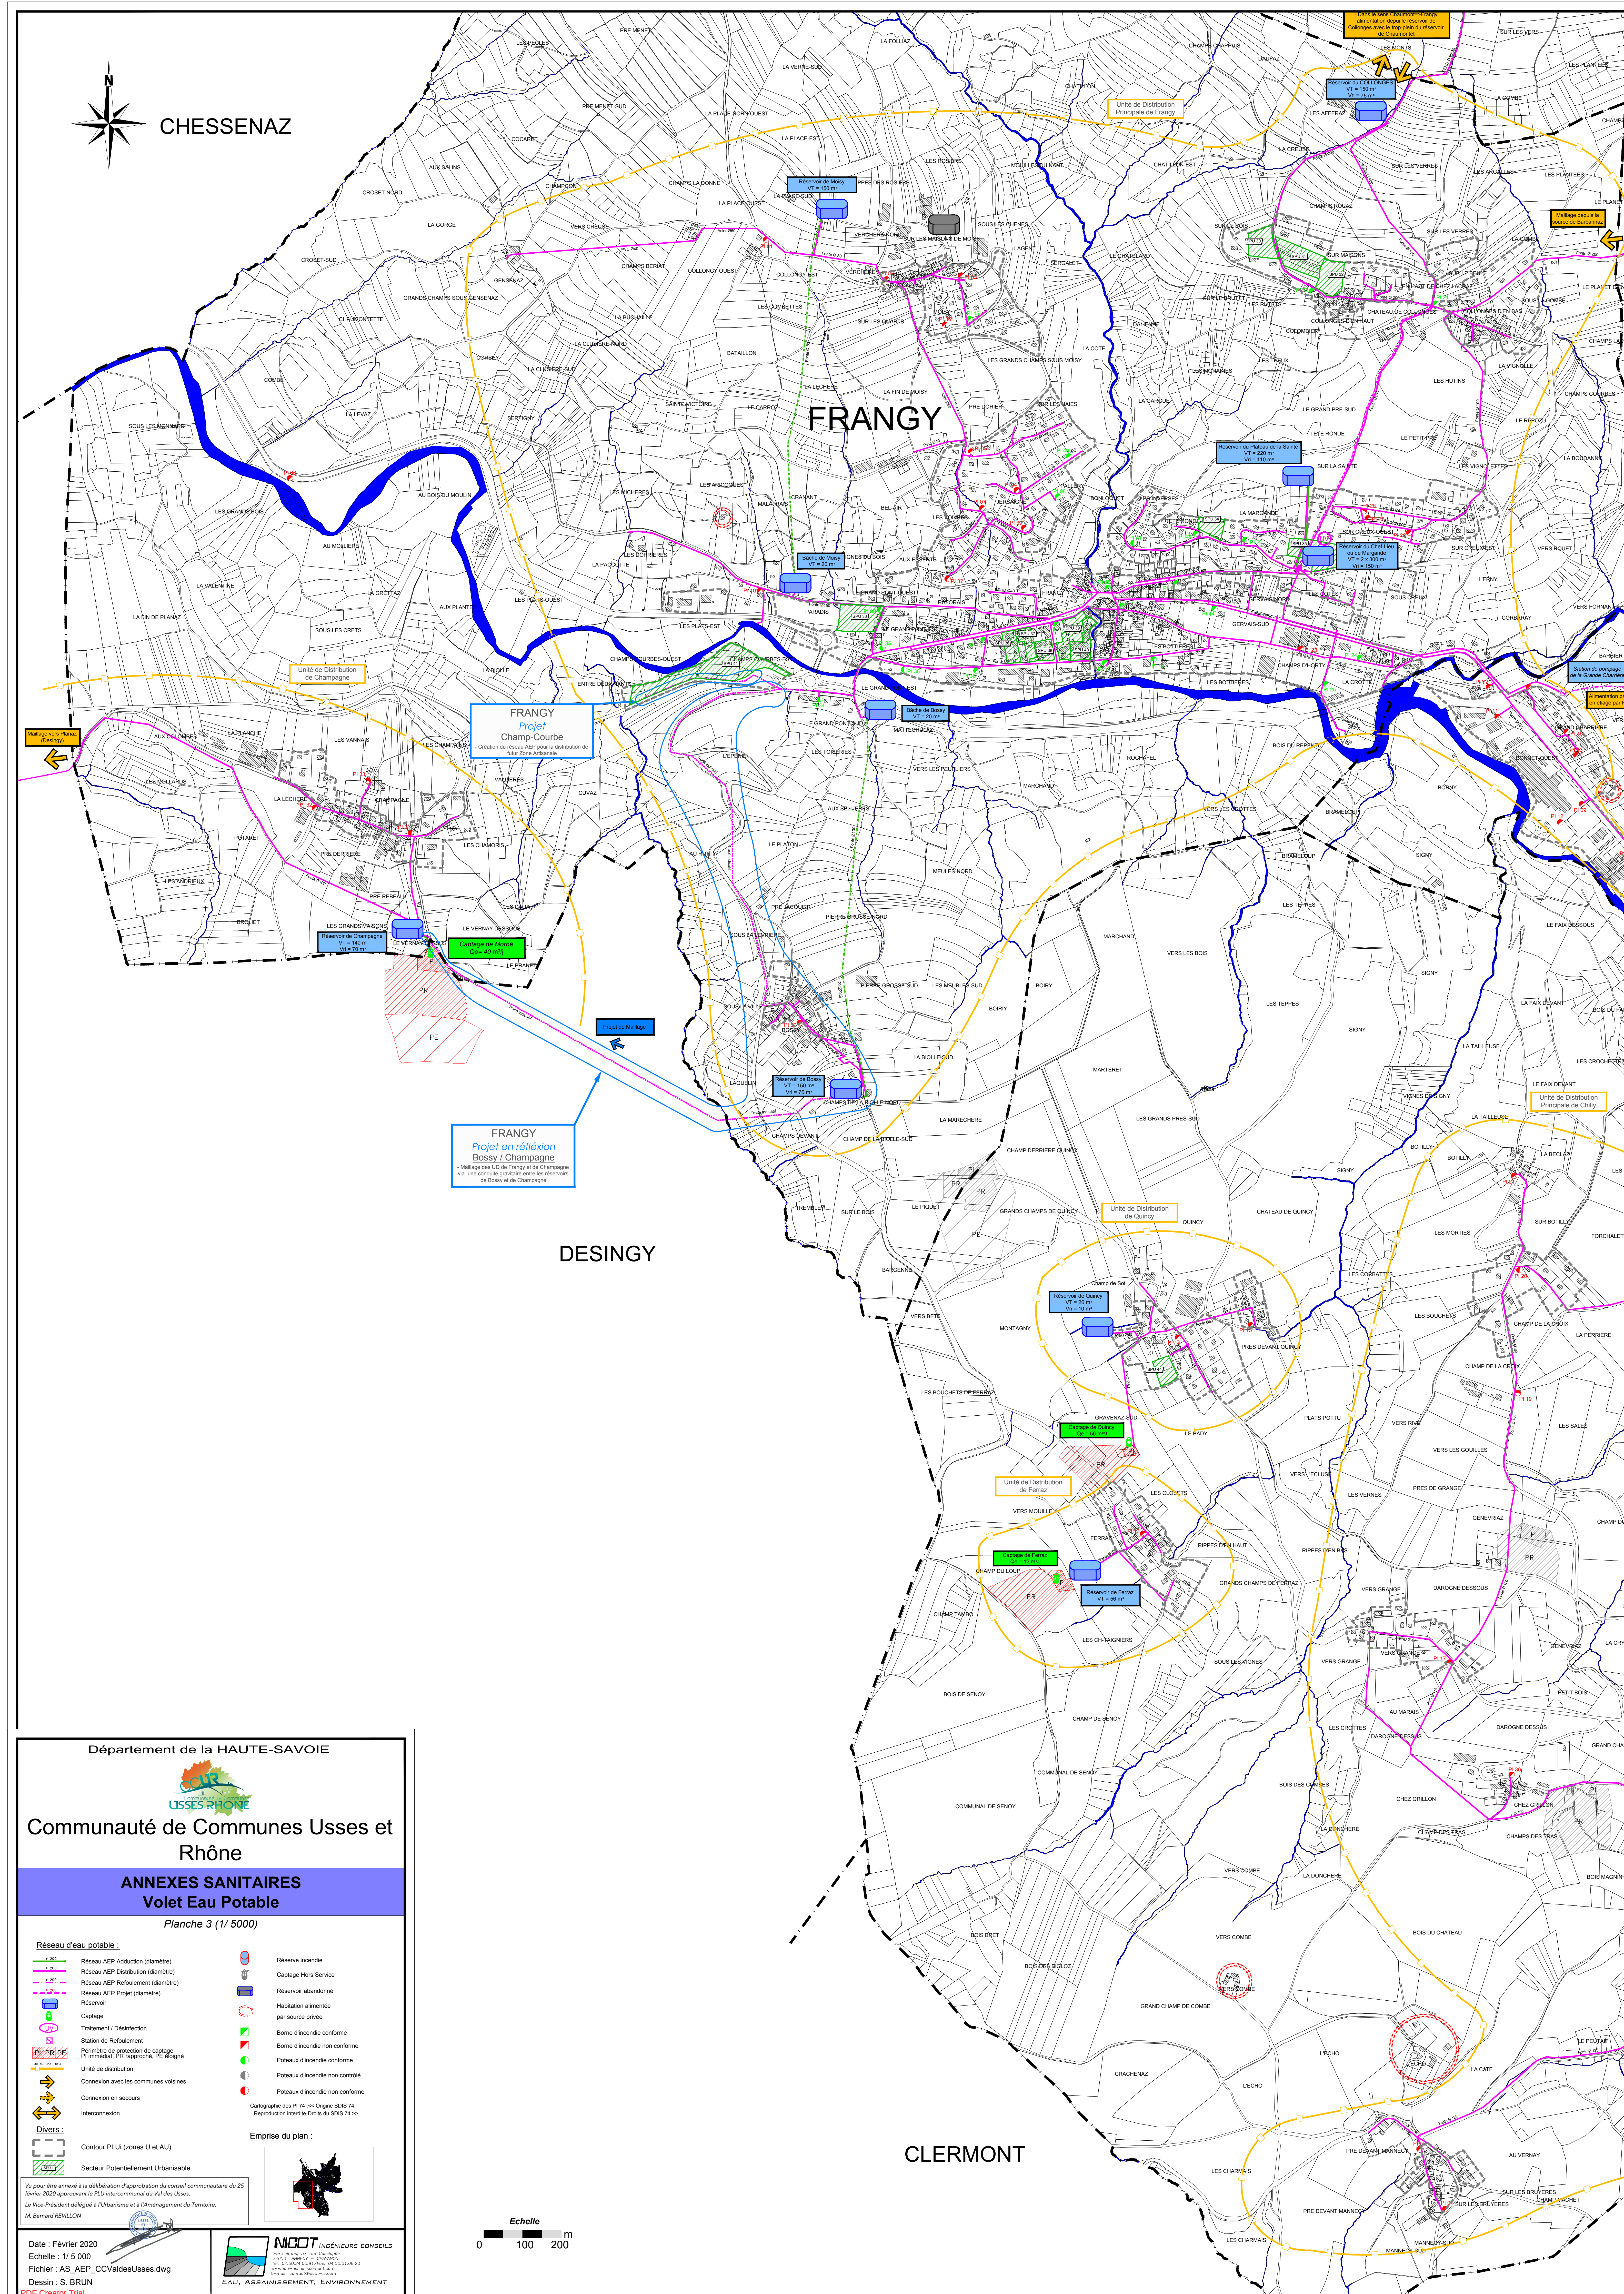

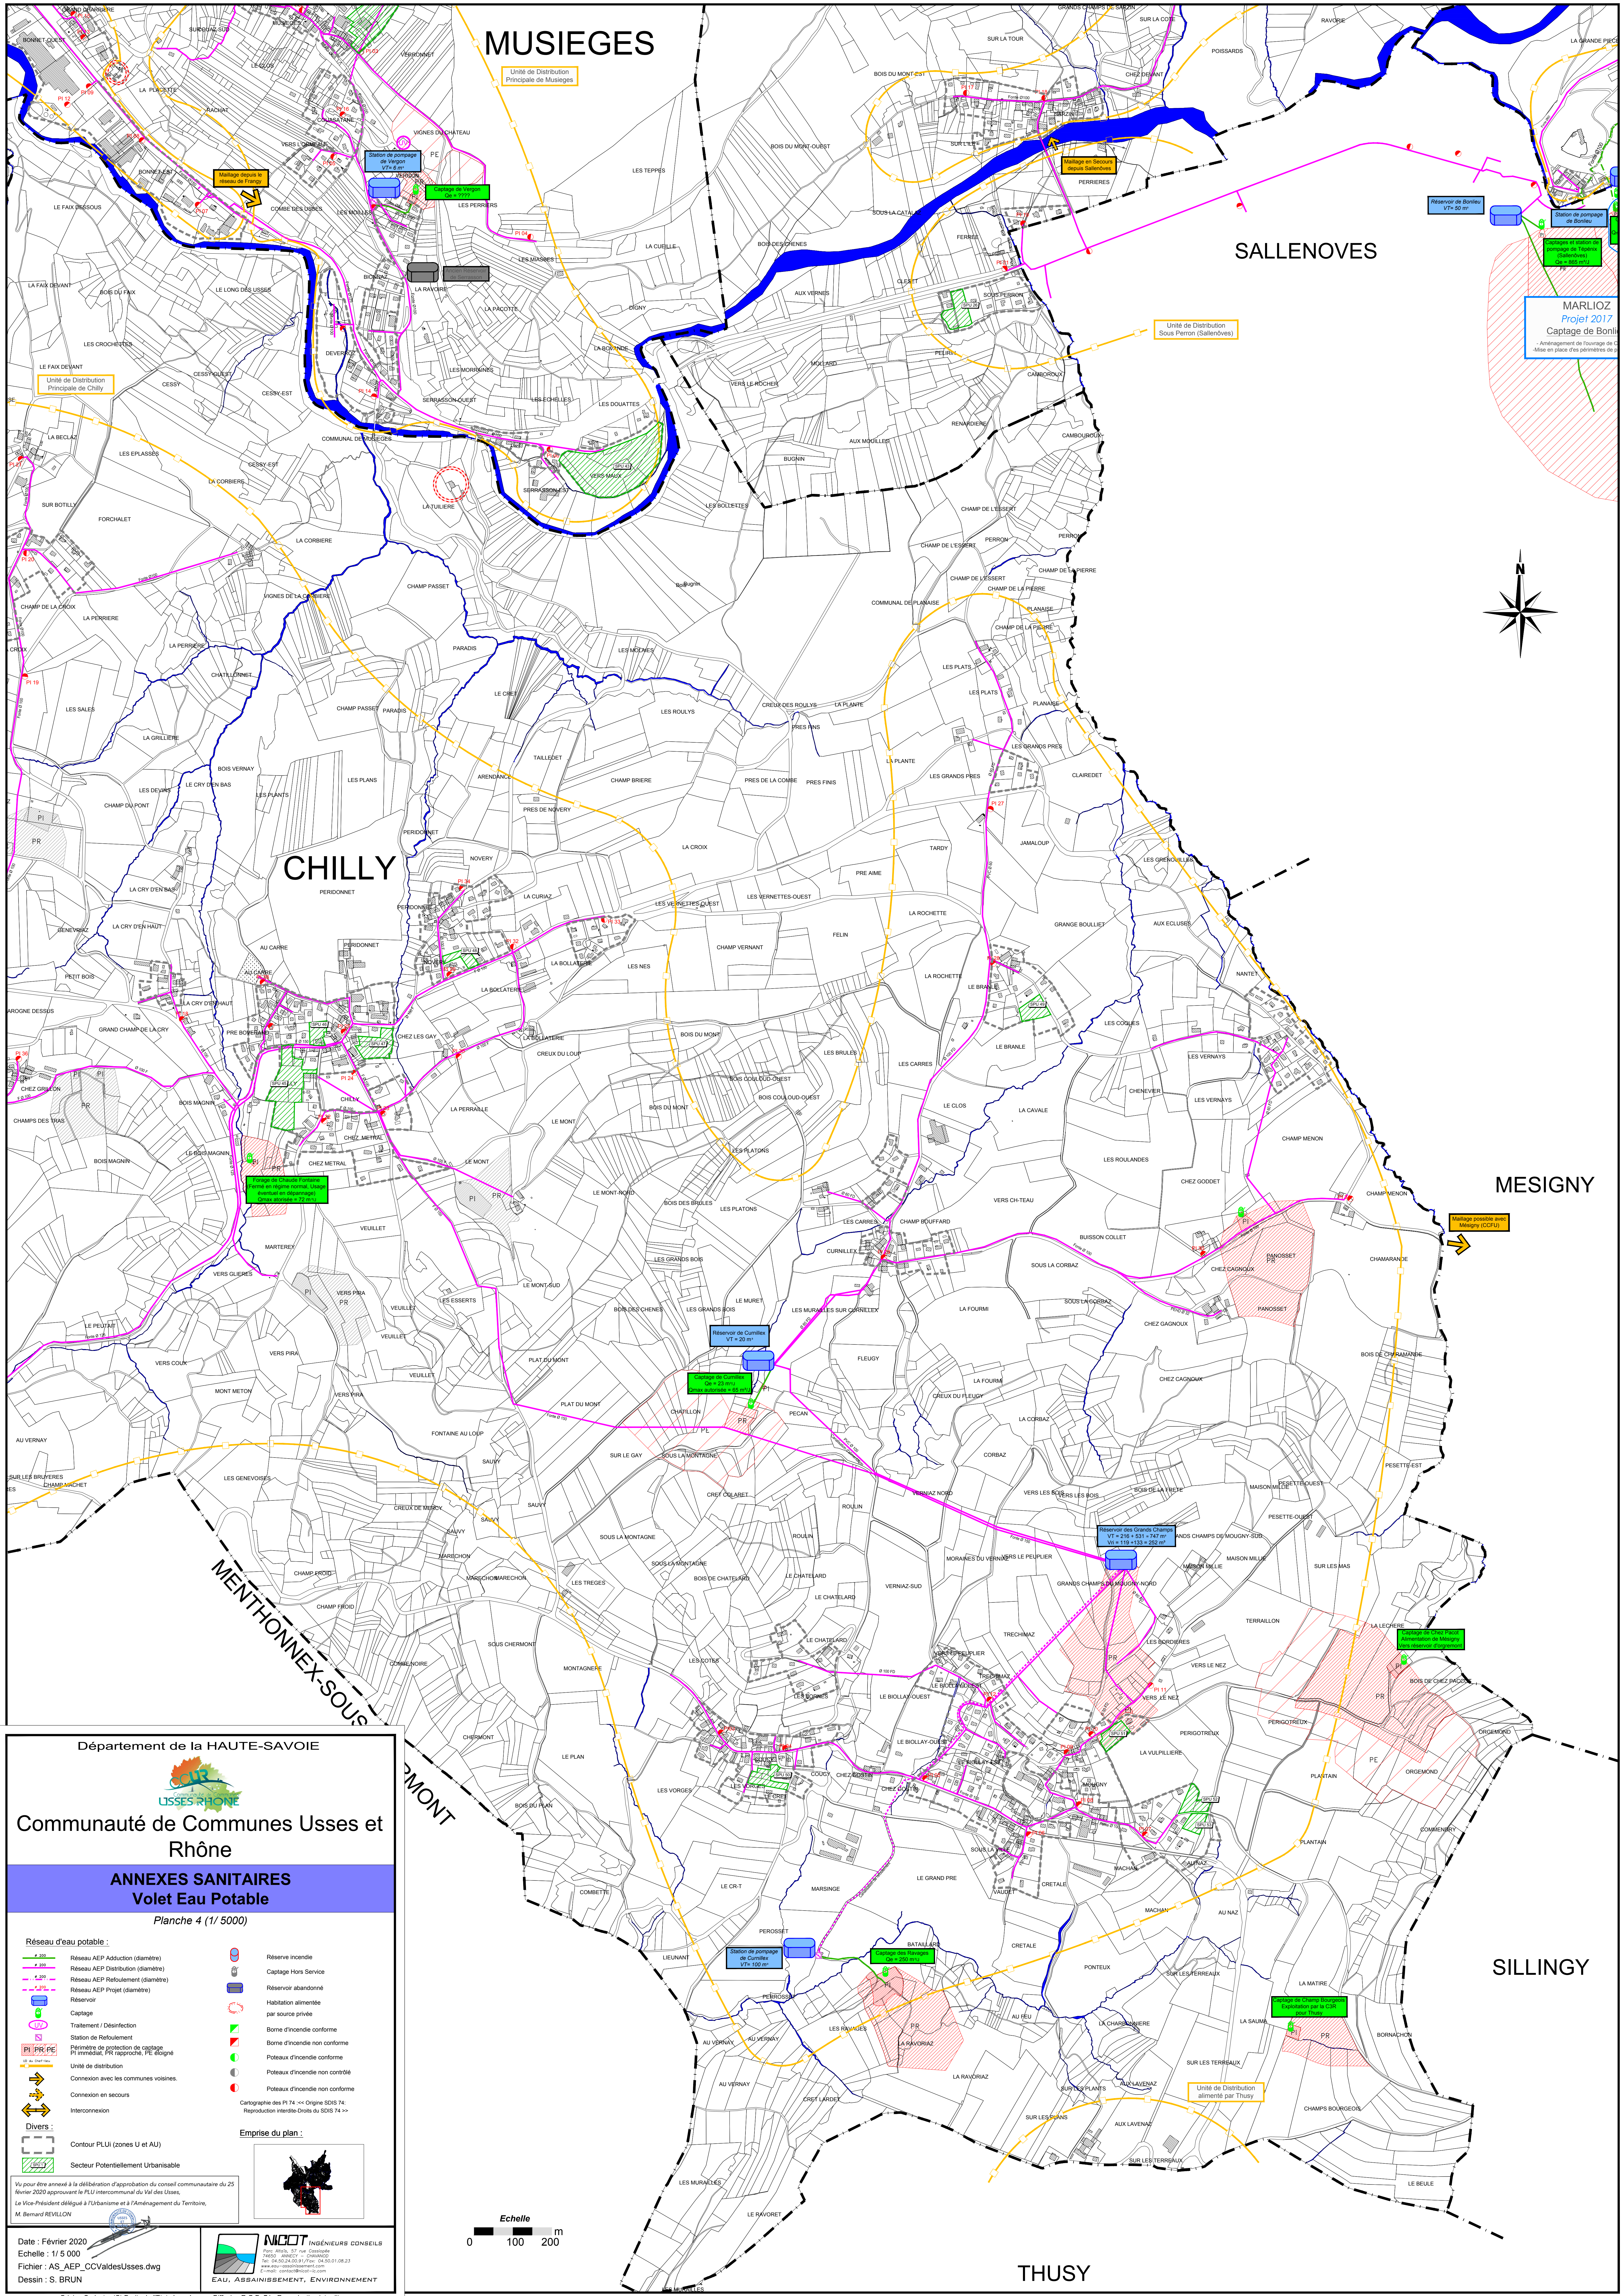

Département de la HAUTE-SAOIE

Communauté de Communes Usses et Rhône

ANNEXES SANITAIRES

Volet Eau Potable

Planche 5 (1/5000)

Réseau d'eau potable :

4.80

Réseau AEP Aduction (diamètre)

4.80

Captage Hors Service

4.80

Réseau AEP Distribution (diamètre)

4.80

Réseau AEP Refeulement (diamètre)

4.80

Réseau AEP Projet (diamètre)

4.80

Réservoir

4.80

Captage

4.80

Tratement / Désinfection

4.80

Station de Refeulement

4.80

Primaire de protection de captage

4.80

PI immédiat, PI rapproché, PE éloigné

4.80

Unité de distribution

4.80

Connexion avec les communes voisines

4.80

Connexion en secours

4.80

Interconnexion

4.80

Réserve incendie

4.80

Captage Hors Service

4.80

Réservoir abandonné

4.80

Habitation alimentée par source privée

4.80

Bonne d'incendie conforme

4.80

Bonne d'incendie non conforme

4.80

PotEAU d'incendie conforme

4.80

PotEAU d'incendie non conforme

4.80

PotEAU d'incendie non conforme

4.80

Cartographie des PI 74 << Origine SDES 74 >>

4.80

Reproduction interdite Droits de SDES 74 >>

Emprise du plan :

Contour PLUI (zones U et AU)

Secteur Potentiellement Urbanisable

Divers :

Contour PLUI (zones U et AU)

Secteur Potentiellement Urbanisable

Date : Février 2020

Echelle : 1/5 000

Fichier : AS_AEP_CCValdesUsses.org

Dessin : S. BRUN

NILOT INGENIERES CONSEILS


04 78 24 24 24 - 04 78 24 24 24

04 78 24 24 24 - 04 78 24 24 24

04 78 24 24 24 - 04 78 24 24 24

EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

PDF Creator Trial

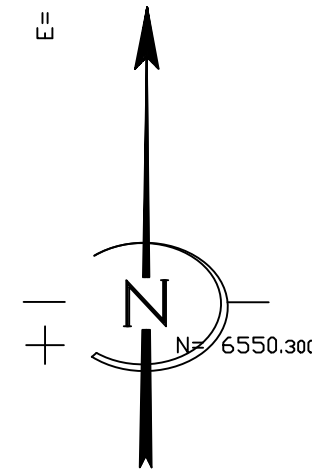

Contamine-Sarzin

Sallenôves

Contamine-Sarzin

Légende	
Ouvrage et réseaux d'eau potable	
	conduite principal
	Branchement existant
	Branchement Sallenôves
	contour d'eau potable
	F100 for de diamètre 100 mm
	PE 40 Polyéthylène de diamètre 40mm
	Poteau incendie
	Limite communale

Maire d'Ouvrage
Commune de Contamine Sarzin

Commune de Cotamine Sarzin

59 Rue de la Mairie
74270 Contamine-Sarzin
04 50 77 81 73

Maitre d'Oeuvre

HYDRETUDES Centre technique principal
915, route de champ farçon
74370 ARGONAY
04 50 27 17 26
contact@hydretudes.com
www.hydretudes.com

Nature des Ouvrages

Commune de Contamine Sarzin

Schéma directeur du réseau d'eau potable

POSITION - DIAGNOSTIC DES RESEAUX, CAPTAGES, RESERVOIRS

Désignation de la pièce

VUE EN PLAN

Réseau existant
Planche 1/8

Echelle	Format	Phase	N° d'affaire	Source
1/1000	840x594	AVP	ARE21-019	Plan cadastral informatisé (PCI)
Fichier				
ARE21-019_plan_reseaux_rendu_final.dwg				
e	-	-	-	-
d	09/02/2023	Approbation	RM	SL
c	02/02/2023	Retour modification	RM	SL
b	03/11/2021	Deuxième édition	RM	MR
a	20/09/2021	Première édition	RM	MR
Indice	Date	Modifications	Dessiné	Approuvé
Note: Les limites communales sont indiquées sur la carte d'assemblage du plan cadastral. L'emplacement des limites est donc donné à titre indicatif et provisoire. Seul les décrets de délimitation communale et les plans cadastraux sont valables.				

Vu pour être annexé à l'arrêté de mise à jour n°7
du PLUi du Val des Ussets n°2023-06 du 27 avril 2023
Le Président,
M. Paul RANNARD





Maitre d'Ouvrage
Commune de Contamine Sarzin

Commune de Contamine Sarzin

59 Rue de la Mairie
74270 Contamine-Sarzin
04 50 77 81 73



HYDRETTES Centre technique principal
815, route de Champ farçon
74370 ARSCHAMAY
04 30 27 17 26
contact@hydrettes.com
www.hydrettes.com

Nature des Ouvrages

Commune de Contamine Sarzin


Schéma directeur du réseau d'eau potable

POSITION - DIAGNOSTIC DES RESEAUX, CAPTAGES, RESERVOIRS

Désignation de la pièce

VUE EN PLAN

Réseau existant
Planche 2/8

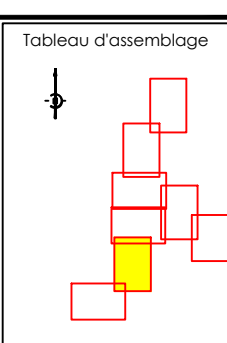

Echelle

1/1000

Format

594x840

Phase

AVP

Numéro d'affaire

ARE21-019

Source

Plan cadastral informatisé (PCI)

Fichier

ARE21-019_plan_reseaux_rendu_final.dwg

e	-	-	-	-
d	09/02/2023	Approbation	RM	SL
c	02/02/2023	Retour modification	RM	SL
b	03/11/2021	Deuxième édition	RM	MR
a	25/08/2021	Première édition	MR	RM


Indice	Date	Modifications	Dessiné	Approuvé

Notes : Les données cadastrales figurant sur ce plan sont issues d'un repérage effectué au plus récent. Toute modification de ces données doit être portée à la connaissance de la commune. Les données cadastrales sont à jour au 01/01/2023.

Légende


Ouvrage et réseaux d'eau potable

- Regard d'eau potable
- Bouche à ciel de branchement
- Bouche à ciel de vanne de sectionnement
- Pointe de diamètre 100 mm
- PE 40 Polyéthylène de diamètre 40mm
- Contour d'eau potable
- Branchement existant

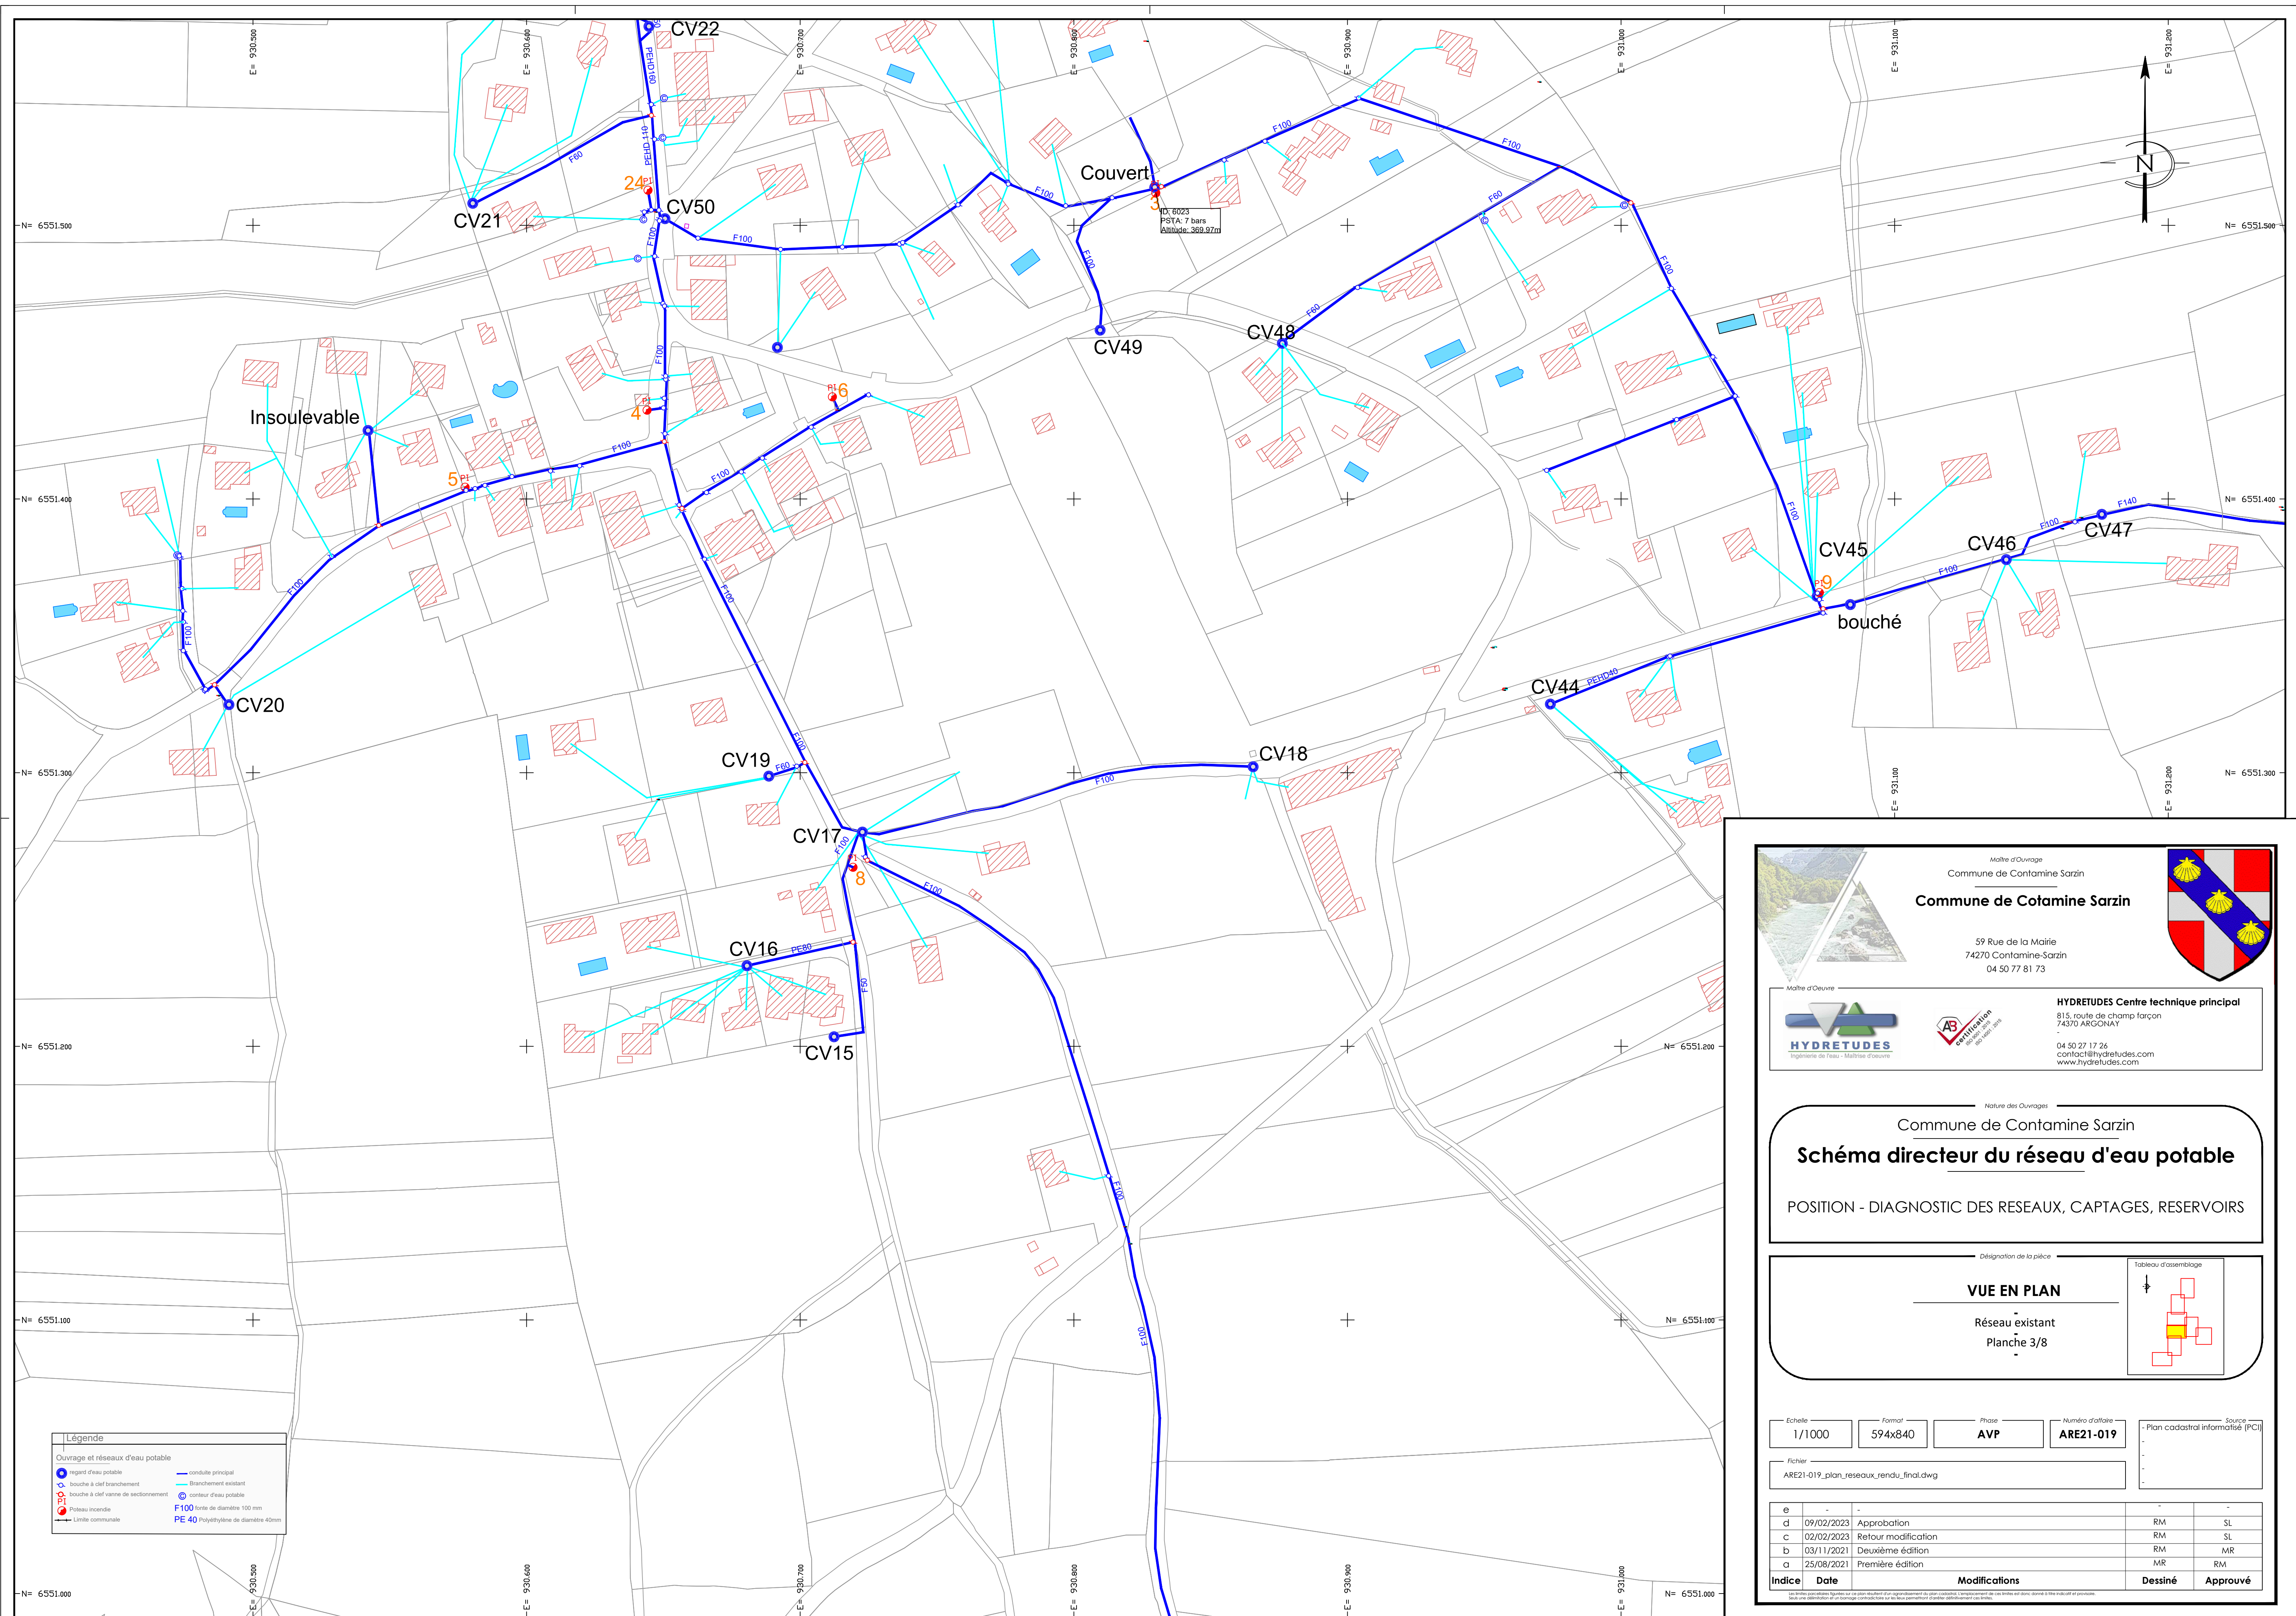



Commune de Cotamine Sarzin
59 Rue de la Mairie
4720 Cotamine-Sarzin
04 50 77 81 73

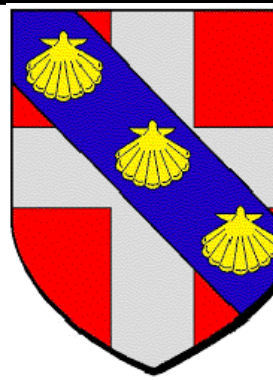

Maire d'Ouvrage

Maire d'Ouvreur



HYDRETTES
Hygiène des Eaux - Sécurité d'Approvisionnement



AR
certification
08/01/2018 - 08/01/2021


HYDRETTES Centre technique principal
815, route de champ farçon
47200 ARCONAY
04 50 27 17 26
contact@hydrettes.com
www.hydrettes.com

Commune de Cotamine Sarzin
Schéma directeur du réseau d'eau potable
POSITION - DIAGNOSTIC DES RESEAUX, CAPTAGES, RESERVOIRS

Nature des Ouvrages
Commune de Cotamine Sarzin
Schéma directeur du réseau d'eau potable
POSITION - DIAGNOSTIC DES RESEAUX, CAPTAGES, RESERVOIRS

Désignation de la parcelle
VUE EN PLAN
Réseau existant
Planche 3/8

Tableau d'assemblage

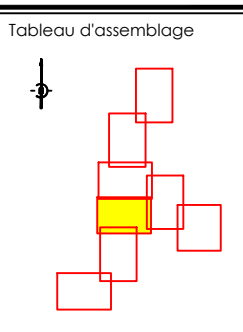

Echelle

1/1000

Format

594x840

Phase

AVP

Numéro d'affaire

ARE21-019

Source

Plan cadastral informatisé (PCI)

Fichier
ARE21-019_plan_reseaux_rendu_final.dwg

e	-	-	-	-
d	09/02/2023	Approbation	RM	SL
c	02/02/2021	Retour modification	RM	SL
b	03/11/2021	Deuxième édition	RM	MR
a	25/08/2021	Première édition	MR	RM

Indice

Date


Modifications

Dessiné

Approuvé

Le présent schéma directeur est un plan directeur d'un équipement d'infrastructure, comprenant un ou plusieurs lots et donc, dans le cas contraire, un ou plusieurs lots de terrain. Il est destiné à servir de base à la réalisation d'un ou plusieurs projets de construction ou de travaux d'entretien ou de réparation.



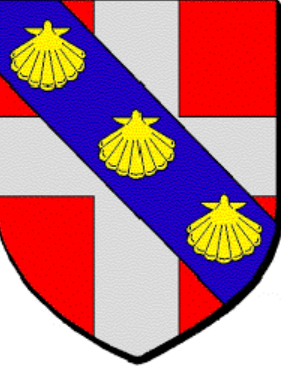

Commune de Cotamine Sarzin

59 Rue de la Mairie
74270 Contamine-Sarzin
04 50 77 81 73

HYDRETTES Centre technique principal
815, route de champ farçon
74370 ARGONAY
04 50 27 17 26
contact@hydreTTES.com
www.hydreTTES.com

Schéma directeur du réseau d'eau potable

POSITION - DIAGNOSTIC DES RESEAUX, CAPTAGES, RESERVOIRS

VUE EN PLAN


Réseau existant
Planche 4/8

Echelle: 1/1000
Format: 594x840
Phase: AVP
Numéro d'affaire: ARE21-019
Source: Plan cadastral informatisé (PCI)

Fichier: ARE21-019_plan_reseaux_rendu_fini.dwg

e				
d	09/02/2023	Approbation	RM	SL
c	02/02/2023	Retour modification	RM	SL
b	03/11/2021	Deuxième édition	RM	MR
a	25/08/2021	Première édition	MR	RM


Indice	Date	Modifications	Dessiné	Approuvé

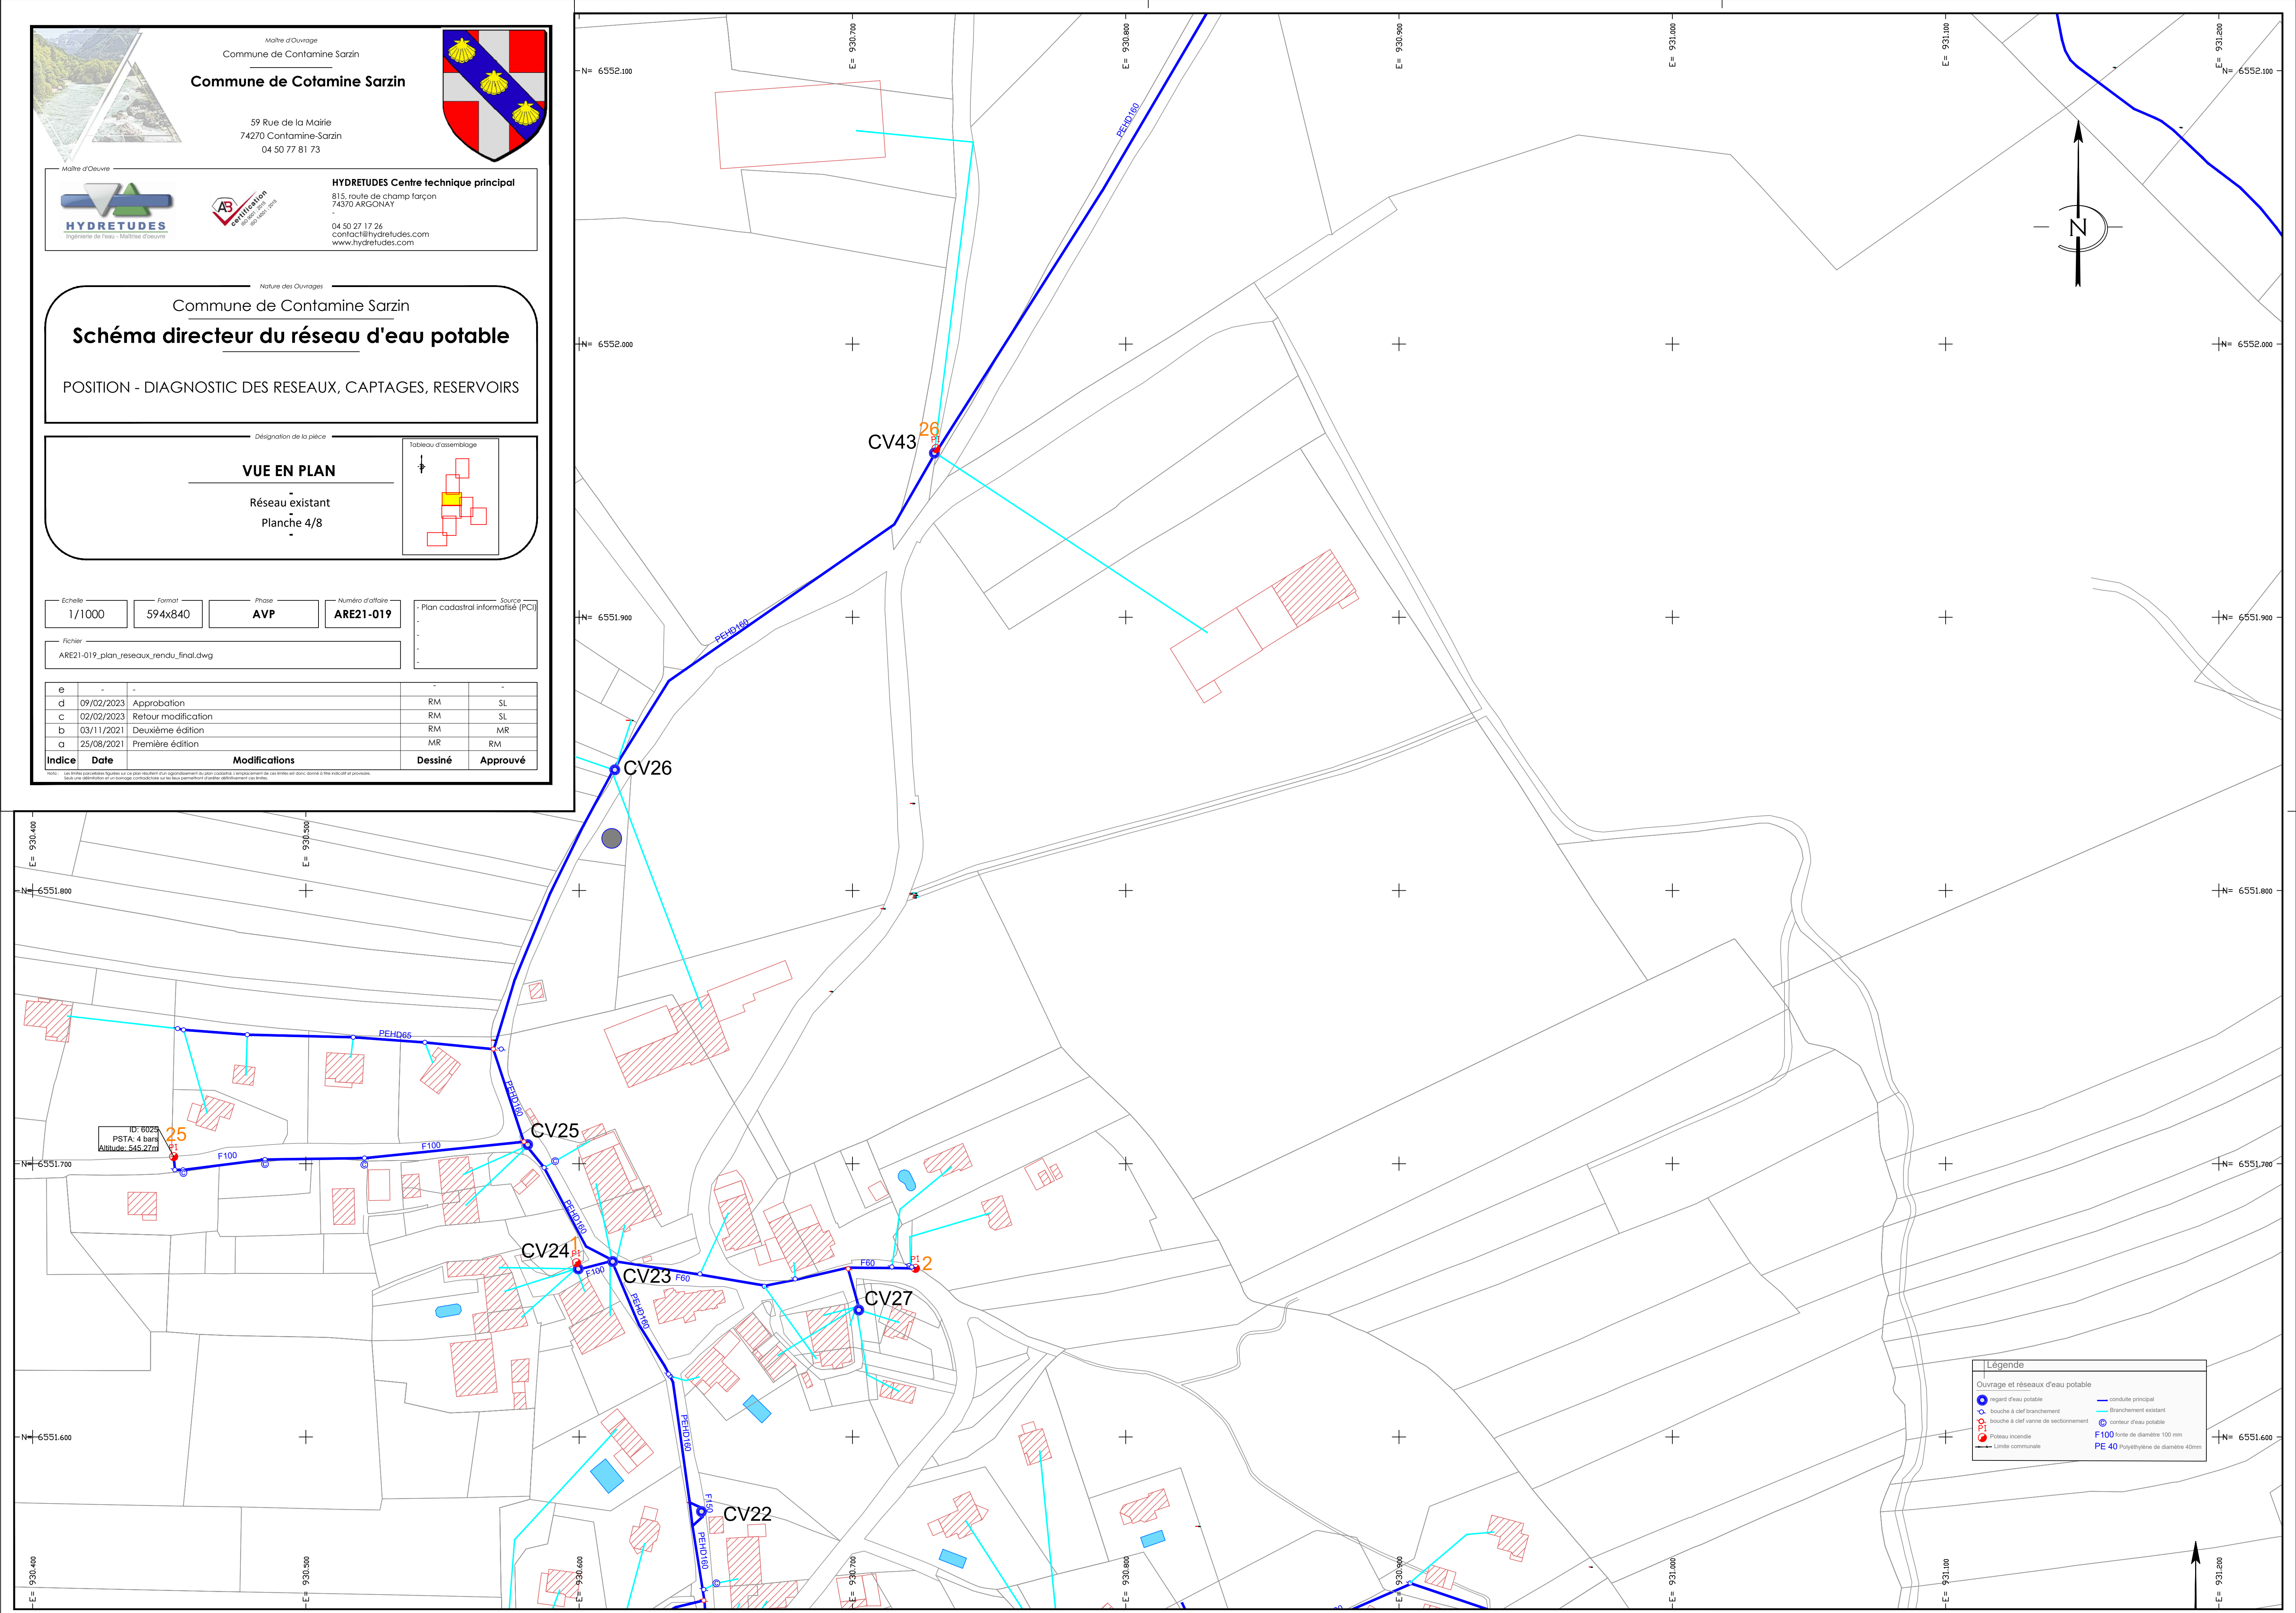


Légende

Ouvrage et réseaux d'eau potable

- Regard d'eau potable
- Bouche à clef de branchement
- Bouche à clef de vaine de sectionnement
- Poteau incendie
- Limite communale
- Conduite principale
- Branchement existant
- Conduite d'eau potable
- F100: fonte de diamètre 100 mm
- PE 40: Polyéthylène de diamètre 40mm

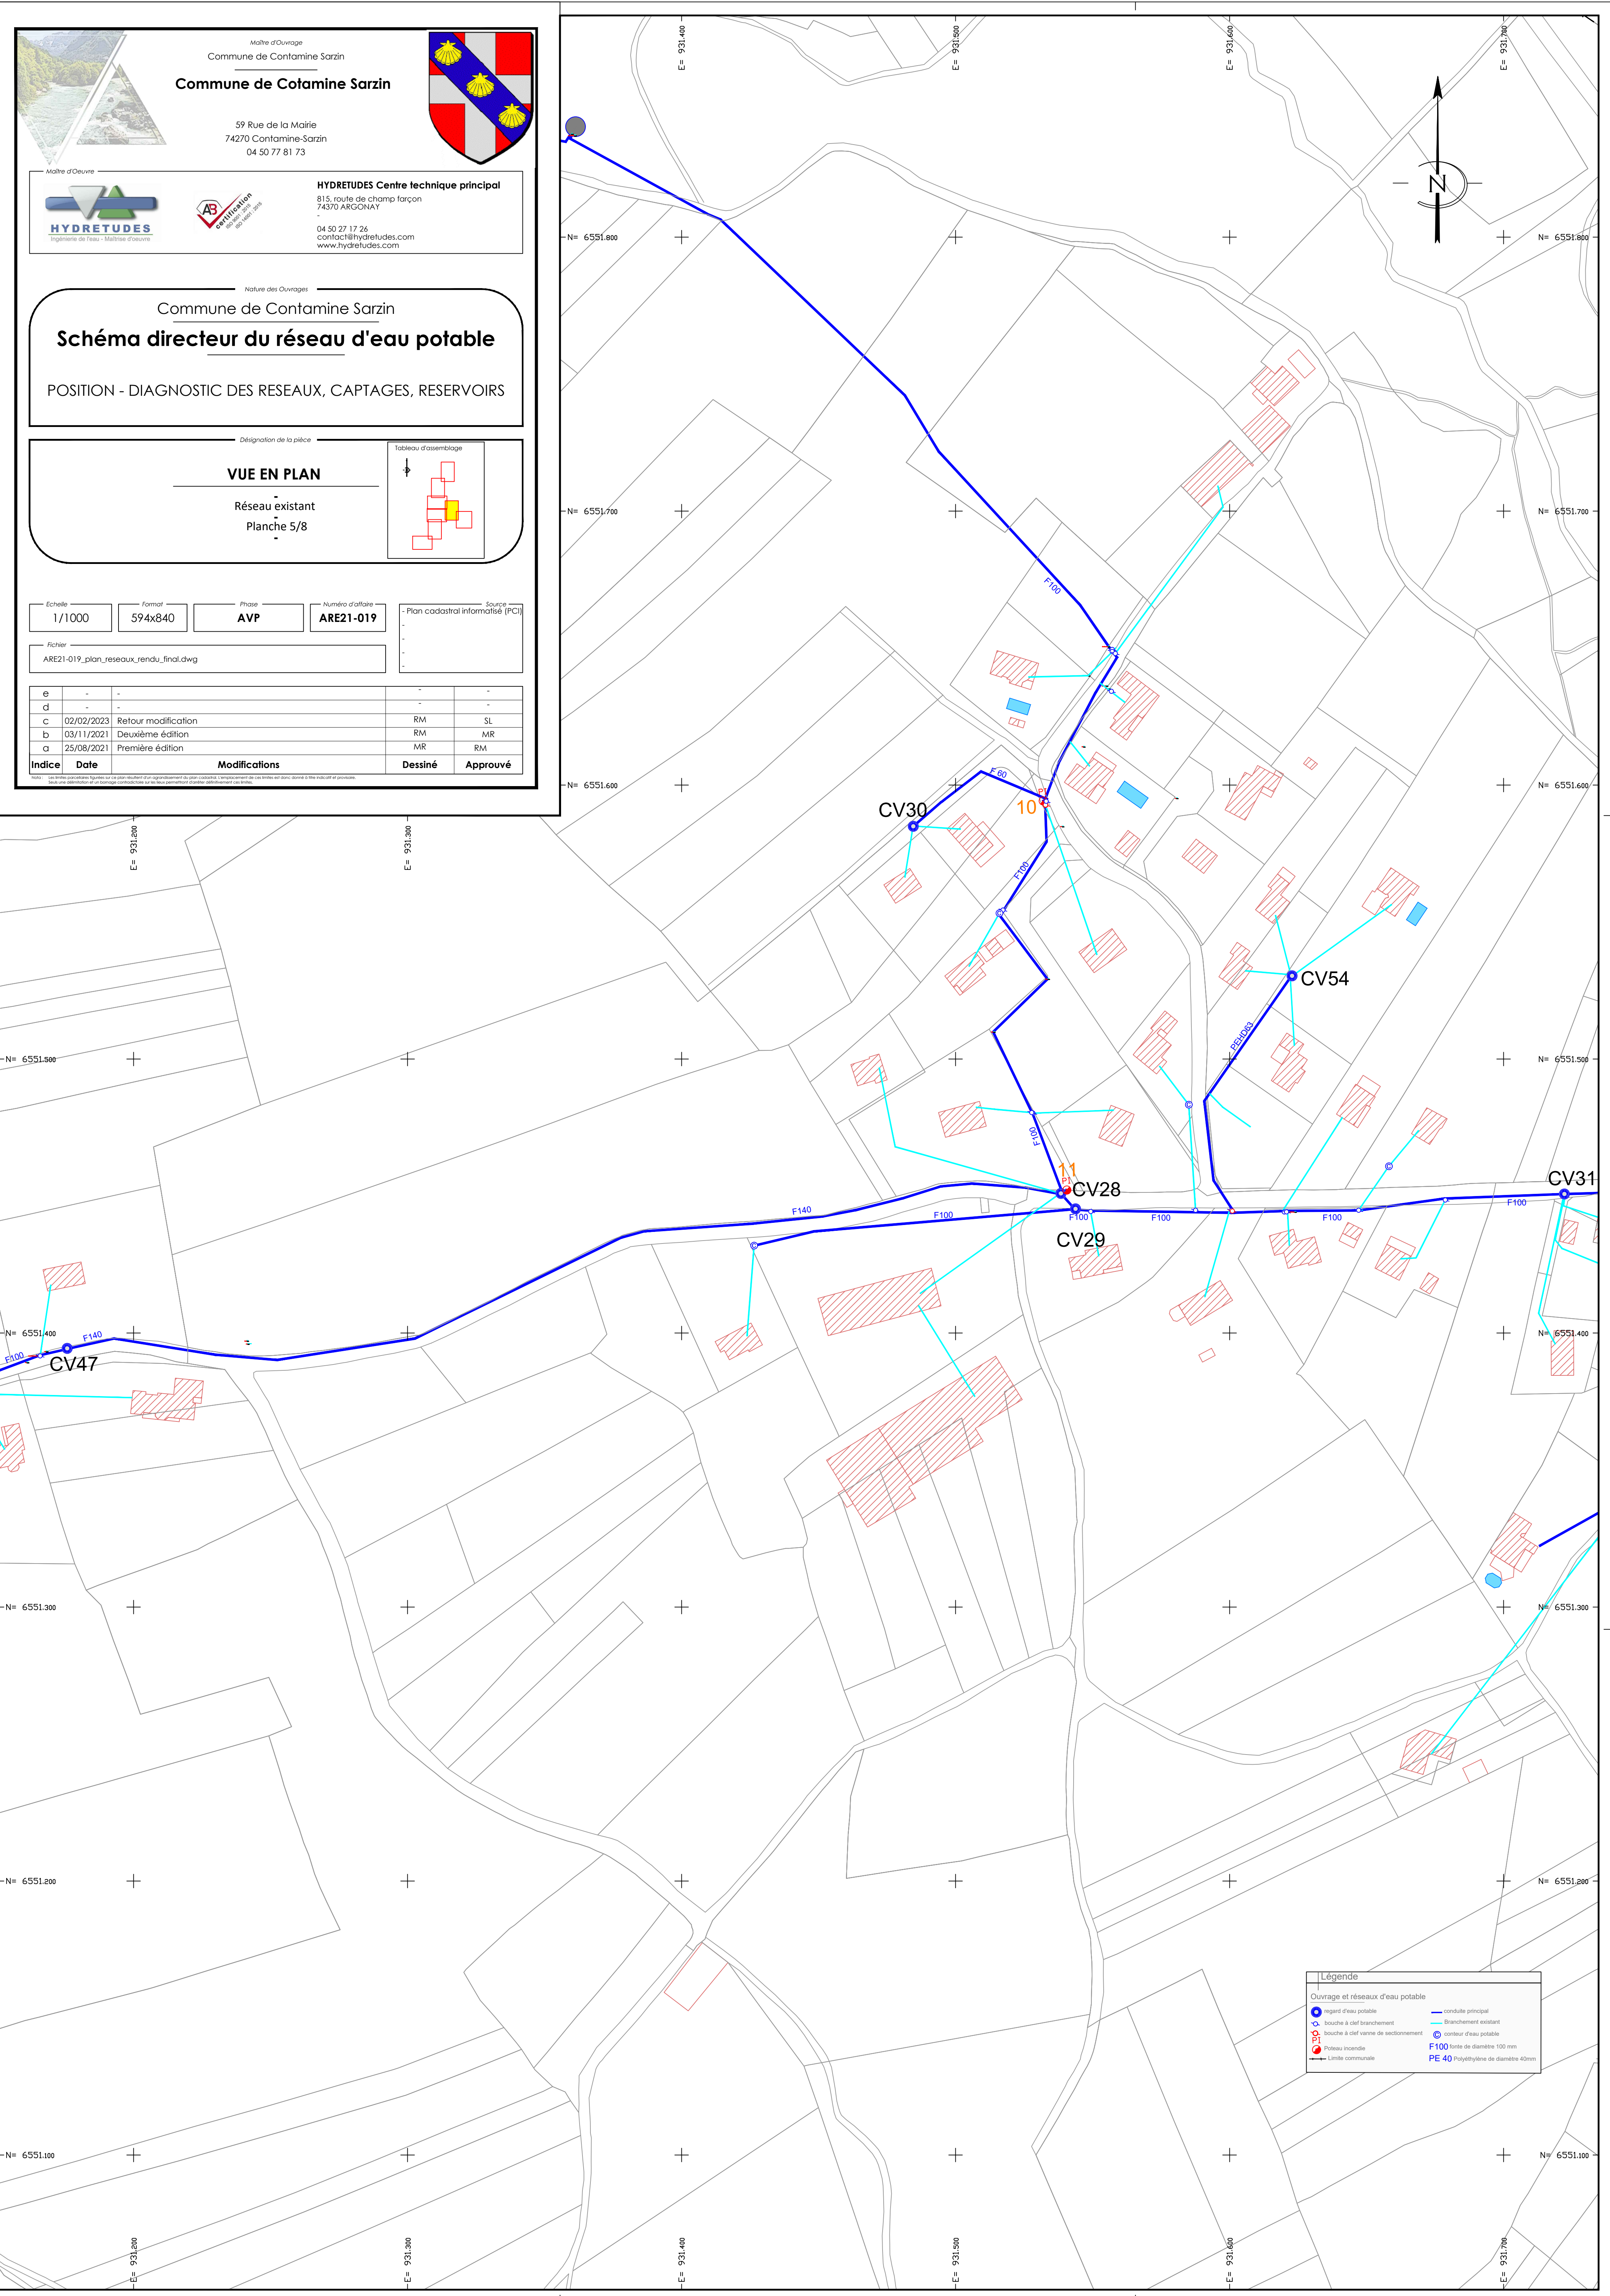

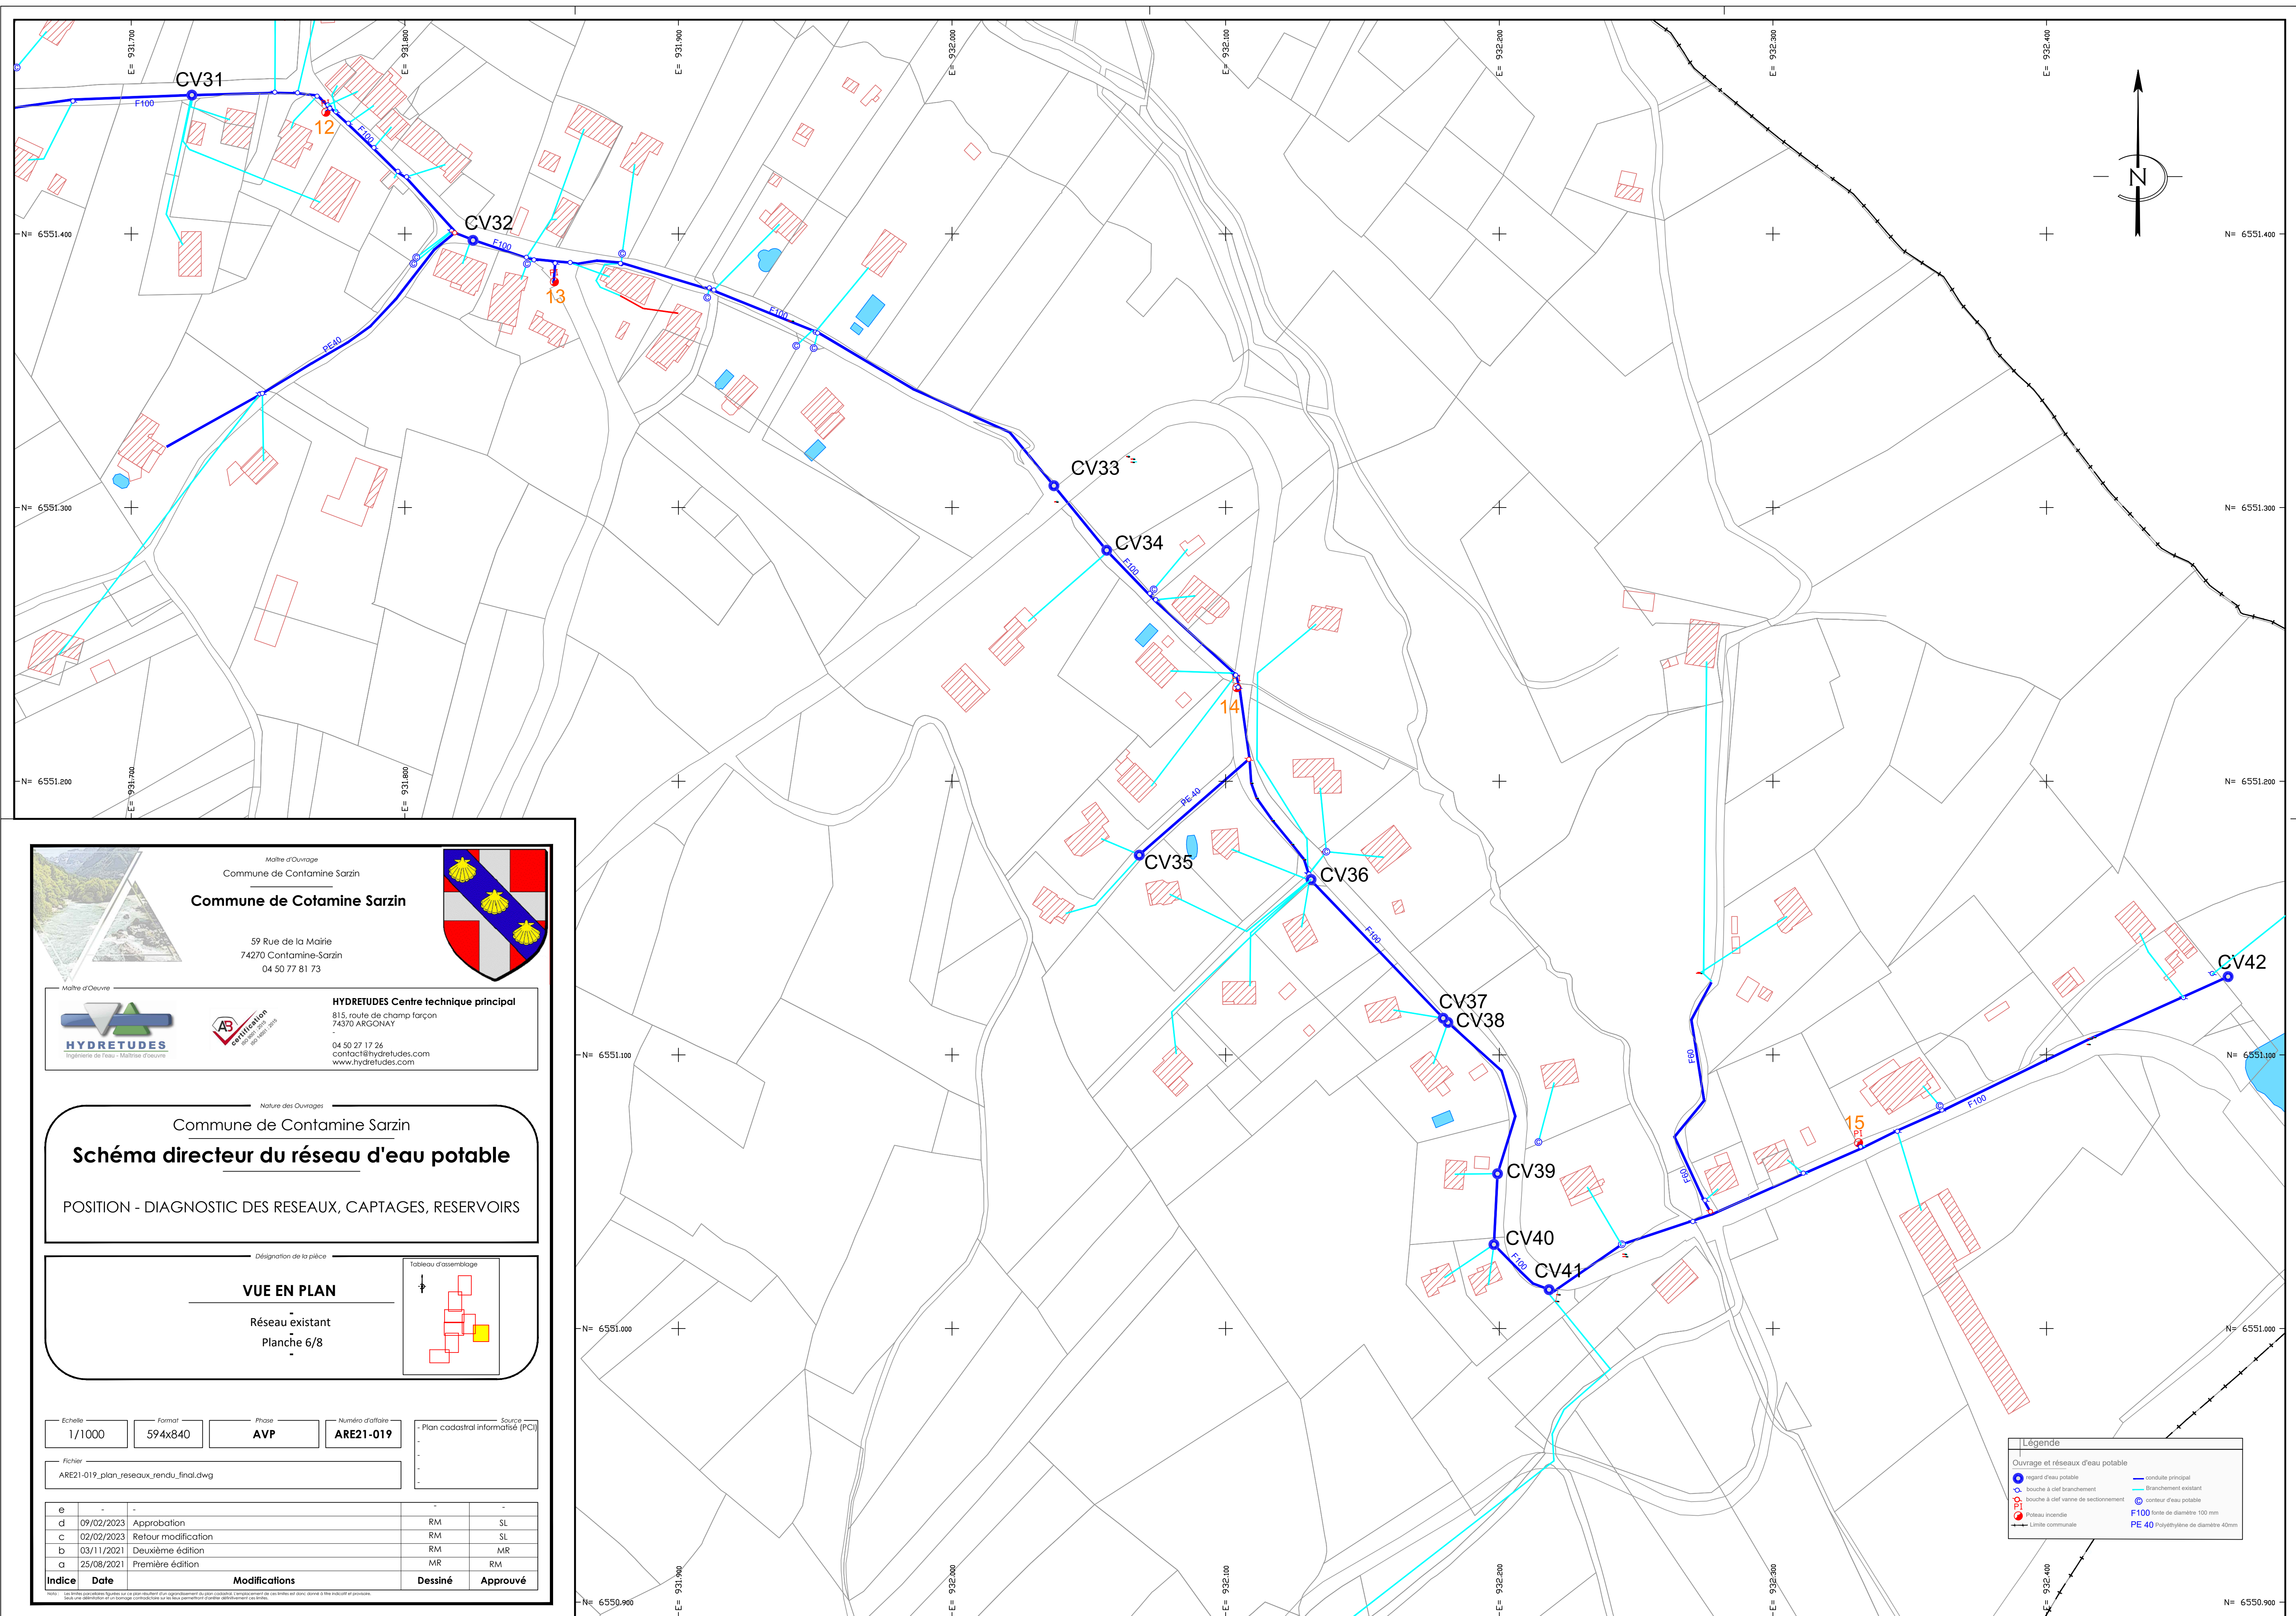

Le Président,
M. Paul RANNARD


[illegible]

Vu pour être annexé à l'arrêté de mise à jour n°7
du PLUI du Val des Usse n°2023-06 du 27 avril 2023

Le Président,

M. Paul RANNARD



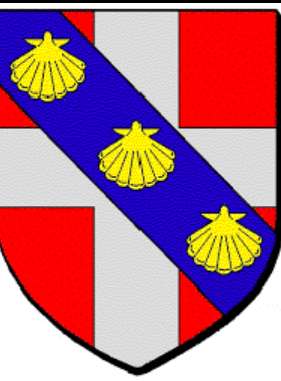

Maire d'Ouvrage
Commune de Cotamine Sarzin

Commune de Cotamine Sarzin

59 Rue de la Mairie
74270 Cotamine-Sarzin
04 50 77 81 73



Maire d'Ouvrage

HYDRETTES
Ingénierie de l'eau - Maitrise d'ouvrage



AB
Assurance
Bâtiment
Région Rhône-Alpes

HYDRETTES Centre technique principal
815, route de champ farçon
74370 ARGONHAÏ
04 50 27 17 26
contact@hydreTTES.com
www.hydreTTES.com

Nature des Ouvrages

Commune de Cotamine Sarzin

Schéma directeur du réseau d'eau potable


POSITION - DIAGNOSTIC DES RESEAUX, CAPTAGES, RESERVOIRS

Désignation de la pièce

VUE EN PLAN

Réseau existant
Planche 8/8

Tableau d'assemblage



Echelle

1/1000

Format

840x594

Projet

AVP

Numéro d'ordre

ARE21-019

Plan cadastral informatisé (PCI)

-


Fichier






ARE21-019_plan_reseaux_rendu_fin.dwg

e	-	-	-	-
d	09/02/2023	Approbation	RM	SL
c	02/02/2023	Retour modification	RM	SL
b	03/11/2021	Deuxième édition	RM	MR
a	25/08/2021	Première édition	MR	RM

Indice	Date	Modifications	Dessiné	Approuvé
-	-	-	-	-

Document communiqué en vertu de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'accès à l'information. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la commune est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la commune est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la commune est formellement interdite.





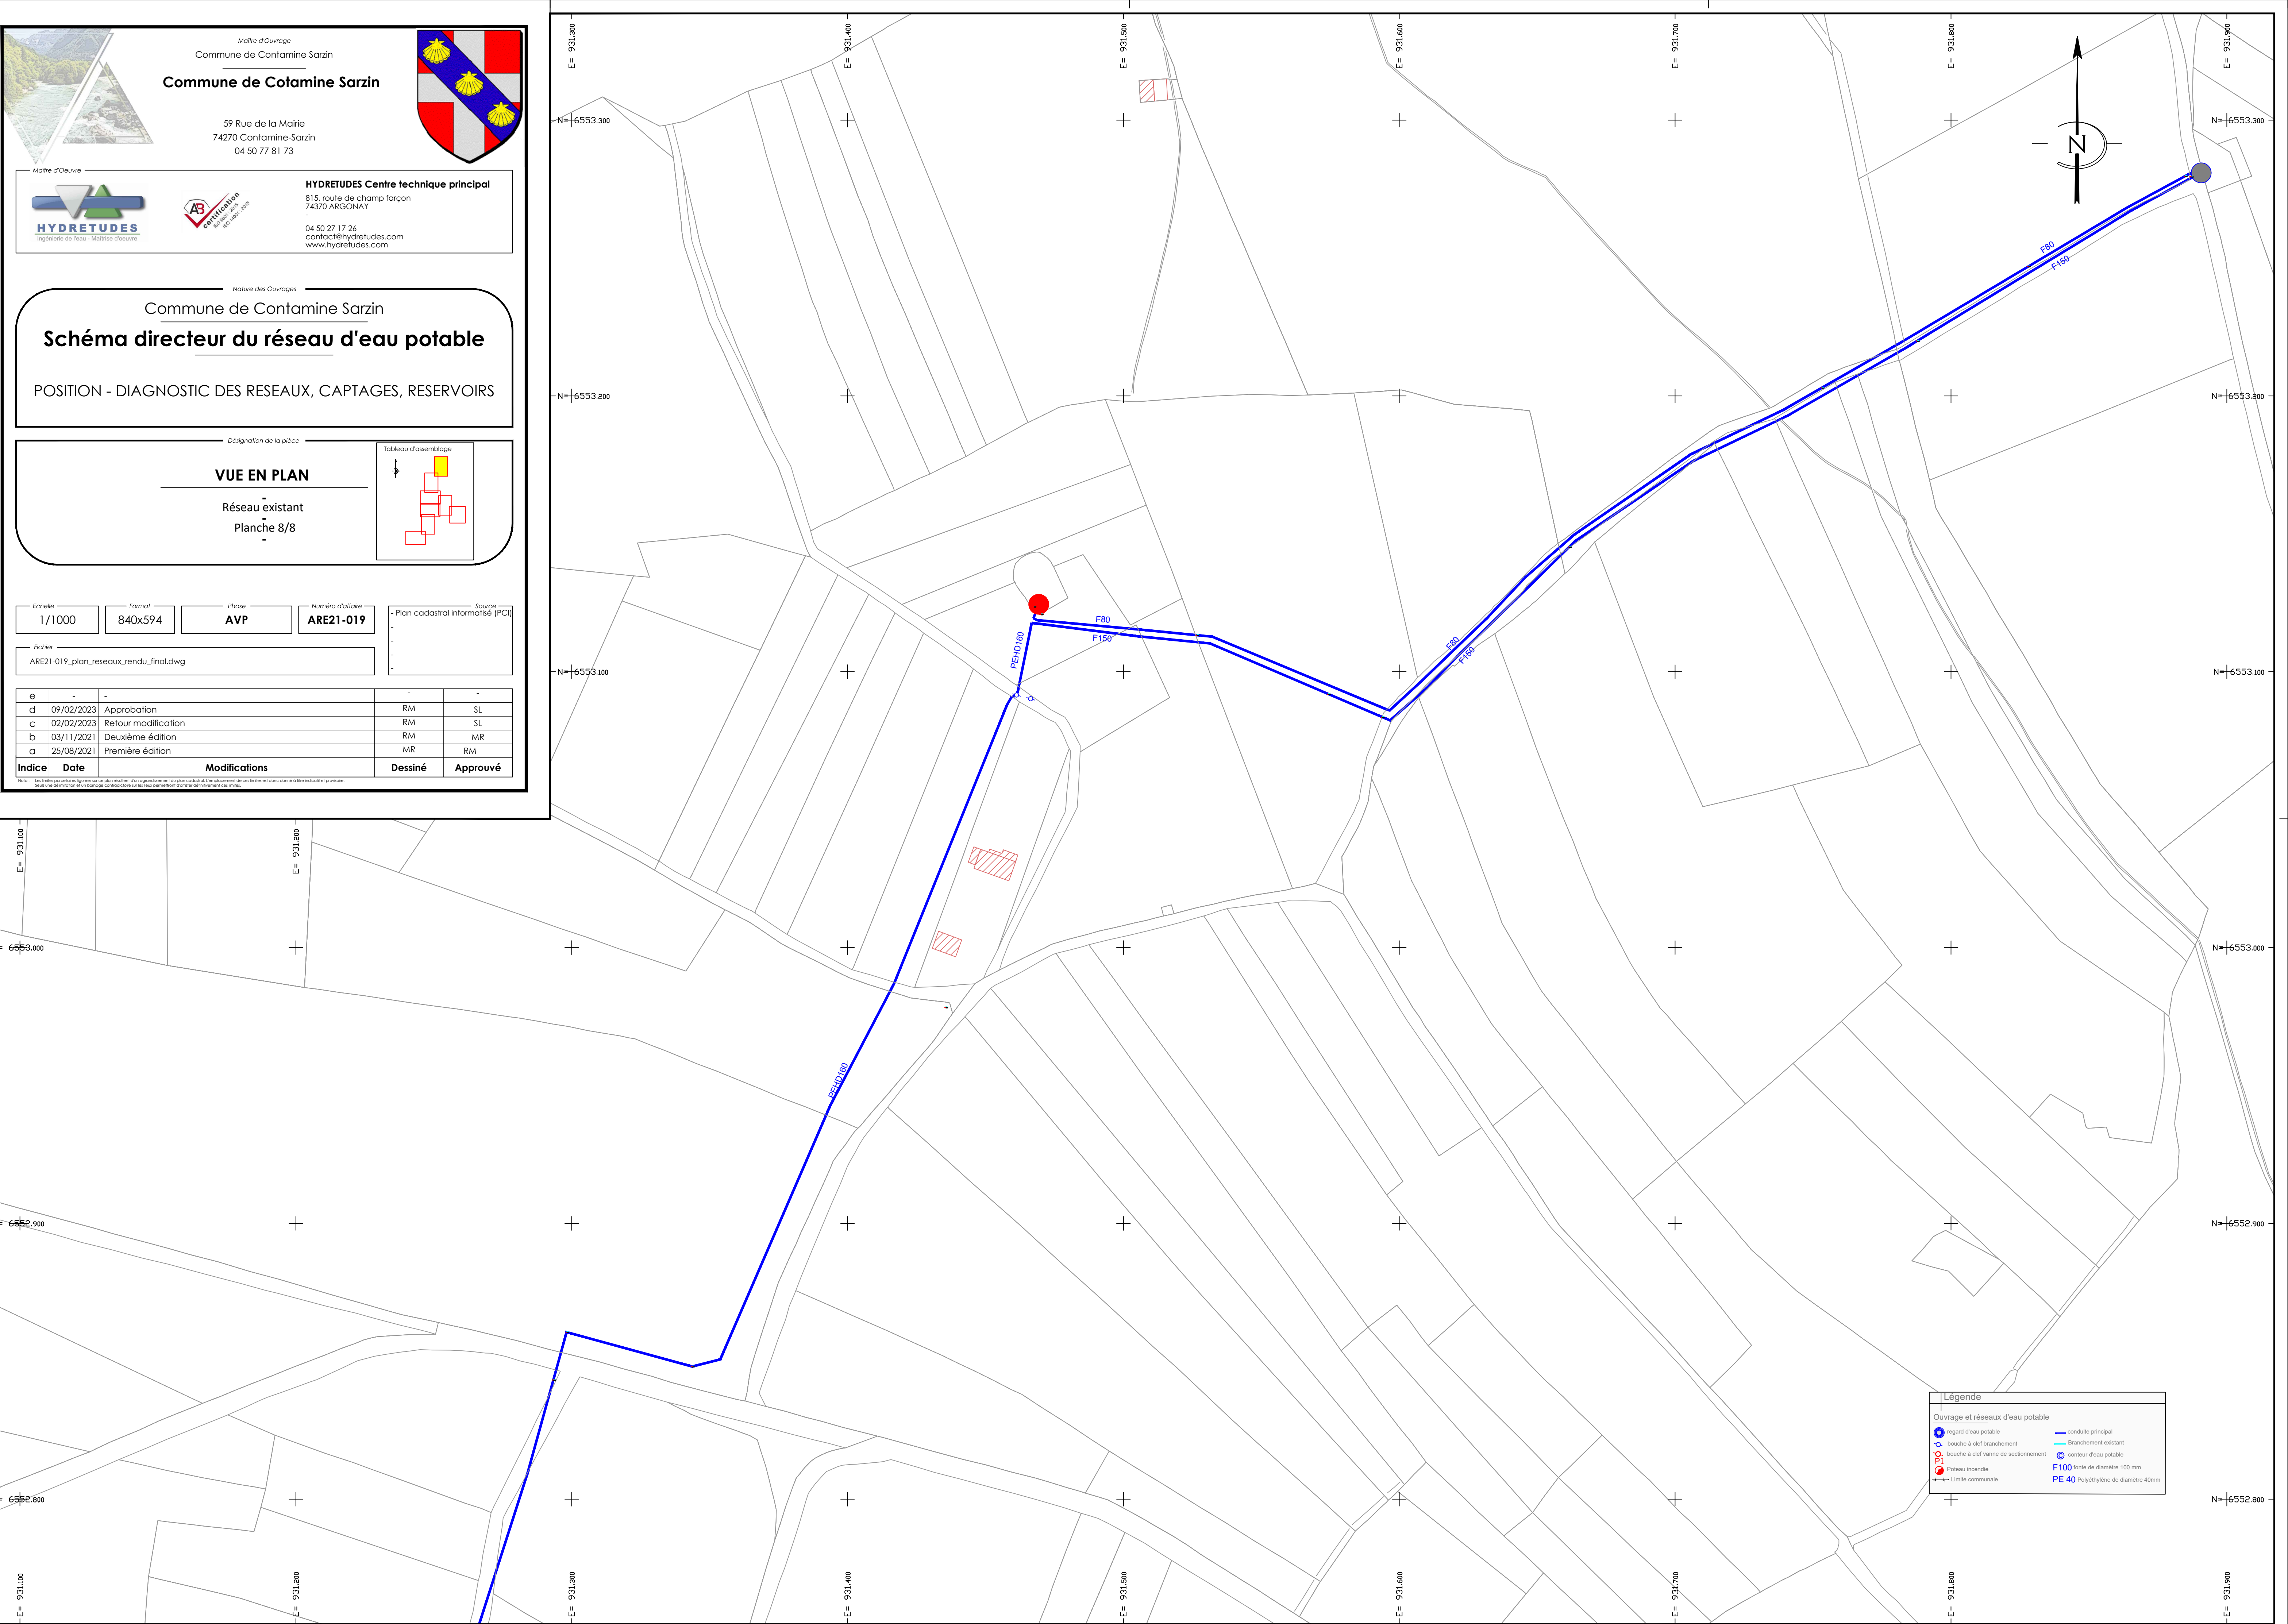


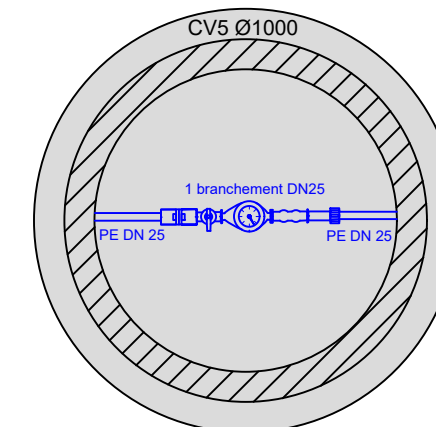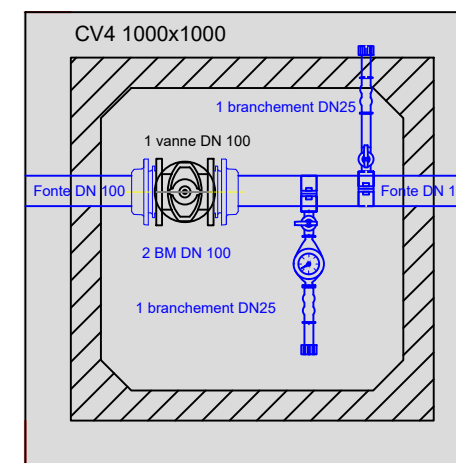
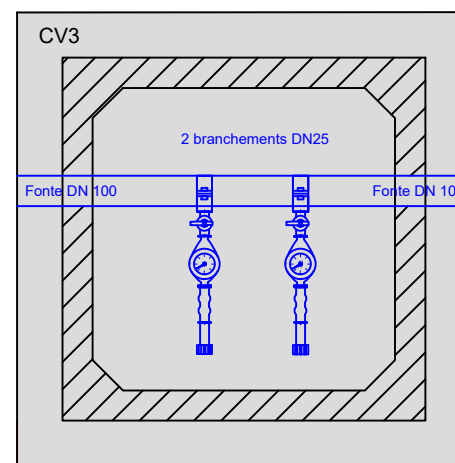
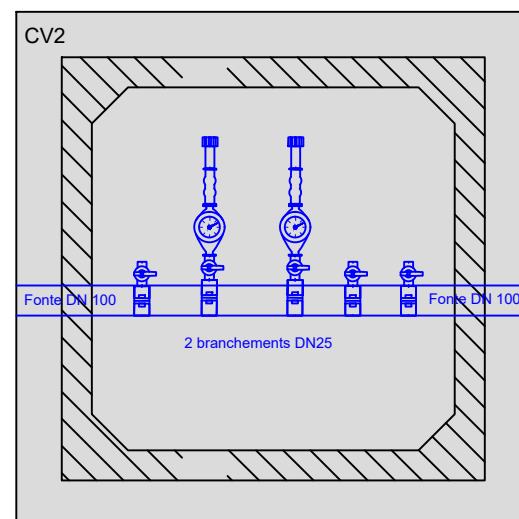
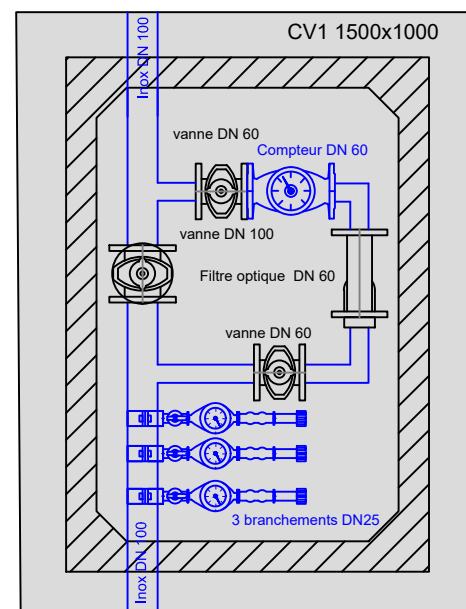


Vu pour être annexé à l'arrêté de mise à jour n°7
du PLUi du Val des Usses n°2023-06 du 27 avril 2023

Le Président,

M. Paul RANNARD

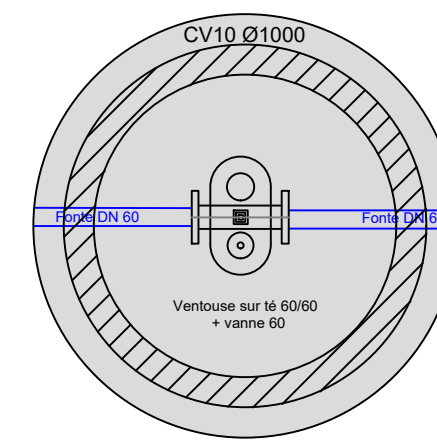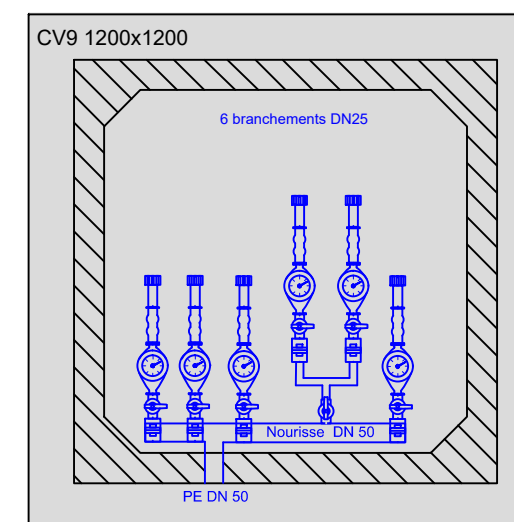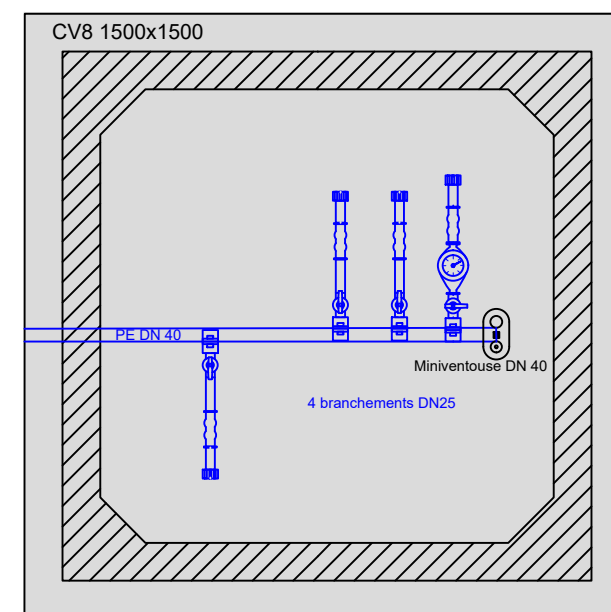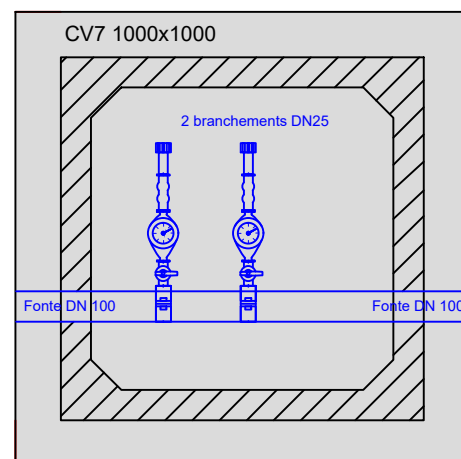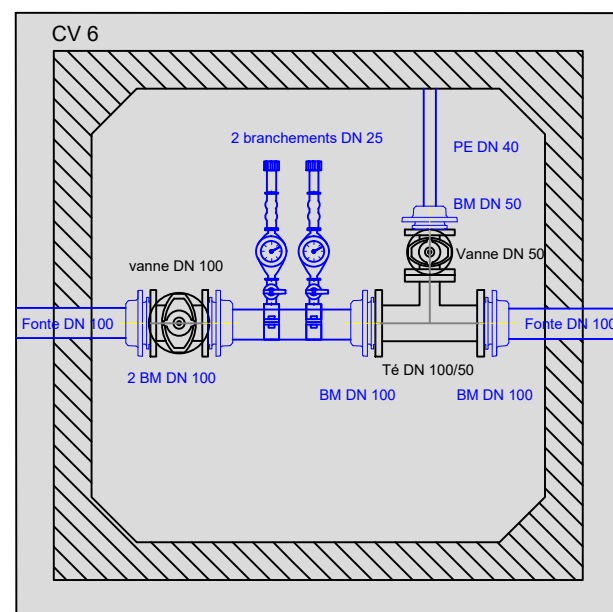

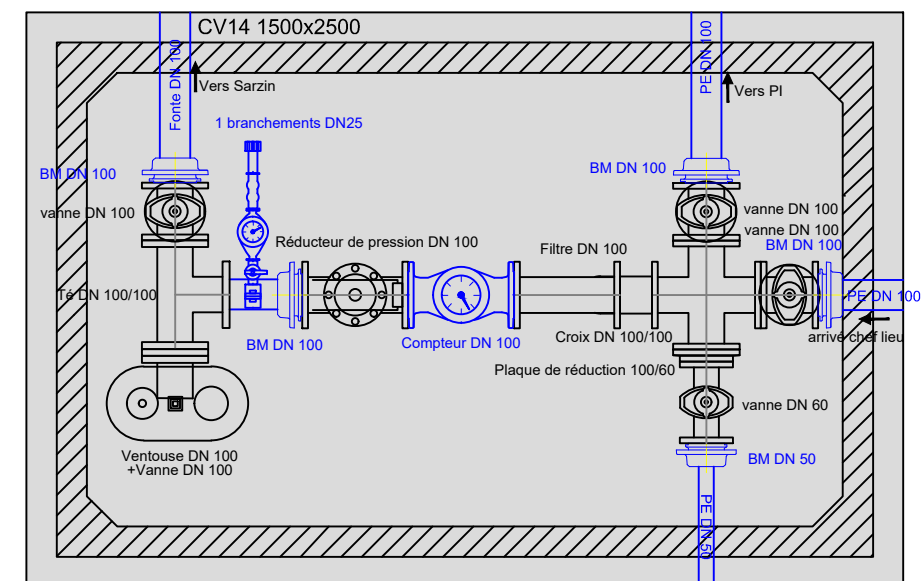
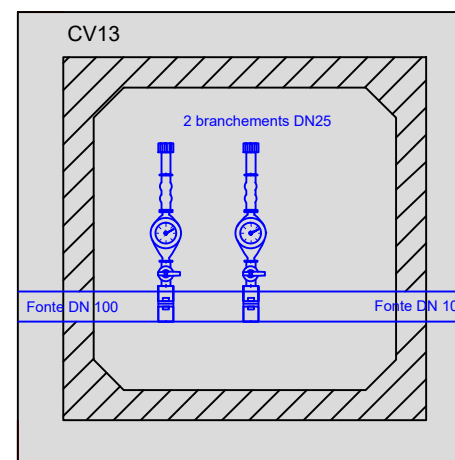
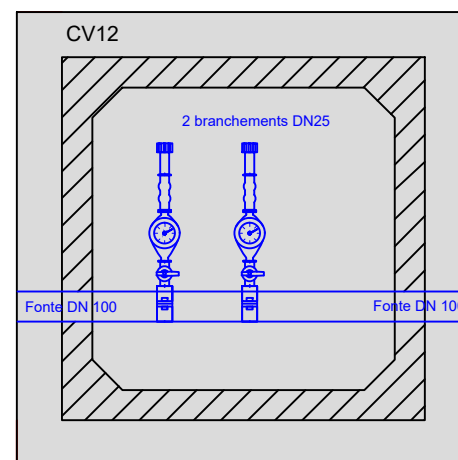
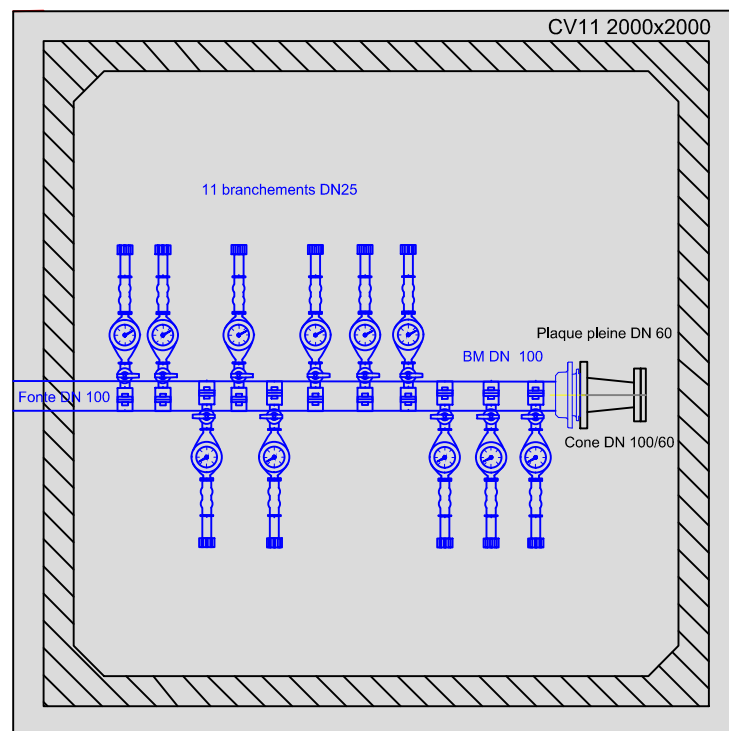






Vu pour être annexé à l'arrêté de mise à jour n°7

du PLUi du Val des Usse n°2023-06 du 27 avril 2023

Le Président,

M. Paul RANNARD

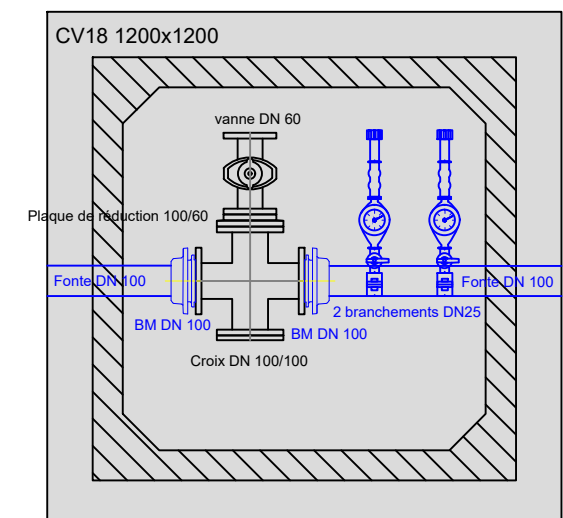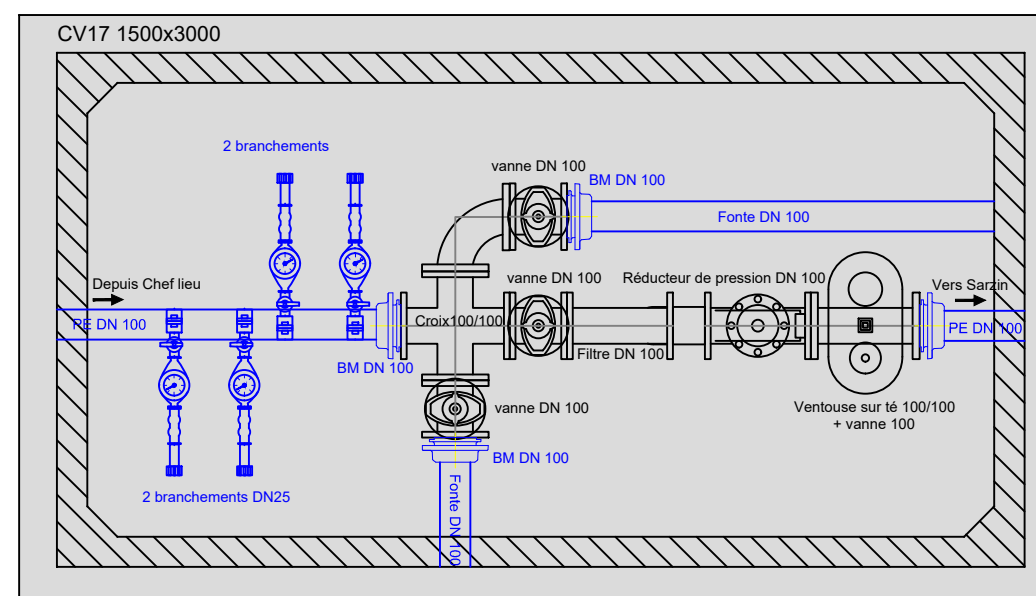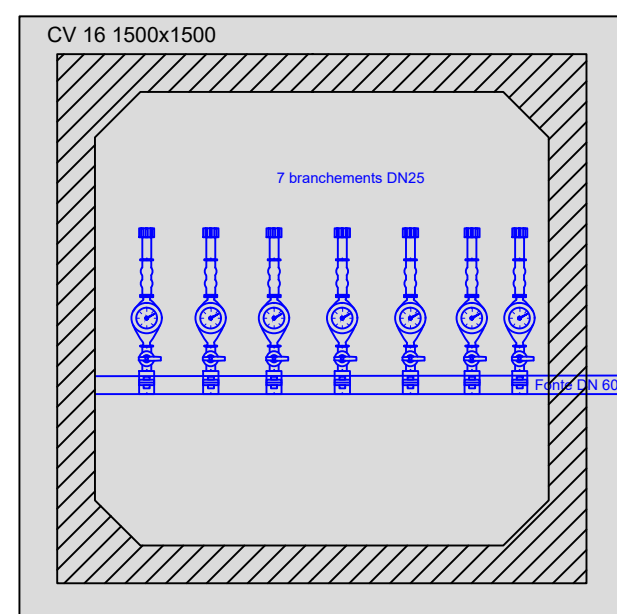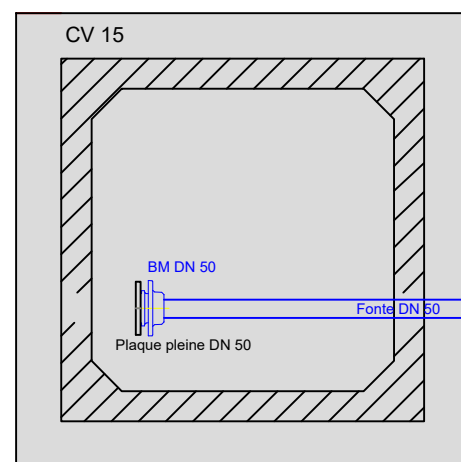

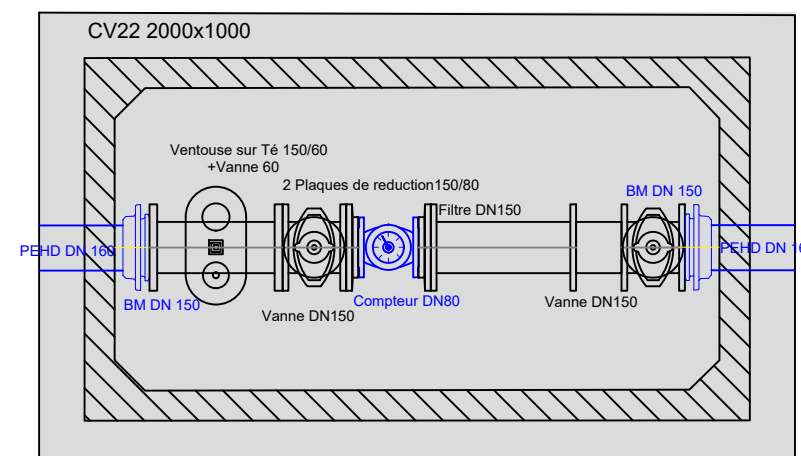
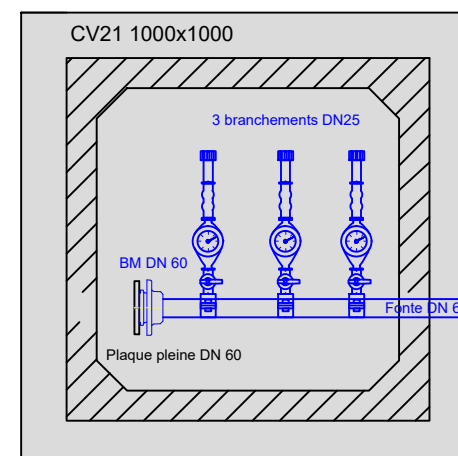
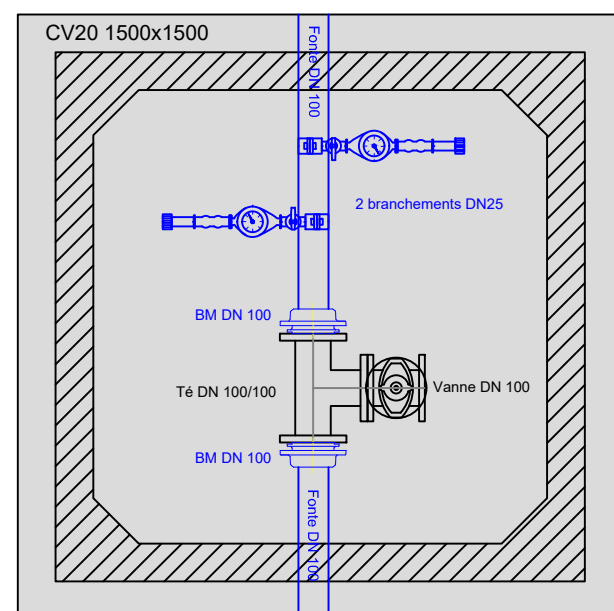
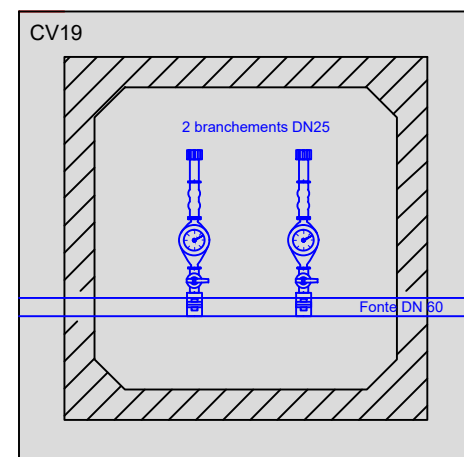






Vu pour être annexé à l'arrêté de mise à jour n°7

du PLUi du Val des Usses n°2023-06 du 27 avril 2023

Le Président,

M. Paul RANNARD

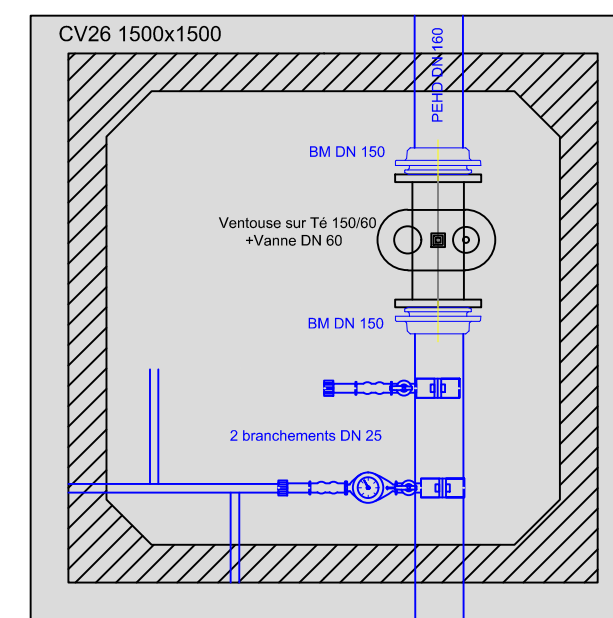
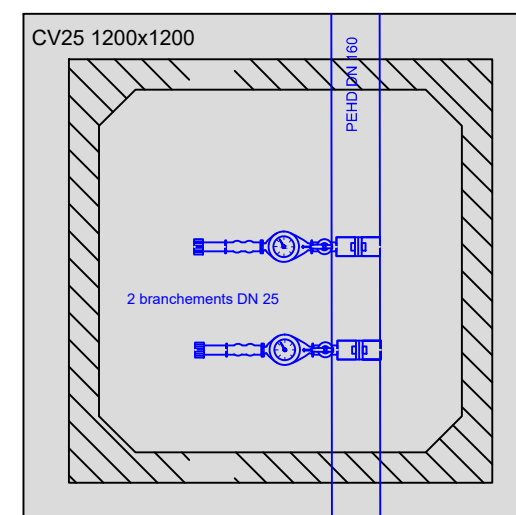
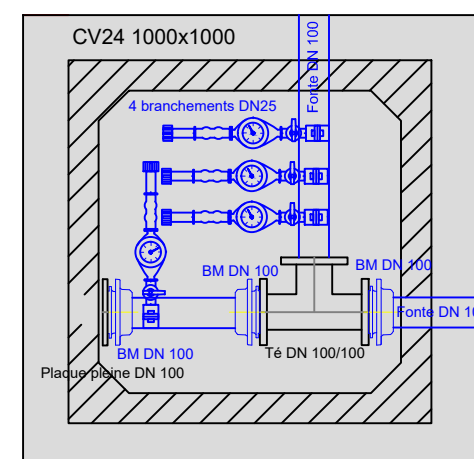
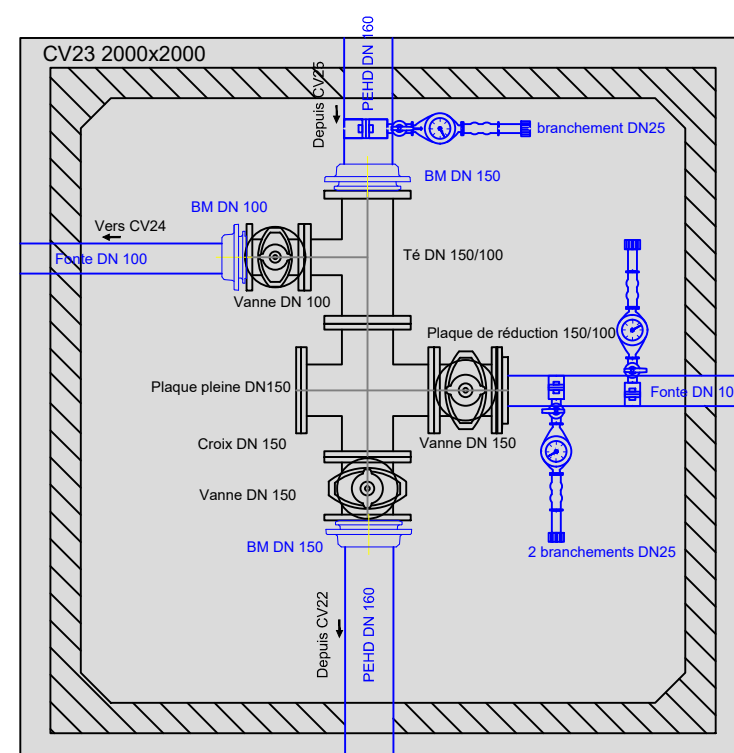


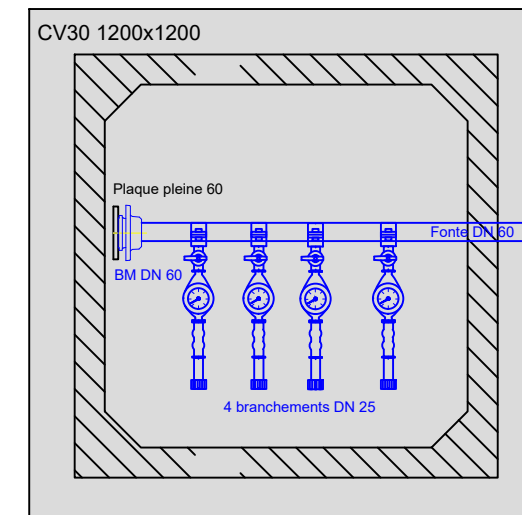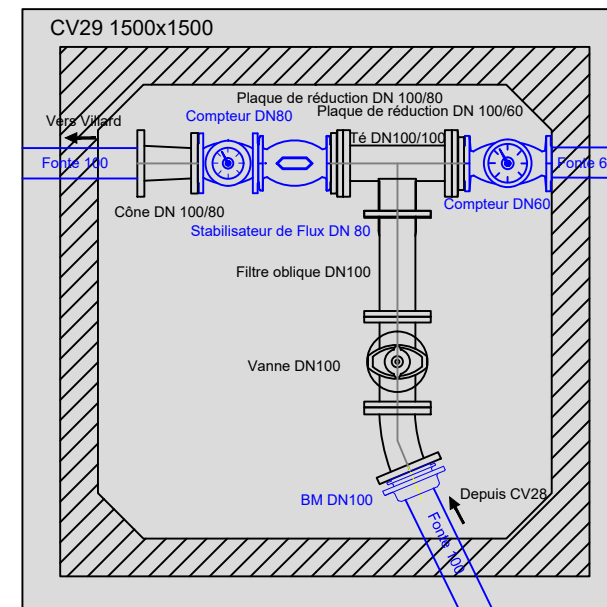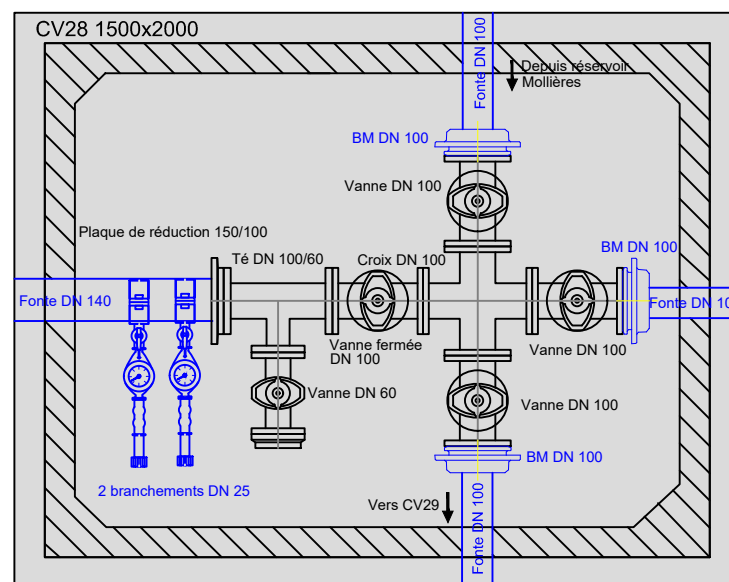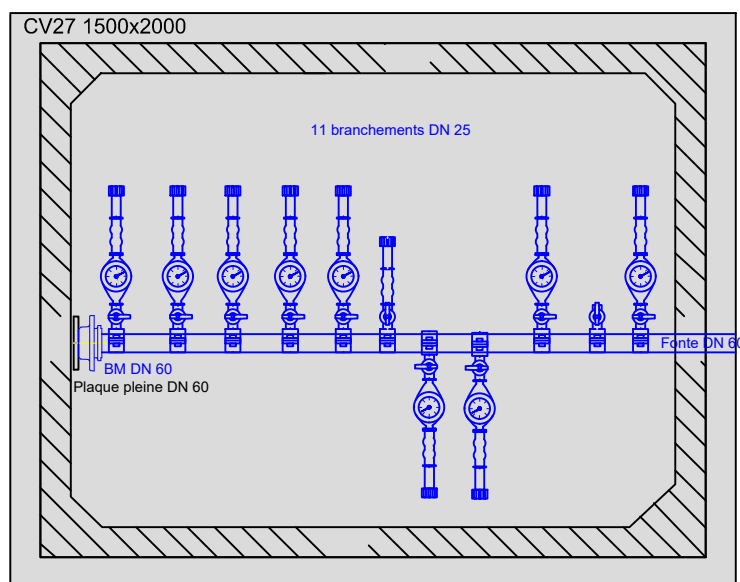


Vu pour être annexé à l'arrêté de mise à jour n°7
du PLUi du Val des Usse n°2023-06 du 27 avril 2023

Le Président,

M. Paul RANNARD

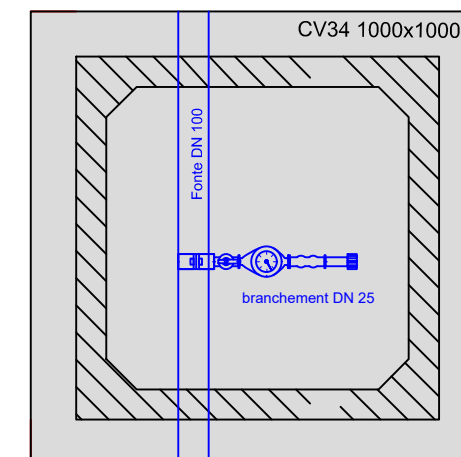
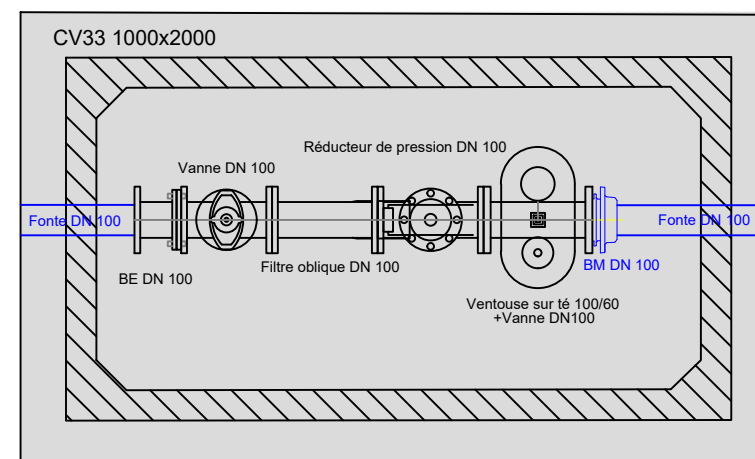
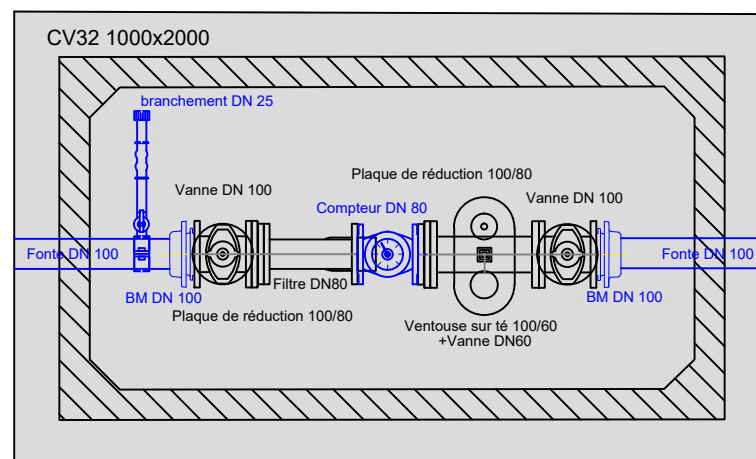
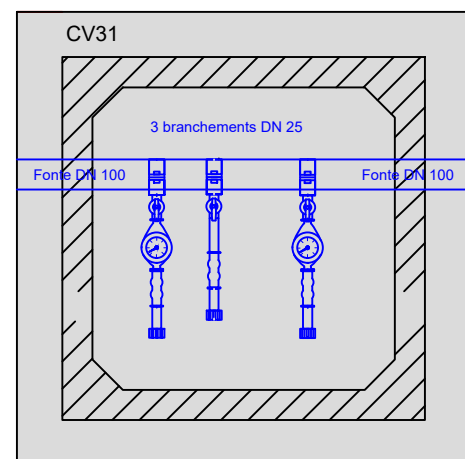






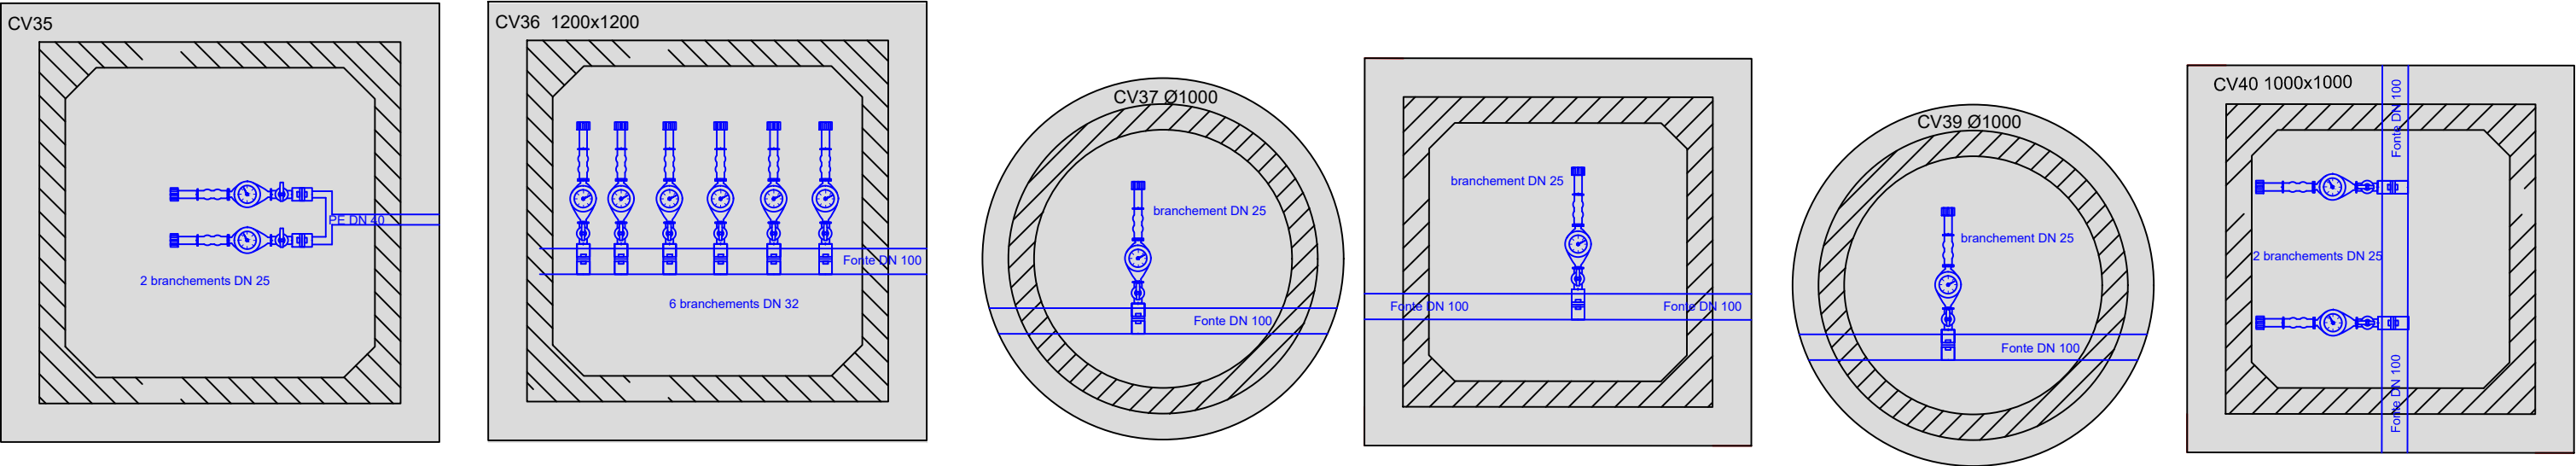


Vu pour être annexé à l'arrêté de mise à jour n°7
du PLUi du Val des Usse n°2023-06 du 27 avril 2023

Le Président,

M. Paul RANNARD

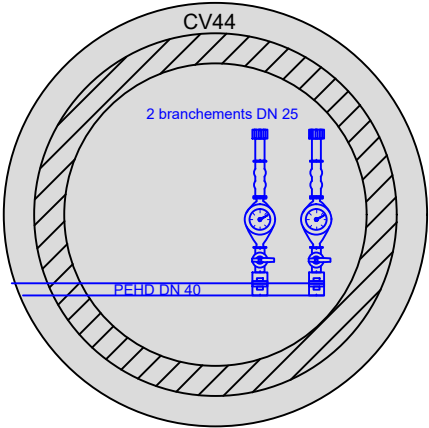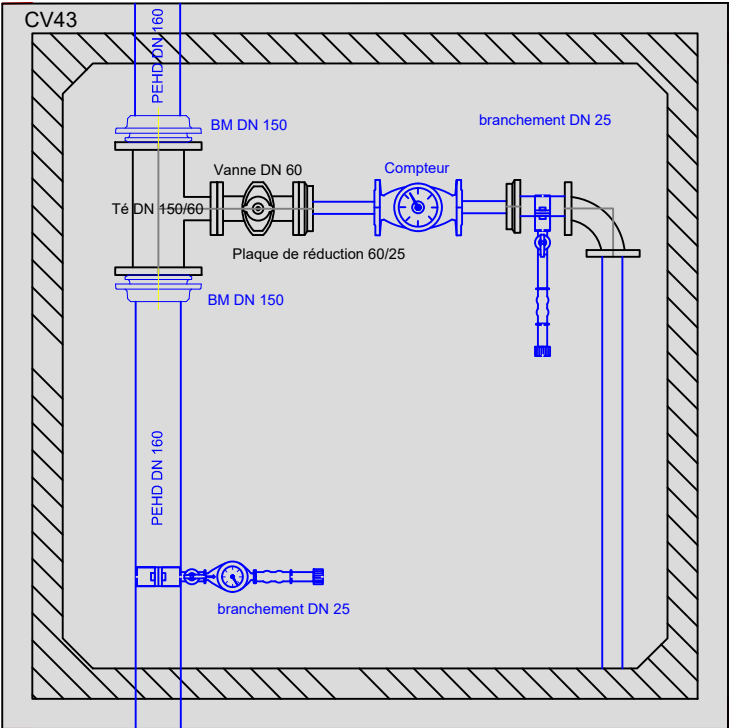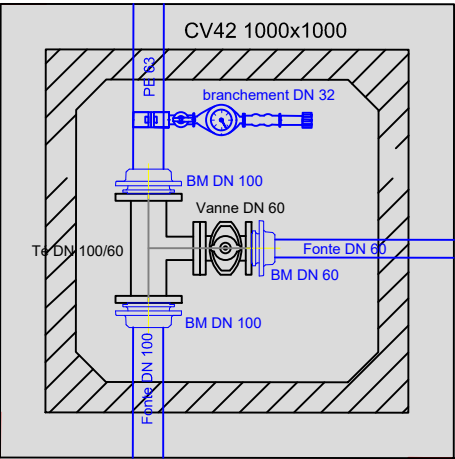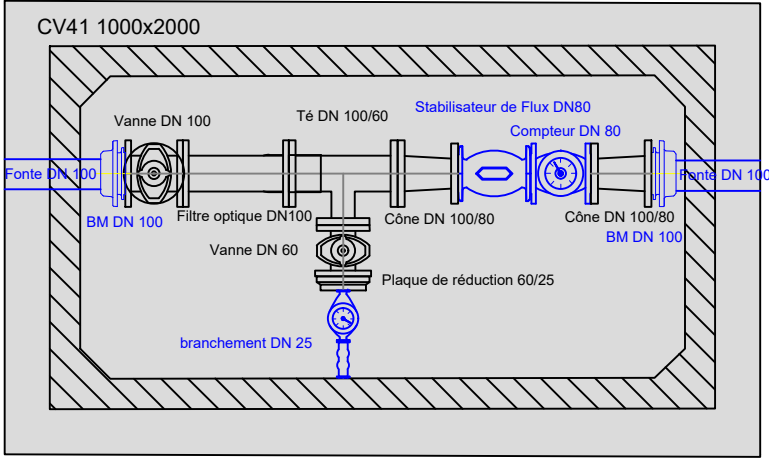

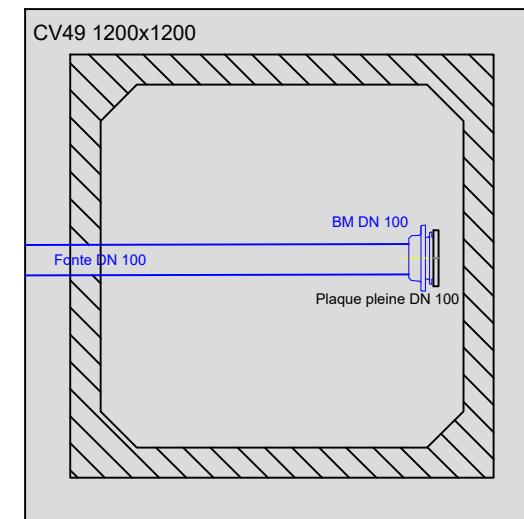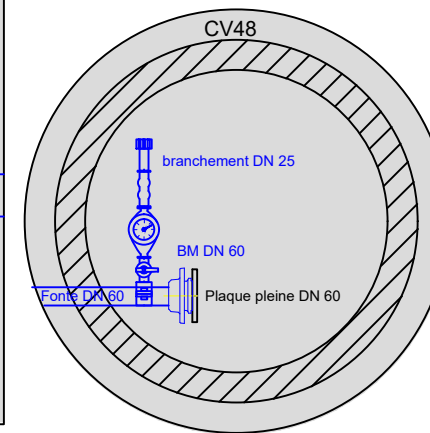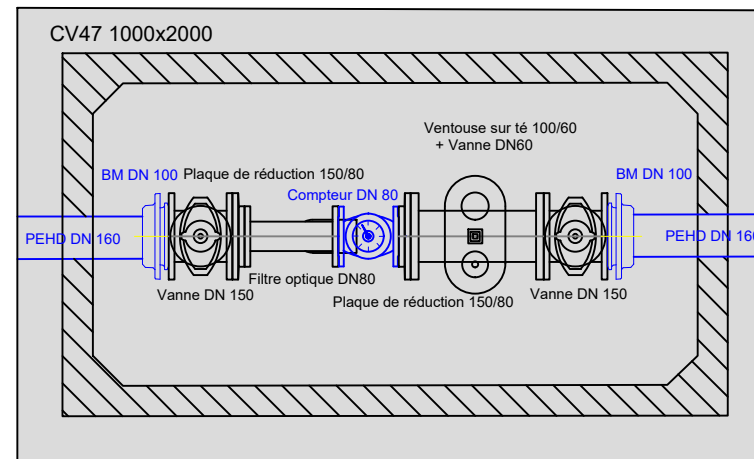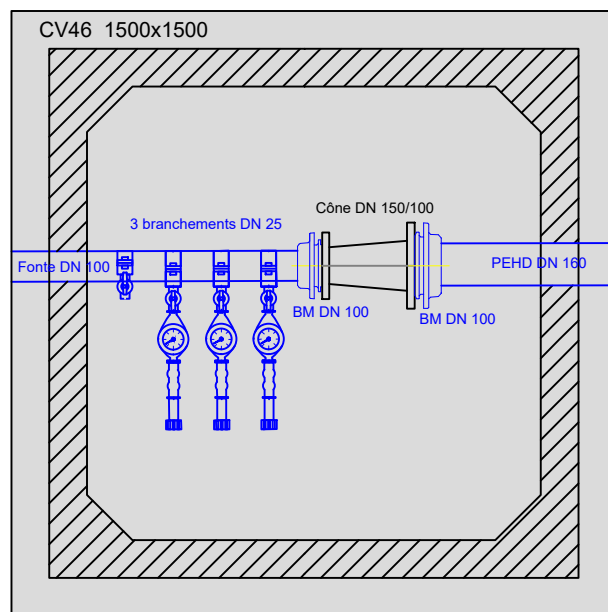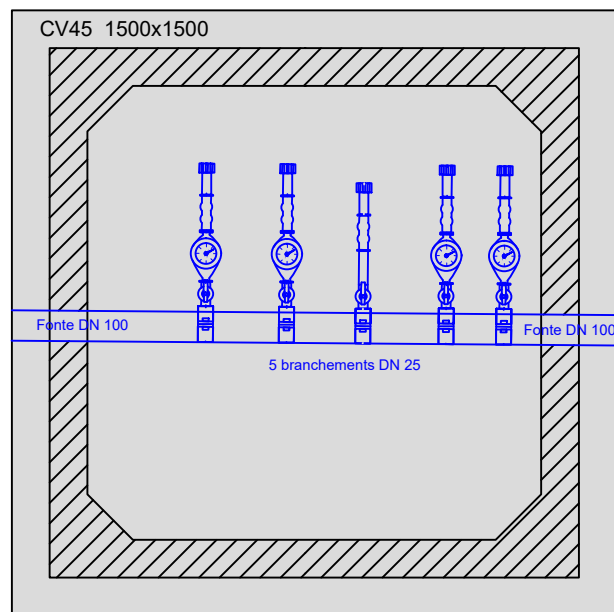

Vu pour être annexé à l'arrêté de mise à jour n°7
du PLUi du Val des Ussets n°2023-06 du 27 avril 2023

Le Président,

M. Paul RANNARD

