




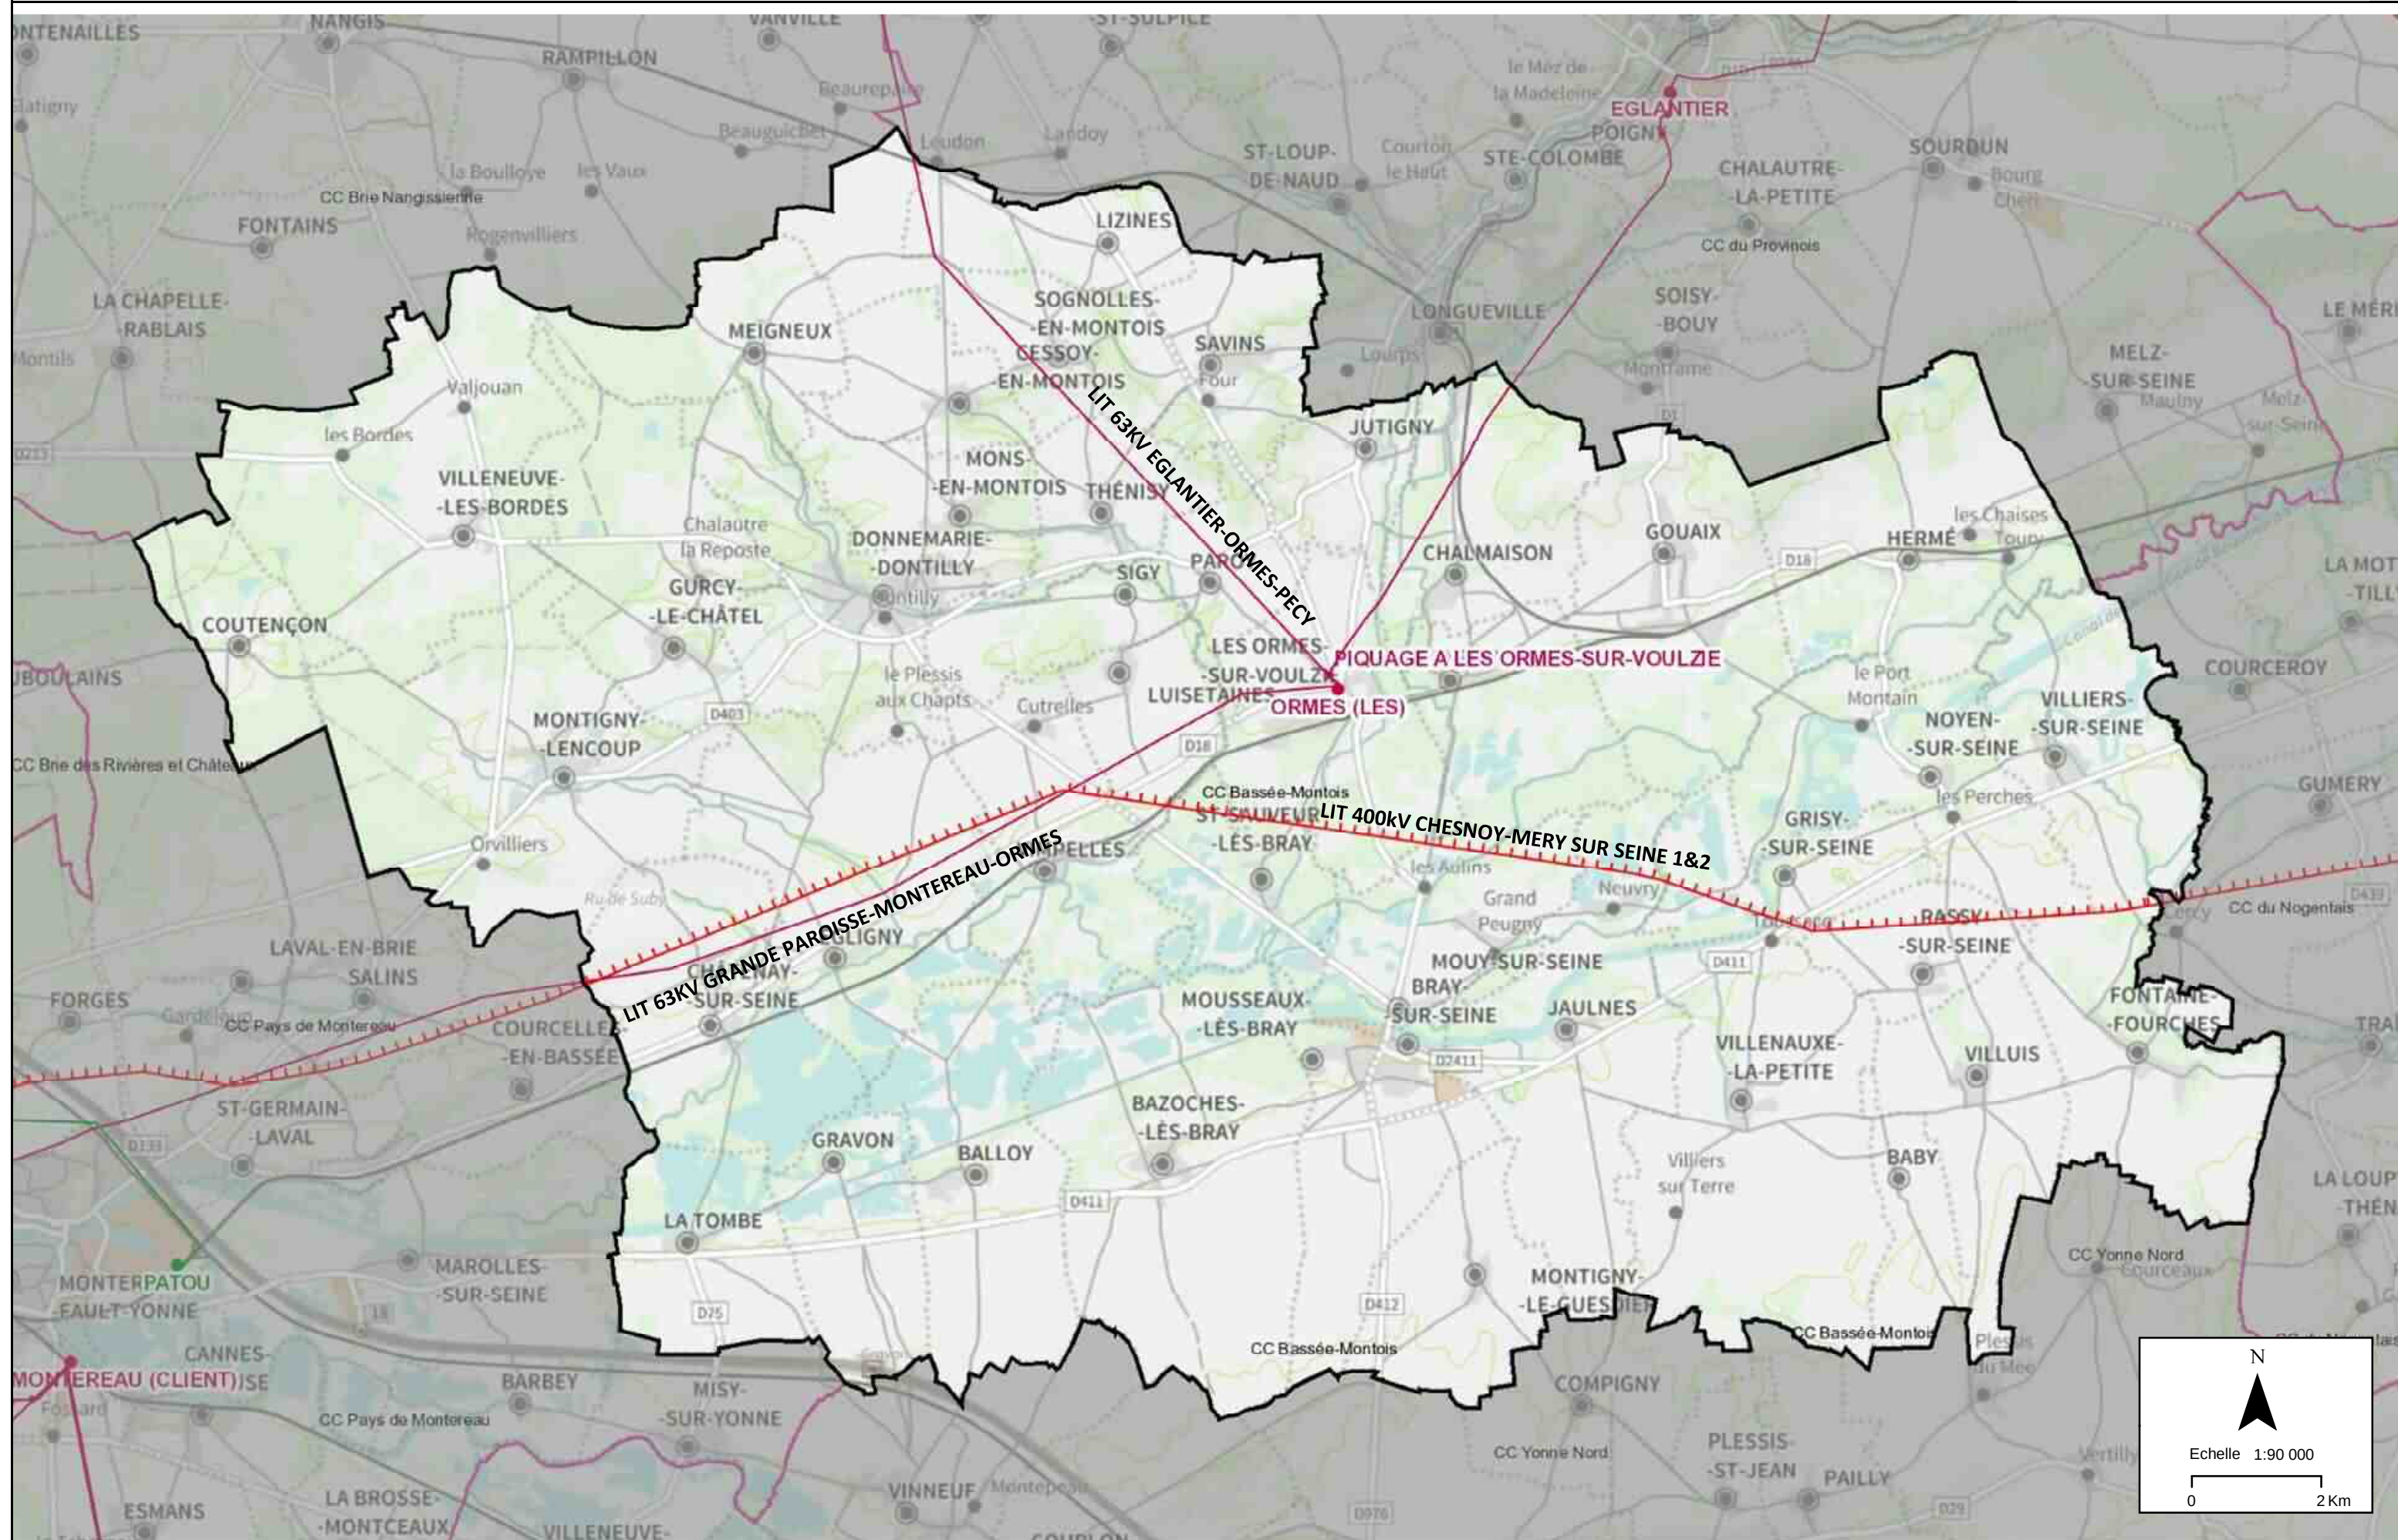

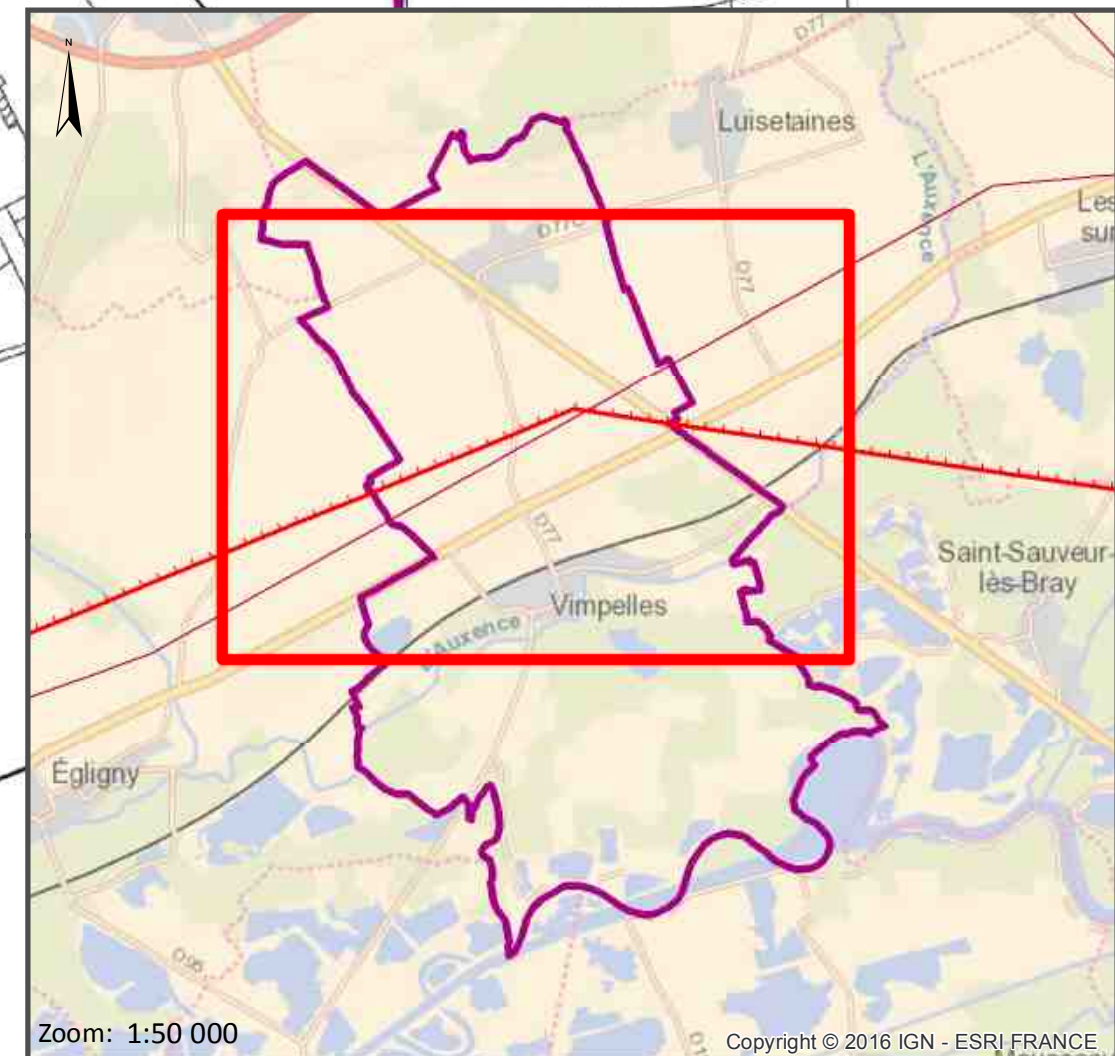

Zoom: 1:50 000

Copyright © 2016 IGN - ESRI FRANCE

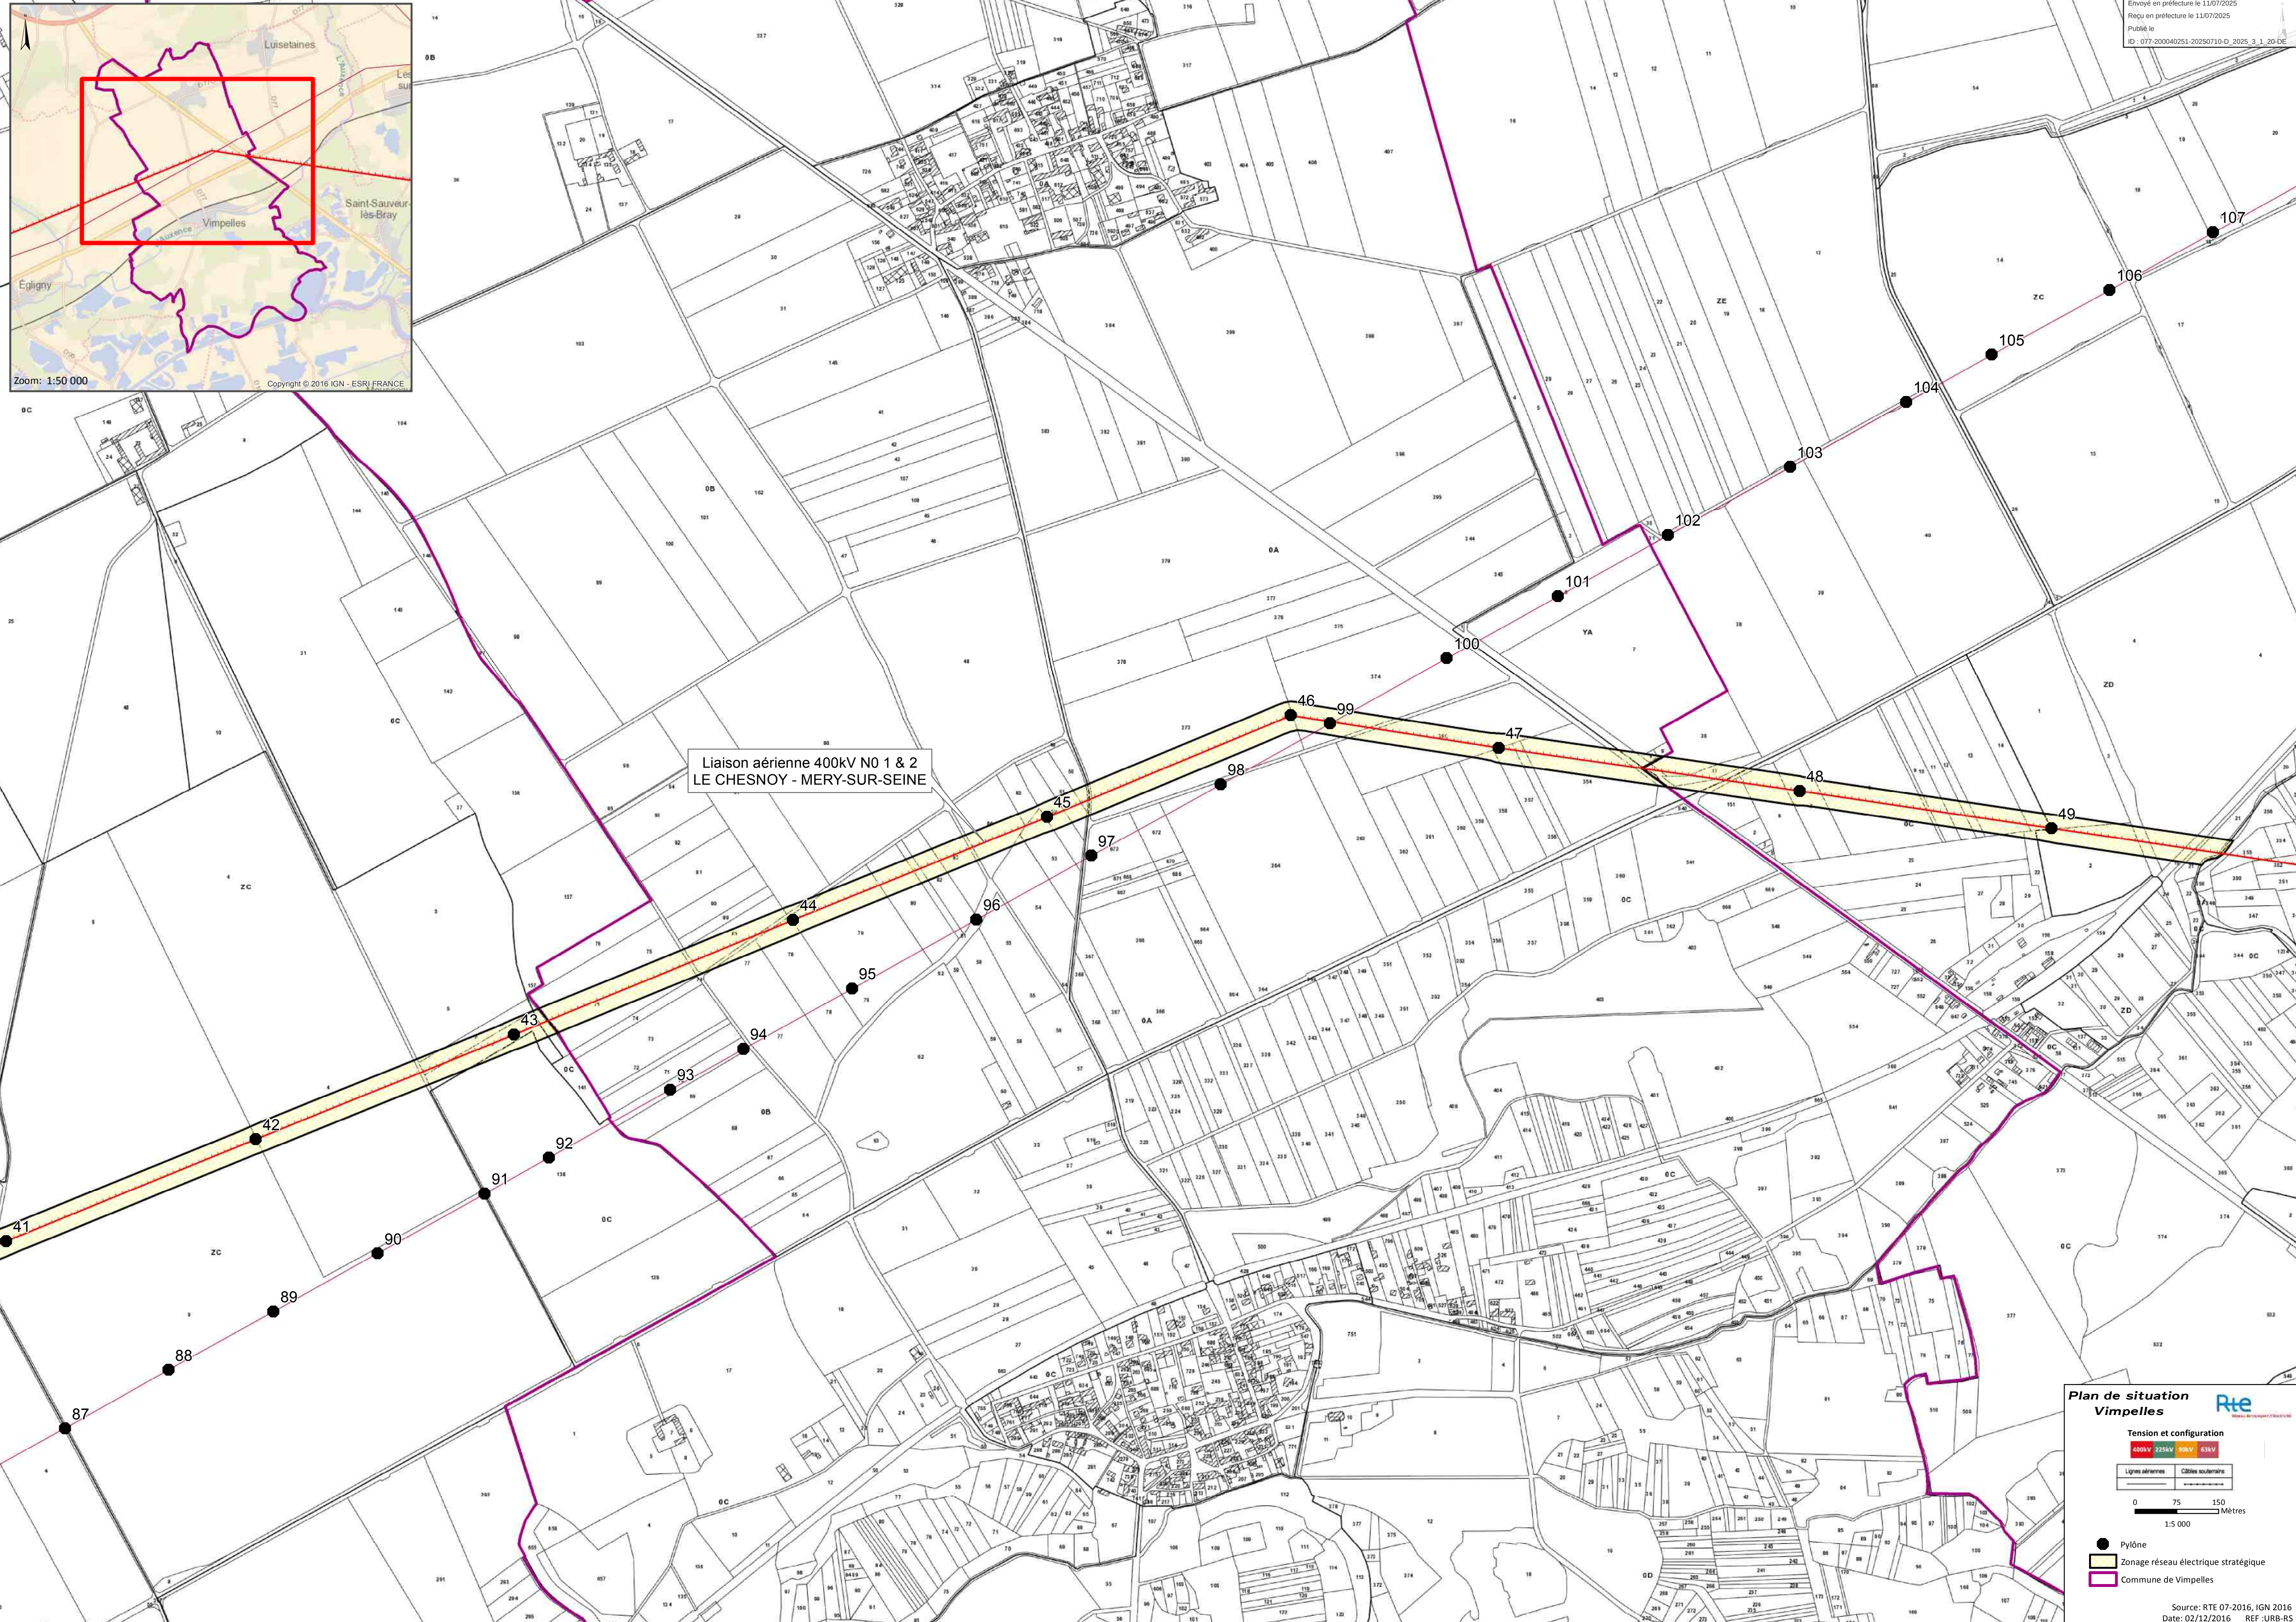

Liaison aérienne 400kV N0 1 & 2
LE CHESNOY - MERY-SUR-SEINE

Plan de situation
Vimpelles

Tension et configuration
400kV 225kV 100kV 63kV



Lignes aériennes Câbles souterrains

0 75 150
1:5 000 Mètres

● Pylône
Zonage réseau électrique stratégique
Commune de Vimpelles

Source: RTE 07-2016, IGN 2016
Date: 02/12/2016 REF:URB-RS

Envoyé en préfecture le 11/07/2025
Régulé en préfecture le 11/07/2025
Publié le
ID : 077-200040251-20250710-D_2025_3_1_20-DE

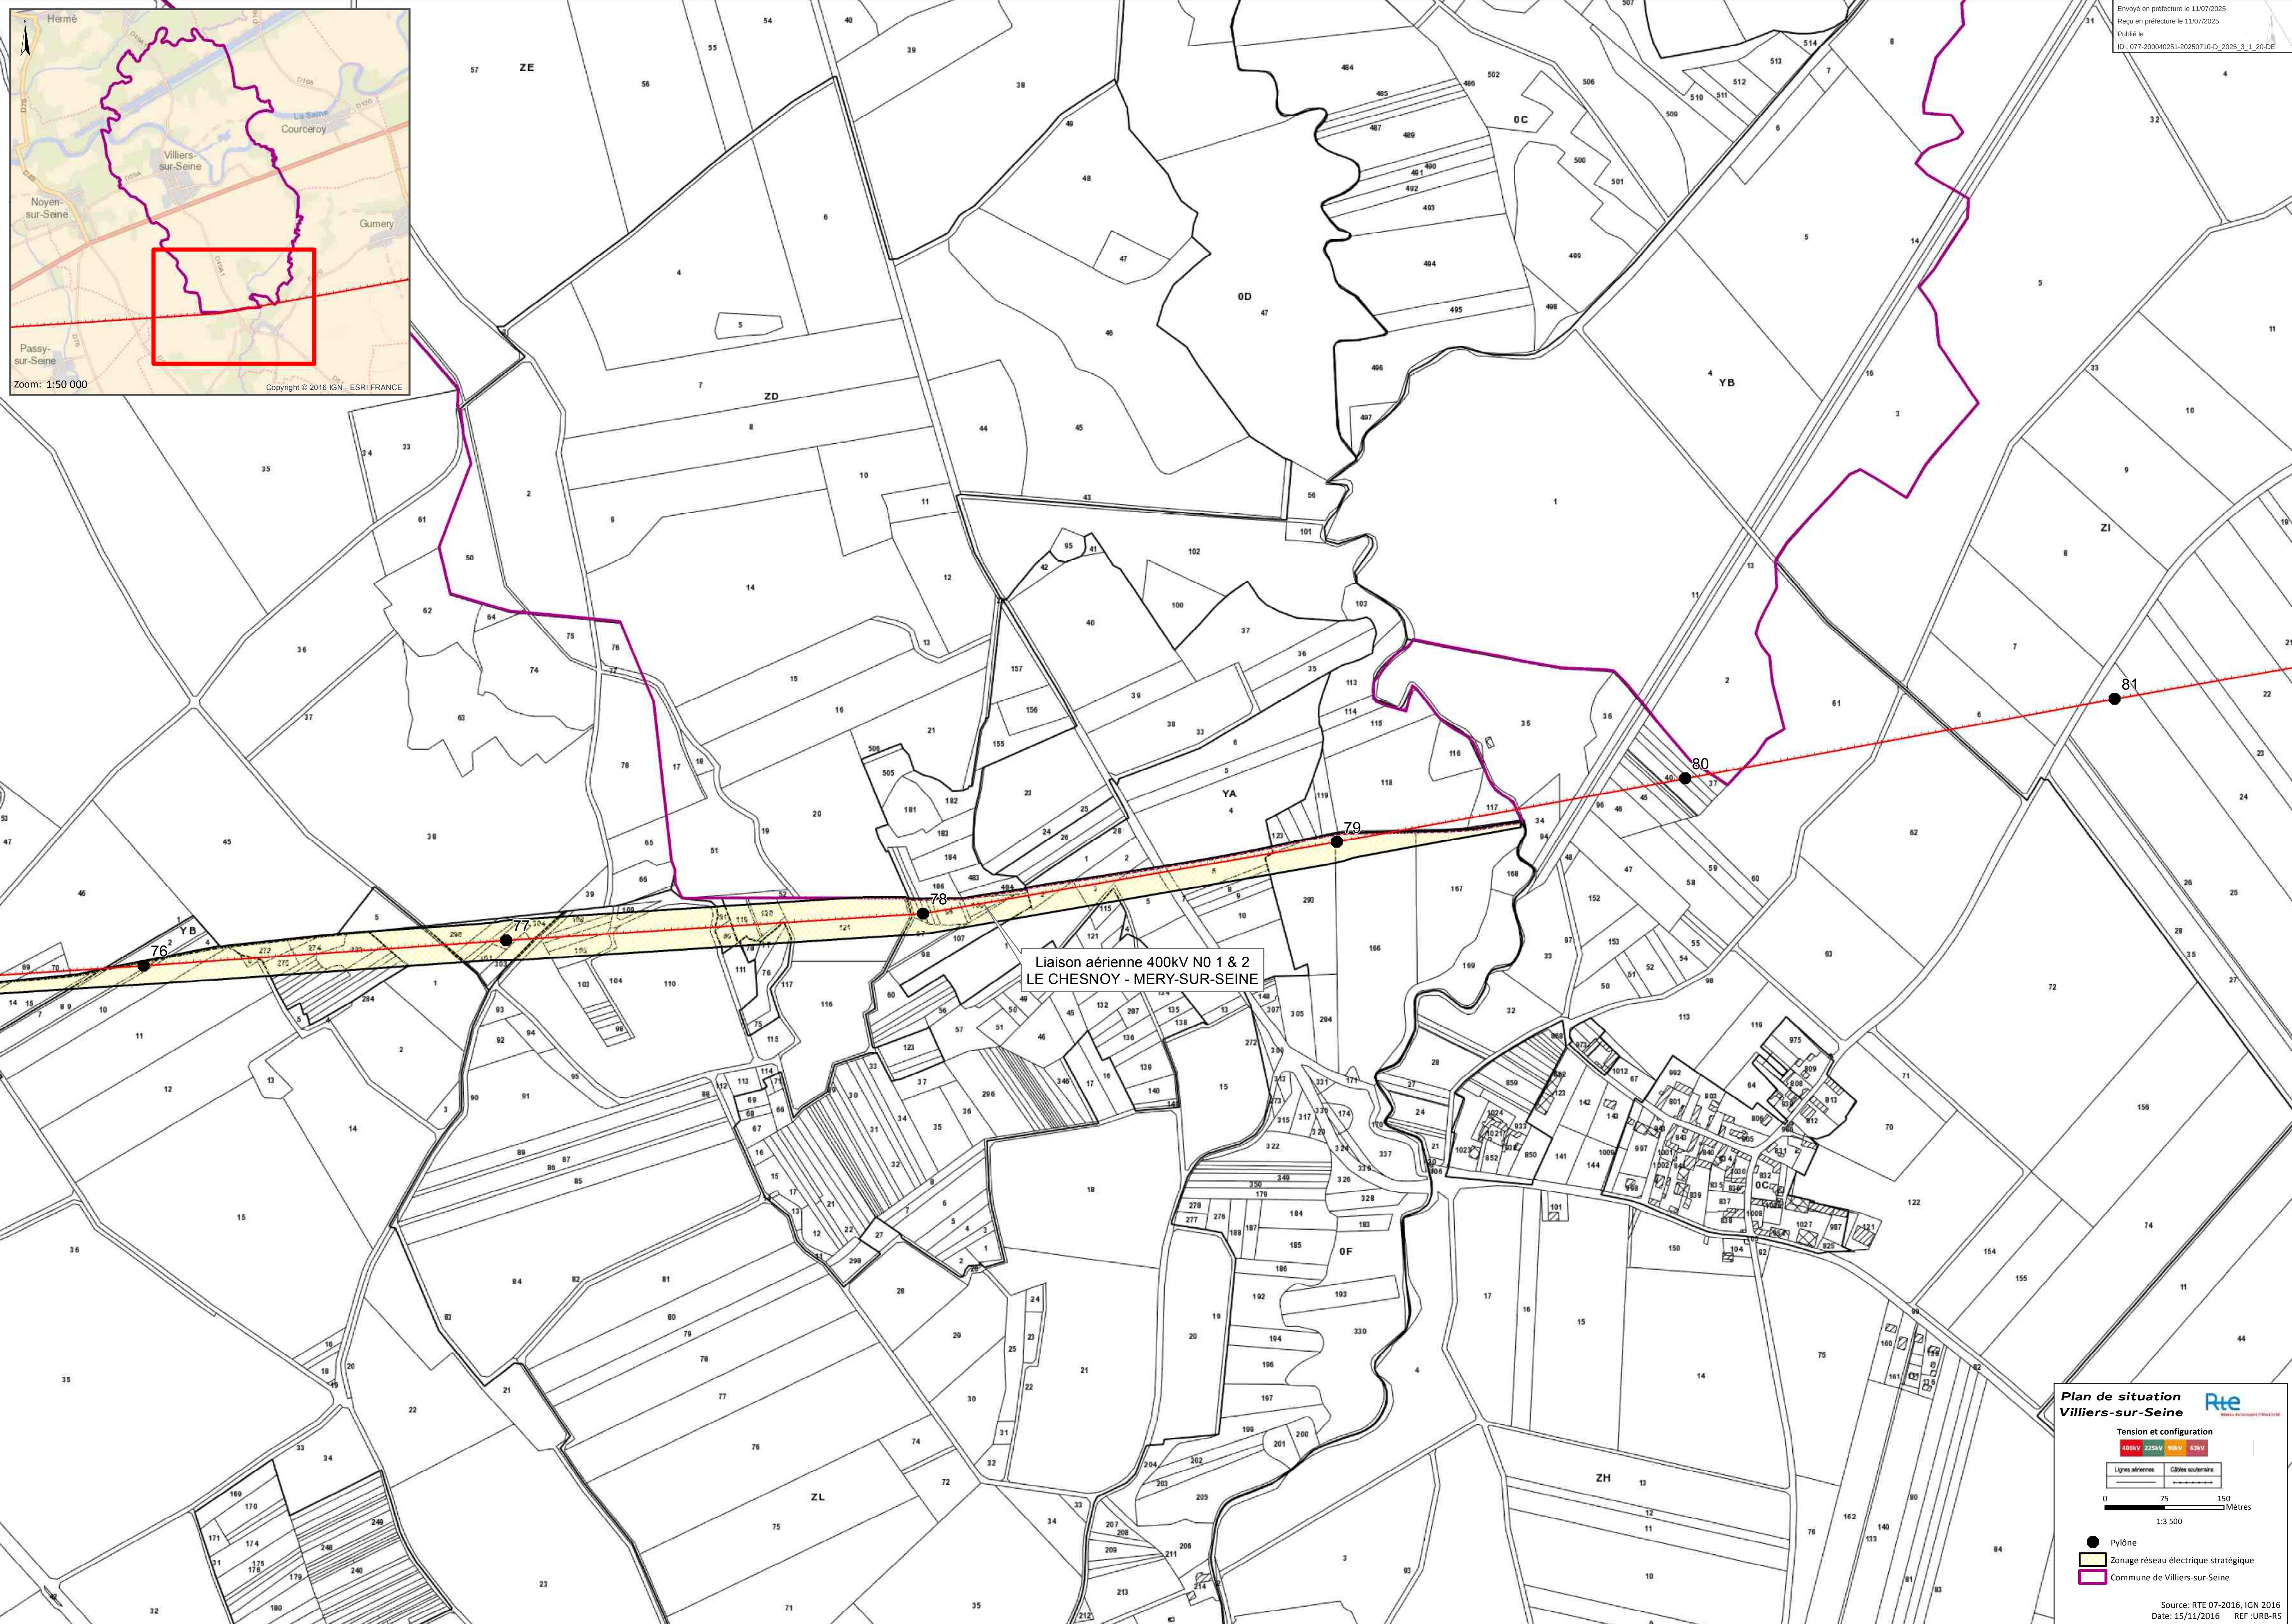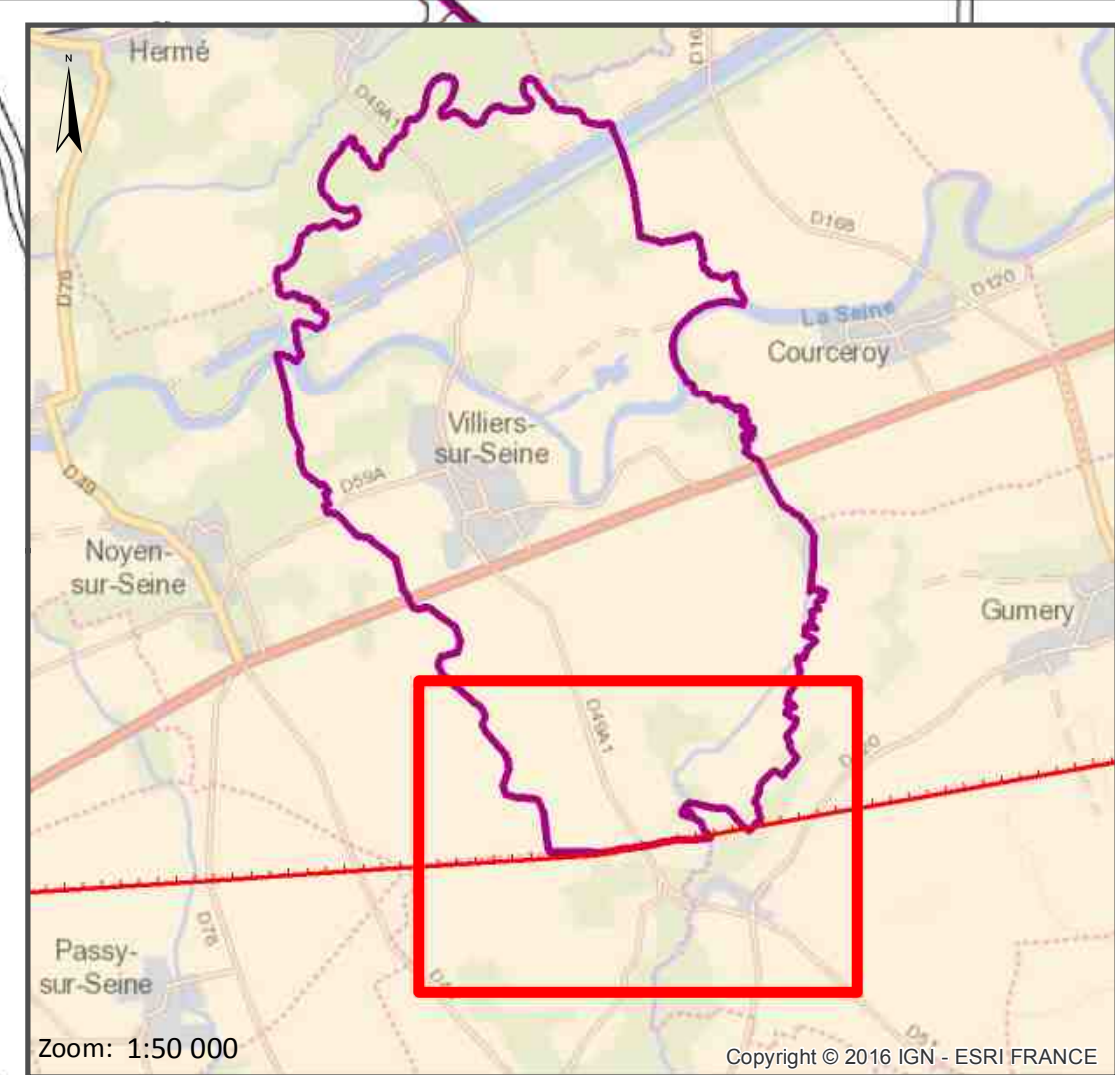

Liaison aérienne 400kV N°1 & 2
LE CHESNOY - MERY-SUR-SEINE

Plan de situation Villiers-sur-Seine 



Tension et configuration
400kV 325kV 100kV 63kV

Lignes aériennes Câbles souterrains

0 75 150 Mètres
1:3 500

● Pylône
■ Zonage réseau électrique stratégique
■ Commune de Villiers-sur-Seine

Source: RTE 07-2016, IGN 2016
Date: 15/11/2016 REF:URB-RS

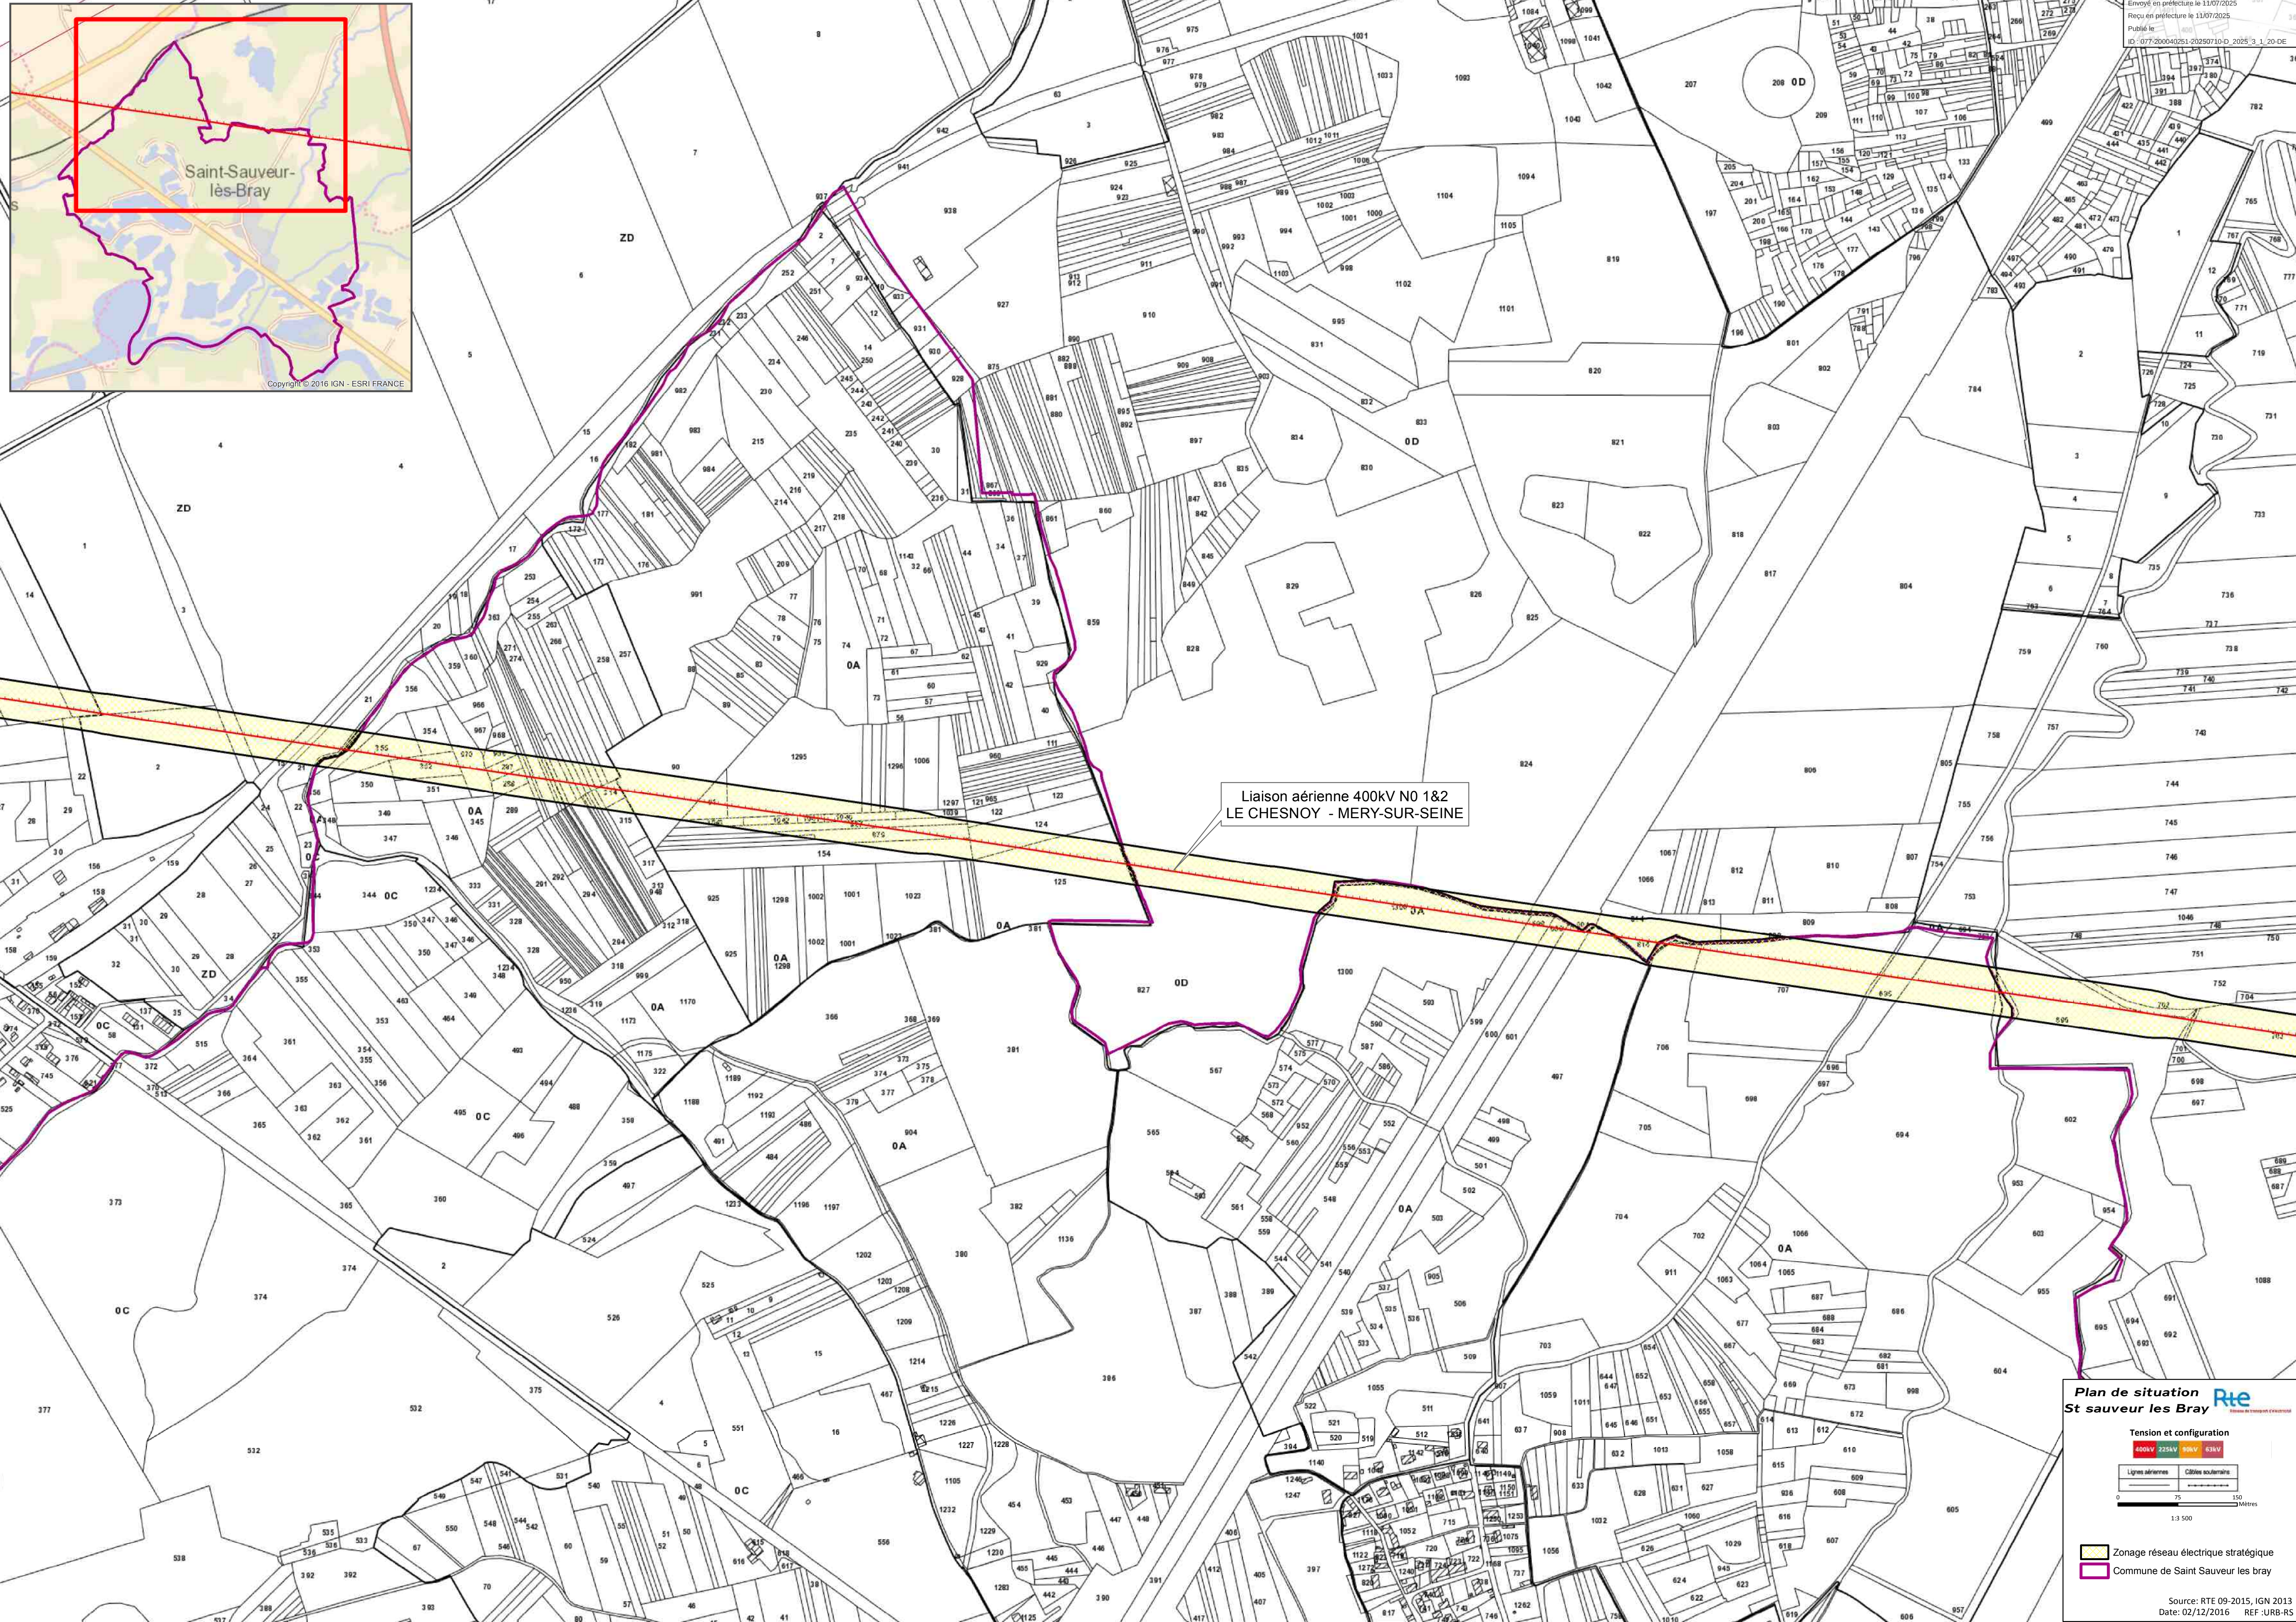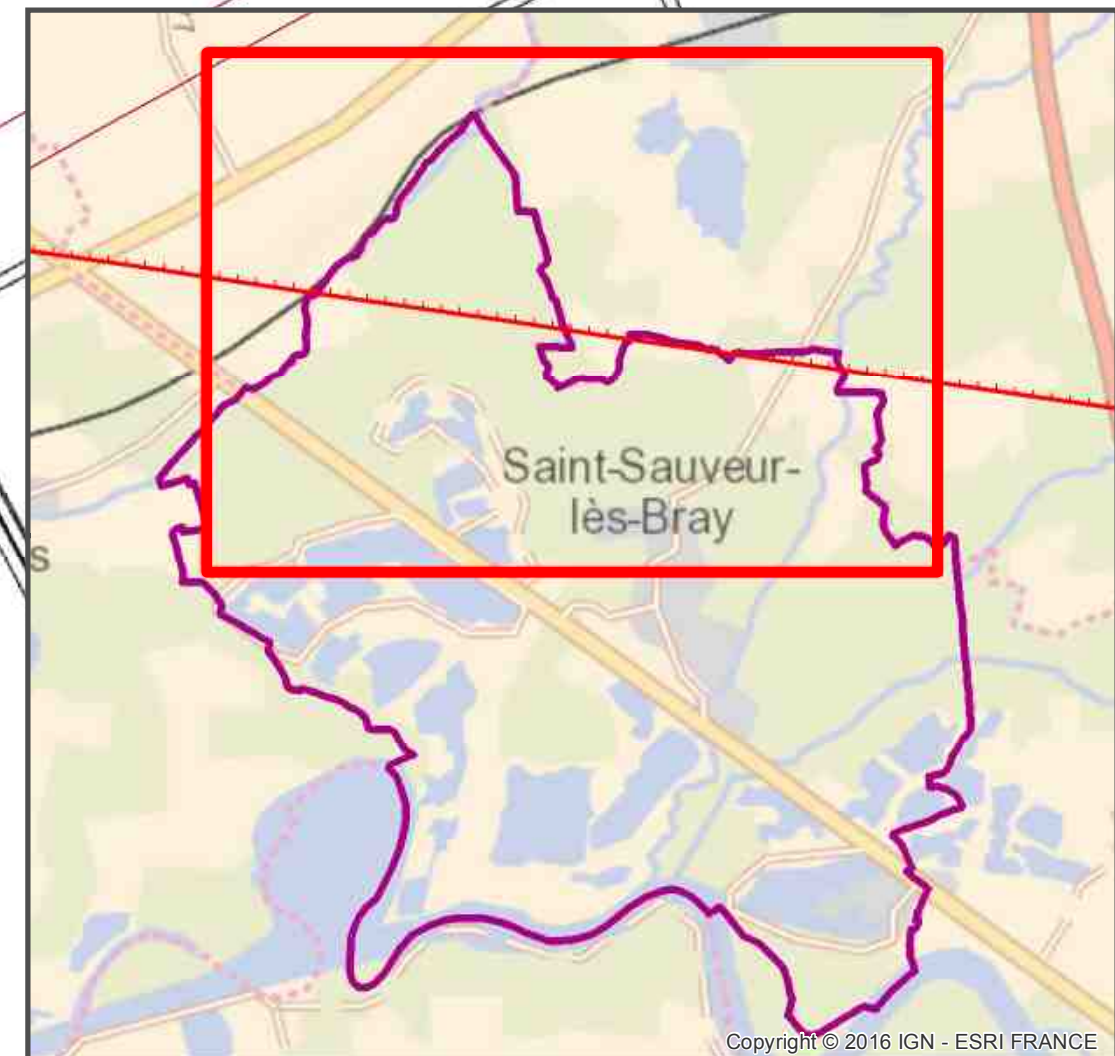

Liaison aérienne 400kV N°1&2
LE CHESNOY - MERY-SUR-SEINE

Plan de situation
St sauveur les Bray

Tension et configuration

400kV	225kV	90kV	63kV
-------	-------	------	------



Lignes aériennes Câbles souterrains

0 75 150 Mètres

1:3 500

■ Zonage réseau électrique stratégique
■ Commune de Saint Sauveur les bray

Source: RTE 09-2015, IGN 2013
Date: 02/12/2016 REF: URB-RS
Esn France 2016

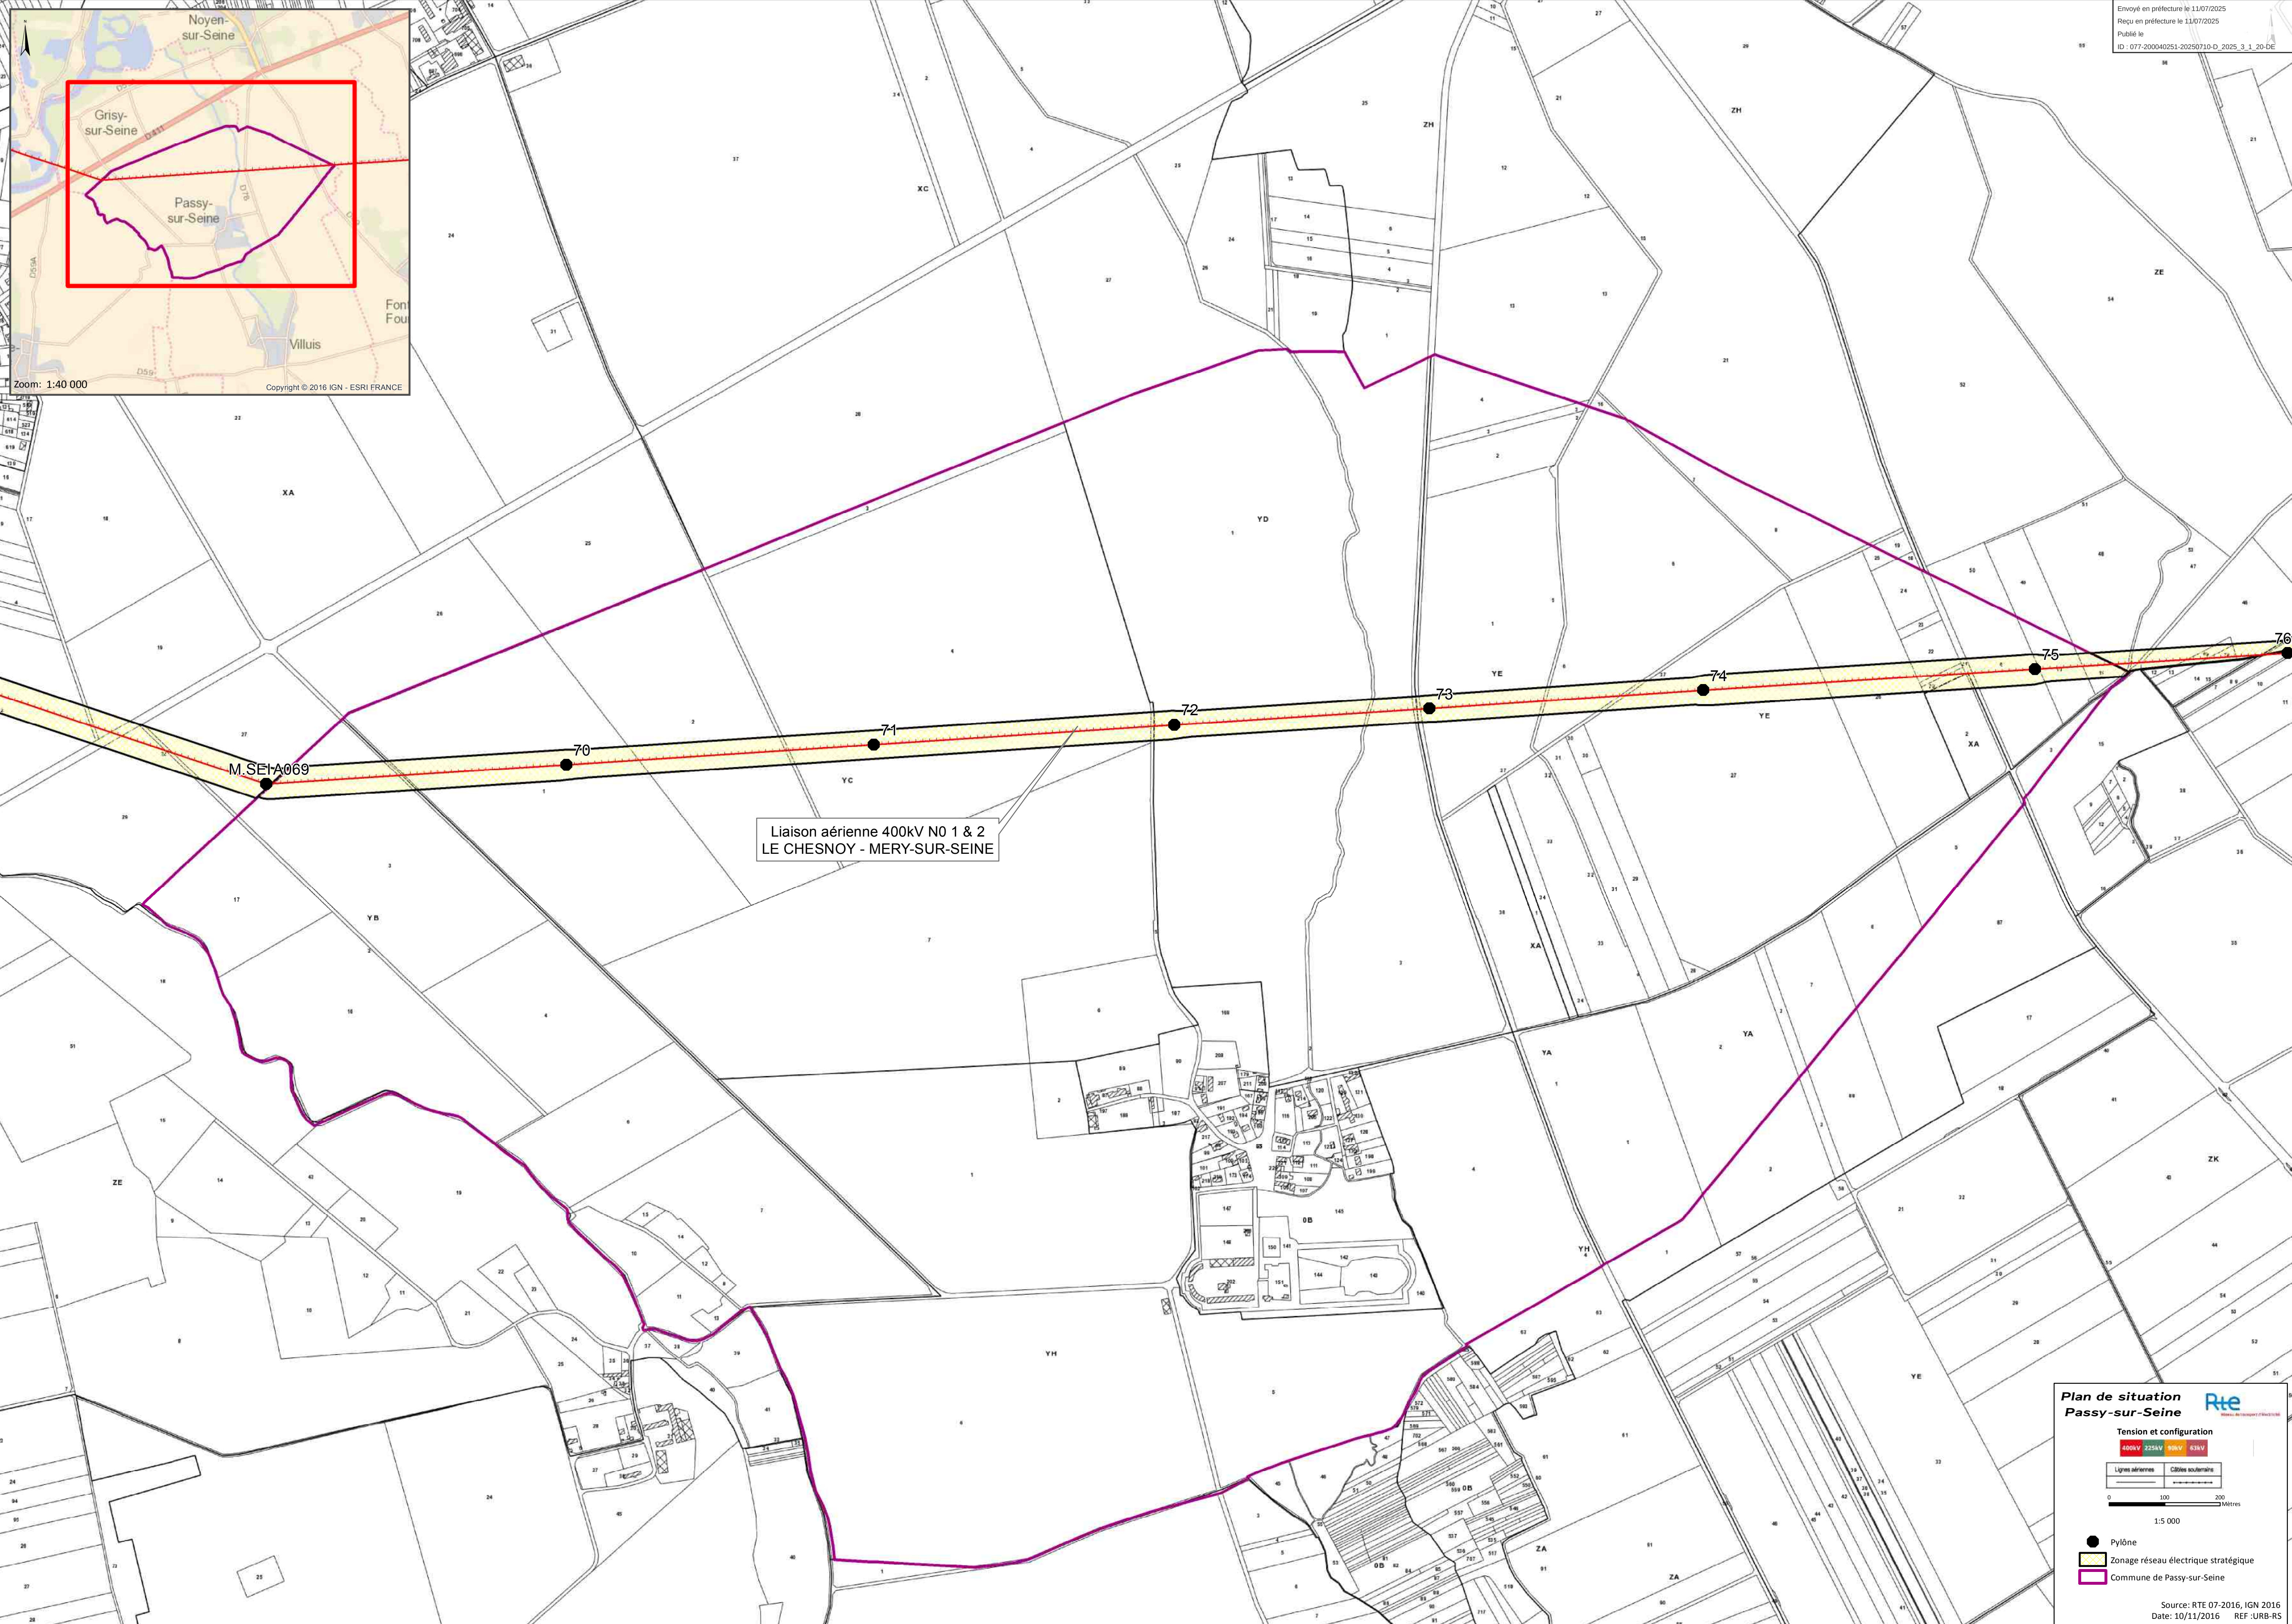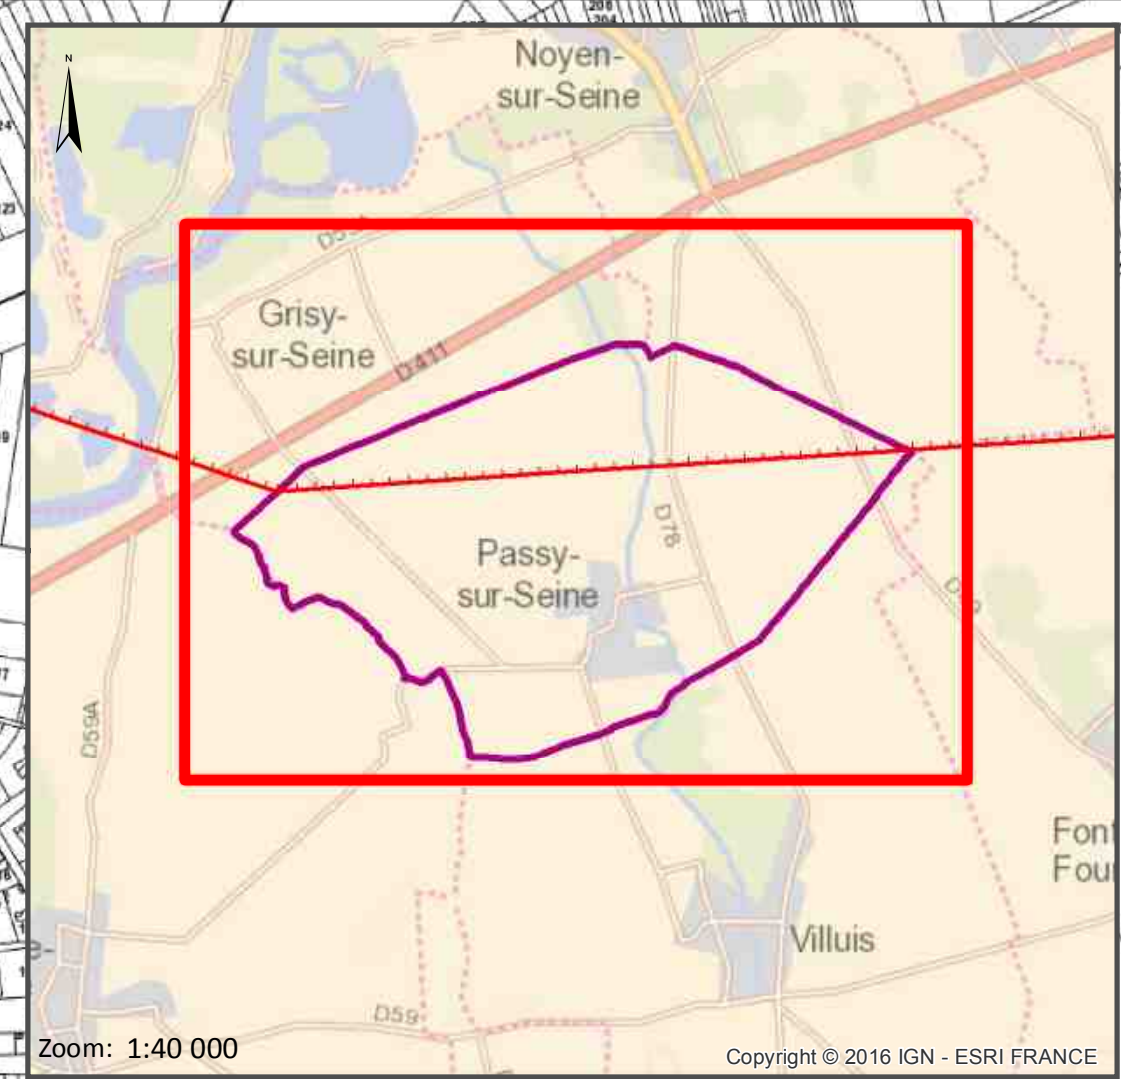

Plan de situation
Passy-sur-Seine

Tension et configuration

Tension	Configuration
400kV	225kV
150kV	63kV

Lignes aériennes

Câbles souterrains

0 100 200 Mètres



1:5 000

● Pylône

■ Zonage réseau électrique stratégique

■ Commune de Passy-sur-Seine

Source: RTE 07-2016, IGN 2016
Date: 10/11/2016 REF:URB-RS

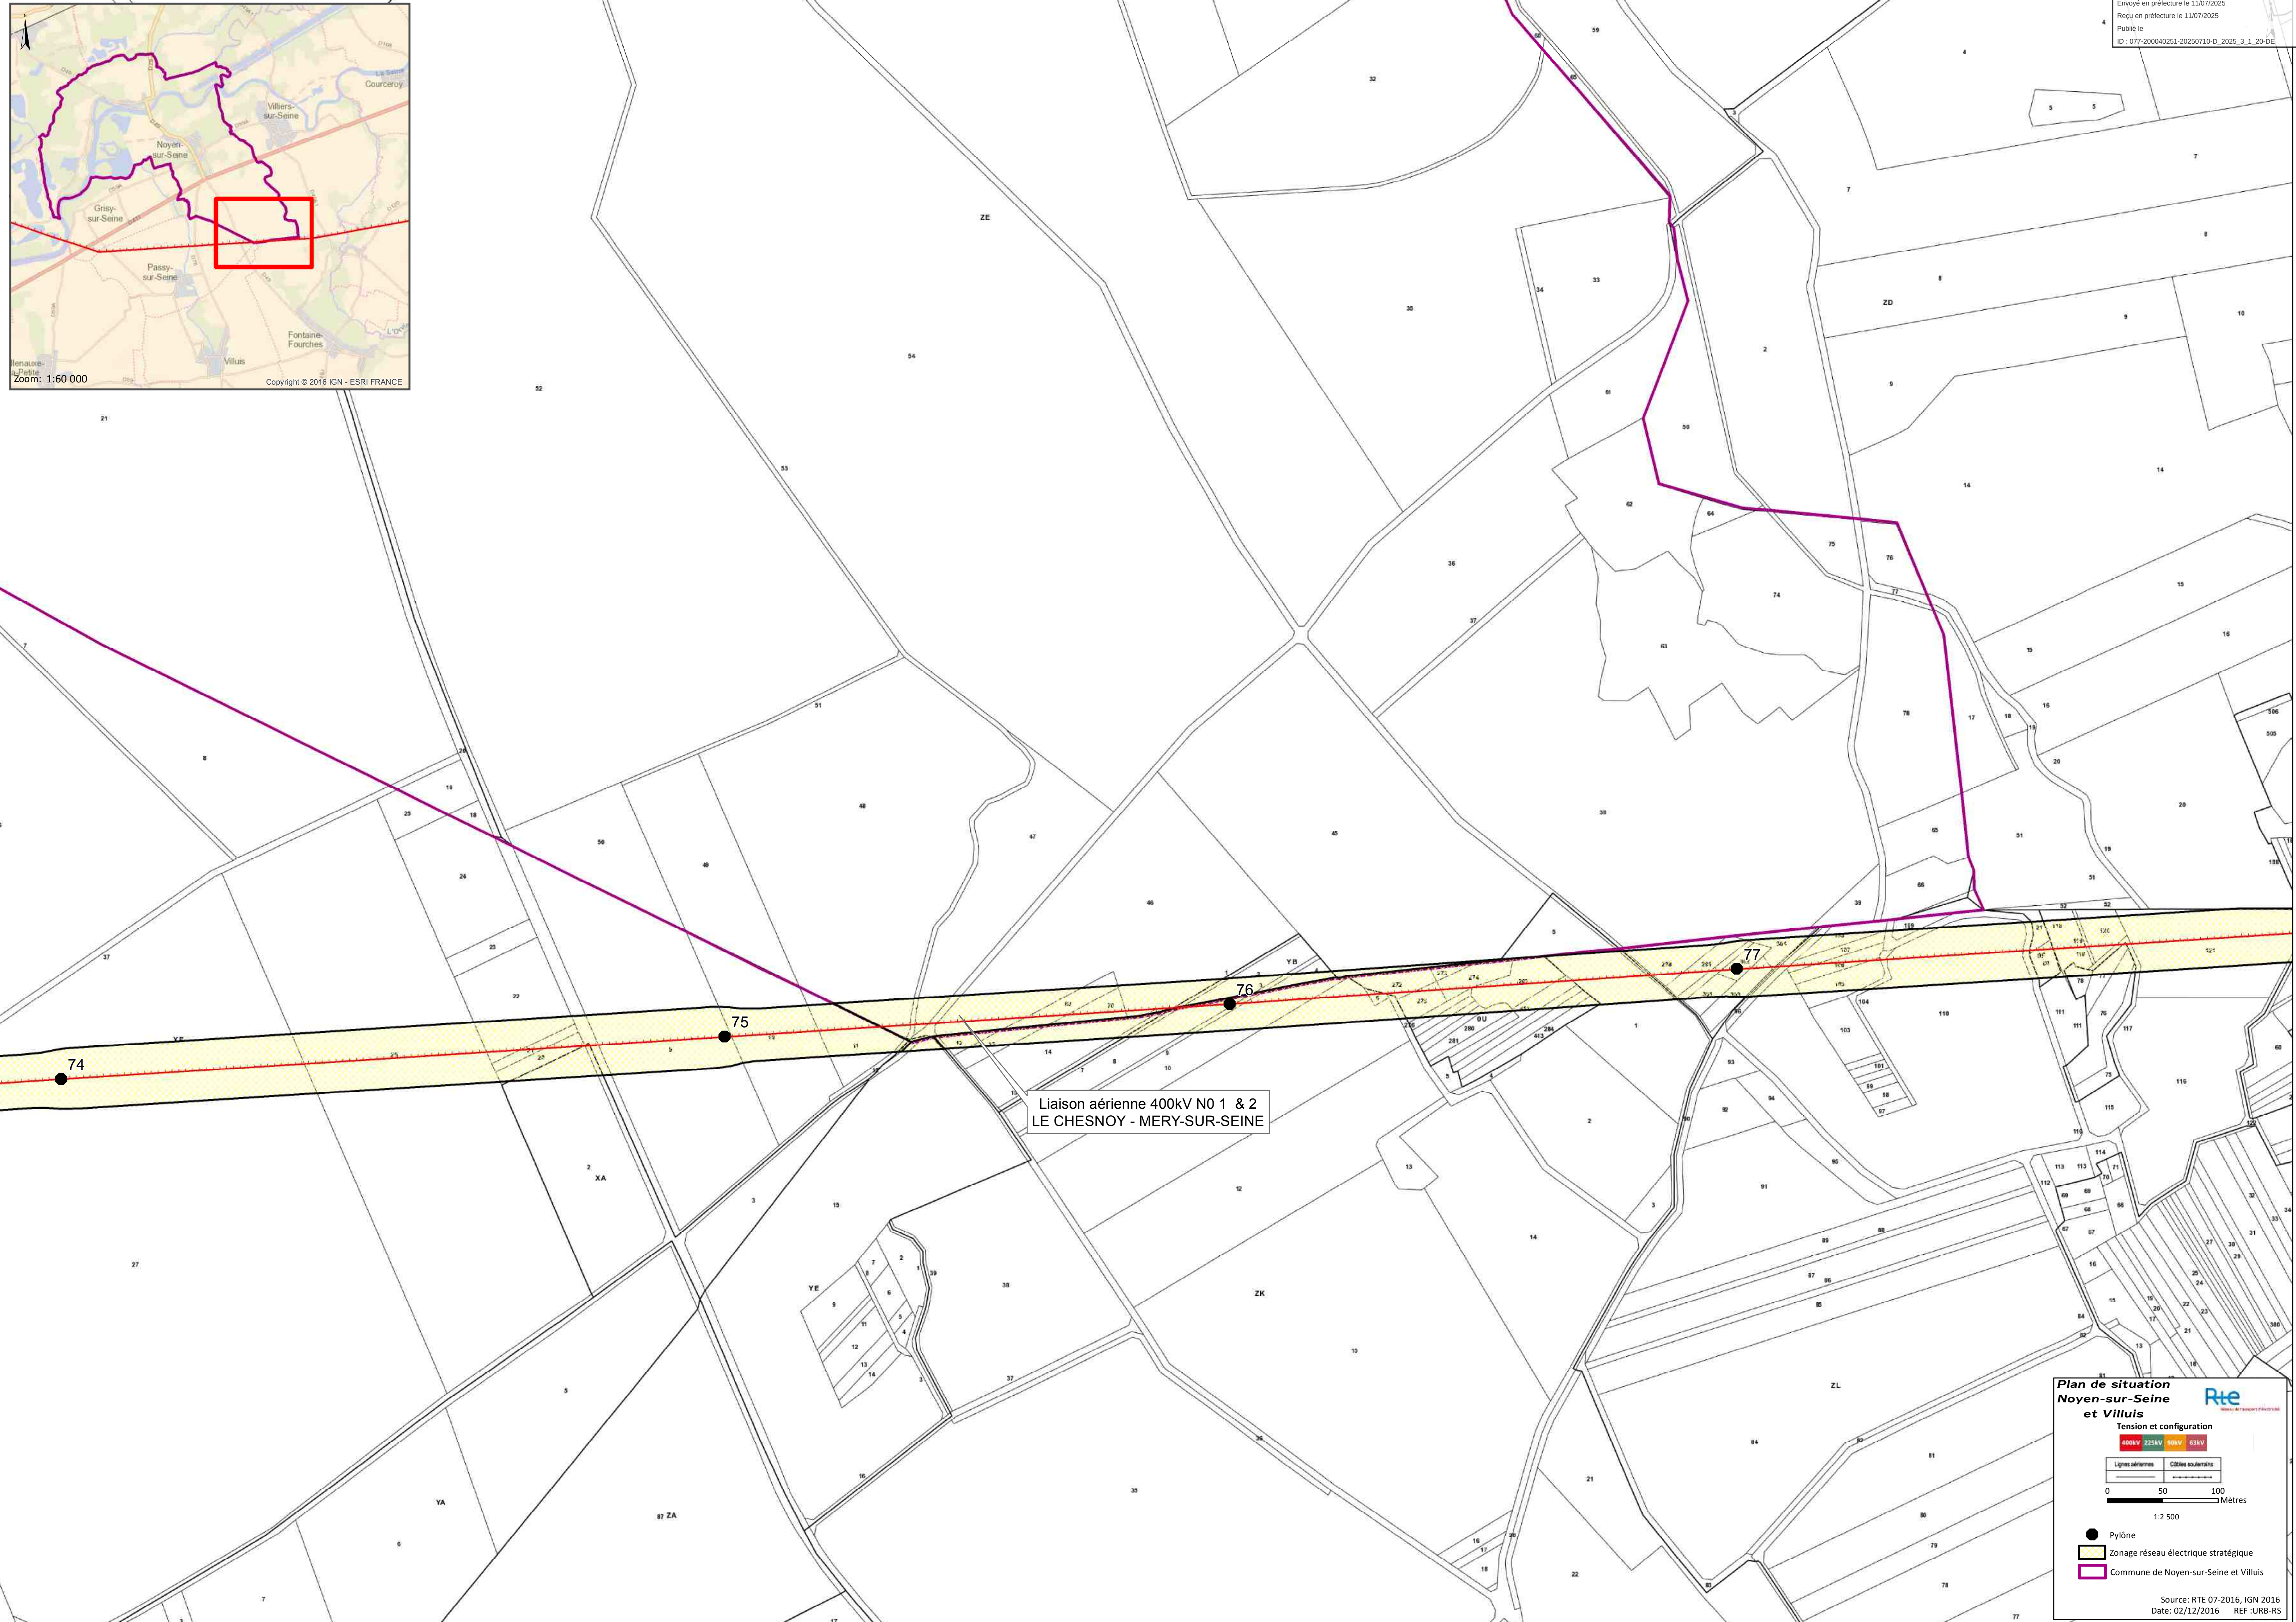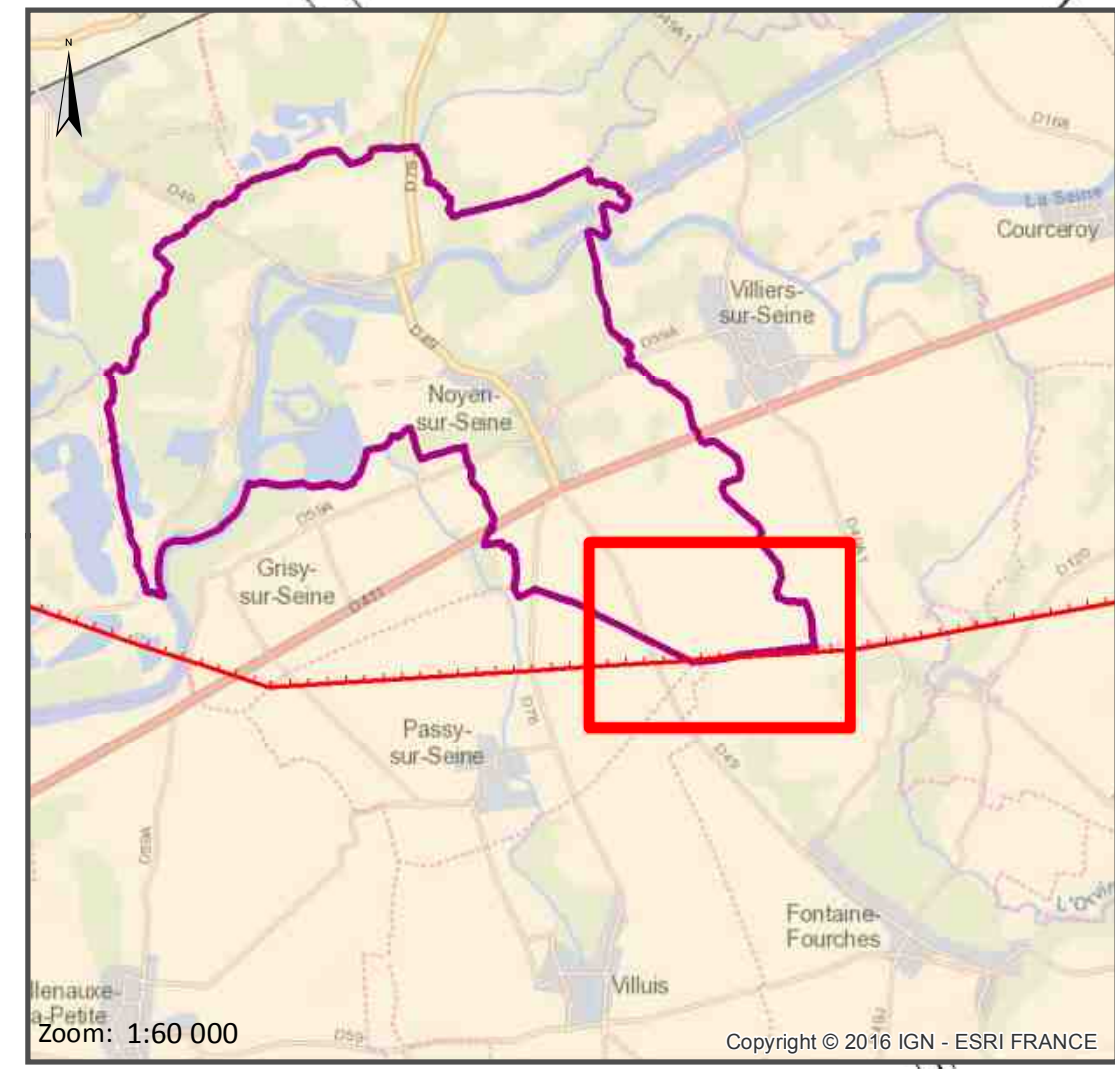

Liaison aérienne 400kV N0 1 & 2
LE CHESNOY - MERY-SUR-SEINE

Plan de situation
Noyen-sur-Seine
et Villuis

Tension et configuration
400kV 225kV 100kV 63kV


Lignes aériennes Câbles souterrains

0 50 100 Mètres

1:2 500

● Pylône
■ Zonage réseau électrique stratégique
■ Commune de Noyen-sur-Seine et Villuis

Source: RTE 07-2016, IGN 2016
Date: 02/12/2016 REF:URB-RS

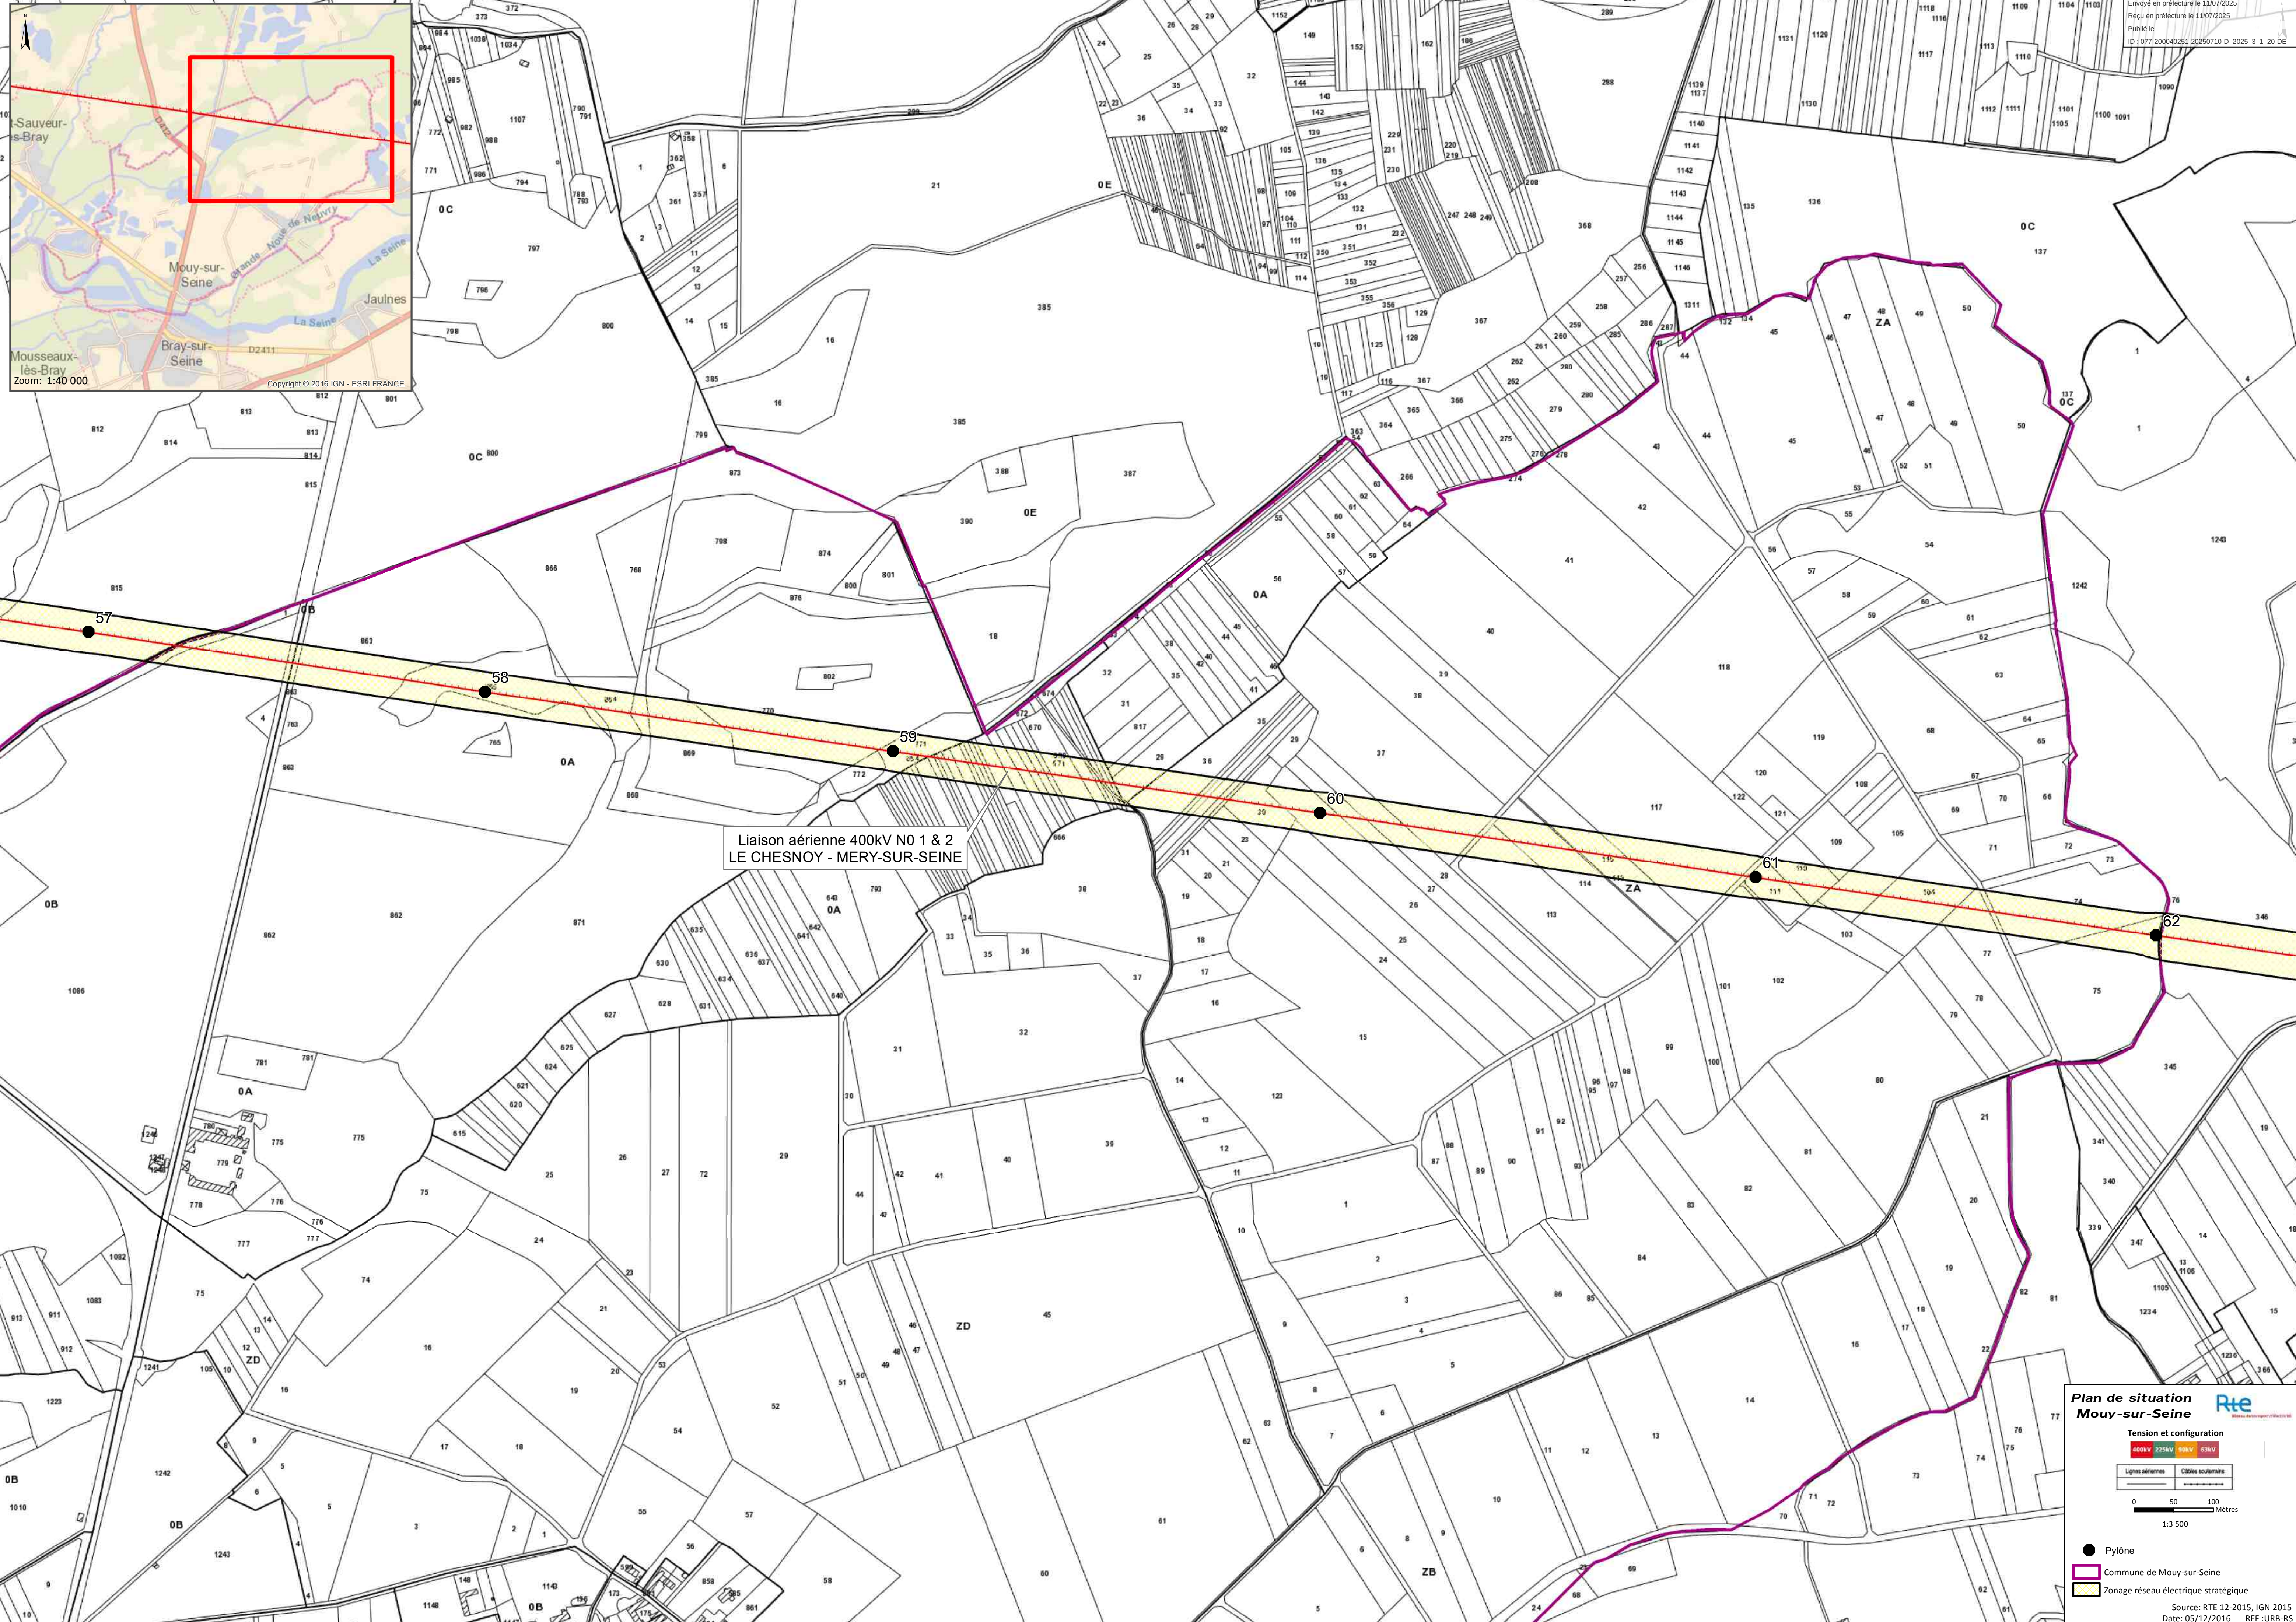

Liaison aérienne 400kV N° 1 & 2
LE CHESNOY - MERY-SUR-SEINE

**Plan de situation
Mouy-sur-Seine**

Tension et configuration

400kV	225kV	60kV	33kV
-------	-------	------	------

Lignes aériennes Câbles souterrains

0 50 100 Mètres




1:3 500



● Pylône

■ Commune de Mouy-sur-Seine

■ Zonage réseau électrique stratégique

Source: RTE 12-2015, IGN 2015
Date: 05/12/2016 REF : URB-RS

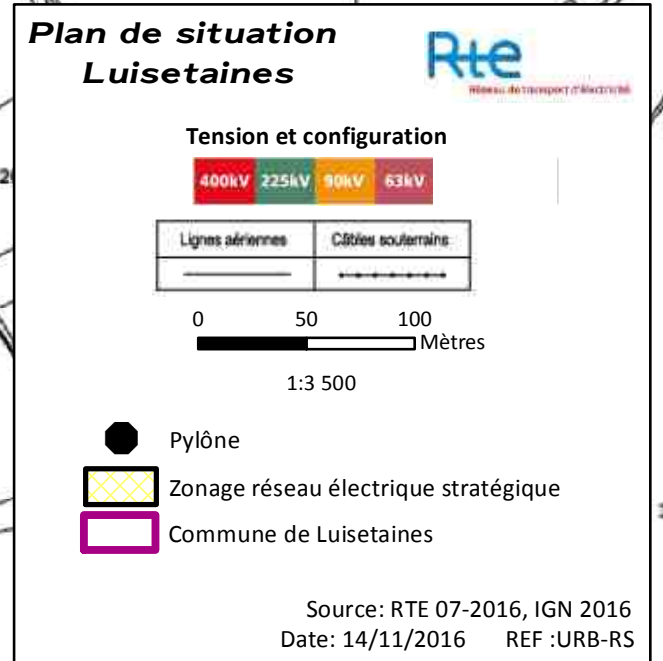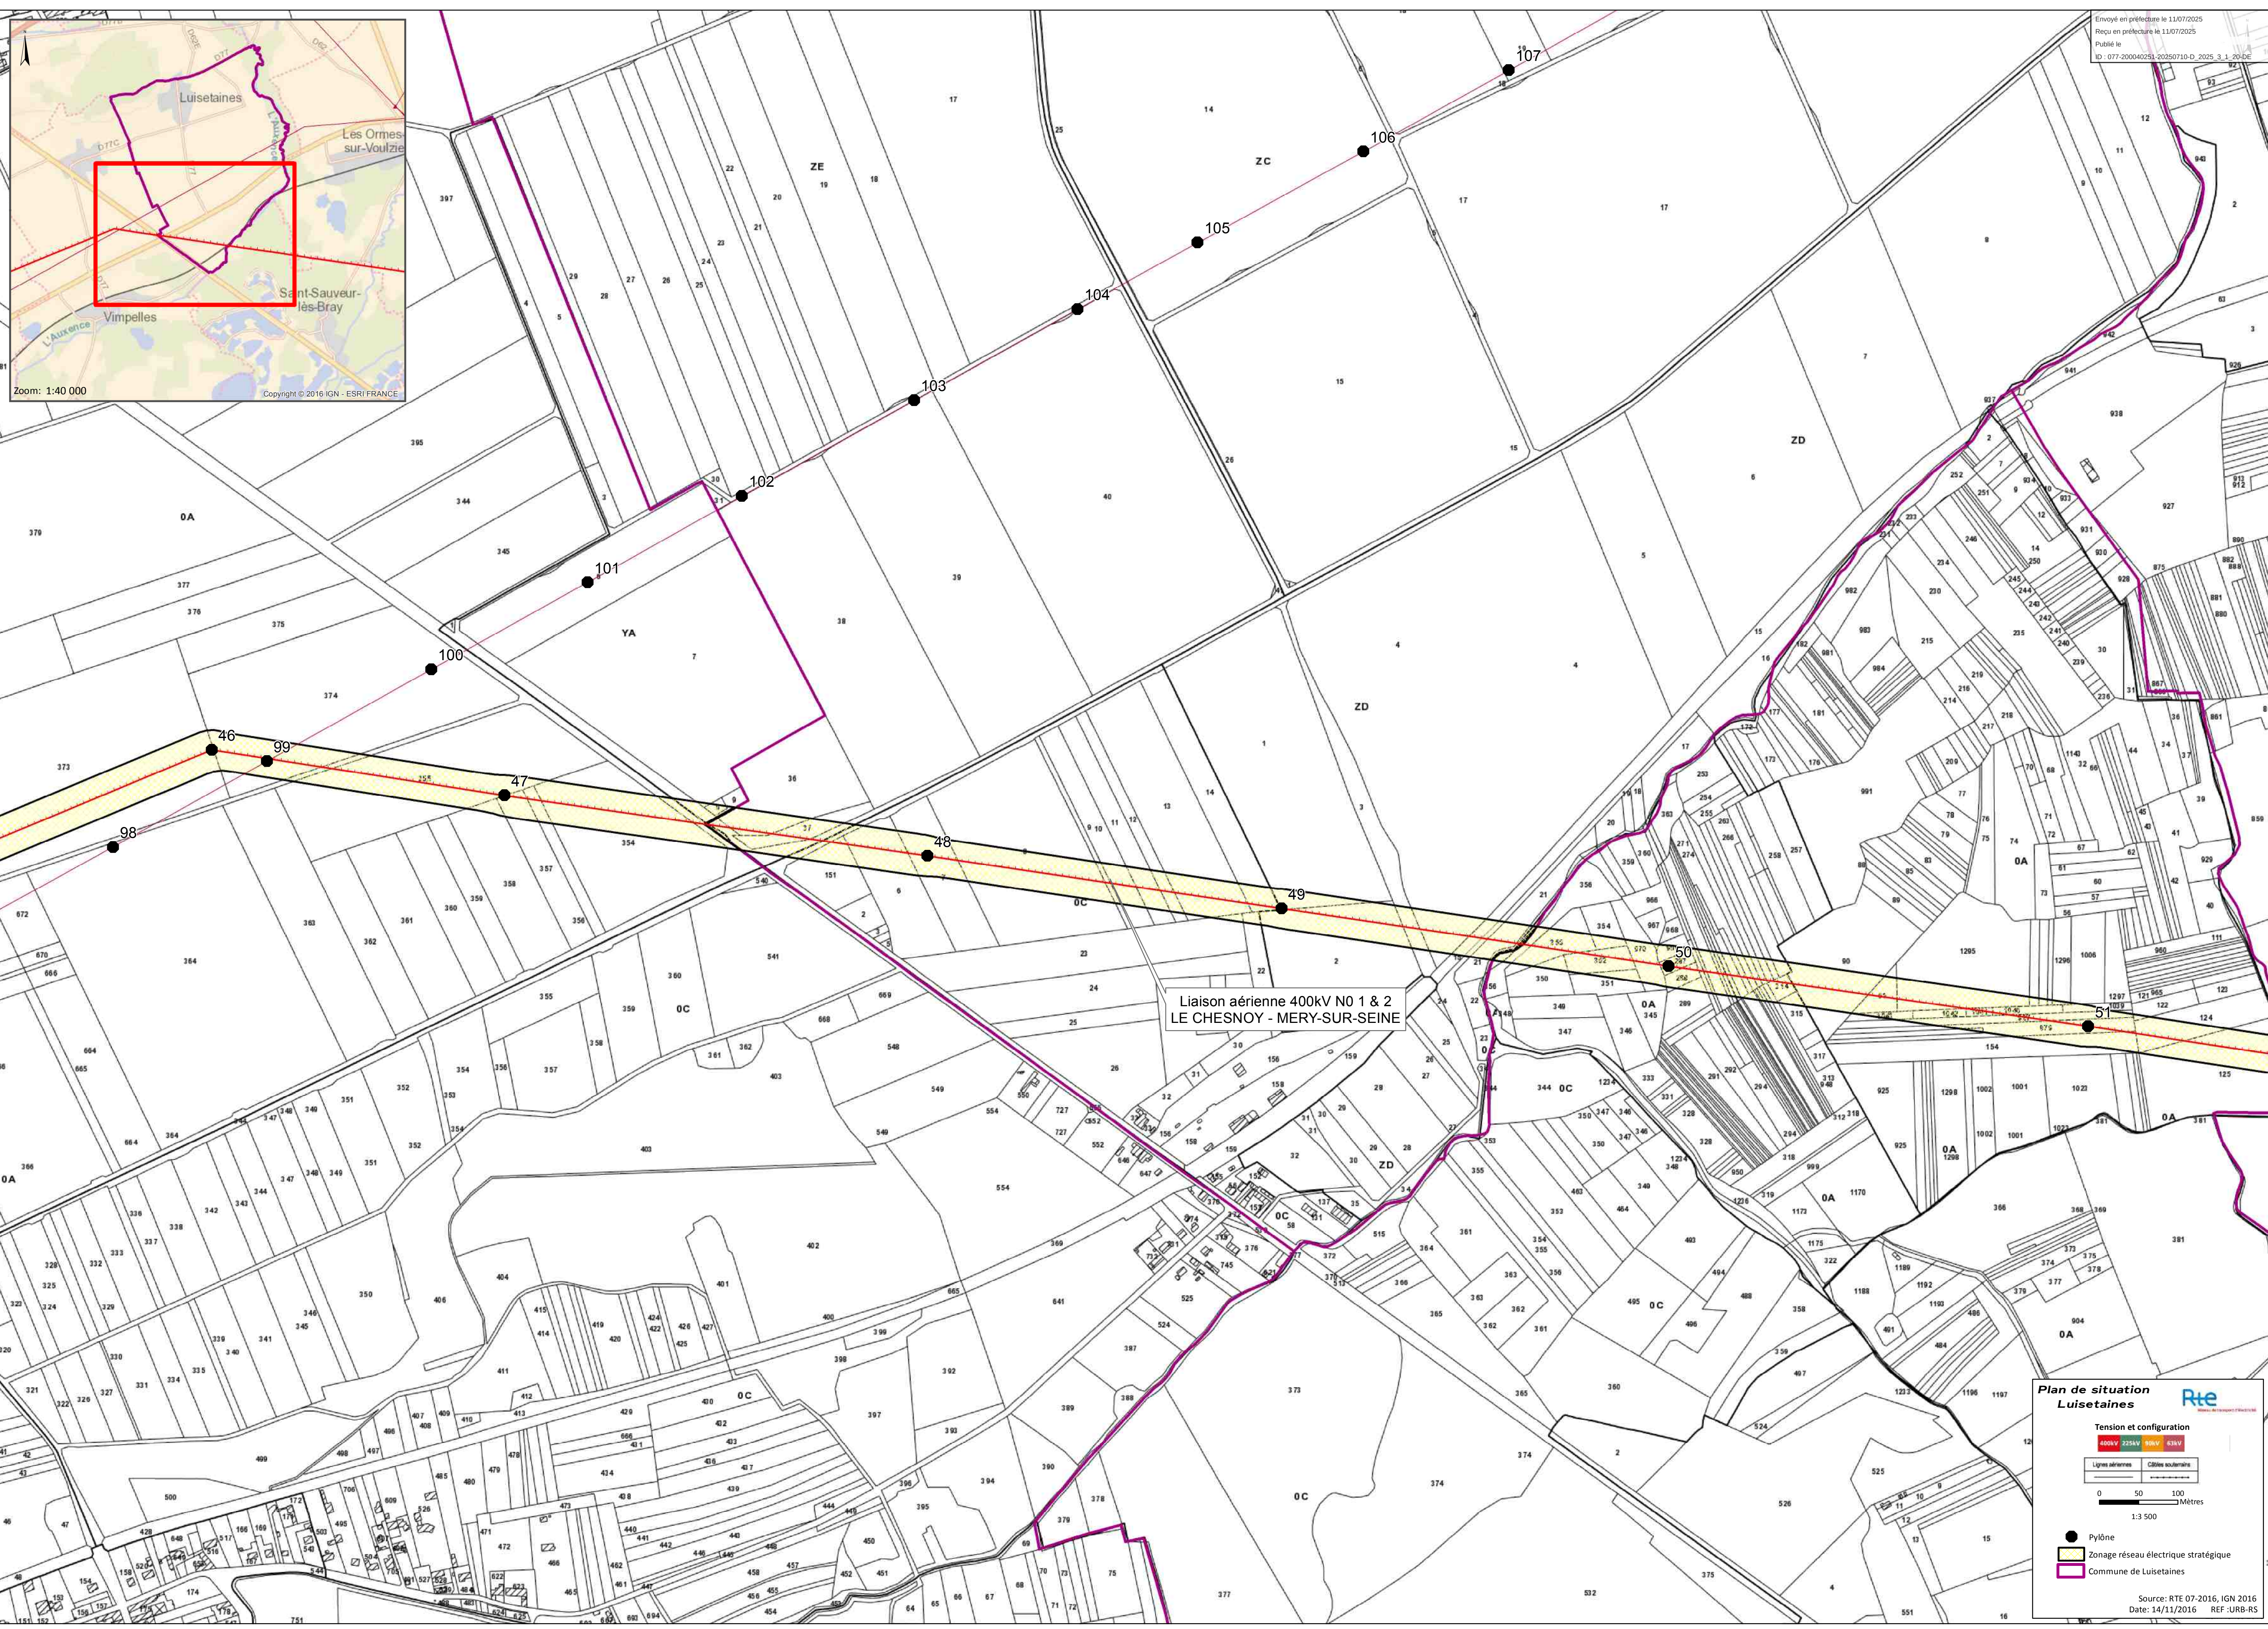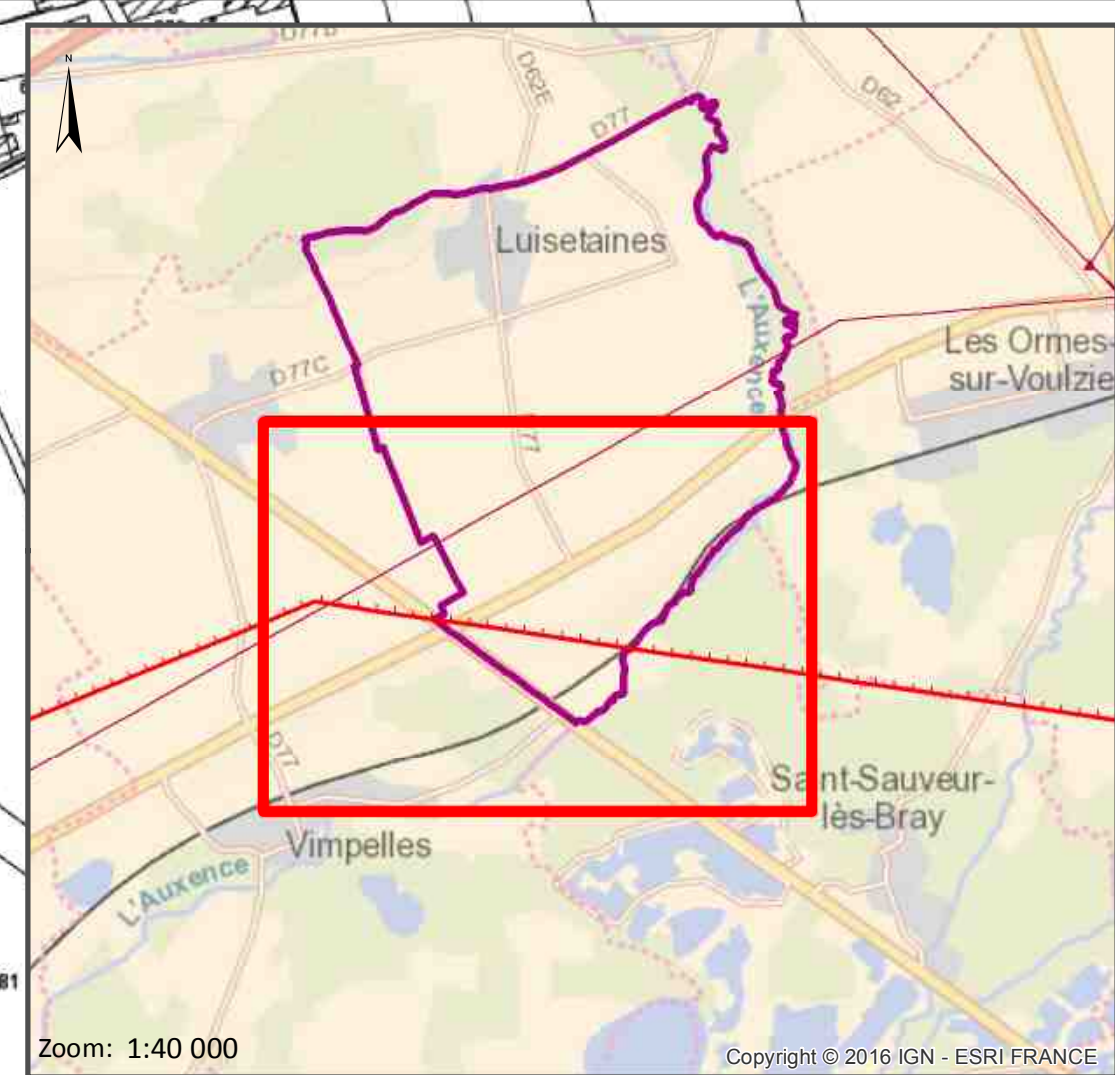

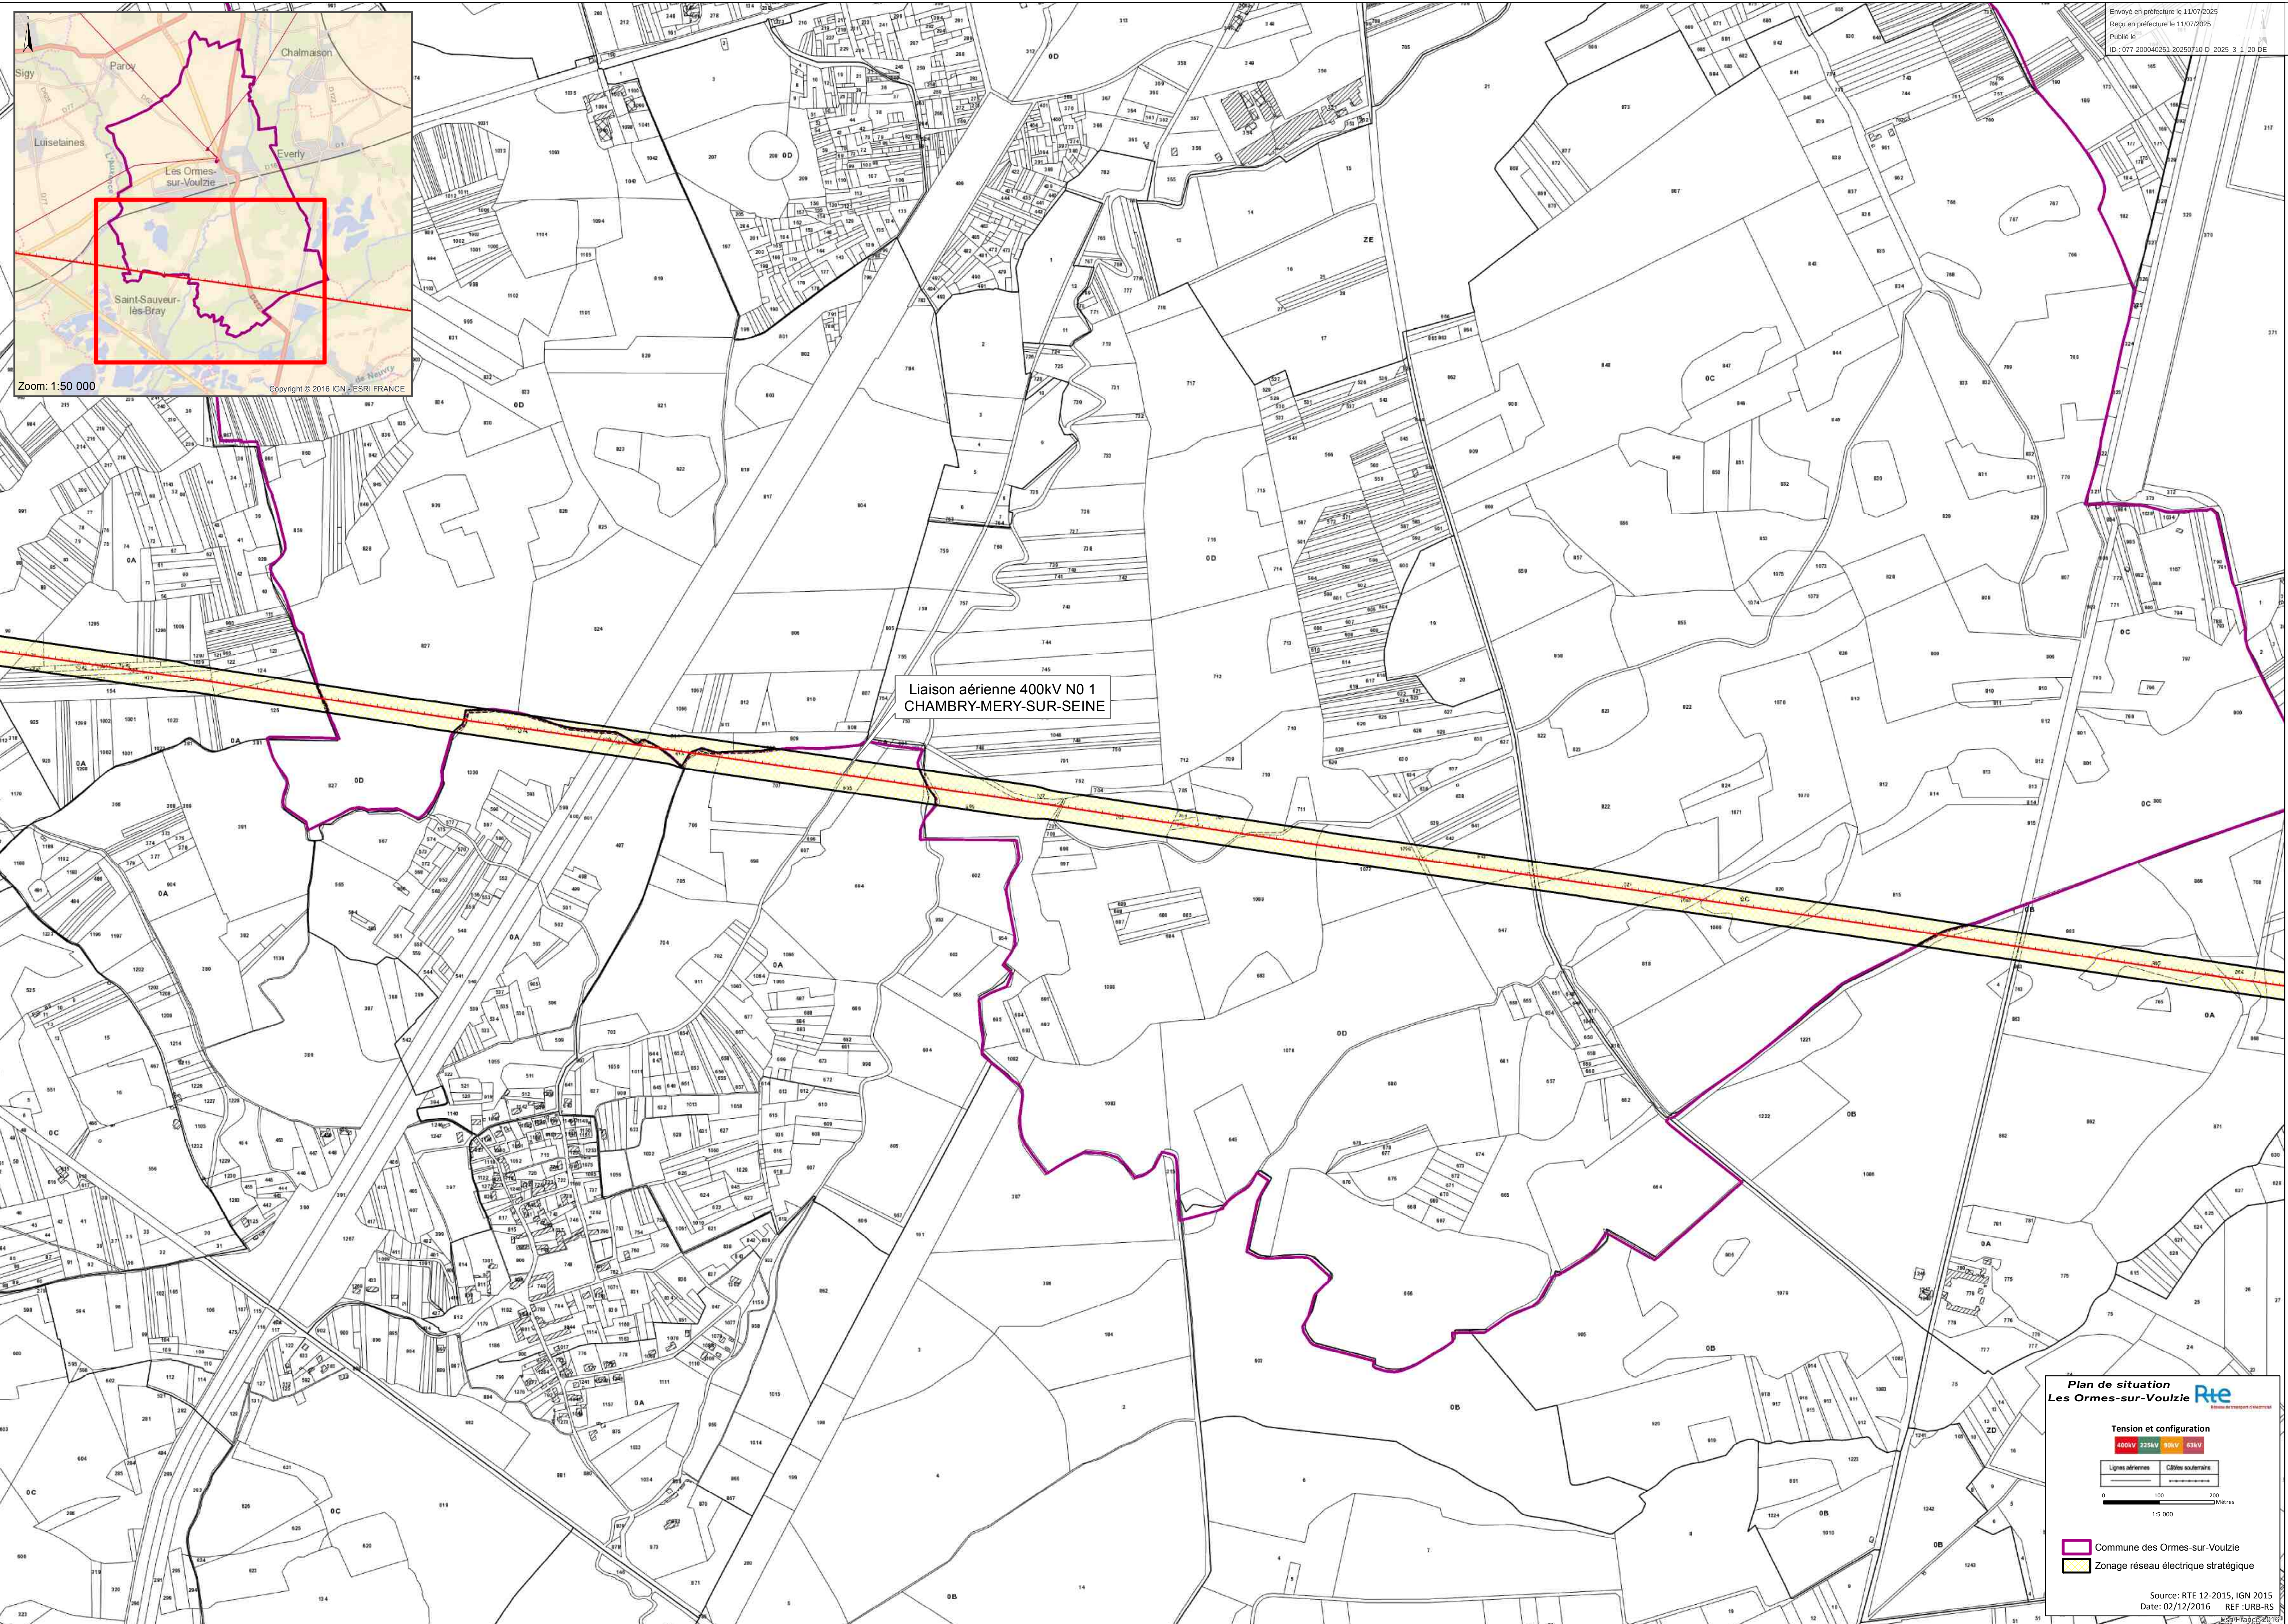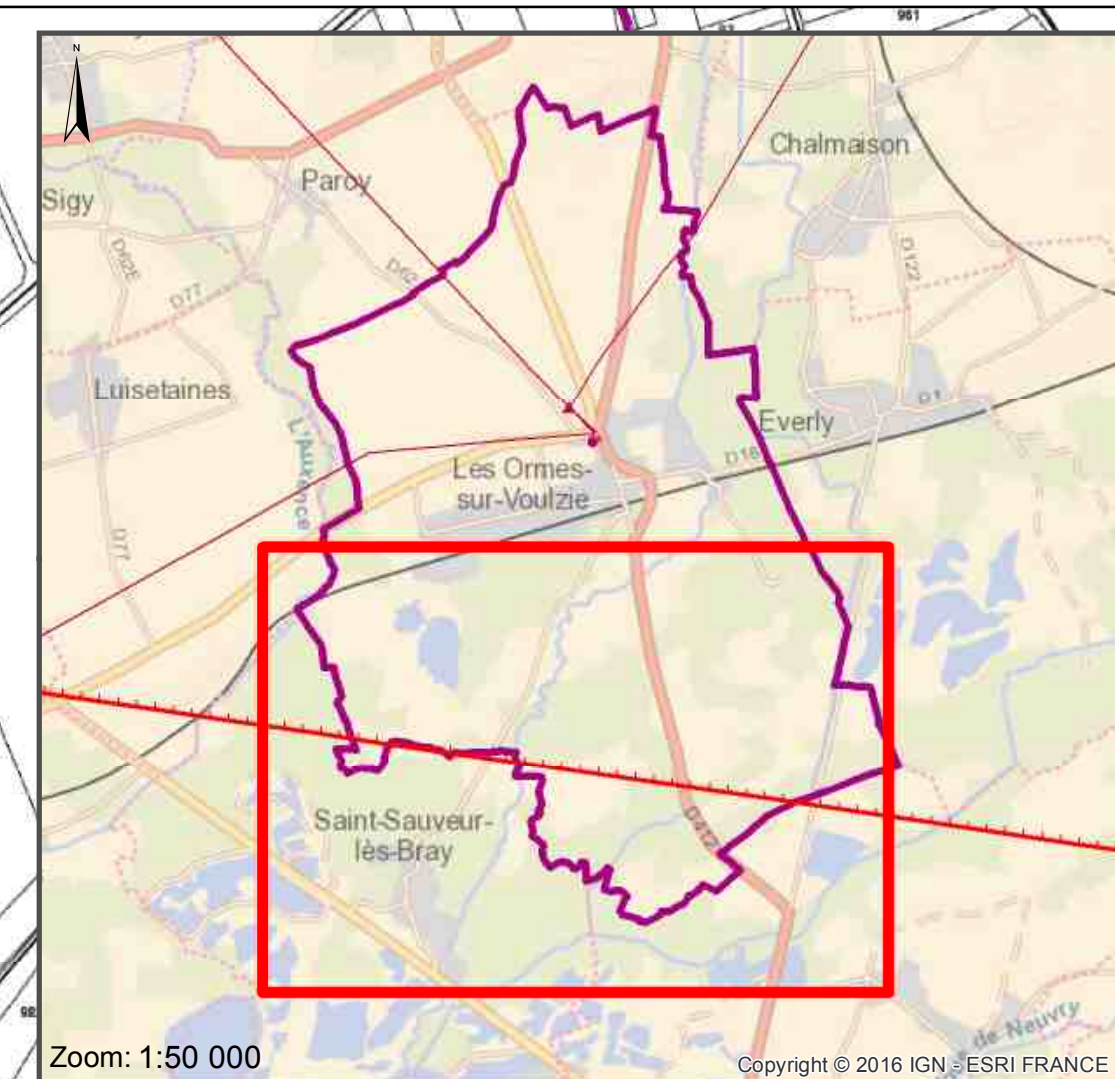

Liaison aérienne 400kV N°1
CHAMBRY-MERY-SUR-SEINE

Plan de situation
Les Ormes-sur-Voulzie 
Représentation simplifiée d'un document d'urbanisme



Tension et configuration

400kV	225kV	90kV	63kV
-------	-------	------	------

Lignes aériennes Câbles souterrains

0 100 200 Mètres
1:5 000

 Commune des Ormes-sur-Voulzie
 Zonage réseau électrique stratégique

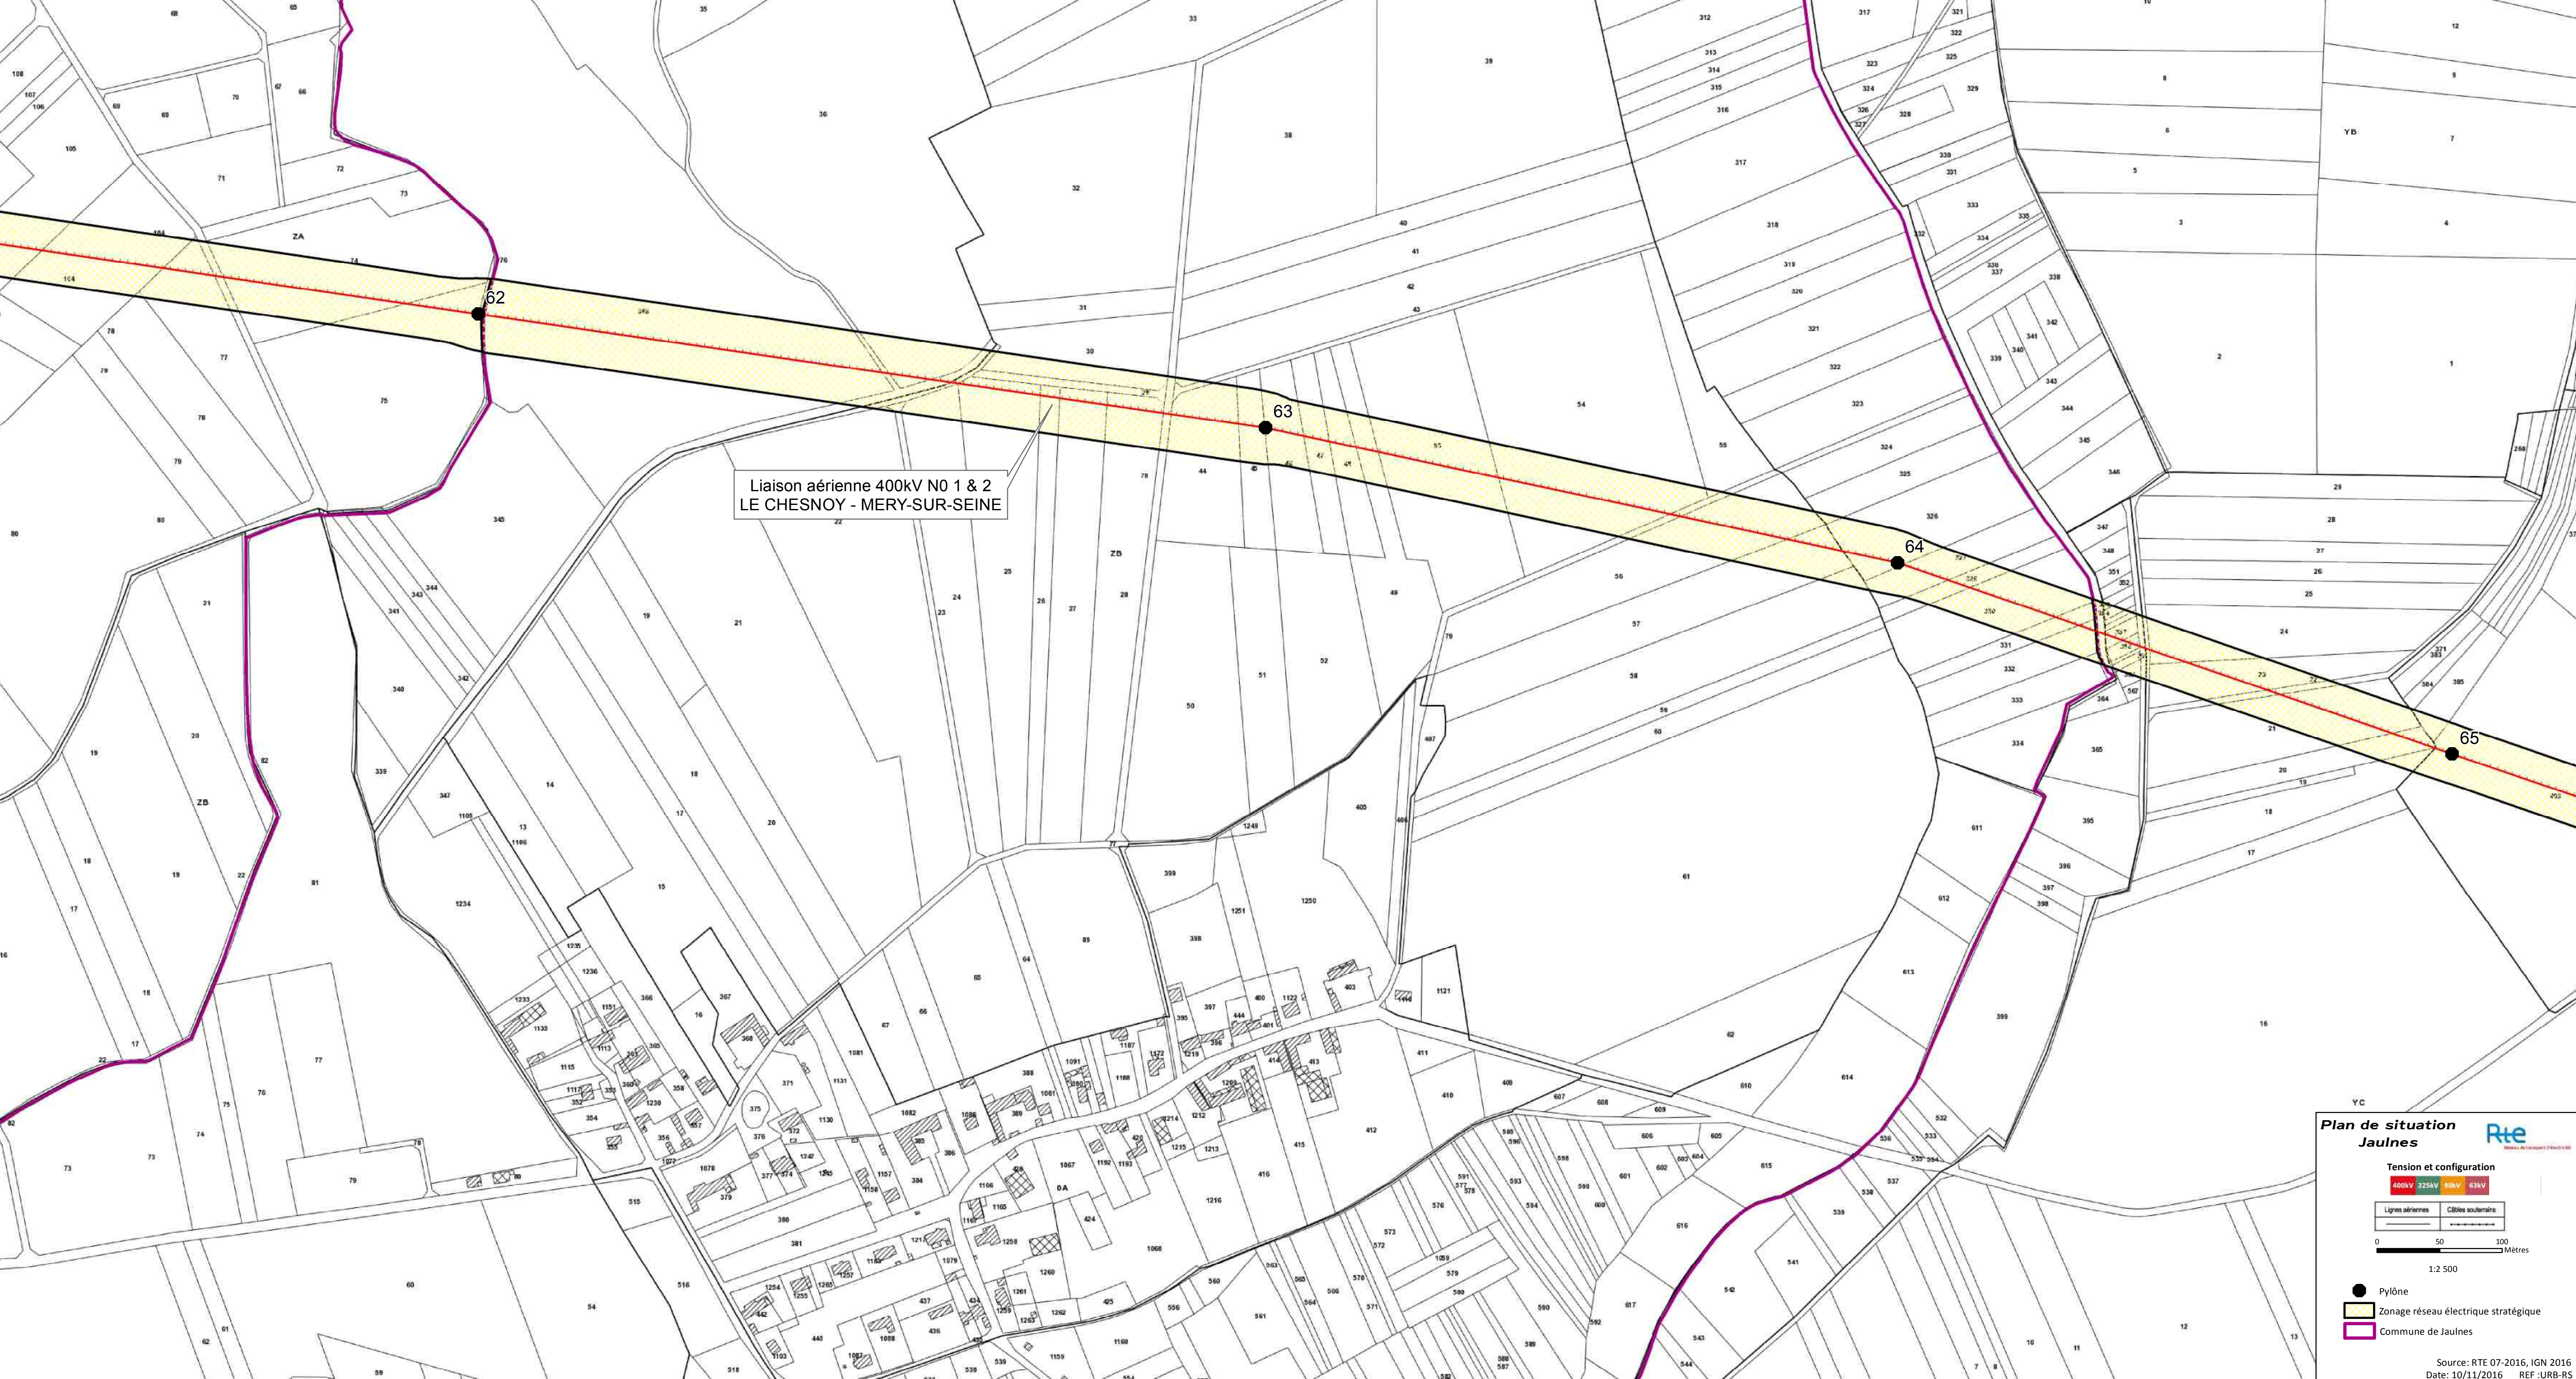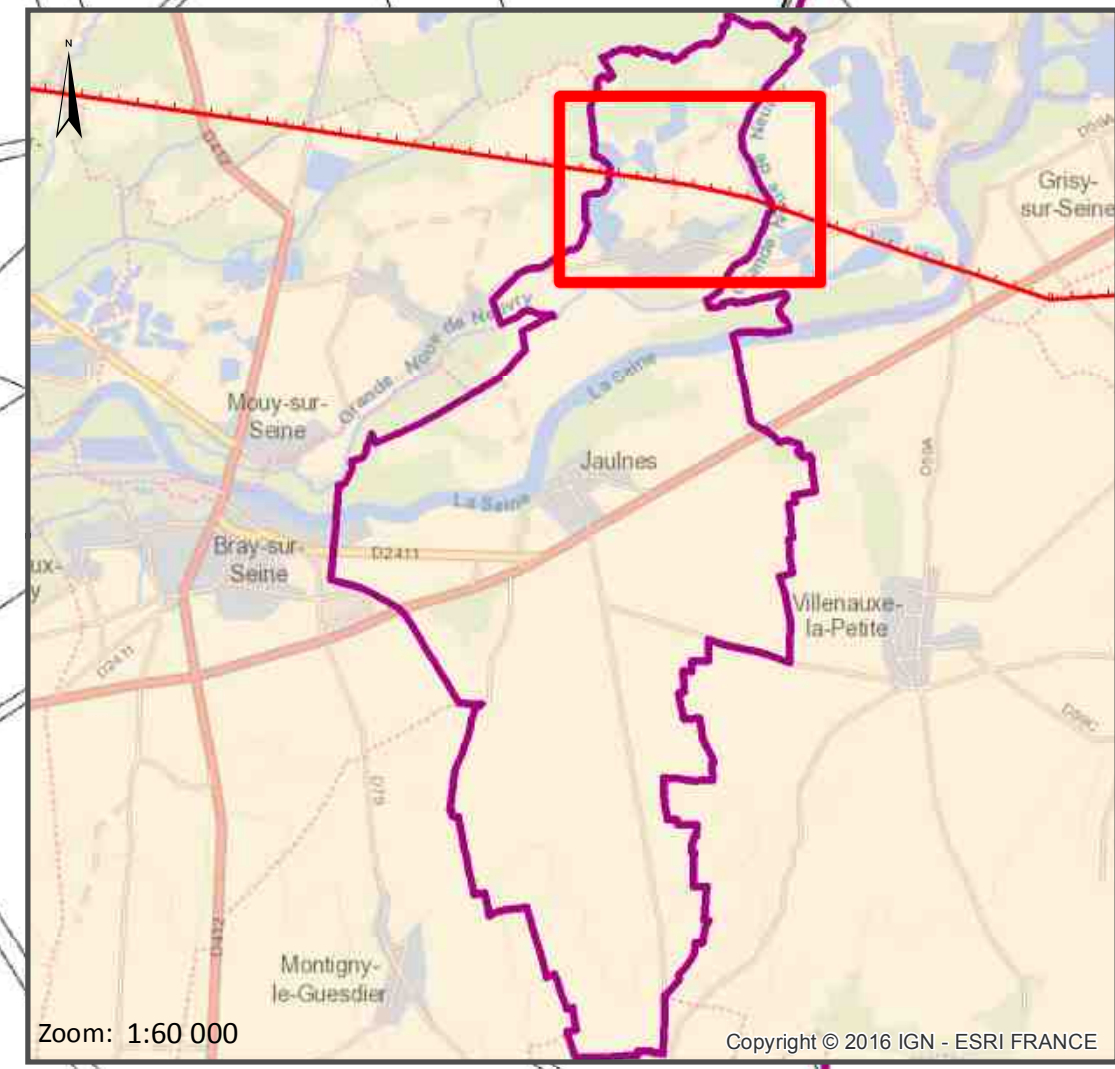

Liaison aérienne 400kV N0 1 & 2
LE CHESNOY - MERY-SUR-SEINE

**Plan de situation
Jaunes**

Tension et configuration
400kV 225kV 60kV 33kV



Lignes aériennes Câbles souterrains

0 50 100 Mètres

1:2 500

● Pylône
■ Zonage réseau électrique stratégique
■ Commune de Jaunes

Source: RTE 07-2016, IGN 2016
Date: 10/11/2016 REF :URB-RS

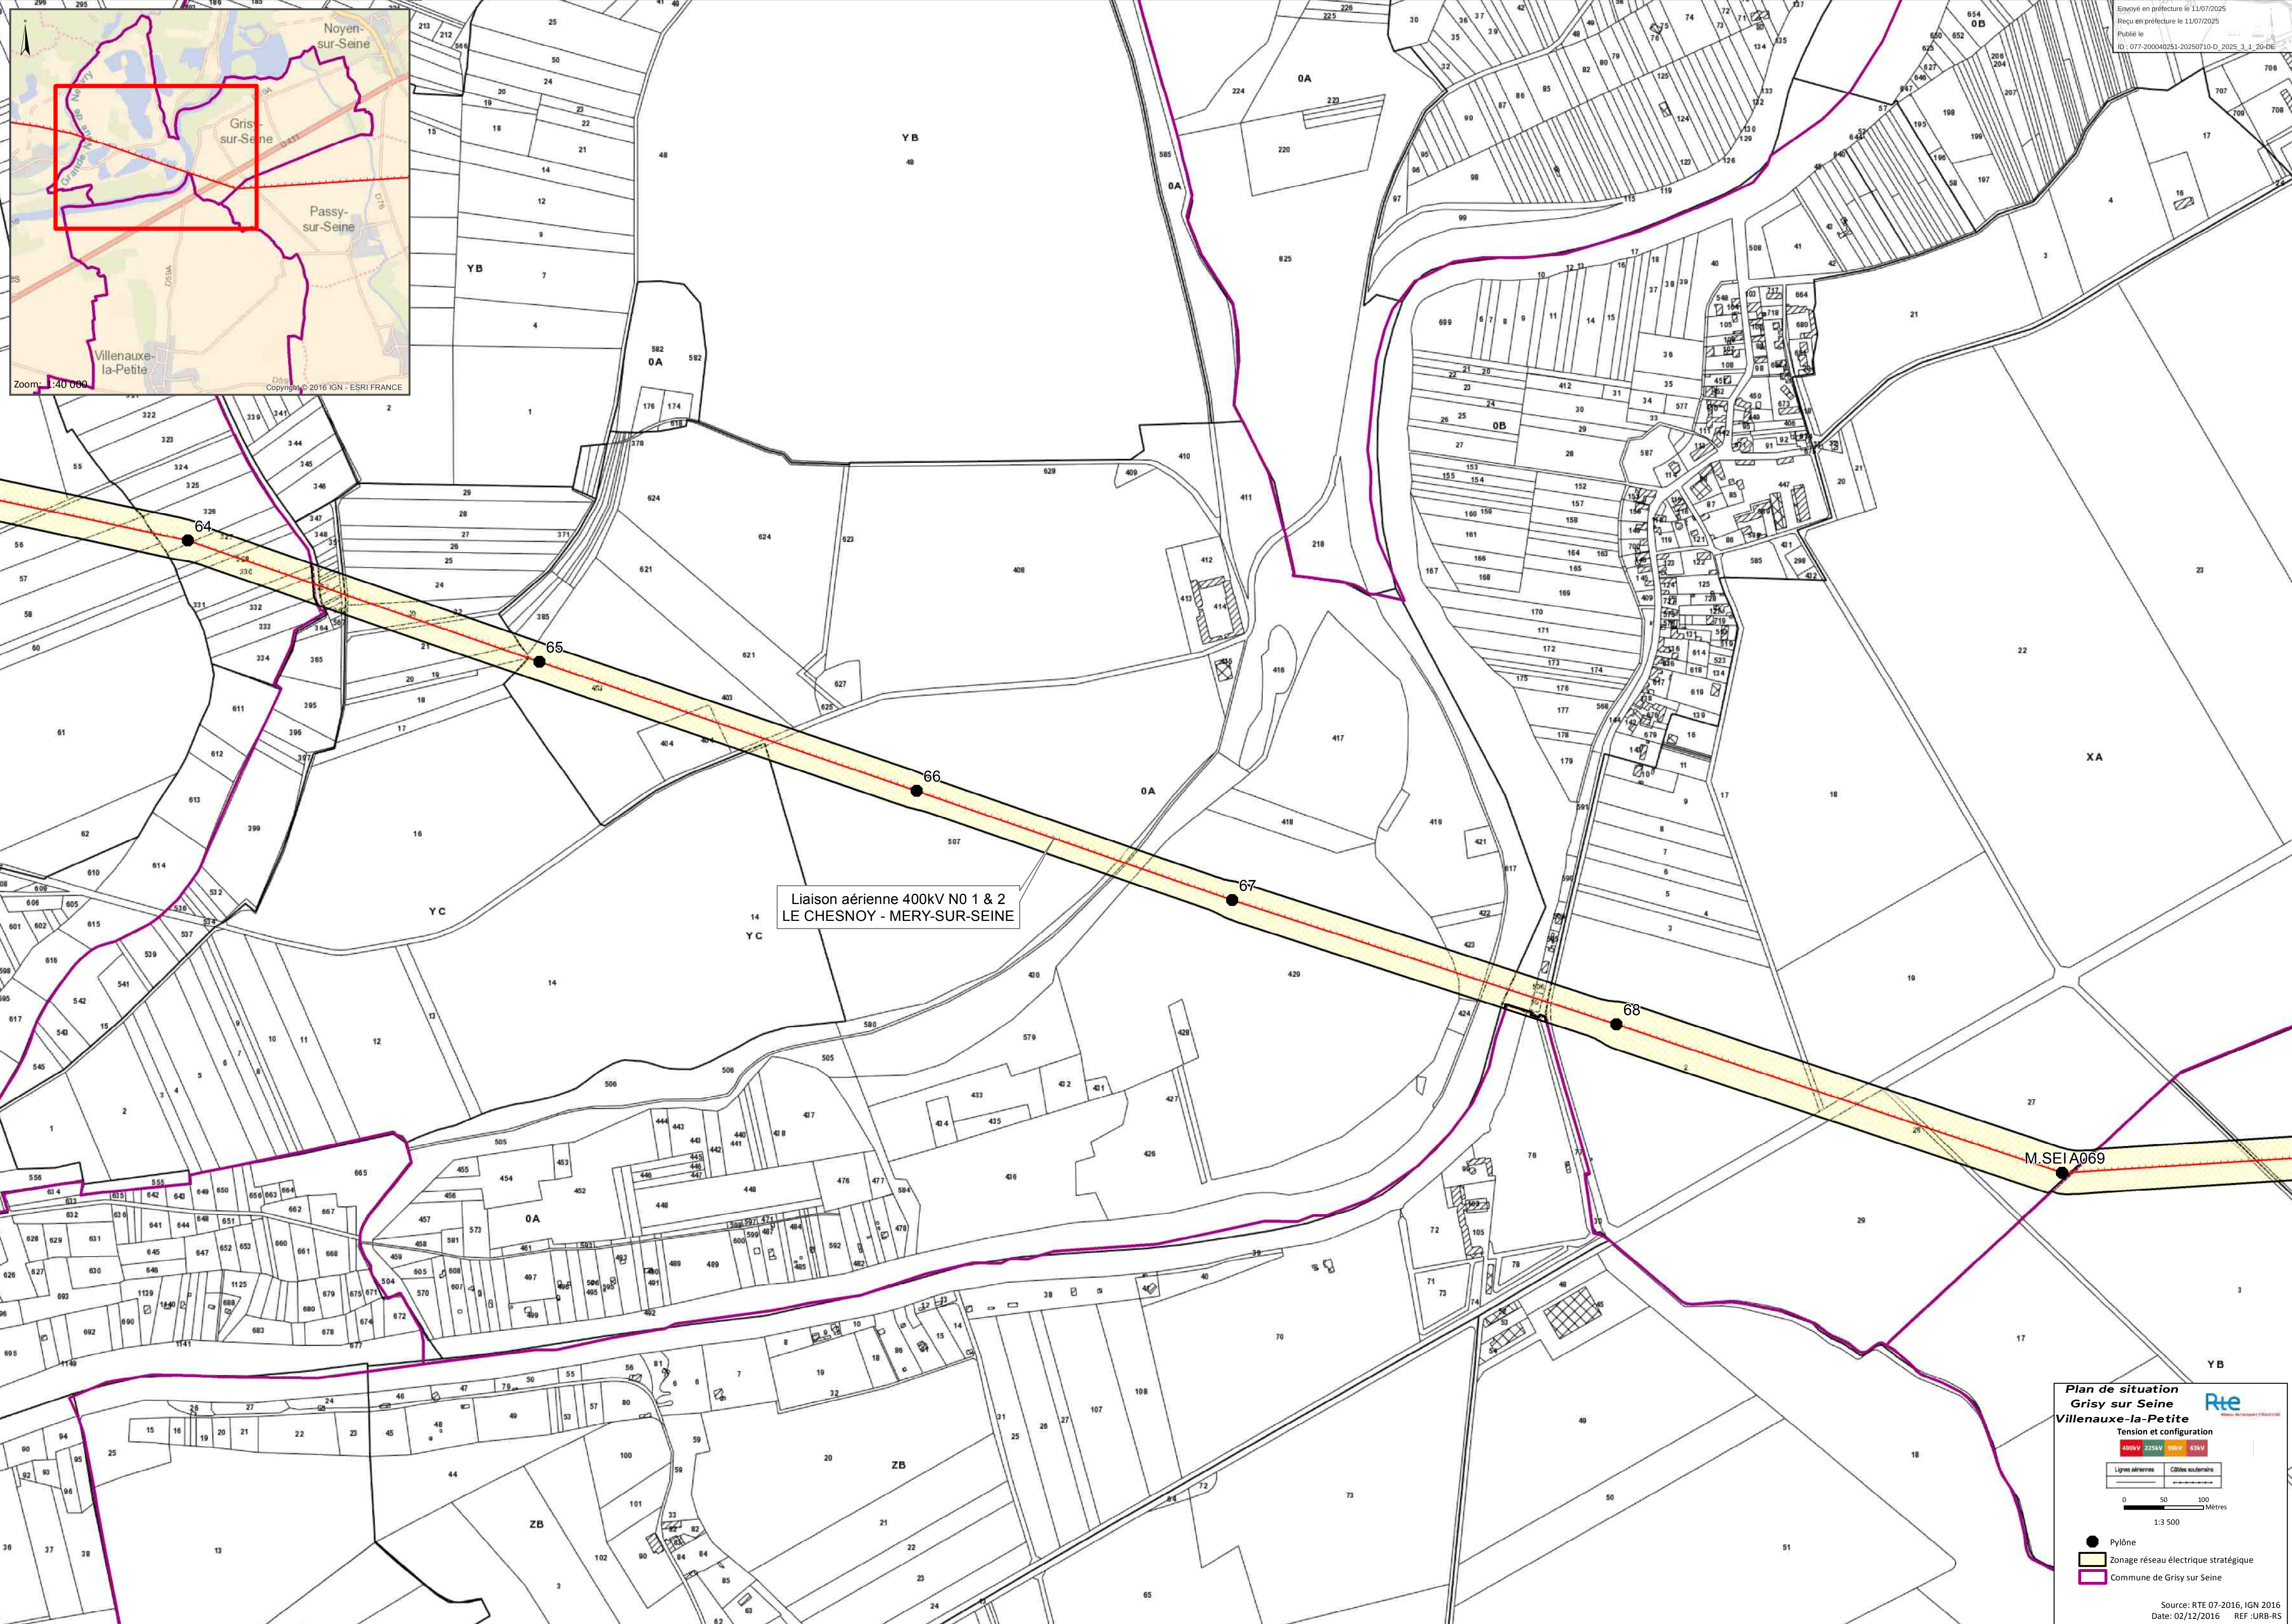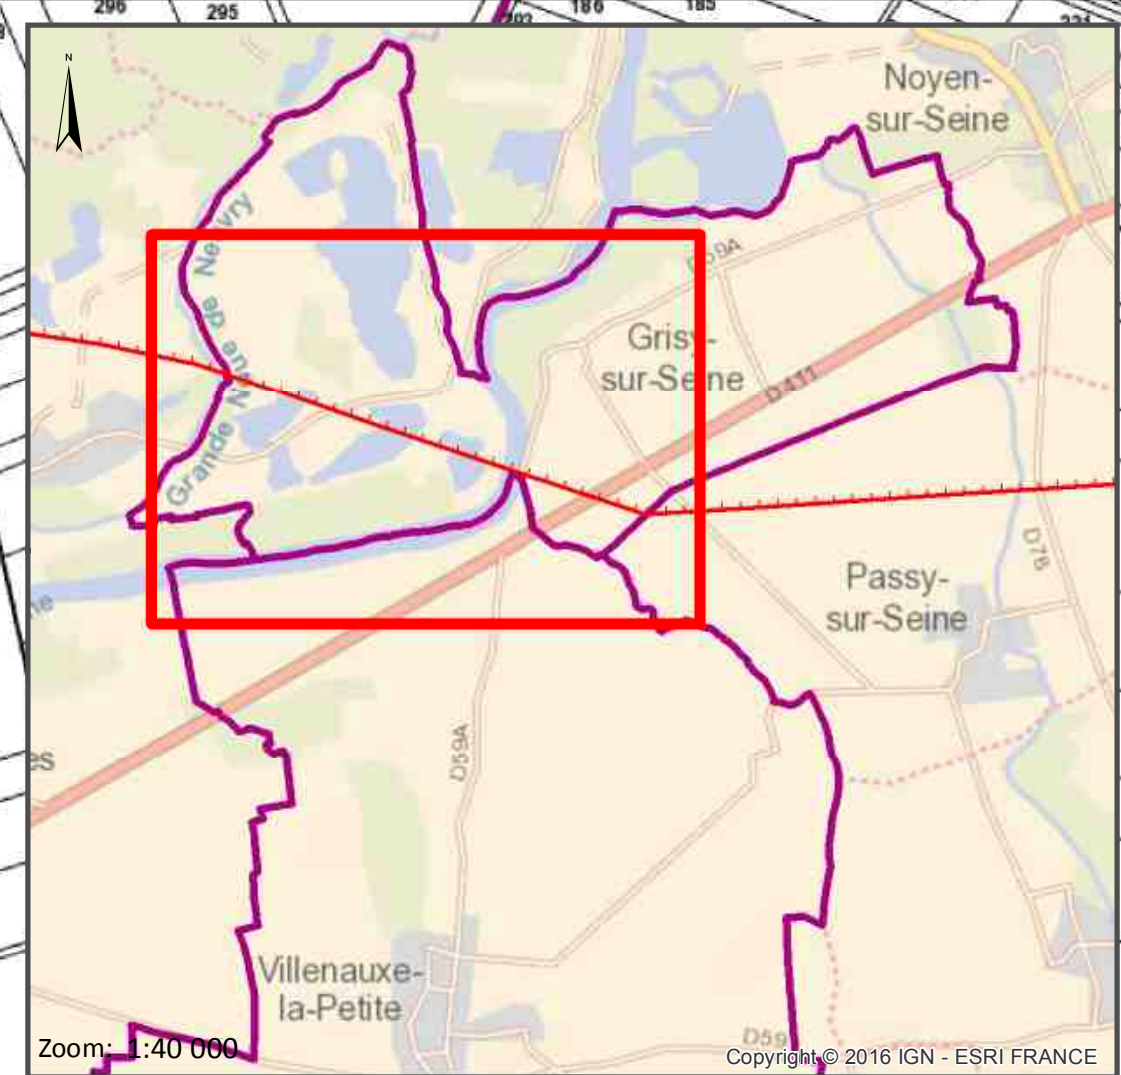

Plan de situation
Grisy sur Seine
Villenaux-la-Petite

Tension et configuration

400kV	225kV	150kV	63kV
-------	-------	-------	------



Lignes aériennes Câbles souterrains

0 50 100 Mètres

1:3 500

● Pylône
■ Zonage réseau électrique stratégique
■ Commune de Grisy sur Seine

Source: RTE 07-2016, IGN 2016
Date: 02/12/2016 REF : URB-RS

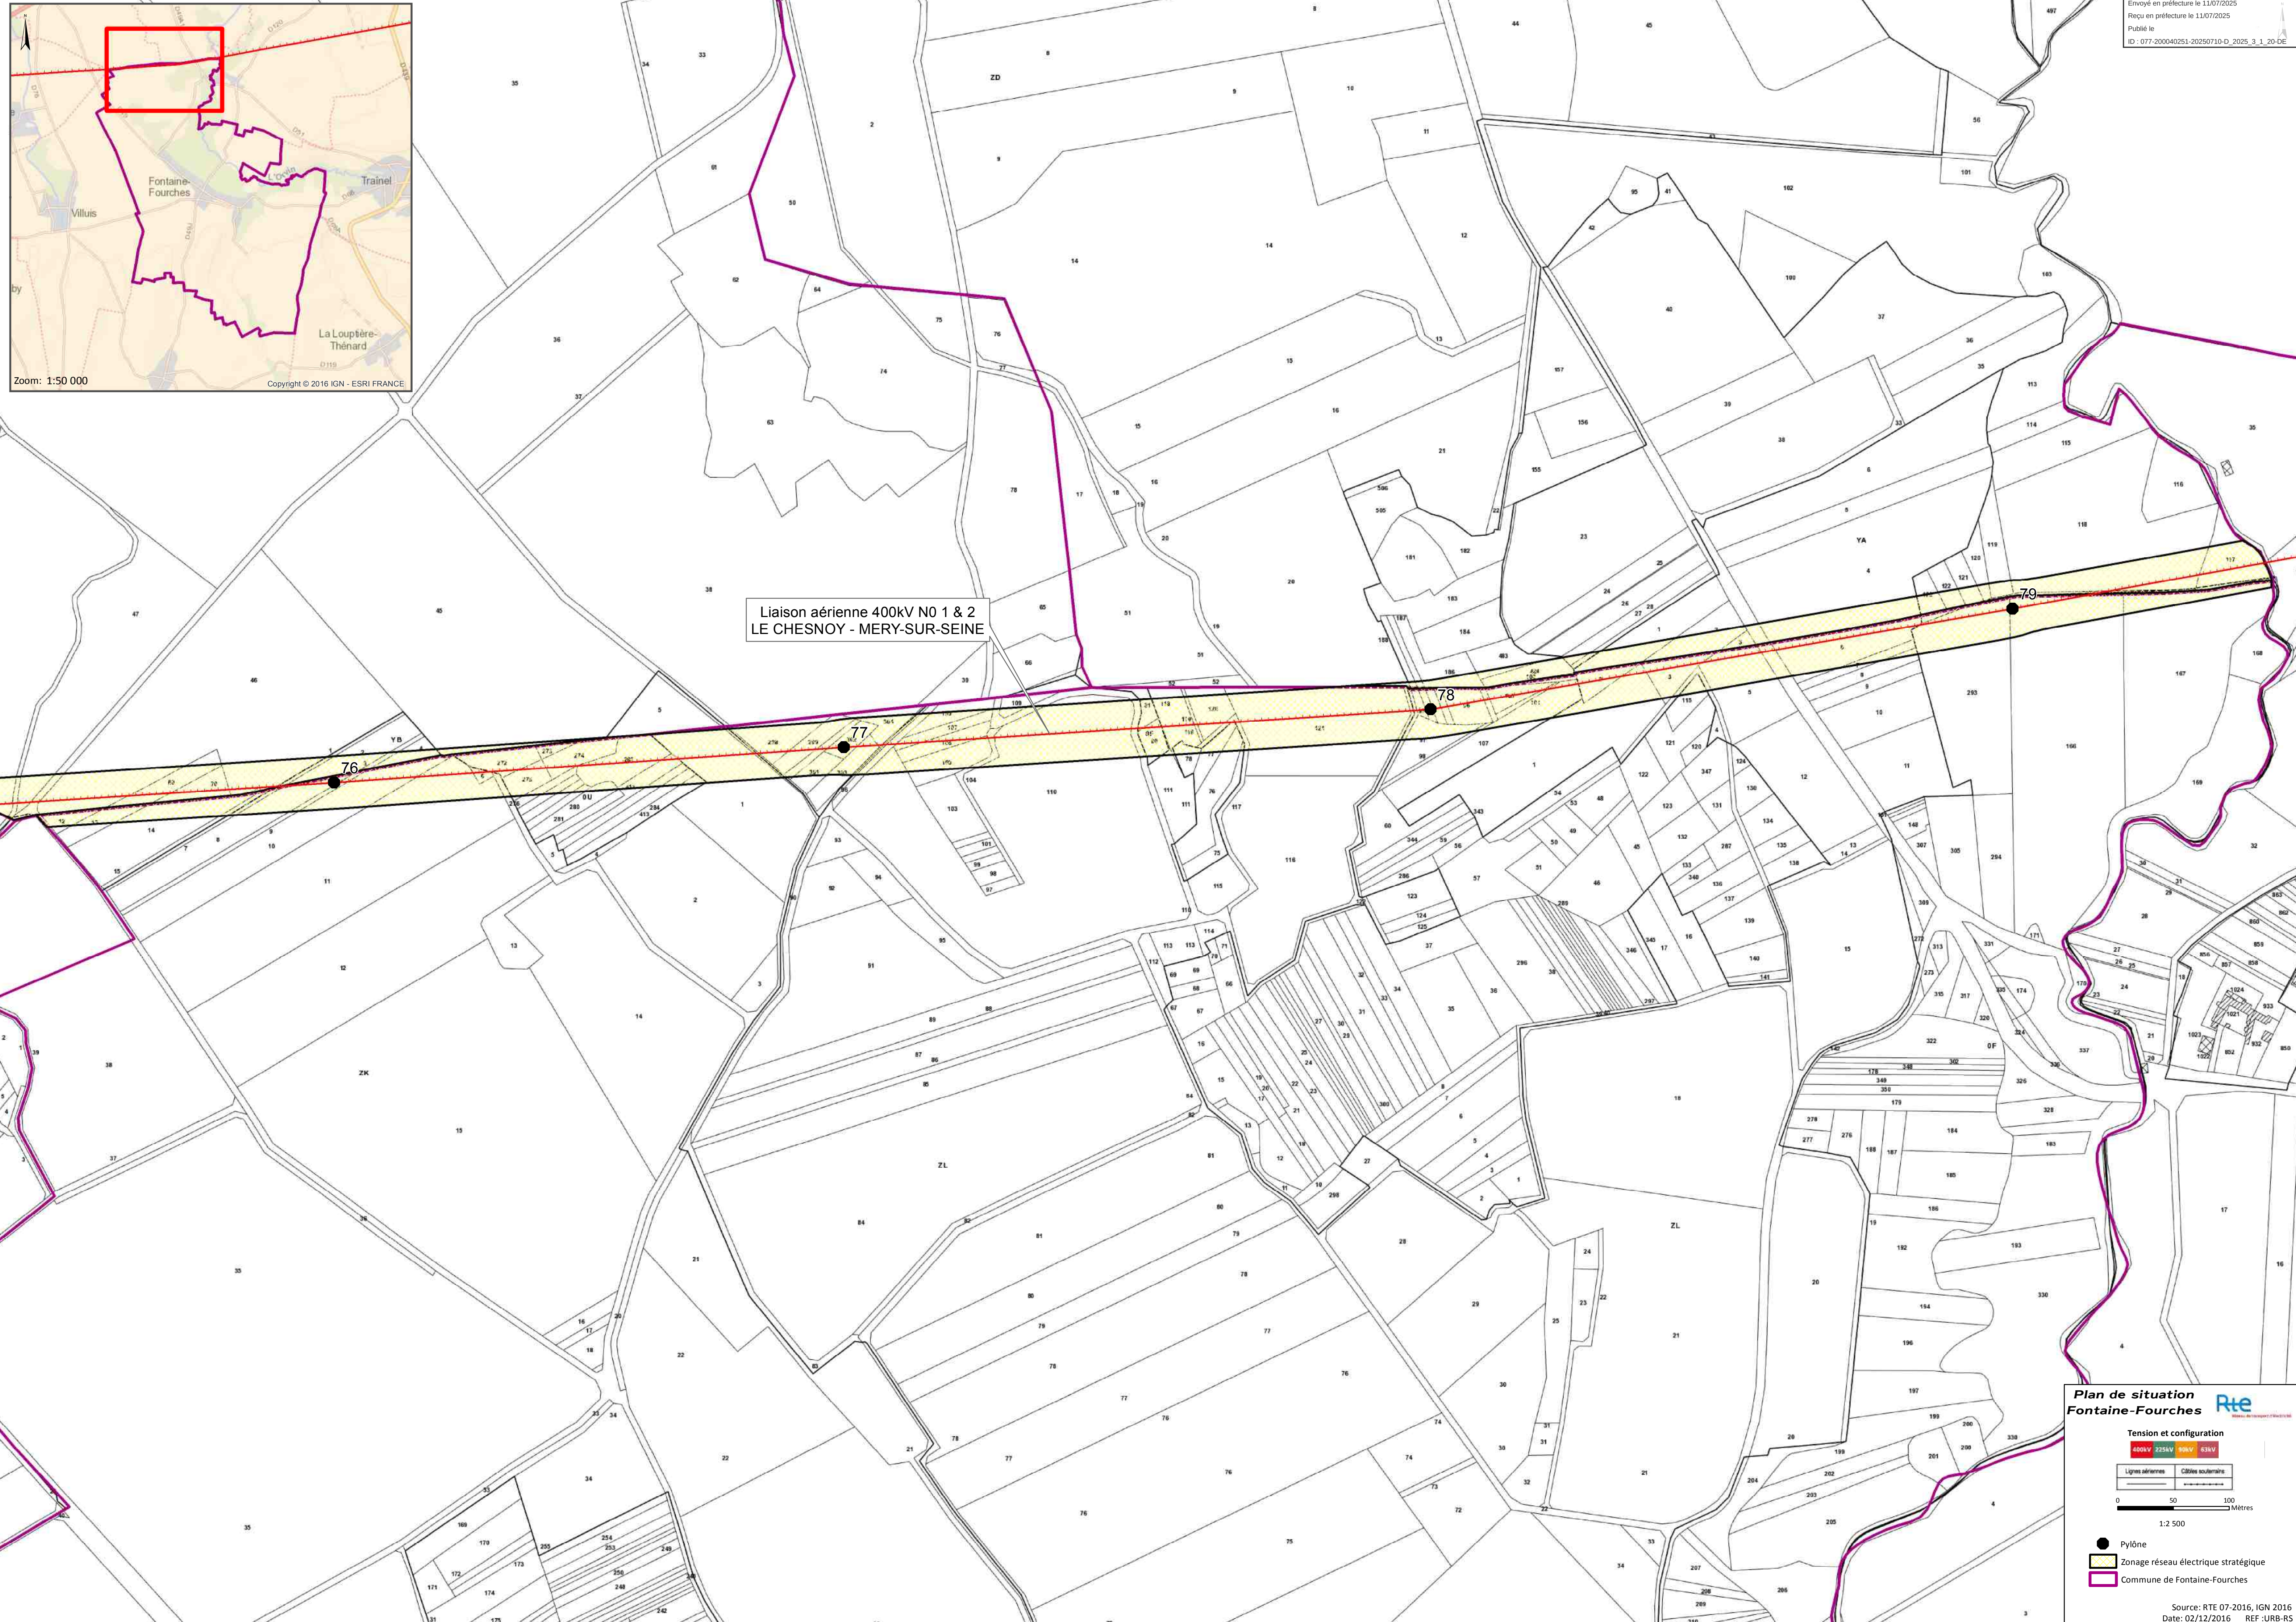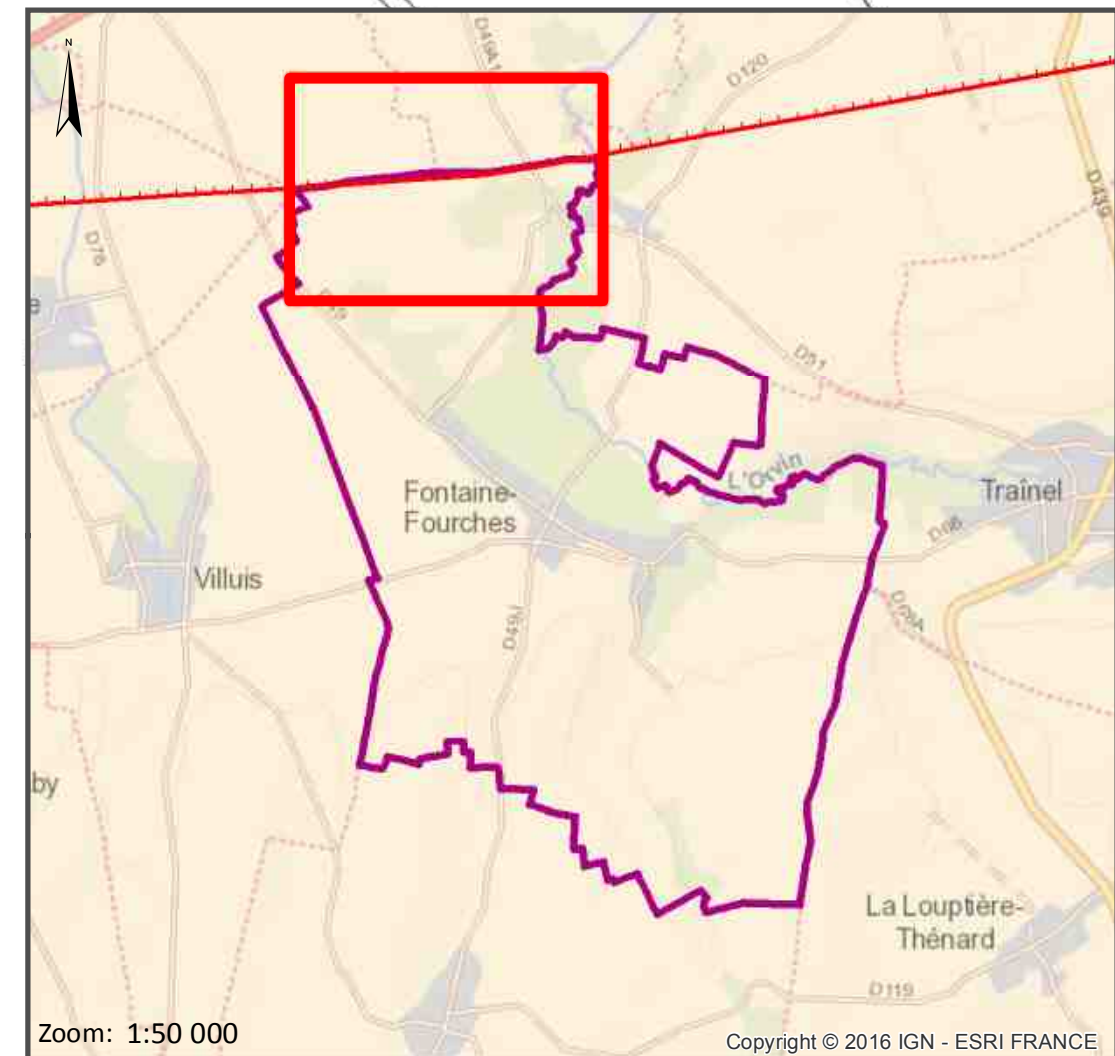

Liaison aérienne 400kV N0 1 & 2
LE CHESNOY - MERY-SUR-SEINE

Plan de situation
Fontaine-Fourches 

Tension et configuration
400kV 225kV 150kV 63kV


Lignes aériennes Câbles souterrains

0 50 100 Mètres

1:2 500

● Pylône
■ Zonage réseau électrique stratégique
■ Commune de Fontaine-Fourches

Source: RTE 07-2016, IGN 2016
Date: 02/12/2016 REF : URB-RS

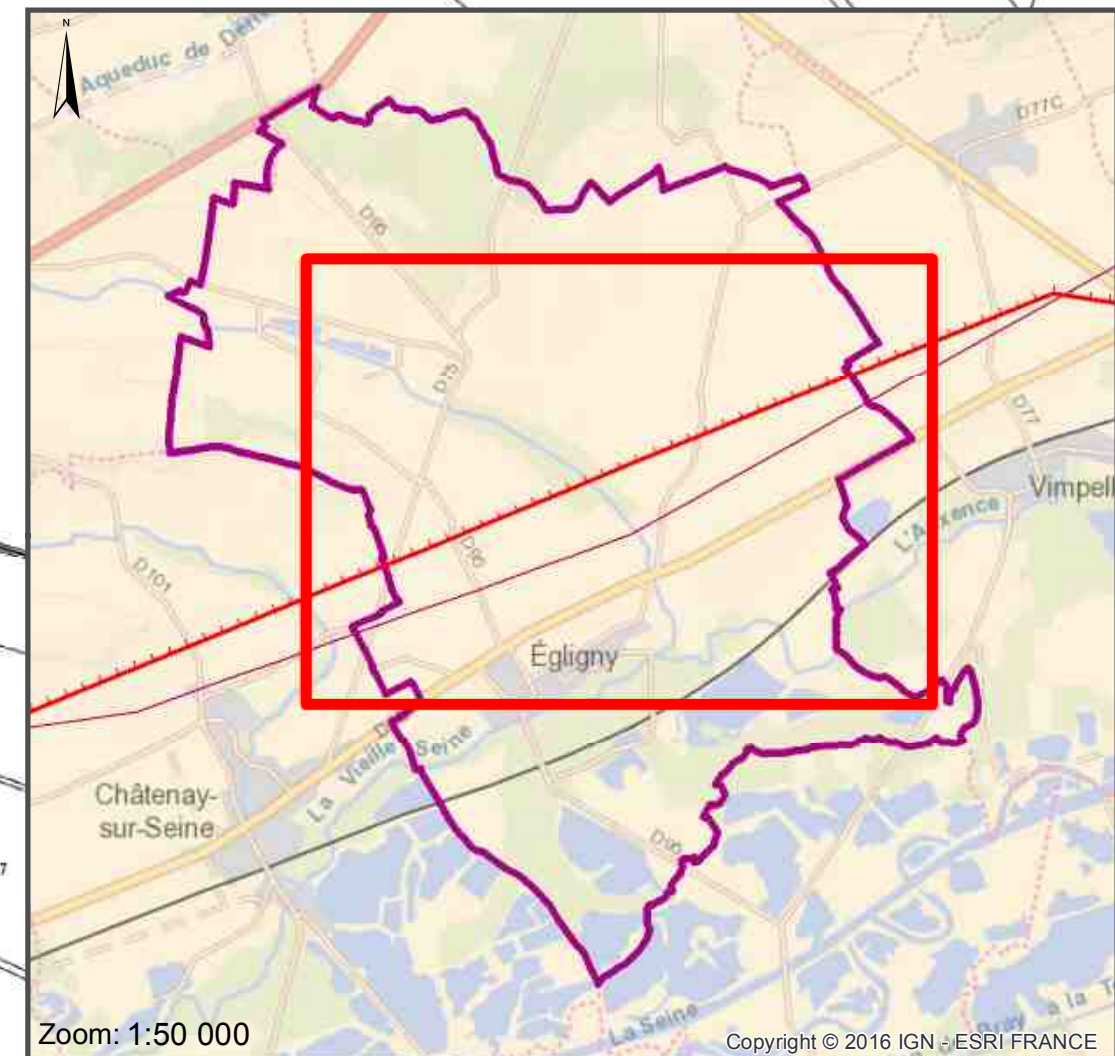

Zoom: 1:50 000

Copyright © 2016 IGN, ESRI FRANCE

Envoyé en préfecture le 11/07/2025
Reçu en préfecture le 11/07/2025
Publié le
ID : 077-200040251-20250710-D_2025_3_1_20-DE

Liaison aérienne 400kV N0 1&2
LE CHESNOY - MERY-SUR-SEINE

Plan de situation Egligny

Tension et configuration

400kV	225kV	90kV	63kV
-------	-------	------	------

Lignes aériennes Câbles souterrains

0 100 200 Mètres

1:5 000

● Pylône

■ Zonage réseau électrique stratégique

■ Commune d'Egligny

Source: RTE 09-2015, IGN 2013
Date: 02/12/2016 REF: URB-RS

Esri France 2016

