

ANNEXES

ANNEXES SANITAIRES

Plans du réseau des eaux usées (2)

ELABORATION DU PLUi

PLUi arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019

PLUi approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020

PLUi rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE A JOUR N°1 DU PLUi

Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITE N°1 DU PLUi

Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUi


Approuvées en Conseil de Communauté du 26 septembre 2024



PLUi de la Communauté d'Agglomération
 du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Logonna-Daoulas

RESEAU DES EAUX USEES

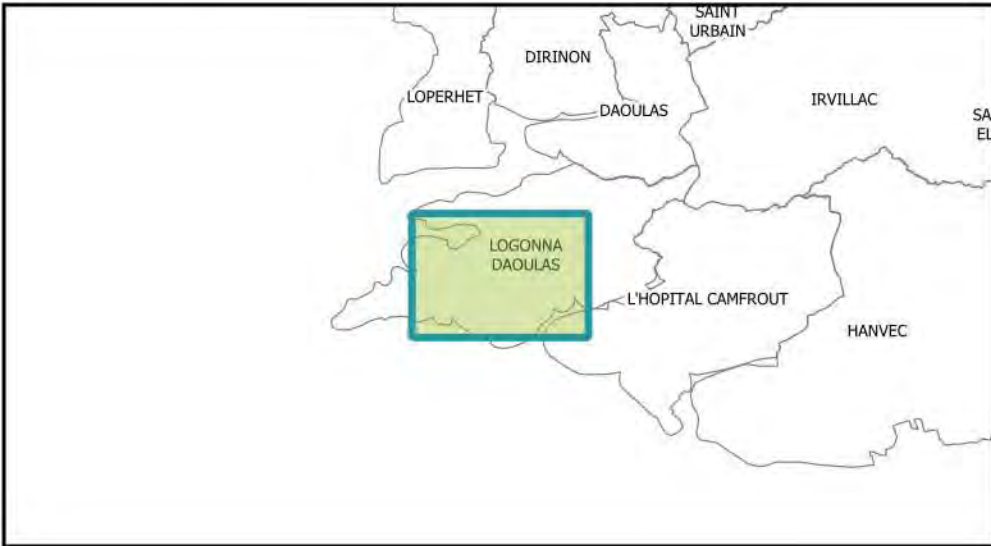

ELABORATION DU PLUI
 PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
 PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
 PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020
 MISE À JOUR N°1 DU PLUI
 Arrêté du 15 mai 2020
 MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI
 Arrêté préfectoral du 31 mai 2022
 MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
 Approuvées en Conseil de Communauté
 du 26 septembre 2024



LEGENDE

- Réseau**
 — Canalisations des eaux industrielles
 — Réseau abandonné
 —> Canalisations principales gravitaires
 ->-> Canalisations principales refoulement
Dispositifs de collecte
 ● Poste de relevage
Dispositifs d'épuration
 ■ Station d'épuration (emprise)
 ● station d'épuration



PLUi de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Loperhet

RESEAU DES EAUX USEES



ÉLABORATION DU PLUi
PLUi arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLUi approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLUi rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLUi
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUi
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUi
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024



LEGENDE

Réseau

- Canalisation des eaux industrielles
- Réseau abandonné
- Canalisation principale gravitaire
- Canalisation principale refoulement

Dispositifs de collecte

- Poste de relevage

Dispositifs d'épuration

- Station d'épuration (emprise)
- station d'épuration





PLUi de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Pencran

RESEAU DES EAUX USEES



1:3000

ÉLABORATION DU PLUi
PLUi arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLUi approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLUi rendu exécutoire le 8 juin 2020


MISE À JOUR N°1 DU PLUi
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUi
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUi
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024

LEGENDE

- Réseau**
- Canalisation des eaux industrielles
 - Réseau abandonné
 - Canalisation principale gravitaire
 - Canalisation principale refoulement
- Dispositifs de collecte**
- Poste de relevage
- Dispositifs d'épuration**
- Station d'épuration (emprise)
 - station d'épuration

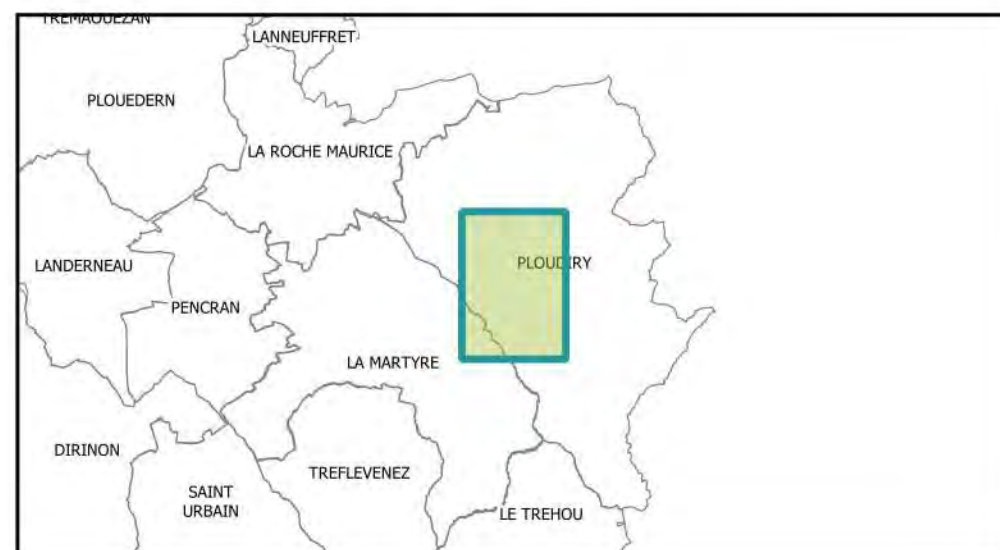

LABORATION DU PLUI PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019 PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020 PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020		
MISE À JOUR N°1 DU PLUI Arrêté du 15 mai 2020	MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI Arrêté préfectoral du 31 mai 2022	MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI Approuvées en Conseil de Communauté du 26 septembre 2024



LEGENDE

Réseau


- Canalisation des eaux industrielles
- Réseau abandonné
- Canalisation principale gravitaire
- Canalisation principale refoulement

Dispositifs de collecte

- Poste de relevage

Dispositifs d'épuration

- Station d'épuration (emprise)
- station d'épuration

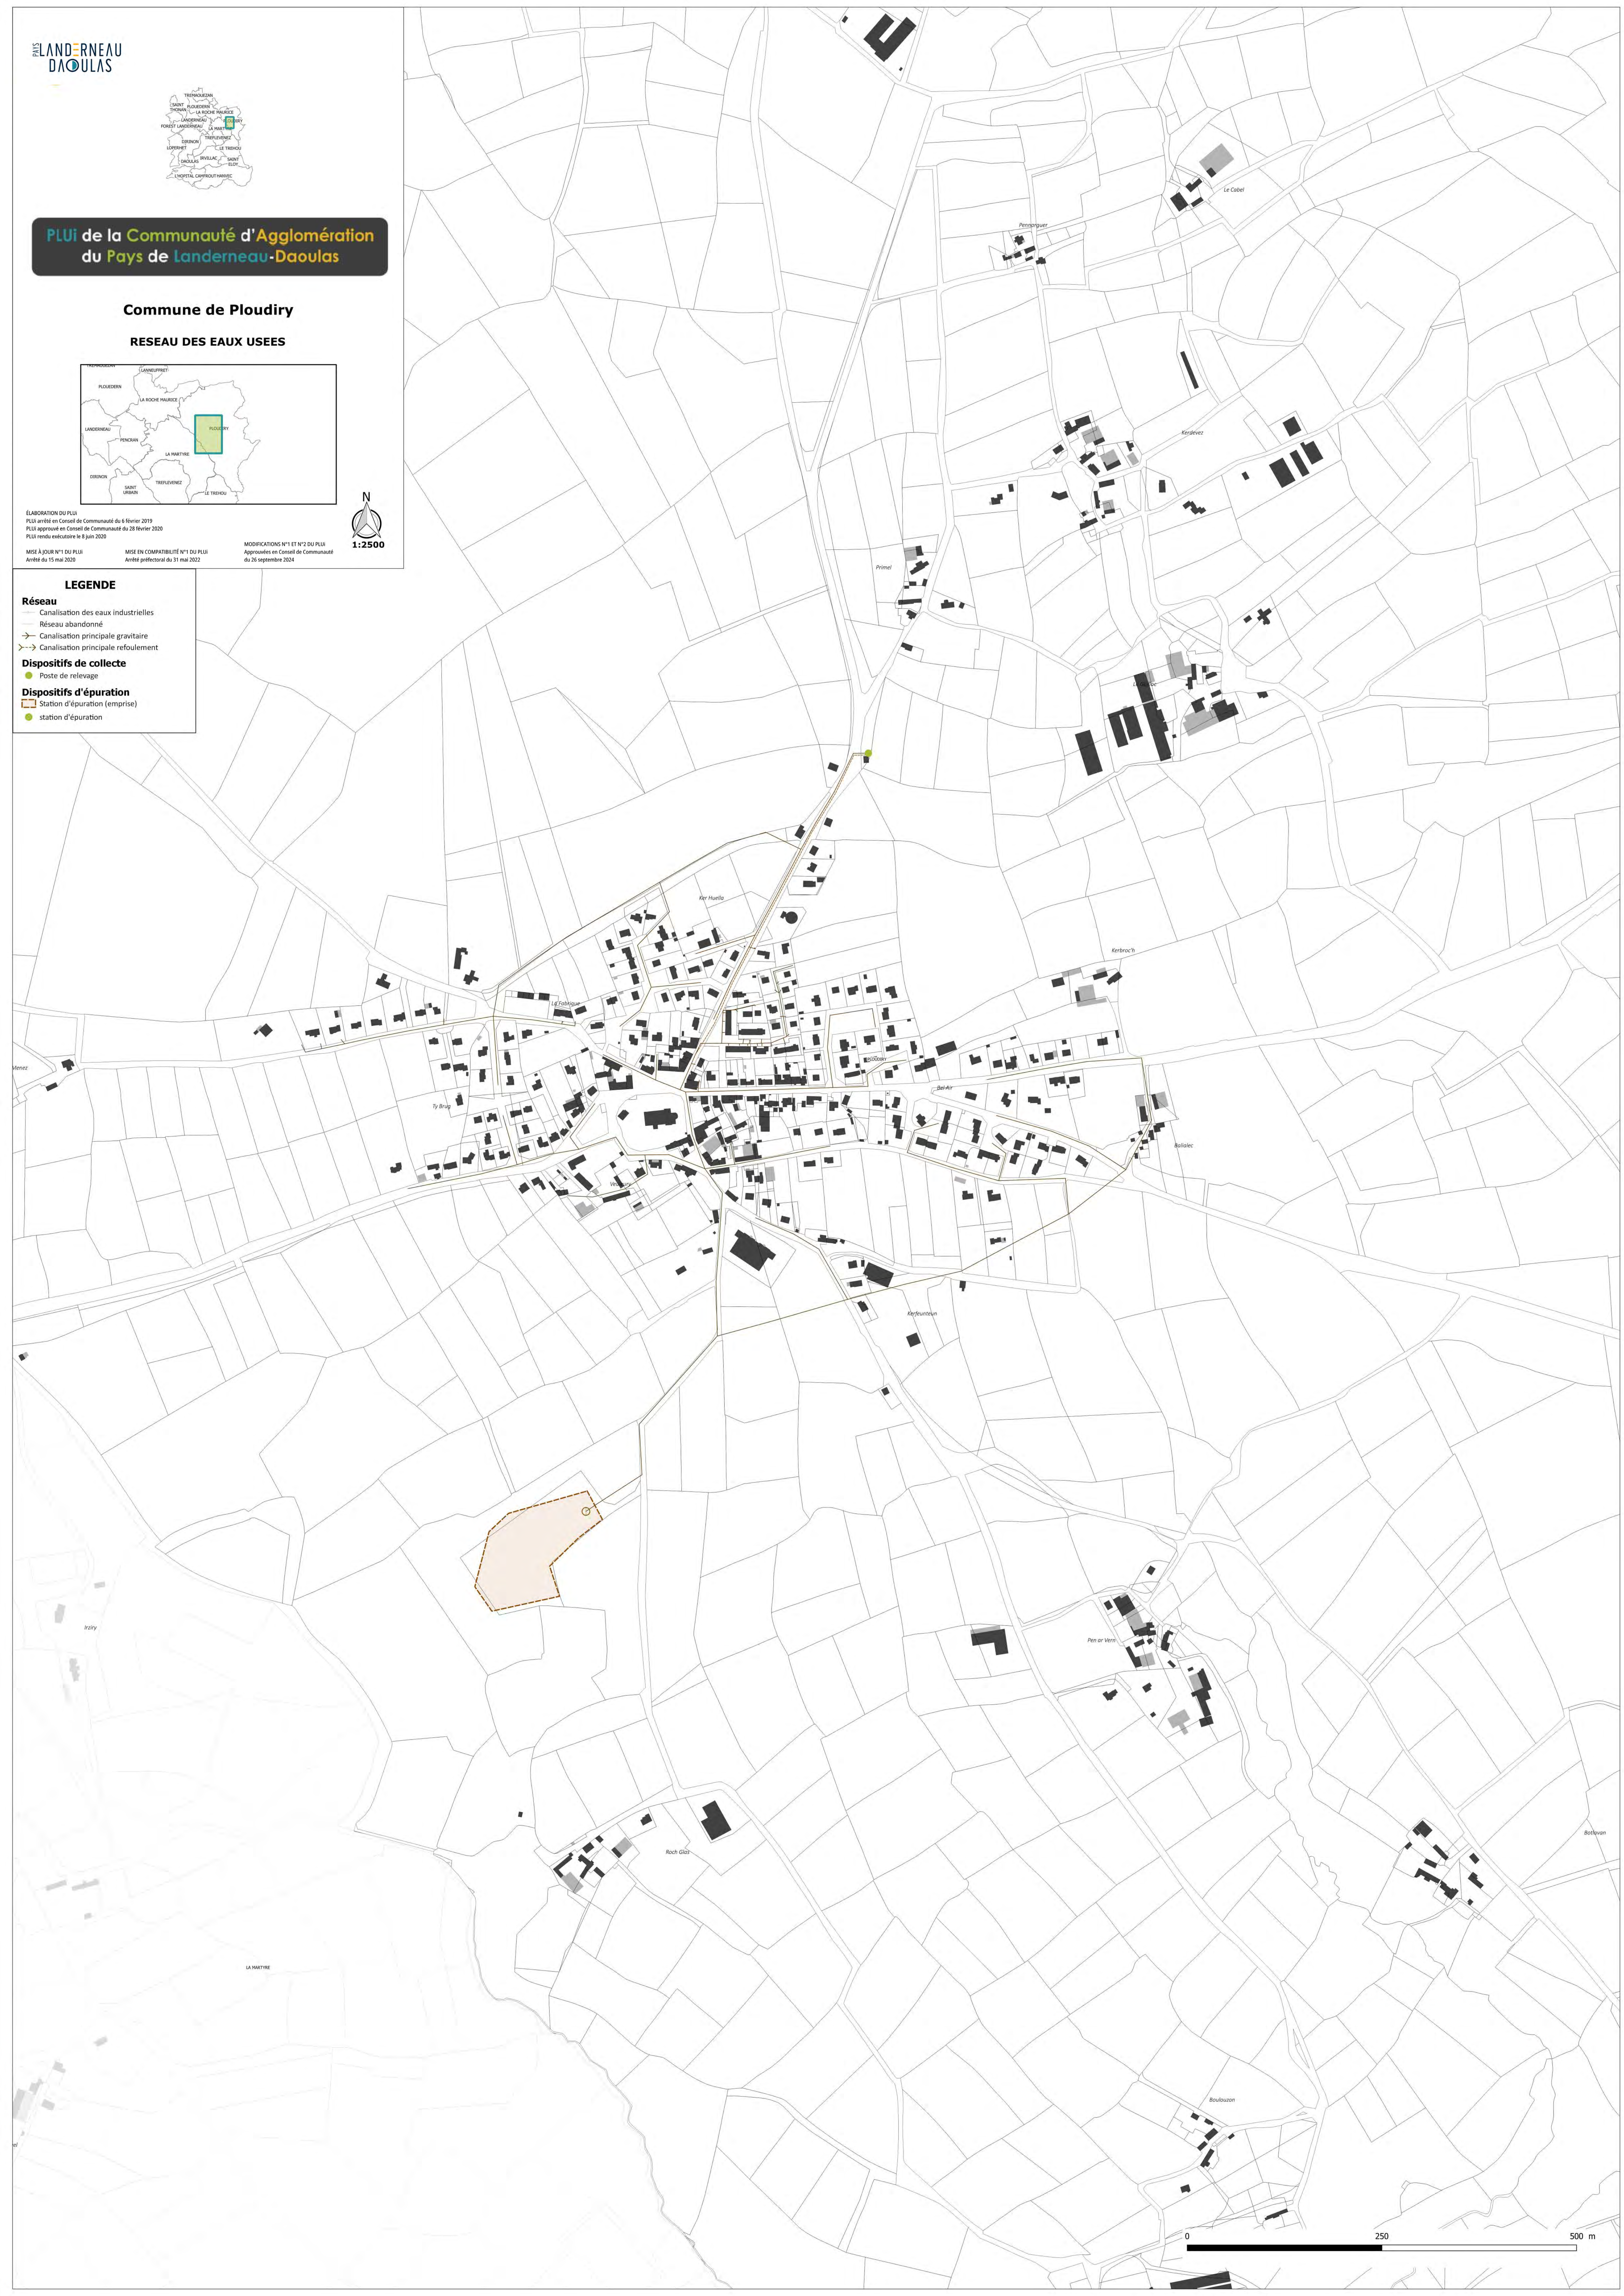




PLU de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Plouédern

RESEAU DES EAUX USEES

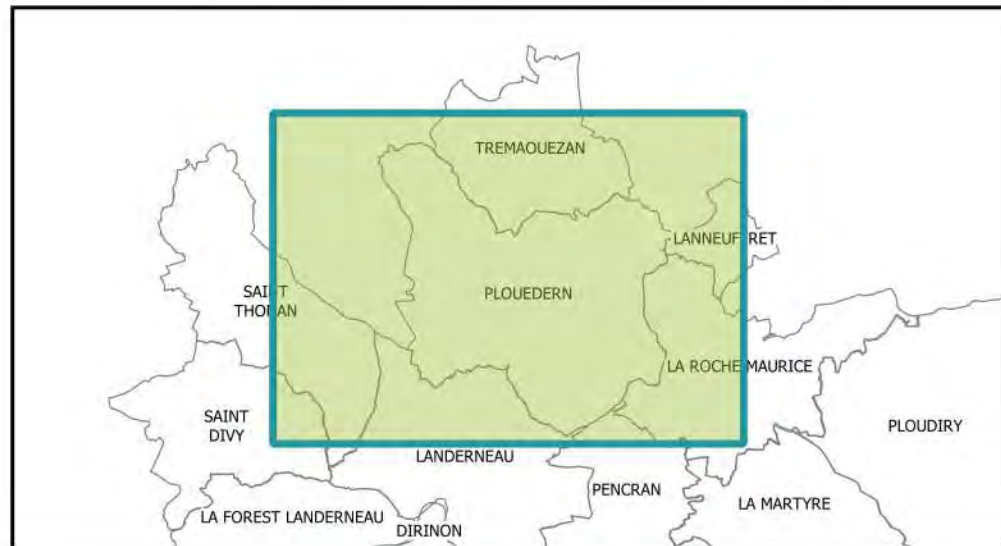

1:8000

ÉLABORATION DU PLU
PLU arrêté en Conseil de Communauté du 8 février 2019
PLU approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLU rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLU
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLU
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLU
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024

LEGENDE

- Réseau**
- Canalisation des eaux industrielles
 - Réseau abandonné
 - Canalisation principale gravitaire
 - Canalisation principale refoulement
- Dispositifs de collecte**
- Poste de relevage
- Dispositifs d'épuration**
- Station d'épuration (emprise)
 - station d'épuration


0 500 1000 m



PLUi de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de SAINT-DIVY

RESEAU DES EAUX USEES

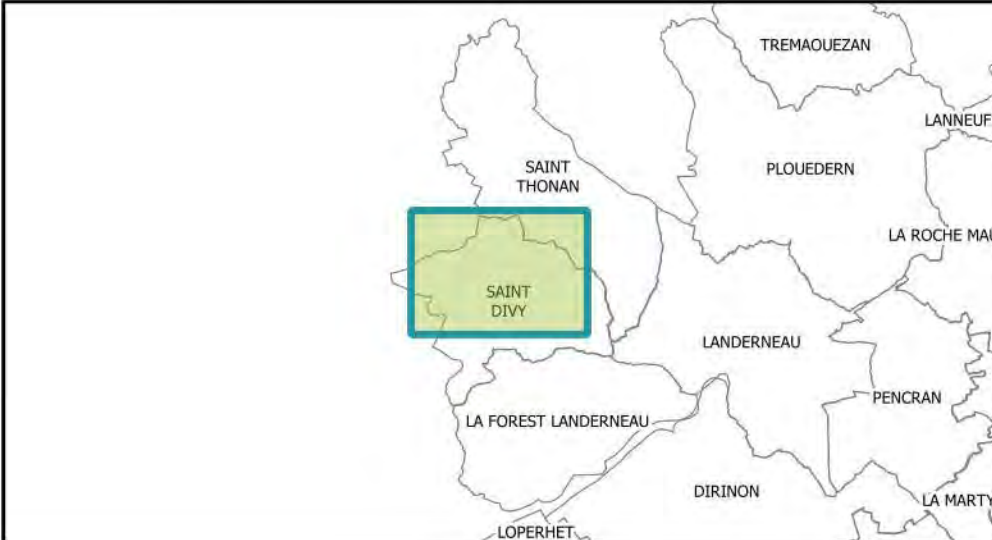

ÉLABORATION DU PLUi
PLUi arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLUi approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLUi révisé exécutoire le 8 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLUi
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUi
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUi
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024



1:3000

LEGENDE

Réseau


- Canalisation des eaux industrielles
- Réseau abandonné
- Canalisation principale gravitaire
- Canalisation principale refoulement

Dispositifs de collecte

- Poste de relevage

Dispositifs d'épuration

- Station d'épuration (emprise)
- station d'épuration

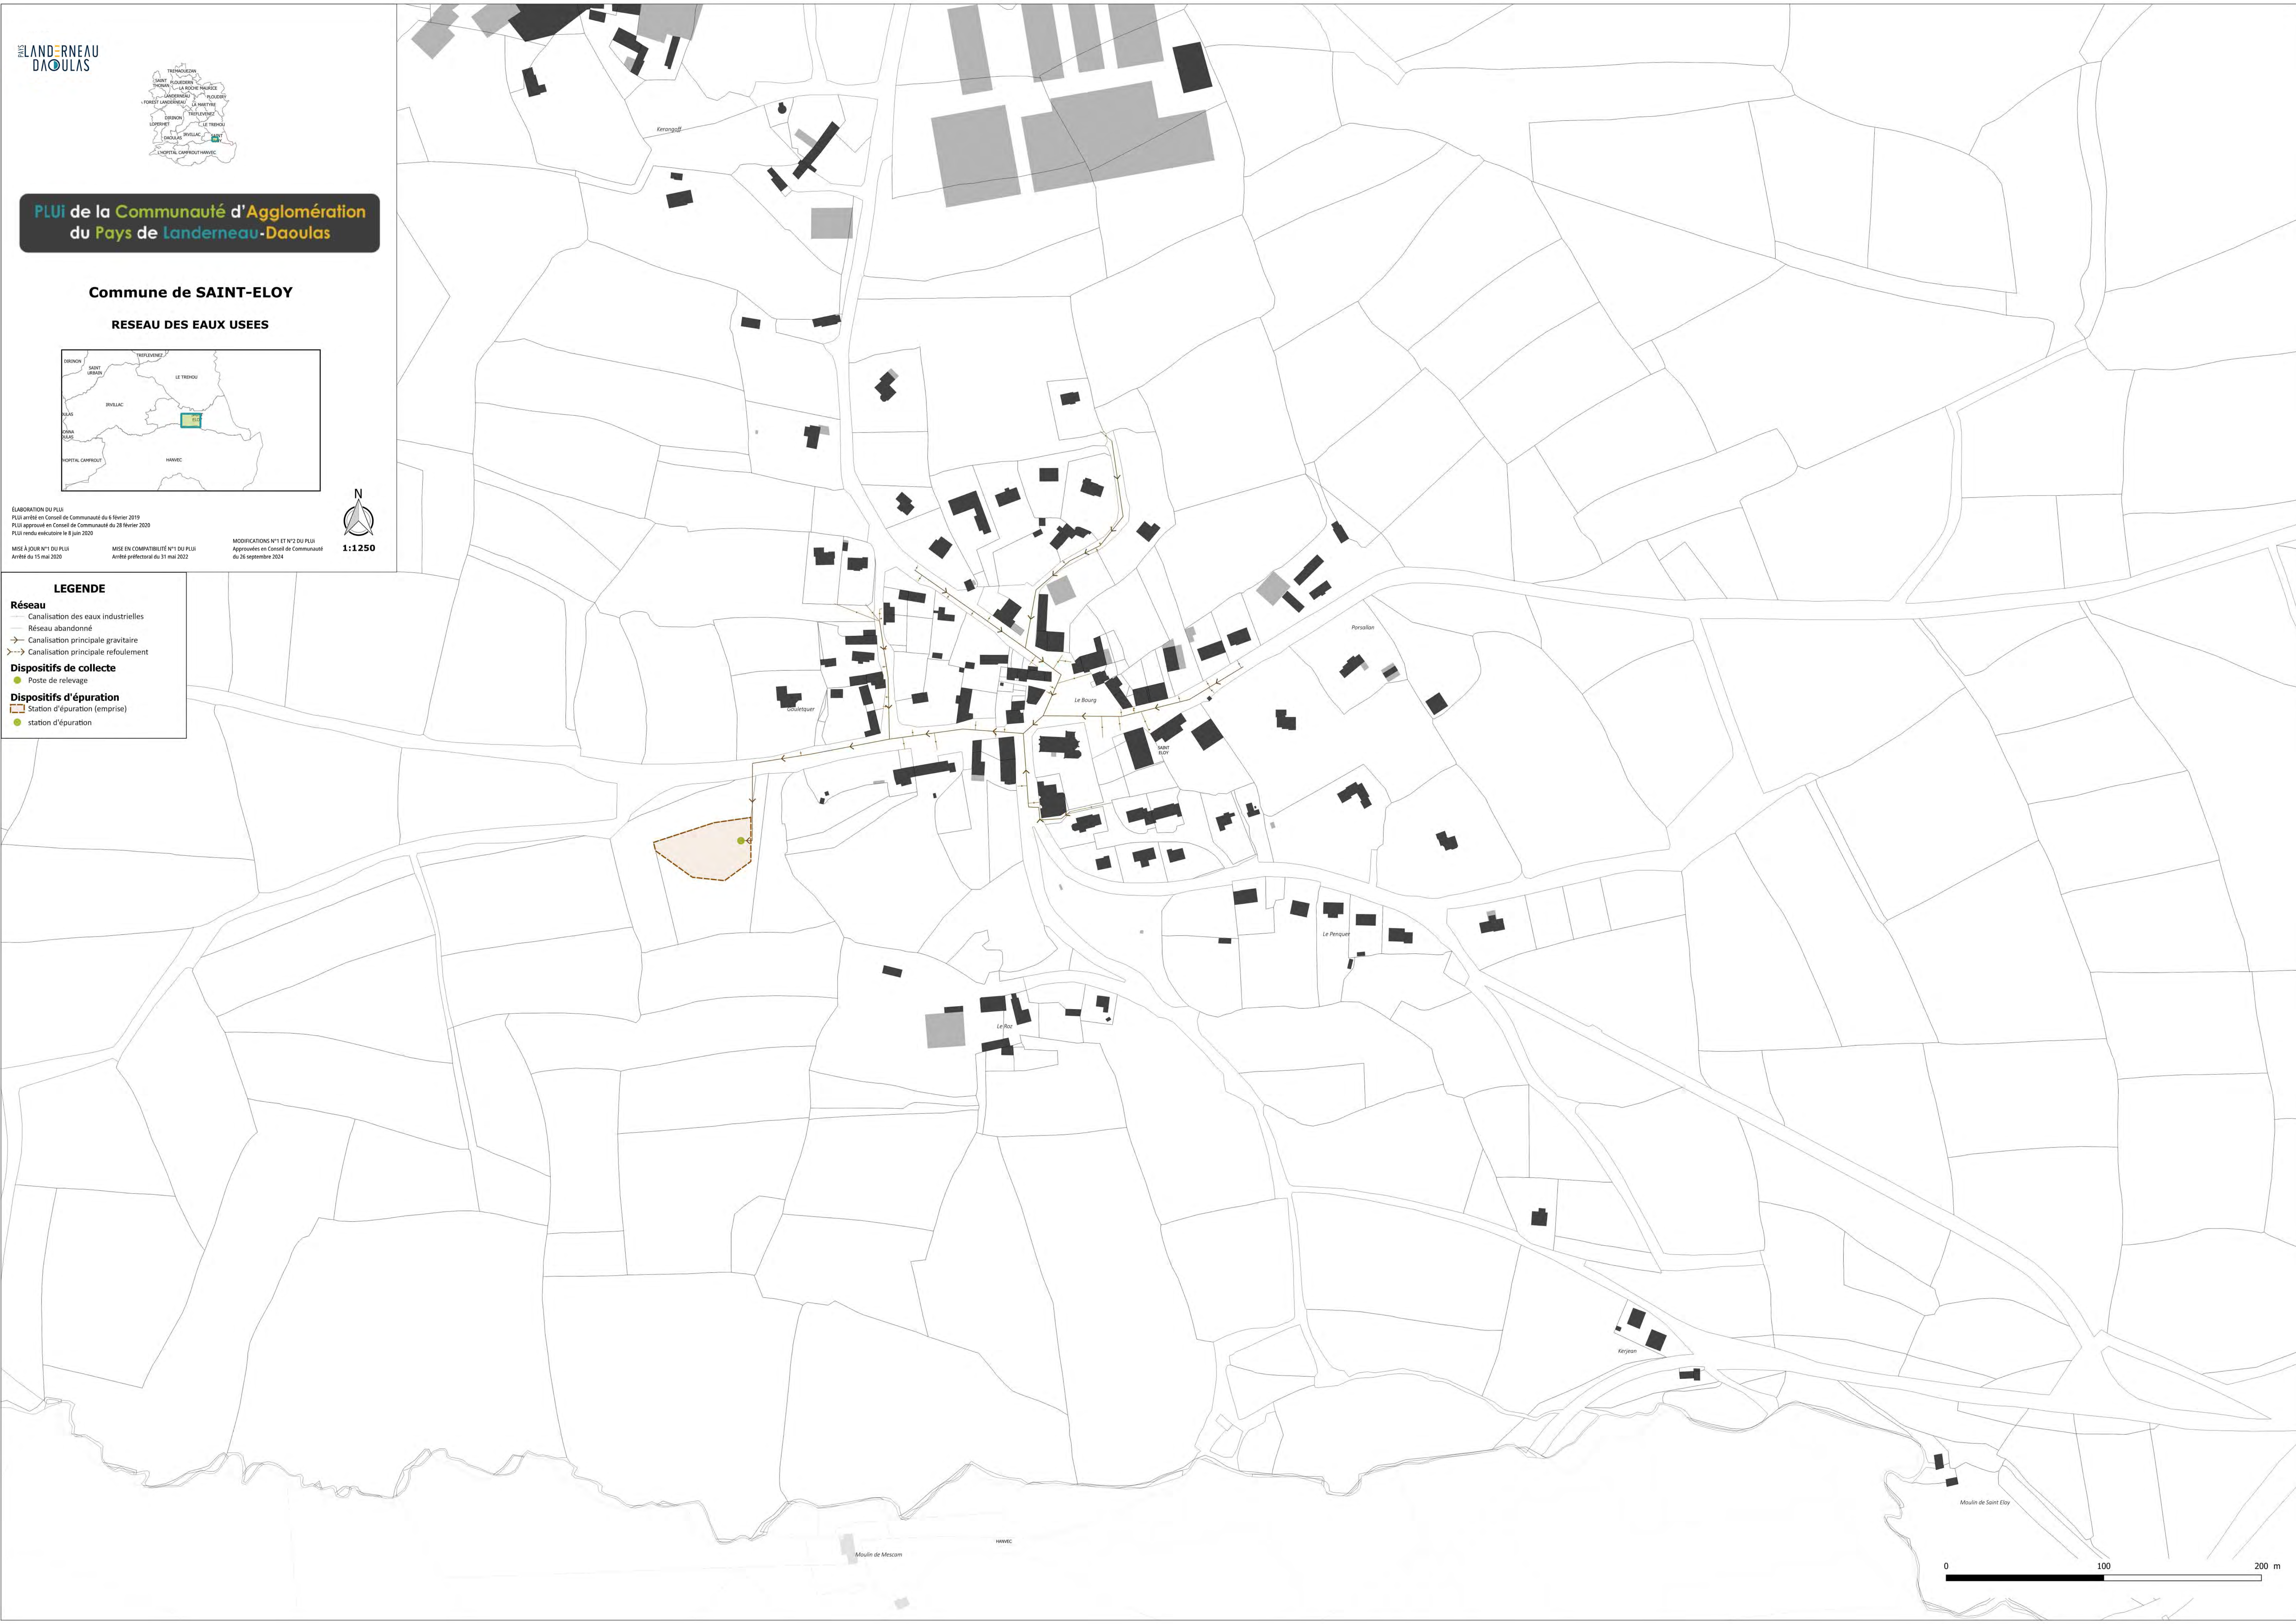



PLUi de la Communauté d'Agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de SAINT-ELOY

RESEAU DES EAUX USEES



ÉLABORATION DU PLUI
PLUi arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLUi approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLUi rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLUI
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
Approuvées en Conseil de Communauté du 26 septembre 2024



1:1250

LEGENDE

Réseau

- Canalisation des eaux industrielles
- Réseau abandonné
- Canalisation principale gravitaire
- Canalisation principale refoulement

Dispositifs de collecte

- Poste de relevage

Dispositifs d'épuration


- Station d'épuration (emprise)
- station d'épuration



PLUi de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Saint-Thonan

RESEAU DES EAUX USEES

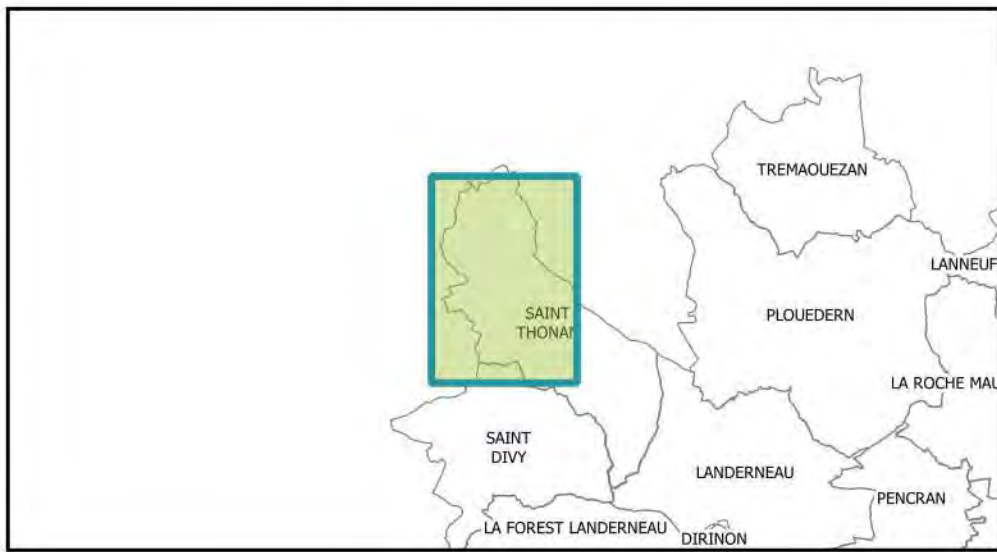

ÉLABORATION DU PLUI
PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLUI rendu exécutoire le 9 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLUI
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
Approuvées en Conseil de Communauté
du 20 septembre 2024



LEGENDE

Réseau

- Canalisation des eaux industrielles
- Réseau abandonné
- Canalisation principale gravitaire
- Canalisation principale refoulement

Dispositifs de collecte

- Poste de relevage

Dispositifs d'épuration


- Station d'épuration (emprise)
- station d'épuration



PLUi de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Saint-Urbain

RESEAU DES EAUX USEES

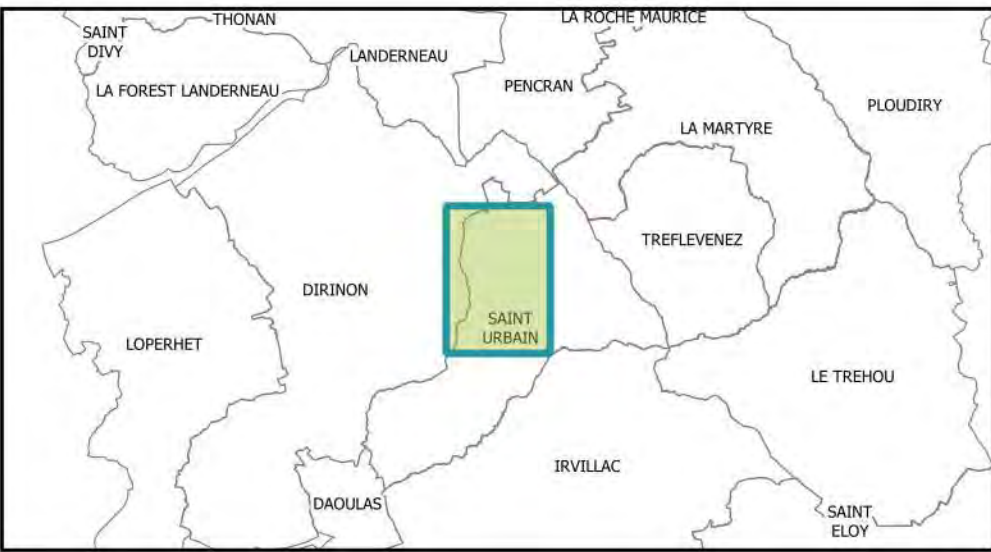

ELABORATION DU PLUi
PLUi arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLUi approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLUi rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLUi
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUi
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUi
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024



LEGENDE

Réseau

- Canalisation des eaux industrielles
- Réseau abandonné
- Canalisation principale gravitaire
- Canalisation principale refoulement


Dispositifs de collecte

- Poste de relevage

Dispositifs d'épuration

- Station d'épuration (emprise)
- station d'épuration



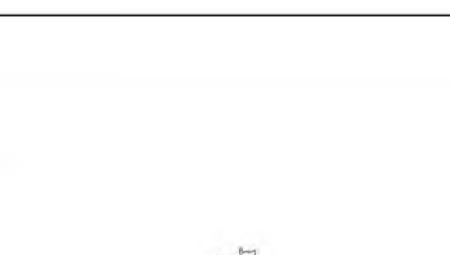

PLUi de la Communauté d'Agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Tréflévénez

RESEAU DES EAUX USEES



ÉLABORATION DU PLUI
PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLUI
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
Approuvées en Conseil de Communauté du 26 septembre 2024

1:1500

LEGENDE

Réseau


- Canalisation des eaux industrielles
- Réseau abandonné
- Canalisation principale gravitaire
- Canalisation principale refoulement

Dispositifs de collecte

- Poste de relevage

Dispositifs d'épuration

- Station d'épuration (emprise)
- station d'épuration

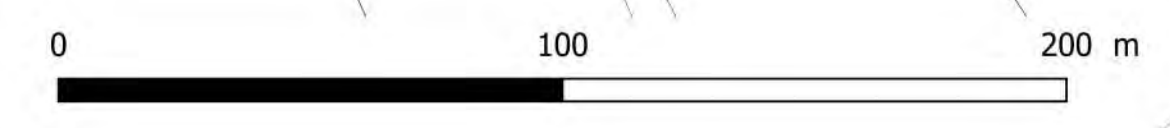

Commune de Trémaouézan

RESEAU DES EAUX USEES



LABORATION DU PLUI		
PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019		
PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020		
PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020		
MISE À JOUR N°1 DU PLUI	MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI	MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
Arrêté du 15 mai 2020	Arrêté préfectoral du 31 mai 2022	Approuvées en Conseil de Communauté du 26 septembre 2024



Réseau

- Canalisation des eaux industrielles
- Réseau abandonné
- Canalisation principale gravitaire
- Canalisation principale refoulement

Dispositifs de collecte

- Poste de relevage

Dispositifs d'épuration

- Station d'épuration (emprise)
- station d'épuration

