

## PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

# ANNEXE SANITAIRE

## Eau potable

Modification n° 2 approuvée  
VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA  
DÉLIBÉRATION DU 16 JUILLET 2026

A BARR,

Le 16 juillet 2026

Claude HAULIER  
Président









# SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT ALSACE MOSELLE

(ARRETE MINISTERIEL DU 26-12-1958 MODIFIE)

## COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BARR

### Plan Local d'Urbanisme

#### **Annexe Sanitaire** ***Eau Potable***

### NOTE TECHNIQUE

|                                |                      |                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1<sup>er</sup> envoi :</b>  | <b>Février 2019</b>  | 1 <sup>ère</sup> phase et 2 <sup>ème</sup> phase (plans de zonage reçus le 17 janvier 2019) |
| <b>2<sup>ème</sup> envoi :</b> | <b>Décembre 2019</b> | 2 <sup>ème</sup> phase (plans de zonage modifiés reçus le 06 décembre 2019)                 |
| <b>3<sup>ème</sup> envoi :</b> | <b>Décembre 2024</b> | Màj (plans de zonage modifiés reçus le 02 décembre 2024)                                    |
| <b>4<sup>ème</sup> envoi :</b> | <b>Juin 2026</b>     | Mise à jour (projet de modification n°2 du PLUi reçu le 08 avril 2026)                      |



Espace Européen de l'Entreprise - Schiltigheim BP 10020 - 67013 STRASBOURG CEDEX

TELEPHONE : 03.88.19.29.19 – TELECOPIE : 03.88.81.18.91

INTERNET : [www.sdea.fr](http://www.sdea.fr)





|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. GENERALITES .....</b>                                                                                                                                 | <b>5</b>  |
| 1.1. STRUCTURE ADMINISTRATIVE .....                                                                                                                         | 5         |
| 1.2. <i>DOMAINE DE COMPETENCES ET D'INTERVENTION</i> .....                                                                                                  | 5         |
| <b>2. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS .....</b>                                                                                                               | <b>5</b>  |
| 2.1. PERIMETRE DE STOTZHEIM ET ENVIRONS.....                                                                                                                | 5         |
| 2.1.1. <i>Ressources, production et stockage</i> .....                                                                                                      | 5         |
| 2.1.2. <i>Réseaux communaux</i> .....                                                                                                                       | 12        |
| 2.1.3. <i>Pression de service</i> .....                                                                                                                     | 17        |
| 2.1.4. <i>Défense contre l'incendie</i> .....                                                                                                               | 17        |
| 2.1.5. <i>Périmètres de protection</i> .....                                                                                                                | 19        |
| 2.2. PERIMETRE DE L'ILL AU VIGNOBLE .....                                                                                                                   | 23        |
| 2.2.1. <i>Production d'eau</i> .....                                                                                                                        | 23        |
| 2.2.2. <i>Qualité de l'eau</i> .....                                                                                                                        | 26        |
| 2.2.3. <i>Stockage de l'eau</i> .....                                                                                                                       | 27        |
| 2.2.4. <i>Ossature intercommunale</i> .....                                                                                                                 | 27        |
| 2.2.5. <i>Réseaux communaux</i> .....                                                                                                                       | 28        |
| 2.2.6. <i>Pression de service</i> .....                                                                                                                     | 30        |
| 2.2.7. <i>Défense contre l'incendie</i> .....                                                                                                               | 30        |
| 2.2.8. <i>Périmètres de protection</i> .....                                                                                                                | 31        |
| <b>3. PROGRAMMATION DE TRAVAUX ET PERSPECTIVES .....</b>                                                                                                    | <b>37</b> |
| 3.1. PERIMETRE DE STOTZHEIM ET ENVIRONS .....                                                                                                               | 37        |
| 3.1.1. <i>Au niveau intercommunal</i> .....                                                                                                                 | 37        |
| 3.1.2. <i>Au niveau communal</i> .....                                                                                                                      | 38        |
| 3.2. PERIMETRE DE L'ILL AU VIGNOBLE .....                                                                                                                   | 38        |
| 3.2.1. <i>Au niveau intercommunal</i> .....                                                                                                                 | 38        |
| 3.2.2. <i>Au niveau communal</i> .....                                                                                                                      | 38        |
| <b>4. RACCORDEMENT AUX INFRASTRUCTURES D'EAU POTABLE DES ZONES D'EXTENSION FUTURE.....</b>                                                                  | <b>40</b> |
| 4.1. <i>DESSERTE DES ZONES UA, UB, UE ET UX (ZONES URBANISEES)</i> .....                                                                                    | 40        |
| 4.1.1. <i>Cas particulier de BARR</i> .....                                                                                                                 | 40        |
| 4.1.2. <i>Cas particulier d'EPFIG</i> .....                                                                                                                 | 40        |
| 4.1.3. <i>Cas particulier de VALFF</i> .....                                                                                                                | 40        |
| 4.2. <i>DESSERTE DES ZONES Ab, Ac, Ad, Ae</i> .....                                                                                                         | 40        |
| 4.2.1. <i>Cas particulier de BERNARDVILLE</i> .....                                                                                                         | 41        |
| 4.2.2. <i>Cas particulier de DAMBACH LA VILLE</i> .....                                                                                                     | 41        |
| 4.3. <i>DESSERTE DES ZONES N (ZONE NATURELLE)</i> .....                                                                                                     | 41        |
| 4.3.1. <i>COMMUNE D'ANDLAU</i> .....                                                                                                                        | 41        |
| 4.4. <i>DESSERTE DES ZONES IAU (EXTENSION FUTURE DU TISSU URBAIN A COURT TERME) ET DES ZONES IIAU (EXTENSION FUTURE DU TISSU URBAIN A LONG TERME)</i> ..... | 42        |
| 4.4.1. <i>COMMUNE d'ANDLAU</i> .....                                                                                                                        | 42        |
| 4.4.2. <i>COMMUNE de BARR</i> .....                                                                                                                         | 42        |
| 4.4.3. <i>COMMUNE de BERNARDVILLE</i> .....                                                                                                                 | 44        |
| 4.4.4. <i>COMMUNE de BLIENSCHWILLER</i> .....                                                                                                               | 44        |
| 4.4.5. <i>COMMUNE de BOURGHEIM</i> .....                                                                                                                    | 44        |
| 4.4.6. <i>COMMUNE de DAMBACH LA VILLE</i> .....                                                                                                             | 45        |
| 4.4.7. <i>COMMUNE d'EICHHOFFEN</i> .....                                                                                                                    | 46        |
| 4.4.8. <i>COMMUNE d'EPFIG</i> .....                                                                                                                         | 46        |
| 4.4.9. <i>COMMUNE de GERTWILLER</i> .....                                                                                                                   | 47        |
| 4.4.10. <i>COMMUNE de GOXWILLER</i> .....                                                                                                                   | 48        |
| 4.4.11. <i>COMMUNE de HEILIGENSTEIN</i> .....                                                                                                               | 49        |
| 4.4.12. <i>COMMUNE d'ITTERSWILLER</i> .....                                                                                                                 | 49        |
| 4.4.13. <i>COMMUNE du HOHWALD</i> .....                                                                                                                     | 50        |
| 4.4.14. <i>COMMUNE de MITTELBERGHEIM</i> .....                                                                                                              | 50        |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4.15. COMMUNE de NOTHALTEN.....                                         | 51        |
| 4.4.16. COMMUNE de REICHSFELD .....                                       | 51        |
| 4.4.17. COMMUNE DE SAINT PIERRE .....                                     | 52        |
| 4.4.18. COMMUNE de STOTZHEIM.....                                         | 52        |
| 4.4.19. COMMUNE de VALFF.....                                             | 52        |
| 4.4.20. COMMUNE de ZELLWILLER.....                                        | 53        |
| <b>5. CONCLUSION .....</b>                                                | <b>55</b> |
| <b>6. ESSAIS DE DEBIT SUR LES APPAREILS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ..</b> | <b>56</b> |

## 1. GENERALITES

### 1.1. Structure administrative

Les installations d'eau potable des communes adhérentes à la Communauté de Communes du Pays de Barr sont gérées par le SDEA :

- Le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace Moselle (SDEA) – Périmètre de de l'Ill au Vignoble, pour les communes de Châtenois-Scherwiller, Ebersheim-Ebermunster, Communauté de Communes du Bernstein et de l'Ungersberg, La Vancelle, La Vancelle-Hurst-Kintzheim.
- Le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace Moselle (SDEA) – Périmètre de Stotzheim et Environs pour les autres communes de cet EPCI.

Le Périmètre de l'Ill au Vignoble représente ainsi une population totale d'environ 18 855 habitants.

Le Périmètre de Stotzheim et Environs représente une population totale de 16 523 habitants.

### 1.2. Domaine de compétences et d'intervention

Toutes les communes ont transféré l'ensemble des compétences au SDEA, les dernières le Hohwald et Barr l'ayant fait au 01/01/2024. Le SDEA est donc devenu maître d'ouvrage sur l'ensemble des installations d'eau potable du secteur géographique de la Communauté de Communes de Pays de Barr.

Dans le cadre de ses compétences, le S.D.E.A. assure aussi bien l'exploitation des installations que les investissements nouveaux qui s'avèrent nécessaires. Le volume total d'eau vendu en 2023 était de 804 000 m<sup>3</sup> pour le Périmètre Ill au Vignoble et d'environ 825 000 m<sup>3</sup> pour le périmètre de Stotzheim et environs.

## 2. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

### 2.1. Périmètre de STOTZHEIM et ENVIRONS

Comme expliqué précédemment, le périmètre de Stotzheim et environs inclus de nombreux périmètres absorbés au cours du temps. La structure de ce périmètre est cohérente à la vue des interconnexions existantes ou possibles d'un secteur à l'autre. Il reste cependant pertinent de différencier certains UDI pour obtenir une description claire du fonctionnement hydraulique.

Nous distinguerons donc dans ce document 6 secteurs :

- L'UDI S410 de Stotzheim
- L'UDI C370 de Mittelbergheim
- L'UDI C310 de Heiligenstein
- Les UDI C031 - Andlau Ouest et C032 – Andlau est
- L'UDI C061 de Barr et l'UDI C062 de Gertwiller
- L'UDI C321 du Hohwald

#### 2.1.1. Ressources, production et stockage

##### 2.1.1.1 UDI S410 de Stotzheim

- **Production et Qualité**

L'eau potable distribuée dans le Périmètre de Stotzheim et Environs provient de l'exploitation de deux puits situés en limite des bans communaux de Stotzheim et de Zellwiller. Chaque puits est équipé d'une pompe immergée, d'une capacité respective de 75 m<sup>3</sup>/h pour le puits 1 et de 50 m<sup>3</sup>/h pour le puits 2. La capacité de pompage ainsi installée (fonctionnement simultané des deux pompes) est de 125 m<sup>3</sup>/h, ce qui représente une possibilité de production maximale

journalière de 2 500 m<sup>3</sup>/j. L'eau produite par les puits du Périmètre de Stotzheim et Environs présente une teneur en gaz carbonique importante la rendant agressive. Cette caractéristique est partiellement corrigée, avant la mise en distribution, par filtration de l'eau au travers d'un produit calcaire neutralisant. Les filtres sont implantés dans la station de pompage de Stotzheim. L'eau distribuée fait également l'objet d'une désinfection par rayonnement ultraviolet. En sortie de traitement, les analyses font apparaître une eau de minéralisation peu accentuée, assez douce, de bonne propreté bactériologique. La teneur moyenne en nitrates est de l'ordre de 20 mg/l, inférieure à la limite de qualité fixée à 50 mg/l.

Une interconnexion avec le périmètre de Benfeld/Erstein-Sud depuis le puits du Rischwald (Kertzfeld) a été réalisée et permet de sécuriser l'approvisionnement en eau potable du secteur Stotzheim et Environs. Cette alimentation de secours a été équipée d'un système de pompage à variateur en 2019 pour pouvoir répondre aux besoins de Stotzheim. Le fonctionnement actuel permet une dilution permanente aux proportions suivantes :  $\frac{3}{4}$  du volume venant des puits de Stotzheim et  $\frac{1}{4}$  de Kertzfeld. Ce mode de fonctionnement permet le renouvellement de l'eau de la conduite d'interconnexion tout en garantissant une qualité de l'eau constante pour les usagers.

Concernant les métabolites de pesticides, en raison d'une évolution réglementaire (classement en non-pertinent des métabolites du métolachlore), les eaux distribuées sont 100% conformes depuis septembre 2022. Des actions préventives sont menées afin de sécuriser durablement la qualité des eaux distribuées

- **Stockage**

Le réservoir sur tour de Zellwiller assure le stockage de l'eau pour les communes de Bourghem, Saint-Pierre, Stotzheim, Valff et Zellwiller. Il est alimenté par la station de traitement de Stotzheim. Les communes d'Eichhoffen, et de Goxwiller, en raison de leur situation altimétrique spécifique, disposent de leurs propres réservoirs. Compte tenu de l'éloignement et de l'altitude de ces deux réservoirs par rapport au réservoir de Zellwiller, leur alimentation nécessite l'utilisation de stations de pompage-relais, situées l'une entre Eichhoffen et Saint-Pierre (station relais d'Ittenwiller) et l'autre entre Zellwiller et Valff (station de Valff).

Les caractéristiques de ces 3 réservoirs sont répertoriées ci-dessous :

| Dénomination                   | UDI       | Niveau d'eau<br>m NGF | Capacité<br>totale<br>m <sup>3</sup> | Réserve<br>utile<br>m <sup>3</sup> | Réserve<br>d'incendie<br>m <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Eichhoffen                     | Stotzheim | 249,00                | 400                                  | 280                                | 120                                     |
| Goxwiller                      | Stotzheim | 209,20                | 332                                  | 175                                | 157                                     |
| Château d'eau<br>de Zellwiller | Stotzheim | 218,86                | 500                                  | 380                                | 120                                     |

- **Ossature intercommunale**

La conduite de liaison entre le forage de Kertzfeld et la station de traitement de Stotzheim est une FD Ø300 de 2018. La distribution de l'eau produite à la station de pompage/traitement de Stotzheim est assurée par une conduite Ø200 mm partant :

- Au Sud, vers la commune de Stotzheim. La conduite Ø200 mm traverse cette commune jusqu'à se réduire en une conduite Ø150 mm au centre de Stotzheim. Une conduite de maillage Ø200 mm Zellwiller – Saint-Pierre complète cette desserte.



L'alimentation d'Eichhoffen se fait au travers d'une conduite intercommunale Ø150 mm en amont et en aval de la station relais (travaux de renforcement réalisés en 2015).

- Au Nord, vers la commune et le réservoir de Zellwiller. De Zellwiller, une conduite Ø200 mm, qui se scinde plus au Nord en une conduite Ø200 mm alimentant Bourgheim et une conduite Ø150 mm assurant la desserte de Valff, assure l'approvisionnement de l'ensemble du secteur Valff – Goxwiller – Bourgheim. La commune de Goxwiller est alimentée par une conduite de Ø200 mm puis Ø250 mm en provenance de Valff. Des renforcements en Ø250 sont prévus dans la commune de Zellwiller.

Enfin, une conduite Ø250 mm, raccordée à la station de pompage relais de Barr-Zellwiller, permet d'exporter de l'eau vers la Ville de Barr.

### **2.1.1.2 UDI C370 de Mittelbergheim**

#### **• Production**

Pour faire face à ses besoins en eau potable, la commune de Mittelbergheim dispose de deux types de ressources distinctes. Il s'agit :

- D'une part, de l'eau de sources captées dans la forêt communale à l'Ouest de Mittelbergheim, à l'extrémité Ouest de la Vallée de la Kirneck et à quelques centaines de mètres au Sud de la maison forestière du Welschbruch, fournissant un débit d'étiage d'environ 5 m³/h. Ces ressources ont été déclarées d'utilité publique le 25 juin 1999 et disposent de périmètres de protection.
- D'autre part, d'une alimentation de secours depuis le réservoir du Rippelsholz de la ville de Barr. En effet, en période d'étiage des sources, en cas de forte consommation ou de fuite non décelée sur le réseau communal, il est possible que les ressources soient insuffisantes. Une installation de pompage d'un débit de 11 m³/h, située dans la chambre de manœuvre du réservoir Rippelsholz, permet d'apporter à la commune le complément nécessaire.

#### **• Qualité**

L'eau produite par les sources de Mittelbergheim est très peu minéralisée, très douce, à pH légèrement acide la rendant agressive et présente une qualité bactériologique passable. Elle est désinfectée avant stockage et distribution par un U.V. situé dans le local technique du réservoir. En raison du caractère agressif de l'eau produite par les sources (pH < 7 et résiduel de gaz carbonique agressif pouvant dépasser 28 mg/l) la réalisation d'une station de traitement permettant de neutraliser et reminéraliser l'eau a été envisagée par le passé. Toutefois à la suite de l'étude globale réalisée par l'ARS, une information de la population sur le caractère agressif de l'eau a été réalisée. L'ARS recommande ainsi de ne pas consommer l'eau immédiatement après ouverture du robinet lorsqu'elle a stagné plusieurs heures dans les conduites, mais de procéder à un écoulement de quelques dizaines de secondes.

Un turbidimètre a été installé il y a quelques années sur l'arrivée des sources. En cas de trop forte turbidité en période pluvieuse, cette arrivée est déconnectée le temps d'un retour à la des eaux non turbides.

La teneur en nitrates, de l'ordre de 4,4 mg/l, est nettement inférieure à la concentration maximale admissible fixée à 50 mg/l.

#### **• Stockage**

L'eau produite par les sources alimente le réservoir de Mittelbergheim, il présente les caractéristiques suivantes :

| Dénomination   | UDI            | Niveau d'eau<br>m NGF | Capacité<br>totale<br>m <sup>3</sup> | Réserve<br>utile<br>m <sup>3</sup> | Réserve<br>d'incendie<br>m <sup>3</sup> |
|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mittelbergheim | Mittelbergheim | 291,03                | 270                                  | 180                                | 90                                      |

- **Ossature intercommunale**

Les eaux des 5 captages de sources sont acheminées gravitairement vers le réservoir communal au moyen d'une conduite Ø100 ou 80 mm selon les tronçons, d'une longueur d'environ 7 km, et équipée de 8 regards brise-charge.

L'alimentation de secours, depuis le réservoir du Rippelsholz de Barr, est assurée par une conduite Ø110 mm PVC, équipée d'un dispositif de comptage et d'un clapet anti-retour. Cette conduite assure la liaison entre l'extrémité du réseau de Mittelbergheim, au Nord de la rue Rotland, et le départ du réservoir du Rippelsholz.

### 2.1.1.3 UDI C310 de Heiligenstein

- **Production**

L'alimentation en eau potable de la commune de Heiligenstein est assurée depuis les sources captées sur le versant Est du Mont Sainte-Odile dans la forêt domaniale de Saint-Nabor, au Nord-Ouest de la commune de Heiligenstein, fournissant un débit d'étiage de 10 m<sup>3</sup>/h.

L'interconnexion avec le réseau de la Ville de Barr se fait par l'intermédiaire d'une station de relais dans le lotissement St Simon, depuis la route de Strasbourg, au moyen d'une conduite de Ø125 mm. Les pompes de la station relais sont asservies sur le niveau du réservoir d'Heiligenstein. Cette station remplace la liaison gravitaire qui existait précédemment et qui ne permettait qu'un secours partiel de la commune d'Heiligenstein.

- **Qualité**

L'eau produite par les sources de Heiligenstein est peu minéralisée, douce, légèrement agressive et présente une qualité bactériologique moyenne. L'eau bénéficie d'un traitement de neutralisation et de désinfection aux ultraviolets avant sa distribution. La teneur en nitrates, de l'ordre de 4,3 à 4,8 mg/l, est nettement inférieure à la concentration maximale admissible fixée à 50 mg/l.

- **Stockage**

L'eau produite par les sources alimente le réservoir de Heiligenstein, il présente les caractéristiques suivantes :

| Dénomination  | UDI           | Niveau d'eau<br>m NGF | Capacité<br>totale<br>m <sup>3</sup> | Réserve<br>utile<br>m <sup>3</sup> | Réserve<br>d'incendie<br>m <sup>3</sup> |
|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Heiligenstein | Heiligenstein | 310,00                | 320                                  | 200                                | 120                                     |

### 2.1.1.4 UDIs d'Andlau

- **Production**

La production d'eau est assurée par :

- Les sources Oberlampertsthal, Unterlampertsthal, Schlossmatt et Steinbach situées au nord-ouest de la commune dans les granites d'Andlau, dont la capacité de production totale est bridée à 10 m<sup>3</sup>/h par la conduite des sources. En étiage, leur production est estimée à environ 7 m<sup>3</sup>/h (étiage de 1991). Ces sources alimentent l'UDI Ouest
- Le forage d'Andlau, situé à l'est de la commune puisant la nappe des grès, dont l'équipement permet une production de 43 m<sup>3</sup>/h. et qui alimente l'UDI Est

La Ville d'Andlau dispose ainsi d'une capacité de production d'environ 1 000 m<sup>3</sup>/j. De plus, en cas de très forte demande, la Ville d'Andlau peut bénéficier d'un apport complémentaire depuis la Ville de Barr par l'intermédiaire de la station-relais « Eckweg » installée à proximité du réservoir « Rippelsholz » à Barr, d'une capacité de 240 m<sup>3</sup>/j. Cette liaison entre Barr et Andlau Est va être abandonnée à court terme en raison de la fragilité de la conduite entre le réservoir du Rippelsholz et la ville d'Andlau. Elle sera remplacée par une interconnexion avec la commune d'Eichhoffen (en cours de réalisation). Une station relais sera mise en place permettant un apport de 20 m<sup>3</sup>/h soit 400 m<sup>3</sup>/j environ depuis le réservoir d'Eichhoffen vers le réservoir du Kastelberg.

- **Qualité**

L'eau produite par les sources subit un traitement de neutralisation-reminéralisation et de désinfection par rayonnement ultra-violet.

L'eau produite par le forage ne fait l'objet d'aucun traitement. Elle est moyennement minéralisée, douce, agressive et d'excellente qualité bactériologique. Il est aussi à noter une teneur non négligeable en nitrates, de l'ordre de 35 mg/l, mais qui reste toutefois inférieure à la concentration maximale admissible de 50 mg/l.

- **Stockage**

Le réservoir du Kastelberg est alimenté par le forage et permet de desservir l'UDI d'Andlau Est alors que le réservoir du Schweidelberg reçoit les eaux de sources préalablement traitées et alimente l'UDI d'Andlau Ouest. Le réservoir du Schweidelberg est aujourd'hui trop petit au regard du nombre d'abonnés desservis, en mauvais état et trop bas pour desservir de façon correcte les quartiers hauts d'Andlau. Son abandon pourrait être envisagé à court terme. Les caractéristiques de ces réservoirs sont décrites ci-dessous :

| Dénomination  | UDI          | Niveau d'eau<br>m NGF | Capacité<br>totale<br>m <sup>3</sup> | Réserve<br>utile<br>m <sup>3</sup> | Réserve<br>d'incendie<br>m <sup>3</sup> |
|---------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Schweidelberg | Andlau Ouest | 280,80                | 200                                  | 100                                | 100                                     |
| Kastelberg    | Andlau Est   | 304,00                | 500                                  | 350                                | 150                                     |

- **Ossature intercommunale**

La liaison intercommunale entre Barr et l'UDI d'Andlau Est est actuellement assurée par une conduite FT Ø150 de 1960 traversant la commune de Mittelbergheim au niveau du Chemin du Holzweg. Cette conduite continue vers Andlau à travers les vignes sur un terrain favorable à la corrosion. Cela engendre de nombreuses casses sur cette conduite de plus de 2,5km. C'est pourquoi il a été décidé d'abandonner cette liaison au profit d'une interconnexion entre l'UDI d'Andlau Est et la commune d'Eichhoffen (UDI de Stotzheim). Cette interconnexion d'une capacité de 20 m<sup>3</sup>/h permettra le remplissage du réservoir du Kastelberg par une station relais implantée route d'Eichhoffen à l'entrée de la ZA d'Andlau. La liaison entre les 2 réseaux sera assurée par une conduite FD Ø150. Cela permettra donc à Andlau d'être sécurisé par de l'eau de plaine préalablement neutralisée et désinfectée à la STT de Stotzheim.

### **2.1.1.5 UDI de Barr et de Gertwiller**

- **Production**

La production de la ville de Barr résulte du captage de 24 sources situées à l'ouest de la commune dans la Vallée de la Kirneck:

- La source *Paul Degermann* dont la capacité de production en étiage est estimée à 5,1 m<sup>3</sup>/h (étiage de septembre 2013),
- La source *Weslchbruch* dont la capacité de production en étiage est estimée à 1,6 m<sup>3</sup>/h (étiage de septembre 2013),

- Les quatre sources *Luttenbachrain*
- Les quatre sources *Wolfsfelsen*
- La source *Schwartzenbaechel*
- Les deux sources *Kaltenbronn*
- La source ancienne *Pfostenhiesel*
- La source nouvelle *Pfostenhiesel*
- Les trois sources *Sengelbach*
- Les six sources *Luttenbach*

Les sources de la Vallée de la Kirneck représentent au total une capacité de production d'environ 41 m<sup>3</sup>/h à l'étiage, pouvant dépasser 100 m<sup>3</sup>/h en hautes eaux.

En complément de sources, la ville exploite également un puits situé au nord de la commune de Zellwiller. D'une profondeur de 27,50 m, l'ouvrage capte la nappe aquifère du piémont des Vosges. La capacité de production à l'étiage du puits est de 110 m<sup>3</sup>/h il est cependant bridé par la présence de nitrates imposant une dilution du volume produit. La capacité de production actuelle est de 40 m<sup>3</sup>/h. Ces ressources sont complétées par une interconnexion avec le Périmètre de Stotzheim et Environs alimentée par les puits 1 et 2 de Stotzheim d'une capacité actuelle de 40 m<sup>3</sup>/h qu'il serait possible de doubler à 80 m<sup>3</sup>/h.

Ainsi, en période de forte demande ou d'étiage des sources, l'eau des sources est mélangée au niveau du réservoir du Rippelsholz avec 50 % d'eau du forage de Zellwiller et 50 % d'eau des forages de Stotzheim. La ville de Barr dispose donc d'une capacité de production d'environ 3 400 m<sup>3</sup>/j en période normale et 2 850 m<sup>3</sup>/j en période d'étiage.

- **Qualité**

Les eaux des sources de la Vallée de la Kirneck sont très faiblement minéralisées, très douces, à faible teneur en nitrates et subissent une désinfection par rayonnement ultra-violet au niveau du réservoir Dietz.

Les eaux du forage de Zellwiller sont moyennement minéralisées, dures, fortement nitratées et sont désinfectées par rayonnement ultra-violet.

Les eaux provenant de l'interconnexion avec le Périmètre de Stotzheim et Environs alimentée par les deux puits de Stotzheim sont traitées par neutralisation et désinfection par rayonnement ultra-violet et une légère chloration. Ces eaux sont peu minéralisées, douces, agressives et moyennement nitratées.

Comme mentionné précédemment, pendant la période de forte demande ou d'étiage, l'eau des sources est mélangée au niveau du réservoir du Rippelsholz avec les eaux du forage de Zellwiller et de l'interconnexion avec le Périmètre de Stotzheim et environs à proportion égale. Ce mélange permet de garantir en distribution des teneurs en nitrates et en déséthylatrazine (produit de dégradation de l'atrazine) inférieures aux limites de qualité fixées respectivement à 50mg/l et 0,1 µg/l.

L'eau distribuée est de très bonne qualité bactériologique.

- **Stockage**

L'eau des sources est désinfectée par une station UV avant l'alimentation du réservoir Dietz de 1 000 m<sup>3</sup>. Certaines habitations sont desservies par les sources Luttenbach avant désinfection UV. Le réservoir Dietz alimente alors :

- Le réservoir du Rippelsholz de 500 m<sup>3</sup>. Ce réservoir est également alimenté par le forage de Zellwiller. Il permet des exports de secours vers Les UDI de Mittelbergheim et Andlau-Est. Cependant la liaison de secours vers Andlau-Est est vouée à disparaître.
- La ville de Barr
- L'UDI de Gertwiller grâce à un ensemble de stabilisateurs

- La bêche Zimmerberg qui permet grâce à un pompage d'alimenter le réservoir du Balcon de la Kirneck qui alimente quelques lotissements.

| Dénomination         | UDI  | Niveau d'eau<br>m NGF | Capacité<br>totale<br>m <sup>3</sup> | Réserve<br>utile<br>m <sup>3</sup> | Réserve<br>d'incendie<br>m <sup>3</sup> |
|----------------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dietz                | Barr | 295,31                | 1000                                 | 800                                | 200                                     |
| Rippelsholz          | Barr | 288,38                | 500                                  | 415                                | 85                                      |
| Balcon de<br>Kirneck | Barr | 328,13                | 200                                  | 80                                 | 120                                     |
| Zimmerberg           | Barr | 274,64                | 170                                  | 50                                 | 120                                     |

- **Ossature intercommunale**

La ville de Barr bénéficie d'une interconnexion avec le Périmètre de Stotzheim et Environs en trois points :

- Une interconnexion au droit de Zellwiller assurée par la station relais et de pompage de Zellwiller qui refoule l'eau de Stotzheim dans une conduite de Ø250 mm en acier. Cette conduite passe sous l'autoroute A35 puis traverse la commune de Gertwiller pour atteindre le regard de comptage et de régulation de la rue du Lycée. De ce regard, la conduite alimente le réservoir de Rippelsholz en passant par les rues du Lycée, de la Promenade, de la Gare et de Bannscheid.
- Une interconnexion vers Gertwiller qui se fait via le regard de comptage et de régulation de la rue du Général Vandenberg par une conduite Ø150 mm en fonte.
- Une dernière interconnexion vers Heiligenstein et Gertwiller réalisée par l'intermédiaire du regard de régulation Feyelweg par la conduite de Ø80 mm en fonte de la rue du Docteur Sultzer et par la conduite Ø125 mm en fonte de la route de Strasbourg

Une alimentation d'appoint à la ville d'Andlau est également assurée par une station relais implantée sur la conduite Ø150 mm reliant le réseau communal de Barr au réservoir du Rippelsholz. Cette liaison est vouée à l'abandon.

Finalement, le réseau de la commune de Mittelbergheim est connecté à la conduite de Ø250 mm en provenance de la station relais de Zellwiller, juste en amont de l'alimentation du réservoir Rippelsholz, au moyen d'une conduite Ø110 mm.

#### **2.1.1.6 UDI Le Hohwald**

- **Production**

L'eau potable distribuée dans la commune du Hohwald provient de l'exploitation de six sources (Sources Vieilles Métairies 1 et 2, Kreutmatt 1 et 2, Kanalbaechel 1 et 2) situées au Nord-Ouest du ban communal dont la capacité de production maximale est estimée à 278 m<sup>3</sup>/j.

- **Qualité :**

L'eau produite par les sources présente une très bonne qualité microbiologique, très douce et très faiblement nitrée. Un des pesticides recherchés, le métolachlore, a été détecté à l'état de traces, sans dépasser la limite réglementaire. Une partie de l'eau distribuée fait également l'objet d'une désinfection par rayonnement ultraviolet.

- **Stockage**



Le réseau du Hohwald est alimenté par 6 sources réparties en 3 pôles de production :

- Les 2 sources « Vieille Métairie » qui alimentent le réservoir de Thalmatt de 300 m<sup>3</sup>. Une chloration de secours est située en sortie du réservoir. Ce réservoir alimente les quartiers de Zundelkopf et du Kreuzweg.
- Les sources Kreutzmatt et les sources Kanalbaechel alimentent le réservoir du Grand Tournant de 150 m<sup>3</sup>. Un UV en sortie du réservoir permet la désinfection de l'eau avant la desserte du village du Hohwald et du hameau de Sperberbaechel

| Dénomination   | UDI     | Niveau d'eau<br>m NGF | Capacité<br>totale<br>m <sup>3</sup> | Réserve<br>utile<br>m <sup>3</sup> | Réserve<br>d'incendie<br>m <sup>3</sup> |
|----------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Grand Tournant | Hohwald | 765,00                | 150                                  | 60                                 | 90                                      |
| Thalmatt       | Hohwald | 816,00                | 300                                  | 200                                | 100                                     |

## 2.1.2. Réseaux communaux

### 2.1.2.1 Andlau

Les conduites d'adduction de l'eau des sources depuis l'ouest du ban communal représentent environ 4,5 km en diamètre Ø70 mm et 2 km en diamètre Ø90 mm. Il s'agit d'anciennes conduites en fonte grise datant de la création des installations d'eau potable, au début du 20<sup>ème</sup> siècle. On dénombre sur le tracé 4 collecteurs et 2 brise-charge. Hormis le bâtiment jouxtant l'étang de pêche, les nombreuses maisons situées entre Andlau et Le Hohwald ne sont pas raccordées sur cette conduite et ne sont ainsi pas alimentées par le réseau communal. L'eau des sources est acheminée vers la station de traitement puis au réservoir Schweidelberg.

L'eau produite au forage est quant à elle acheminée vers le réservoir du Kastelberg par une conduite Ø150 mm sur laquelle seule l'usine Stocko France est raccordée, au niveau du chemin Untergesetzweg.

Le réseau de distribution est divisé en deux UDI de pression distincte :

- L'UDI « Est », haute pression, alimenté par le réservoir du Kastelberg et le forage, comprenant la partie de la commune située à l'est de la rue du Général de Gaulle (RD 62), hormis la première partie de la rue de la Commanderie jusqu'au carrefour avec la rue Saint André,
- L'UDI « Ouest » basse pression, alimenté par le réservoir du Schweidelberg et les sources, comprenant le reste de la commune.

Les 4 robinets-vannes qui assurent la séparation des 2 secteurs sont situés :

- Rue des Remparts
- Au carrefour Rue du Général de Gaulle/ Rue de la Commanderie
- Rue du Frère Albert Martiny
- Au carrefour rue de la Commanderie / rue Saint André

Le réseau communal Ouest s'articule autour des conduites principales Ø150 mm rue du Maréchal Joffre et rue Clémenceau en aval de la station de traitement de l'eau des sources et du réservoir du Schweidelberg, qui se rejoignent au niveau de la rue Deharbe en une conduite Ø200 mm, se poursuivant rue du Docteur Stoltz après un court tronçon Ø150 mm et rue du Général de Gaulle.

Le réseau communal Est s'articule autour de la conduite Ø150 mm qui part du réservoir du Kastelberg qui alimente une conduite Ø200 mm située rue Koenig, puis les conduites Ø150 mm rue de la Marne et rue Saint André. Enfin, la route d'Eichhoffen est desservie par une

conduite Ø80 mm sur laquelle se branche la canalisation Ø100 mm qui dessert la Zone Artisanale.

Des canalisations de plus faibles diamètres (Ø125 à Ø60 mm) assurent un maillage et la desserte locale.

#### **2.1.2.2 Barr**

Deux conduites partent du réservoir Dietz. Une conduite Ø150 mm dessert le lotissement « Les résidences du Château », la rue de l'Altenberg et rejoint le réservoir du Rippelsholz. Une seconde conduite de Ø250 mm dessert la Vallée St Ulrich jusqu'au regard de régulation situé à l'intersection « Avenue des Vosges / Rue de la Vallée St Ulrich ». A noter que l'alimentation du réservoir du Rippelsholz peut aussi être réalisée depuis ce carrefour par une conduite Ø150 mm lorsque le régulateur le permet.

De ce carrefour partent trois conduites maîtresses qui alimentent l'ensemble de la partie centrale et Est de la ville :

- Une conduite Ø150 mm cheminant au travers de la Rue de Stey, de la rue de l'Ecole, de la rue Neuve et de la rue des Bouchers ;
- Une conduite de Ø200 mm parcourant la rue de l'Ile, la rue Taufflieb et la Grand Rue ;
- Une conduite de Ø125 mm et 150 mm à travers l'ensemble de l'avenue des Vosges.

Le sud de la commune est alimenté depuis le réservoir de Rippelsholz par des conduites de diamètres 150, 125, 100, 80 et 60 mm.

La desserte des quartiers à l'est de la voie ferrée (lotissement du Bodenfeld et Z.I. du Muckenthal) se fait par une conduite Ø150 mm raccordée au réseau principal à l'intersection « Rue de la Gare / Rue de la Promenade ».

#### **2.1.2.3 Bourgheim**

L'alimentation en eau est assurée depuis le réservoir de Zellwiller, via une conduite intercommunale Ø200 mm.

Le réseau communal, situé en antenne, s'articule autour des conduites Ø200 mm rue Principale et rue d'Obernai et Ø150 mm rue Edgard Heywang et rue de Benfeld.

Des canalisations de plus faible diamètre (Ø110 à Ø80 mm) assurent un maillage et la desserte locale.

La piézométrie du réseau de la commune de Bourgheim est fixée par le niveau du réservoir de Zellwiller et par la station relais de Valff. La pression statique est ainsi de l'ordre de 5 bars.

La défense contre l'incendie pour la commune de Bourgheim est assurée par le réservoir de Zellwiller qui dispose d'une réserve d'incendie de 120 m<sup>3</sup>.

#### **2.1.2.4 Eichhoffen**

Le réseau communal s'articule autour de la conduite Ø150 reliant la station relais au réservoir communal, empruntant la route de Benfeld, la rue de la Gare, la route des Vosges et la rue du Vignoble.

A noter qu'une conduite Ø150 mm dessert également la partie nord de la route des Vosges. Des canalisations de plus faible diamètre (Ø110 à Ø80 mm) assurent un maillage et la desserte locale.

La pression statique du réseau de la commune est fixée par le niveau du réservoir communal et par le fonctionnement de la station relais. La pression statique est ainsi comprise entre 1,5 et 5,2 bars en fonction de l'altitude des habitations.

La défense contre l'incendie pour la commune d'Eichhoffen est assurée par les réservoirs communaux qui disposent d'une réserve d'incendie de 200 m<sup>3</sup>.

#### **2.1.2.5 Gertwiller**

L'alimentation de Gertwiller se fait exclusivement depuis le réseau de Barr au moyen d'une conduite de Ø150 mm rue de Barr et une conduite Ø125 mm le long de la Route Départementale n°42. L'interconnexion se fait en deux points : rue du Général Vandenberg, à Barr, et sur le chemin d'exploitation "Feyelweg", à Heiligenstein.

La commune de Gertwiller est également traversée par une conduite Ø250 mm assurant, l'interconnexion entre Barr et les puits du périmètre de Stotzheim et Environs, situés sur le ban de Zellwiller avec l'alimentation du réservoir de Rippelholz, en cas de production insuffisante des sources. Cette conduite est toutefois vierge de tout branchement et ne participe pas à la distribution de Gertwiller.

A noter qu'une conduite Ø150 mm, qui desservait anciennement la commune de Bourgheim, permet d'alimenter la zone d'activités implantée au Nord-Est de l'agglomération.

Des canalisations de plus faible diamètre (Ø110 à Ø63 mm) assurent un maillage et la desserte locale.

En raison de la différence de pression de distribution entre les quartiers Est de la Ville de Barr et Gertwiller, les interconnexions avec le réseau de Barr sont dotées d'appareils de régulation de pression implantés dans des regards qui abritent également les compteurs intercommunaux. La pression de service est ainsi comprise, en fonction de l'altitude des habitations, entre 3,5 bar et 5,0 bar.

La réserve d'incendie de la Commune de Gertwiller est assurée par celle des deux réservoirs de la Ville de Barr qui disposent, au total, d'une réserve d'incendie de 285 m<sup>3</sup>.

#### **2.1.2.6 Goxwiller**

La commune de Goxwiller est alimentée par une conduite Ø200 mm puis Ø250 mm en provenance de Valff. Un dispositif de régulation, implanté sur le réseau intercommunal avant son interconnexion avec le réseau communal, permet une gestion optimale des écoulements vers Goxwiller. Il assure ainsi un remplissage du réservoir à débit constant en période nocturne, l'eau distribuée provenant uniquement du réservoir pendant la journée.

L'alimentation du réservoir de Goxwiller se fait en refoulement-distribution, essentiellement par une conduite Ø200 mm puis Ø150 mm raccordée à l'aval du regard de régulation, qui dessert la partie Sud du village par la rue des Vosges et la rue de la Montagne. Une seconde conduite de Ø125 mm en sortie du réservoir puis Ø150 mm, alimente le centre du village par la rue de la Gare, la rue Principale et est bouclée et au niveau de la RN 422 en aval du regard de régulation.

Des canalisations de plus faible diamètre (Ø110 à Ø63 mm) assurent un maillage et la desserte locale.

A noter que la Zone d'Activités située à l'Est de l'Autoroute A35, est desservie depuis la conduite intercommunale par des conduites Ø110 et Ø200 mm.

La piézométrie du réseau de la commune de Goxwiller est fixée par le niveau de son réservoir. La pression statique varie ainsi, en fonction de l'altitude des habitations, de 2,8 à 3,7 bar.

Le réservoir de Goxwiller dispose d'une réserve d'incendie de 157 m<sup>3</sup>. De plus, il est possible par intervention au niveau du tableau de commande de la vanne de régulation, de forcer l'ouverture de cette vanne et la mise en marche de la station relais de Valff, permettant ainsi un apport complémentaire d'environ 30 m<sup>3</sup>/h.

### **2.1.2.7 Heiligenstein**

L'alimentation en eau est assurée depuis les sources du Mont Saint-Odile via le réservoir communal et peut être compétée en cas de besoin exceptionnel par un apport de la ville de Barr.

Depuis le réservoir, des conduites Ø125 mm et Ø150 mm alimentent le village par la rue de la Montagne et la rue Principale.

Sur ces conduites principales viennent se greffer, en bouclage ou en antenne, des conduites secondaires Ø80 à 150 mm qui assurent l'alimentation des autres rues.

L'interconnexion avec Barr se fait par la station relais implantée dans le lotissement St Simon, depuis la route de Strasbourg, au moyen d'une conduite de Ø125 mm. Selon les besoins, la station relais peut assurer le remplissage du réservoir de Heiligenstein.

La piézométrie du réseau de la commune est fixée par le niveau du réservoir communal. La pression statique est ainsi, suivant l'altitude des habitations, comprise entre 1,5 à 9,0 bars.

La défense contre l'incendie pour la commune d'Heiligenstein est assurée par le réservoir communal.

### **2.1.2.8 Le Hohwald**

Le réseau communal s'articule autour des conduites Ø100 mm venant des réservoirs communaux.

Des canalisations de plus faible diamètre (Ø80 à Ø63 mm) assurent un maillage et la desserte locale.

### **2.1.2.9 Mittelbergheim**

La distribution de l'eau s'effectue au moyen d'un réseau caractérisé par un axe principal Ouest-Est constitué d'une conduite Ø150 mm qui part du réservoir communal, emprunte la rue Holzweg, la rue des Vosges, la rue Principale jusqu'à l'intersection avec la ruelle Stein et se prolonge en Ø125 puis Ø100 mm.

Sur cet axe principal se connectent des conduites secondaires, datant en partie de la création des installations, de diamètres compris entre 100 et 40 mm, qui suivent un axe Nord-Sud et qui desservent les différentes rues du village. Les bâtiments situés en bordure du ban communal d'Eichhoffen (Tannerie Haas, Entreprise Matern...) sont desservis par le réseau d'eau potable d'Eichhoffen.

La pression statique dans la commune est déterminée par le niveau d'eau dans le réservoir à l'exception des abonnés situés à l'Est du temple, qui bénéficient d'une pression régulée par un réducteur de pression, situé rue Principale, à l'aval du P.I. 27. Elle varie en fonction de l'altitude des habitations de 1,5 à 5 bars environ.

Le réservoir est doté d'une cuve spécialement dédiée à la défense incendie d'un volume de 90 m<sup>3</sup>. En complément, la commune est équipée de trois réserves d'incendie situées rue des Vosges (réservoir Fauth), rue Principale (réservoir Église) et au Sud de la rue de la Montagne (réservoir Sinn), d'une capacité respective de 120, 100 et 30 m<sup>3</sup>.

### **2.1.2.10 Saint-Pierre**

La production et la distribution d'eau s'effectuant selon le mode "refoulement-distribution", la commune de Saint-Pierre est alimentée directement par la station de pompage de Zellwiller

quand les pompes sont en marche et par le réservoir de Zellwiller, lorsque le pompage est arrêté.

Cette alimentation peut se faire :

- d'une part depuis la conduite Ø200 mm en fonte ductile, reliant Zellwiller au Nord de Saint-Pierre dans la rue du Schlittweg,
- d'autre part depuis la conduite Ø150 mm en fonte, reliant Stotzheim au Sud de Saint-Pierre, rue du Lusthaeusel.

Ces deux conduites se connectent sur une conduite Ø125 mm en fonte longeant la rue Principale, selon l'axe Nord-Sud de la commune.

Sur ces trois conduites principales viennent se greffer, en bouclage ou en antenne, des conduites secondaires en PVC (Ø63 à 110mm), en fonte (Ø40 à 150 mm) en PEHD (Ø63 mm et 50 mm), qui assurent l'alimentation des autres rues. Il est à signaler la présence dans certaines rues (rue des Acacias et des Peupliers) de conduites en PVC collé.

Il est à noter que le château d'Itenwiller (Zones Ah/AC1) dont le branchement est pris à l'aval de la station relais du même nom, est alimenté en retour depuis le réservoir d'Eichhoffen.

La pression statique est comprise entre 3,2 et 4 bars en fonction de l'altitude des habitations.

Le réservoir de Zellwiller dispose d'une réserve d'incendie de 120 m<sup>3</sup>.

#### **2.1.2.11 Stotzheim**

La production et la distribution d'eau s'effectuant selon le mode "refoulement-distribution", la commune de Stotzheim est alimentée directement par la station de traitement de Stotzheim quand les pompes sont en marche et par le réservoir de Zellwiller, lorsque le pompage est arrêté.

La conduite Ø200 mm issue de la station, se prolonge dans la rue du Bas Village et se scinde en une conduite Ø150 mm qui traverse la localité d'Est en Ouest en empruntant la rue du Quartier Central et la rue du Bas Village, et en une conduite Ø100 mm qui boucle le centre par la rue des Roses et la rue des Prunes.

Sur ces conduites principales viennent se greffer, en bouclage ou en antenne, des conduites secondaires en PVC de 110 mm et de 90 mm de diamètre, et en fonte de Ø40 à 100 mm, qui assurent l'alimentation des autres rues.

La pression de service dans la commune varie de 4 à 5,5 bars.

Le réservoir de Zellwiller dispose d'une réserve d'incendie de 120 m<sup>3</sup>.

#### **2.1.2.12 Valff**

La commune de Valff est alimentée par une conduite Ø200 mm en provenance de Zellwiller qui transite par la station relais de Valff.

Cette Ø200 se sépare en 2 branches dont une Ø150 mm vers Valff. Au carrefour de la rue Haute et de la rue du Moulin, cette conduite se partage en une conduite Ø200 mm (rue Haute) qui dessert les quartiers Ouest de la commune avant d'alimenter Goxwiller, et une conduite Ø150 mm (rue du Moulin – rue de l'Eglise – rue des Forgerons) qui dessert la rue Principale, en bouclage avec une conduite Ø125 mm rue du Moulin.

Des canalisations de plus faible diamètre ( $\varnothing 125$  à  $\varnothing 50$  mm) assurent un maillage et la desserte locale.

En journée la pression est assurée par le réservoir de Zellwiller, en période de remplissage du réservoir de Goxwiller, la pression est assurée par la station relais de Valff.

Le réservoir de Zellwiller dispose d'une réserve d'incendie de 120 m<sup>3</sup>.

#### **2.1.2.13 Zellwiller**

La production et la distribution d'eau s'effectuant selon le mode "refoulement-distribution", la commune de Zellwiller est alimentée directement par la station de pompage située au sud du ban communal quand les pompes sont en marche et par le réservoir de Zellwiller, lorsque le pompage est arrêté.

Une conduite principale  $\varnothing 200$  et 250 mm alimente le château d'eau de Zellwiller depuis la station de pompage de Zellwiller. Au droit de la Mairie, une branche  $\varnothing 200$  puis 300 mm dessert les communes du Périmètre situées au nord du ban communal.

Depuis ce réseau structurant précédemment décrit, des canalisations de plus faible diamètre ( $\varnothing 150$  à  $\varnothing 50$  mm) assurent un maillage et la desserte locale.

On note également la présence d'un maillage  $\varnothing 200$  mm à l'ouest du banc communal vers la commune de Saint-Pierre.

La piézométrie du réseau de la commune de Zellwiller est fixée par le niveau du réservoir de Zellwiller. La pression statique est ainsi de l'ordre de 4 à 5 bars.

Le réservoir de Zellwiller dispose d'une réserve d'incendie de 120 m<sup>3</sup>.

#### **2.1.3. Pression de service**

Dans les différentes communes, la pression de service est fixée par l'altitude du réservoir du secteur correspondant, ainsi que par les différentes stations de pompage assurant leur remplissage en raison du fonctionnement en refoulement – distribution d'une majeure partie du réseau intercommunal. Des stabilisateurs de pression sont également installés dans certains secteurs pour écrêter les pressions les plus élevées. La pression de service délivrée aux abonnés par le réseau public de distribution d'eau potable varie ainsi entre 1,5 et 9 bars selon les communes. Les problèmes de pression pouvant être relevés sont :

- Pressions faibles aux quartiers hauts de Heiligenstein (près de la salle polyvalente).
- Les habitations d'Andlau situées rues des Carrières, route du Hohwald et rue des Châteaux sont confrontées à des pressions faibles et certaines ont recours à des surpresseurs individuels.
- A Barr, certaines habitations situées en amont du réservoir Dietz, sur la conduite des sources, ont recours à des surpresseurs individuels.

#### **2.1.4. Défense contre l'incendie**

Des réserves d'eau dédiées à la lutte contre l'incendie existent au niveau des différents réservoirs listés précédemment. Le volume total réservé à la défense incendie s'élève à 1 572 m<sup>3</sup>.



D'autre part, les réseaux de distribution des communes sont équipés d'appareils de lutte contre l'incendie, espacés d'une distance généralement inférieure à 150 m et répartis comme indiqué dans le tableau suivant :

| Communes             | Hydrant<br>(Ø65 mm) | Poteau<br>auxiliaire<br>(Ø80 mm) | Poteau<br>d'incendie<br>(Ø100 mm) | Total général |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Andlau               | 7                   | 24                               | 59                                | 90            |
| Barr                 | 19                  | 36                               | 154                               | 209           |
| Bourgheim            | 3                   | 8                                | 23                                | 34            |
| Eichhoffen           | 4                   | 5                                | 23                                | 32            |
| Gertwiller           | 3                   | 15                               | 32                                | 50            |
| Goxwiller            | 10                  | 10                               | 35                                | 55            |
| Heiligenstein        | 0                   | 9                                | 29                                | 38            |
| Le Hohwald           | 0                   | 19                               | 28                                | 47            |
| Mittelbergheim       | 7                   | 18                               | 19                                | 44            |
| Saint pierre         | 2                   | 6                                | 23                                | 31            |
| Stotzheim            | 1                   | 14                               | 37                                | 52            |
| Valff                | 8                   | 12                               | 39                                | 59            |
| Zellwiller           | 7                   | 8                                | 27                                | 42            |
| <b>Total général</b> | <b>71</b>           | <b>184</b>                       | <b>528</b>                        | <b>783</b>    |

Des essais de débit effectués sur des appareils de lutte contre l'incendie situés en différents points du réseau ont permis de mesurer les débits maximaux (essais limités à 120 m<sup>3</sup>/h) qu'ils sont susceptibles de fournir (voir résultats en annexe). Il est précisé que ces essais réalisés ponctuellement sur quelques appareils ne peuvent être représentatifs du fonctionnement de tous les équipements de défense.

La conformité générale du dispositif de défense extérieure contre l'incendie (DECI) devra être évaluée vis-à-vis du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) élaboré par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Bas-Rhin (SDIS67) et publié par arrêté N° DIR-2017-06 du 15 février 2017. Celui-ci s'inscrit dans le cadre réglementaire national du Code général des collectivités territoriales et selon le référentiel national de DECI publié par arrêté N° NOR INTE1522200A du 15 décembre 2015.

Les éventuelles solutions alternatives à l'utilisation du réseau d'eau potable, comme l'implantation de citernes incendie ou de prises d'eau dans les cours d'eau, sont à étudier par la commune en concertation avec le SDIS, service compétent en la matière.

**Pour rappel, la compétence « Défense contre l'incendie » est assurée par les communes et non par le SDEA. Il n'y a pas d'obligation que le réseau d'eau potable assure la DECI.**

### 2.1.5. Périmètres de protection


Les bans communaux de Bourgheim, Eichhoffen, Goxwiller, Heiligenstein, Mittelbergheim, Saint-Pierre et Valff ne sont concernés par aucun périmètre de protection de captage d'eau.

Les bans communaux des communes de Andlau, Barr, Gertwiller, le Hohwald, Stotzheim et Zellwiller sont concernés par des périmètres de protection rapprochée de captages d'eau potable destinée à la consommation humaine. Ces périmètres sont cartographiés ci-dessous.

**Le ban communal d'Andlau** est concerné par les périmètres de protection :

- De ses sources et de son forage, déclarés d'utilité publique (D.U.P.) par arrêté préfectoral du 5 décembre 1974,
- Des sources Rotfelsenhof et Welschbruch de Mittelbergheim, déclarées d'utilité publique par arrêté préfectoral du 25 juin 1999,
- Des forages d'Ilterswiller (Périmètre de l'III au Vignoble), déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 23 juin 1976 pour le puits n°1 et du 23 janvier 2013

Tout projet à l'intérieur de ces périmètres de protection devra faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence Régionale de Santé Alsace qui précisera les interdictions, contraintes et prescriptions à respecter.

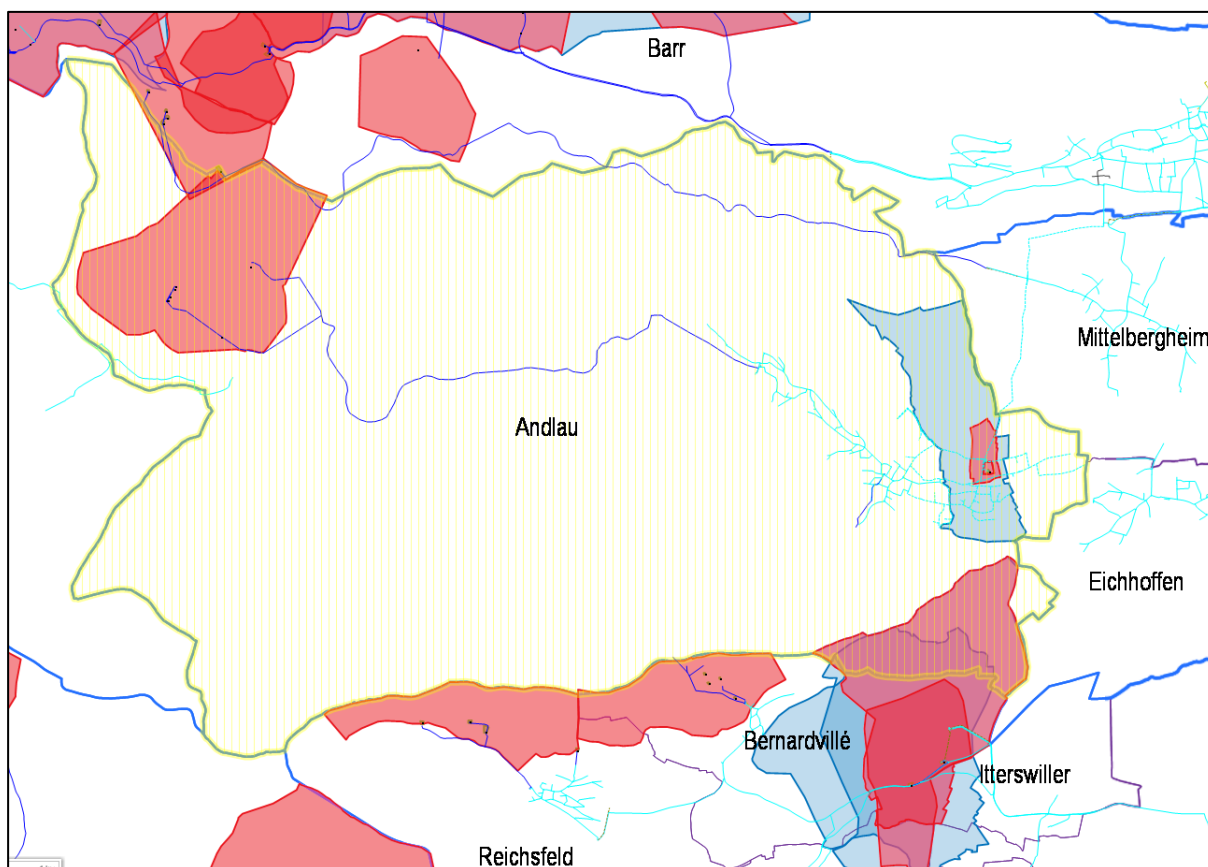


Carte des périmètres de protection de captages sur le ban communal d'Andlau

**Le ban communal de Barr** est concerné par les périmètres de protection :

- de ses 24 sources, déclarés d'utilité publique (D.U.P.) par arrêté préfectoral du 12 mars 2008 (source Welschbruch), du 21 décembre 2011 (sources Wolfsfelsen) et du 20 janvier 1987 (source Degermann, Schwarzenbaechel, Luttenbach, Lutterbachrain, Pfostenhiesel, Kaltenbrunnen, Sengelbach)
- des sources de Mittelbergheim établis par l'arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique (D.U.P.) du 25/06/99


- des forages de Stotzheim (Périmètre de Stotzheim et Environs) déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 20 novembre 1987.
- du puits de Zellwiller (station de pompage de Barr) alimentant la Ville de Barr, déclaré d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1987.

Tout projet à l'intérieur de ces périmètres de protection devra faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence Régionale de Santé Alsace qui précisera les interdictions, contraintes et prescriptions à respecter.

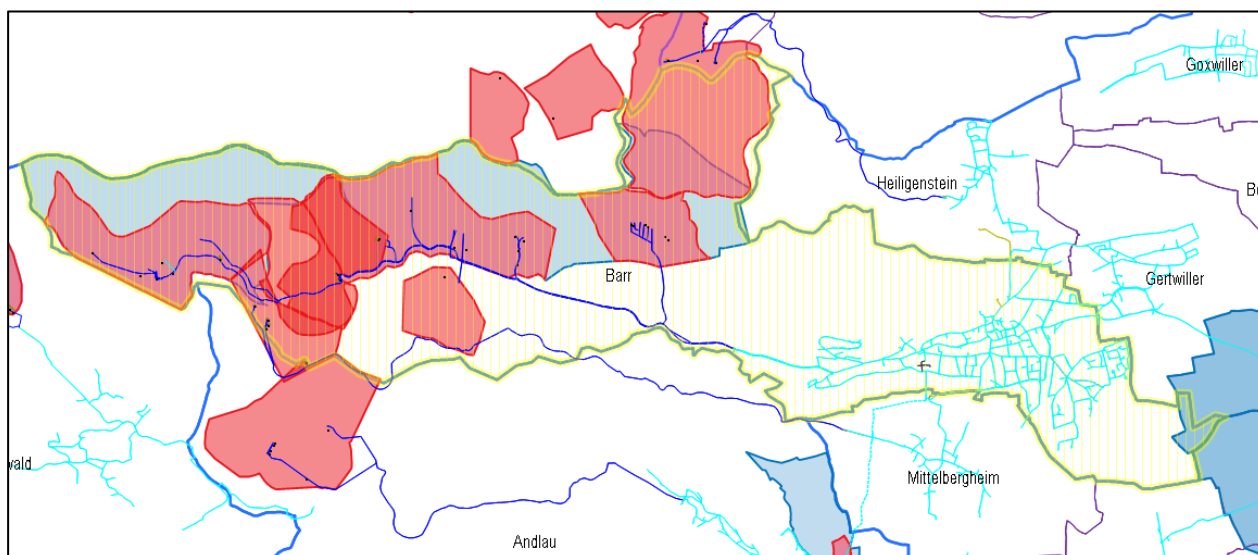


*Carte des périmètres de protection de captages sur le ban communal de Barr*

**Le ban communal de Gertwiller** est concerné par les périmètres de protection du puits de Zellwiller (station de pompage de Barr) alimentant la Ville de Barr. Ce puits a été déclaré d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1987.

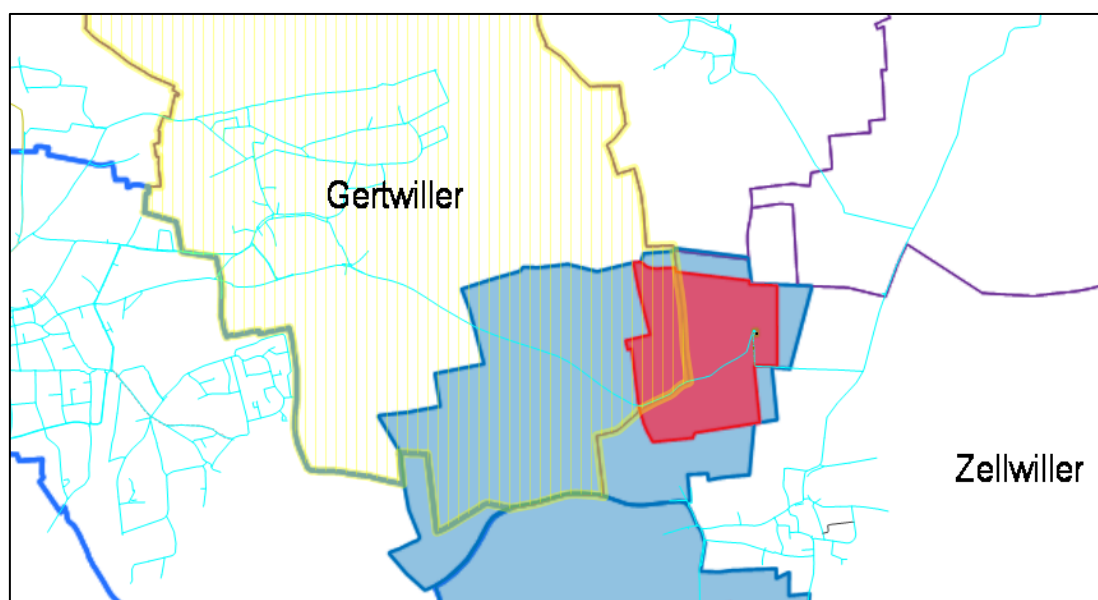

*Carte des périmètres de protection de captages sur le ban communal de Gertwiller*

**Le ban communal du Hohwald** est concerné par les périmètres de protection de ses sources, déclarés d'utilité publique (D.U.P.) par arrêté préfectoral du 16 octobre 1997.

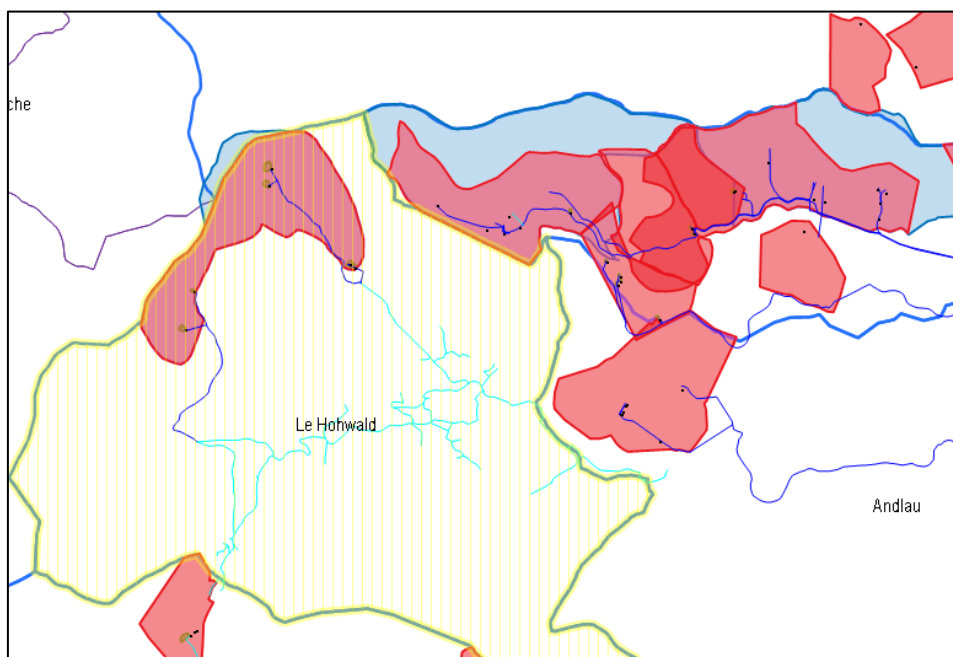


*Carte des périmètres de protection de captages sur le ban communal du Hohwald*

Tout projet à l'intérieur de ces périmètres de protection devra faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence Régionale de Santé Alsace qui précisera les interdictions, contraintes et prescriptions à respecter.

Le ban communal de Stotzheim est concerné par les périmètres de protection des ouvrages suivants (voir carte ci-après) :


- Les puits de la station de pompage de Stotzheim à Zellwiller situés au nord du ban communal alimentent le Périmètre de Stotzheim et Environs. Ces puits ont été déclarés d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1987.
- Les puits de la station de pompage du Rischwald à Kertzfeld situés à l'est du ban communal alimentent le Périmètre de Benfeld – Erstein-Sud ainsi que le périmètre de Stotzheim et environs. Ces puits ont été déclarés d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 2 mars 2015.

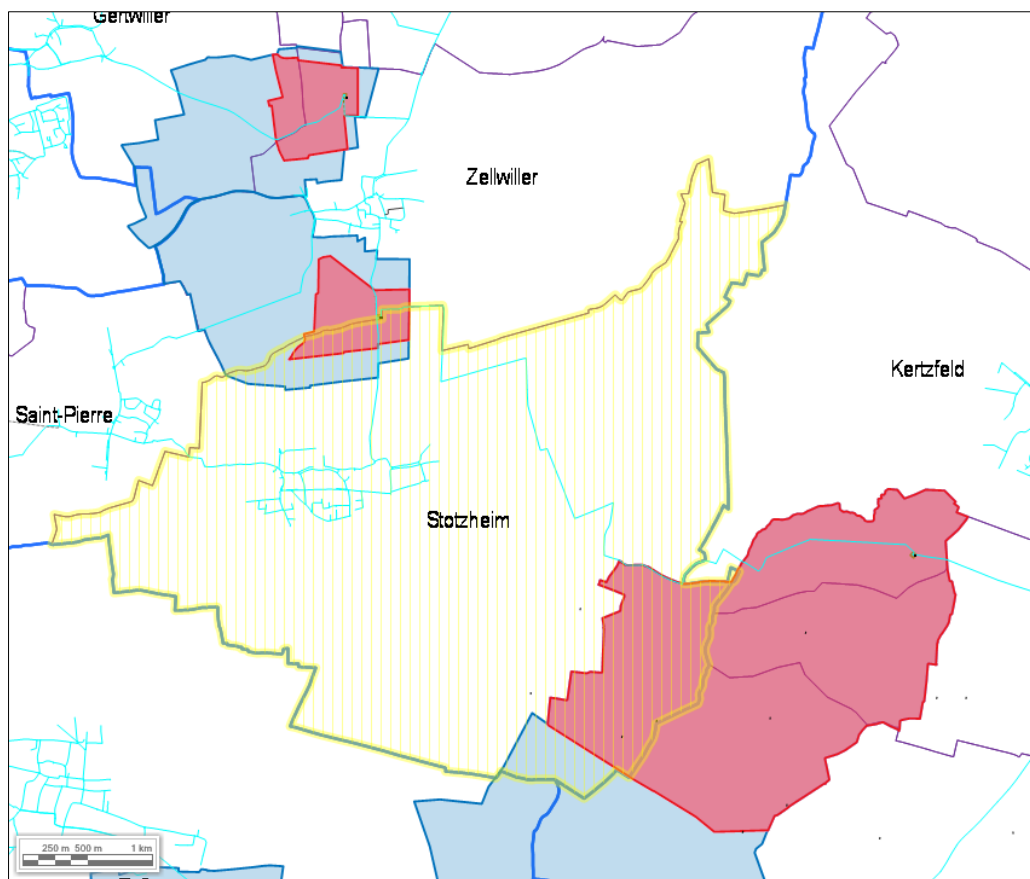

*Carte des périmètres de protection de captages sur le ban communal de Stotzheim*

**Le ban communal de Zellwiller** est concerné par les périmètres de protection des ouvrages de captages d'eau potable du Périmètre de Stotzheim et Environs et de la Ville de Barr (voir carte ci-après) :

- Les puits de la station de pompage de Stotzheim à Zellwiller situés au Sud du ban communal alimentent le Périmètre de Stotzheim et Environs. Ces puits ont été déclarés d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1987.
- Le puits de Zellwiller (station de pompage de Barr) situé au Nord du ban communal alimentant la Ville de Barr. Ce puits a été déclaré d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1987.

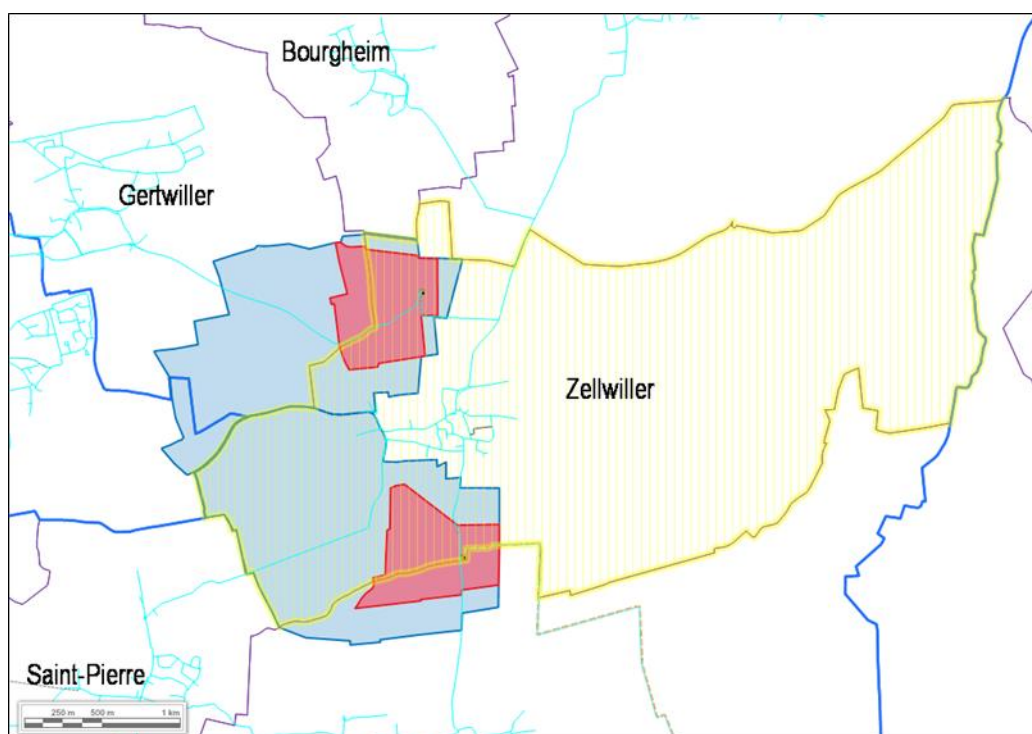

Carte des périmètres de protection de captages sur le ban communal de Zellwiller

Tout projet à l'intérieur de ces périmètres de protection devra faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence Régionale de Santé Alsace qui précisera les interdictions, contraintes et prescriptions à respecter.

## 2.2. Périmètre de l'ILL AU VIGNOBLE

### 2.2.1. Production d'eau

Localisé sur le piémont vosgien, ce périmètre dispose de ressources de nature très diverses regroupant des captages de sources (secteur Ungersberg – Reichsfeld), des forages dans les grès (Itterswiller) et des puits en nappe alluviale (Epfig, Dambach-La-Ville, Ebersheim et Scherwiller).

| Commune                           | Dénomination             | Type   | Traitement                                      | Capacités autorisées par la DUP (m³/h) | Capacité installée /mesurée (m³/h) |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Secteur Reichsfeld - Bernardvillé |                          |        |                                                 |                                        |                                    |
| Reichsfeld                        | S. Heilighurst           | Source | Neutralisation et désinfection UV et chloration | 3,4                                    | 0,03                               |
| Reichsfeld                        | S. Kammermatt            | Source |                                                 |                                        | 0,21                               |
| Reichsfeld                        | S. Hohmatten             | Source |                                                 |                                        | 11,11                              |
| Reichsfeld                        | S. Erlingmatten          | Source |                                                 |                                        | 0,32                               |
| Bernardvillé                      | S. Stiermatten Eichleken | Source | Hors service                                    | 2,15                                   | -                                  |
| Bernardvillé                      | S. Kimm                  | Source | Neutralisation et désinfection UV et chloration |                                        | 0,5                                |
| Bernardvillé                      | S. Dreyermatten          | Source |                                                 |                                        | 0,22                               |
| Bernardvillé                      | S. Orles Reben           | Source |                                                 |                                        | 0,04                               |

| Secteur Itterswiller                   |                    |        |                                                 |     |      |
|----------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------|-----|------|
| Itterswiller                           | Puits 1            | Forage | Neutralisation et désinfection UV et chloration | 6   | 4,5  |
| Itterswiller                           | Puits 2            | Forage |                                                 | 20  | 8    |
| Secteur Nothalten                      |                    |        |                                                 |     |      |
| Nothalten                              | S. Kohnert 1 Et 2  | Source | Neutralisation et désinfection UV et chloration | 3,9 | 1,97 |
| Secteur Blienschwiller                 |                    |        |                                                 |     |      |
| Blienschwiller                         | S. Bruderhaus 1    | Source | Neutralisation et désinfection UV et chloration | 1,8 | 0,17 |
| Blienschwiller                         | S. Bruderhaus 2    | Source |                                                 |     | 0,7  |
| Secteur Epfig                          |                    |        |                                                 |     |      |
| Epfig                                  | Puits d'Epfig      | Forage | Néant                                           | 36  | 40   |
| Secteur Dambach-la-Ville - Dieffenthal |                    |        |                                                 |     |      |
| Dambach-la-Ville                       | Puits 1 de Dambach | Forage | Chloration                                      | 102 | 0    |
| Dambach-la-Ville                       | Puits 2 de Dambach | Forage |                                                 |     |      |
| Secteur Ebersheim                      |                    |        |                                                 |     |      |
| Ebersheim                              | Puits 2            | Forage | Néant                                           | 350 | 250  |
| Secteur Châtenois - Scherwiller        |                    |        |                                                 |     |      |
| Scherwiller                            | Puits (arrêté)     | Forage | Néant (pompage d'écémage vers fossé)            | 240 | 0    |
| Secteur la Vancelle                    |                    |        |                                                 |     |      |
| La Vancelle                            | S1. Hintereck      | Source | Neutralisation + désinfection UV                | 10  | 3,6  |
| La Vancelle                            | S2. Hintereck      | Source |                                                 |     |      |
| La Vancelle                            | S. Grottenwasser   | Source |                                                 |     |      |
| La Vancelle                            | S. Chalmont        | Source |                                                 |     |      |
| La Vancelle                            | Forage             | Forage |                                                 | 9,6 | 8    |
| Secteur la Vancelle Hurst              |                    |        |                                                 |     |      |
| La Vancelle - Hurst                    | S. 1 Fullbach      | Source | Traitement arsenic + désinfection UV            | 3,5 | 0,25 |
| La Vancelle - Hurst                    | S. 2 Fullbach      | Source |                                                 |     | 1    |
| La Vancelle - Hurst                    | S. 3 Fullbach      | Source |                                                 |     | 1,4  |



|                                           |                  |        |                               |                         |                       |
|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| La Vancelle - Hurst                       | S. 4 Fullbach    | Source |                               |                         | 0,25                  |
| Secteur Ungersberg                        |                  |        |                               |                         |                       |
| Albé et Reichsfeld                        | S. Kolbronnen 1  | Source | Désinfection UV et chloration | 21,5                    | 8,85                  |
|                                           | S. Kolbronnen 1a | Source |                               |                         | 1,18                  |
|                                           | S. Kolbronnen 2  | Source |                               |                         | 1,75                  |
|                                           | S. 4             | Source |                               |                         | 1,02                  |
|                                           | S. 4a            | Source |                               |                         | 0,98                  |
|                                           | S. 5             | Source |                               |                         | 1,09                  |
|                                           | S. 6             | Source |                               |                         | 0,67                  |
|                                           | S. Salzbronnen   | Source |                               |                         | 2,65                  |
| Capacité totale de production (20 heures) |                  |        |                               | 803 m³/h<br>16 077 m³/j | 296 m³/h<br>5920 m³/j |

Les débits des sources sont ceux mesurés à l'été le 3 septembre 2003. En additionnant l'ensemble des débits des sources et des forages, une capacité de production de 296 m³/h est atteinte, soit une production journalière de 5920 m³/j.

L'approvisionnement des secteurs de Reichsfeld-Bernardvillé, Blienschwiller, Nothalten, Hurst et de La Vancelle se fait selon leurs propres ressources (sources) dont les capacités de production sont variables et dépendantes des conditions climatiques.

Si le changement climatique impactera moins les eaux souterraines, il est à noter que les puits rencontrent aujourd'hui d'autres problèmes qui fragilisent leur exploitation :

- Le secteur d'Itterswiller dispose de deux puits. Ceux-ci souffrent de rabattements excessifs et disposent de capacités de production très fragiles rendant ce secteur très dépendant de la production des sources, elles-mêmes sensibles aux variations de pluviométrie et aux phénomènes de sécheresse. Une opération de dessablage sur le puits n°2 a été réalisée à l'été 2020 pour rétablir le débit de production initial. La nature des dépôts a rendu cette opération très difficile. Un débit d'exploitation a été fixé en fonction de l'observation de venue de sable ; celui-ci ne dépassera pas 10m³/h. Il fonctionne actuellement à 8 m³/h. Il est à noter qu'à ce débit, le niveau du puits ne se stabilise pas et continue à baisser, indiquant que sa capacité de production journalière se situe en-dessous de cette valeur. Il permet une production annuelle de 25 à 30 000 m³/an soit environ 9.5h de pompage par jour.
- Les secteurs d'Epfig et de Dambach-la-Ville/Dieffenthal sont impactés par une pollution par les nitrates depuis de nombreuses années. Des actions ont été engagées sur les pratiques agricoles et viticoles depuis 2012. Les efforts de maîtrise des apports en nitrates se poursuivent sous la conduite des missions eau du SDEA. Les évolutions, à moyen et long terme, restent difficiles à appréhender. Concernant Dambach-la-Ville, une concentration d'environ 60 mg/L est mesurée sur les deux puits, c'est pourquoi leur pompage est interrompu.  
Pour le puits d'Epfig, une concentration en nitrate de 49,2 mg/L a été mesurée par l'ARS. Bien que cette valeur reste inférieure à la limite de qualité qui est de 50 mg/L, elle est anormalement élevée. Le pompage conserve une marche d'entretien. La conduite entre le puits et le réservoir d'Epfig est directe ce qui permet (en cas de manque d'eau) d'effectuer un mélange de l'eau du puits d'Epfig dans le réservoir de la

commune. Ainsi le pompage d'Epfig est asservi sur des seuils plus bas que la station relais permettant d'acheminer l'eau en provenance du puits d'Ebersheim.

- Le secteur de Châtenois/Scherwiller dispose d'un puits, à Scherwiller. Une pollution au tétrachloroéthylène (PCE) a été observée en 2001. Des investigations ont été menées pour en chercher l'origine. Les études réalisées n'ont cependant pas permis de préciser la localisation exacte de la zone source. Un pompage de dépollution a été mis en place sur le puits de Scherwiller par pompage et rejet des effluents dans le ruisseau de L'Aubach. La pollution n'est pas résorbée à ce jour, le puits restant contaminé par le PCE avec des concentrations actuelles comprise entre 40 et 100 µg/L pour une limite à 10 µg/L.

Ainsi, seul le puits d'Ebersheim permet d'assurer les besoins en eau de ces secteurs de manière satisfaisante, grâce aux nombreux maillages de réseau qui existent en bas de Vallée.

### 2.2.2. Qualité de l'eau

- L'eau des **sources de l'Ungersberg** fait l'objet d'une désinfection aux ultraviolets au niveau de la station de traitement « Siebenweg ». Cette eau est douce et légèrement agressive. Son pH est de 7,7. Elle présente une grande propreté bactériologique et sa teneur en nitrate varie de 7,2 à 8,7 mg/l, ce qui est largement inférieur à la limite de qualité fixée à 50mg/l.
- L'eau des **forages d'Itterswiller** fait l'objet d'une mise à l'équilibre calco-carbonique et d'une désinfection au droit de la station de traitement de l'Eichelberg. L'eau est moyennement minéralisée, moyennement dure, faiblement nitrée et de très bonne qualité bactériologique.
- L'eau prélevée au niveau du **puits d'Epfig** présente une teneur en nitrates en forte hausse depuis les années 70, ayant atteignant des valeurs maximales de l'ordre de 58,5 mg/l en 2008, au-delà du seuil autorisé fixé à 50 mg/l. Depuis, le suivi de la qualité de l'eau au travers des prélèvements et analyses réalisés directement en sortie de puits démontrent une stabilisation de la teneur en nitrate autour de 49 mg/l avoisinant le seuil autorisé par la réglementation.
- L'eau des **sources de Bernardvillé, Reichsfeld, Nothalten et Blienschwiller** produisent une eau douce et présente de qualité bactériologique généralement bonne. Elles présentent une très faible teneur en nitrates (< 10 mg/l), largement inférieure à la limite de qualité de 50 mg/L. Ces eaux font l'objet d'un traitement de neutralisation et de désinfection aux ultraviolets avant sa distribution, complété par une légère chloration.
- L'eau du **forage d'Ebersheim** est distribuée sans traitement. L'eau est relativement dure (calcaire) et à l'équilibre, avec une teneur en nitrates maximale de 9,6mg/l.

Selon le rapport annuel 2023 sur le prix et la qualité du service d'eau potable du périmètre III au Vignoble, 98 analyses microbiologiques et 100 analyses physico-chimiques ont été réalisées au cours de l'exercice 2022. Ces analyses réalisées par le CAR ont été conformes à 100%.

#### Concernant les métabolites de pesticides :

- Sur les secteurs de La Vancelle, Blienschwiller, Dambach la Ville, La Vancelle-Hurst, Reichsfeld, Bernardvillé et Itterswiller : aucun des métabolites de pesticides recherchés n'a été détecté.

- Sur le secteur de Nothalten : Présence à l'état de trace d'un pesticide recherché (2-6 Dichlorobenzamide) à des concentrations restant inférieure à la limite de qualité.
- Sur les secteurs d'Ebersheim, Chatenois et Epfig : Présence à l'état de trace de plusieurs pesticides recherchés (Métolachlore ESA, Métolachlore NOA et Métolachlore OXA) à maintenir à une concentration inférieure à la valeur de vigilance (0,9 µg/L)

En raison d'une évolution réglementaire (classement en non-pertinent des métabolites du métolachlore), les eaux distribuées sont 100% conformes depuis septembre 2022. Des actions préventives sont maintenues afin de sécuriser durablement la qualité des eaux distribuées

### 2.2.3. Stockage de l'eau

Le stockage de l'eau sur le secteur du Bernstein et de l'Ungersberg est assuré par 7 ouvrages dont les principales caractéristiques sont reportées dans le tableau ci-après.

| Localisation                        | Type                      | niveau d'eau<br>m NGF | Capacité<br>totale<br>m³ | Réserve<br>utile<br>m³ | Réserve<br>d'incendie<br>m³ |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Blienschwiller                      | Réservoir<br>semi-enterré | 295,00                | 155                      | 80                     | 75                          |
| Dambach la ville                    | Réservoir<br>semi-enterré | 261,50                | 680                      | 560                    | 120                         |
| Epfig                               | Réservoir<br>semi-enterré | 261,10                | 300                      | 175                    | 125                         |
| Itterswiller                        | Réservoir<br>semi-enterré | 314,69                | 385                      | 265                    | 120                         |
| Nothalten                           | Réservoir<br>semi-enterré | 275,00                | 110                      | 50                     | 60                          |
| Reichsfeld<br>Ancien réservoir (HS) | Réservoir<br>semi-enterré | 382,60                | 81                       | 28                     | 53                          |
| Reichsfeld<br>Nouveau réservoir     | Réservoir<br>semi-enterré | 380,00                | 350                      | 230                    | 120                         |

### 2.2.4. Ossature intercommunale

La distribution de l'eau sur le secteur du Bernstein et de l'Ungersberg s'organise en plusieurs branches qui sont interconnectées :

- Au Nord, l'alimentation en eau du réservoir de Reichsfeld qui dessert Reichsfeld et Bernardvillé se fait à partir des sources situées au Nord-Ouest de la commune (sources communales). Une conduite Ø125 mm relie Bernardvillé à Itterswiller et approvisionne Bernardvillé avec l'eau pompée aux puits d'Itterswiller.
- Une station-relais située au niveau du puits 1 de Itterswiller permet l'alimentation en appoint des communes de Reichsfeld et de Bernardvillé quand les sources de ces deux communes sont en étiage. Plus à l'Est encore, une conduite Ø150 mm relie directement le réservoir d'Itterswiller à celui d'Epfig, permettant d'alimenter ce dernier à partir des forages d'Itterswiller. Enfin, la commune de Nothalten est interconnectée avec Itterswiller au moyen d'une conduite Ø125 mm.
- Depuis les sources de l'Ungersberg, une conduite Ø150 mm se divise en deux, alimentant d'une part le réservoir d'Itterswiller et d'autre part les communes de Dambach-la-Ville et Dieffenthal au Sud.
- La commune de Blienschwiller est alimentée à partir des sources dites "Bruderhaus". Par ailleurs, la commune peut être alimentée au moyen d'une station de pompage-relais située au niveau du réservoir de Dambach-la-Ville lorsque le débit de ses propres sources est insuffisant.

- Au Sud, une conduite de refoulement Ø200 mm relie les 2 puits de Dambach-la-Ville au réservoir de cette commune.

Depuis 2007, c'est le réseau Ø400 mm d'interconnexion avec les secteurs d'Ebersheim-Ebersmunster et de Châtenois-Scherwiller, fonctionnant en refoulement-distribution qui assure le remplissage du réservoir de Dambach-la-Ville et l'alimentation en eau de la plate-forme d'activités d'Alsace Centrale et des périmètres raccordés. Elle est raccordée à la conduite Ø200 mm précitée au droit du collège de Dambach-la-Ville. Enfin, une conduite Ø125 mm assure également l'alimentation en eau de la commune de Dieffenthal à partir du réseau de distribution de Dambach-la-Ville.

### **Périmètre III-au-Vignoble hors ComCom du Pays de Barr :**

La distribution de l'eau sur le secteur de Ebersheim-Chatenois s'effectue depuis le puits d'Ebersheim. Le forage d'Ebersheim est asservi sur le niveau du réservoir de Dambach-la-Ville. Une vanne motorisée asservie sur le niveau du réservoir de Chatenois est située à côté du forage de Scherwiller (à l'arrêt à cause d'une pollution au tétrachloroéthylène). Cette vanne permet le remplissage du réservoir de Chatenois par la conduite intercommunale reliant Ebersheim à Chatenois en Ø400 mm jusqu'au forage de Scherwiller puis en Ø300 mm jusqu'à Chatenois. Le réservoir de Scherwiller est ensuite alimenté depuis le réservoir de Chatenois. Son marnage est assuré par une vanne motorisée située dans un regard de régulation Route de Scherwiller à côté de la Scierie Buckenmeyer.

Le réservoir de Chatenois alimente également la station relais de Châtenois qui permet l'alimentation des périmètres de Lièpvre et de la Vallée de Villé. Cet apport est indispensable pour ces périmètres voisins et doit pouvoir être assuré de manière pérenne.

## **2.2.5. Réseaux communaux**

### **2.2.5.1 Bernardvillé**

Le réseau communal s'articule autour de deux branches principales :

- Au Nord-Ouest de la commune Rue de la Kimm/Rue de l'Eglise, un réseau Ø140 mm en PVC assure la desserte locale jusqu'à la Rue Principale,
- Au Nord-Est de la commune, un réseau Ø110 puis 140 mm en PVC alimente le chemin d'Andlau et la Rue des Chariots ;

Les deux branches du réseau se rejoignent pour former ne qu'une conduite le long de la Rue Principale avant de se séparer pour relier Reichsfeld et Itterswiller. Des canalisations de plus faible diamètre (Ø63 et Ø90 mm) assurent une desserte de l'impasse de l'Ecole et la Rue du Vignoble. La pression statique est comprise entre 5,6 et 10,8 bars en fonction de l'altitude des habitations.

Une réserve d'eau de 45 m<sup>3</sup> pour la défense contre l'incendie est assurée au niveau de l'ancien réservoir de Bernardvillé, rue de la Kimm. Ce réservoir est alimenté par la source de Orles Reben via une conduite d'adduction Ø50 mm en fonte. Il n'est pas raccordé au réseau d'eau potable. La commune dispose par ailleurs d'une citerne incendie enterrée de 120 m<sup>3</sup> au niveau de l'intersection de la Rue de la Kimm et la Rue du vignoble.

### **2.2.5.2 Blienschwiller**

L'eau en provenance des sources "Bruderhaus" transite par des conduites Ø100 à 150 mm jusqu'à la station de neutralisation - désinfection. En sortie de station, une conduite Ø140/125 mm en PVC posée rue du Bernstein se raccorde sur une conduite Ø110 mm PVC qui se connecte sur une conduite Ø80 mm se poursuivant jusqu'à la rue de l'Ungersberg où elle rejoint la conduite de refoulement - distribution Ø160 mm en PEHD montant au réservoir.

Une conduite Ø100 mm dessert le centre-bourg puis les habitations situées le long de la Route des Vins vers Epfig. La conduite Ø110 mm venant de la station-relais de Dambach-la-Ville est branchée sur la conduite Ø110 PVC mm posée à l'Est de la rue de Bernstein qui rejoint la conduite de la route des Vins pour alimenter d'une part le réservoir et d'autre part la partie Est de Blienschwiller, route d'Epfig en Ø150 mm.

Une réserve de 75 m<sup>3</sup> pour la défense contre l'incendie est assurée au niveau du réservoir de Blienschwiller. Mais la commune dispose par ailleurs d'une citerne enterrée de 120 m<sup>3</sup> dans la rue Principale en face de la mairie.

#### **2.2.5.3 Dambach la Ville**

Le réseau communal de Dambach-la-Ville est alimenté par deux conduites maitresses, l'une Ø400/200mm en provenance du forage d'Ebersheim et l'autre conduite Ø200 mm venant des sources du Bruderhaus et de l'Ungersberg. Ces deux conduites alimentent le réservoir de Dambach-la-Ville situé à proximité de l'Eglise au Nord-Ouest de la commune.

La desserte communale est assurée par des conduites de diamètres 80, 100 et 125mm principalement. La quasi-totalité des conduites est maillée.

La pression statique du réseau de la commune de Dambach-la-Ville varie selon l'endroit en fonction de l'altitude des habitations, entre 3,4 et 7,8 bars.

#### **2.2.5.4 Epfig**

Le réseau communal s'articule autour de la conduite principale Ø250 mm puis Ø200 mm rue Finkwiller en provenance du réservoir d'Epfig, qui se partage en deux branches Ø150 mm rue Finkwiller et rue de la Montée au nord de la commune.

L'ensemble de la commune est ensuite desservi par un maillage de conduites Ø150 mm à Ø100 mm. Des tronçons de conduite Ø200 mm rues du Vignoble, de la Montagne, de la Chapelle et des Rohan, renforcent la structure et préfigurent les branches principales du réseau de distribution, dont la mise à niveau s'effectue progressivement, en cohérence avec les opérations de voirie. Enfin, des antennes de plus faibles diamètres (Ø90 mm, Ø80 mm, Ø63 mm et Ø40 mm) complètent ponctuellement la desserte locale.

La pression statique du réseau de la commune, fixée par le réservoir d'Epfig, est ainsi comprise entre 2 et 7 bars en fonction de l'altimétrie des habitations.

A noter que des baisses de pression sont parfois ressenties au niveau des constructions les plus hautes, pendant les heures de forte demande en eau. Par ailleurs, deux stabilisateurs de pression aval protègent les réseaux de la rue Schafrain et de la rue Sainte Marguerite à l'est de la commune, situés à une altitude entre 170 et 195 m NGF, où la pression pourrait atteindre 9 bars sans régulation.

#### **2.2.5.5 Itterswiller**

Le réseau communal s'articule autour d'un axe principal qui traverse le village d'ouest en est, depuis le réservoir d'Itterswiller en direction d'Epfig. De diamètre 150 puis 110 mm cette conduite parcourt la rue Viehweg puis les routes du Vin (Route Départementale n°35) et d'Epfig (Route Départementale n°335).

Trois antennes, de plus faible diamètre, desservent les autres rues de la commune. Une première antenne Ø100 mm alimente la route Romaine. La rue de Steige est desservie par

une conduite Ø125 mm. Par ailleurs, notons que cette conduite assure l'alimentation en eau de la commune de Nothalten. Enfin, la troisième antenne, Ø110 mm, parcourt la partie sud de la route du Vin (Route Départementale n°35 vers Nothalten) et complète la desserte.

Notons qu'une conduite Ø150 mm, en provenance du réservoir d'Itterswiller, traverse la commune, parallèlement à l'axe principal du réseau de desserte communal, jusqu'au réservoir d'Epfig, qui sert uniquement aux échanges d'eau entre les deux communes.

La pression statique du réseau de la commune, fixée par le réservoir d'Itterswiller, est ainsi comprise entre 3,6 et 9,2 bars en fonction de l'altimétrie des habitations.

#### **2.2.5.6 Nothalten**

L'artère du réseau communal, le long de la Route des Vins, s'articule autour de la conduite principale Ø125 mm puis Ø100 mm issue du réservoir de Nothalten au Sud du village, et de la conduite Ø150 mm issue du réservoir d'Itterswiller.

L'ensemble de la commune est ensuite desservi par un maillage de conduites Ø110 mm rue du Tilleul et rue de Zell, complété par des antennes de diamètres Ø100 mm à 50 mm pour les autres rues.

La pression statique du réseau de la commune, fixée par le réservoir de Nothalten, est ainsi comprise entre 4 et 9,5 bars en fonction de l'altimétrie des habitations.

#### **2.2.5.7 Reichsfeld**

Le réseau communal s'articule autour de deux conduites, l'une de Ø150 mm, rue Schutzenrain et la seconde de Ø140 mm qui assure un maillage en parcourant les rues Mathias Ringmann et de l'Ungersberg.

A partir de ces conduites principales, l'ensemble de la commune est desservi par un maillage de conduites Ø140 mm à 90 mm dans le centre du village et par des antennes en Ø110 mm et 90 mm pour les rues en périphérie.

La pression statique du réseau de la commune, fixée par le réservoir de Reichsfeld, est ainsi comprise entre 3 et 5 bars en fonction de l'altimétrie des habitations.

### **2.2.6. Pression de service**

Dans les différentes communes, la pression de service est fixée par l'altitude du réservoir du secteur correspondant, ainsi que par les différentes stations de pompage assurant leur remplissage en raison du fonctionnement en refoulement – distribution d'une majeure partie du réseau intercommunal. Des stabilisateurs de pression sont également installés dans certains secteurs pour écrêter les pressions les plus élevées. La pression de service délivrée aux abonnés par le réseau public de distribution d'eau potable varie entre 2 et 10,8 bars selon les communes. Il n'est pas relevé de problèmes de pression particuliers.

### **2.2.7. Défense contre l'incendie**

Des réserves d'eau dédiées à la lutte contre l'incendie sont assurées au niveau des différents réservoirs listés au chapitre 2.2.3. ci-avant. Le volume total réservé à la défense incendie s'élève à 620 m<sup>3</sup>.

D'autre part, les réseaux de distribution des communes sont équipés d'appareils de lutte contre l'incendie, espacés d'une distance généralement inférieure à 150 m et répartis comme indiqué dans le tableau suivant :

| Communes             | Hydrant<br>(Ø65 mm) | Poteau<br>auxiliaire<br>(Ø80 mm) | Poteau<br>d'incendie<br>(Ø100 mm) | Total général |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Bernardvillé         |                     | 5                                | 10                                | 15            |
| Blienschwiller       | 5                   |                                  | 15                                | 20            |
| Dambach la Ville     | 17                  | 5                                | 110                               | 132           |
| Epfig                | 11                  | 15                               | 63                                | 89            |
| Itterswiller         |                     | 4                                | 11                                | 15            |
| Nothalten            | 3                   | 9                                | 12                                | 24            |
| Reichsfeld           | 8                   | 5                                | 11                                | 24            |
| <b>Total général</b> | <b>44</b>           | <b>43</b>                        | <b>232</b>                        | <b>319</b>    |

Des essais de débit effectués sur des appareils de lutte contre l'incendie situés en différents points du réseau ont permis de mesurer les débits maximaux (essais limités à 120 m<sup>3</sup>/h) qu'ils sont susceptibles de fournir (voir résultats en annexe). Il est précisé que ces essais réalisés ponctuellement sur quelques appareils ne peuvent être représentatifs du fonctionnement de tous les équipements de défense.

La conformité générale du dispositif de défense extérieure contre l'incendie (DECI) devra être évaluée vis-à-vis du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) élaboré par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Bas-Rhin (SDIS67) et publié par arrêté N° DIR-2017-06 du 15 février 2017. Celui-ci s'inscrit dans le cadre réglementaire national du Code général des collectivités territoriales et selon le référentiel national de DECI publié par arrêté N° NOR INTE1522200A du 15 décembre 2015.

Les éventuelles solutions alternatives à l'utilisation du réseau d'eau potable, comme l'implantation de citernes incendie ou de prises d'eau dans les cours d'eau, sont à étudier par la commune en concertation avec le SDIS, service compétent en la matière.

**Pour rappel, la compétence « Défense contre l'incendie » est assurée par les communes et non par le SDEA. Il n'y a pas d'obligation que le réseau d'eau potable assure la DECI.**


#### 2.2.8. Périmètres de protection

Les bans communaux des 7 communes du secteur Bernstein Ungersberg sont concernés par des périmètres de protection rapprochée de captages d'eau potable destinée à la consommation humaine. Ces périmètres sont cartographiés ci-dessous.

Le ban communal de **Bernardvillé** est concerné par les périmètres de protection des ouvrages suivants :

- Sources Dreyermatten, Kim, Stiermatten et Orlesreben (Déclaration d'Utilité Publique - DUP du 23 juin 1976)
- Forages d'Itterswiller: forage 1 (DUP de 23 juin 1976) et forage 2 (DUP du 23 janvier 2013)




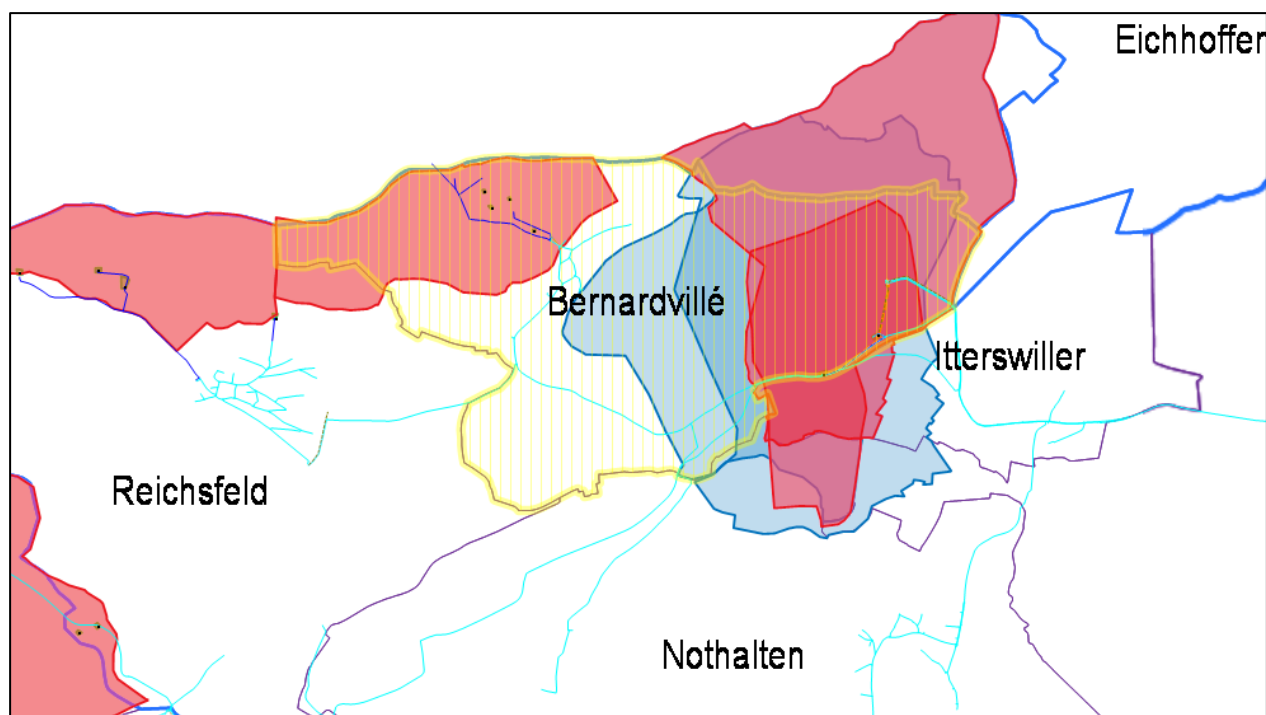

1 – Carte des périmètres de protection de captages sur le ban communal de Bernardvillé


Le ban communal de **Blienschwiller** est concerné par les périmètres de protection des ouvrages suivants :

- 2 sources Bruderhaus de Blienschwiller (DUP du 23 juin 1976)
- Source Kohnert de Nothalten (DUP du 23 juin 1976)

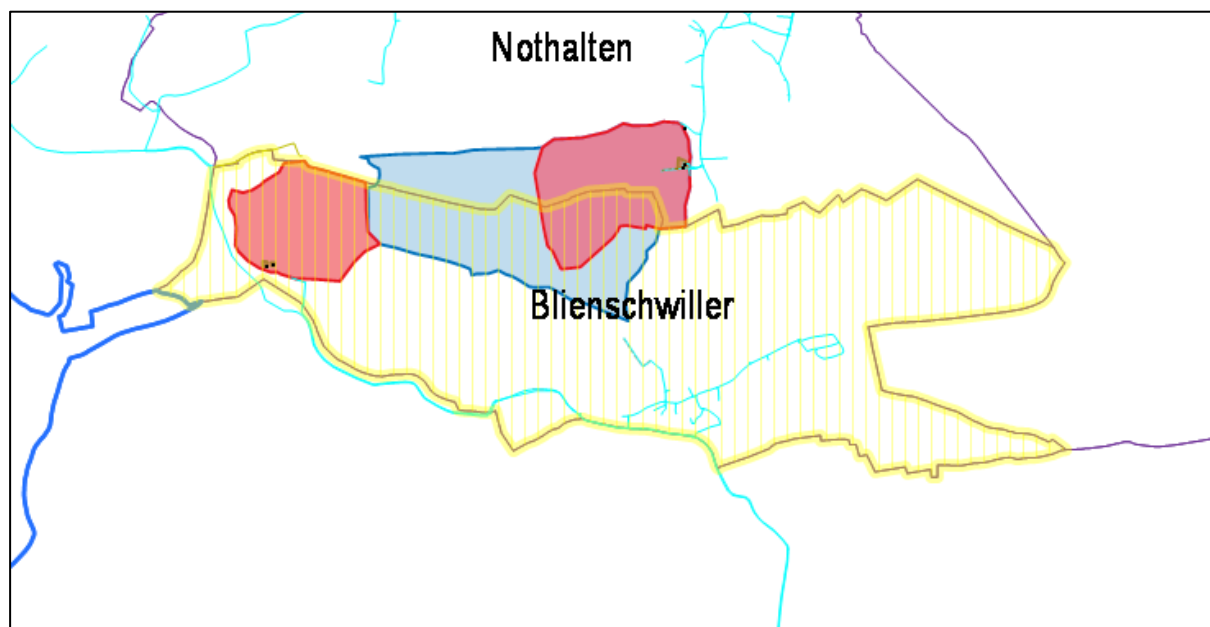

2 – Carte des périmètres de protection de captages sur le ban communal de Blienschwiller


Le ban communal de **Dambach la Ville** est concerné par les périmètres de protection des 2 forages de la commune (DUP 23 juin 1976)

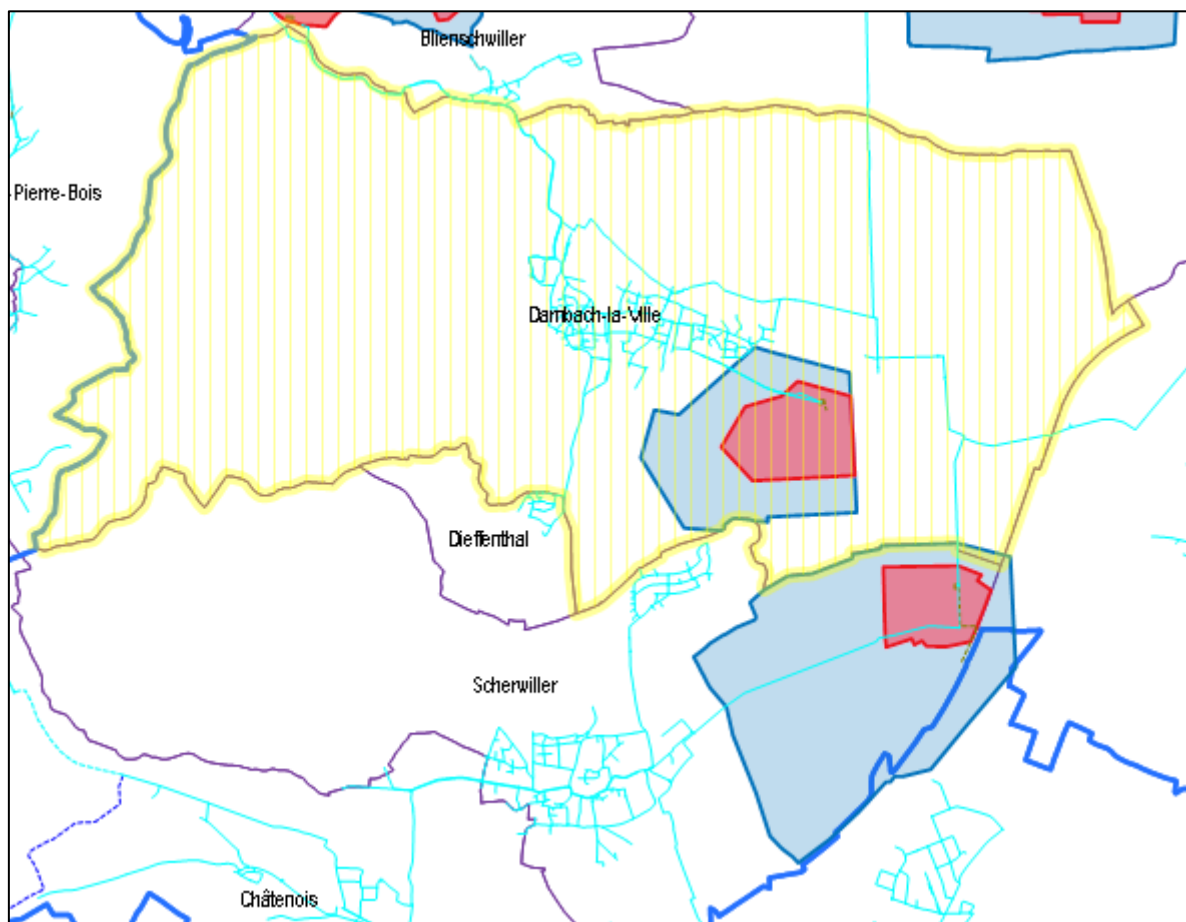

3 – Carte des périmètres de protection de captages sur le ban communal de Dambach la Ville


Le ban communal d'**Epfig** est concerné par les périmètres de protection des ouvrages de captage d'eau potable du SDEA – Périmètre de l'Ill au Vignoble et du SDEA – Benfeld – Erstein-sud :

- Le forage d'Epfig, situé au sud-est des zones urbanisée et qui alimente la commune a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral en date du 23 juin 1976 (UDI : S 442) ;
- Le forage du forage du Rischwald à Kertzfeld, situé à l'est du ban communal et qui alimente le Périmètre de Benfeld-Erstein Sud a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral en date du 2 mars 2015 (UDI : S 431).

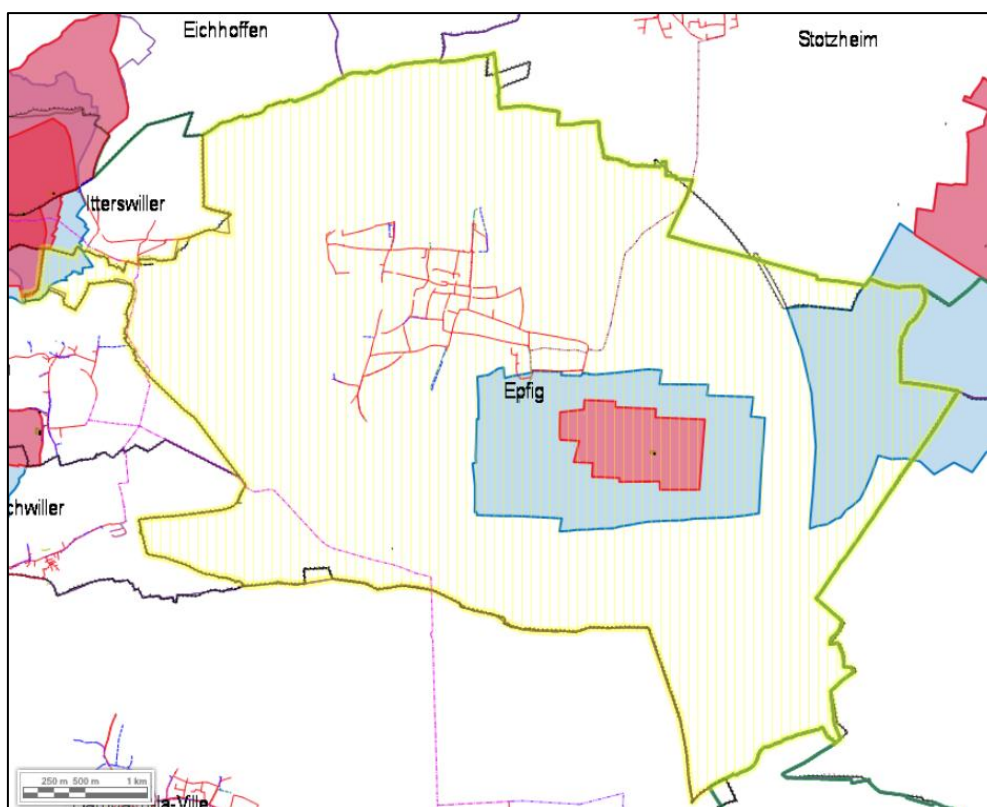

4 – Carte des périmètres de protection de captages sur le ban communal de Dambach la Ville


Le ban communal d'**Itterswiller** est concerné par les périmètres de protection des forages d'Itterswiller: forage 1 (DUP de 23 juin 1976) et forage 2 (DUP du 23 janvier 2013)

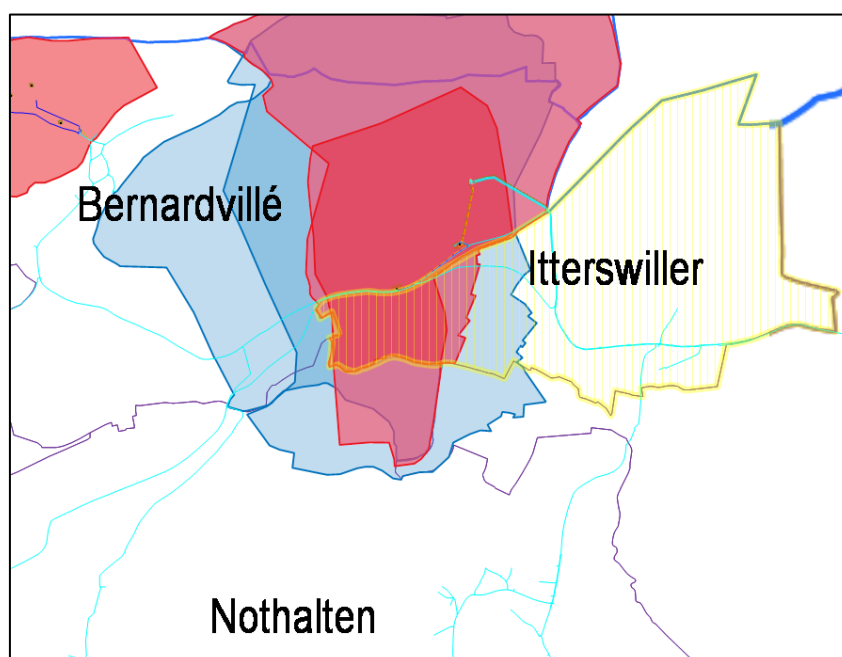

5 – Carte des périmètres de protection de captages sur le ban communal de Itterswiller

Le ban communal de **Nothalten** est concerné par les périmètres de protection des ouvrages suivants :


- Forages d'ltterswiller : forage 1 (DUP de 23 juin 1976) et forage 2 (DUP du 23 janvier 2013)
- 2 sources Kohnert de Nothalten (DUP du 23 juin 1976)

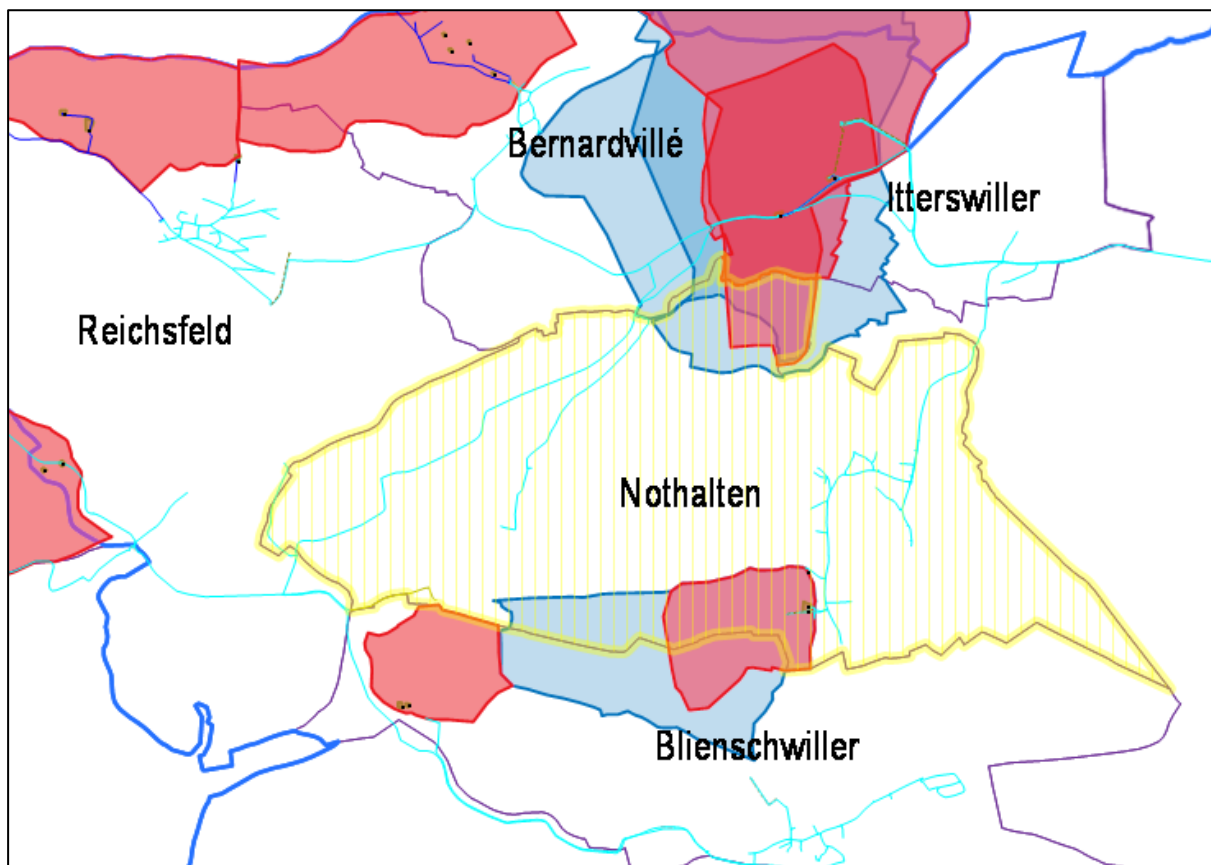

6 – Carte des périmètres de protection de captages sur le ban communal de Nothalten

Le ban communal de **Reichsfeld** est concerné par les périmètres de protection des ouvrages suivants :

- Sources Dreyermatten, Kim, Stiermatten et Orlesreben à Bernardvillé (DUP du 23 juin 1976)
- Sources Kammermatt, Hohmatten, Heilighurst, Ungersberg à Reichsfeld (DUP du 23 juin 1976)
- Sources sur le ban communal d'Albé et alimentant le Périmètre du Canton de Villé (DUP du 23 juin 1976)

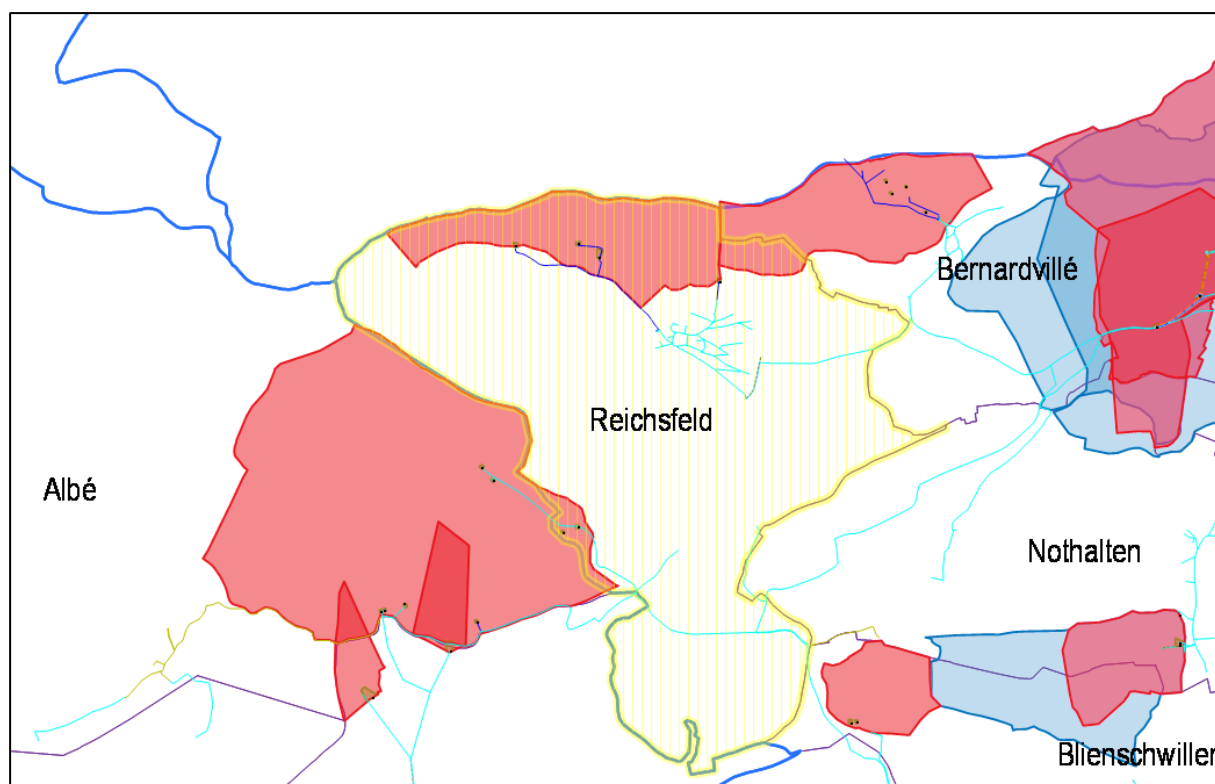

6 – Carte des périmètres de protection de captages sur le ban communal de Reichsfeld

### 3. PROGRAMMATION DE TRAVAUX ET PERSPECTIVES

#### 3.1. Périmètre de Stotzheim et Environs

##### 3.1.1. Au niveau intercommunal

Les travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable par interconnexion entre les puits de Kertzfeld et de Stotzheim ont été finalisés en 2019. Cette interconnexion aura permis une sécurisation conséquente de l'alimentation en eau du périmètre.

En 2022-2023, le Schéma Directeur AEP du périmètre a été mis à jour. Celui-ci avait été complété par un Schéma Directeur AEP sur la commune d'Andlau à la vue de son intégration à venir. Pour finir, à la suite de la récente intégration des périmètres de Barr et du Hohwald au périmètre de Stotzheim et environs, le schéma directeur de ces 2 communes a été réalisé courant 2025. Ces études ont permis de définir les travaux suivants :

- Remplacement de l'interconnexion Barr-Andlau par une interconnexion Andlau-Eichhoffen par l'intermédiaire d'une station relais.
- La fusion à long terme des UDI Andlau-Est et Andlau-Ouest grâce à la suppression du réservoir Schweidelberg
- Le maillage du réseau entre Bourgheim et Goxwiller permettant la sécurisation de l'alimentation en cas de rupture sur une conduite structurante.
- La rénovation du réservoir Thalmatt du Hohwald

En complément de ces conclusions, les travaux et études à venir sur le périmètre sont les suivants :

| Portée                         | Année      | Localisation des travaux | Nature des travaux                                           | Comm.                       |
|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Interconnexion de sécurisation | 2025       | Andlau                   | Station relais + renforcement                                | Conclusion Schéma directeur |
| Suppression Réservoir          | Long terme | Andlau - Schweildeberg   | Fusion des UDI Est et Ouest                                  |                             |
| Maillage de réseau             | 2026       | Bourgheim - Goxwiller    | Pose de DN200                                                |                             |
| Interconnexion de sécurisation | En cours   | Zellwiller-Barr          | Renouvellement conduite Zellwiller - Réservoir du Rippelholz | 2200 ml                     |
| Etude                          | Réalisée   | Barr – le Hohwald        | Actualisation Schéma Directeur AEP de Barr et du Hohwald     |                             |

### 3.1.2. Au niveau communal

L'alimentation en eau potable des différentes communes ne pose pas de difficultés techniques majeures à l'heure actuelle. Les capacités de production et de stockage du Périmètre de Stotzheim et Environs permettront de couvrir les besoins communaux pour les années à venir. Néanmoins, les tronçons les plus anciens des réseaux devront être vérifiés et, le cas échéant, remplacés, notamment lorsque des travaux de voirie seront entrepris.

Le tableau ci-dessous présente les travaux projetés :

| Année | Localisation   | Rue                             | Linéaire (ml) | Carac.            | Travaux        |
|-------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 2027  | BARR           | Chemin Altgass                  | 300           | PVC 110           | Renforcement   |
| 2027  | BARR           | Rue des Vosges                  | 440           | FDØ150 et PVCØ63  | Renforcement   |
| 2028  | BARR           | Rue de Strasbourg               | 300           | PVC 110           | Renforcement   |
| 2028  | BARR           | Rue de l'Altenberg              | 130           | PVC 110           | Renforcement   |
| 2026  | ANDLAU         | Rue de la Commanderie           | 400           | FDØ200 et PVC110  | Renforcement   |
| 2026  | VALFF          | Rue du Moulin/rue de Zellwiller | 410           | FD Ø150           | Renouvellement |
| 2026  | HEILIGENSTEIN  | Conduite des sources            | 1 060         | FD Ø100           | Renouvellement |
| 2027  | ANDLAU         | Rue des Lilas                   | 200           | PVC 110           | Renforcement   |
| 2027  | ANDLAU         | Rue des Roses                   | 220           | PVC 110           | Renforcement   |
| 2027  | EICHHOFFEN     | Rue des Vosges                  | 270           | FDØ150 et PVCØ110 | Renforcement   |
| 2027  | GERTWILLER     | Rue Heiligenbronn               | 315           | PVC 110           | Renforcement   |
| 2027  | MITTELBERGHEIM | Rue Principale                  | 370           | FD Ø150           | Renforcement   |
| 2028  | ANDLAU         | Rue des Bonnes Gens             | 280           | PVC 110           | Renforcement   |
| 2028  | GOXWILLER      | Rue Kistrott                    | 240           | FD Ø200           | Renforcement   |
| 2028  | STOTZHEIM      | Rue de Benfeld                  | 520           | PVC 110           | Renforcement   |

## 3.2. Périmètre de l'III au Vignoble

### 3.2.1. Au niveau intercommunal

Le périmètre d'III-au-Vignoble a fait l'objet d'une étude globale de sécurisation de son alimentation en eau potable qui a été finalisée en 2022. Cette étude a permis d'émettre des pistes d'amélioration pour la sécurisation du forage d'Ebersheim. L'ensemble des aménagements proposés ne concernent pas le territoire de la ComCom du Pays de Barr.

### 3.2.2. Au niveau communal

L'alimentation en eau potable des différentes communes ne pose pas de difficultés techniques majeures à l'heure actuelle. Les capacités de production et de stockage de l'III au Vignoble permettront de couvrir les besoins communaux pour les années à venir. Néanmoins, les tronçons les plus anciens des réseaux devront être vérifiés et, le cas échéant, remplacés, notamment lorsque des travaux de voirie seront entrepris.

Le tableau ci-dessous présente les travaux projetés :

| Année | Localisation     | Rue                      | Linéaire (ml) | Carac.  | Nature des travaux |
|-------|------------------|--------------------------|---------------|---------|--------------------|
| 2026  | Reichsfeld       | Rue Schutzenrain         | 280           | FD Ø150 | Renouvellement     |
| 2027  | Dambach-la-Ville | Rue Irma Mersioll Burrus | 110           | FD Ø100 | Renouvellement     |



## 4. RACCORDEMENT AUX INFRASTRUCTURES D'EAU POTABLE DES ZONES D'EXTENSION FUTURE

Les nouvelles conduites de distribution nécessaires à la desserte des zones ont été et seront explicitées dans les parties 4.1 à 4.4. Le tracé et le linéaire définitif des conduites ainsi que les caractéristiques d'éventuelles canalisations secondaires à raccorder sur ces conduites pour la desserte interne des zones devront faire l'objet d'études spécifiques en fonction des tracés des voiries conçus ultérieurement par les lotisseurs et des besoins des nouvelles zones urbanisées.

### 4.1. Desserte des zones UA, UB, UE et UX (zones urbanisées)

D'une manière générale, les parcelles construites dans les secteurs urbanisés sont déjà desservies par le réseau de distribution d'eau potable. Les nouvelles constructions projetées dans ces zones ne nécessiteront donc probablement pas de conduites supplémentaires. Si tel était le cas, notamment en cas de division parcellaire, il ne s'agirait que d'extensions ponctuelles et localisées. Le moment venu, ces extensions localisées feront l'objet d'une étude détaillée au cas par cas pour définir les travaux de raccordement à prévoir.

De plus, certaines zones UJ, UE et UX, correspondant aux espaces urbains de jardins, d'équipements collectifs et aux activités économiques, ne sont que partiellement desservies par le réseau d'eau potable. Toutefois, étant donné la constructibilité limitée des zones UJ et en l'absence de projet d'aménagement précis des zones UE et UX, aucun principe d'extension du réseau d'eau potable n'est prévu pour le moment.

Seules les zones faisant l'objet d'OAP en zone U sont décrites dans les paragraphes 4.1.1 à 4.1.3.

#### 4.1.1. Cas particulier de BARR

La zone UXa au sud de la route de Sélestat n'est pas desservie par un réseau d'eau potable. Toutefois, en l'absence de projet d'aménagement précis, aucun principe d'extension du réseau d'alimentation en eau potable n'est prévu pour le moment.

La zone UJ située entre la rue du Général Vandenberg et le chemin de Gertwiller ainsi que la zone UJ située au nord-ouest de la Rue du Docteur Sulitzer ne sont pas desservies par le réseau d'eau potable. Étant donné la constructibilité limitée de ces zones et l'absence de projet d'aménagement précis, aucun principe d'extension du réseau d'eau potable n'est prévu pour le moment.

#### 4.1.2. Cas particulier d'EPFIG

Notons que la zone UX située au sud du ban communal, rue de Kogenheim (Route Départementale n°203) et qui comprend une entreprise de type menuiserie n'est pas desservie par le réseau de distribution d'eau potable. Toutefois, en l'absence de projet d'aménagement précis, aucun principe d'extension du réseau d'eau potable n'est prévu pour le moment.

#### 4.1.3. Cas particulier de VALFF

En revanche notons que la zone UX à l'est de la commune (gravière) n'est pas desservie par le réseau public de distribution d'eau potable. Toutefois en l'absence de projet d'aménagement précis, aucun principe d'extension du réseau d'eau potable n'est prévu pour le moment.

### 4.2. Desserte des zones Ab, Ac, Ad, Ae

La plupart des zones agricoles constructibles se trouvent en périphérie urbaine des agglomérations et ne sont pas desservies par le réseau de distribution d'eau potable. En l'absence de projets d'aménagement précis de ces zones, aucune extension de réseau n'est proposée à ce stade.

La desserte en eau de ces zones agricoles constructibles sera étudiée de manière détaillée, au cas par cas, dès que les besoins en eau de chaque site auront pu être quantifiés de manière précise. A défaut d'un raccordement au réseau d'eau potable, et sous réserve de l'existence de ressources en eau locales, une alimentation par ressource privée pourra être réalisée dans le respect de la réglementation en vigueur et des prescriptions de l'Agence Régionale de Santé Grand Est.

#### **4.2.1. Cas particulier de BERNARDVILLE**

Plusieurs zones Ac sont présentes sur le ban communal de Bernardvillé. Les zones Ac situées à l'Est et au Sud de la Rue Principale ne sont pas desservies par le réseau d'eau potable. Toutefois étant relativement proche du réseau public d'alimentation, leur desserte pourrait être envisagée.

Les zones Ac situées au sud de la Rue principale ne sont pas desservies en eau potable. A défaut d'un raccordement au réseau, une alimentation par ressource privée pourrait être réalisée dans le respect de la réglementation en vigueur et des prescriptions de l'Agence Régionale de Santé Grand Est, et sous réserve de la disponibilité d'une ressource en eau.

#### **4.2.2. Cas particulier de DAMBACH LA VILLE**

Excepté la zone Ac située au Nord de la Rue du Maréchal Foch et la zone Ac situé à l'extrême Sud-Est du banc communal, toutes les zones agricoles constructibles proche de la commune sont desservies par le réseau d'eau potable. Les dessertes des zones Ac pourront se réaliser depuis le réseau existant. L'équipement de celle-ci nécessiterait néanmoins une étude spécifique et une définition, par la commune, des modalités de financement.

A défaut d'un raccordement au réseau d'eau potable, une alimentation par puits privé pourrait être réalisée dans le respect de la réglementation en vigueur et des prescriptions de l'Agence Régionale de Santé Grand Est, et sous réserve de la disponibilité d'une ressource en eau.

### **4.3. Desserte des zones N (zone naturelle)**

Certaines zones naturelles se trouvent en périphérie urbaine des agglomérations et sont donc déjà desservies par le réseau de distribution d'eau potable.

Pour les zones non desservies, étant donné la constructibilité limitée dans ces zones, aucun projet d'extension du réseau public d'alimentation en eau potable n'est envisagé.

Si un projet devait voir le jour dans l'une de ces zones, la desserte des installations devra faire l'objet d'une étude détaillée. A défaut d'un raccordement au réseau d'eau potable, et sous réserve de l'existence de ressources en eau locales, une alimentation par ressource privée pourra être réalisée dans le respect de la réglementation en vigueur et des prescriptions de l'Agence Régionale de Santé Grand Est.

#### **4.3.1. COMMUNE D'ANDLAU**

Outre le fait que les sources et leurs conduites d'amenée vers le réservoir du Schweidelberg sont situées en zones N, certaines zones sont actuellement déjà desservies par le réseau d'eau potable :

- les zones Nh du hameau du Sperberbaechel et de la maison forestière de Lilsbach au nord-ouest du ban communal, alimentés par Le Hohwald, via une conduite Ø80 mm en fonte dans le chemin forestier en rive gauche de l'Andlau,
- la zone Nh située immédiatement au nord-ouest du réservoir du Schweidelberg, de part et d'autre de la route du Hohwald, incluant la rue des Carrières,

- le secteur de zone N où sont implantés le réservoir du Schweidelberg et la station de traitement
- le nord-est de la zone Nt au niveau de la chapelle Saint André,
- le secteur de zone N traversé par les conduites d'alimentation et de distribution du réservoir du Kastelberg

Hormis pour ces secteurs, les zones N ne sont pas desservies et aucune extension du réseau public d'alimentation en eau potable n'est envisagée.

#### **4.4. Desserte des zones IAU (extension future du tissu urbain à court terme) et des zones IIAU (extension future du tissu urbain à long terme)**

##### **4.4.1. COMMUNE d'ANDLAU**

###### **4.4.1.1 Zone IAU "Secteur Weihergarten" rue des Moulins et de Gruckert au Nord-Ouest de Andlau**

La desserte de cette zone pourra s'envisager en Ø110 mm à partir de la conduite Ø150 mm de la rue des Moulins au Nord-Ouest et de la conduite Ø200 mm du chemin Gruckert au Sud.

Si l'aménagement interne de la zone le permet, la desserte par un bouclage Ø150 mm entre ces deux conduites pourrait être privilégiée, permettant de constituer un second axe principal du réseau de distribution en parallèle à celui empruntant la rue du Maréchal Joffre.

###### **4.4.1.2 Zone IAU "Secteur Pflaenzer » RD 62 et rue du Général Koenig à l'entrée Nord d'Andlau**

La desserte de cette zone pourra être assurée par la pose de conduites Ø150 mm ou Ø110 mm (selon les besoins du secteur), qui pourront, suivant les aménagements des accès prévus, être raccordées aux réseaux existants :

- de la rue du Général Koenig, moyennant une extension de 20 ml en zone UB
- la rue de la Marne, nécessitant une extension de réseau de 60 ml en zone UB

permettant de créer un bouclage au sein de la zone.

Il n'est pas souhaitable de se raccorder sur la conduite de production Ø150 mm située au nord de la zone.

###### **4.4.1.3 Zones IAU et IAUT « Secteur Saint-André » rue des Cerisiers et rue Saint-André au Sud-Est d'Andlau**

La desserte de cette zone pourra s'effectuer par la réalisation d'un bouclage Ø110 mm à partir des conduites Ø150 mm de la rue Saint André à l'Ouest et Ø110 mm de la rue des Cerisiers à l'est, ne nécessitant aucune extension de réseau.

##### **4.4.2. COMMUNE de BARR**

###### **4.4.2.1 Zone IAU – Secteur « BODENREBEN 2 » à l'Est de Barr**

Une amorce en FD Ø150 existe depuis le chemin du Bodenweg. Celle-ci a été posée en 2022, Conformément aux préconisations de l'annexe sanitaire de 2019, le réseau de desserte interne sera conçu par l'aménageur de telle manière à former un bouclage avec la conduite d'amorce en FD Ø150 au chemin du Beckenpfad.

#### **4.4.2.2 Zone IAU – Secteur « Zimmerberg » à l'Ouest**

La zone d'extension n'est actuellement pas desservie par le réseau de distribution d'eau potable. La desserte de cette zone pourra être réalisée par la pose d'une conduite Ø110 mm de 25 ml en zone UC depuis le réseau de la rue des Sarments à l'Ouest de la zone d'extension. Bien qu'à proximité des quartiers surpressés, cette zone ne nécessitera pas d'aménagement particulier.

#### **4.4.2.3 Zone IAU – Secteur « Hinter Freiberg » à l'Ouest de la rue Freiberg**

La zone d'extension n'est actuellement pas desservie par le réseau de distribution d'eau potable. La desserte de cette zone pourra être réalisée par la pose d'une conduite Ø110 mm de 80 ml en zone UB dans le chemin rural Grueffenbrunnweg depuis le réseau empruntant la rue Freiberg à l'Est de la zone d'extension et par la pose d'une conduite Ø110 mm de 15 ml en zone UB depuis le réseau empruntant la rue Louis Klipfel, à l'Ouest de la zone d'extension.

Le réseau de desserte interne sera conçu par l'aménageur de telle manière à former un bouclage entre ces deux branches.

#### **4.4.2.4 Zone IAU – Secteur « Vorderer Freiberg » à l'Est de la rue Freiberg**

La desserte de la zone d'extension sera réalisée par la pose d'une conduite Ø110 mm de 65 ml en zone UB depuis le réseau empruntant la rue de la Pfloek à l'Est de la zone d'extension.

Le réseau de desserte interne sera conçu par l'aménageur de telle manière à former un bouclage avec la conduite de desserte interne de la zone UB de la rue Freiberg à l'Ouest de la zone d'extension.

#### **4.4.2.5 Zone IAU – Secteur « Torenberg » route de Strasbourg au Nord-Est**

Une amorce en FD Ø100 existe depuis la route de Strasbourg. Celle-ci a été posée en 2021, c'est également le cas de l'ensemble du bouclage créé dans le futur lotissement. Conformément aux préconisations de l'annexe sanitaire de 2019, le réseau de desserte interne sera conçu par l'aménageur de telle manière à former un bouclage avec la conduite de desserte interne de la zone UB de rue Paul Degermann.

#### **4.4.2.6 Zone IAU – Secteur « Jean Hermann / Chemin de Zellwiller » au Nord de la RD 5 à l'Est**

La zone d'extension est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable qui longe la zone en limite sud, au niveau du chemin de Zellwiller, par une conduite Ø110 mm. Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire. La conduite Ø250 mm est une conduite d'adduction qui restera vierge de tout branchement.

#### **4.4.2.7 Zone IIAU - Secteur « Rue du Bitzen / Chemin du Bodenweg » à l'Est de la Ville de Barr**

La zone d'extension est déjà desservie par le réseau de distribution en diamètre Ø200 mm de la rue Richard Hartmann et par le réseau de distribution en diamètre Ø150 mm de la rue du Bodendorf.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire. Le réseau de desserte sera conçu par l'aménageur de telle manière à former un bouclage entre les deux branches d'alimentation de la zone d'extension.

**4.4.2.8 Zone IIAU – Secteur « Rue Neuve / Rue du Collège » au Centre de la Ville**

La zone d'extension est déjà desservie par les réseaux de distribution de la zone AU adjacente suivants :

- Conduite Ø200 mm de la rue du Collège au Sud de la zone d'extension ;
- Conduite Ø100 mm de la rue Brune à l'Ouest de la zone d'extension ;
- Conduite Ø150 mm de la rue Neuve au Nord de la zone d'extension.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

**4.4.2.9 Zone IAUE – Secteur « Chemin de Zellwiller / Route de Sélestat » à l'Est de la Ville de Barr**

La zone d'extension est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable qui longe la zone en limite ouest, au niveau de la rue Jean Hermann, par une conduite Ø150 mm. Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

**4.4.2.10 Zone IAUE – Secteur « Silberkraussweg »**

La zone d'extension est desservie par le réseau de distribution d'eau potable Ø110 mm du chemin Silberkraussweg (nord-ouest de la zone d'extension).

En fonction de l'aménagement interne de la distribution d'eau potable de la zone UXa située au nord, le réseau de desserte interne de la zone d'extension pourra être réalisé de telle manière à former un bouclage avec le réseau de cette zone UXa.

**4.4.3. COMMUNE de BERNARDVILLE****4.4.3.1 Zone IAU Secteur « Rue Principale » au Sud de la commune**

La desserte de cette zone pourra être réalisée via la conduite Ø125 mm en fonte ductile de la Rue Principale. La pression statique étant comprise entre 10,5 et 10,8 bars, des réducteurs de pressions peuvent être nécessaires pour protéger les installations intérieures des abonnés.

**4.4.4. COMMUNE de BLIENSCHWILLER****4.4.4.1 Zone IAU Secteur « Route d'Epfig » au Nord de la Commune**

La zone d'extension IAU Route d'Epfig est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable Ø100 mm de la route d'Epfig.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

**4.4.5. COMMUNE de BOURGHEIM****4.4.5.1 Zone IAU Secteur « Heywang » au Nord de la RD 706 et à l'Ouest de la rue d'Obernai**

La zone d'extension IAU est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable :

- Au sud-ouest, par une FD Ø100 relié au PVC Ø110 de la rue Mistral
- Et au Nord Est par une FD Ø150 relié à la FD Ø200 de la rue d'Obernai

#### **4.4.5.2 Zone IAUE Secteur « IAUE » Chemin rural dit Barrer Weg au Sud-Est de la Commune**

La zone d'extension IAUE est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, au Sud-Ouest, chemin rural dit Barrer Weg, par une conduite Ø200 mm.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

#### **4.4.5.3 Zone IIAU Secteur « rue de Benfeld » au Nord-Est de la Commune**

La zone d'extension IIAU est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, au Nord, rue de Benfeld, par une conduite Ø150 mm et traversée du Nord au Sud par une amorce de conduite diamètre 110mm.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

L'aménageur devra prendre en compte la présence du réseau en place dans la zone d'extension. Si les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone ne permettent pas le maintien de cette conduite, elle devra être dévoyée dans le cadre de son aménagement.

### **4.4.6. COMMUNE de DAMBACH LA VILLE**

#### **4.4.6.1 Zone IAU Secteur « Rue du Bernstein » à l'Est de la vieille ville**

La zone d'extension est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, au nord, rue du Bernstein, par une conduite Ø125 mm en fonte ductile et à l'Ouest, Rue du Haut Koenigsbourg, par une conduite Ø110 mm en PVC.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

#### **4.4.6.2 Zone IAU Secteur « Moenchhof » rue des Sapins et rue des Vosges à l'Est de la vieille ville**

La zone d'extension est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, au Sud, rue des Vosges, par une conduite Ø100 mm en fonte ductile.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

#### **4.4.6.3 Zone IAUX rue du Pinot Blanc – à l'Est de la Commune**

La zone d'extension est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, à l'Est, rue du Muscat, par une conduite Ø150 mm en fonte ductile posée en 2024.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

#### **4.4.6.4 Zone IAUX Allée du Rhin à l'extrême Est de la Commune, au droit de la plateforme d'activités**

La zone d'extension est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, à l'Ouest, allée du Rhin, par une conduite Ø400 mm en fonte ductile. La pression délivrée par la conduite, influencée par le pompage d'Ebersheim, pourra demander l'installation de réducteurs individuels.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire. Le diamètre des conduites devra être adapté aux exigences des activités pressenties, notamment en matière de défense contre l'incendie.

#### **4.4.6.5 Zone IAU Secteur « Rue de la Gare » rue de la Gare et rue du Bernstein à l'Est de la vieille Ville**

La zone d'extension est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, au centre, rue du Hohrain, par une conduite Ø110 mm en PVC.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

#### **4.4.6.6 Zone IAU Secteur « rue du Falkenstein » à l'Est de la vieille ville**

La zone d'extension est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, au Nord, rue du Falkenstein, par une conduite Ø200 mm en fonte ductile.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire. Celle-ci tiendra compte de l'architecture du réseau : le tronçon nord-sud sera en conduite fonte Ø200 mm.

#### **4.4.6.7 Zone IIAU rues des Coquelicots au Sud-Est de la Commune**

La zone d'extension est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable de plusieurs rues à savoir :

- Rue des Prairies : Ø150 mm en Fonte Ductile ;
- Rue des Lilas : Ø100 mm en Fonte Ductile ;
- Rue des Violettes : Ø150 mm en Fonte Ductile ;
- Rue des Primevères : Ø110 mm en PVC ;
- Rue des boutons d'Or : Ø150 mm en Fonte Ductile.

Notons que la conduite Ø250 mm en Fonte Ductile venant du forage à l'Est de la commune traverse la zone d'extension. Elle ne pourra toutefois être utilisée pour l'alimentation en eau en raison des teneurs en nitrates des puits. L'aménagement de la zone devra permettre sa conservation ; dans le cas contraire l'aménageur prévoira son dévoiement.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

### **4.4.7. COMMUNE d'EICHHOFFEN**

#### **4.4.7.1 Zone IAU Secteur « Rue des Industries »**

La zone d'extension IAU est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable diamètre 80 mm, rue des Industries. Ce tronçon prévoit d'être renforcé dans les prochaines années par un conduite en FD Ø150mm.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

### **4.4.8. COMMUNE d'EPFIG**

#### **4.4.8.1 Zone IAU –rue des Champs**

La zone d'extension est déjà desservie par une conduite Ø110 mm qui longe la zone en limite Nord, au niveau de la rue des Champs. Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

Notons qu'une conduite structurante Ø125 mm coupe la zone d'extension au Sud-Ouest.

L'aménageur devra prendre en compte la présence des réseaux en place dans la zone d'extension. Si les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone ne

permettent pas le maintien de cette conduite, elle devra être dévoyée dans le cadre de son aménagement.

#### **4.4.8.2 Zone IIAU – rue Schafrain**

La zone d'extension est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, par deux conduites Ø110 mm, rue Schafrain, à l'Ouest et au Nord-Ouest de la zone. Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

Le réseau de desserte interne sera conçu par l'aménageur de telle manière à former un bouclage entre les deux points de desserte actuels.

#### **4.4.8.3 Zone IAUE – Rue du Stade**

La zone d'extension n'est actuellement pas desservie par le réseau de distribution d'eau potable. La desserte de cette zone pourra être réalisée par la pose d'une conduite Ø110 mm de 85 ml en zones UE et Aa depuis le réseau empruntant la rue du Stade, au Sud-Est de la zone d'extension.

#### **4.4.8.4 Zone IIAUX – Rue des Artisans**

La zone d'extension n'est actuellement pas desservie par le réseau de distribution d'eau potable. La desserte de cette zone pourra être réalisée par la pose d'une conduite Ø125 mm de 140 ml en zones UX et Aa depuis le réseau empruntant la rue des Artisans, au Sud-Ouest de la zone d'extension. Ce diamètre pourra être reconsidéré (Ø150 mm) en fonction des besoins en défense incendie.

### **4.4.9. COMMUNE de GERTWILLER**

#### **4.4.9.1 Zone IIAU Secteur « Herrenhausen » au Sud de la RD 42 au Nord de la Commune**

La zone d'extension IIAU est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable,

- au Nord, RD42, par une conduite Ø150 mm,
- à l'Est, route de Sélestat, par une conduite Ø90 mm branchée sur la conduite Ø100 mm du chemin Herrenhausen.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

Le réseau de desserte interne sera impérativement conçu par l'aménageur de telle manière à former un bouclage entre deux points de desserte actuels.

#### **4.4.9.2 Zone IAU Secteur « Heiligenbronnen » au centre de la Commune**

La zone d'extension IAU est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, au Sud, rue de Heiligenbronn par une conduite Ø80 mm.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

Cependant, au vu des diamètres et de la vétusté du réseau en place rue de Heiligenbronn, la desserte nécessitera le renforcement de 180 ml en diamètre Ø110 mm, rue de Heiligenbronn, depuis le carrefour avec la rue de Strasbourg en zone UB et UA et jusqu'à la route de Sélestat.

Le réseau de desserte interne sera conçu par l'aménageur de telle manière à former un bouclage entre les deux points de desserte actuels.

#### **4.4.9.3 Zone IAU Secteur « Guterod » à l'Est de la Commune**

La zone d'extension IAU est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable qui coupe la zone d'Ouest en Est par une conduite Ø150 mm, au niveau du chemin Guterod.



Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

L'aménageur devra prendre en compte la présence du réseau en place dans la zone d'extension. Si les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone ne permettent pas le maintien de cette conduite, elle devra être dévoyée dans le cadre de son aménagement.

#### **4.4.9.4 Zone IIAU Secteur « Im Alten Runz » route de Sélestat au Sud-Est de la Commune**

La zone d'extension IIAU est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, au Sud-Ouest, chemin du Lurtz par une conduite Ø110 mm.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire. Si le plan d'aménagement le permet, un bouclage avec le réseau d'eau desservant la route de Sélestat apportera une meilleure sécurité d'approvisionnement.

#### **4.4.9.5 Zone IAUX Secteur « Extension de la zone commerciale » au nord-est**

La zone d'extension IAUX est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, au Sud, RD706 par une conduite Ø150 mm.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

### **4.4.10. COMMUNE de GOXWILLER**

#### **4.4.10.1 Zone IAU Secteur « rues des Bergers et des Champs » au Nord-Est de la Commune**

La zone d'extension IAU est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, au Nord-Ouest, rue des Bergers par une conduite Ø80 mm et au Sud-Est, rue des Champs par une conduite Ø80 mm.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

Cependant, au vu des diamètres et de la vétusté du réseau en place rue des Champs, ce bouclage nécessitera le renforcement de 100 ml en Ø110 mm en zone UA, rue des Champs, depuis le carrefour avec la rue Principale.

Le réseau de desserte interne sera conçu par l'aménageur de telle manière à former un bouclage entre les deux points de desserte actuels.

#### **4.4.10.2 Zone IAU Secteur « rues Kilstrott et Montagne » au Sud de la Commune**

La zone d'extension IAU est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, au Nord, chemin rural dit Hintergartweg, par une conduite Ø100 mm et au Sud, rue de la Montagne, par une conduite Ø200 mm.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

Le réseau de desserte interne sera conçu par l'aménageur de telle manière à former un bouclage entre les deux points de desserte actuels.

#### **4.4.10.3 Zone IAUE Secteur « rue du Vignoble » à l'Ouest de la Commune**

La zone d'extension IAUE est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, à l'Est, par une conduite Ø90 mm.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

#### **4.4.11. COMMUNE de HEILIGENSTEIN**

##### **4.4.11.1 Zone IAU Secteur « rue Principale / RD35 » au Sud de la Commune**

La zone d'extension IAU est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, à l'Est, par une conduite Ø100 mm.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

##### **4.4.11.2 Zone IAU « Rue du Landsberg »**

La zone d'extension IAU est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, à l'Est, rue du Landsberg par une conduite Ø160 mm.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

##### **4.4.11.3 Zone IIAU Secteur « rue de Rott » à l'Ouest de la Commune**

La zone d'extension IIAU est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, à l'Est, rue de Rott, par une conduite Ø110 mm

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

##### **4.4.11.4 Zone IAUE Secteur « rue Principale / RD35 » à l'entrée Nord de la Commune**

La zone d'extension IAUE est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, à l'Est, par une conduite Ø80 mm.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

##### **4.4.11.5 Zone IAUE Secteur « rue du Torenberg » RD 42 au Sud de la Commune**

La zone d'extension IAUE est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable de la ville de Barr rue du Torenberg par une conduite Ø100 mm.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

Notons que la conduite Ø125 mm la jouxtant au nord dessert la commune de Gertwiller et n'est pas à la même pression que le réseau de Barr. Aussi aucun bouclage de ces réseaux ne devra être réalisé avec cette conduite.

#### **4.4.12. COMMUNE d'ITTERSWILLER**

##### **4.4.12.1 Zone IAU Secteur « rue du Viehweg » Route des Vins au Nord-Ouest de la Commune**

La zone d'extension est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, au niveau de la voirie de la rue Viehweg. Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

**ATTENTION** : sur les 3 conduites Ø110 et 150 mm situées chemin Viehweg, seule une des conduites Ø110 mm peut être utilisée pour la distribution. En effet une conduite Ø110 mm est une conduite d'adduction des sources, quant à la conduite Ø150 mm il s'agit de la conduite intercommunale reliant Itterswiller à Epfig. Aussi l'aménageur prendra obligatoirement attache avec le SDEA qui précisera les conditions de branchement.

**4.4.12.2 Zone IAU Secteur «Route d'Epfig » en limite Est de la Commune**

La zone d'extension est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, par une conduite Ø110 mm, à l'Ouest de la zone, route d'Epfig (Route Départementale n°335). Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire. On veillera à ne pas se brancher sur la conduite intercommunale Ø150 mm allant vers Epfig.

**4.4.12.3 Zone IIAU – Rue Viehweg au Nord-Ouest de la Commune**

La zone d'extension IIAU n'est actuellement pas desservie par le réseau d'eau potable. Son alimentation pourra se faire sans extension de réseau depuis la desserte interne de la zone d'extension IAU – Rue Viehweg, au nord-est.

Toutefois, afin de sécuriser sa desserte, un bouclage avec le réseau existant depuis le croisement de la rue Viehweg et de la route du Vin (Route Départementale n°35), au Sud de la zone d'extension, qui demandera une extension par la pose de 70 ml de conduite Ø110 mm en zone UB et Aa, Route Départementale n°35. On veillera à ne pas se brancher sur la conduite intercommunale Ø150 mm allant vers Epfig ni sur la canalisation d'adduction des sources.

**4.4.12.4 Zone IIAU – Route d'Epfig à l'Est de la Commune**

La zone d'extension IIAU n'est actuellement pas desservie par le réseau d'eau potable. Son alimentation pourra se faire sans extension de réseau depuis la desserte interne de la zone d'extension IAU – Route d'Epfig (Route Départementale n°335), à l'Ouest. On veillera à ne pas se brancher sur la conduite intercommunale Ø150 mm allant vers Epfig.

**4.4.13. COMMUNE du HOHWALD****4.4.13.1 Zone IAU Secteur « rue du Herrenhaus » au Nord de la Commune**

La zone d'extension IAU n'est actuellement pas desservie par le réseau d'eau potable. La desserte de cette zone pourra être réalisée par la pose d'une conduite Ø100 mm sur 55 ml en zone UA depuis le réseau rue Principale, au Sud de la zone d'extension.

**4.4.13.2 Zone IAU Secteur « rue du Wittertalhof » au Sud de la Commune**

La zone d'extension IAU est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable, au Nord, rue du Wittertalhof par une conduite Ø100 mm.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

**4.4.13.3 Zone IAU Secteur « rue du Hoff » au Sud-Ouest du ban communal**

La zone d'extension IAU est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable qui coupe la zone d'ouest en est par une conduite Ø100 mm, au niveau de la rue du Hoff.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

**4.4.13.4 Zone IAUE Secteur « rue de la Mairie »**

La zone d'extension IAUE n'est actuellement pas desservie par le réseau d'eau potable. La desserte de cette zone pourra être réalisée par la pose d'une conduite Ø100 mm sur 105 ml depuis le réseau rue de la Mairie, au Sud-Est de la zone d'extension.

**4.4.14. COMMUNE de MITTELBERGHEIM****4.4.14.1 Zone IAU Secteur « Rue du Holzweg » au Nord-Ouest**

Cette zone d'extension se situe à l'extrémité Ouest du Chemin Holzweg. On note la présence d'une conduite Ø150 mm posée le long de la voirie bordant le Sud de cette zone. Aucune

extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire, sauf si les réseaux devaient arriver par le nord, auquel cas il conviendrait de se brancher sur la conduite Ø90 mm située un peu plus à l'est.

#### **4.4.14.2 Zone IAU Secteur « Rue de la Montagne » - en entrée de la Commune**

Cette zone d'extension se situe au sud de la rue de la Montagne et elle coupée par le réseau d'eau potable Ø100 mm sur un axe nord-sud au niveau de la voirie de la rue de la Montagne. Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

#### **4.4.14.3 Zone IAUE – RD 62 Route du Vin**

Cette zone d'extension se situe au sud de la commune au droit du terrain de football bordant la route du Vin (RD 62). Notons que la zone est déjà aménagée et les constructions présentes sont desservies par le réseau communal d'eau potable (conduite Ø100 mm).

#### **4.4.14.4 Zone IIAU – Entre la rue du Rotland et la rue Baeckehof**

Cette zone d'extension se situe entre la rue du Rotland à l'est et la rue Baeckehof à l'ouest et n'est actuellement pas desservie par le réseau de distribution d'eau potable. La desserte de cette zone pourra être réalisée par la pose d'une conduite Ø100 mm de 45 ml en zone UAa depuis le réseau empruntant la rue du Rotland, à l'est de la zone d'extension. Un bouclage avec la rue du Baeckerhoff pourra être envisagé.

#### **4.4.14.5 Zone IIAU – Efterweg**

Cette zone d'extension se situe au nord-ouest de la commune à l'extrémité du chemin Efterweg et elle est desservie au sud par le réseau de distribution d'eau potable Ø100 mm branché sur la conduite Ø150 mm de la rue du Holzweg.

Un bouclage pourra être réalisé au nord de la zone par la pose d'une conduite Ø100 mm de 15 ml en zone UBa depuis le réseau Ø100 mm empruntant le Chemin Zotzenberg, à l'est de la zone d'extension.

### **4.4.15. COMMUNE de NOTHALTEN**

#### **4.4.15.1 Zone IAU Secteur « Kraeftzenmatt » rue Romaine au Sud-Est de la Commune**

Cette zone n'est actuellement pas desservie par un réseau d'eau potable. Sa desserte nécessite une extension de 40 ml de réseau à partir de la conduite Ø110 mm de la route Romaine en zone UB2, selon les accès prévus à cette zone.

#### **4.4.15.2 Zone IAUX au Sud-Est de la Commune**

Cette zone n'est actuellement pas desservie par un réseau d'eau potable. Sa desserte nécessite une extension de 200 ml de réseau à partir de la conduite Ø110 mm de la route Romaine en zone N.

### **4.4.16. COMMUNE de REICHSFELD**

#### **4.4.16.1 Zone IAU Secteur « Rue Gruckert » au Nord-Est de la Commune**

La zone est desservie sur son côté Sud-Est par la conduite Ø110 mm du Chemin du Gruckert, ne nécessitant aucune extension de réseau.

#### **4.4.16.2 Zone IAU Secteur « Chemin du Berg » au Nord-Est de la Commune**

La zone est desservie sur son côté Sud-Est par la conduite Ø110 mm du Chemin du Berg, ne nécessitant aucune extension de réseau.

#### **4.4.17. COMMUNE DE SAINT PIERRE**

##### **4.4.17.1 Zone IIAU Secteur « Untere Muehlmatten » à l'Ouest de la Commune**

Cette zone d'extension se situe à l'ouest du village, entre le ruisseau du Muehlbach au nord et la rue du Lusthaeusel au sud. Elle est desservie à l'ouest depuis le réseau d'eau Ø150 mm de la rue du Lusthaeusel.

Un bouclage pourra être réalisé à l'est de la zone par la pose d'une conduite Ø100 mm de 110 ml en zone UA rue du Moulin jusqu'à la conduite Ø125 mm de la rue Principale.

##### **4.4.17.2 Zone IIAUX – Chemin rural du Hohlweg**

Cette zone d'extension se situe à proximité du chemin du Schlittweg. Elle n'est actuellement pas desservie par le réseau de distribution d'eau potable.

La desserte de cette zone pourra être réalisée par la pose d'une conduite Ø100 mm de 110 ml en zone UB chemin du Schlittweg raccordée sur la conduite Ø125 mm de la rue Principale.

#### **4.4.18. COMMUNE de STOTZHEIM**

##### **4.4.18.1 Zone IAU Secteur « Route Romaine/RD5 » au Sud de la Commune**

Cette zone d'extension se situe au sud du village, entre à proximité de la Route Départementale 5 et de la Route Romaine. Elle est desservie à l'ouest depuis les réseaux d'eau Ø90 mm de l'impasse du Tabac et de la rue d'Otenberg.

Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire. Un bouclage interne de la zone pourra être réalisé sur les réseaux existants

##### **4.4.18.2 Zone IAUX – RD 215**

Cette zone d'extension se situe au nord du village, le long de la Route Départementale 215.

Elle n'est actuellement pas desservie par le réseau de distribution d'eau potable. La desserte de cette zone pourra être réalisée par la pose d'une conduite Ø100 mm de 170 ml en zone UB depuis le réseau existant situé au sud de la zone, route Romaine.

##### **4.4.18.3 Zone IIAU – Chemin Binweg**

Cette zone d'extension se situe au nord-est du village, le long du chemin Binweg, à l'extrémité Nord de la rue du Bas-village.

Elle n'est actuellement pas desservie par le réseau de distribution d'eau potable. Compte tenu de sa taille et de l'ancienneté des réseaux de la rue du Bas-village, nous préconisons une alimentation depuis la conduite Ø200 mm issue de la station de pompage (chemin de Zellwiller, zone Aa) moyennant une extension de 150 ml en Ø100 mm.

Toutefois, afin de sécuriser sa desserte, un bouclage avec le réseau existant rue du Bas-village sera réalisé via une extension 35 ml de la conduite Ø110 mm en zone Ac.

#### **4.4.19. COMMUNE de VALFF**

##### **4.4.19.1 Zone IAU – Secteur « Sainte Odile » au Nord-Ouest de la Commune**

Cette zone d'extension IAU se situe à l'extrémité ouest de la rue Sainte-Odile. Elle est déjà desservie à l'est par deux conduites de Ø110 mm et à l'ouest par une conduite Ø110 mm rue Ste Odile. Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

Toutefois, afin de sécuriser sa desserte, les réseaux seront bouclés.

#### **4.4.19.2 Zone IAUX – Rue Basse**

Cette zone d'extension IAUX se situe à l'extrémité nord de la rue Basse. Elle n'est actuellement pas desservie par le réseau d'eau potable.

Son alimentation nécessite de réaliser un renforcement Ø100 mm sur 85 ml de la conduite d'eau existante au sud de la zone au niveau UB Rue basse ainsi qu'une extension Ø100 mm de 20 ml.

Toutefois, afin de sécuriser sa desserte, un bouclage avec le réseau existant situé en zone Aa route de Meistratzheim (Ø110 mm) pourra être réalisé jusqu'au PA n°23.

#### **4.4.19.3 Zone IIAU – Rue Meyer**

Cette zone d'extension IIAU se situe à l'extrémité ouest de la rue Meyer. Elle est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable depuis la zone UB à l'est de cette zone (Ø110 mm) rue Meyer. Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

Toutefois, afin de sécuriser sa desserte, un bouclage avec le réseau futur de la zone IIAUE rue des Noyers demandera la réalisation d'une extension Ø110 mm de 110 ml (200 ml si la zone IIAUE est réalisée après la zone IIAU ou si son réseau ne jouxte pas la présente zone).

#### **4.4.19.4 Zone IIAUE – Rue des Noyers**

Cette zone d'extension IIAUE se situe à l'extrémité Est de la rue des Noyers. Elle est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable depuis la zone Ac à l'ouest de cette zone rue des Noyers par une conduite Ø110 mm. Aucune extension de réseau en dehors de la desserte interne de la zone elle-même ne sera nécessaire.

Toutefois, afin de sécuriser sa desserte, un bouclage avec le réseau existant situé en zone IIAU rue Meyer (Ø110 mm) demandera la réalisation d'une extension Ø110 mm de 90 ml (ou 200 ml si la zone IIAU est réalisée après la zone IIAUE ou si son réseau ne jouxte pas la présente zone).

### **4.4.20. COMMUNE de ZELLWILLER**

#### **4.4.20.1 Zone IAU – Secteur « Rue du Château d'Eau » au Sud-Ouest de la Commune**

Cette zone d'extension se situe à l'ouest de la commune, à l'arrière de la rue de Stotzheim et de la rue du Château d'eau.

Elle n'est actuellement pas desservie par le réseau de distribution d'eau potable. La desserte de cette zone pourra être réalisée par une extension Ø100 mm de 30 ml vers la conduite Ø200 mm en zone UB de la rue de Stotzheim.

Par ailleurs, afin de sécuriser sa desserte, un bouclage avec le réseau existant situé plus au sud de la rue de Stotzheim (Ø200 mm) demandera la réalisation d'une extension Ø100 mm de 40 ml.

#### **4.4.20.2 Zone IAU – Secteur du « Domaine du Heckengarten » au Nord-Est de la Commune**

Cette zone d'extension se situe au Nord-Est de la commune, à l'extrémité de la rue du Domaine Heckengarten. Cette zone est déjà desservie par le réseau de distribution d'eau potable.

Le principe d'aménagement intégrera la sécurisation de la desserte de cette zone par la pose d'une conduite Ø110 mm en direction du sud vers la rue Verte représentant un linéaire de 170 ml.

**4.4.20.3 Zone IAUX- Domaine du Heckengarten au Nord-Est de la Commune**

Cette zone d'extension se situe au Nord-Est de la commune, à l'extrémité de la rue du Domaine Heckengarten. Elle n'est pas desservie par le réseau de distribution d'eau potable.

La desserte de cette zone pourra être réalisée par une extension Ø110 mm de 20 ml depuis la conduite Ø110 mm en zone IAU.

**4.4.20.4 Zone IAUE – Rue des Vergers au Nord-Ouest de la Commune**

Cette zone d'extension se situe au nord-ouest du village, le long de la rue des Vergers au Nord du cimetière.

Elle n'est actuellement pas desservie par le réseau de distribution d'eau potable. La desserte de cette zone pourra être réalisée par une extension Ø100 mm de 55 ml raccordée sur la conduite Ø100 mm en zone UA située route de Barr (RD 62).

Enfin, afin de sécuriser sa desserte, un bouclage avec le réseau existant situé en zone UA rue de l'Eglise (Ø100 mm) demandera la réalisation d'une extension Ø100 mm de 35 ml.

## 5. CONCLUSION

La desserte en eau potable des communes de la Communauté de Communes du Pays de BARR répond bien aux besoins actuels des communes, aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif, et est en mesure de supporter un accroissement de la consommation lié aux développements communaux.

La conformité générale du dispositif de défense extérieure contre l'incendie (DECI) devra être évaluée vis-à-vis du RDDECI élaboré par le SDIS67 et publié par arrêté N° DIR-2017-06 du 15 février 2017, sur la base des essais de débit effectués sur des appareils de lutte contre l'incendie situés en différents points du réseau.

Il convient aussi de rappeler que la prise en charge des frais de desserte des zones est régie par les dispositions de la loi Urbanisme et Habitat. Les modalités de cette prise en charge, par la commune et/ou les bénéficiaires des extensions, doivent être précisées par l'autorité compétente.

Enfin, pour ne pas entraver les projets de développement futurs, la réglementation du PLU devra autoriser la construction de réseaux enterrés et de tout ouvrage et bâtiment nécessaires au fonctionnement ou au renforcement des installations d'alimentation en eau potable dans toutes les zones.

Schiltigheim, le 25 juin 2026

Rédigé par  
Le Chef de projet Maîtrise d'Ouvrage Eau  
Potable

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Etienne REBIFFÉ



## 6. ESSAIS DE DEBIT SUR LES APPAREILS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

| Commune | Adresse (Rue)                  | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m <sup>3</sup> /h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m <sup>3</sup> /h (bar) |
|---------|--------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Andlau  | Prés (Rue des)                 | Poteau d'incendie | PI 27  | 13/04/2021               | 65                                | 9                       |                                                  |
| Andlau  | Eichhoffen (Route d')          | Poteau d'incendie | PI 77  | 22/04/2021               | 47                                | 9,5                     |                                                  |
| Andlau  | Prés (Rue des)                 | Poteau d'incendie | PI 26  | 13/04/2021               | 65                                | 9                       |                                                  |
| Andlau  | Roses (Rue des)                | Poteau d'incendie | PI 25  | 13/04/2021               | 68                                | 9                       |                                                  |
| Andlau  | Eichhoffen (Route d')          | Poteau d'incendie | PI 4   | 22/04/2021               | 69                                | 8,7                     |                                                  |
| Andlau  | Glycines (Rue des)             | Poteau auxiliaire | PA 7   | 13/04/2021               | 42                                | 8,5                     |                                                  |
| Andlau  | Jasmin (Rue du)                | Poteau auxiliaire | PA 76  | 13/04/2021               | 18                                | 8                       |                                                  |
| Andlau  | Roses (Rue des)                | Poteau auxiliaire | PA 1   | 13/04/2021               | 61                                | 8,5                     |                                                  |
| Andlau  | Pervenches (Square des)        | Poteau auxiliaire | PA 16  | 13/04/2021               | 85                                | 8,5                     |                                                  |
| Andlau  | Cerisiers (Rue des)            | Poteau d'incendie | PI 73  | 13/04/2021               | 100                               | 8,5                     |                                                  |
| Andlau  | Pélerins (Rue des)             | Poteau auxiliaire | PA 72  | 16/04/2021               | 42                                | 7,8                     |                                                  |
| Andlau  | Jasmin (Rue du)                | Poteau d'incendie | PI 71  | 13/04/2021               | 70                                | 8,3                     |                                                  |
| Andlau  | Muguet (Rue du)                | Poteau auxiliaire | PA 15  | 13/04/2021               | 97                                | 8,5                     |                                                  |
| Andlau  | Joséphine Mattern (Rue)        | Poteau d'incendie | PI 70  | 13/04/2021               | 149                               | 7,8                     |                                                  |
| Andlau  | Commanderie (Rue de la)        | Poteau d'incendie | PI 21  | 13/04/2021               | 193                               | 8                       |                                                  |
| Andlau  | Marne (Rue de la)              | Poteau auxiliaire | PA 69  | 16/04/2021               | 150                               | 8,2                     |                                                  |
| Andlau  | Haselmattenweg (Chemin)        | Poteau auxiliaire | PA 68  | 27/04/2021               | 40                                | 8,5                     |                                                  |
| Andlau  | Marne (Rue de la)              | Poteau auxiliaire | PA 65  | 16/04/2021               | 169                               | 7,2                     |                                                  |
| Andlau  | Marne (Rue de la)              | Poteau d'incendie | PI 61  | 16/04/2021               | 169                               | 7,2                     |                                                  |
| Andlau  | Gal Koenig (Rue du)            | Poteau d'incendie | PI 64  | 13/04/2021               | 173                               | 7                       |                                                  |
| Andlau  | Kastelberg (Rue du kastelberg) | Poteau d'incendie | PI 63  | 16/04/2021               | 146                               | 7                       |                                                  |
| Andlau  | Gal de gaulle (Rue du)         | Poteau d'incendie | PI 62  | 13/04/2021               | 189                               | 7                       |                                                  |
| Andlau  | Commanderie (Rue de la)        | Poteau auxiliaire | PA 59  | 13/04/2021               | 85                                | 5,5                     |                                                  |
| Andlau  | Villas des Hautes Terres (les) | Poteau d'incendie | PI 58  | 13/04/2021               | 100                               | 5,5                     |                                                  |

| Commune | Adresse (Rue)                      | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|---------|------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Andlau  | Maréchal Foch (Rue du)             | Poteau d'incendie | PI 54  | 13/04/2021               | 86                   | 4,5                     |                                     |
| Andlau  | Lavoir (Rue du)                    | Poteau d'incendie | PI 52  | 13/04/2021               | 58                   | 4,5                     |                                     |
| Andlau  | Bonnes gens (Rue des)              | Poteau auxiliaire | PA 53  | 13/04/2021               | 22                   | 3,5                     |                                     |
| Andlau  | Remparts (Rue des)                 | Poteau auxiliaire | PA 22  | 16/04/2021               | 98                   | 5,5                     |                                     |
| Andlau  | Bains (Rue des)                    | Poteau auxiliaire | PA 23  | 27/04/2021               | 98                   | 5,5                     |                                     |
| Andlau  | Gal de gaulle (Rue du)             | Poteau d'incendie | PI 60  | 22/04/2021               | 123                  | 5,5                     |                                     |
| Andlau  | Maréchal Foch (Rue du)             | Poteau d'incendie | PI 57  | 13/04/2021               | 111                  | 5                       |                                     |
| Andlau  | Maréchal Foch (Rue du)             | Poteau d'incendie | PI 56  | 13/04/2021               | 109                  | 5                       |                                     |
| Andlau  | Maréchal Foch (Rue du)             | Poteau auxiliaire | PA 6   | 27/04/2021               |                      |                         |                                     |
| Andlau  | Maréchal Foch (Rue du)             | Poteau auxiliaire | PA 5   | 13/04/2021               | 75                   | 5                       |                                     |
| Andlau  | Maréchal Foch (Rue du)             | Poteau d'incendie | PI 55  | 13/04/2021               | 109                  | 5                       |                                     |
| Andlau  | Lavoir (Rue du)                    | Poteau d'incendie | PI 51  | 13/04/2021               | 84                   | 4,5                     |                                     |
| Andlau  | Lavoir (Rue du)                    | Poteau auxiliaire | PA 50  | 13/04/2021               | 72                   | 5                       |                                     |
| Andlau  | Ecole (Rue de l')                  | Poteau auxiliaire | PA 20  | 13/04/2021               | 74                   | 5                       |                                     |
| Andlau  | Ecole (Rue de l')                  | Poteau d'incendie | PI 19  | 13/04/2021               | 76                   | 5                       |                                     |
| Andlau  | Docteur stoltz (Rue du)            | Poteau d'incendie | PI 49  | 22/04/2021               | 123                  | 5                       |                                     |
| Andlau  | Abbaye (Cour de l')                | Poteau d'incendie | PI 48  | 22/04/2021               | 114                  | 5                       |                                     |
| Andlau  | Kastelbergweg (Chemin rural dit)   | Poteau d'incendie | PI 47  | 27/04/2021               | 101                  | 4,5                     |                                     |
| Andlau  | Abbaye (Cour de l')                | Poteau d'incendie | PI 46  | 22/04/2021               | 94                   | 4,5                     |                                     |
| Andlau  | Brulee (Rue)                       | Poteau d'incendie | PI 44  | 27/04/2021               | 89                   | 4,5                     |                                     |
| Andlau  | Brulee (Rue)                       | Poteau auxiliaire | PA 45  | 27/04/2021               | 40                   | 4                       |                                     |
| Andlau  | Maréchal Joffre (Rue du)           | Poteau d'incendie | PI 43  | 22/04/2021               | 111                  | 4,5                     |                                     |
| Andlau  | Clemenceau (Rue)                   | Poteau d'incendie | PI 42  | 22/04/2021               | 104                  | 4,5                     |                                     |
| Andlau  | Maréchal Joffre (Rue du)           | Poteau d'incendie | PI 41  | 22/04/2021               | 94                   | 4,5                     |                                     |
| Andlau  | Holtzbrunnenweg (Chemin rural dit) | Poteau d'incendie | PI 40  | 22/04/2021               | 110                  | 4,5                     |                                     |
| Andlau  | Clemenceau (Rue)                   | Poteau d'incendie | PI 39  | 22/04/2021               | 91                   | 4                       |                                     |

| Commune | Adresse (Rue)                      | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|---------|------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Andlau  | Maréchal Joffre (Rue du)           | Poteau d'incendie | PI 38  | 22/04/2021               | 97                   | 4                       |                                     |
| Andlau  | Maréchal Joffre (Rue du)           | Poteau d'incendie | PI 36  | 22/04/2021               | 89                   | 3,5                     |                                     |
| Andlau  | Maréchal Joffre (Rue du)           | Poteau d'incendie | PI 35  | 22/04/2021               | 84                   | 3,2                     |                                     |
| Andlau  | Moulins (Rue des)                  | Poteau d'incendie | PI 28  | 22/04/2021               | 91                   | 3,2                     |                                     |
| Andlau  | Ungersberg (Rue de l')             | Poteau d'incendie | PI 34  | 22/04/2021               | 45                   | 2                       |                                     |
| Andlau  | Moulins (Rue des)                  | Poteau auxiliaire | PA 33  | 22/04/2021               | 45                   | 2,2                     |                                     |
| Andlau  | Maréchal Joffre (Rue du)           | Poteau d'incendie | PI 32  | 22/04/2021               | 79                   | 3                       |                                     |
| Andlau  | Maréchal Joffre (Rue du)           | Poteau d'incendie | PI 30  | 22/04/2021               | 77                   | 2,2                     |                                     |
| Andlau  | Spesbourg (Rue du)                 | Poteau auxiliaire | PA 31  | 22/04/2021               | 5                    | 2                       |                                     |
| Andlau  | Maréchal Joffre (Rue du)           | Poteau d'incendie | PI 29  | 22/04/2021               | 36                   | 2                       |                                     |
| Andlau  | Pélerins (Rue des)                 | Poteau d'incendie | PI 17  | 16/04/2021               | 221                  | 8,3                     |                                     |
| Andlau  | Gal Koenig (Rue du)                | Poteau d'incendie | PI 3   | 13/04/2021               | 173                  | 6,5                     |                                     |
| Andlau  | Cerisiers (Rue des)                | Poteau auxiliaire | PA 74  | 13/04/2021               | 86                   | 8,5                     |                                     |
| Andlau  | Clemenceau (Rue)                   | Poteau d'incendie | PI 37  | 22/04/2021               | 89                   | 3,8                     |                                     |
| Andlau  | Gal de gaulle (Rue du)             | Poteau d'incendie | PI 78  | 13/04/2021               | 179                  | 7                       |                                     |
| Andlau  | Docteur stoltz (Rue du)            | Poteau d'incendie | PI 79  | 28/04/2021               | 91                   | 4,2                     |                                     |
| Andlau  | Roses (Rue des)                    | Poteau auxiliaire | PA 80  | 13/04/2021               | 55                   | 8,5                     |                                     |
| Andlau  | Lilas (Rue des)                    | Poteau d'incendie | PI 81  | 13/04/2021               | 55                   | 8,5                     |                                     |
| Andlau  | Holtzbrunnenweg (Chemin rural dit) | Poteau d'incendie | PI 82  | 16/04/2021               | 1639                 | 8,5                     |                                     |
| Andlau  | Château (Rue du)                   | Poteau d'incendie | PI 83  | 22/04/2021               | 51                   | 4                       |                                     |
| Andlau  | Anémones (Rue des)                 | Poteau auxiliaire | PA 84  | 13/04/2021               | 75                   | 8,5                     |                                     |
| Andlau  | Roses (Rue des)                    | Poteau auxiliaire | PA 85  | 13/04/2021               | 61                   | 8,5                     |                                     |
| Andlau  | Eichhoffen (Route d')              | Poteau d'incendie | PI 86  | 22/04/2021               | 115                  | 9,2                     |                                     |
| Andlau  | Chaine (Rue de la chaine)          | Poteau d'incendie | PI 87  | 22/04/2021               | 111                  | 5                       |                                     |
| Andlau  | Commanderie (Rue de la)            | Poteau d'incendie | PI 88  | 22/04/2021               | 112                  | 8,2                     |                                     |
| Andlau  | Violettes (Rue des)                | Poteau d'incendie | PI 89  | 13/04/2021               | 180                  | 8,2                     |                                     |

| Commune | Adresse (Rue)                   | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|---------|---------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Andlau  | Violettes (Rue des)             | Poteau d'incendie | PI 90  | 13/04/2021               | 120                  | 8,2                     |                                     |
| Andlau  | Violettes (Rue des)             | Poteau d'incendie | PI 91  | 13/04/2021               | 98                   | 8,5                     |                                     |
| Andlau  | Saint-André (Rue)               | Poteau d'incendie | PI 92  | 13/04/2021               | 159                  | 7                       |                                     |
| Andlau  | Haselmattenweg (Chemin)         | Poteau d'incendie | PI 93  | 13/04/2021               | 127                  | 8                       |                                     |
| Andlau  | Haselmattenweg (Lotissement)    | Poteau d'incendie | PI 94  | 13/04/2021               | 144                  | 8                       |                                     |
| Andlau  | Haselmattenweg (Lotissement)    | Poteau d'incendie | PI 95  | 13/04/2021               | 158                  | 8                       |                                     |
| Andlau  | Capucines (Rue des capucines)   | Poteau d'incendie | PI 96  | 13/04/2021               | 113                  | 8,2                     |                                     |
| Barr    | Vallée saint ulrich (Rue de la) | Poteau d'incendie | PI 137 | 24/06/2024               | 98                   | 2,5                     |                                     |
| Barr    | Vallée saint ulrich (Rue de la) | Poteau d'incendie | PI 110 | 24/06/2024               | 161                  | 3,5                     |                                     |
| Barr    | Vallée saint ulrich (Rue de la) | Poteau d'incendie | PI 59  | 24/06/2024               |                      | 4                       | 2,5                                 |
| Barr    | Vallée saint ulrich (Rue de la) | Poteau d'incendie | PI 139 | 24/06/2024               |                      | 6                       | 5,2                                 |
| Barr    | Vallée saint ulrich (Rue de la) | Poteau d'incendie | PI 45  | 24/06/2024               | 120                  | 6                       |                                     |
| Barr    | Vallée saint ulrich (Rue de la) | Poteau d'incendie | PI 19  | 24/06/2024               | 120                  | 7                       |                                     |
| Barr    | Vosges (Avenue des)             | Poteau d'incendie | PI 65  | 20/10/2021               |                      | 7,4                     | 4,1                                 |
| Barr    | Vallée saint ulrich (Rue de la) | Poteau d'incendie | PI 140 | 24/06/2024               | 55                   | 6                       |                                     |
| Barr    | Vosges (Avenue des)             | Poteau d'incendie | PI 56  | 26/06/2024               |                      | 6,8                     | 5,8                                 |
| Barr    | Vosges (Avenue des)             | Poteau auxiliaire | PA 55  | 26/06/2024               |                      | 6                       | 5,5                                 |
| Barr    | Vosges (Avenue des)             | Poteau d'incendie | PI 127 | 26/06/2024               |                      | 8,6                     | 6,5                                 |
| Barr    | Vosges (Avenue des)             | Poteau d'incendie | PI 53  | 26/06/2024               |                      | 9,3                     | 7,5                                 |
| Barr    | Vosges (Avenue des)             | Poteau d'incendie | PI 51  | 07/12/2022               | 224                  | 8,6                     | 4,8                                 |
| Barr    | Promenade (Rue de la)           | Poteau auxiliaire | PA 73  | 05/01/2023               | 165                  | 8,7                     | 4                                   |
| Barr    | Promenade (Rue de la)           | Poteau d'incendie | PI 78  | 05/01/2023               | 195                  | 9                       | 5                                   |
| Barr    | Vandenberg (Rue du Général)     | Poteau d'incendie | PI 126 | 14/05/2020               |                      | 10                      | 5,7                                 |
| Barr    | Vandenberg (Rue du Général)     | Poteau d'incendie | PI 50  | 14/05/2020               |                      | 10                      | 6,1                                 |
| Barr    | Vandenberg (Rue du Général)     | Poteau d'incendie | PI 47  | 14/05/2020               |                      | 10,1                    | 4,3                                 |
| Barr    | Lycée (Rue du)                  | Poteau d'incendie | PI 77  | 03/01/2023               | 203                  | 8,8                     | 4,6                                 |

| Commune | Adresse (Rue)                | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|---------|------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Barr    | Paul Degermann (Rue)         | Poteau d'incendie | PI 75  | 03/01/2023               | 174                  | 9                       | 3,8                                 |
| Barr    | Paul Degermann (Rue)         | Poteau d'incendie | PI 6   | 03/01/2023               | 180                  | 8,8                     | 4                                   |
| Barr    | Strasbourg (Route de)        | Poteau d'incendie | PI 134 | 05/01/2023               | 172                  | 8                       | 3                                   |
| Barr    | Strasbourg (Route de)        | Poteau d'incendie | PI 133 | 05/01/2023               | 156                  | 7,8                     | 3,4                                 |
| Barr    | Eglise (Rue de l')           | Poteau d'incendie | PI 76  | 06/01/2023               | 108                  | 5,5                     | 0                                   |
| Barr    | Eglise (Rue de l')           | Poteau d'incendie | PI 43  | 05/01/2023               | 168                  | 7,2                     | 3,8                                 |
| Barr    | Eglise (Rue de l')           | Poteau d'incendie | PI 74  | 05/01/2023               | 168                  | 7,8                     | 4                                   |
| Barr    | Hotel de ville (Place de l') | Poteau d'incendie | PI 32  | 05/01/2023               | 170                  | 8                       | 4                                   |
| Barr    | Ecole (Rue de l')            | Poteau d'incendie | PI 101 | 26/06/2024               |                      | 6,8                     | 5,5                                 |
| Barr    | Altenberg (Rue de l')        | Poteau d'incendie | PI 61  | 24/06/2024               | 96                   | 6                       |                                     |
| Barr    | Altenberg (Rue de l')        | Poteau d'incendie | PI 28  | 26/06/2024               | 98                   | 3,5                     |                                     |
| Barr    | Château d'Andlau (Rue du)    | Poteau d'incendie | PI 156 | 26/06/2024               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Château d'Andlau (Rue du)    | Poteau d'incendie | PI 2   | 26/06/2024               | 90                   | 4                       |                                     |
| Barr    | Forêt (Rue de la)            | Poteau d'incendie | PI 58  | 26/06/2024               | 85                   | 3,5                     |                                     |
| Barr    | Château d'Andlau (Rue du)    | Poteau auxiliaire | PA 1   | 26/06/2024               | 85                   | 3,5                     |                                     |
| Barr    | Fontaine (Rue de la)         | Poteau auxiliaire | PA 119 | 26/06/2024               | 78                   | 5                       |                                     |
| Barr    | Zimmerberg (Rue du)          | Poteau auxiliaire | PA 115 | 26/06/2024               | 59                   | 4,2                     |                                     |
| Barr    | Fontaine (Rue de la)         | Poteau auxiliaire | PA 122 | 26/06/2024               | 59                   | 3,5                     |                                     |
| Barr    | Zimmerberg (Rue du)          | Poteau d'incendie | PI 118 | 18/10/2021               | 0                    | 0                       |                                     |
| Barr    | Fontaine (Rue de la)         | Poteau auxiliaire | PA 120 | 26/06/2024               | 78                   | 5                       |                                     |
| Barr    | Fontaine (Rue de la)         | Poteau auxiliaire | PA 121 | 26/06/2024               | 81                   | 5                       |                                     |
| Barr    | Zimmerberg (Impasse du)      | Poteau auxiliaire | PA 114 | 26/06/2024               | 47                   | 3,8                     |                                     |
| Barr    | Sarments (Rue des)           | Poteau auxiliaire | PA 123 | 26/06/2024               | 66                   | 6                       |                                     |
| Barr    | Sarments (Rue des)           | Poteau auxiliaire | PA 124 | 26/06/2024               | 69                   | 6,5                     |                                     |
| Barr    | Zimmerberg (Rue du)          | Poteau auxiliaire | PA 111 | 26/06/2024               | 80                   | 3                       |                                     |
| Barr    | Buhl (Chemin du)             | Poteau auxiliaire | PA 125 | 24/06/2024               | 51                   | 5                       |                                     |

| Commune | Adresse (Rue)                    | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|---------|----------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Barr    | Kirneck (Rue de la)              | Poteau d'incendie | PI 143 | 05/01/2023               | 210                  | 8,5                     | 5                                   |
| Barr    | Saules (Rue des)                 | Poteau d'incendie | PI 42  | 07/12/2022               | 217                  | 8,5                     | 5                                   |
| Barr    | Tauflieb (Rue)                   | Poteau d'incendie | PI 147 | 07/12/2022               | 219                  | 8,2                     | 5                                   |
| Barr    | Kirneck (Rue de la)              | Poteau d'incendie | PI 144 | 05/01/2023               | 215                  | 8,5                     | 5                                   |
| Barr    | Grand'Rue                        | Poteau d'incendie | PI 148 | 07/12/2022               | 217                  | 7,5                     | 4,5                                 |
| Barr    | Grand'Rue                        | Poteau d'incendie | PI 149 | 07/12/2022               | 217                  | 7,5                     | 4,5                                 |
| Barr    | Kirneck (Rue de la)              | Poteau d'incendie | PI 145 | 05/01/2023               | 225                  | 8,8                     | 5                                   |
| Barr    | Hopital (Rue de l')              | Poteau d'incendie | PI 24  | 03/01/2023               | 210                  | 8,6                     | 4,8                                 |
| Barr    | Docteur Marcel Krieg (Avenue du) | Poteau d'incendie | PI 23  | 05/01/2023               | 184                  | 8,5                     | 4                                   |
| Barr    | Saint-Marc (Rue)                 | Poteau auxiliaire | PA 72  | 05/01/2023               | 92                   | 7,5                     | 0                                   |
| Barr    | Rotland (Rue)                    | Poteau auxiliaire | PA 67  | 26/06/2024               | 94                   | 6,2                     |                                     |
| Barr    | Altgass (Rue)                    | Poteau d'incendie | PI 103 | 26/06/2024               |                      | 7,5                     | 5                                   |
| Barr    | Rotland (Rue)                    | Poteau auxiliaire | PA 68  | 26/06/2024               | 82                   | 5,8                     |                                     |
| Barr    | Rotland (Rue)                    | Poteau auxiliaire | PA 69  | 26/06/2024               |                      | 7,5                     | 5,5                                 |
| Barr    | Oberpfloeck (Chemin du)          | Poteau d'incendie | PI 71  | 26/06/2024               |                      | 6                       | 3,2                                 |
| Barr    | Vignes (Rue des)                 | Poteau d'incendie | PI 107 | 26/06/2024               |                      | 5,8                     | 1,3                                 |
| Barr    | Oberpfloeck (Chemin du)          | Poteau d'incendie | PI 41  | 26/06/2024               |                      | 5,8                     | 3                                   |
| Barr    | Rotland (Rue)                    | Poteau auxiliaire | PA 70  | 26/06/2024               | 42                   | 5                       |                                     |
| Barr    | Bannscheid (Rue)                 | Poteau d'incendie | PI 105 | 07/12/2022               | 76                   | 6,6                     | 0                                   |
| Barr    | Bannscheid (Rue)                 | Poteau d'incendie | PI 99  | 26/06/2024               | 42                   | 5,5                     |                                     |
| Barr    | Spesbourg (Rue du)               | Poteau auxiliaire | PA 10  | 26/06/2024               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Docteur F, Hecker (Rue du)       | Poteau auxiliaire | PA 97  | 07/12/2022               | 76                   | 8                       | 0                                   |
| Barr    | Docteur F, Hecker (Rue du)       | Poteau auxiliaire | PA 98  | 07/12/2022               | 119                  | 8,2                     | 0,2                                 |
| Barr    | Spesbourg (Rue du)               | Poteau auxiliaire | PA 8   | 26/06/2024               |                      | 8,5                     | 5                                   |
| Barr    | Bannscheid (Rue)                 | Poteau d'incendie | PI 46  | 06/01/2023               | 80                   | 8                       | 0                                   |
| Barr    | Pfoeller (Rue du)                | Poteau auxiliaire | PA 48  | 07/12/2022               | 51                   | 7,8                     | 0                                   |

| Commune | Adresse (Rue)               | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|---------|-----------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Barr    | Hohwald (Route du)          | Poteau d'incendie | PI 14  | 07/12/2022               | 39                   | 8,5                     | 0                                   |
| Barr    | Muckental (Chemin du)       | Poteau auxiliaire | PA 90  | 12/05/2020               |                      | 9,3                     | 3,1                                 |
| Barr    | Neubrunnnenweg (Chemin)     | Poteau d'incendie | PI 16  | 13/05/2020               |                      | 9,7                     | 4                                   |
| Barr    | Muckental (Chemin du)       | Poteau d'incendie | PI 91  | 29/05/2020               |                      | 8,3                     | 2,9                                 |
| Barr    | Muckental (Chemin du)       | Poteau d'incendie | PI 117 | 27/05/2020               |                      | 8,1                     | 1,1                                 |
| Barr    | Muckental (Chemin du)       | Poteau d'incendie | PI 93  | 27/05/2020               |                      | 8,1                     | 1,1                                 |
| Barr    | Muckental (Chemin du)       | Poteau auxiliaire | PA 92  | 12/05/2020               |                      | 9,1                     | 2,3                                 |
| Barr    | Europe (Allée de l')        | Poteau d'incendie | PI 95  | 12/05/2020               |                      | 9                       | 4,6                                 |
| Barr    | Europe (Allée de l')        | Poteau d'incendie | PI 96  | 12/05/2020               |                      | 8,9                     | 4                                   |
| Barr    | Europe (Allée de l')        | Poteau d'incendie | PI 129 | 13/05/2020               |                      | 9,3                     | 4                                   |
| Barr    | Europe (Allée de l')        | Poteau d'incendie | PI 130 | 13/05/2020               |                      | 9,8                     | 4,9                                 |
| Barr    | Europe (Allée de l')        | Poteau d'incendie | PI 131 | 13/05/2020               |                      | 10                      | 6,1                                 |
| Barr    | Silberkraussweg (Chemin du) | Poteau auxiliaire | PA 40  | 13/05/2020               | 101                  | 9,3                     |                                     |
| Barr    | Bodenfeld (Chemin du)       | Poteau auxiliaire | PA 15  | 12/05/2020               |                      | 10                      | 6,5                                 |
| Barr    | Victor Nessler (Rue)        | Poteau auxiliaire | PA 35  | 12/05/2020               |                      | 10,7                    | 2,7                                 |
| Barr    | Martin Feuerstein (Rue)     | Poteau auxiliaire | PA 34  | 12/05/2020               |                      | 10,3                    | 3                                   |
| Barr    | Martin Feuerstein (Rue)     | Poteau d'incendie | PI 33  | 12/05/2020               |                      | 10,3                    | 3,8                                 |
| Barr    | Edouard schure (Rue)        | Poteau d'incendie | PI 37  | 27/05/2020               |                      | 9,6                     | 3,8                                 |
| Barr    | Edouard schure (Rue)        | Poteau d'incendie | PI 36  | 12/05/2020               |                      | 10,8                    | 3                                   |
| Barr    | Richard Dietz (Rue)         | Poteau d'incendie | PI 87  | 27/05/2020               |                      | 9,6                     | 3,5                                 |
| Barr    | Richard Dietz (Rue)         | Poteau d'incendie | PI 85  | 13/05/2020               |                      | 11                      | 5,8                                 |
| Barr    | Richard Dietz (Rue)         | Poteau d'incendie | PI 84  | 11/05/2020               |                      | 11                      | 6                                   |
| Barr    | Richard Dietz (Rue)         | Poteau d'incendie | PI 83  | 11/05/2020               |                      | 11,1                    | 6                                   |
| Barr    | Richard Dietz (Rue)         | Poteau d'incendie | PI 82  | 11/05/2020               |                      | 11,1                    | 6                                   |
| Barr    | Richard Dietz (Rue)         | Poteau d'incendie | PI 81  | 11/05/2020               |                      | 11,1                    | 6                                   |
| Barr    | Richard Dietz (Rue)         | Poteau d'incendie | PI 79  | 11/05/2020               |                      | 11                      | 6,6                                 |

| Commune | Adresse (Rue)                   | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m³/h (bar) |
|---------|---------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Barr    | BRuegel (Chemin du)             | Poteau d'incendie | PI 128 | 05/01/2023               | 150                  | 8                       | 2,5                                 |
| Barr    | Cigognes (Rue des)              | Poteau auxiliaire | PA 57  | 06/01/2023               | 117                  | 8,5                     | 0                                   |
| Barr    | Burggasse (Rue)                 | Hydrant           | H 4    | 18/10/2021               | 33                   | 3                       |                                     |
| Barr    | Buhl (Chemin du)                | Hydrant           | H 12   | 03/06/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Buhl (Chemin du)                | Hydrant           | H 13   | 03/06/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Bubenbach (Chemin du)           | Hydrant           | H 14   | 03/06/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Bubenbach (Chemin du)           | Hydrant           | H 15   | 03/06/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Freiberg (Rue)                  | Hydrant           | H 26   | 29/05/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | GRuenpfad (Chemin de)           | Hydrant           | H 127  | 28/05/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Binn (Rue de la)                | Hydrant           | H 122  | 28/05/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Brune (Rue)                     | Hydrant           | H 174  | 02/06/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Neuve (Rue)                     | Hydrant           | H 55   | 02/06/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Eglise (Rue de l')              | Hydrant           | H 175  | 15/05/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Essieu (Rue de l')              | Hydrant           | H 168  | 14/05/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Abattoir (Quai de l')           | Poteau d'incendie | PI 135 | 03/01/2023               | 175                  | 8,7                     | 4,8                                 |
| Barr    | Abattoir (Quai de l')           | Poteau d'incendie | PI 142 | 03/01/2023               | 165                  | 8,6                     | 4,2                                 |
| Barr    | Paul Degermann (Rue)            | Hydrant           | H 177  | 14/05/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Lycée (Rue du)                  | Hydrant           | H 78   | 14/05/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Lycée (Rue du)                  | Hydrant           | H 79   | 14/05/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Sultzer (Rue)                   | Hydrant           | H 66   | 05/01/2023               | 142                  | 8,8                     | 3                                   |
| Barr    | Sultzer (Rue)                   | Hydrant           | H 67   | 15/05/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Vallée saint ulrich (Rue de la) | Poteau d'incendie | PI 25  | 24/06/2024               |                      | 6                       | 5                                   |
| Barr    | Vallée saint ulrich (Rue de la) | Poteau d'incendie | PI 138 | 24/06/2024               |                      | 6                       | 5                                   |
| Barr    | Kloster (Rue)                   | Poteau auxiliaire | PA 113 | 18/10/2021               | 72                   | 5,1                     |                                     |
| Barr    | Buhl (Chemin du)                | Hydrant           | H 17   | 03/06/2020               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Gare (Rue de la)                | Poteau d'incendie | PI 22  | 05/01/2023               | 350                  | 8,9                     | 8                                   |



| Commune | Adresse (Rue)                   | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|---------|---------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Barr    | Adolphe Bossert (Rue)           | Poteau d'incendie | PI 86  | 11/05/2020               |                      | 11                      | 5                                   |
| Barr    | Richard Dietz (Rue)             | Poteau d'incendie | PI 80  | 11/05/2020               |                      | 11,1                    | 5,8                                 |
| Barr    | Gare (Rue de la)                | Poteau d'incendie | PI 106 | 26/06/2024               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Spesbourg (Rue du)              | Poteau auxiliaire | PA 11  | 26/06/2024               |                      | 8,5                     | 3,5                                 |
| Barr    | Beckenpfad (Chemin du)          | Poteau auxiliaire | PA 116 | 12/05/2020               |                      | 9,7                     | 4,7                                 |
| Barr    | Muckental (Chemin du)           | Poteau d'incendie | PI 89  | 12/05/2020               |                      | 9,3                     | 4,5                                 |
| Barr    | Vallée saint ulrich (Rue de la) | Poteau d'incendie | PI 136 | 24/06/2024               | 16                   | 1                       |                                     |
| Barr    | Neuve (Rue)                     | Poteau auxiliaire | PA 88  | 06/01/2023               | 86                   | 7,8                     | 0                                   |
| Barr    | Hopital (Rue de l')             | Poteau d'incendie | PI 150 | 03/01/2023               | 204                  | 8,5                     | 5                                   |
| Barr    | Hasenhof (Chemin de)            | Poteau d'incendie | PI 151 | 26/06/2024               |                      | 8,5                     | 5,8                                 |
| Barr    | Fontaine (Rue de la)            | Hydrant           | H 178  | 19/10/2021               |                      |                         |                                     |
| Barr    | Fontaine (Rue de la)            | Poteau d'incendie | PI 153 | 26/06/2024               | 37                   | 2,2                     |                                     |
| Barr    | Fontaine (Rue de la)            | Poteau d'incendie | PI 154 | 26/06/2024               | 71                   | 4,5                     |                                     |
| Barr    | Fontaine (Rue de la)            | Poteau d'incendie | PI 155 | 26/06/2024               | 74                   | 4,5                     |                                     |
| Barr    | Neuve (Rue)                     | Poteau d'incendie | PI 157 | 05/01/2023               | 205                  | 7,5                     | 4                                   |
| Barr    | Cigognes (Rue des)              | Poteau d'incendie | PI 158 | 06/01/2023               | 210                  | 8                       | 4,8                                 |
| Barr    | Gertwiller (Chemin de)          | Poteau d'incendie | PI 159 | 03/01/2023               | 148                  | 9,4                     | 3,2                                 |
| Barr    | Gertwiller (Chemin de)          | Poteau d'incendie | PI 160 | 03/01/2023               | 160                  | 9,4                     | 3,5                                 |
| Barr    | Gertwiller (Chemin de)          | Poteau d'incendie | PI 161 | 15/05/2020               |                      | 10,6                    | 3,8                                 |
| Barr    | College (Rue du)                | Poteau d'incendie | PI 162 | 26/06/2024               |                      | 8                       | 5,5                                 |
| Barr    | College (Rue du)                | Poteau d'incendie | PI 30  | 05/01/2023               | 225                  | 8                       | 4,4                                 |
| Barr    | Tanneurs (Rue des)              | Poteau d'incendie | PI 163 | 05/01/2023               | 126                  | 9                       | 1,4                                 |
| Barr    | Ile (Rue de l')                 | Poteau d'incendie | PI 164 | 26/06/2024               |                      | 7                       | 3,5                                 |
| Barr    | Ile (Rue de l')                 | Poteau d'incendie | PI 20  | 26/06/2024               |                      | 7                       | 3,5                                 |
| Barr    | Ile (Rue de l')                 | Poteau d'incendie | PI 165 | 26/06/2024               |                      | 7                       | 3,5                                 |
| Barr    | Ile (Rue de l')                 | Poteau d'incendie | PI 166 | 26/06/2024               |                      | 7                       | 4,5                                 |

| Commune | Adresse (Rue)                    | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|---------|----------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Barr    | Altgass (Rue)                    | Poteau d'incendie | PI 167 | 26/06/2024               |                      | 8                       | 5                                   |
| Barr    | Vosges (Avenue des)              | Poteau d'incendie | PI 168 | 26/06/2024               |                      | 9                       | 6                                   |
| Barr    | Vosges (Avenue des)              | Poteau d'incendie | PI 169 | 26/06/2024               |                      | 9                       | 6                                   |
| Barr    | Jean-Jacques Moerlen (Rue)       | Poteau d'incendie | PI 170 | 11/05/2020               |                      | 11                      | 4,1                                 |
| Barr    | Jean-Jacques Moerlen (Rue)       | Poteau d'incendie | PI 171 | 12/05/2020               |                      | 11                      | 3,8                                 |
| Barr    | Vosges (Avenue des)              | Poteau d'incendie | PI 172 | 26/06/2024               |                      | 6,8                     | 5,9                                 |
| Barr    | Vosges (Avenue des)              | Poteau d'incendie | PI 173 | 26/06/2024               |                      | 6,8                     | 5,5                                 |
| Barr    | Pfloek (Rue de la)               | Poteau d'incendie | PI 174 | 20/10/2021               |                      | 5,7                     | 2,9                                 |
| Barr    | Docteur Marcel Krieg (Avenue du) | Poteau d'incendie | PI 175 | 03/01/2023               | 187                  | 8,8                     | 4                                   |
| Barr    | Zimmerberg (Rue du)              | Poteau auxiliaire | PA 112 | 26/06/2024               | 73                   | 2,8                     |                                     |
| Barr    | Sultz (Rue)                      | Poteau d'incendie | PI 176 | 05/01/2023               | 46                   | 6,5                     | 0                                   |
| Barr    | Europe (Allée de l')             | Poteau d'incendie | PI 177 | 13/05/2020               |                      | 9                       | 5,7                                 |
| Barr    | Europe (Allée de l')             | Poteau d'incendie | PI 178 | 14/05/2020               |                      | 9                       | 4,3                                 |
| Barr    | Europe (Allée de l')             | Poteau d'incendie | PI 179 | 13/05/2020               |                      | 8,7                     | 4,3                                 |
| Barr    | Jean-Jacques Moerlen (Rue)       | Poteau d'incendie | PI 180 | 11/05/2020               |                      | 11,1                    | 5,1                                 |
| Barr    | Pfoeller (Rue du)                | Poteau d'incendie | PI 181 | 07/12/2022               | 60                   | 8,8                     | 0                                   |
| Barr    | Vallée saint ulrich (Rue de la)  | Poteau d'incendie | PI 182 | 18/10/2021               | 0                    | 0                       |                                     |
| Barr    | Lièvres (Rue des)                | Poteau d'incendie | PI 183 | 05/01/2023               | 156                  | 8                       | 3,2                                 |
| Barr    | Muckental (Chemin du)            | Poteau d'incendie | PI 185 | 12/05/2020               |                      | 9                       | 4,8                                 |
| Barr    | Alsace (Rue d')                  | Poteau d'incendie | PI 186 | 13/05/2020               |                      | 8,9                     | 3,2                                 |
| Barr    | Paul Degermann (Rue)             | Poteau d'incendie | PI 187 | 03/01/2023               | 131                  | 9,2                     | 1,4                                 |
| Barr    | Kirneck (Rue de la)              | Poteau auxiliaire | PA 60  | 05/01/2023               | 142                  | 8,8                     | 3                                   |
| Barr    | Liaison Bodenfeld                | Poteau d'incendie | PI 189 | 11/05/2020               |                      | 10,7                    | 5,9                                 |
| Barr    | Marechaux (Rue des)              | Poteau d'incendie | PI 190 | 05/01/2023               | 170                  | 9                       | 3,8                                 |
| Barr    | Roemerscheid (Chemin du)         | Poteau d'incendie | PI 191 | 12/05/2020               |                      | 9,4                     | 4,2                                 |
| Barr    | Altenberg (Rue de l')            | Poteau d'incendie | PI 192 | 26/06/2024               | 82                   | 3,5                     |                                     |

| Commune | Adresse (Rue)               | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|---------|-----------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Barr    | Altenberg (Rue de l')       | Poteau d'incendie | PI 64  | 26/06/2024               | 93                   | 5,5                     |                                     |
| Barr    | Altenberg (Rue de l')       | Poteau d'incendie | PI 193 | 26/06/2024               | 98                   | 6                       |                                     |
| Barr    | Binn (Rue de la)            | Poteau d'incendie | PI 194 | 26/06/2024               |                      | 8                       | 6                                   |
| Barr    | Stey (Rue de la)            | Poteau d'incendie | PI 195 | 26/06/2024               |                      | 6,5                     | 4,5                                 |
| Barr    | Ecole (Rue de l')           | Poteau d'incendie | PI 196 | 26/06/2024               |                      | 7                       | 5                                   |
| Barr    | Ecole (Rue de l')           | Poteau d'incendie | PI 197 | 26/06/2024               |                      | 6,5                     | 5,5                                 |
| Barr    | Zimmerberg (Rue du)         | Poteau d'incendie | PI 152 | 26/06/2024               | 42                   | 2,6                     |                                     |
| Barr    | Vosges (Avenue des)         | Poteau d'incendie | PI 198 | 26/06/2024               |                      | 6,5                     | 3,2                                 |
| Barr    | Roemerscheid (Chemin du)    | Poteau d'incendie | PI 199 | 12/05/2020               |                      | 9,3                     | 5,7                                 |
| Barr    | Selestat (Route de)         | Poteau d'incendie | PI 200 | 13/05/2020               |                      | 10                      | 5,7                                 |
| Barr    | Selestat (Route de)         | Poteau d'incendie | PI 184 | 13/05/2020               |                      | 10,1                    | 6,1                                 |
| Barr    | Klipfel (Rue Louis)         | Poteau d'incendie | PI 211 | 26/06/2024               |                      | 6,5                     | 3,1                                 |
| Barr    | Alsace (Rue d')             | Poteau d'incendie | PI 201 | 13/05/2020               | 86                   | 8,3                     |                                     |
| Barr    | Alsace (Rue d')             | Poteau d'incendie | PI 202 | 13/05/2020               | 85                   | 8,3                     |                                     |
| Barr    | Gare (Rue de la)            | Poteau d'incendie | PI 203 | 05/01/2023               | 175                  | 8,9                     | 4                                   |
| Barr    | Beckenpfad (Chemin du)      | Poteau d'incendie | PI 205 | 12/05/2020               |                      | 9,6                     | 4,9                                 |
| Barr    | Sultz (Rue)                 | Poteau d'incendie | PI 206 | 17/11/2020               | 55                   | 6                       |                                     |
| Barr    | Silberkrauss (ZA)           | Poteau d'incendie | PI 207 | 13/05/2020               |                      | 9,7                     | 4,2                                 |
| Barr    | Sultz (Rue)                 | Poteau d'incendie | PI 208 | 05/01/2023               | 190                  | 7                       | 3,2                                 |
| Barr    | Vandenberg (Rue du Général) | Poteau d'incendie | PI 209 | 03/01/2023               | 215                  | 8,8                     | 5,2                                 |
| Barr    | Kloster (Rue)               | Poteau d'incendie | PI 210 | 18/10/2021               | 74                   | 5,2                     |                                     |
| Barr    | Gaensbroennel (Chemin du)   | Poteau d'incendie | PI 212 | 05/01/2023               | 143                  | 6,2                     | 2                                   |
| Barr    | Jardins (Rue des)           | Poteau d'incendie | PI 213 | 05/01/2023               | 84                   | 7,5                     | 0                                   |
| Barr    | Hohwald (Route du)          | Poteau d'incendie | PI 188 | 07/12/2022               | 0                    | 0                       | 0                                   |
| Barr    | Vorderpfloek (Rue)          | Poteau d'incendie | PI 108 | 26/06/2024               |                      | 7                       | 3,5                                 |
| Barr    | Rue 1                       | Poteau d'incendie | PI 214 | 06/01/2023               | 130                  | 9,8                     | 2                                   |

| Commune        | Adresse (Rue)                | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|----------------|------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Barr           | Rue 1                        | Poteau d'incendie | PI 215 | 06/01/2023               | 130                  | 9,8                     | 2                                   |
| Bernardvillé   | Vignoble (Chemin du)         | Poteau auxiliaire | PA 12  | 16/01/2015               | 81                   | 5,6                     |                                     |
| Bernardvillé   | Eglise (Rue de l')           | Poteau d'incendie | PI 11  | 16/01/2015               | 103                  | 6,4                     |                                     |
| Bernardvillé   | Or (Rue de l'or)             | Poteau d'incendie | PI 6   | 16/01/2015               | 121                  | 8                       |                                     |
| Bernardvillé   | Or (Rue de l'or)             | Poteau d'incendie | PI 14  | 16/01/2015               | 103                  | 7,4                     |                                     |
| Bernardvillé   | Principale (Rue)             | Poteau d'incendie | PI 5   | 16/01/2015               | 128                  | 8                       |                                     |
| Bernardvillé   | Eglise (Rue de l')           | Poteau auxiliaire | PA 7   | 16/01/2015               | 96                   | 6,8                     |                                     |
| Bernardvillé   | Principale (Rue)             | Poteau auxiliaire | PA 1   | 15/01/2015               | 134                  | 9,6                     |                                     |
| Bernardvillé   | Principale (Rue)             | Poteau d'incendie | PI 13  | 15/01/2015               | 190                  | 10                      |                                     |
| Bernardvillé   | Principale (Rue)             | Poteau d'incendie | PI 15  | 15/01/2015               | 200                  | 10,8                    |                                     |
| Bernardvillé   | Principale (Rue)             | Poteau auxiliaire | PA 3   | 15/01/2015               | 151                  | 9                       |                                     |
| Bernardvillé   | Principale (Rue)             | Poteau auxiliaire | PA 4   | 16/01/2015               | 127                  | 8,2                     |                                     |
| Bernardvillé   | Andlau (Chemin d')           | Poteau d'incendie | PI 17  | 16/01/2015               | 85                   | 5,2                     |                                     |
| Bernardvillé   | Andlau (Chemin d')           | Poteau d'incendie | PI 18  | 16/01/2015               | 82                   | 5,2                     |                                     |
| Blienschwiller | Bernstein (Rue de)           | Poteau d'incendie | PI 1   | 03/10/2019               | 113                  | 4,3                     |                                     |
| Blienschwiller | Ungersberg (Rue de l')       | Poteau d'incendie | PI 2   | 03/10/2019               |                      | 4,1                     | 2,5                                 |
| Blienschwiller | Winzenberg (Rue du)          | Poteau d'incendie | PI 3   | 03/10/2019               |                      | 5,7                     | 3,2                                 |
| Blienschwiller | Vins (Route des)             | Poteau d'incendie | PI 4   | 03/10/2019               |                      | 6                       | 3,6                                 |
| Blienschwiller | Vins (Route des)             | Poteau d'incendie | PI 5   | 03/10/2019               |                      | 6,2                     | 3                                   |
| Blienschwiller | Vins (Route des)             | Poteau d'incendie | PI 6   | 03/10/2019               |                      | 6,5                     | 3,5                                 |
| Blienschwiller | Herrenweg (Chemin rural dit) | Poteau d'incendie | PI 7   | 03/10/2019               |                      | 6,9                     | 2,8                                 |
| Blienschwiller | Epfig (Route d')             | Poteau d'incendie | PI 8   | 03/10/2019               |                      | 7,4                     | 2,9                                 |
| Blienschwiller | Muhrmatten (Rue les)         | Poteau d'incendie | PI 9   | 03/10/2019               |                      | 7,5                     | 2,2                                 |
| Blienschwiller | Muhrmatten (Rue les)         | Poteau d'incendie | PI 10  | 03/10/2019               |                      | 7,7                     | 2,5                                 |
| Blienschwiller | Bernstein (Rue de)           | Poteau d'incendie | PI 11  | 03/10/2019               |                      | 4,4                     | 1,1                                 |
| Blienschwiller | Bernstein (Rue de)           | Poteau d'incendie | PI 12  | 03/10/2019               |                      | 4,9                     | 1,6                                 |

| Commune        | Adresse (Rue)                      | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|----------------|------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Blienschwiller | Bernstein (Rue de)                 | Poteau d'incendie | PI 13  | 03/10/2019               |                      | 5,6                     | 2,3                                 |
| Blienschwiller | Eglise (Rue de)                    | Poteau d'incendie | PI 14  | 03/10/2019               |                      | 5,7                     | 2,8                                 |
| Blienschwiller | Winzenberg (Rue du)                | Poteau d'incendie | PI 15  | 03/10/2019               |                      | 5,2                     | 2,2                                 |
| Bourgheim      | Obernai (Rue de)                   | Poteau d'incendie | PI 24  | 12/04/2024               | 118                  | 5                       |                                     |
| Bourgheim      | Obernai (Rue de)                   | Poteau d'incendie | PI 23  | 12/04/2024               | 123                  | 5                       |                                     |
| Bourgheim      | Principale (Rue)                   | Poteau d'incendie | PI 9   | 12/04/2024               | 135                  | 5                       | 4,7                                 |
| Bourgheim      | Zellwiller (Rue de zellwiller)     | Poteau d'incendie | PI 13  | 12/04/2024               | 132                  | 4,8                     |                                     |
| Bourgheim      | Zellwiller (Rue de zellwiller)     | Poteau d'incendie | PI 10  | 12/04/2024               | 119                  | 4,8                     |                                     |
| Bourgheim      | Edgar Heywang (Rue edgar heywang)  | Poteau auxiliaire | PA 5   | 12/04/2024               | 85                   | 4,9                     |                                     |
| Bourgheim      | Edgar Heywang (Rue edgar heywang)  | Poteau auxiliaire | PA 4   | 12/04/2024               | 83                   | 4,8                     |                                     |
| Bourgheim      | Edgar Heywang (Rue edgar heywang)  | Poteau d'incendie | PI 3   | 12/04/2024               | 85                   | 5                       |                                     |
| Bourgheim      | Edgar Heywang (Rue edgar heywang)  | Poteau d'incendie | PI 1   | 12/04/2024               |                      |                         |                                     |
| Bourgheim      | Moulin (Lotissement du)            | Poteau d'incendie | PI 26  | 12/04/2024               | 84                   | 4,9                     |                                     |
| Bourgheim      | Kirneck (grande Rue de la)         | Poteau d'incendie | PI 22  | 12/04/2024               | 80                   | 5                       |                                     |
| Bourgheim      | Kirneck (grande Rue de la)         | Poteau d'incendie | PI 21  | 12/04/2024               | 90                   | 5                       |                                     |
| Bourgheim      | Suhr (Rue suhr)                    | Poteau d'incendie | PI 20  | 12/04/2024               | 70                   | 4,7                     |                                     |
| Bourgheim      | Suhr (Rue suhr)                    | Poteau d'incendie | PI 19  | 12/04/2024               | 57                   | 4,4                     |                                     |
| Bourgheim      | Potiers (Rue des potiers)          | Poteau d'incendie | PI 25  | 12/04/2024               | 65                   | 4,5                     |                                     |
| Bourgheim      | Fours (Rue des fours)              | Poteau auxiliaire | PA 15  | 12/04/2024               | 90                   | 4,8                     |                                     |
| Bourgheim      | Fours (Rue des fours)              | Poteau auxiliaire | PA 16  | 12/04/2024               | 65                   | 4,8                     |                                     |
| Bourgheim      | Kirneck (grande Rue de la)         | Poteau auxiliaire | PA 12  | 12/04/2024               | 49                   | 5                       |                                     |
| Bourgheim      | Potiers (Rue des potiers)          | Poteau auxiliaire | PA 18  | 12/04/2024               | 64                   | 4,5                     |                                     |
| Bourgheim      | Potiers (Rue des potiers)          | Poteau auxiliaire | PA 14  | 12/04/2024               | 84                   | 4,8                     |                                     |
| Bourgheim      | Fours (Rue des fours)              | Poteau auxiliaire | PA 17  | 12/04/2024               | 60                   | 5,2                     |                                     |
| Bourgheim      | Edgar Heywang (Rue edgar heywang)  | Poteau d'incendie | PI 27  | 12/04/2024               | 100                  | 4,9                     |                                     |
| Bourgheim      | Kirneck (Petite Rue de la kirneck) | Poteau d'incendie | PI 28  | 12/04/2024               | 93                   | 5                       |                                     |

| Commune          | Adresse (Rue)              | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m³/h (bar) |
|------------------|----------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Bourgheim        | Vignoble (Rue du)          | Poteau d'incendie | PI 29  | 12/04/2024               | 80                   | 4,9                     |                                     |
| Bourgheim        | Benfeld (Rue de benfeld)   | Poteau d'incendie | PI 30  | 12/04/2024               | 227                  | 5,5                     | 3,5                                 |
| Bourgheim        | Benfeld (Rue de benfeld)   | Poteau d'incendie | PI 31  | 12/04/2024               | 120                  | 5,2                     | 5,2                                 |
| Bourgheim        | Benfeld (Rue de benfeld)   | Poteau d'incendie | PI 32  | 12/04/2024               | 118                  | 5,2                     |                                     |
| Bourgheim        | Principale (Rue)           | Poteau d'incendie | PI 6   | 12/04/2024               | 127                  | 5                       | 4,8                                 |
| Bourgheim        | Mistral (Rue)              | Poteau d'incendie | PI 33  | 12/04/2024               | 76                   | 5                       |                                     |
| Bourgheim        |                            | Poteau d'incendie | PI 34  | 12/04/2024               | 84                   | 5                       |                                     |
| Bourgheim        |                            | Poteau d'incendie | PI 35  | 12/04/2024               | 82                   | 4,8                     |                                     |
| Breitenbach      | Kreuzweg (Rue du)          | Poteau auxiliaire | PA 33  | 05/04/2019               | 28                   | 5,1                     |                                     |
| Dambach-la-Ville | Foch (Rue du marechal)     | Poteau d'incendie | PI 1   | 03/06/2024               |                      | 6                       | 5,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Foch (Rue du marechal)     | Poteau d'incendie | PI 2   | 11/03/2019               | 65                   | 3,5                     |                                     |
| Dambach-la-Ville | Foch (Rue du marechal)     | Poteau d'incendie | PI 3   | 03/06/2024               |                      | 6                       | 4                                   |
| Dambach-la-Ville | Général de Gaulle (Rue du) | Poteau d'incendie | PI 8   | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 3,8                                 |
| Dambach-la-Ville | Leubuehl (Rue du)          | Poteau d'incendie | PI 9   | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Eglise (Rue de l')         | Poteau d'incendie | PI 11  | 03/06/2024               | 40                   | 4,5                     |                                     |
| Dambach-la-Ville | Remparts (Rue des)         | Poteau d'incendie | PI 12  | 02/05/2024               |                      | 4                       | 3                                   |
| Dambach-la-Ville | Clemenceau (Rue)           | Poteau d'incendie | PI 13  | 03/06/2024               | 120                  | 4,2                     |                                     |
| Dambach-la-Ville | Remparts (Rue des)         | Poteau d'incendie | PI 14  | 02/05/2024               |                      | 4                       | 3                                   |

| Commune          | Adresse (Rue)                     | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Dambach-la-Ville | Dieffenthal (Rue de)              | Poteau d'incendie | PI 15  | 02/05/2024               |                      | 4                       | 3                                   |
| Dambach-la-Ville | Dieffenthal (Rue de)              | Poteau d'incendie | PI 16  | 03/06/2024               |                      | 5,5                     | 3,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Paix (Rue de la)                  | Poteau d'incendie | PI 19  | 03/05/2024               |                      | 5                       | 3                                   |
| Dambach-la-Ville | Paix (Rue de la)                  | Poteau d'incendie | PI 20  | 03/05/2024               | 90                   | 5                       |                                     |
| Dambach-la-Ville | Theophile bader (Rue)             | Poteau d'incendie | PI 21  | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Jardins (Rue des)                 | Poteau d'incendie | PI 7   | 03/06/2024               |                      | 6                       | 4,8                                 |
| Dambach-la-Ville | Ortenbourg (Rue de l')            | Poteau d'incendie | PI 22  | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Principale (Rue) - Vin (Route du) | Poteau d'incendie | PI 23  | 03/05/2024               | 50                   | 5                       |                                     |
| Dambach-la-Ville | Principale (Rue) - Vin (Route du) | Poteau d'incendie | PI 24  | 03/05/2024               |                      | 5,5                     | 2                                   |
| Dambach-la-Ville | Gare (Rue de la)                  | Poteau d'incendie | PI 25  | 02/05/2024               |                      | 6                       | 5                                   |
| Dambach-la-Ville | Gare (Rue de la)                  | Poteau d'incendie | PI 26  | 02/05/2024               |                      | 6                       | 5                                   |
| Dambach-la-Ville | Gare (Rue de la)                  | Poteau d'incendie | PI 27  | 02/05/2024               |                      | 6                       | 5                                   |
| Dambach-la-Ville | Ebersheim (Route d')              | Poteau d'incendie | PI 28  | 02/05/2024               |                      | 7                       | 6                                   |
| Dambach-la-Ville | Cigognes (Rue des)                | Poteau d'incendie | PI 29  | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 3,8                                 |
| Dambach-la-Ville | Koenigsbourg (Rue du)             | Poteau d'incendie | PI 30  | 02/05/2024               |                      | 6                       | 4                                   |

| Commune          | Adresse (Rue)               | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|------------------|-----------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Dambach-la-Ville | Bernstein (Rue du)          | Poteau d'incendie | PI 31  | 02/05/2024               |                      | 6                       | 4                                   |
| Dambach-la-Ville | Ortenbourg (Rue de l')      | Poteau d'incendie | PI 32  | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 3,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Bernstein (Rue du)          | Poteau d'incendie | PI 33  | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 4                                   |
| Dambach-la-Ville | Koenigsbourg (Rue du)       | Poteau d'incendie | PI 40  | 03/06/2024               |                      | 5,5                     | 2                                   |
| Dambach-la-Ville | Sapin (Rue du)              | Poteau d'incendie | PI 55  | 02/05/2024               |                      | 6                       | 4                                   |
| Dambach-la-Ville | Porte haute (Rue de la)     | Poteau d'incendie | PI 45  | 02/05/2024               | 98                   | 3                       |                                     |
| Dambach-la-Ville | Général de Gaulle (Rue du)  | Poteau d'incendie | PI 46  | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Steinhausenweg (Chemin dit) | Poteau d'incendie | PI 47  | 03/06/2024               |                      | 8                       | 5,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Porte haute (Rue de la)     | Poteau d'incendie | PI 50  | 02/05/2024               | 120                  | 4                       |                                     |
| Dambach-la-Ville | Salomon Lipovsky (Rue)      | Poteau auxiliaire | PA 51  | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 2,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Prairies (Rue de la)        | Poteau d'incendie | PI 42  | 02/05/2024               |                      | 7                       | 6                                   |
| Dambach-la-Ville | Artisanat (Rue de l')       | Poteau d'incendie | PI 53  | 02/05/2024               |                      | 8                       | 7                                   |
| Dambach-la-Ville | Artisanat (Rue de l')       | Poteau d'incendie | PI 54  | 02/05/2024               |                      | 8                       | 7                                   |
| Dambach-la-Ville | Remparts (Rue des)          | Poteau d'incendie | PI 56  | 02/05/2024               |                      | 4                       | 3                                   |
| Dambach-la-Ville | Berggasse (Chemin dit)      | Poteau d'incendie | PI 57  | 02/05/2024               | 96                   | 3                       |                                     |



| Commune          | Adresse (Rue)                     | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Dambach-la-Ville | Saint-Sébastien (Rue)             | Poteau auxiliaire | PA 58  | 03/06/2024               |                      |                         |                                     |
| Dambach-la-Ville | Jardins (Rue des)                 | Poteau d'incendie | PA 59  | 03/06/2024               | 86                   | 5,5                     |                                     |
| Dambach-la-Ville | Tonneliers (Rue des)              | Poteau d'incendie | PA 60  | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 2,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Clemenceau (Rue)                  | Poteau d'incendie | PA 61  | 03/05/2024               | 100                  | 5                       |                                     |
| Dambach-la-Ville | Clemenceau (Rue)                  | Poteau d'incendie | PA 62  | 03/05/2024               |                      | 5                       | 2,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Principale (Rue) - Vin (Route du) | Poteau auxiliaire | PA 63  | 03/05/2024               |                      | 5,5                     | 5,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Neymattweg (Chemin dit)           | Poteau d'incendie | PI 64  | 03/06/2024               |                      | 7                       | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Neymattweg (Chemin dit)           | Poteau d'incendie | PI 65  | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville |                                   | Poteau auxiliaire | PA 66  | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Prairies (Rue de la)              | Poteau d'incendie | PI 67  | 03/06/2024               |                      |                         |                                     |
| Dambach-la-Ville | Bleuets (Rue des)                 | Poteau d'incendie | PI 68  | 02/05/2024               |                      | 7                       | 6,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Eglantines (Rue des)              | Poteau d'incendie | PI 69  | 02/05/2024               |                      | 6,5                     | 5,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Ebersheim (Route d')              | Poteau d'incendie | PI 70  | 02/05/2024               |                      | 7,5                     | 6,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Violettes (Rue des)               | Poteau d'incendie | PI 71  | 02/05/2024               |                      | 7                       | 6                                   |
| Dambach-la-Ville | RD 210                            | Poteau auxiliaire | PA 72  | 02/05/2024               |                      | 7                       | 6                                   |

| Commune          | Adresse (Rue)          | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|------------------|------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Dambach-la-Ville | RD 210                 | Poteau d'incendie | PI 74  | 13/03/2019               |                      | 7,9                     | 2,3                                 |
| Dambach-la-Ville | RD 210                 | Poteau d'incendie | PI 75  | 13/03/2019               | 112                  | 8                       |                                     |
| Dambach-la-Ville | Bernstein (Rue du)     | Poteau d'incendie | PI 76  | 02/05/2024               |                      | 6                       | 4                                   |
| Dambach-la-Ville | Sapin (Rue du)         | Poteau d'incendie | PI 77  | 02/05/2024               |                      | 6                       | 4                                   |
| Dambach-la-Ville | Gare (Rue de la)       | Poteau d'incendie | PI 78  | 02/05/2024               |                      | 6                       | 5                                   |
| Dambach-la-Ville | Gare (Rue de la)       | Poteau d'incendie | PI 79  | 02/05/2024               |                      | 6                       | 5                                   |
| Dambach-la-Ville | Plateforme d'activité  | Poteau d'incendie | PI 80  | 13/03/2019               |                      | 7,9                     | 8                                   |
| Dambach-la-Ville | Plateforme d'activité  | Poteau d'incendie | PI 81  | 02/05/2024               |                      | 9                       | 8                                   |
| Dambach-la-Ville | Plateforme d'activité  | Poteau d'incendie | PI 82  | 02/05/2024               |                      | 9                       | 6                                   |
| Dambach-la-Ville | Plateforme d'activité  | Poteau d'incendie | PI 83  | 02/05/2024               |                      | 9                       | 6                                   |
| Dambach-la-Ville | Plateforme d'activité  | Poteau d'incendie | PI 84  | 02/05/2024               |                      | 9                       | 5                                   |
| Dambach-la-Ville | Plateforme d'activité  | Poteau d'incendie | PI 85  | 02/05/2024               |                      | 9                       | 8                                   |
| Dambach-la-Ville | Plateforme d'activité  | Poteau d'incendie | PI 86  | 02/05/2024               |                      | 9                       | 8                                   |
| Dambach-la-Ville | Foch (Rue du marechal) | Poteau d'incendie | PI 87  | 02/05/2024               |                      | 3                       | 2                                   |
| Dambach-la-Ville | Foch (Rue du marechal) | Poteau d'incendie | PI 88  | 02/05/2024               |                      | 5                       | 3                                   |

| Commune          | Adresse (Rue)               | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|------------------|-----------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Dambach-la-Ville | Berggasse (Chemin dit)      | Poteau d'incendie | PI 89  | 02/05/2024               | 98                   | 3                       |                                     |
| Dambach-la-Ville | Berggasse (Chemin dit)      | Poteau d'incendie | PI 90  | 02/05/2024               |                      | 3                       | 2                                   |
| Dambach-la-Ville | Hirondelles (Rue des)       | Poteau d'incendie | PI 91  | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 3,5                                 |
| Dambach-la-Ville | RD 210                      | Poteau d'incendie | PI 92  | 02/05/2024               |                      | 7                       | 6                                   |
| Dambach-la-Ville | Vignoble (Rue du)           | Poteau d'incendie | PI 93  | 03/05/2024               |                      | 5,5                     | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Teinturiers (Rue des)       | Poteau d'incendie | PI 94  | 03/06/2024               | 36                   | 4,5                     |                                     |
| Dambach-la-Ville | Teinturiers (Rue des)       | Poteau d'incendie | PI 95  | 03/06/2024               | 36                   | 4,5                     |                                     |
| Dambach-la-Ville | Marche (Place du)           | Poteau d'incendie | PI 96  | 03/06/2024               | 42                   | 5                       |                                     |
| Dambach-la-Ville | Braun (Rue du general)      | Poteau d'incendie | PI 97  | 02/05/2024               |                      | 5                       | 3,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Braun (Rue du general)      | Poteau d'incendie | PI 98  | 02/05/2024               |                      | 5                       | 3,5                                 |
| Dambach-la-Ville | College (Rue du)            | Poteau d'incendie | PI 100 | 02/05/2024               |                      | 8                       | 6,5                                 |
| Dambach-la-Ville | RD 422                      | Poteau d'incendie | PI 101 | 13/03/2019               |                      | 7,9                     | 7,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Steinhausenweg (Chemin dit) | Poteau d'incendie | PI 102 | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Boutons d'Or (Rue des)      | Poteau d'incendie | PI 103 | 02/05/2024               |                      | 7                       | 6                                   |
| Dambach-la-Ville | Pâquerettes (Rue des)       | Poteau d'incendie | PI 104 | 02/05/2024               |                      | 6,5                     | 4,5                                 |

| Commune          | Adresse (Rue)             | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|------------------|---------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Dambach-la-Ville | Boutons d'Or (Rue des)    | Poteau d'incendie | PI 105 | 02/05/2024               |                      | 7                       | 6                                   |
| Dambach-la-Ville | Marguerites (Rue des)     | Poteau d'incendie | PI 106 | 02/05/2024               |                      | 8                       | 6                                   |
| Dambach-la-Ville | Colchiques (Rue des)      | Poteau d'incendie | PI 107 | 02/05/2024               |                      | 7                       | 5                                   |
| Dambach-la-Ville | Trèfles (Rue des)         | Poteau d'incendie | PI 108 | 02/05/2024               |                      | 7                       | 5                                   |
| Dambach-la-Ville | Marguerites (Rue des)     | Poteau d'incendie | PI 109 | 02/05/2024               |                      | 8                       | 6                                   |
| Dambach-la-Ville | Trèfles (Rue des)         | Poteau d'incendie | PI 110 | 02/05/2024               |                      | 7,5                     | 6,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Riesling (Rue du)         | Poteau d'incendie | PI 111 | 02/05/2024               |                      | 8                       | 7                                   |
| Dambach-la-Ville | Pinot Gris (Rue du)       | Poteau d'incendie | PI 112 | 03/06/2024               |                      |                         |                                     |
| Dambach-la-Ville | Muhlenheim (Impasse)      | Poteau d'incendie | PI 113 | 03/05/2024               | 80                   | 5,5                     |                                     |
| Dambach-la-Ville | Remparts (Rue des)        | Poteau d'incendie | PI 115 | 03/05/2024               | 90                   | 5                       |                                     |
| Dambach-la-Ville | Remparts (Rue des)        | Poteau d'incendie | PI 114 | 02/05/2024               |                      | 4                       | 3                                   |
| Dambach-la-Ville | Eglantines (Rue des)      | Poteau d'incendie | PI 116 | 02/05/2024               |                      | 7                       | 6                                   |
| Dambach-la-Ville | Boutons d'Or (Rue des)    | Poteau d'incendie | PI 117 | 02/05/2024               |                      | 7                       | 6                                   |
| Dambach-la-Ville | Irma Mersiol-Burrus (Rue) | Poteau d'incendie | PI 118 | 03/06/2024               | 96                   | 5,5                     |                                     |
| Dambach-la-Ville | Rauenberg (Rue du)        | Poteau d'incendie | PI 119 | 02/05/2024               |                      | 6                       | 4                                   |

| Commune          | Adresse (Rue)                     | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m³/h (bar) |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Dambach-la-Ville | 22e Bmna (Rue du)                 | Poteau d'incendie | PI 120 | 02/05/2024               |                      | 6                       | 4                                   |
| Dambach-la-Ville | Vosges (Rue des)                  | Poteau d'incendie | PI 121 | 02/05/2024               |                      | 6                       | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Camille orry (Square)             | Poteau d'incendie | PI 122 | 02/05/2024               |                      | 6                       | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Vosges (Rue des)                  | Poteau d'incendie | PI 123 | 02/05/2024               |                      | 7                       | 6                                   |
| Dambach-la-Ville | Foch (Rue du marechal)            | Poteau d'incendie | PI 99  | 03/05/2024               |                      | 6                       | 3                                   |
| Dambach-la-Ville | Foch (Rue du marechal)            | Poteau d'incendie | PI 6   | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Foch (Rue du marechal)            | Poteau d'incendie | PI 124 | 03/06/2024               |                      | 6,5                     | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville | 22e Bmna (Rue du)                 | Poteau d'incendie | PI 125 | 02/05/2024               |                      | 6                       | 4                                   |
| Dambach-la-Ville | Principale (Rue) - Vin (Route du) | Poteau d'incendie | PI 52  | 03/05/2024               |                      | 5,5                     | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Sapin (Rue du)                    | Poteau d'incendie | PI 126 | 02/05/2024               |                      | 5,5                     | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Sapin (Rue du)                    | Poteau d'incendie | PI 127 | 02/05/2024               |                      | 5,5                     | 4,5                                 |
| Dambach-la-Ville | Rauenberg (Rue du)                | Poteau d'incendie | PI 128 | 02/05/2024               |                      | 6                       | 4                                   |
| Dambach-la-Ville | Foch (Rue du marechal)            | Poteau d'incendie | PI 129 | 03/06/2024               |                      | 7,5                     | 5                                   |
| Eichhoffen       | RD 425 (vers Eichhoffen)          | Poteau d'incendie | PI 21  | 10/07/2020               | 112                  | 4,9                     |                                     |
| Eichhoffen       | Hohwald (Route du)                | Poteau d'incendie | PI 19  | 10/07/2020               | 99                   | 4,5                     |                                     |
| Eichhoffen       | Hohwald (Route du)                | Poteau d'incendie | PI 18  | 10/07/2020               | 103                  | 4,6                     |                                     |

| Commune    | Adresse (Rue)          | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|------------|------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Eichhoffen | Muehlgaessel (Chemin)  | Poteau d'incendie | PI 20  | 10/07/2020               | 87                   | 4,7                     |                                     |
| Eichhoffen | Vosges (Route des)     | Poteau d'incendie | PI 2   | 10/07/2020               | 112                  | 4,4                     |                                     |
| Eichhoffen | Vosges (Route des)     | Poteau d'incendie | PI 16  | 10/07/2020               | 116                  | 4,9                     |                                     |
| Eichhoffen | Aspérules (Rue des)    | Poteau d'incendie | PI 23  | 10/07/2020               | 103                  | 5                       |                                     |
| Eichhoffen | Primevères (Rue des)   | Poteau d'incendie | PI 24  | 10/07/2020               | 117                  | 5,1                     |                                     |
| Eichhoffen | Boutons d'or (Rue des) | Poteau d'incendie | PI 22  | 10/07/2020               | 120                  | 4,8                     |                                     |
| Eichhoffen | Benfeld (Route de)     | Poteau d'incendie | PI 33  | 10/07/2020               |                      | 5,1                     | 2,3                                 |
| Eichhoffen | Gare (Rue de la)       | Poteau d'incendie | PI 15  | 10/07/2020               | 57                   | 4,3                     |                                     |
| Eichhoffen | Acacias (Rue des)      | Poteau auxiliaire | PA 10  | 10/07/2020               | 74                   | 2,9                     |                                     |
| Eichhoffen | Vosges (Route des)     | Poteau d'incendie | PI 11  | 15/07/2020               |                      | 4,3                     | 1,3                                 |
| Eichhoffen | Vosges (Route des)     | Hydrant           | H 9    | 15/07/2020               |                      |                         |                                     |
| Eichhoffen | Vosges (Route des)     | Hydrant           | H 19   | 15/07/2020               | 61                   | 3,7                     |                                     |
| Eichhoffen | Tilleuls (Rue des)     | Poteau d'incendie | PI 13  | 15/07/2020               | 65                   | 3,5                     |                                     |
| Eichhoffen | Tilleuls (Rue des)     | Poteau auxiliaire | PA 8   | 15/07/2020               | 56                   | 3,3                     |                                     |
| Eichhoffen | Vignoble (Rue du)      | Poteau d'incendie | PI 1   | 15/07/2020               | 94                   | 3,4                     |                                     |
| Eichhoffen | Vignoble (Rue du)      | Hydrant           | H 6    | 15/07/2020               | 104                  | 4                       |                                     |
| Eichhoffen | Vignoble (Rue du)      | Hydrant           | H 7    | 15/07/2020               |                      |                         |                                     |
| Eichhoffen | Vignoble (Rue du)      | Poteau auxiliaire | PA 4   | 15/07/2020               | 51                   | 3,1                     |                                     |
| Eichhoffen | Vignoble (Rue du)      | Poteau d'incendie | PI 12  | 15/07/2020               | 57                   | 3,2                     |                                     |
| Eichhoffen | Vignoble (Rue du)      | Poteau auxiliaire | PA 7   | 15/07/2020               | 40                   | 2,8                     |                                     |
| Eichhoffen | Vignoble (Rue du)      | Poteau d'incendie | PI 9   | 10/07/2020               | 0                    | 0                       |                                     |
| Eichhoffen | Industries (Rue des)   | Poteau auxiliaire | PA 25  | 10/07/2020               | 38                   | 4,2                     |                                     |
| Eichhoffen | Peupliers (Rue des)    | Poteau d'incendie | PI 26  | 10/07/2020               | 113                  | 4,2                     |                                     |
| Eichhoffen | Château d'eau (Rue du) | Poteau d'incendie | PI 27  | 10/07/2020               | 105                  | 1,9                     |                                     |
| Eichhoffen | Benfeld (Route de)     | Poteau d'incendie | PI 28  | 10/07/2020               | 31                   | 4,9                     |                                     |
| Eichhoffen | Gare (Rue de la)       | Poteau d'incendie | PI 29  | 10/07/2020               | 108                  | 4,4                     |                                     |

| Commune    | Adresse (Rue)           | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|------------|-------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Eichhoffen | Benfeld (Route de)      | Poteau d'incendie | PI 30  | 10/07/2020               |                      | 4,9                     | 2,1                                 |
| Eichhoffen | Acacias (Rue des)       | Poteau d'incendie | PI 31  | 10/07/2020               |                      | 3                       | 1,6                                 |
| Epfig      | Cimetière (Rue du)      | Poteau d'incendie | PI 61  | 25/04/2024               | 117                  | 5,5                     | 0                                   |
| Epfig      | Rohan (Rue des)         | Poteau d'incendie | PI 64  | 02/05/2024               | 170                  | 4,5                     | 2,6                                 |
| Epfig      | Juifs (Rue des)         | Poteau d'incendie | PI 65  | 23/04/2024               | 166                  | 4,3                     | 2,2                                 |
| Epfig      | Castel (Rue du)         | Poteau d'incendie | PI 63  | 26/04/2024               | 147                  | 4                       | 2                                   |
| Epfig      | Castel (Rue du)         | Poteau d'incendie | PI 1   | 26/04/2024               | 156                  | 4                       | 2                                   |
| Epfig      | Vignoble (Rue du)       | Poteau d'incendie | PI 66  | 26/04/2024               | 133                  | 3,2                     | 1,5                                 |
| Epfig      | Nothalten (Route de)    | Poteau d'incendie | PI 67  | 23/04/2024               | 198                  | 3,6                     | 2,6                                 |
| Epfig      | Marguerite (Rue Sainte) | Poteau d'incendie | PI 14  | 26/04/2024               | 168                  | 4,9                     | 2,8                                 |
| Epfig      | Marguerite (Rue Sainte) | Poteau d'incendie | PI 28  | 26/04/2024               | 185                  | 5,8                     | 3,6                                 |
| Epfig      | Marguerite (Rue Sainte) | Poteau d'incendie | PI 29  | 26/04/2024               | 187                  | 6,4                     | 4                                   |
| Epfig      | Nothalten (Route de)    | Poteau auxiliaire | PA 47  | 23/04/2024               | 69                   | 2,7                     | 0                                   |
| Epfig      | Finkwiller (Rue du)     | Poteau d'incendie | PI 42  | 23/04/2024               | 199                  | 3,9                     | 2,8                                 |
| Epfig      | Finkwiller (Rue du)     | Poteau d'incendie | PI 56  | 23/04/2024               | 113                  | 3,6                     | 0                                   |
| Epfig      | Finkwiller (Rue du)     | Poteau d'incendie | PI 5   | 23/04/2024               | 206                  | 3,9                     | 2,9                                 |
| Epfig      | Finkwiller (Rue du)     | Poteau auxiliaire | PA 26  | 23/04/2024               | 76                   | 4,5                     | 0                                   |
| Epfig      | Acacias (Rue des)       | Poteau d'incendie | PI 53  | 23/04/2024               | 225                  | 4,5                     | 3,4                                 |
| Epfig      | Stade (Rue du)          | Poteau d'incendie | PI 2   | 23/04/2024               | 119                  | 4,6                     | 0                                   |
| Epfig      | Finkwiller (Rue du)     | Poteau d'incendie | PI 54  | 23/04/2024               | 210                  | 4,5                     | 3,2                                 |
| Epfig      | Finkwiller (Rue du)     | Poteau d'incendie | PI 55  | 23/04/2024               | 220                  | 4,8                     | 3,6                                 |
| Epfig      | Vosges (Rue des)        | Poteau d'incendie | PI 51  | 23/04/2024               | 134                  | 4,3                     | 1,8                                 |
| Epfig      | Finkwiller (Rue du)     | Poteau d'incendie | PI 45  | 23/04/2024               | 213                  | 5,2                     | 3,8                                 |
| Epfig      | Finkwiller (Rue du)     | Poteau d'incendie | PI 46  | 23/04/2024               | 225                  | 4,8                     | 3,8                                 |
| Epfig      | Andlau (Route d')       | Poteau d'incendie | PI 57  | 23/04/2024               | 71                   | 5,2                     | 0                                   |
| Epfig      | Alliés (Rue des)        | Poteau d'incendie | PI 17  | 25/04/2024               | 142                  | 5,3                     | 2,4                                 |

| Commune | Adresse (Rue)           | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|---------|-------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Epfig   | Zone Artisanale         | Poteau d'incendie | PI 40  | 25/04/2024               | 126                  | 5,4                     | 1,3                                 |
| Epfig   | Zone Artisanale         | Poteau d'incendie | PI 39  | 25/04/2024               | 126                  | 5,4                     | 1,3                                 |
| Epfig   | Acacias (Rue des)       | Poteau auxiliaire | PA 37  | 25/04/2024               | 75                   | 2,5                     | 0                                   |
| Epfig   | Acacias (Rue des)       | Poteau auxiliaire | PA 24  | 23/04/2024               | 81                   | 3                       | 0                                   |
| Epfig   | Jardins (Rue des)       | Poteau auxiliaire | PA 19  | 26/04/2024               | 104                  | 3                       | 0                                   |
| Epfig   | Jardins (Rue des)       | Poteau auxiliaire | PA 8   | 26/04/2024               | 66                   | 2,8                     | 0                                   |
| Epfig   | Chapelle (Rue de la)    | Poteau d'incendie | PI 68  | 02/05/2024               | 122                  | 3,2                     | 1,1                                 |
| Epfig   | Romains (Rue des)       | Poteau d'incendie | PI 59  | 26/04/2024               | 105                  | 3,8                     | 0                                   |
| Epfig   | Bellevue (Rue)          | Poteau auxiliaire | PA 20  | 26/04/2024               | 87                   | 4                       | 0                                   |
| Epfig   | Romains (Rue des)       | Poteau auxiliaire | PA 41  | 25/04/2024               | 51                   | 1,8                     | 0                                   |
| Epfig   | Romains (Rue des)       | Poteau auxiliaire | PA 9   | 25/04/2024               | 46                   | 2                       | 0                                   |
| Epfig   | Vignoble (Rue du)       | Poteau d'incendie | PI 7   | 25/04/2024               | 76                   | 2,6                     |                                     |
| Epfig   | Vergers (Rue des)       | Poteau auxiliaire | PA 22  | 25/04/2024               | 70                   | 2,6                     | 0                                   |
| Epfig   | Diebweg (Rue du)        | Poteau auxiliaire | PA 25  | 26/04/2024               | 130                  | 5,5                     | 1,5                                 |
| Epfig   | Gall (Rue Saint)        | Poteau d'incendie | PI 52  | 26/04/2024               | 138                  | 5,4                     | 2,1                                 |
| Epfig   | Alliés (Rue des)        | Poteau d'incendie | PI 18  | 26/04/2024               | 123                  | 5,4                     | 1,2                                 |
| Epfig   | Bergers (Rue des)       | Poteau d'incendie | PI 30  | 02/05/2024               | 72                   | 4                       | 0                                   |
| Epfig   | Bergers (Rue des)       | Poteau auxiliaire | PA 33  | 02/05/2024               | 24                   | 6,1                     | 0                                   |
| Epfig   | Bergers (Rue des)       | Poteau auxiliaire | PA 38  | 02/05/2024               | 22                   | 5,2                     | 0                                   |
| Epfig   | Schafraïn (Rue du)      | Poteau d'incendie | PI 34  | 02/05/2024               | 54                   | 3,6                     | 0                                   |
| Epfig   | Schafraïn (Rue du)      | Poteau d'incendie | PI 35  | 02/05/2024               | 55                   | 4,6                     | 0                                   |
| Epfig   | Schafraïn (Rue du)      | Poteau d'incendie | PI 44  | 02/05/2024               | 57                   | 5                       | 0                                   |
| Epfig   | Marguerite (Rue Sainte) | Poteau auxiliaire | PA 36  | 02/05/2024               | 75                   | 5,5                     | 0                                   |
| Epfig   | Marguerite (Rue Sainte) | Poteau d'incendie | PI 58  | 02/05/2024               | 84                   | 5,9                     | 0                                   |
| Epfig   | Réservoir               | Poteau d'incendie | PI 48  | 23/04/2024               | 182                  | 3,6                     | 2,5                                 |
| Epfig   | Fronholz (Rue du)       | Poteau d'incendie | PI 50  | 26/04/2024               | 123                  | 4                       | 1,2                                 |



| Commune | Adresse (Rue)           | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|---------|-------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Epfig   | Montee (Rue de la)      | Poteau d'incendie | PI 70  | 23/04/2024               | 144                  | 4                       | 2                                   |
| Epfig   | Eglise (Rue de l')      | Poteau d'incendie | PI 72  | 23/04/2024               | 145                  | 3,5                     | 1,8                                 |
| Epfig   | Ecoles (Rue des)        | Poteau d'incendie | PI 73  | 23/04/2024               | 153                  | 4,2                     | 2,2                                 |
| Epfig   | Hopital (Rue de l')     | Poteau d'incendie | PI 74  | 23/04/2024               | 150                  | 4,4                     | 2,1                                 |
| Epfig   | Grien (Rue)             | Poteau d'incendie | PI 75  | 26/04/2024               | 66                   | 3                       | 0                                   |
| Epfig   | Grien (Rue)             | Poteau d'incendie | PI 76  | 02/05/2024               | 116                  | 4,5                     | 0                                   |
| Epfig   | Bergers (Rue des)       | Poteau auxiliaire | PA 77  | 02/05/2024               | 61                   | 3,8                     | 0                                   |
| Epfig   | Finkwiller (Rue du)     | Poteau d'incendie | PI 4   | 23/04/2024               | 210                  | 4                       | 3                                   |
| Epfig   | Romains (Rue des)       | Poteau d'incendie | PI 78  | 25/04/2024               | 78                   | 2,2                     | 0                                   |
| Epfig   | Marguerite (Rue Sainte) | Poteau d'incendie | PI 32  | 02/05/2024               | 83                   | 5,4                     | 0                                   |
| Epfig   | Marguerite (Rue Sainte) | Poteau d'incendie | PI 79  | 02/05/2024               | 78                   | 4,8                     | 0                                   |
| Epfig   | Marguerite (Rue Sainte) | Poteau d'incendie | PI 80  | 02/05/2024               | 87                   | 5,5                     | 0                                   |
| Epfig   | Stade (Rue du)          | Poteau d'incendie | PI 81  | 23/04/2024               | 72                   | 4,6                     | 0                                   |
| Epfig   | Stade (Rue du)          | Poteau d'incendie | PI 82  | 23/04/2024               | 99                   | 4,6                     | 0                                   |
| Epfig   | Montagne (Rue de la)    | Poteau d'incendie | PI 71  | 26/04/2024               | 137                  | 3,5                     | 1,6                                 |
| Epfig   | Montagne (Rue de la)    | Poteau d'incendie | PI 83  | 23/04/2024               | 139                  | 3,2                     | 1,8                                 |
| Epfig   | Montagne (Rue de la)    | Poteau d'incendie | PI 84  | 23/04/2024               | 134                  | 3                       | 1,5                                 |
| Epfig   | Acacias (Rue des)       | Poteau d'incendie | PI 85  | 23/04/2024               | 134                  | 3,4                     | 1,3                                 |
| Epfig   | Alliés (Rue des)        | Poteau d'incendie | PI 11  | 26/04/2024               | 152                  | 4,6                     | 2,3                                 |
| Epfig   | Cimetière (Rue du)      | Poteau d'incendie | PI 60  | 25/04/2024               | 145                  | 5,1                     | 2                                   |
| Epfig   | Potiers (Rue des)       | Poteau d'incendie | PI 86  | 26/04/2024               | 80                   | 3,3                     | 0                                   |
| Epfig   | Potiers (Rue des)       | Poteau d'incendie | PI 87  | 26/04/2024               | 124                  | 4                       | 1,2                                 |
| Epfig   | Prés (Rue des)          | Poteau d'incendie | PI 88  | 26/04/2024               | 235                  | 4,6                     | 4                                   |
| Epfig   | Champs (Rue des)        | Poteau d'incendie | PI 89  | 02/05/2024               | 73                   | 5                       | 0                                   |
| Epfig   | Bergers (Rue des)       | Poteau d'incendie | PI 90  | 25/04/2024               | 162                  | 4,2                     | 2,3                                 |
| Epfig   | Alliés (Rue des)        | Poteau d'incendie | PI 92  | 25/04/2024               | 168                  | 4,9                     | 2,9                                 |

| Commune    | Adresse (Rue)                  | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|------------|--------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Epfig      | Cimetière (Rue du)             | Poteau d'incendie | PI 91  | 25/04/2024               | 149                  | 4,8                     | 2,3                                 |
| Epfig      | Alliés (Rue des)               | Poteau d'incendie | PI 93  | 25/04/2024               | 158                  | 4,5                     | 2,2                                 |
| Gertwiller | RD 706                         | Poteau d'incendie | PI 38  | 06/07/2020               | 63                   | 4,5                     |                                     |
| Gertwiller | Landsberg (Rue du)             | Poteau auxiliaire | PA 17  | 06/07/2020               | 31                   | 2,6                     |                                     |
| Gertwiller | Château d'Andlau (Rue du)      | Poteau auxiliaire | PA 18  | 06/07/2020               | 29                   | 2,7                     |                                     |
| Gertwiller | Landsberg (Rue du)             | Poteau d'incendie | PI 16  | 06/07/2020               | 39                   | 2,7                     |                                     |
| Gertwiller | Château d'Andlau (Rue du)      | Poteau auxiliaire | PA 13  | 06/07/2020               | 39                   | 2,9                     |                                     |
| Gertwiller | Heiligenbronn (Rue)            | Poteau auxiliaire | PA 14  | 08/07/2020               | 26                   | 3,2                     |                                     |
| Gertwiller | Heiligenbronn (Rue)            | Poteau auxiliaire | PA 1   | 06/07/2020               | 42                   | 3,2                     |                                     |
| Gertwiller | Heiligenbronn (Rue)            | Poteau auxiliaire | PA 2   | 06/07/2020               | 45                   | 3,5                     |                                     |
| Gertwiller | Marteltahl (Chemin)            | Poteau auxiliaire | PA 30  | 06/07/2020               | 55                   | 4,5                     |                                     |
| Gertwiller | Marteltahl (Chemin)            | Poteau auxiliaire | PA 31  | 06/07/2020               | 58                   | 4,5                     |                                     |
| Gertwiller | Selestat (Rue de)              | Poteau auxiliaire | PA 9   | 08/07/2020               | 52                   | 4,7                     |                                     |
| Gertwiller | Bruchelmatt (Chemin rural dit) | Poteau auxiliaire | PA 21  | 08/07/2020               | 52                   | 4,9                     |                                     |
| Gertwiller | Gutbrod (Chemin)               | Poteau d'incendie | PI 36  | 06/07/2020               | 60                   | 4,9                     |                                     |
| Gertwiller | Gutbrod (Chemin)               | Poteau d'incendie | PI 29  | 08/07/2020               | 59                   | 4,9                     |                                     |
| Gertwiller | Bruchelmatt (Chemin rural dit) | Poteau d'incendie | PI 10  | 08/07/2020               | 55                   | 4,8                     |                                     |
| Gertwiller | Selestat (Rue de)              | Poteau d'incendie | PI 11  | 08/07/2020               | 37                   | 5                       |                                     |
| Gertwiller | Lurtzweg (Chemin rural dit)    | Poteau d'incendie | PI 39  | 08/07/2020               | 111                  | 4,2                     |                                     |
| Gertwiller | Valff (Rue de)                 | Poteau d'incendie | PI 12  | 08/07/2020               | 107                  | 3,9                     |                                     |
| Gertwiller | Principale (Rue)               | Poteau auxiliaire | PA 32  | 08/07/2020               | 111                  | 4,6                     |                                     |
| Gertwiller | Principale (Rue)               | Poteau d'incendie | PI 33  | 08/07/2020               |                      | 4,7                     | 1,9                                 |
| Gertwiller | Vignoble (Rue du)              | Poteau d'incendie | PI 27  | 08/07/2020               | 59                   | 3,4                     |                                     |
| Gertwiller | Sable (Rue du)                 | Poteau auxiliaire | PA 6   | 09/07/2020               | 44                   | 4,5                     |                                     |
| Gertwiller | Principale (Rue)               | Poteau auxiliaire | PA 19  | 08/07/2020               | 100                  | 4,7                     |                                     |
| Gertwiller | Allmend (Chemin dit)           | Poteau d'incendie | PI 35  | 09/07/2020               |                      | 4                       | 1,3                                 |

| Commune    | Adresse (Rue)               | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|------------|-----------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Gertwiller | Laebel (Chemin)             | Poteau auxiliaire | PA 28  | 24/07/2020               | 67                   | 3,6                     |                                     |
| Gertwiller | Eau (Rue de l')             | Hydrant           | H 16   | 09/07/2020               | 26                   | 4,4                     |                                     |
| Gertwiller | Moulins (Rue des)           | Hydrant           | H 18   | 09/07/2020               | 18                   | 4,2                     |                                     |
| Gertwiller | Gare (Rue de la)            | Hydrant           | H 19   | 09/07/2020               | 67                   | 4,5                     |                                     |
| Gertwiller | Zellwiller (Chemin de)      | Poteau auxiliaire | PA 40  | 08/07/2020               | 73                   | 3,6                     |                                     |
| Gertwiller | Buhl (Rue de)               | Poteau d'incendie | PI 25  | 09/07/2020               |                      | 4,4                     | 2,5                                 |
| Gertwiller | Cépages (Allée des)         | Poteau d'incendie | PI 41  | 06/07/2020               | 53                   | 4,8                     |                                     |
| Gertwiller | Cépages (Allée des)         | Poteau d'incendie | PI 42  | 06/07/2020               | 64                   | 4,8                     |                                     |
| Gertwiller | Epices (Rue des)            | Poteau d'incendie | PI 43  | 06/07/2020               | 61                   | 4,6                     |                                     |
| Gertwiller | Epices (Rue des)            | Poteau d'incendie | PI 44  | 06/07/2020               | 67                   | 5                       |                                     |
| Gertwiller | Gare (Rue de la)            | Poteau d'incendie | PI 45  | 08/07/2020               | 69                   | 3,7                     |                                     |
| Gertwiller | Eau (Rue de l')             | Poteau d'incendie | PI 46  | 09/07/2020               | 36                   | 4,5                     |                                     |
| Gertwiller | Kirchreben (Chemin dit)     | Poteau d'incendie | PI 47  | 08/07/2020               | 65                   | 3,6                     |                                     |
| Gertwiller | Kirchreben (Chemin dit)     | Poteau d'incendie | PI 48  | 08/07/2020               | 69                   | 3,9                     |                                     |
| Gertwiller | Barr (Rue de)               | Poteau d'incendie | PI 49  | 10/02/2014               | 87                   | 3,5                     |                                     |
| Gertwiller | Valff (Rue de)              | Poteau d'incendie | PI 50  | 07/02/2014               | 91                   | 3,7                     | 0                                   |
| Gertwiller | Buhl (Rue de)               | Poteau d'incendie | PI 51  | 08/07/2020               | 119                  | 3,7                     |                                     |
| Gertwiller | Valff (Rue de)              | Poteau d'incendie | PI 52  | 08/07/2020               | 104                  | 3,7                     |                                     |
| Gertwiller | Lurtzweg (Chemin rural dit) | Poteau d'incendie | PI 53  | 08/07/2020               | 80                   | 3,9                     |                                     |
| Gertwiller | Forst (Rue du)              | Poteau d'incendie | PI 54  | 06/07/2020               | 50                   | 2,9                     |                                     |
| Gertwiller | Quilles (Rue des)           | Poteau d'incendie | PI 56  | 09/07/2020               |                      |                         |                                     |
| Gertwiller | Herrenhausen (Chemin)       | Poteau d'incendie | PI 57  | 06/07/2020               | 63                   | 4,3                     |                                     |
| Gertwiller | Herrenhausen (Chemin)       | Poteau d'incendie | PI 58  | 06/07/2020               | 60                   | 3,7                     |                                     |
| Gertwiller | Herrenhausen (Chemin)       | Poteau d'incendie | PI 59  | 06/07/2020               | 63                   | 4                       |                                     |
| Gertwiller |                             | Poteau d'incendie | PI 60  | 10/02/2022               | 94                   | 4,5                     | 2,8                                 |
| Gertwiller | RD 42                       | Poteau d'incendie | PI 62  | 10/02/2022               | 74                   | 4,1                     | 2                                   |

| Commune   | Adresse (Rue)         | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|-----------|-----------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Goxwiller | RN 422                | Poteau auxiliaire | PA 1   | 05/06/2024               |                      |                         |                                     |
| Goxwiller | Bois (Rue des)        | Poteau auxiliaire | PA 30  | 05/06/2024               | 70                   | 4                       |                                     |
| Goxwiller | RN 422                | Poteau d'incendie | PI 31  | 05/06/2024               | 125                  | 5                       |                                     |
| Goxwiller | Champs (Rue des)      | Poteau auxiliaire | PA 8   | 05/06/2024               | 23                   | 3                       |                                     |
| Goxwiller | Eglise (Rue de l')    | Poteau auxiliaire | PA 9   | 10/06/2024               | 38                   | 4                       |                                     |
| Goxwiller | Eglise (Rue de l')    | Poteau auxiliaire | PA 10  | 10/06/2024               | 32                   | 2                       |                                     |
| Goxwiller | Vignoble (Rue du)     | Poteau d'incendie | PI 14  | 05/06/2024               | 49                   | 3                       |                                     |
| Goxwiller | Gare (Rue de la)      | Poteau d'incendie | PI 33  | 05/06/2024               | 65                   | 3,5                     |                                     |
| Goxwiller | Vignoble (Rue du)     | Poteau auxiliaire | PA 16  | 10/06/2024               | 71                   | 3,5                     |                                     |
| Goxwiller | Vignoble (Rue du)     | Poteau d'incendie | PI 15  | 05/06/2024               | 51                   | 3                       |                                     |
| Goxwiller | Vosges (Rue des)      | Poteau d'incendie | PI 20  | 10/06/2024               | 48                   | 3                       |                                     |
| Goxwiller | Aulnes (Rue des)      | Poteau d'incendie | PI 17  | 10/06/2024               | 78                   | 3                       |                                     |
| Goxwiller | Aulnes (Rue des)      | Poteau d'incendie | PI 18  | 10/06/2024               | 76                   | 3                       |                                     |
| Goxwiller | Vosges (Rue des)      | Poteau d'incendie | PI 21  | 10/06/2024               |                      |                         |                                     |
| Goxwiller | Kistrott (Rue)        | Poteau d'incendie | PI 22  | 10/06/2024               | 82                   | 4                       |                                     |
| Goxwiller | Kistrott (Rue)        | Poteau d'incendie | PI 23  | 10/06/2024               | 82                   | 4                       |                                     |
| Goxwiller | Maennelstein (Rue de) | Poteau auxiliaire | PA 19  | 10/06/2024               | 68                   | 3                       |                                     |
| Goxwiller | Kistrott (Rue)        | Poteau auxiliaire | PA 24  | 10/06/2024               | 27                   | 4                       |                                     |
| Goxwiller | Jardins (Rue des)     | Poteau d'incendie | PI 27  | 10/06/2024               | 47                   | 4                       |                                     |
| Goxwiller | Bourgheim (Rue de)    | Poteau auxiliaire | PA 6   | 10/06/2024               | 65                   | 4                       |                                     |
| Goxwiller | Bourgheim (Rue de)    | Poteau auxiliaire | PA 5   | 10/06/2024               | 65                   | 4                       |                                     |
| Goxwiller | Principale (Rue)      | Poteau d'incendie | PI 34  | 05/06/2024               | 125                  | 4                       |                                     |
| Goxwiller | Cimetiere (Rue du)    | Poteau d'incendie | PI 7   | 10/06/2024               | 66                   | 5                       |                                     |
| Goxwiller | Cimetiere (Rue du)    | Poteau d'incendie | PI 28  | 10/06/2024               | 70                   | 5                       |                                     |
| Goxwiller | Bergers (Rue des)     | Poteau d'incendie | PI 35  | 10/06/2024               | 28                   | 4                       |                                     |
| Goxwiller | Bois (Rue des)        | Poteau d'incendie | PI 36  | 05/06/2024               | 135                  | 4,5                     |                                     |

| Commune       | Adresse (Rue)                 | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|---------------|-------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Goxwiller     | Montagne (Rue de la)          | Poteau d'incendie | PI 37  | 10/06/2024               | 90                   | 4                       |                                     |
| Goxwiller     | Montagne (Rue de la)          | Poteau d'incendie | PI 38  | 10/06/2024               | 92                   | 4                       |                                     |
| Goxwiller     | Montagne (Rue de la)          | Poteau d'incendie | PI 39  | 10/06/2024               | 88                   | 4                       |                                     |
| Goxwiller     | Piemont (Rue du)              | Poteau d'incendie | PI 40  | 10/06/2024               | 108                  | 5                       |                                     |
| Goxwiller     | Piemont (Rue du)              | Poteau d'incendie | PI 41  | 10/06/2024               | 45                   | 4                       |                                     |
| Goxwiller     | Gare (Rue de la)              | Poteau d'incendie | PI 29  | 05/06/2024               | 116                  | 4                       |                                     |
| Goxwiller     | Châteaux (Rue des)            | Poteau d'incendie | PI 43  | 14/02/2019               | 57                   | 5,3                     |                                     |
| Goxwiller     | Principale (Rue)              | Poteau d'incendie | PI 3   | 05/06/2024               | 135                  | 4,5                     |                                     |
| Goxwiller     | Principale (Rue)              | Poteau d'incendie | PI 11  | 05/06/2024               | 121                  | 5                       |                                     |
| Goxwiller     | Principale (Rue)              | Poteau d'incendie | PI 47  | 05/06/2024               | 104                  | 4                       |                                     |
| Goxwiller     | Principale (Rue)              | Poteau d'incendie | PI 32  | 05/06/2024               | 116                  | 4                       |                                     |
| Goxwiller     | Kistrott (Rue)                | Poteau d'incendie | PI 48  | 10/06/2024               | 76                   | 4                       |                                     |
| Goxwiller     | Romaine (Voie)                | Poteau d'incendie | PI 50  | 04/10/2022               | 70                   | 5                       |                                     |
| Goxwiller     | Romaine (Voie)                | Poteau d'incendie | PI 49  | 04/10/2022               | 64                   | 5                       |                                     |
| Goxwiller     | Abreuvoir (Rue de l')         | Poteau d'incendie | PI 36  | 10/06/2024               | 131                  | 4,5                     |                                     |
| Heiligenstein | Forêt (Rue de la)             | Poteau d'incendie | PI 34  | 17/11/2020               | 37                   | 2,7                     |                                     |
| Heiligenstein | Ehret wantz (Rue ehret wantz) | Poteau d'incendie | PI 36  | 17/11/2020               | 68                   | 5,5                     |                                     |
| Heiligenstein | Ehret wantz (Rue ehret wantz) | Poteau auxiliaire | PA 13  | 17/11/2020               | 70                   | 6,5                     |                                     |
| Heiligenstein | Ehret wantz (Rue ehret wantz) | Poteau d'incendie | PI 11  | 17/11/2020               | 83                   | 4,4                     |                                     |
| Heiligenstein | Ehret wantz (Rue ehret wantz) | Poteau d'incendie | PI 12  | 17/11/2020               | 70                   | 5,5                     |                                     |
| Heiligenstein | Kritt (Rue du)                | Poteau auxiliaire | PA 3   | 17/11/2020               | 40                   | 2,8                     |                                     |
| Heiligenstein | Jungholz (Rue du)             | Poteau d'incendie | PI 5   | 17/11/2020               | 49                   | 3                       |                                     |
| Heiligenstein | Maennelstein (Rue du)         | Poteau d'incendie | PI 6   | 17/11/2020               | 57                   | 3                       |                                     |
| Heiligenstein | Jungholz (Rue du)             | Poteau d'incendie | PI 8   | 17/11/2020               | 50                   | 3                       |                                     |
| Heiligenstein | Principale (Rue)              | Poteau d'incendie | PI 4   | 17/11/2020               | 57                   | 3                       |                                     |
| Heiligenstein | Principale (Rue)              | Poteau auxiliaire | PA 1   | 05/06/2018               | 12                   | 2,6                     |                                     |

| Commune       | Adresse (Rue)              | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m³/h (bar) |
|---------------|----------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Heiligenstein | Principale (Rue)           | Poteau d'incendie | PI 7   | 17/11/2020               | 68                   | 3,5                     |                                     |
| Heiligenstein | Paix (Rue de la)           | Poteau d'incendie | PI 35  | 17/11/2020               | 64                   | 3,2                     |                                     |
| Heiligenstein | Fleurs (Rue des)           | Poteau d'incendie | PI 15  | 17/11/2020               | 71                   | 4                       |                                     |
| Heiligenstein | Haessling (Rue du)         | Poteau d'incendie | PI 26  | 17/11/2020               | 61                   | 2,8                     |                                     |
| Heiligenstein | Principale (Rue)           | Poteau d'incendie | PI 28  | 17/11/2020               | 83                   | 7,3                     |                                     |
| Heiligenstein | Montagne (Rue de la)       | Poteau d'incendie | PI 20  | 17/11/2020               | 61                   | 3                       |                                     |
| Heiligenstein | Montagne (Rue de la)       | Poteau d'incendie | PI 23  | 17/11/2020               | 83                   | 4                       |                                     |
| Heiligenstein | Montagne (Rue de la)       | Poteau d'incendie | PI 24  | 17/11/2020               | 61                   | 3,2                     |                                     |
| Heiligenstein | Simonsbrunnen (Rue)        | Poteau auxiliaire | PA 30  | 17/11/2020               | 55                   | 9                       |                                     |
| Heiligenstein | Simonsbrunnen (Rue)        | Poteau auxiliaire | PA 29  | 17/11/2020               | 54                   | 10                      |                                     |
| Heiligenstein | Simonsbrunnen (Rue)        | Poteau auxiliaire | PA 31  | 17/11/2020               | 58                   | 9,5                     |                                     |
| Heiligenstein | Simonsbrunnen (Rue)        | Poteau auxiliaire | PA 33  | 17/11/2020               | 46                   | 9                       |                                     |
| Heiligenstein | Simonsbrunnen (Rue)        | Poteau auxiliaire | PA 32  | 17/11/2020               | 54                   | 9                       |                                     |
| Heiligenstein | Collège de Heiligenstein   | Poteau d'incendie | PI 37  | 06/06/2018               |                      | 9,2                     | 1,2                                 |
| Heiligenstein | Collège de Heiligenstein   | Poteau d'incendie | PI 38  | 17/11/2020               | 91                   | 6,5                     |                                     |
| Heiligenstein | Remparts (Rue des)         | Poteau d'incendie | PI 39  | 17/11/2020               | 70                   | 5                       |                                     |
| Heiligenstein | Principale (Rue)           | Poteau d'incendie | PI 21  | 17/11/2020               | 107                  | 5                       |                                     |
| Heiligenstein | Principale (Rue)           | Poteau d'incendie | PI 40  | 17/11/2020               | 126                  | 6                       |                                     |
| Heiligenstein | Wolfshaus (Chemin)         | Poteau d'incendie | PI 41  | 17/11/2020               | 65                   | 5                       |                                     |
| Heiligenstein | Mont Sainte-Odile (Rue du) | Poteau d'incendie | PI 42  | 17/11/2020               | 71                   | 4                       |                                     |
| Heiligenstein | Jungholz (Rue du)          | Poteau auxiliaire | PA 9   | 17/11/2020               | 53                   | 3                       |                                     |
| Heiligenstein | Châteaux (Rue des)         | Poteau d'incendie | PI 16  | 17/11/2020               | 39                   | 2,3                     |                                     |
| Heiligenstein | Principale (Rue)           | Poteau d'incendie | PI 43  | 17/11/2020               | 19                   | 3                       |                                     |
| Heiligenstein | Haessling (Rue du)         | Poteau d'incendie | PI 44  | 17/11/2020               | 27                   | 2                       |                                     |
| Heiligenstein | Schweitzer (Rue Albert)    | Poteau d'incendie | PI 18  | 17/11/2020               | 67                   | 3,5                     |                                     |
| Heiligenstein | Landsberg (Rue du)         | Poteau d'incendie | PI 22  | 17/11/2020               | 67                   | 3                       |                                     |

| Commune      | Adresse (Rue)            | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|--------------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Itterswiller | RD 35                    | Poteau d'incendie | PI 15  | 04/10/2019               |                      | 7,1                     | 2                                   |
| Itterswiller | Epfig (Route d')         | Poteau auxiliaire | PA 3   | 04/10/2019               | 107                  | 6,4                     |                                     |
| Itterswiller | Epfig (Route d')         | Poteau auxiliaire | PA 4   | 04/10/2019               | 94                   | 6,1                     |                                     |
| Itterswiller | Vin (Route du)           | Poteau d'incendie | PI 12  | 04/10/2019               |                      | 6,6                     | 3                                   |
| Itterswiller | Vin (Route du)           | Poteau d'incendie | PI 11  | 04/10/2019               |                      | 6,4                     | 2,8                                 |
| Itterswiller | Romaine (Route)          | Poteau d'incendie | PI 2   | 04/10/2019               |                      | 9                       | 3,9                                 |
| Itterswiller | Romaine (Route)          | Poteau d'incendie | PI 1   | 04/10/2019               |                      | 6,7                     | 2,8                                 |
| Itterswiller | Vin (Route du)           | Poteau d'incendie | PI 13  | 04/10/2019               |                      | 3,5                     | 1,6                                 |
| Itterswiller | Vin (Route du)           | Poteau d'incendie | PI 5   | 04/10/2019               |                      | 5,3                     | 2,9                                 |
| Itterswiller | Vin (Route du)           | Poteau d'incendie | PI 9   | 04/10/2019               |                      | 5,8                     | 3,1                                 |
| Itterswiller | Vin (Route du)           | Poteau d'incendie | PI 14  | 04/10/2019               |                      | 5,6                     | 2,9                                 |
| Itterswiller | Vin (Route du)           | Poteau auxiliaire | PA 7   | 04/10/2019               |                      | 6                       | 1,9                                 |
| Itterswiller | Vin (Route du)           | Poteau d'incendie | PI 10  | 04/10/2019               |                      | 6,2                     | 2,8                                 |
| Itterswiller | Romaine (Route)          | Poteau auxiliaire | PA 8   | 04/10/2019               | 51                   | 5,7                     |                                     |
| Itterswiller | Romaine (Route)          | Poteau d'incendie | PI 16  | 04/10/2019               | 28                   | 4,5                     |                                     |
| Le Hohwald   | Sperberbaechel (Rue)     | Poteau auxiliaire | PA 3   | 13/02/2019               | 46                   | 7                       |                                     |
| Le Hohwald   | Wittertalhof (Rue du)    | Poteau auxiliaire | PA 13  | 13/02/2019               | 72                   | 7,2                     |                                     |
| Le Hohwald   | Wittertalhof (Rue du)    | Poteau auxiliaire | PA 14  | 13/02/2019               | 60                   | 6,6                     |                                     |
| Le Hohwald   | Principale (Rue)         | Poteau d'incendie | PI 23  | 13/02/2019               | 118                  | 7,4                     |                                     |
| Le Hohwald   | Herrenhaus (Rue du)      | Poteau d'incendie | PI 24  | 13/02/2019               | 113                  | 7,5                     |                                     |
| Le Hohwald   | Herrenhaus (Rue du)      | Poteau d'incendie | PI 27  | 13/02/2019               | 52                   | 5,8                     |                                     |
| Le Hohwald   | Zundelhutte (Rue)        | Poteau auxiliaire | PA 34  | 13/02/2019               |                      |                         |                                     |
| Le Hohwald   | Hoff (Rue du)            | Poteau d'incendie | PI 35  | 13/02/2019               |                      | 7,2                     | 1,6                                 |
| Le Hohwald   | Hoff (Rue du)            | Poteau d'incendie | PI 36  | 13/02/2019               | 44                   | 5,7                     |                                     |
| Le Hohwald   | Vallée (Rue de la)       | Poteau d'incendie | PI 4   | 13/02/2019               |                      |                         |                                     |
| Le Hohwald   | Hohwald (RD 425 dite du) | Poteau d'incendie | PI 49  | 13/02/2019               | 19                   | 13                      |                                     |



| Commune        | Adresse (Rue)             | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|----------------|---------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Mittelbergheim | Buehl (Impasse)           | Poteau d'incendie | PI 17  | 09/07/2014               | 91                   | 2,6                     |                                     |
| Mittelbergheim | Holzweg (Chemin Holtzweg) | Poteau d'incendie | PI 18  | 09/07/2014               | 154                  | 5                       |                                     |
| Mittelbergheim | Holzweg (Chemin Holtzweg) | Poteau d'incendie | PI 19  | 09/07/2014               | 168                  | 6                       |                                     |
| Mittelbergheim | Holzweg (Chemin Holtzweg) | Poteau d'incendie | PI 30  | 09/07/2014               | 124                  | 3,5                     |                                     |
| Nothalten      | Vin (Route du)(RD 35)     | Poteau d'incendie | PI 16  | 18/02/2019               |                      | 9,3                     | 1,5                                 |
| Nothalten      | Romaine (Route)           | Poteau d'incendie | PI 14  | 18/02/2019               | 48                   | 6,9                     |                                     |
| Nothalten      | Zell (Rue de)             | Poteau auxiliaire | PA 2   | 18/02/2019               | 40                   | 4,7                     |                                     |
| Nothalten      | Vignoble (Rue du)         | Poteau auxiliaire | PA 4   | 18/02/2019               | 53                   | 4,3                     |                                     |
| Nothalten      | Vin (Route du)(RD 35)     | Poteau d'incendie | PI 11  | 18/02/2019               | 74                   | 5,7                     |                                     |
| Nothalten      | Vin (Route du)(RD 35)     | Poteau auxiliaire | PA 9   | 18/02/2019               | 52                   | 6,4                     |                                     |
| Nothalten      | Vin (Route du)(RD 35)     | Poteau auxiliaire | PA 1   | 18/02/2019               | 30                   | 6                       |                                     |
| Nothalten      | Fontaine (Rue de la)      | Poteau d'incendie | PI 17  | 18/02/2019               | 78                   | 5,5                     |                                     |
| Nothalten      | Ferme (Rue de la)         | Poteau d'incendie | PI 22  | 18/02/2019               | 46                   | 4,4                     |                                     |
| Reichsfeld     | Winterhagel (Chemin)      | Poteau auxiliaire | PA 1   | 08/04/2019               | 79                   | 3,4                     |                                     |
| Reichsfeld     | Schutzenrain (Rue)        | Poteau d'incendie | PI 2   | 08/04/2019               | 3                    | 4,6                     |                                     |
| Reichsfeld     | Schutzenrain (Rue)        | Poteau auxiliaire | PA 3   | 08/04/2019               |                      | 4,4                     | 1,8                                 |
| Reichsfeld     | Schutzenrain (Rue)        | Poteau auxiliaire | PA 4   | 08/04/2019               |                      | 4                       | 1,3                                 |
| Reichsfeld     | Mathias ringmann (Rue)    | Poteau d'incendie | PI 15  | 08/04/2019               |                      | 5,5                     | 3,6                                 |
| Reichsfeld     | Ungersberg (Rue de l')    | Poteau d'incendie | PI 5   | 08/04/2019               |                      | 5,7                     | 3,6                                 |
| Reichsfeld     | Mathias ringmann (Rue)    | Poteau d'incendie | PI 6   | 08/04/2019               |                      | 4,5                     | 2,8                                 |
| Reichsfeld     | Mathias ringmann (Rue)    | Poteau d'incendie | PI 7   | 08/04/2019               |                      | 4,5                     | 2,8                                 |
| Reichsfeld     | Ungersberg (Rue de l')    | Poteau d'incendie | PI 8   | 08/04/2019               |                      | 5,2                     | 3,2                                 |
| Reichsfeld     | Ungersberg (Rue de l')    | Poteau d'incendie | PI 9   | 08/04/2019               |                      | 6                       | 4,1                                 |
| Reichsfeld     | Altenberg (Chemin de l')  | Poteau d'incendie | PI 12  | 08/04/2019               | 117                  | 4                       |                                     |
| Reichsfeld     | Gruckert (Passage du)     | Poteau d'incendie | PI 11  | 08/04/2019               | 121                  | 3,9                     |                                     |
| Reichsfeld     | Eglise (Place de l')      | Poteau d'incendie | PI 10  | 08/04/2019               |                      | 4,2                     | 1,1                                 |



| Commune      | Adresse (Rue)         | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|--------------|-----------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Reichsfeld   | Berg (Chemin du)      | Poteau auxiliaire | PA 13  | 08/04/2019               | 64                   | 3,1                     |                                     |
| Reichsfeld   | Leh (Chemin du)       | Poteau auxiliaire | PA 14  | 08/04/2019               | 77                   | 4,2                     |                                     |
| Saint-Pierre | Principale (Rue)      | Poteau d'incendie | PI 17  | 25/06/2015               |                      | 3,5                     |                                     |
| Saint-Pierre | Principale (Rue)      | Poteau d'incendie | PI 23  | 26/03/2014               | 65                   | 3,6                     |                                     |
| Saint-Pierre | Principale (Rue)      | Poteau d'incendie | PI 24  | 26/03/2014               | 117                  | 3,8                     |                                     |
| Saint-Pierre | Ateliers (Rue des)    | Poteau d'incendie | PI 14  | 25/06/2015               |                      | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Eglise (Rue de l')    | Poteau d'incendie | PI 1   | 10/04/2014               | 115                  | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Principale (Rue)      | Poteau d'incendie | PI 25  | 17/04/2014               | 89                   | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Principale (Rue)      | Poteau d'incendie | PI 6   | 17/04/2014               | 60                   | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Principale (Rue)      | Poteau d'incendie | PI 26  | 10/04/2014               | 50                   | 3,8                     |                                     |
| Saint-Pierre | Schlittweg (Rue du)   | Poteau d'incendie | PI 9   | 26/03/2014               | 152                  | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Eglise (Rue de l')    | Poteau d'incendie | PI 27  | 10/04/2014               | 119                  | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Pfarrmatt (Rue de la) | Poteau d'incendie | PI 18  | 10/04/2014               | 100                  | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Erables (Rue des)     | Poteau d'incendie | PI 8   | 10/04/2014               | 116                  | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Erables (Rue des)     | Poteau d'incendie | PI 16  | 25/06/2015               |                      | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Ateliers (Rue des)    | Poteau d'incendie | PI 15  | 27/03/2014               | 111                  | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Cerisiers (Rue des)   | Poteau d'incendie | PI 11  | 27/03/2014               | 110                  | 4,2                     |                                     |
| Saint-Pierre | Acacias (Rue des)     | Poteau d'incendie | PI 7   | 27/03/2014               | 125                  | 4,2                     |                                     |
| Saint-Pierre | Acacias (Rue des)     | Poteau auxiliaire | PA 2   | 26/03/2014               | 95                   | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Acacias (Rue des)     | Poteau auxiliaire | PA 3   | 26/03/2014               | 90                   | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Peupliers (Rue des)   | Poteau auxiliaire | PA 4   | 27/03/2014               | 81                   | 4,2                     |                                     |
| Saint-Pierre | Moulin (Rue du)       | Poteau auxiliaire | PA 21  | 28/03/2014               | 36                   | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Lusthaeusel (Rue du)  | Poteau auxiliaire | PA 13  | 28/03/2014               | 75                   | 3,8                     |                                     |
| Saint-Pierre | Lusthaeusel (Rue du)  | Poteau d'incendie | PI 20  | 28/03/2014               | 110                  | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Lusthaeusel (Rue du)  | Poteau d'incendie | PI 19  | 28/03/2014               | 85                   | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Lusthaeusel (Rue du)  | Poteau auxiliaire | PA 5   | 28/03/2014               | 55                   | 3,8                     |                                     |

| Commune      | Adresse (Rue)                   | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|--------------|---------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Saint-Pierre | Schlittweg (Rue du)             | Poteau d'incendie | PI 10  | 26/03/2014               | 145                  | 4                       |                                     |
| Saint-Pierre | Feldmuehlweg (Chemin rural dit) | Poteau d'incendie | PI 22  | 17/04/2014               | 130                  | 4,4                     |                                     |
| Saint-Pierre | Charmes (Rue des)               | Poteau d'incendie | PI 28  | 27/03/2014               | 112                  | 4,2                     |                                     |
| Saint-Pierre | Eselsweg (Chemin rural dit)     | Poteau d'incendie | PI 29  | 27/03/2014               | 120                  | 4,2                     |                                     |
| Stotzheim    |                                 | Poteau d'incendie | PI 42  | 25/06/2015               |                      | 4,6                     |                                     |
| Stotzheim    |                                 | Poteau d'incendie | PI 47  | 25/06/2015               |                      | 5,4                     |                                     |
| Valff        | Sainte-Odile (Rue)              | Poteau d'incendie | PI 43  | 11/03/2013               | 65                   | 5,8                     |                                     |
| Valff        | Source (Rue de la)              | Poteau d'incendie | PI 44  | 11/03/2013               | 68                   | 5,8                     |                                     |
| Valff        | Flaques (Rue des flaques)       | Poteau d'incendie | PI 45  | 11/03/2013               | 66                   | 5,8                     |                                     |
| Valff        | Flaques (Rue des flaques)       | Poteau auxiliaire | PA 9   | 11/03/2013               | 62                   | 5,8                     |                                     |
| Valff        | Noyers (Rue des)                | Poteau auxiliaire | PA 25  | 11/03/2013               | 57                   | 5,8                     |                                     |
| Valff        | Acacias (Impasse des)           | Poteau d'incendie | PI 13  | 24/01/2013               | 67                   | 5,8                     |                                     |
| Valff        | Vignoble (Rue du)               | Poteau auxiliaire | PA 14  | 24/01/2013               | 67                   | 5,9                     |                                     |
| Valff        | Vignoble (Rue du)               | Poteau auxiliaire | PA 12  | 24/01/2013               | 51                   | 5,8                     |                                     |
| Valff        | Acacias (Impasse des)           | Poteau auxiliaire | PA 11  | 24/01/2013               | 62                   | 6                       |                                     |
| Valff        | Lilas (Impasse des)             | Poteau auxiliaire | PA 10  | 24/01/2013               | 62                   | 6                       |                                     |
| Valff        | Bleuets (Rue des bleuets)       | Poteau d'incendie | PI 8   | 24/01/2013               | 74                   | 6                       |                                     |
| Valff        | Vergers (Impasse des vergers)   | Poteau d'incendie | PI 22  | 24/01/2013               |                      |                         |                                     |
| Valff        | Principale (Rue)                | Poteau d'incendie | PI 30  | 24/01/2013               | 77                   | 5,8                     |                                     |
| Valff        | Principale (Rue)                | Poteau d'incendie | PI 31  | 23/01/2013               | 92                   | 5,9                     |                                     |
| Valff        | Principale (Rue)                | Poteau d'incendie | PI 1   | 23/01/2013               | 92                   | 5,9                     |                                     |
| Valff        | Haute (Rue haute)               | Poteau d'incendie | PI 33  | 23/01/2013               | 79                   | 5,8                     |                                     |
| Valff        | Muhlmatt (Rue muhl matt)        | Poteau auxiliaire | PA 17  | 23/01/2013               | 49                   | 5,8                     |                                     |
| Valff        | Château (Rue du)                | Poteau d'incendie | PI 29  | 24/01/2013               | 85                   | 5,9                     |                                     |
| Valff        | Thomas (Rue thomas)             | Poteau d'incendie | PI 2   | 24/01/2013               | 86                   | 6                       |                                     |
| Valff        | Large (Rue)                     | Poteau d'incendie | PI 16  | 02/05/2013               | 45                   | 5,8                     |                                     |

| Commune | Adresse (Rue)                          | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m3/h (bar) |
|---------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Valff   | Large (Rue)                            | Poteau d'incendie | PI 28  | 25/06/2015               |                      | 6                       |                                     |
| Valff   | Meistratzheim (Route de meistratzheim) | Poteau auxiliaire | PA 21  | 02/05/2013               | 42                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Principale (Rue)                       | Poteau auxiliaire | PA 23  | 02/05/2013               | 44                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Dauphin (Rue dauphin)                  | Poteau d'incendie | PI 15  | 02/05/2013               | 68                   | 5,8                     |                                     |
| Valff   | Principale (Rue)                       | Poteau d'incendie | PI 6   | 02/05/2013               | 50                   | 6,1                     |                                     |
| Valff   | Dauphin (Rue dauphin)                  | Poteau auxiliaire | PA 18  | 02/05/2013               | 65                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Meyer (Rue)                            | Poteau auxiliaire | PA 26  | 02/05/2013               | 43                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Meyer (Rue)                            | Poteau auxiliaire | PA 24  | 02/05/2013               | 45                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Principale (Rue)                       | Poteau d'incendie | PI 38  | 02/05/2013               | 82                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Principale (Rue)                       | Poteau d'incendie | PI 35  | 02/05/2013               | 92                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Principale (Rue)                       | Poteau d'incendie | PI 36  | 02/05/2013               | 79                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Principale (Rue)                       | Poteau d'incendie | PI 37  | 02/05/2013               | 95                   | 6,1                     |                                     |
| Valff   | Principale (Rue)                       | Poteau d'incendie | PI 5   | 02/05/2013               | 86                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Principale (Rue)                       | Poteau d'incendie | PI 34  | 25/06/2015               |                      | 6,1                     |                                     |
| Valff   | Principale (Rue)                       | Poteau d'incendie | PI 3   | 02/05/2013               | 92                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Principale (Rue)                       | Poteau d'incendie | PI 40  | 02/05/2013               | 95                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Principale (Rue)                       | Poteau d'incendie | PI 42  | 12/03/2013               | 92                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Principale (Rue)                       | Poteau d'incendie | PI 41  | 12/03/2013               | 90                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Haute (Rue haute)                      | Poteau d'incendie | PI 32  | 23/01/2013               | 80                   | 5,8                     |                                     |
| Valff   | Moulin (Rue du)                        | Poteau d'incendie | PI 39  | 25/06/2015               |                      | 5,8                     |                                     |
| Valff   | Thomas (Rue thomas)                    | Poteau d'incendie | PI 46  | 02/05/2013               | 102                  | 6                       |                                     |
| Valff   | Eglise (Rue de l'eglise)               | Poteau d'incendie | PI 47  | 24/01/2013               | 95                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Eglise (Rue de l'eglise)               | Poteau d'incendie | PI 48  | 24/01/2013               | 97                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Forgerons (Rue des forgerons)          | Poteau d'incendie | PI 49  | 02/05/2013               | 93                   | 6                       |                                     |
| Valff   | Forgerons (Rue des forgerons)          | Poteau d'incendie | PI 50  | 24/01/2013               | 80                   | 6                       |                                     |

| Commune    | Adresse (Rue)                 | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m³/h (bar) |
|------------|-------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Valff      | Forgerons (Rue des forgerons) | Poteau d'incendie | PI 51  | 24/01/2013               | 83                   | 6                       |                                     |
| Valff      | Bruch (Rue du)                | Poteau d'incendie | PI 53  | 14/02/2019               | 63                   | 5,4                     |                                     |
| Zellwiller | Gertwiller (Chemin de)        | Poteau auxiliaire | PA 32  | 02/06/2022               | 50                   | 4                       |                                     |
| Zellwiller | Barr (Route de)               | Poteau auxiliaire | PA 23  | 01/06/2022               | 46                   | 3,7                     |                                     |
| Zellwiller | Bourgheim (Chemin de)         | Hydrant           | H 31   | 02/06/2022               |                      |                         |                                     |
| Zellwiller | Barr (Route de)               | Poteau d'incendie | PI 19  | 01/06/2022               | 58                   | 3,5                     |                                     |
| Zellwiller | Barr (Route de)               | Hydrant           | H 2    | 01/06/2022               |                      |                         |                                     |
| Zellwiller | Château d'eau (Rue du)        | Hydrant           | H 27   | 01/06/2022               |                      |                         |                                     |
| Zellwiller | Barr (Route de)               | Poteau d'incendie | PI 26  | 01/06/2022               |                      | 4,7                     | 3,3                                 |
| Zellwiller | Barr (Route de)               | Poteau d'incendie | PI 20  | 01/06/2022               |                      | 3,6                     | 2,6                                 |
| Zellwiller | Fosse (Rue du)                | Poteau auxiliaire | PA 25  | 01/06/2022               |                      | 3,6                     | 1,4                                 |
| Zellwiller | Fosse (Rue du)                | Poteau d'incendie | PI 5   | 01/06/2022               |                      | 4,1                     | 2,2                                 |
| Zellwiller | Buhl (Rue du)                 | Poteau auxiliaire | PA 21  | 01/06/2022               | 86                   | 4,4                     |                                     |
| Zellwiller | Fosse (Rue du)                | Poteau d'incendie | PI 27  | 01/06/2022               |                      | 4,8                     | 2,7                                 |
| Zellwiller | Fosse (Rue du)                | Poteau d'incendie | PI 10  | 01/06/2022               |                      | 5,3                     | 3,4                                 |
| Zellwiller | Château (Rue du)              | Poteau auxiliaire | PA 31  | 01/06/2022               |                      | 5,4                     | 2,3                                 |
| Zellwiller | Prunes (Rue des)              | Poteau d'incendie | PI 15  | 01/06/2022               |                      | 5,4                     | 4,1                                 |
| Zellwiller | Château (Domaine du)          | Poteau auxiliaire | PA 9   | 02/06/2022               |                      | 5,6                     | 1,9                                 |
| Zellwiller | Château (Domaine du)          | Poteau d'incendie | PI 7   | 02/06/2022               |                      | 5,4                     | 3,6                                 |
| Zellwiller | Château (Domaine du)          | Poteau auxiliaire | PA 8   | 02/06/2022               | 119                  | 5,5                     |                                     |
| Zellwiller | Boulangers (Rue des)          | Poteau d'incendie | PI 29  | 03/06/2022               |                      | 5,4                     | 3,4                                 |
| Zellwiller | Boulangers (Rue des)          | Poteau d'incendie | PI 12  | 02/06/2022               |                      | 5,4                     | 4,1                                 |
| Zellwiller | Boulangers (Rue des)          | Hydrant           | H 11   | 03/06/2022               |                      |                         |                                     |
| Zellwiller | Boulangers (Rue des)          | Hydrant           | H 10   | 03/06/2022               |                      |                         |                                     |
| Zellwiller | Principale (Rue)              | Poteau auxiliaire | PA 42  | 03/06/2022               |                      | 5,4                     | 2,3                                 |
| Zellwiller | Heckengarten (Domaine du)     | Poteau d'incendie | PI 24  | 02/06/2022               |                      | 5,4                     | 2,3                                 |

| Commune    | Adresse (Rue)             | Type SDEA         | Numéro | Date du dernier contrôle | Débit à 1 bar (m³/h) | Pression statique (bar) | Pression dynamique à 120 m³/h (bar) |
|------------|---------------------------|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Zellwiller | Heckengarten (Domaine du) | Poteau d'incendie | PI 28  | 02/06/2022               | 115                  | 5,5                     |                                     |
| Zellwiller | Deniers (Rue des)         | Hydrant           | H 26   | 01/06/2022               |                      |                         |                                     |
| Zellwiller | Château (Rue du)          | Hydrant           | H 19   | 02/06/2022               |                      |                         |                                     |
| Zellwiller | Prunes (Rue des)          | Poteau d'incendie | PI 3   | 01/06/2022               |                      | 5,4                     | 4,5                                 |
| Zellwiller | Principale (Rue)          | Poteau d'incendie | PI 2   | 03/06/2022               |                      | 5,4                     | 4,3                                 |
| Zellwiller | Château d'eau (Rue du)    | Poteau d'incendie | PI 33  | 01/06/2022               |                      | 3,4                     | 1,4                                 |
| Zellwiller | Chemin d'exploitation 1   | Poteau d'incendie | PI 34  | 02/06/2022               | 120                  | 5,6                     |                                     |
| Zellwiller | Schlossgut (Rue du)       | Poteau d'incendie | PI 35  | 02/06/2022               |                      | 5,6                     | 3,1                                 |
| Zellwiller | Andlau (Rue de l')        | Poteau d'incendie | PI 41  | 02/06/2022               |                      | 5,4                     | 3,9                                 |
| Zellwiller | Barr (Route de)           | Poteau d'incendie | PI 18  | 01/06/2022               |                      | 3,5                     | 2,7                                 |
| Zellwiller | Principale (Rue)          | Poteau d'incendie | PI 1   | 01/06/2022               |                      | 3,6                     | 3,1                                 |
| Zellwiller | Principale (Rue)          | Poteau d'incendie | PI 17  | 01/06/2022               |                      | 4,6                     | 3,6                                 |
| Zellwiller | Principale (Rue)          | Poteau d'incendie | PI 16  | 01/06/2022               |                      | 5,1                     | 4,2                                 |
| Zellwiller | Verte (Rue)               | Poteau d'incendie | PI 36  | 02/06/2022               |                      | 5,4                     | 4,3                                 |
| Zellwiller | Verte (Rue)               | Poteau d'incendie | PI 37  | 02/06/2022               |                      | 5,5                     | 3,4                                 |
| Zellwiller | Château (Rue du)          | Poteau d'incendie | PI 38  | 01/06/2022               |                      | 5,4                     | 4,4                                 |
| Zellwiller | Château (Rue du)          | Poteau d'incendie | PI 39  | 01/06/2022               |                      | 5,4                     | 4,4                                 |
| Zellwiller | Eglise (Rue de l')        | Poteau d'incendie | PI 40  | 01/06/2022               | 87                   | 3,7                     |                                     |

Nota : les résultats fournis correspondent à des mesures instantanées prises dans les conditions du moment et susceptibles de varier dans le temps.