


PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

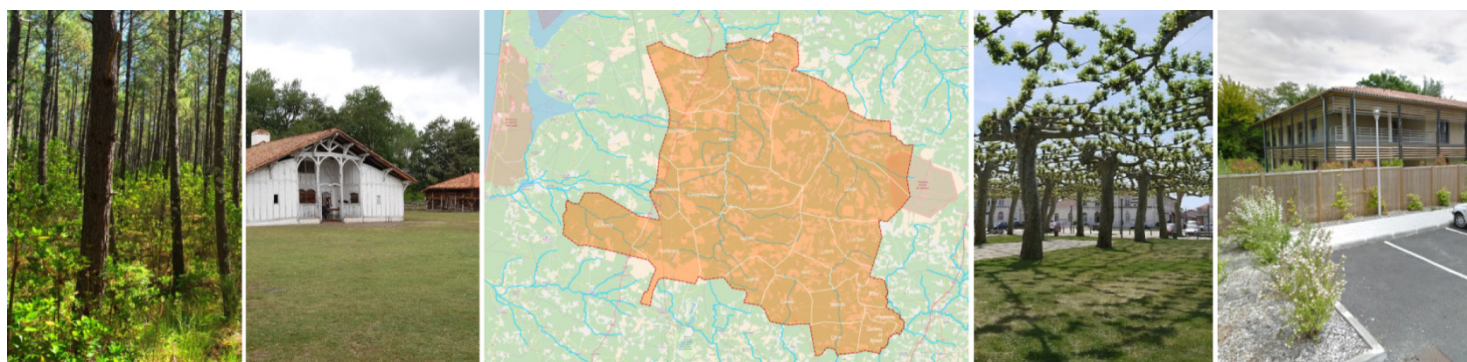

10.1b - Servitudes d'Utilité Publique - Plans

> Dossier approuvé

PROCEDURE	PRESCRIT	PROJET ARRÊTÉ	APPROUVÉ
ELABORATION	le 30.03.2017	le 07-12-2023	
VU POUR ETRE ANNEXÉ A LA DECISION EN DATE DU :		LE PRESIDENT DE LA CdC :	

Servitudes d'utilité publique

Porter à connaissance de l'État
à l'échelle de la
Communauté de communes
Coeur Haute Lande

Document établi le 12/10/2020

Direction départementale des territoires et de la mer
www.landes.gouv.fr



ATTENTION

La direction départementale des territoires et de la mer des Landes ne saurait garantir l'exhaustivité et l'exactitude du report de ces servitudes ; celles-ci étant, dans la plupart des cas, collectées auprès de personnes tierces (exploitants, bénéficiaires, gestionnaires, ...)


Pour instruire un avis sur un dossier proche du tracé d'une de ces servitudes, il est nécessaire de consulter le gestionnaire de la servitude.


Légende


- EPCI
- Communes
- Servitude d'utilité publique
 - AC1 - Monuments historiques
 - AC2 - Sites inscrits et classés
 - AC4 - Protection du patrimoine architectural et urbain
 - AS1 - Protection des eaux
 - EL3 - Servitude de halage et de marchepleid
 - I4 - Lignes électriques
 - I6 - Mines et carrières
 - PT2 - Protection contre les obstacles
 - PT3 - Réseau Télécom
 - T1 - Voies ferrées

NOTA :


- Les servitudes T4 et T5 de la base aéroport de Mont-de-Marsan (non visibles sur cette carte) sont consultable sur le géoportail de l'urbanisme.
- La servitude T7 concerne tous les terrains situés à l'intérieur des zones de décollage T5.

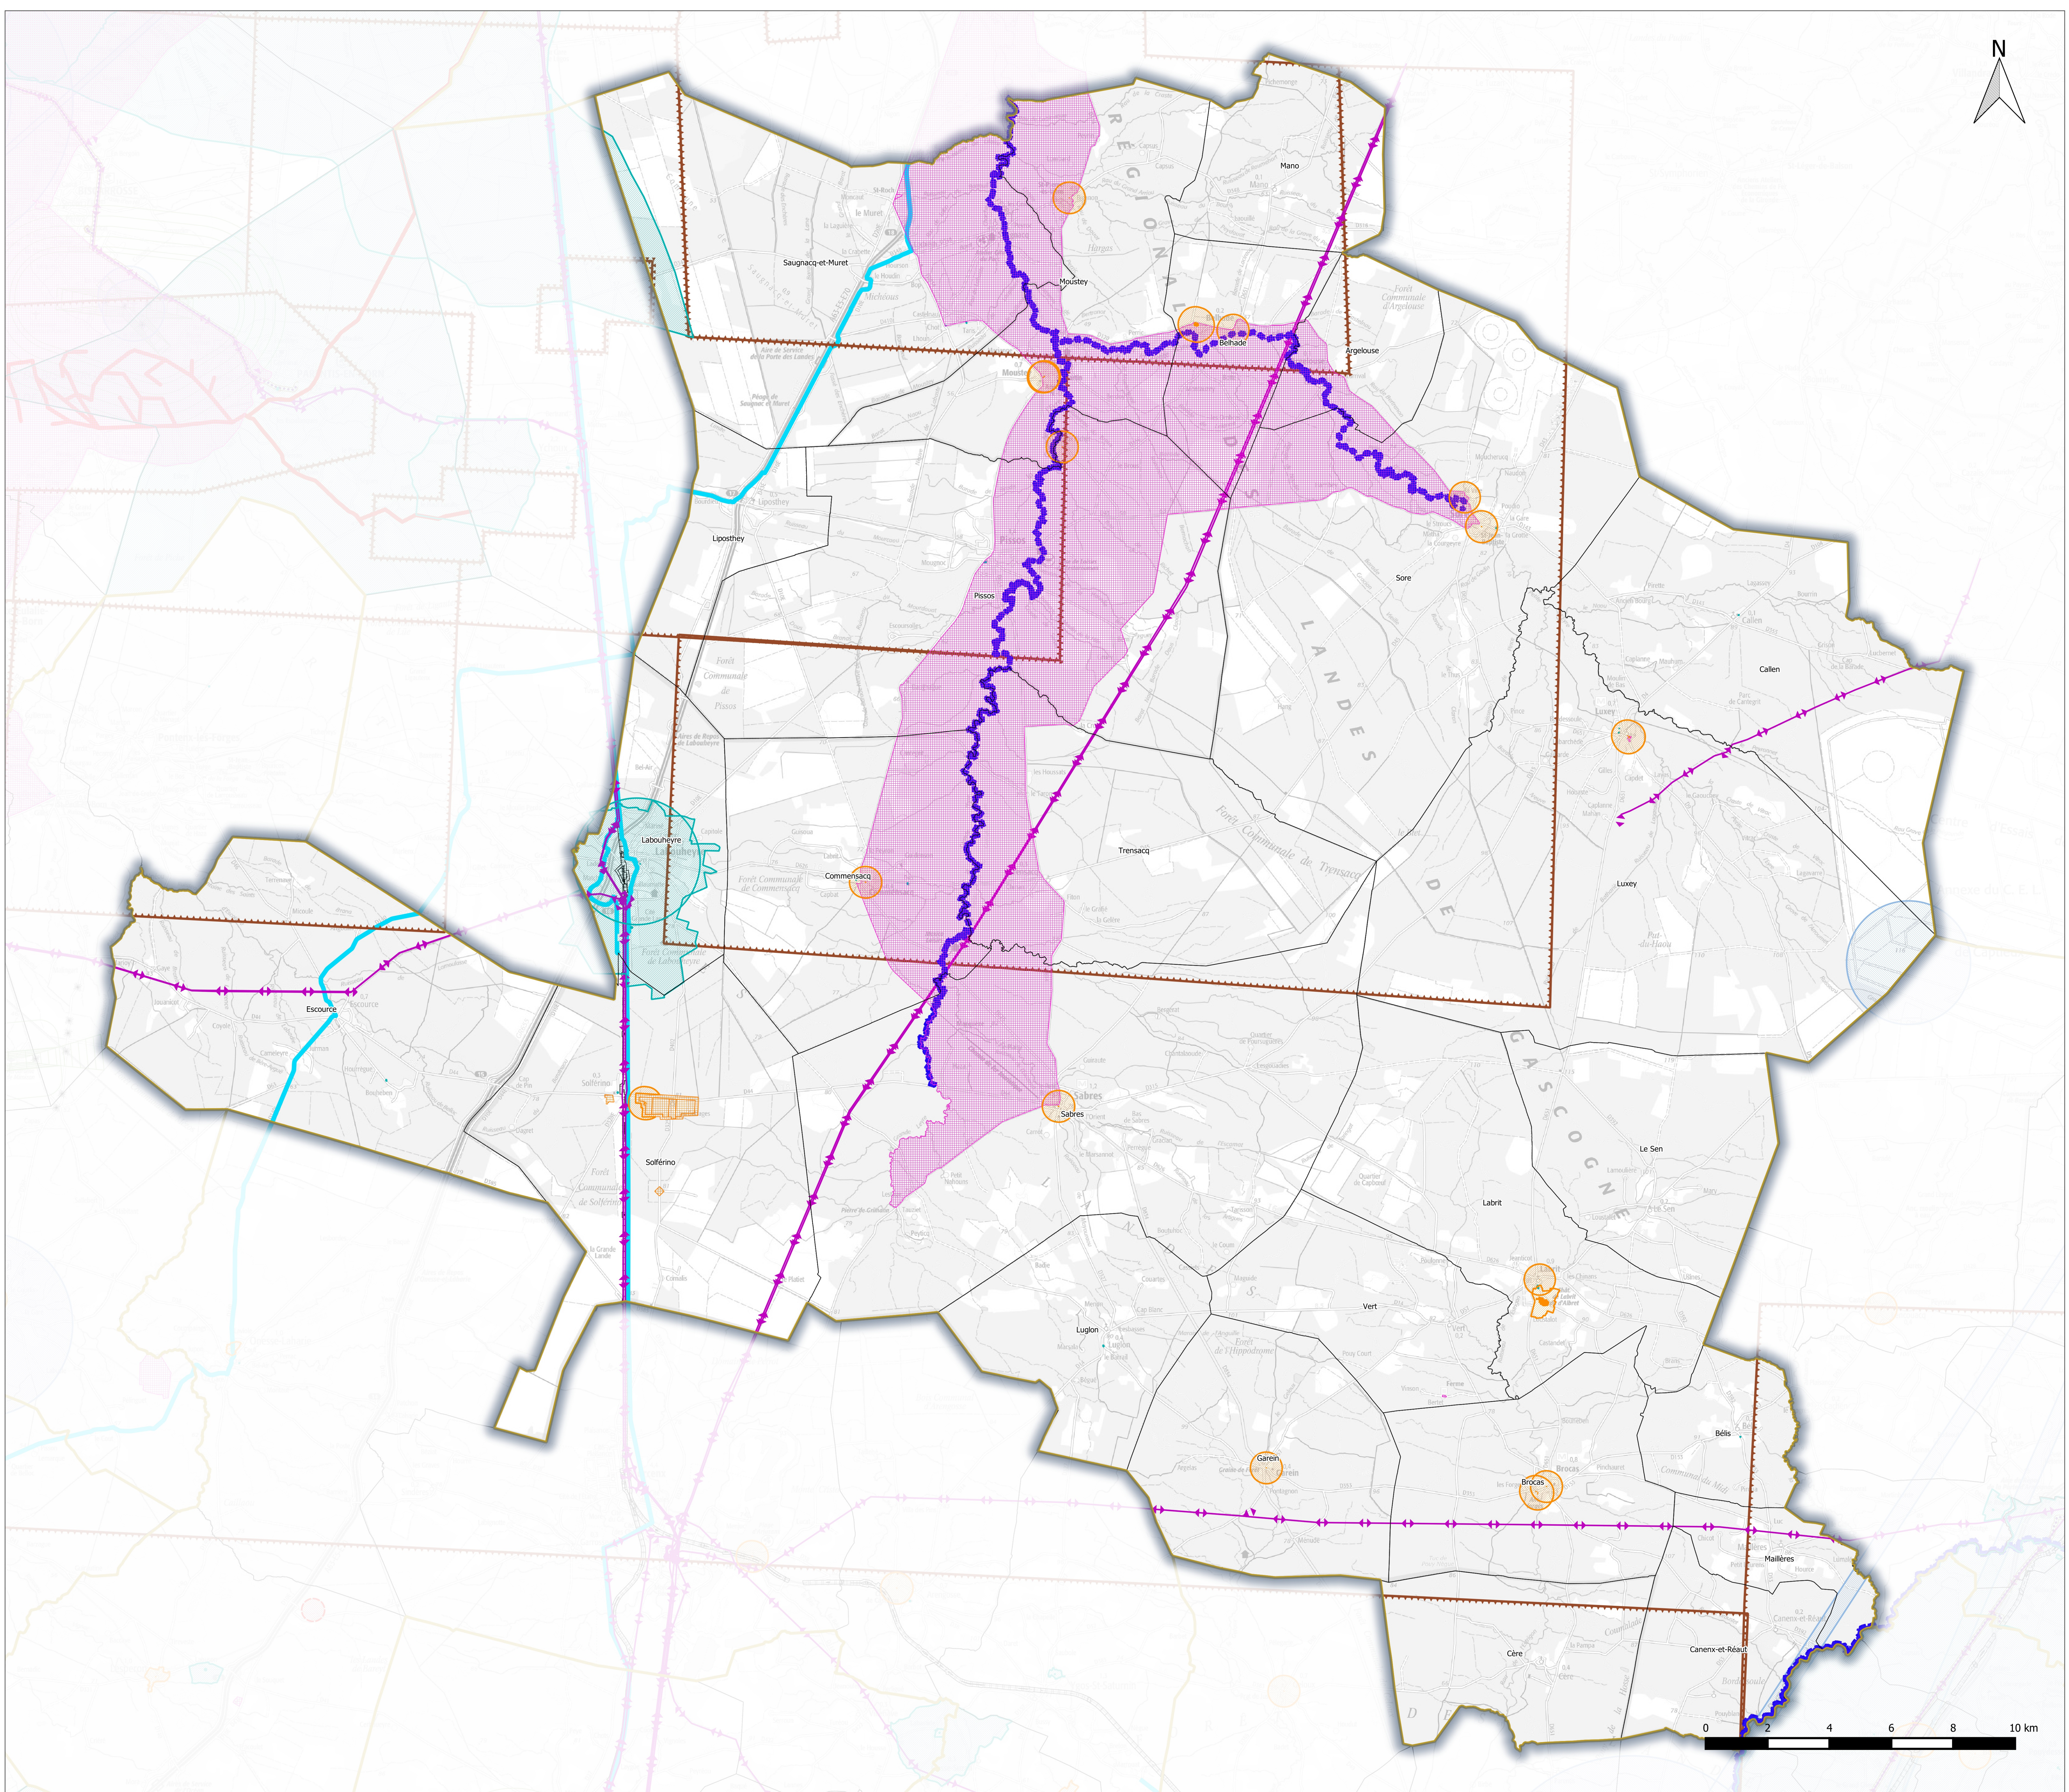

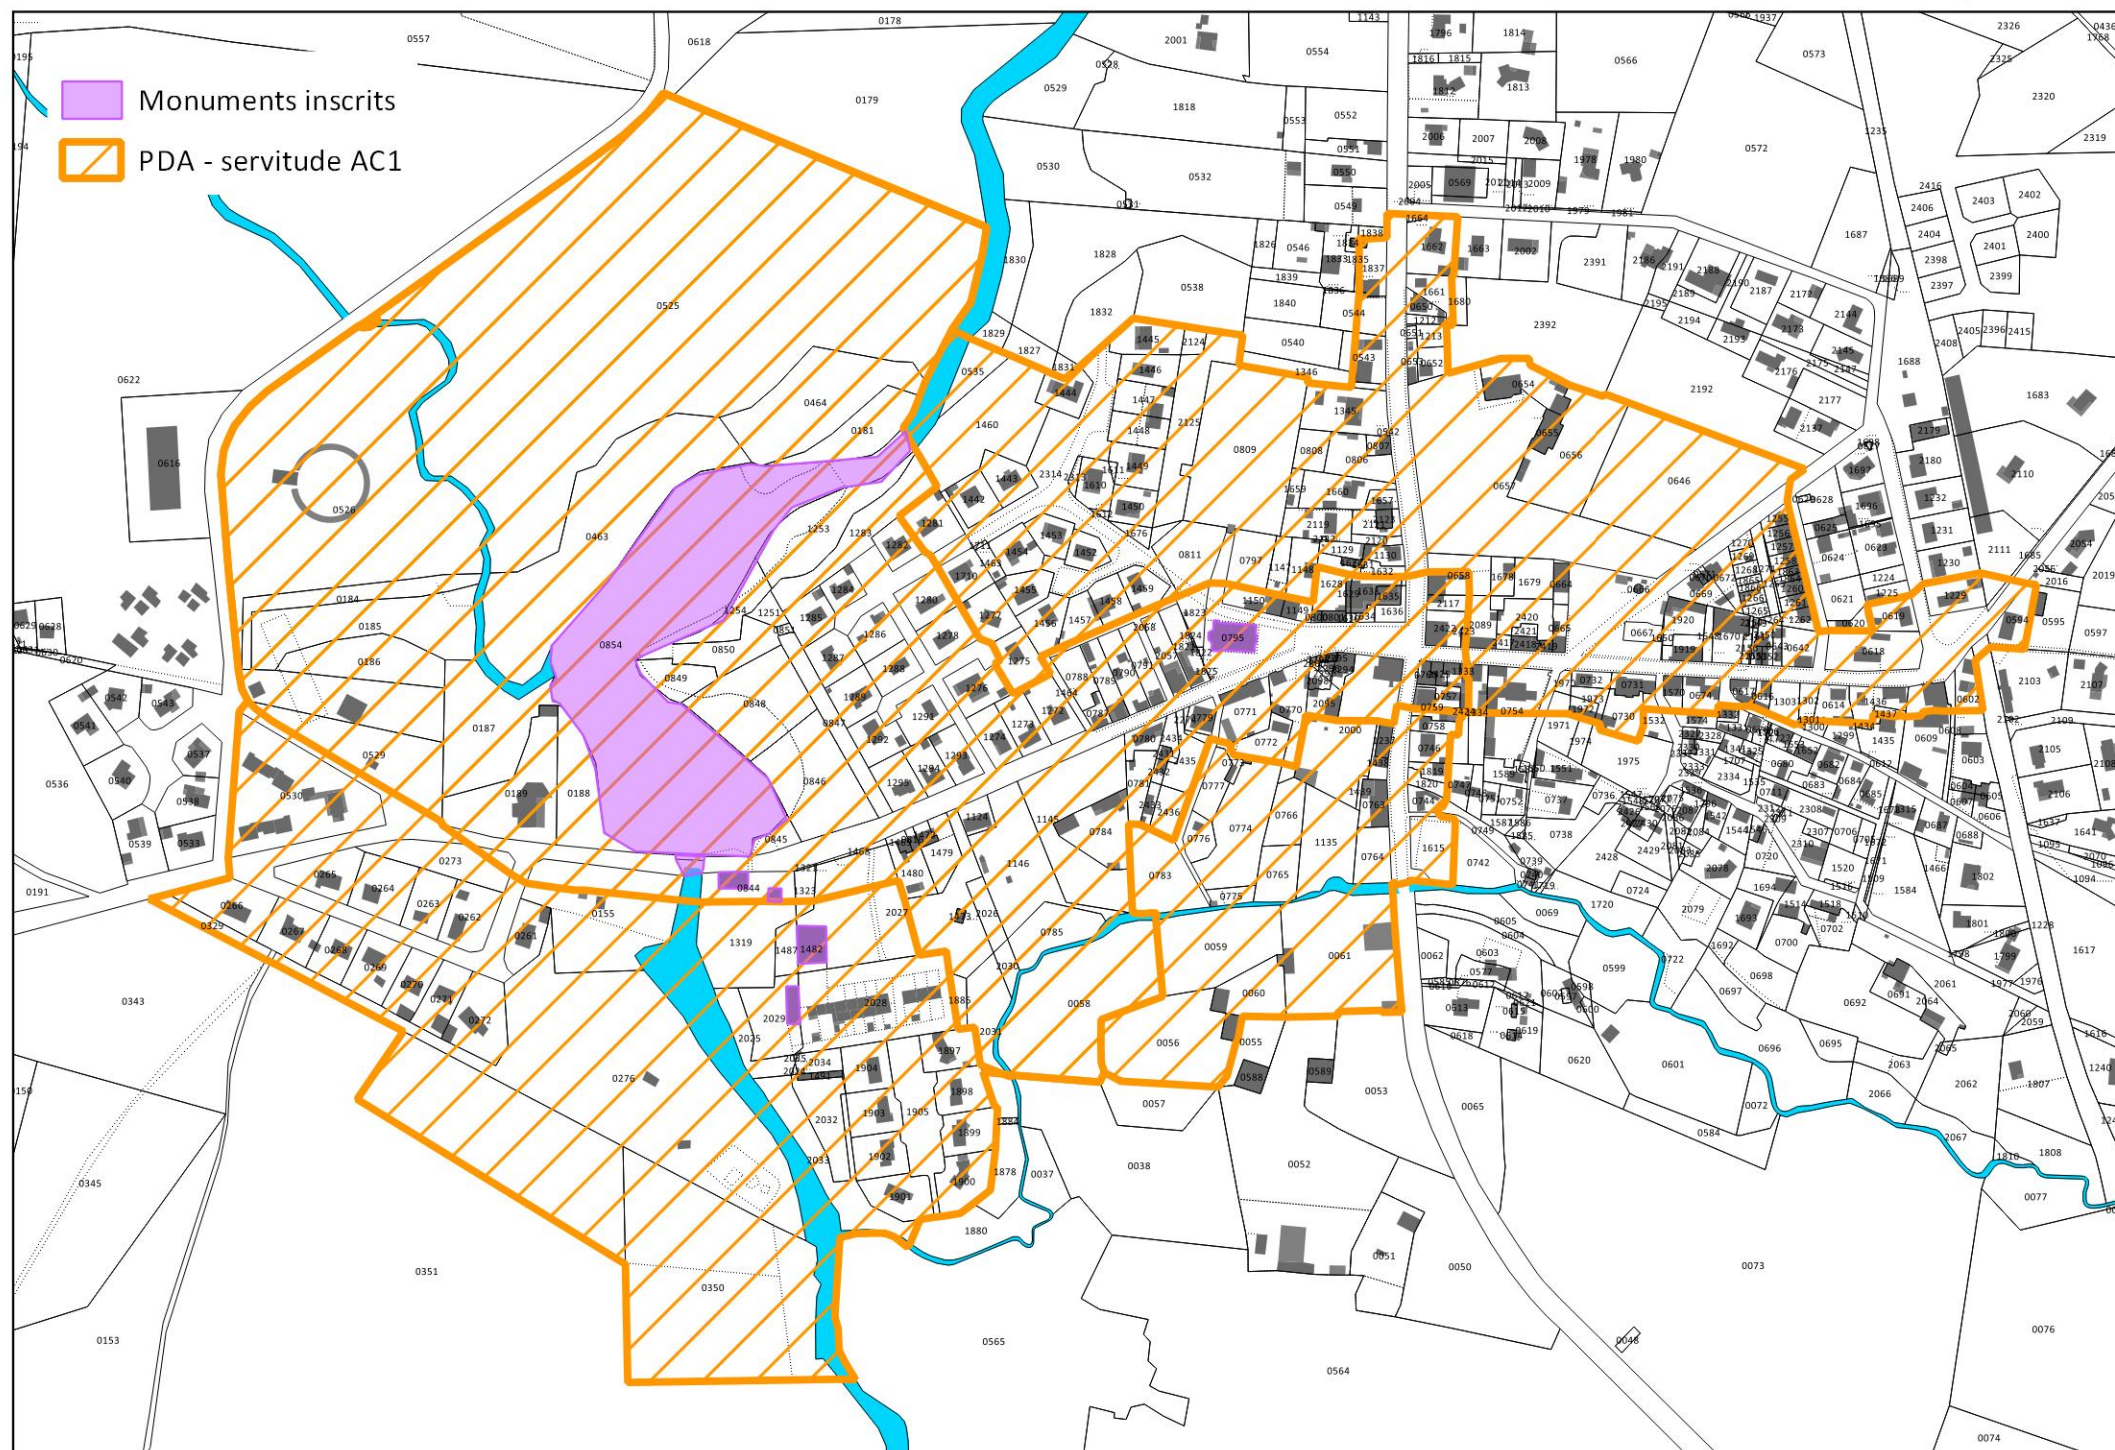

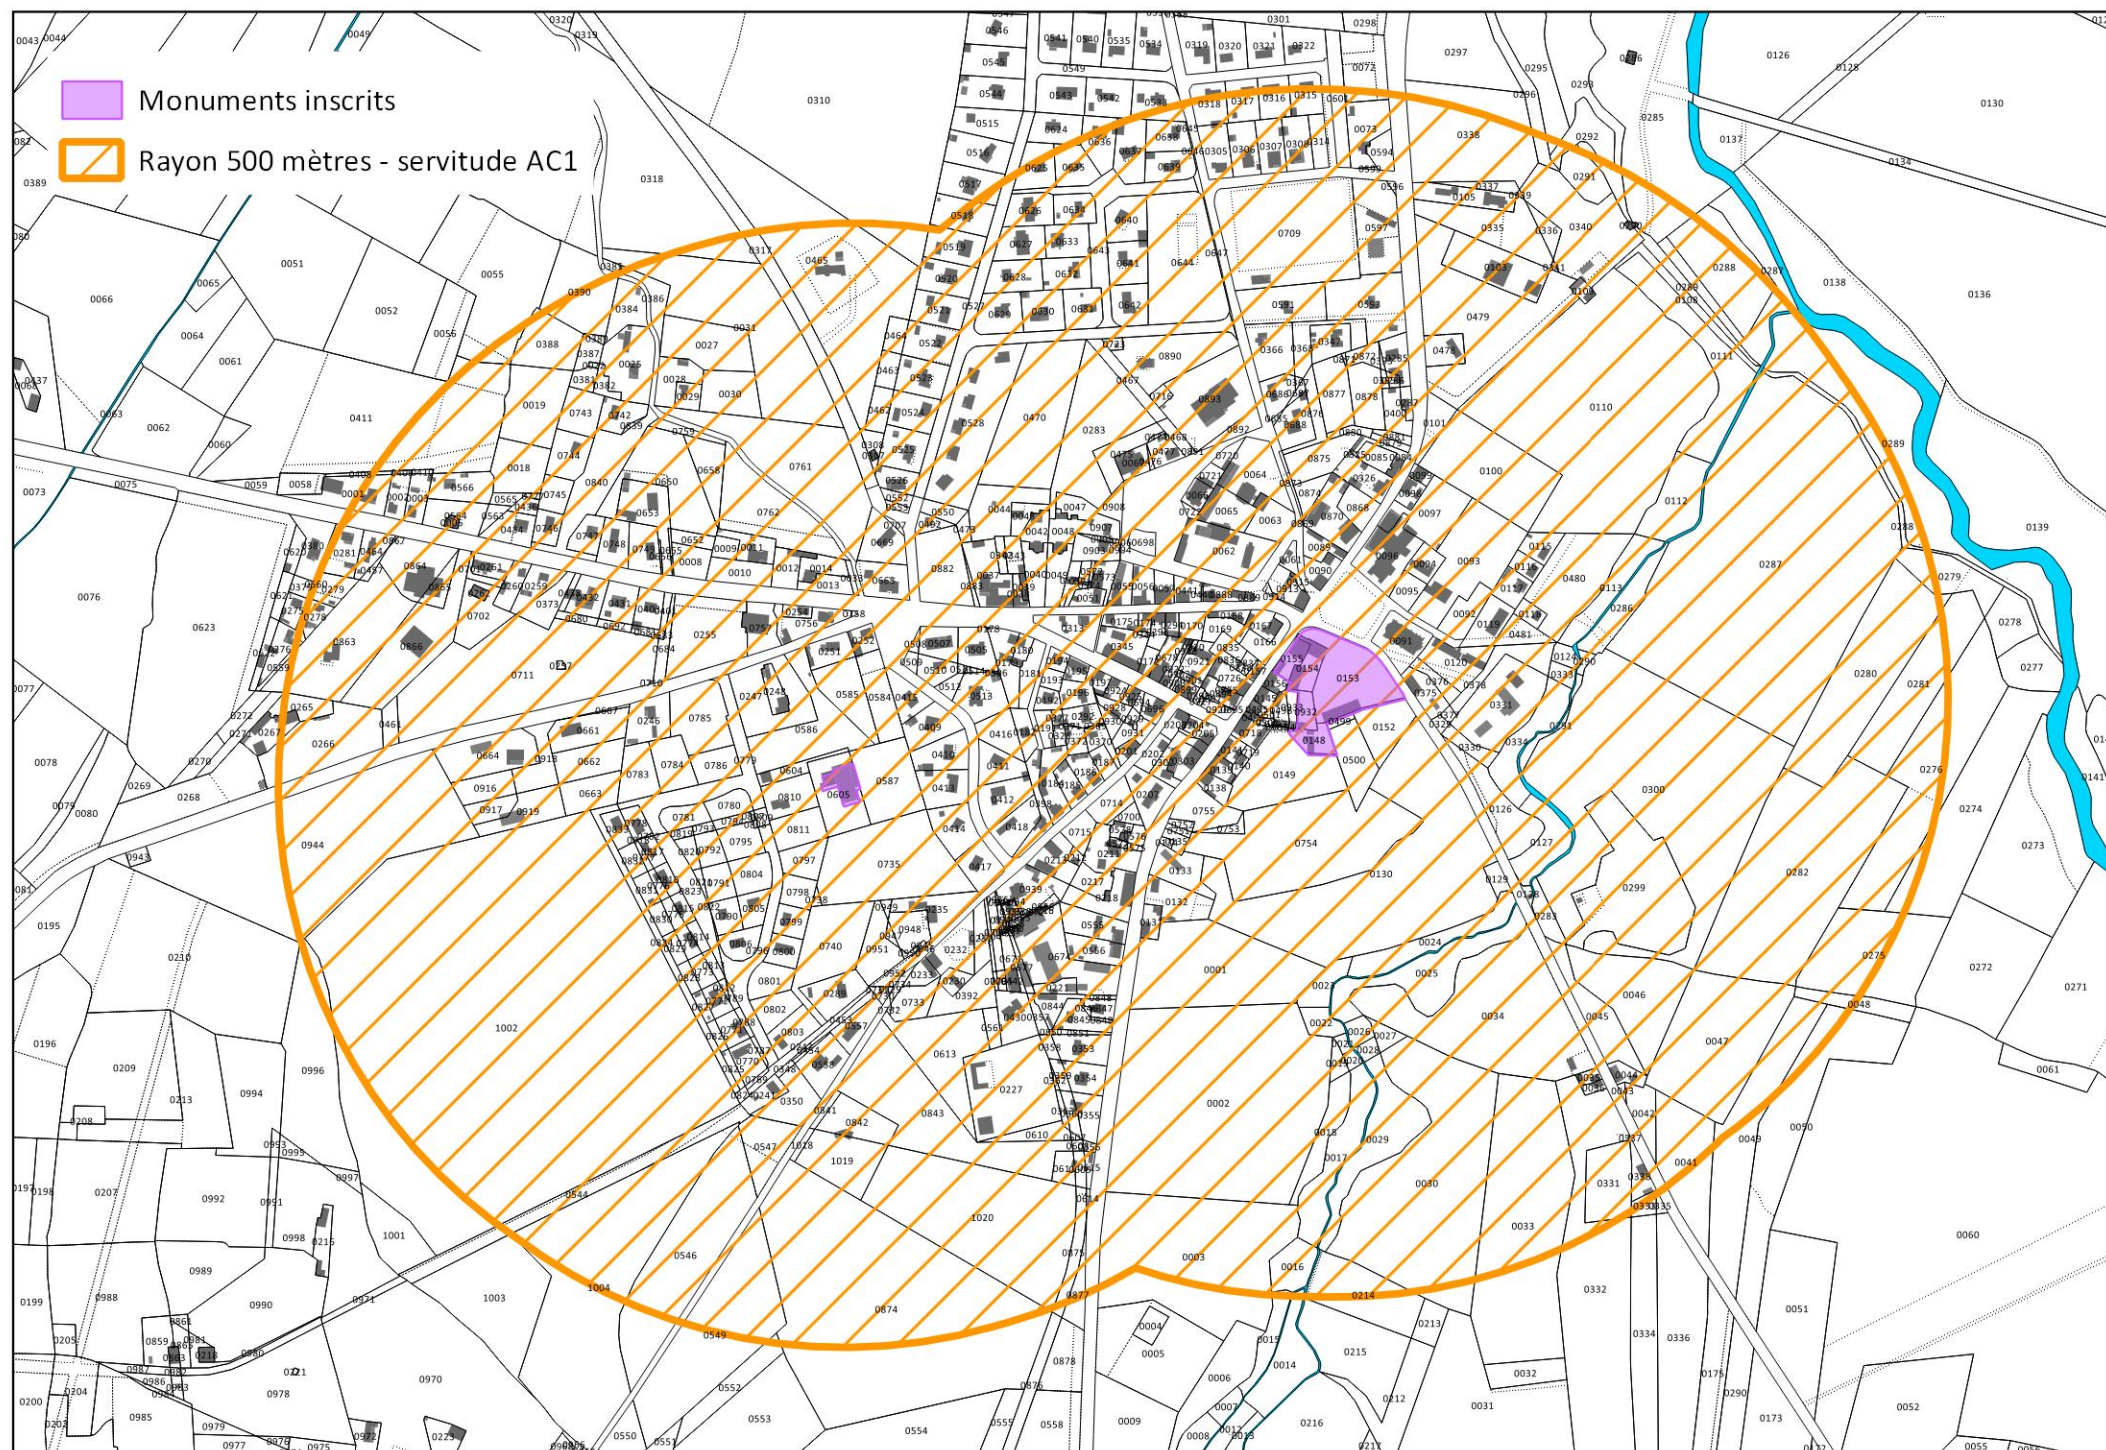

Servitudes relatives aux canalisations électriques - I4

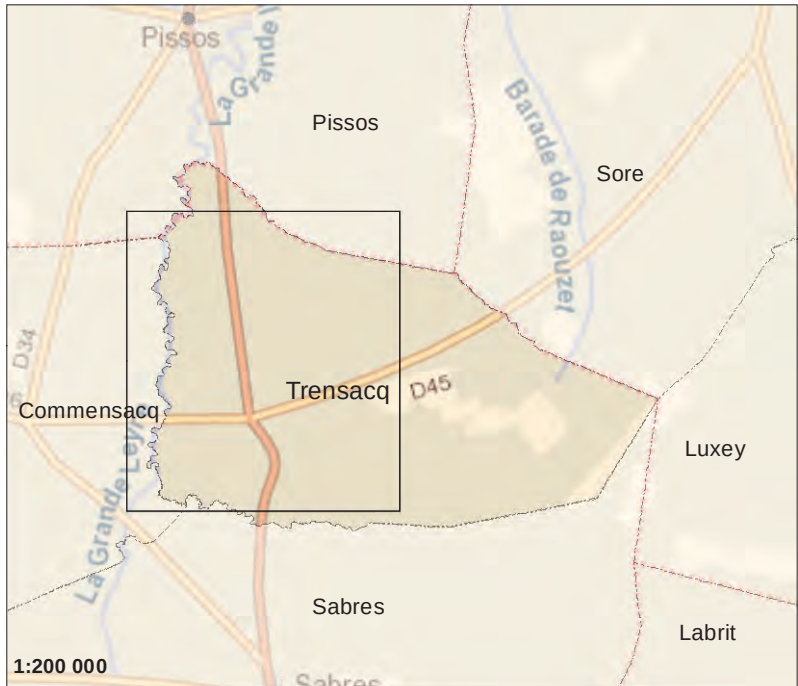

Commune Trensacq

Réseau de transport d'électricité

Ouvrages Rte

Base SIG Rte : 02/10/2017

Tension maximale des ouvrages



— Ligne aérienne • Support (pylône)

Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014



Fond de plan


IGN® Scan Express n&b® 2015

France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE

RTE-CDI Toulouse

Édition : 06/12/2017

Accessibilité : libre

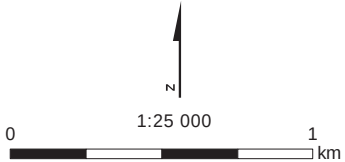



Commune Solférino 3 / 3

Réseau de transport d'électricité

Ouvrages Rte

Base SIG Rte : 02/10/2017

Tension maximale des ouvrages



— Ligne aérienne ● Support (pylône)

Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014

Fond de plan



IGN® Scan Express n&b® 2015

France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE

RTE-CDI Toulouse

Édition : 06/12/2017

Accessibilité : libre

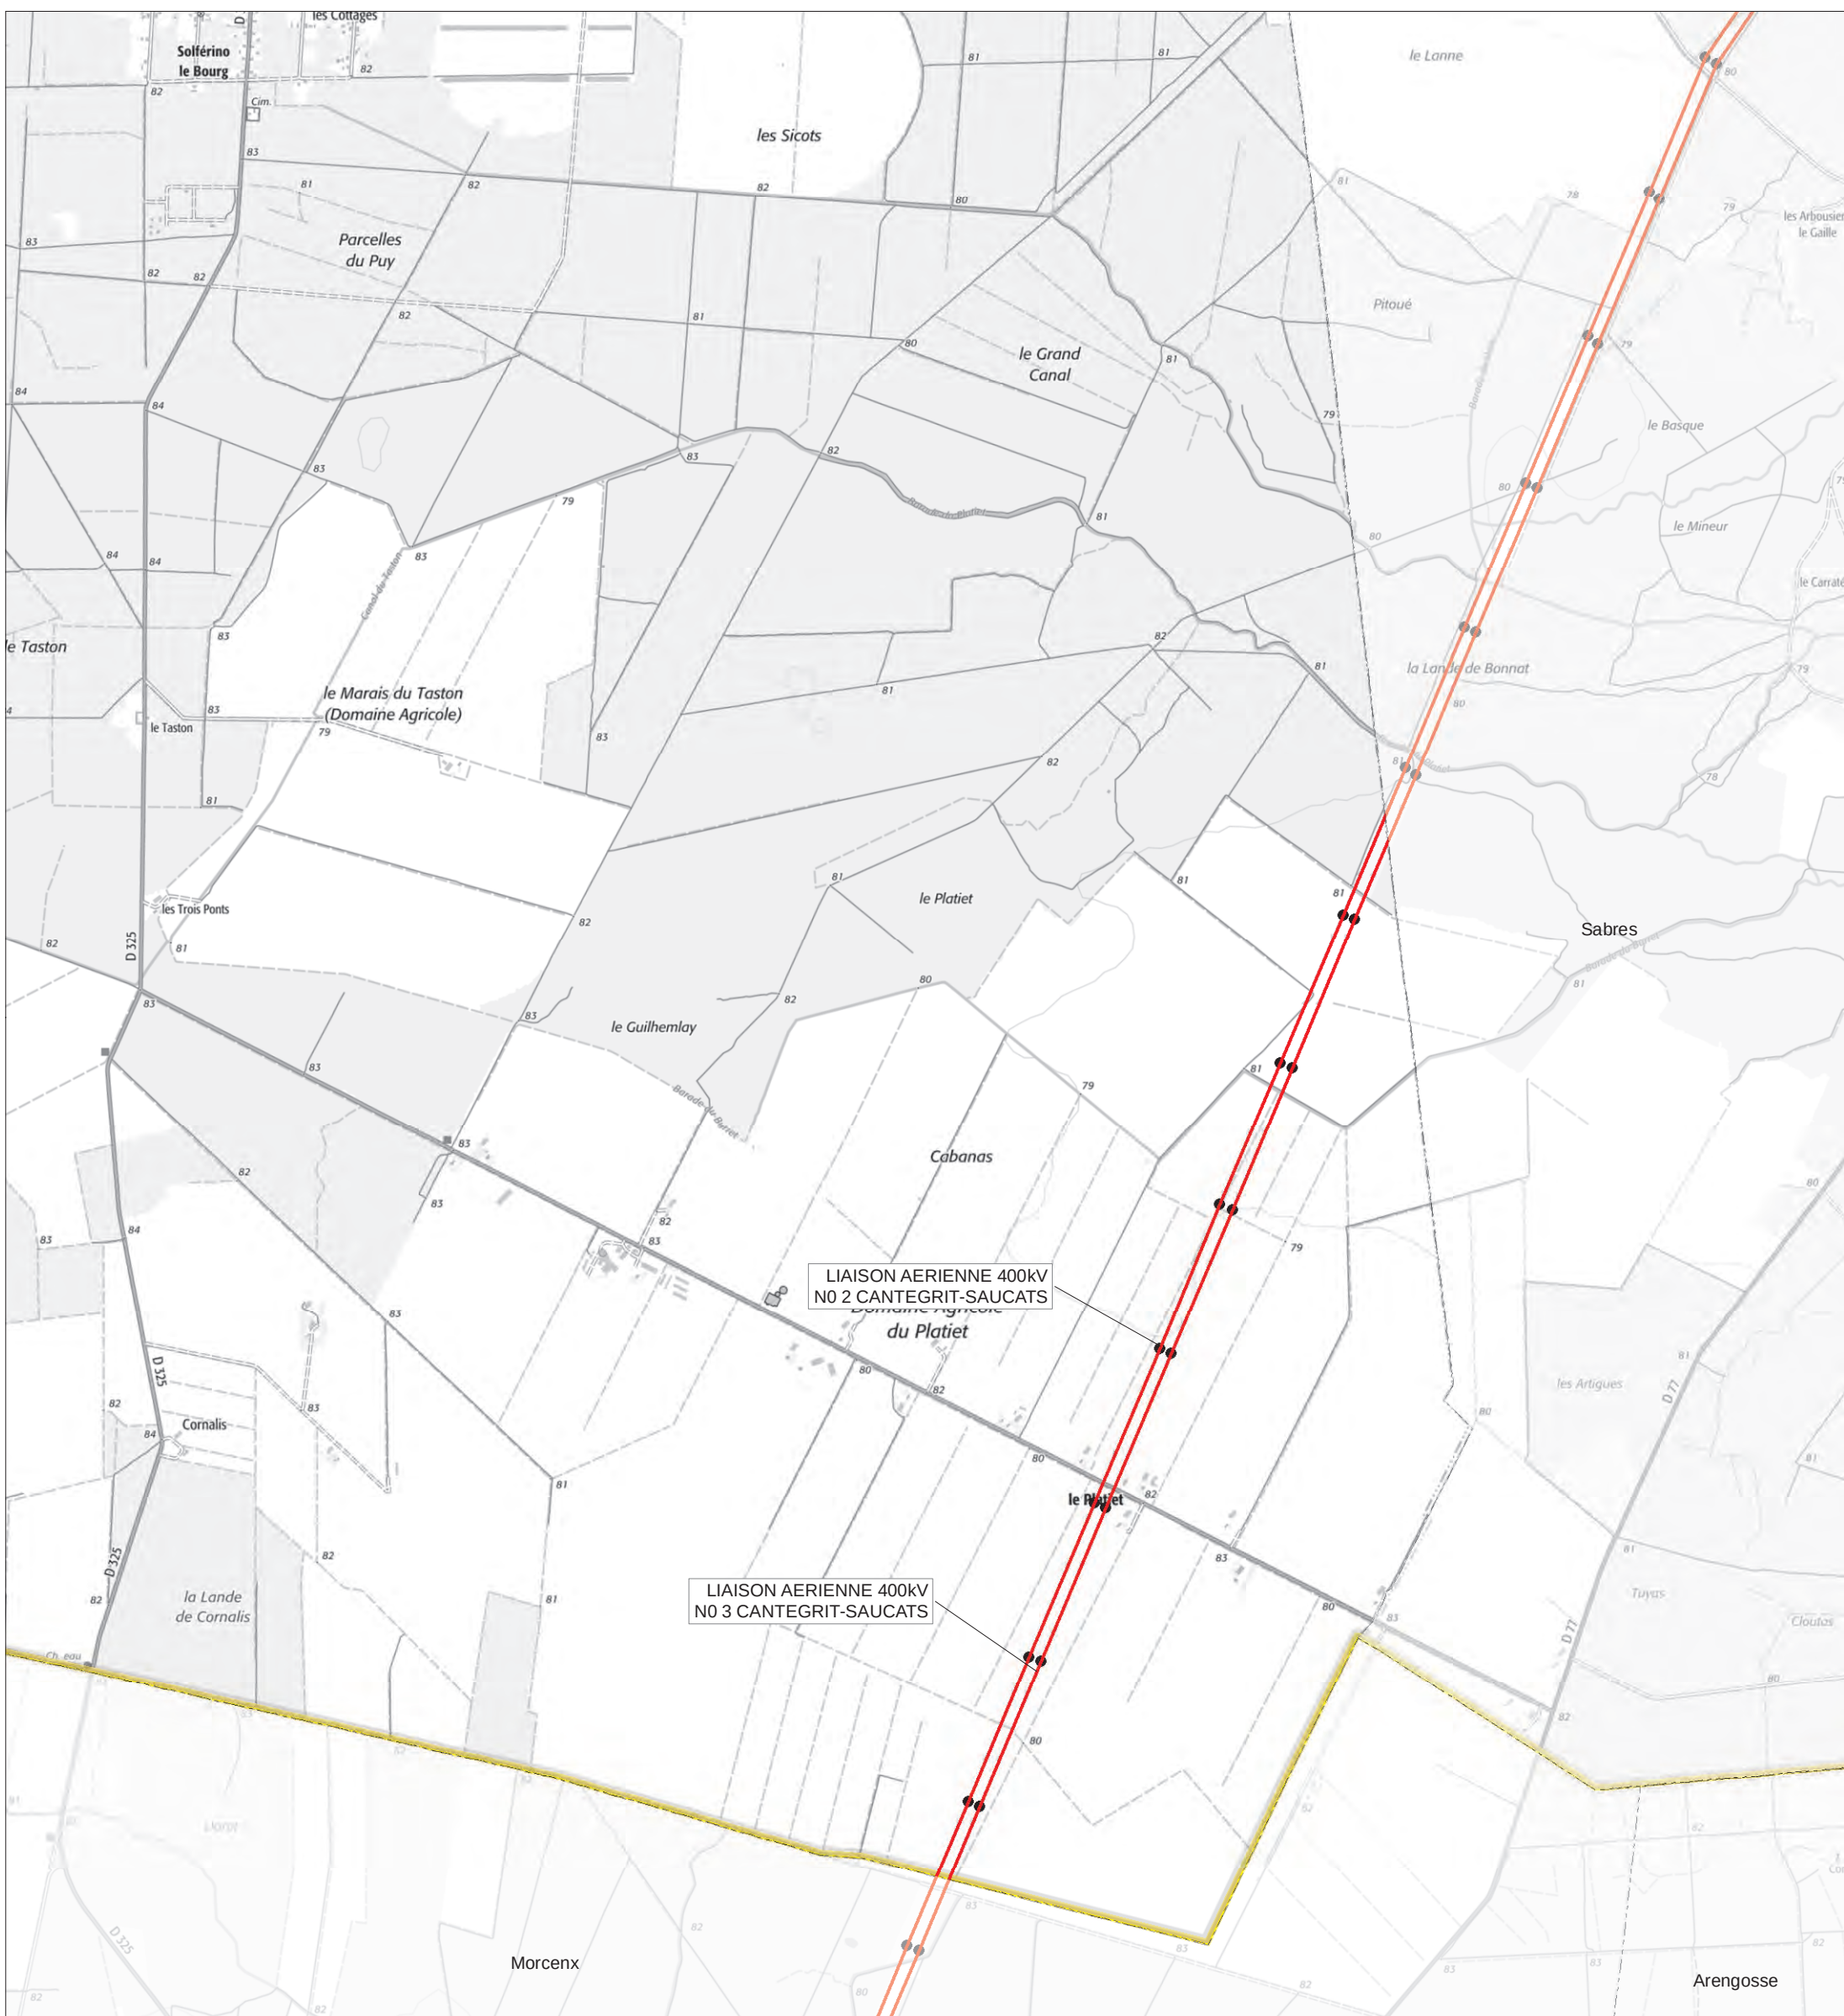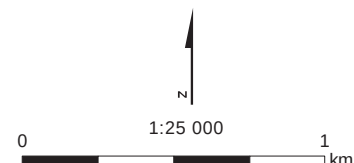



Commune Solférino 2 / 3

Réseau de transport d'électricité

Ouvrages Rte

Base SIG Rte : 02/10/2017

Tension maximale des ouvrages



—— Ligne aérienne

- Support (pylône)

 Ligne souterraine

Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014

----- Commune

Fond de plan


IGN® Scan Express n&b® 2015

France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE

RTE-CDI Toulouse

Édition : 06/12/2017

Accessibilité : libre

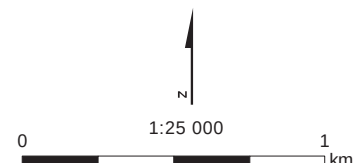



Commune Solférino 1 / 3

Réseau de transport d'électricité

Ouvrages Rte

Base SIG Rte : 02/10/2017

Tension maximale des ouvrages



Ligne aérienne Support (pylône)

Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014

EPCI Commune

Fond de plan



IGN® Scan Express n&b® 2015


France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE

RTE-CDI Toulouse

Édition : 05/12/2017

Accessibilité : libre

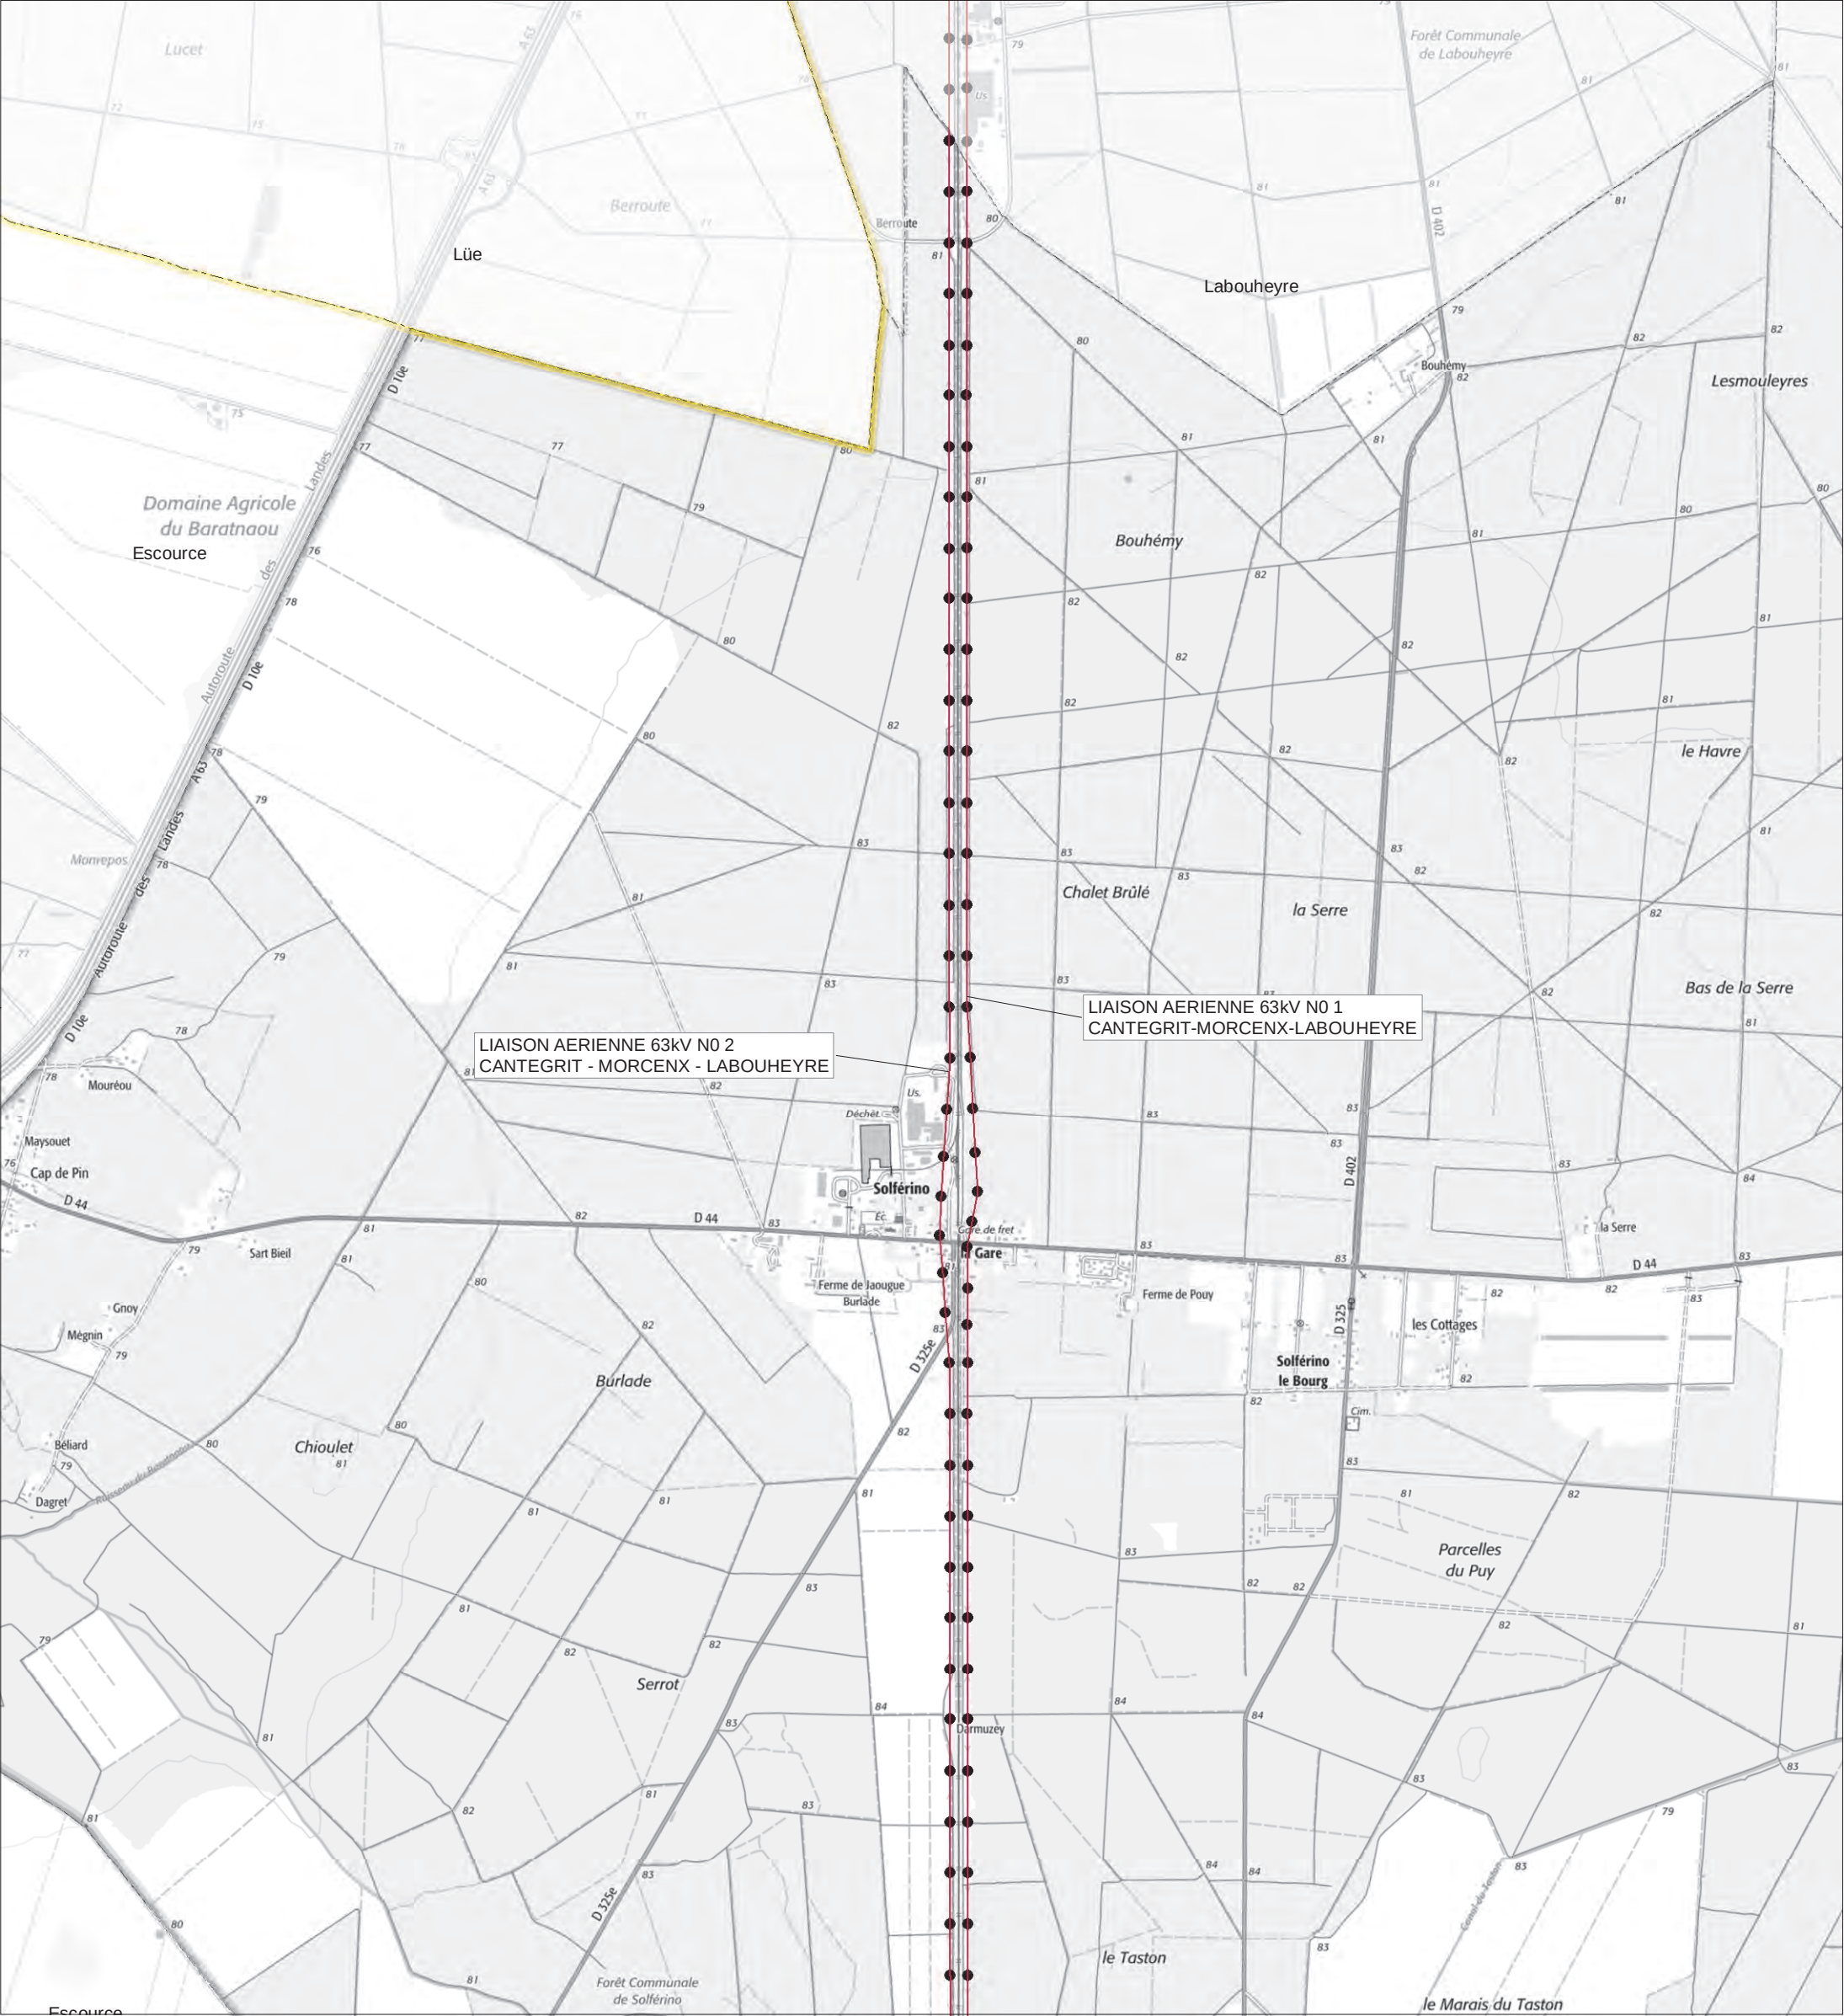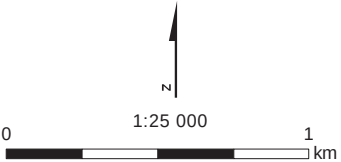

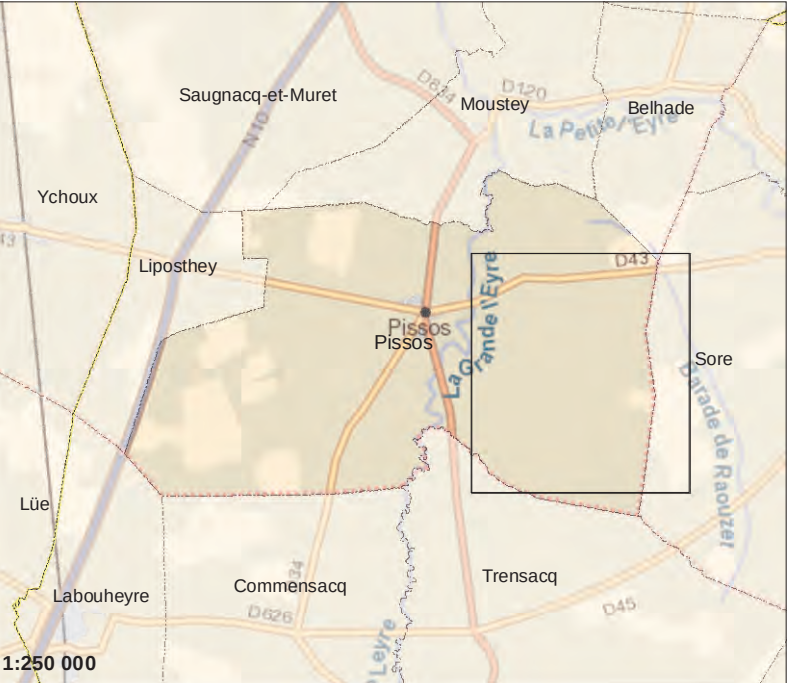

Commune Pissos

Réseau de transport d'électricité

Ouvrages Rte
Base SIG Rte : 02/10/2017
Tension maximale des ouvrages



— Ligne aérienne • Support (pylône)

Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014
EPCI
Commune


Fond de plan

IGN® Scan Express n&b® 2015
France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE

RTE-CDI Toulouse

Édition : 06/12/2017

Accessibilité : libre

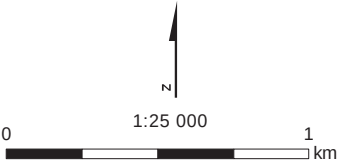



Commune Mano

Réseau de transport d'électricité

Ouvrages Rte
Base SIG Rte : 02/10/2017

Tension maximale des ouvrages

400kV	225kV	150kV	90kV	63kV	<63kV	Hors tension
-------	-------	-------	------	------	-------	--------------

Lignes électrique (configuration) Poste de transformation, piquage

— Ligne aérienne • Support (pylône)

Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014

— EPCI

- - - Commune

Fond de plan



IGN® Scan Express n&b® 2015


France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE

RTE-CDI Toulouse

Édition : 06/12/2017

Accessibilité : libre

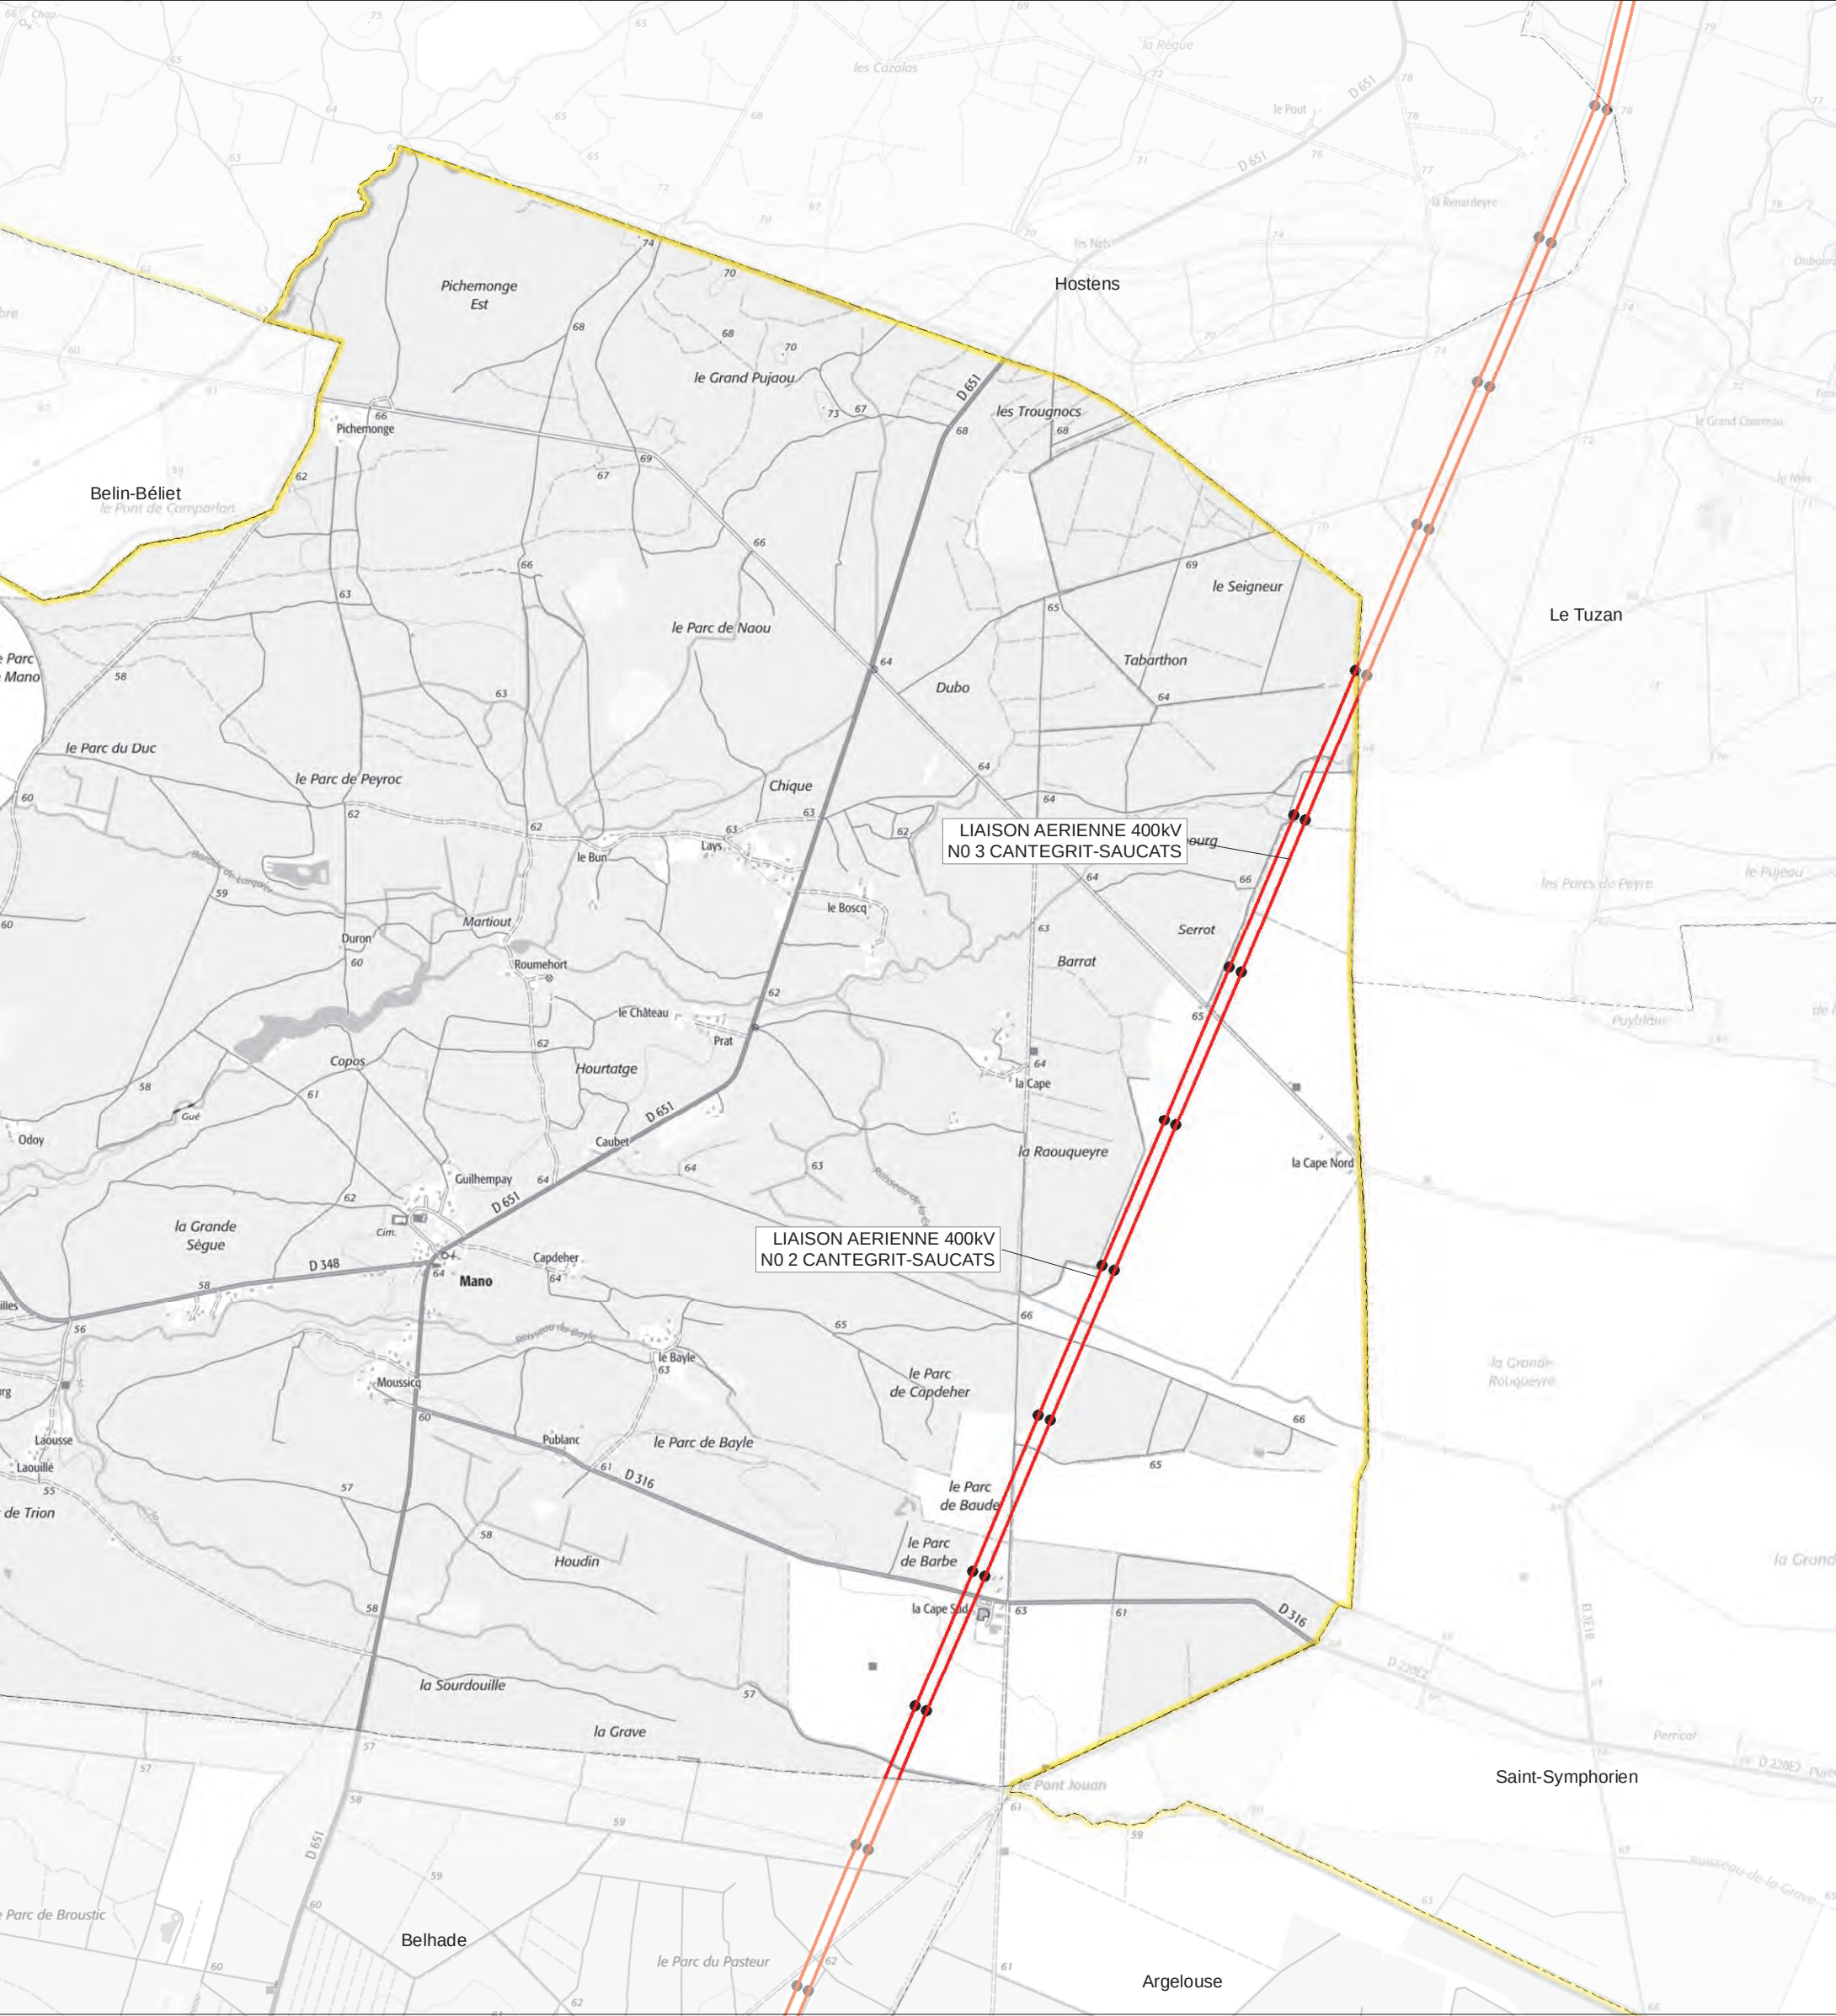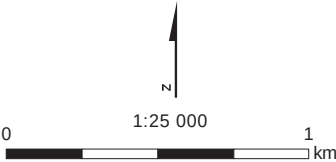

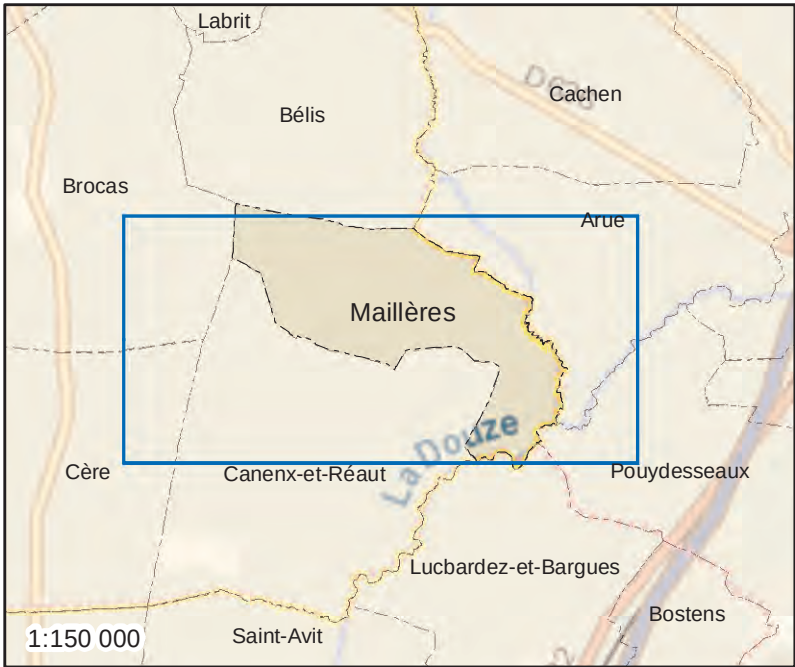

Commune Maillères

Réseau de transport d'électricité

Ouvrages Rte

Base SIG Rte : 09/2015

Tension maximale des ouvrages



Lignes électrique (configuration)

— Ligne aérienne

Poste de transformation, piquage

● Support (pylône)

Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014

— EPCI
--- Commune

Fond de plan

IGN® Scan Express n&b® 2015
France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE


RTE-CDI Toulouse


Édition : 06/12/2017

Accessibilité : libre



1:25 000

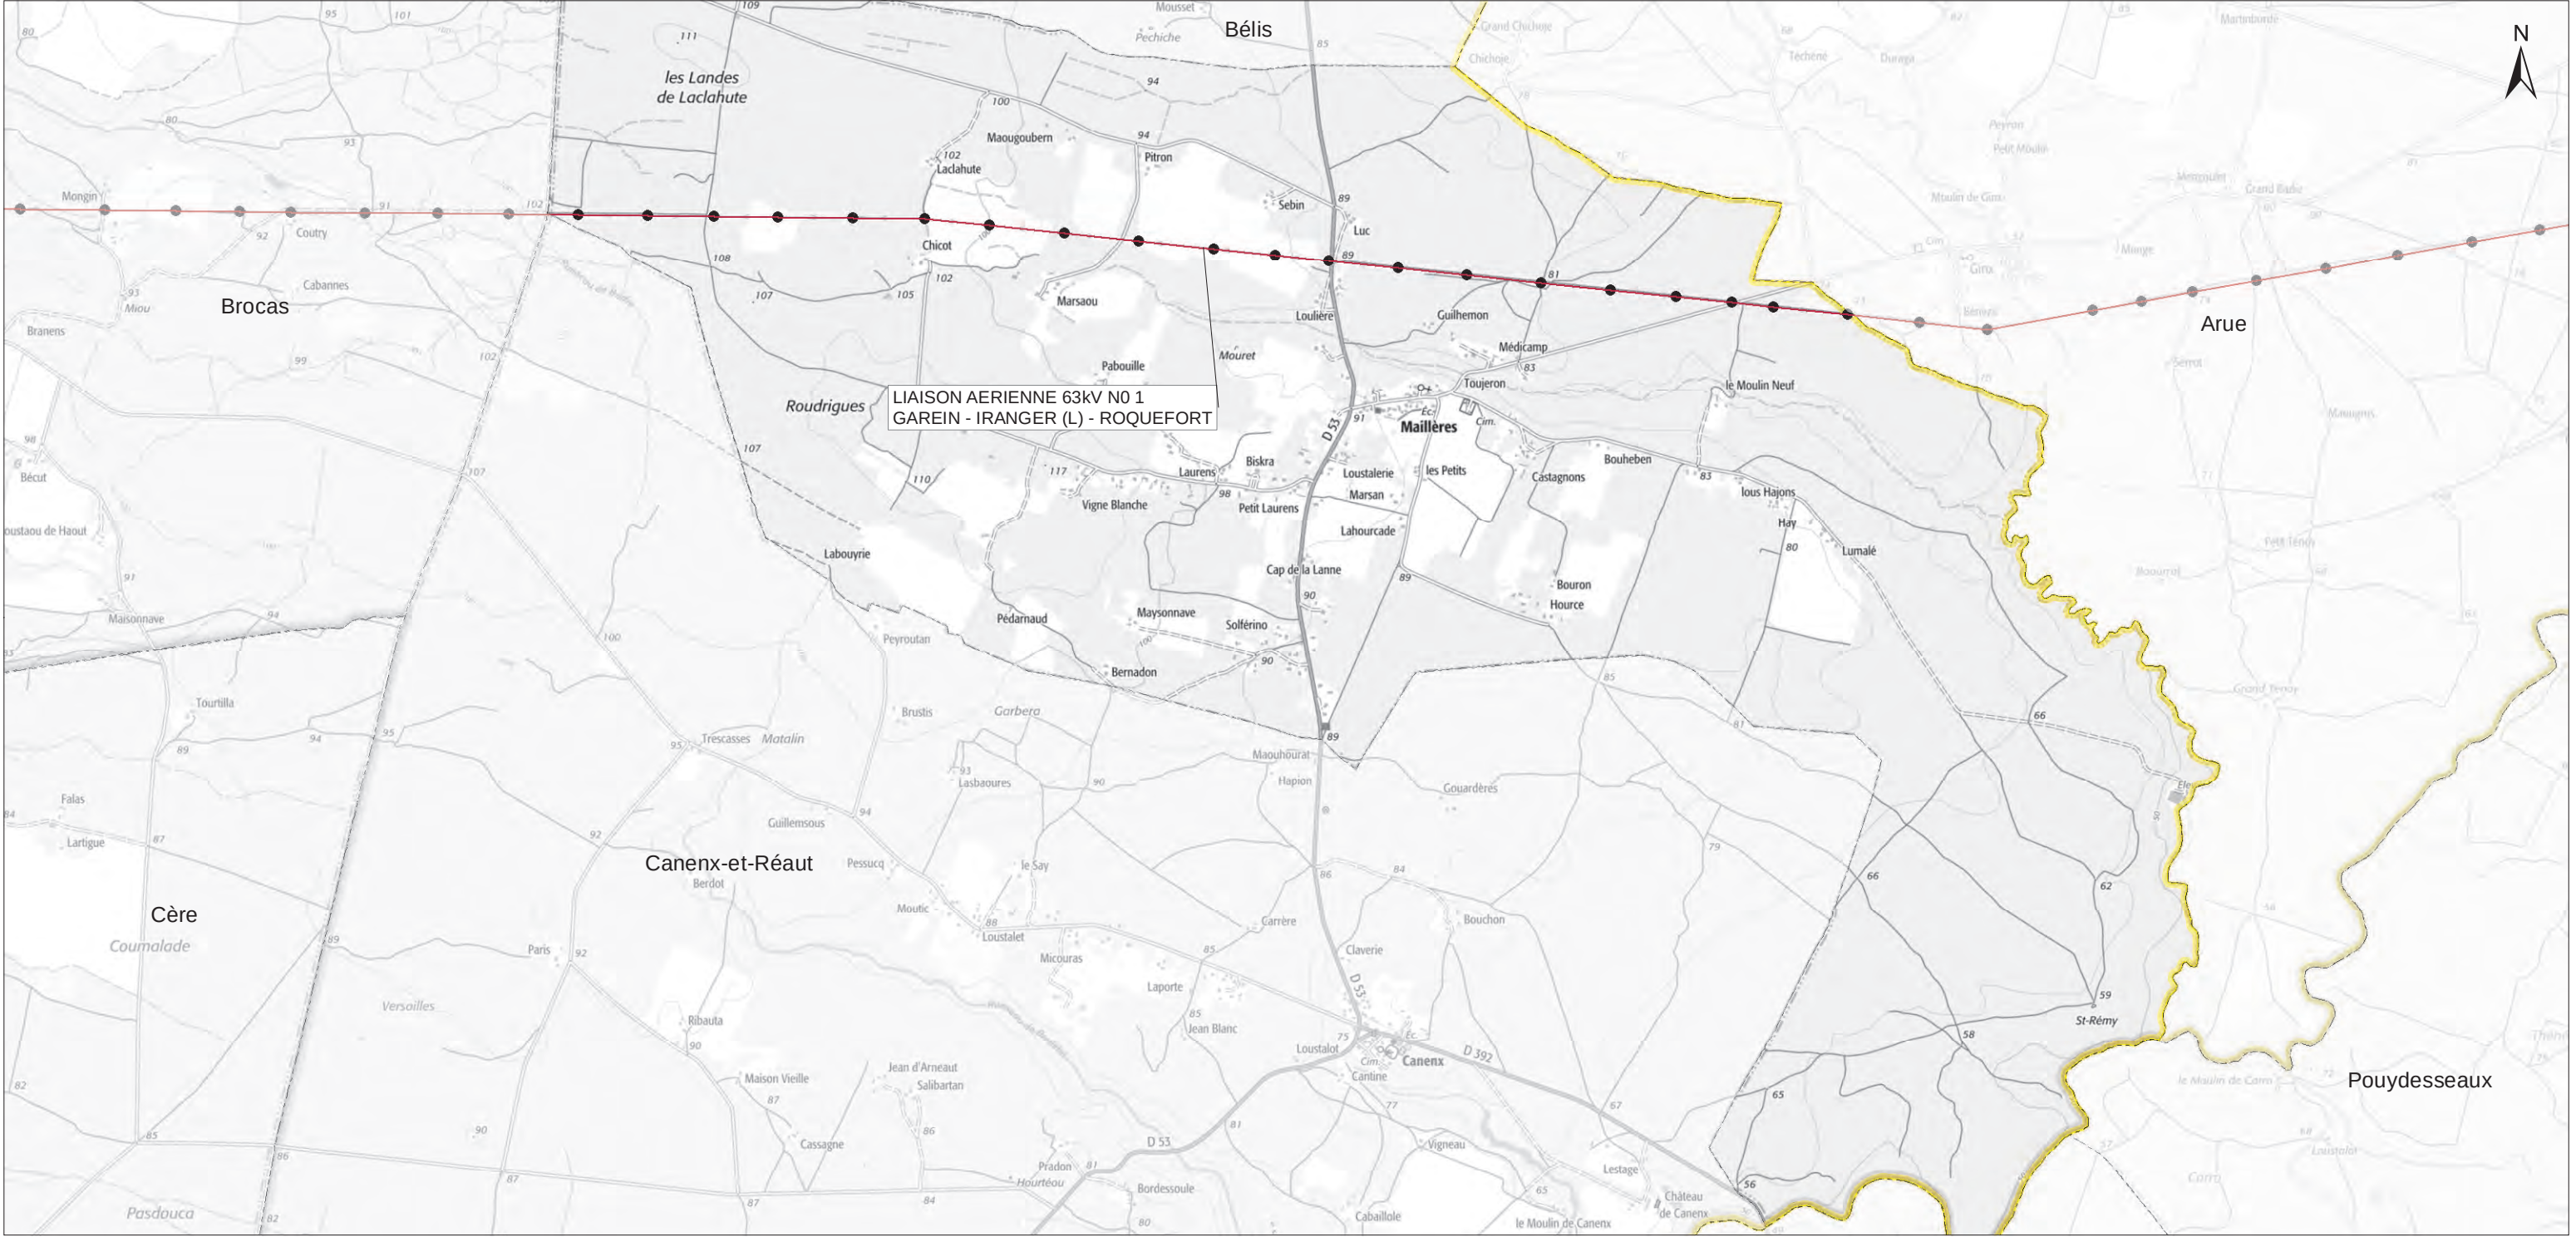

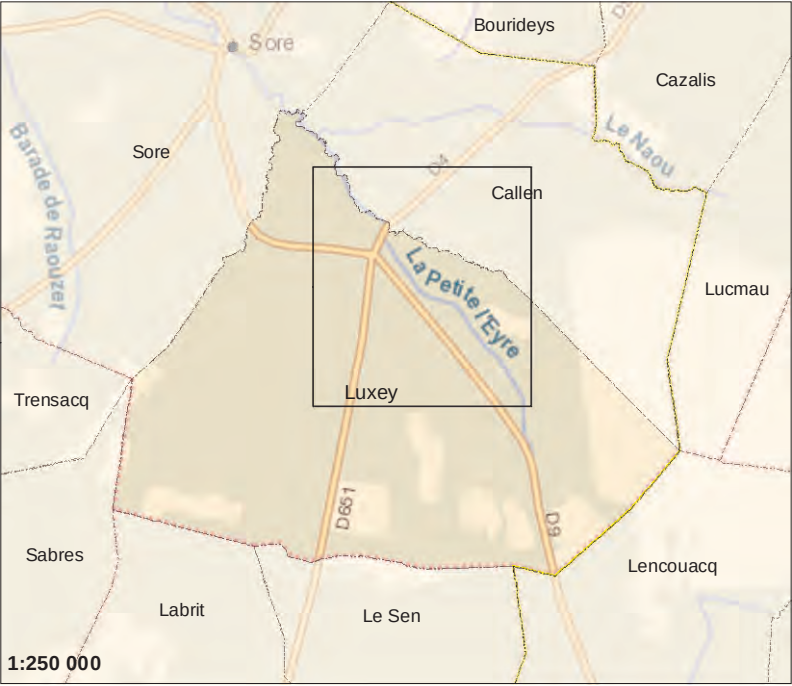

Commune Luxey

Réseau de transport d'électricité

Ouvrages Rte

Base SIG Rte : 02/10/2017

Tension maximale des ouvrages

400kV

225kV

150kV

90kV

63kV

<63kV

Hors tension

Lignes électrique (configuration)

Poste de transformation, piquage

Ligne aérienne

Enceinte de poste électrique

Support (pylône)

Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014

EPCI

Commune

Fond de plan



IGN® Scan Express n&b® 2015


France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE

RTE-CDI Toulouse

Édition : 06/12/2017

Accessibilité : libre

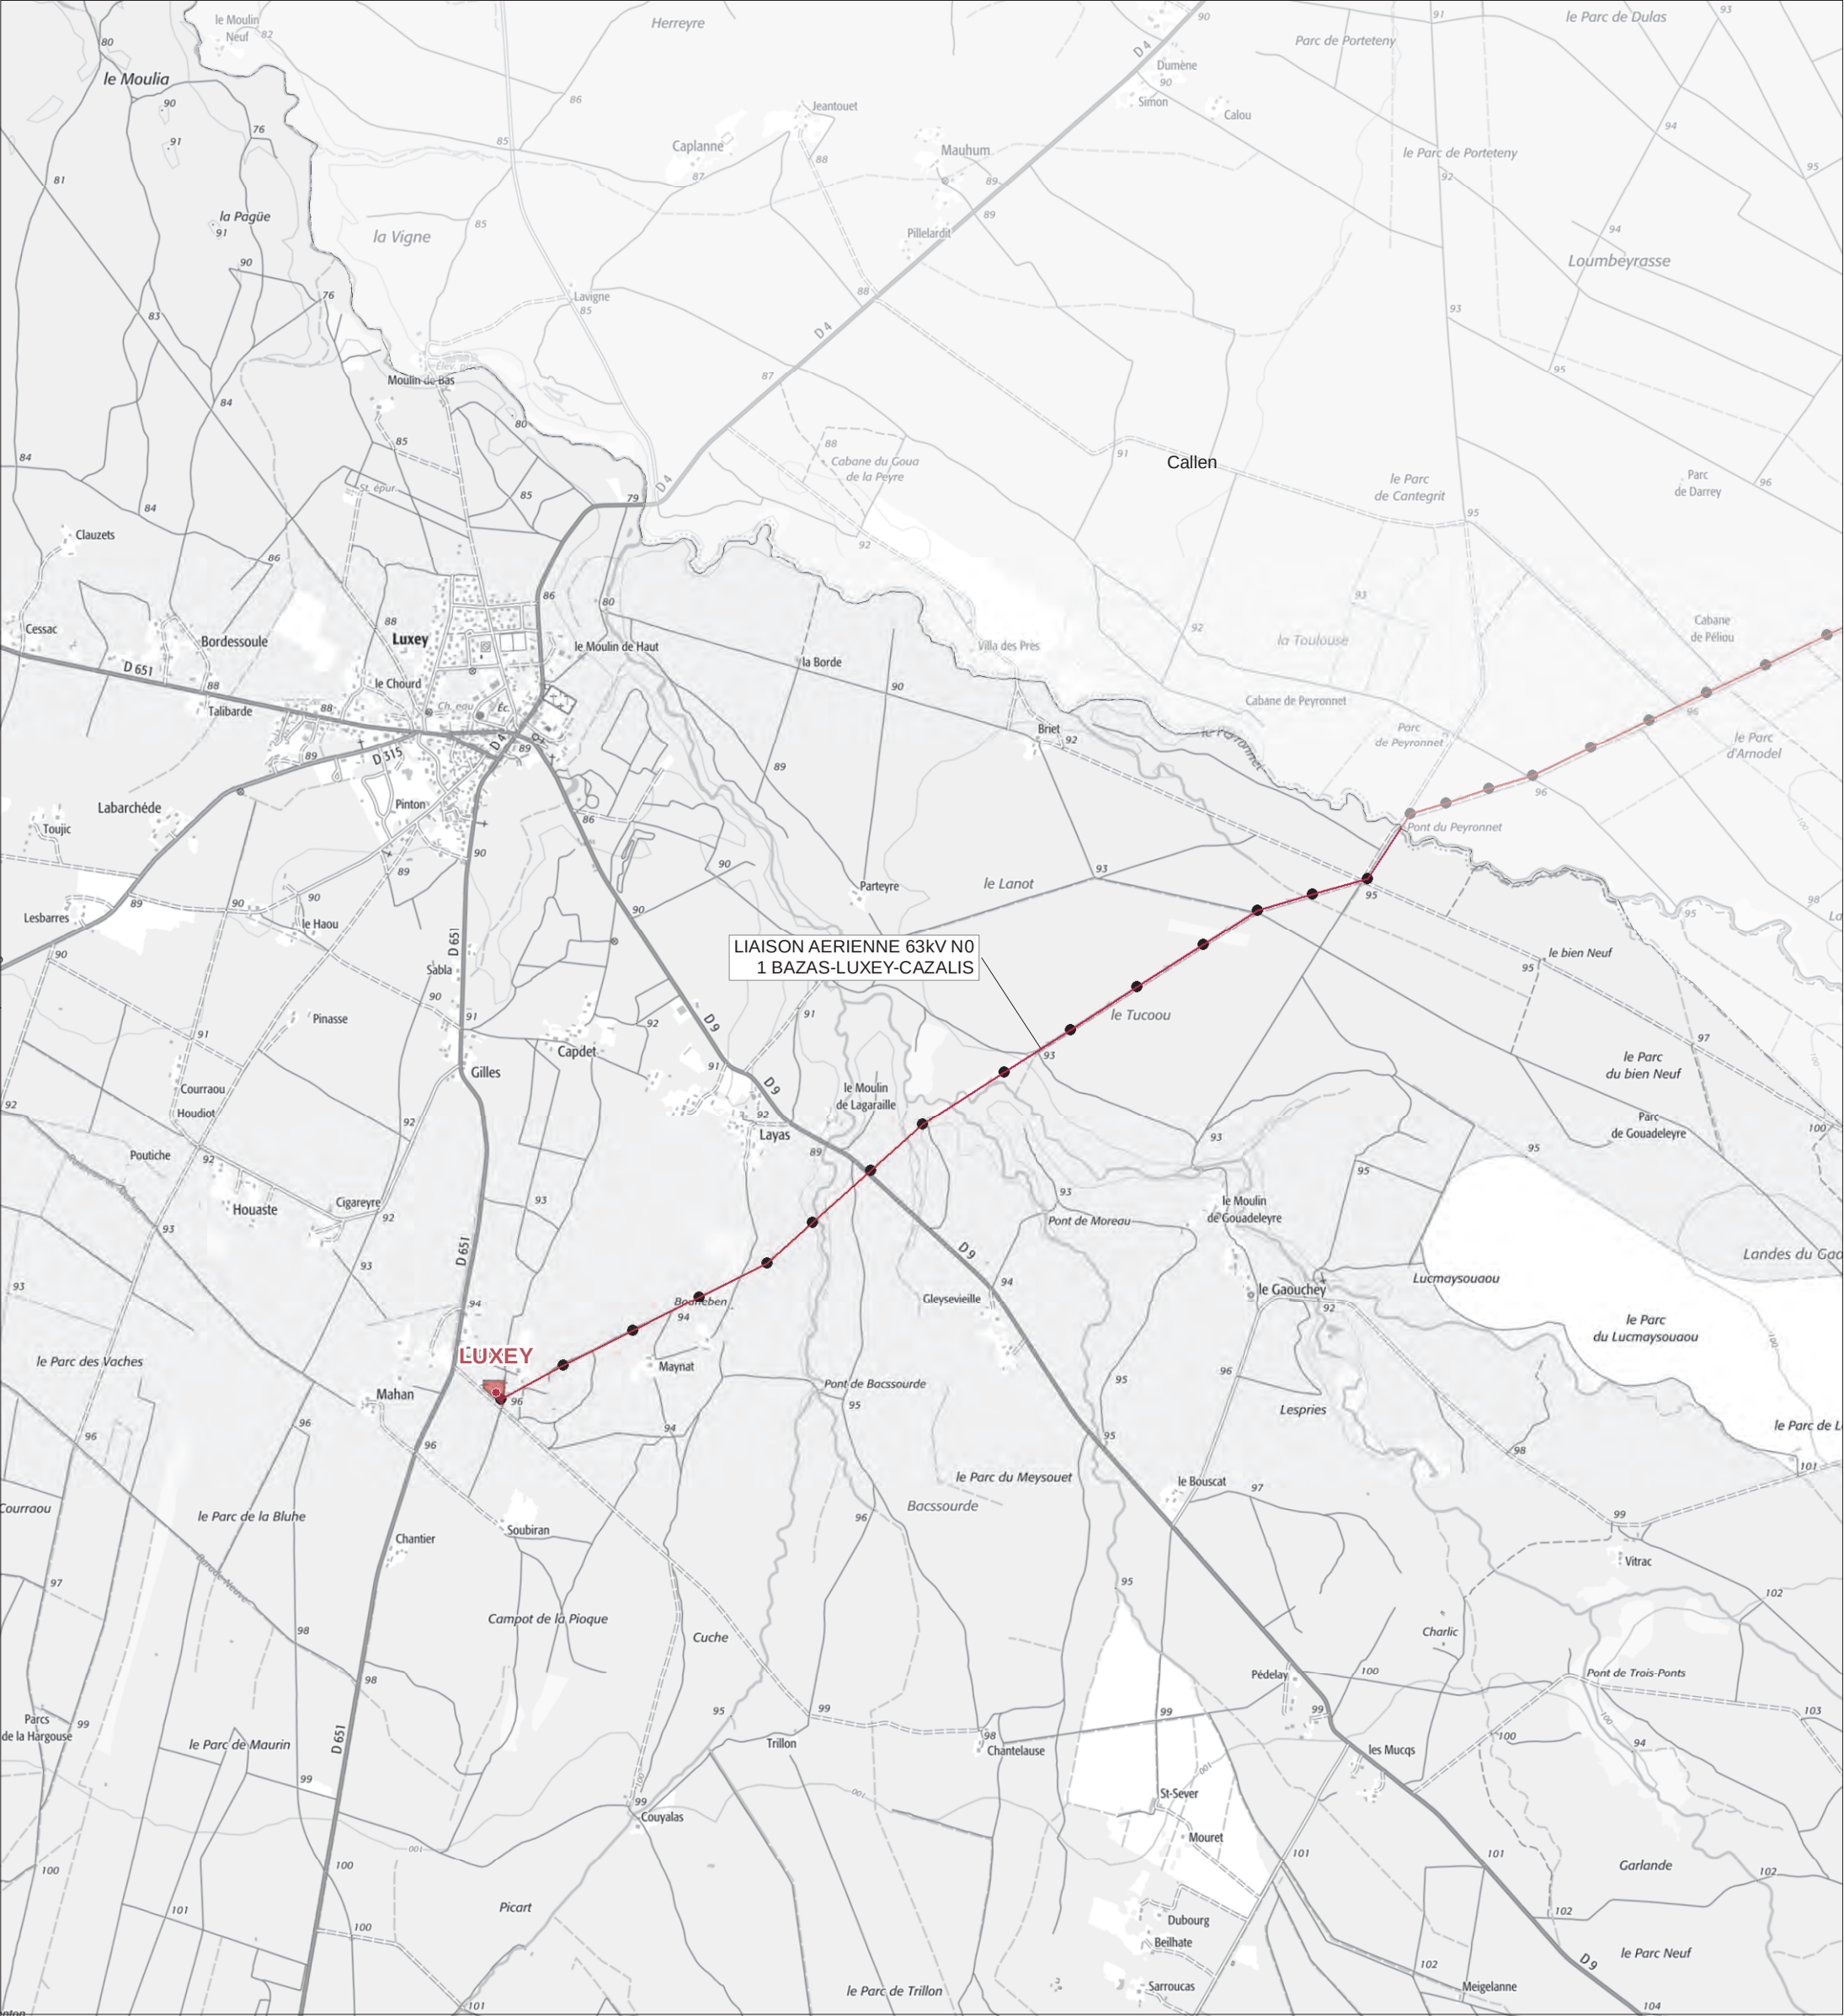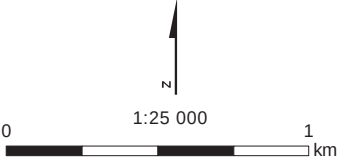

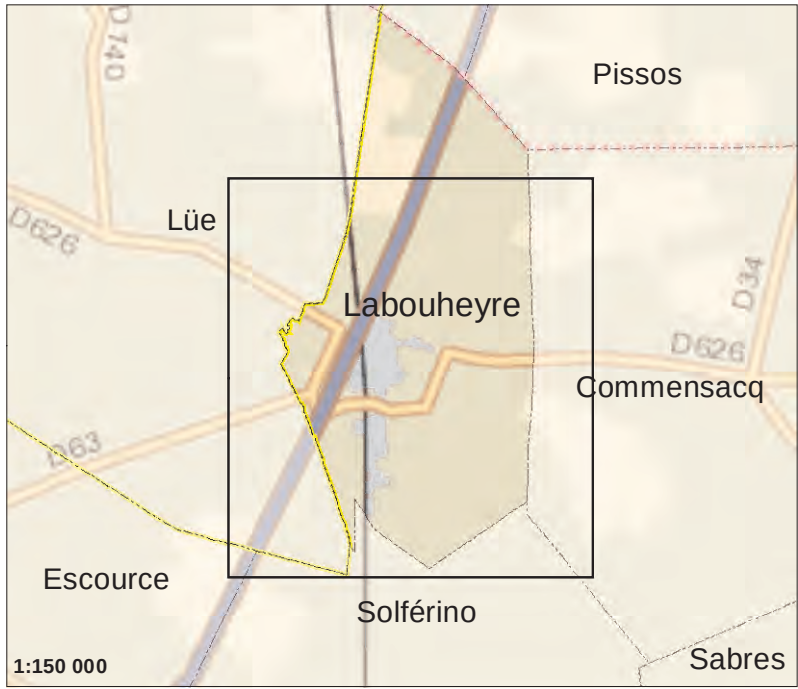


Commune Labouheyre

Réseau de transport d'électricité

Ouvrages Rte


Base SIG Rte : 02/10/2017

Tension maximale des ouvrages



Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014



Fond de plan



IGN® Scan Express n&b® 2015


France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE

RTE-CDI Toulouse

Édition : 06/12/2017

Accessibilité : libre

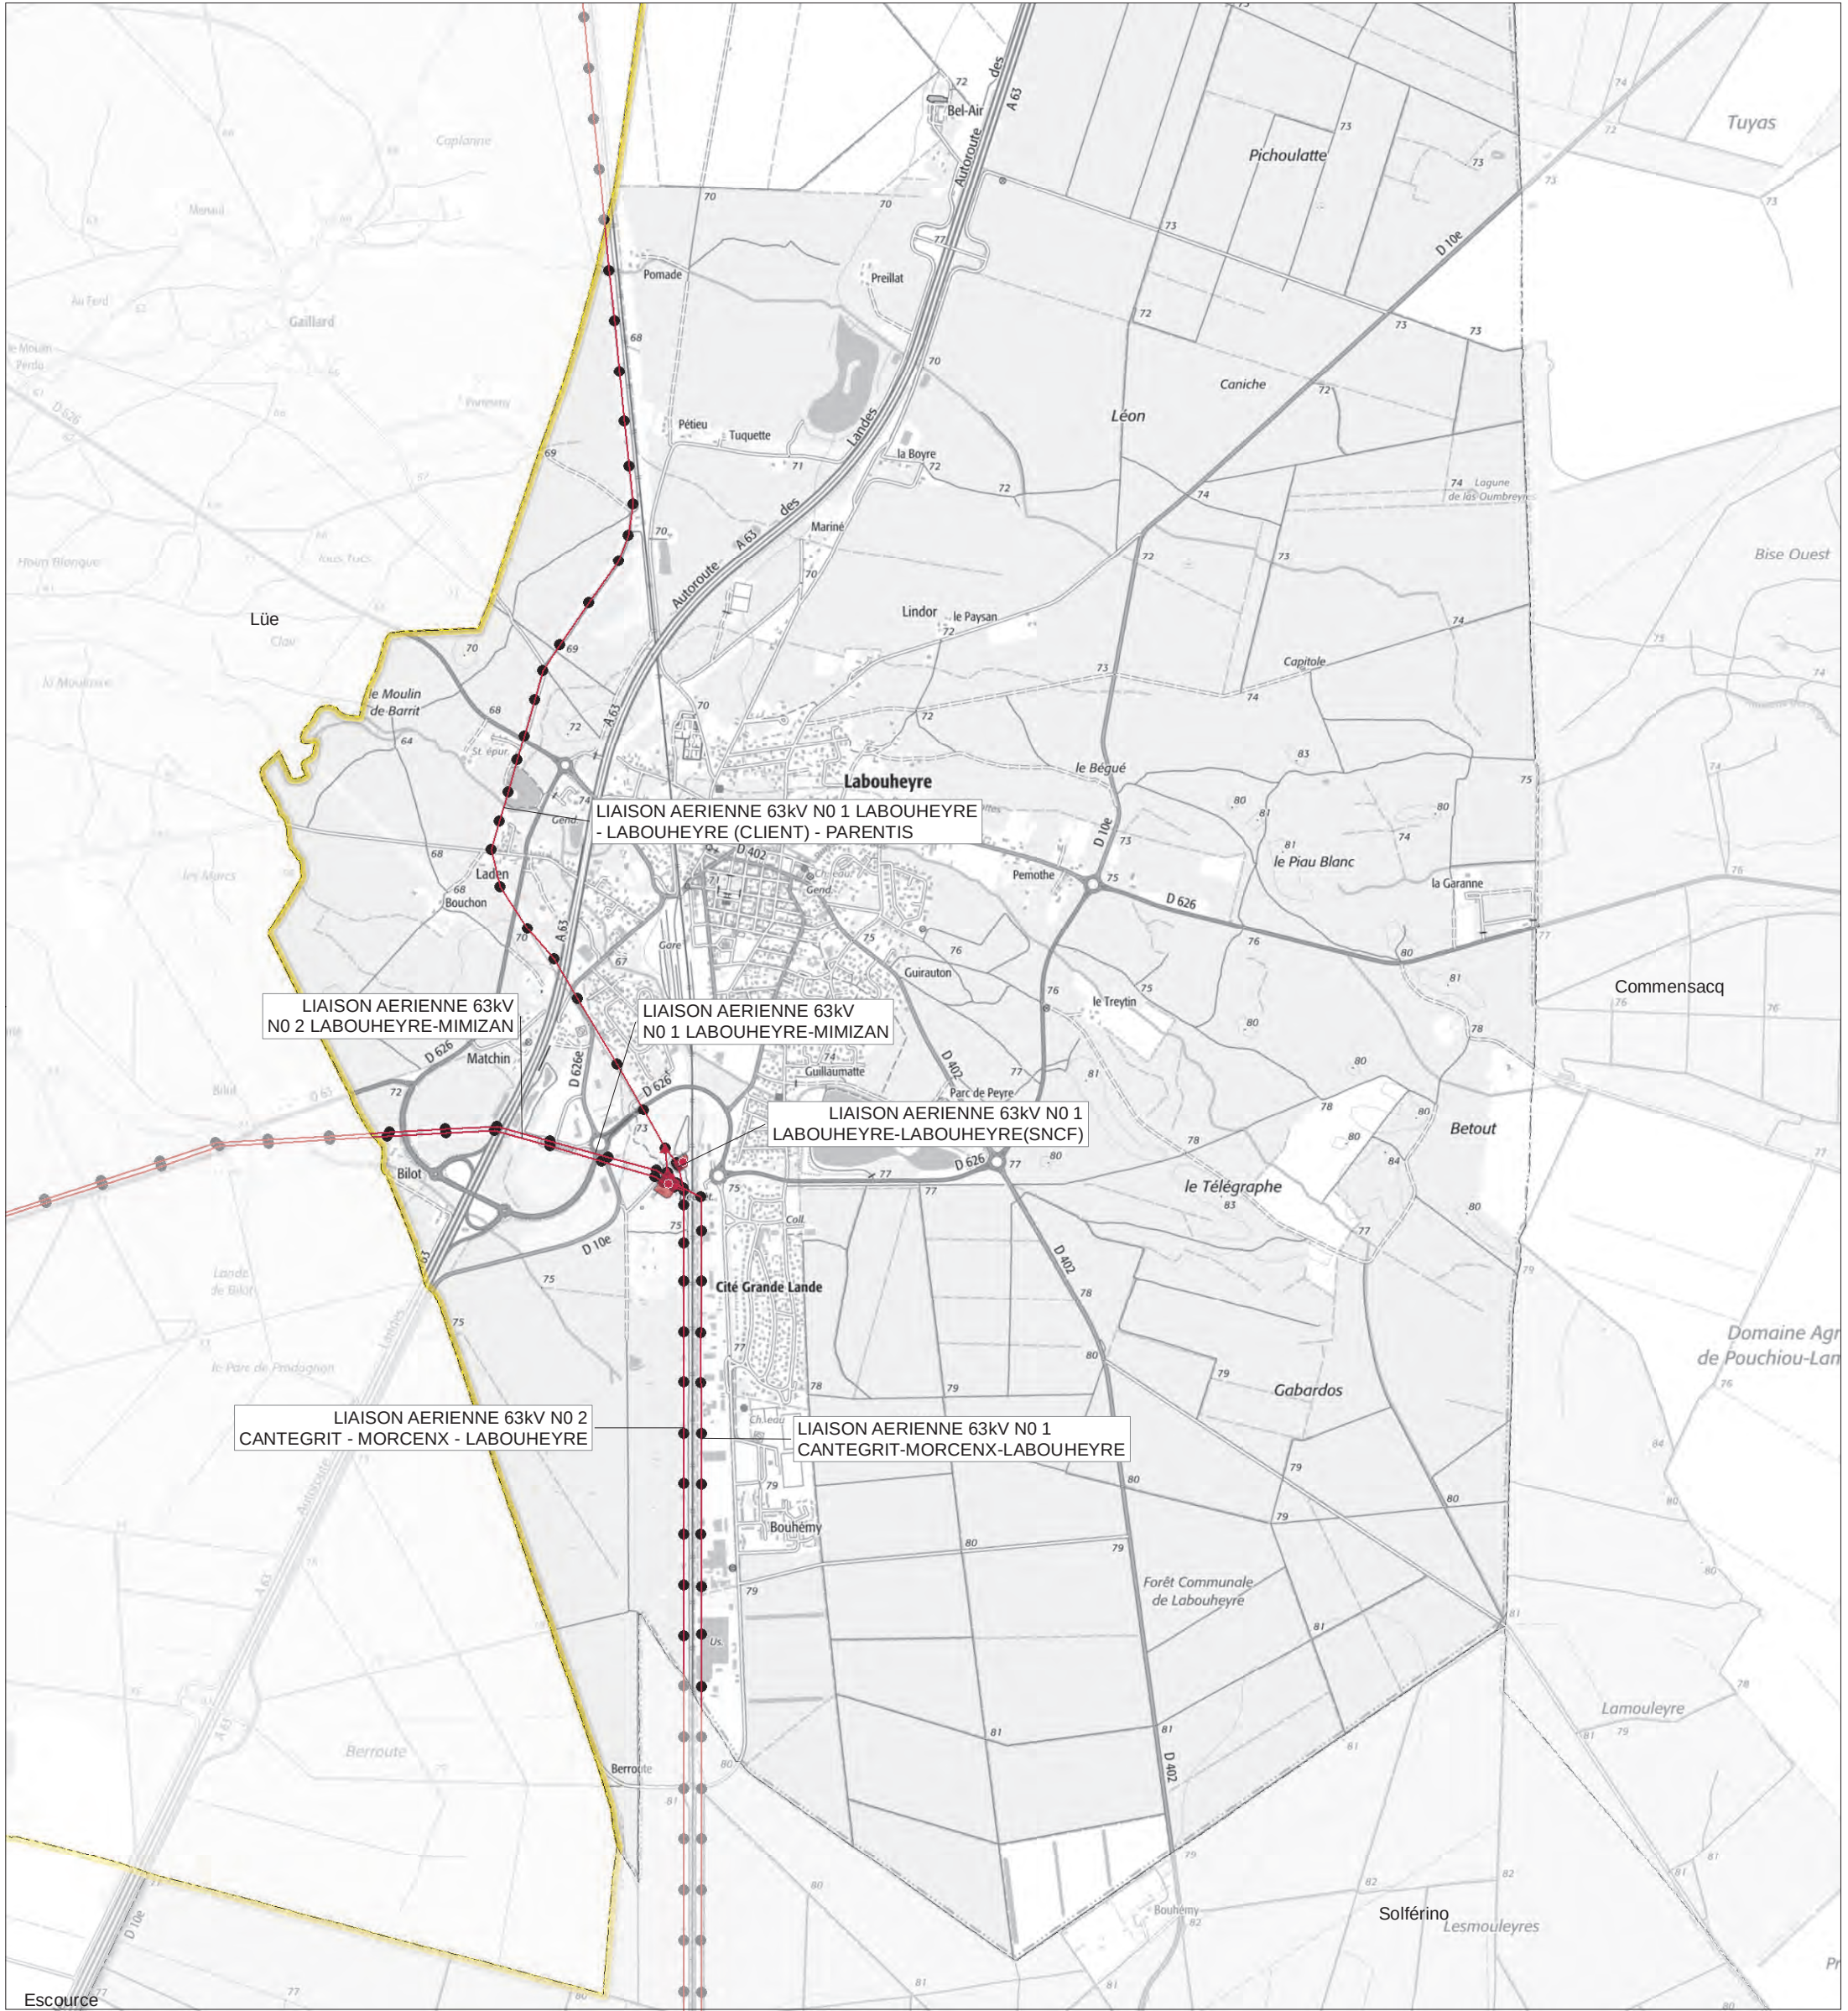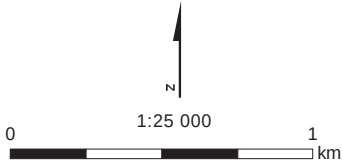

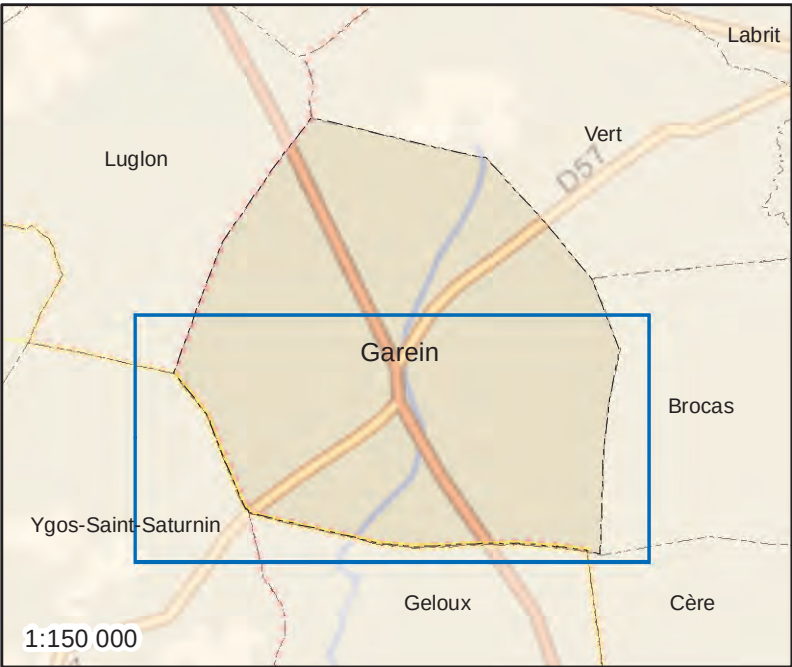

Commune Garein

Réseau de transport d'électricité


Ouvrages Rte

Base SIG Rte : 09/2015


Tension maximale des ouvrages



Lignes électrique (configuration)




Poste de transformation, piquage



Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014



Fond de plan

IGN® Scan Express n&b® 2015
France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE


RTE-CDI Toulouse


Édition : 06/12/2017

Accessibilité : libre



1:25 000

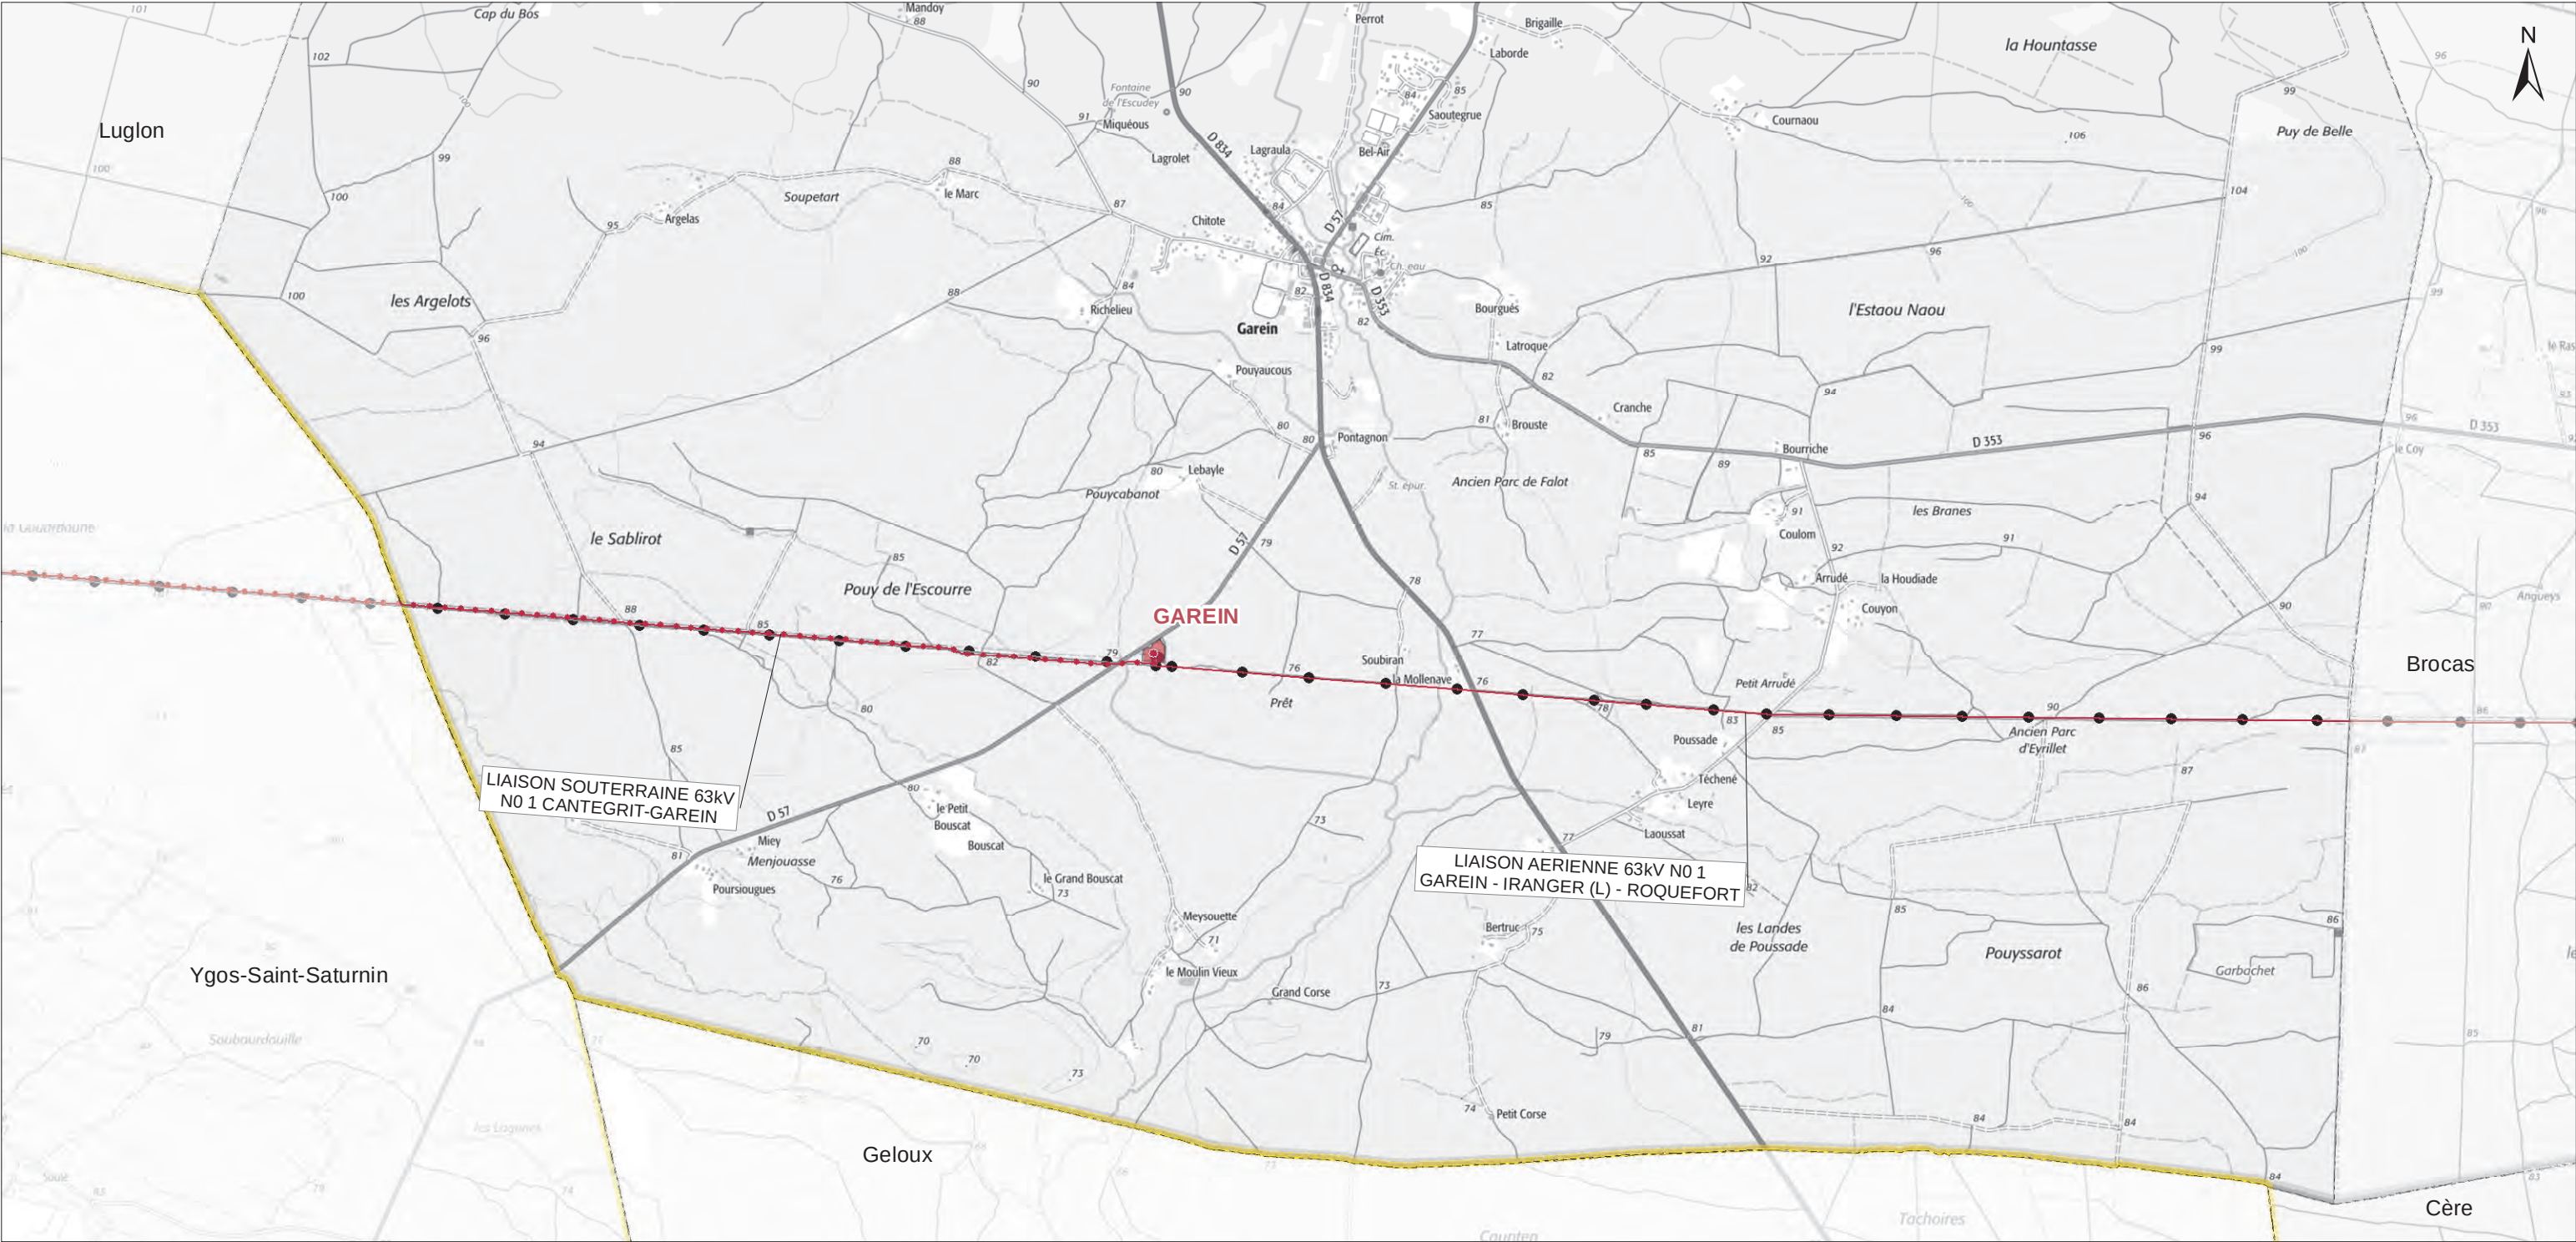

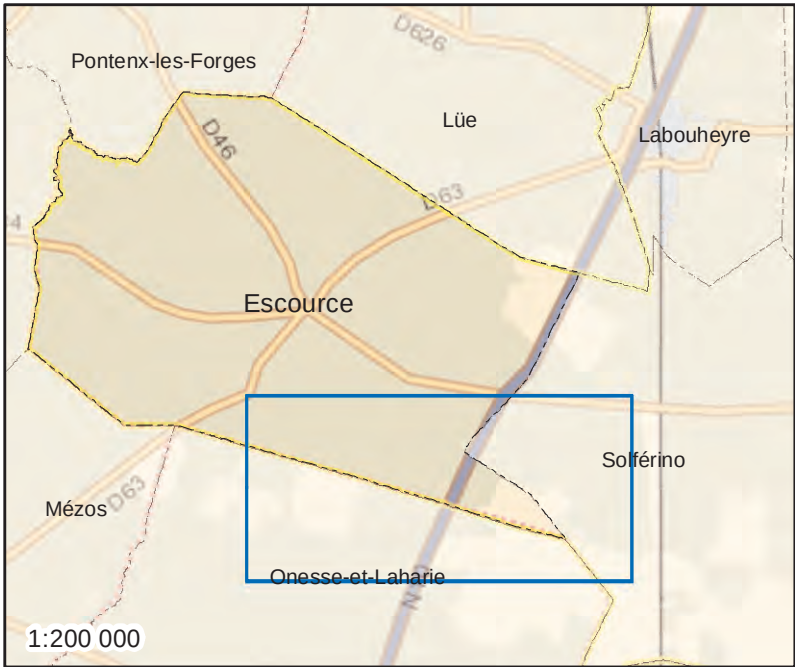

Ouvrages Rte

Base SIG Rte : 09/2015

Tension maximale des ouvrages



Lignes électrique (configuration)



Commune Escource 3 - 3

Réseau de transport d'électricité

Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014



Fond de plan

IGN® Scan Express n&b® 2015
France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE

RTE-CDI Toulouse


Édition : 06/12/2017

Accessibilité : libre



1:25 000



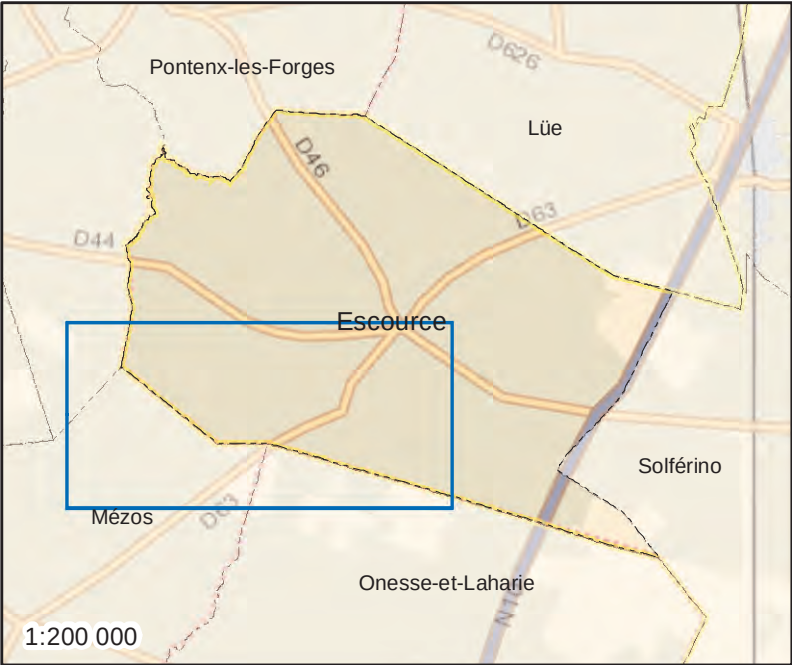

Commune Escource 2 - 3

Réseau de transport d'électricité

Ouvrages Rte

Base SIG Rte : 09/2015

Tension maximale des ouvrages




Lignes électrique (configuration)



Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014



Fond de plan

IGN® Scan Express n&b® 2015
France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE


RTE-CDI Toulouse


Édition : 06/12/2017

Accessibilité : libre



1:25 000

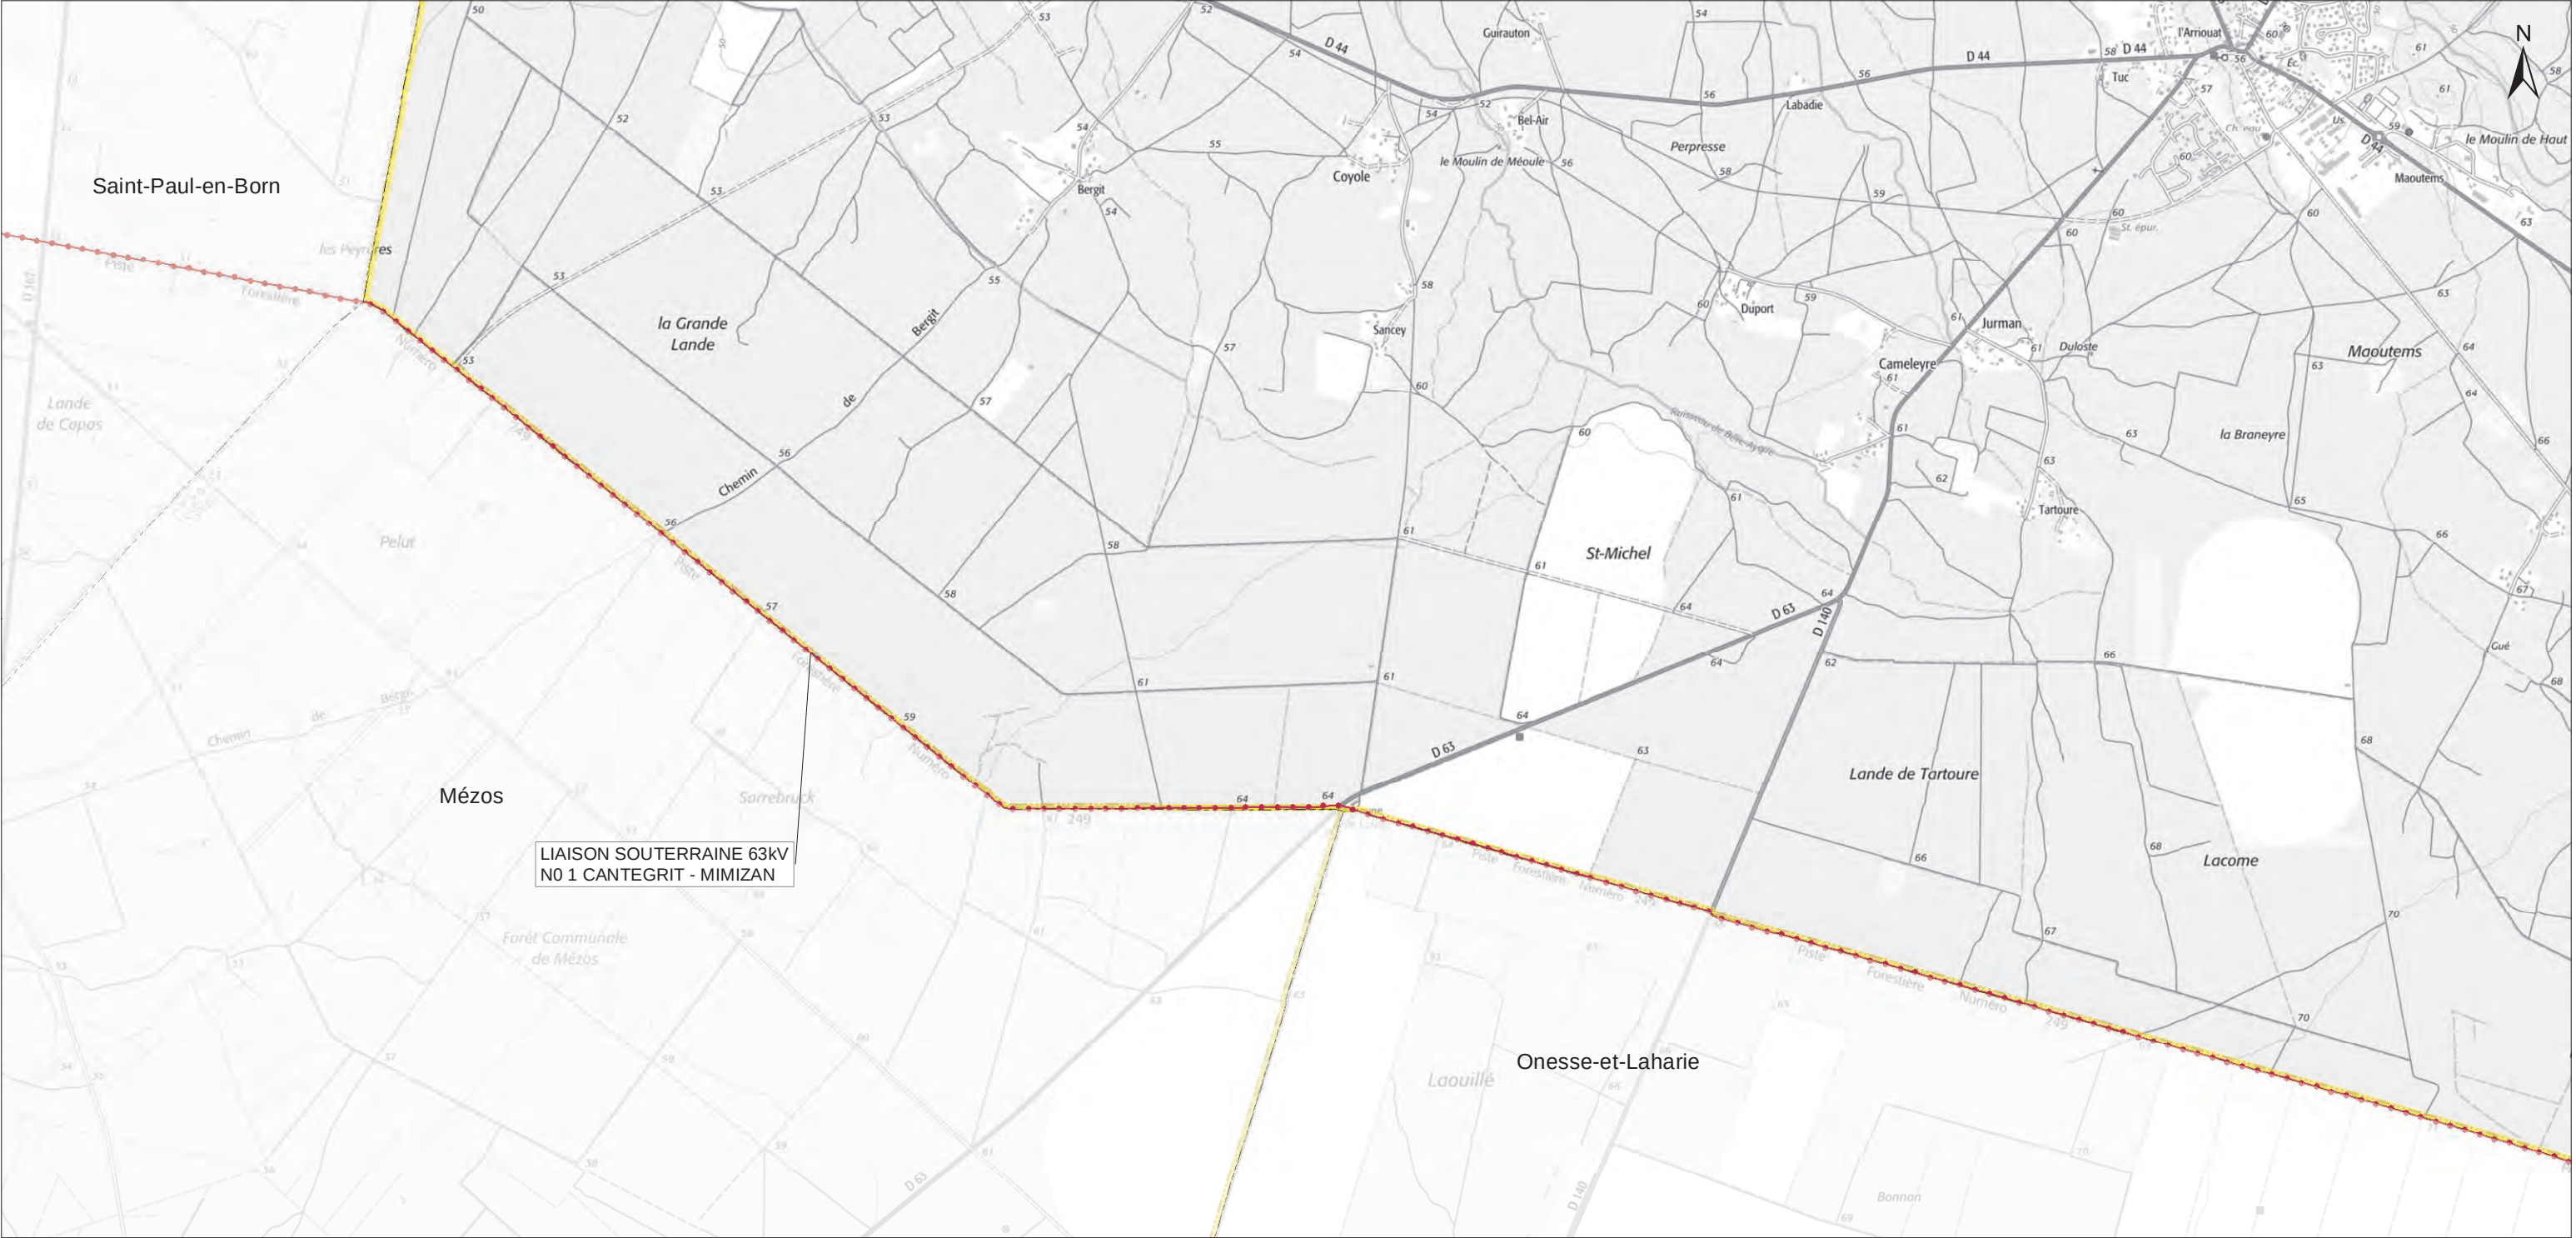

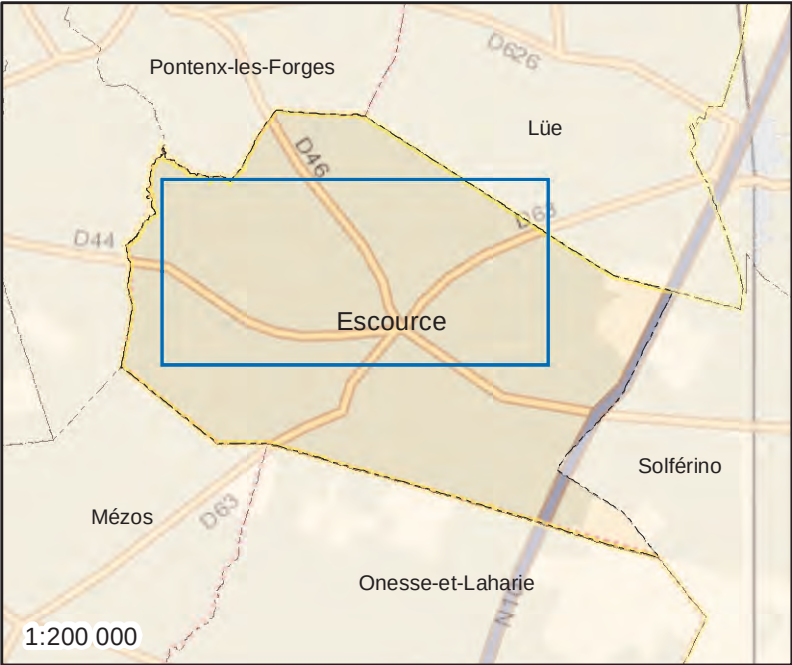

Ouvrages Rte

Base SIG Rte : 09/2015

Tension maximale des ouvrages



Lignes électrique (configuration)

— Ligne aérienne

Poste de transformation, piquage

● Support (pylône)

Commune Escource 1 - 3

Réseau de transport d'électricité

Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014

— EPCI
--- Commune

Fond de plan

IGN® Scan Express n&b® 2015
France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE


RTE-CDI Toulouse

Édition : 06/12/2017

Accessibilité : libre



1:25 000

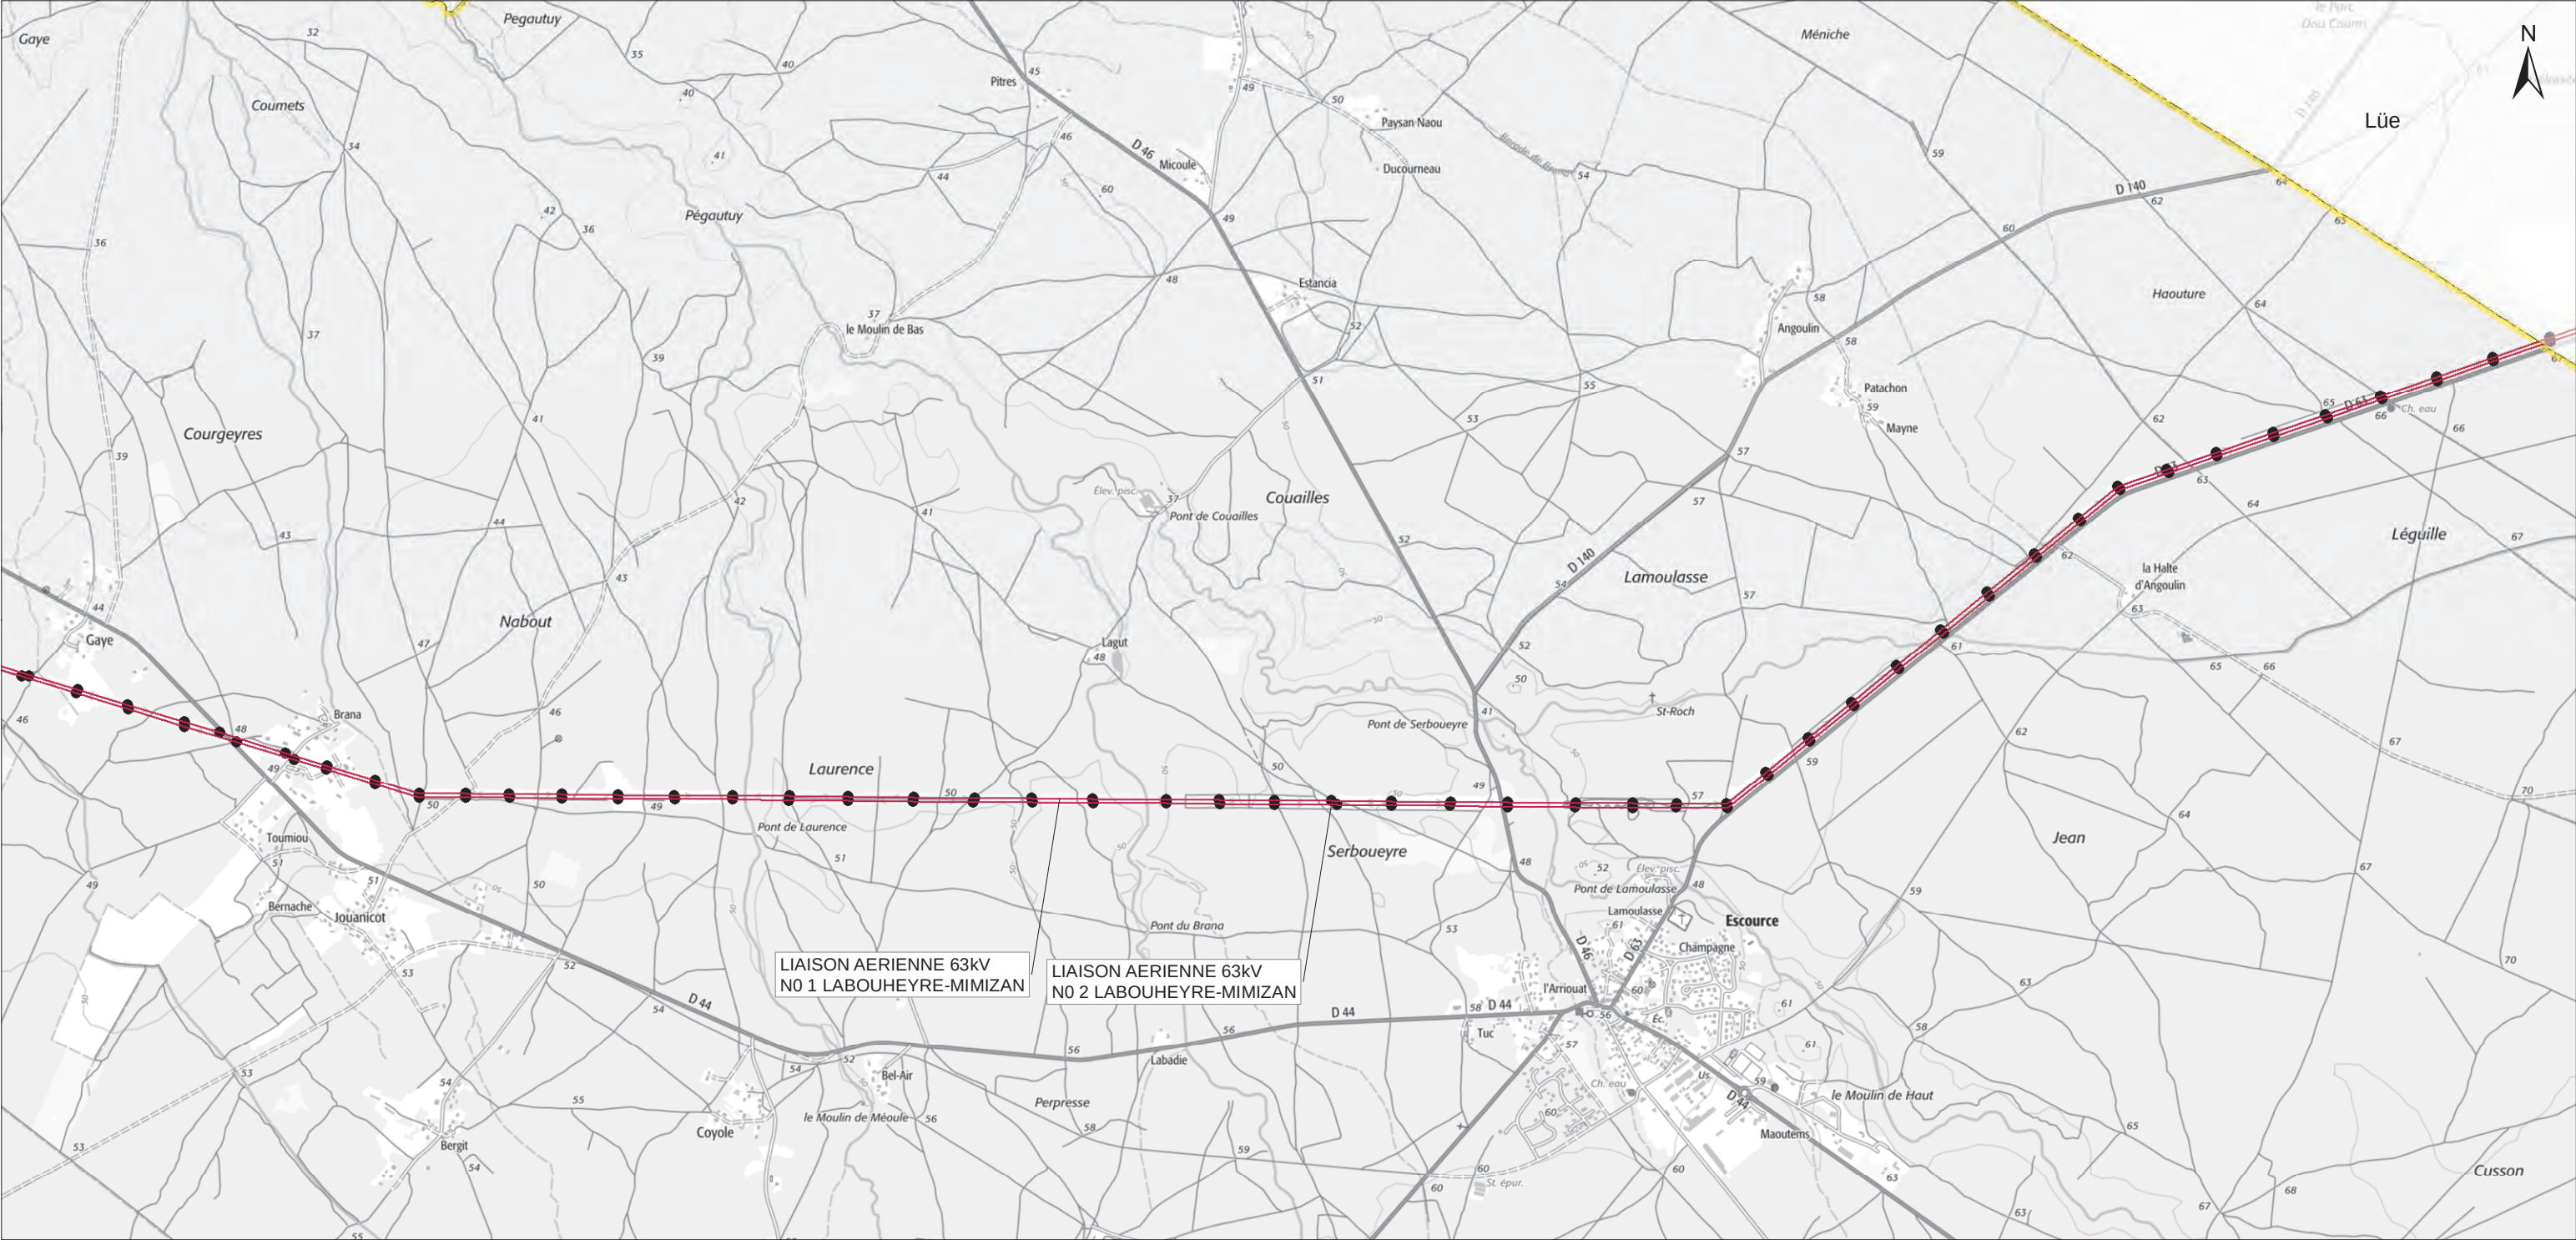



Commune Commensacq

Réseau de transport d'électricité

Ouvrages Rte

Base SIG Rte : 02/10/2017

Tension maximale des ouvrages




Lignes électrique (configuration)

Poste de transformation, piquage



Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014



Fond de plan



IGN® Scan Express n&b® 2015


France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE

RTE-CDI Toulouse

Édition : 06/12/2017

Accessibilité : libre

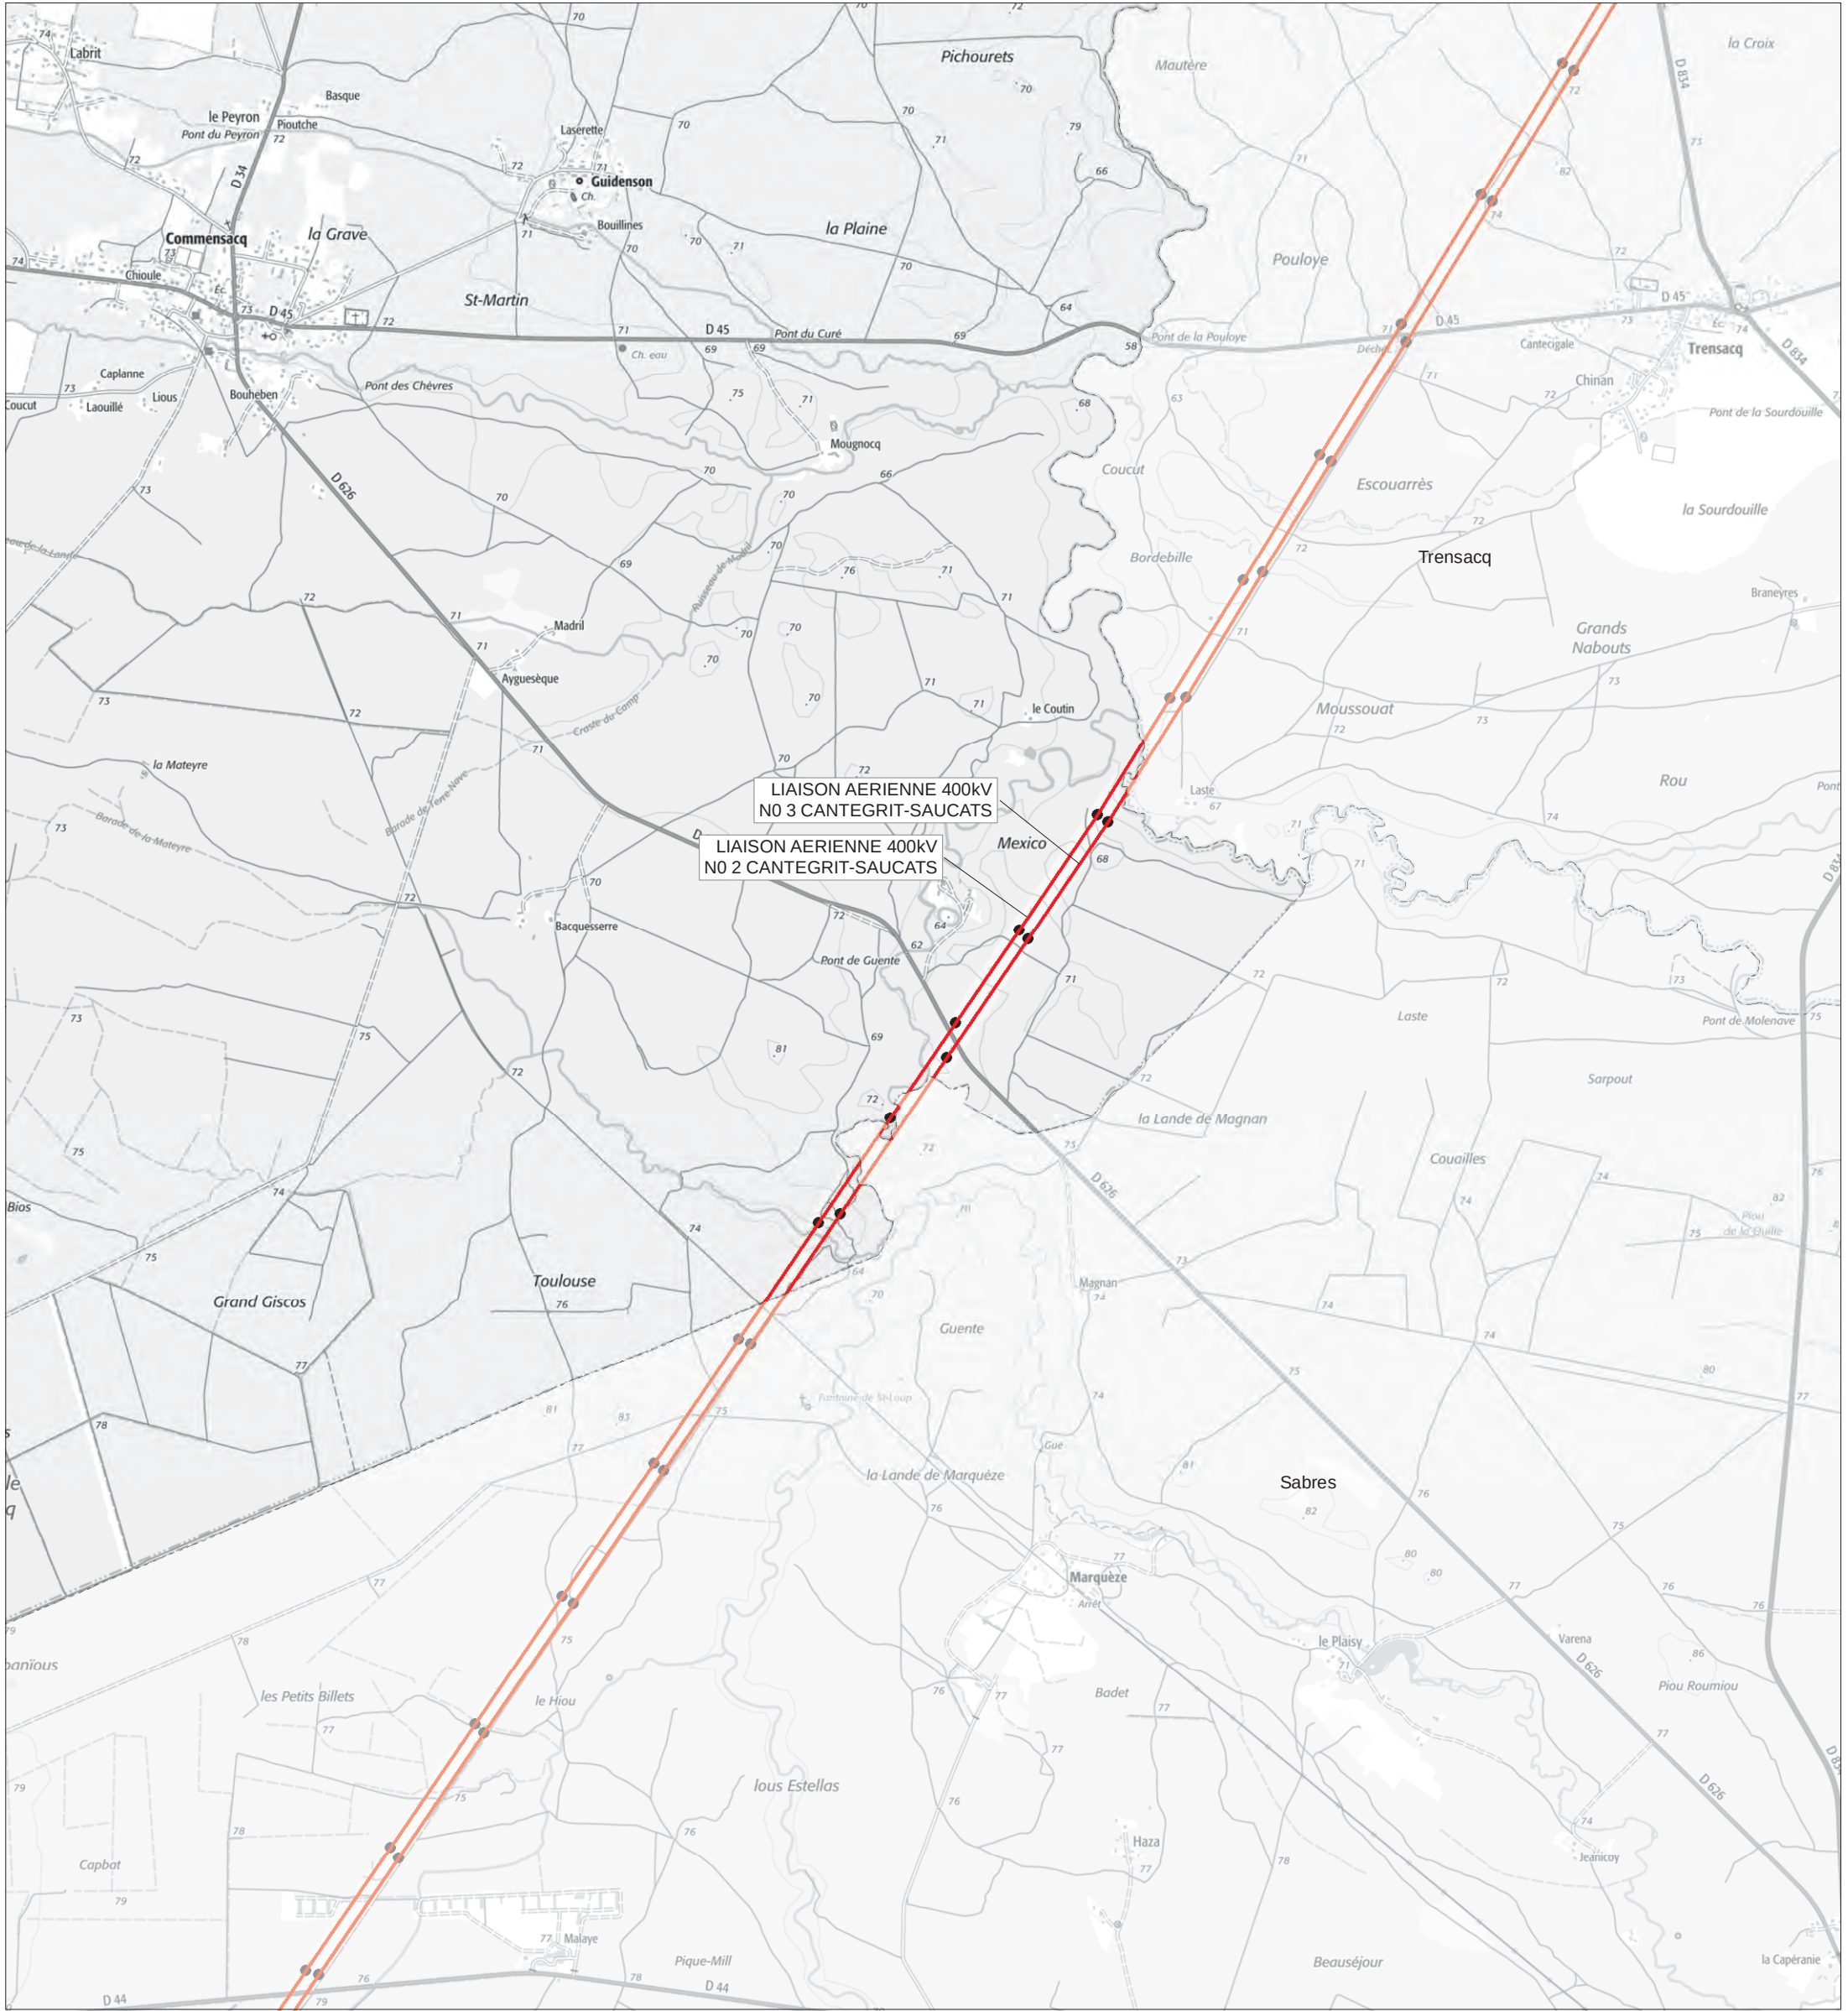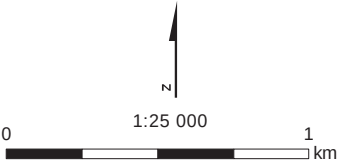

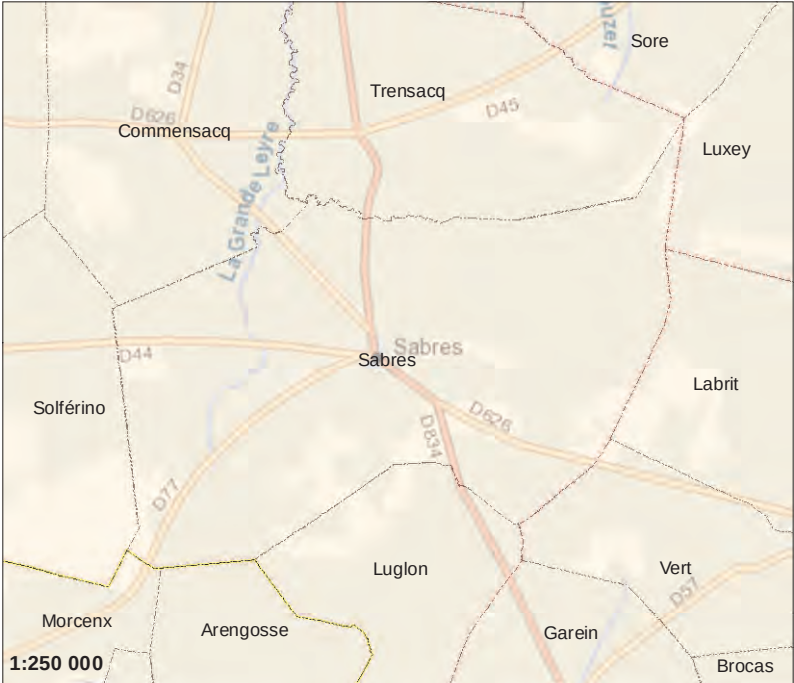

Commune Canenx-et-Réaut

Réseau de transport d'électricité

Ouvrages Rte
Base SIG Rte : 02/10/2017
Tension maximale des ouvrages



— Ligne aérienne ● Support (pylône)

Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014
— EPCI
- - - Commune



Fond de plan


IGN® Scan Express n&b® 2015
France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE

RTE-CDI Toulouse

Édition : 05/12/2017

Accessibilité : libre

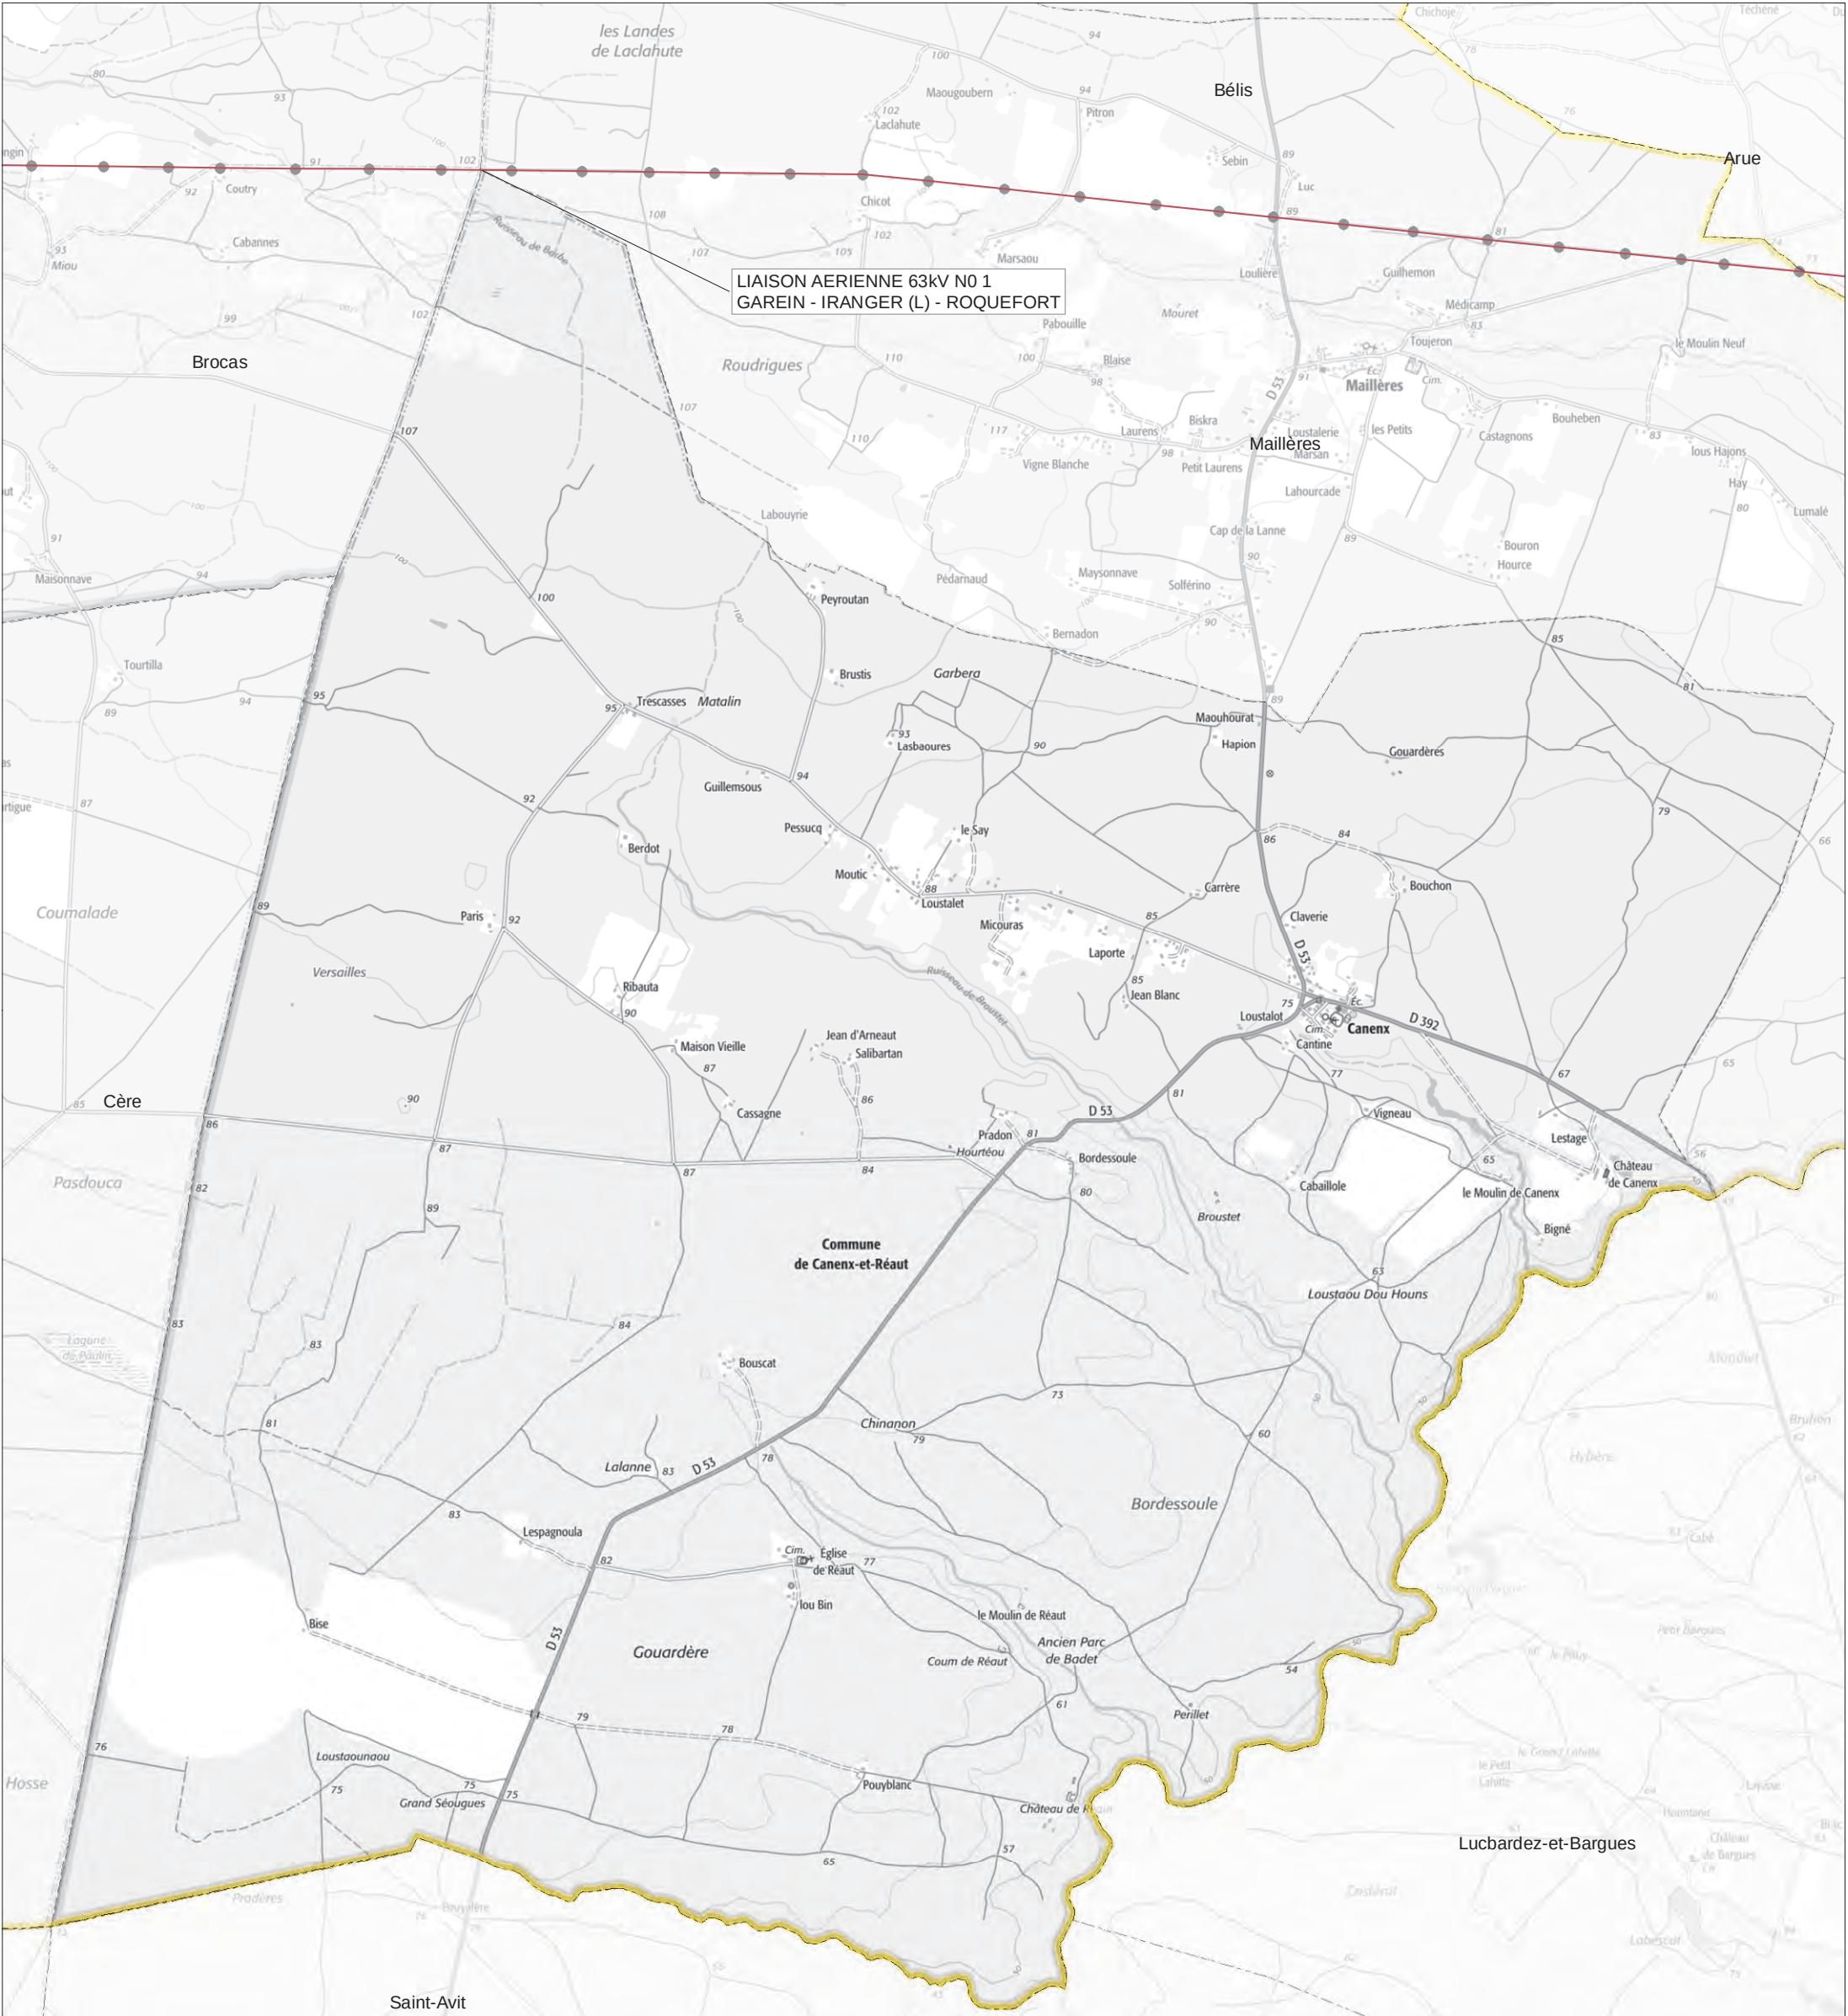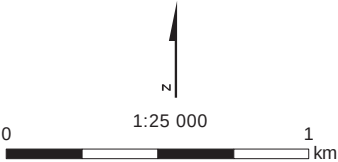

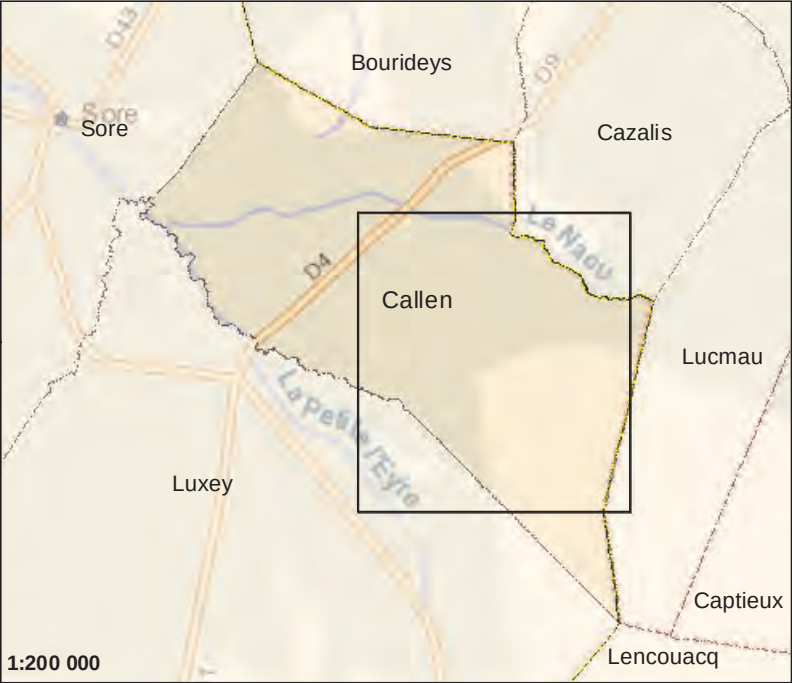

Commune Callen

Réseau de transport d'électricité

Ouvrages Rte

Base SIG Rte : 02/10/2017

Tension maximale des ouvrages




Lignes électrique (configuration)

Poste de transformation, piquage



Limites administratives

BDTopo®IGN® 2014



Fond de plan



IGN® Scan Express n&b® 2015


France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE

RTE-CDI Toulouse

Édition : 06/12/2017

Accessibilité : libre

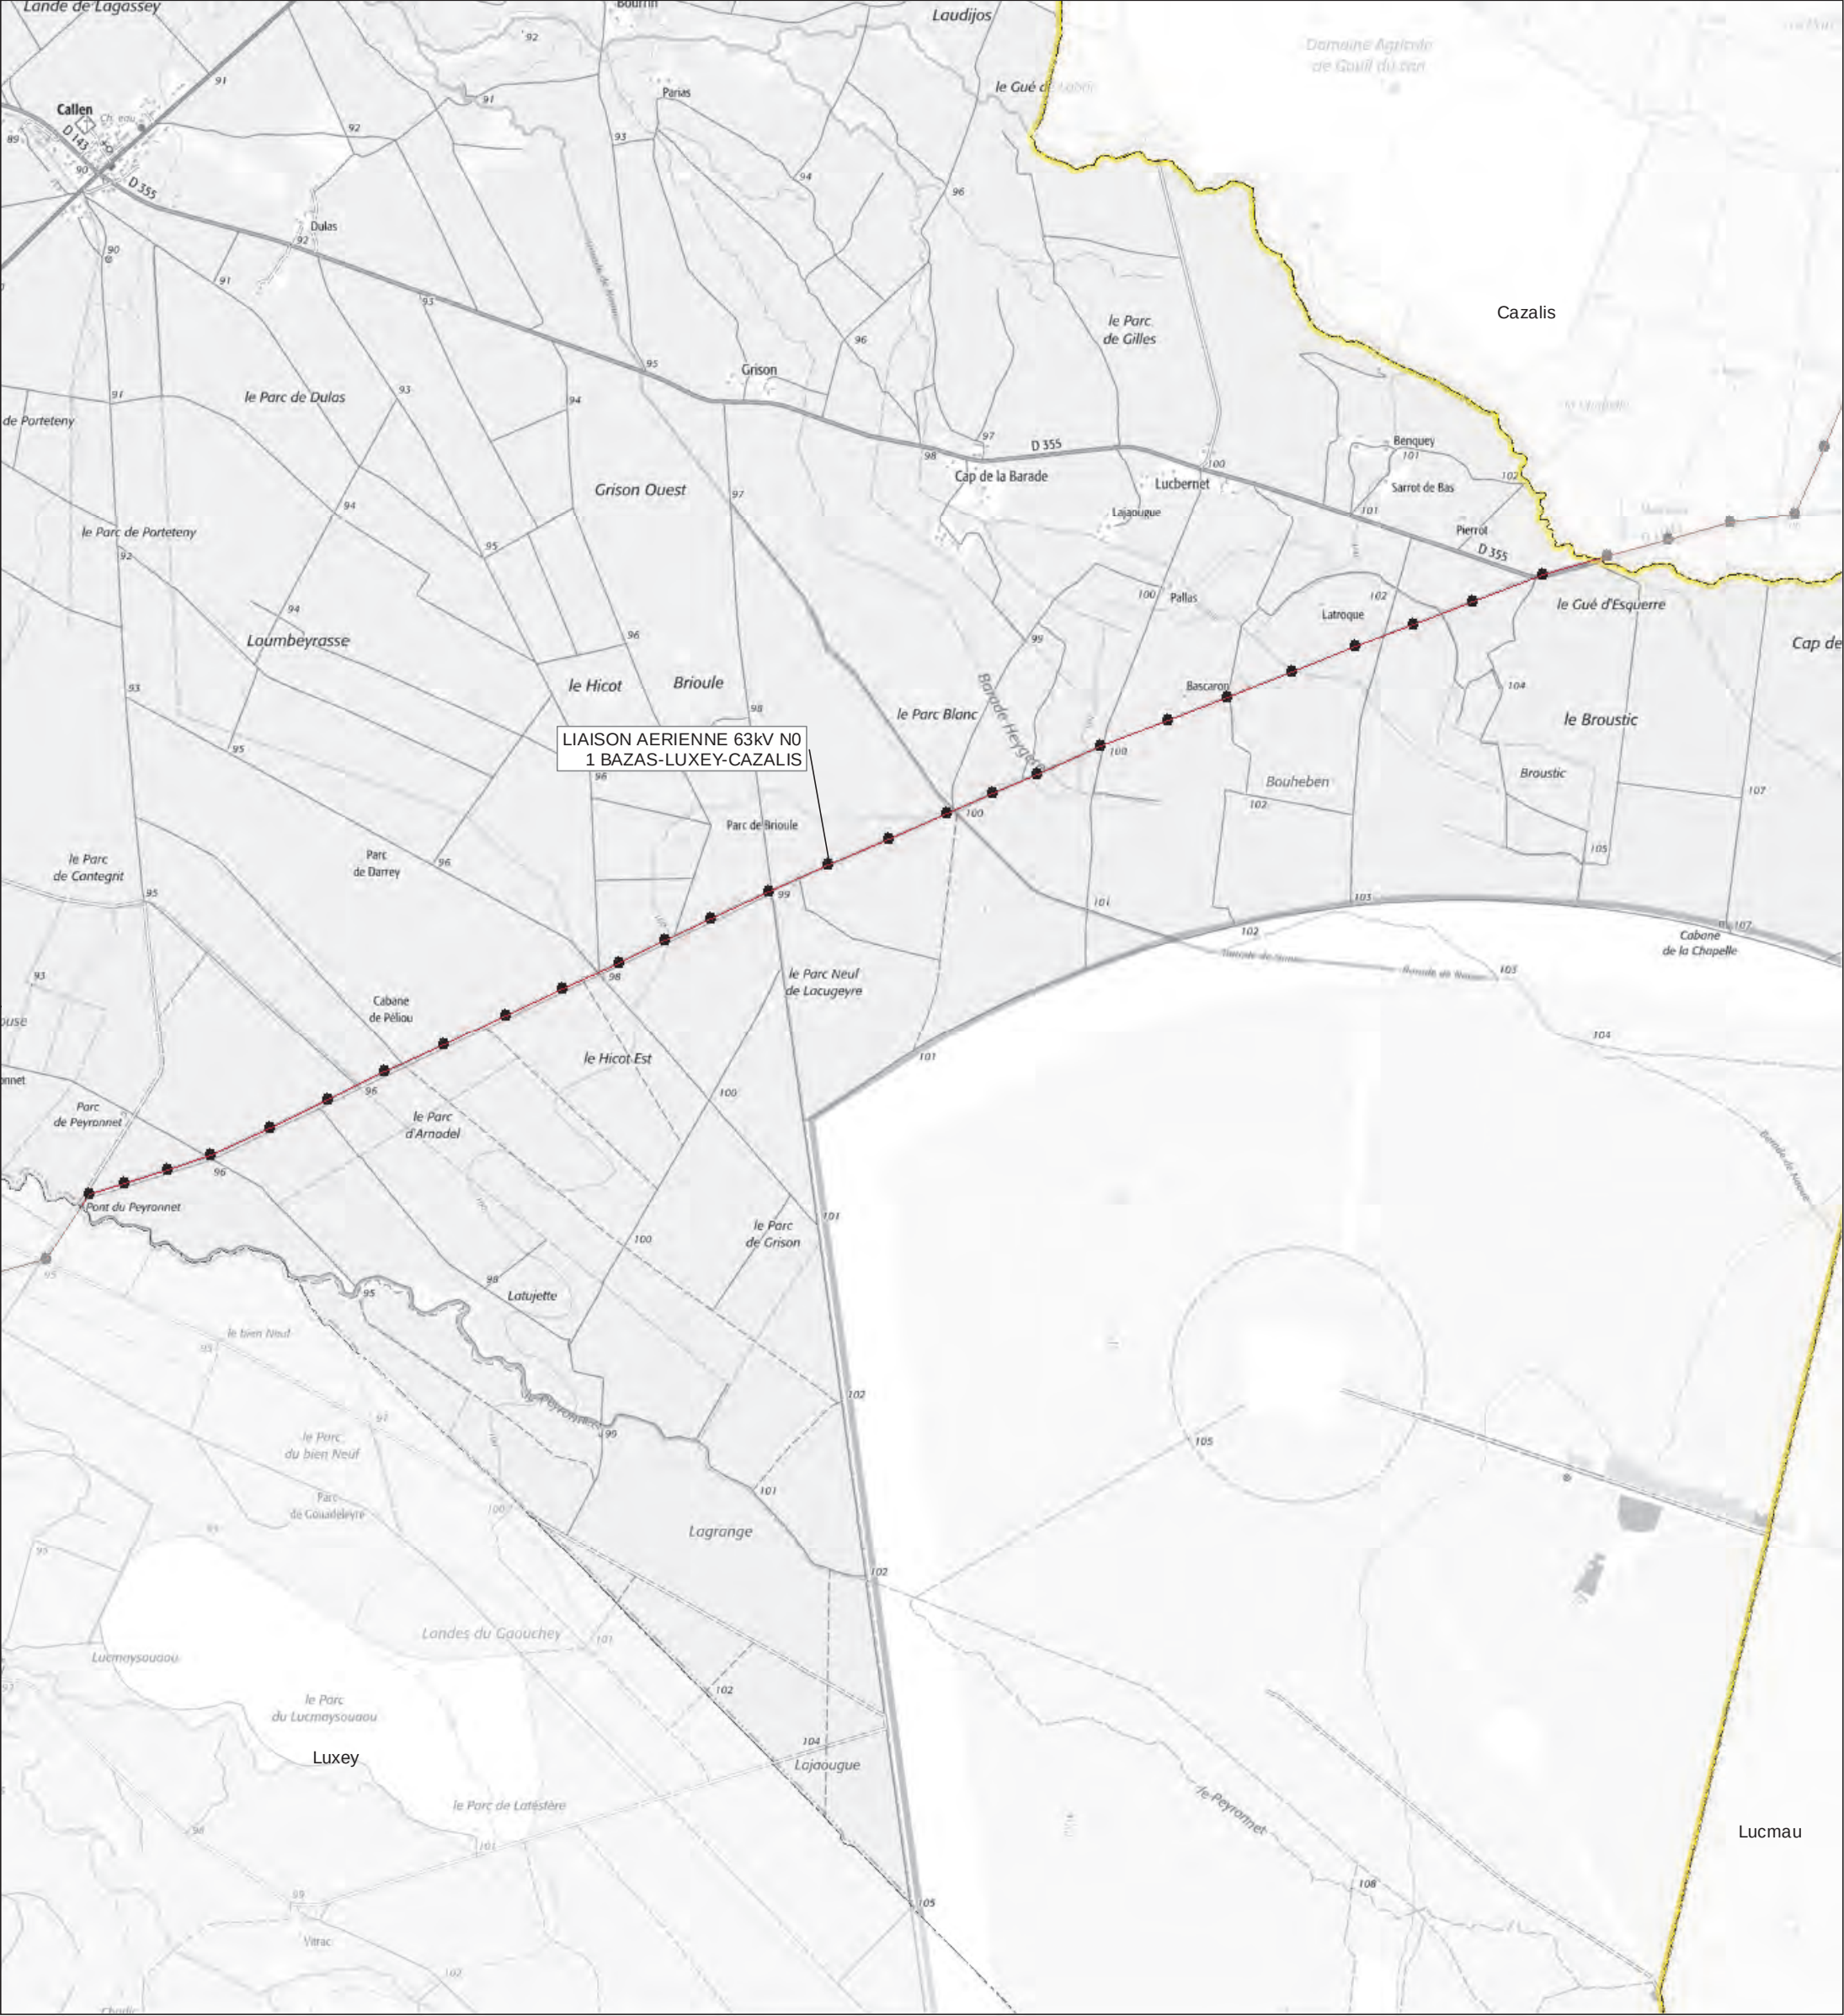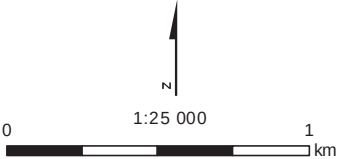

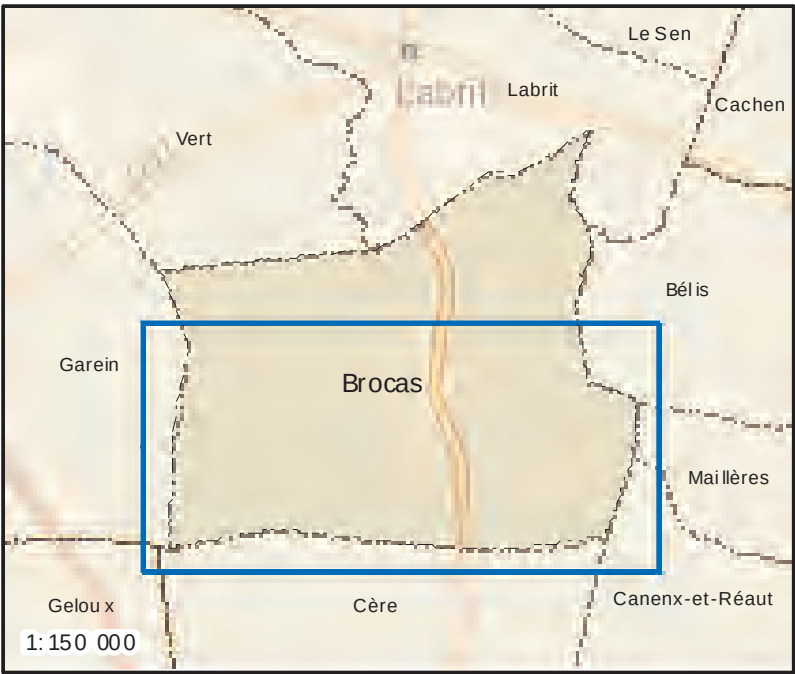

Commune Brocas

Réseau de transport d'électricité

Ouvrages Rte

Base SIG Rte : 09/2015

Tension maximale des ouvrages



Lignes électrique (configuration)

— Ligne aérienne

Poste de transformation, piquage

● Support (pylône)

Limites administratives

BDTopo@IGN® 2014

— EPCI
--- Commune

Fond de plan

IGN® Scan Express n&b® 2015
France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE

RTE-CDI Toulouse


Édition : 05/12/2017

Accessibilité : libre



1:25 000



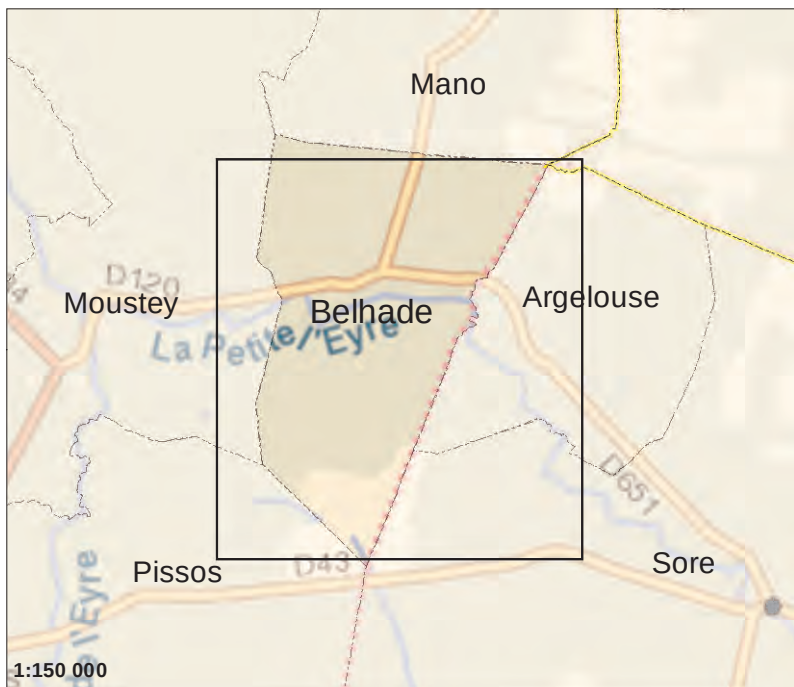

Commune Belhade

Réseau de transport d'électricité

Ouvrages Rte

Base SIG Rte : 02/10/2017

Tension maximale des ouvrages



— Ligne aérienne ● Support (pylône)

Limites administratives

BDTopo®/IGN® 2014

----- Commune

Fond de plan

IGN® Scan Express n&b® 2015

France Raster® 2016 IGN - ESRI FRANCE

RTE-CDI Toulouse

Édition : 06/12/2017

Accessibilité : libre

