


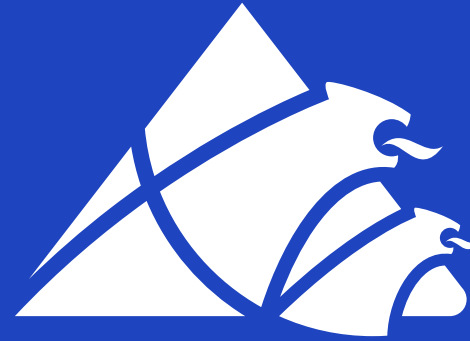

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
**MONT SAINT-MICHEL
NORMANDIE**

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL AVRANCHES – MONT-SAINT- MICHEL

PLAN DES RÉSEAUX ALIMENTATION - EAU POTABLE

PIÈCE N°24

Vu pour être annexé à la délibération du 06 avril 2023
Pour le Président
Le Vice-Président en charge de l'urbanisme



RECTIFICATION

Procédure engagée à la demande
de la Cour d'Appel

Futur Proche
aménagement, urbanisme & paysage



HARDY
environnement

**ALICE
BRAUNS**
PAYSAGISTE

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le 13/04/2023

ID : 050-200069425-20230406-DEL2023_63_8-DE



Département de la MANCHE

AVRANCHES

PLAN LOCAL D'URBANISME

ANNEXES SANITAIRES
plan du Réseau d'Eau Potable
Echelle : 1/5 000'

Arrêté le : 6 février 2016
Approuvé le : 17 décembre 2016
Modifié le :



PRIGENT & Associés
URBANISME, POCHES, ENVIRONNEMENT
106A, rue Eugène Portier
55 000 RENNES
Tél : 02 99 79 28 19 - Fax : 02 99 79 37 17
rennes@prigent-associes.fr
www.prigent-associes.fr

Janvier 2016

LEGENDE



Conduite de transport AEP



Conduite de distribution AEP

Les informations figurent à titre indicatives
Pour toutes études de projet, se reporter au plan de
récolement des réseaux



Légende
— Canalisations d'eau potable
— Diamètre de la canalisation



NB : Les réseaux et ouvrages sont figurés sur ce plan à titre indicatif, en application des documents fournis par la commune ou les gestionnaires de réseaux. Le présent document ne saurait se substituer aux plans de recouvrement des réseaux, qui devront être consultés en tant que de besoin. De même, ce document ne saurait remplacer l'étude technique détaillée préalable à tout projet d'aménagement et de construction.

Source : Compagnie Générale des Eaux le 02 novembre 2006


BACILLY

PLAN LOCAL D'URBANISME

RECUEIL 27 FEV. 2012 SOUS-PREFECTURE D'ARRONDISSEMENTS	Elaboration du P.L.U. 7-1 - Plan d'alimentation en eau potable	Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du : 15 SEP. 2010 	DOSSIER D'APPROBATION 1/5000è
---	---	--	---

PLANIS

250, rue André de Tournville
2-Avenue des Bains
56100 Bacilly
Tél : 02 97 76 63 62
Fax : 02 97 76 63 63
Email : contact@bacilly.fr

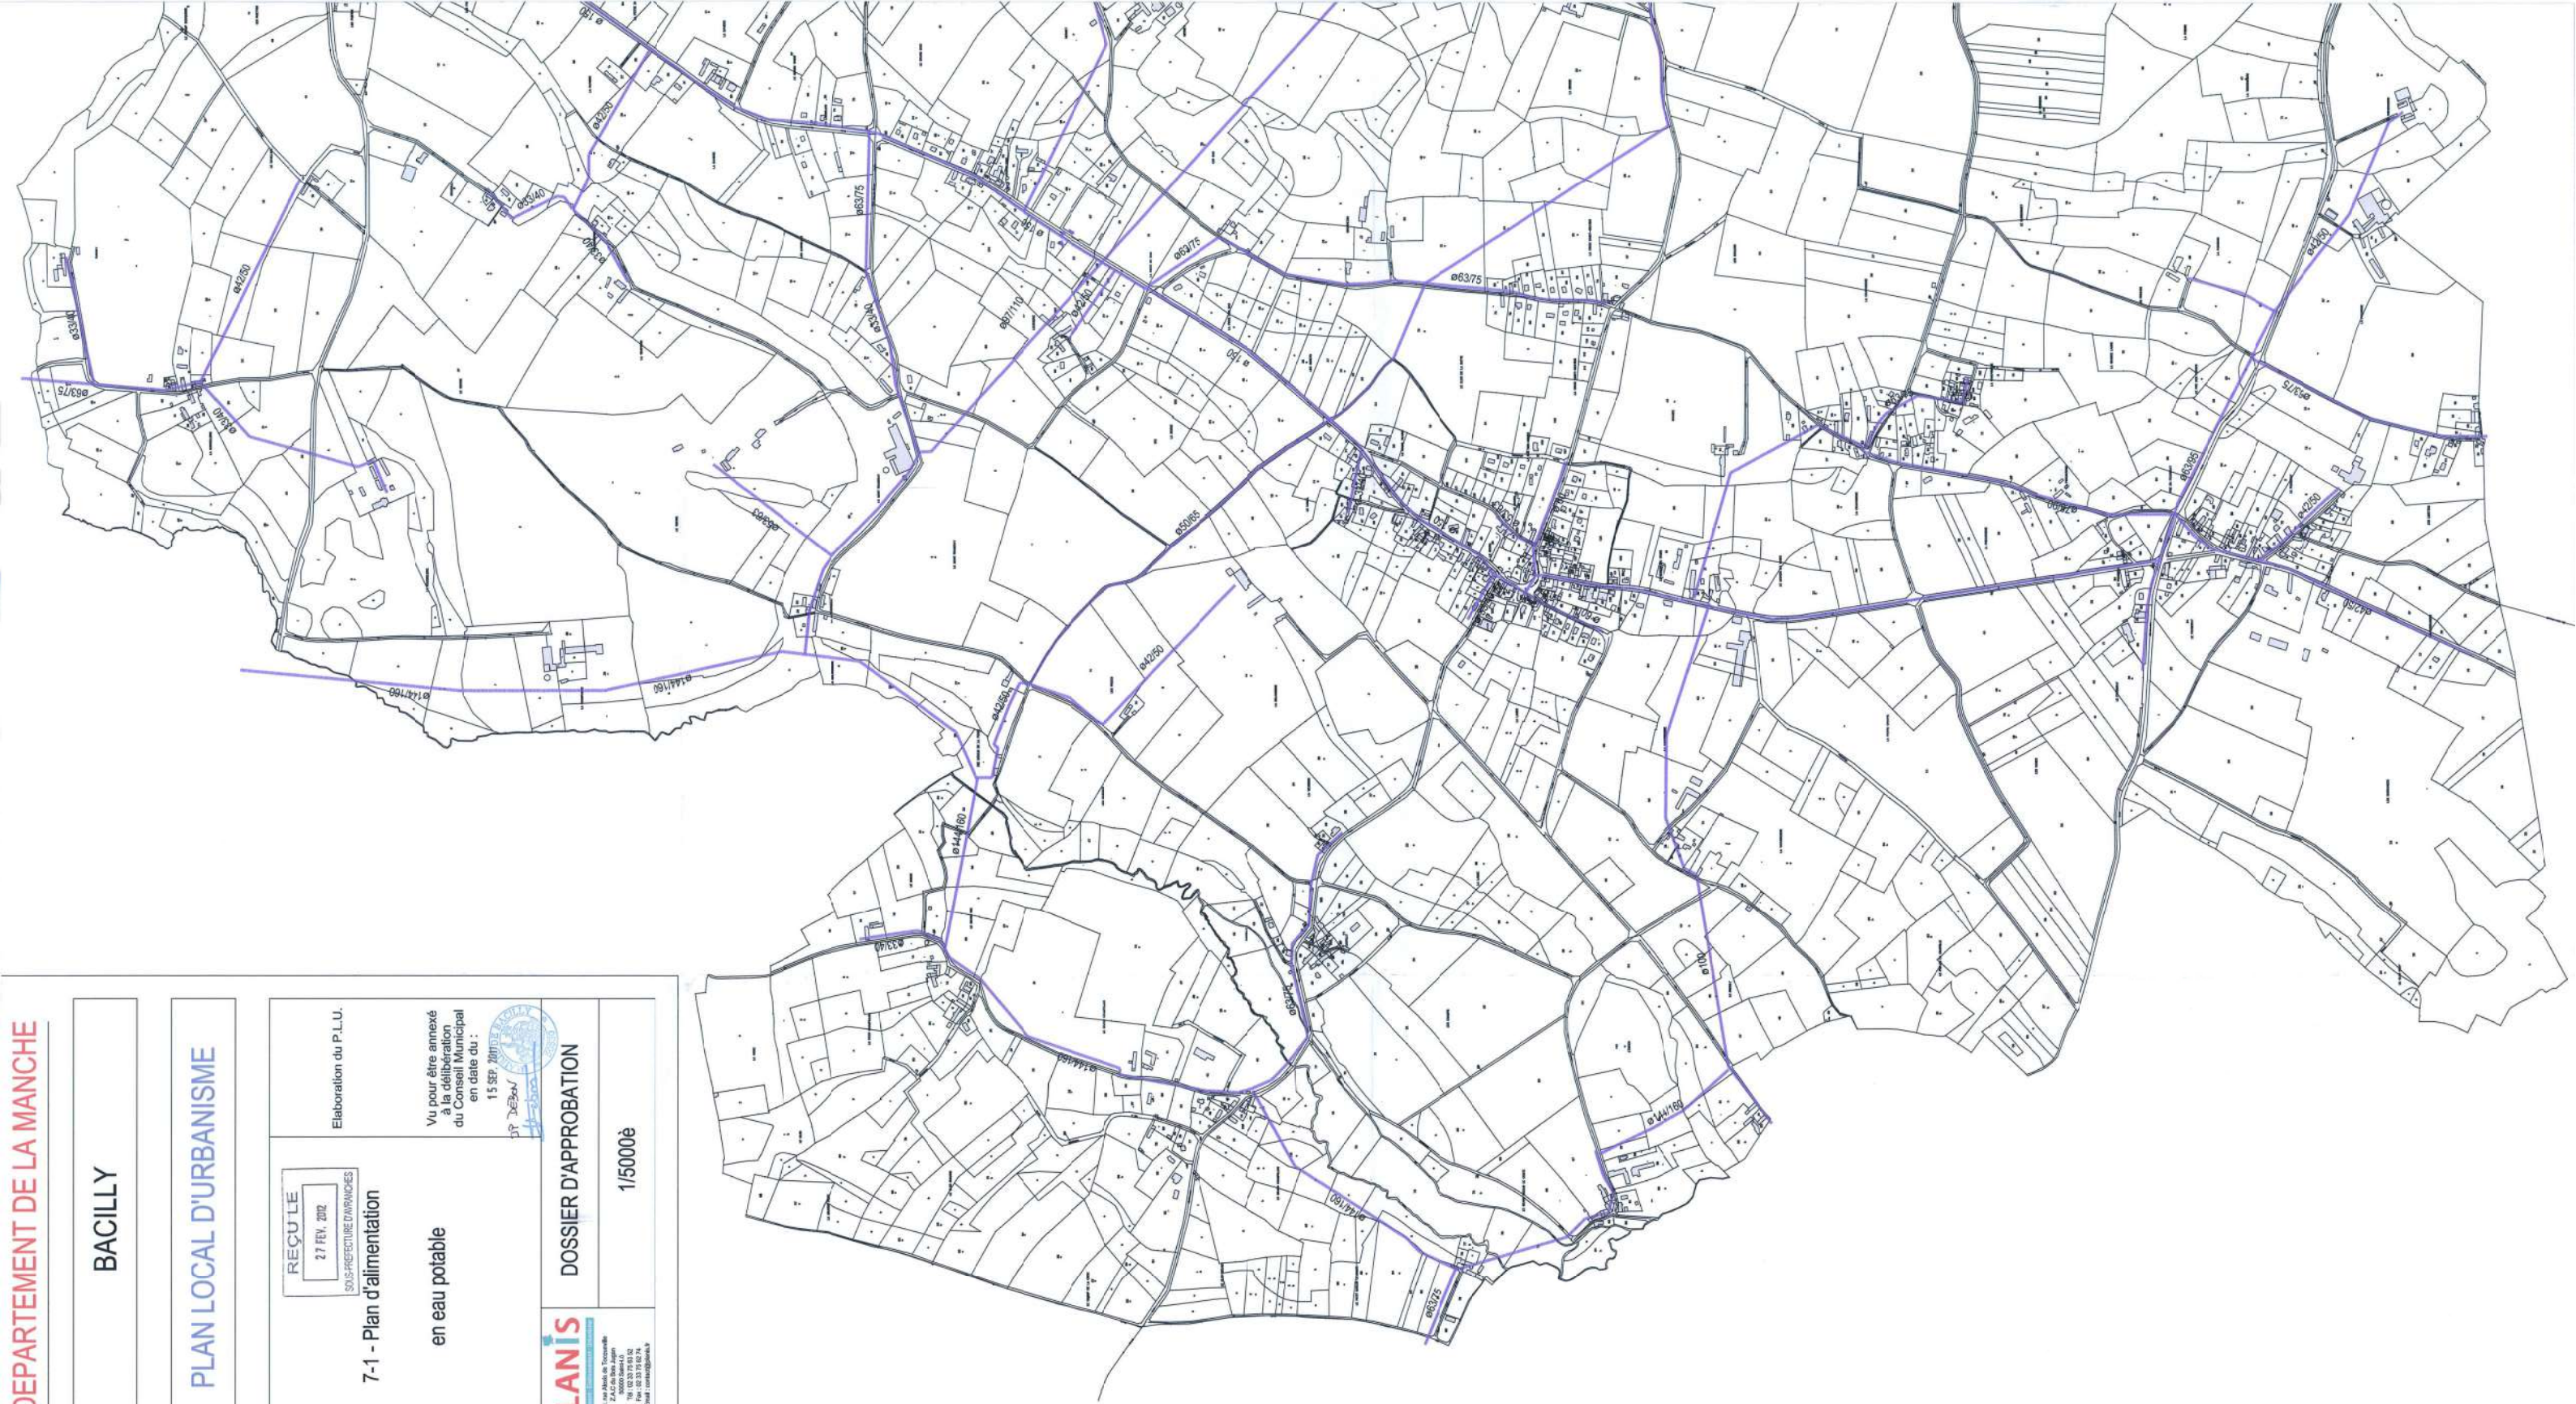

ANNEXES SANITAIRES

EAU POTABLE

modifications

Echelle : 1/5000

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT
DE LA MANCHE
Sécheresse, Prévention et Urbanisme


exécuté le : 03/08/2011
rectifié le :

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le 13/04/2023

ID : 050-200069425-20230406-DEL2023 63 8-DE

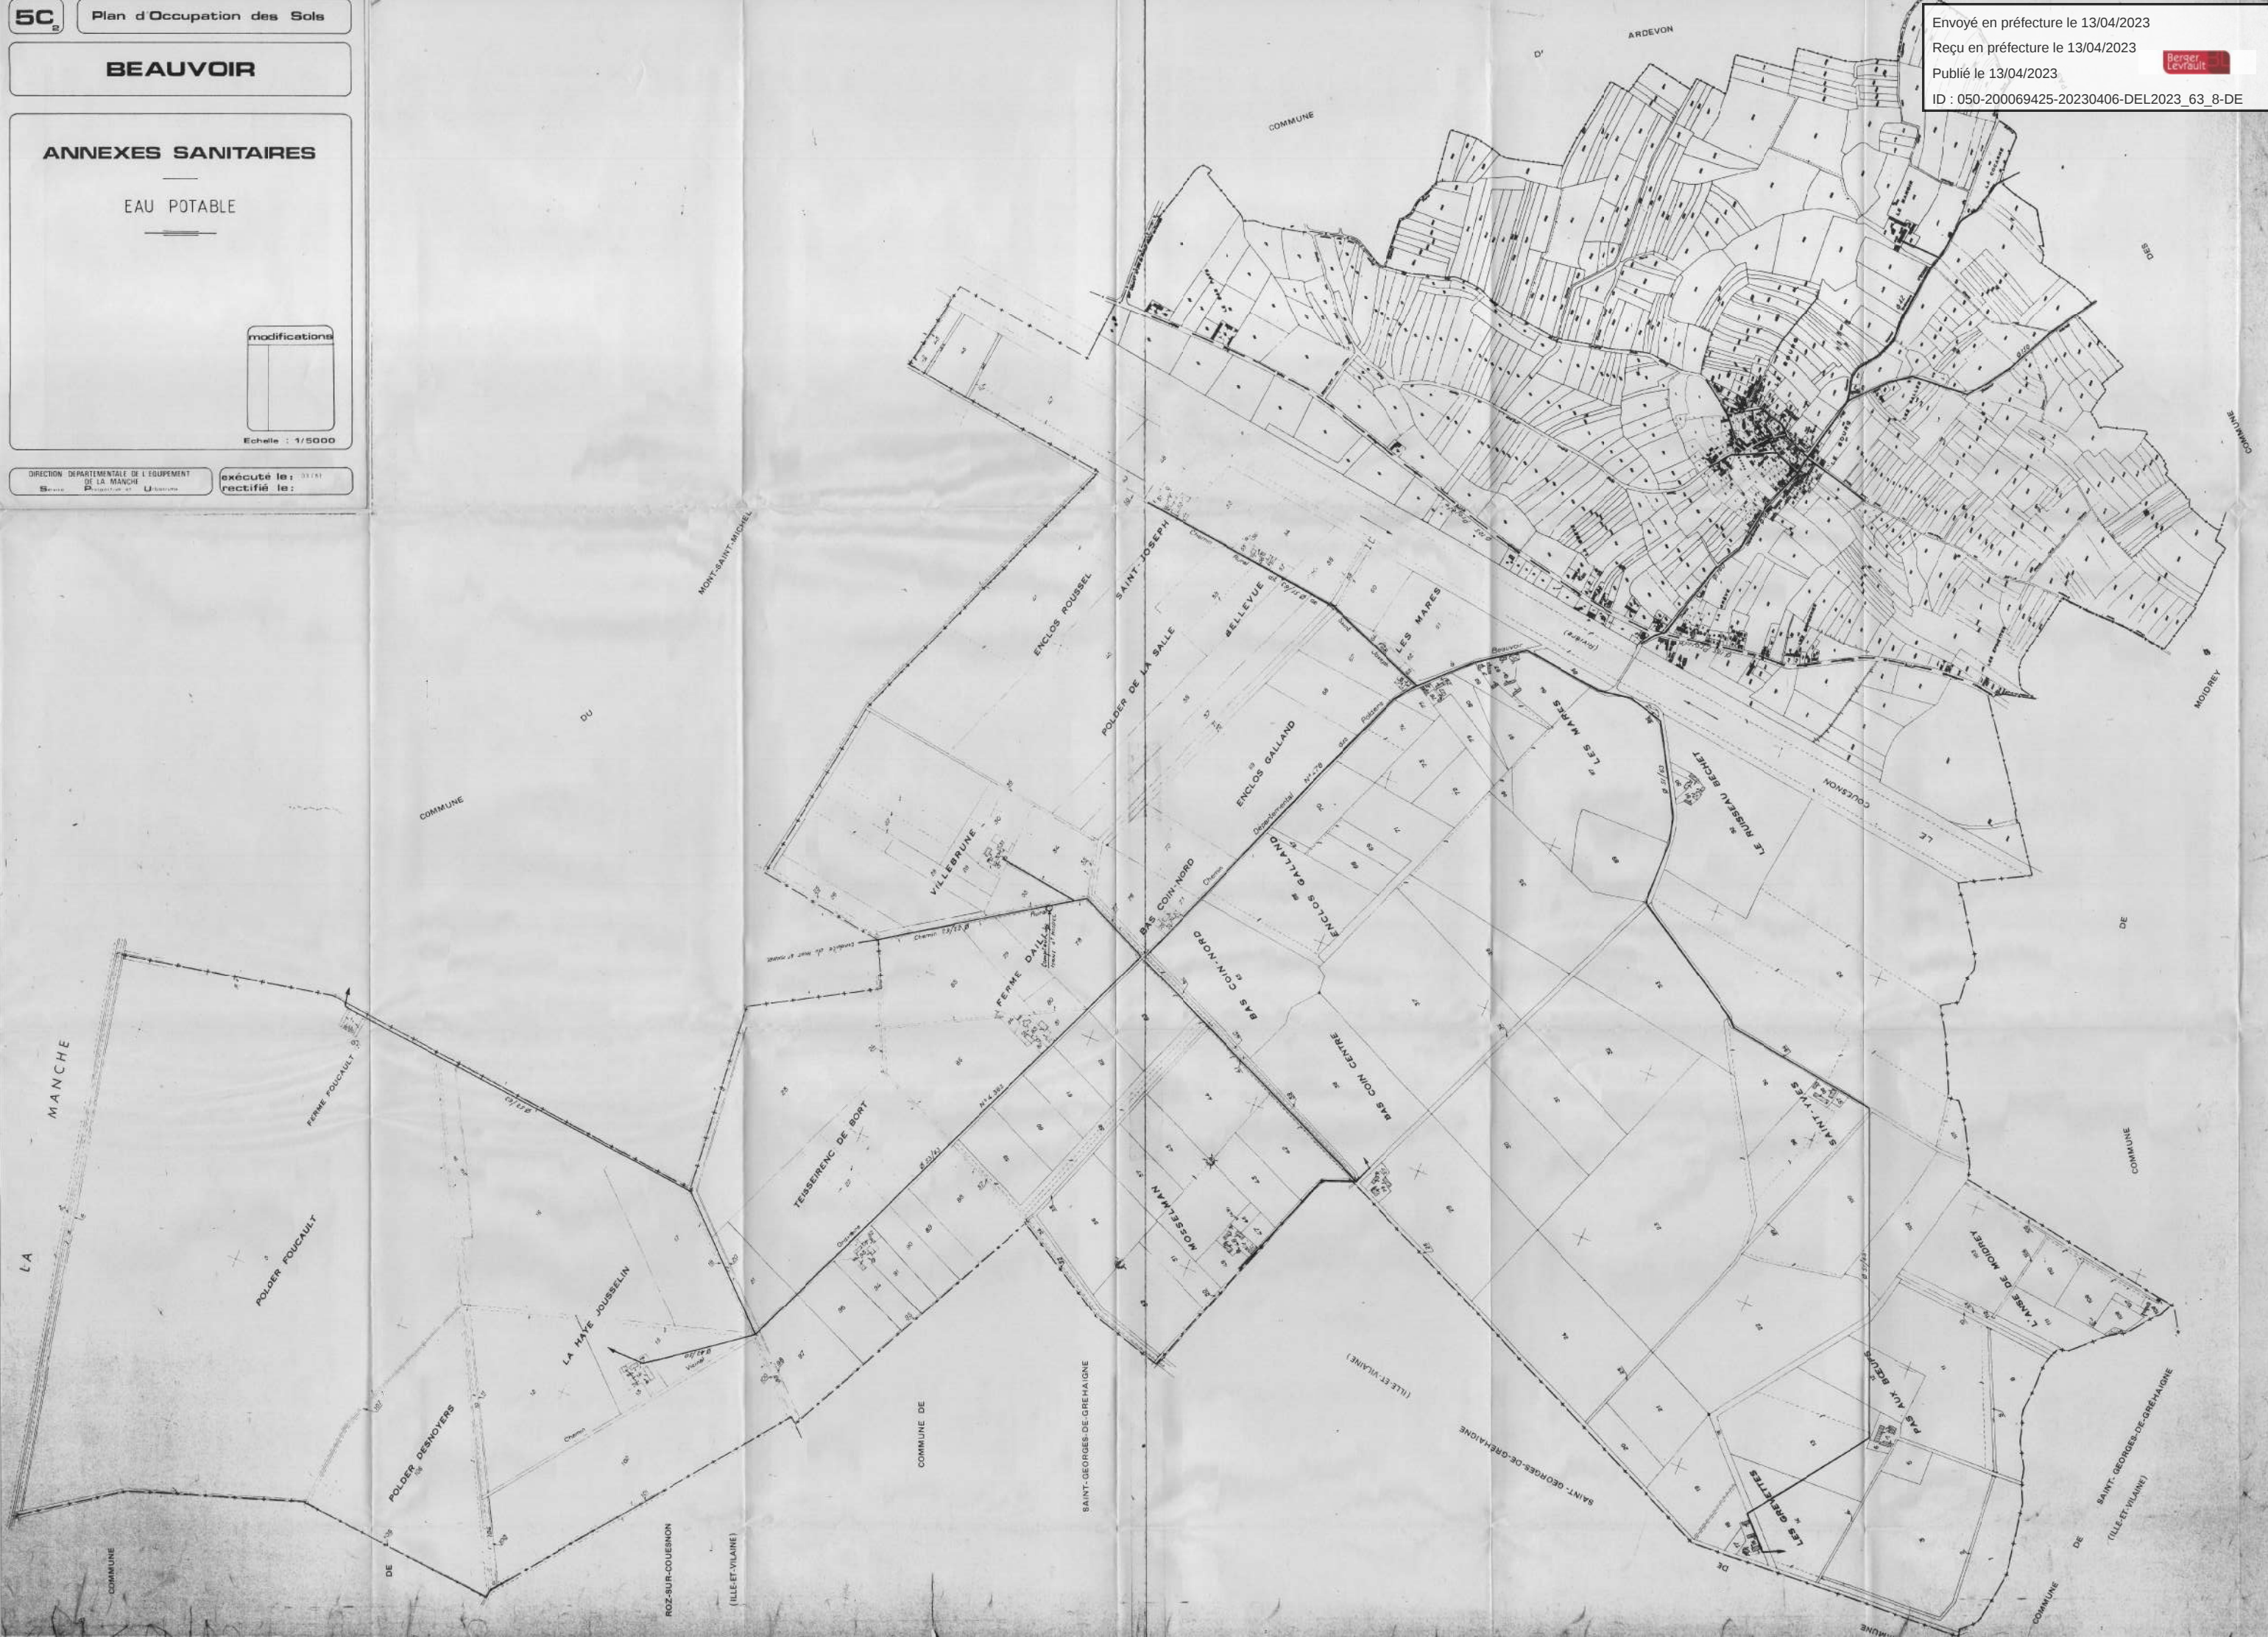Bergers
Levrau



Département de La Manche

Commune de




CEAUX

Plan Local d'Urbanisme

Révision du POS et transformation en PLU

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du :

Réseau d'eau Potable

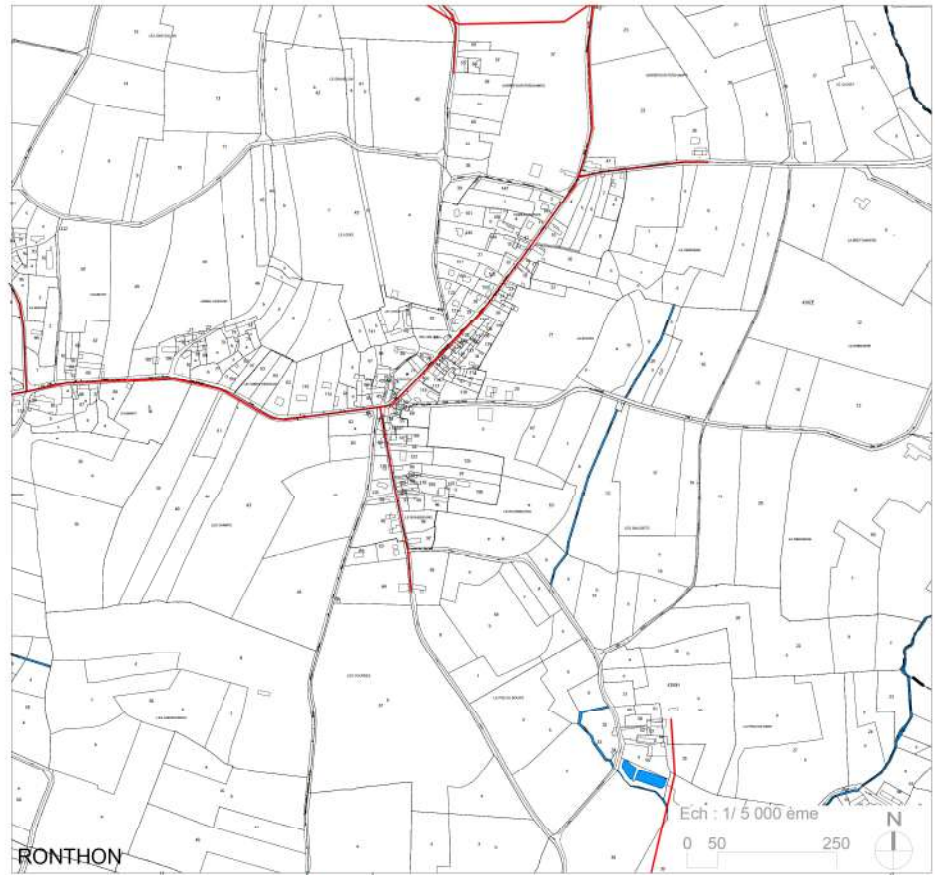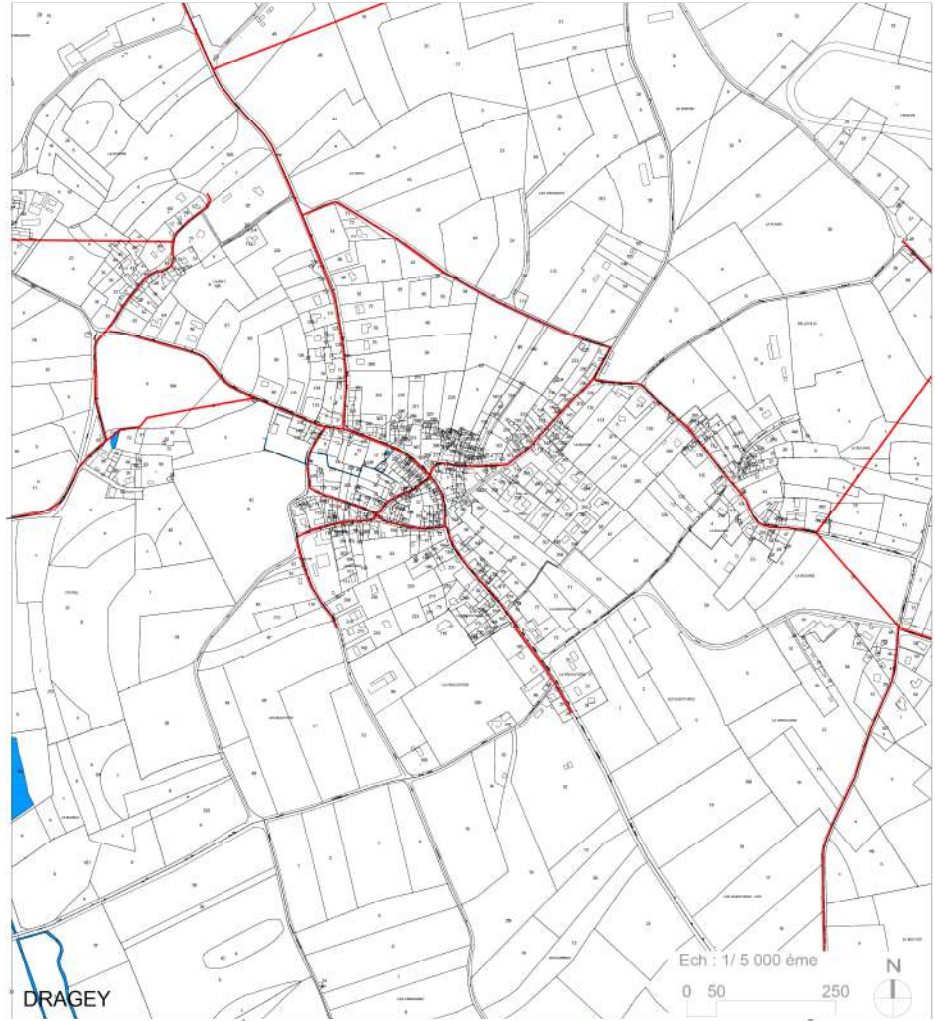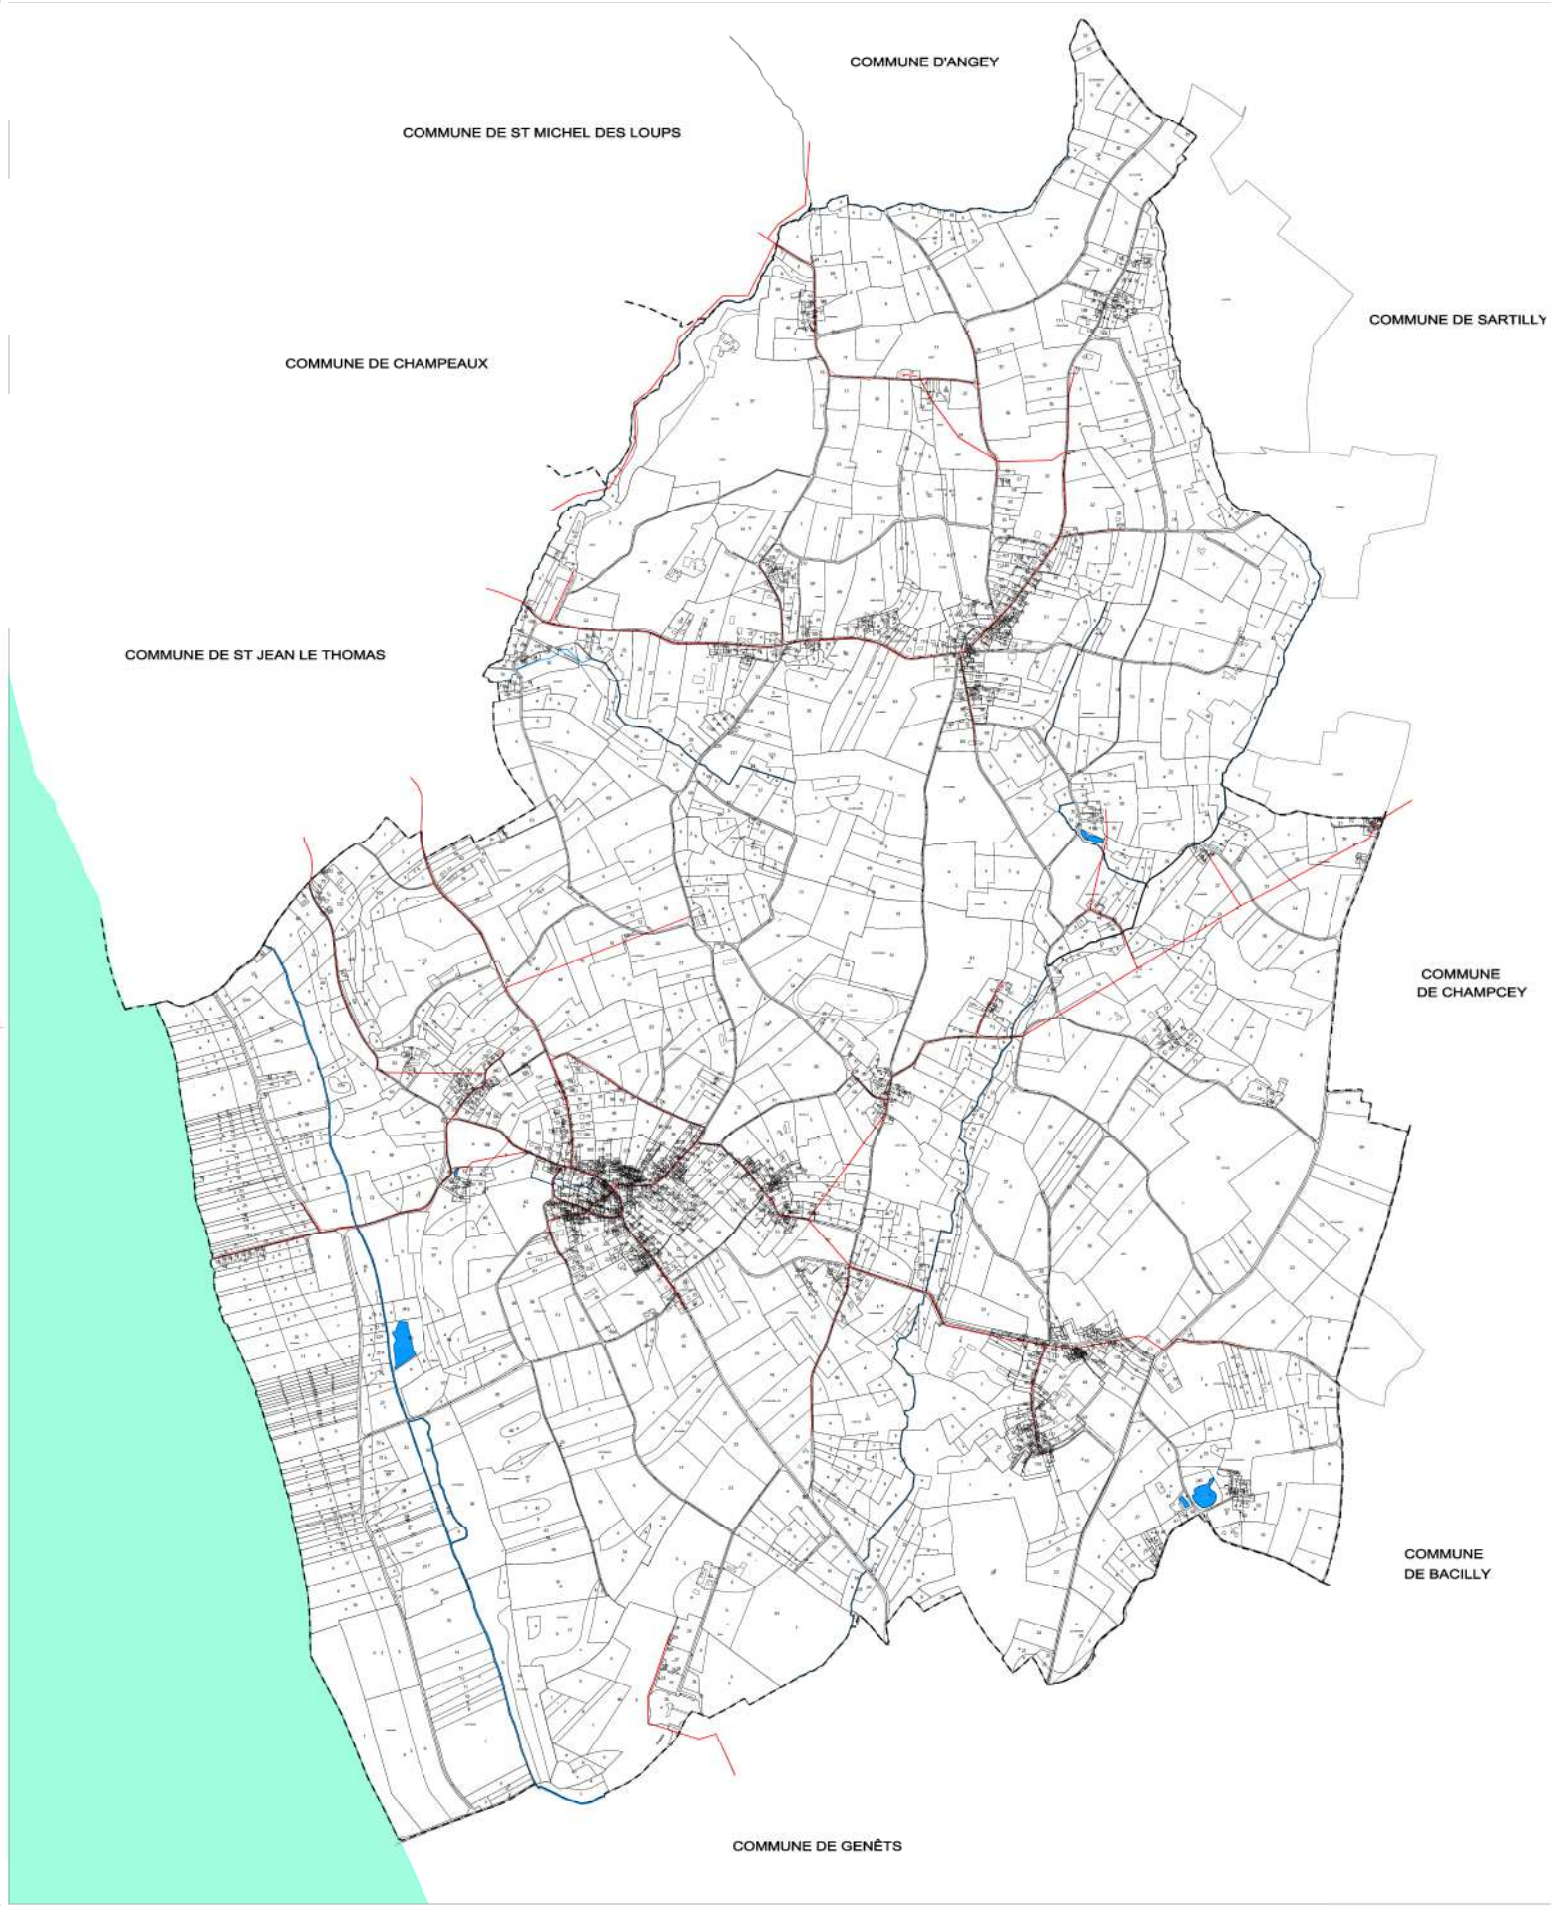

LEGENDE

- Limite de commune
- Réseau d'eaux potables

Ech : 1/10 000 ème
0 100 500 1000m



DEPARTEMENT DE LA MANCHE
COMMUNES DE DRAGEY - RONTON

PLAN LOCAL D'URBANISME
6.1.3 - PLAN DU RESEAU D'EAU POTABLE



Phase	Date
ARRETE	
APPROBATION	☒

ATELIER MAUFRA COULON
architectes dplg urbanistes
2, rue Georges FOREZ 75003 PARIS
téléphone : 01 44 61 78 88 email : ateliermaufracoulon@clubfr télécopie : 01 44 61 78 52

commune de

D U C E Y

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

révision

pièce n° 5.2.2a

RÉSEAU D'EAU POTABLE

Agglomération

échelle 1/4 000

Révision du POS rendue exécutoire le 3 Mars 2001
"Un pour être annexé" à la délibération du
14 Décembre 2000 " Le Maire



OUEST-AMÉNAGEMENT

8, avenue des Thébaudières - 44 800 SAINT-HERBLAIN -
tel : 02 40 94 92 40 - fax : 02 40 63 03 93



DEPARTEMENT
DE LA
MANCHE

DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT

commune de

D U C E Y

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

révision

pièce n° 5.2.2b

**RÉSEAU D'EAU POTABLE
Hors Agglomération - Nord**


échelle 1/4 000

Révision du POS rendue exécutoire le 3 Mars 2001
"Un pour tous aménagé" et la date de création du
14 Décembre 2000 le Maire



OUEST-AMÉNAGEMENT

8, avenue des Thébaudières - 44 800 SAINT-HERBLAIN -
tél : 02 40 94 92 40 - fax : 02 40 63 03 93

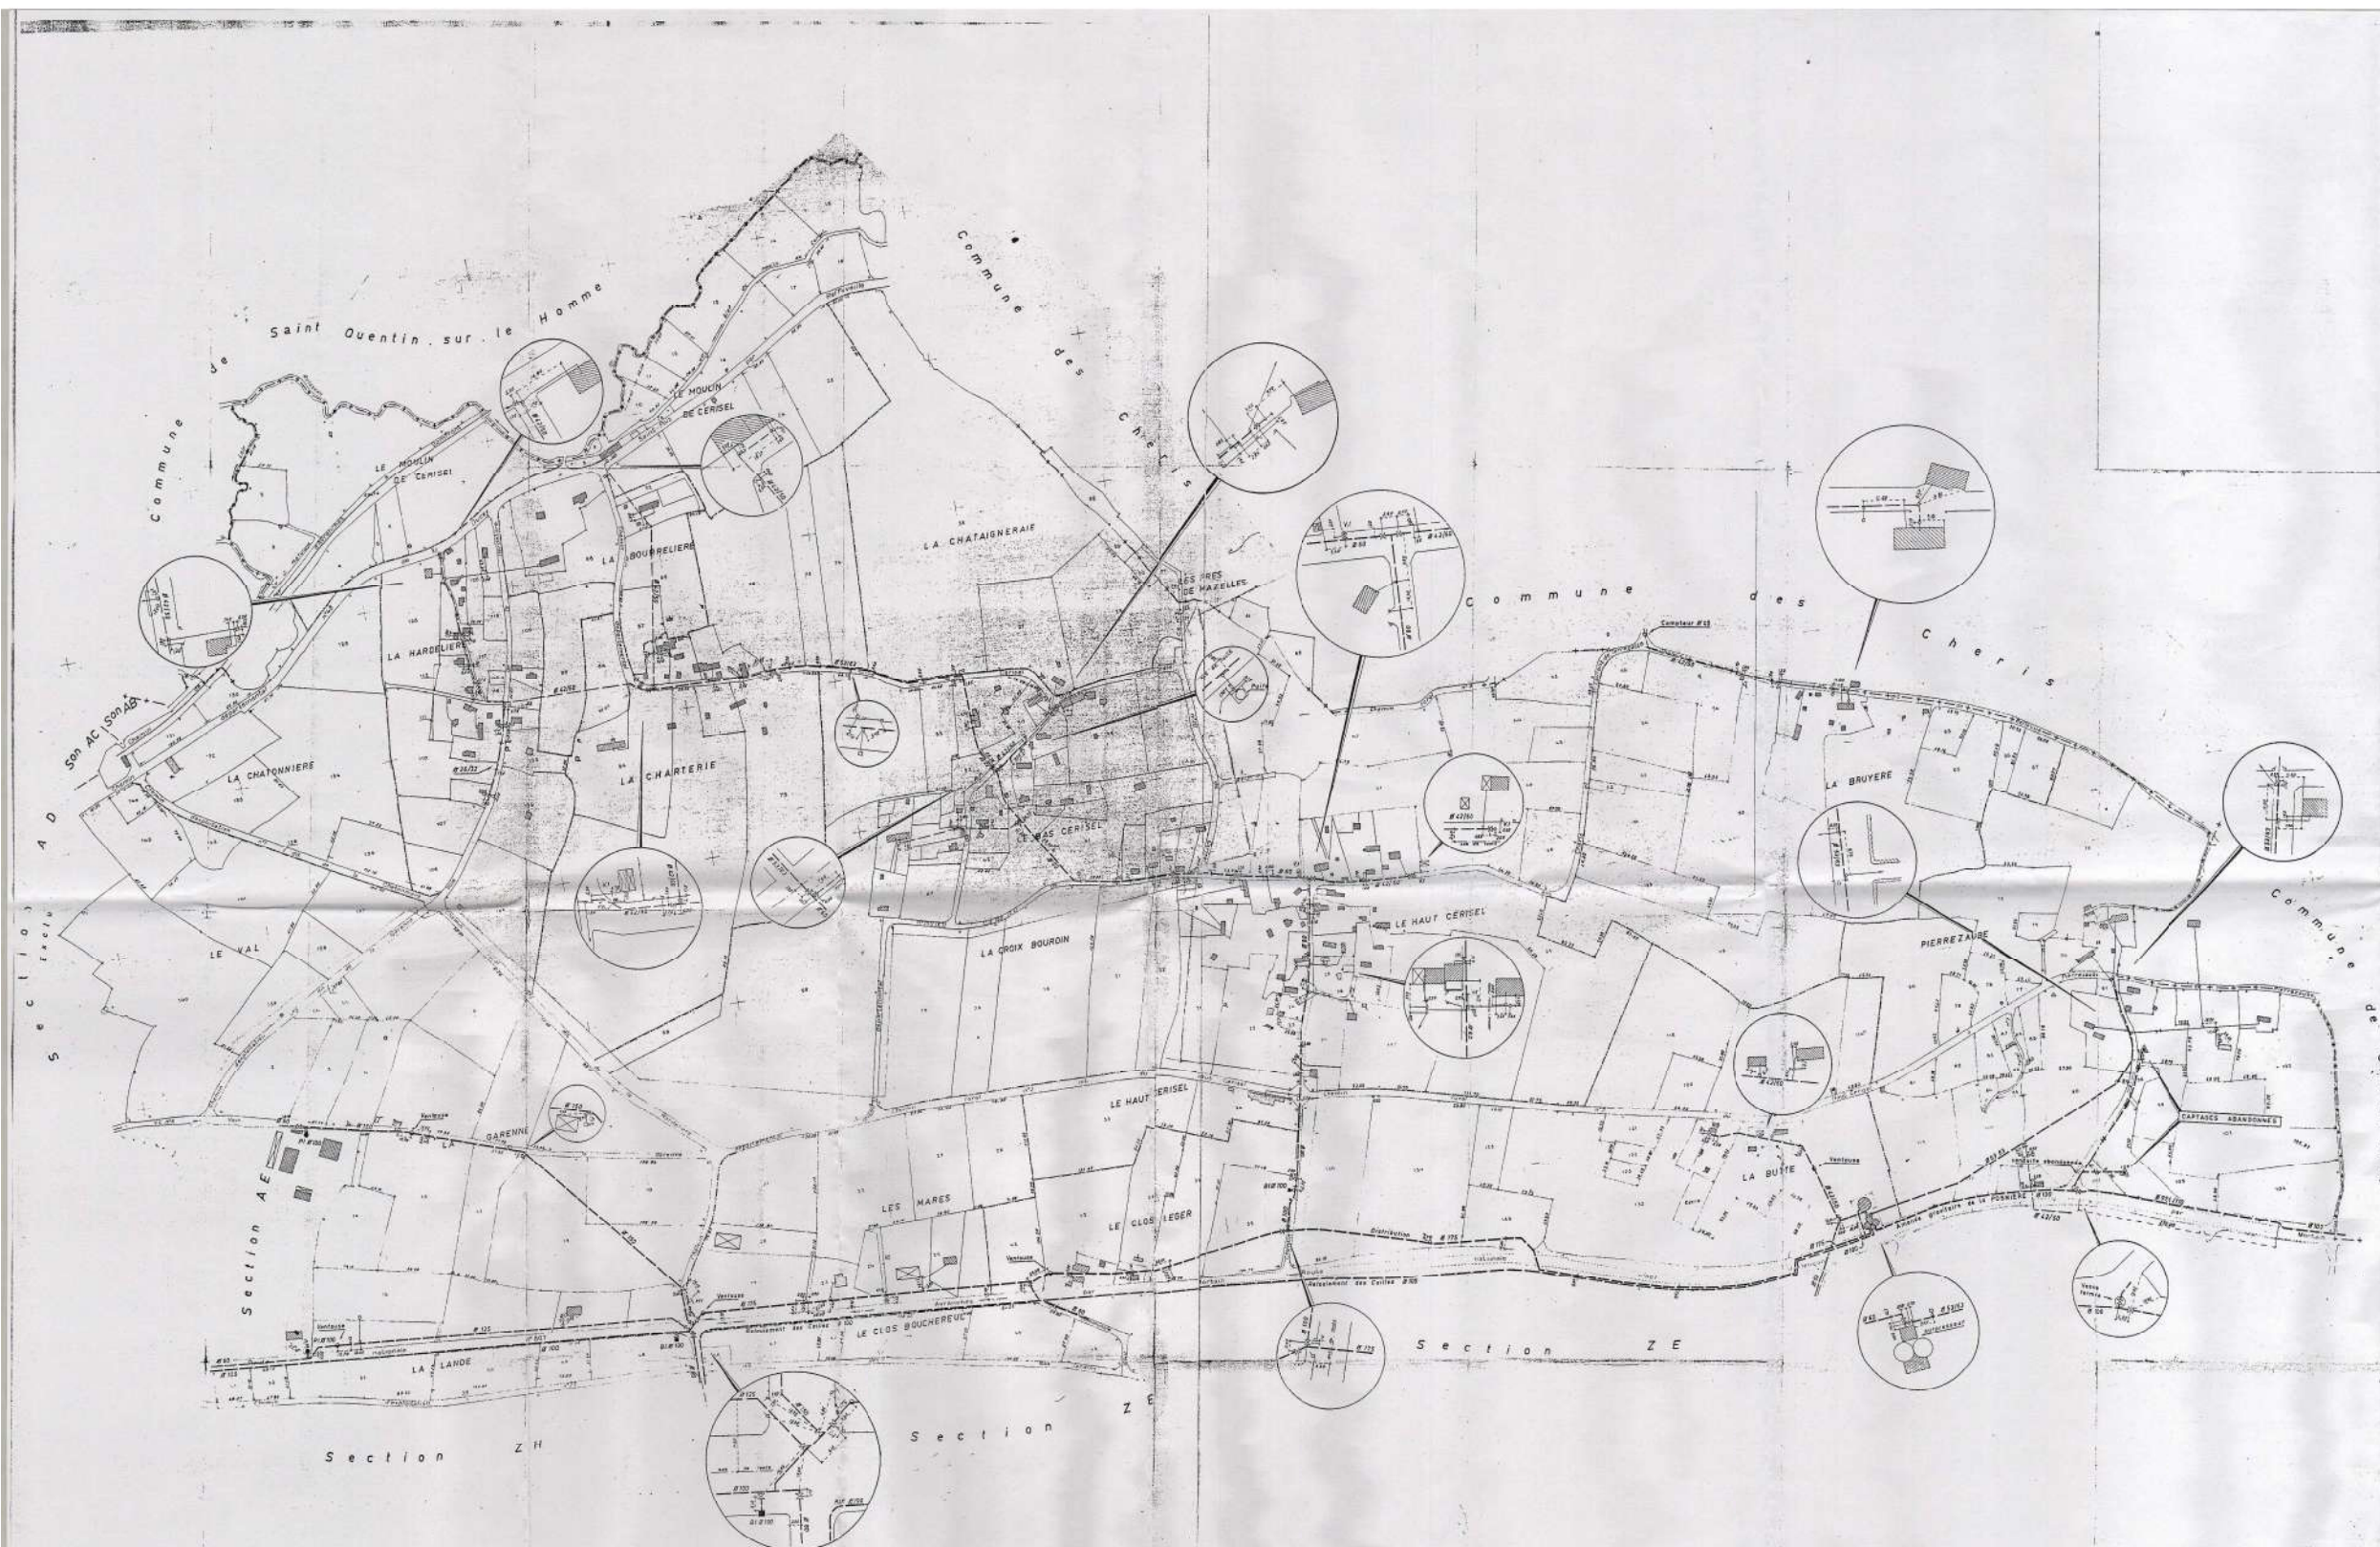

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le 13/04/2023

ID : 050-200069425-20230406-DEL2023_63_8-DE



DÉPARTEMENT
DE LA
MANCHE

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE L'ÉQUIPEMENT

commune de

D U C E Y

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
révision

pièce n° 5.2.2c1

**RÉSEAU D'EAU POTABLE
Hors Agglomération - Sud**

échelle 1/4 000

Revisé du POS valide exécutoire le 14/04/2011
"un pour être annexé à la délibération du
14/04/2011 du Conseil Municipal"



QUEST-AMÉNAGEMENT
8, avenue des Thébaudines - 44 800 SAINT-HERBLAIN -
(01) 02 40 94 92 40 - fax : 02 40 63 03 93



DEPARTEMENT
DE LA
MANCHE

DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT

commune de

DUCEY

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
révision

pièce n° 5.2.2c2


RÉSEAU D'EAU POTABLE Hors Agglomération - Sud

échelle 1/4 000

Révision du POS section exécutoire le 3 mai 2001
"de pour être annexé à la délibération du
M. le Maire du 12 mai 2001"



QUEST-AMÉNAGEMENT
8, avenue des Thébaudières - 44 800 SAINT-HERBLAIN -
tél : 02 40 94 92 40 - fax : 02 40 63 03 93

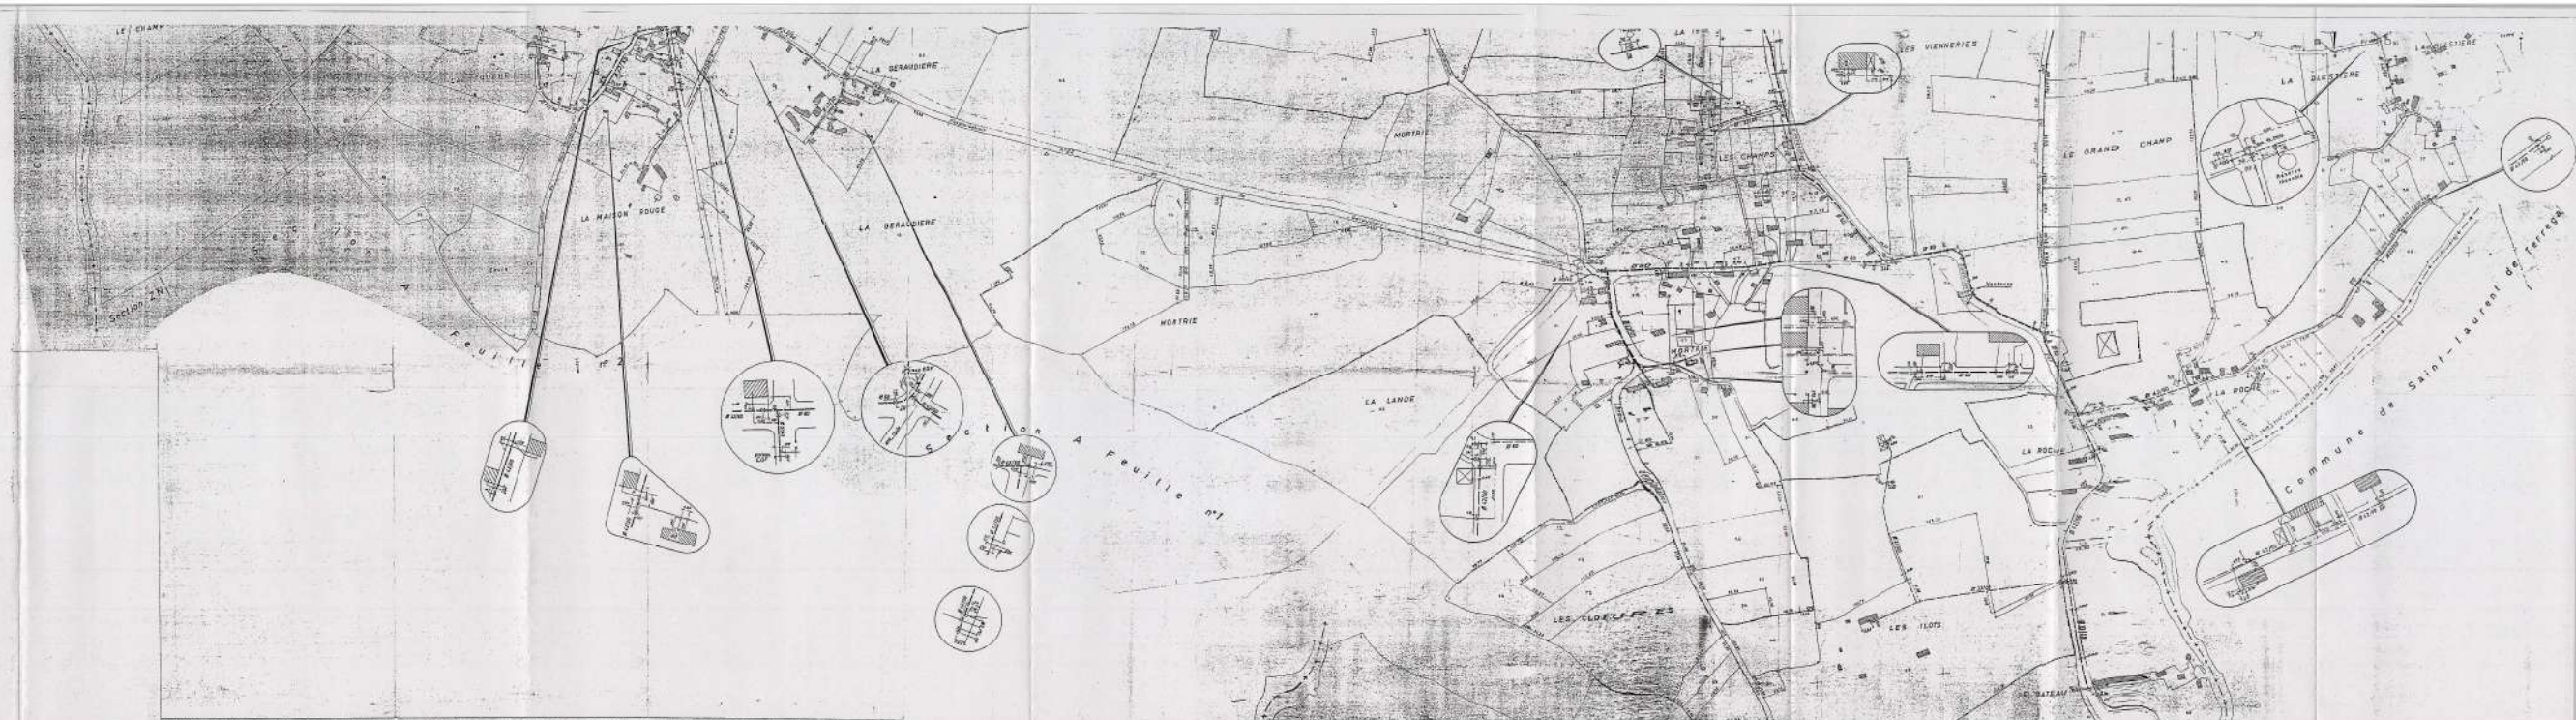

Département de la Manche (50)
Commune de
GENETS
PLAN LOCAL D'URBANISME

Vu pour être annexé à la délibération du


RESEAUX

SOLIHA
SOLIDAIRES POUR L'HABITAT

1/5000

5.3

- Eau pluviale
- Eau potable
- Assainissement collectif
- Zone d'assainissement collectif
- Prise d'eau rivière
- Bornes incendie

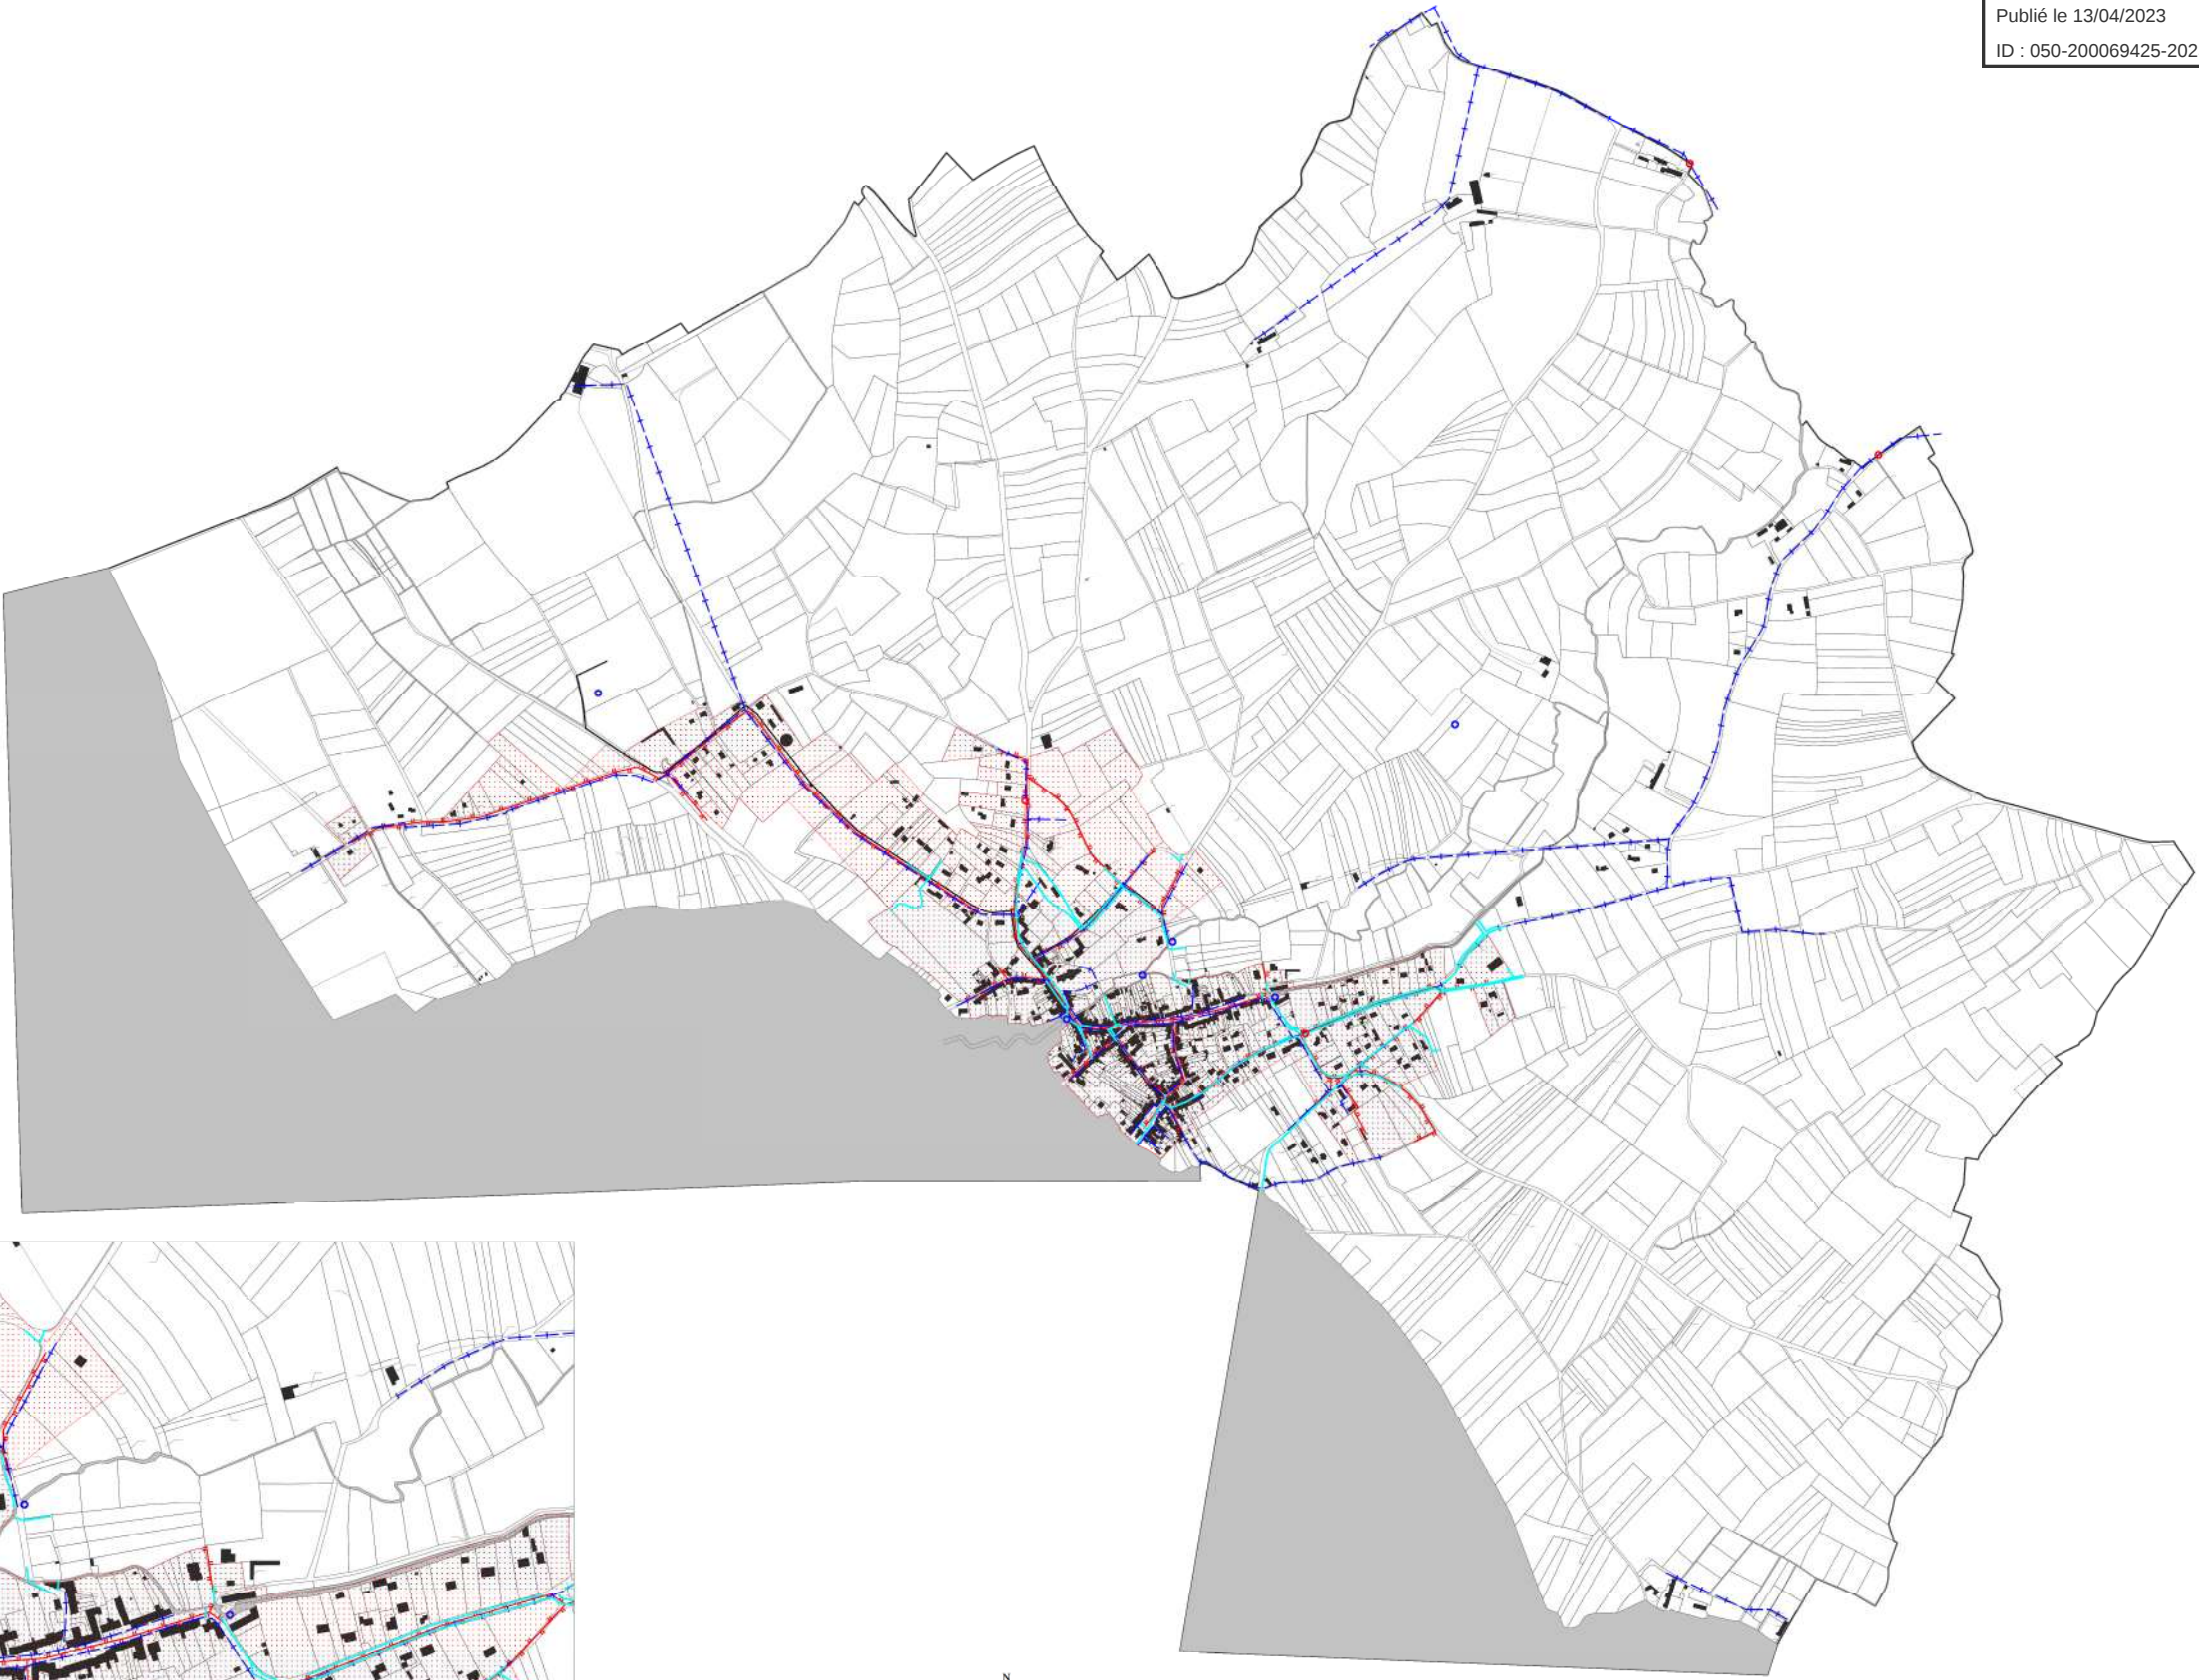

Le bourg 1/2500e





Commune de
HUISNES SUR MER

Reseau eau potable

Commune-Canton Isigny le B.
Plan général des réseaux AEP

Echelle :	Date :	Etabli par :
1/20000	11/07/2012	NOM
Indice :	Date :	Objet :


Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le 13/04/2023

ID : 050-200069425-20230406-DEL2023_63_8-DE

Berger
Levrault

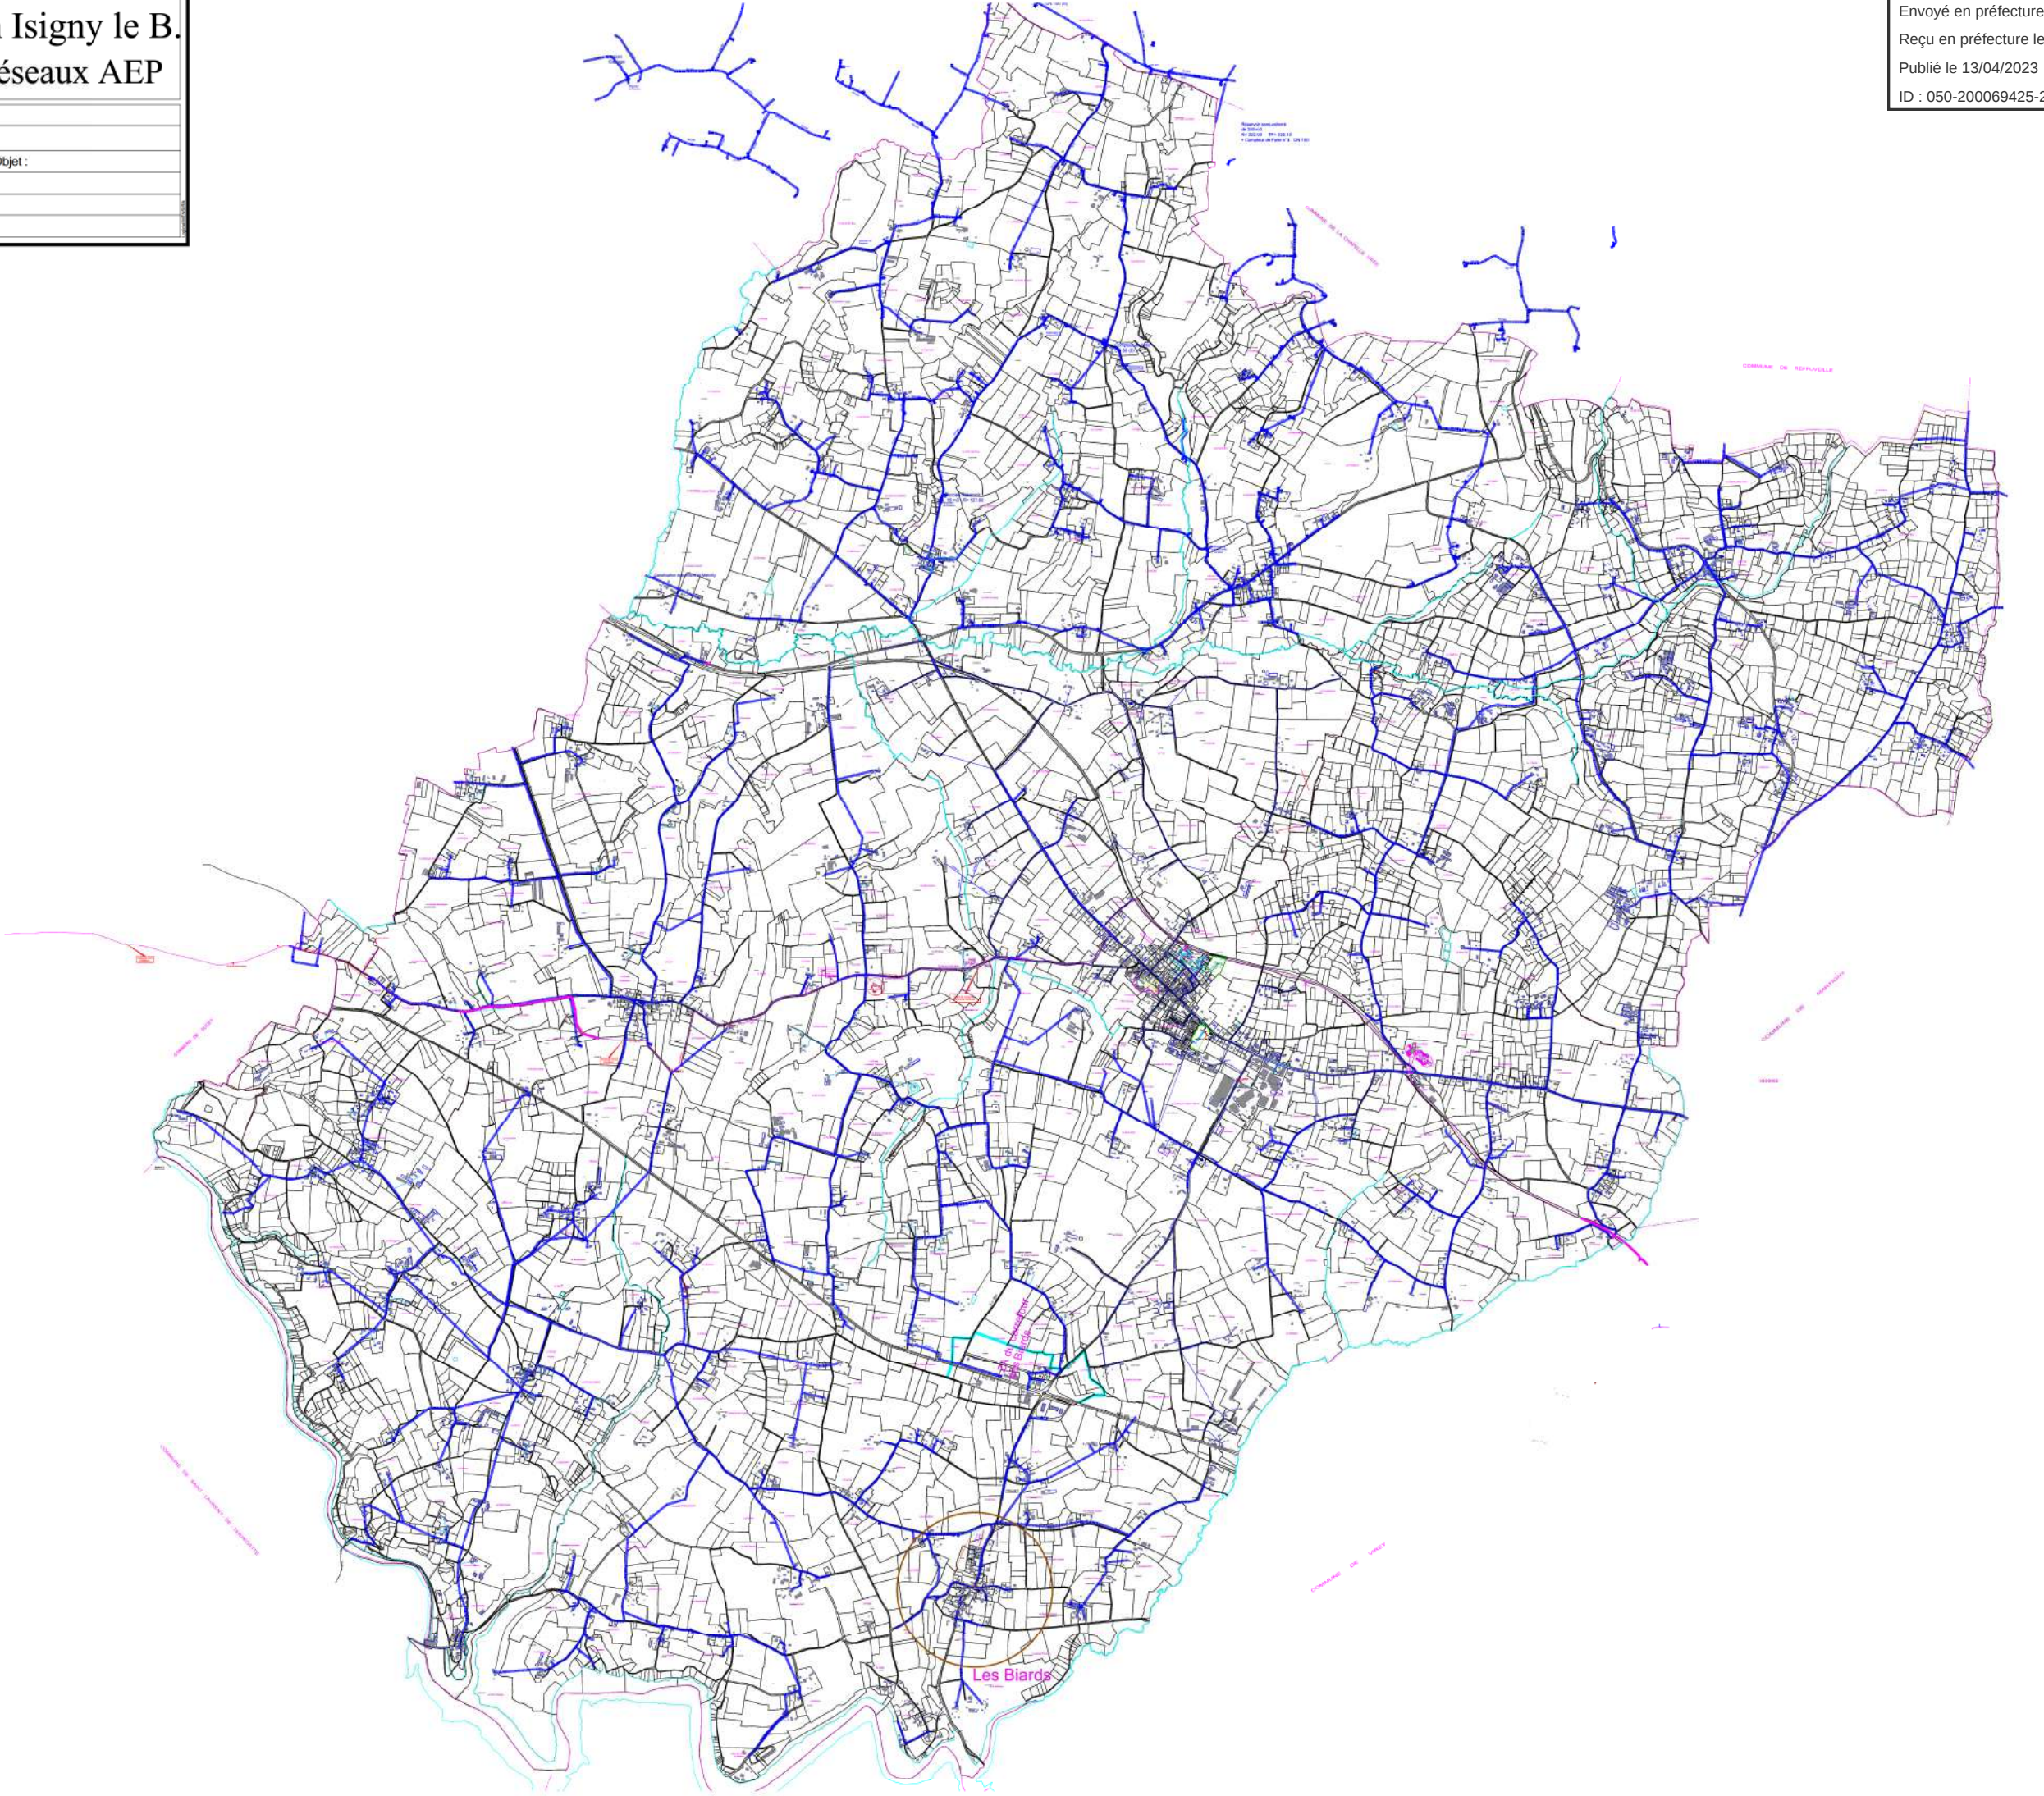

DEPARTEMENT DE LA MANCHE

S.I.A.E.P. de la Région de REFFUVEILLE
COMMUNE DE LA MANCELLIERE

RESEAU D'EAU POTABLE

Décl.	Date	Étab. par	Ville	Modifications	Vérifié par	Ville
01	05/03/2008	D.BOURGUISCHON		MISE A JOUR ANNÉE 2007		
02	03/04/2023	D.BOURGUISCHON		MISE A JOUR ANNÉE 2023		



STGS SAS

272, rue des Grèves - CS 15170
50307 Avranches Cédex 7

Téléphone: 02 33 79 46 79
Téléfax: 02 33 68 52 02
Email: eau@stgs.fr

La mission de l'eau
au service de l'environnement

DIFFUSION NON CONTRÔLÉE

ÉCHELLE: 1/5 000

PLAN: COMMUNE DE LA MANCELLIERE

DATE D'ÉDITION: 03/06/2023

La position et la nature des canalisations
sont données à titre indicatif. Elles
n'engagent en aucun cas la responsabilité
de STGS. Toute précision nécessaire
sera confirmée par relevé de terrain
ou sondage.

LEGENDE EAU POTABLE

	Vanne aep ouverte
	Vanne aep fermée
	Vanne aep ouverte sous regard
	Vanne aep fermée sous regard
	Electrovanne
	Vidange eau potable
	Purge eau potable
	Cône de réduction
	Ventouse eau potable
	Plaque pleine
	Clapet anti-retour
	Brise charge
	Réducteur de pression
	Stabilisateur amont aval
	Stabilisateur amont
	Stabilisateur aval
	Compteur de fuite au de sectorisation
	Compteur de production
	Compteur import export
	Débitmètre
	Vanne en attente
	Vanne 1/4 de tour
	Citernes eau potable
	Borne de repérage
	Branchement sensible
	Problème de pression

LEGENDE DES LIGNES EAU POTABLE

	CONDUITES DE DISTRIBUTION
	CONDUITES DE REFOULEMENT
	CONDUITES EN SURPRESSION
	CONDUITES D'EAU BRUTE
	CONDUITES DE VIDANGE
	CONDUITES POUR LA DEFENSE INCENDIE
	CONDUITES HORS SERVICES
	CONDUITES HORS SYNDICAT

DEPARTEMENT DE LA MANCHE

S.I.A.E.P. de la Région de REFFUVEILLE
COMMUNE DE MONTGOTHIER

RESEAU D'EAU POTABLE



Index	Date	Elab. par	Vale	Audit par	Validé par
01	05/05/2024	D. BOURGEOIS		MONTGOTHIER 2024	
02	03/06/2023	D. BOURGEOIS		MONTGOTHIER 2023	




STGS SAS
22, rue des Grâces - CS 18179
50307 Amanches Gélée 7
Téléphone: 02 33 79 46 79
Téléfax: 02 33 06 32 02
Email: info@stgs.fr

ECHELLE: 1/5000
PLANS COMMUNE DE MONTGOTHIER
DATE D'ÉDITION: 03/06/2023
La portée et la nature des conduites sont données à titre indicatif. Elles n'engagent en aucun cas la responsabilité de STGS. Toute précision nécessaire sera fournie par notice de terrain ou sondage.

LEGENDE EAU POTABLE

LEGENDE DES LIGNES EAU POTABLE

	CONDUITES DE DISTRIBUTION
	CONDUITES DE REFOLEMENT
	CONDUITES EN SURPRESSION
	CONDUITES D'EAU BRUTE
	CONDUITES DE VIDANGE
	CONDUITES POUR LA DÉFENSE INCENDIE
	CONDUITES HORS SERVICES
	CONDUITES HORS SYNDICAT

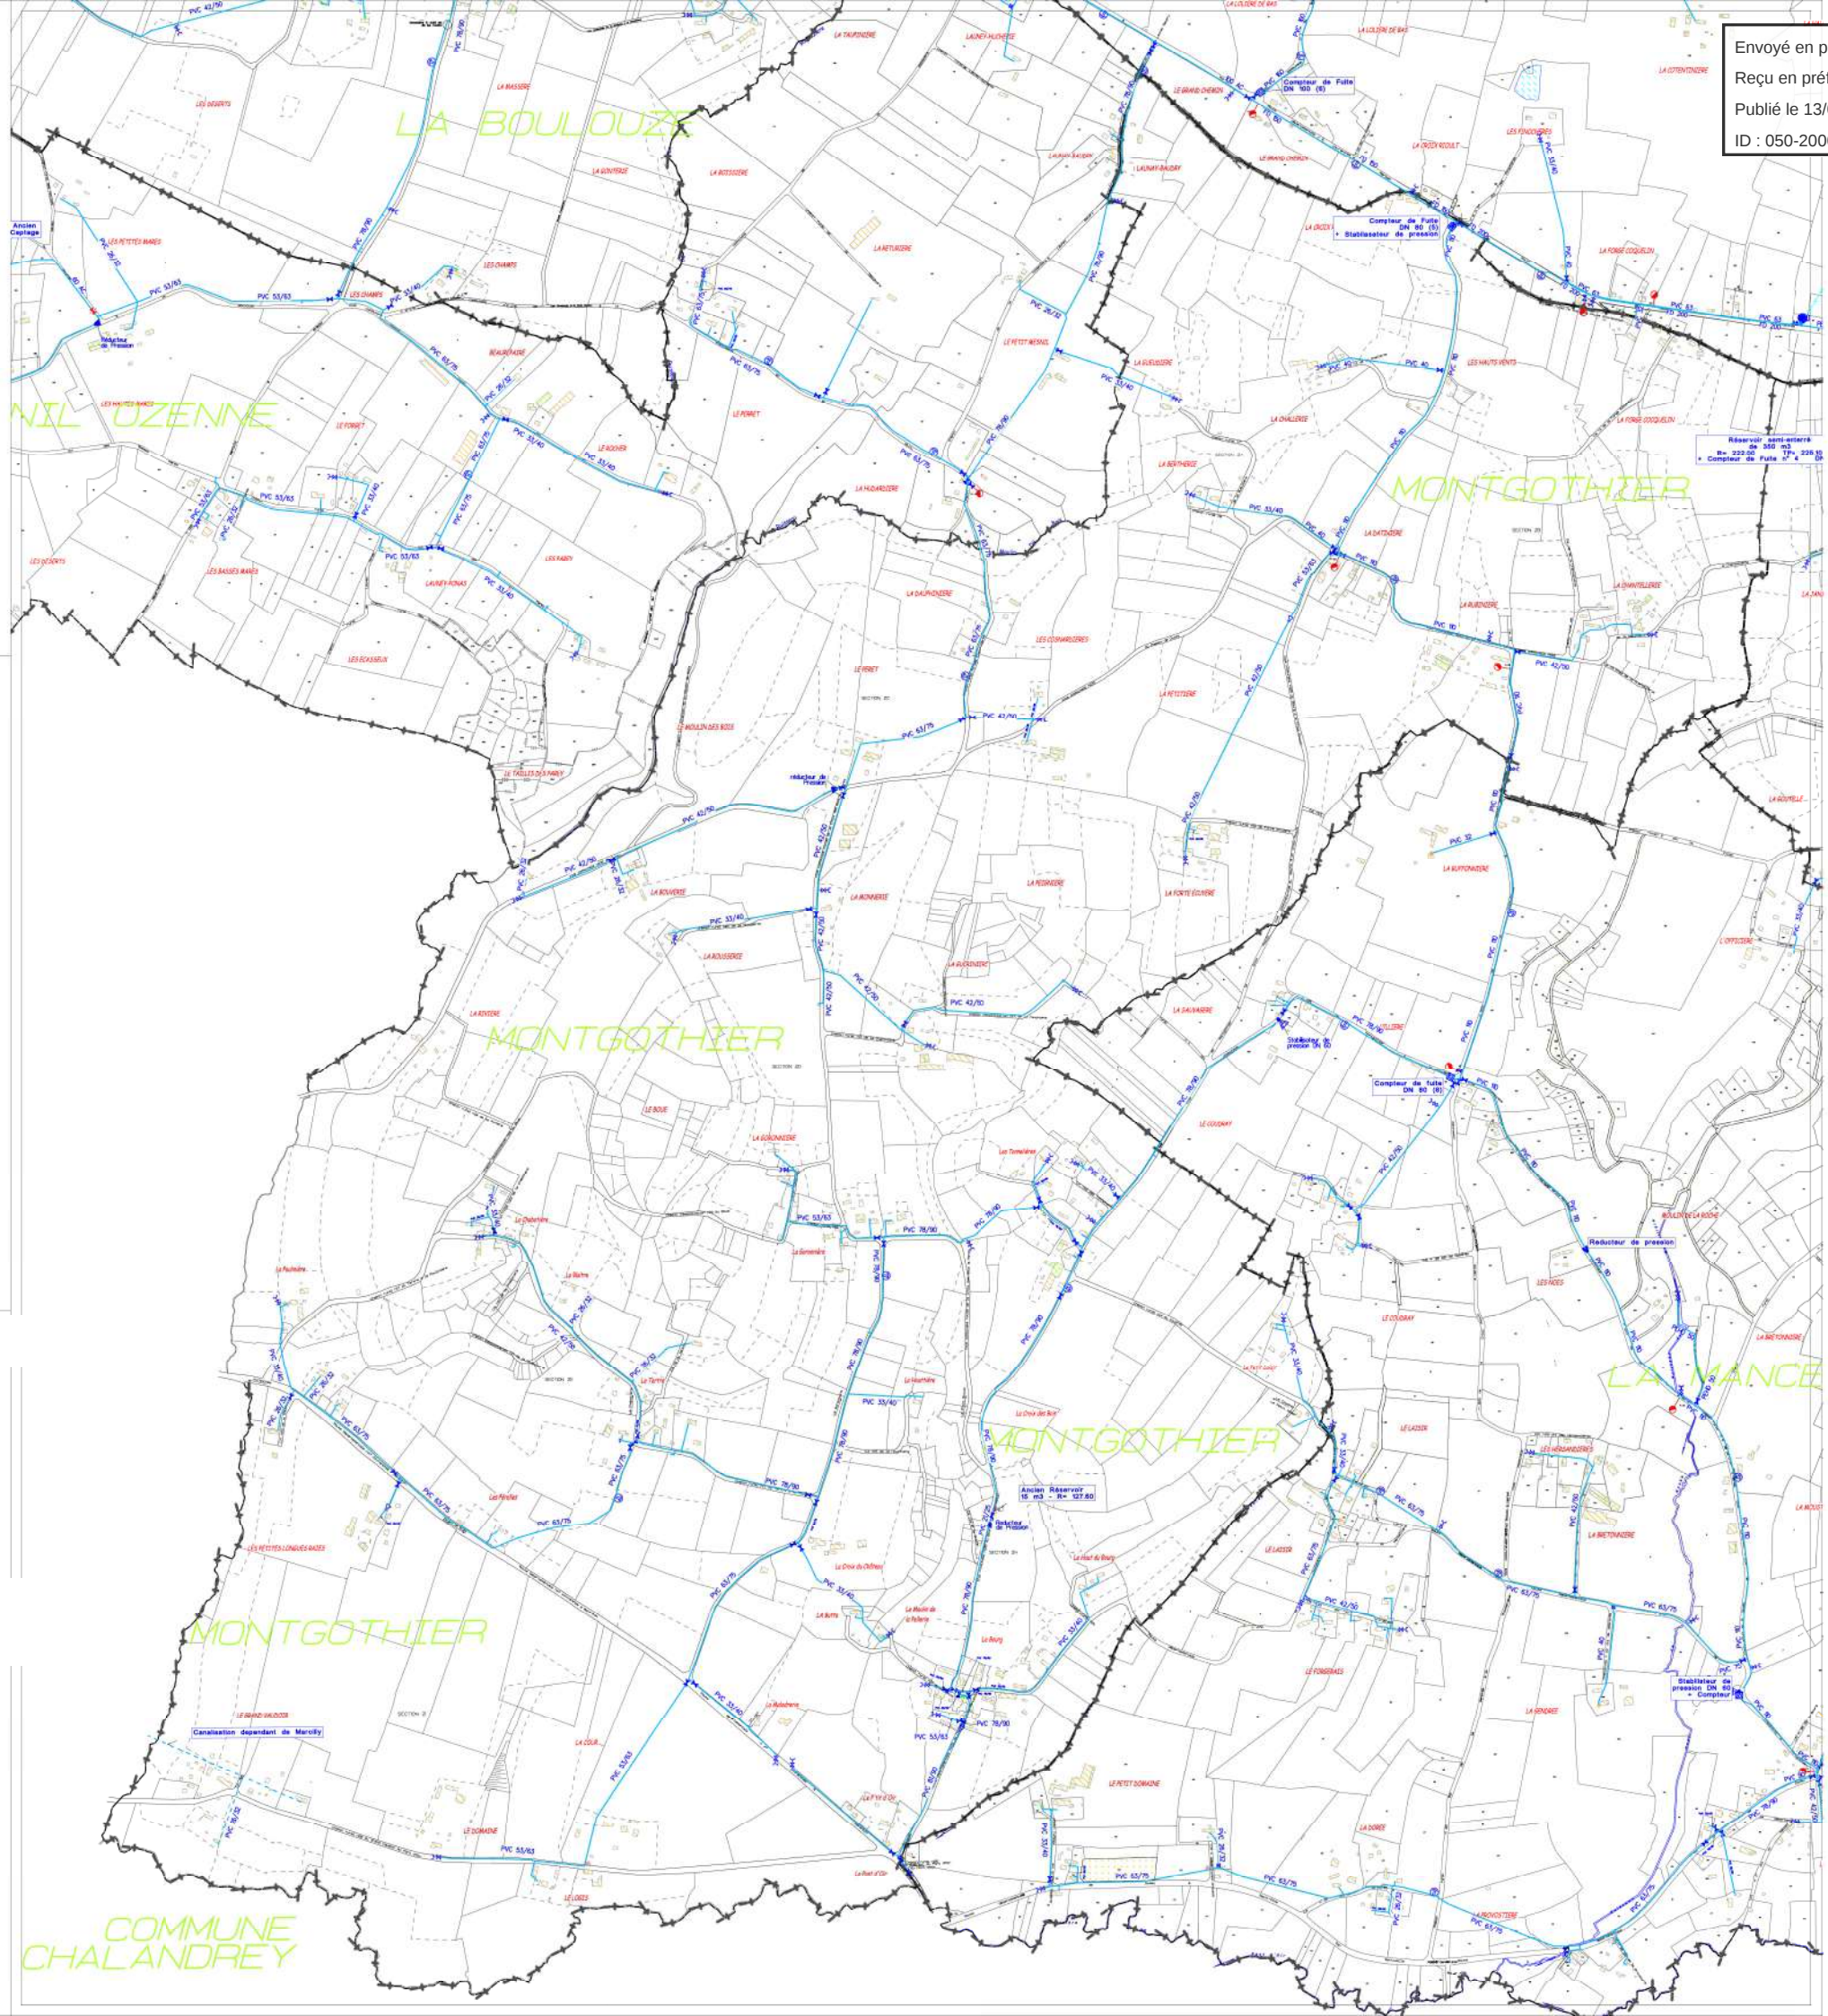

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le 13/04/2023

ID : 050-200069425-20230406-DEL2023_63_8-DE

Berger
Levrault

DEPARTEMENT DE LA MANCHE

S.I.A.E.P. de la Région de ST HILAIRE DU Het
COMMUNE DU MESNIL BOEUF

RESEAU D EAU POTABLE

[illegible]

STGS SAS

22, rue des Grèves - C5 15170
50307 Avranches Cédex 7

Téléphone: 02.33.79.46.79
Télécopie: 02.33.68.32.02
Email: ecu@stgs.fr

AFF N°: 161192

DIFFUSION NON CONTRÔLÉE

ECHELLE: 1/5000


PLAN COMMUNE DU MESNIL BOEUF

DATE D'EDITION: 03/06/2013

La position et la nature des canalisation sont données à titre indicatif. Elles n'engagent en aucun cas la responsabilité de STGS. Toute précision nécessaire sera confirmée par relevé de terrain au besoin.

LEGENDE DES LIGNES EAU POTABLE


	CONDUITES DE DISTRIBUTION
	CONDUITES DE REFOULEMENT
	CONDUITES EN SURPRESSION
	CONDUITES D'EAU BRUTE
	CONDUITES DE VIDANGE
	CONDUITES POUR LA DEFENSE INCENDIE
	CONDUITES HORS SERVICES
	CONDUITES HORS SYNDICAT

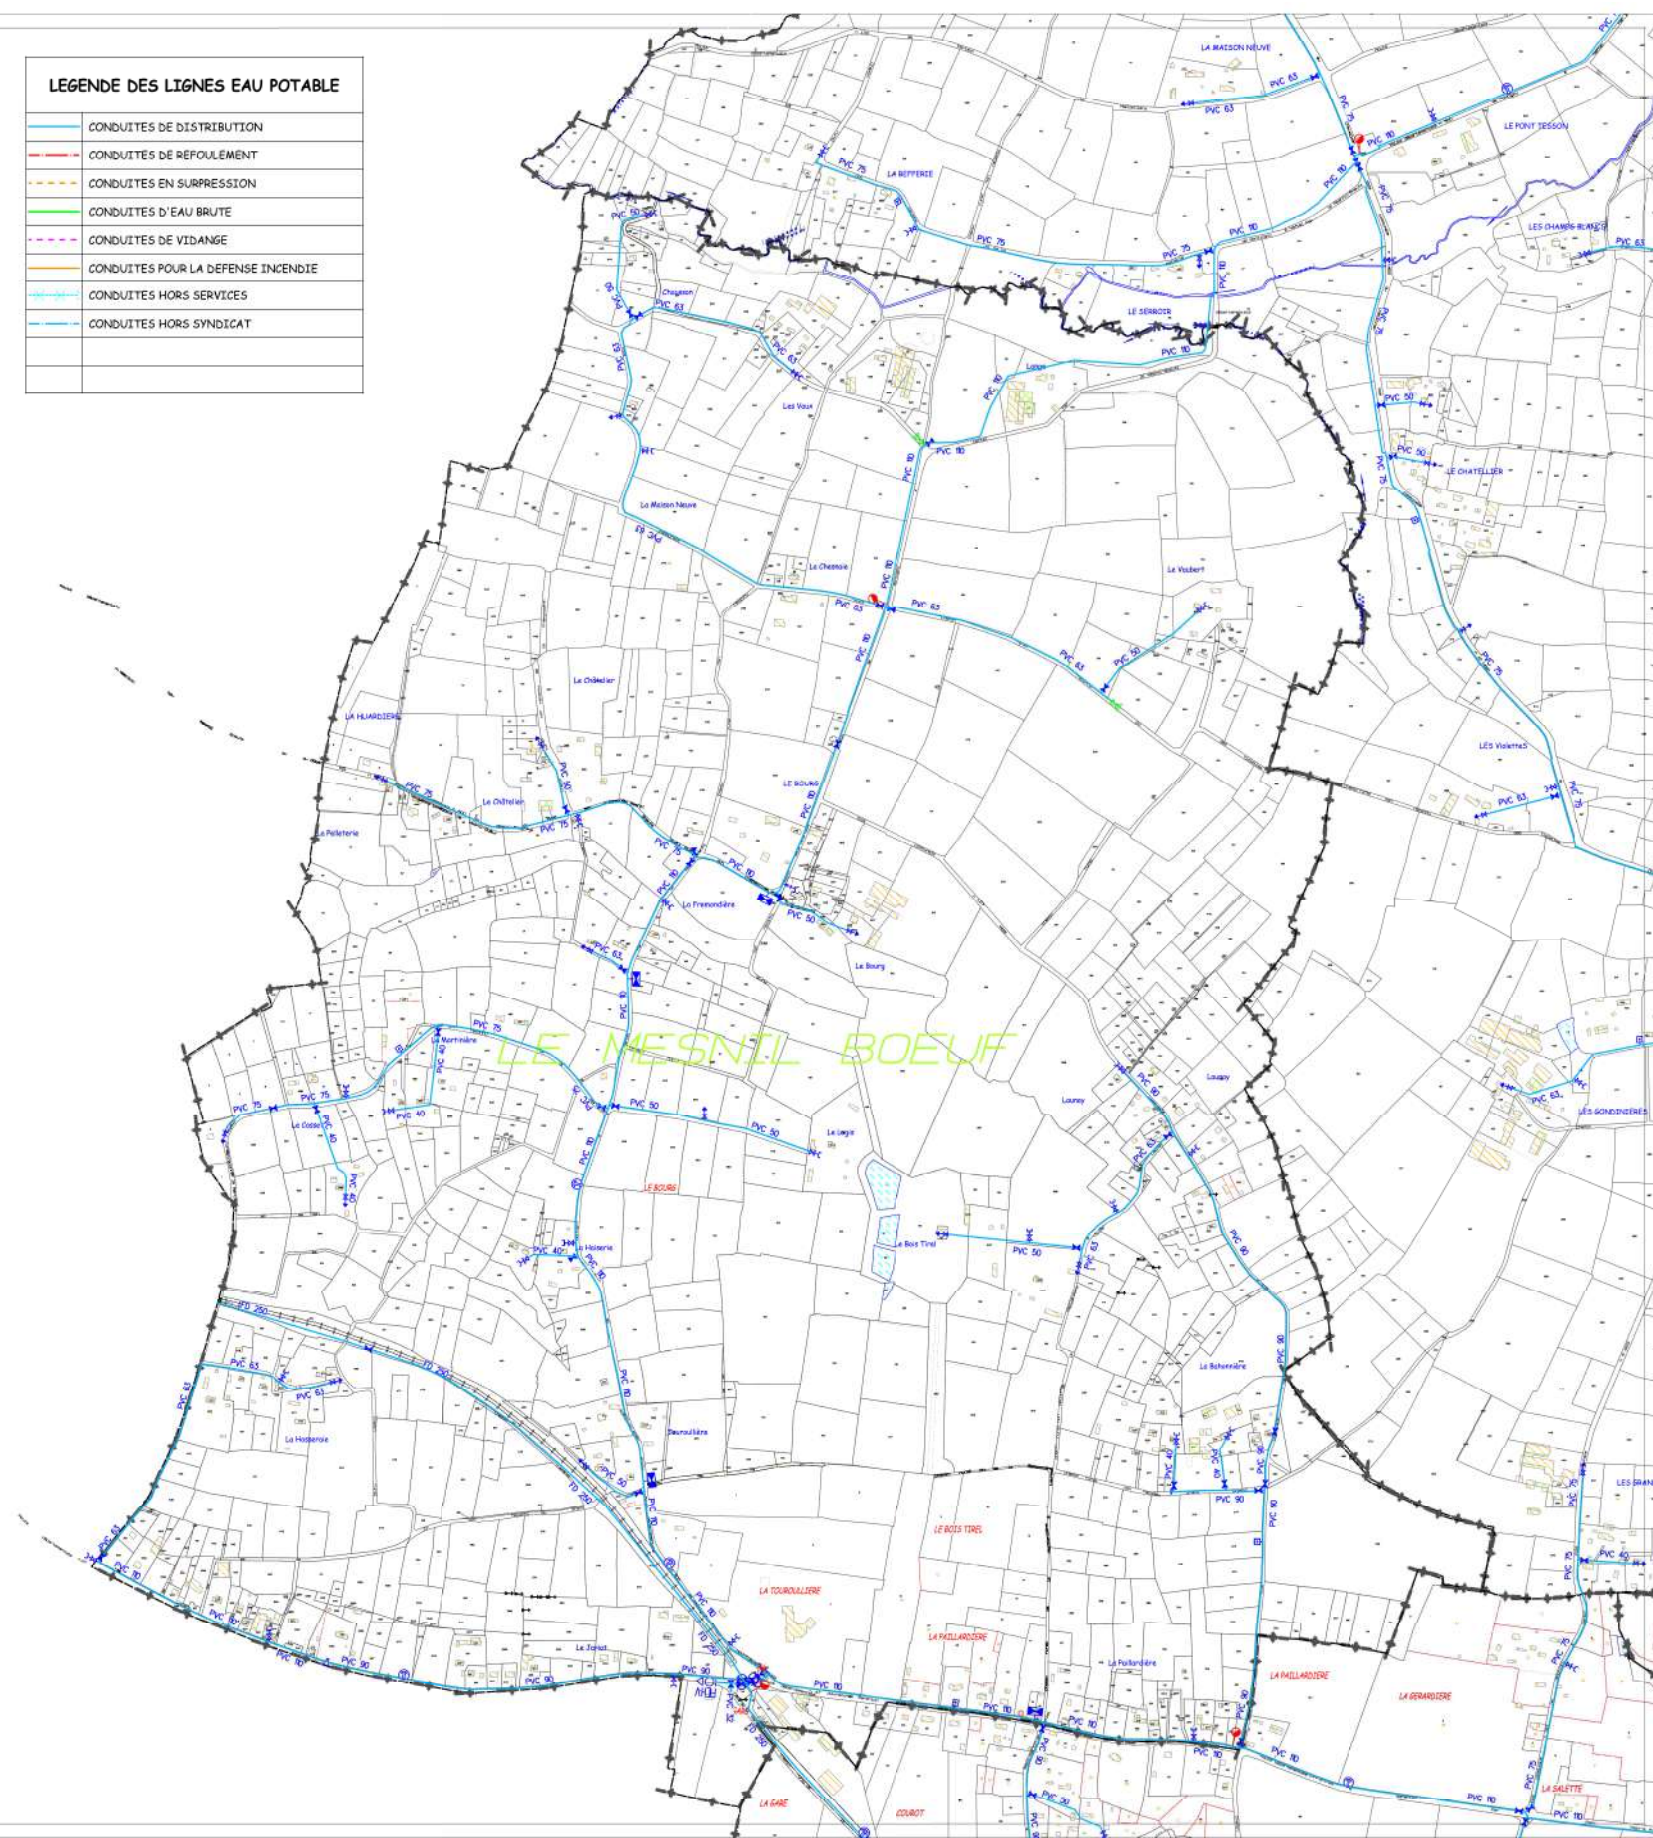


LEGENDE EAU POTABLE

	Captage eau potable		Vanne aep ouverte
	Puits, forages		Vanne aep fermée
	Prise d'eau superficiel		Vanne aep ouverte sous regard
	Station de pompage		Vanne aep fermée sous regard
	Station de traitement		Electrovanne
	Réservoir semi-enterré		Widange eau potable
	Château d'eau		Purge eau potable
	Surpresseur		Cone de réduction
	Reprise		Ventouse eau potable
			Plaque pleine
	Poteau incendie		Clapet anti-retour
	Poteau incendie non réglementaire		Brise charge
	Borne incendie		Réducteur de pression
	Bouche de lavage		Stabilisateur amont aval
	Puisard incendie		Stabilisateur amont
	Réserve incendie		Stabilisateur aval
	Borne fontaine		Compteur de fuite ou de sectorisation
	Pt de prélèvement autocontrôle		Compteur de production
	Pt de prélèvement DDA55		Compteur import export
			Débitmètre
	Qualité		Vanne en attente
	Fuite sur canalisation		Vanne 1/4 de tour
	Fuite sur branchement		Citerneau eau potable
	Problème de pression		Borne de repérage
			Branchement sensible

	CONDUITES DE DISTRIBUTION
	CONDUITES DE REFOULEMENT
	CONDUITES EN SURPRESSION
	CONDUITES D'EAU BRUTE
	CONDUITES DE VIDANGE
	CONDUITES POUR LA DEFENSE INCENDIE
	CONDUITES MORS SERVICES
	CONDUITES MORS SYNDICAT

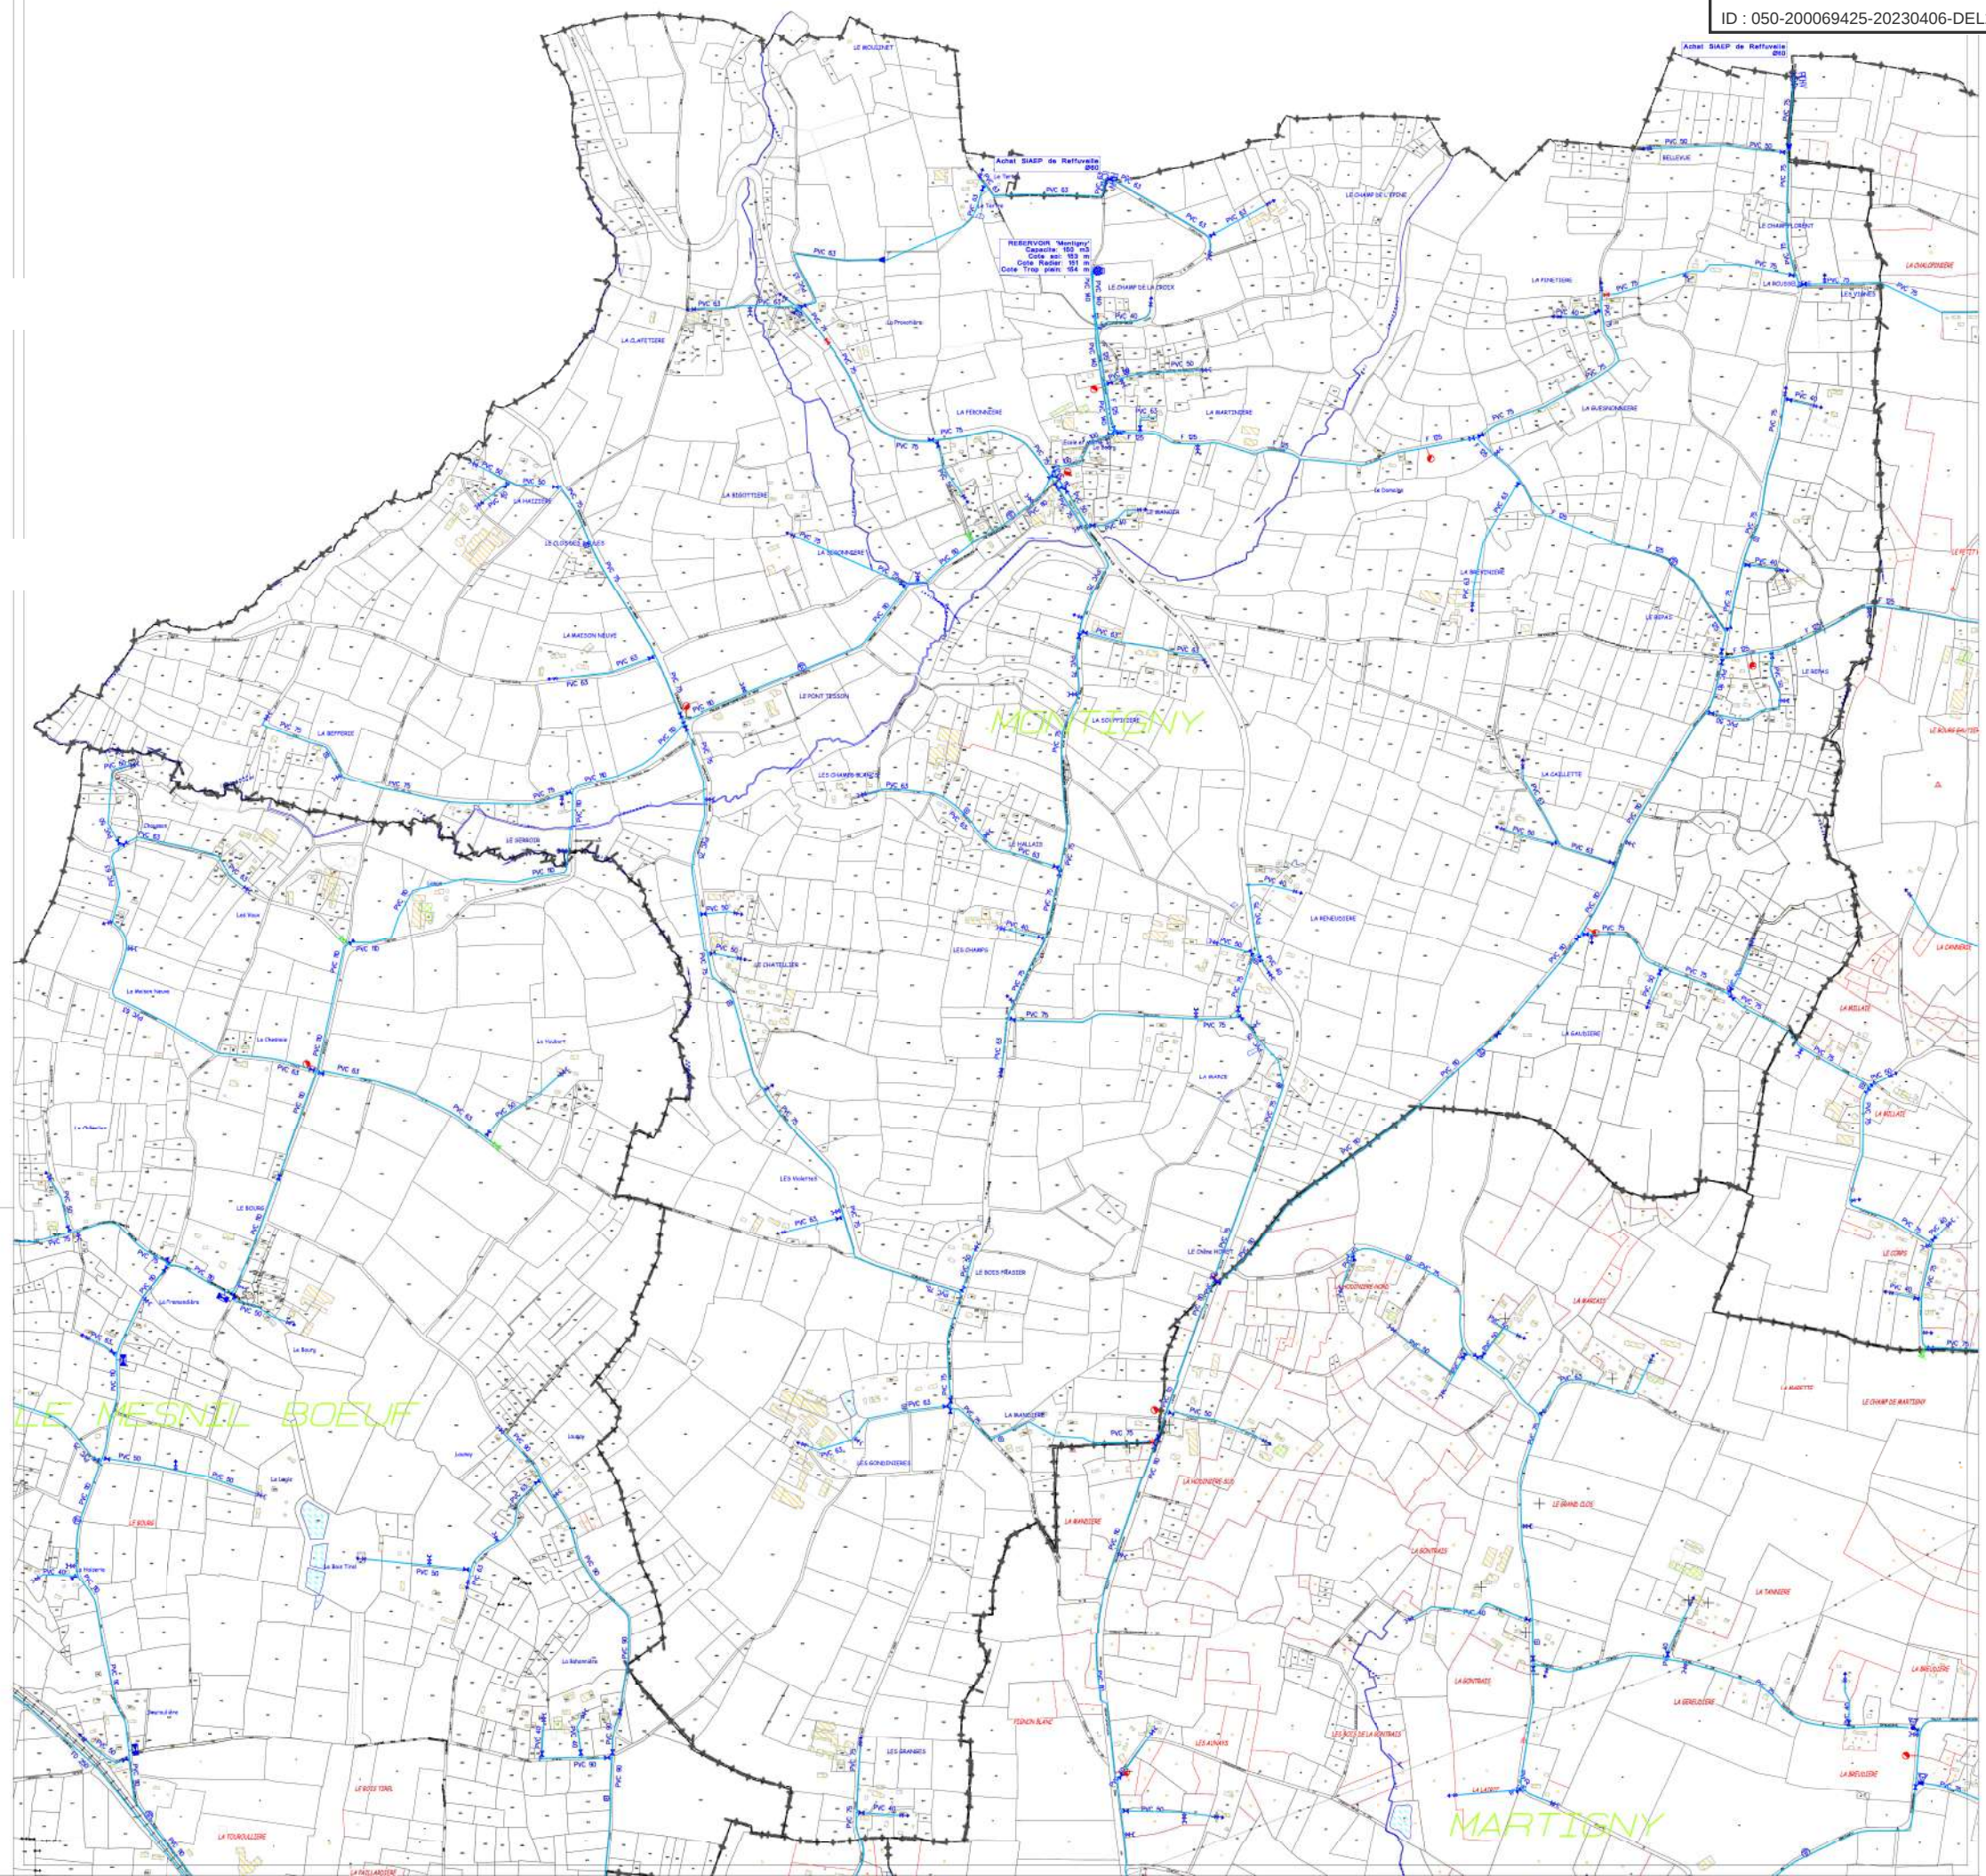


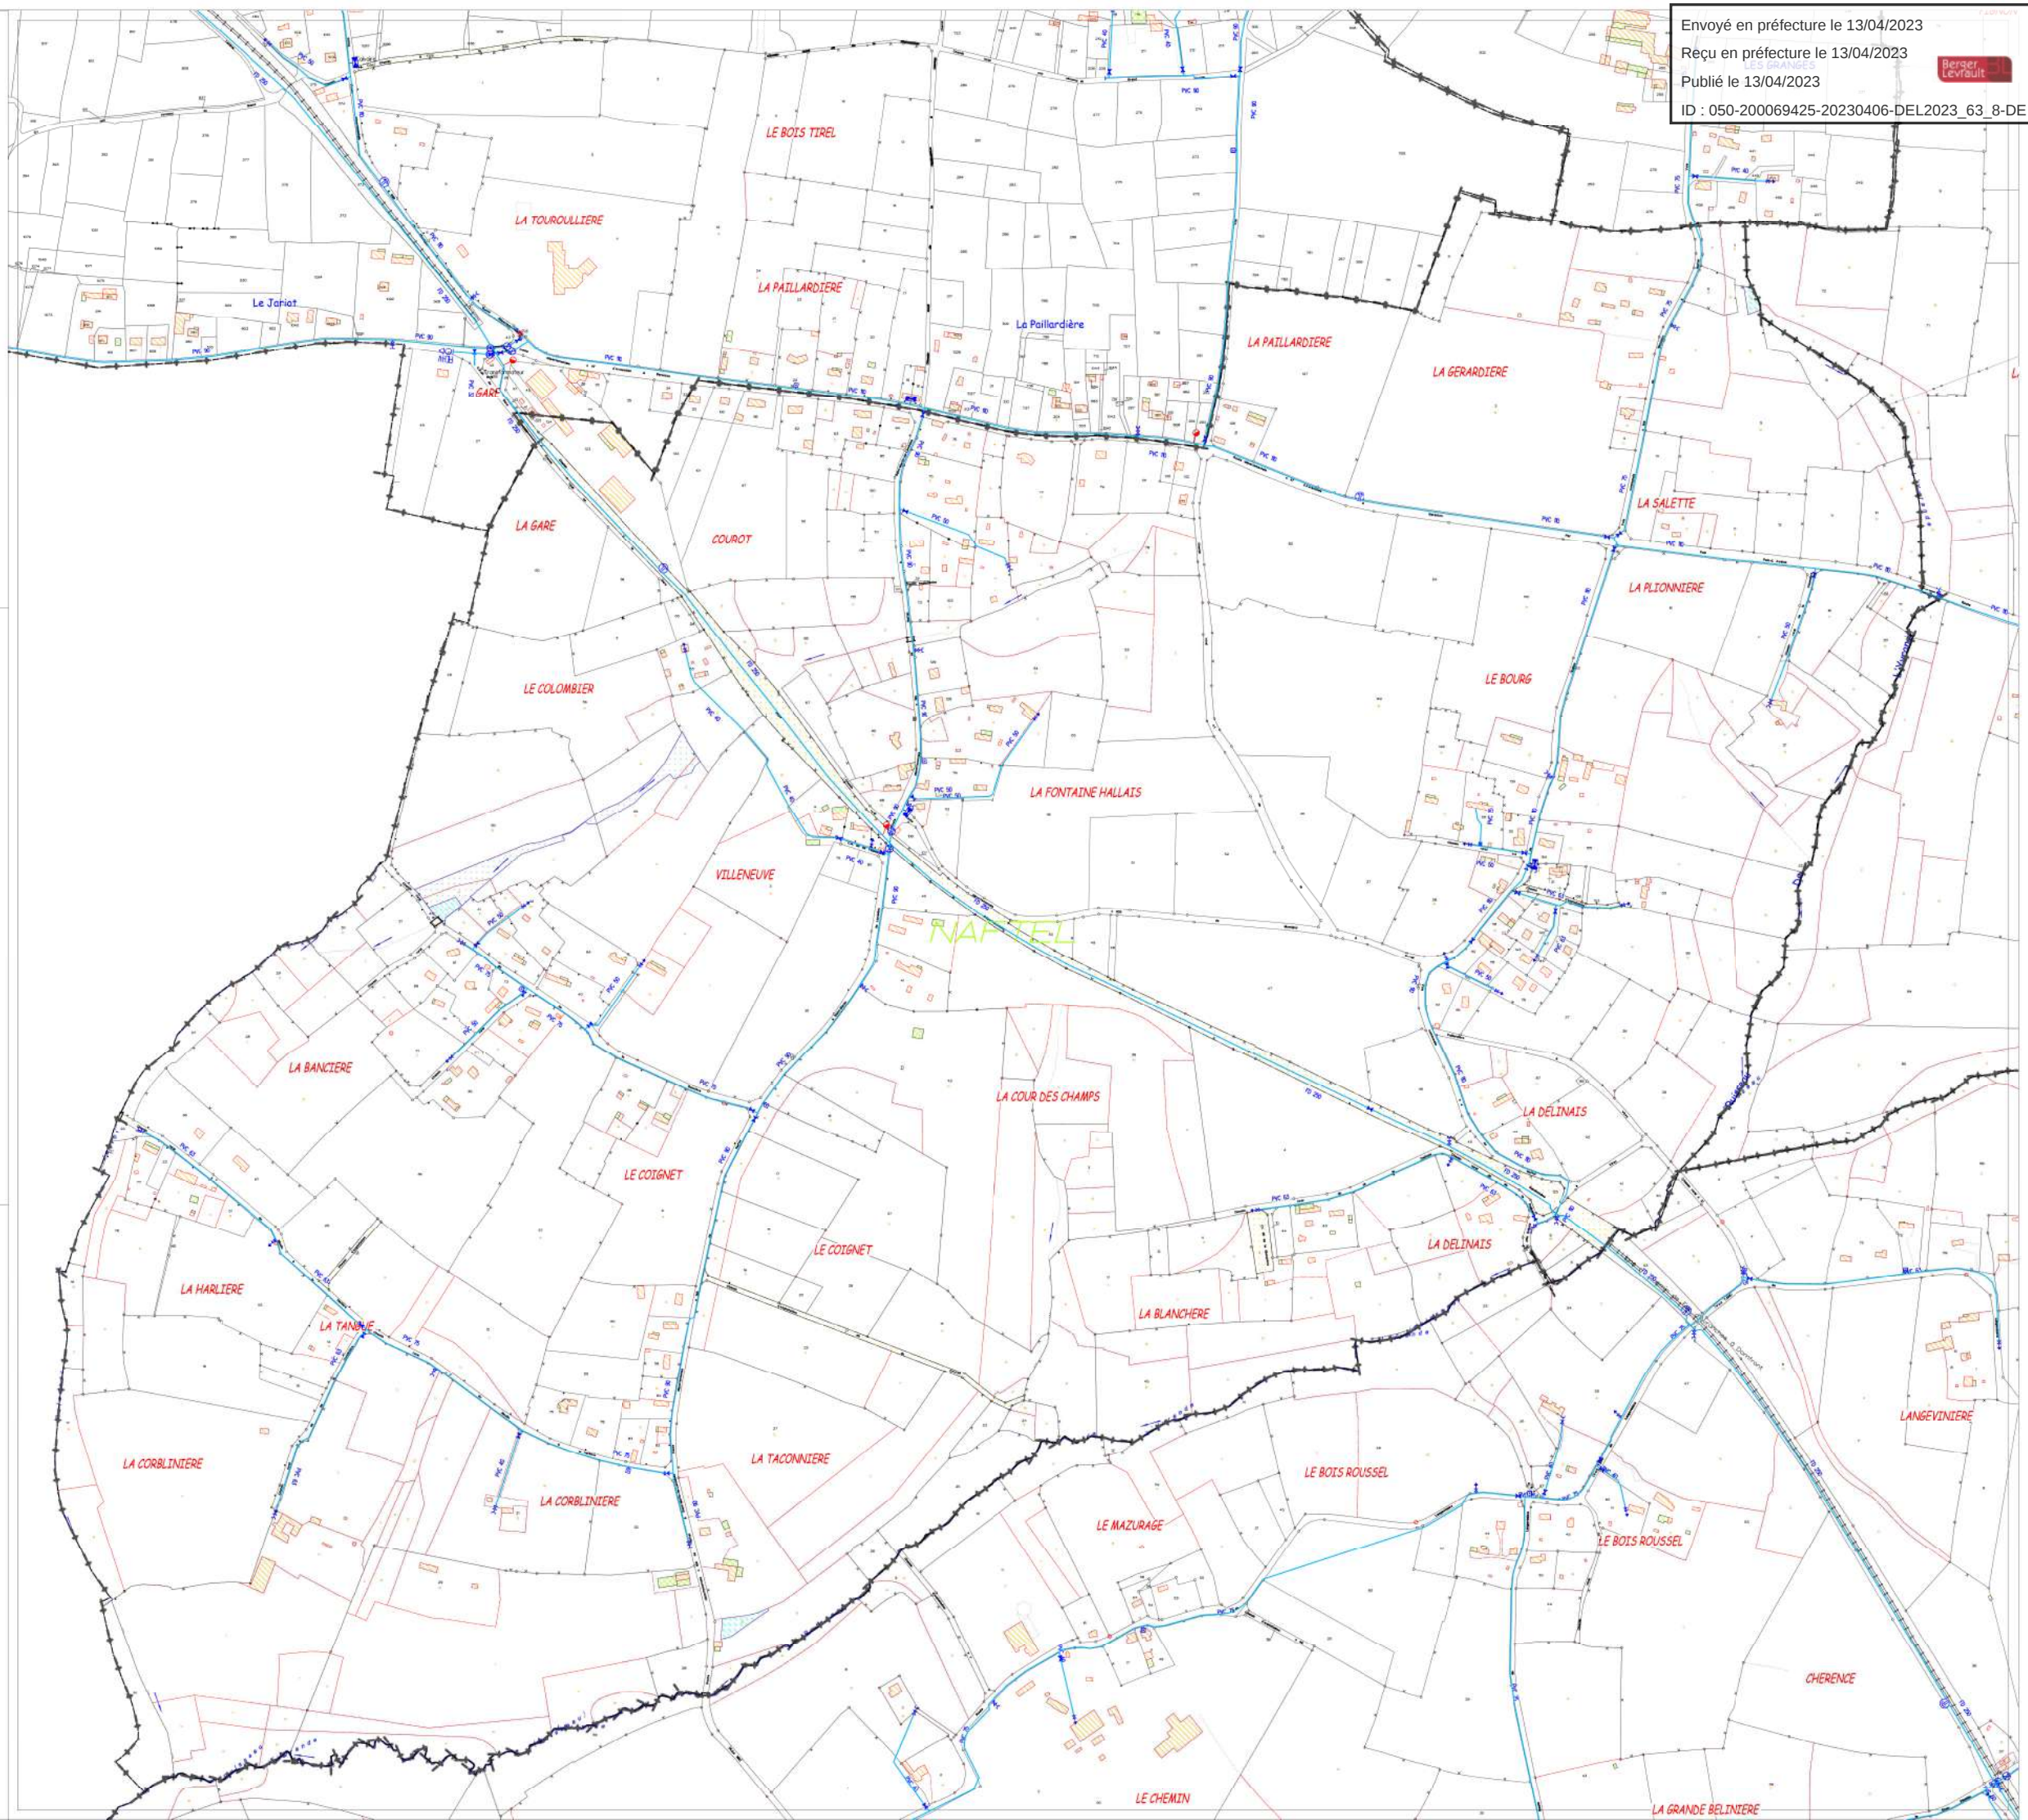

[illegible]

LEGENDE EAU POTABLE

	Captage eau potable		Vanne aep ouverte
	Puits, forages		Vanne aep fermée
	Prise d'eau superficiel		Vanne aep ouverte sous regard
	Station de pompage		Vanne aep fermée sous regard
	Station de traitement		Vidange eau potable
	Réservoir semi-enterré		Purge eau potable
	Château d'eau		Cône de réduction
	Surpresseur		Ventouse eau potable
	Reprise		Plaque pleine
			Clopet anti-retour
	Poteau incendie		Brise charge
	Poteau incendie non réglementaire		Réducteur de pression
	Borne incendie		Stabilisateur amont aval
	Bouche de lavage		Stabilisateur amont
	Puiscard incendie		Stabilisateur aval
	Réserve incendie		Compteur de fuite ou de sectorisation
	Borne fontaine		Compteur de production
			Compteur import export
			bébitmètre
	Pt de prélèvement autocontrolé		Vanne 1/4 de tour
	Pt de prélèvement DOASS		Citerneau eau potable
	Qualité		Borne de repérage
	Fuite sur canalisation		
	Branchement sensible		

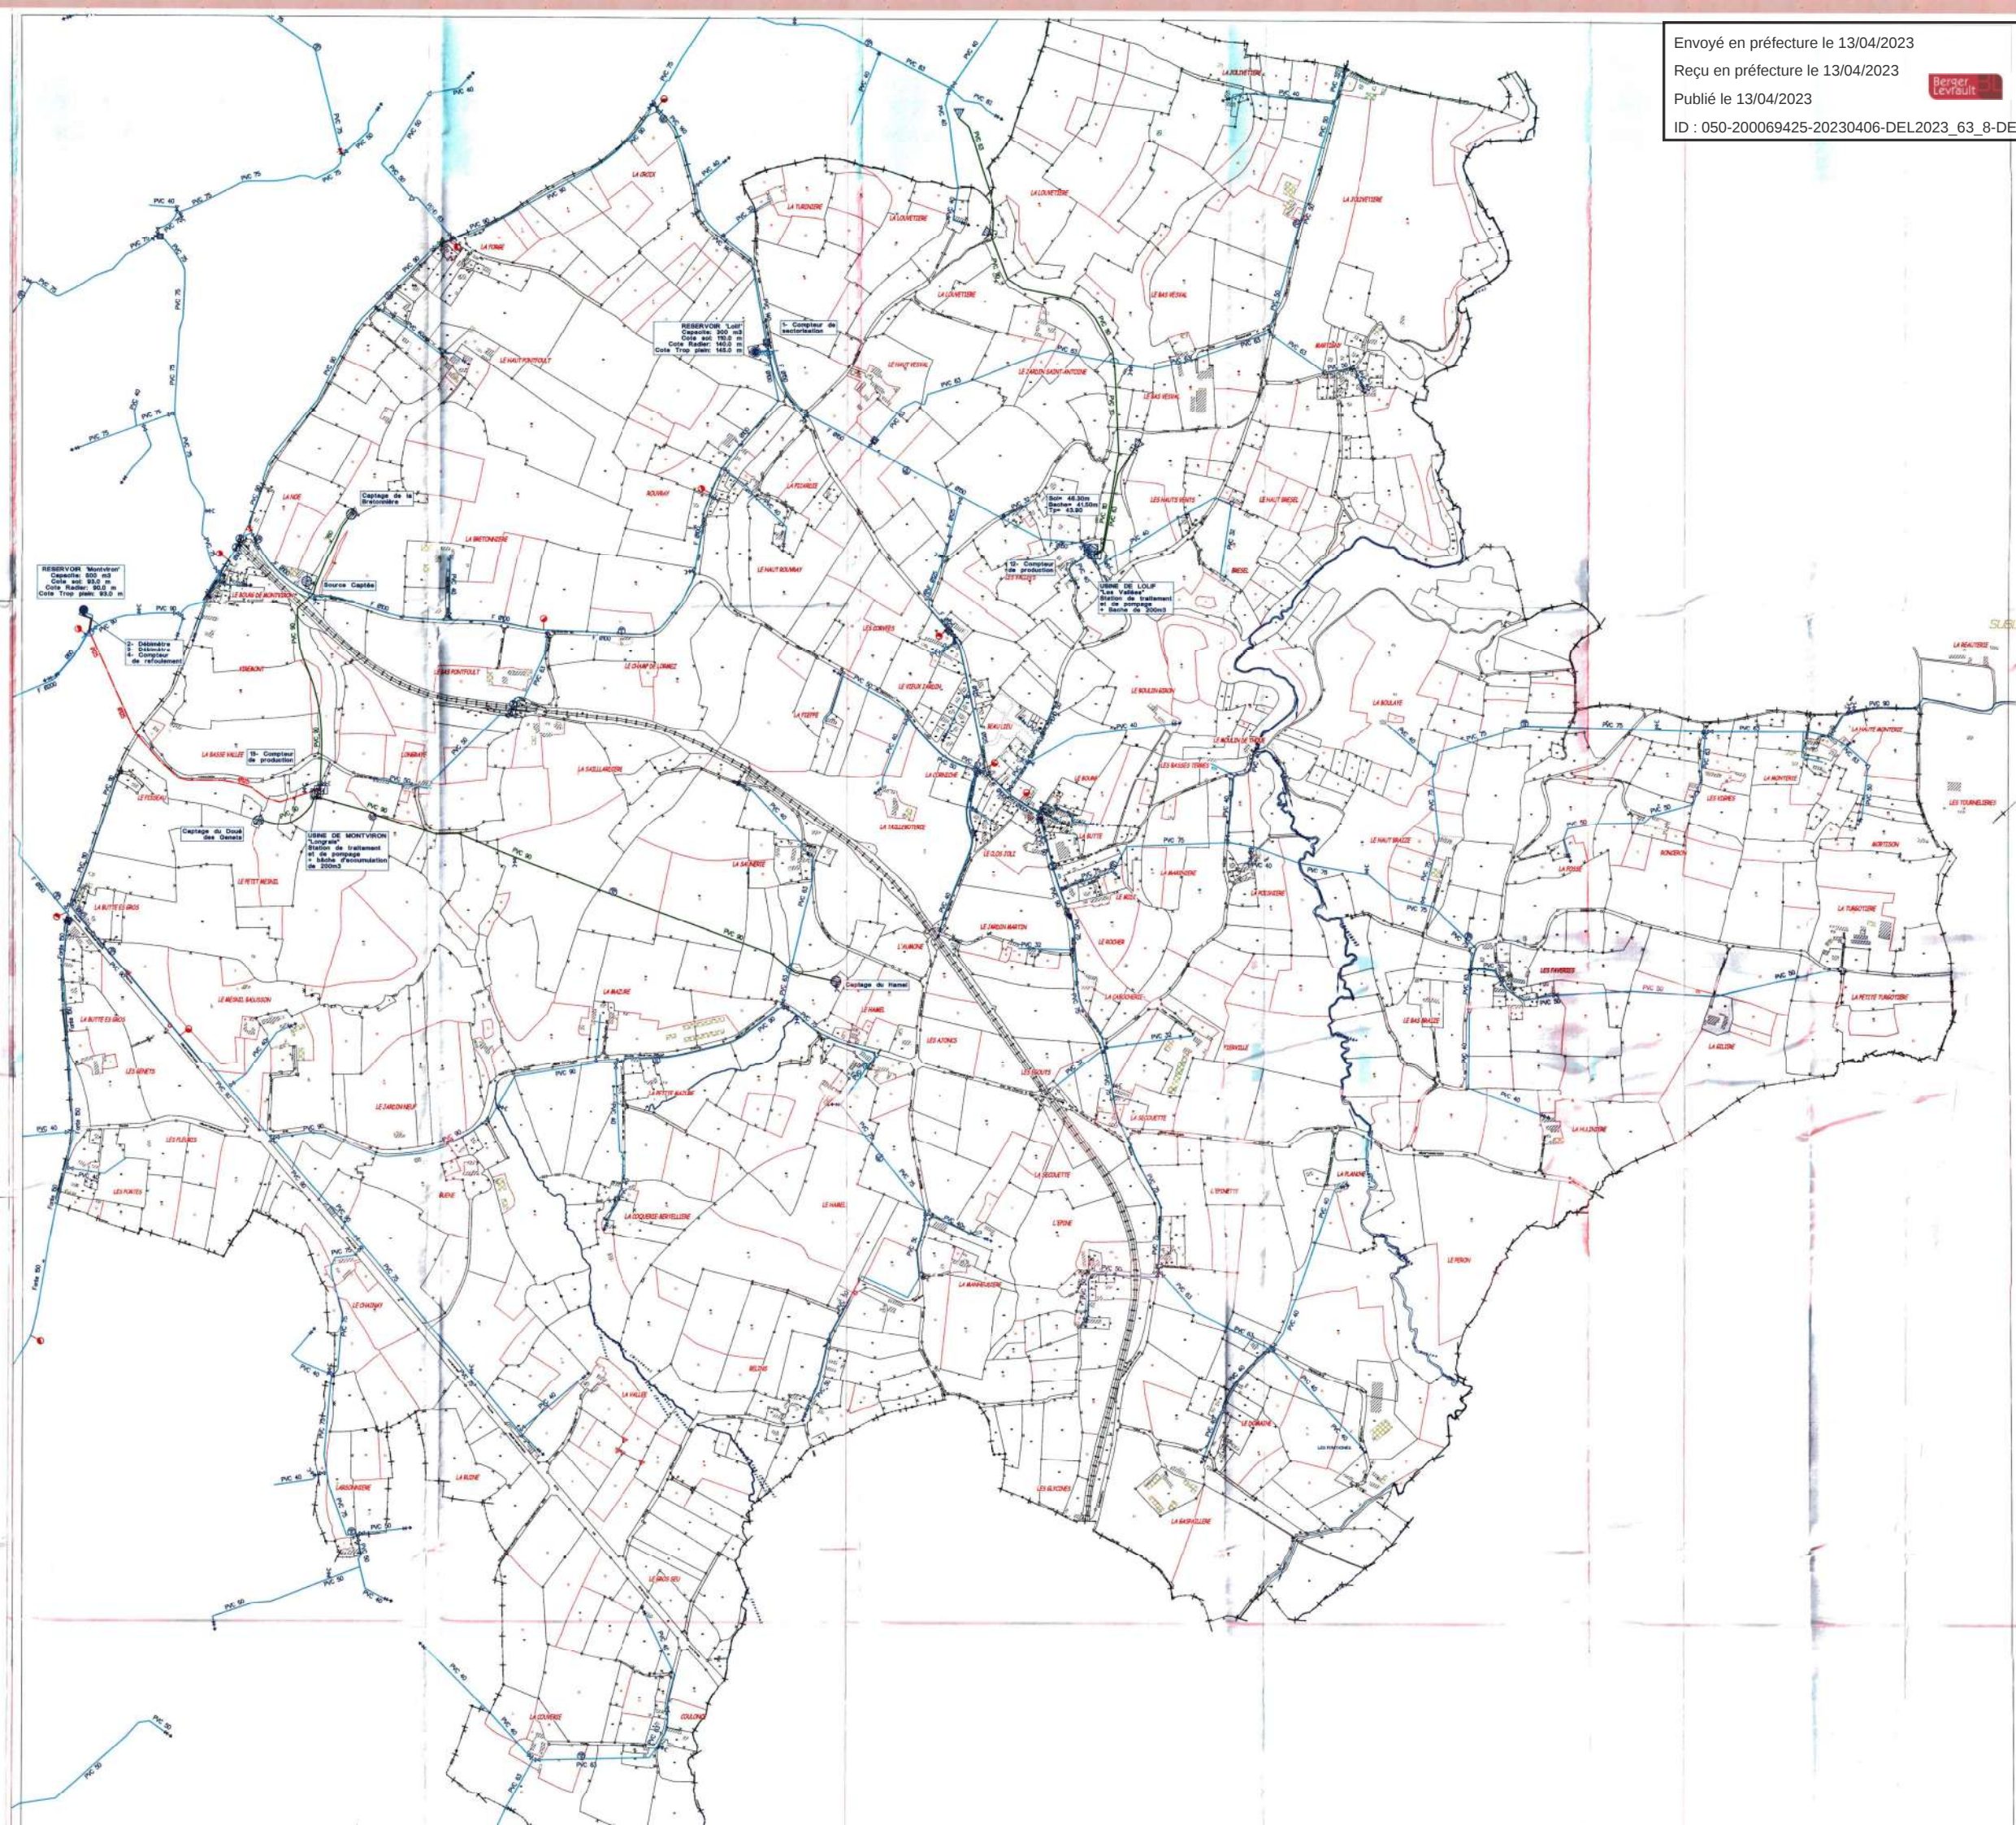

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le 13/04/2023

ID : 050-200069425-20230406-DEL2023_63_8-DE

Index	Date	Événement	Ville	Manifestation	Vendredi	Ville
01	05/03/2008	D.BOLANG/SHCHN		WESSE A JOUR ANNÉE 2007	...	
02	03/06/2013	D.BOLANG/SHCHN		WESSE A JOUR mai 2013	...	




Téléphone: 02.33.79.46.79
Télécopie: 02.33.68.32.02
Email: au@stgs.fr

La position et la nature des consolidations sont données à titre indicatif. Elles n'engagent en aucun cas la responsabilité de STGS. Toute précision nécessaire sera confirmée par relevé de terrain ou sondage.

DIFFUSION NON CONTRÔLÉE

	Captage eau potable		Vanne aep ouverte
	Puits, forages		Vanne aep fermée
	Prise d'eau superficiel		Vanne aep ouverte sous regard
	Station de pompage		Vanne aep fermée sous regard
	Station de traitement		Electrovanne
	Réservoir semi-enterré		Vidange eau potable
	Château d'eau		Purge eau potable
	Surpresseur		Cone de réduction
	Reprise		Ventouse eau potable
			Plaque pleine
	Poteau incendie		Clapet anti-retour
	Poteau incendie non réglementaire		Brise charge
	Borne incendie		Réducteur de pression
	Bouche de lavage		Stabilisateur amont aval
	Puisard incendie		Stabilisateur amont
	Réserve incendie		Stabilisateur aval
	Borne fontaine		Compteur de fuite ou de sectorisation
	Pt de prélèvement autocontrôle		Compteur de production
	Pt de prélèvement DDASS		Compteur import export
	Qualité		Débitmètre
	Fuite sur canalisation		Vanne en attente
	Fuite sur branchement		Vanne 1/4 de tour
	Problème de pression		Citerneau eau potable
			Borne de repérage
			Branchement sensible

	CONDUITES DE DISTRIBUTION
	CONDUITES DE REFOULEMENT
	CONDUITES EN SUPPRESSION
	CONDUITES D'EAU BRUTE
	CONDUITES DE VIDANGE
	CONDUITES POUR LA DEFENSE INCENDIE
	CONDUITES HORS SERVICES
	CONDUITES HORS SYNDICAT

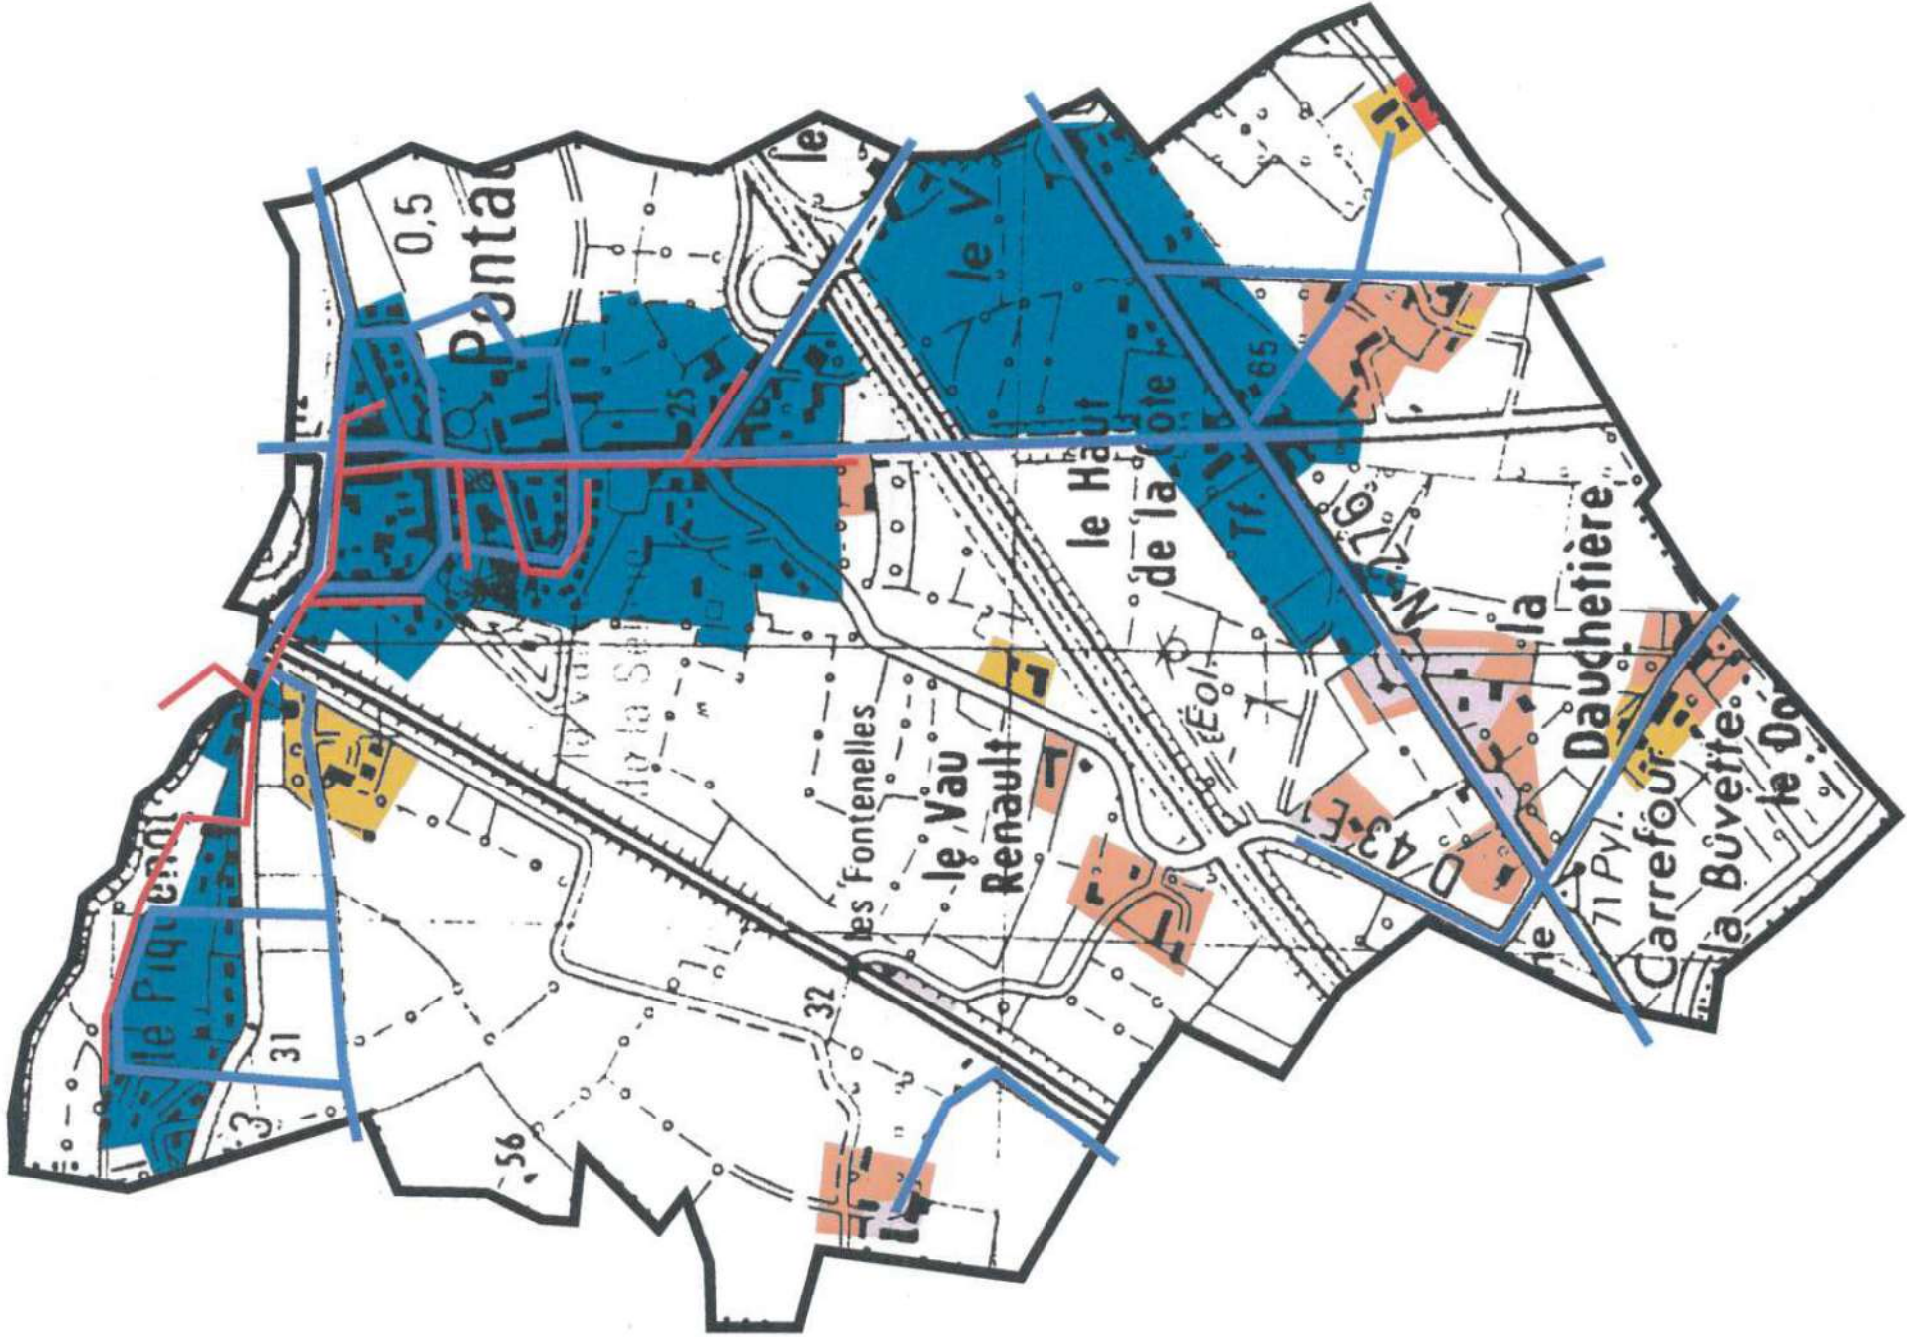

Pontaubault	Assainissement et aptitude des sols	Réseaux
Plan local d'urbanisme	Bonne à moyenne Faible Très faible Nulle Secteur d'assainissement collectif	Adduction d'eau potable Assainissement collectif
Avril 2008		
Philippe Avice, Laurent Collasnon, David Borgobello, architectes, urbanistes, paysagistes		
Nord		
Echelle : 1/10 000		
0 250 m		

Commune de

PONTORSON

PLAN LOCAL D'URBANISME

Vu pour être annexé à la délibération en date du :


RESEAU D'EAU POTABLE

SOLIHA
SOLIDAIRES POUR L'HABITAT

1/10000


5.4

Réseau d'eau potable

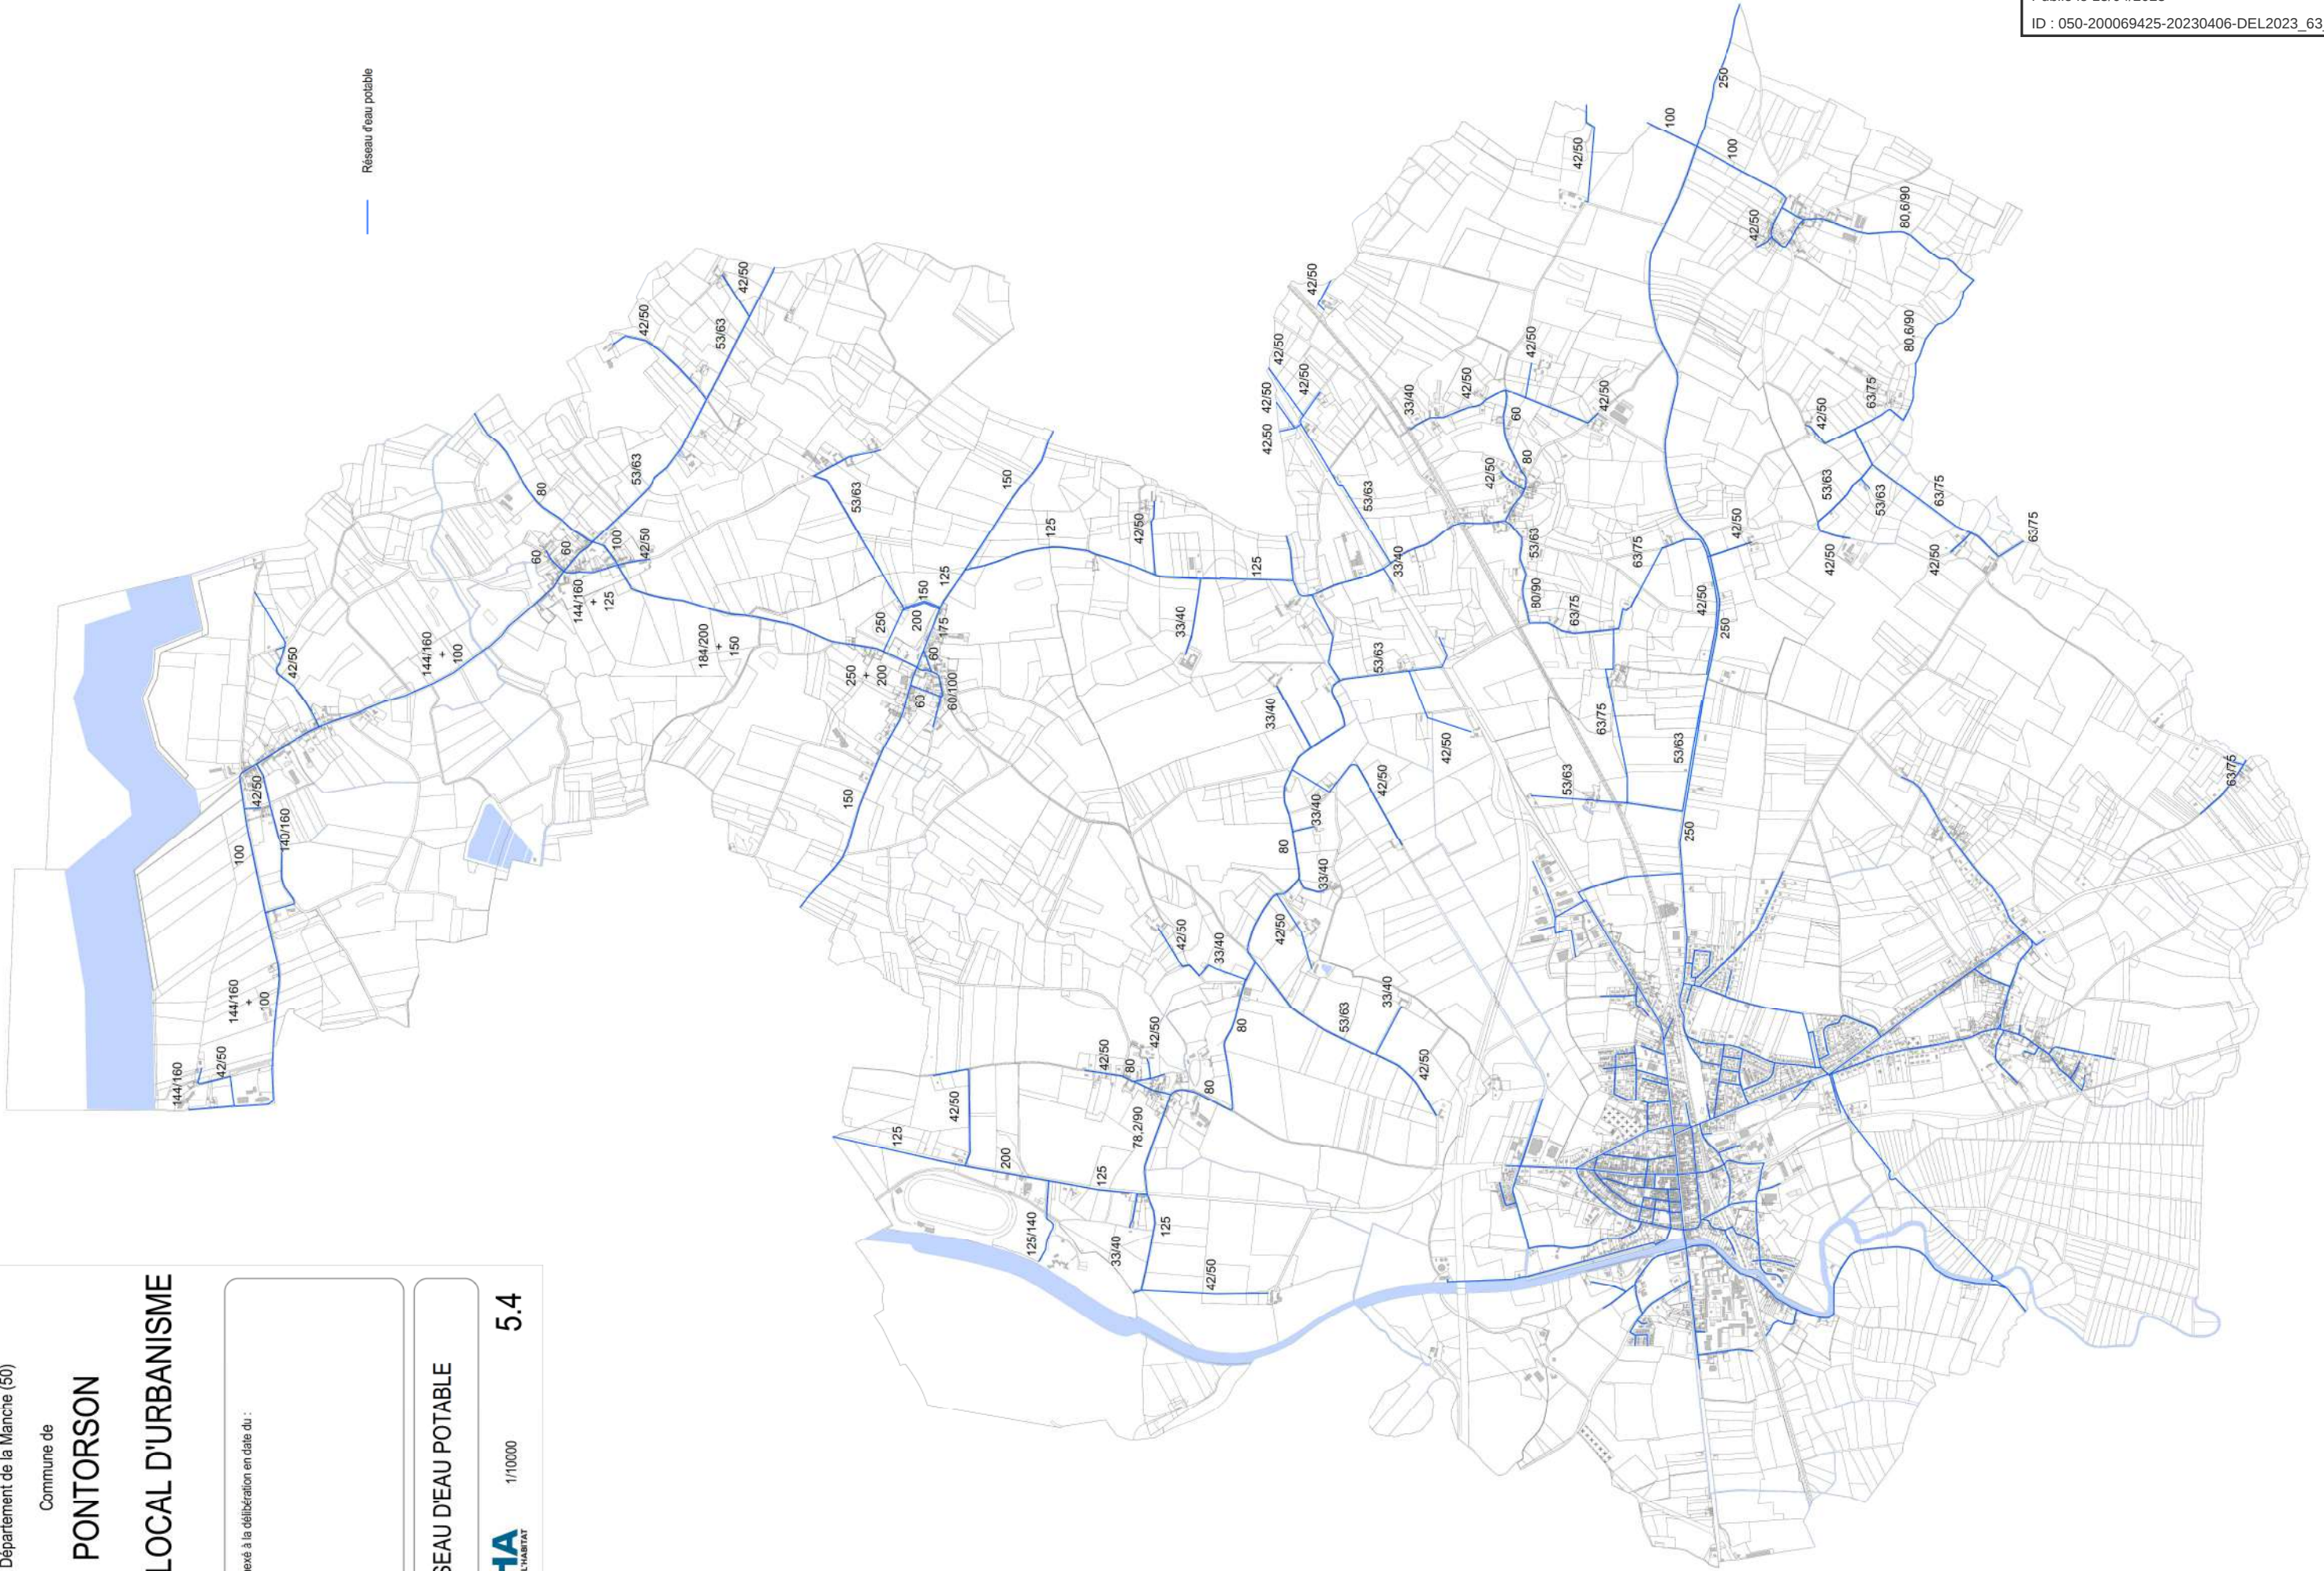

ID : 050-200069425-20230406-DEL2023_63_8-DE



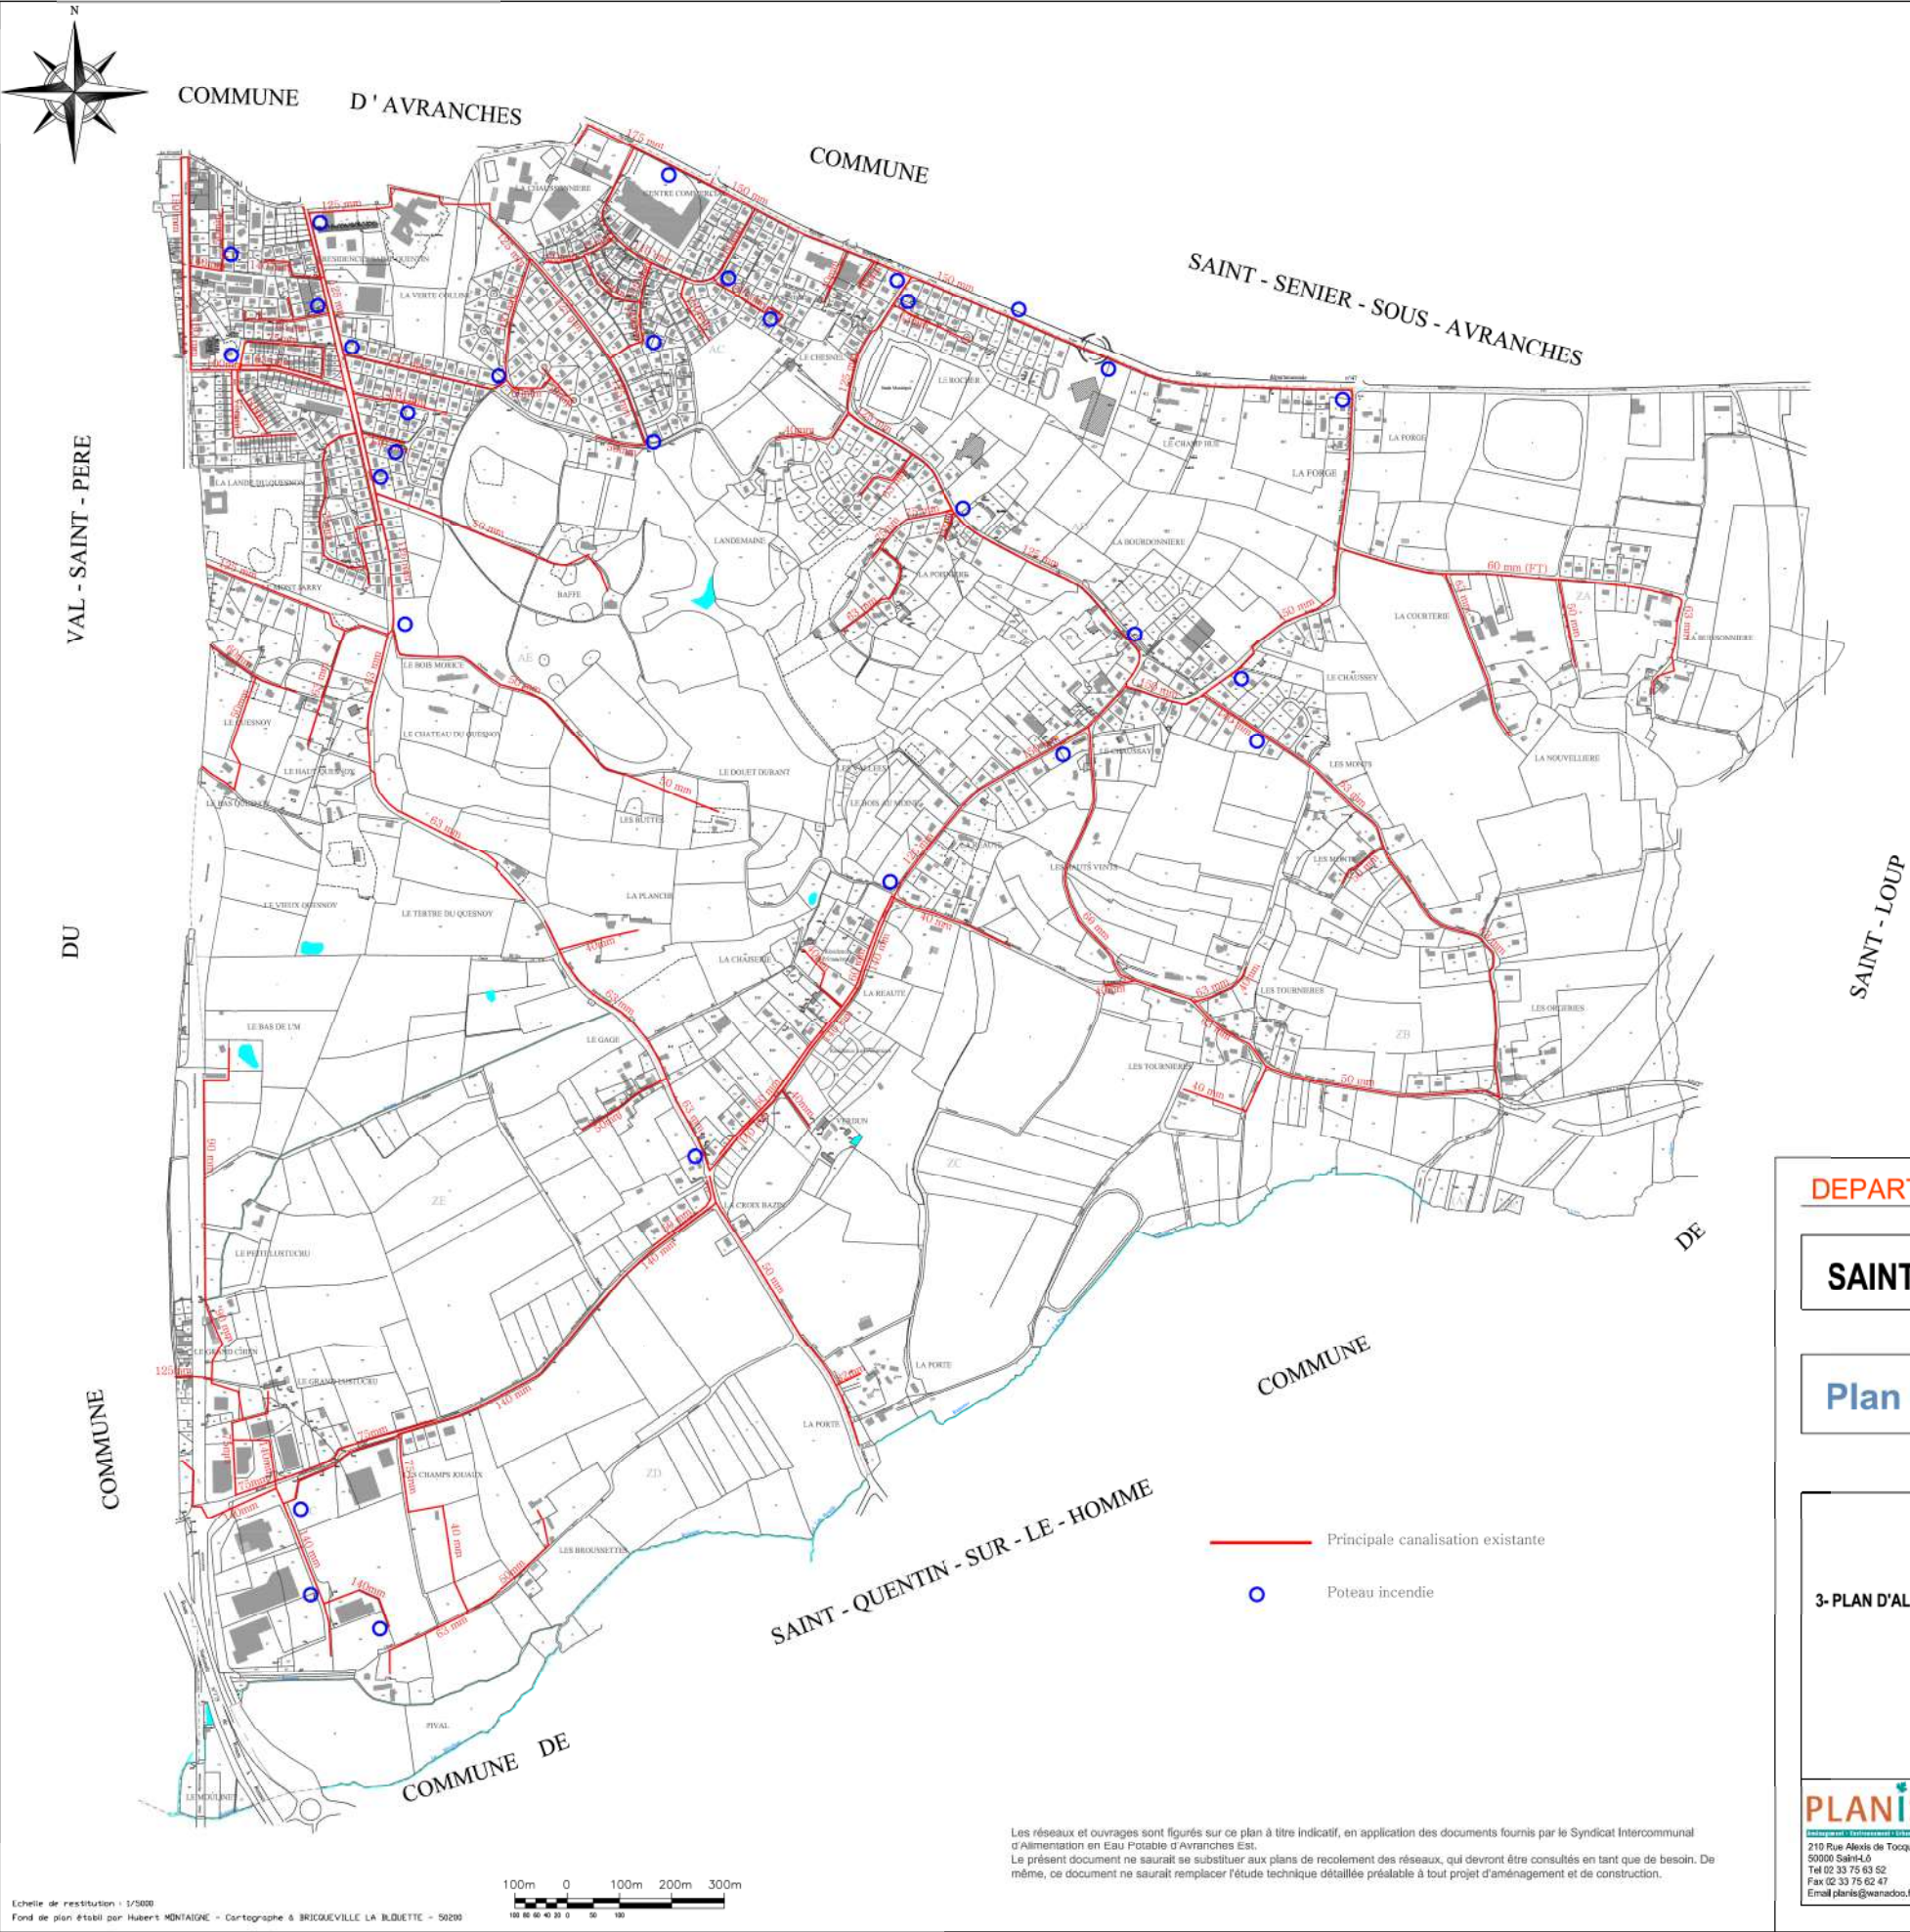

DEPARTEMENT DE LA MANCHE

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Plan Local d'Urbanisme

3- PLAN D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Révision du P.O.S. et transformation en P.L.U.

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du

PLANIS

210 Rue Alexis de Tocqueville
50000 Saint-Lô
Tél 02 33 75 63 62
Fax 02 33 75 62 47
Email planis@wanadoo.fr

APPROBATION

Ech: 1/5000

LEGENDE EAU POTABLE	
	Capteurs aux prises
	Puits, forage
	Prise d'eau superficiel
	Station de pompage
	Station de traitement
	Réservoir semi-enterré
	Château d'eau
	Surpresseur
	Regrise
	Pontons flottants
	Prises livrées sans réglementation
	Borne tessée
	Bancs de forage
	Platier acrotile
	Relative livrée
	Borne fontaine
	Borne fontaine
	Pr de pilotement autocontrôle
	Pr de pilotement DDAES
	Qualité
	Fuite sur canalisation
	Branchements souterrains

Berger
Levrault

2006001 - Faits le 03/07/2006 Sur le PNC 75 Type de défonçage : Causa nette Causa : - Tiers - - - -	2006004 - Faits le 01/03/2006 Sur le Fente 60 Type de défonçage : Faits sur conduite Causa : - Gel - - - -
2006002 - Faits le 07/07/2006 Sur le Fente 100 Type de défonçage : Faits sur conduite Causa : - Gel - Naturel - - - -	2006005 - Faits le 29/05/2006 Sur le PNC 25 Type de défonçage : Faits sur branchement Causa : - Naturel - - - -
2006003 - Faits le 09/07/2006 Sur le PNC 75 Type de défonçage : Causa nette Causa : - Tiers - - - -	2006006 - Faits le 26/10/2006 Sur le PNC 100 Type de défonçage : Faits sur conduite Causa : - Naturel - - - -

RESEAU D'EAU POTABLE


Index	Date	Referral path	Site	Project location	Site/Referral path	Site
10	18-05-2007	0.0-0.55/0.02/0.04		INLET-ANNEKE DUNE	10	

REF. 15000	DIFFUSION NON CONTRÔLÉE
	
Société de Transports Gestion et Services 545, rue capital de 1950,000 \$ avec <i>ET</i>, rue des Grands 1950,000 \$ de la Gaspésie Inc. 1950,000 \$ 1950,000 \$ de la Gaspésie Inc. 1950,000 \$ Téléphone: 021.33.79.46-79 Télécopie: 02.16.68.30.02 info@sigss.com	
DATE D'ÉMISSION: 30/05/2007	DATE D'EXPIRATION: 30/05/2007
Le porteur de ce titre est tenu de solliciter l'avis de la Commission de la sécurité des investissements de la Gaspésie Inc. avant de réhabiliter l'avis de 1950,000 \$. Toute pré- caution doit être prise avant de réhabiliter le titre de 1950,000 \$.	
REMARQUES: 15000	

RECULE

10 MARS 2008

SOUS-PRÉFECTURE D'AVRANCHES

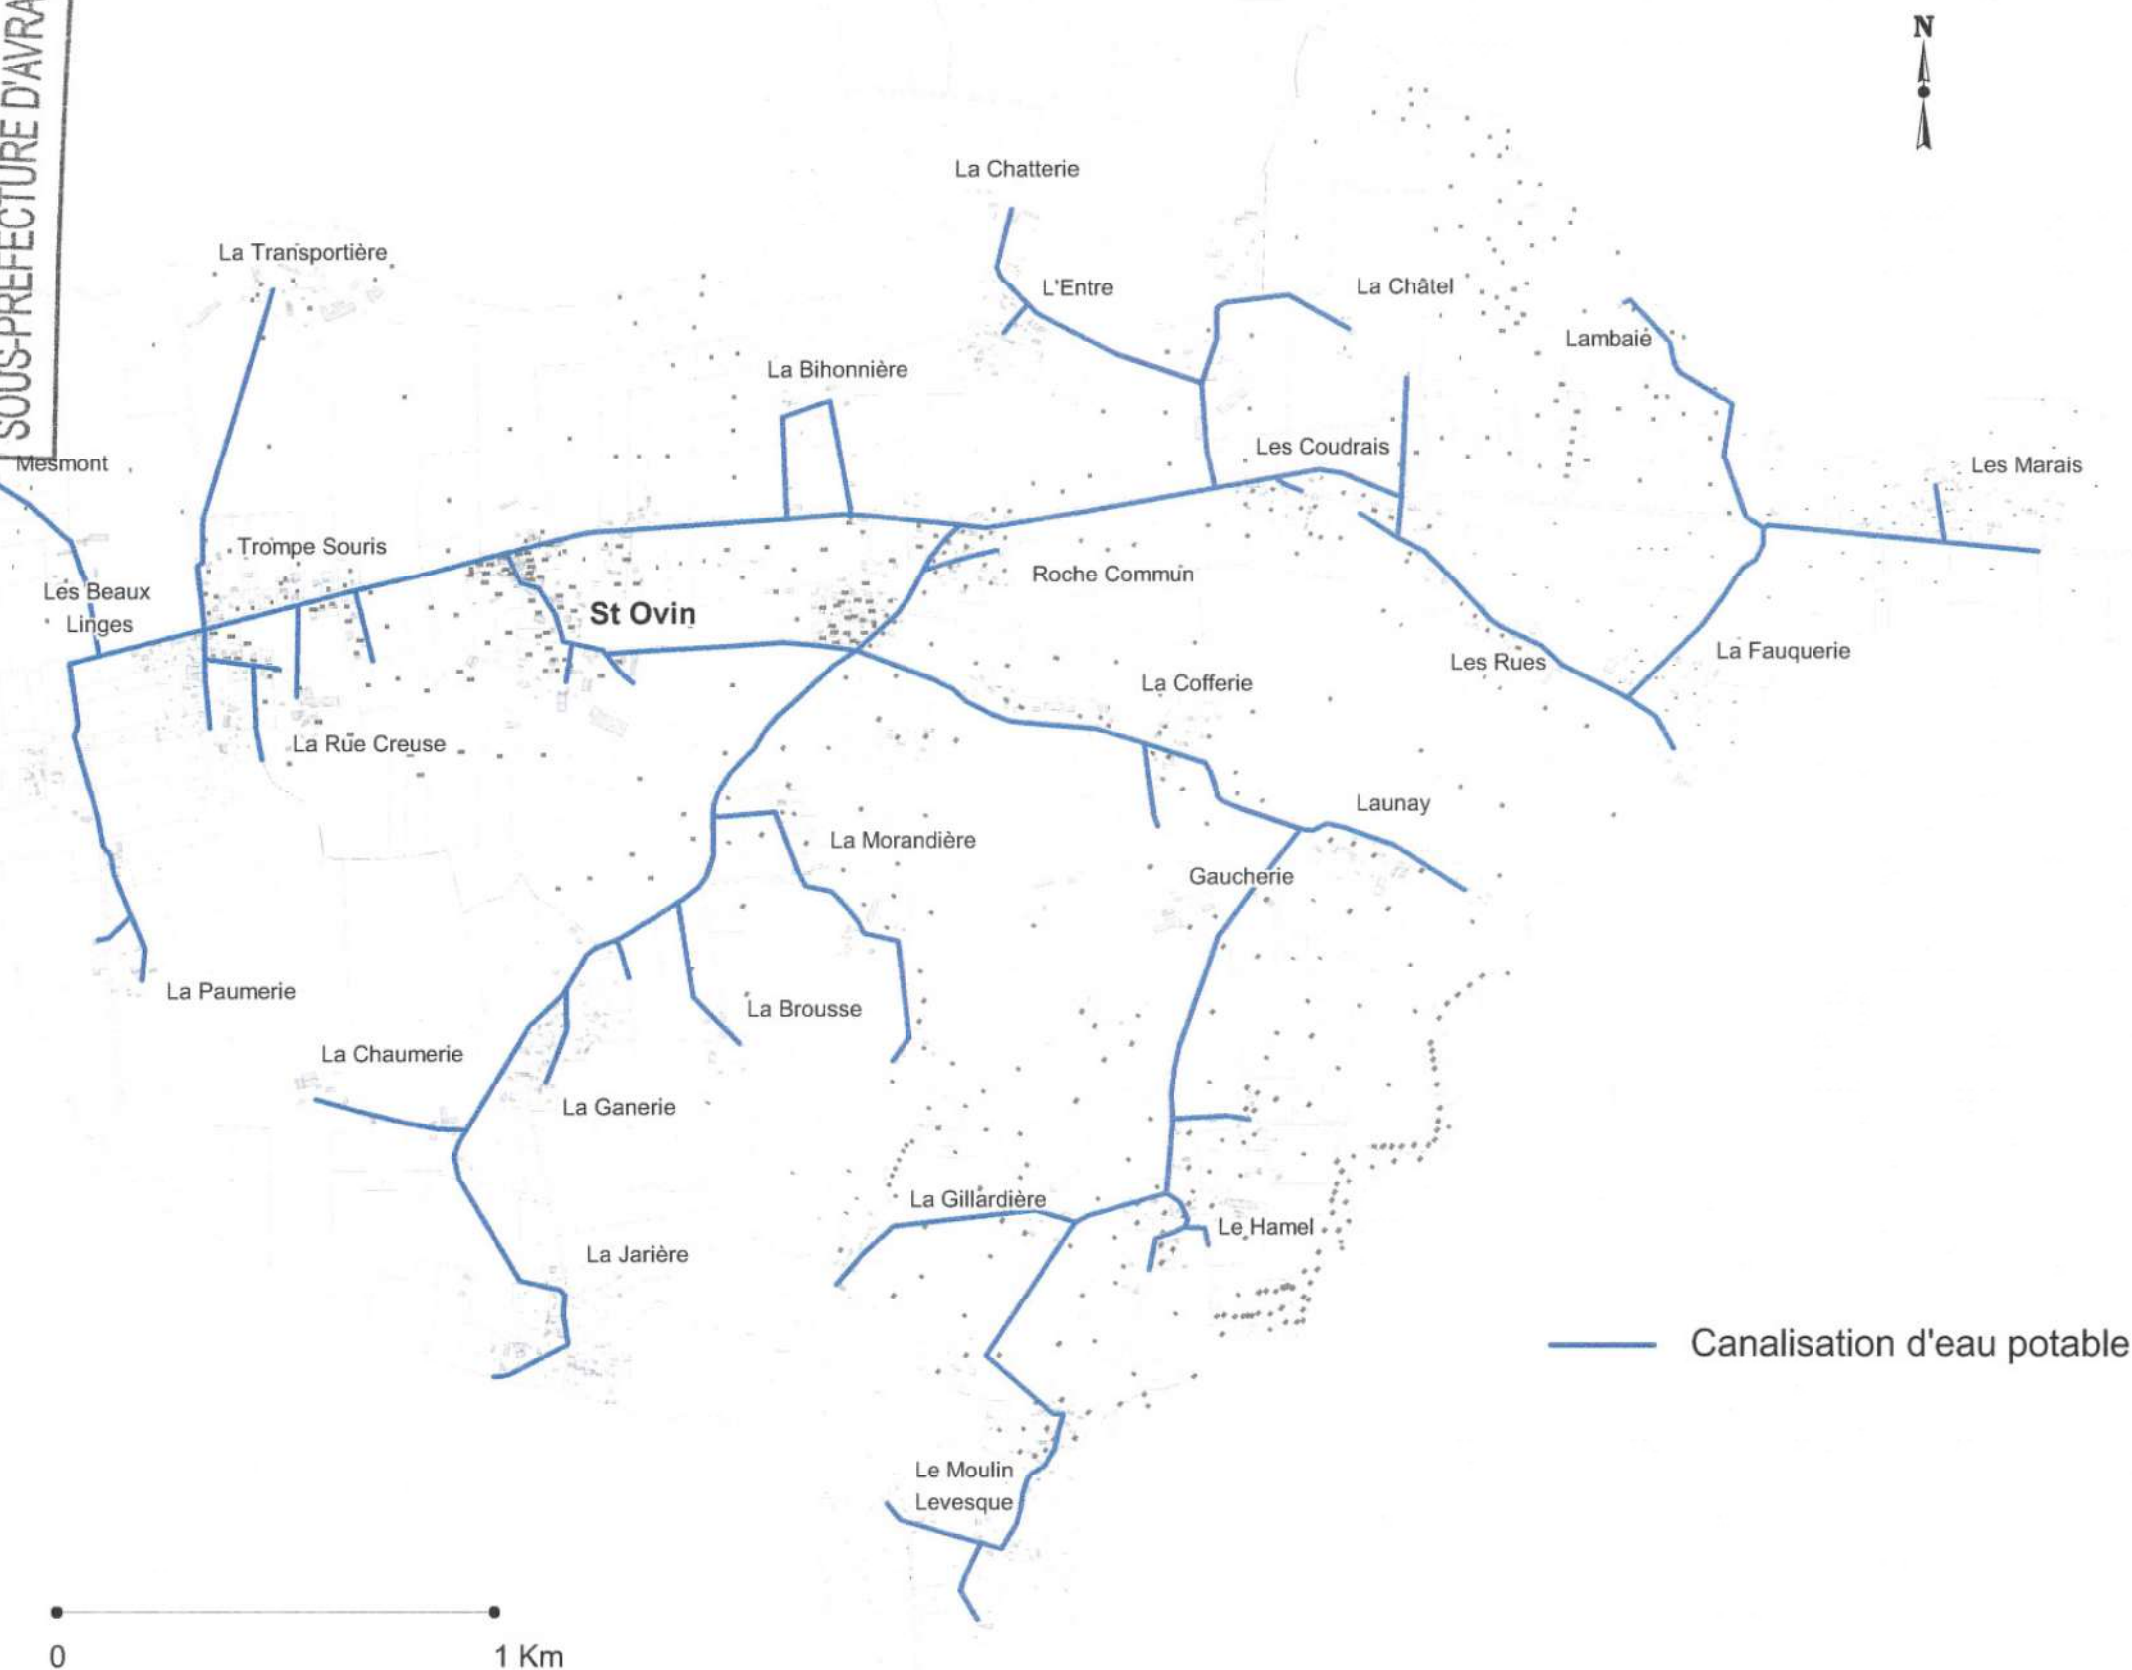

5.2.2 b - RESEAU D'EAU POTABLE


LEGENDE

Réseau d'eau

Envoyé en préfecture le 13/04/2023
Reçu en préfecture le 13/04/2023
Publié le 13/04/2023
ID : 050-200069425-20230406-DEL2023_63_8-DE



COMMUNE DE CHAMPEAUX

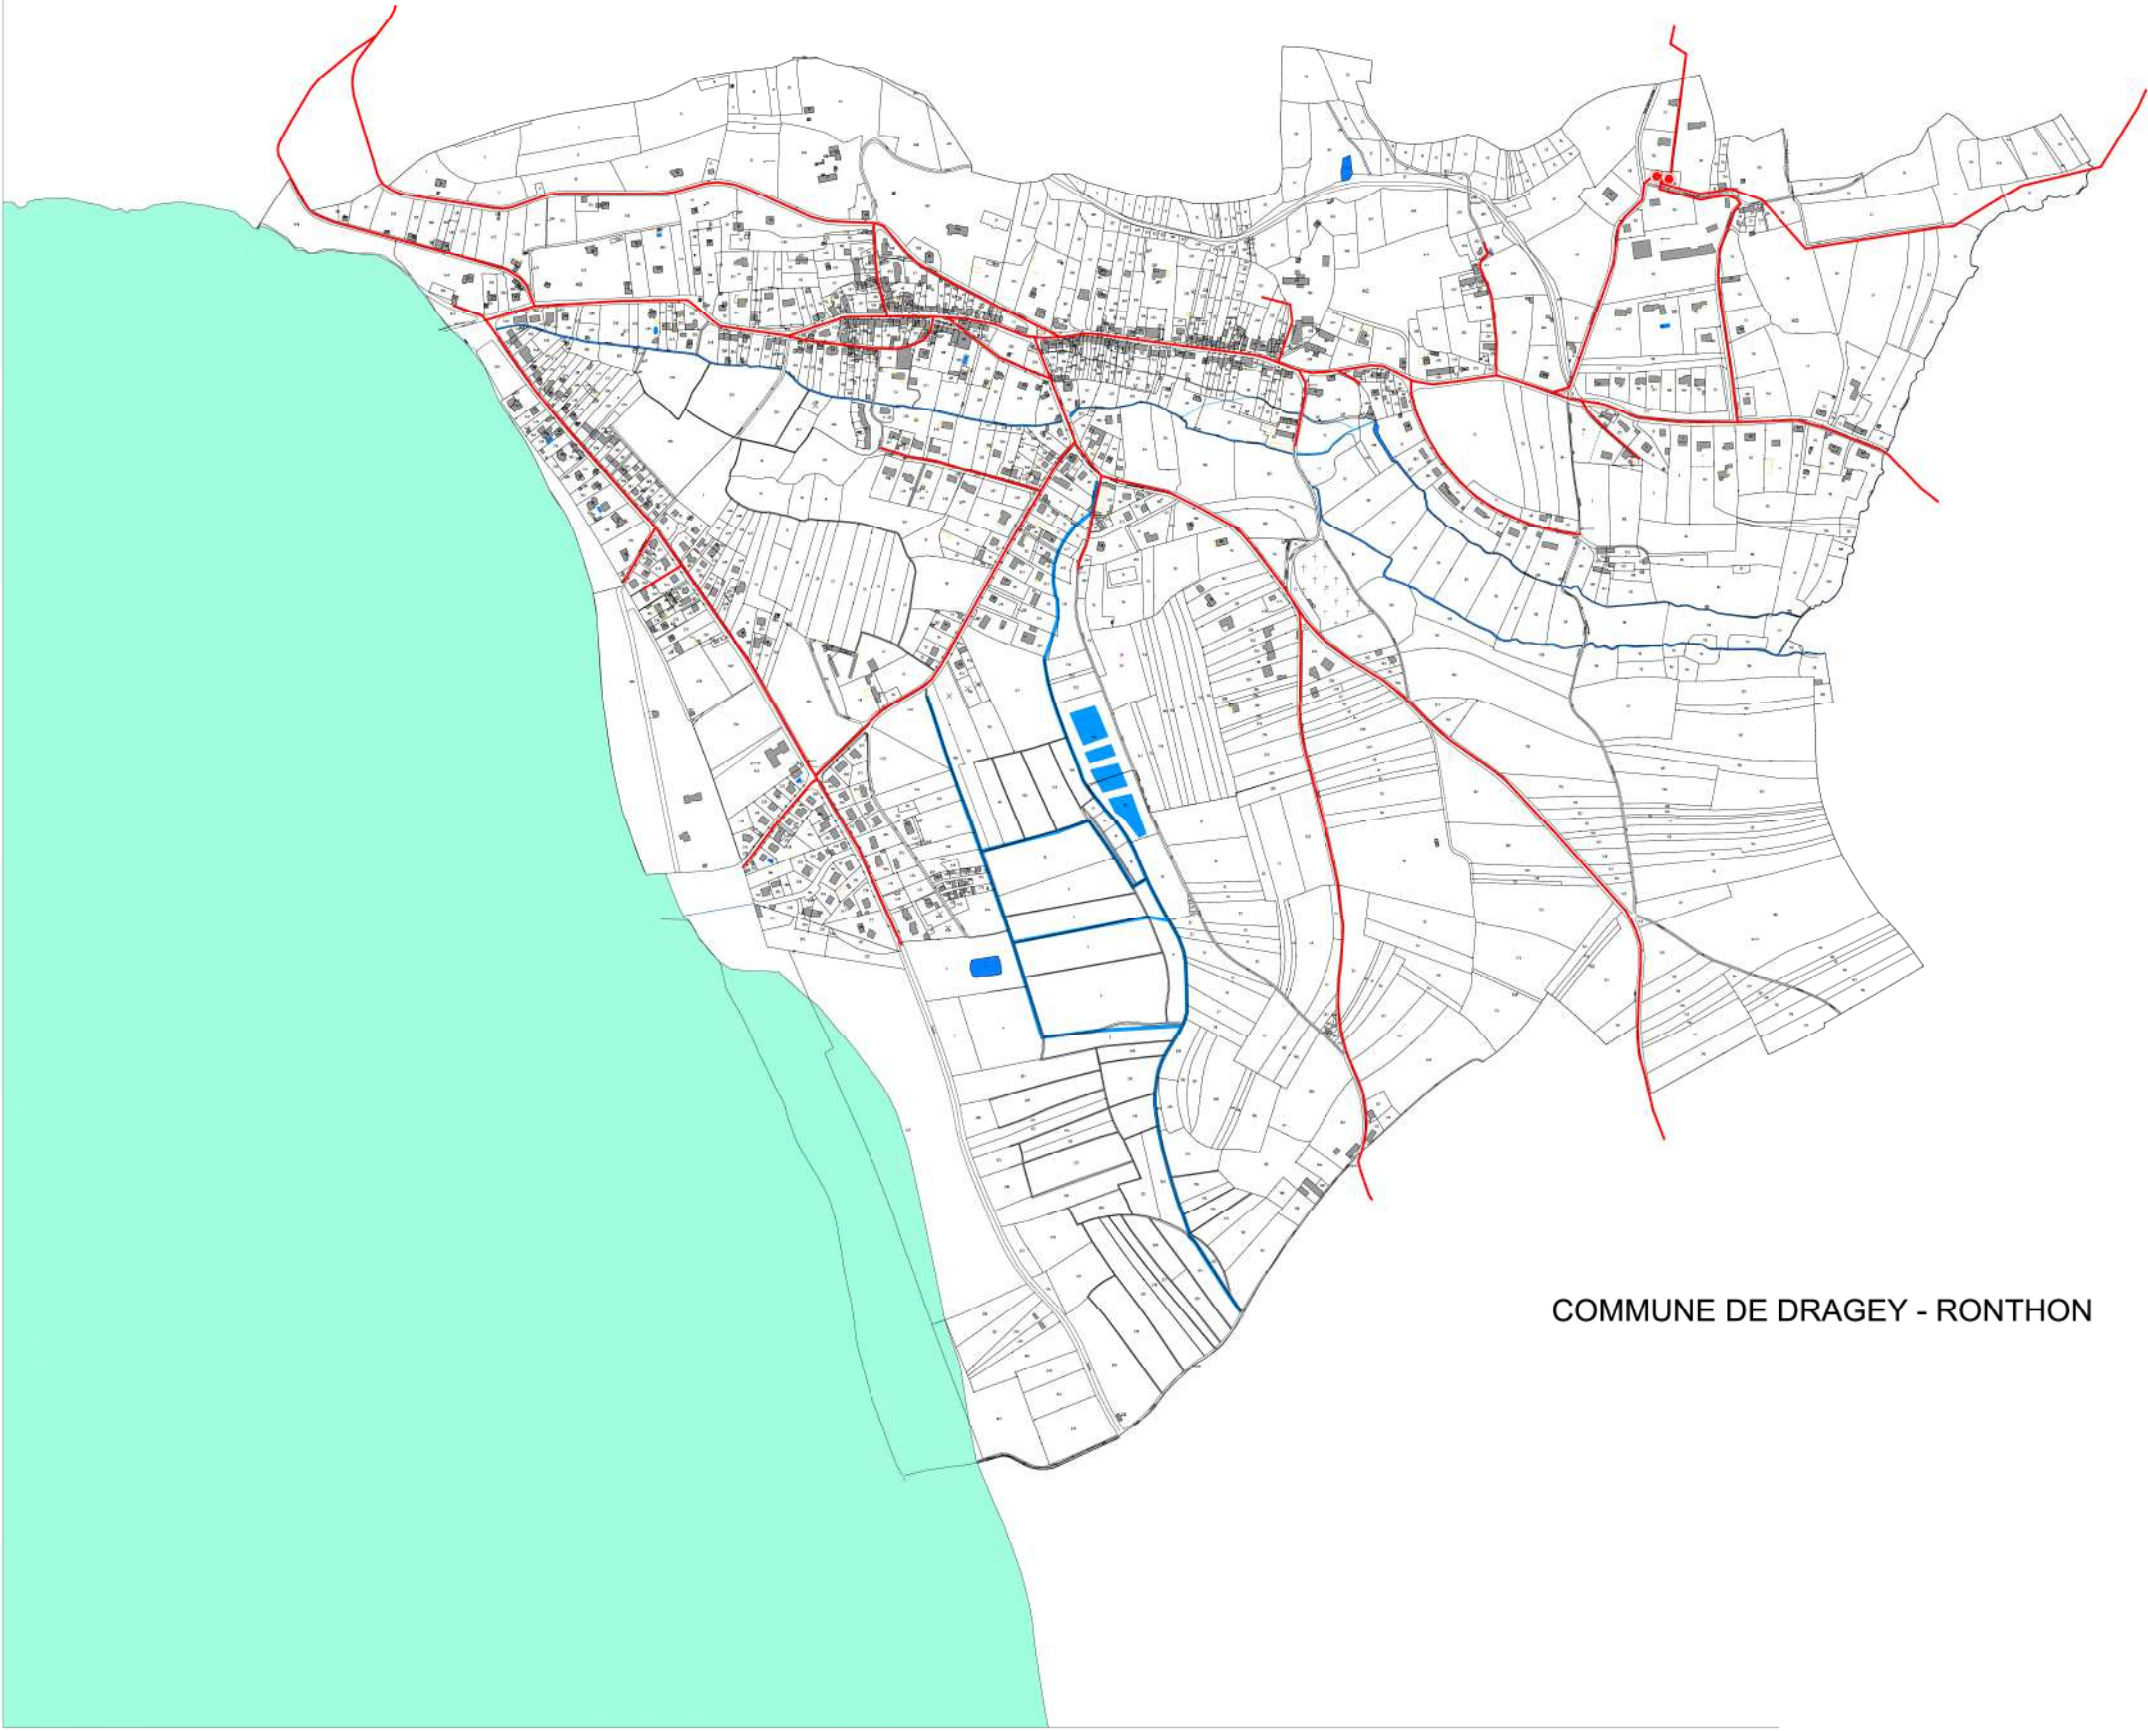

Ech : 1/5000 ème
0 50 250



DEPARTEMENT DE LA MANCHE
COMMUNE DE SAINT JEAN LE THOMAS

PLAN LOCAL D'URBANISME

5.1.3 - PLAN DU RESEAU D'EAU POTABLE




Phase	Date
ARRETE	
APPROBATION	


Plan du réseau d'eau potable

Réseau existant



Le Maire,
René MOREL.

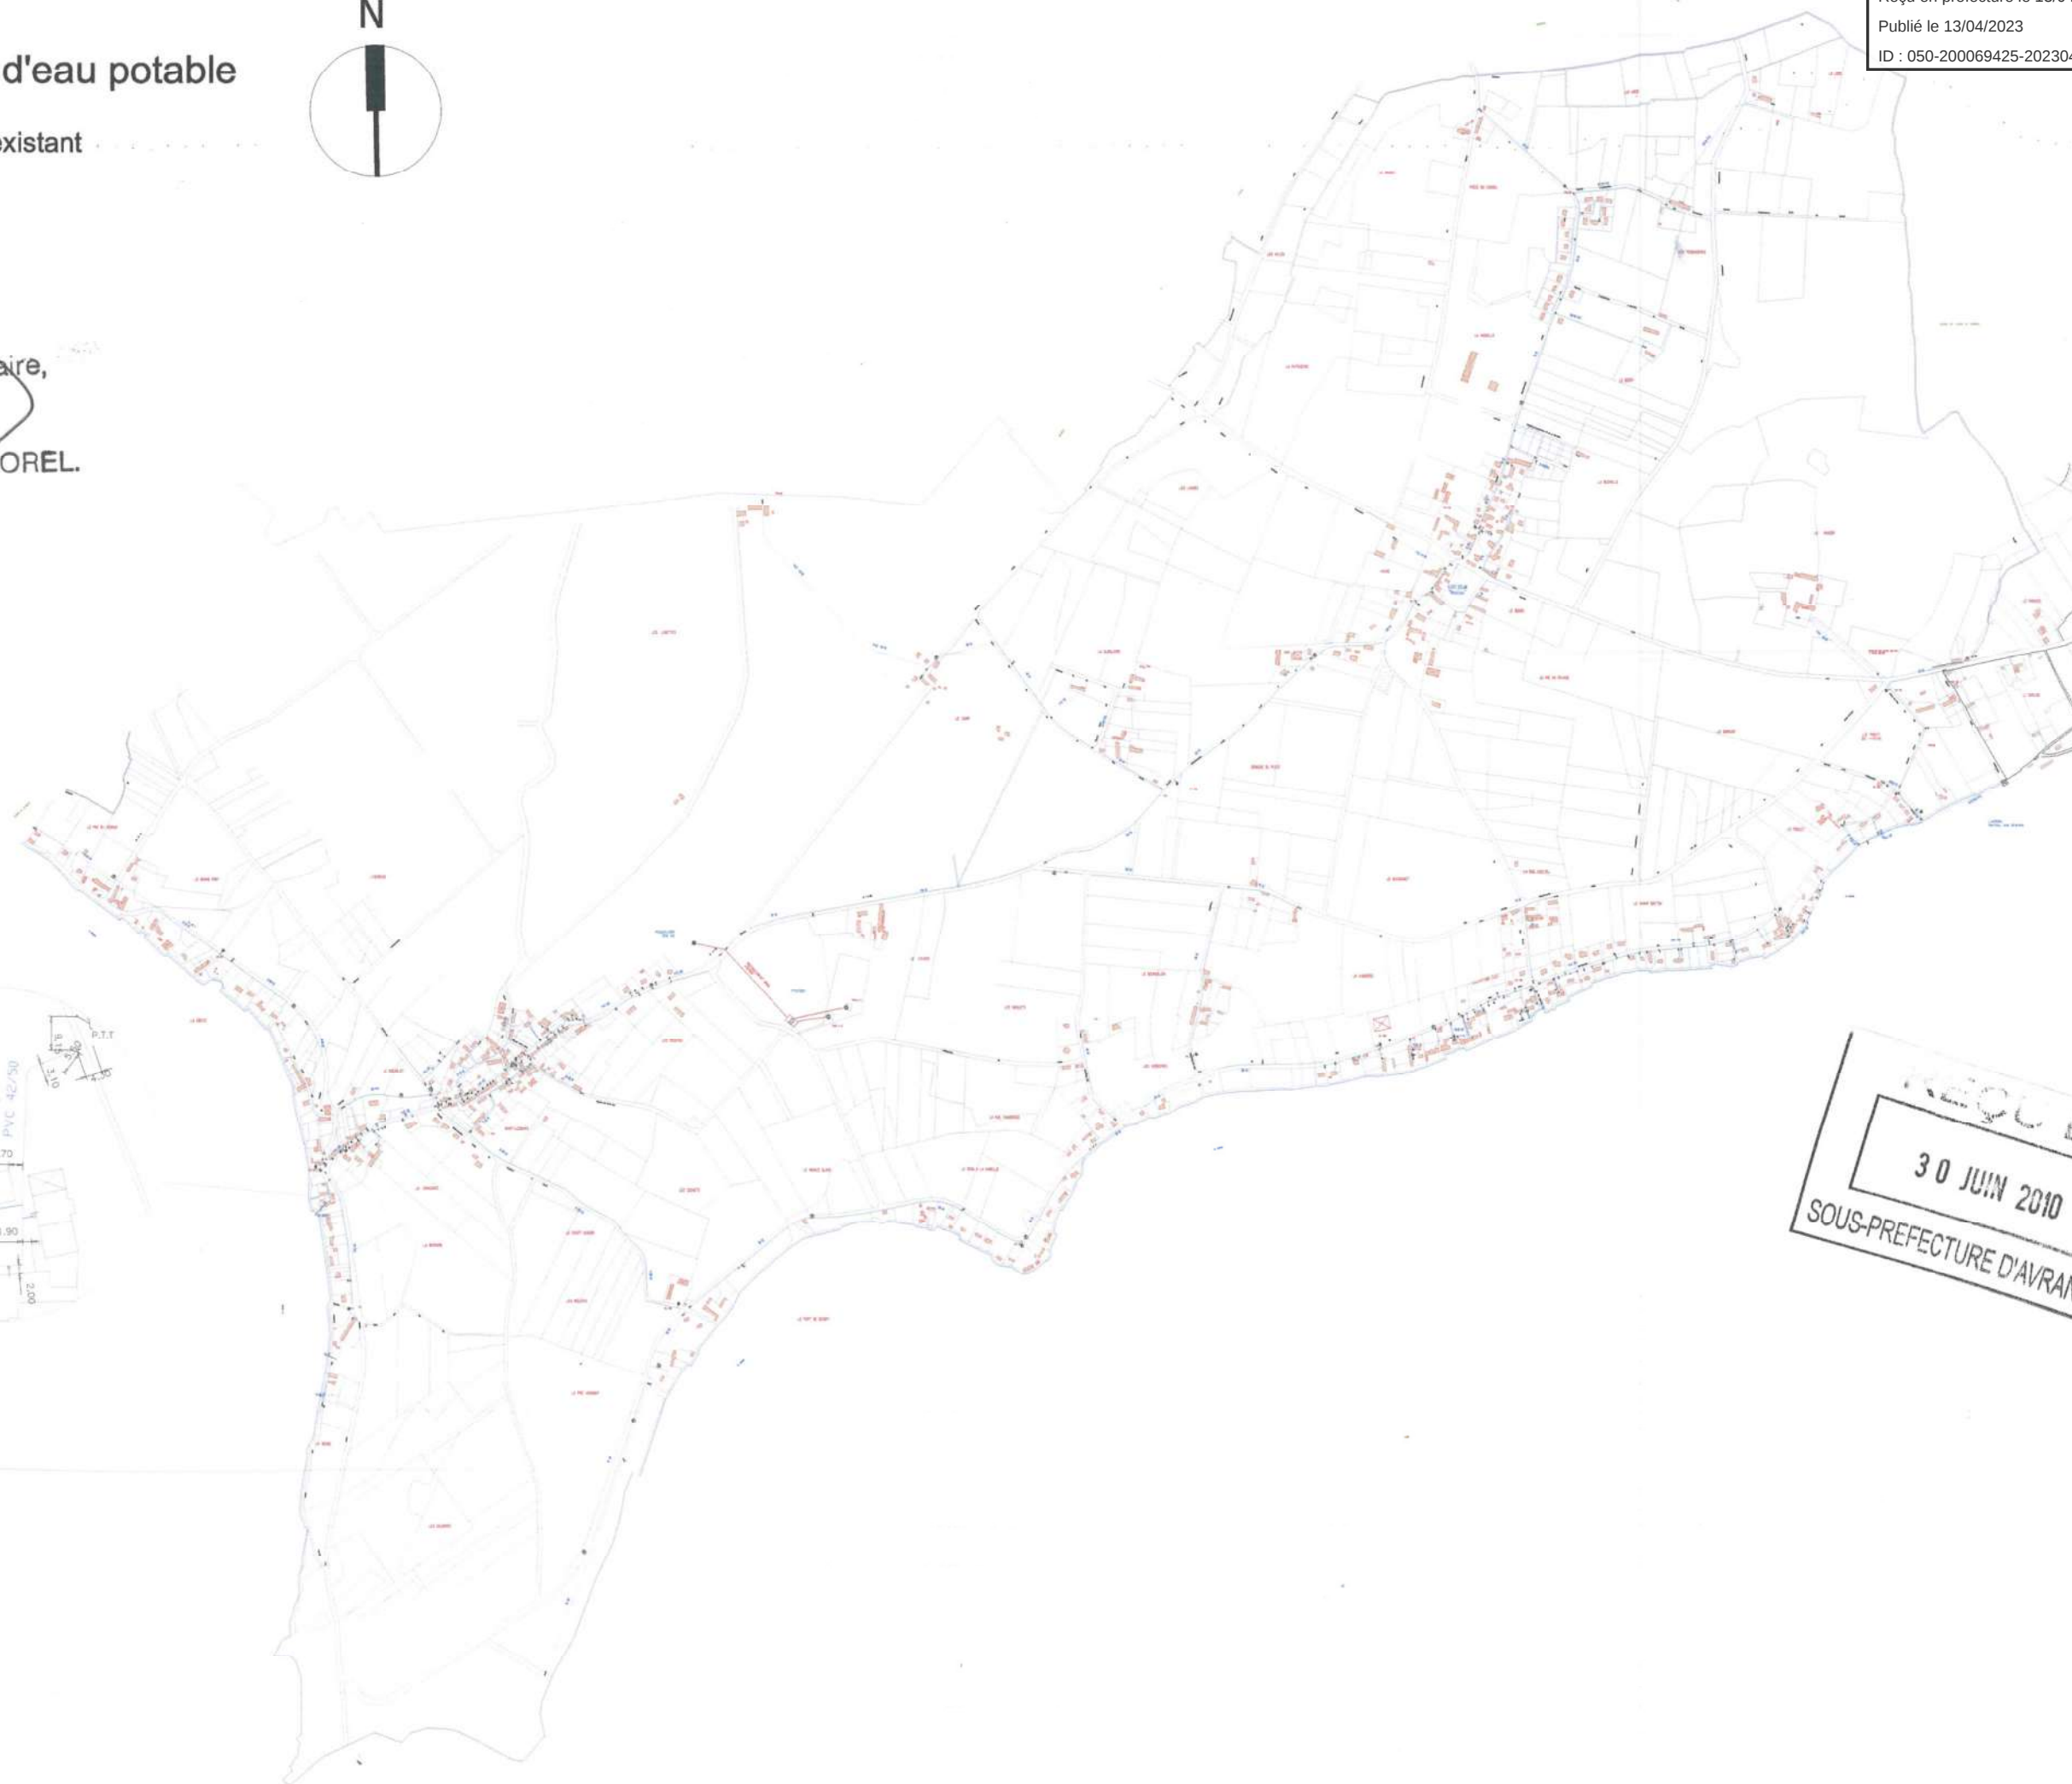

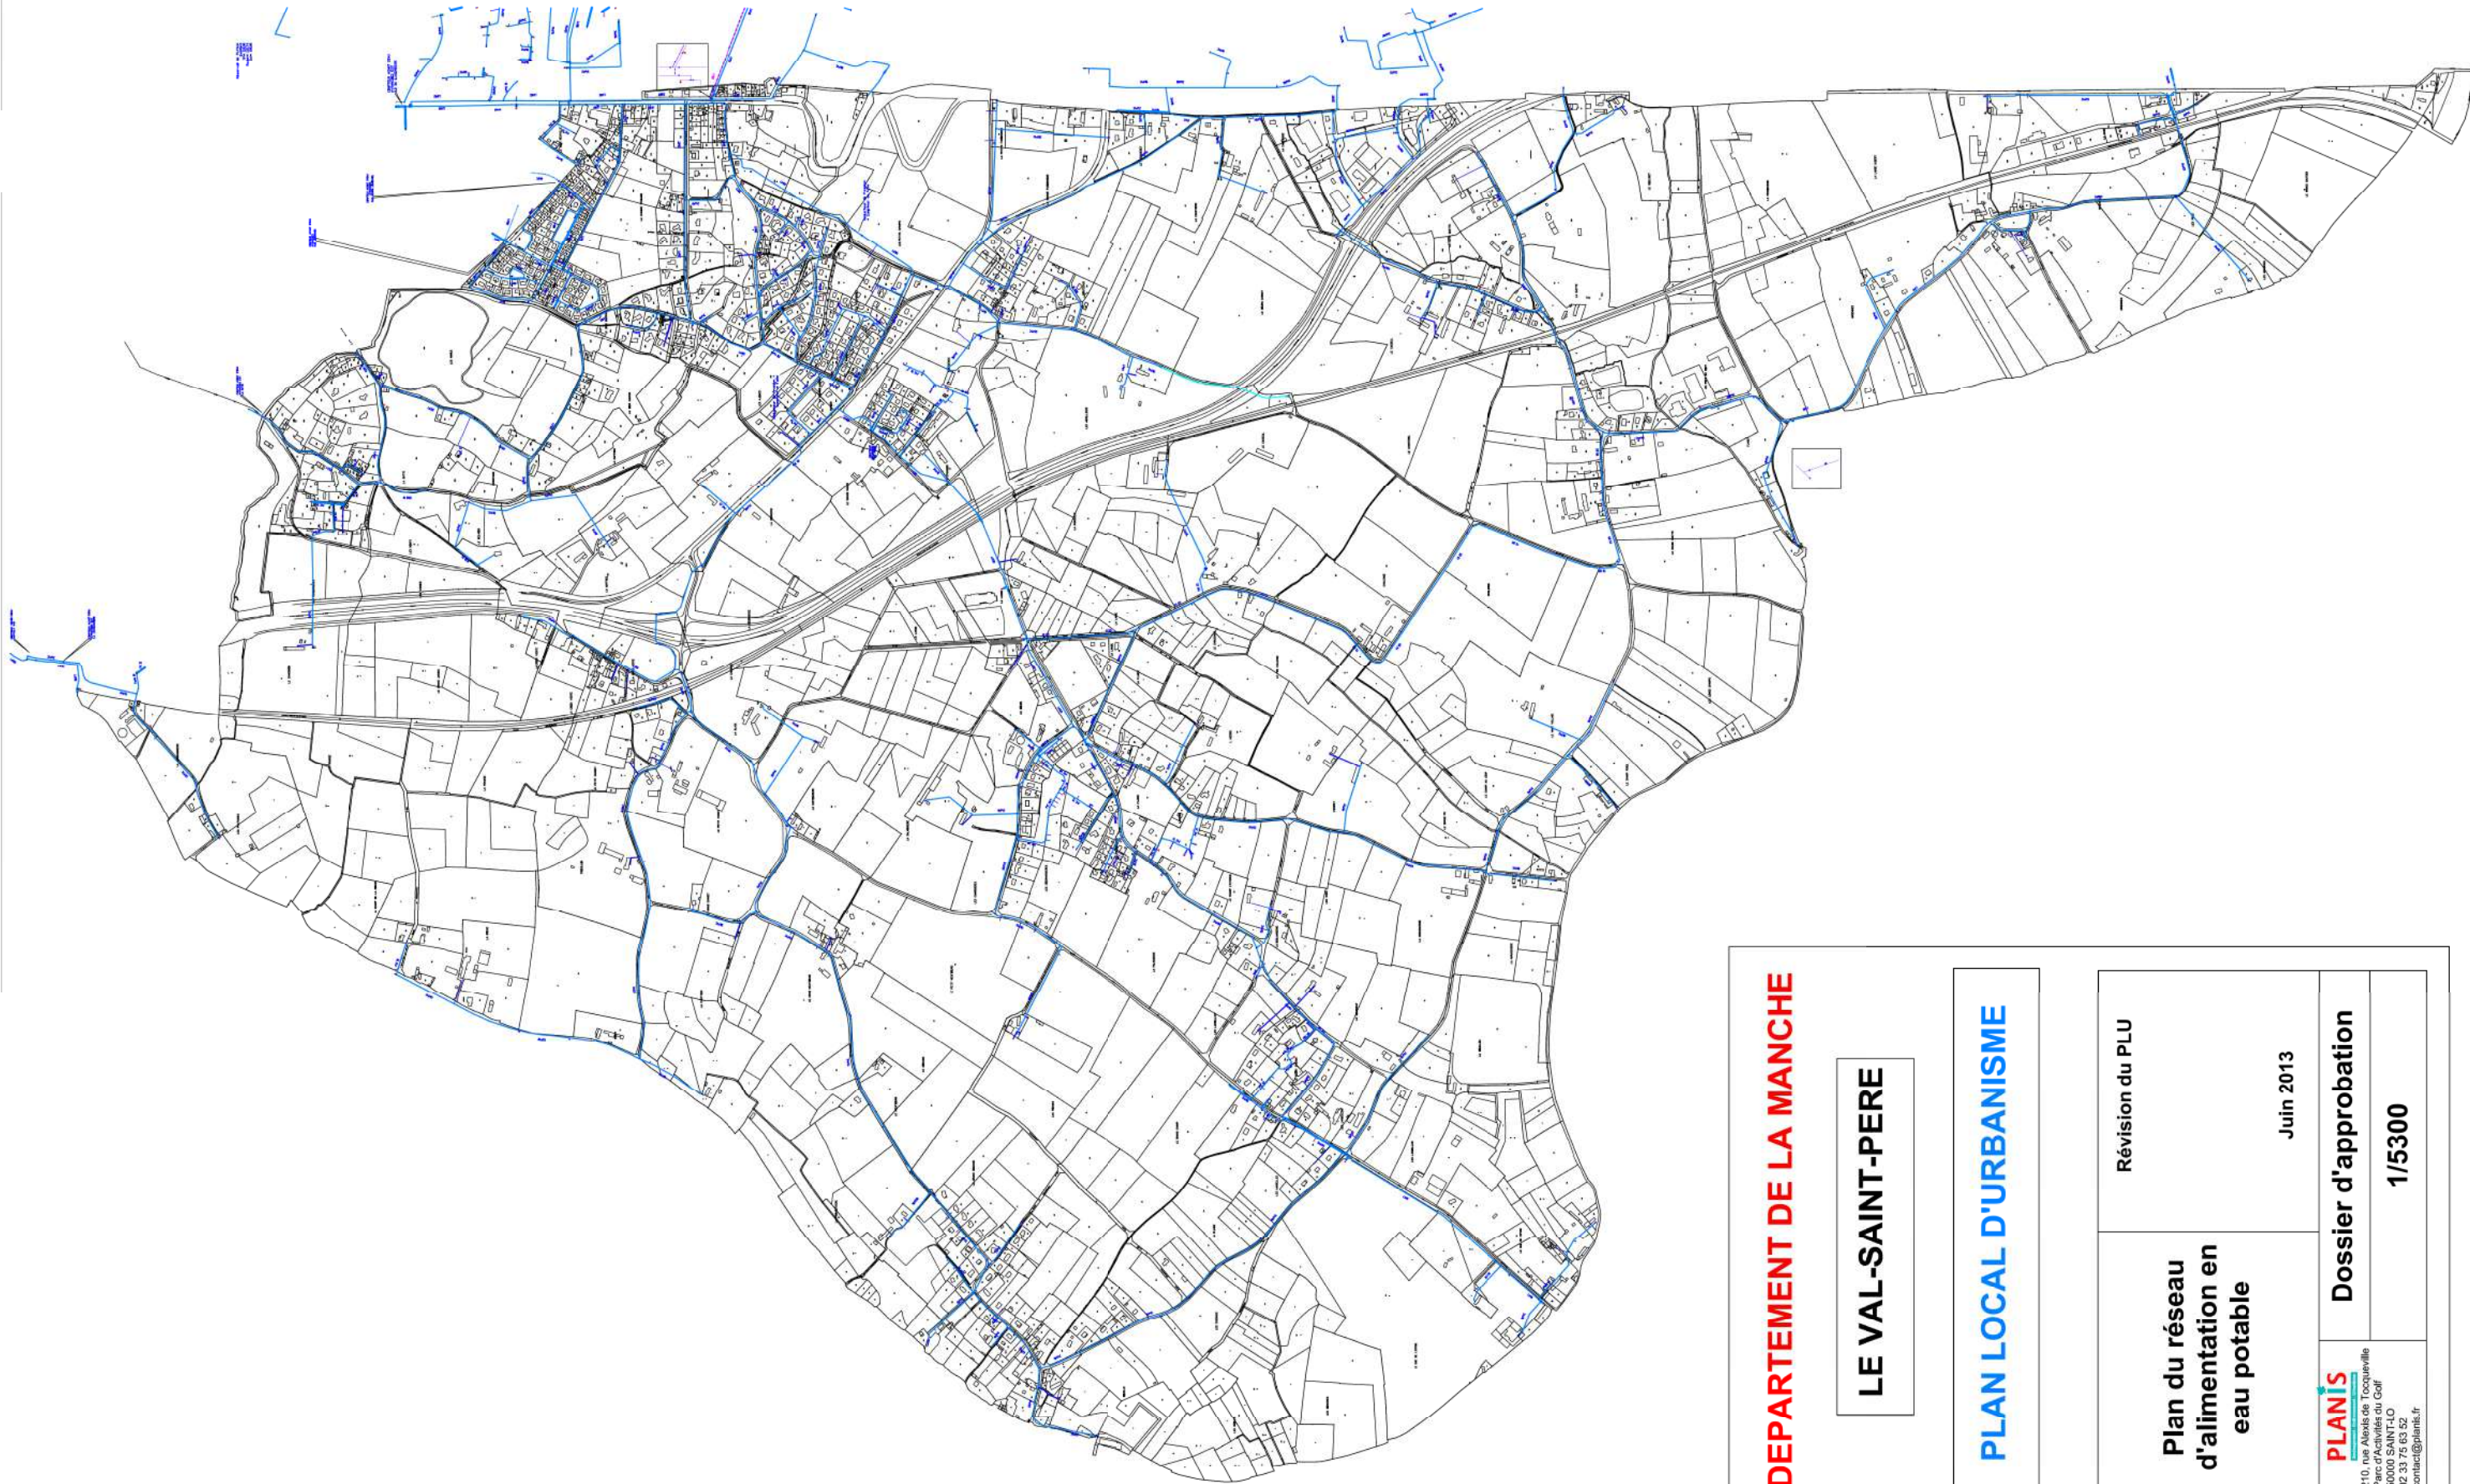

DEPARTEMENT DE LA MANCHE

LE VAL-SAINT-PERE

PLAN LOCAL D'URBANISME

Plan du réseau d'alimentation en eau potable	Révision du PLU	Jun 2013
	Dossier d'approbation	
PLANIS 210, rue Alexis de Tocqueville Parc d'Activités du Golf 50000 SAINT-LO 02 33 75 63 52 contact@planis.fr		1/5300