

ANNEXES

ANNEXES SANITAIRES

Plans du réseau d'eau potable (1)

ELABORATION DU PLUi

PLUi arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019

PLUi approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020

PLUi rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE A JOUR N°1 DU PLUi

Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITE N°1 DU PLUi

Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUi

Approuvées en Conseil de Communauté du 26 septembre 2024



PLUI de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Daoulas

RESEAU D'EAU POTABLE



ÉLABORATION DU PLUI
PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLUI
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024

LEGENDE


- Réseau**
— Canalisations d'alimentation en eau potable en service
● Poteau
- Dispositifs de captage**
○ Captage des eaux
- Dispositifs de stockage**
○ Réservoir au sol
○ Réservoir sur tour
- Dispositifs de traitement**
○ Station de traitement



PLUI de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Dirinon


RESEAU D'EAU POTABLE

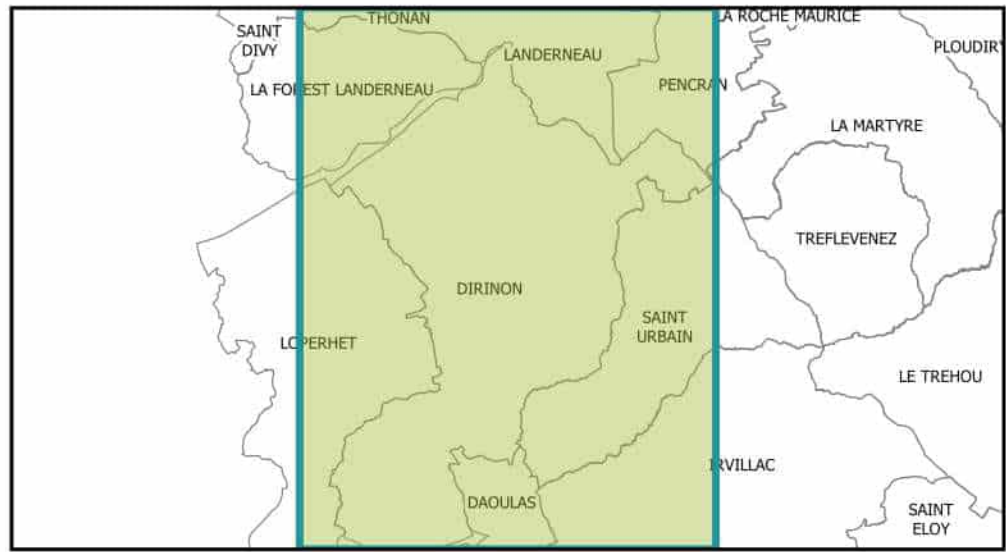

ELABORATION DU PLUI
PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020
MISE À JOUR N°1 DU PLUI
Arrêté du 15 mai 2021
MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022
MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024

LEGENDE

- Réseau**
Canalisation d'alimentation en eau potable en service
- Poteau**
- Dispositifs de captage**
Captage des eaux
- Dispositifs de stockage**
Réservoir au sol
Réservoir sur tour
- Dispositifs de traitement**
Station de traitement

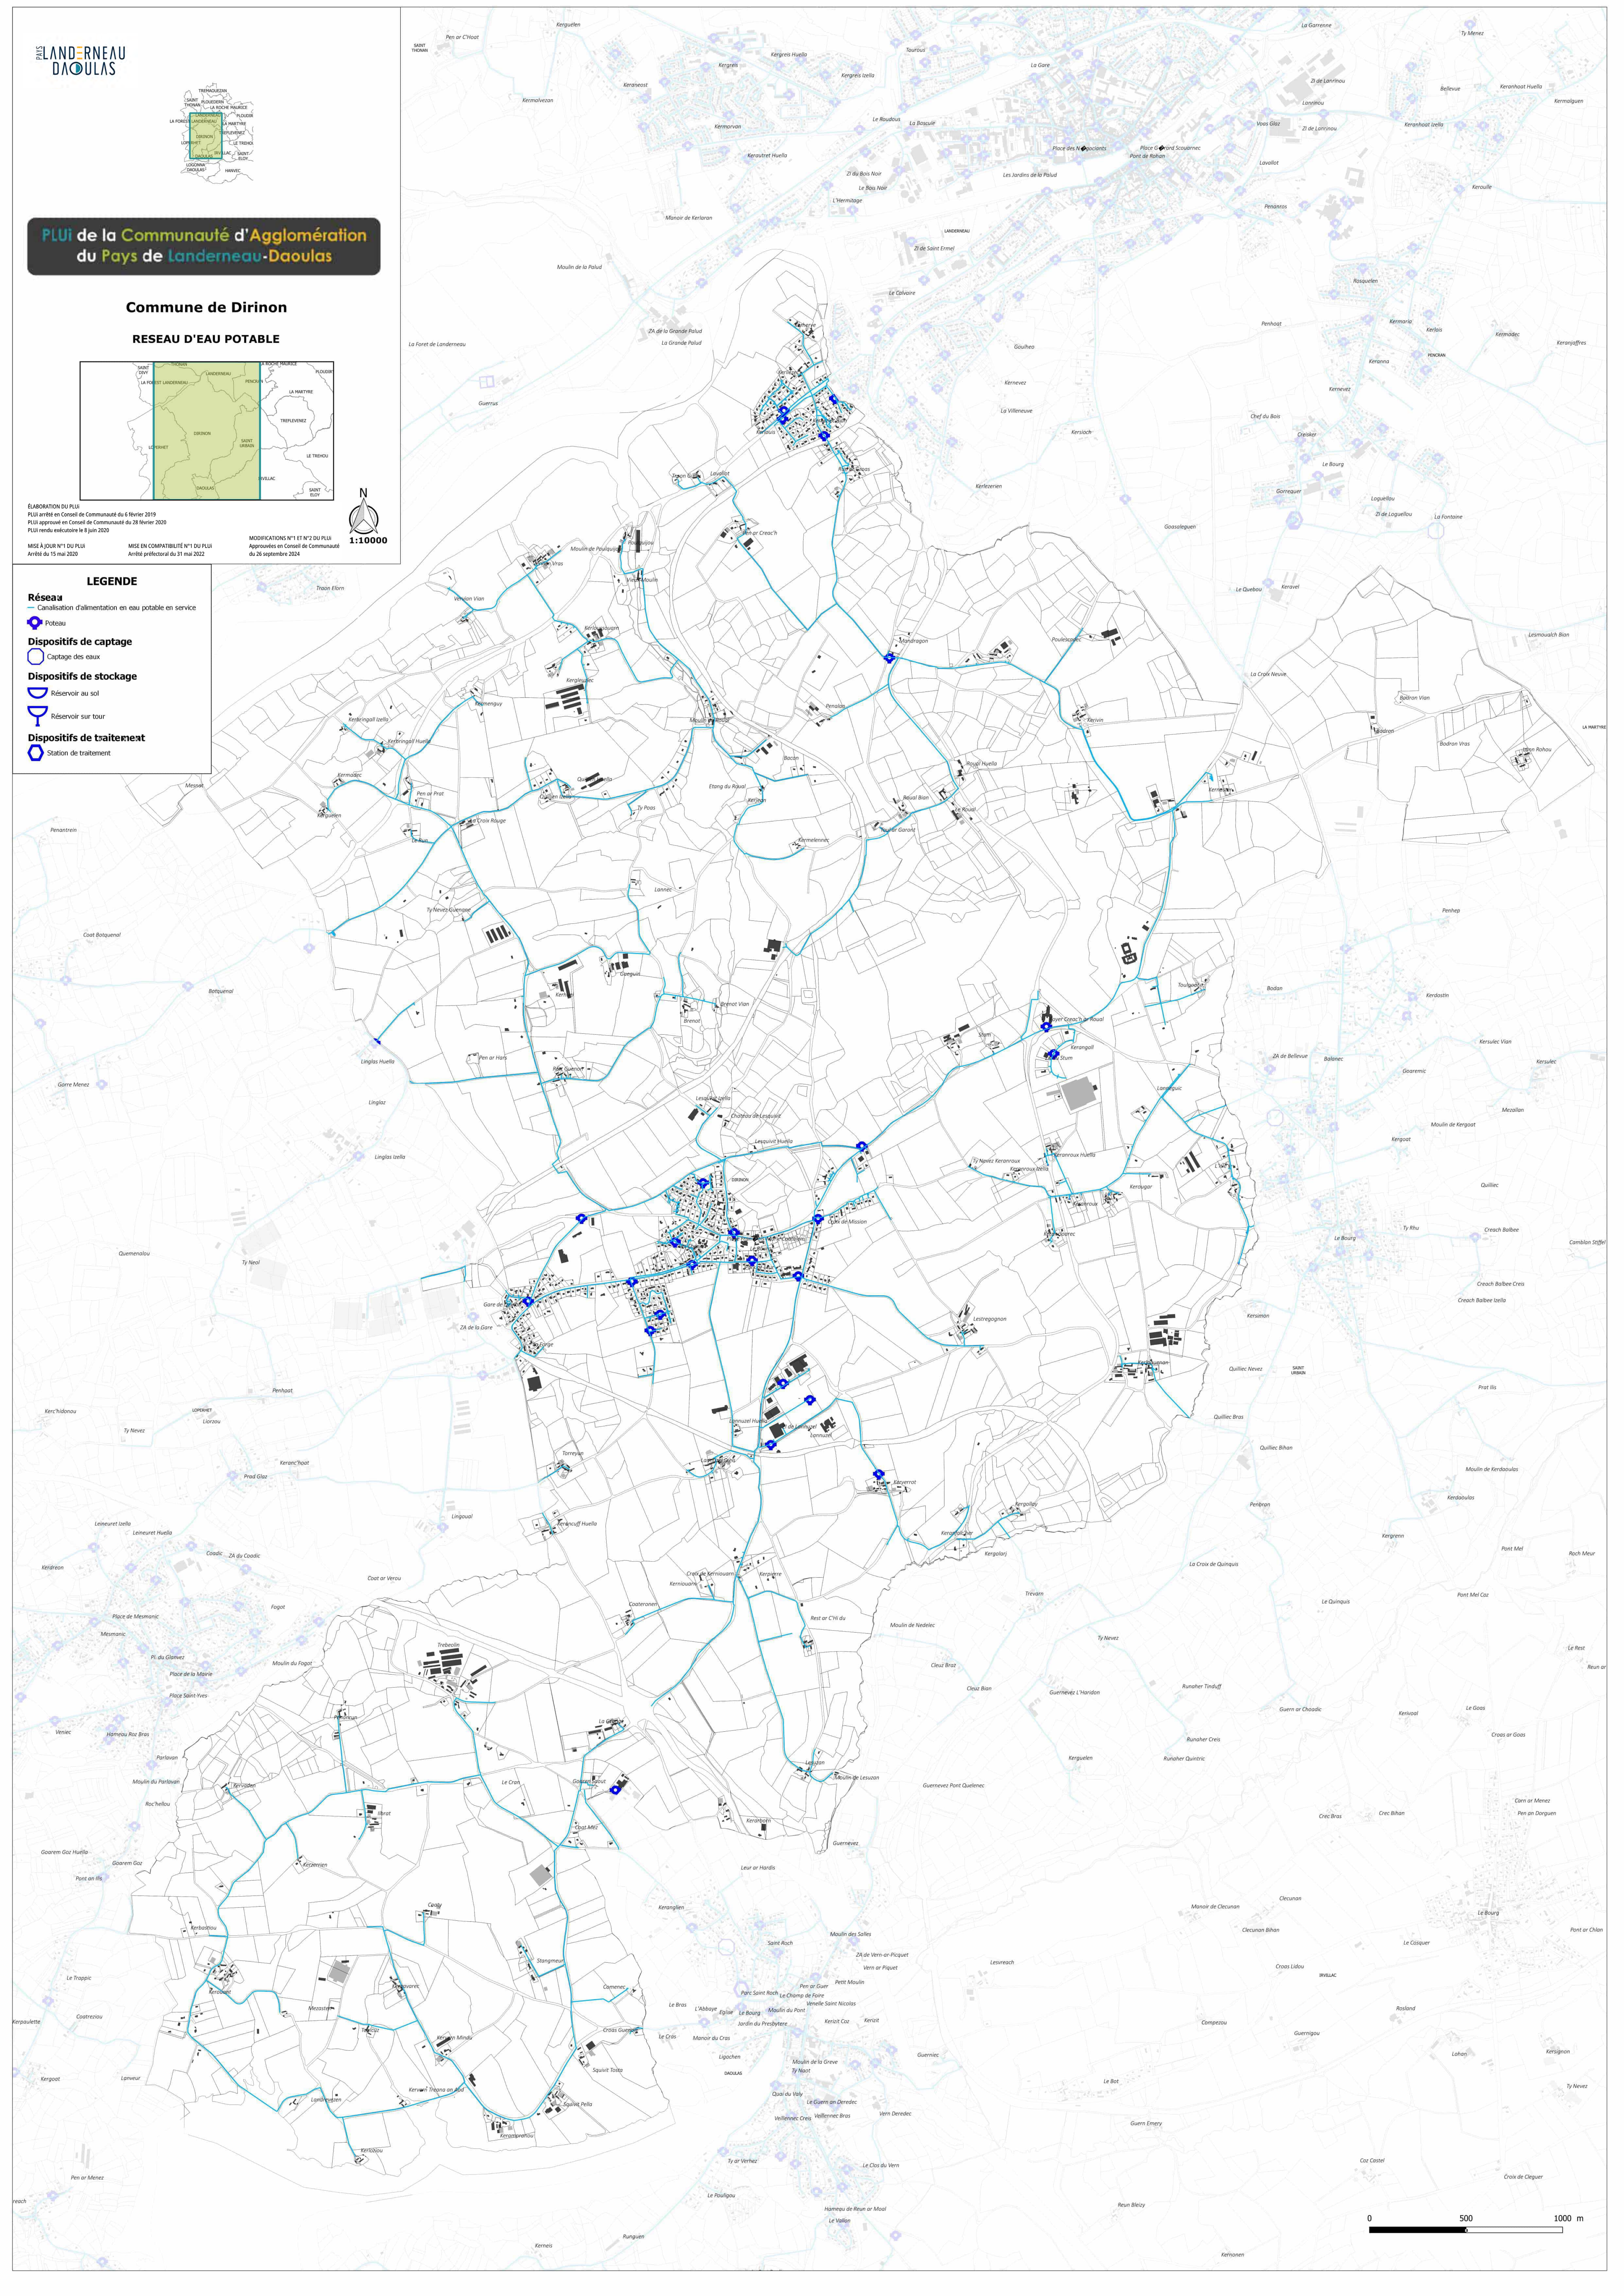




PLUI de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Hanvec

RESEAU D'EAU POTABLE (1)

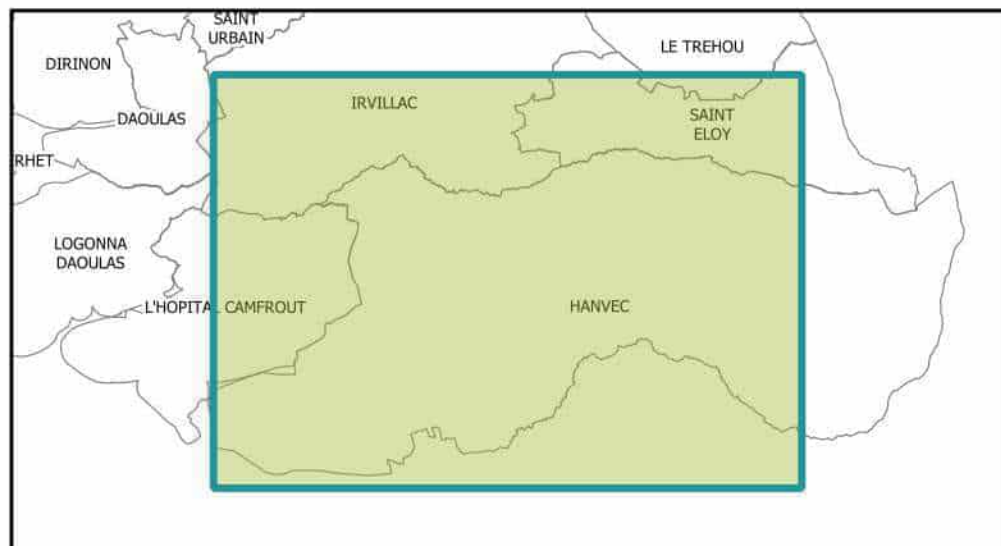

ELABORATION DU PLUI
PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 4 février 2019
PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020


MISE À JOUR N°1 DU PLUI
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI
Approuvée en Conseil de Communauté
du 25 septembre 2024

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
Approuvées en Conseil de Communauté
du 25 septembre 2024

LEGENDE

- Réseau**
Canalisation d'alimentation en eau potable en service
- Dispositifs de captage**
Captage des eaux
- Dispositifs de stockage**
Réservoir au sol
Réservoir sur tour
- Dispositifs de traitement**
Station de traitement

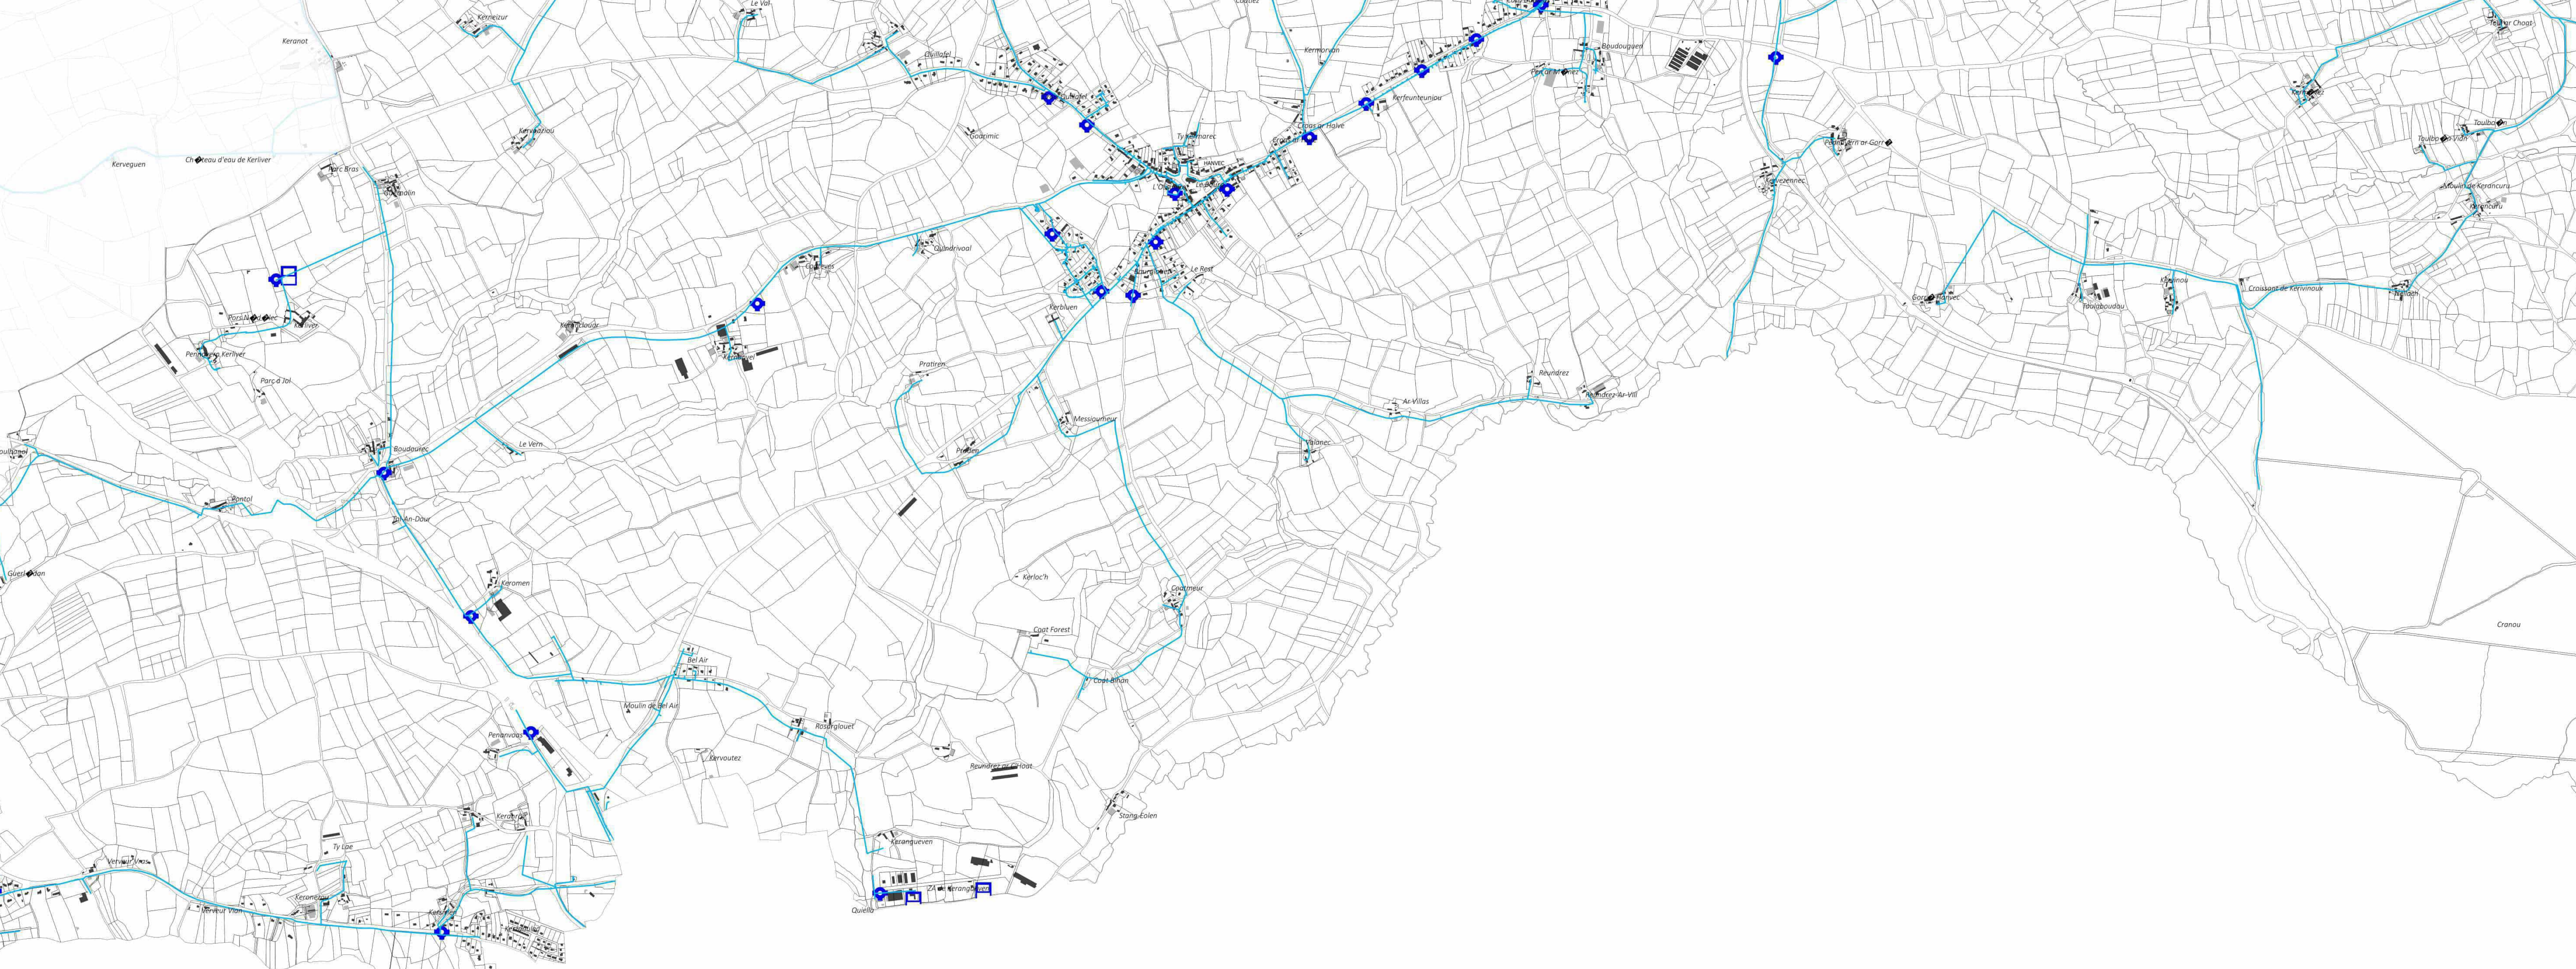




PLUI de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Hanvec

RESEAU D'EAU POTABLE (2)

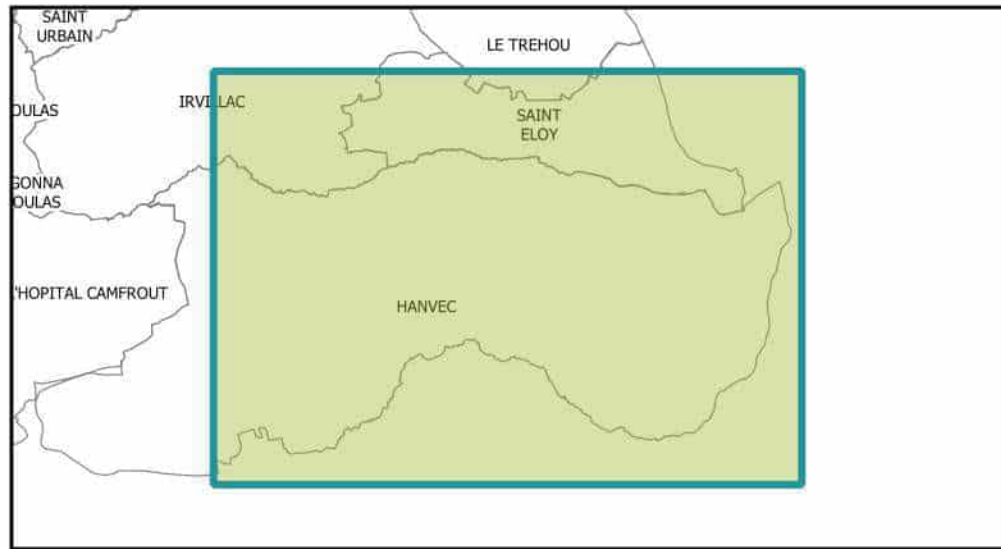

ÉLABORATION DU PLUI
PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLUI rendu exécutoire le 6 juin 2020
MISE À JOUR N°1 DU PLUI
Arrêté du 15 mai 2020
MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022
MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024

LEGENDE

- Réseau**
Canalisation d'alimentation en eau potable en service
Poteau
Dispositifs de captage
Captage des eaux
Dispositifs de stockage
Réservoir au sol
Réservoir sur tour
Dispositifs de traitement
Station de traitement



PLU de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de l'Hôpital-Camfrout

RESEAU D'EAU POTABLE



1:6000

LABORATION DU PLU
PLU arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLU approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLU rendu exécutoire le 8 juin 2020
MISE À JOUR N°1 DU PLU
Arrêté du 15 mai 2020
MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLU
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022
MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLU
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024

LEGENDE

Réseau

Canalisation d'alimentation en eau potable en service



Poteau



Dispositifs de captage



Captage des eaux



Dispositifs de stockage



Réservoir au sol



Réservoir sur tour




Dispositifs de traitement



Station de traitement



0 500 1000 m

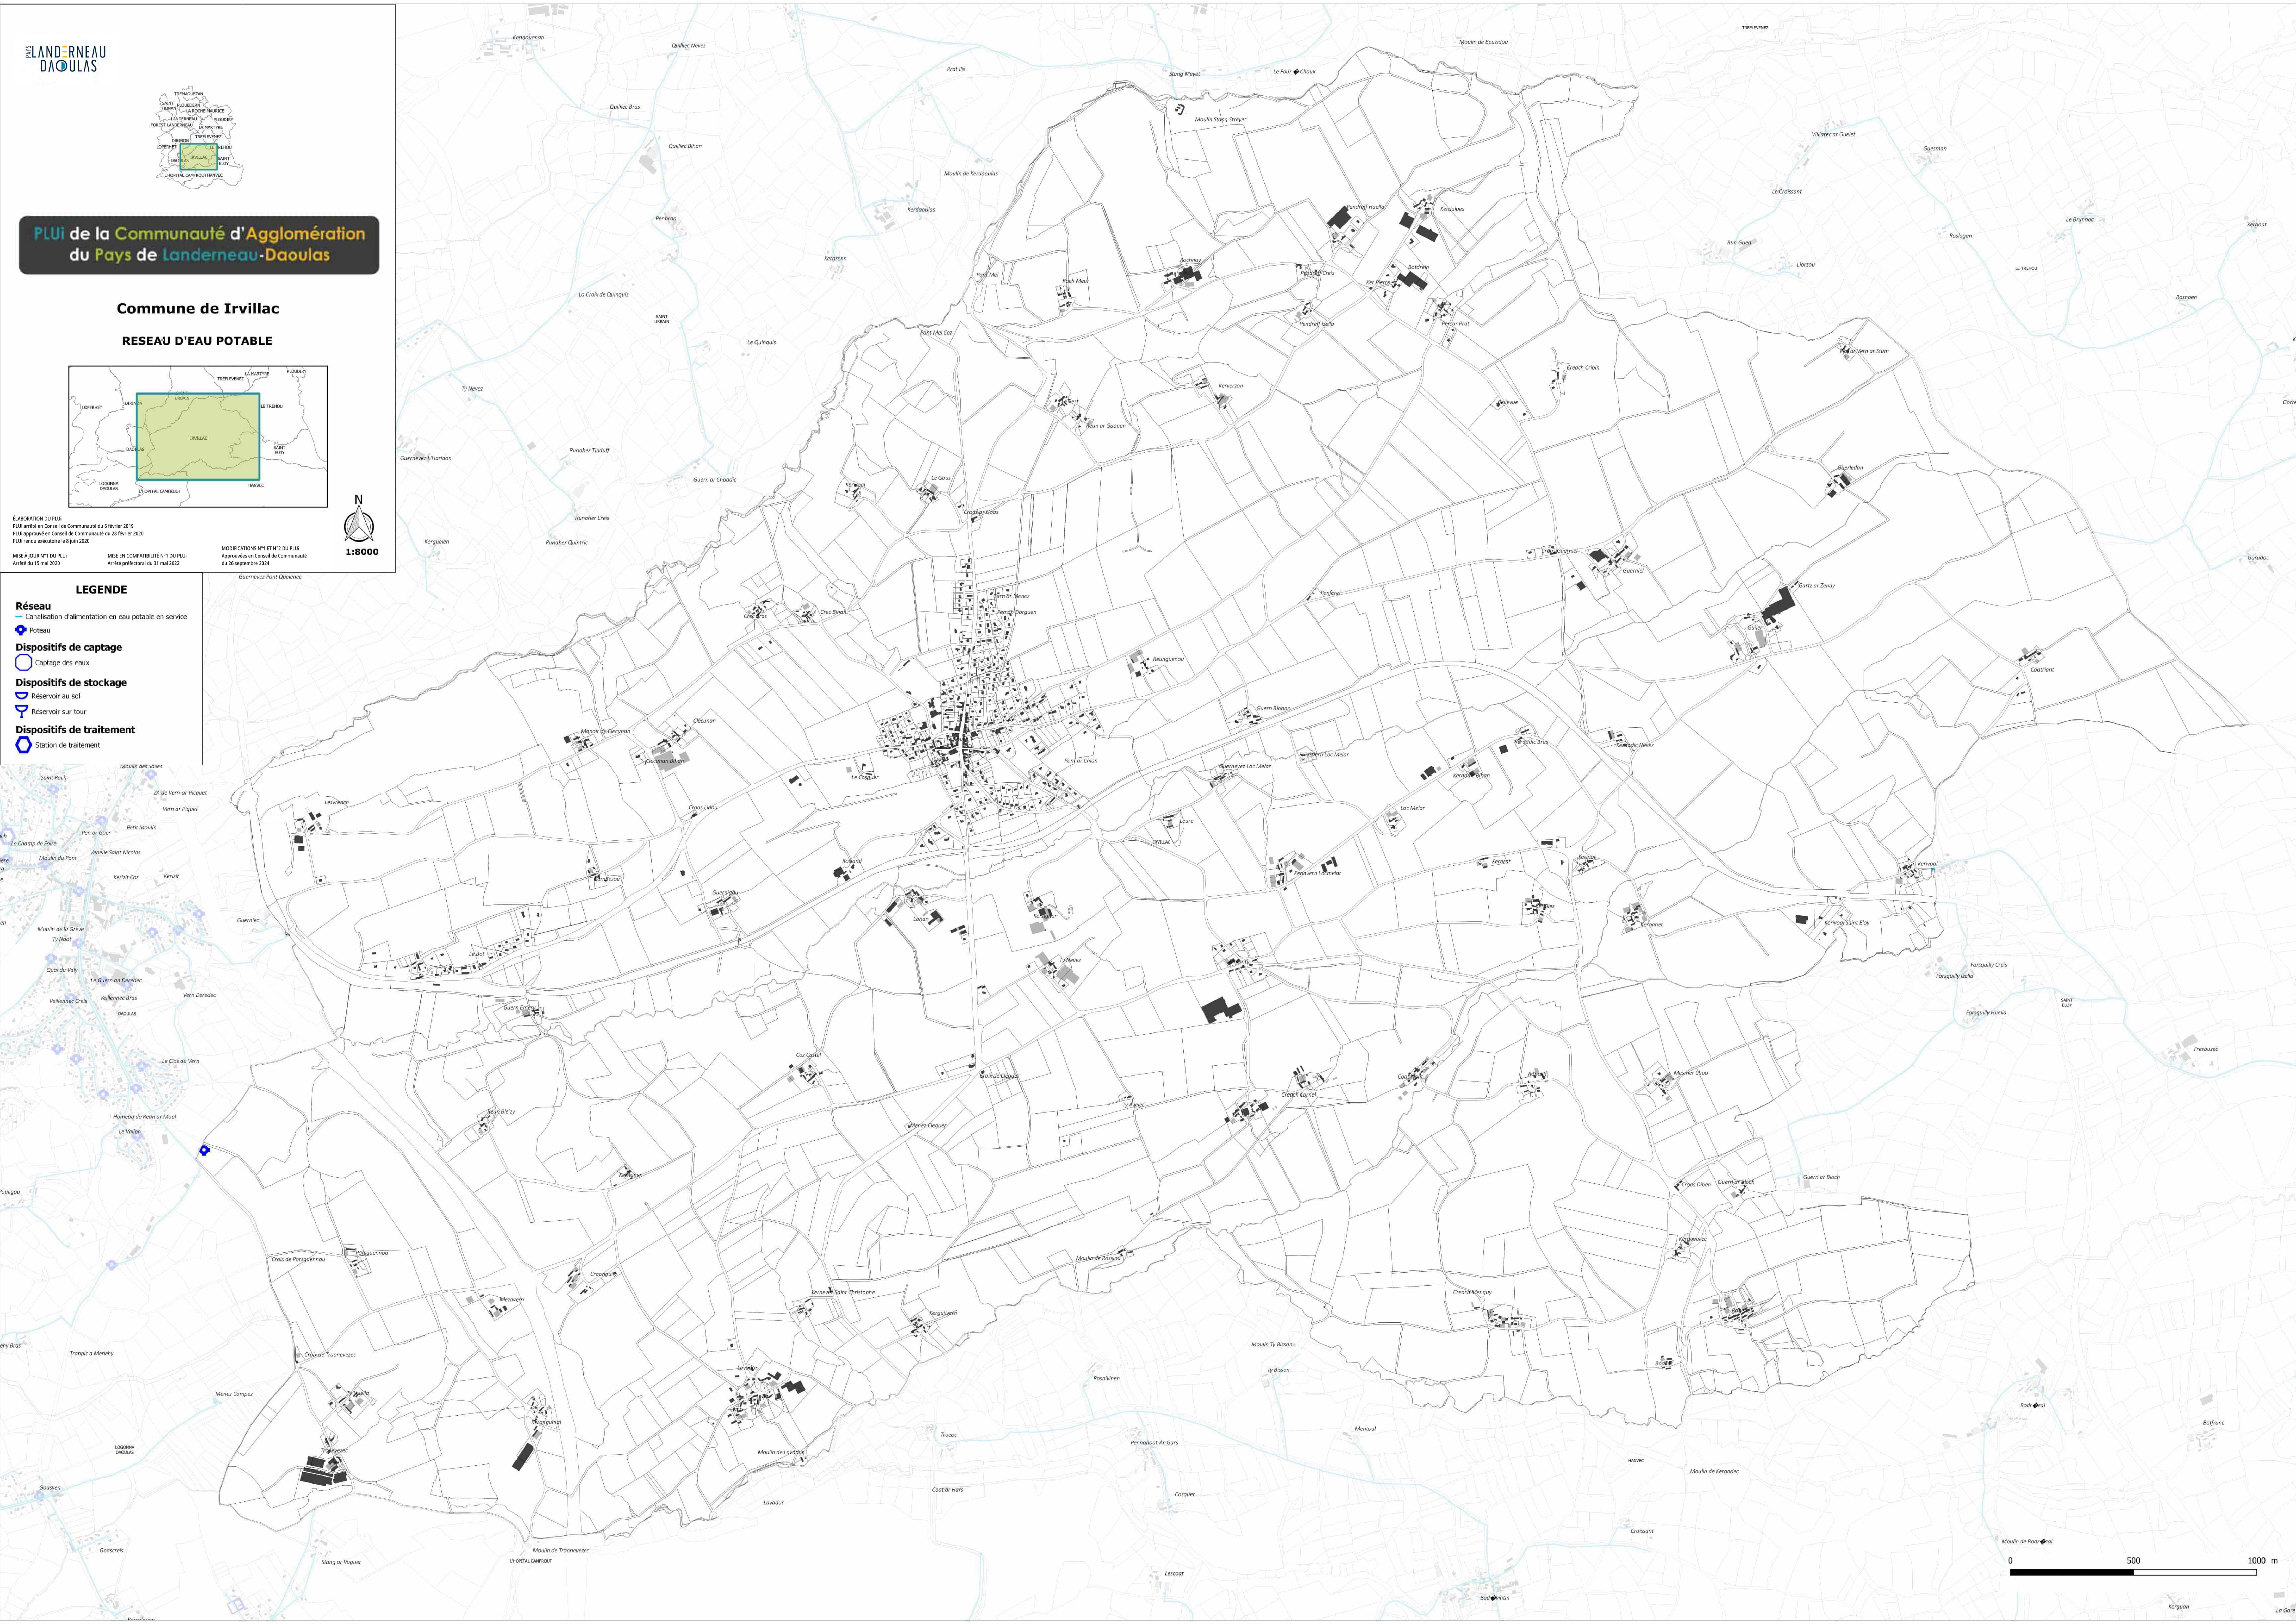




**PLUI de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas**

Commune de Irillac

RESEAU D'EAU POTABLE

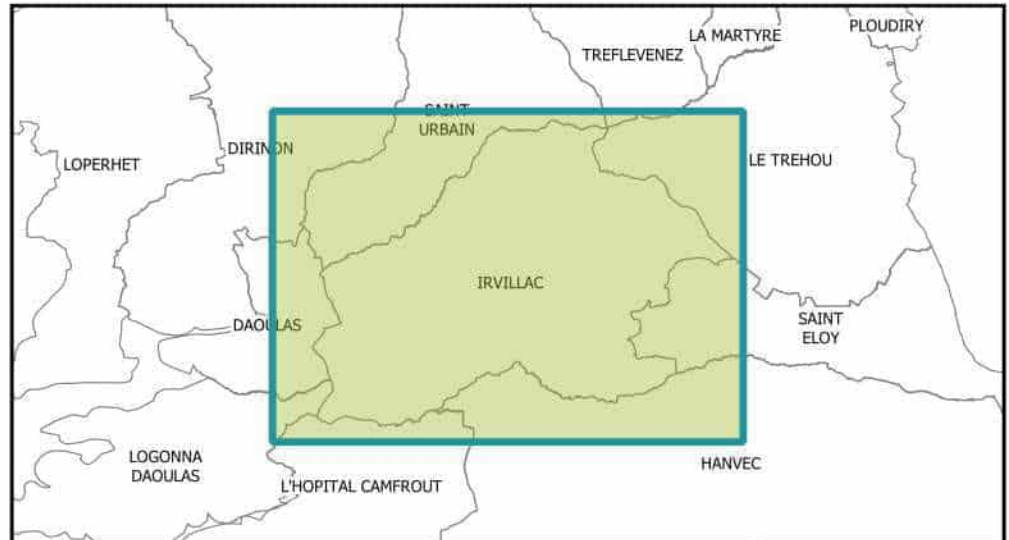

N
1:8000

ÉLABORATION DU PLUI
PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLUI
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI
Approuvée en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024


LEGENDE

Réseau
Canalisation d'alimentation en eau potable en service
Poteau

Dispositifs de captage
Captage des eaux

Dispositifs de stockage
Réservoir au sol
Réservoir sur tour

Dispositifs de traitement
Station de traitement

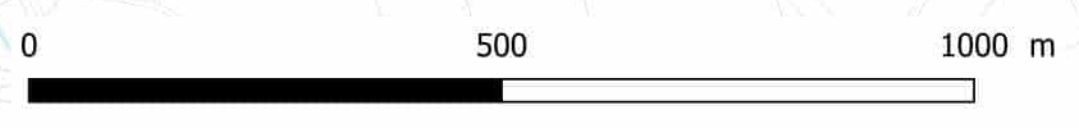



PLU de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de La Forest-Landerneau

RESEAU D'EAU POTABLE



ÉLABORATION DU PLU
PLU arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLU approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLU rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLU
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLU
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLU
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024



LEGENDE

- Réseau**
— Canalisations d'alimentation en eau potable en service
- Dispositifs de captage**
○ Captage des eaux
- Dispositifs de stockage**
○ Réservoir au sol
○ Réservoir sur tour
- Dispositifs de traitement**
○ Station de traitement






PLU de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de La Martyre

RESEAU D'EAU POTABLE

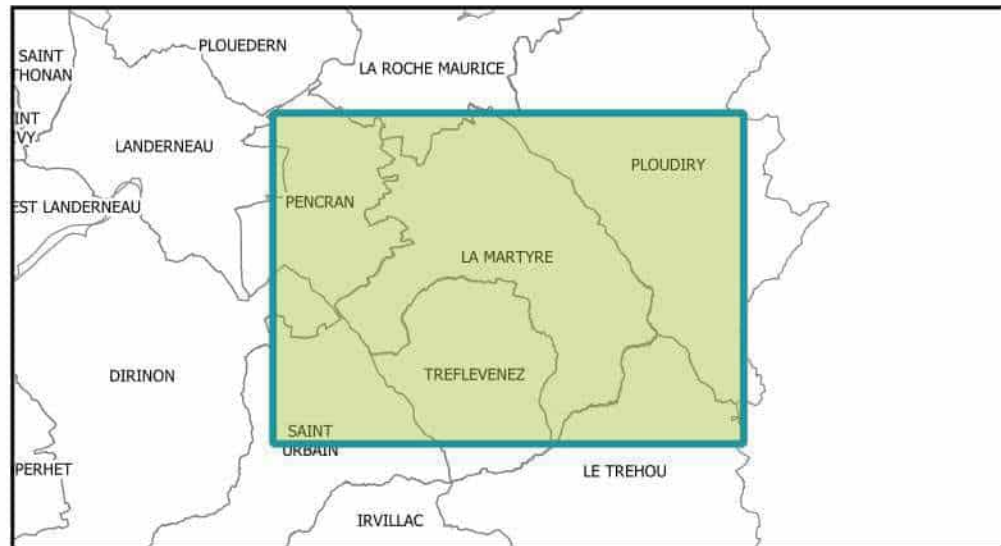

ELABORATION DU PLU
PLU arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLU approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLU rendu exécutoire le 6 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLU
Arrêté du 19 mai 2020


MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLU
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLU
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024




LEGENDE

- Réseau**
- Canalisation d'alimentation en eau potable en service
- Poteau**
- Poteau
- Dispositifs de captage**
- Captage des eaux
- Dispositifs de stockage**
- Réservoir au sol
 - Réservoir sur tour
- Dispositifs de traitement**
- Station de traitement

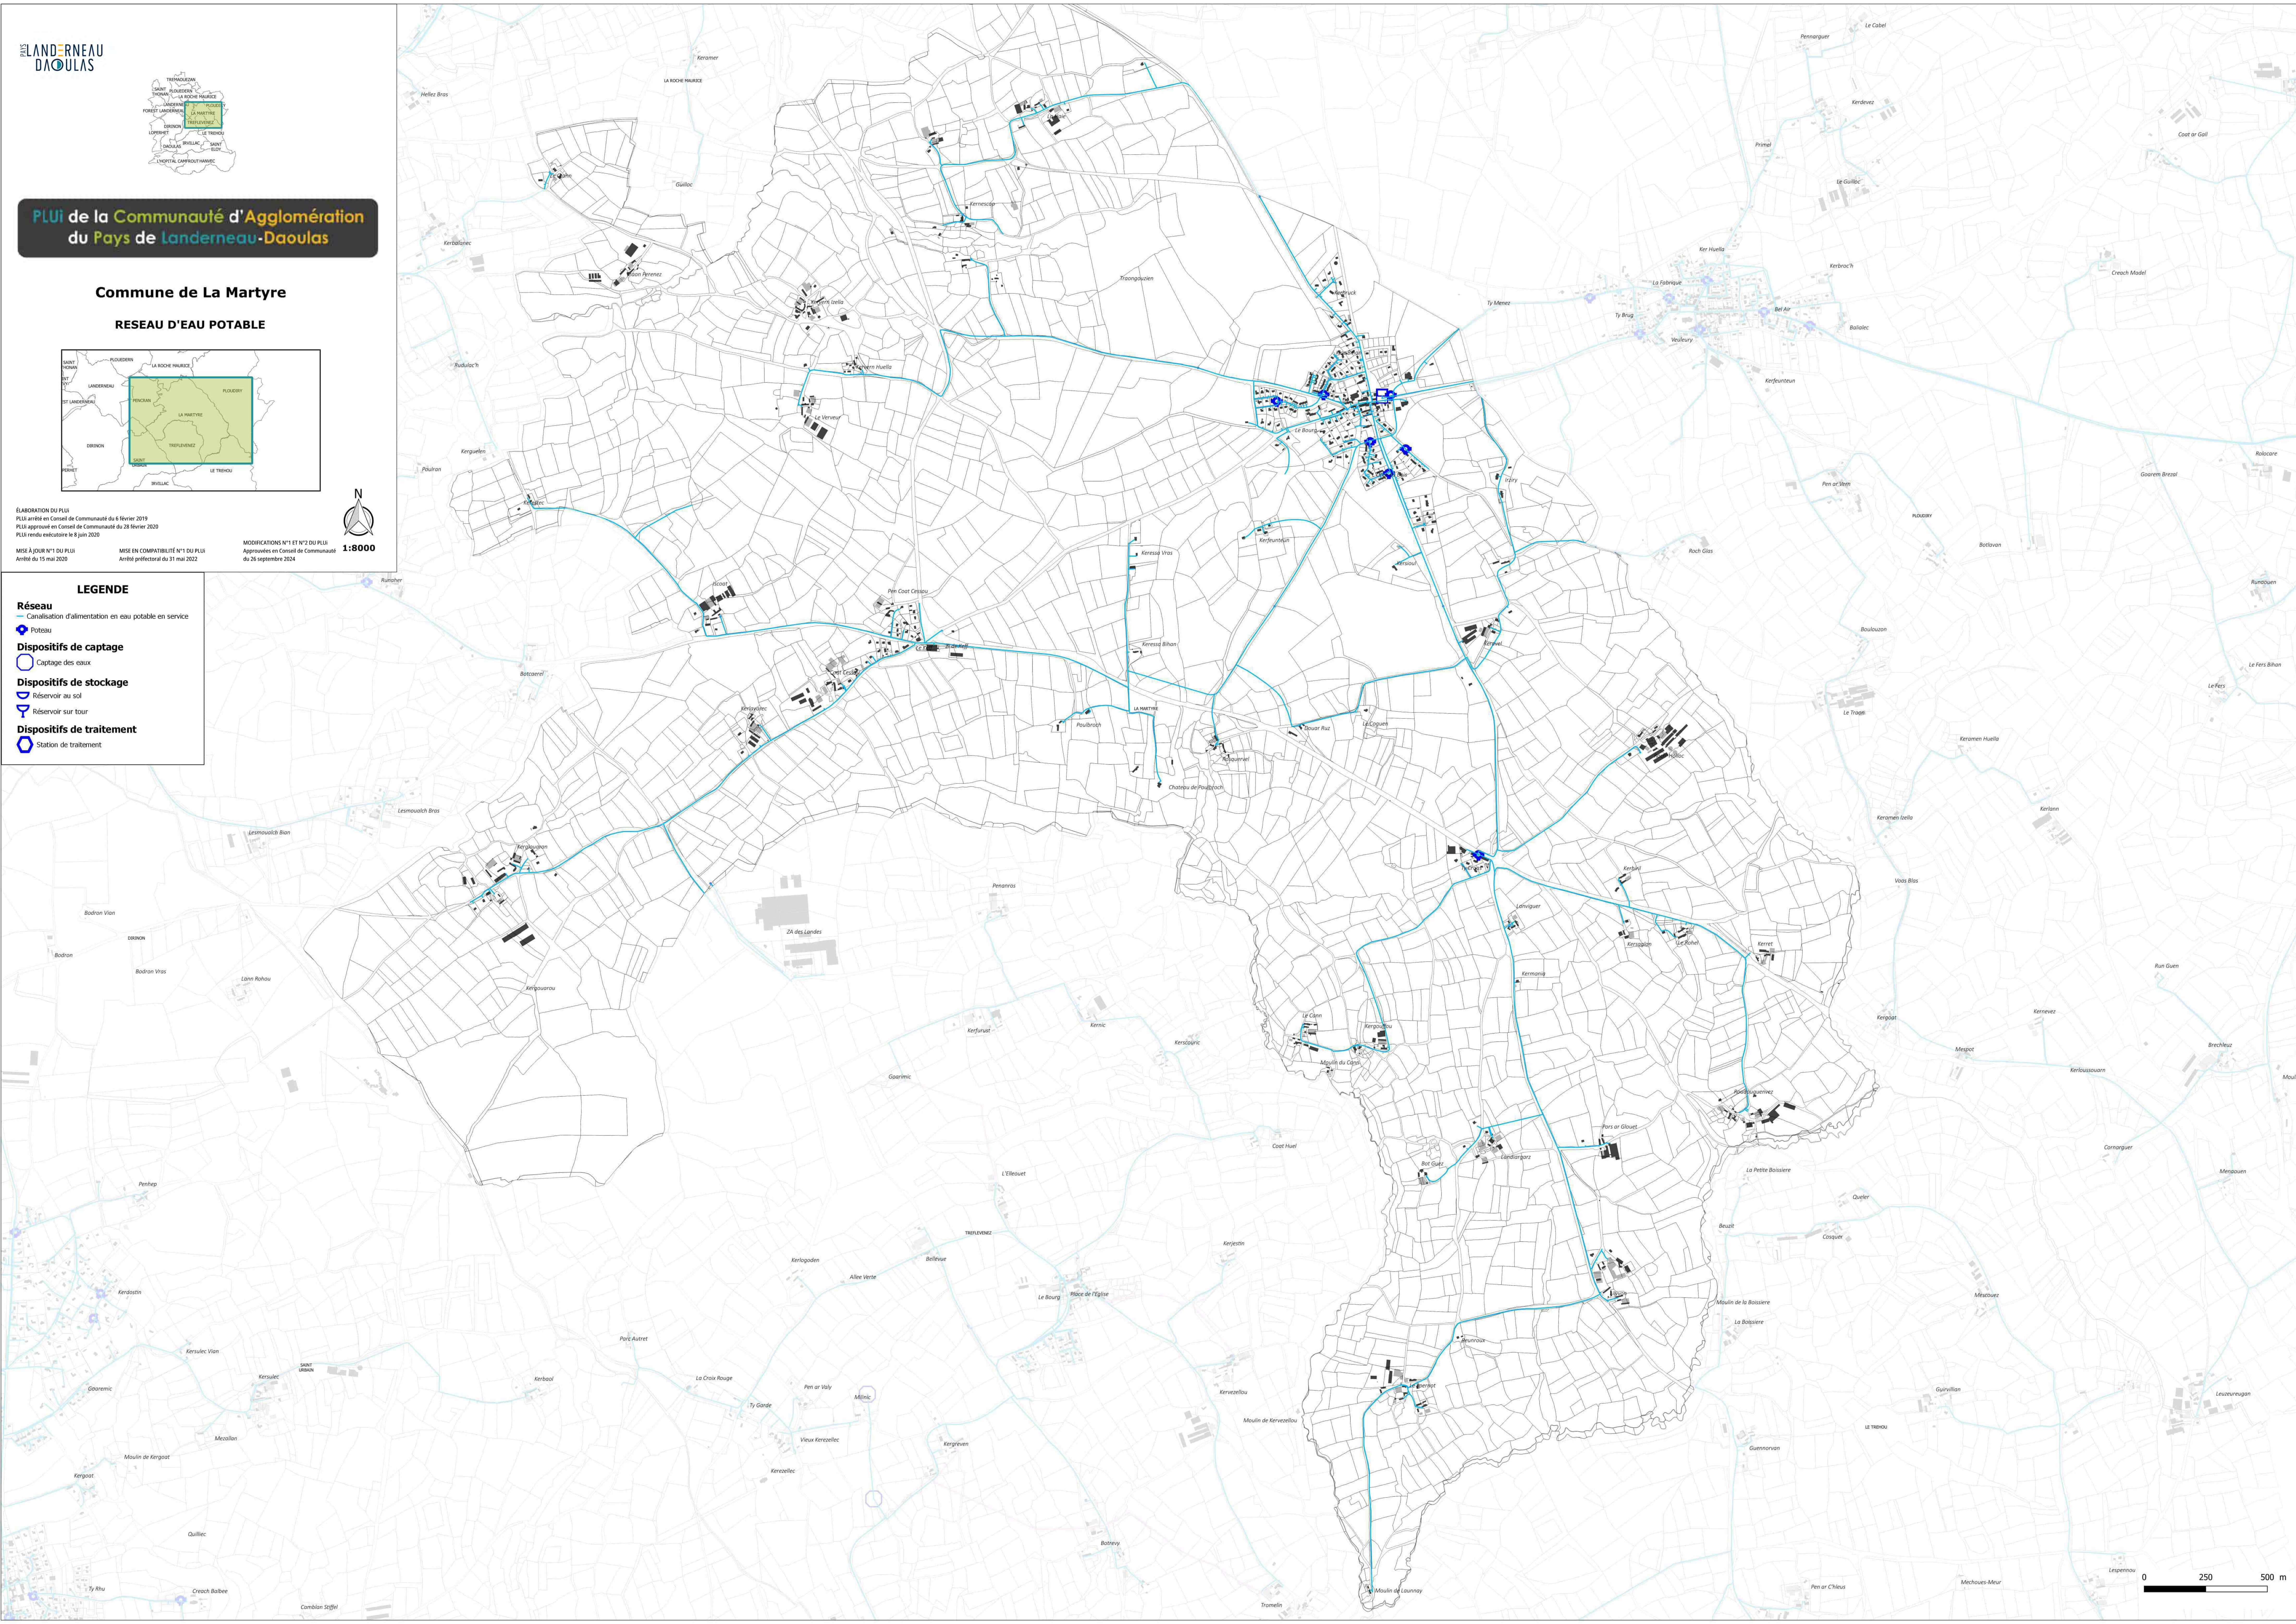

Commune de LA ROCHE-MAURICE

RESEAU D'EAU POTABLE

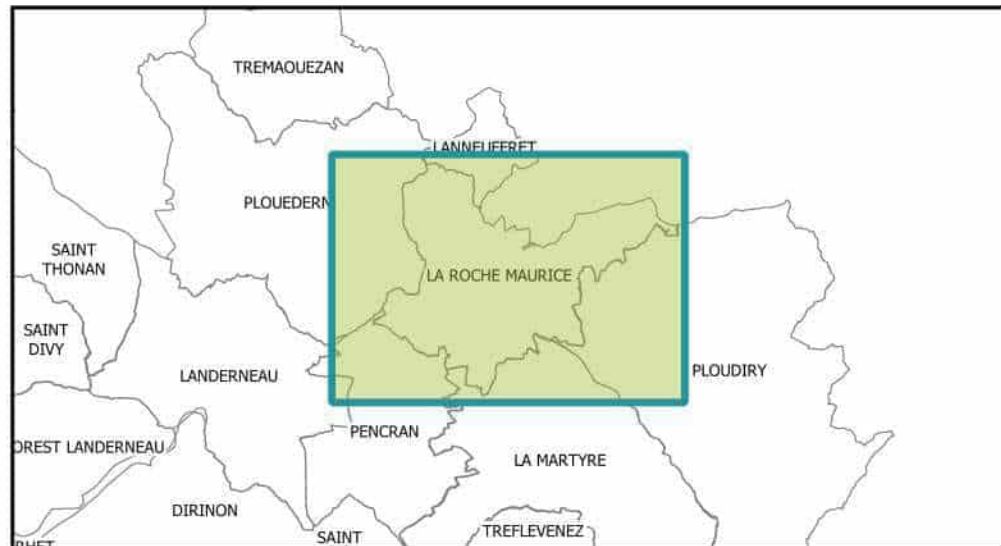

ELABORATION DU PLUI PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019 PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020 PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020		MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI Approuvées en Conseil de Communauté du 26 septembre 2024
MISE À JOUR N°1 DU PLUI Arrêté du 15 mai 2020	MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI Arrêté préfectoral du 31 mai 2022	



LEGENDE


Réseau
— Canalisations d'alimentation en eau potable en service

 Poteau


Dispositifs de captage
 Captage des eaux

Dispositifs de stockage
 Réservoir au sol
 Réservoir sur tour

Dispositifs de traitement
 Station de traitement

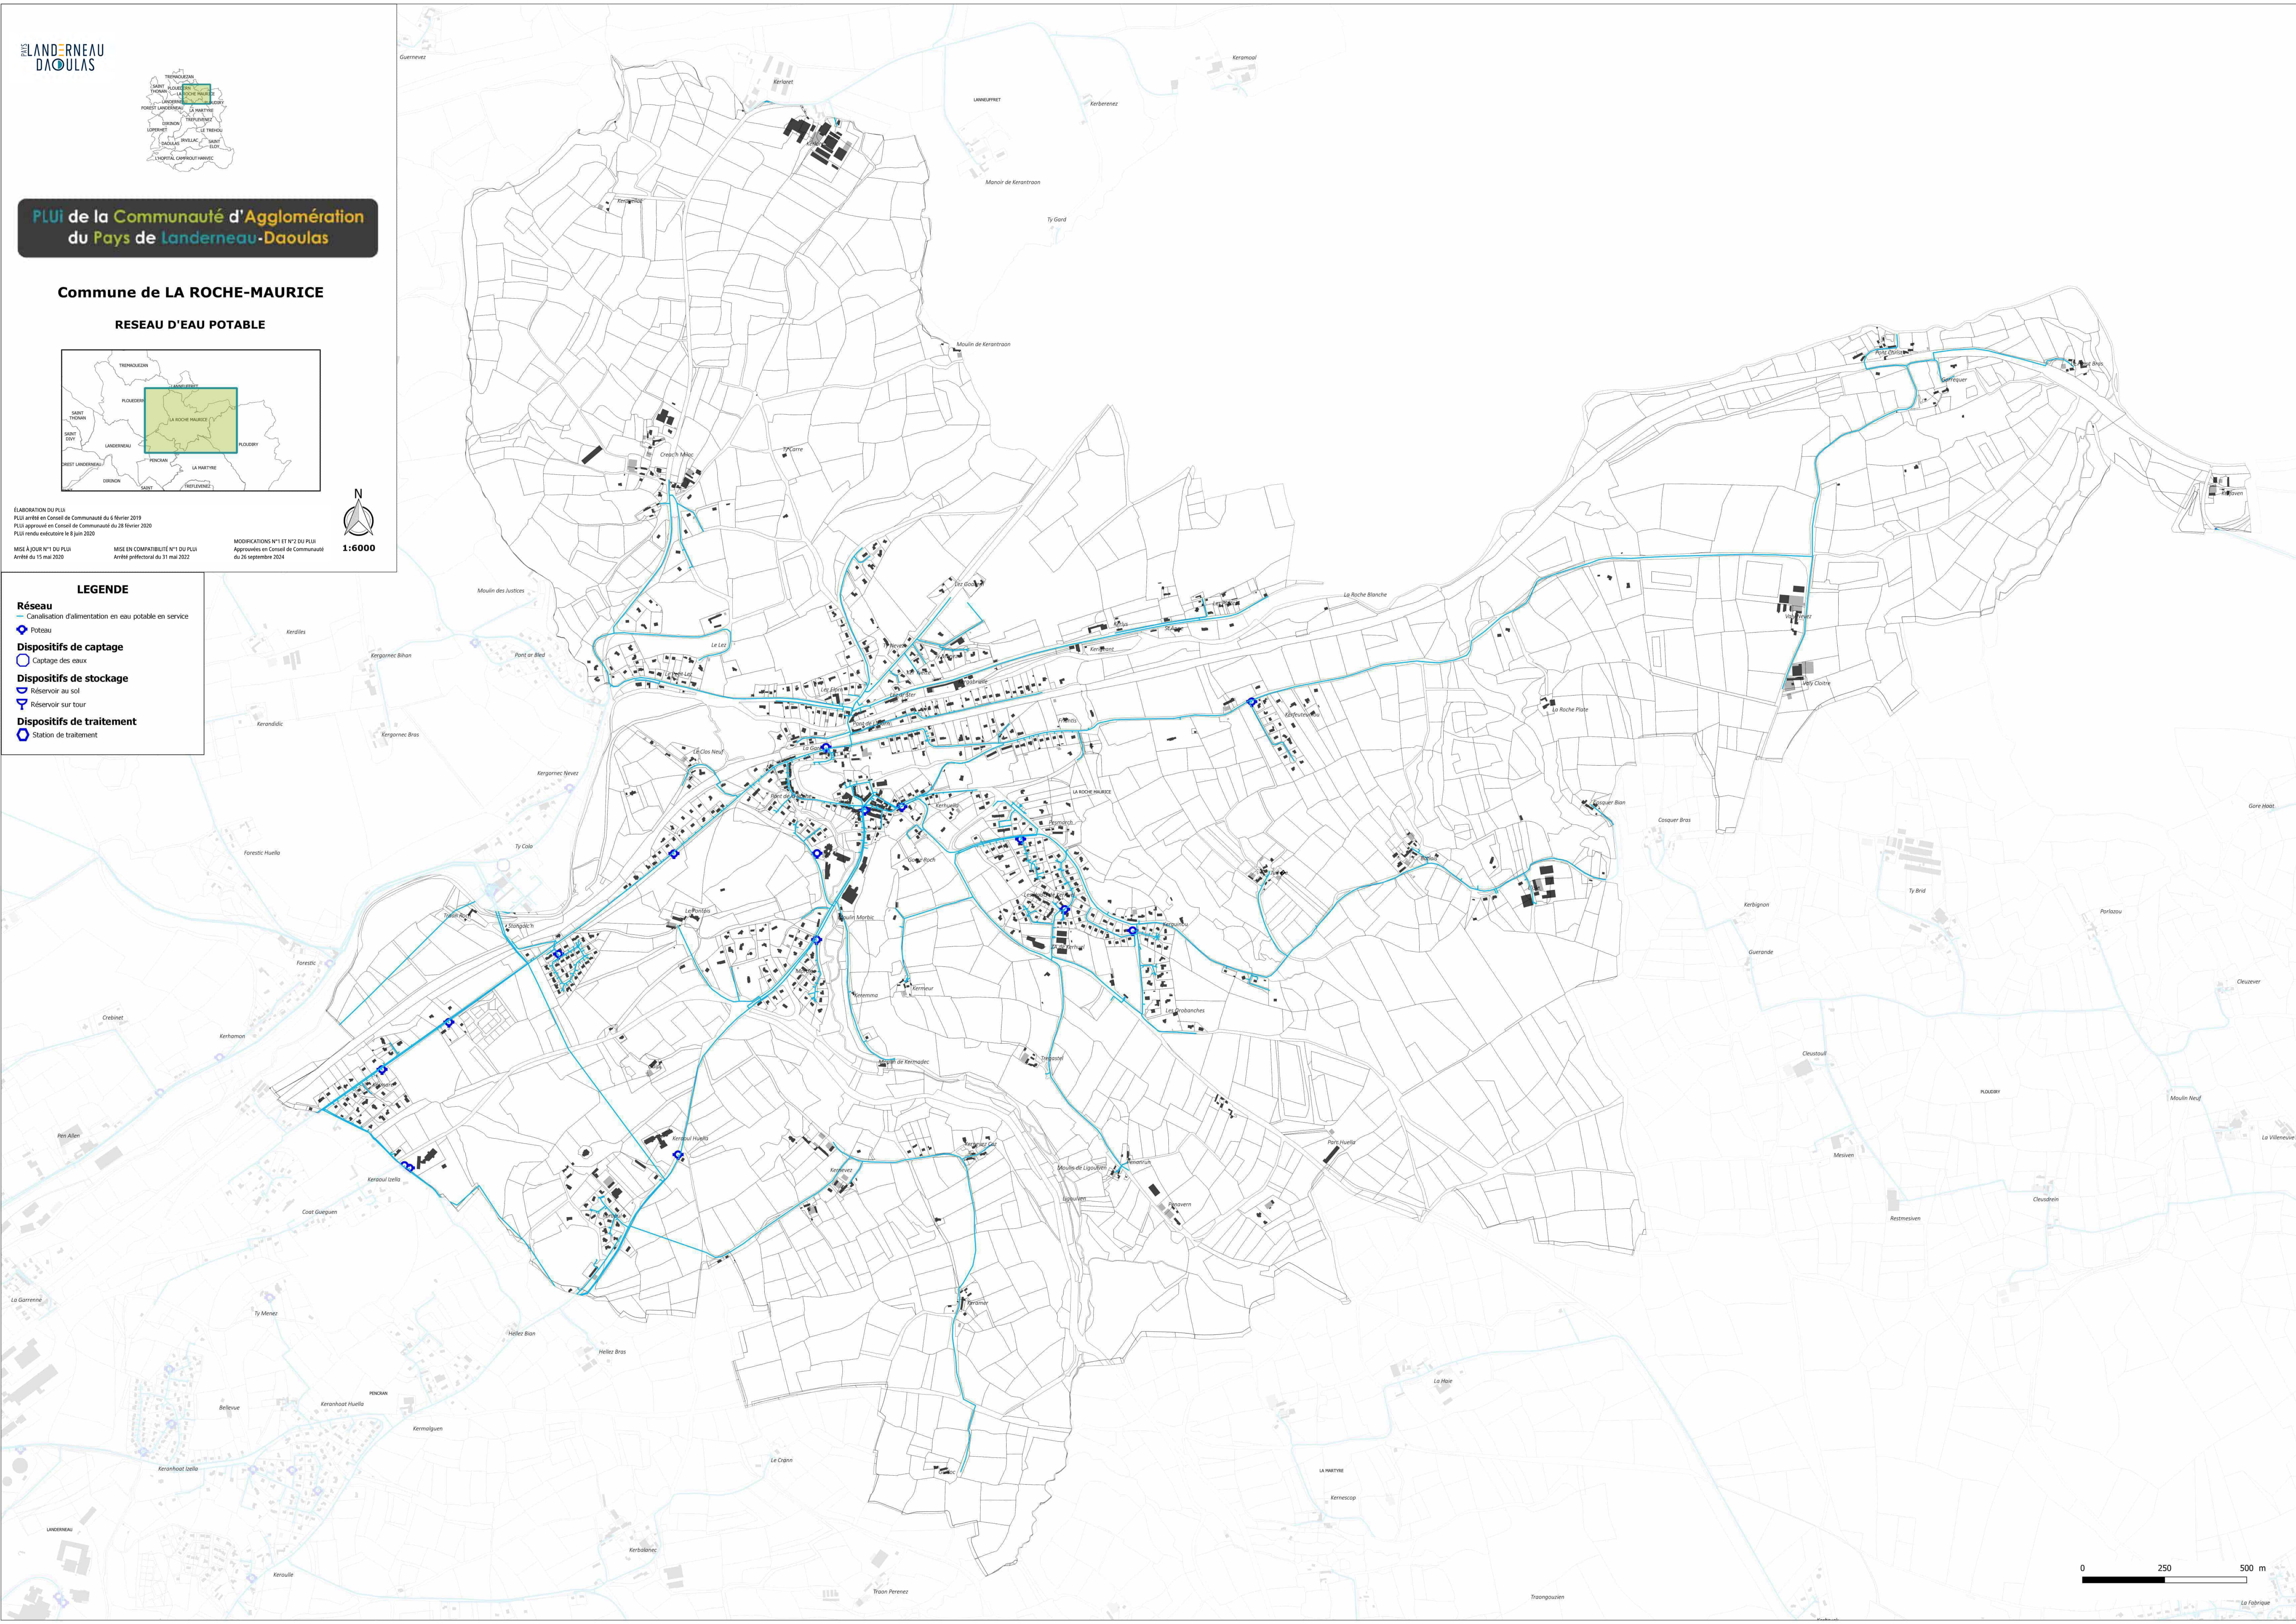

RESEAU D'EAU POTABLE

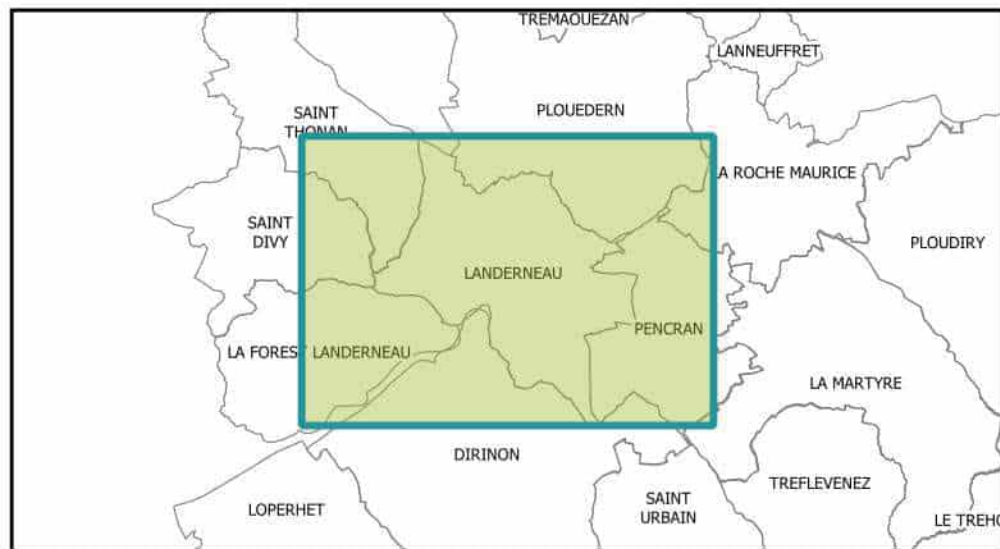

ÉLABORATION DU PLUI
 PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
 PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
 PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLUI Arrêté du 15 mai 2020	MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLU Arrêté préfectoral du 31 mai 2022
--	---

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
Approuvées en Conseil de Communa
du 26 septembre 2024

LEGENDE


Réseau
— Canalisation d'alimentation en eau potable en service

Poteau
 Poteau

Dispositifs de captage
 Captage des eaux

Dispositifs de stockage
 Réservoir au sol
 Réservoir sur tour

Dispositifs de traitement
 Station de traitement





RESEAU D'EAU POTABLE



- Réseau**
 - Canalisation d'alimentation en eau potable en service
- Poteau**
- Dispositifs de captage**
 - Captage des eaux
- Dispositifs de stockage**
 - Réservoir au sol
 - Réservoir sur tour
- Dispositifs de traitement**
 - Station de traitement






PLU de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Le Tréhou

RESEAU D'EAU POTABLE

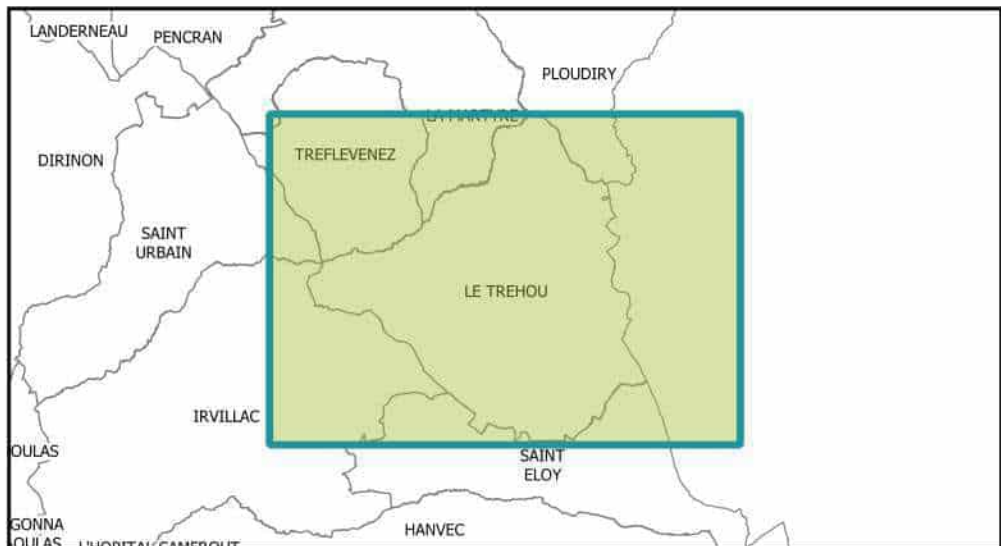

1:8000

ÉLABORATION DU PLU
PLU arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLU approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLU rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLU
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLU
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLU
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024

LEGENDE

Réseau

Canalisation d'alimentation en eau potable en service

PotEAU

Dispositifs de captage

Captage des eaux

Dispositifs de stockage

Réservoir au sol

Réservoir sur tour

Dispositifs de traitement

Station de traitement