

ANNEXES

ANNEXES SANITAIRES

Plans du réseau d'eau potable (2)

ELABORATION DU PLUi

PLUi arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019

PLUi approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020

PLUi rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE A JOUR N°1 DU PLUi

Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITE N°1 DU PLUi

Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUi

Approuvées en Conseil de Communauté du 26 septembre 2024


RESEAU D'EAU POTABLE



ÉLABORATION DU PLUI		
PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019		
PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020		
PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020		
MISE À JOUR N°1 DU PLUI	MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI	MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
Arrêté du 15 mai 2020	Arrêté préfectoral du 31 mai 2022	Approuvées en Conseil de Communauté du 26 septembre 2024



- Réseau**
 - Canalisation d'alimentation en eau potable en service
 - Poteau
- Dispositifs de captage**
 - Captage des eaux
- Dispositifs de stockage**
 - Réservoir au sol
 - Réservoir sur tour
- Dispositifs de traitement**
 - Station de traitement

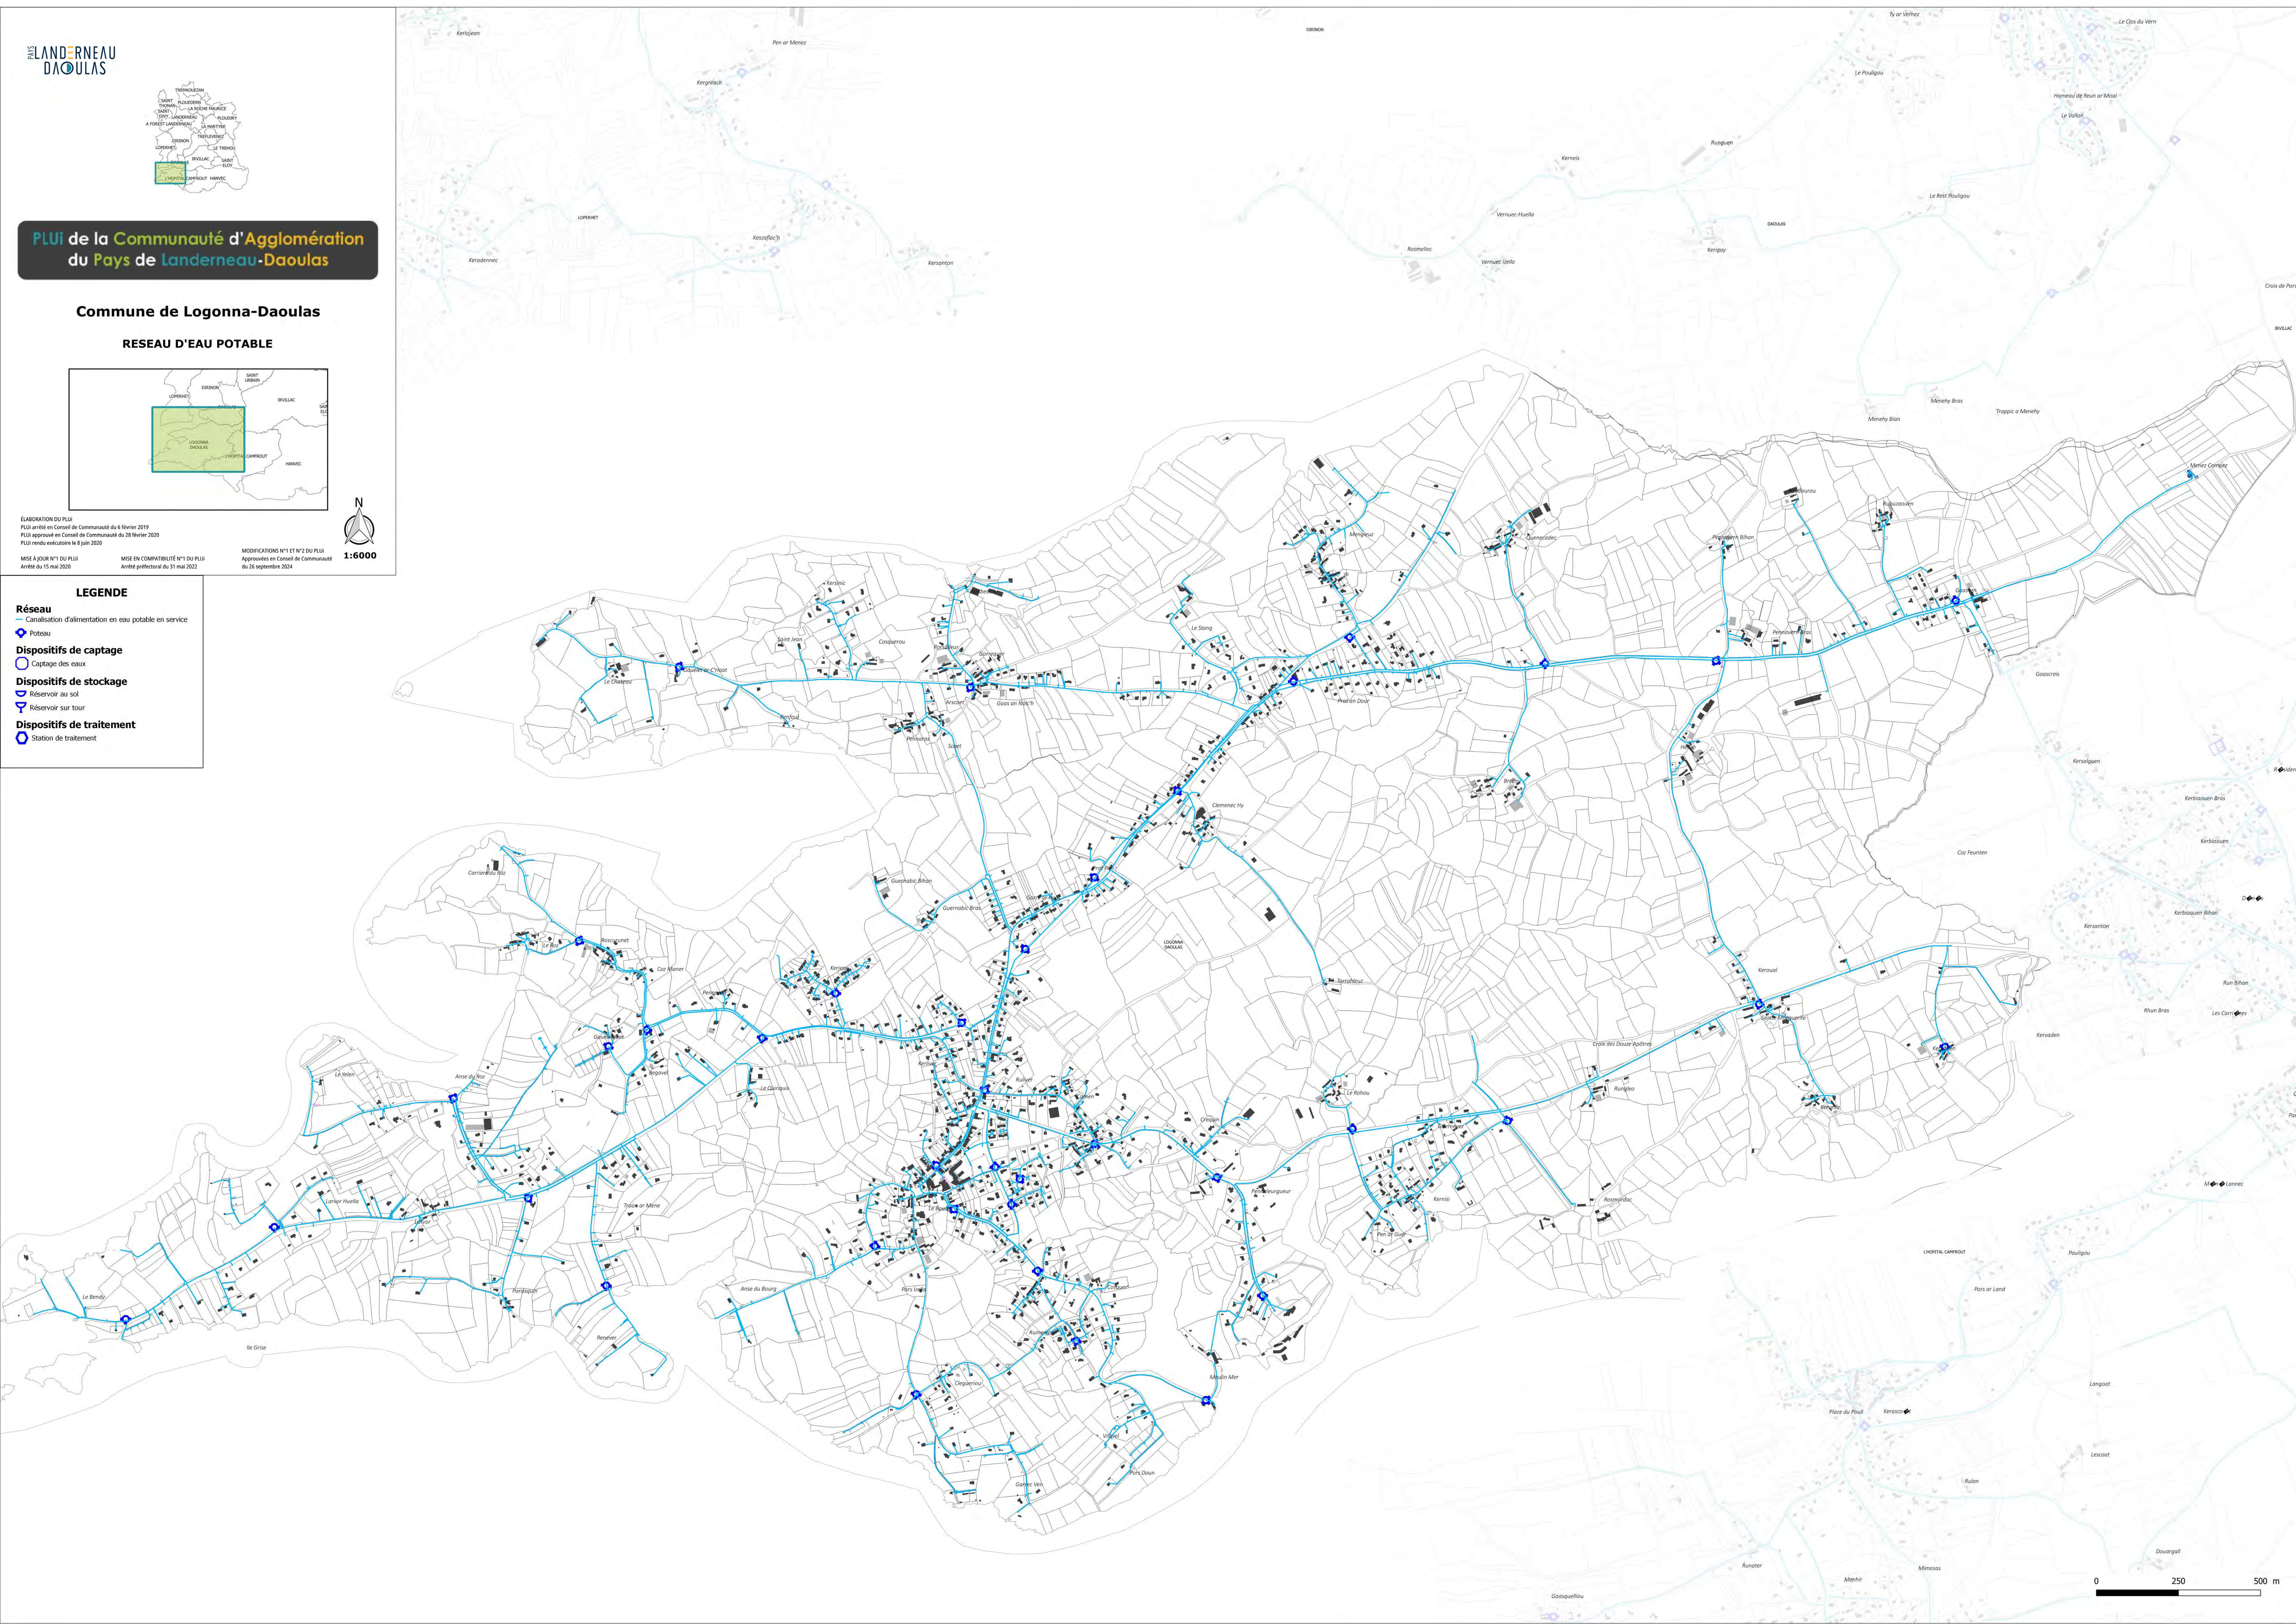




PLU de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Loperhet

RESEAU D'EAU POTABLE

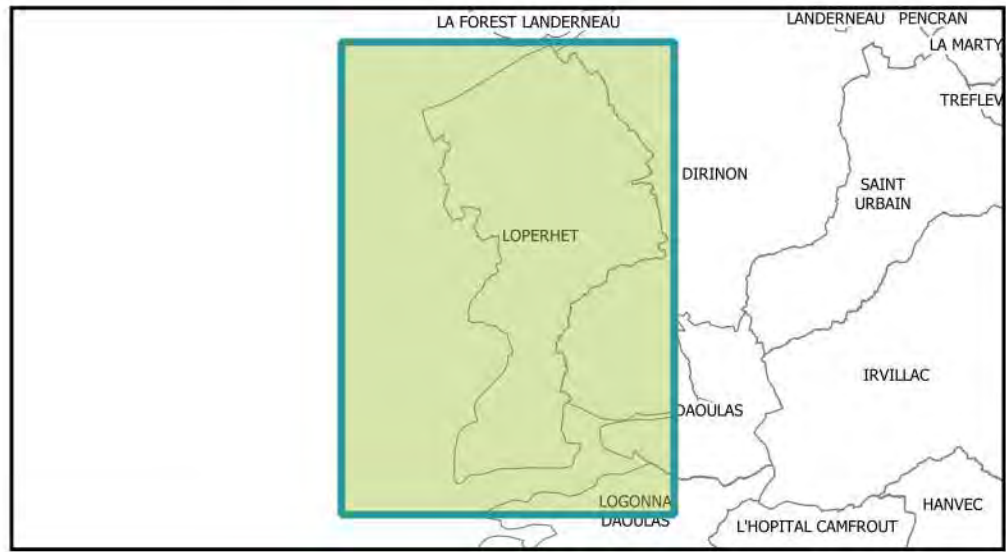

ÉLABORATION DU PLU
PLU arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLU approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLU rendu exécutoire le 9 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLU
Arrêté du 15 mai 2020


MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLU
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLU
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024




LEGENDE

- Réseau**
— Canalisations d'alimentation en eau potable en service
● Poste
● Poste
- Dispositifs de captage**
○ Captage des eaux
- Dispositifs de stockage**
● Réservoir au sol
● Réservoir sur tour
- Dispositifs de traitement**
● Station de traitement

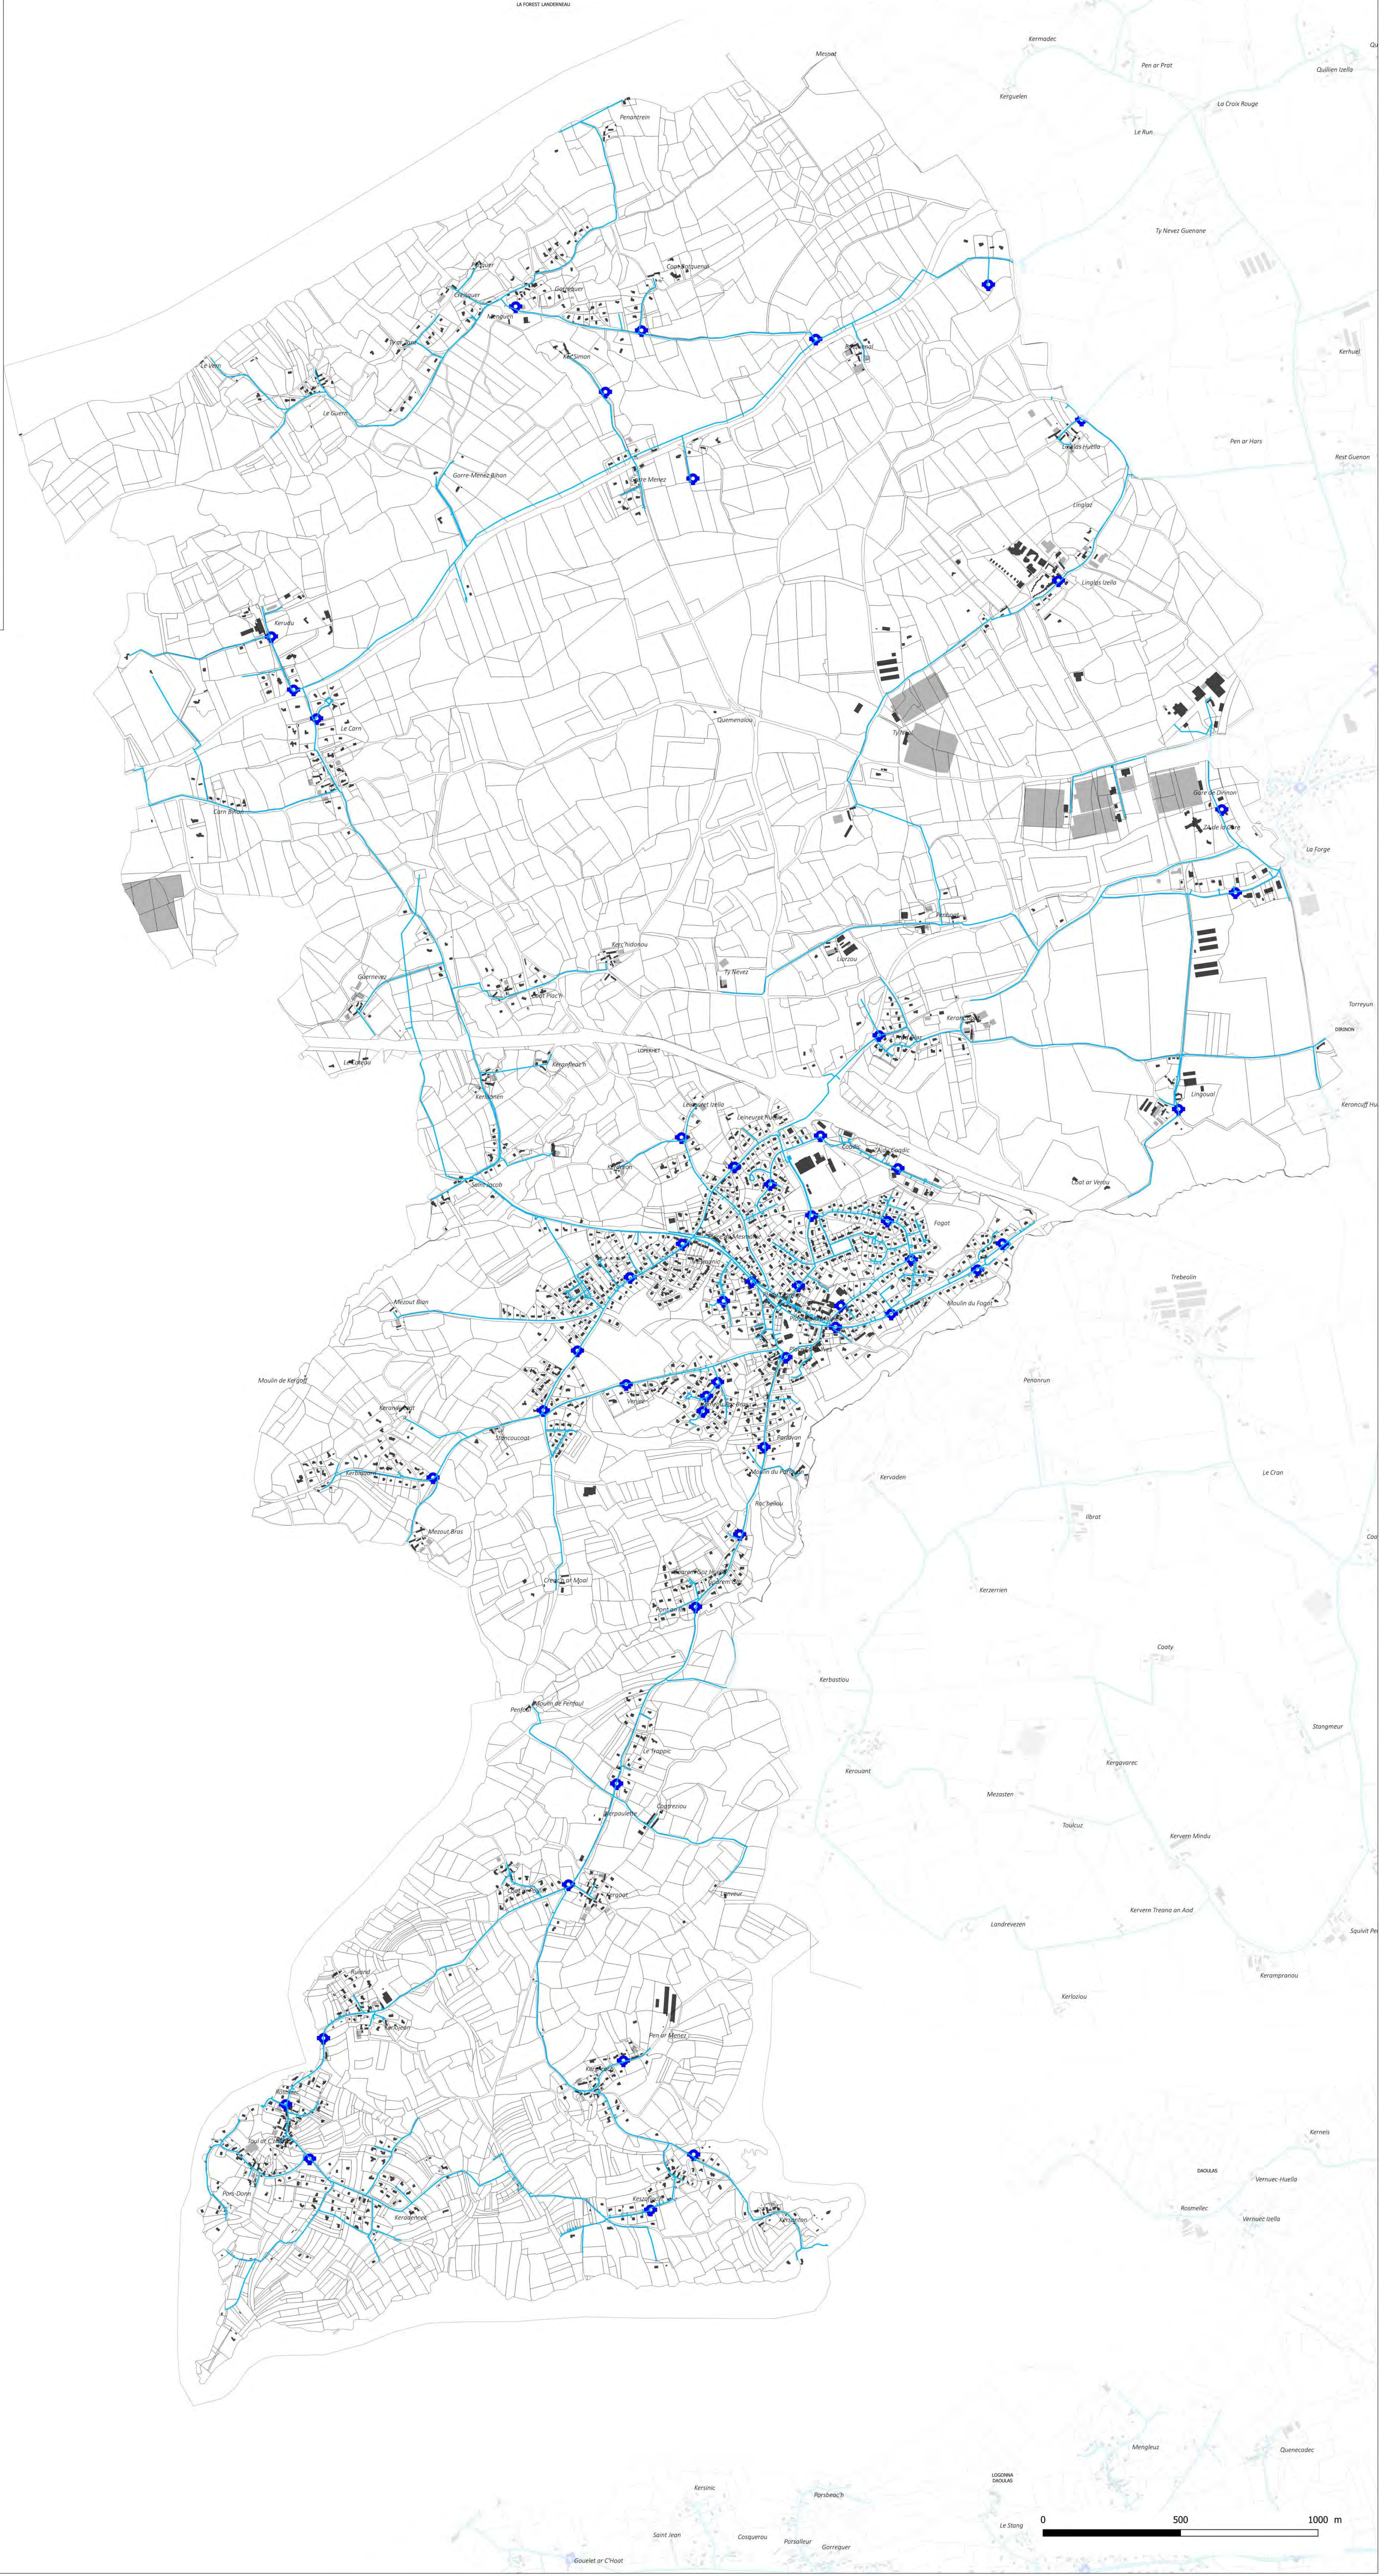


RESEAU D'EAU POTABLE

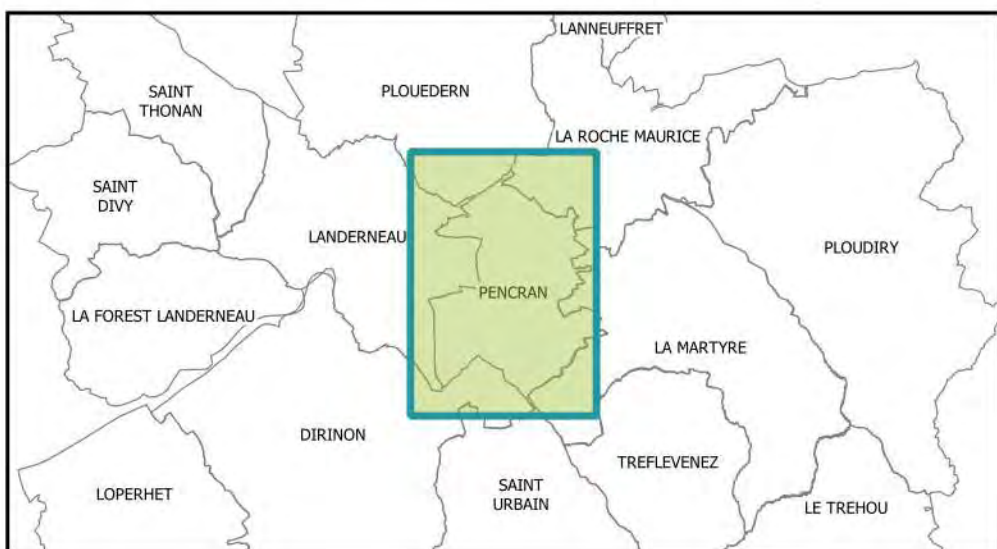

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
Approuvées en Conseil de Communa
du 26 septembre 2024



1:4500

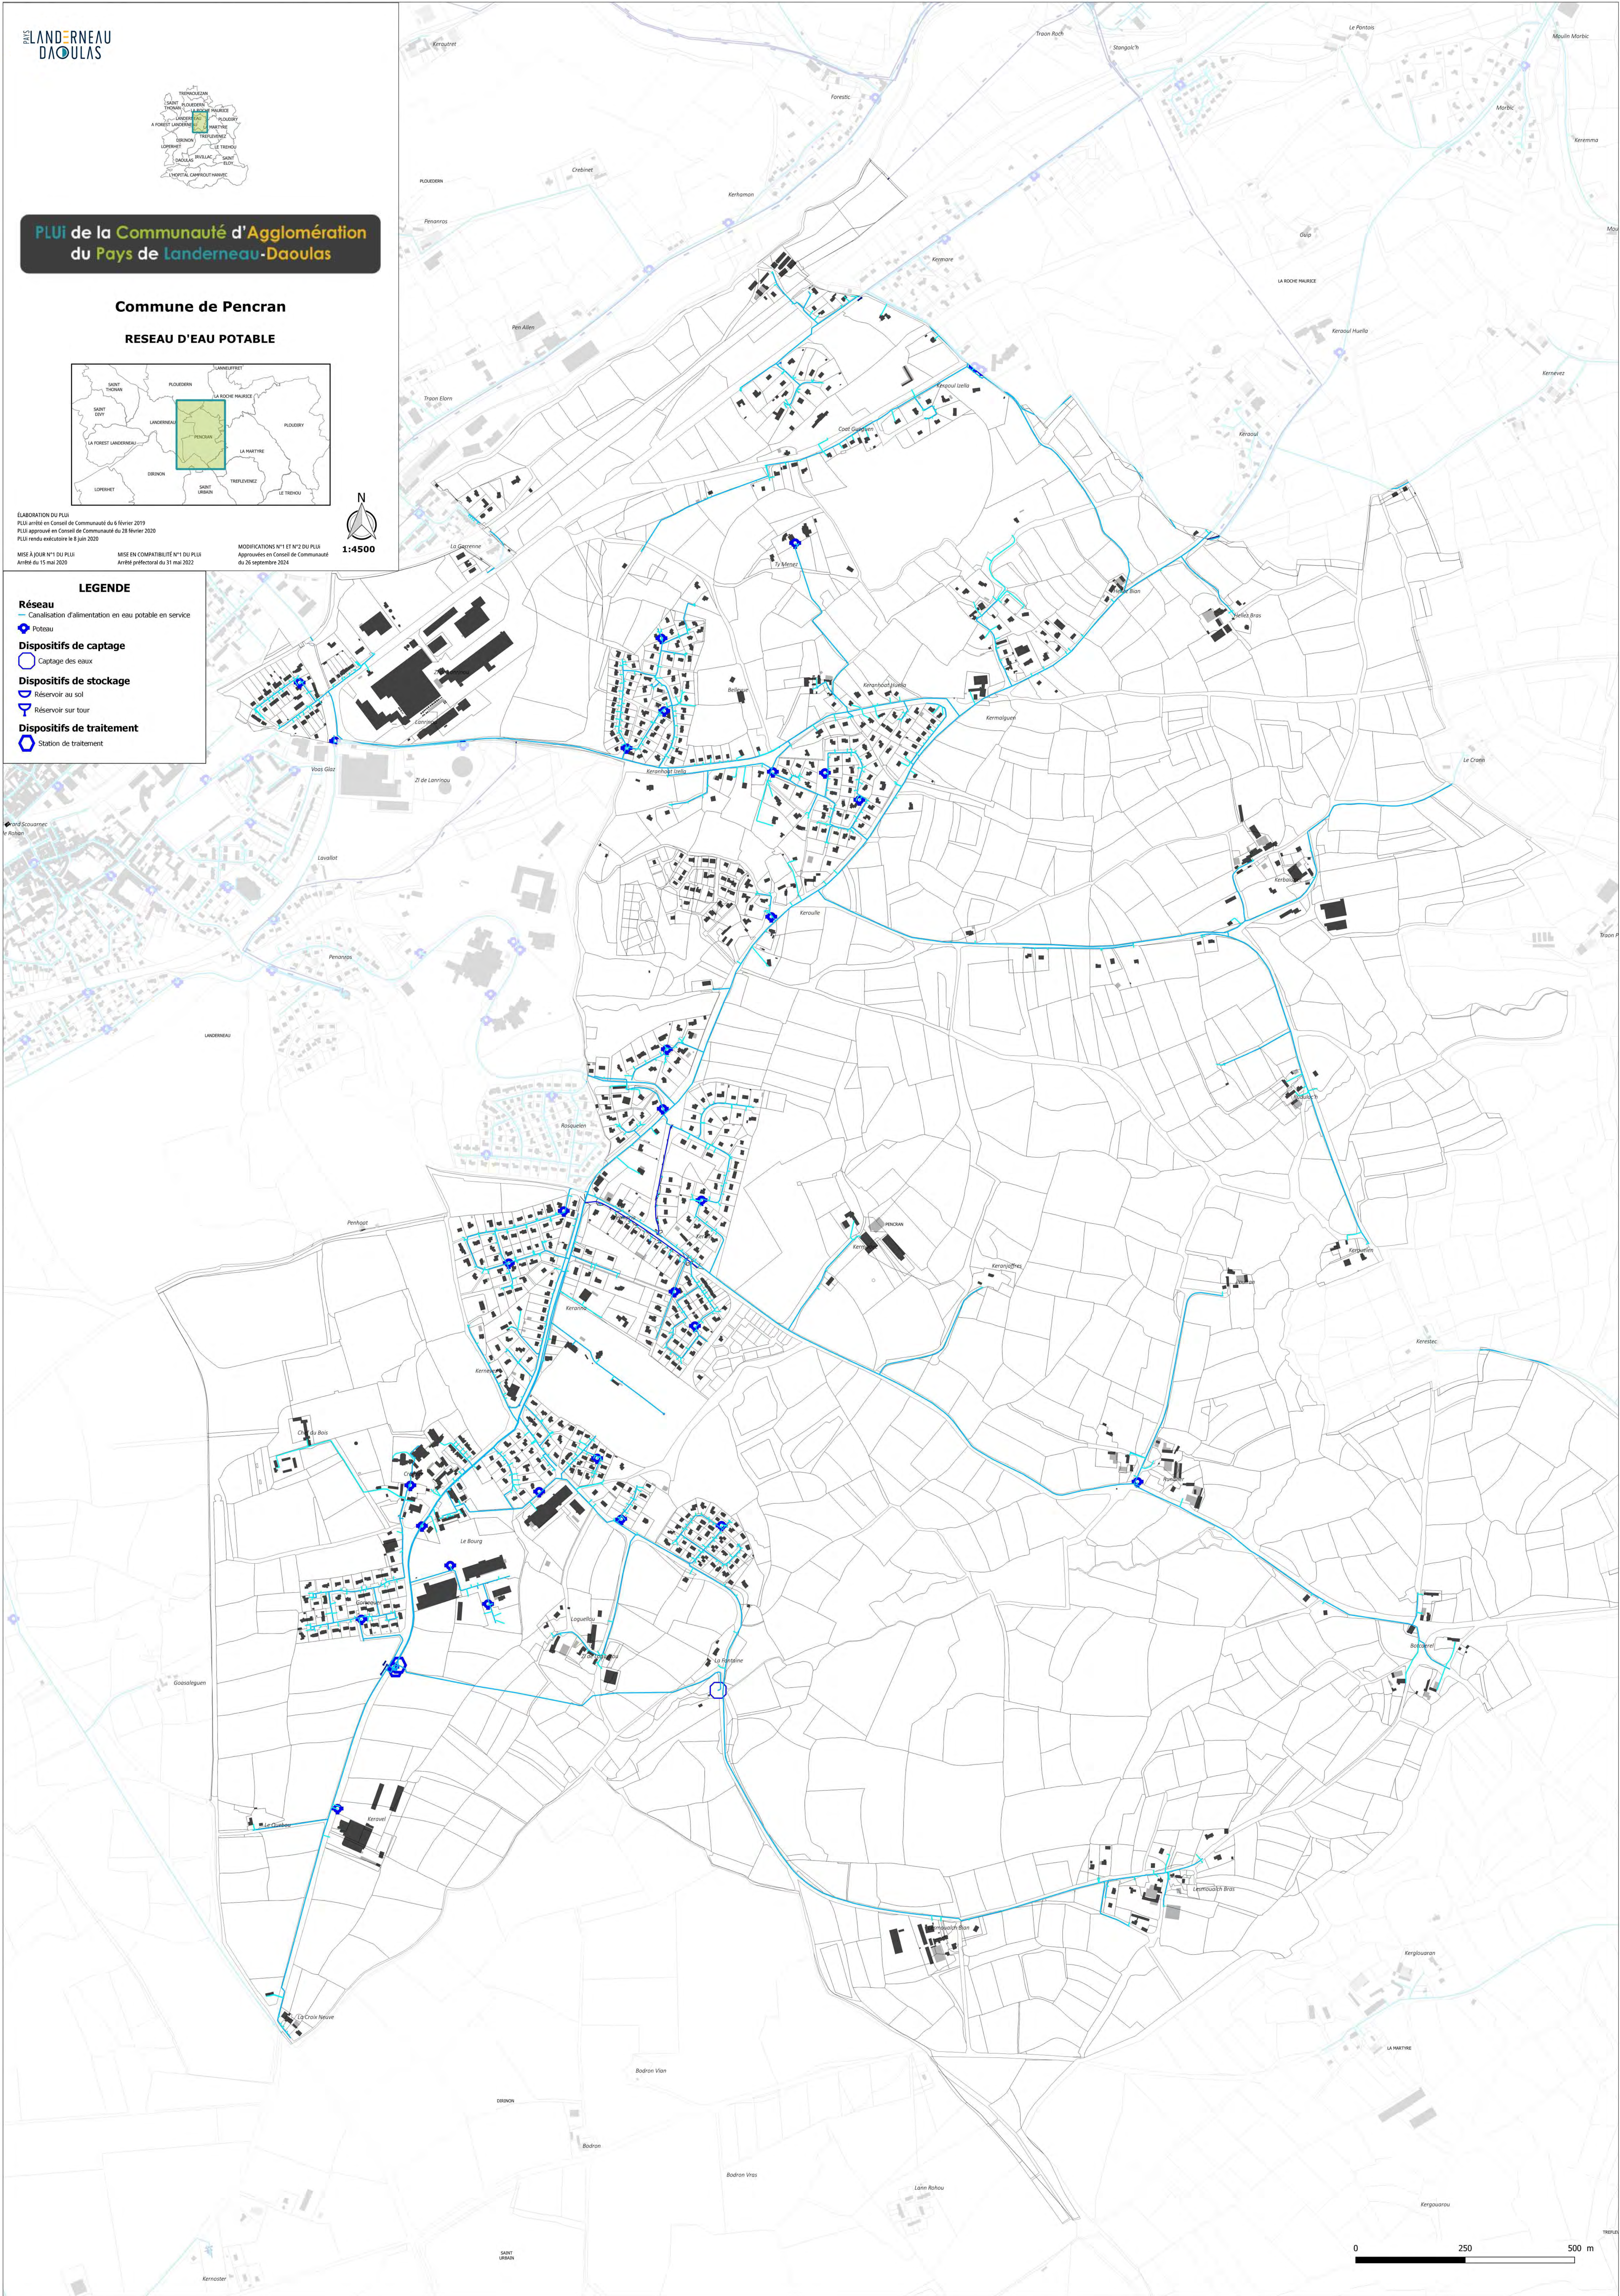 Station de traitement


0 250 500 m



PLU de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Ploudiry


RESEAU D'EAU POTABLE

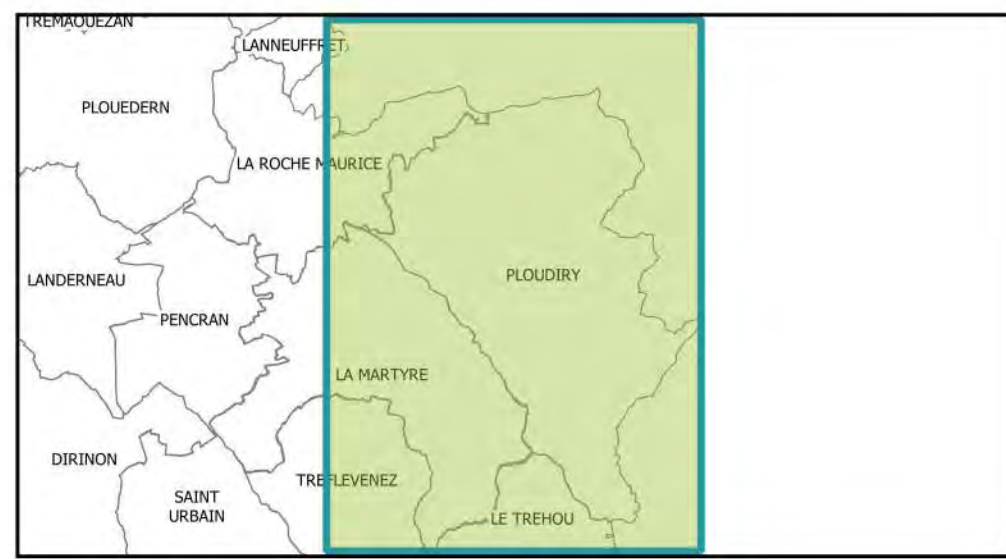

ÉLABORATION DU PLU
PLU arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLU approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLU rendu exécutoire le 8 juin 2020
MISE À JOUR N°1 DU PLU
Arrêté du 15 mai 2020
MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLU
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022
MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLU
Approuvées en Conseil de Communauté
du 28 septembre 2024

LEGENDE

- Réseau**
— Canalisations d'alimentation en eau potable en service
- Poteau**
●
- Dispositifs de captage**
○ Captage des eaux
- Dispositifs de stockage**
● Réservoir au sol
● Réservoir sur tour
- Dispositifs de traitement**
● Station de traitement

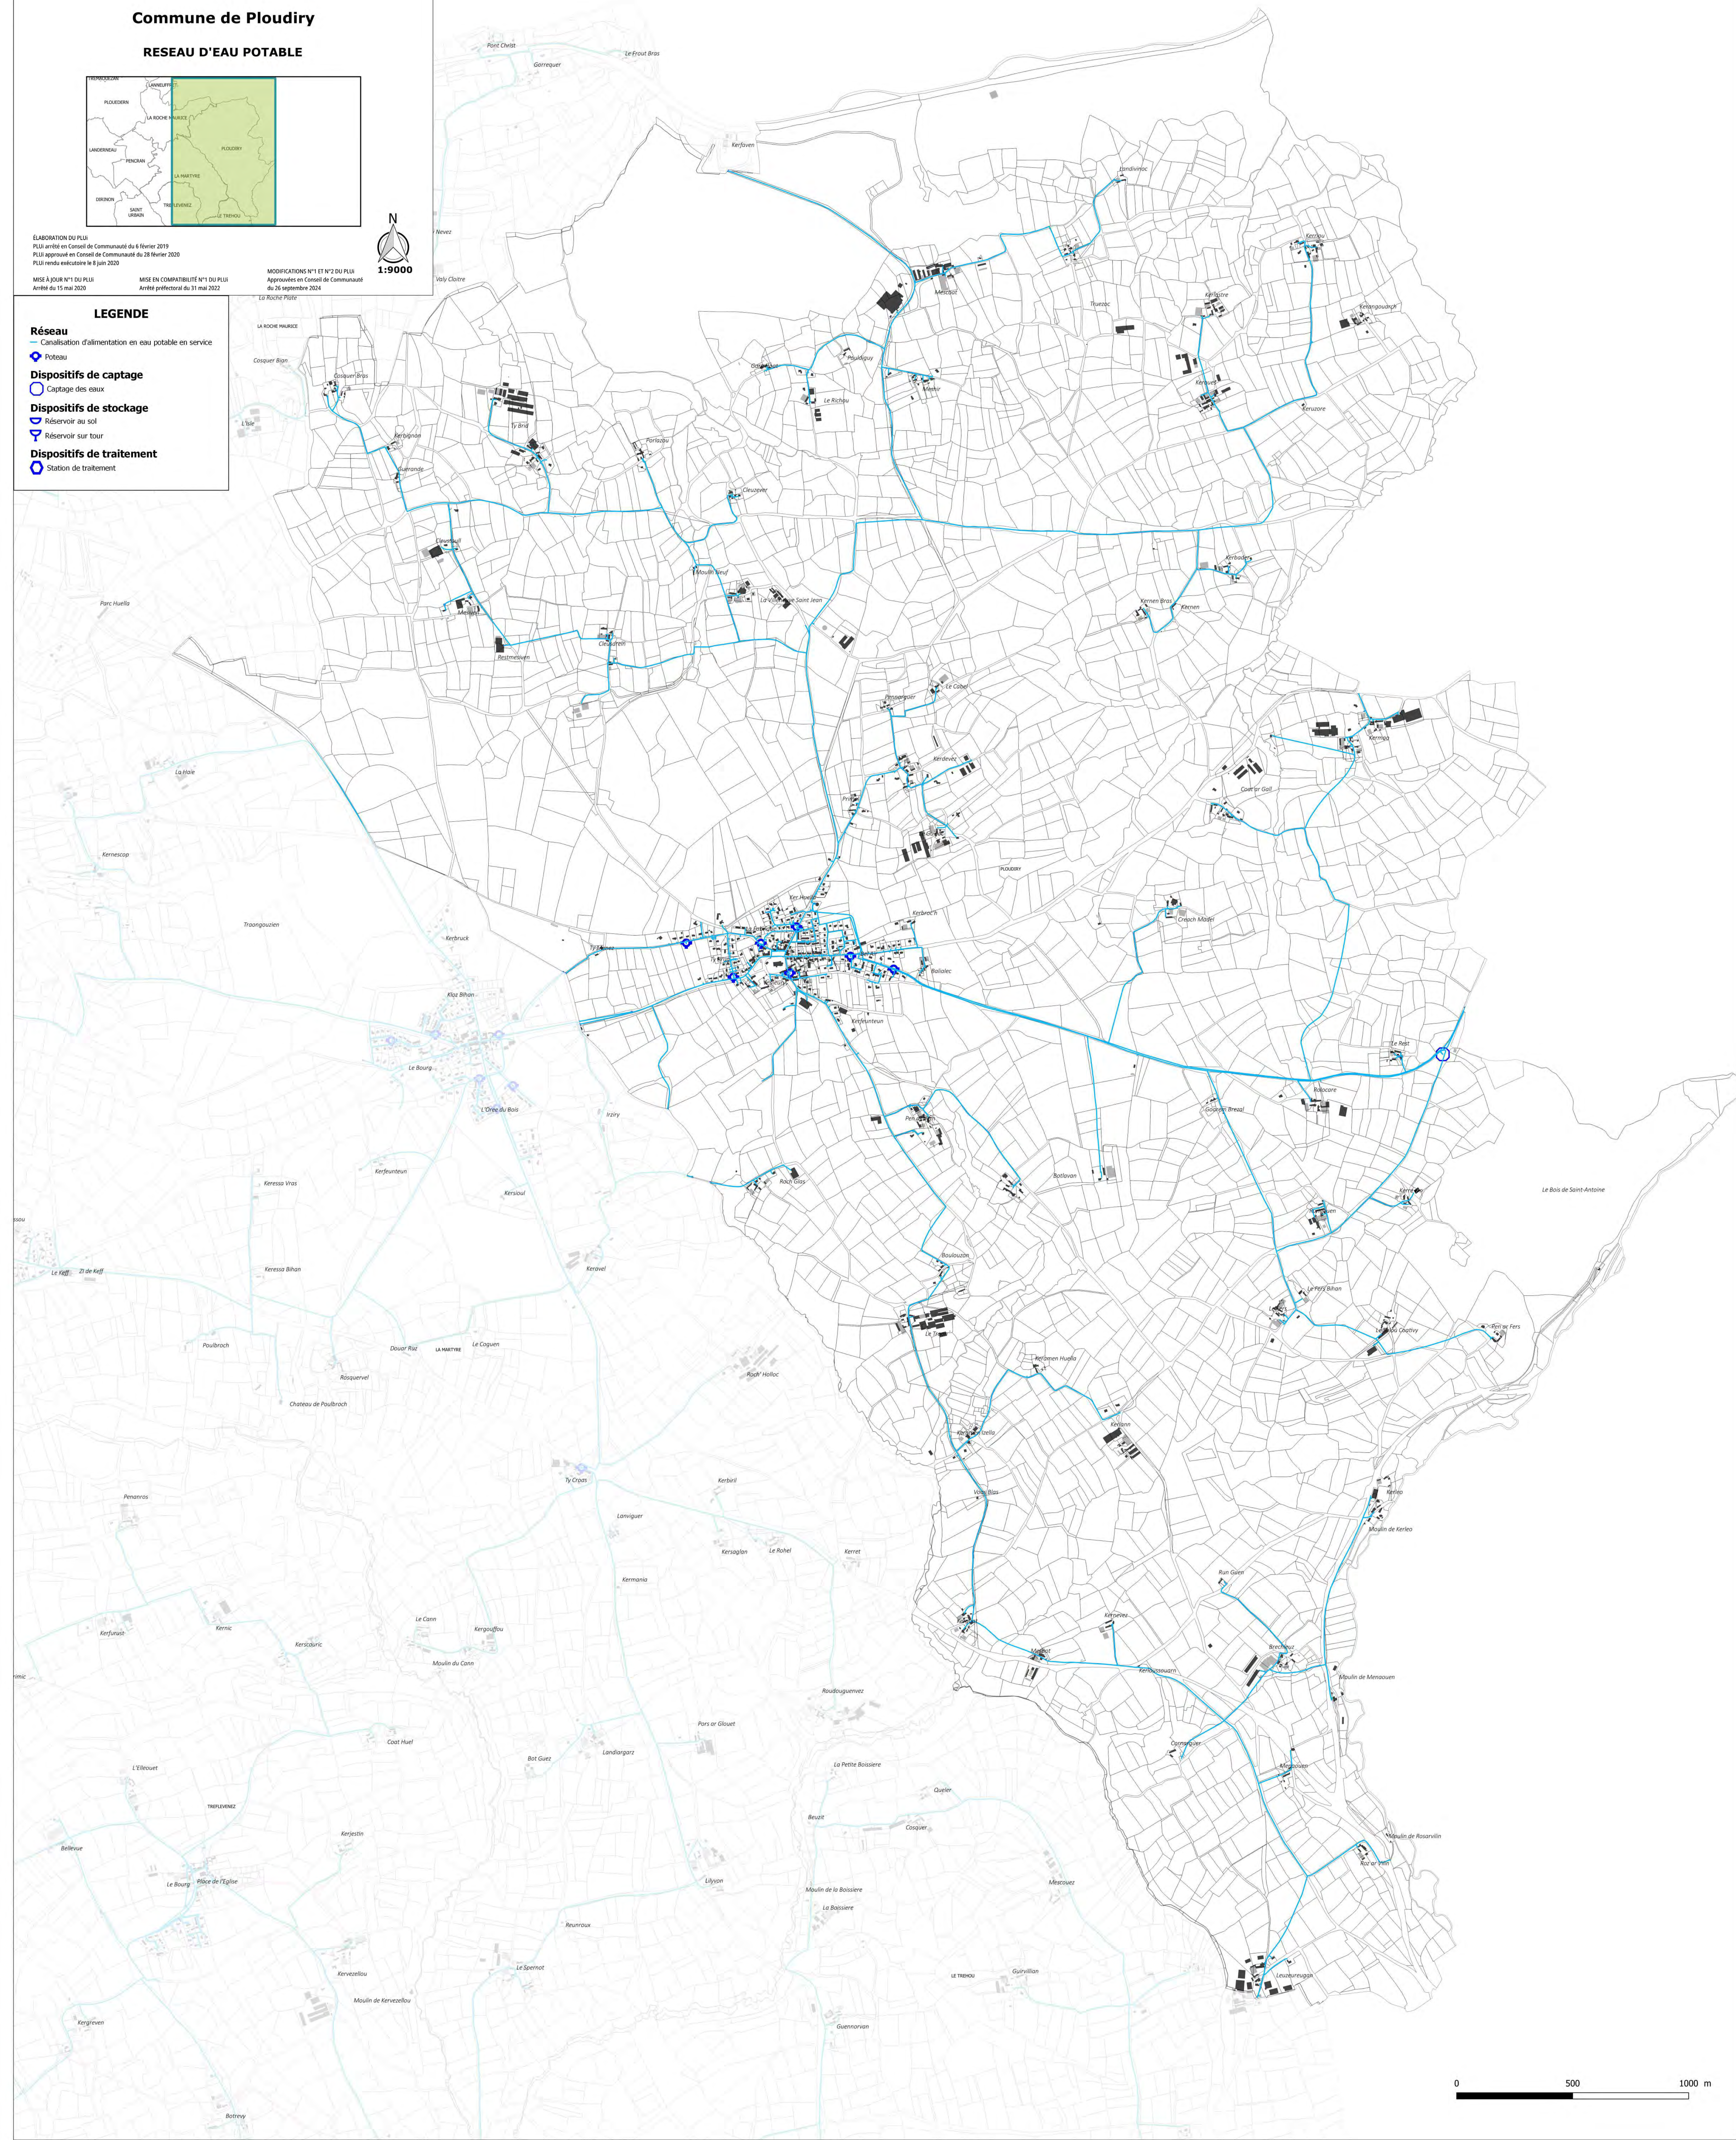



PLUI de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Plouédern

RESEAU D'EAU POTABLE



ÉLABORATION DU PLUI
PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 5 février 2019
PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLUI
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI
Arrêté préfectoral du 31 mai 2020

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024



1:8000


LEGENDE

- Réseau**
— Canalisation d'alimentation en eau potable en service
◆ Poteau
- Dispositifs de captage**
○ Captage des eaux
- Dispositifs de stockage**
▽ Réservoir au sol
▽ Réservoir sur tour
- Dispositifs de traitement**
○ Station de traitement

0 500 1000 m

Commune de SAINT-DIVY

RESEAU D'EAU POTABLE

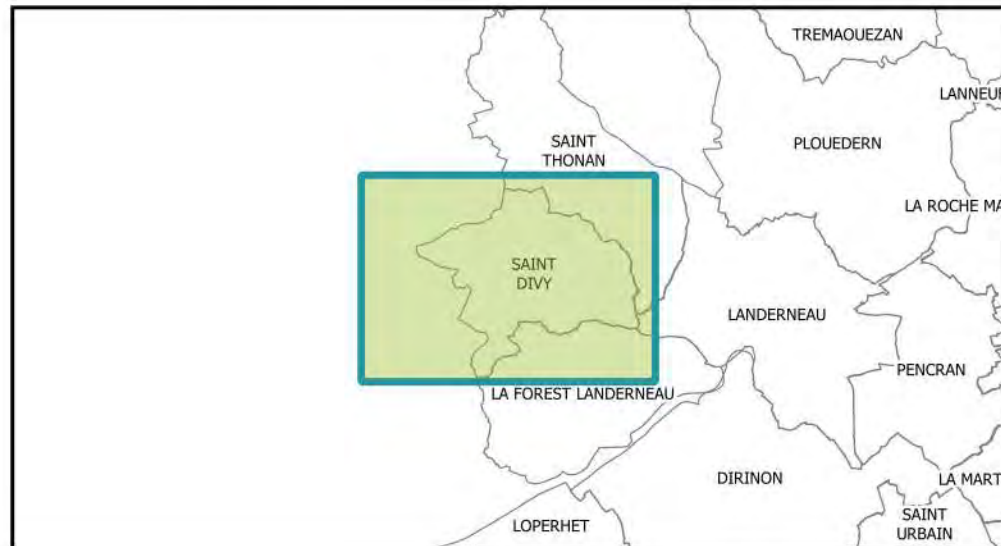


ÉLABORATION DU PLUI PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019 PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020 PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020	MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI Approuvées en Conseil de Communauté du 26 septembre 2024
MISE À JOUR N°1 DU PLUI Arrêté du 15 mai 2020	MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI Arrêté préfectoral du 31 mai 2022



LEGENDE

- Réseau**
 - Canalisation d'alimentation en eau potable en service
 - Poteau
- Dispositifs de captage**
 - Captage des eaux
- Dispositifs de stockage**
 - Réservoir au sol
 - Réservoir sur tour
- Dispositifs de traitement**
 - Station de traitement






PLU de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de SAINT-ELOY

RESEAU D'EAU POTABLE

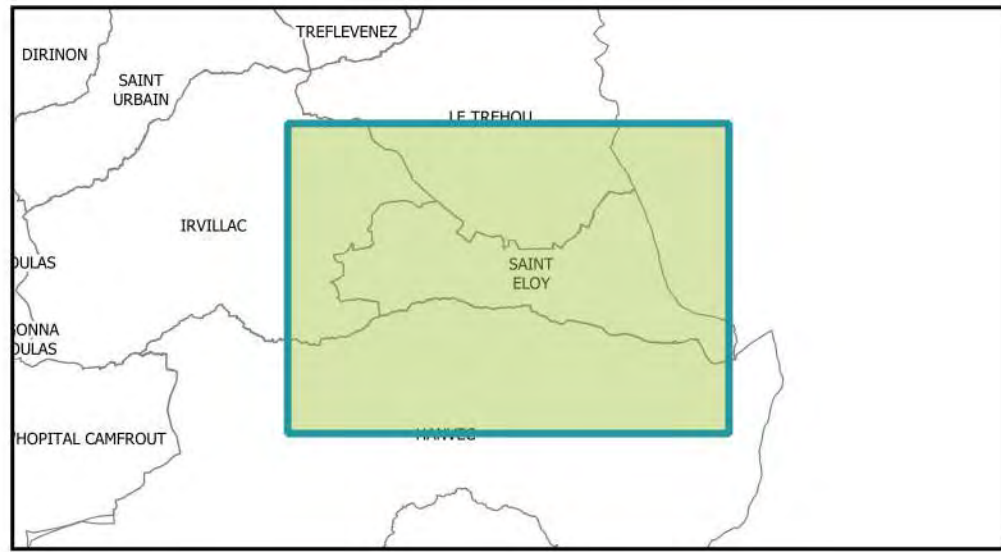


ELABORATION DU PLU
PLU arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLU approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLU rendu exécutoire le 9 juin 2020
MISE À JOUR N°1 DU PLU
Arrêté du 15 mai 2020
MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLU
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022
MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLU
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024



LEGENDE

- Réseau**
— Canalisation d'alimentation en eau potable en service
◆ Poteau
- Dispositifs de captage**
○ Captage des eaux
- Dispositifs de stockage**
▽ Réservoir au sol
▽ Réservoir sur tour
- Dispositifs de traitement**
○ Station de traitement

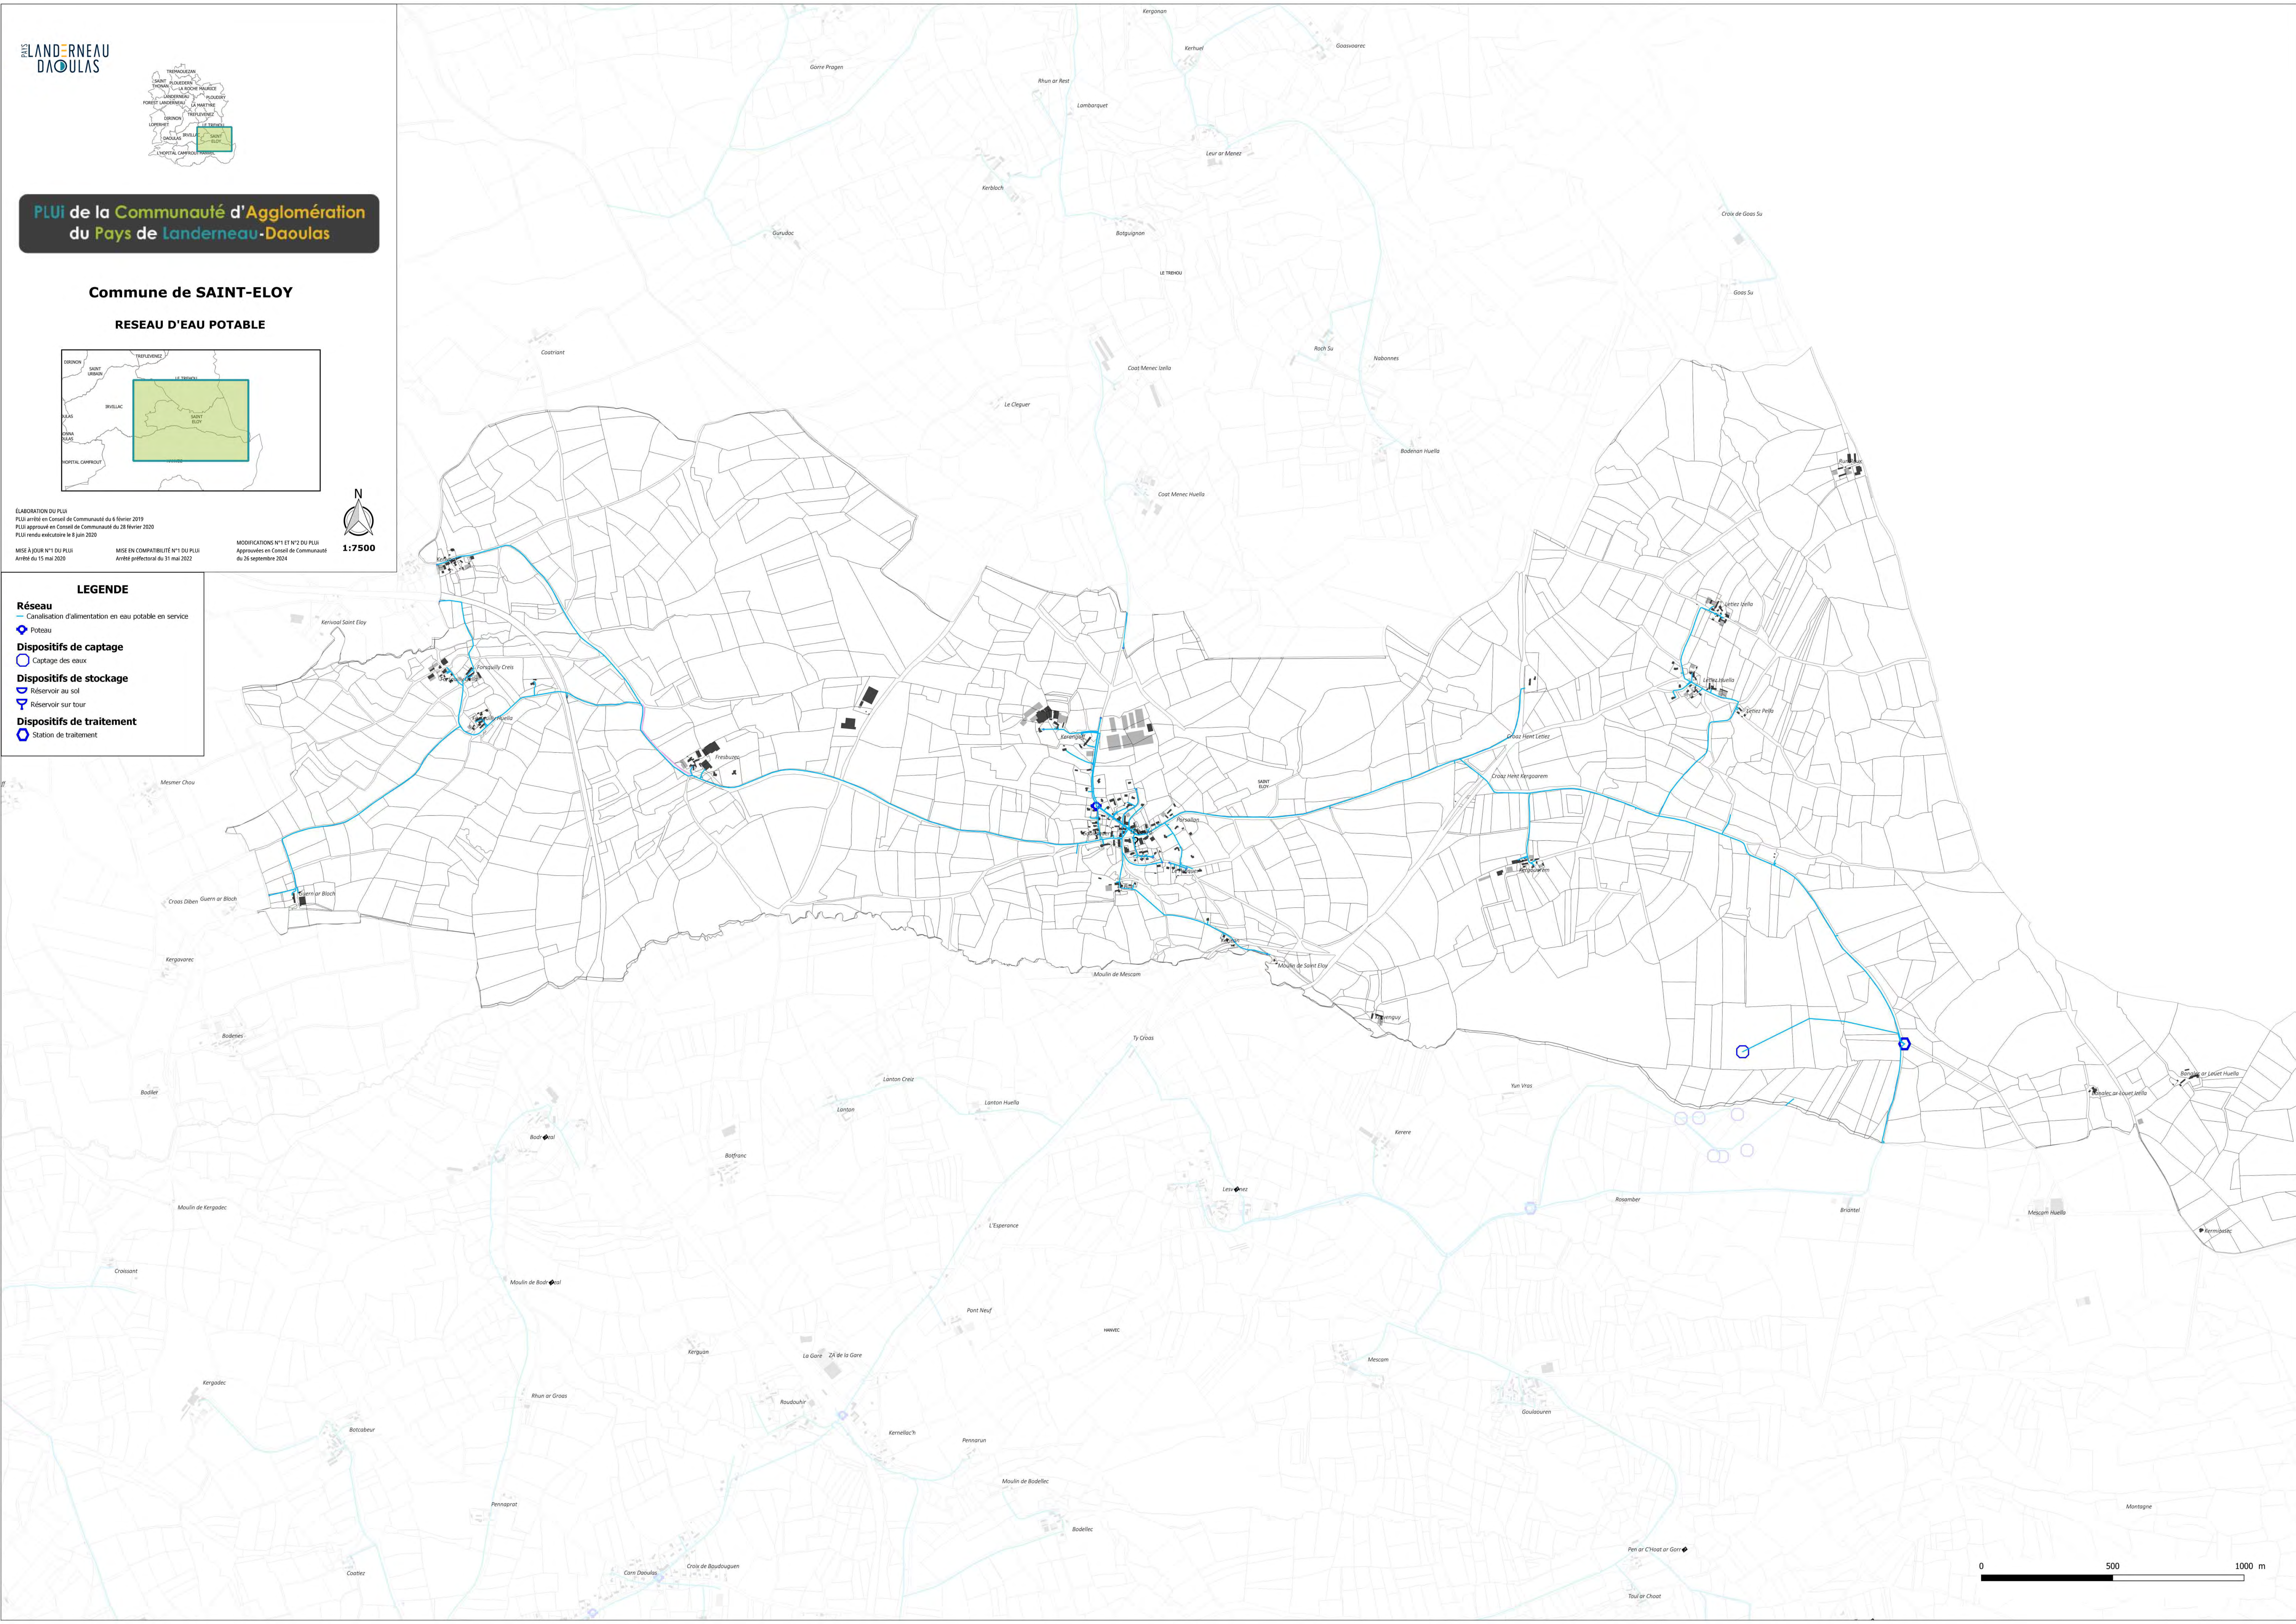




PLUI de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Saint-Thonan

RESEAU D'EAU POTABLE

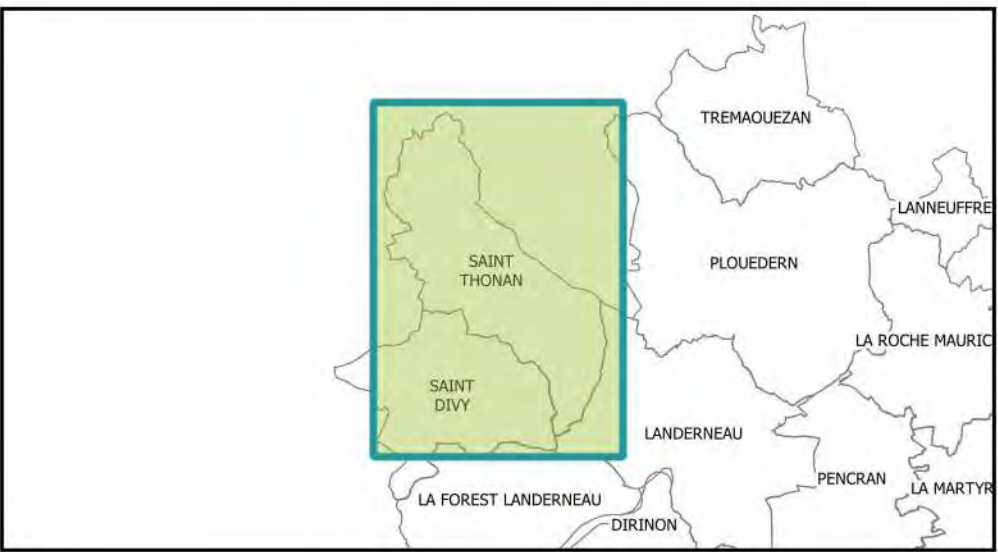

ÉLABORATION DU PLUI
PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLUI
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024



LEGENDE

- Réseau**
- Canalisation d'alimentation en eau potable en service
- Dispositifs de captage**
- Captage des eaux
- Dispositifs de stockage**
- Réservoir au sol
 - Réservoir sur tour
- Dispositifs de traitement**
- Station de traitement



PLUi de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Landerneau-Daoulas

Commune de Tréflévenez

RESEAU D'EAU POTABLE



ELABORATION DU PLUI
PLUI votée en Conseil de Communauté du 6 février 2019
PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020
PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020

MISE À JOUR N°1 DU PLUI
Arrêté du 15 mai 2020

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1 DU PLUI
Arrêté préfectoral du 31 mai 2022

MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI
Approuvées en Conseil de Communauté
du 26 septembre 2024



1:5000

LEGENDE

- Réseau**
— Canalisation d'alimentation en eau potable en service
◆ Poteau
- Dispositifs de captage**
○ Captage des eaux
- Dispositifs de stockage**
▽ Réservoir au sol
▽ Réservoir sur tour
- Dispositifs de traitement**
○ Station de traitement



Commune de Trémaouézan

RESEAU D'EAU POTABLE



LABORATION DU PLUI PLUI arrêté en Conseil de Communauté du 6 février 2019 PLUI approuvé en Conseil de Communauté du 28 février 2020 PLUI rendu exécutoire le 8 juin 2020	MISE À JOUR N°1 DU PLUI Arrêté du 15 mai 2020	MODIFICATIONS N°1 ET N°2 DU PLUI Approuvées en Conseil de Communauté du 26 septembre 2024
---	--	--



LEGENDE

- Réseau**
 - Canalisation d'alimentation en eau potable en service
 - Poteau
- Dispositifs de captage**
 - Captage des eaux
- Dispositifs de stockage**
 - Réservoir au sol
 - Réservoir sur tour
- Dispositifs de traitement**
 - Station de traitement

