

ARRETE LE :

APPROUVE LE :























PIECE DU PLUI-H

6.4



































Equipements


Vannes



Canalisations AEP



RESEAU AU POTABLE
PAVAGE COMMUNAL



ARRETE LE :

APPROUVE LE :

PIECE DU PLUI-H

6.4



Equipements

Vannes

• Ferme

• Ouverte

• Hydrant

Clapet anti-retour

Plaque pleine

Reducteur de pression

Stabilisateur d'écoulement

Ventouse

Vidange

Compteur général

Bouche à ciel brachement

Borne fontaine

Canalisations AEP

Adduction distribution

Adduction gravitaire eau brute

Adduction gravitaire eau traitée

Adduction refoulement eau brute

Adduction refoulement eau traitée

Canalisation privée

Distribution

Distribution supprimée

Canalisation non réceptionnée

Aspiration eau brute

Refoulement

Régul en mer

En attente de mise en service

Conduite de brachement

Pression

journees de pointe

journees moyennes

pression plus 6b

pression moins de 05b

pression plus 15b

pression 05 1b

Trangulations


Topographie

topo 5 m

topo 10 m

topo100 m

RESEAU AU POTABLE
PAVAGE COMMUNAL



ARRETE LE :

APPROUVE LE :

PIECE DU PLUI-H

6.4



Equipements

Vannes

- Fermee
 - Ouverte
 - Hydrant
- I
- ▽ Clapet anti-retour
 - ▭ Plaque pleine
 - ▭ Reducteur de pression
 - Stabilisateur d'écoulement
 - ▽ Ventbouse
 - ▽ Vidange
 - Compteur general
 - Bouche a cle brachement
 - Borne fontaine

Canalisations AEP

- Adduction distribution
- Adduction gravitaire eau brute
- Adduction gravitaire eau traitée
- Adduction refoulement eau brute
- Adduction refoulement eau traitée
- Canalisations privées
- Distribution
- Distribution supprimée
- Canalisations non réceptionnées
- Aspiration eau brute
- Refoulement
- Rqpt en mer
- En attente de mise en service
- conduite de branchement


Pression

- journées de pointe
- journées moyennes
- pression plus 6b
- pression moins de 05b
- pression plus 1 5b
- pression 05 1b
- Triangulations

Topographie

- topo 5 m
- topo 10 m
- topo100 m

RESEAU AU POTABLE
PAVAGE COMMUNAL



ARRETE LE :

APPROUVE LE :

PIECE DU PLUI-H

6.4



Equipements

Vannes

- Ferme
- Ouverte
- Hydrant
- Clapet anti-retour
- Plaque pleine
- Réducteur de pression
- Stabilisateur d'écoulement
- Ventouse
- Vidange
- Compteur général
- Bouche à ciel branchement
- Borne fontaine

Canalisations AEP

- Adduction distribution
- Adduction gravitaire eau brute
- Adduction gravitaire eau traitée
- Adduction refoulement eau brute
- Adduction refoulement eau traitée
- Canalisations privées
- Distribution
- Distribution supprimée
- Canalisations non réceptionnées
- Aspiration eau brute
- Refoulement
- Rupture en mer
- En attente de mise en service
- Conduite de branchement


Pression

- journées de pointe
- journées moyennes
- pression plus 6b
- pression moins de 05b
- pression plus 15b
- pression 05 1b
- Transmissions

Topographie

- topo 5 m
- topo 10 m
- topo100 m

RESEAU AU POTABLE
PAVAGE COMMUNAL



ARRETE LE :

APPROUVE LE :

PIECE DU PLUI-H

6.4



Equipements

Vannes

- Ferme
- Ouverte
- Hydrant
- Clapet anti-retour
- Plaque pleine
- Reducteur de pression
- Stabilisateur d'écoulement
- Ventouse
- Vidange
- Compteur général
- Bouche à ciel branchement
- Borne fontaine

Canalisations AEP

- Adduction distribution
- Adduction gravitaire eau brute
- Adduction gravitaire eau traitée
- Adduction refoulement eau brute
- Adduction refoulement eau traitée
- Canalisations privées
- Distribution
- Distribution supprimée
- Canalisations non réceptionnées
- Aspiration eau brute
- Refoulement
- Rêtel en mer
- En attente de mise en service
- conduite de branchement


Pression

- journées de pointe
- journées moyennes
- pression plus 6b
- pression moins de 05b
- pression plus 15b
- pression 05 1b
- Transmutations

Topographie

- topo 5 m
- topo 10 m
- topo100 m

RESEAU AU POTABLE
PAVAGE COMMUNAL



ARRETE LE :

APPROUVE LE :

PIECE DU PLUI-H

6.4



Equipements

Vannes

- Ferme
- Ouverte
- Hydrant
- Clapet anti-retour
- Plaque pleine
- Réducteur de pression
- Stabilisateur d'écoulement
- Ventouse
- Vidange
- Compteur général
- Bouche à ciel branchement
- Borne fontaine

Canalisations AEP

- Adduction distribution
- Adduction gravitaire eau brute
- Adduction gravitaire eau traitée
- Adduction refoulement eau brute
- Adduction refoulement eau traitée
- Canalisations privées
- Distribution
- Distribution supprimée
- Canalisations non réceptionnées
- Aspiration eau brute
- Refoulement
- Regal en mer
- En attente de mise en service
- Conduite de branchement


Pression

- journées de pointe
- journées moyennes
- pression plus 6b
- pression moins de 05b
- pression plus 15b
- pression 05 1b
- Transmutations

Topographie

- topo 5 m
- topo 10 m
- topo100 m

RESEAU AU POTABLE
PAVAGE COMMUNAL



ARRETE LE :

APPROUVE LE :

PIECE DU PLUI-H

6.4



Equipements

Vannes

- Fermée
- Ouverte
- Hydrant

I

- Clapet anti-retour
- Plaque pleine
- Reducteur de pression
- Stabilisateur d'écoulement
- Ventbouze
- Vidange
- Compteur general
- Bouche a cle brachement
- Borne fontaine

Canalisations AEP

- Adduction distribution
- Adduction gravitaire eau brute
- Adduction gravitaire eau traitée
- Adduction refoulement eau brute
- Adduction refoulement eau traitée
- Canalisation privée
- Distribution
- Distribution supprimée
- Canalisation non réceptionnée
- Aspiration eau brute
- Refoulement
- Régul en mer
- En attente de mise en service
- conduite de branchement


Pression

- journees de pointe
- journees moyennes
- pression plus 6b
- pression moins de 05b
- pression plus 1 6b
- pression 05 1b
- Triangulations

Topographie

- topo 5 m
- topo 10 m
- topo100 m

RESEAU AU POTABLE
PAVAGE COMMUNAL



ARRETE LE :

APPROUVE LE :

PIECE DU PLUI-H

6.4



Equipements

Vannes

- Fermee
 - Ouverte
 - Hydrant
- I
- ◁ Clapet anti-retour
 - ▮ Plaque pleine
 - ◁ Reducteur de pression
 - ◁ Stabilisateur d'écoulement
 - Ventouse
 - Vidange
 - Compteur general
 - Bouche a cle brachement
 - Borne fontaine

Canalisations AEP

- Adduction distribution
- Adduction gravitaire eau brute
- Adduction gravitaire eau traitée
- Adduction refoulement eau brute
- Adduction refoulement eau traitée
- Canalisations privées
- Distribution
- Distribution supprimée
- Canalisations non réceptionnées
- Aspiration eau brute
- Refoulement
- Rupture en mer
- En attente de mise en service
- conduite de branchement


Pression

- journees de pointe
- journees moyennes
- pression plus 6b
- pression moins de 05b
- pression plus 1 6b
- pression 05 1b
- Transmutations

Topographie

- topo 5 m
- topo 10 m
- topo100 m

RESEAU AU POTABLE
PAVAGE COMMUNAL



ARRETE LE :

APPROUVE LE :

PIECE DU PLUI-H

6.4



Equipements

Vannes

- Ferme
- Ouverte
- Hydrant
- Clapet anti-retour
- Plaque pleine
- Reducteur de pression
- Stabilisateur d'écoulement
- Ventouse
- Vidange
- Compteur general
- Bouche a cle brachement
- Borne fontaine

Canalisations AEP

- Adduction distribution
- Adduction gravitaire eau brute
- Adduction gravitaire eau traitée
- Adduction refoulement eau brute
- Adduction refoulement eau traitée
- Canalisations privées
- Distribution
- Distribution supprimée
- Canalisations non réceptionnées
- Aspiration eau brute
- Refoulement
- Rupture en mer
- En attente de mise en service
- Conduite de branchement


Pression

- journees de pointe
- journees moyennes
- pression plus 6b
- pression moins de 05b
- pression plus 15b
- pression 05 1b
- Translucissions

Topographie

- topo 5 m
- topo 10 m
- topo100 m

RESEAU AU POTABLE
PAVAGE COMMUNAL



ARRETE LE :

APPROUVE LE :

PIECE DU PLUI-H

6.4



Equipements

Vannes

- Ferme
- Ouverte
- Hydrant
- Clapet anti-retour
- Plaque pleine
- Reducteur de pression
- Stabilisateur d'écoulement
- Ventouse
- Vidange
- Compteur général
- Bouche à clef brachement
- Borne fontaine

Canalisations AEP


- Adduction distribution
- Adduction gravitaire eau brute
- Adduction gravitaire eau traitée
- Adduction refoulement eau brute
- Adduction refoulement eau traitée
- Canalisations privées
- Distribution
- Distribution supprimée
- Canalisations non réceptionnées
- Aspiration eau brute
- Refoulement
- Rupture en mer
- En attente de mise en service
- Conduite de brachement

Pression


- journées de pointe
- journées moyennes
- pression plus 6b
- pression moins de 05b
- pression plus 15b
- pression 05 1b
- Translations

Topographie

- topo 5 m
- topo 10 m
- topo 100 m

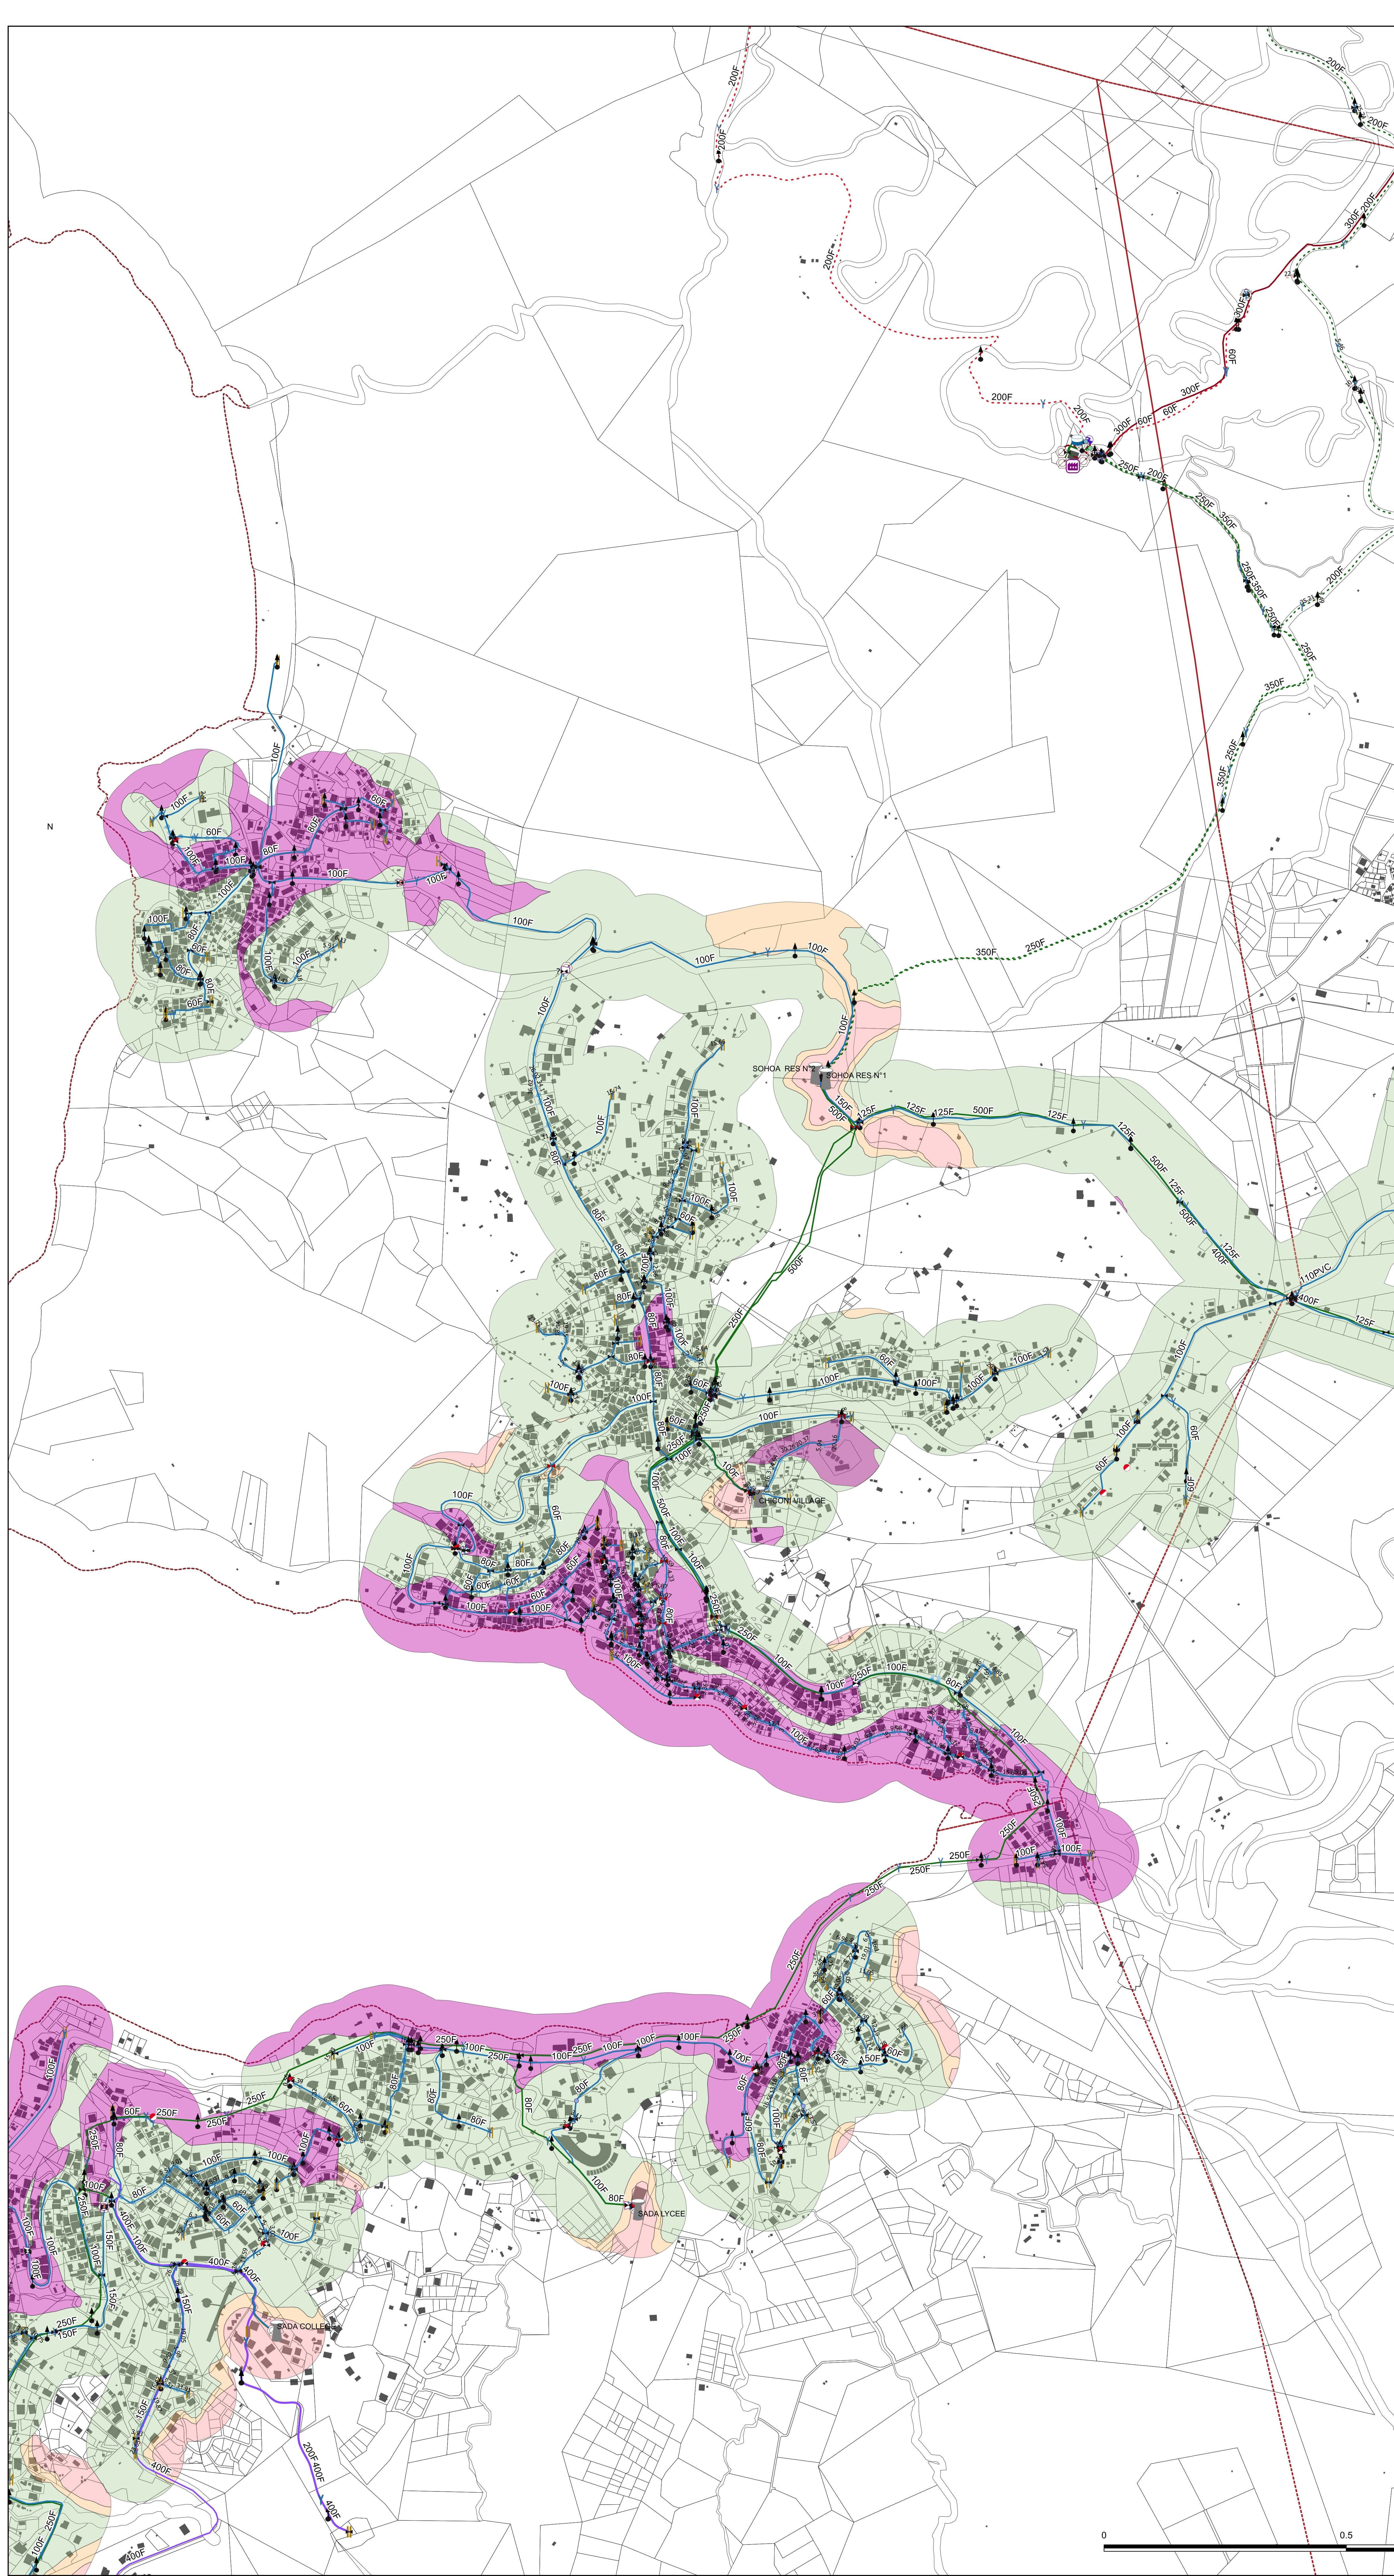

RESEAU AU POTABLE
PAVAGE COMMUNAL



ARRETE LE :

APPROUVE LE :

PIECE DU PLUI-H

6.4



Equipements

Vannes

- Fermée
- Ouverte
- Hydrant
- Clapet anti-retour
- Plaque pleine
- Reducteur de pression
- Stabilisateur d'écoulement
- Ventouse
- Vidange
- Compteur général
- Bouche à ciel brachement
- Borne fontaine

Canalisations AEP

- Adduction distribution
- Adduction gravitaire eau brute
- Adduction gravitaire eau traitée
- Adduction refoulement eau brute
- Adduction refoulement eau traitée
- Canalisation privée
- Distribution
- Distribution supprimée
- Canalisation non réceptionnée
- Aspiration eau brute
- Refoulement
- Régul en mer
- En attente de mise en service
- conduite de brachement

Pression

- journees de pointe
- journees moyennes
- pression plus 6b
- pression moins de 05b
- pression plus 15b
- pression 05 1b
- Trangulations

Topographie

- topo 5 m
- topo 10 m
- topo100 m



6.4



Equipements

Vannes

-  Fermée
-  Ouverte
-  Hydrant

I

-  Clapet anti-retour
-  Plaque pleine
-  Reducteur de pression
-  Stabilisateur d'écoulement
-  Ventouse
-  Vidange
-  Compteur general
-  Bouche a cle brachement
-  ?

B

-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement
-  Bouche a cle brachement


Canalisations AEP

- Adduction distribution
- Adduction gravitaire eau brute
- Adduction gravitaire eau traitée
- - - Adduction refoulement eau brute
- - - Adduction refoulement eau traitée
- Canalisations privées
- Distribution
- - - Distribution supprimée
- Canalisations non réceptionnées
- Aspiration eau brute
- - - Refoulement
- Rejet en mer
- En attente de mise en service
- conduite de branchement


Pression

- journées de pointe
- journées moyennes
- pression plus 6b
- pression moins de 05b
- pression plus 1 6b
- pression 05 1b
- Triangulations

Topograph
topo 5 m
topo 10 m
topo100 m

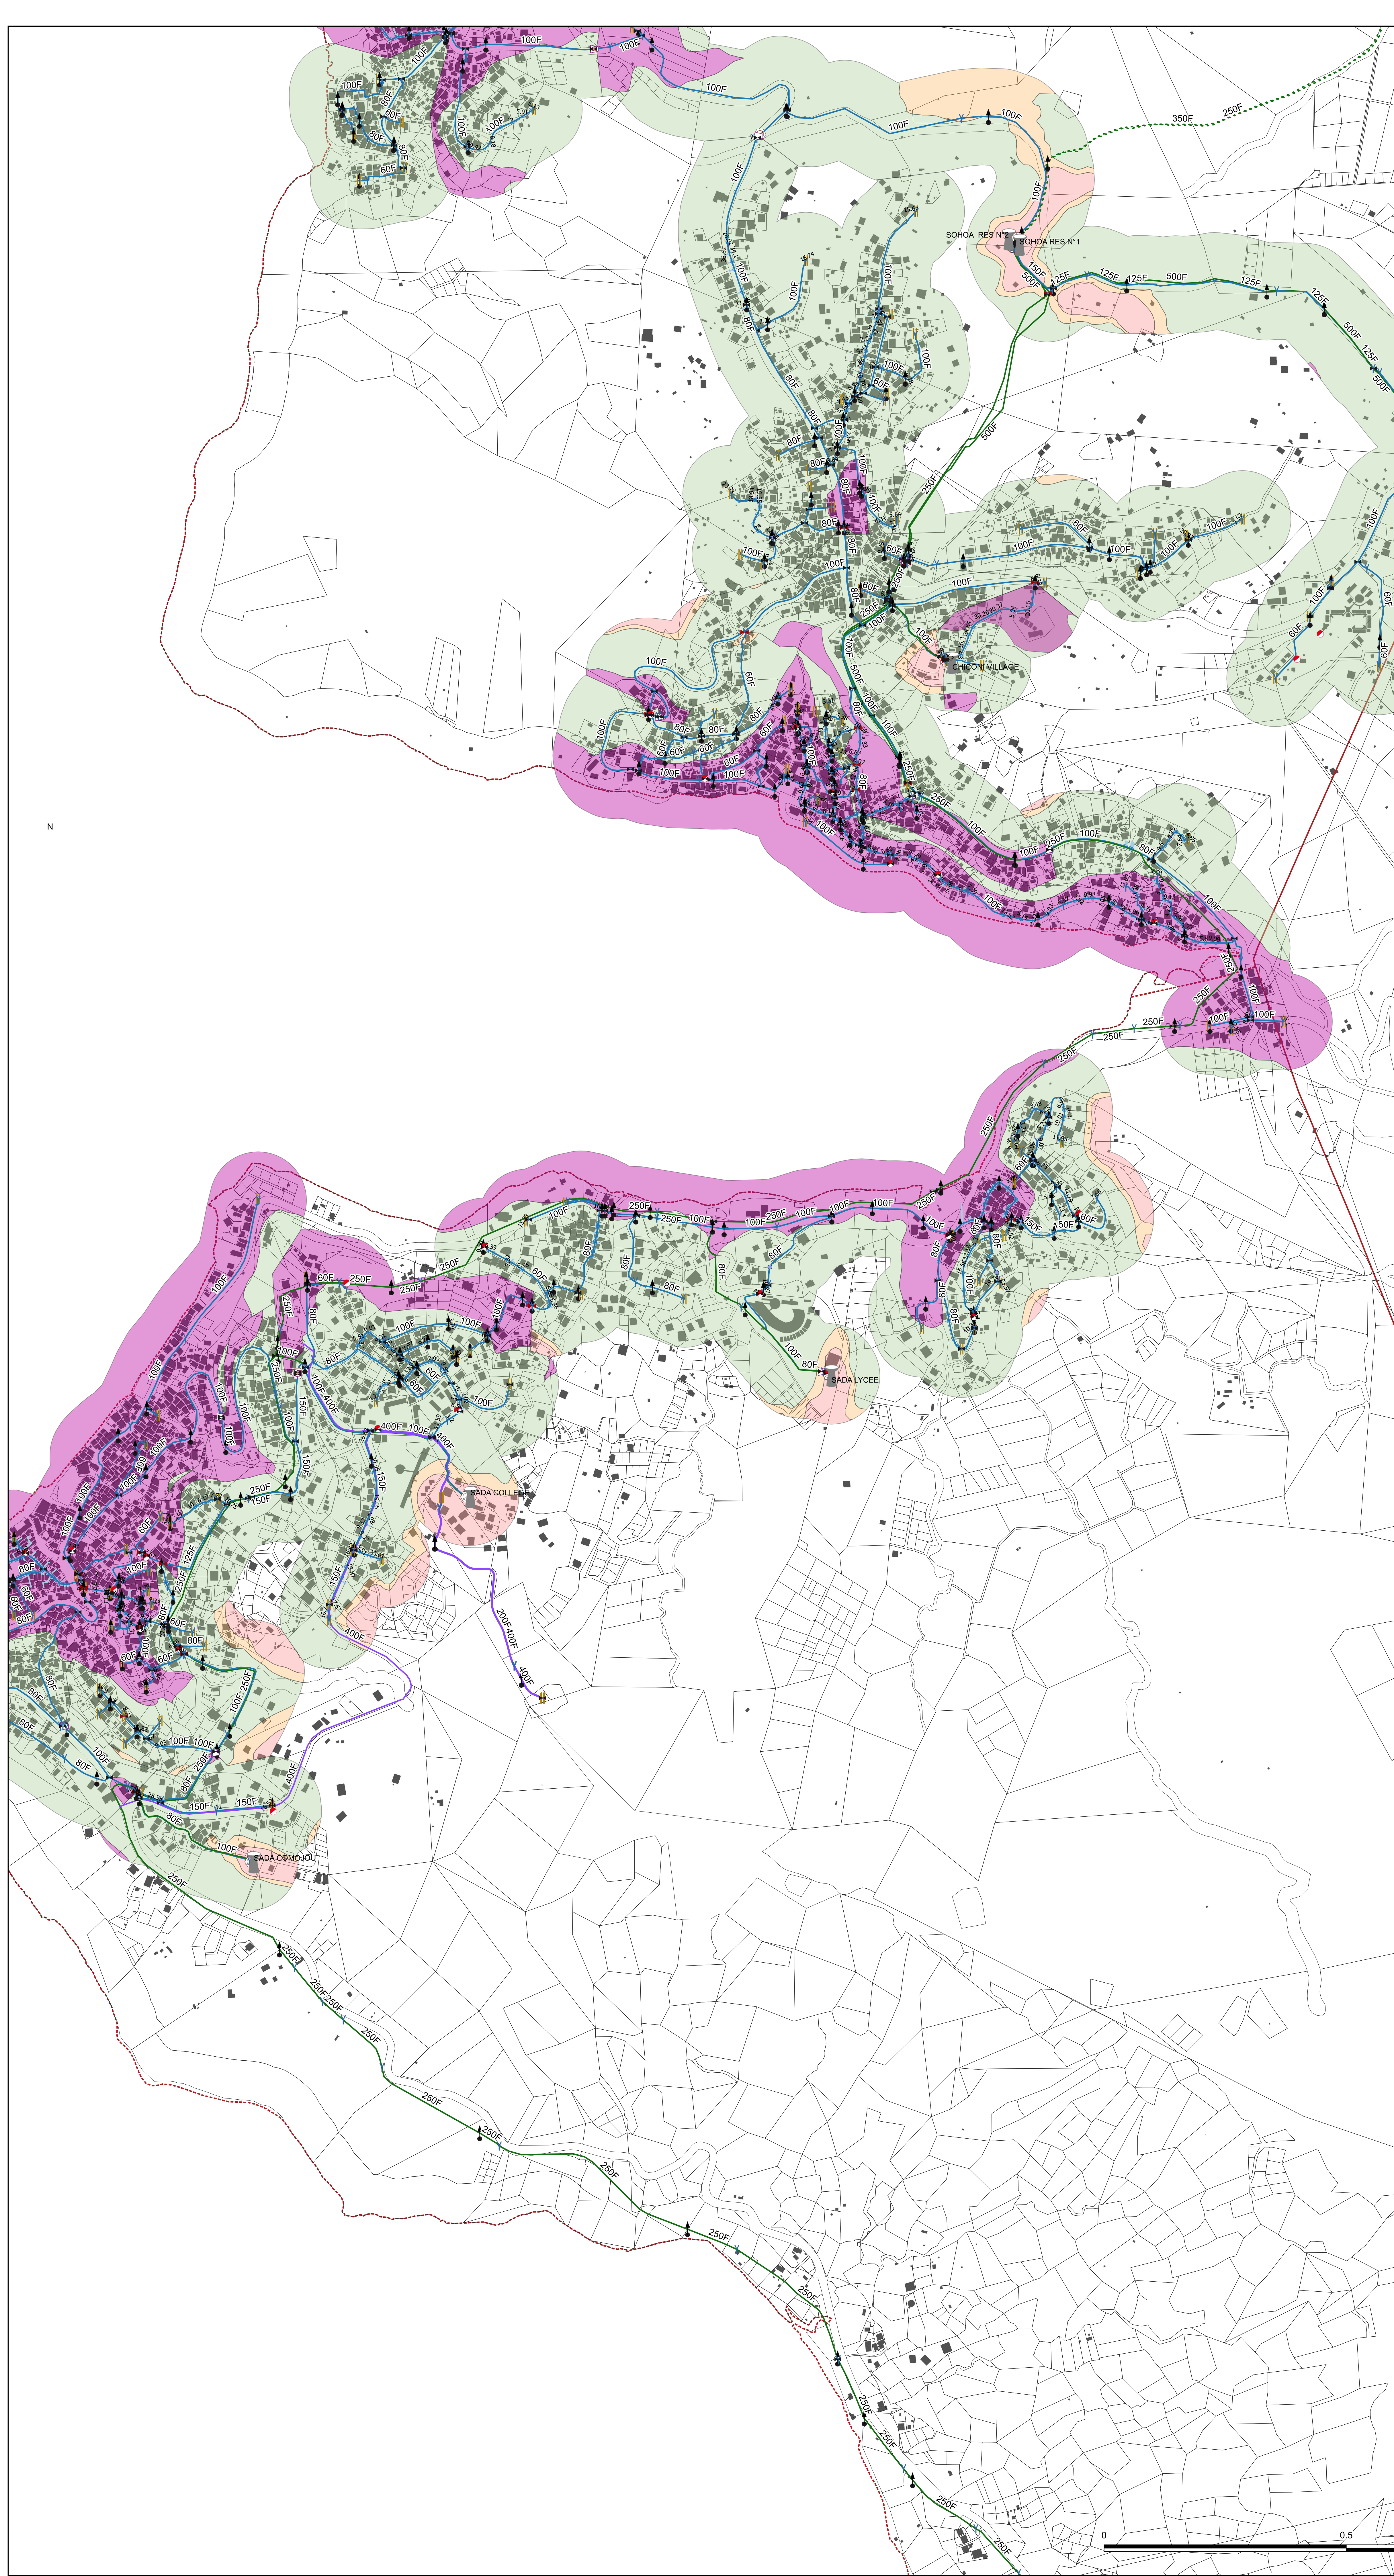

RESEAU AU POTABLE
PAVAGE COMMUNAL



ARRETE LE :

APPROUVE LE :

PIECE DU PLUI-H

6.4



Equipements

Vannes

- Fermée
- Ouverte
- Hydrant
- Clapet anti-retour
- Plaque pleine
- Reducteur de pression
- Stabilisateur d'écoulement
- Ventouse
- Vidange
- Compteur général
- Bouche à ciel branchement
- Borne fontaine

Canalisations AEP

- Adduction distribution
- Adduction gravitaire eau brute
- Adduction gravitaire eau traitée
- Adduction refoulement eau brute
- Adduction refoulement eau traitée
- Canalisation privée
- Distribution
- Distribution supprimée
- Canalisation non réceptionnée
- Aspiration eau brute
- Refoulement
- Régul en mer
- En attente de mise en service
- conduite de branchement


Pression

- journees de pointe
- journees moyennes
- pression plus 6b
- pression moins de 05b
- pression plus 1 5b
- pression 05 1b
- Trangulations

Topographie

- topo 5 m
- topo 10 m
- topo100 m

RESEAU AU POTABLE
PAVAGE COMMUNAL



ARRETE LE :

APPROUVE LE :

PIECE DU PLUI-H

6.4



Equipements

Vannes

- Fermée
- Ouverte
- Hydrant
- Clapet anti-retour
- Plaque pleine
- Reducteur de pression
- Stabilisateur d'écoulement
- Ventouse
- Vidange
- Compteur general
- Bouche à cle branchement
- Borne fontaine

Canalisations AEP

- Adduction distribution
- Adduction gravitaire eau brute
- Adduction gravitaire eau traitée
- Adduction refoulement eau brute
- Adduction refoulement eau traitée
- Canalisation privée
- Distribution
- Distribution supprimée
- Canalisation non réceptionnée
- Aspiration eau brute
- Refoulement
- Régul en mer
- En attente de mise en service
- conduite de branchement


Pression

- journees de pointe
- journees moyennes
- pression plus 6b
- pression moins de 05b
- pression plus 1 6b
- pression 05 1b
- Triangulations

Topographie

- topo 5 m
- topo 10 m
- topo100 m

RESEAU AU POTABLE
PAVAGE COMMUNAL



ARRETE LE :

APPROUVE LE :

PIECE DU PLUI-H

6.4



Equipements	
Vannes	
	Fermée
	Ouverte
	Hydrant
	Clapet anti-retour
	Plaque pleine
	Reducteur de pression
	Stabilisateur d'écoulement
	Ventouse
	Vidange
	Compteur general
	Bouche à cle brachement
	Borne fontaine
Canalisations AEP	
	Adduction distribution
	Adduction gravitaire eau brute
	Adduction gravitaire eau traitée
	Adduction refoulement eau traitée
	Adduction refoulement eau brute
	Canalisation privée
	Distribution
	Distribution supprimée
	Canalisation non réceptionnée
	Aspiration eau brute
	Refoulement
	Régul en mer
	En attente de mise en service
	conduite de brachement
Pression	
	journees de pointe
	journees moyennes
	pression plus 6b
	pression moins de 05b
	pression plus 15b
	pression 05 1b
	Trangulations
Topographie	
	topo 5 m
	topo 10 m
	topo100 m