Plans de la couverture incendie - Commune de AUBIAC

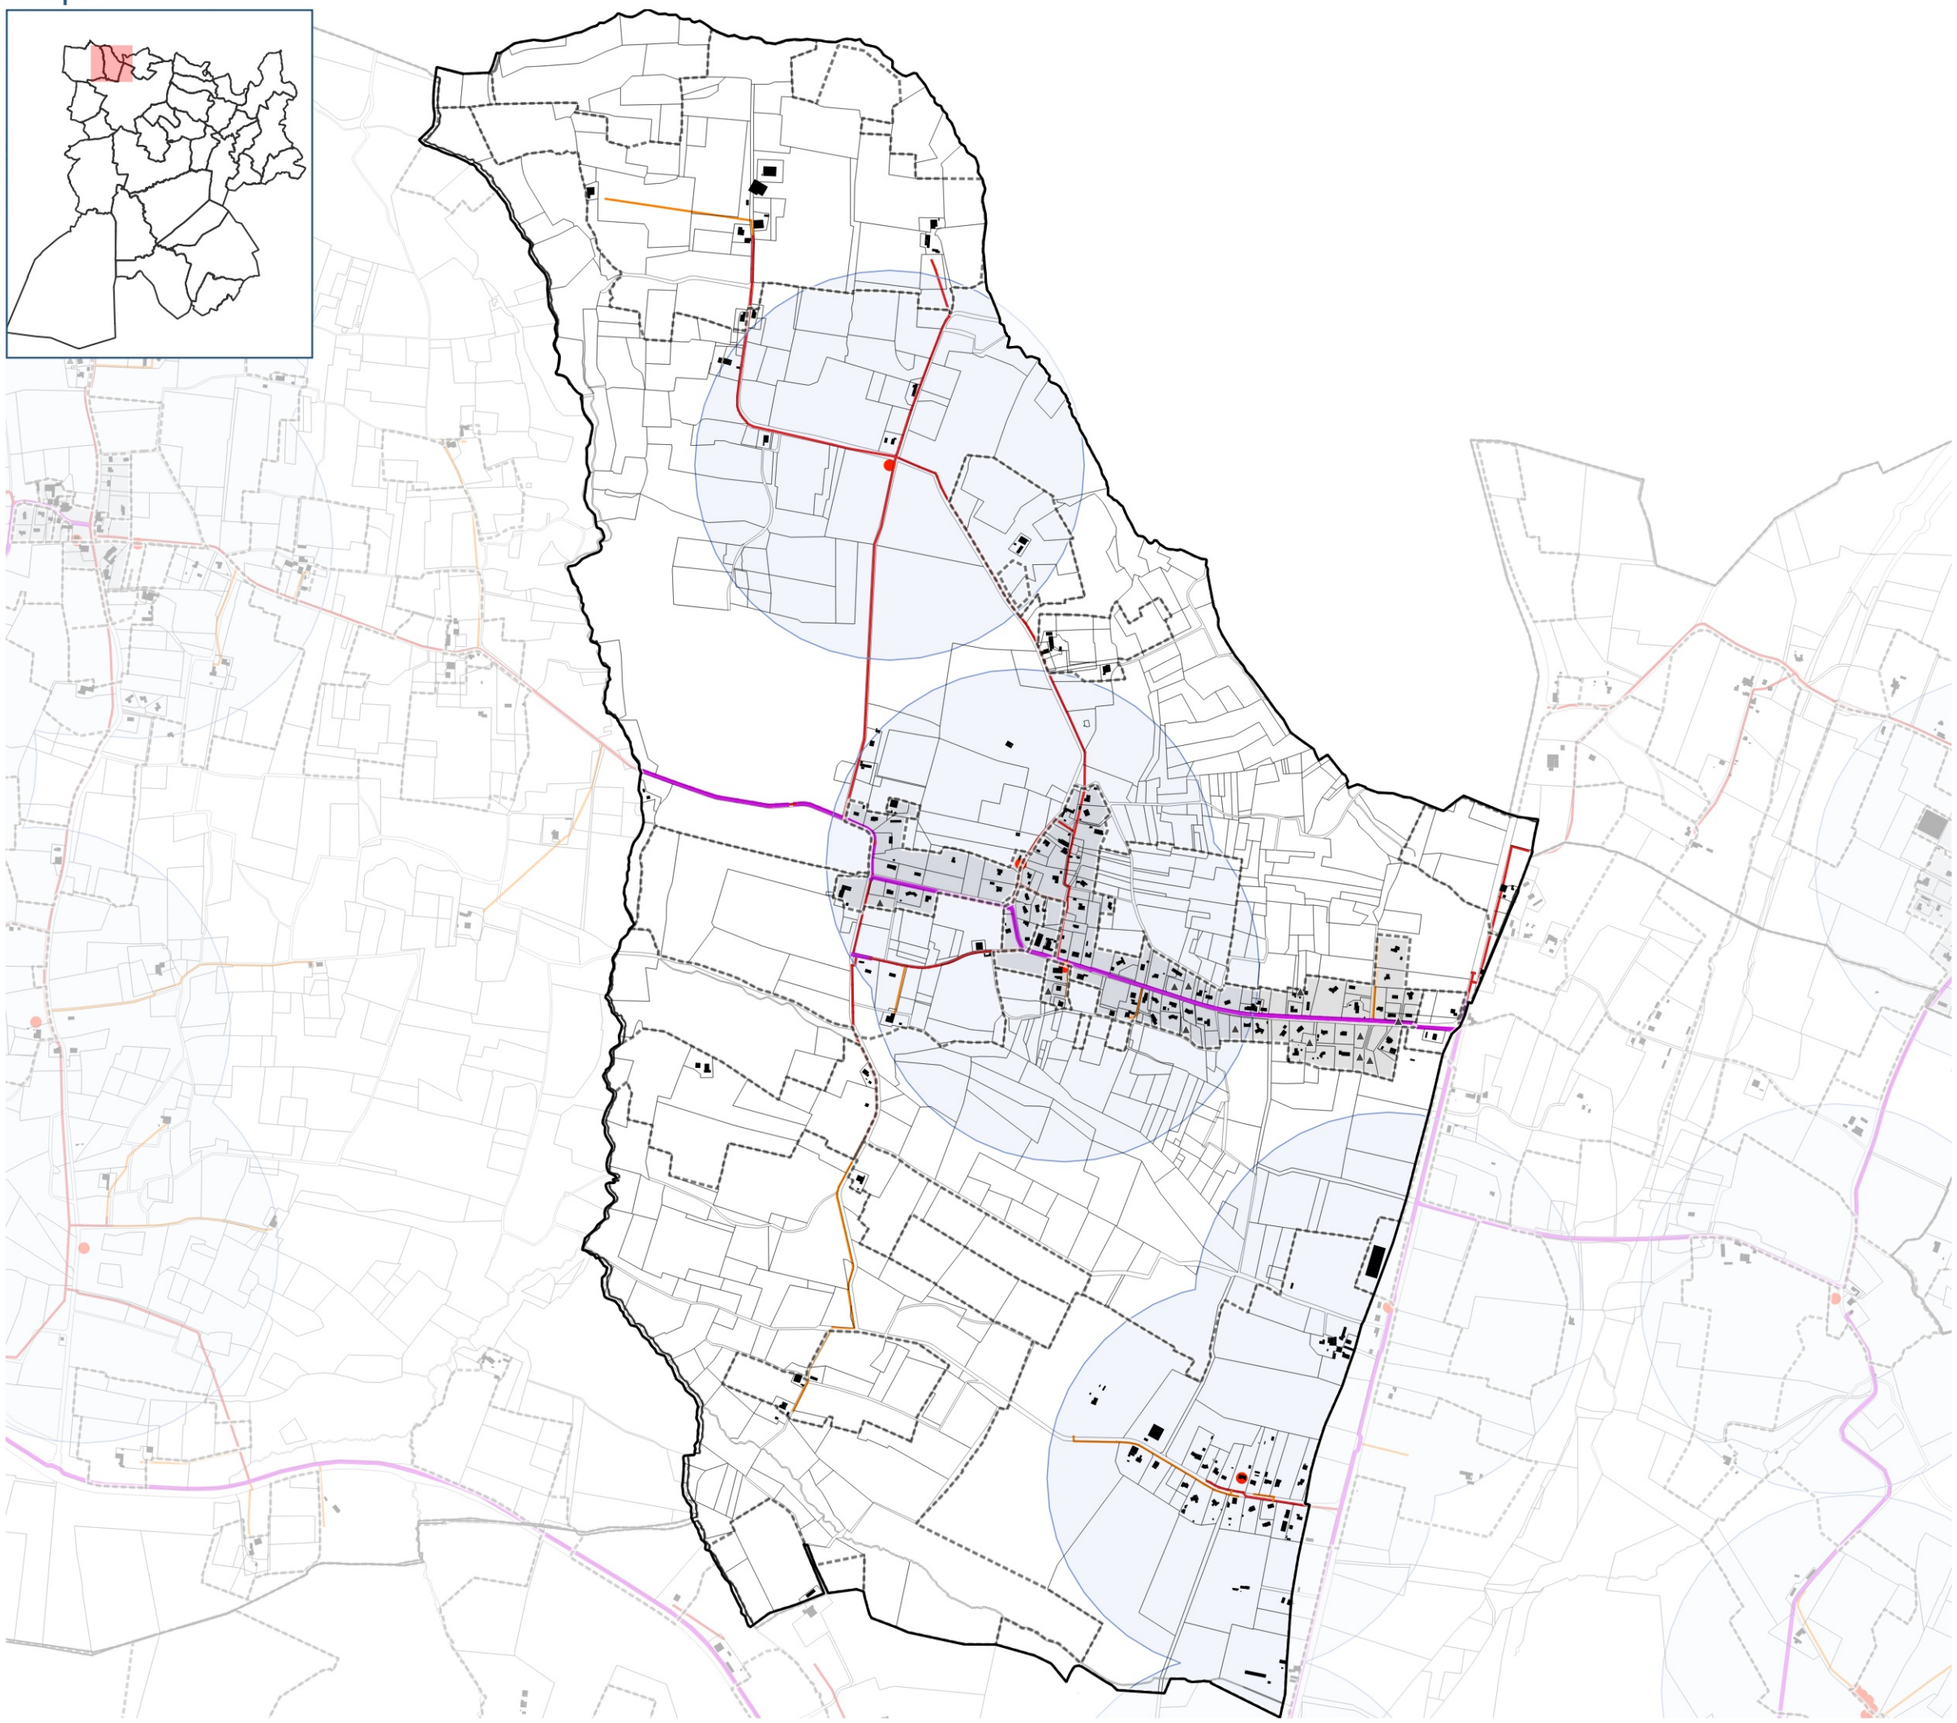

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Aubiac

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de BAZAS

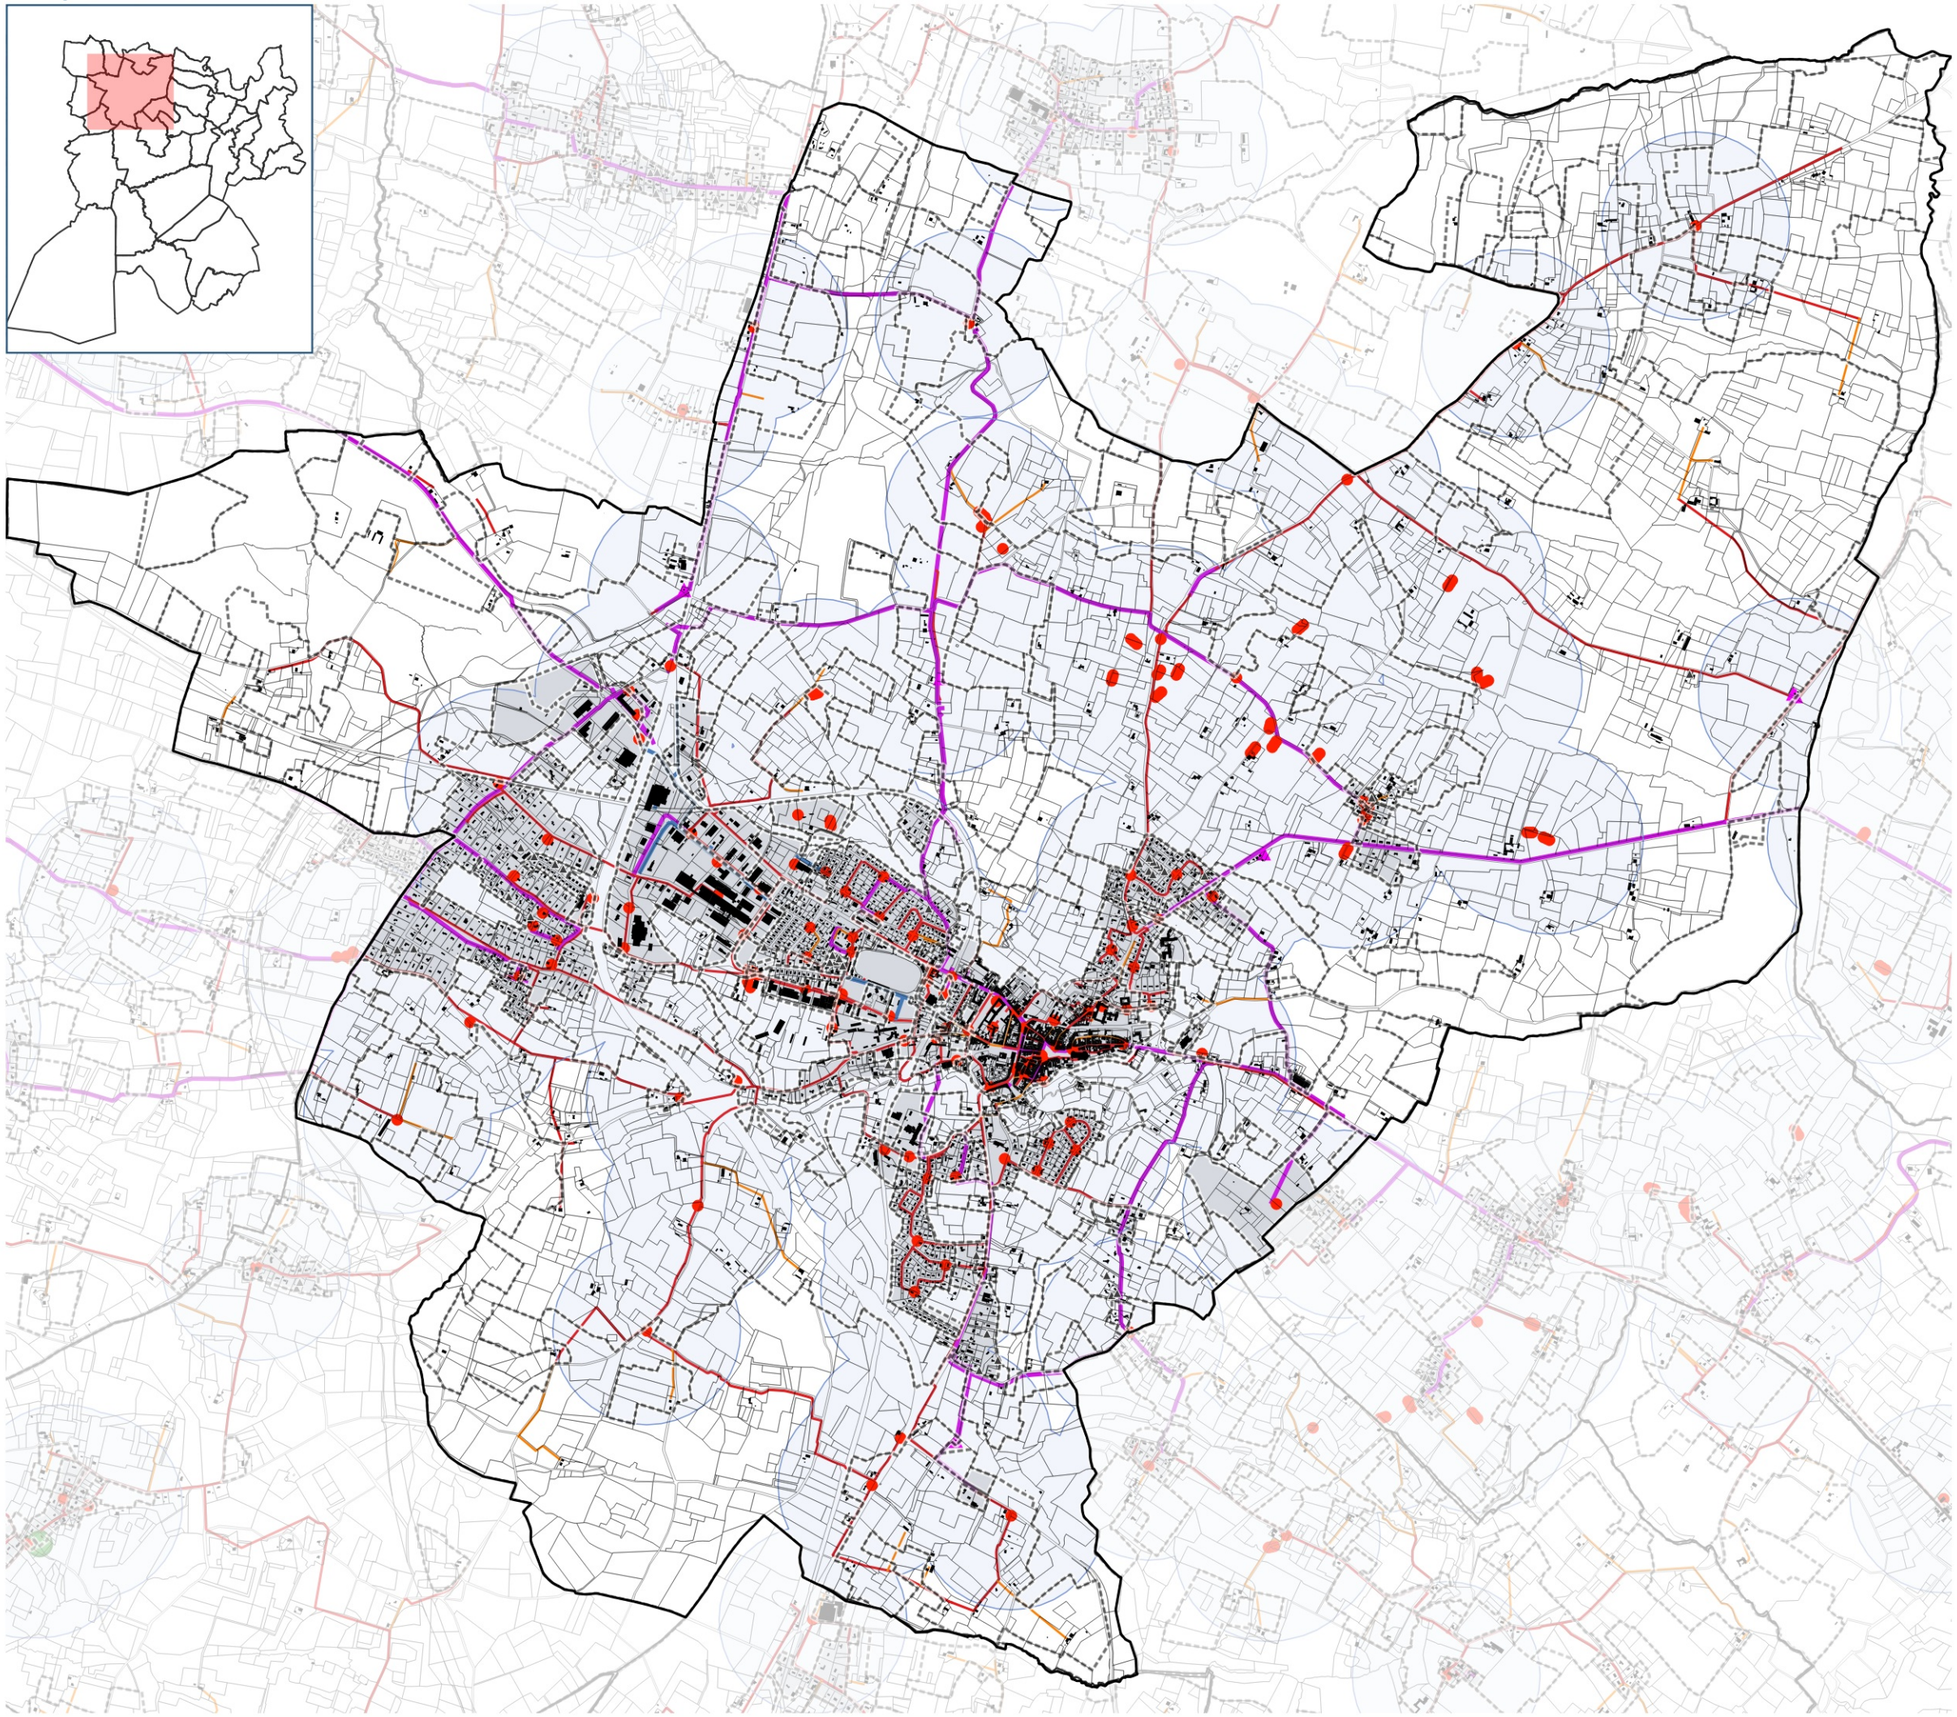

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Bazas

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de BERNOS BEAULAC

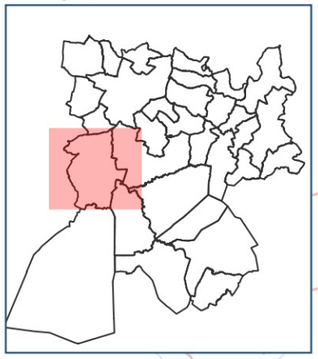

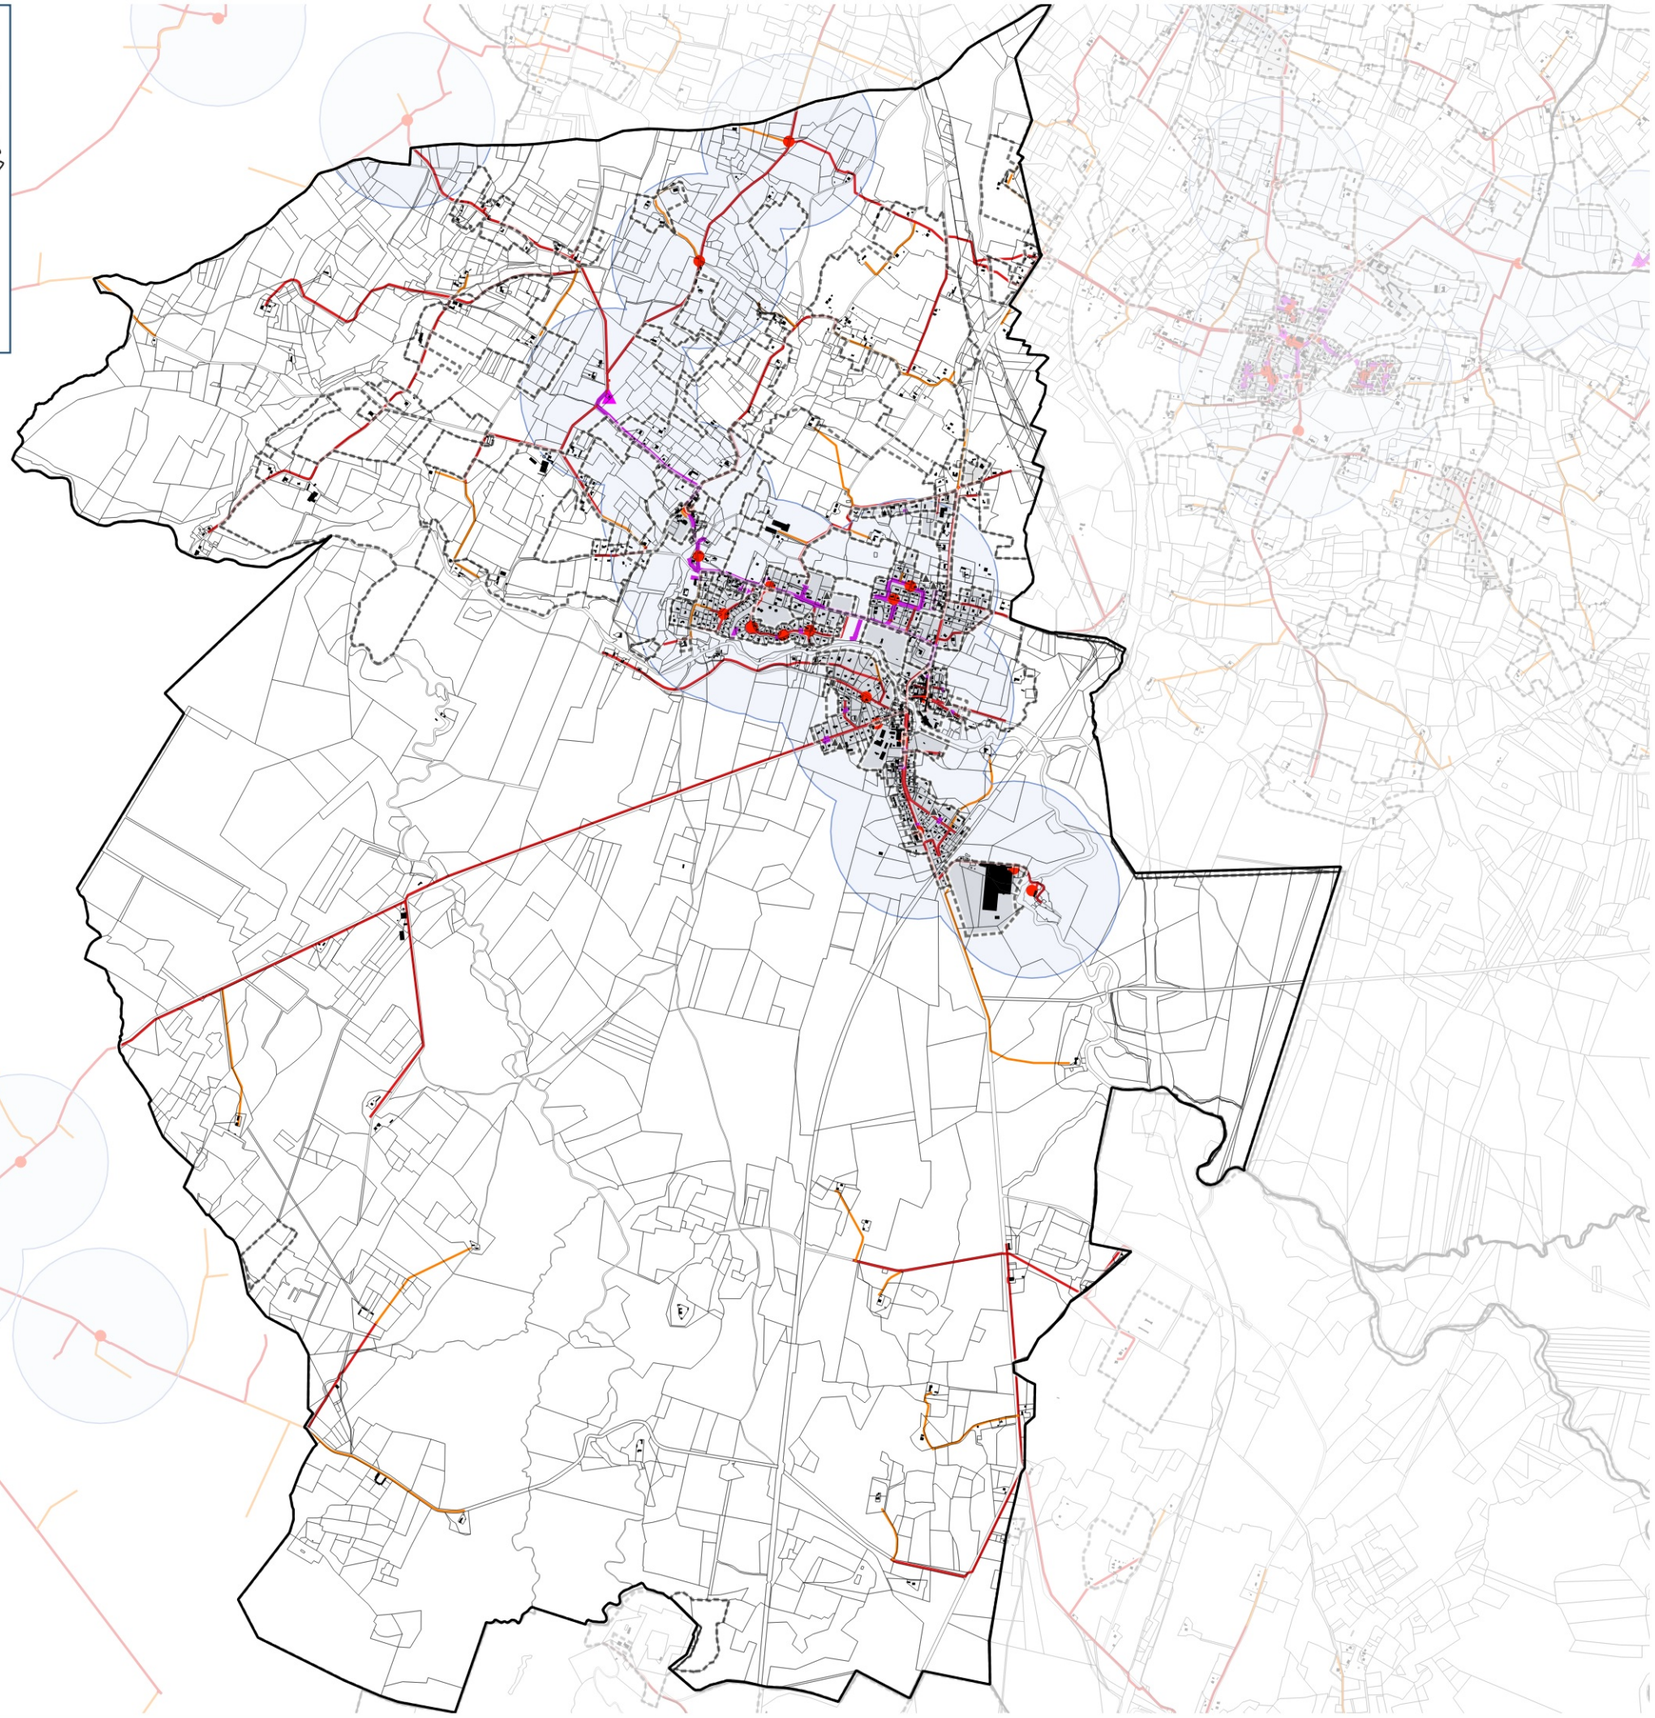

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Bernos-Beaulac

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de BIRAC

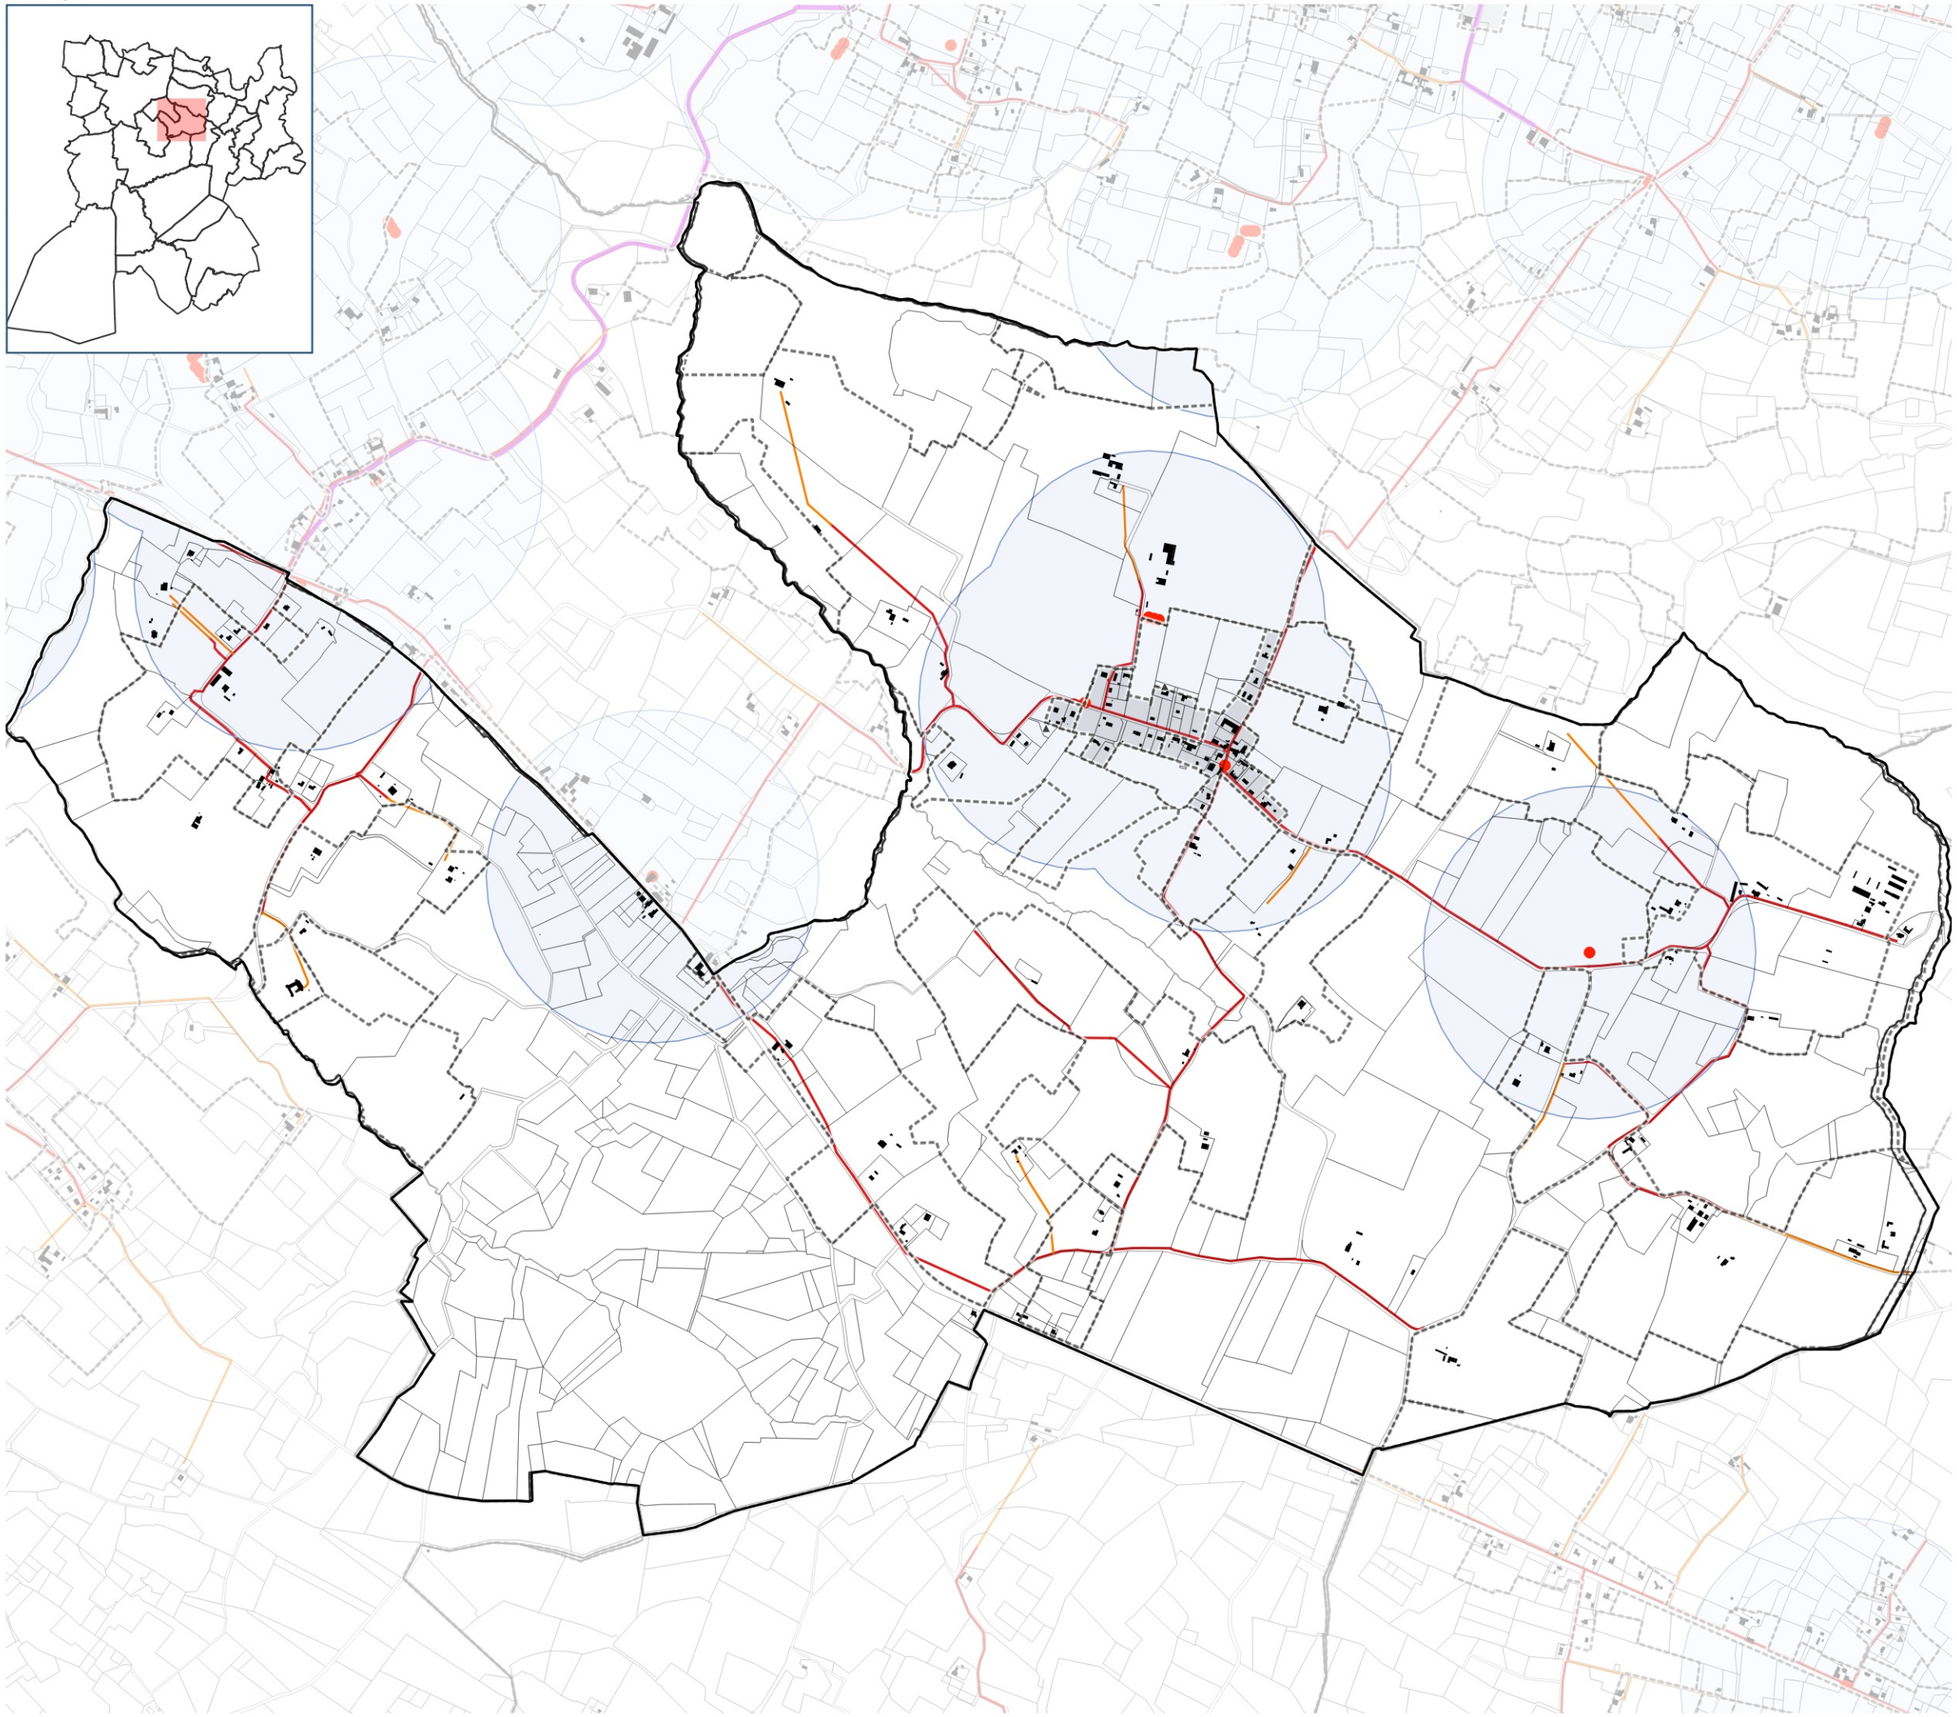

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Birac

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de CAPTIEUX

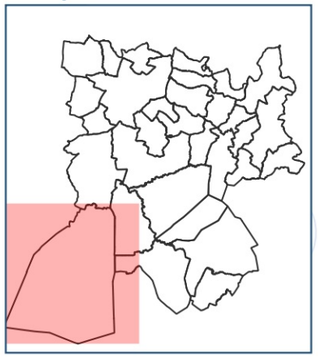

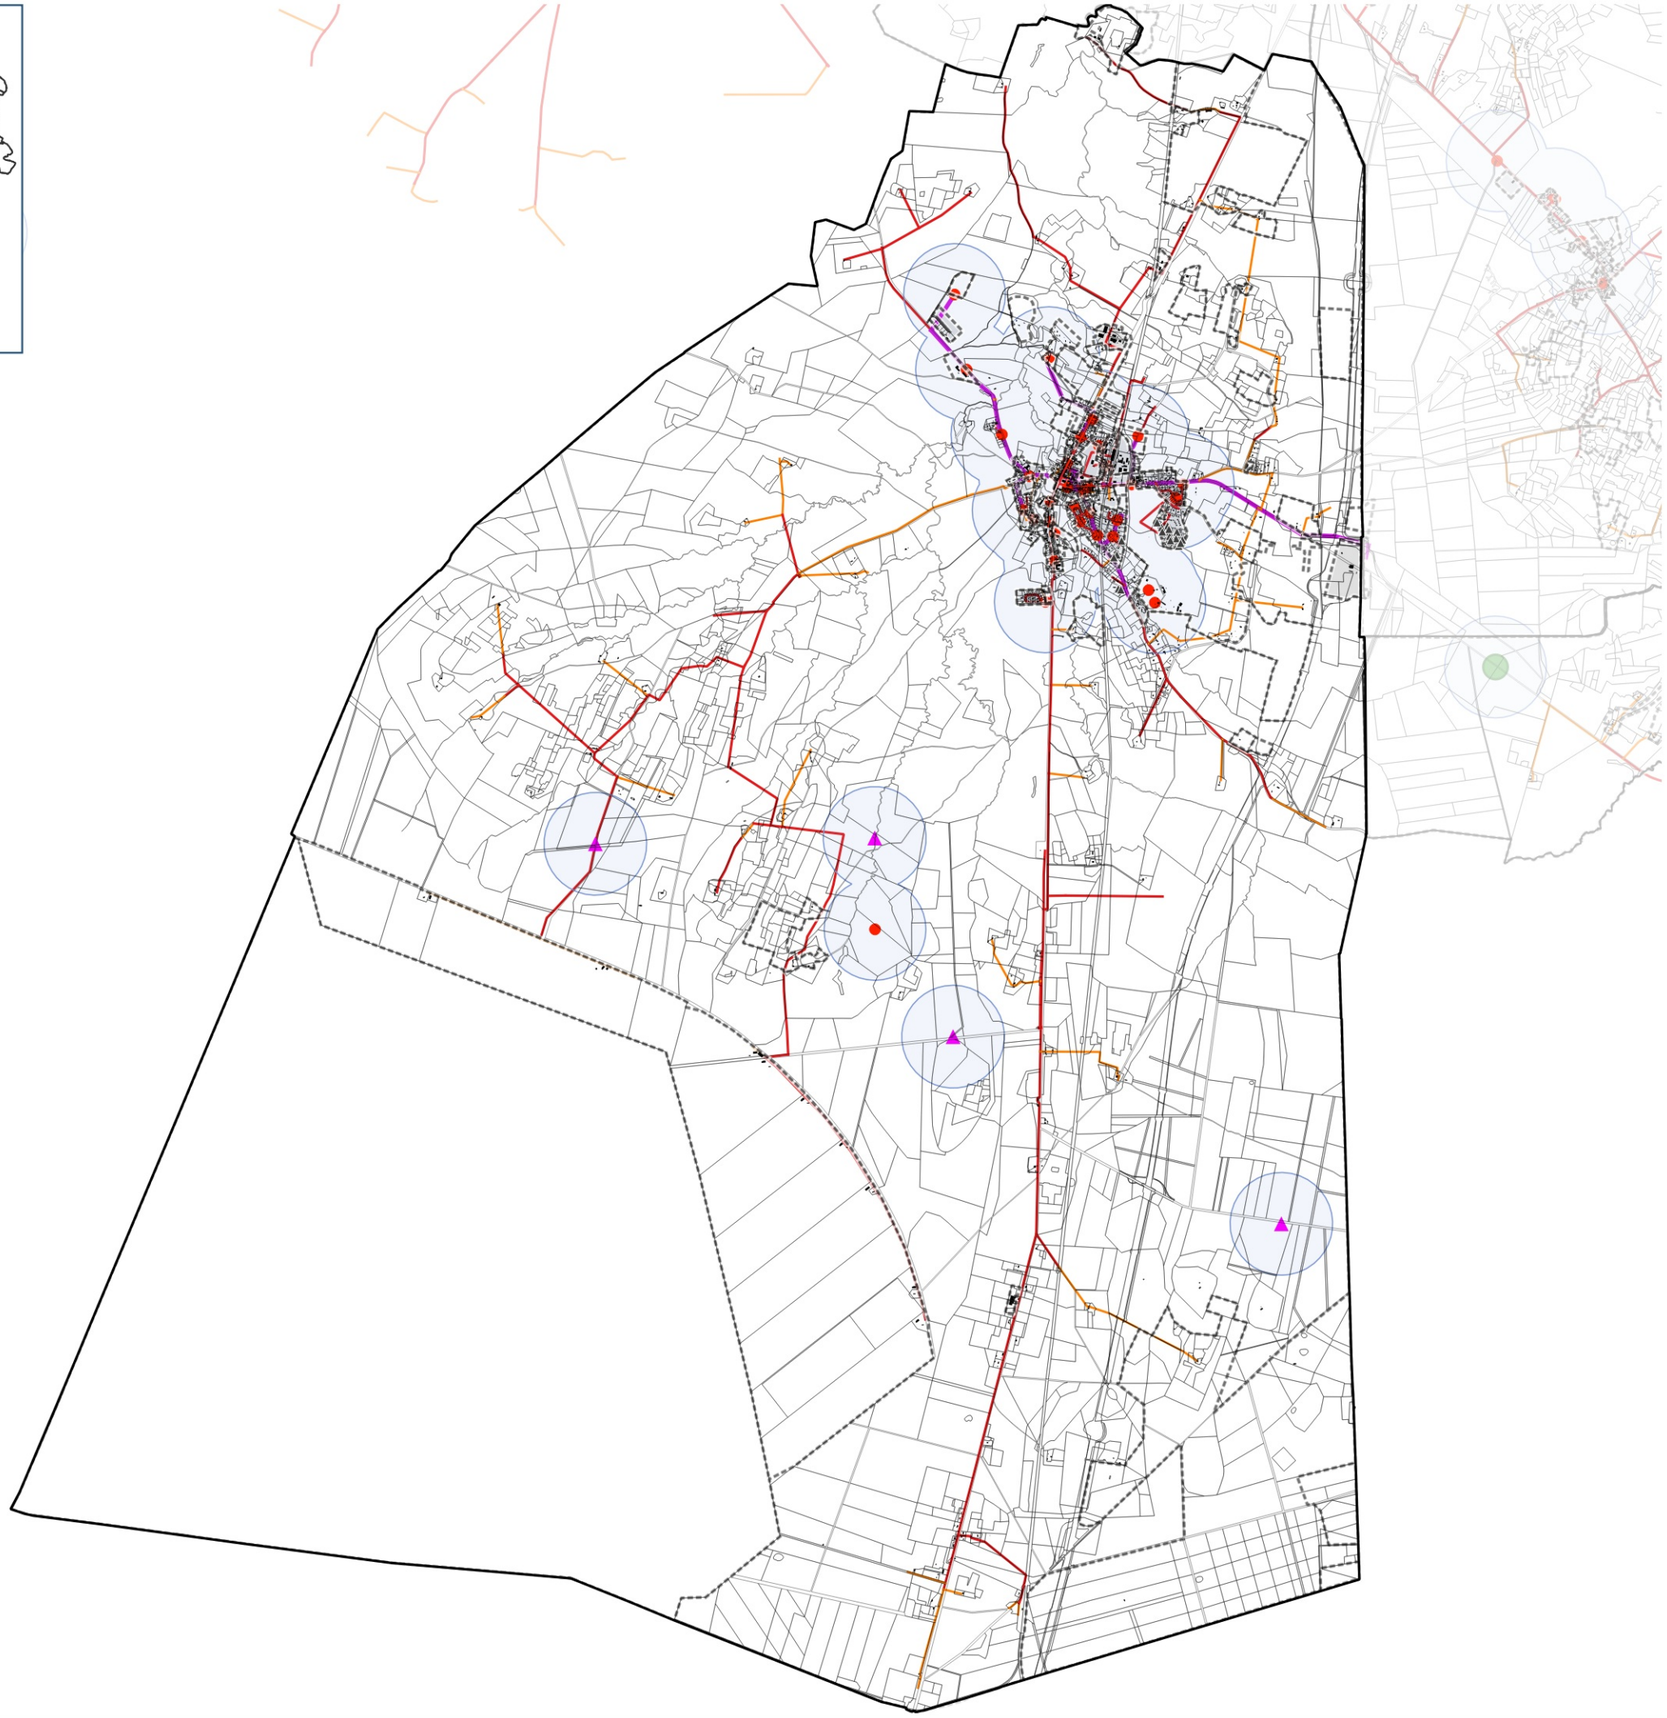

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Captieux

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de CAUVIGNAC

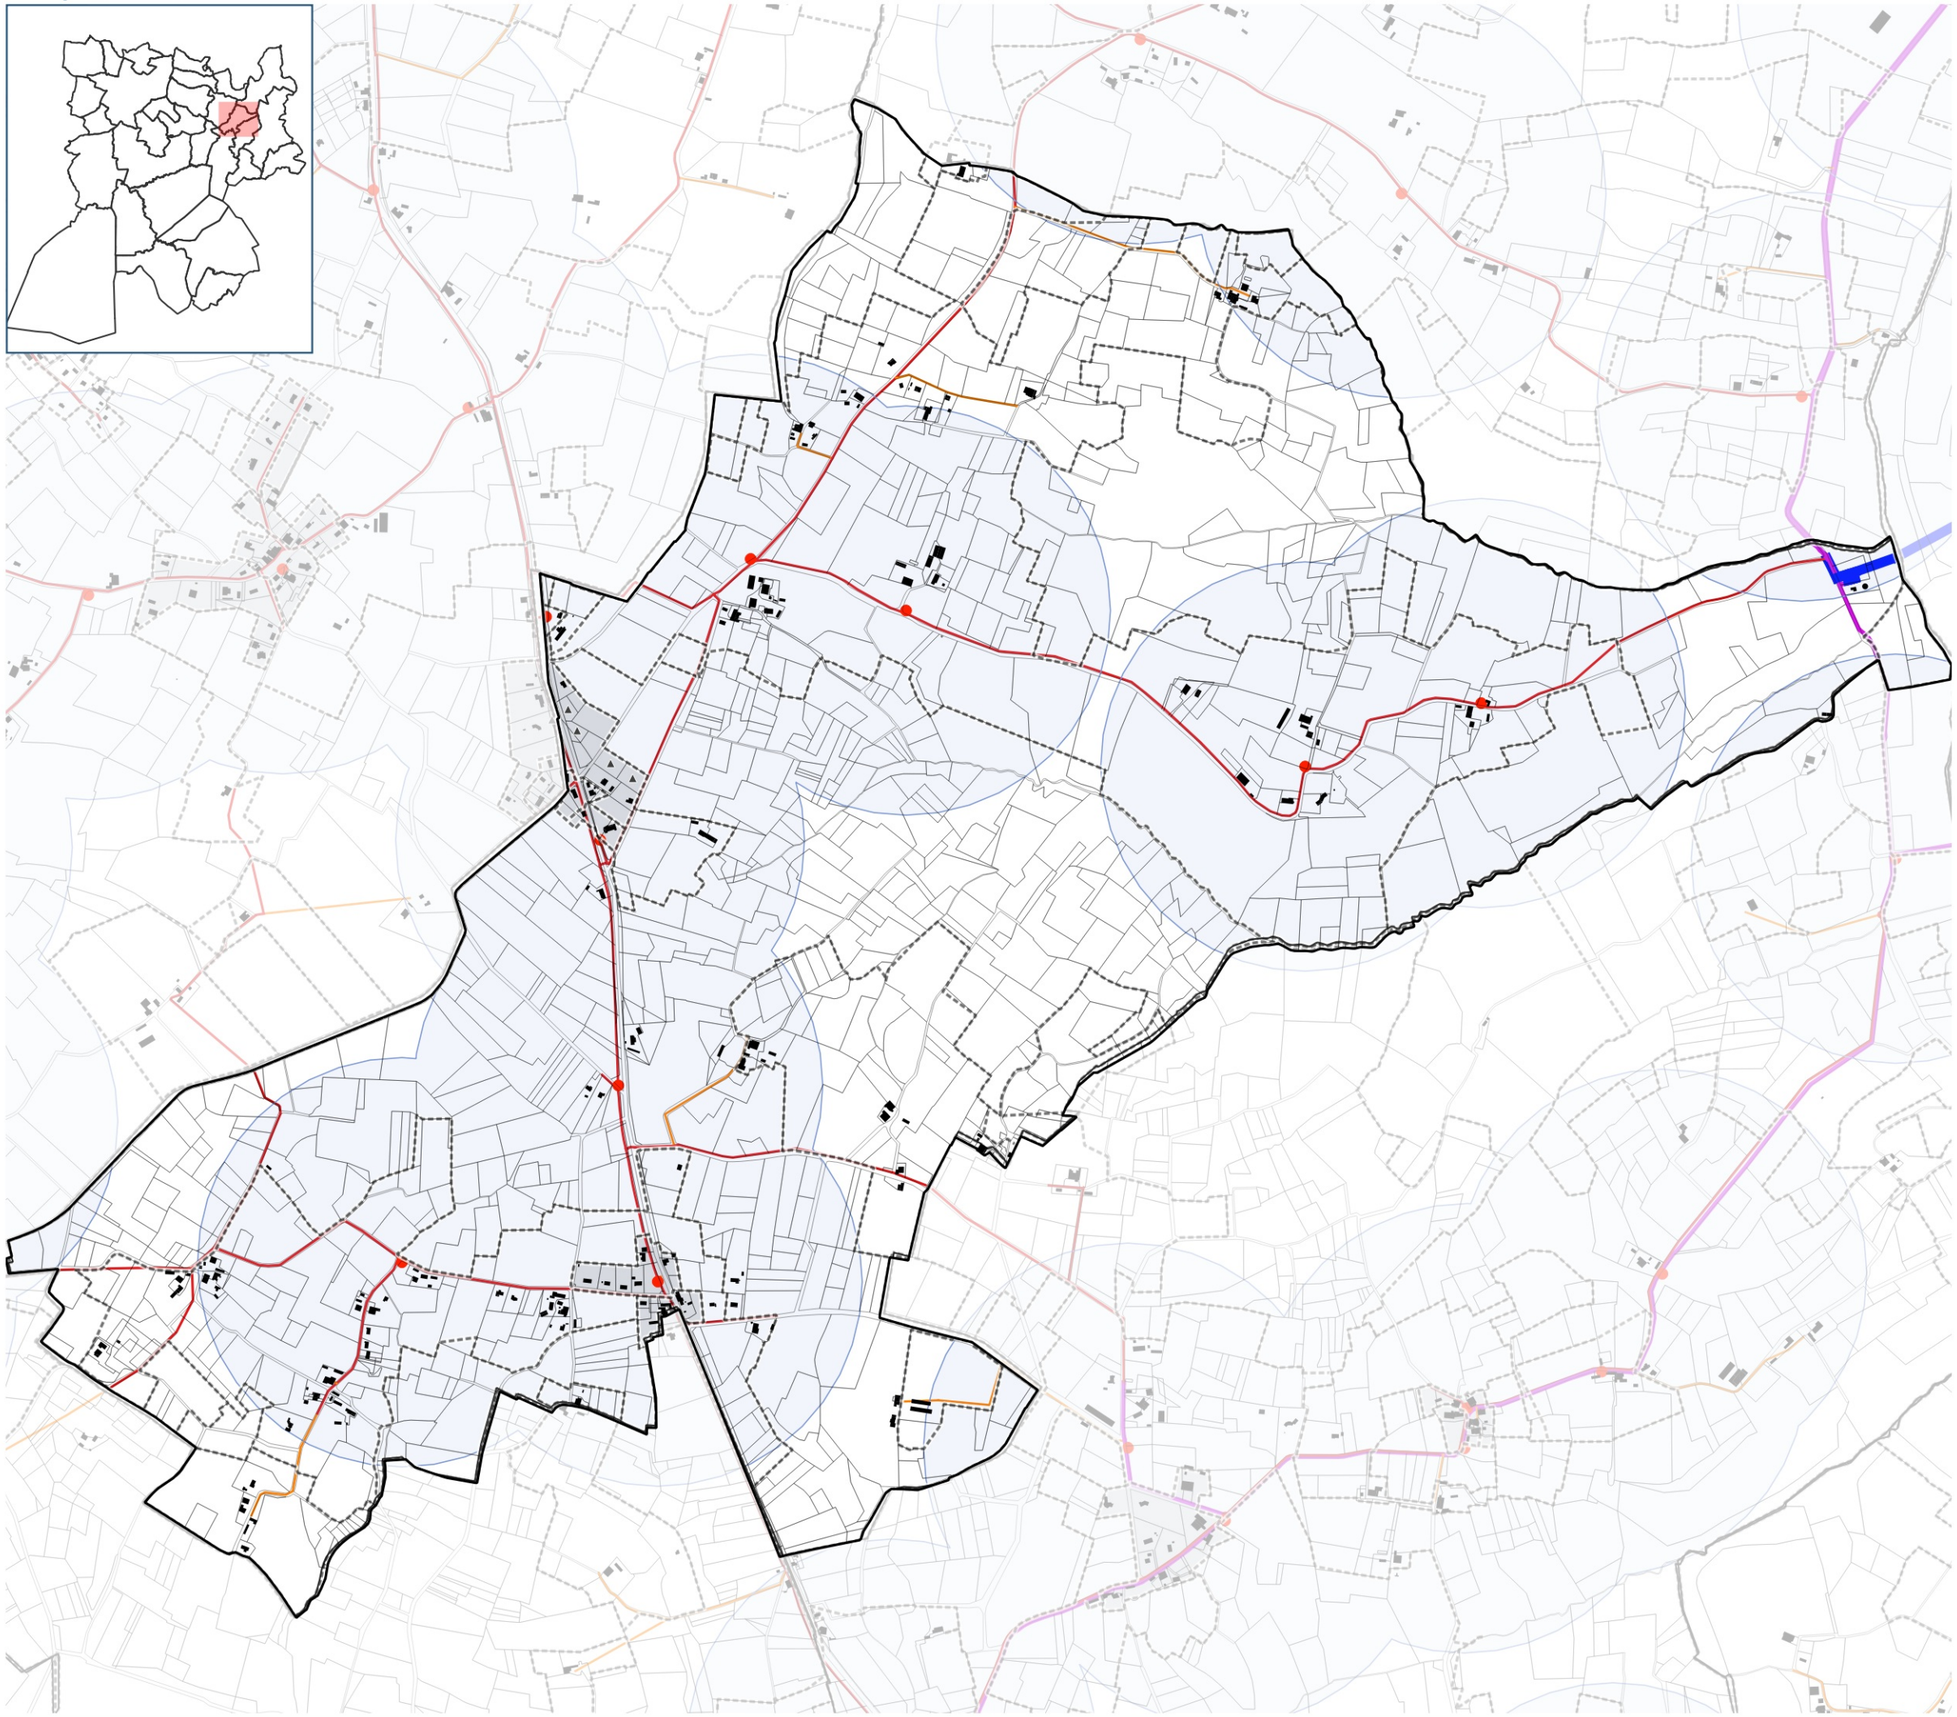

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Cauvignac

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de CAZATS

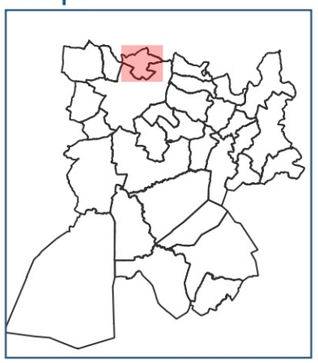

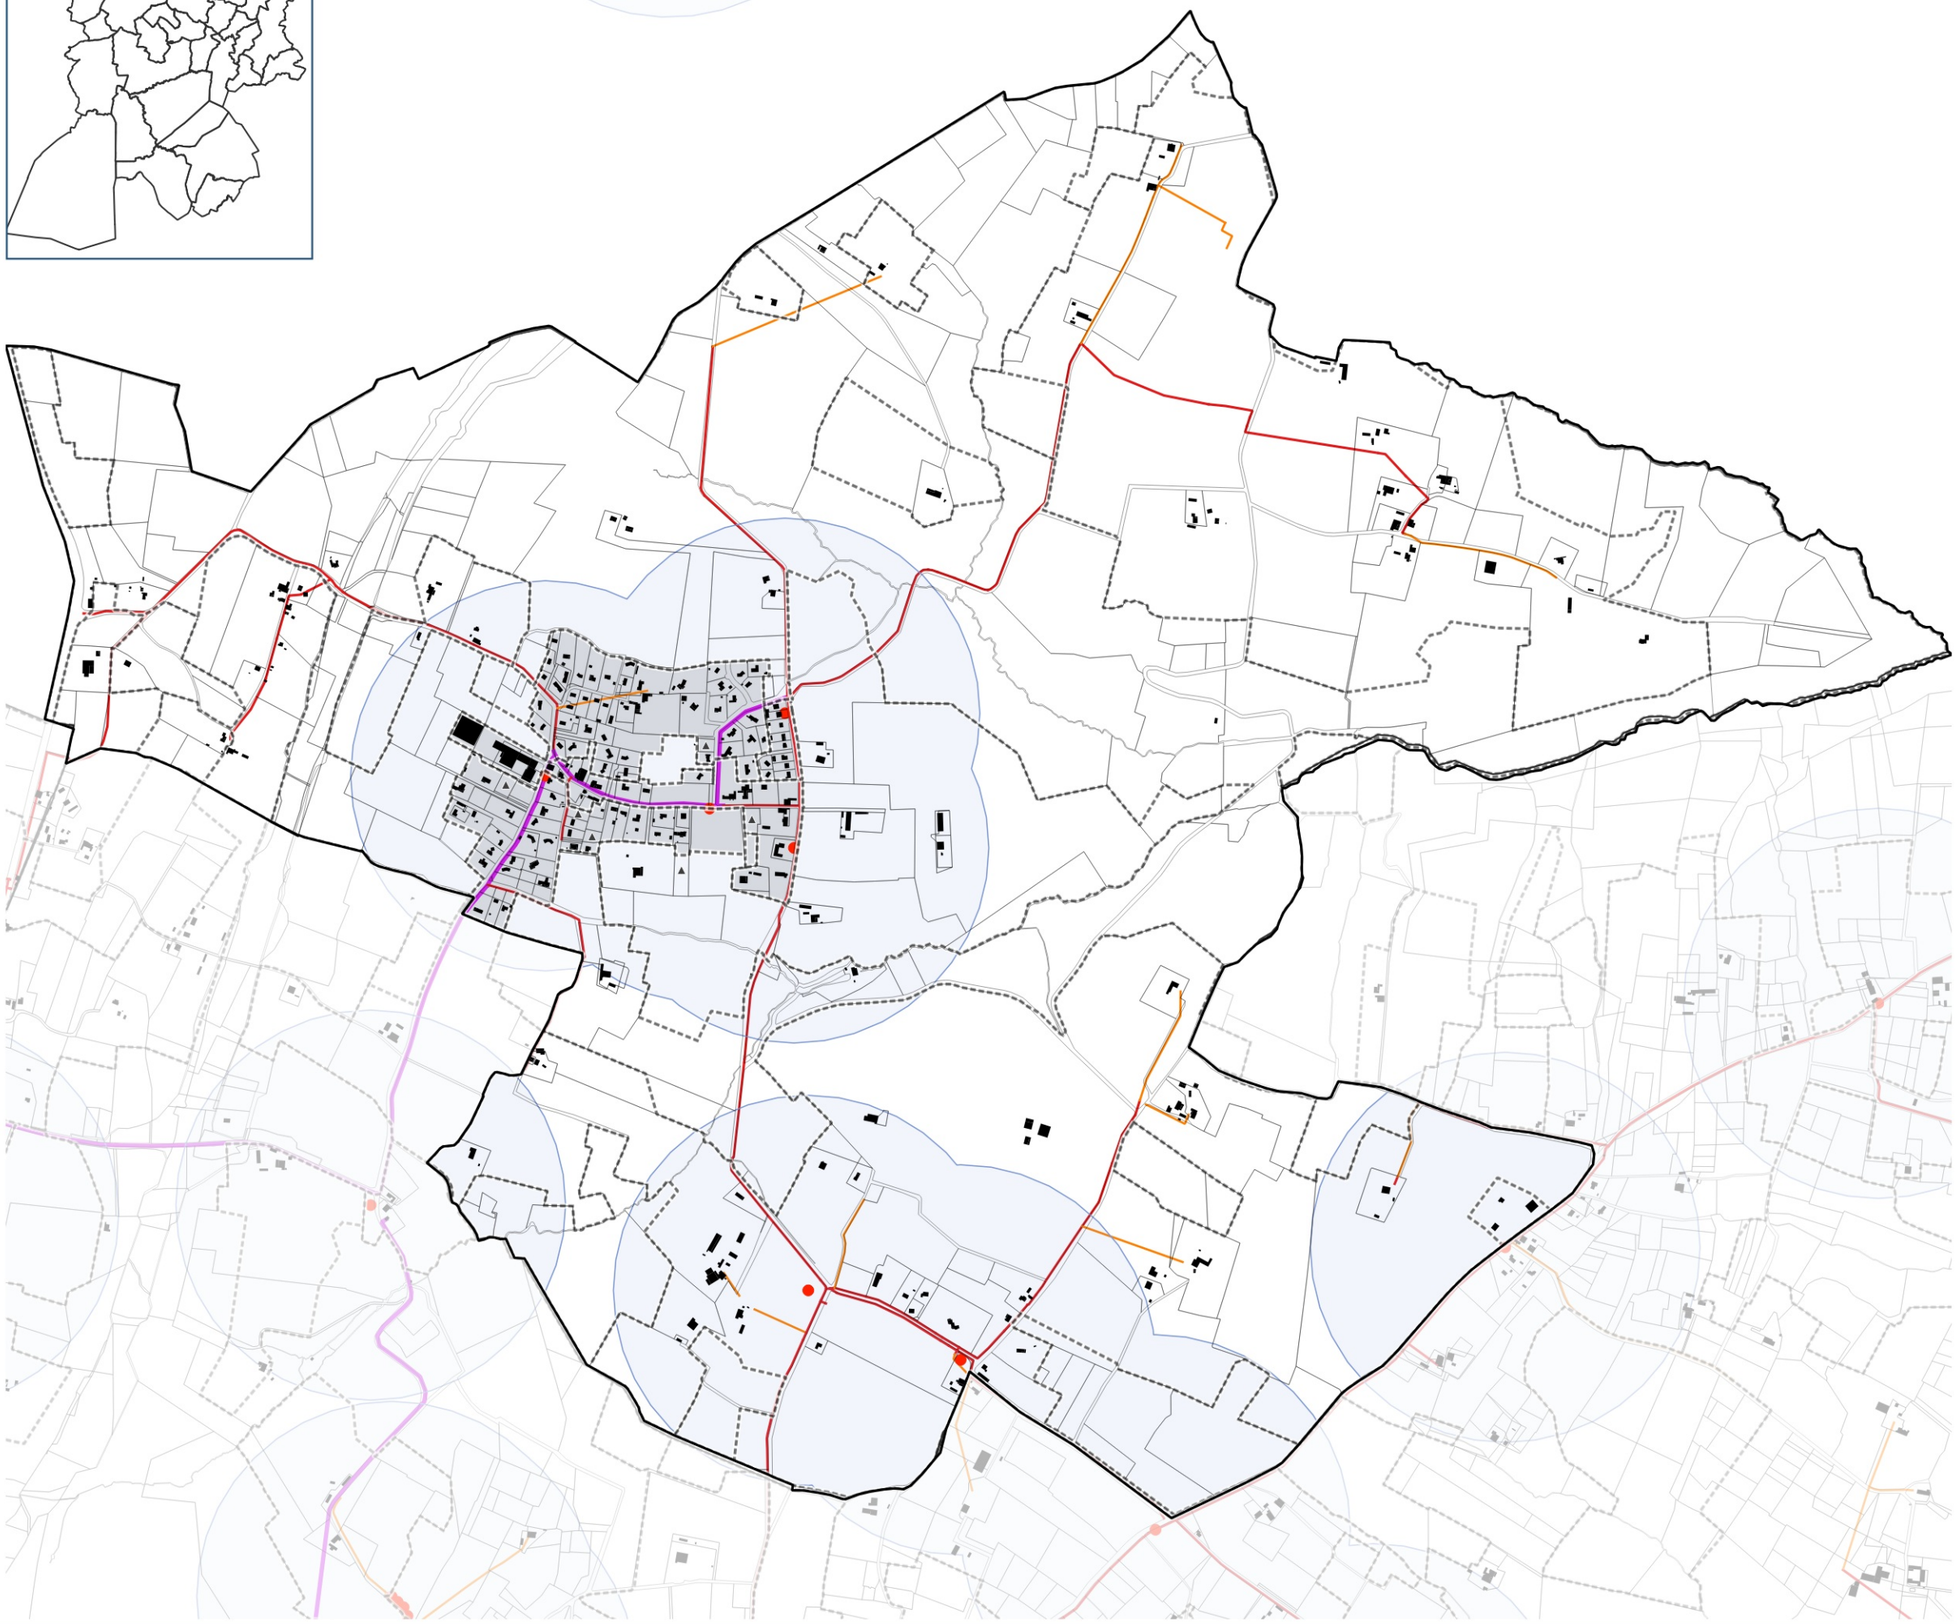

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Cazats

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de COURS-LES-BAINS

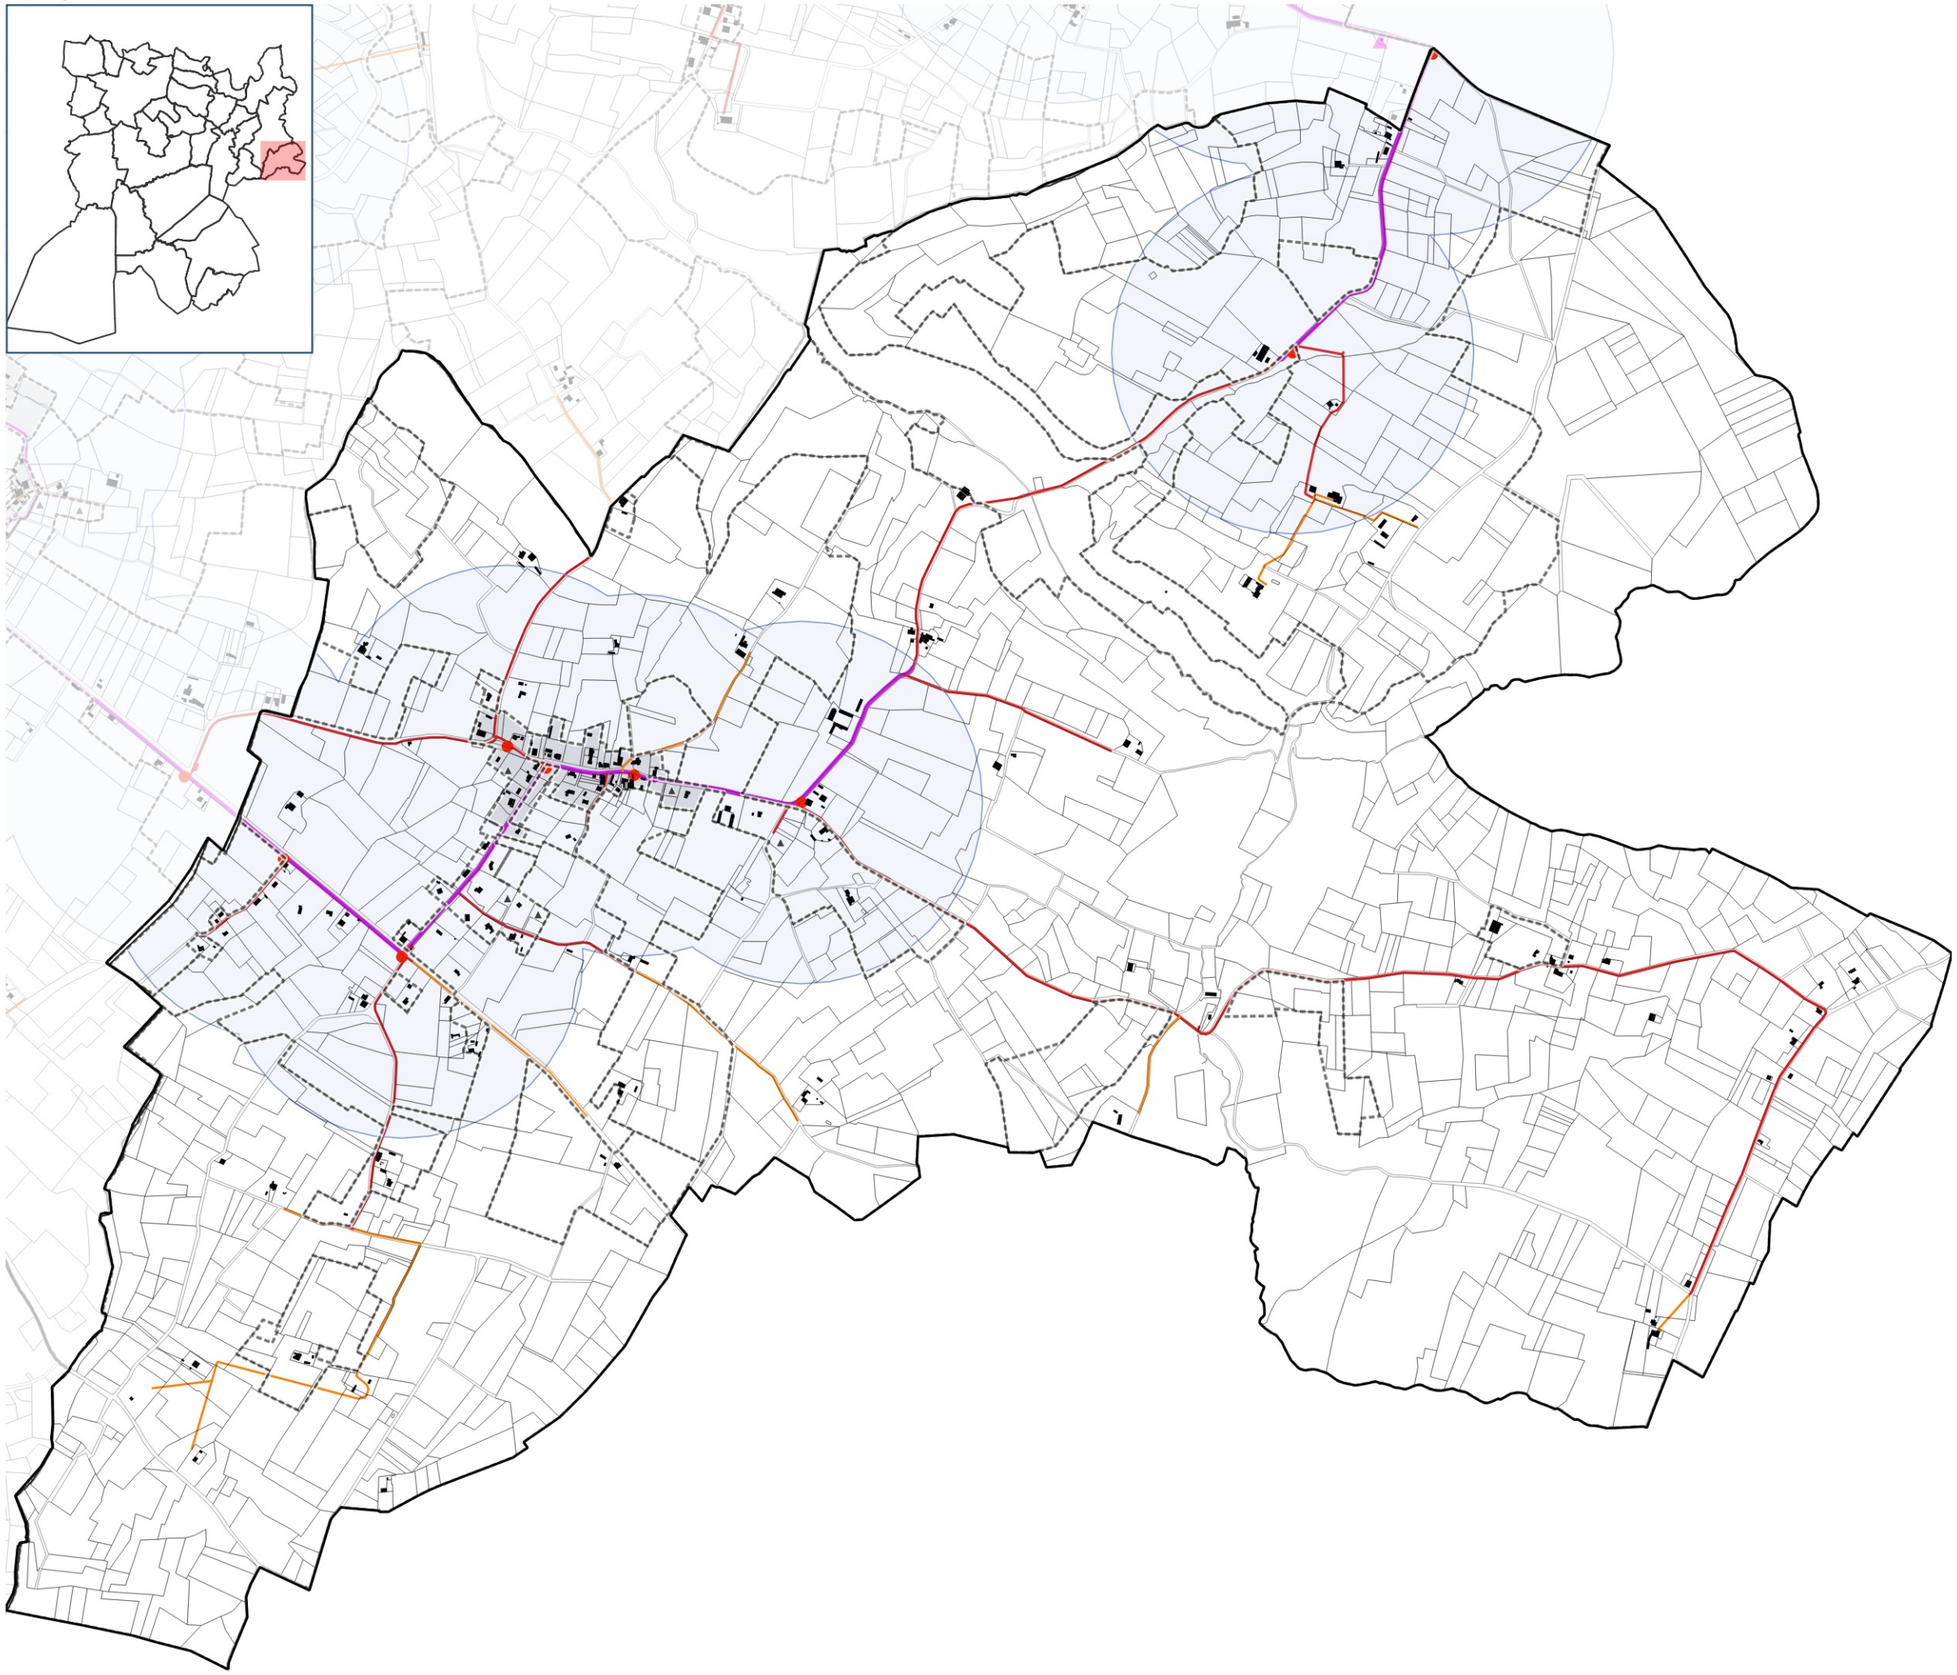

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Cours-les-Bains

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de CUDOS

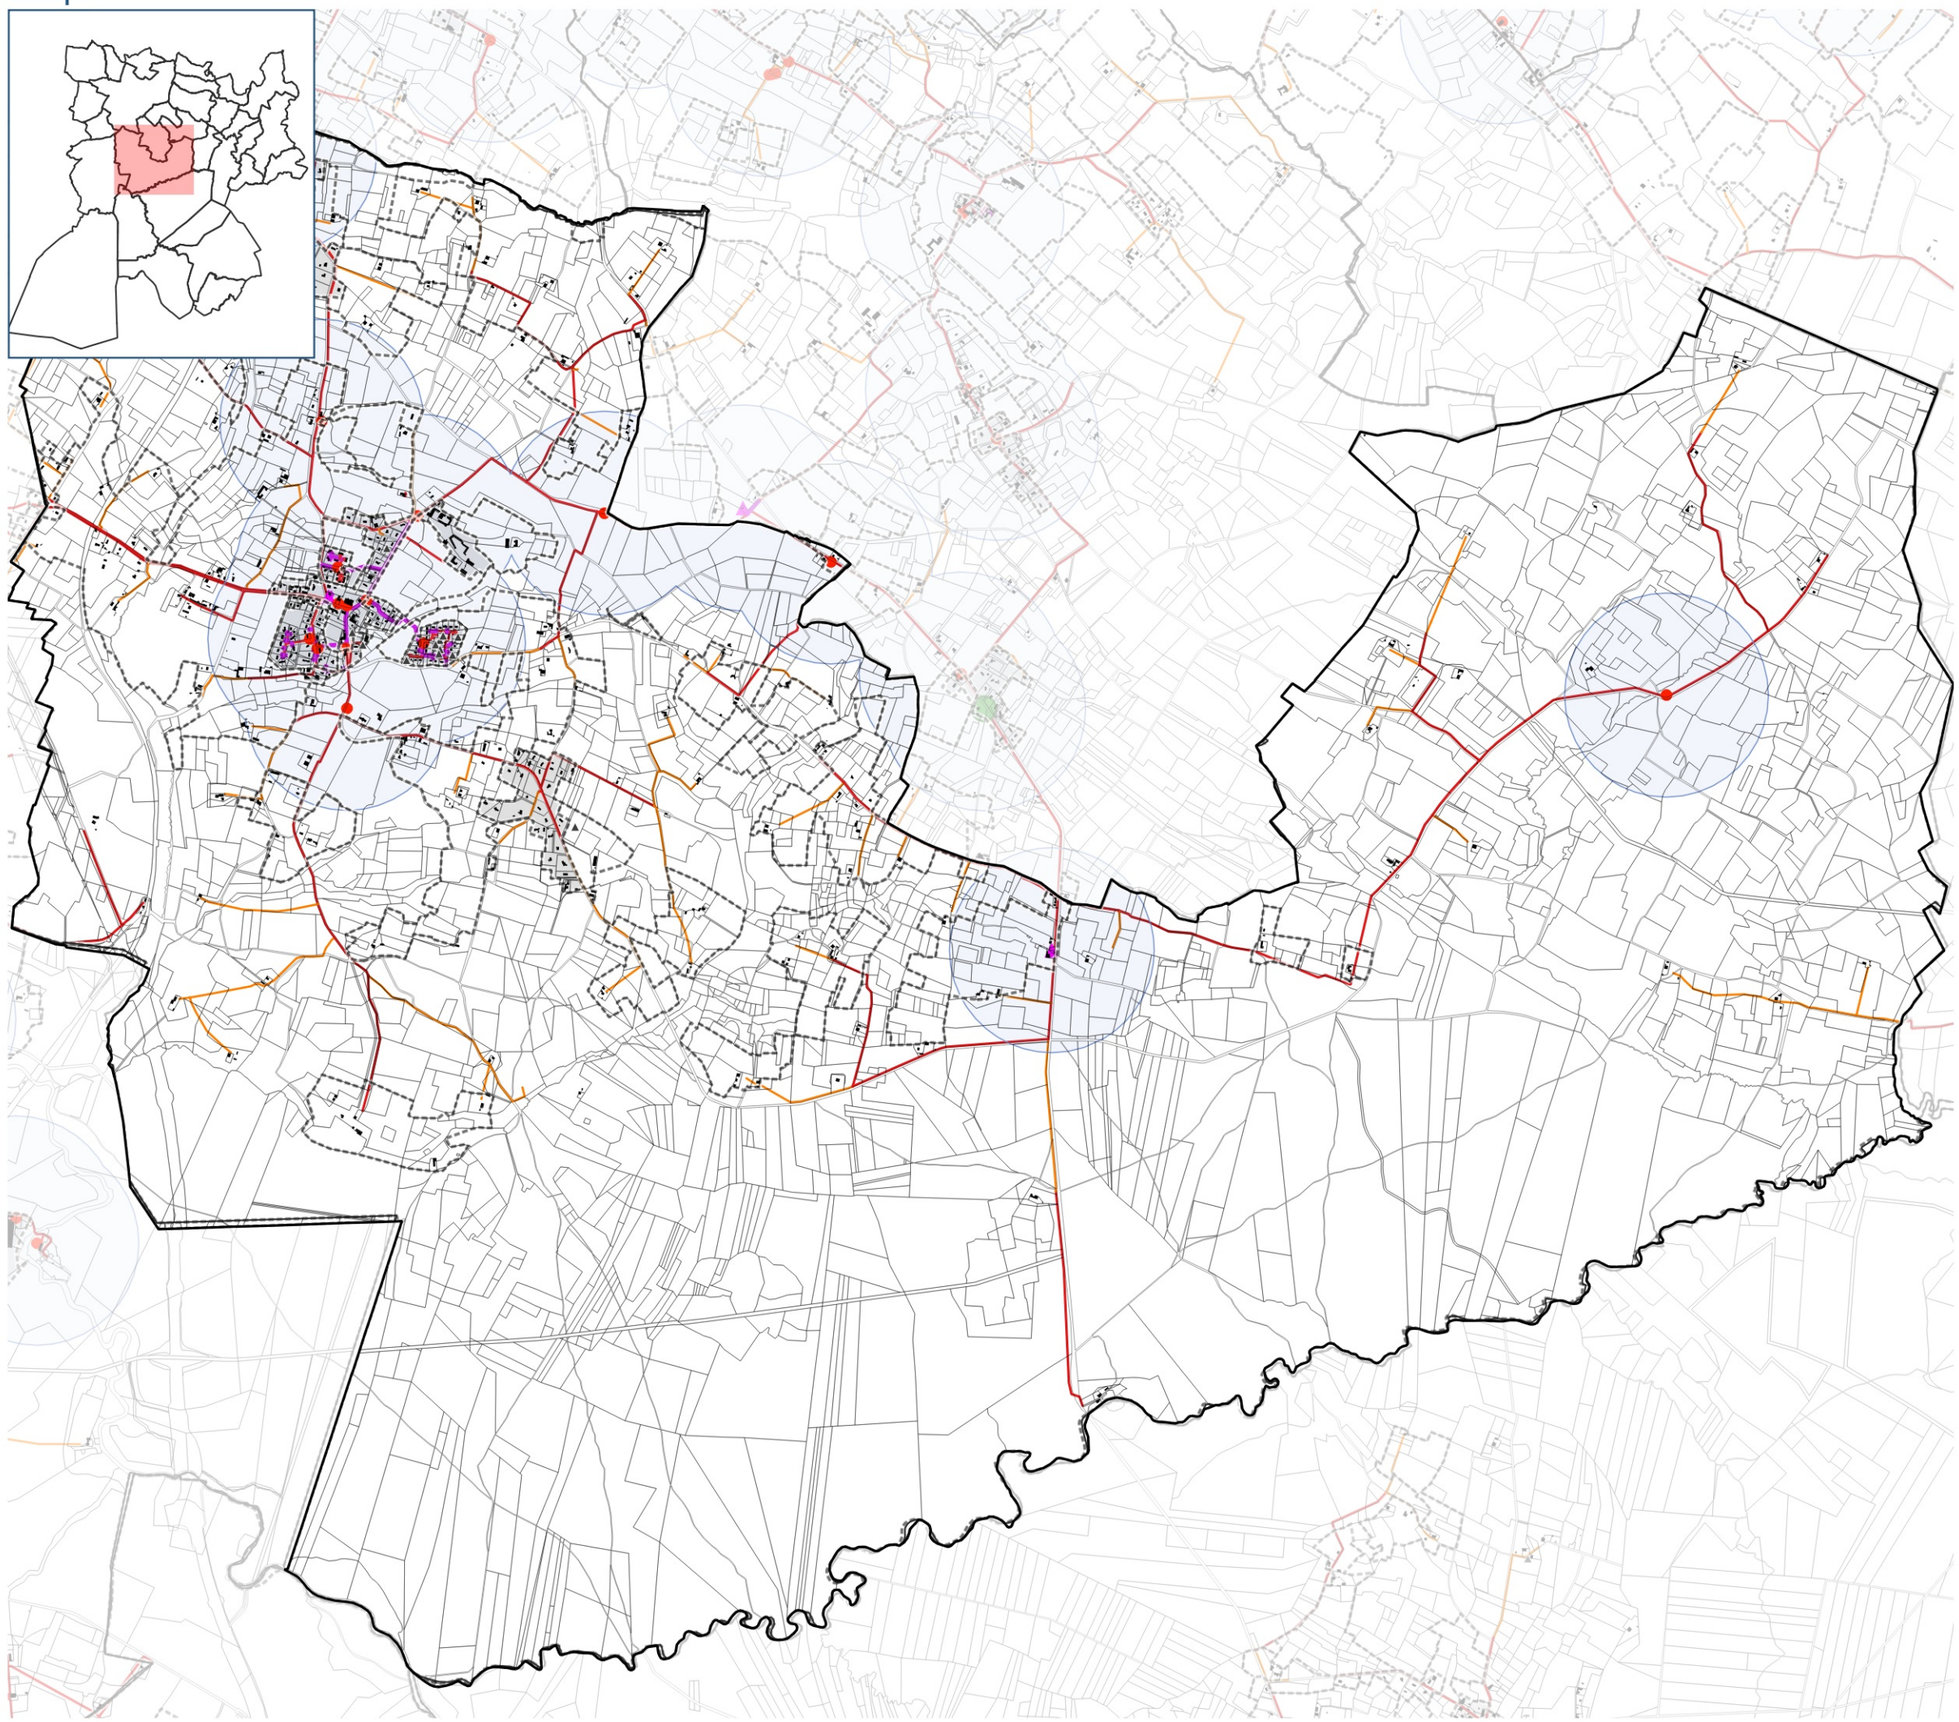

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Cudos

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de ESCAUDES

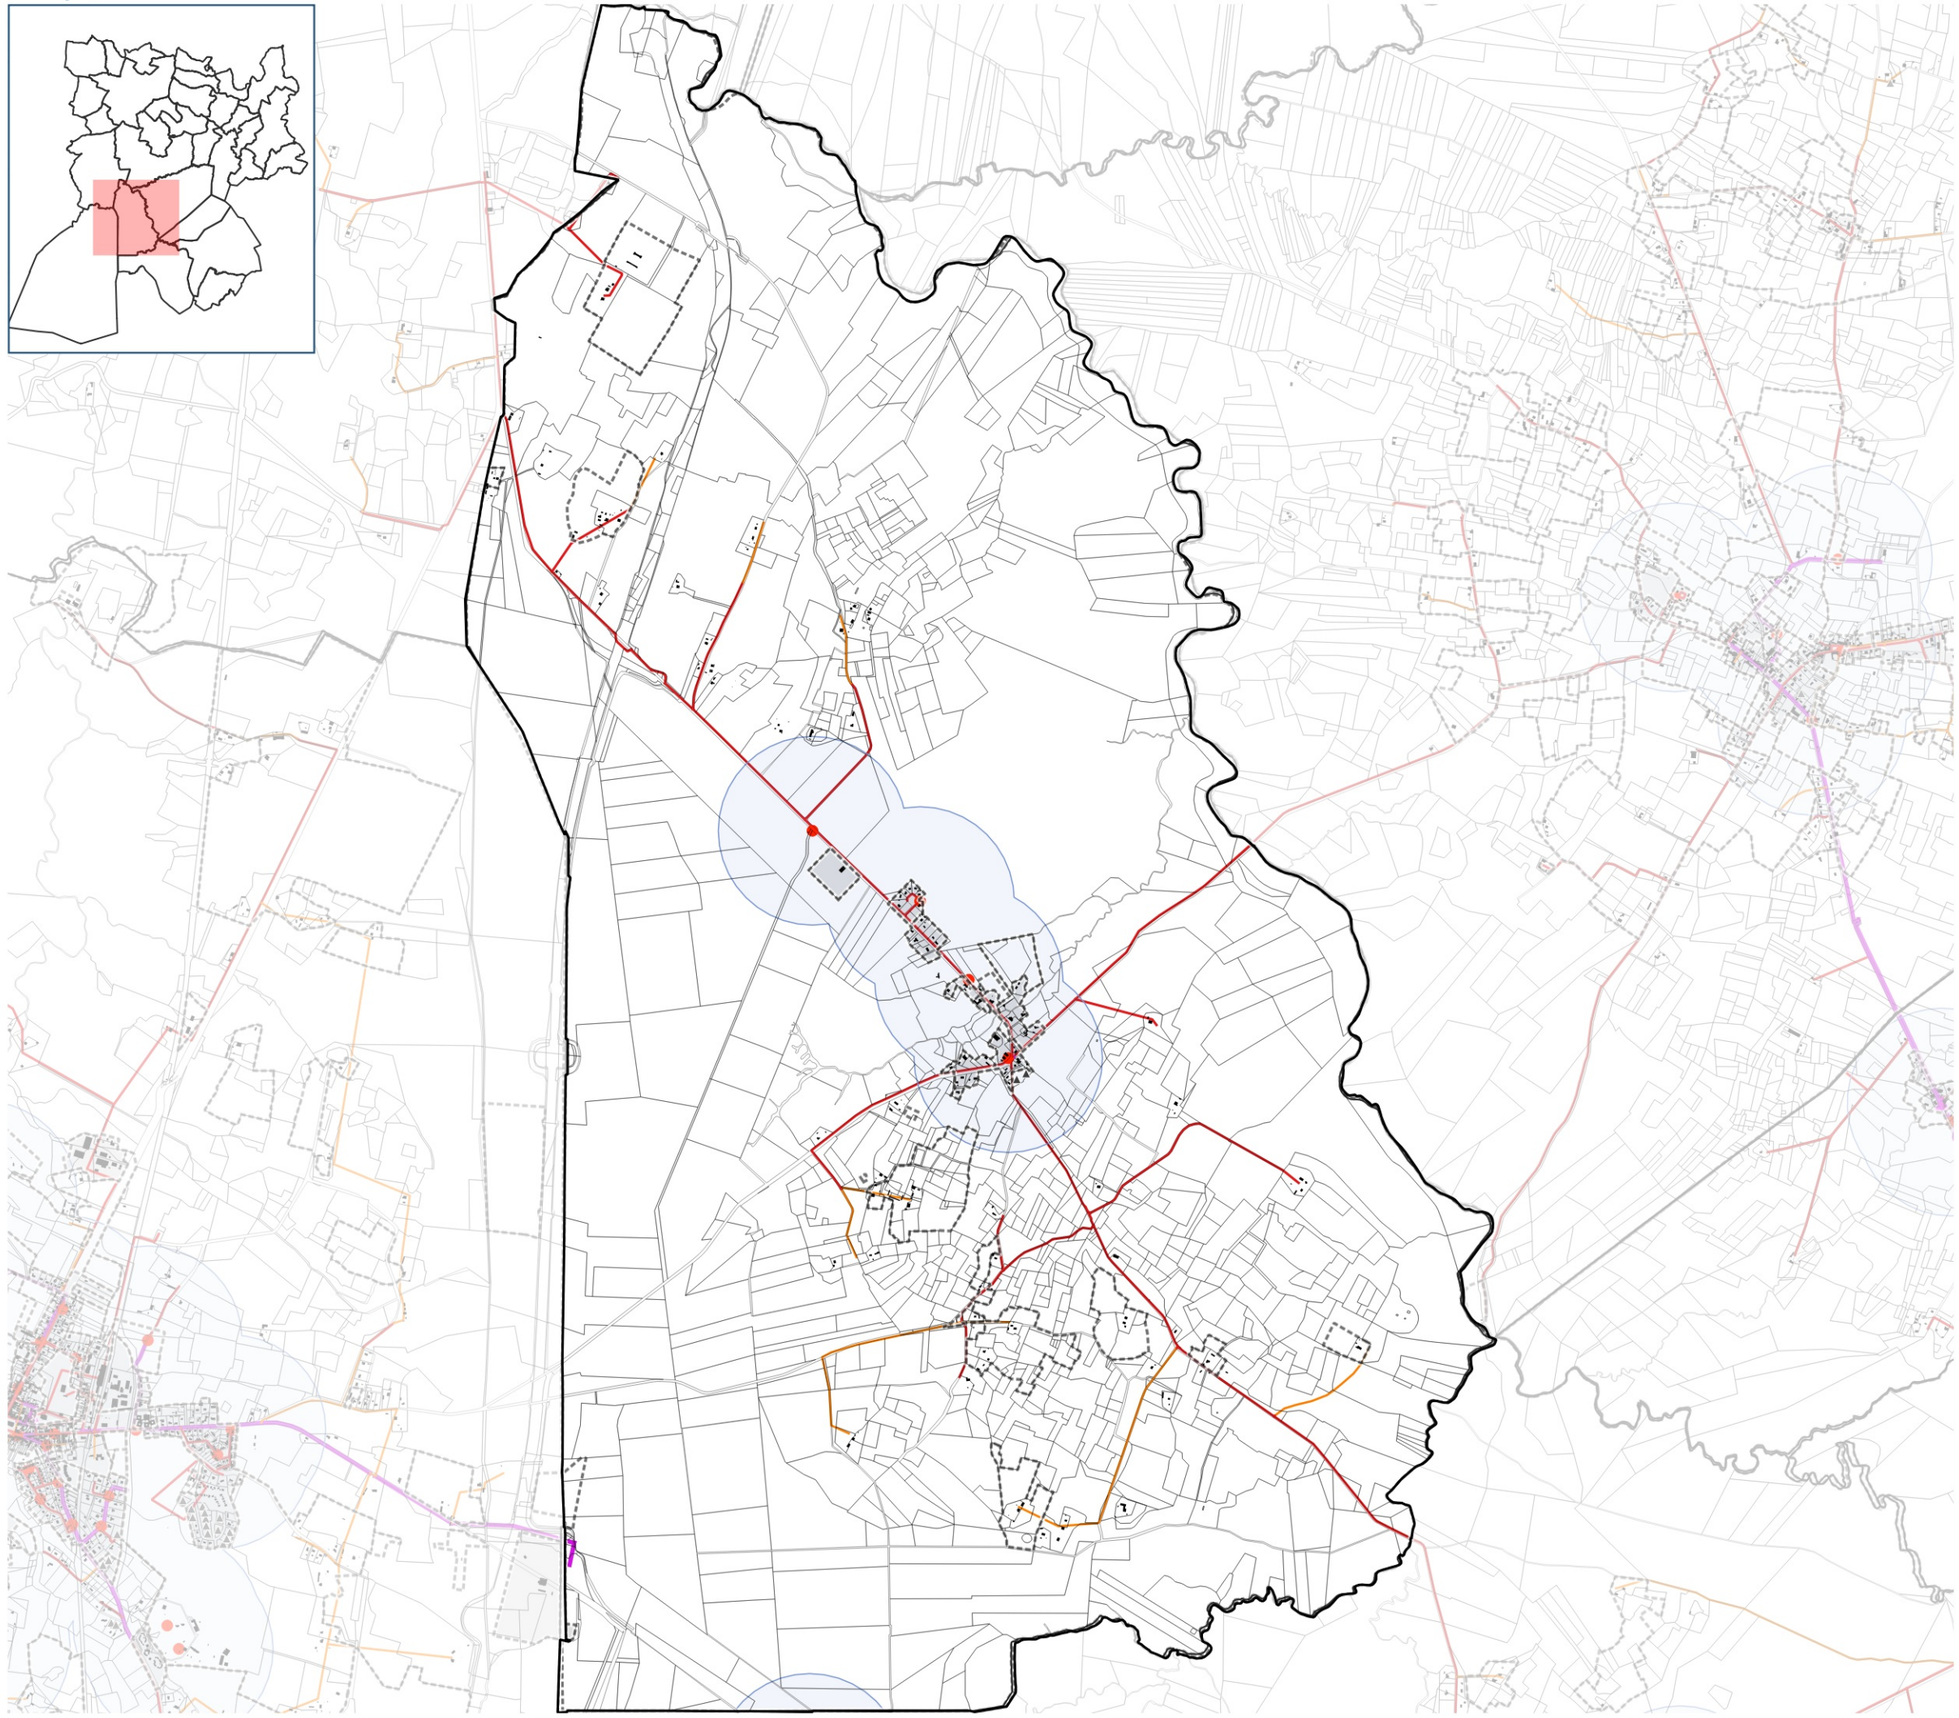

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Escaudes

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de GAJAC

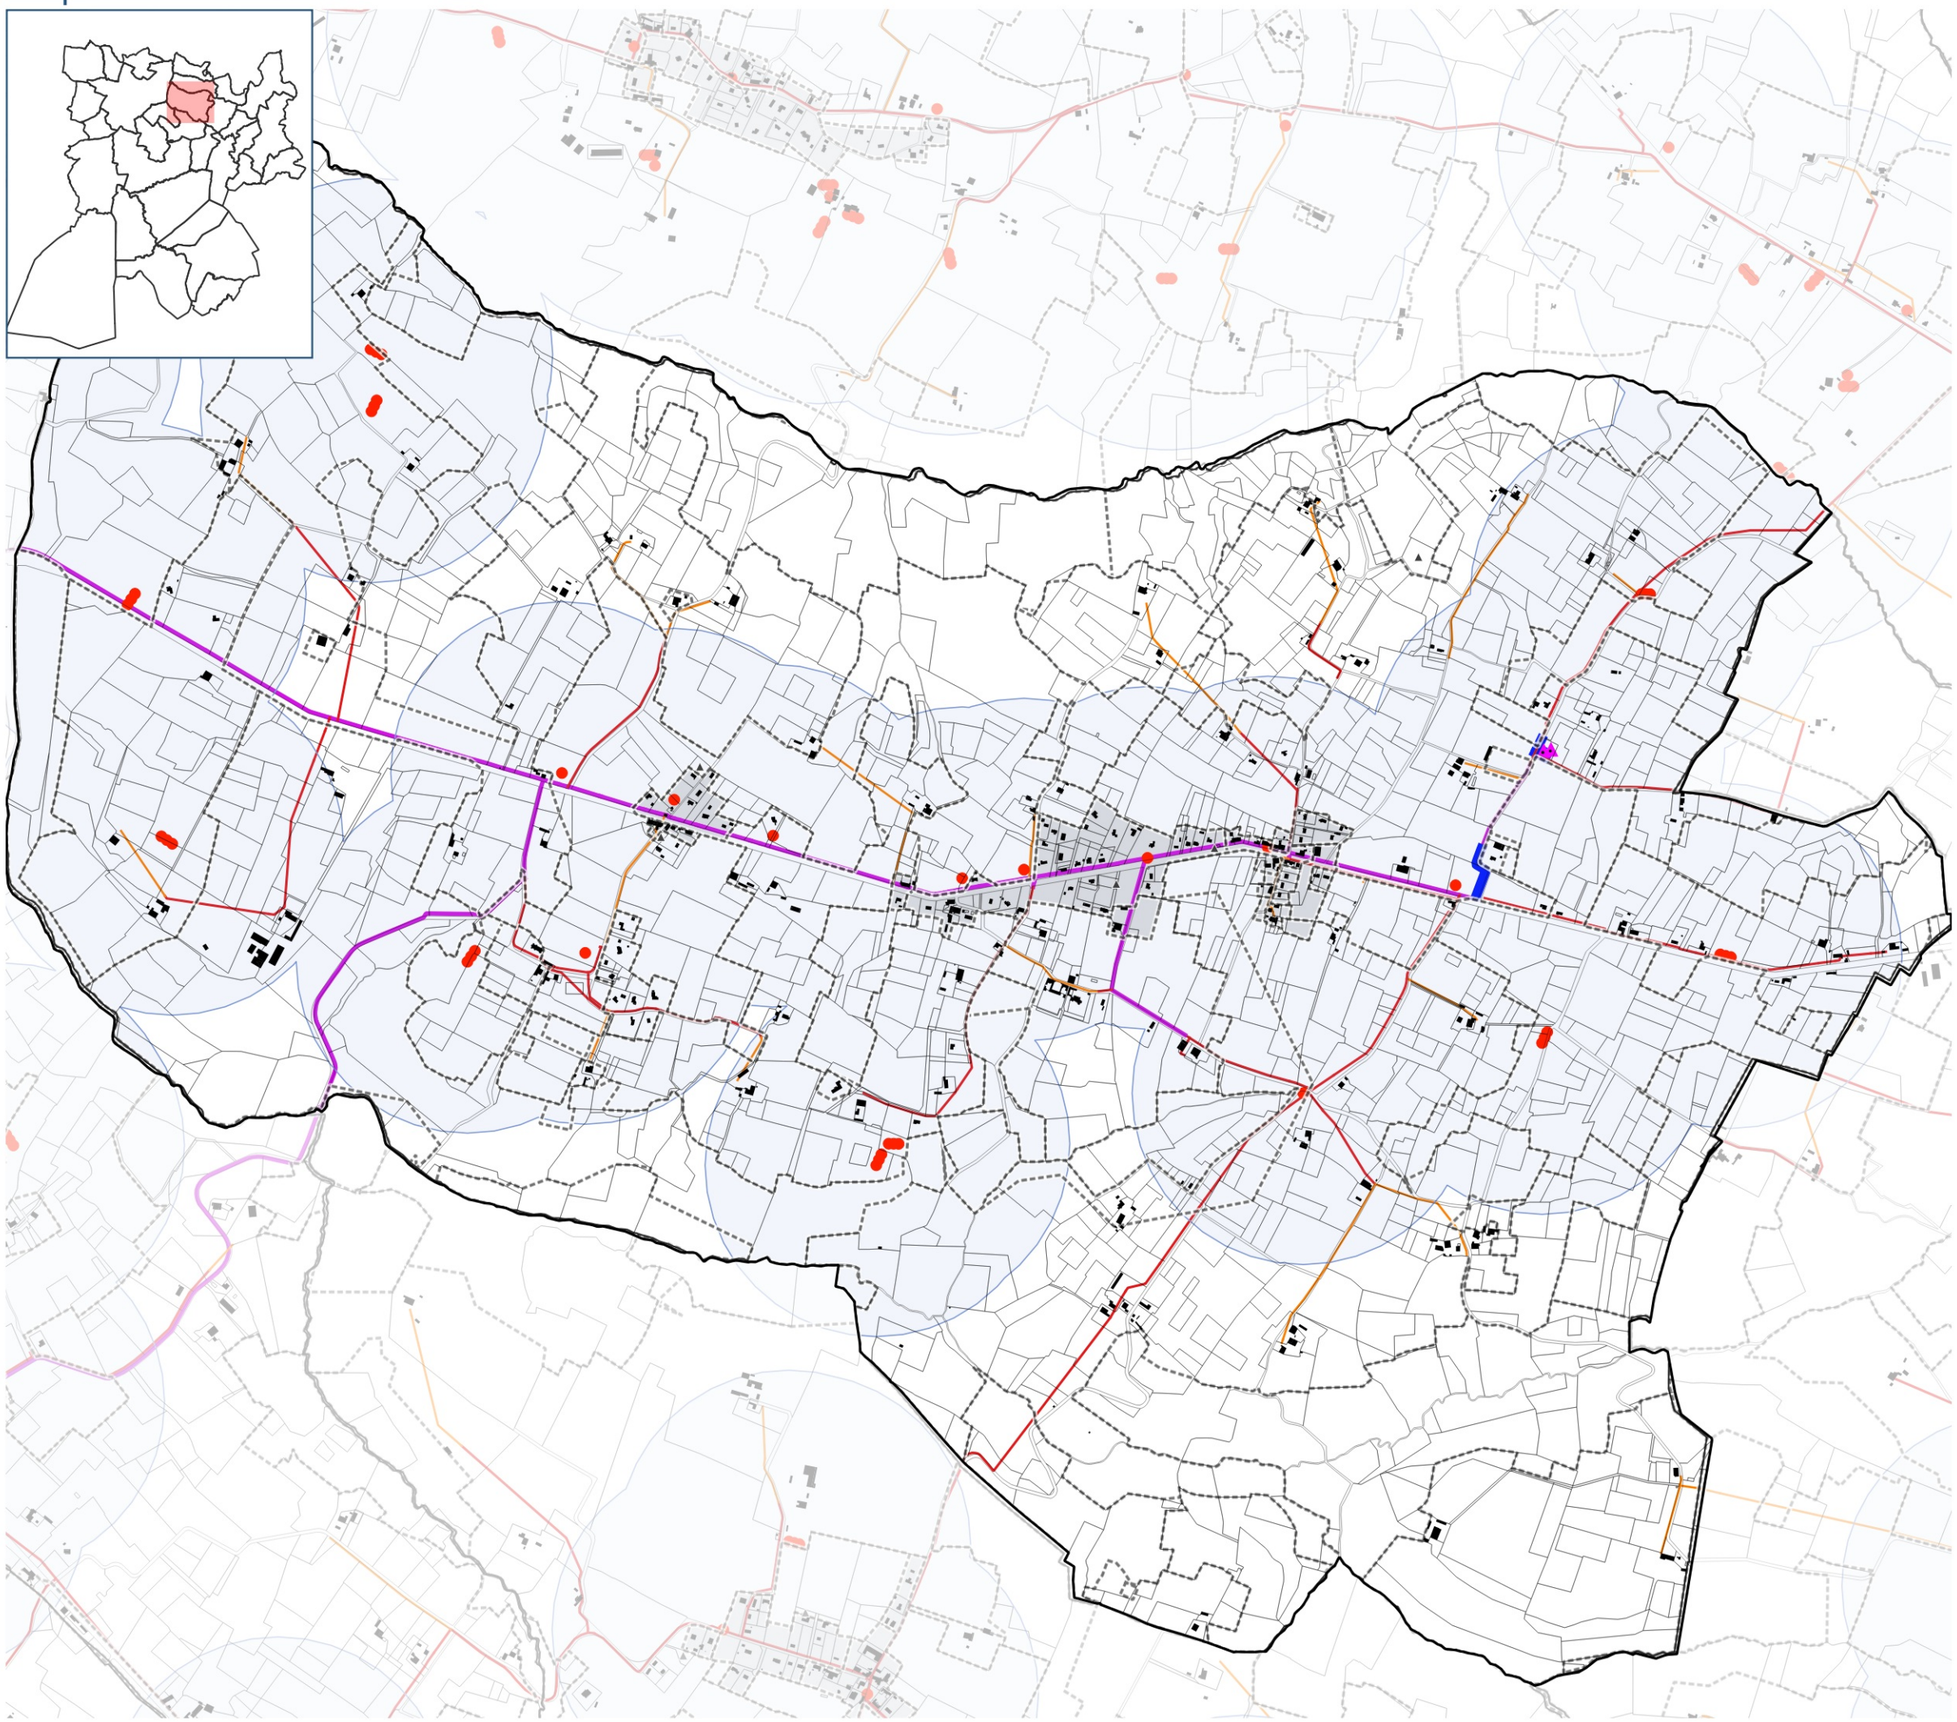

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Gajac

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de GANS

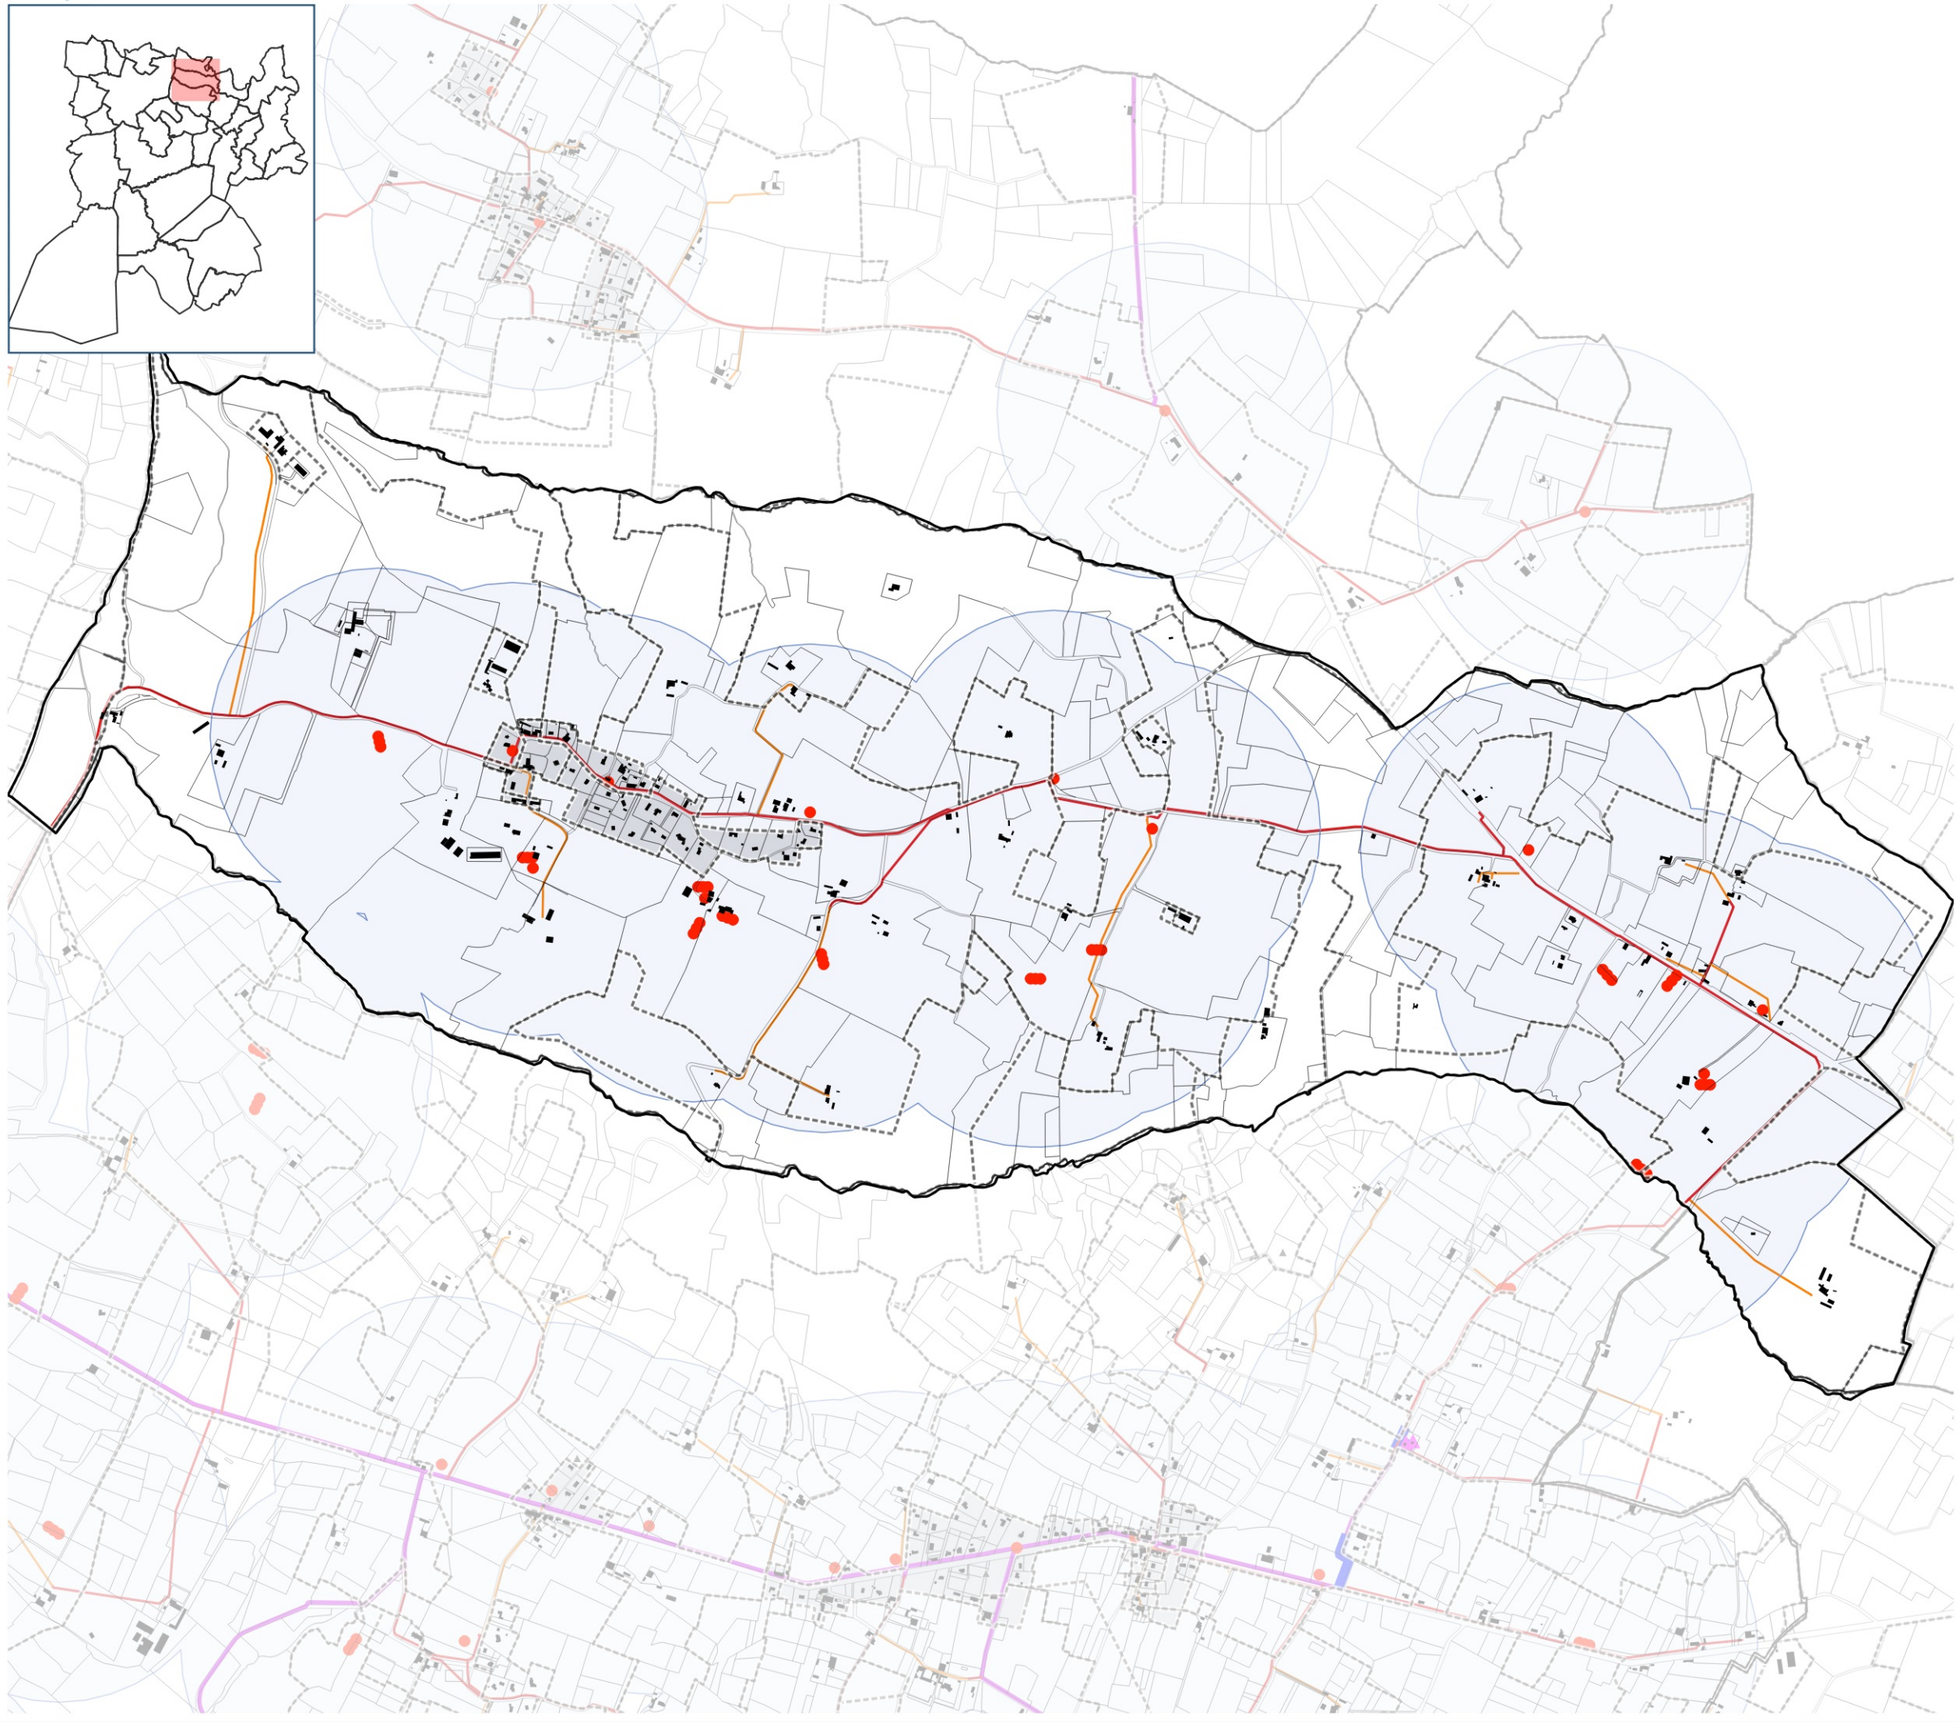

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Gans

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de GISCOS

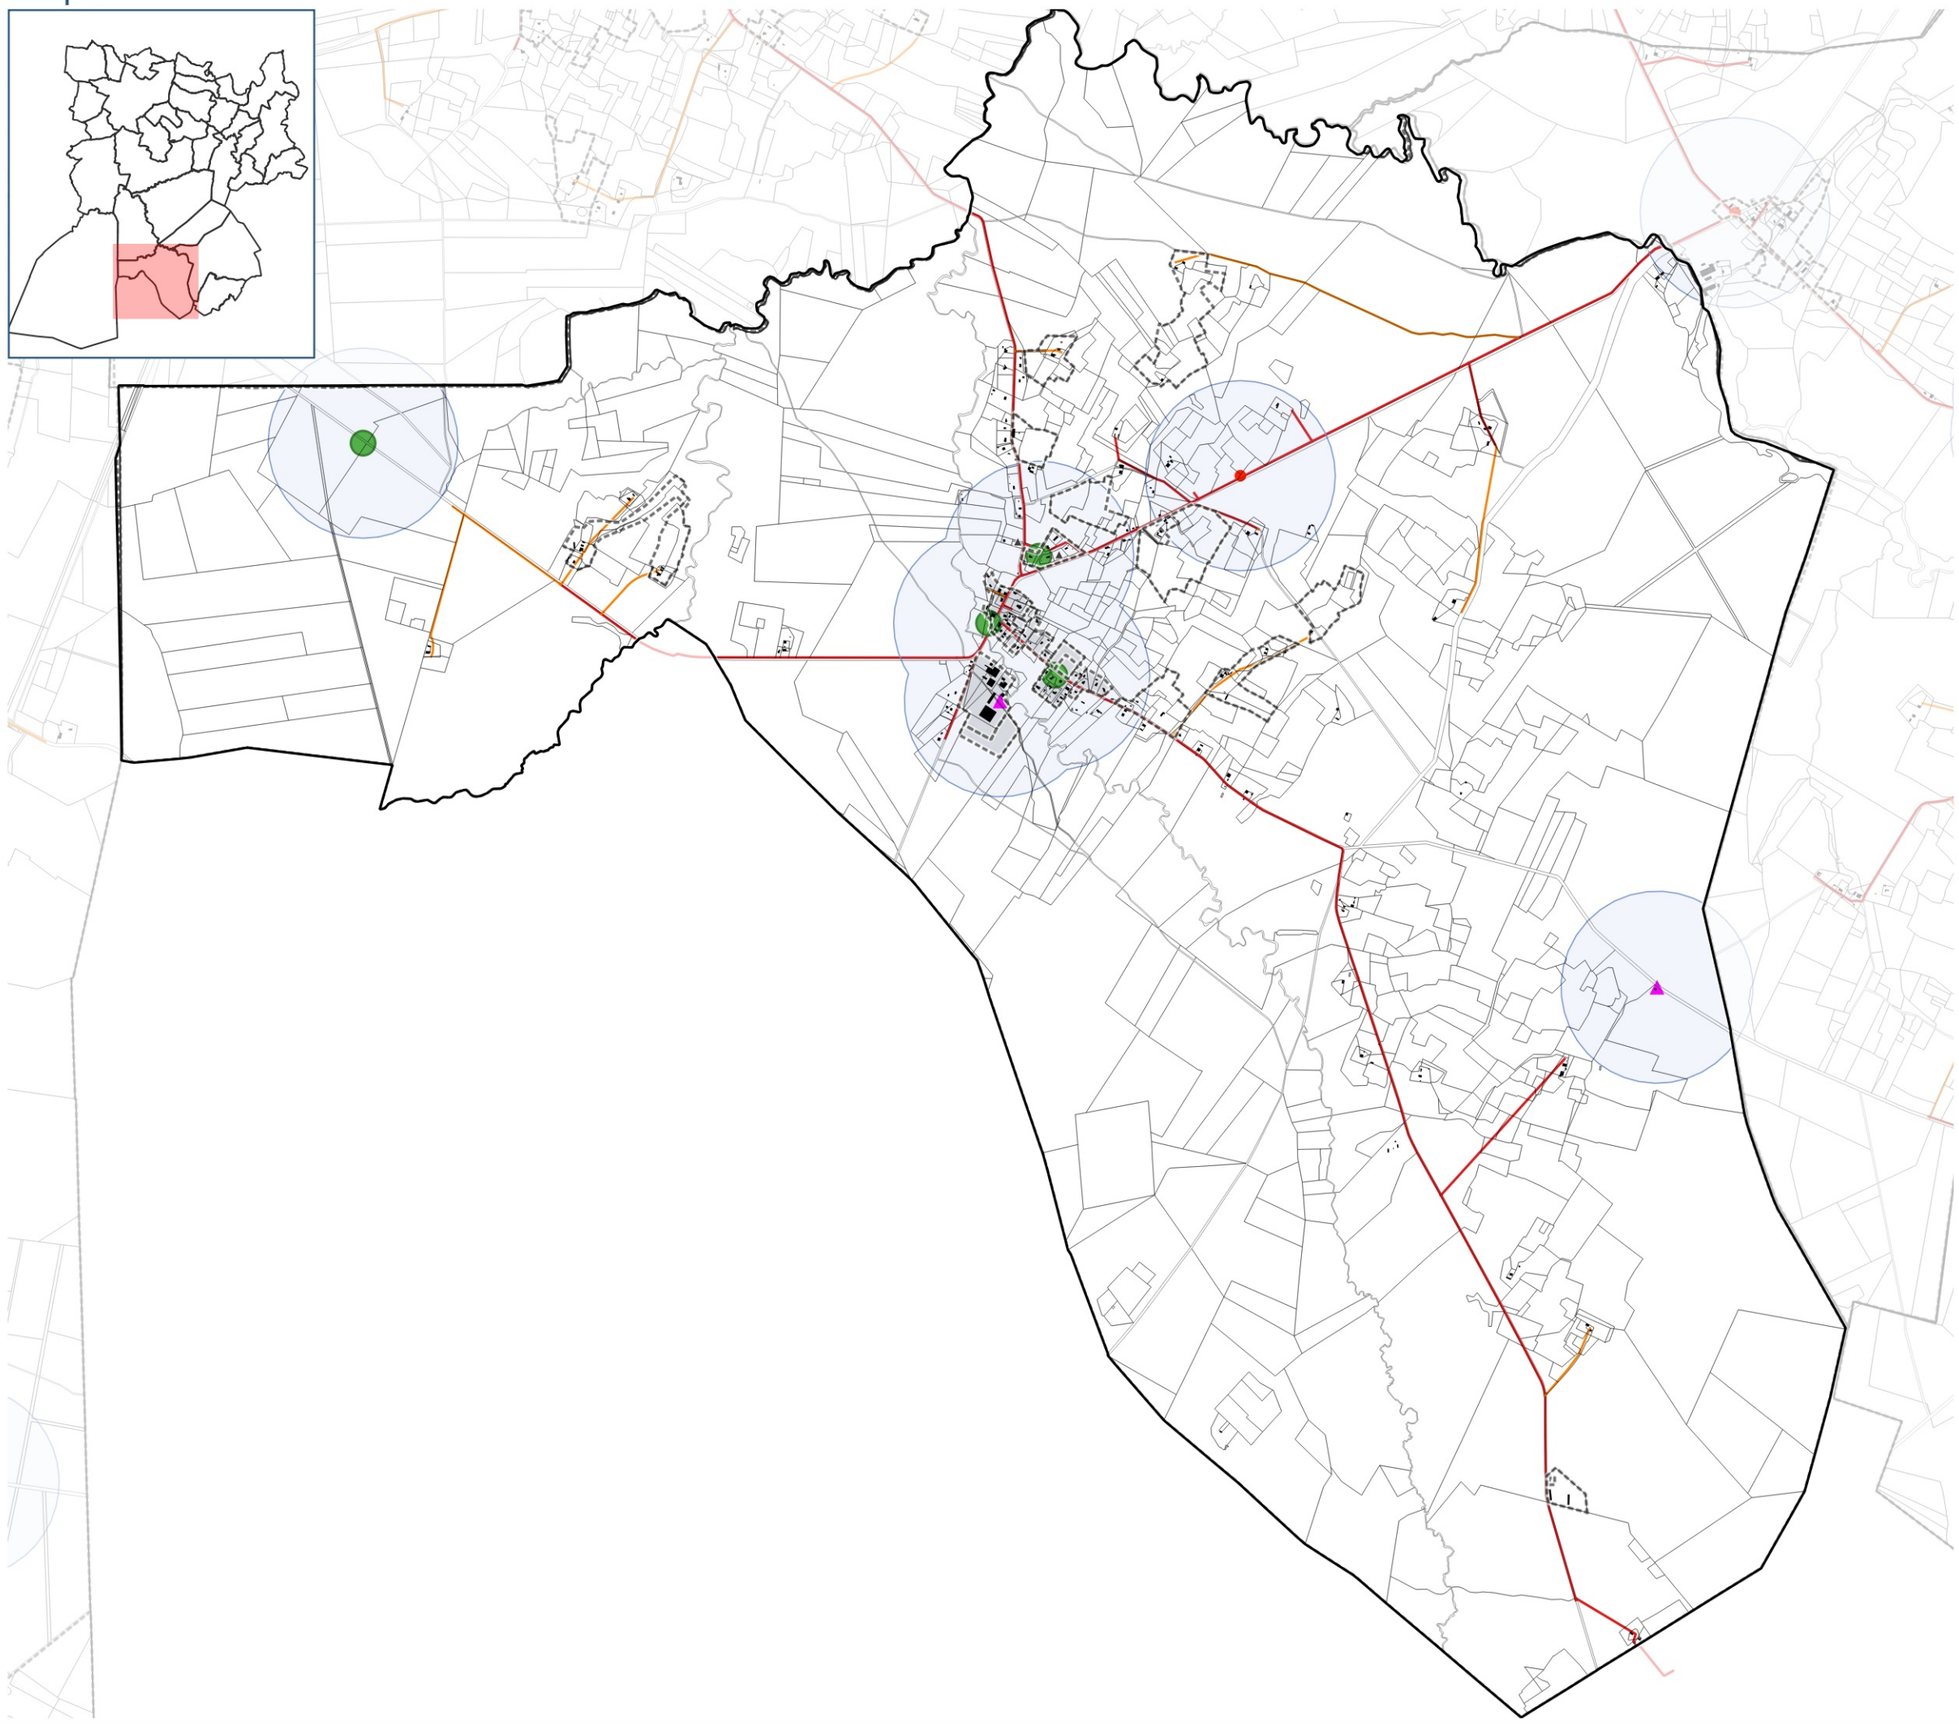

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Giscos

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de GOUALADE

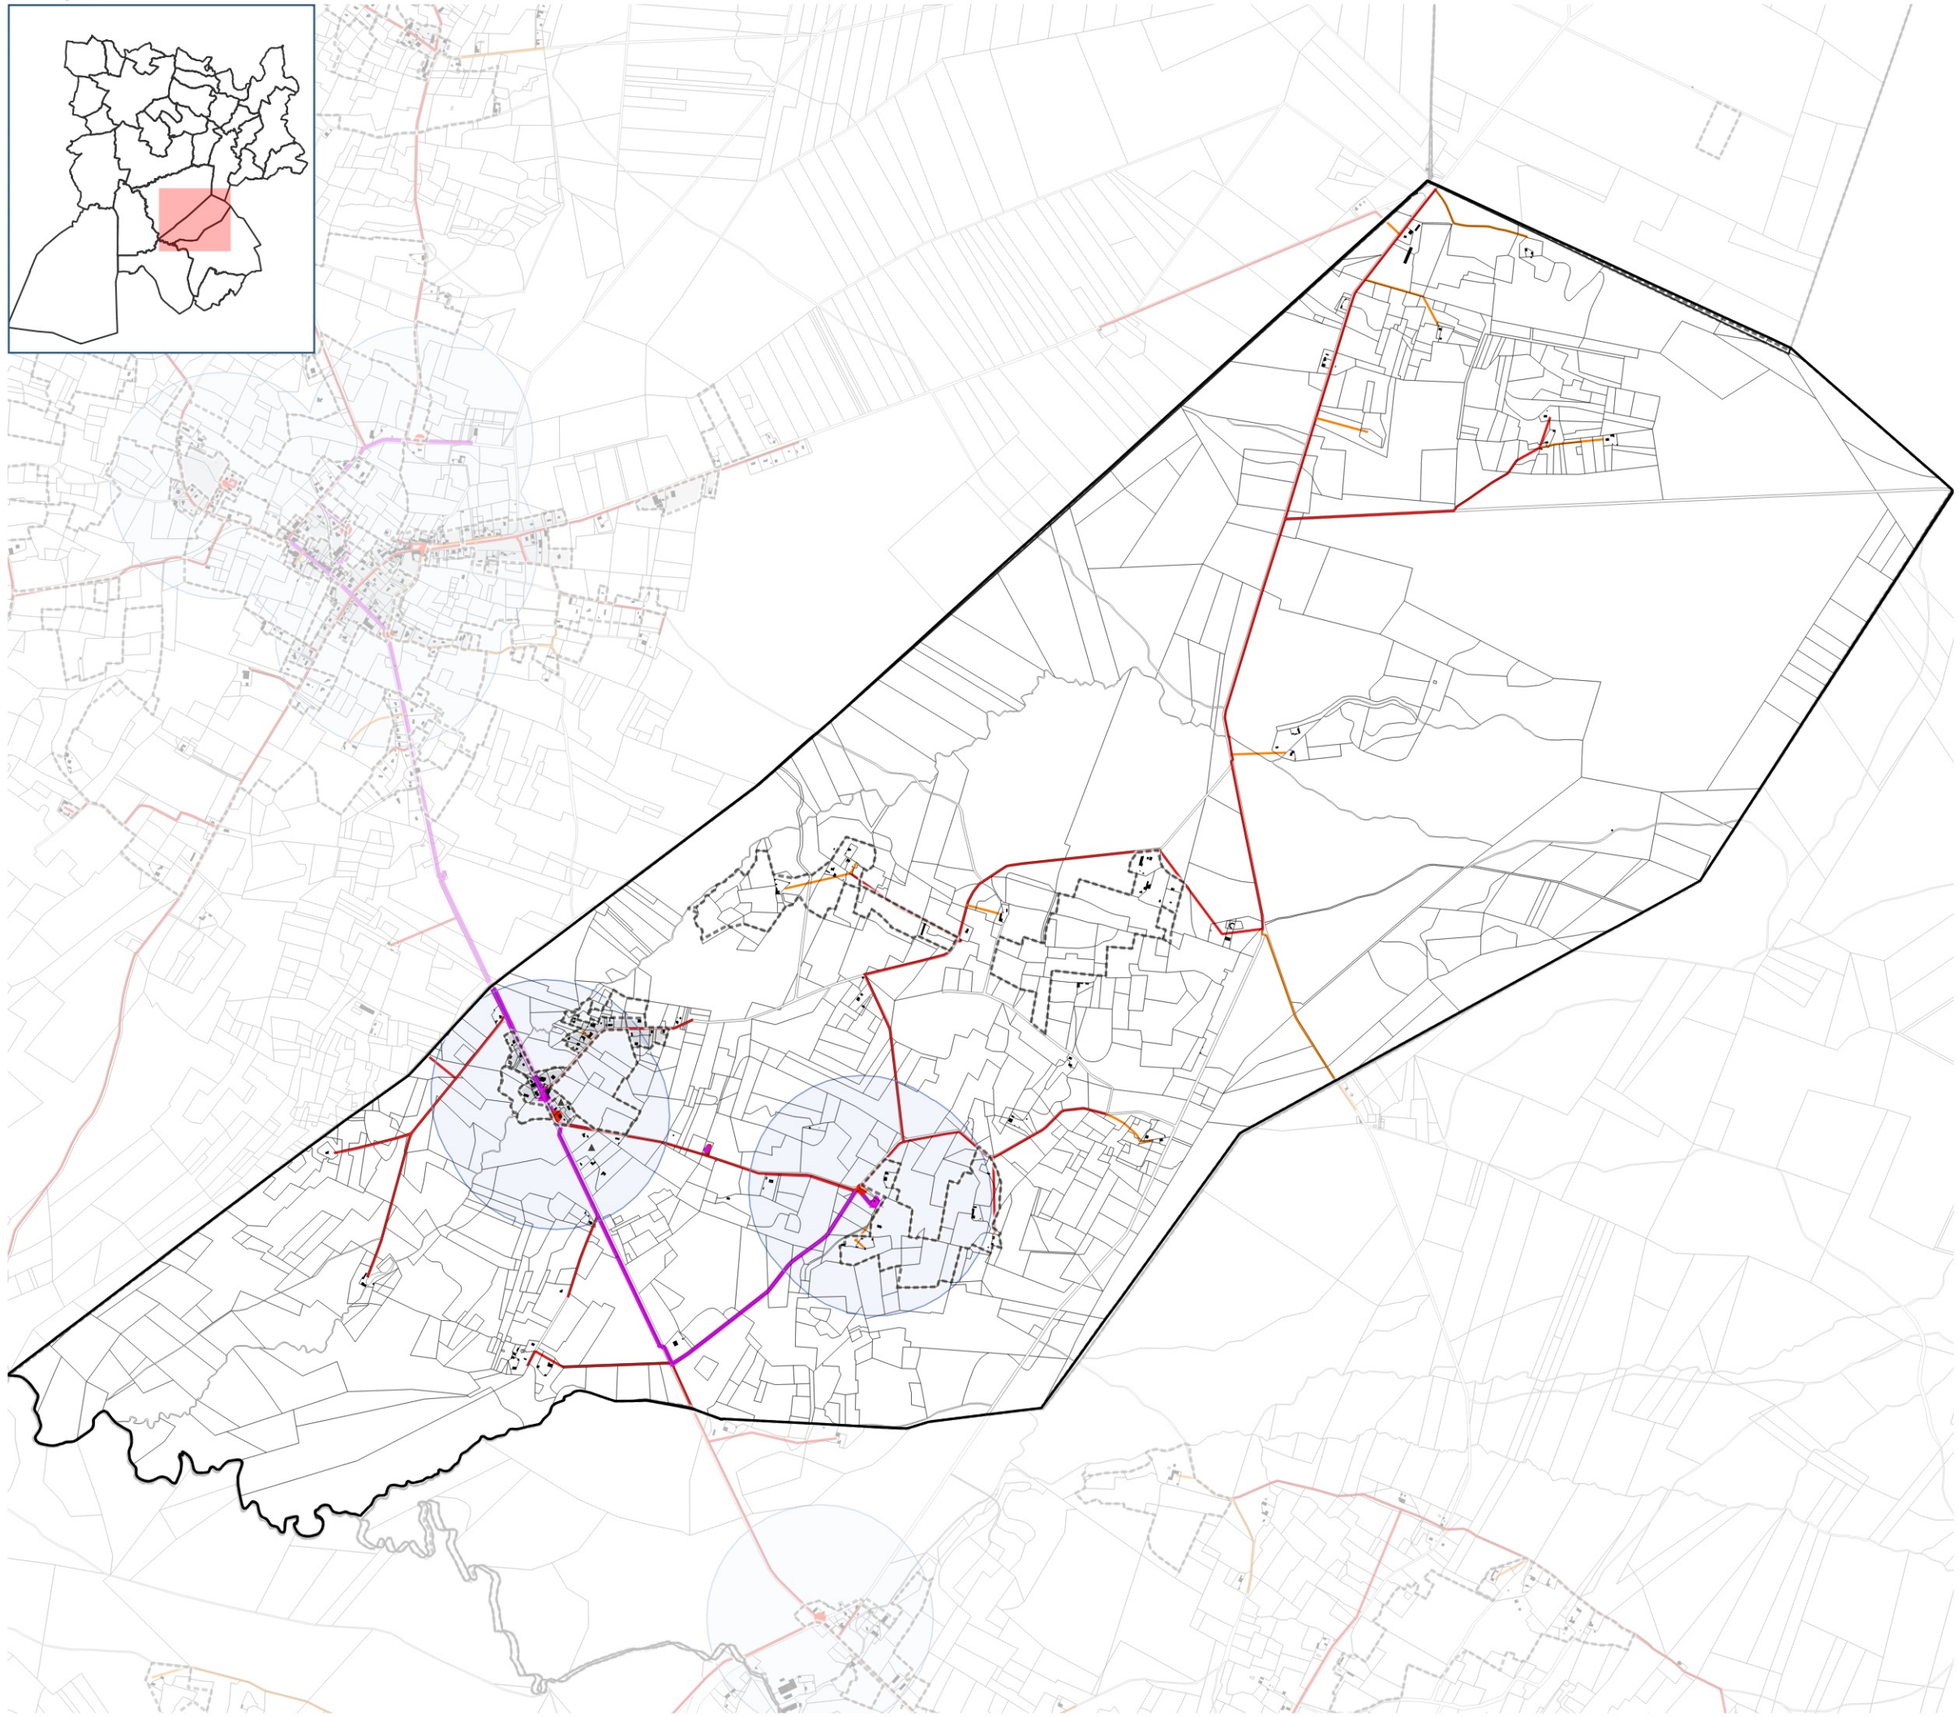

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Goualade

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de GRIGNOLS

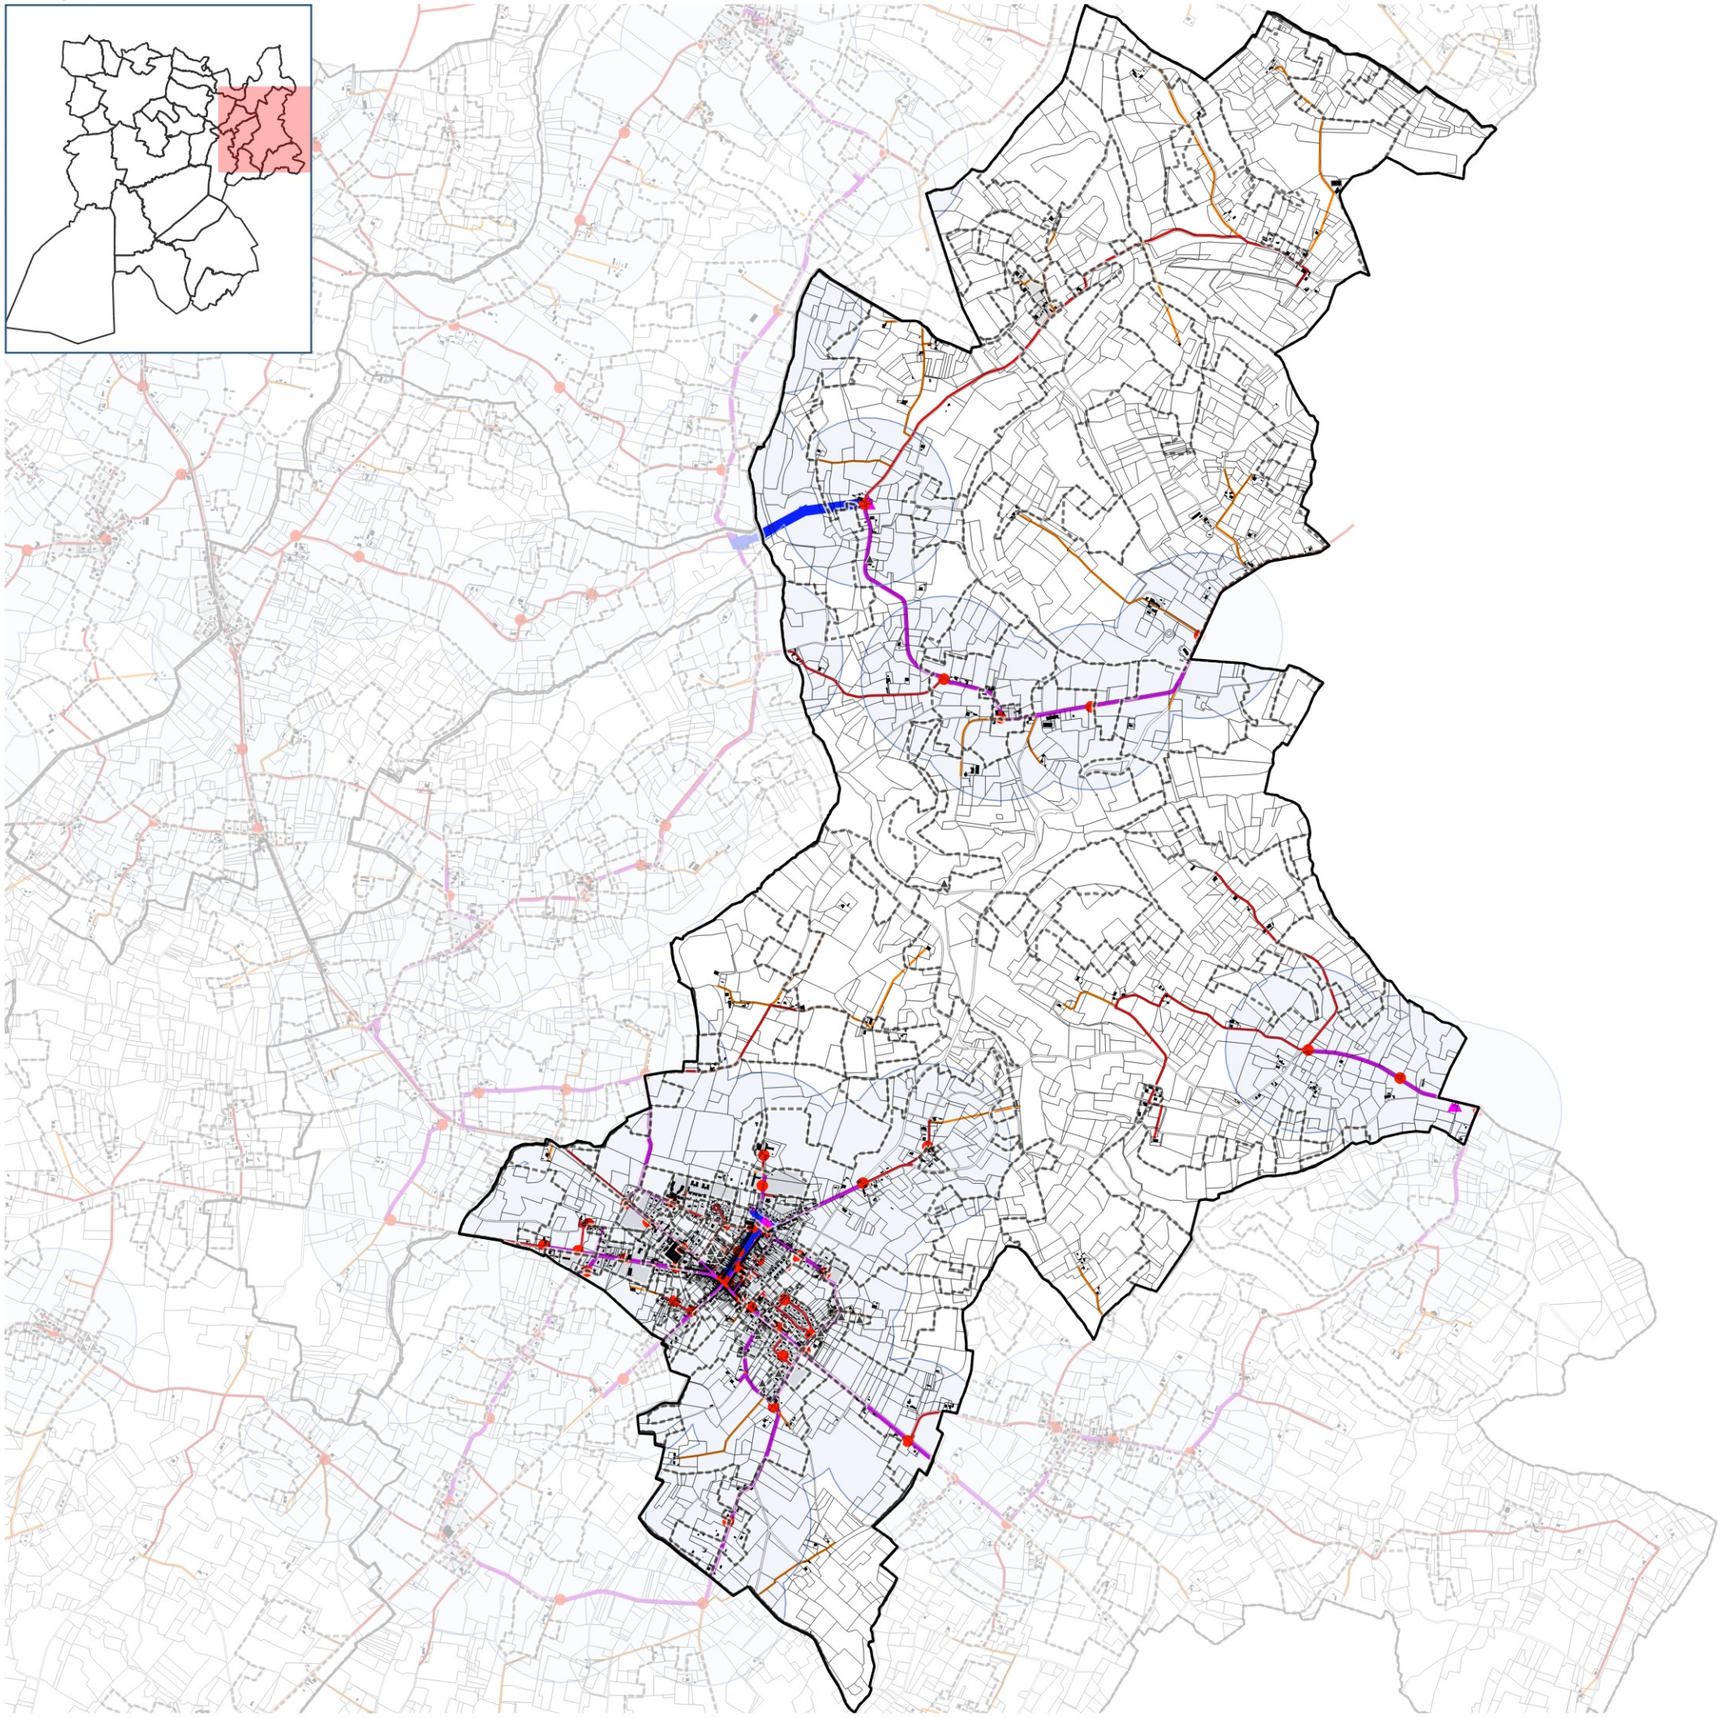

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Grignols

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de LABESCAU

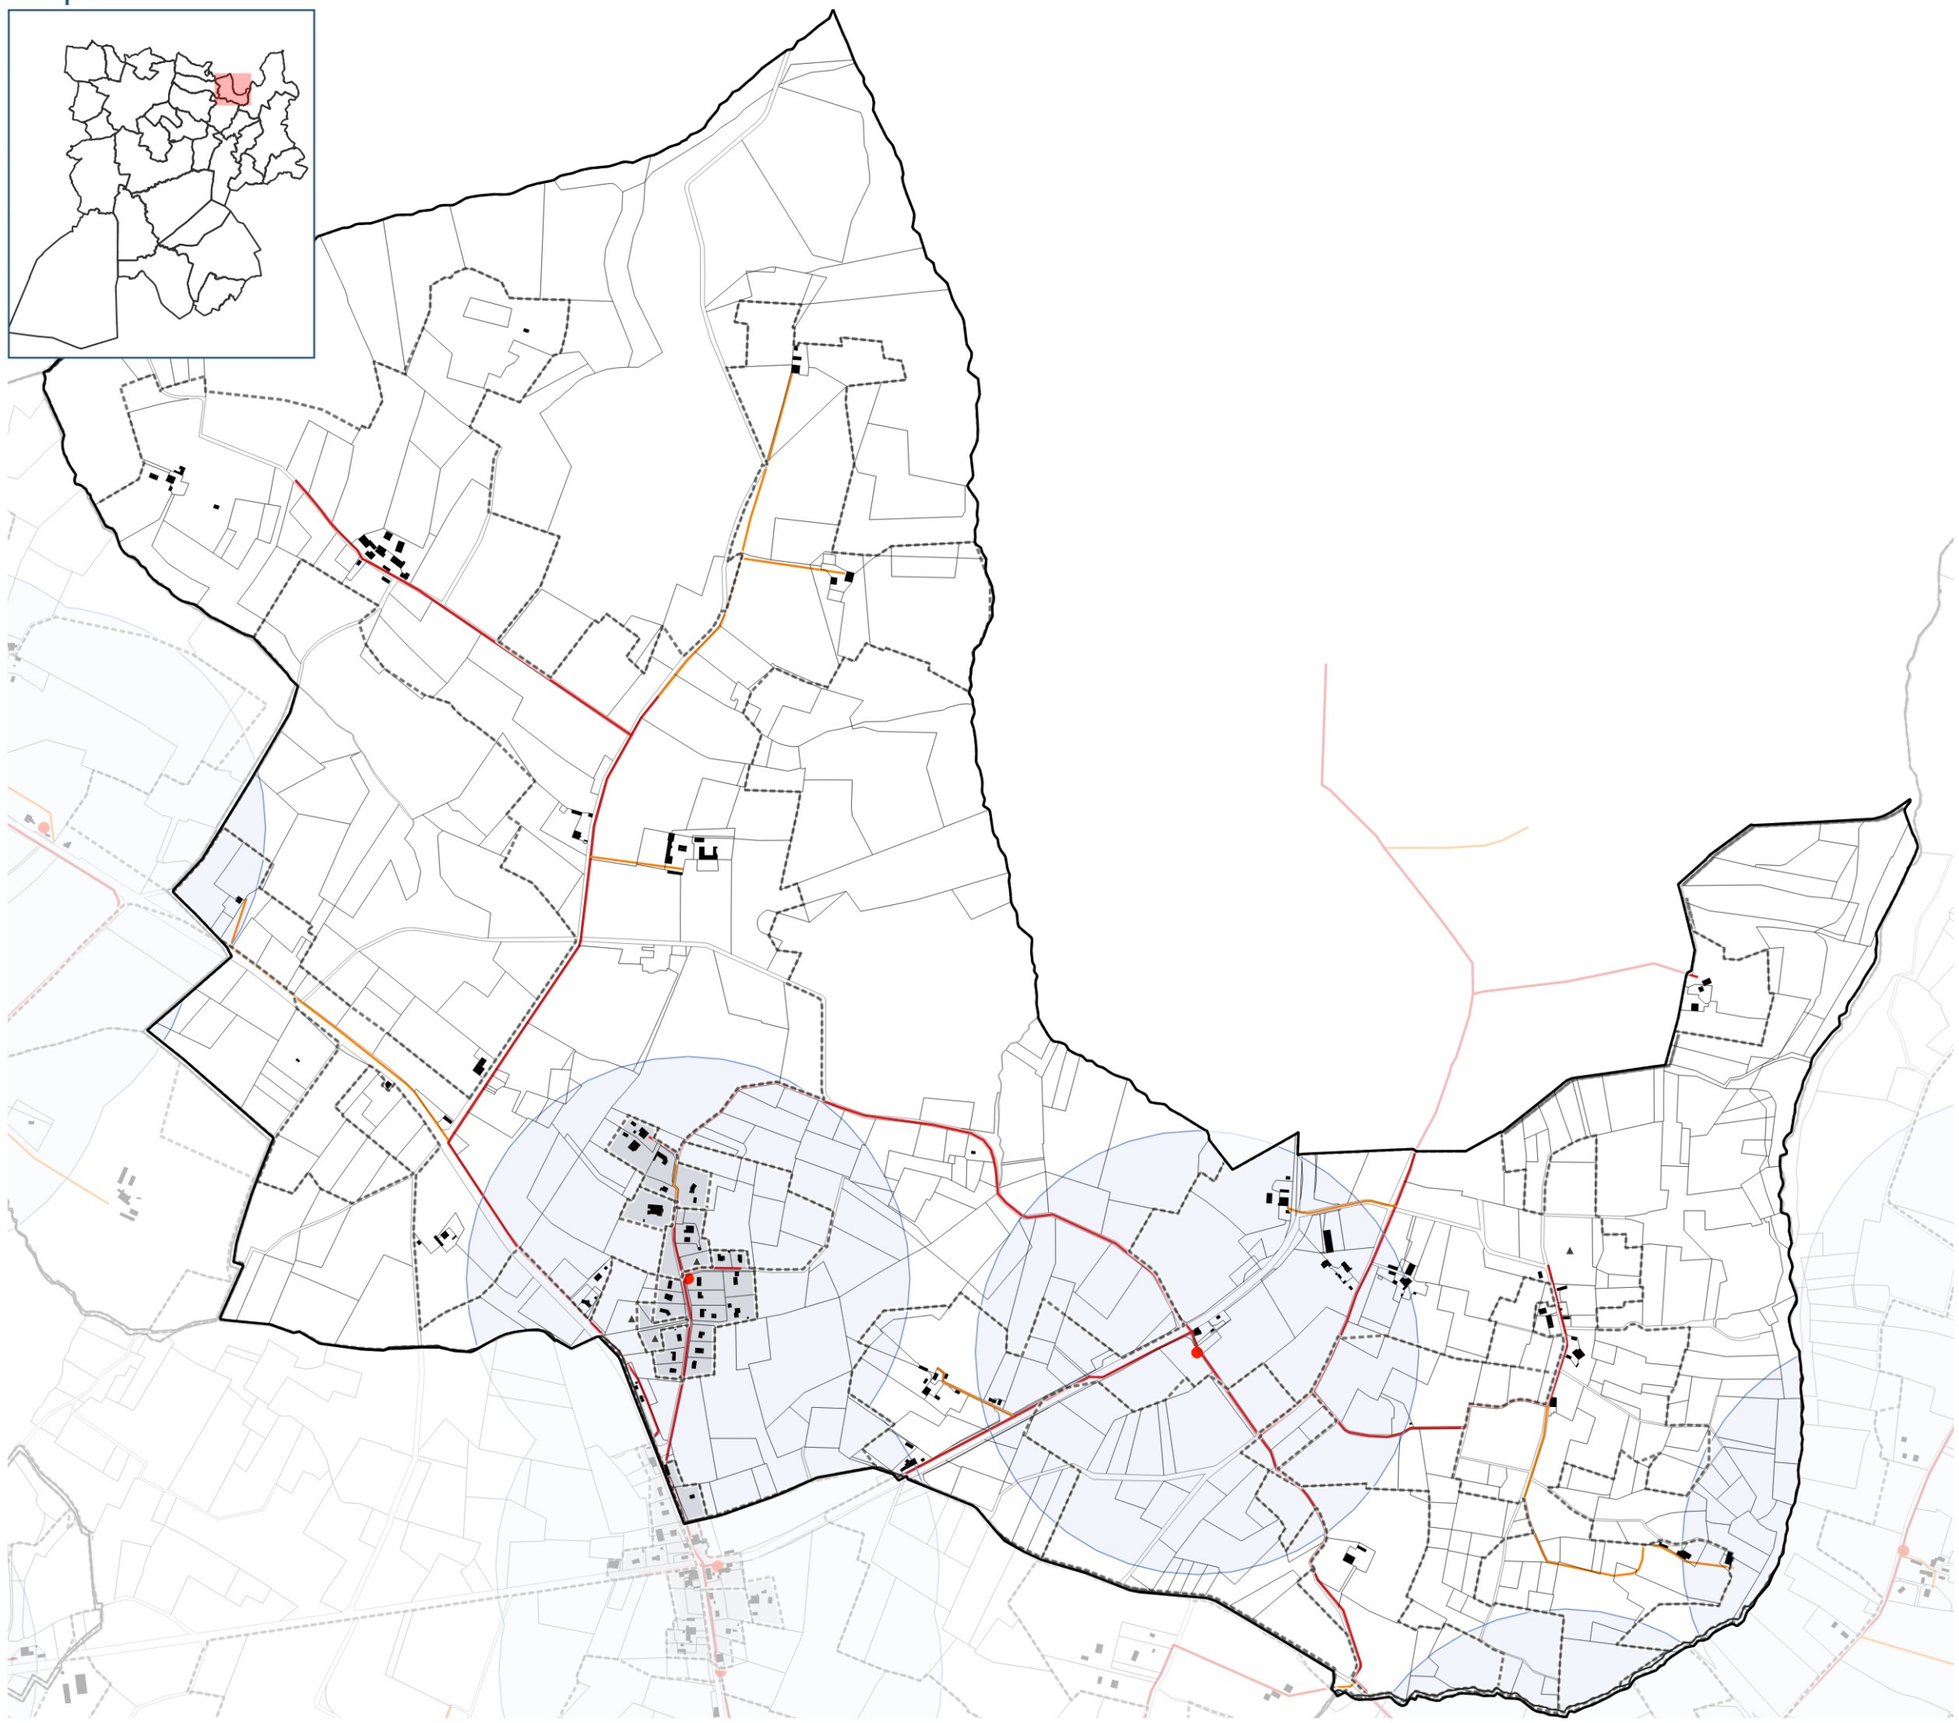

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Labescau

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de LADOS

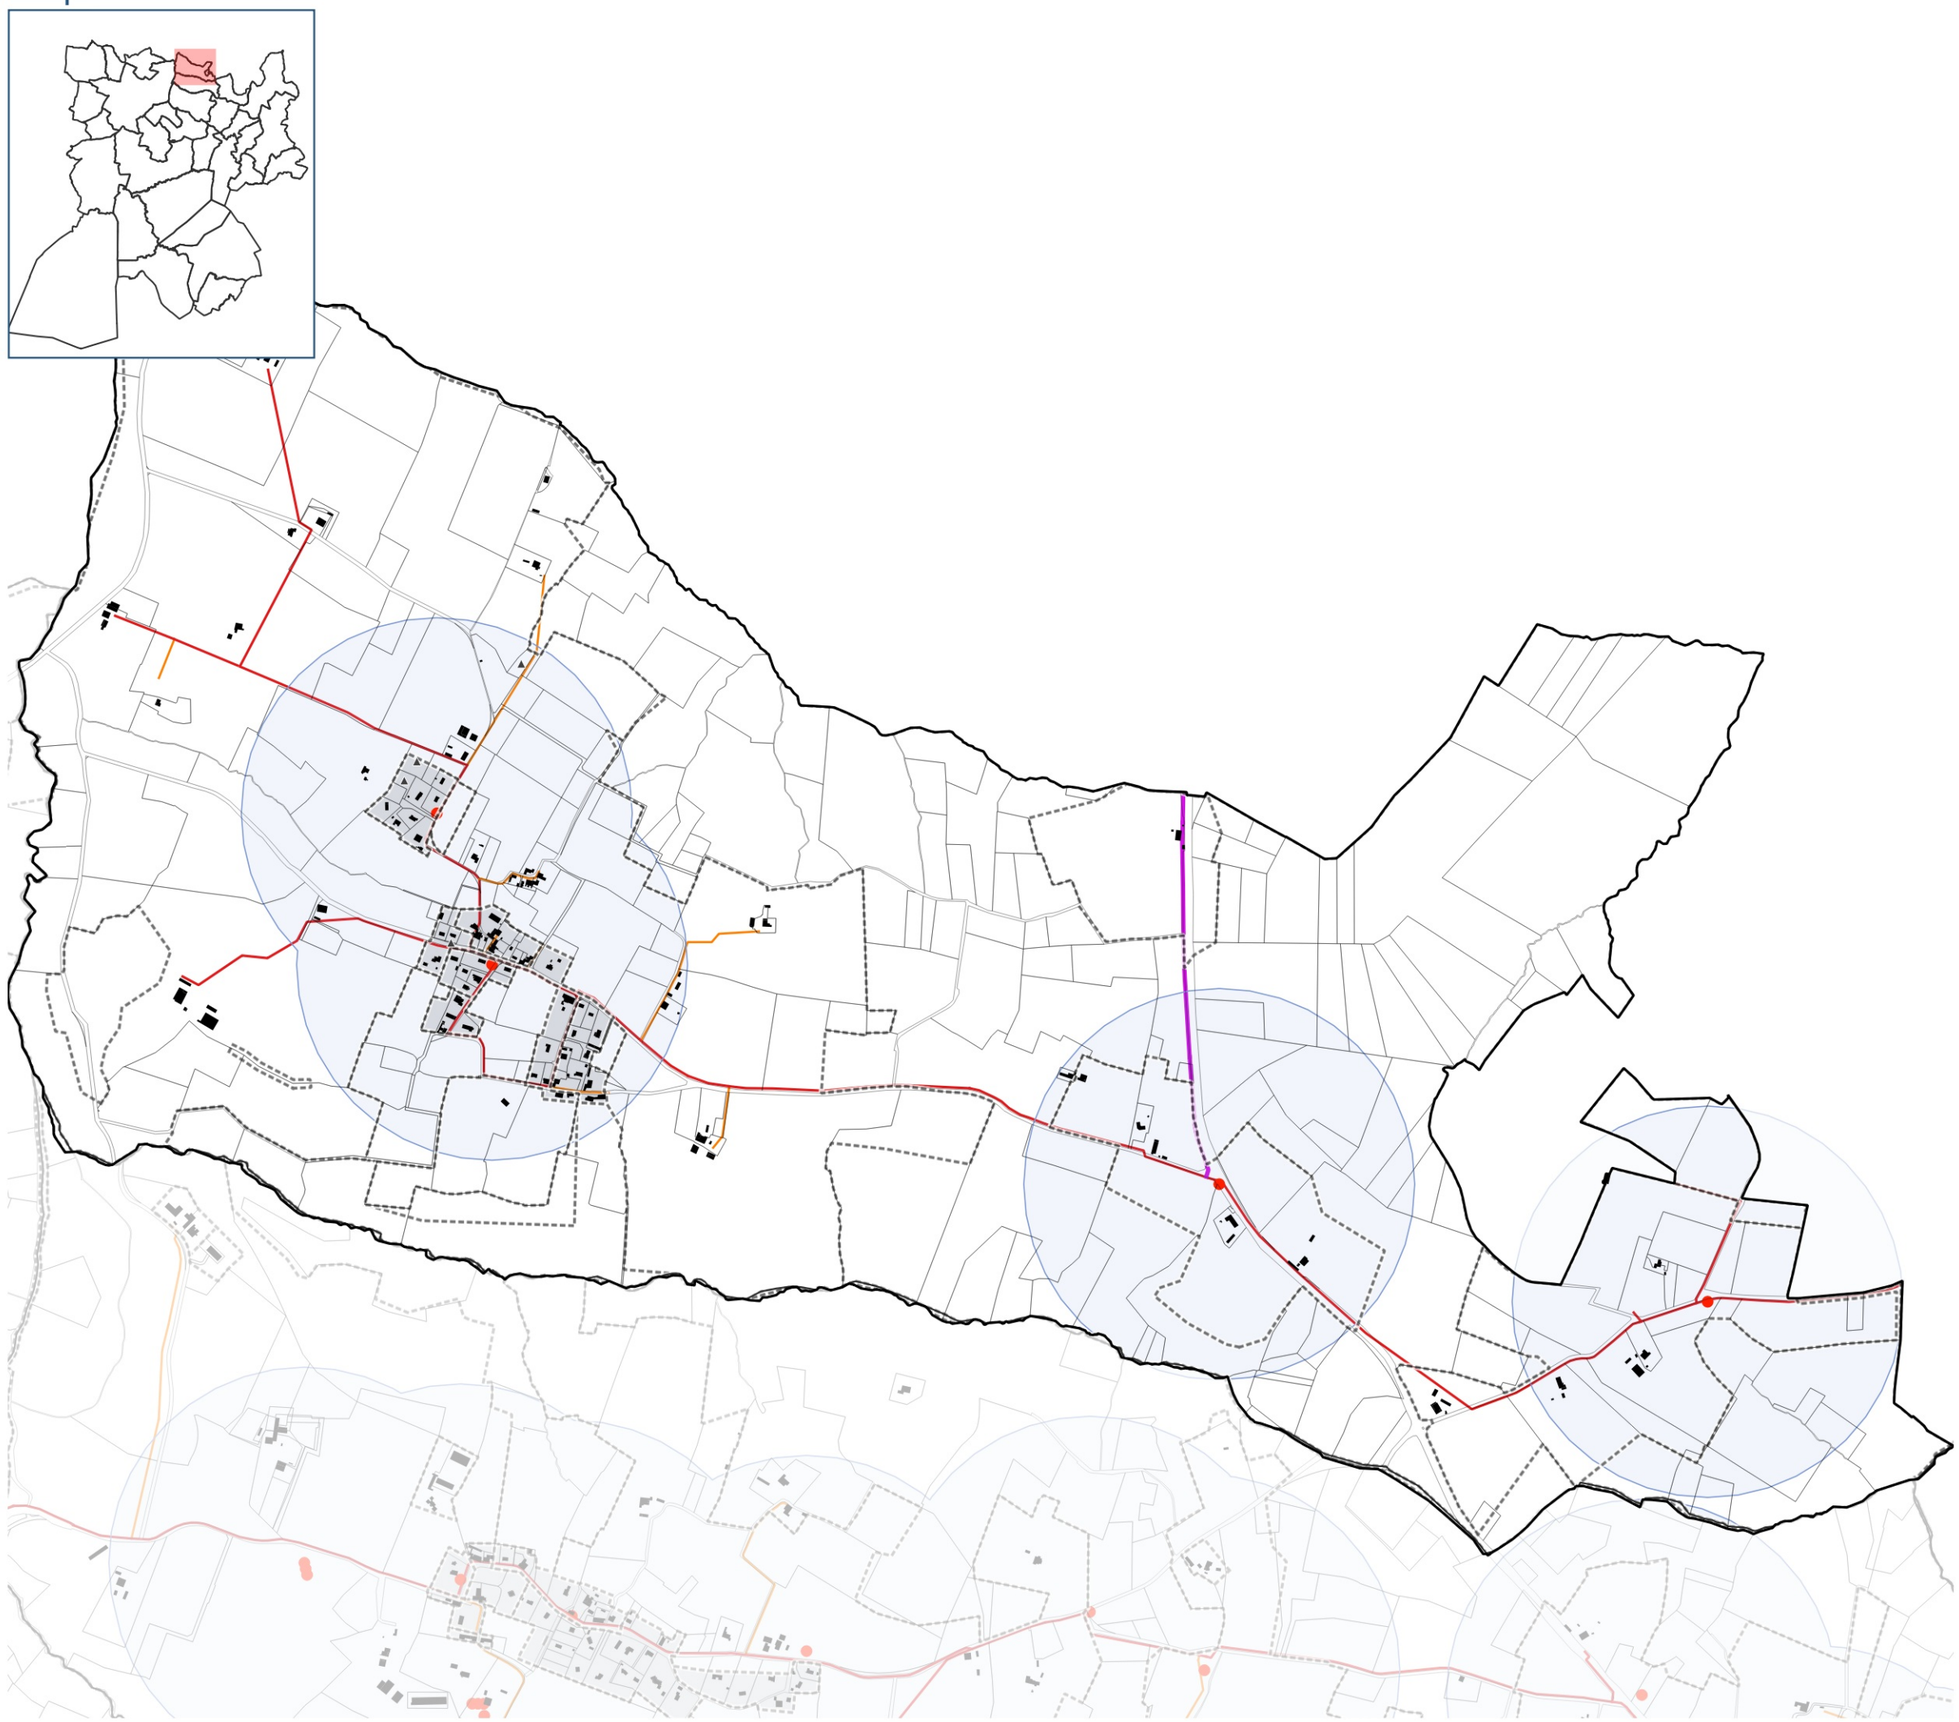

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Lados

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de LARTIGUE

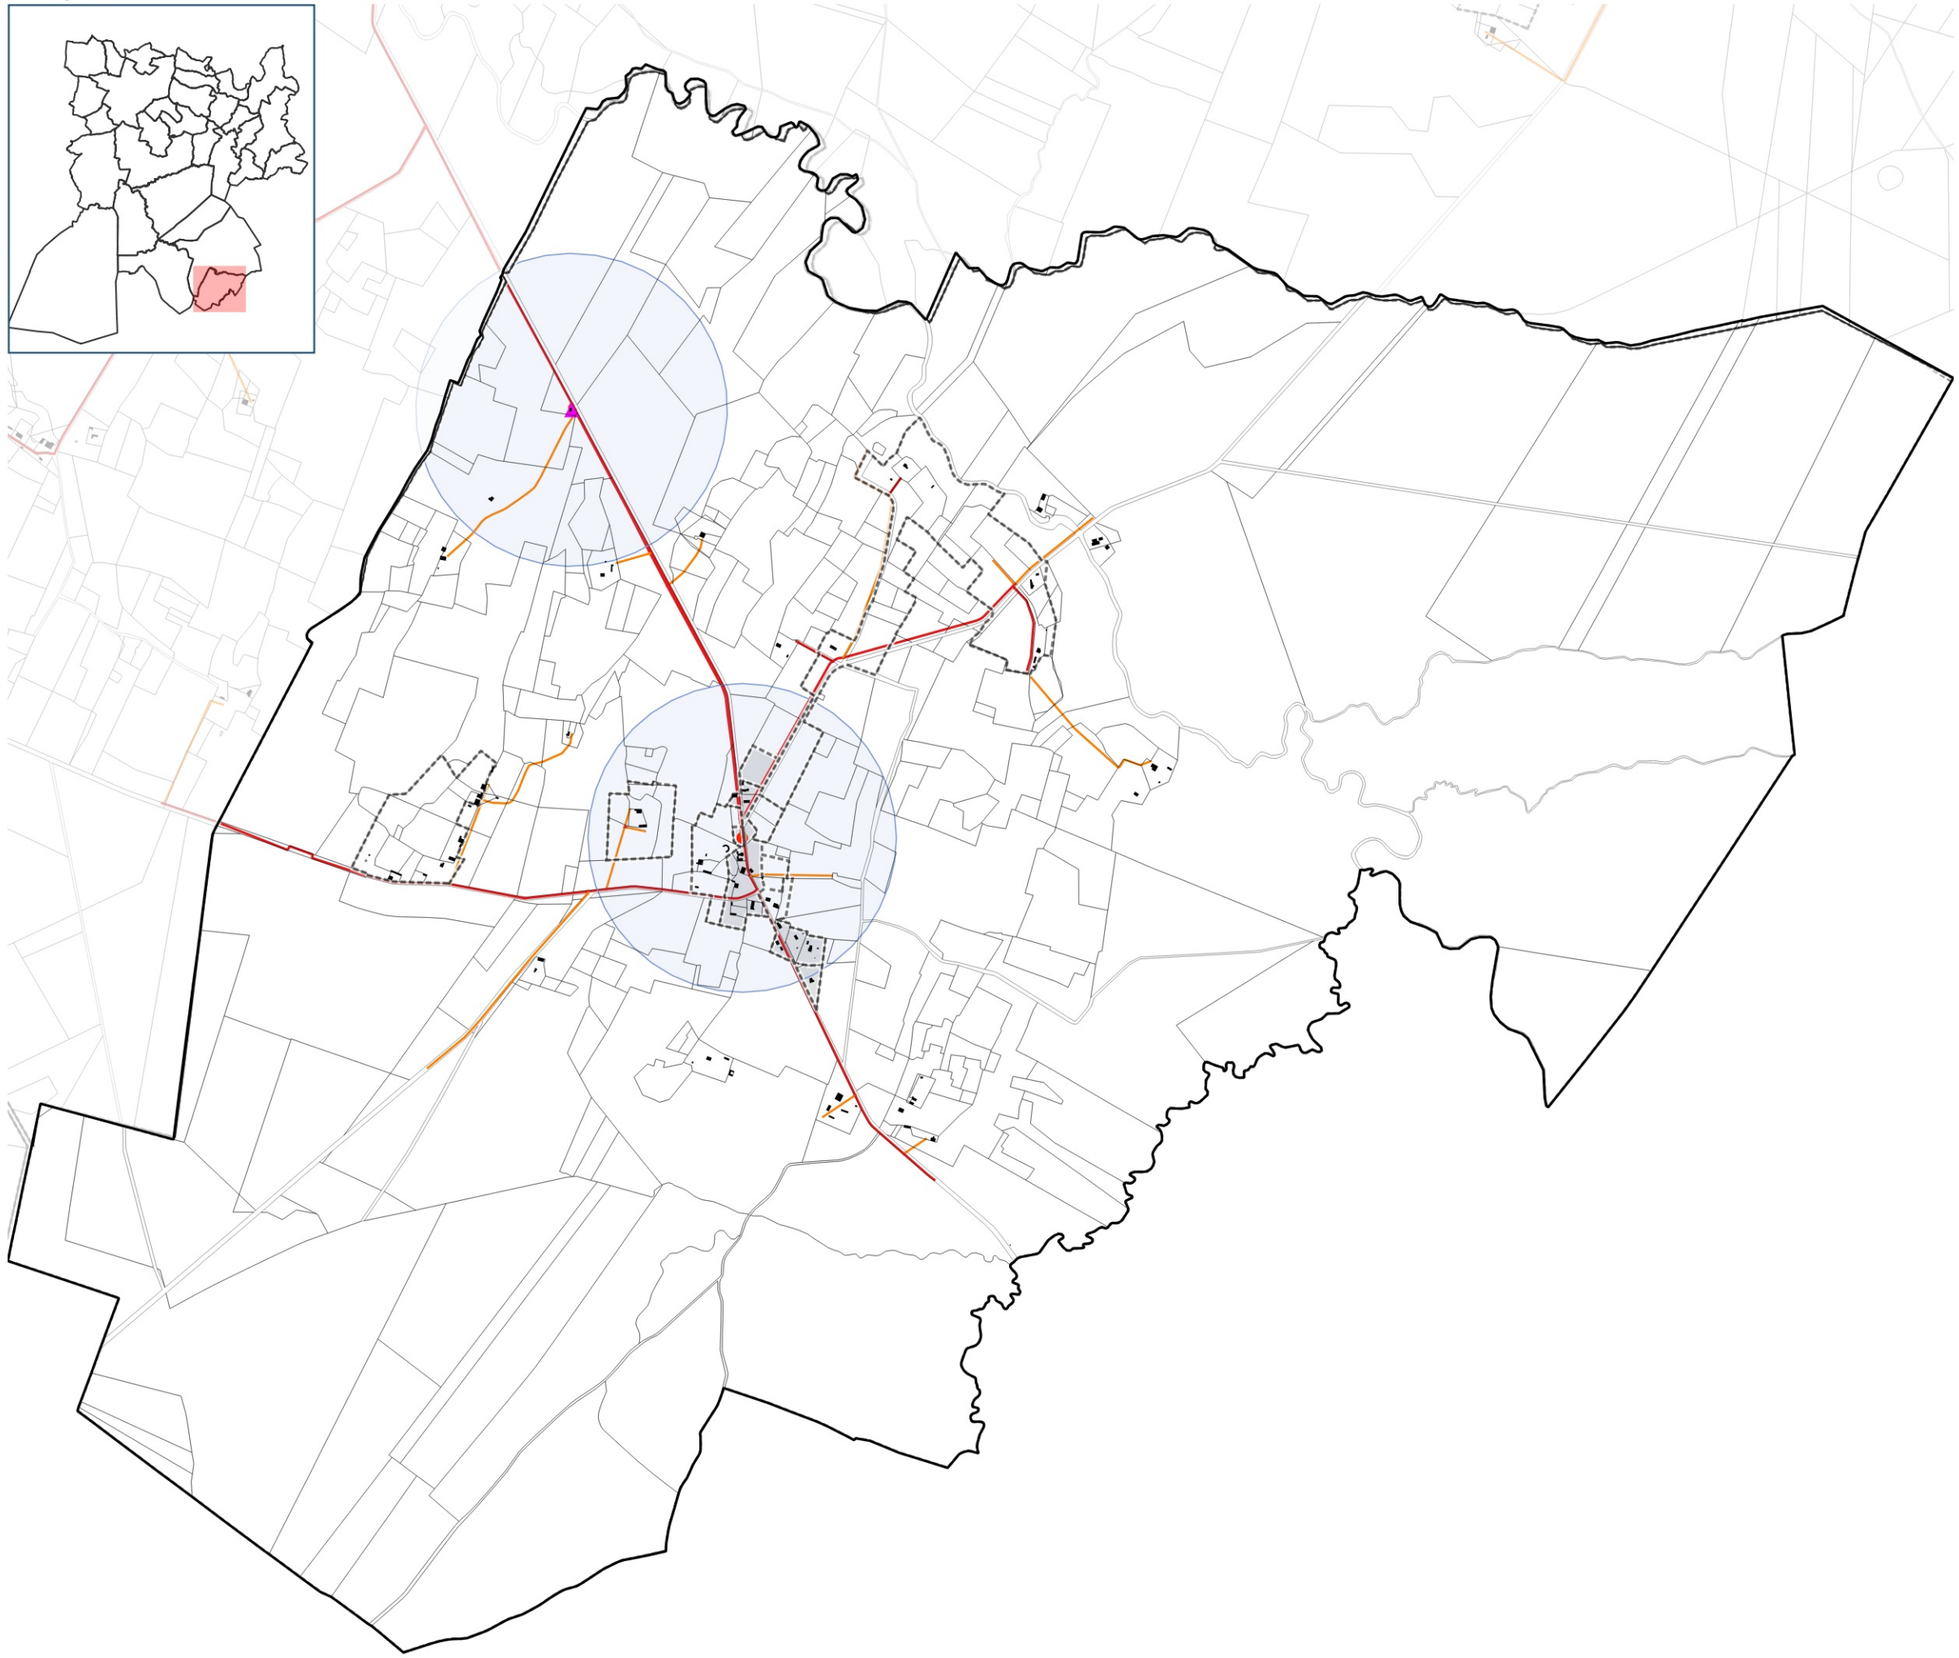

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Lartigue

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de LAVAZAN

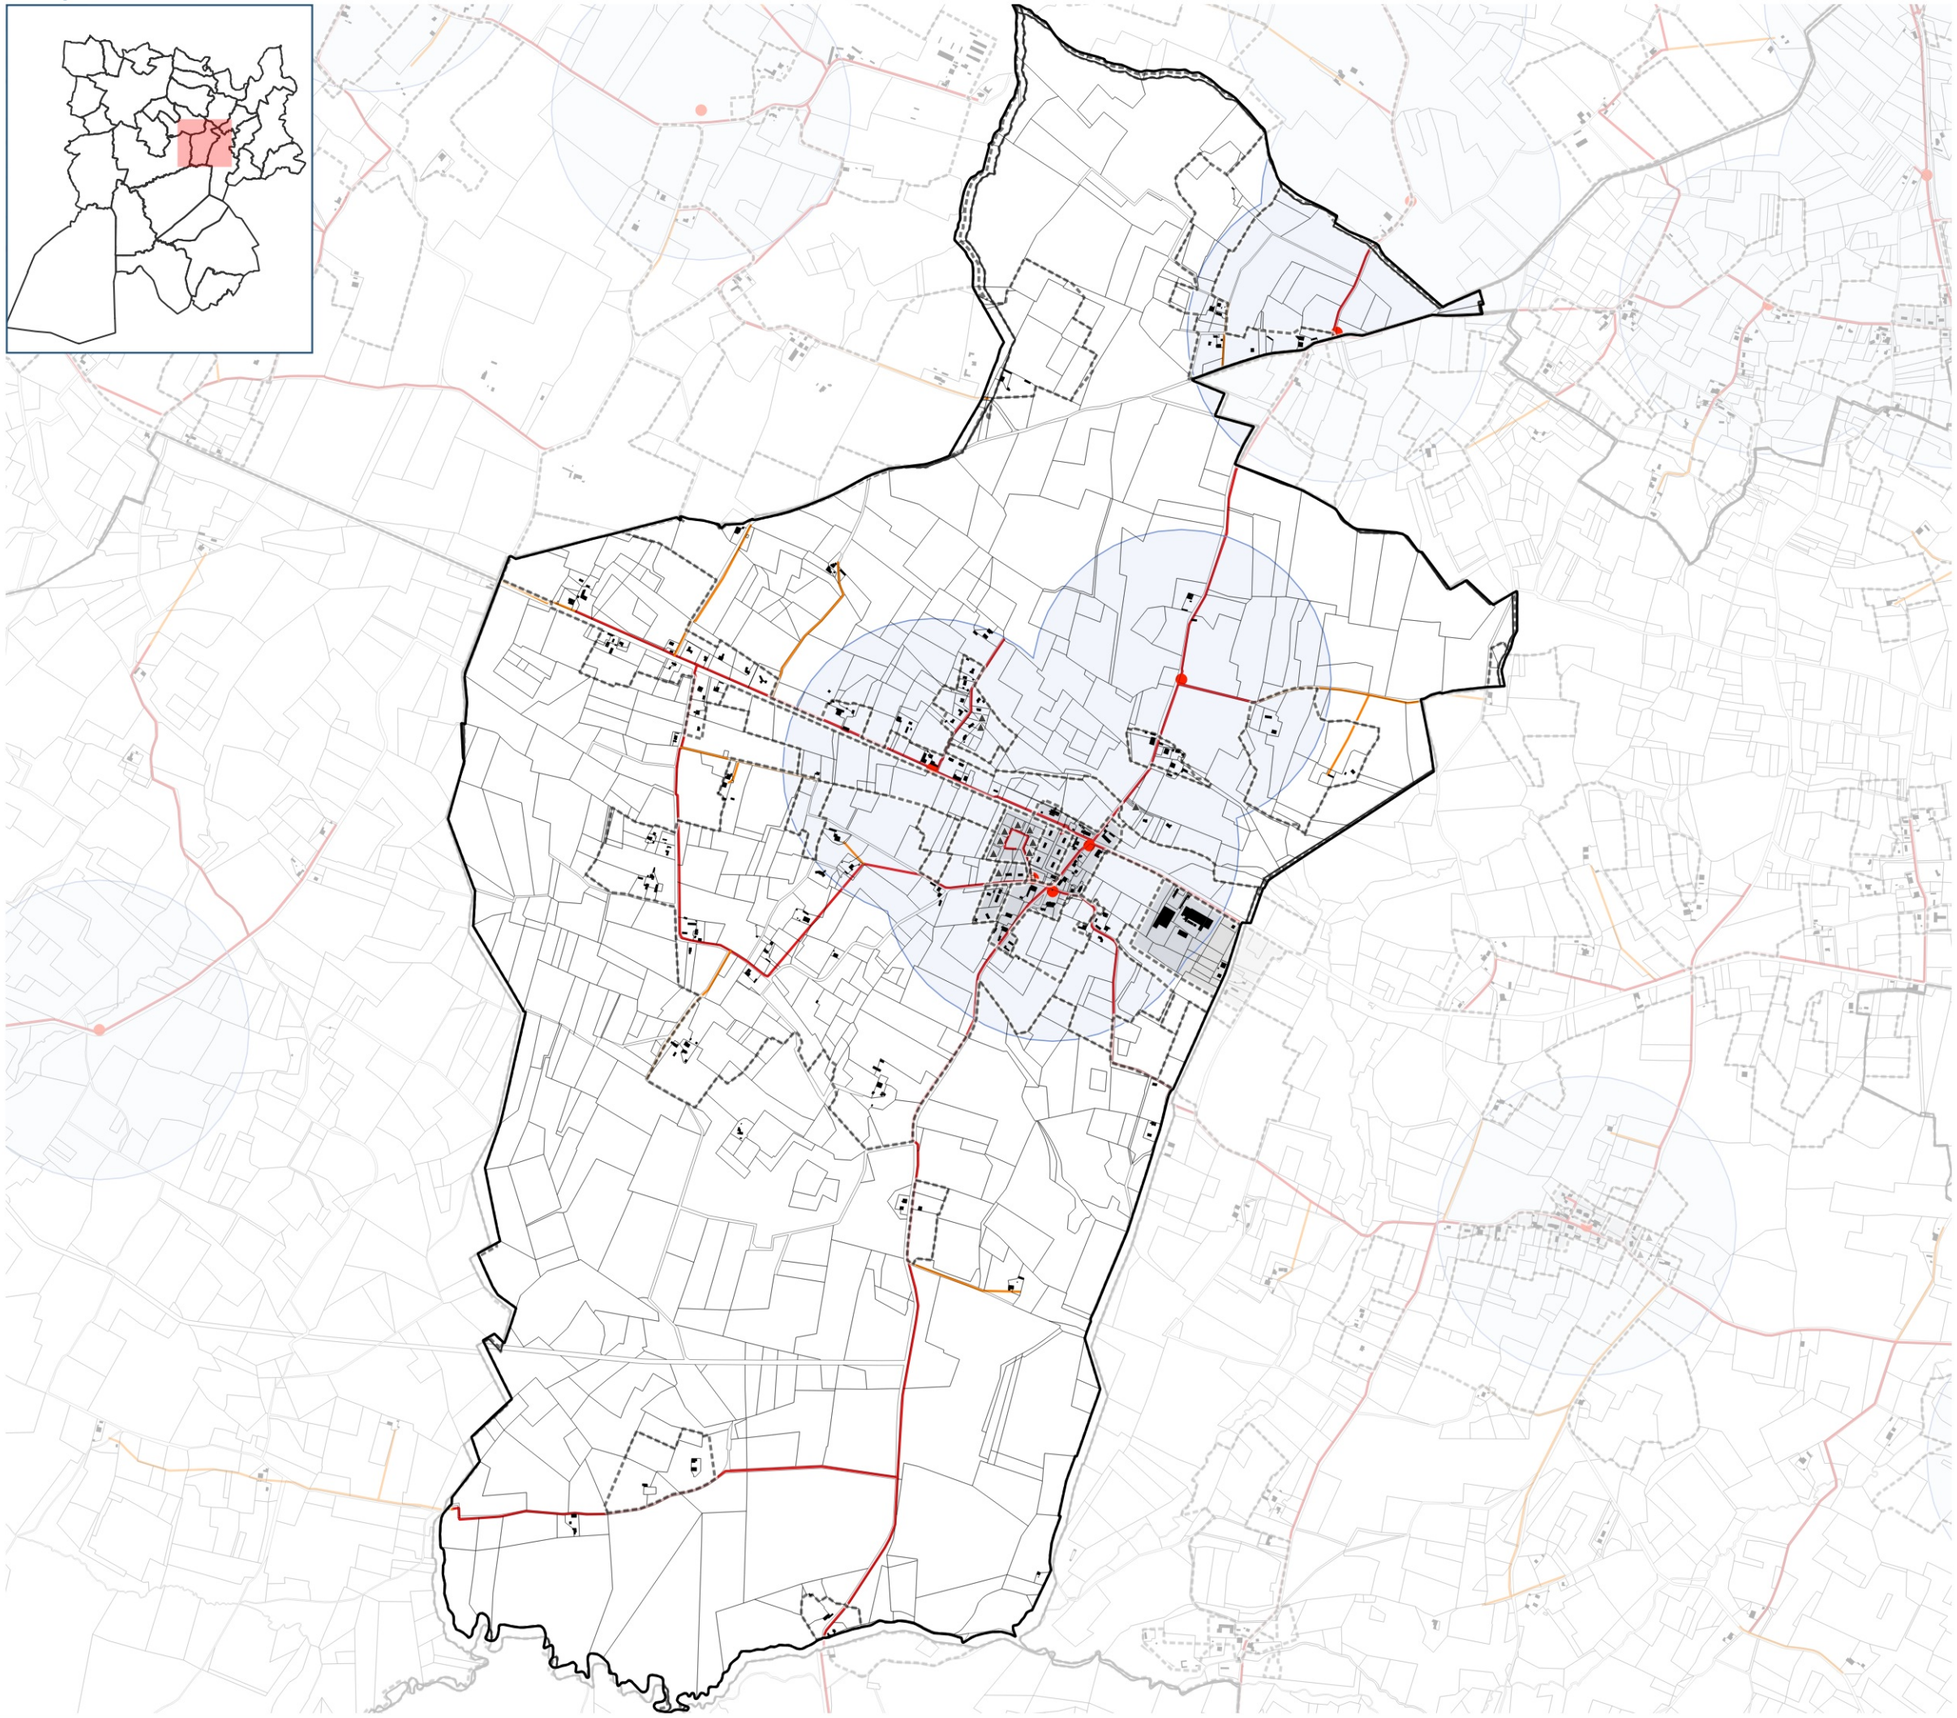

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Lavazan

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de LE NIZAN

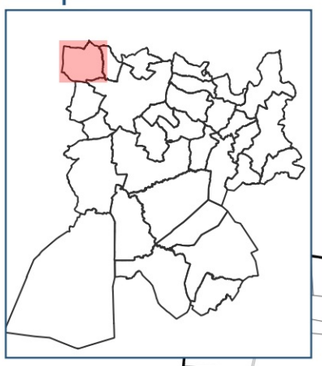

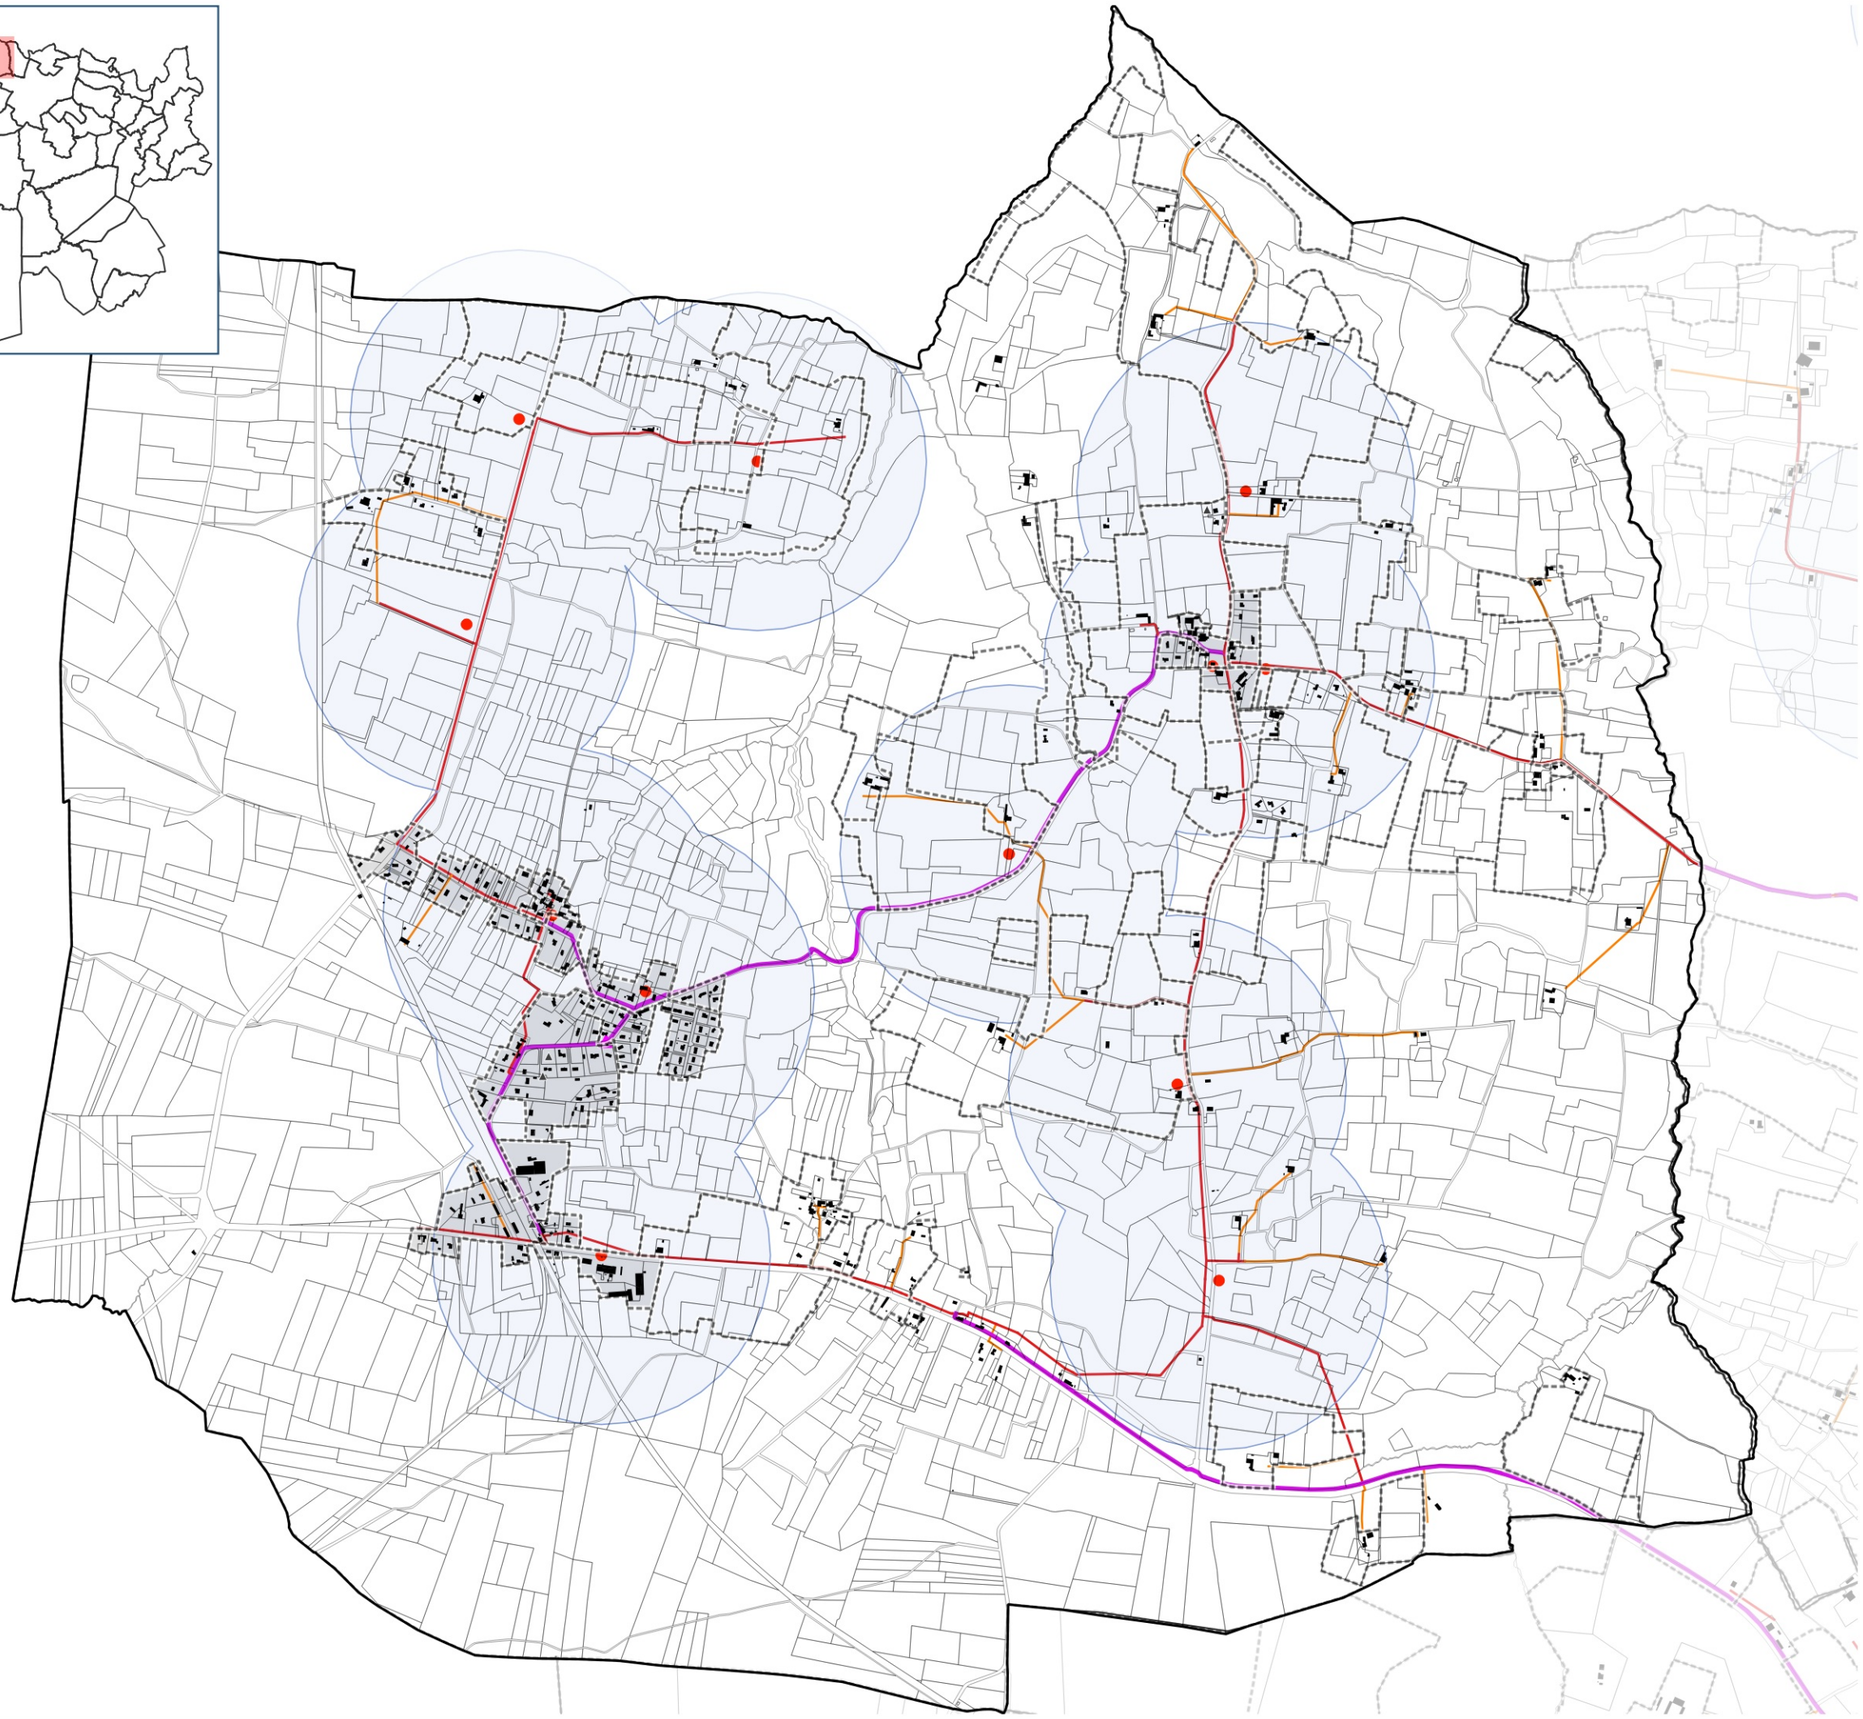

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Le Nizan

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de LERM-ET-MUSSET

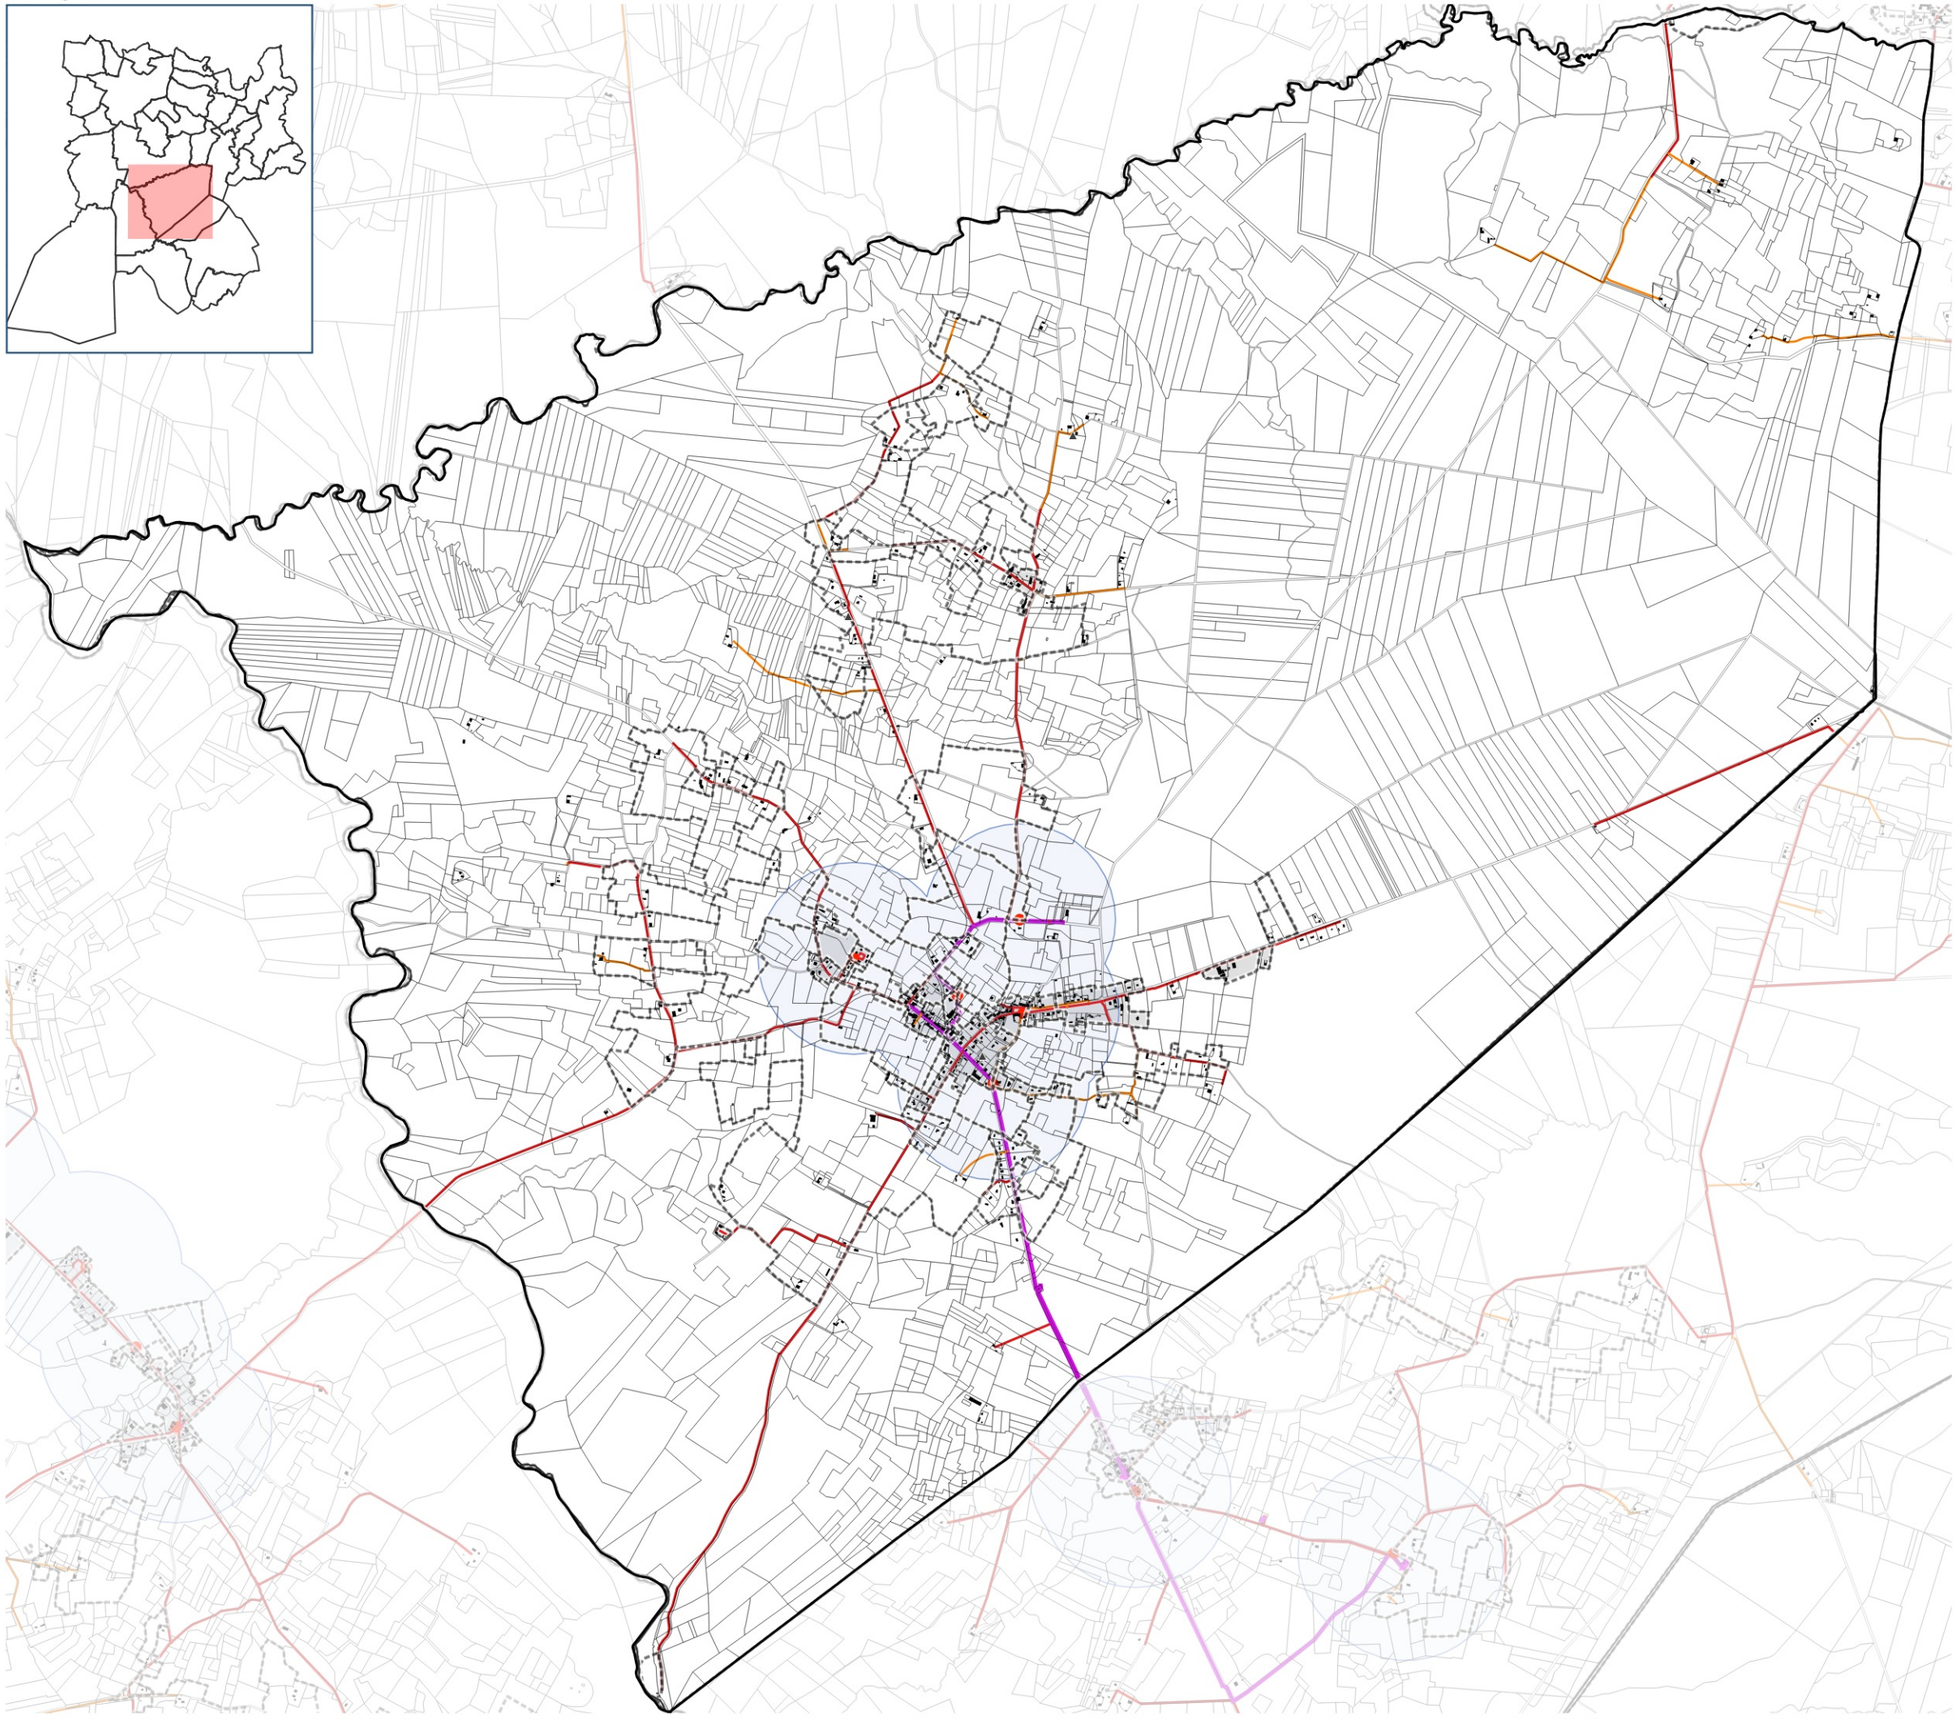

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Lerm-et-Musset

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de LIGNAN-DE-BAZAS

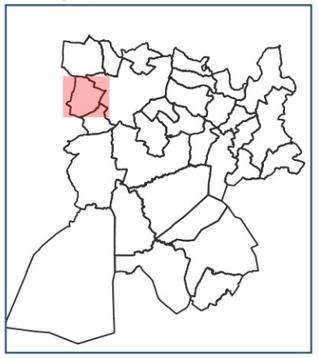

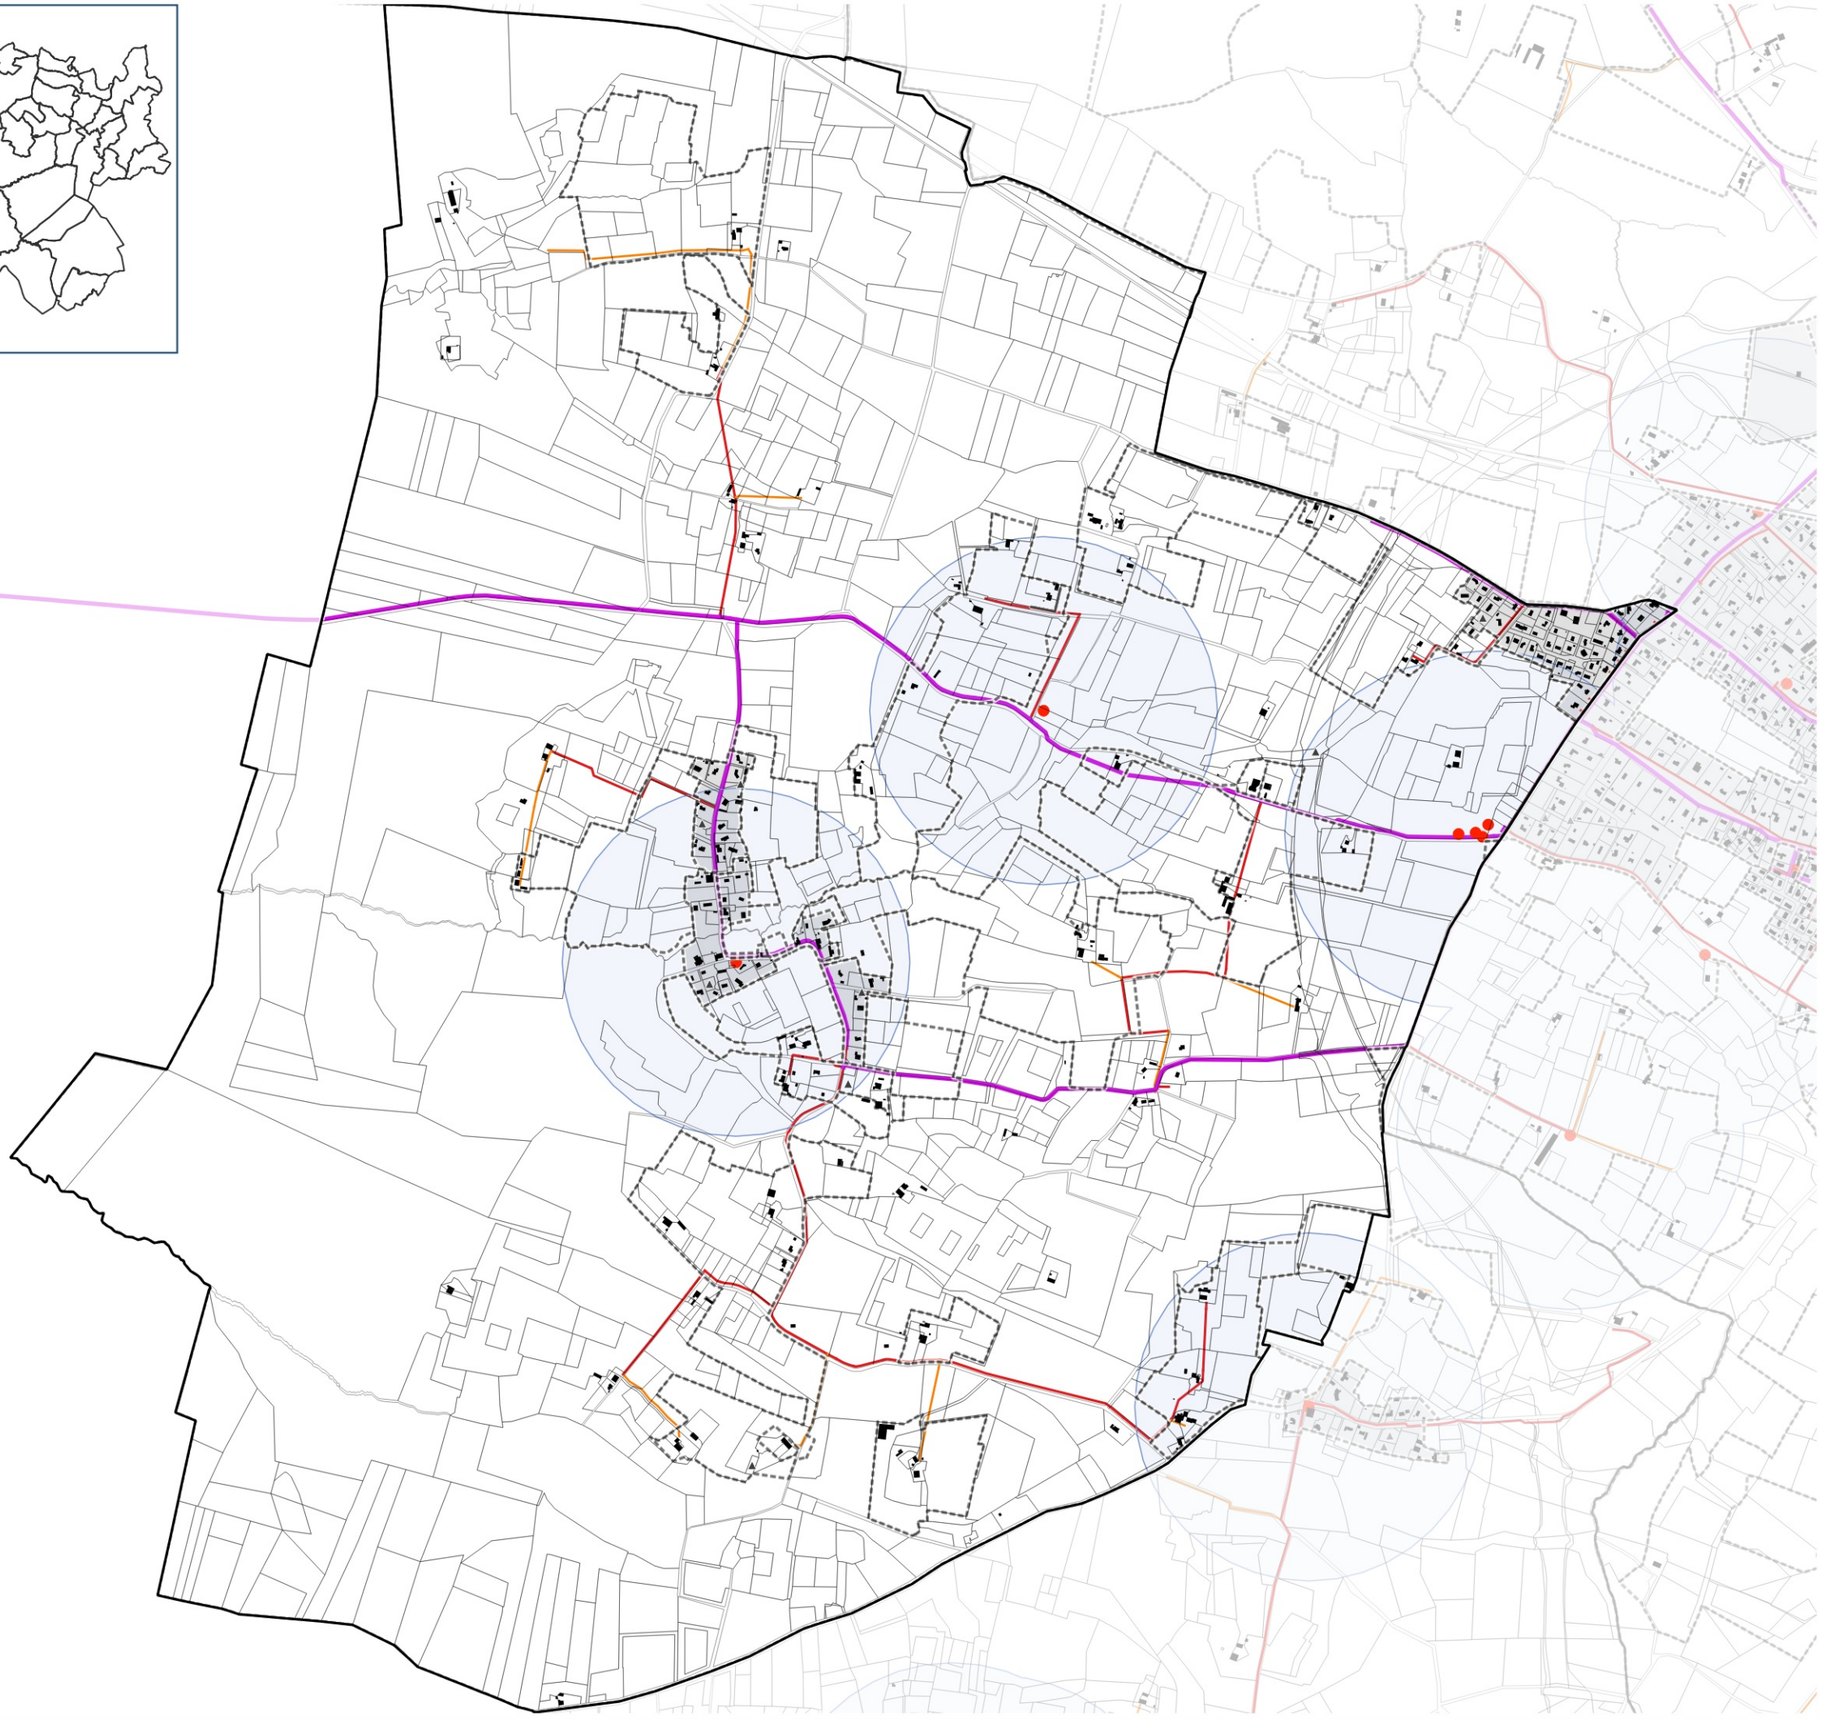

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Lignan-de-Bazas

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de MARIMBAULT

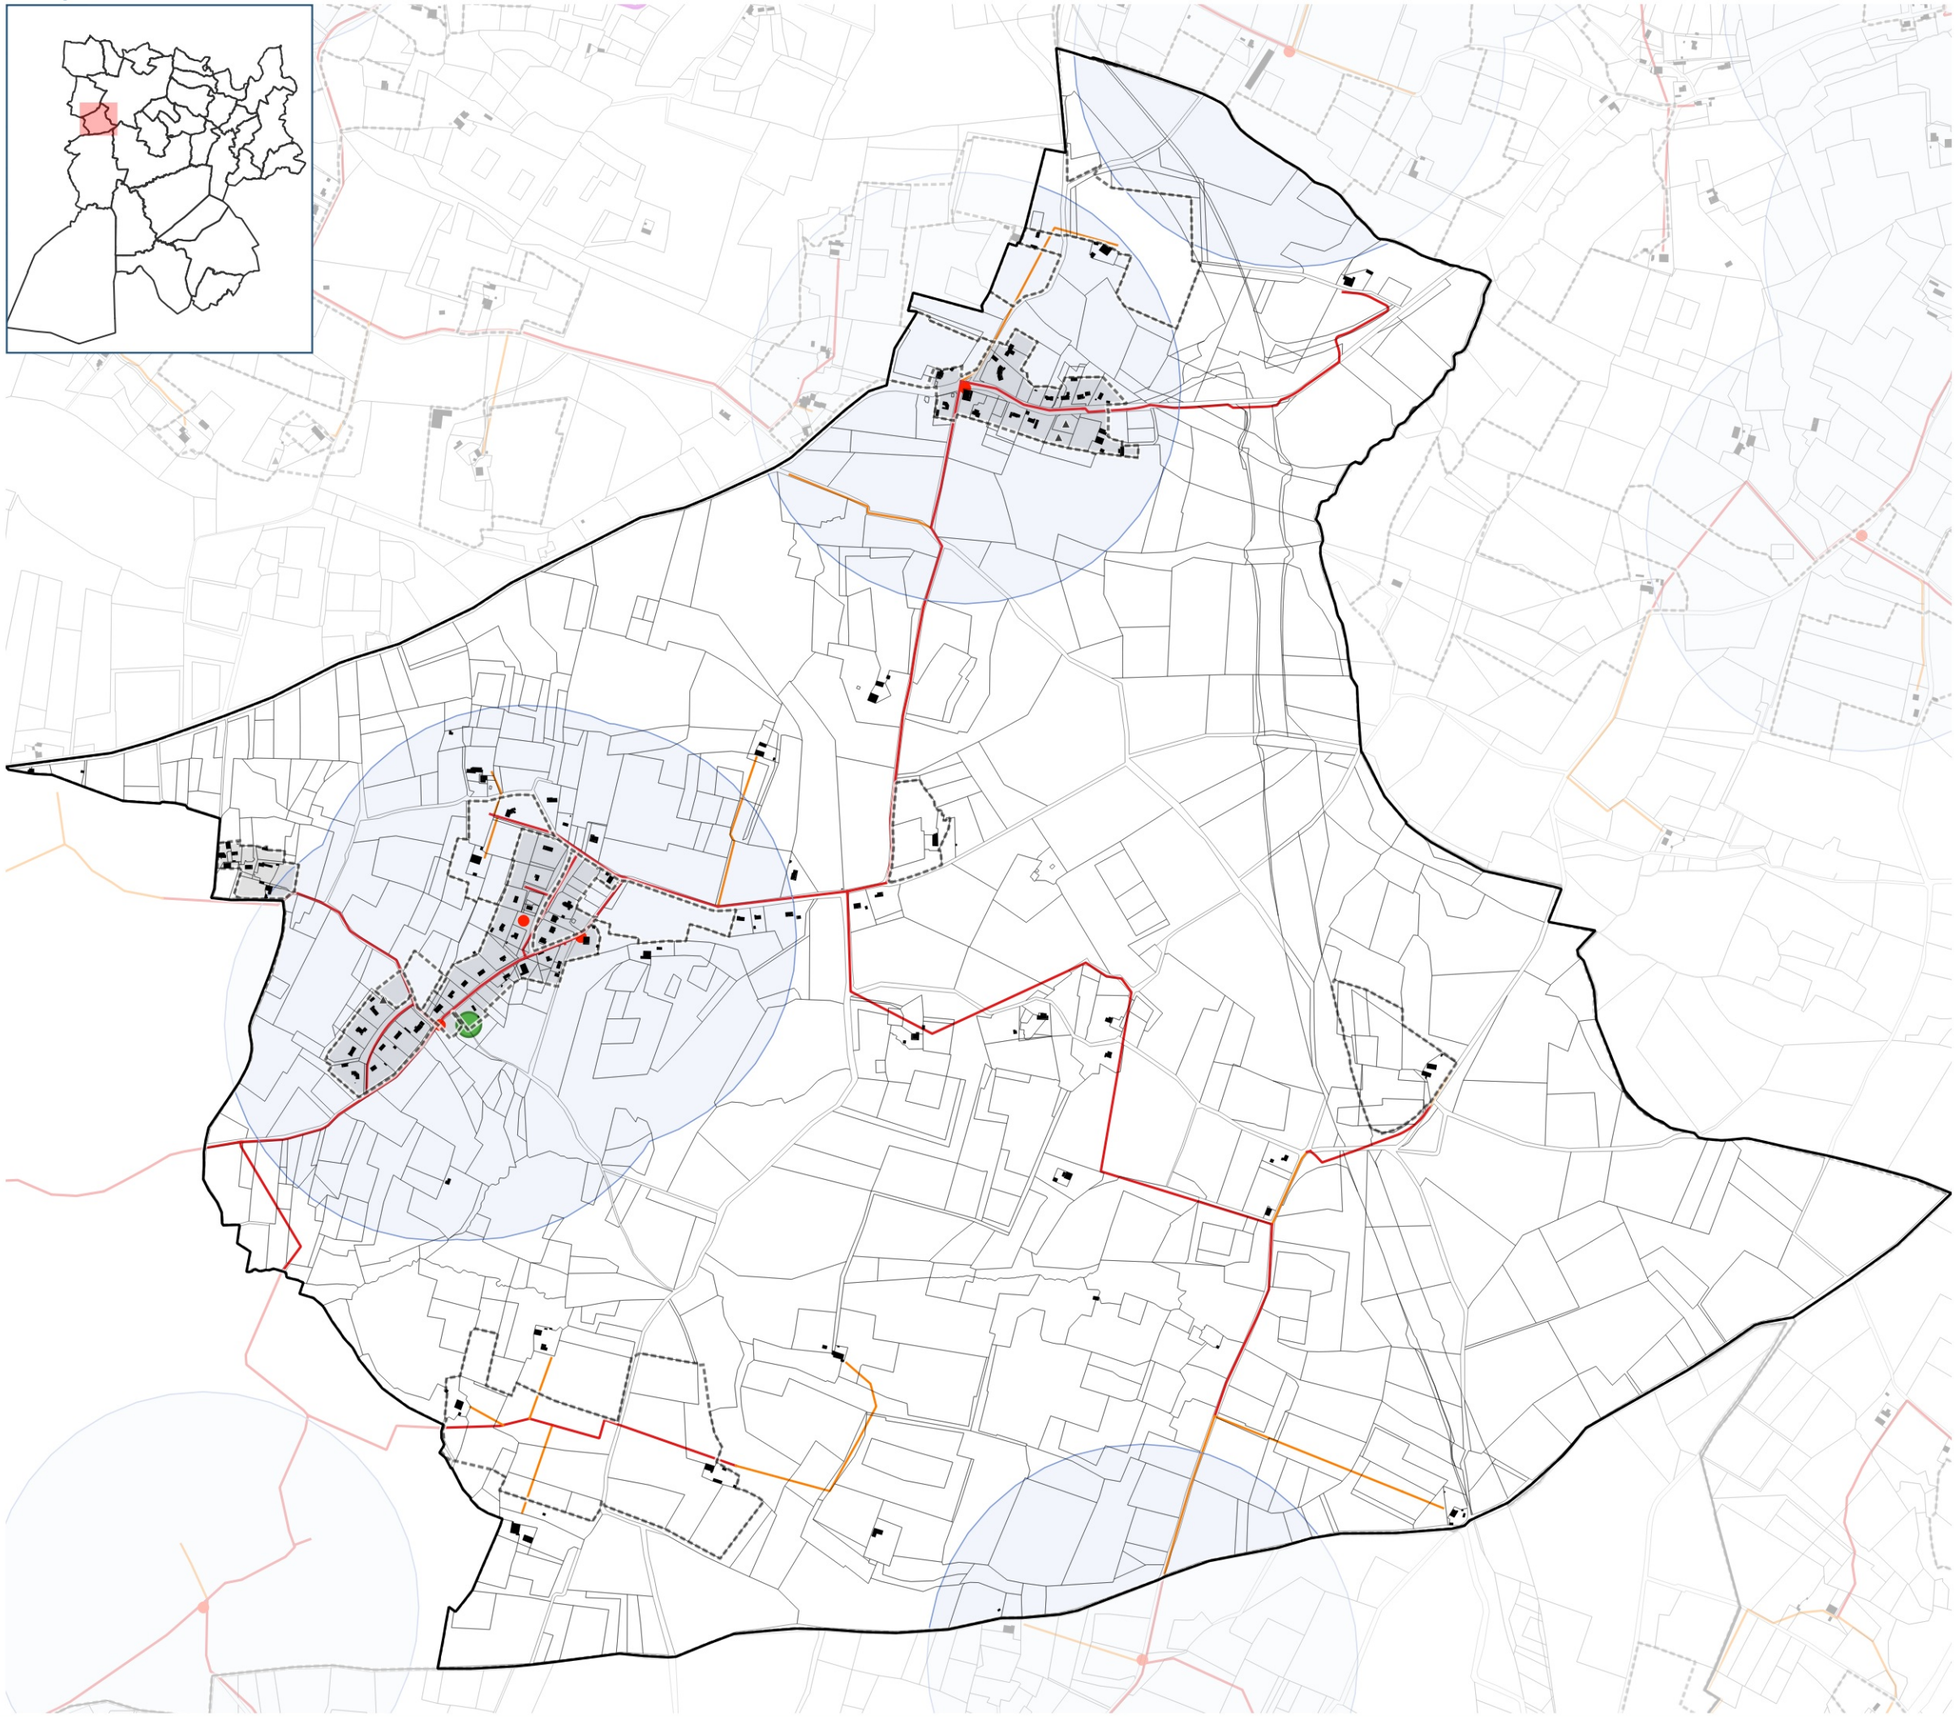

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Marimbault

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de MARIONS

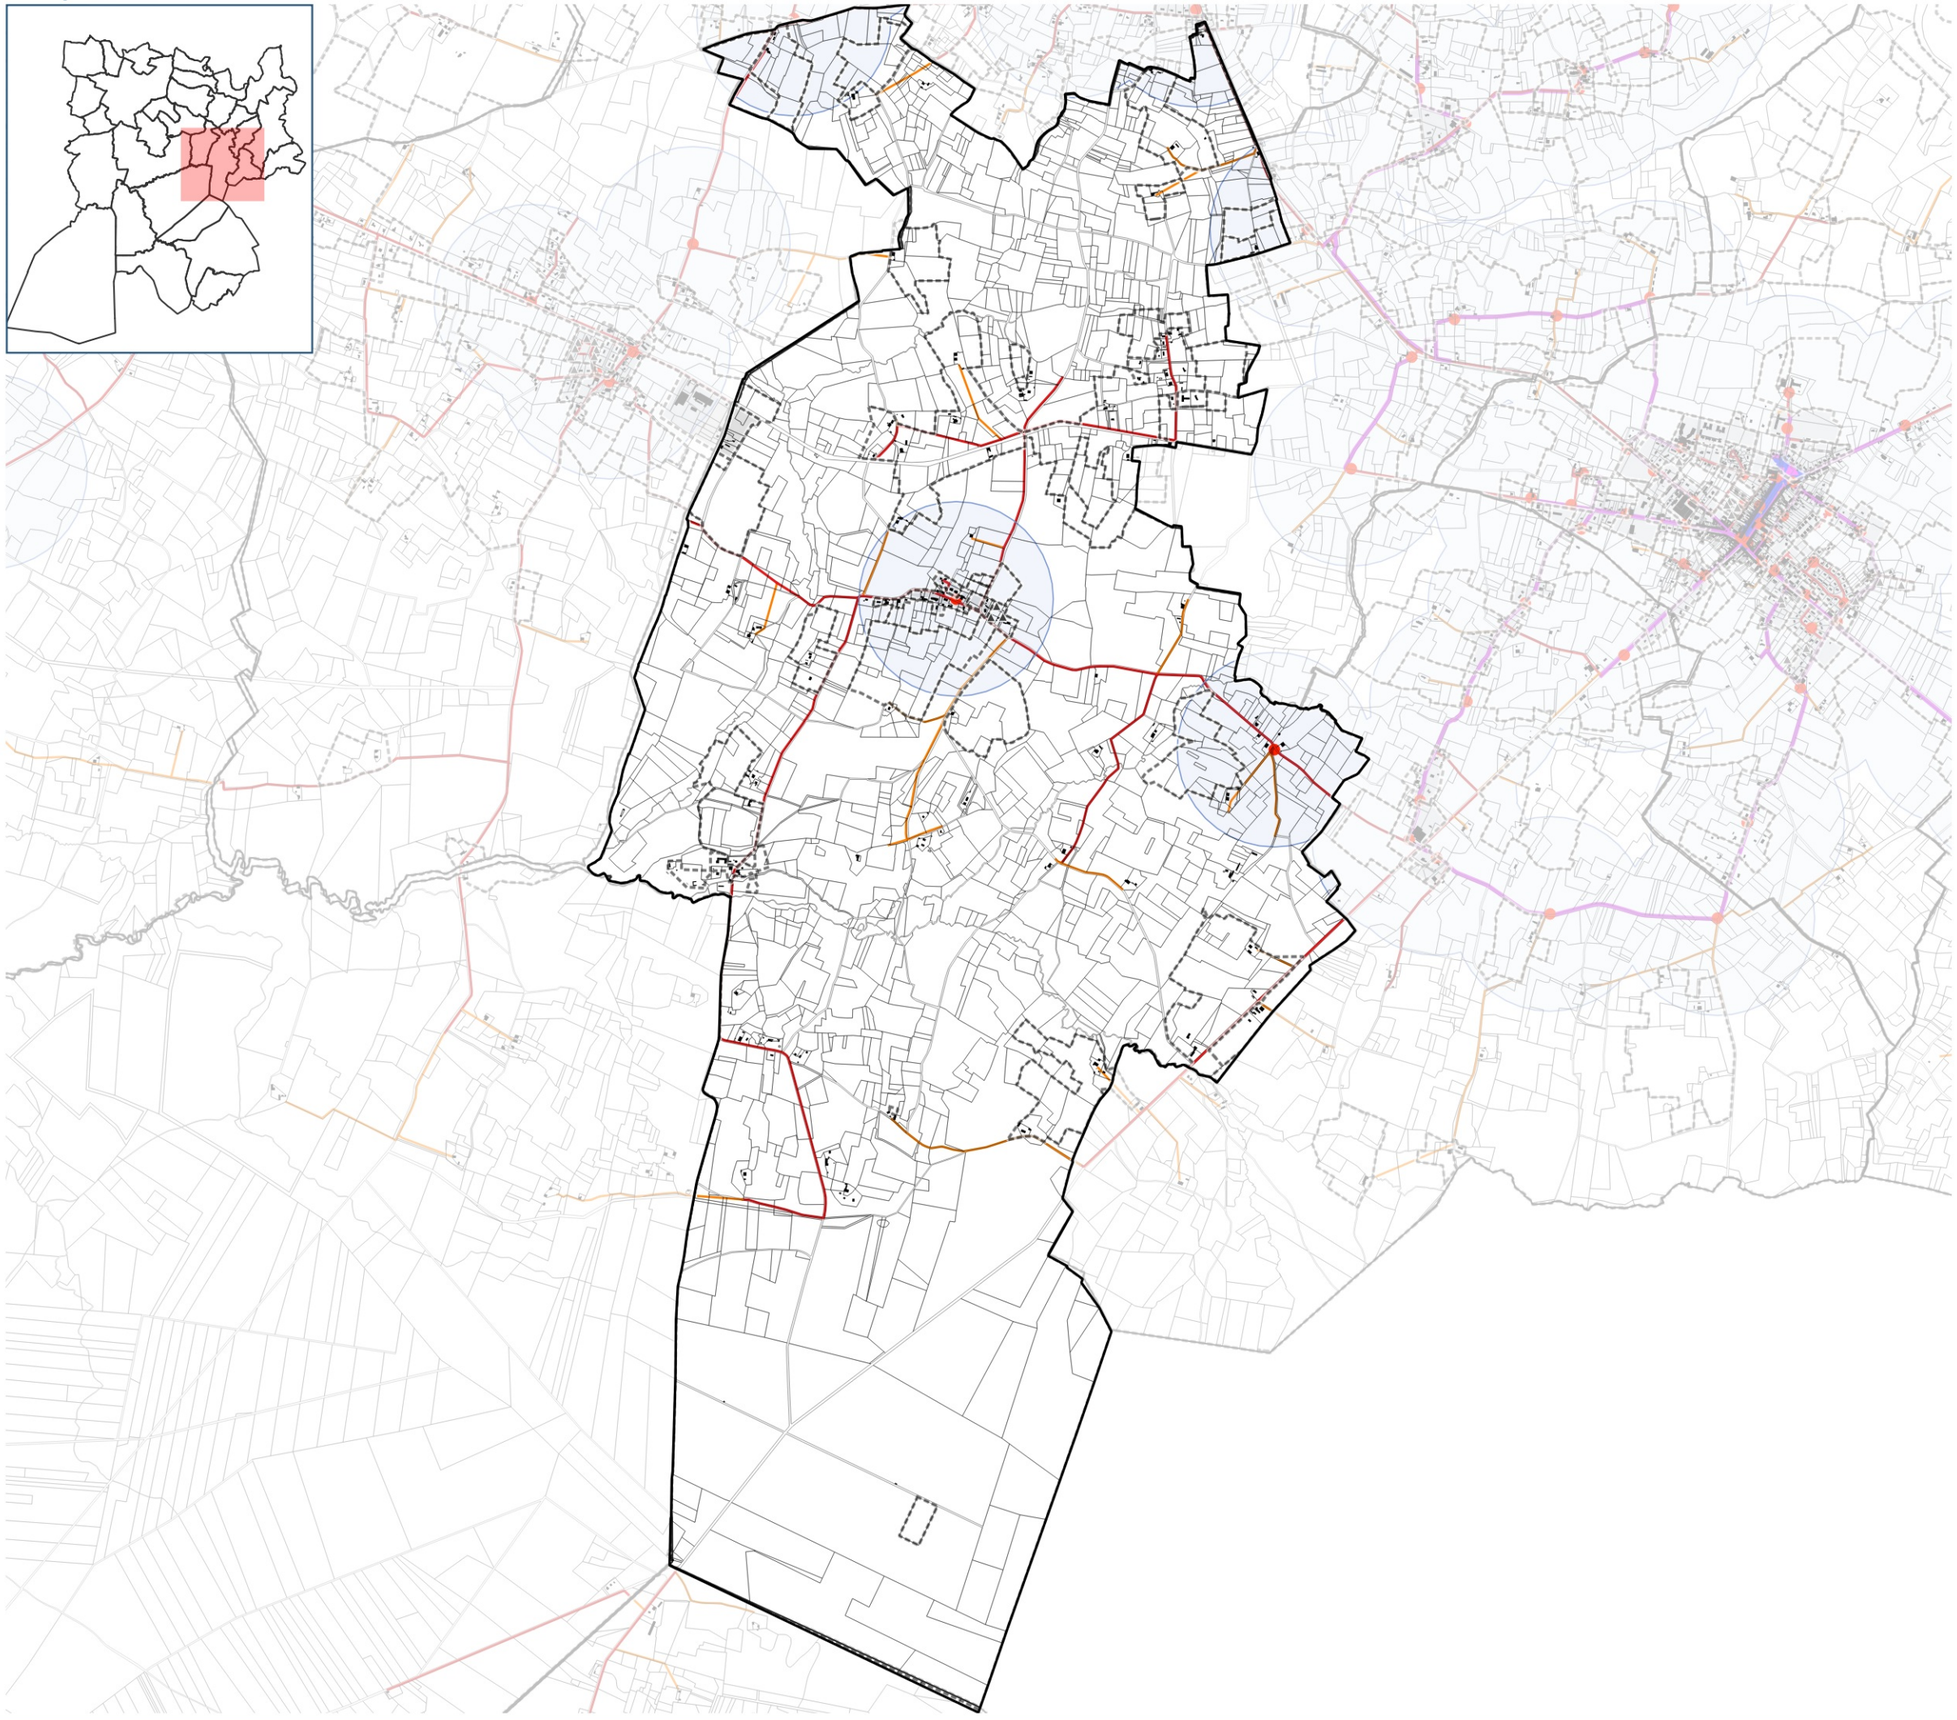

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Marions

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de MASSEILLES

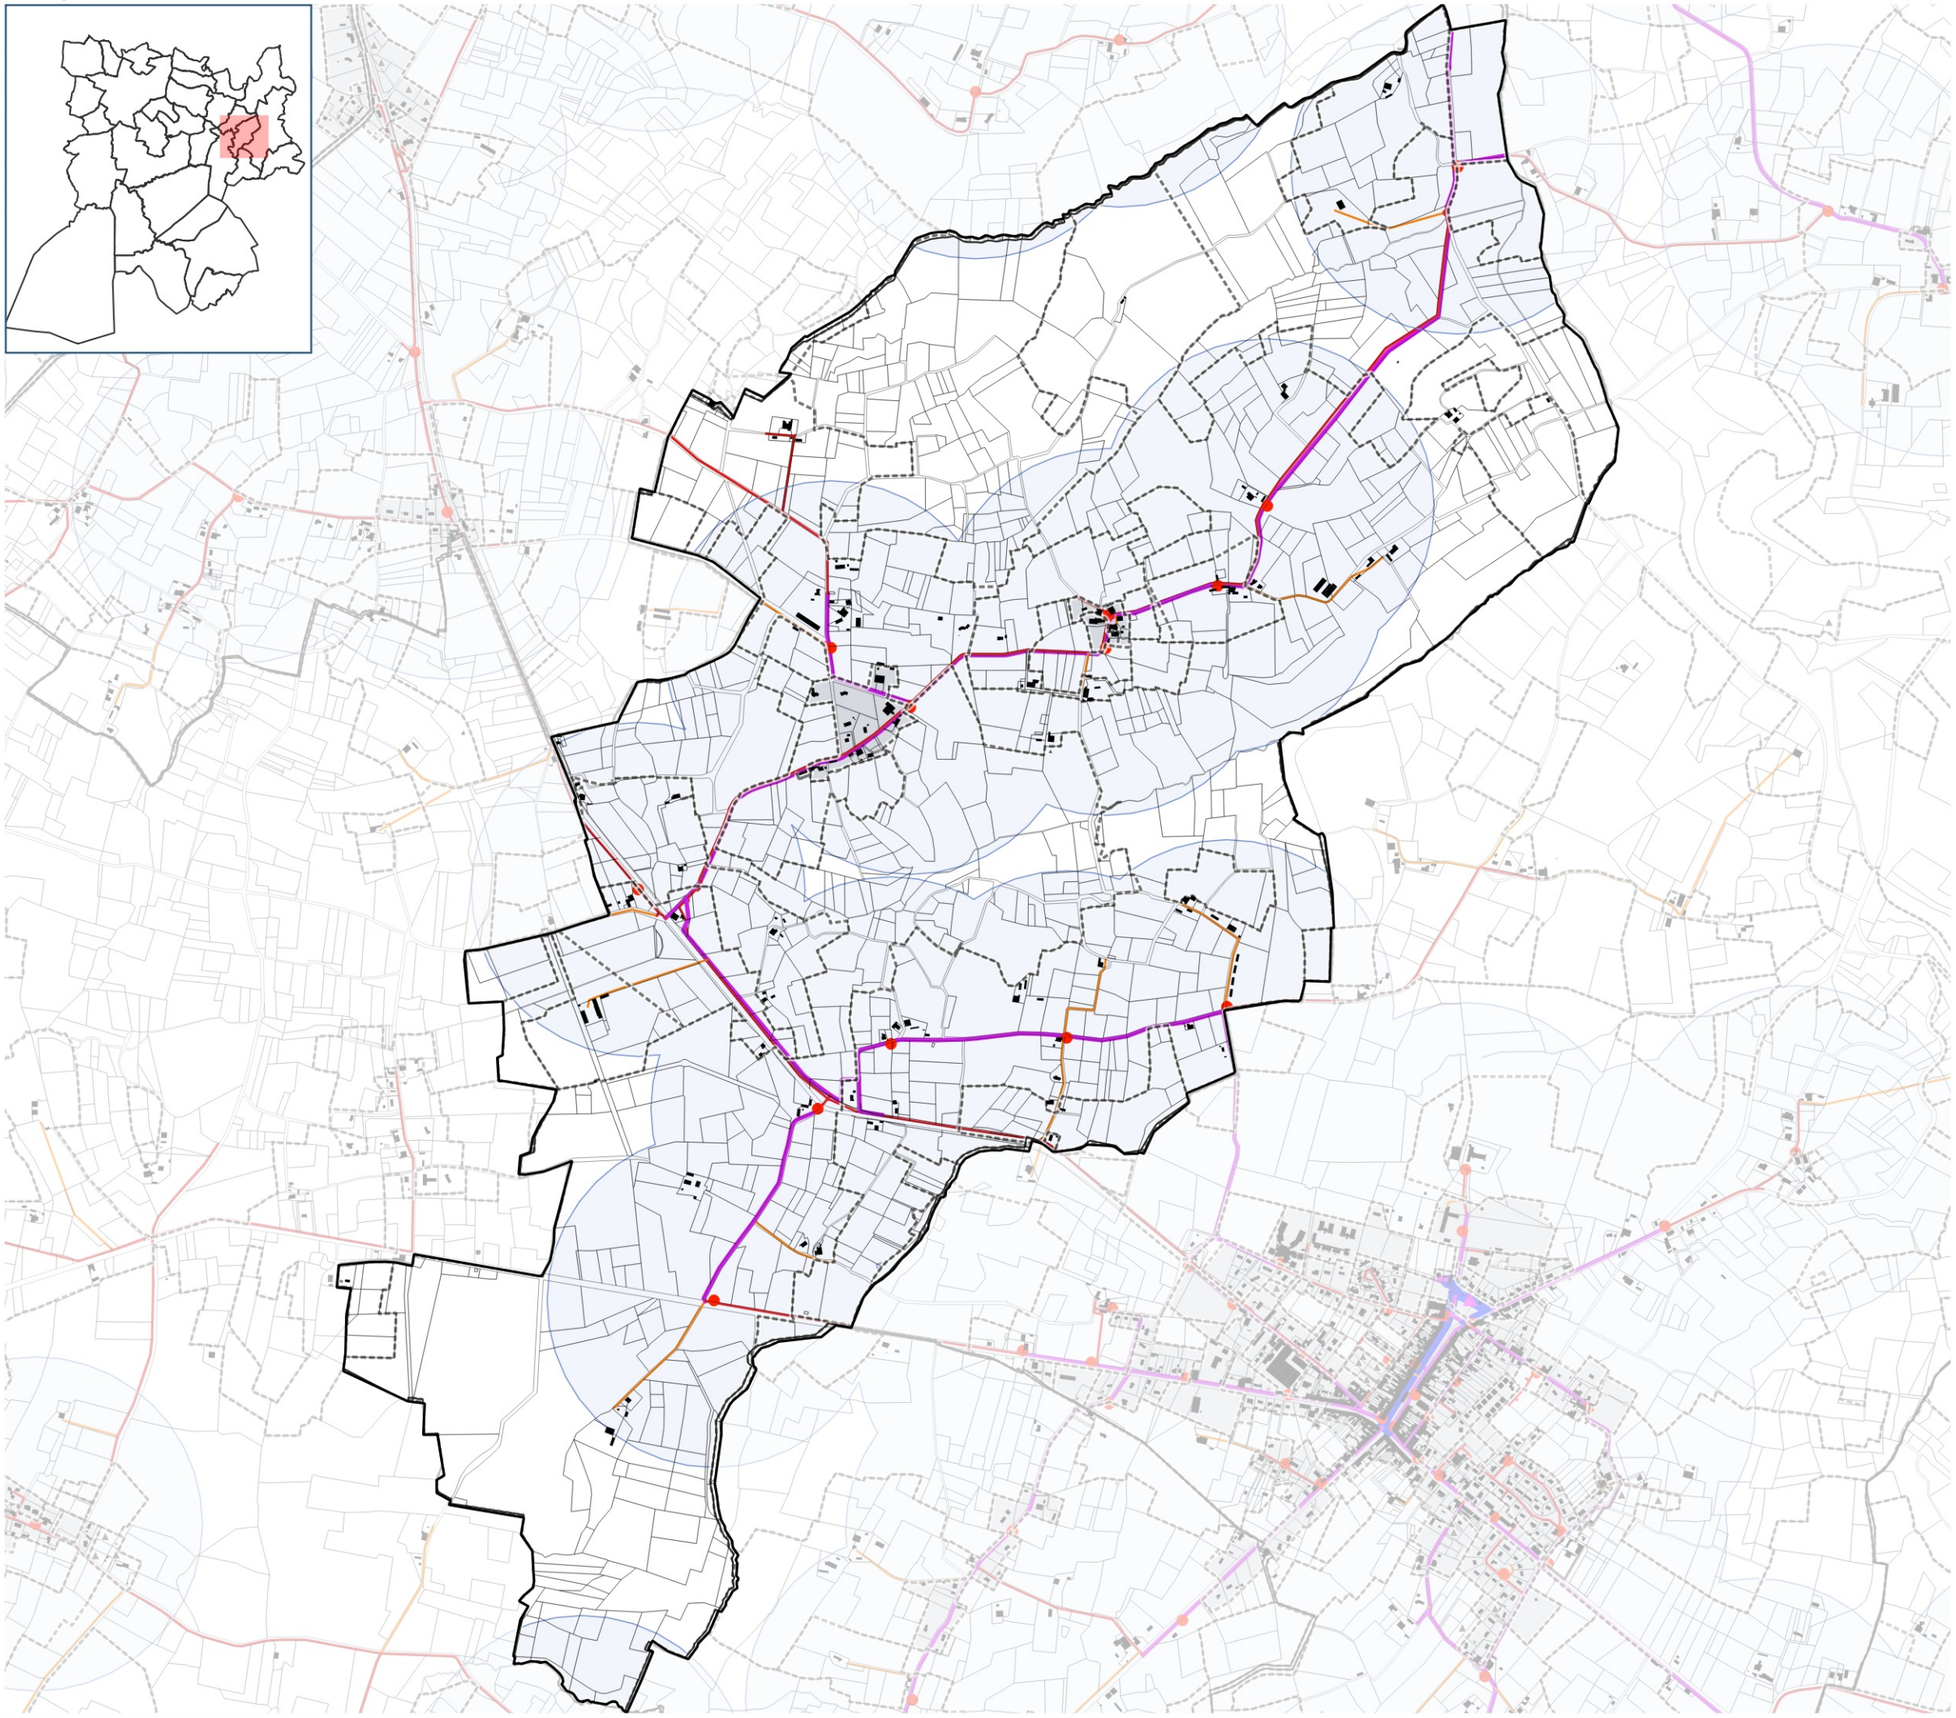

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Masseilles

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de SAINT-COME

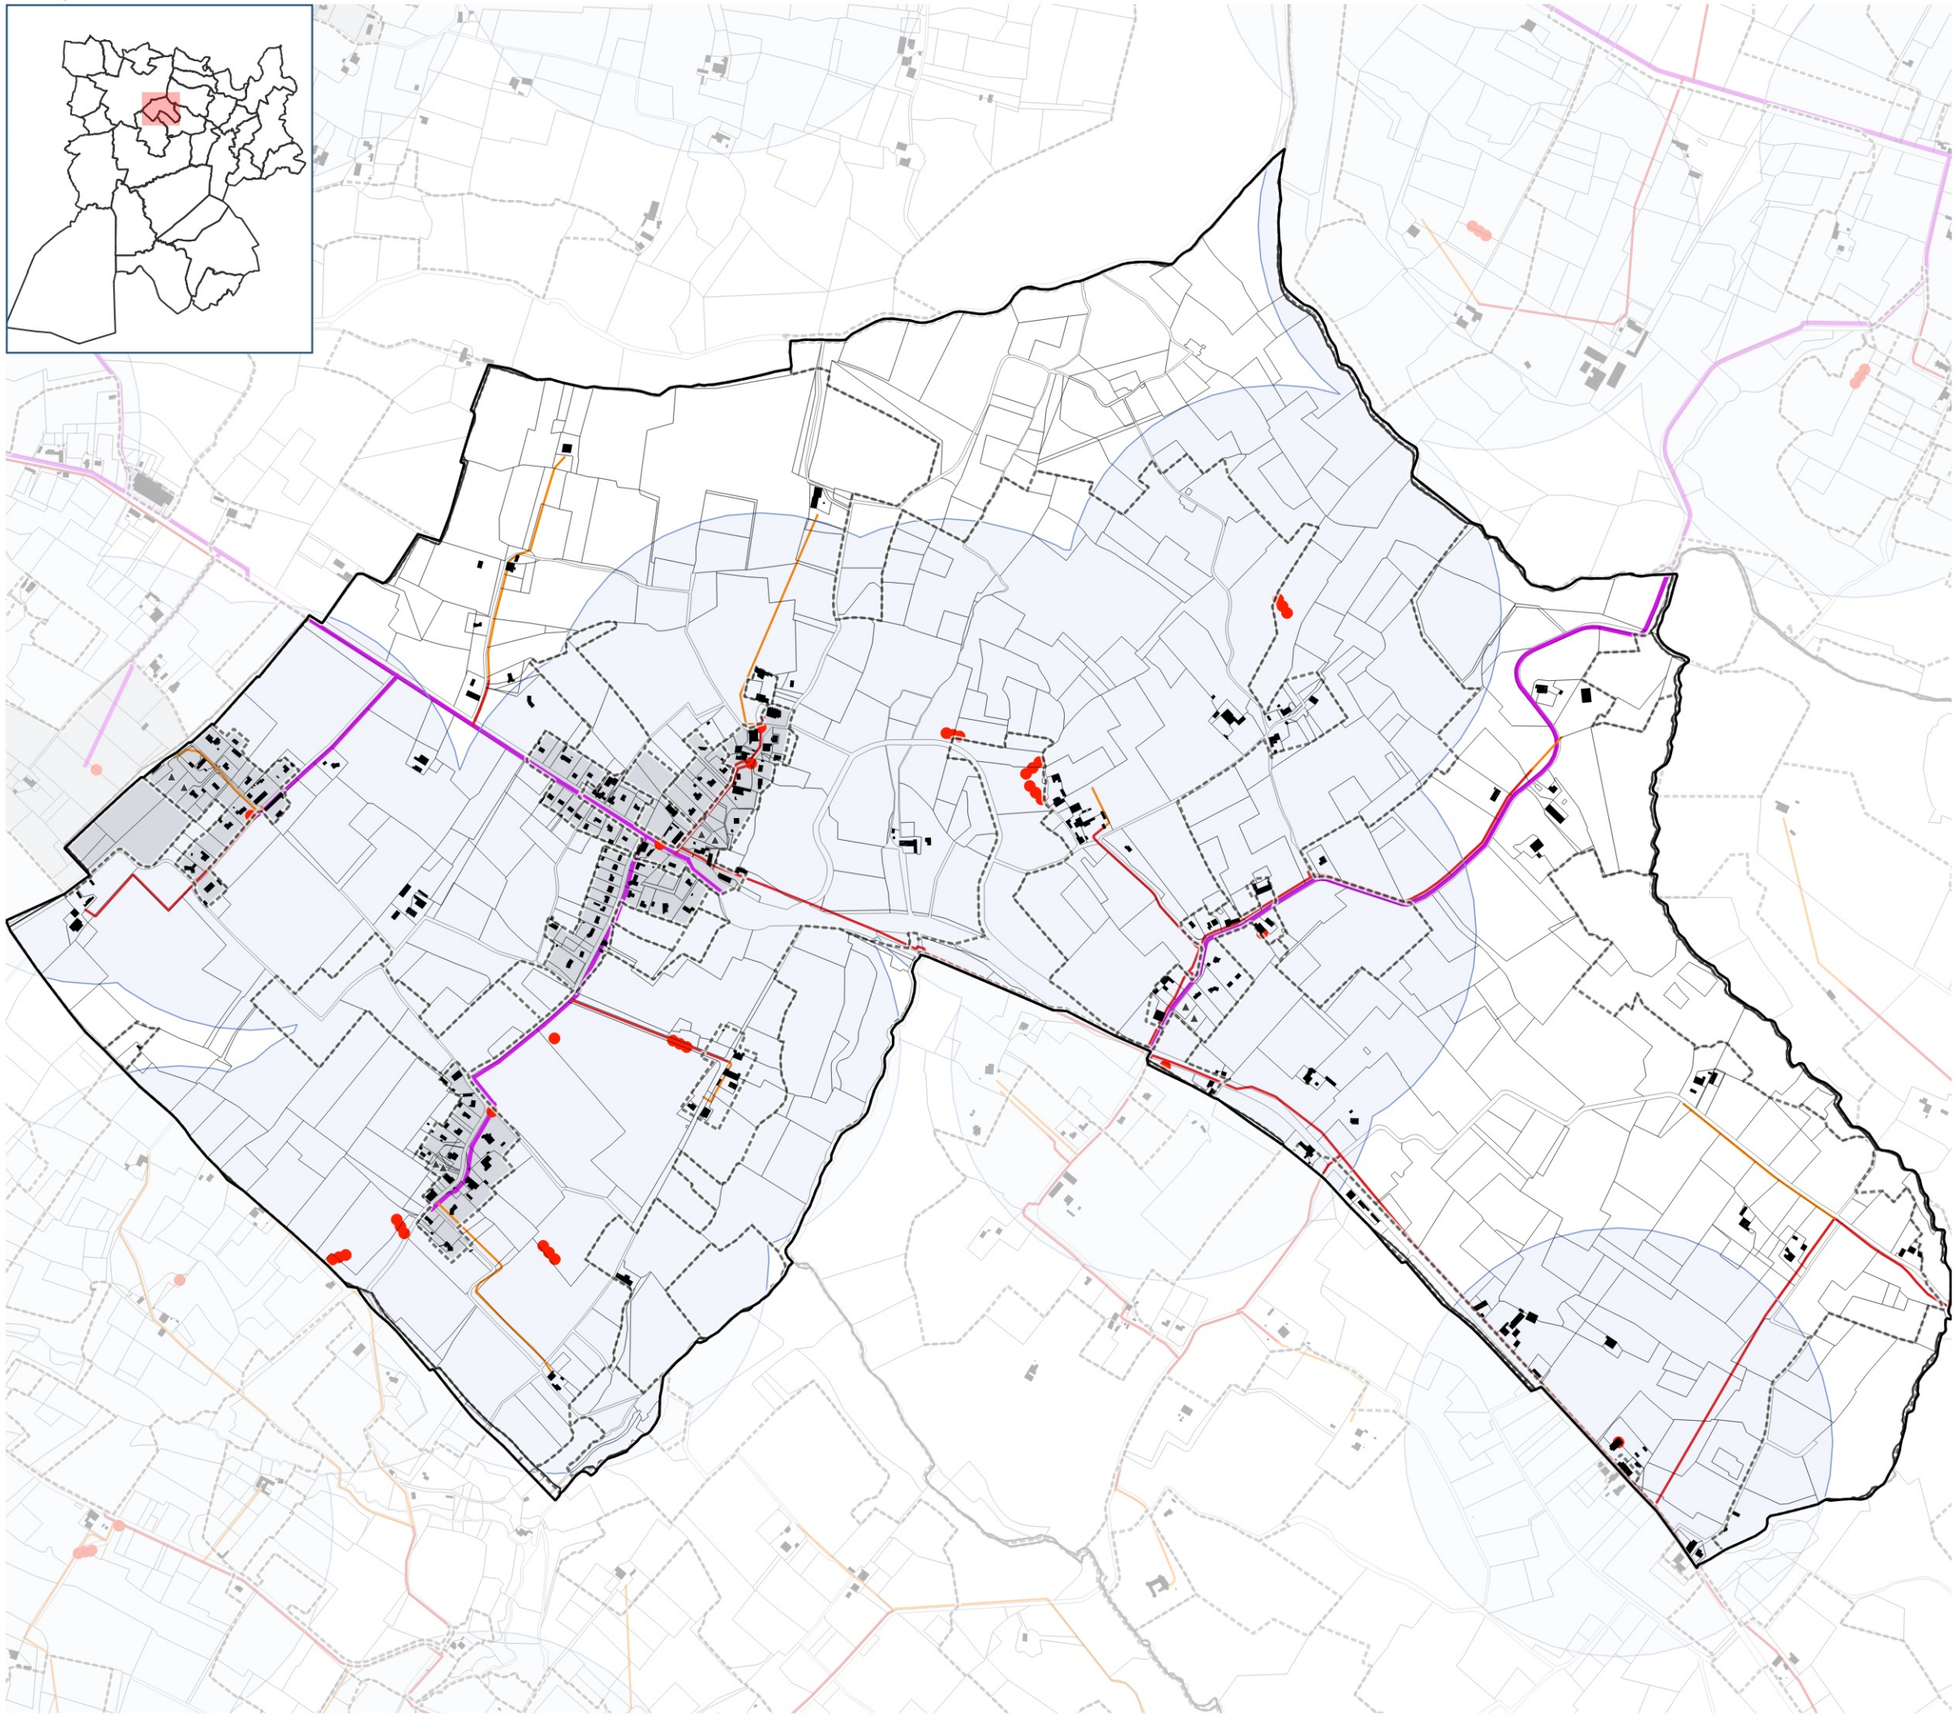

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Saint-Côme

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU

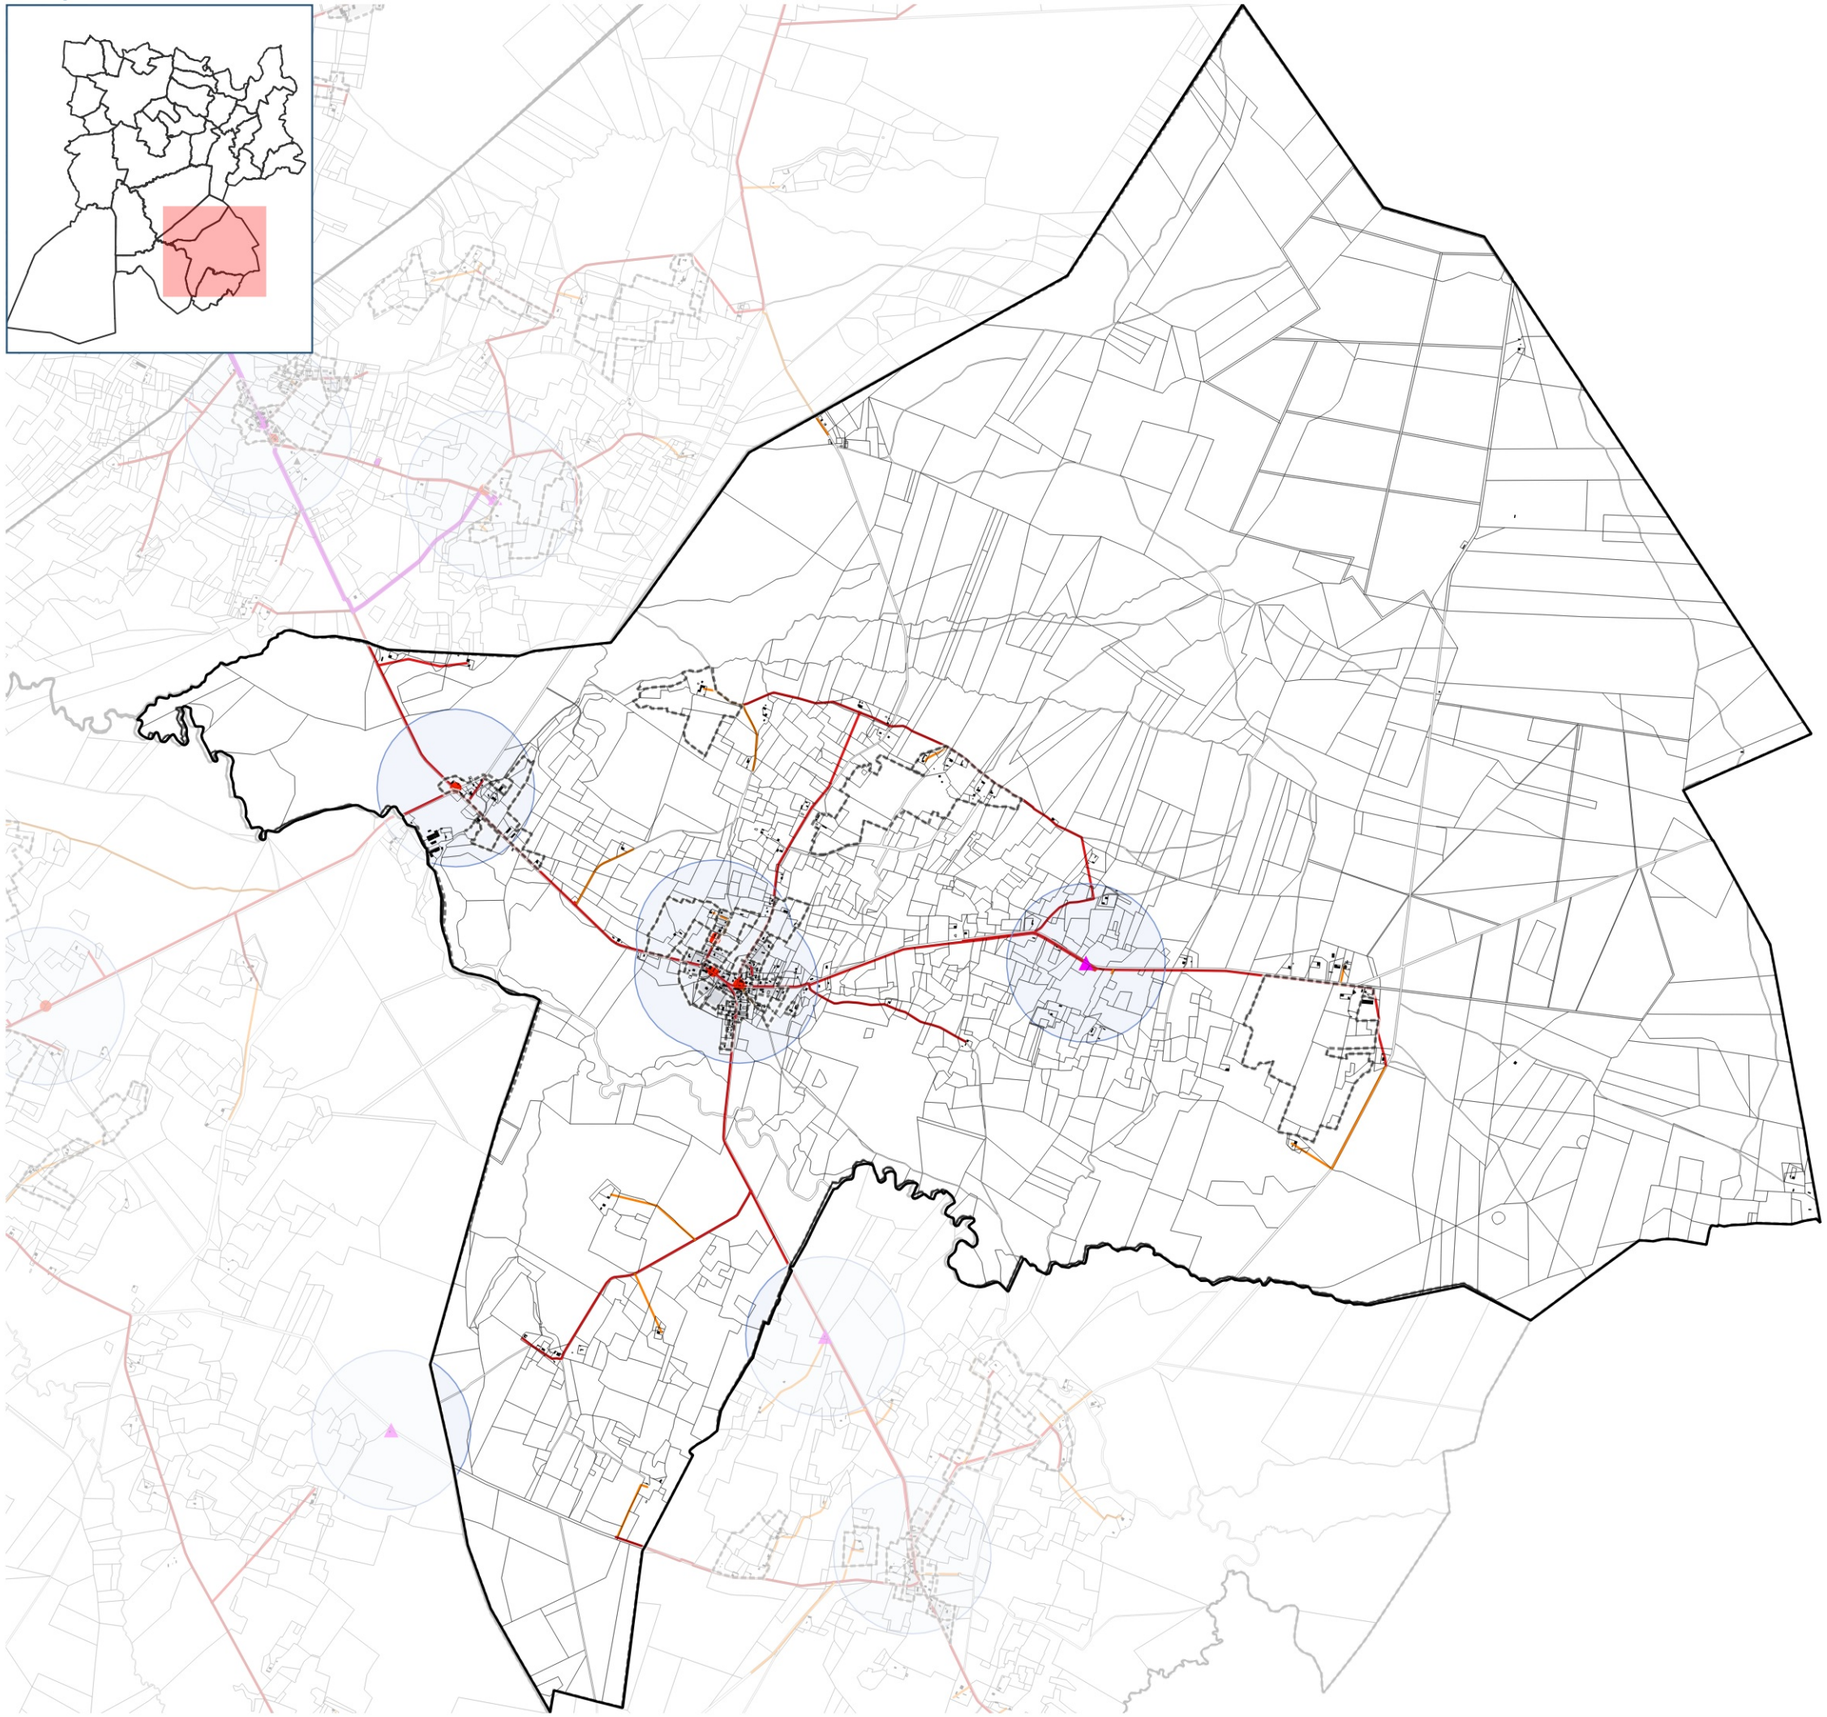

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Saint-Michel-de-Castelnau

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de SAUVIAC

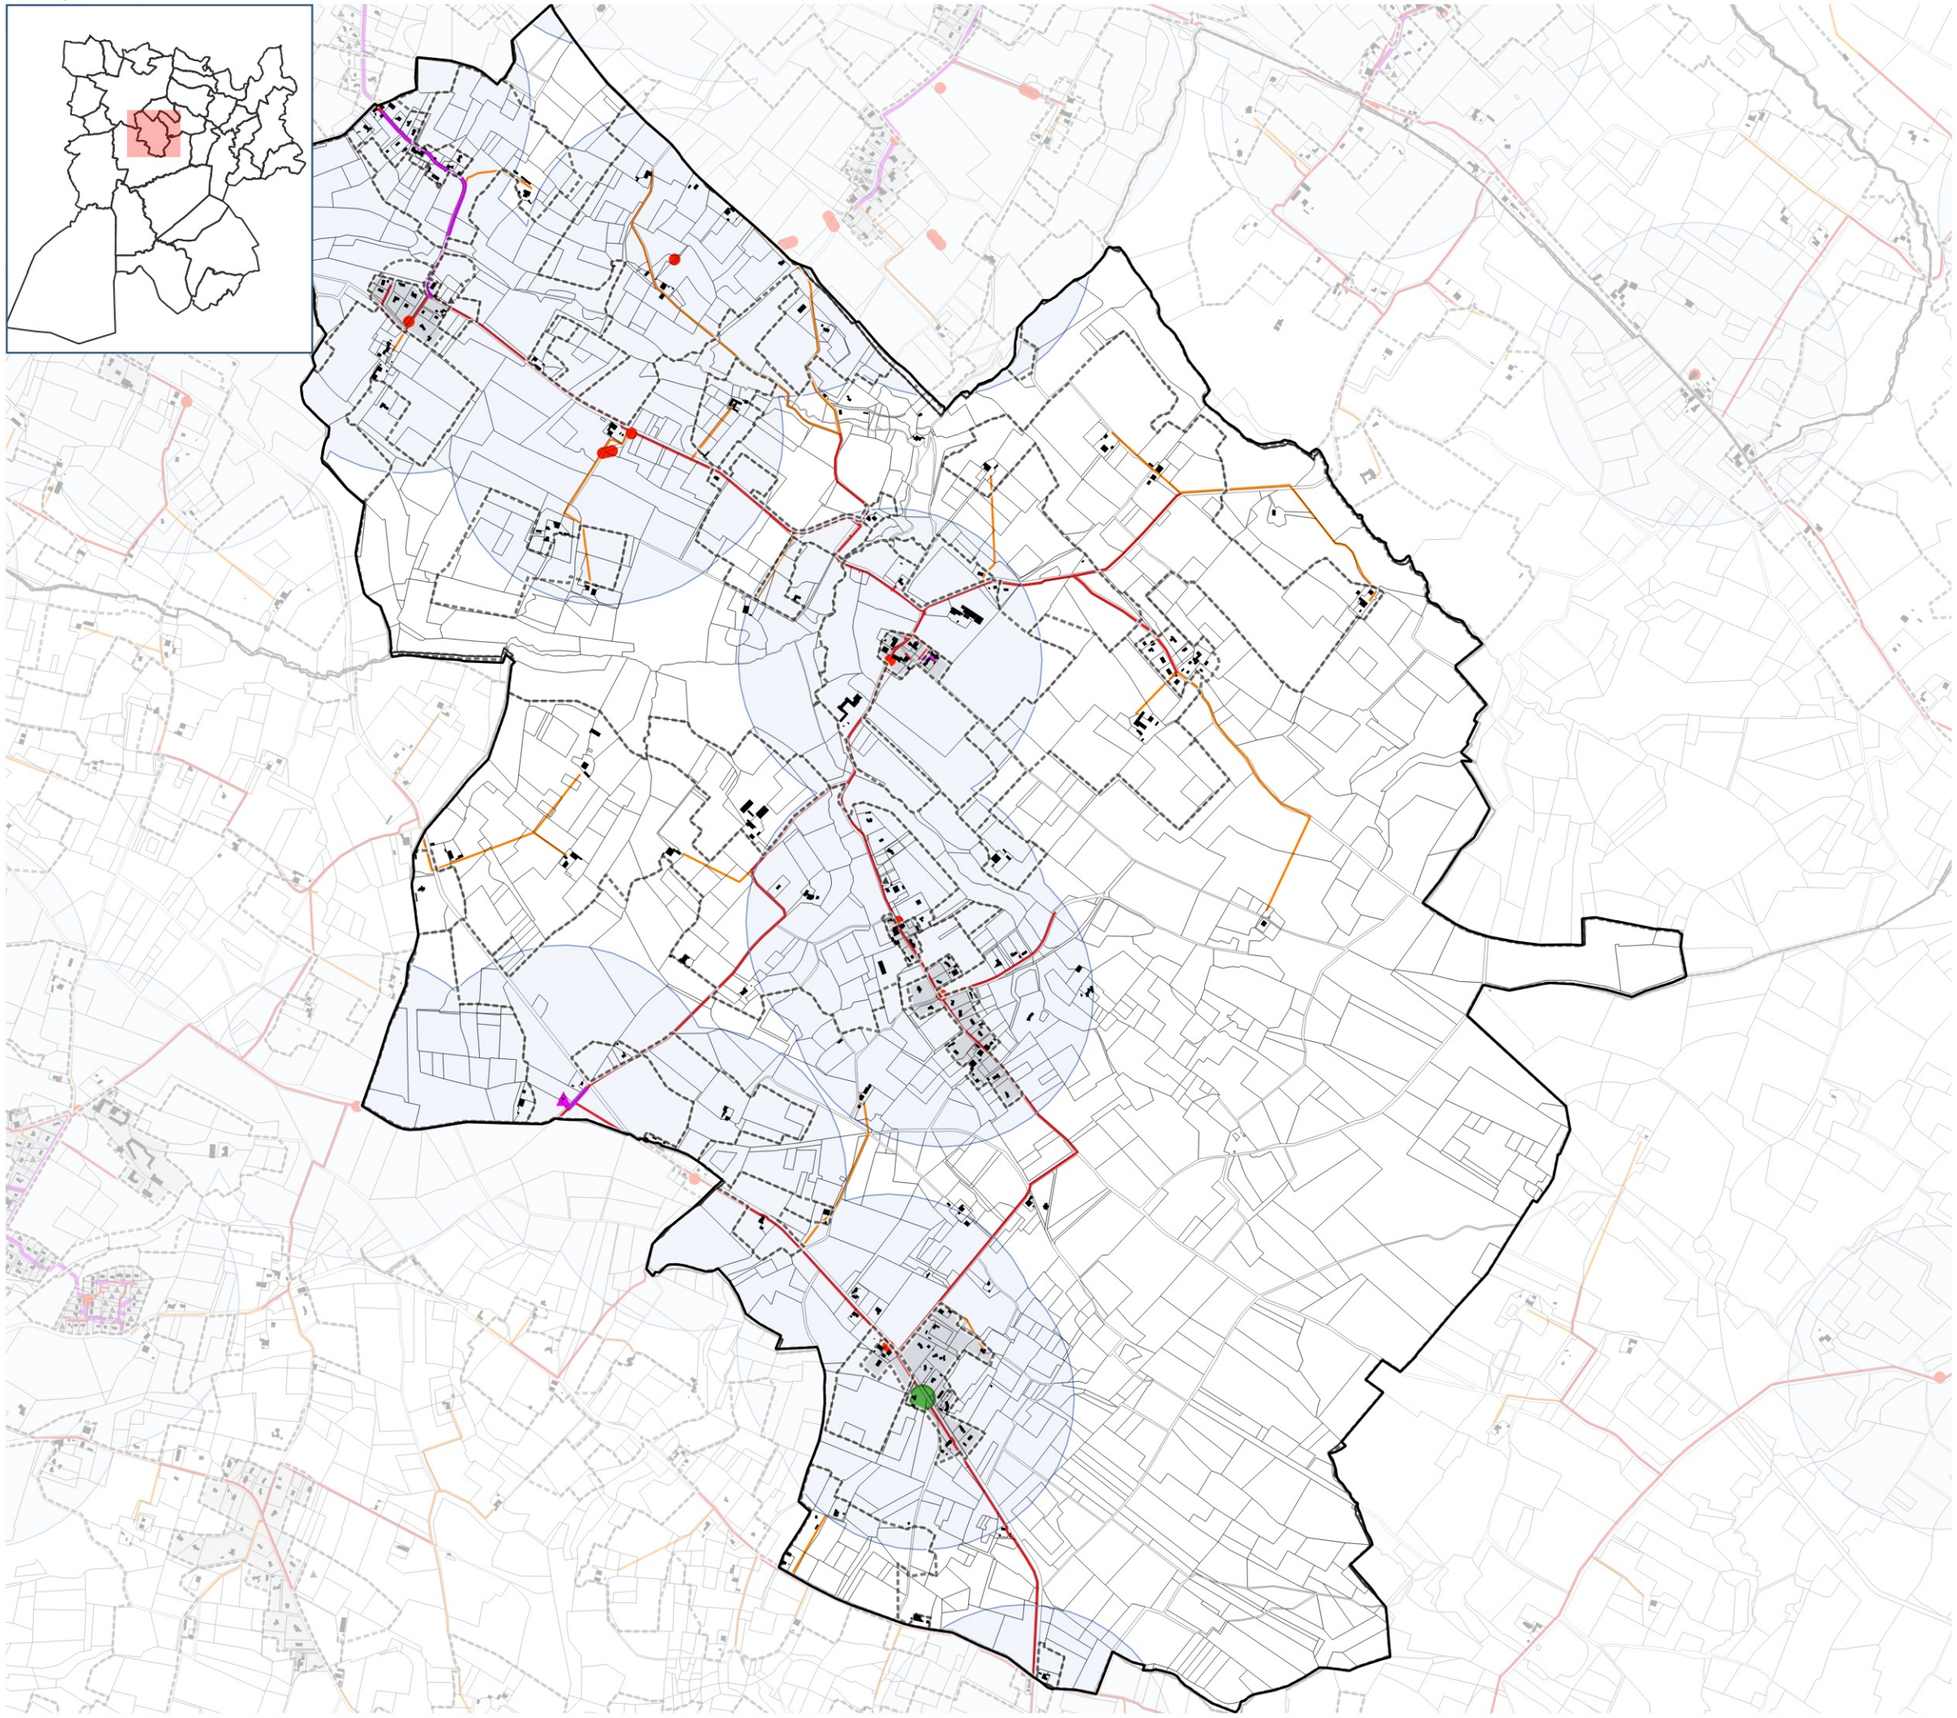

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Sauviac

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de SENDETS

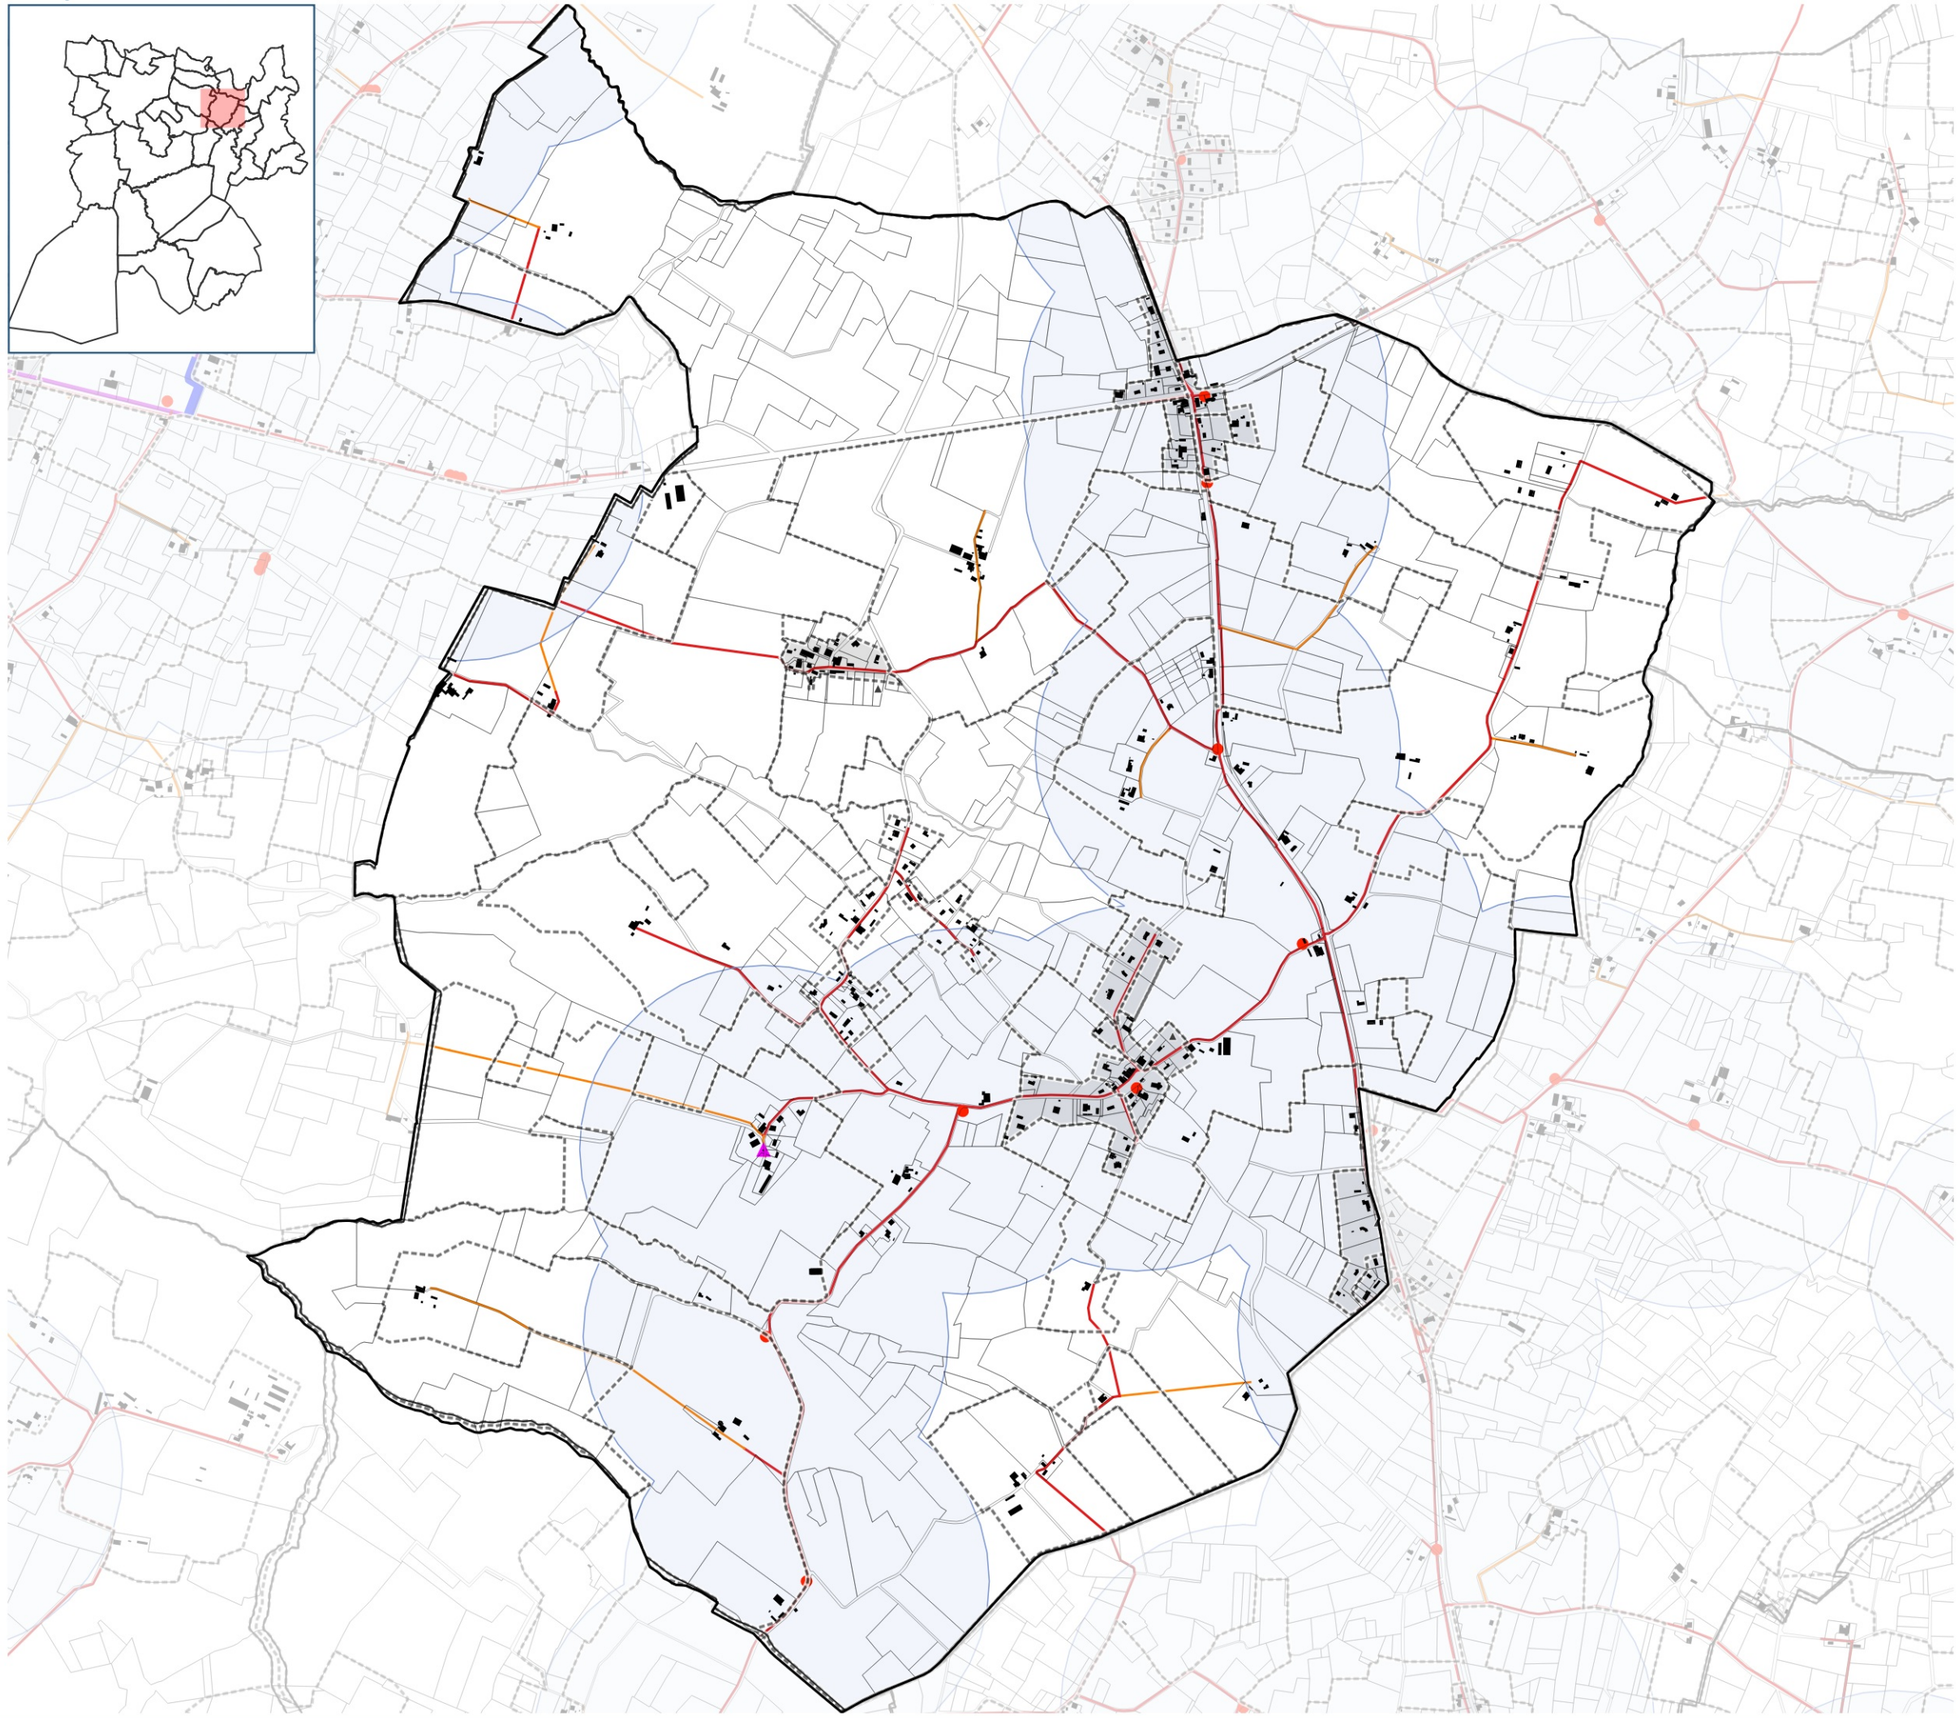

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Sendets

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de SIGALENS

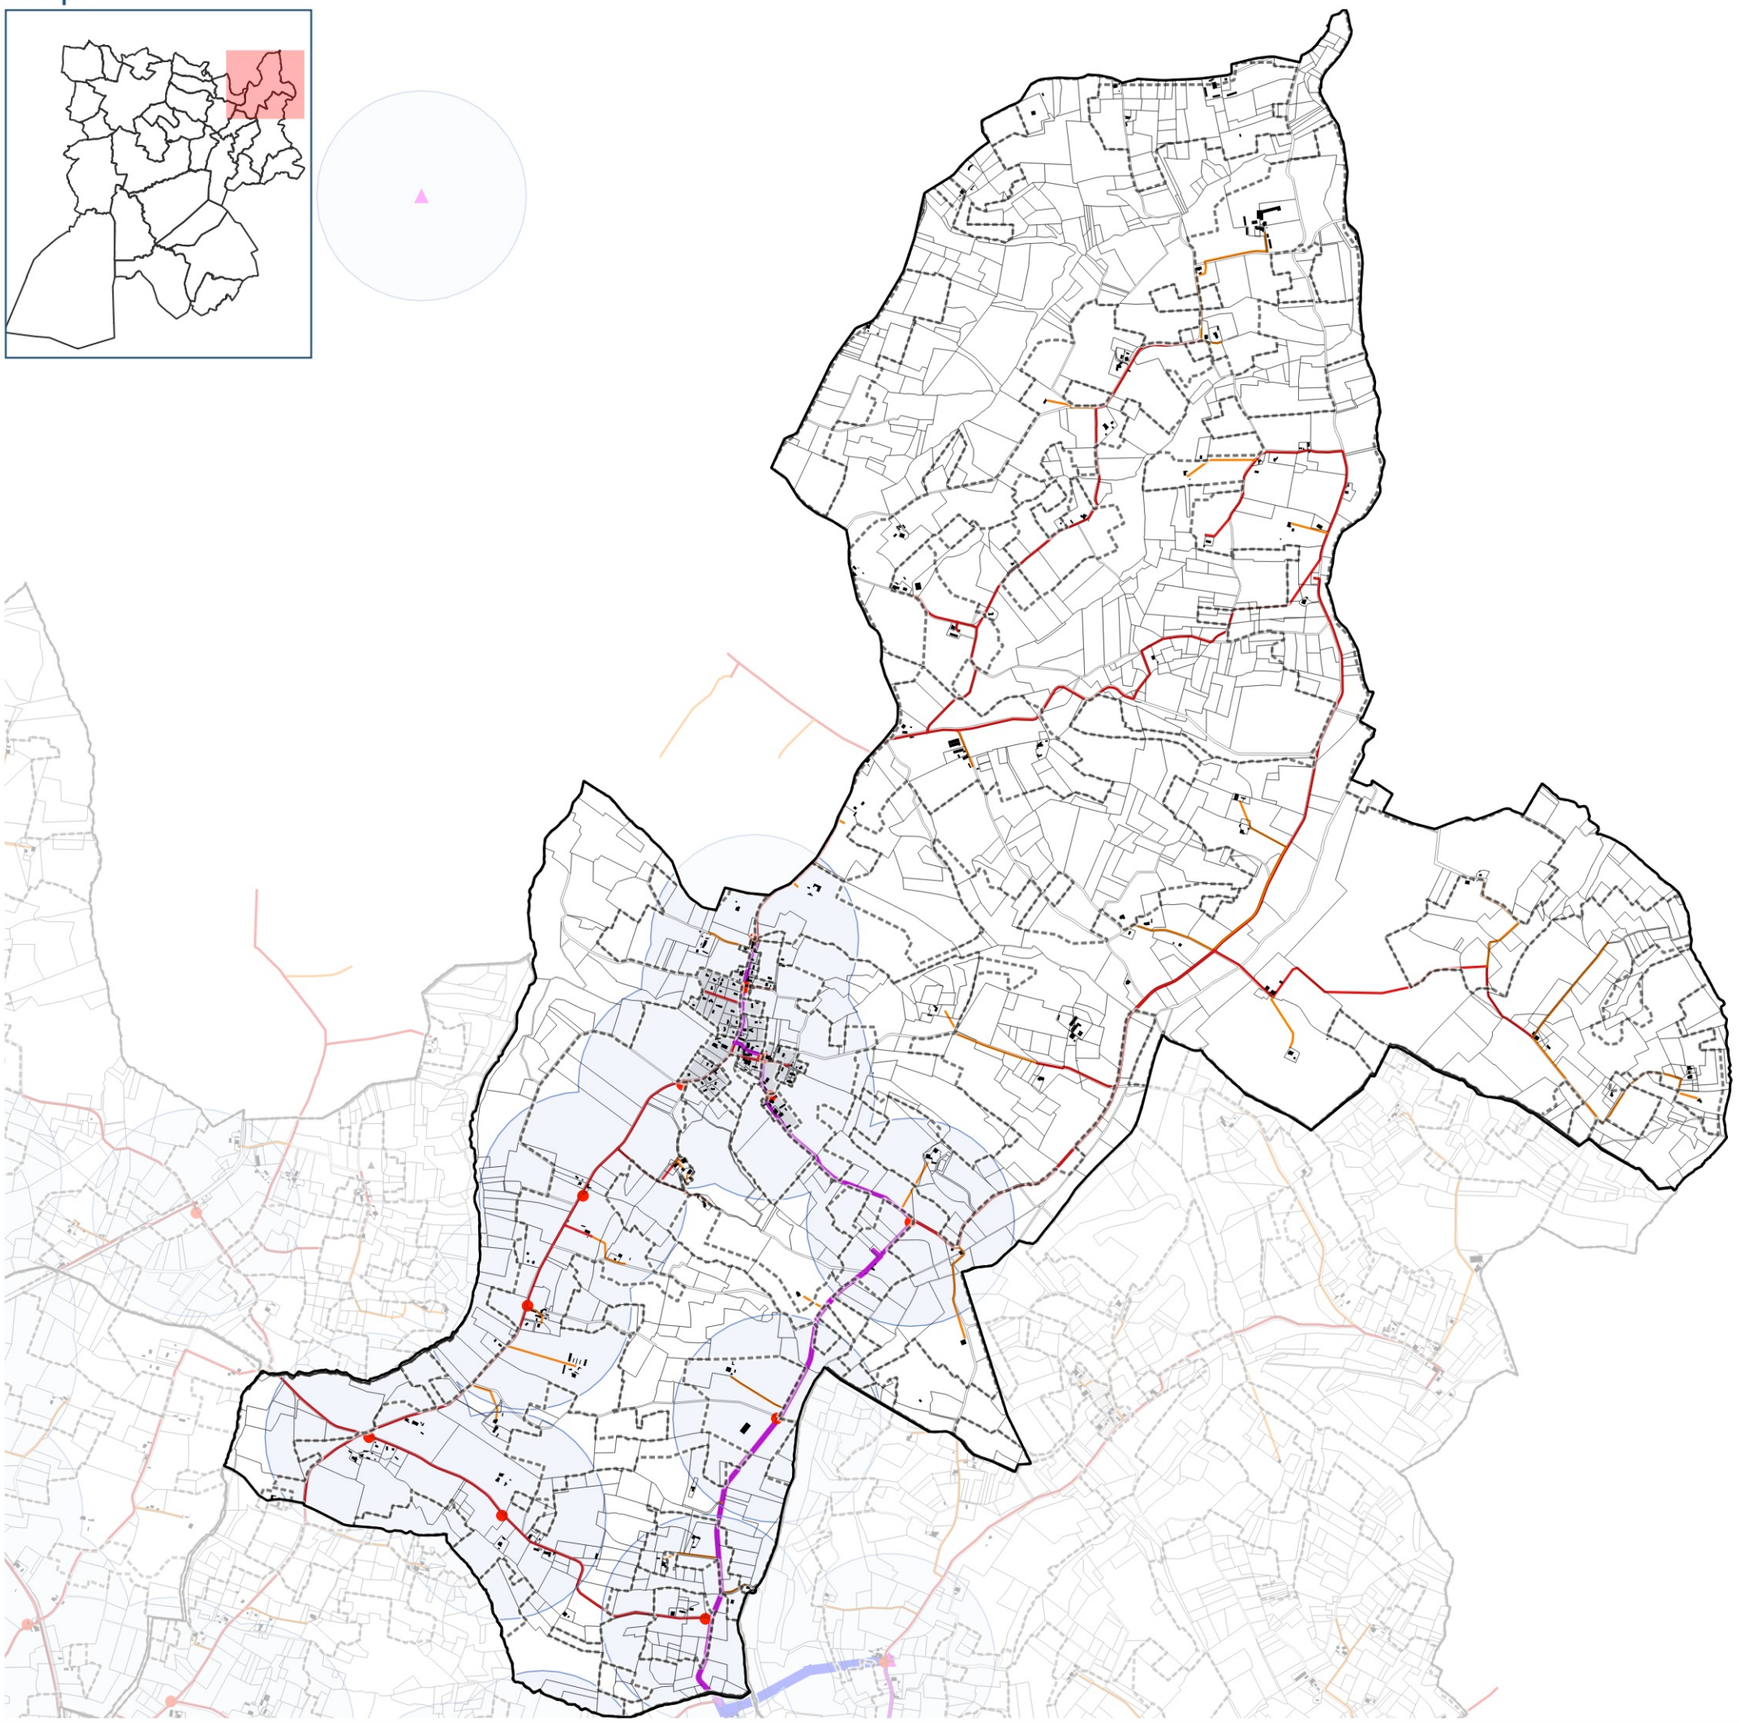

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Sigalens

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA

Plans de la couverture incendie - Commune de SILLAS

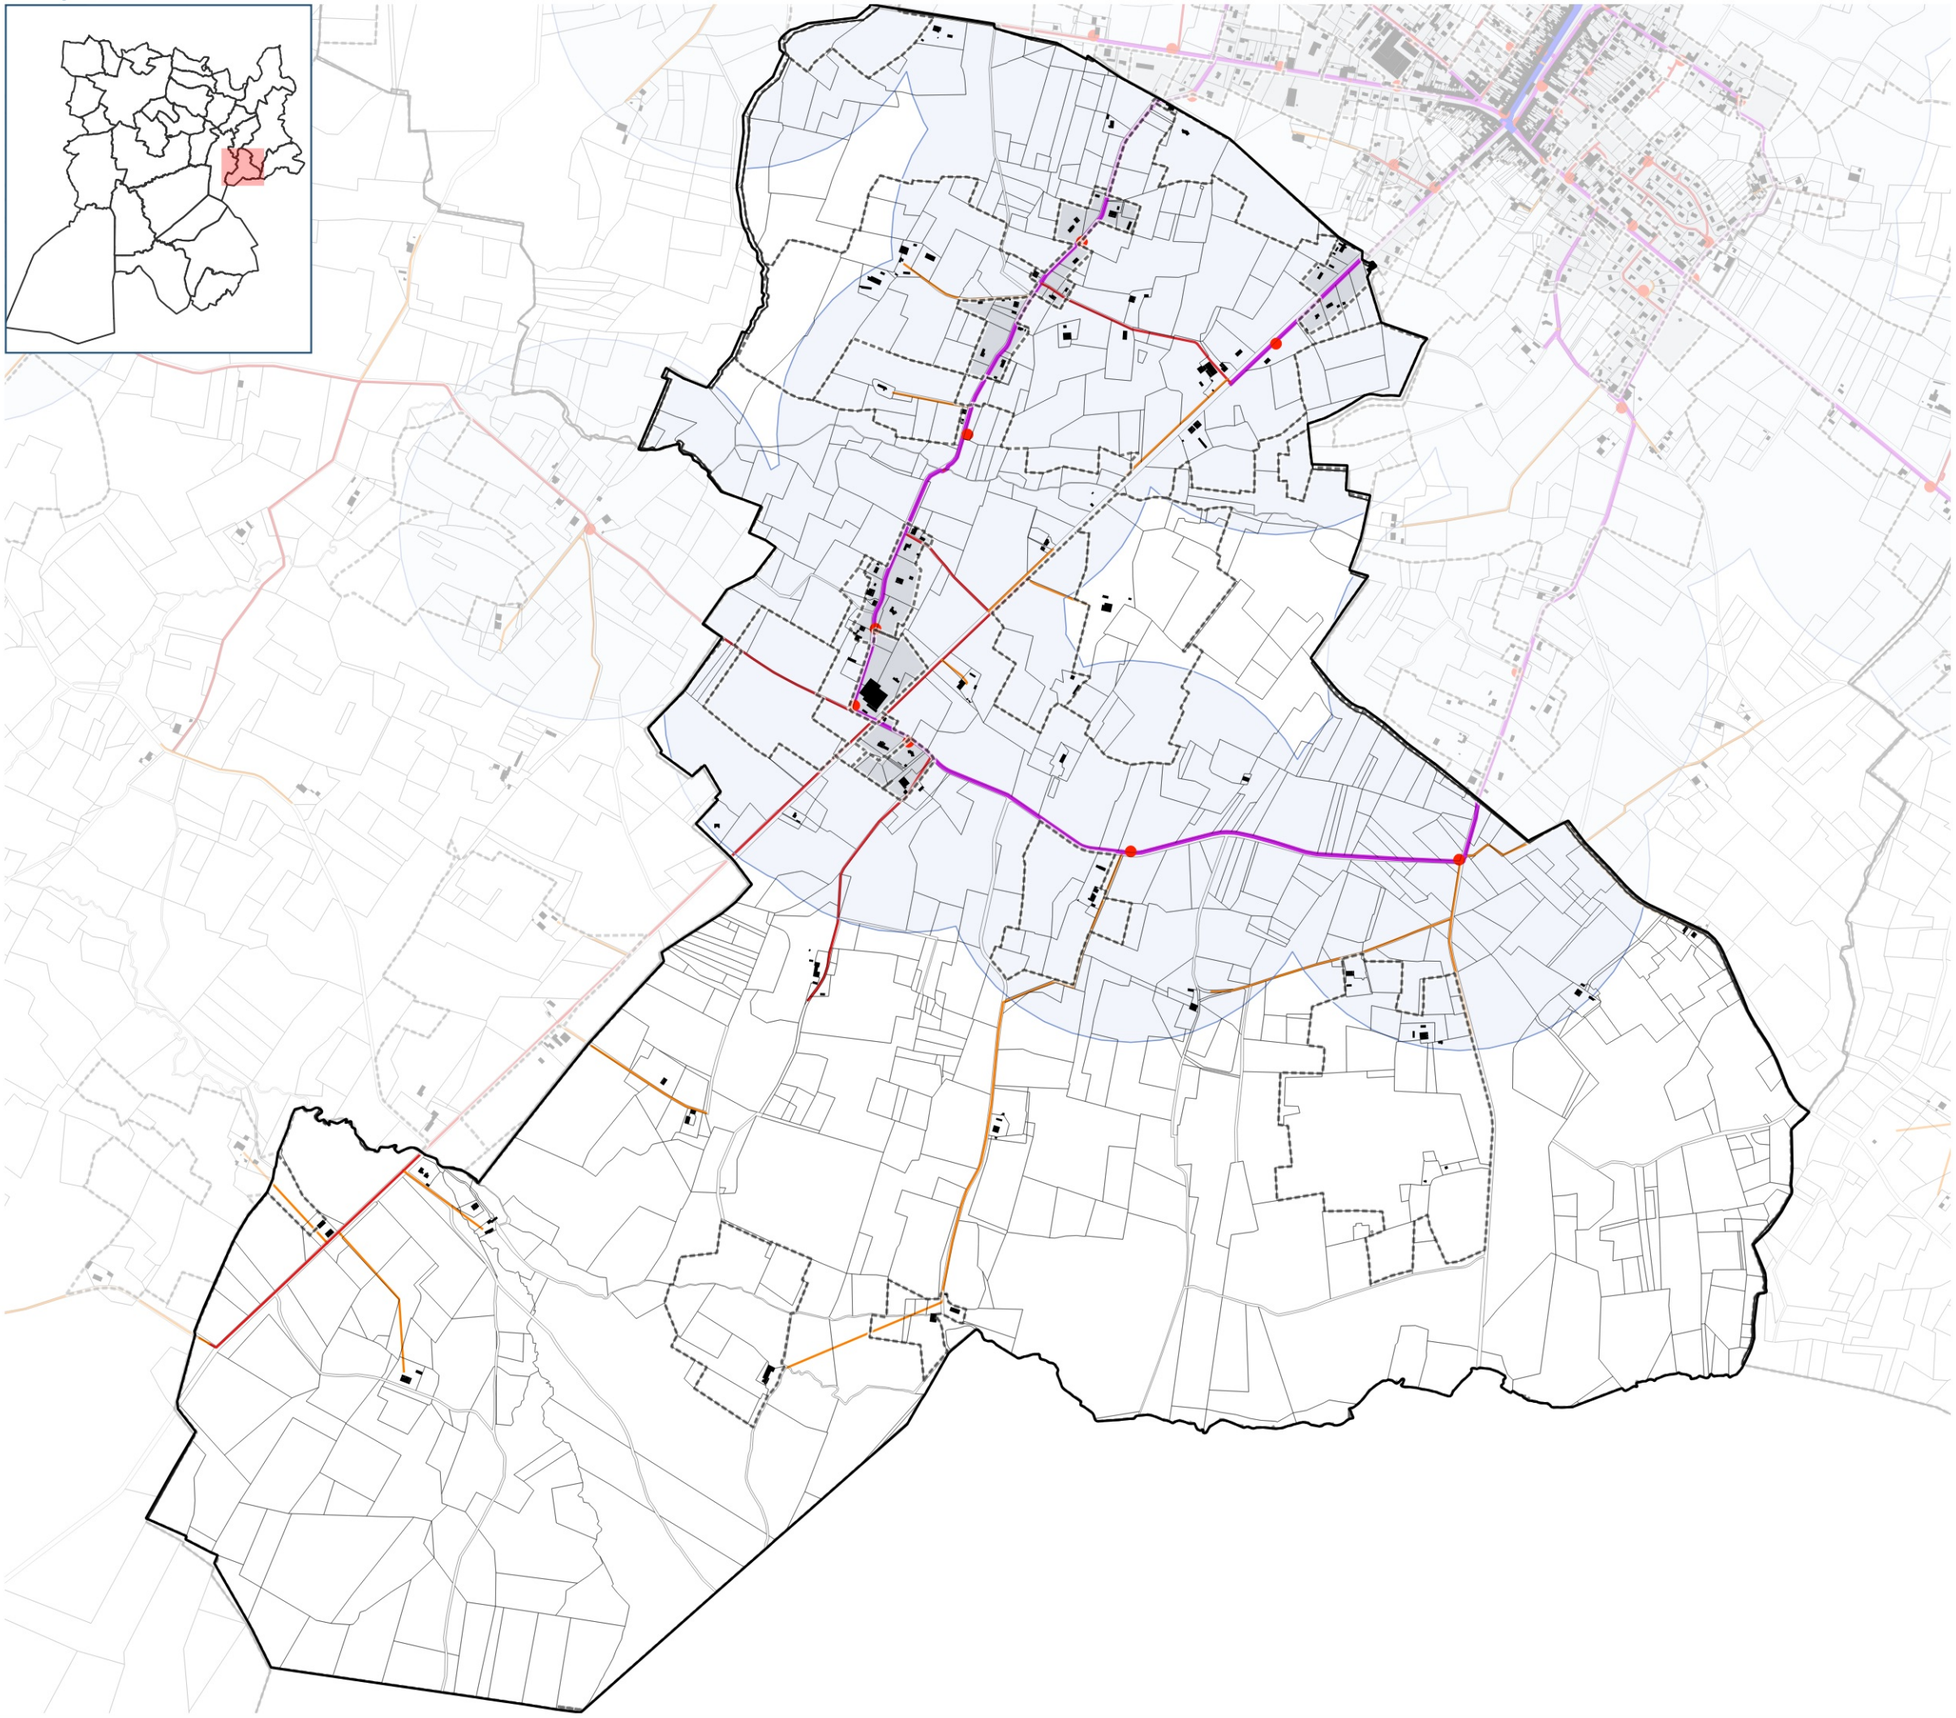

Sécurité incendie

- Réseaux SIAEPA
- Bâches
- Réservoirs
- Réseau incendie
- Tampon 450m couverture incendie

Diamètre des canalisations du réseau AEP

- 32 - 60
- 60 - 140
- 140 - 200
- 200 - 250

Éléments de repère

- Bâtiments
- Limites parcellaires
- Limites communales
- Zonage règlementaire

4.5.2.7_Plans de la couverture incendie_Sillas

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Bazadais
Mission : Elaboration du PLUi
Sources: Cadastre DGFIP 2023, Citadia Conseil
Réalisation: Citadia Conseil

CITADIA