

8.1.6. Plan du réseau d'eau potable

Trappes

ELABORATION

APPROBATION

Vu pour être annexé à la délibération
du conseil d'agglomération du 23/02/2017



Le Président,
Michel Laugier
Date de réception: 03/11/2015
Date de mise à jour: 31/05/2016
Date d'impression: 08/12/2016
1 rue Eugène Heaflé - BP 10118 - 78192 Trappes Cedex
Tél. : 01 39 44 80 80 - www.sq.fr




Limite de commune

Réseau d'eau potable

- Diamètre inconnu
- Diamètre inférieur ou égal à 200 mm
- Diamètre supérieur à 200 mm et inférieur ou égal à 600 mm
- Diamètre supérieur à 600 mm

Lieux de stockage d'eau potable

Château d'eau

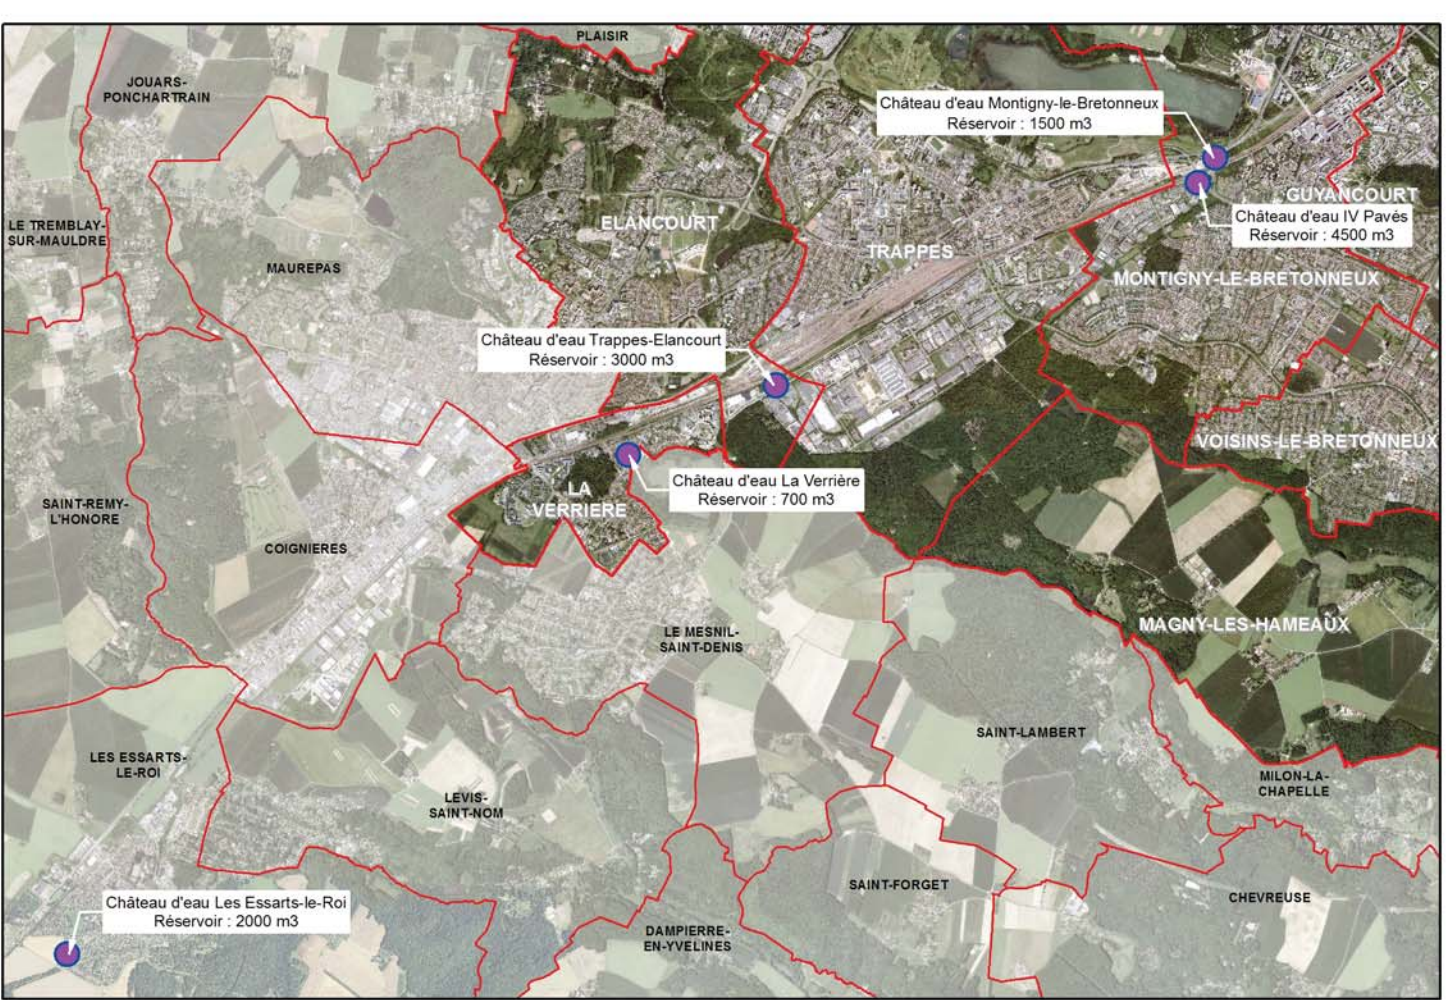

Plan de localisation des lieux de stockage d'eau potable de Saint-Quentin-en-Yvelines

