




Fiche de vie

Prise incendie n° 60657HYD1637

Type : Poteau incendie
Numéro externe : 1
Code INSEE : VAUCHELLES (60657)
Adresse :
Marque : Pont-à-Mousson
Statut : Public
Diamètre : 60
Conforme : Non
Coffre cassé : Sans Objet
Présence bouchon : Oui
Présence couvercle :
Etat peinture : Moyen

Plan de situation

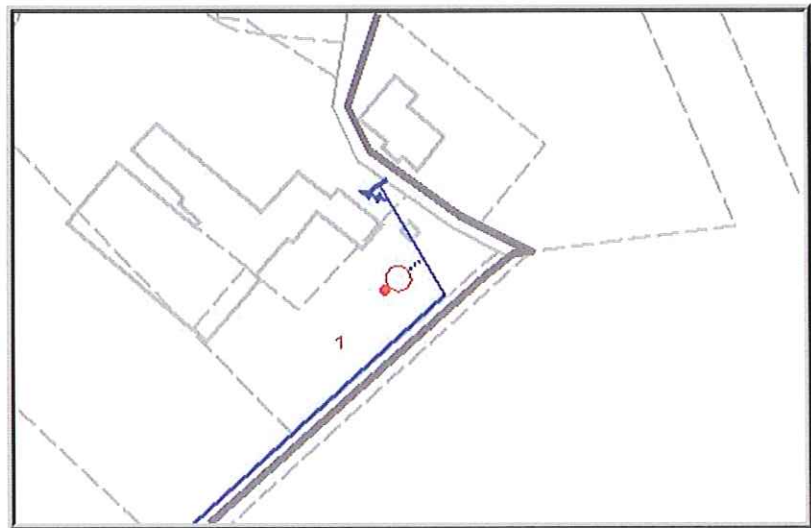

Epreuves

	2009	2008
Date d'épreuve	12/05/2009	31/03/2008
Nom de l'agent	BELLEGUIC Loic	BELLEGUIC Loic
Diamètre de canalisation	60	60
Pression statique du réseau (bar)	6	6
Débit maximum (m3/h)	28	28
Débit à 1 bar (m3/h)	26	24
Commentaires	MASSIF BETON CASSE	MASSIF BETON CASSE

Entretiens - Interventions




Fiche de vie

Prise incendie n° 60657HYD1639

Type : Poteau incendie
Numéro externe : 2
Code INSEE : VAUCHELLES (60657)
Adresse : 843 RUE DE LA VALLEE
Marque : PAM RATIONEL
Statut : Public
Diamètre : 100
Conforme : Oui
Coffre cassé : Sans Objet
Présence bouchon : Oui
Présence couvercle :
Etat peinture : Moyen

Plan de situation

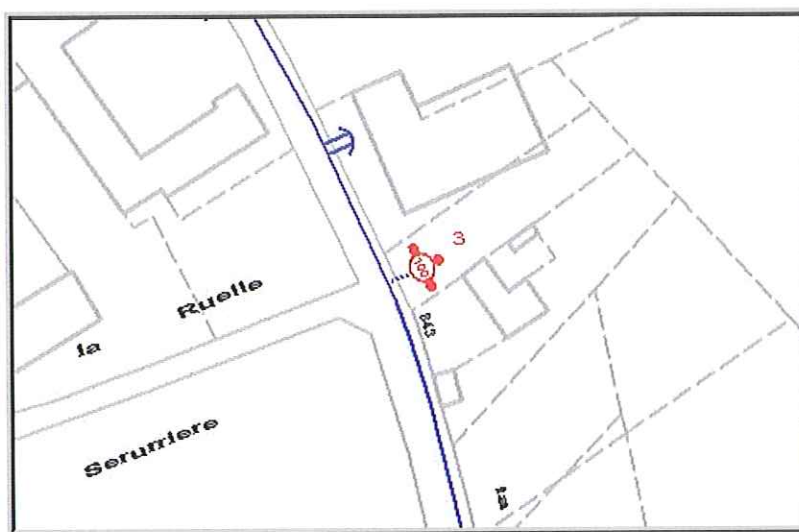

Epreuves

	2009	2008
Date d'épreuve	12/05/2009	31/03/2008
Nom de l'agent	BELLEGUIC Loic	BELLEGUIC Loic
Diamètre de canalisation	150	150
Pression statique du réseau (bar)	5.8	6
Débit maximum (m3/h)	163	157
Débit à 1 bar (m3/h)	145	147
Commentaires		

Entretiens - Interventions




Fiche de vie

Prise incendie n° 60657HYD1638

Type : Poteau incendie
Numéro externe : 3
Code INSEE : VAUCHELLES (60657)
Adresse : 101 RUE DE LA VALLEE
Marque : Pont-à-Mousson
Statut : Public
Diamètre : 100
Conforme : Oui
Coffre cassé : Sans Objet
Présence bouchon : Oui
Présence couvercle :
Etat peinture : Moyen

Plan de situation

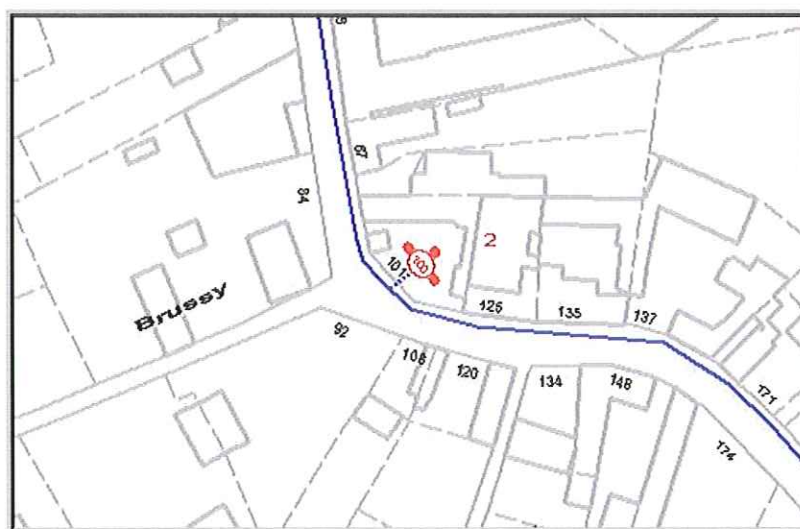

Epreuves

	2009	2008
Date d'épreuve	12/05/2009	31/03/2008
Nom de l'agent	BELLEGUIC Loic	BELLEGUIC Loic
Diamètre de canalisation	150	150
Pression statique du réseau (bar)	6.5	6
Débit maximum (m3/h)	160	148
Débit à 1 bar (m3/h)	144	140
Commentaires		

Entretiens - Interventions




Fiche de vie

Prise incendie n° 60657HYD1643

Type : Poteau incendie
 Numéro externe : 4
 Code INSEE : VAUCHELLES (60657)
 Adresse : 9 RUE DE LA VALLEE
 Marque : PAM RATIONEL
 Statut : Public
 Diamètre : 100
 Conforme : Oui
 Coffre cassé : Sans Objet
 Présence bouchon : Oui
 Présence couvercle :
 Etat peinture : Moyen

Plan de situation

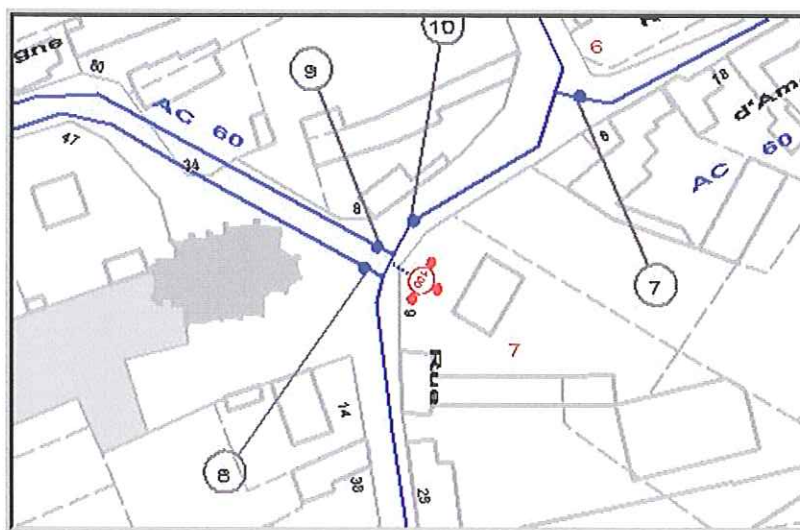

Epreuves

	2009	2008
Date d'épreuve	12/05/2009	31/03/2008
Nom de l'agent	BELLEGUIC Loic	BELLEGUIC Loic
Diamètre de canalisation	150	150
Pression statique du réseau (bar)	6.7	6
Débit maximum (m3/h)	164	152
Débit à 1 bar (m3/h)	150	141
Commentaires		

Entretiens - Interventions




Fiche de vie

Prise incendie n° 60657HYD1642

Type : Poteau incendie
 Numéro externe : 5
 Code INSEE : VAUCHELLES (60657)
 Adresse : 74 RUE ERNEST LANGLET
 Marque : PAM TRI 100
 Statut : Public
 Diamètre : 100
 Conforme : Oui
 Coffre cassé : Sans Objet
 Présence bouchon : Oui
 Présence couvercle :
 Etat peinture : Mauvais

Plan de situation

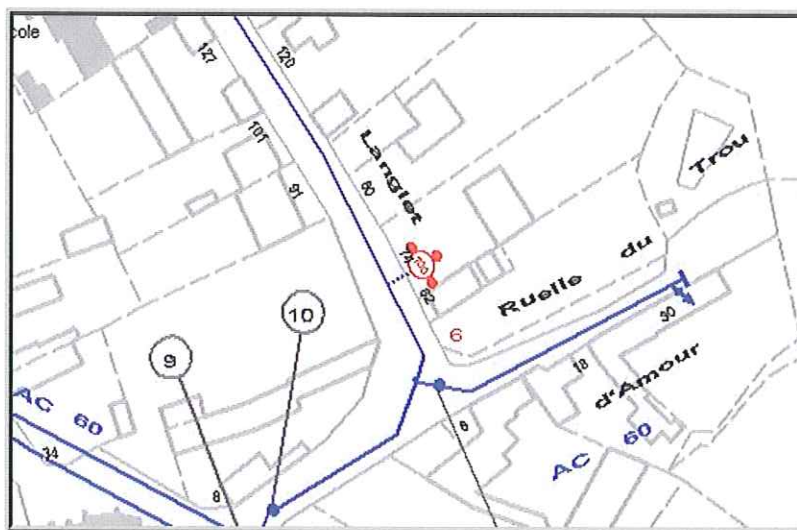

Epreuves

	2009	2008
Date d'épreuve	12/05/2009	31/03/2008
Nom de l'agent	BELLEGUIC Loic	BELLEGUIC Loic
Diamètre de canalisation	150	150
Pression statique du réseau (bar)	7	6
Débit maximum (m3/h)	157	152
Débit à 1 bar (m3/h)	143	142
Commentaires		

Entretiens - Interventions




Fiche de vie

Prise incendie n° 60657HYD1645

Type : Poteau incendie
 Numéro externe : 6
 Code INSEE : VAUCHELLES (60657)
 Adresse : 8 RUE DU MONTCELLE
 Marque : BAY SAPHIR
 Statut : Public
 Diamètre : 100
 Conforme : Oui
 Coffre cassé : Sans Objet
 Présence bouchon : Oui
 Présence couvercle :
 Etat peinture : Bon

Plan de situation

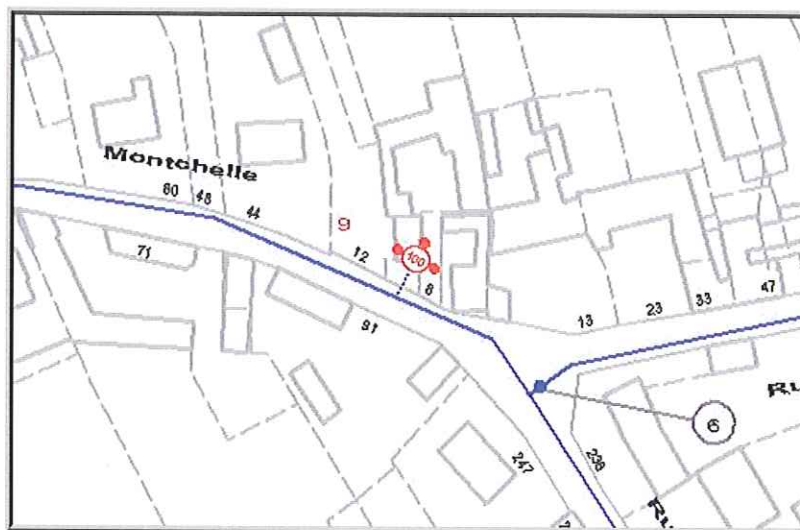

Epreuves

	2009	2009	2009	2008
Date d'épreuve	08/07/2009	09/06/2009	12/05/2009	31/03/2008
Nom de l'agent	BELLEGUIC Loic	BELLEGUIC Loic	BELLEGUIC Loic	BELLEGUIC Loic
Diamètre de canalisation	150	150	150	150
Pression statique du réseau (bar)	6.8	6.8	6.8	6
Débit maximum (m3/h)	142	142	142	138
Débit à 1 bar (m3/h)	126	126	126	129
Commentaires	RENOUVELLEMENT DU POTEAU	PREVOIR DEMONTAGE DU POTEAU NE VIDANGE PAS	NE VIDANGE PAS + DUR A MANOEUVRER	NE VIDANGE PAS

Entretiens - Interventions




Fiche de vie

Prise incendie n° 60657HYD1644

Type : Poteau incendie
 Numéro externe : 7
 Code INSEE : VAUCHELLES (60657)
 Adresse : 180 RUE DU MONTCELLE
 Marque : BAY SAPHIR
 Statut : Public
 Diamètre : 100
 Conforme : Oui
 Coffre cassé : Sans Objet
 Présence bouchon : Oui
 Présence couvercle :
 Etat peinture : Mauvais

Plan de situation

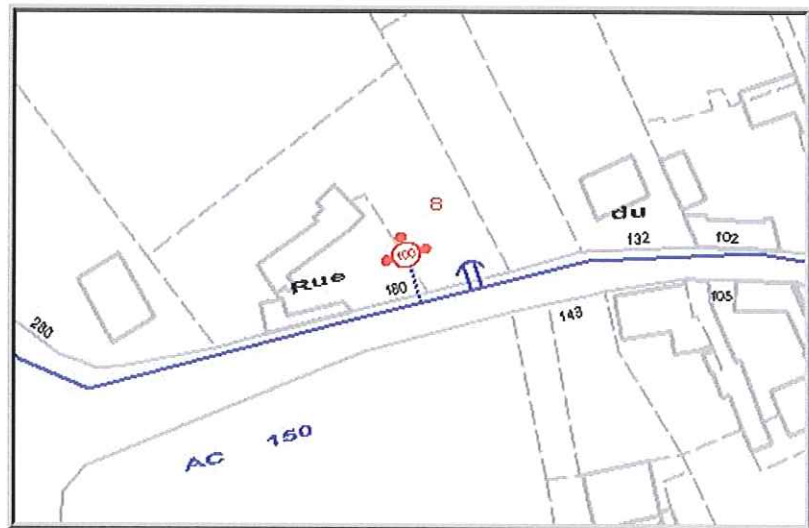

Epreuves

	2009	2008
Date d'épreuve	12/05/2009	31/03/2008
Nom de l'agent	BELLEGUIC Loic	BELLEGUIC Loic
Diamètre de canalisation	150	150
Pression statique du réseau (bar)	6.6	5.6
Débit maximum (m3/h)	128	120
Débit à 1 bar (m3/h)	114	112
Commentaires		

Entretiens - Interventions




Fiche de vie

Prise incendie n° 60657HYD1641

Type : Poteau incendie
 Numéro externe : 8
 Code INSEE : VAUCHELLES (60657)
 Adresse : 8 DOMAINE DU JEU D'ARC
 Marque : PAM AJAX
 Statut : Public
 Diamètre : 100
 Conforme : Oui
 Coffre cassé : Non
 Présence bouchon : Oui
 Présence couvercle :
 Etat peinture : Bon

Plan de situation

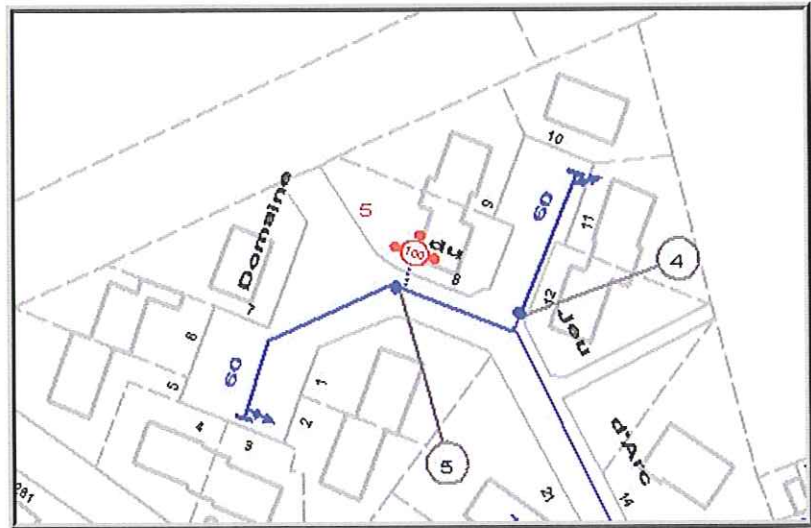

Epreuves

	2009	2008
Date d'épreuve	12/05/2009	31/03/2008
Nom de l'agent	BELLEGUIC Loïc	BELLEGUIC Loïc
Diamètre de canalisation	100	100
Pression statique du réseau (bar)	6.3	6
Débit maximum (m3/h)	99	95
Débit à 1 bar (m3/h)	91	88
Commentaires		

Entretiens - Interventions




Fiche de vie

Prise incendie n° 60657HYD1640

Type : Poteau incendie
 Numéro externe : 9
 Code INSEE : VAUCHELLES (60657)
 Adresse : 620 VOIE COMMUNALE N 7
 Marque : BAY EMERAUDE
 Statut : Public
 Diamètre : 100
 Conforme : Oui
 Coffre cassé : Non
 Présence bouchon : Oui
 Présence couvercle :
 Etat peinture : Bon

Plan de situation

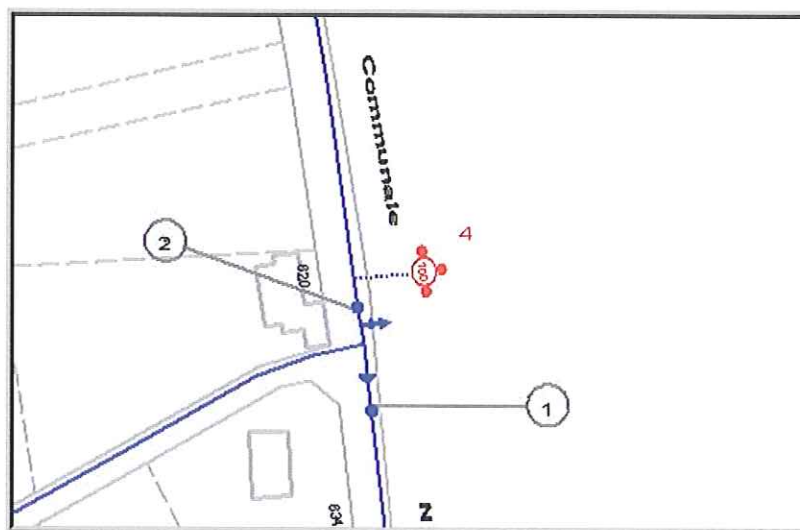

Epreuves

	2009	2008
Date d'épreuve	12/05/2009	31/03/2008
Nom de l'agent	BELLEGUIC Loic	BELLEGUIC Loic
Diamètre de canalisation	150	150
Pression statique du réseau (bar)	6.7	6
Débit maximum (m3/h)	184	180
Débit à 1 bar (m3/h)	164	167
Commentaires		

Entretiens - Interventions