

PLAN 1 : Fonctionnement hydrologique de la communauté de communes
Secteur sud ouest (Plan 1/3)












2
kilomètres
Échelle 1:18 000

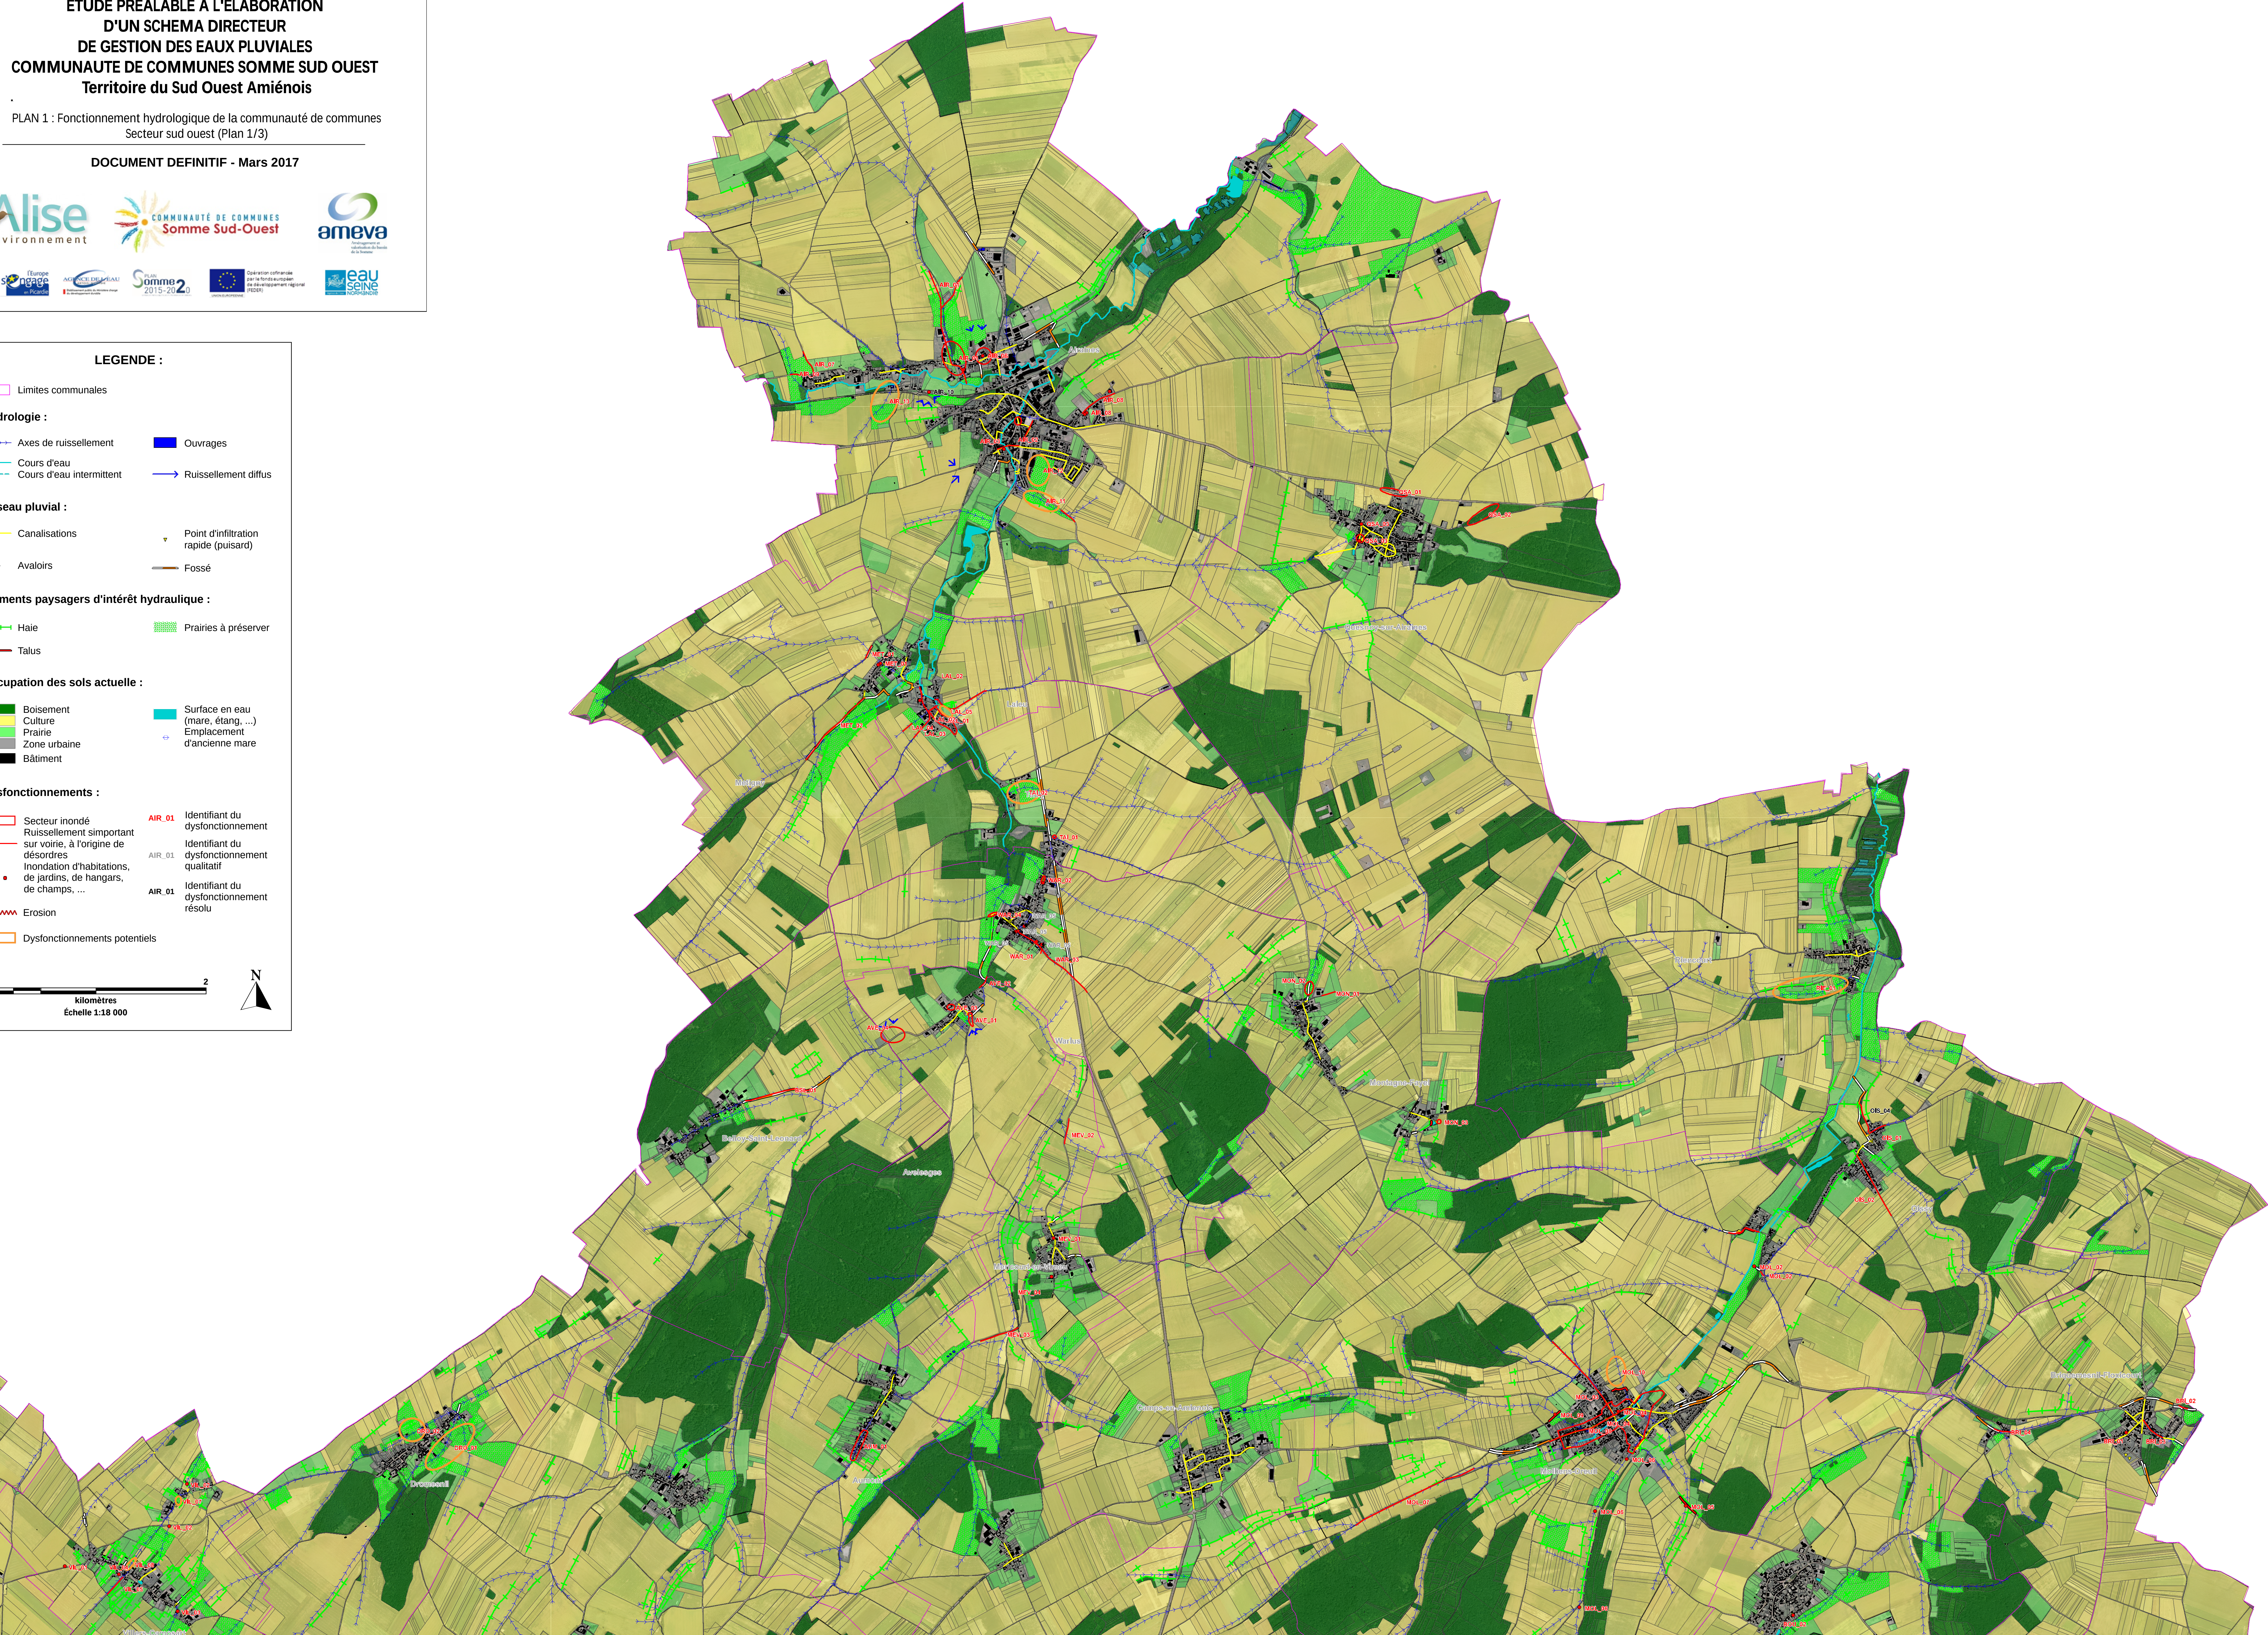

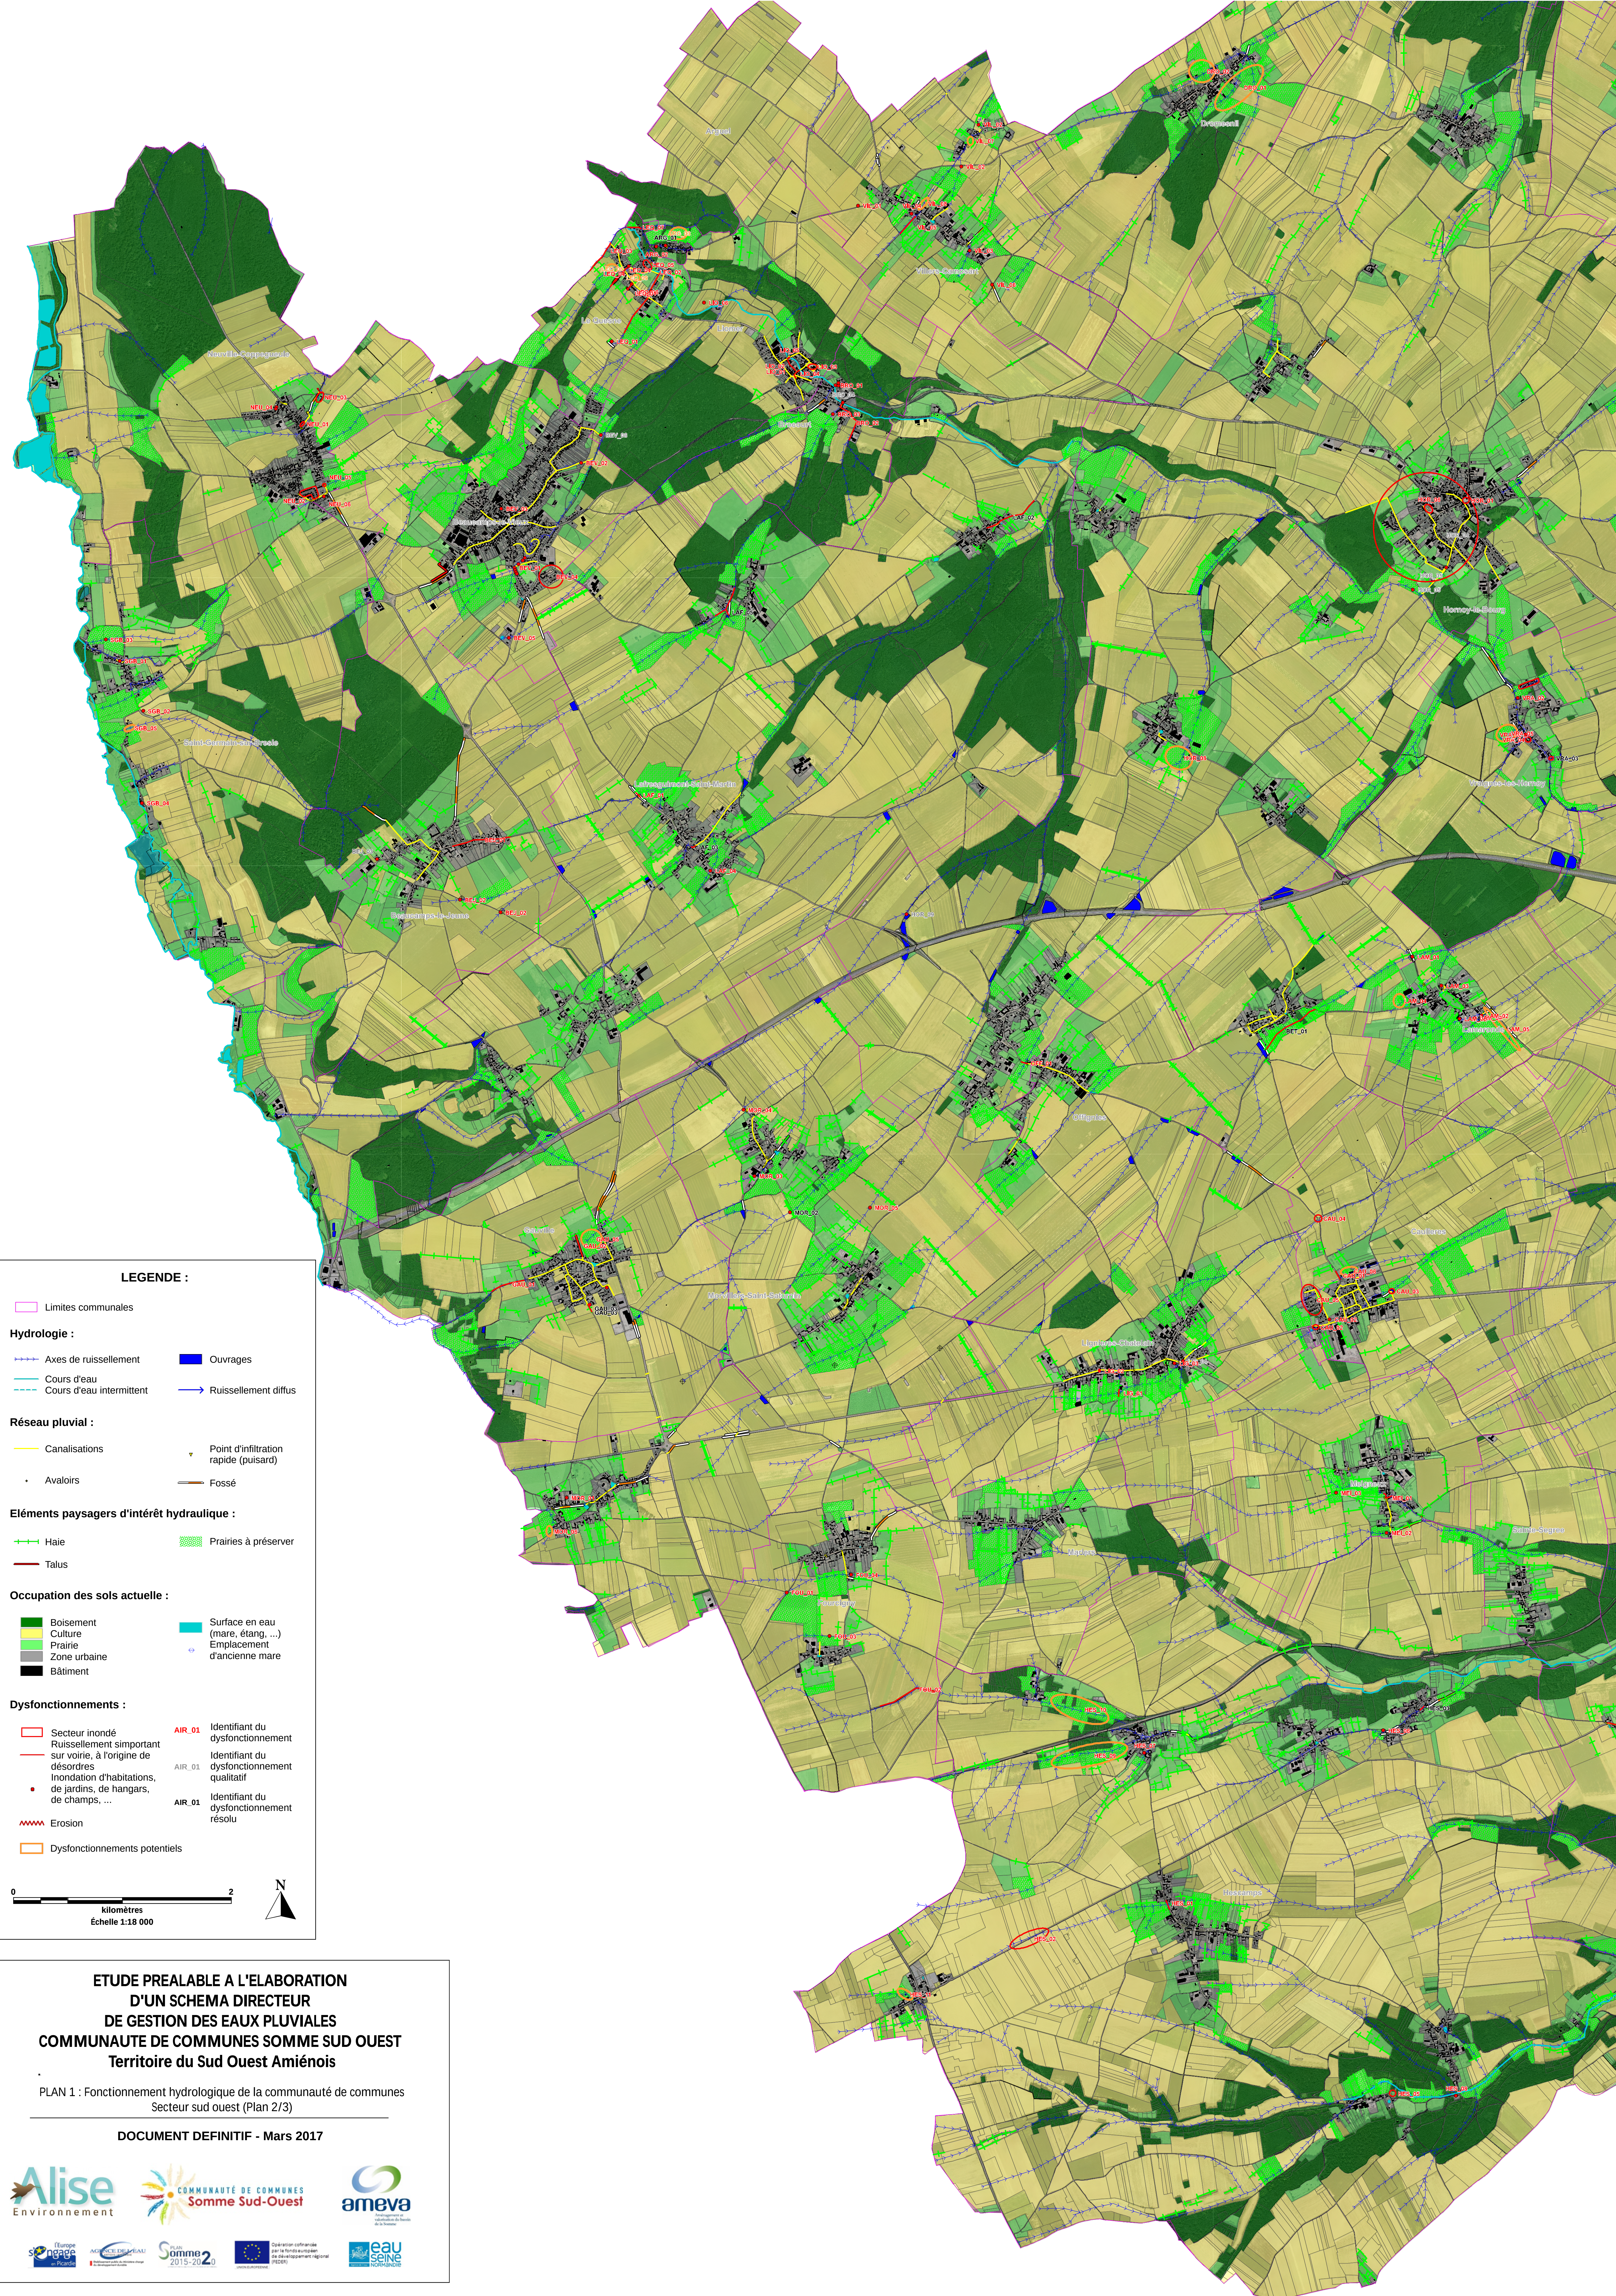

LEGENDE :


- Limites communales
- Hydrologie :**
 - Axes de ruissellement
 - Cours d'eau
 - Cours d'eau intermittent
 - Ouvrages
 - Ruissellement diffus
- Réseau pluvial :**
 - Canalisations
 - Avaloirs
 - Point d'infiltration rapide (puisard)
 - Fossé
- Éléments paysagers d'intérêt hydraulique :**
 - Haie
 - Talus
 - Prairies à préserver
- Occupation des sols actuelle :**
 - Boisement
 - Culture
 - Prairie
 - Zone urbaine
 - Bâtiment
 - Surface en eau (mare, étang, ...)
 - Emplacement d'ancienne mare
- Dysfonctionnements :**
 - Secteur inondé
 - Ruissellement important sur voirie, à l'origine de désordres
 - Inondation d'habitations, de jardins, de hangars, de champs, ...
 - Erosion
 - Dysfonctionnements potentiels
 - AIR_01 Identifiant du dysfonctionnement
 - AIR_01 Identifiant du dysfonctionnement qualitatif
 - AIR_01 Identifiant du dysfonctionnement résolu

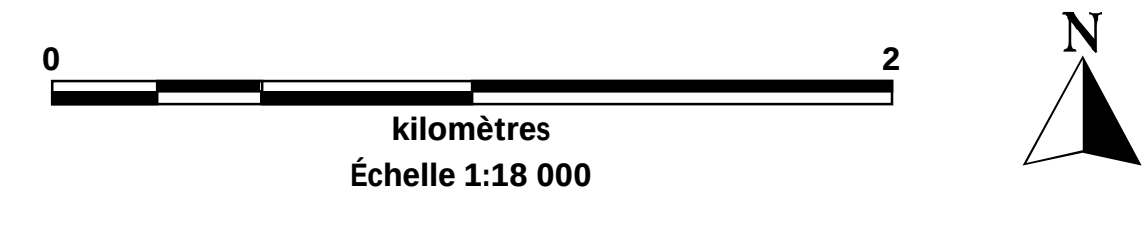

ETUDE PREALABLE A L'ELABORATION
D'UN SCHEMA DIRECTEUR
DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
COMMUNAUTE DE COMMUNES SOMME SUD OUEST
Territoire du Sud Ouest Amiénois

PLAN 1 : Fonctionnement hydrologique de la communauté de communes
Secteur sud ouest (Plan 2/3)

DOCUMENT DEFINITIF - Mars 2017

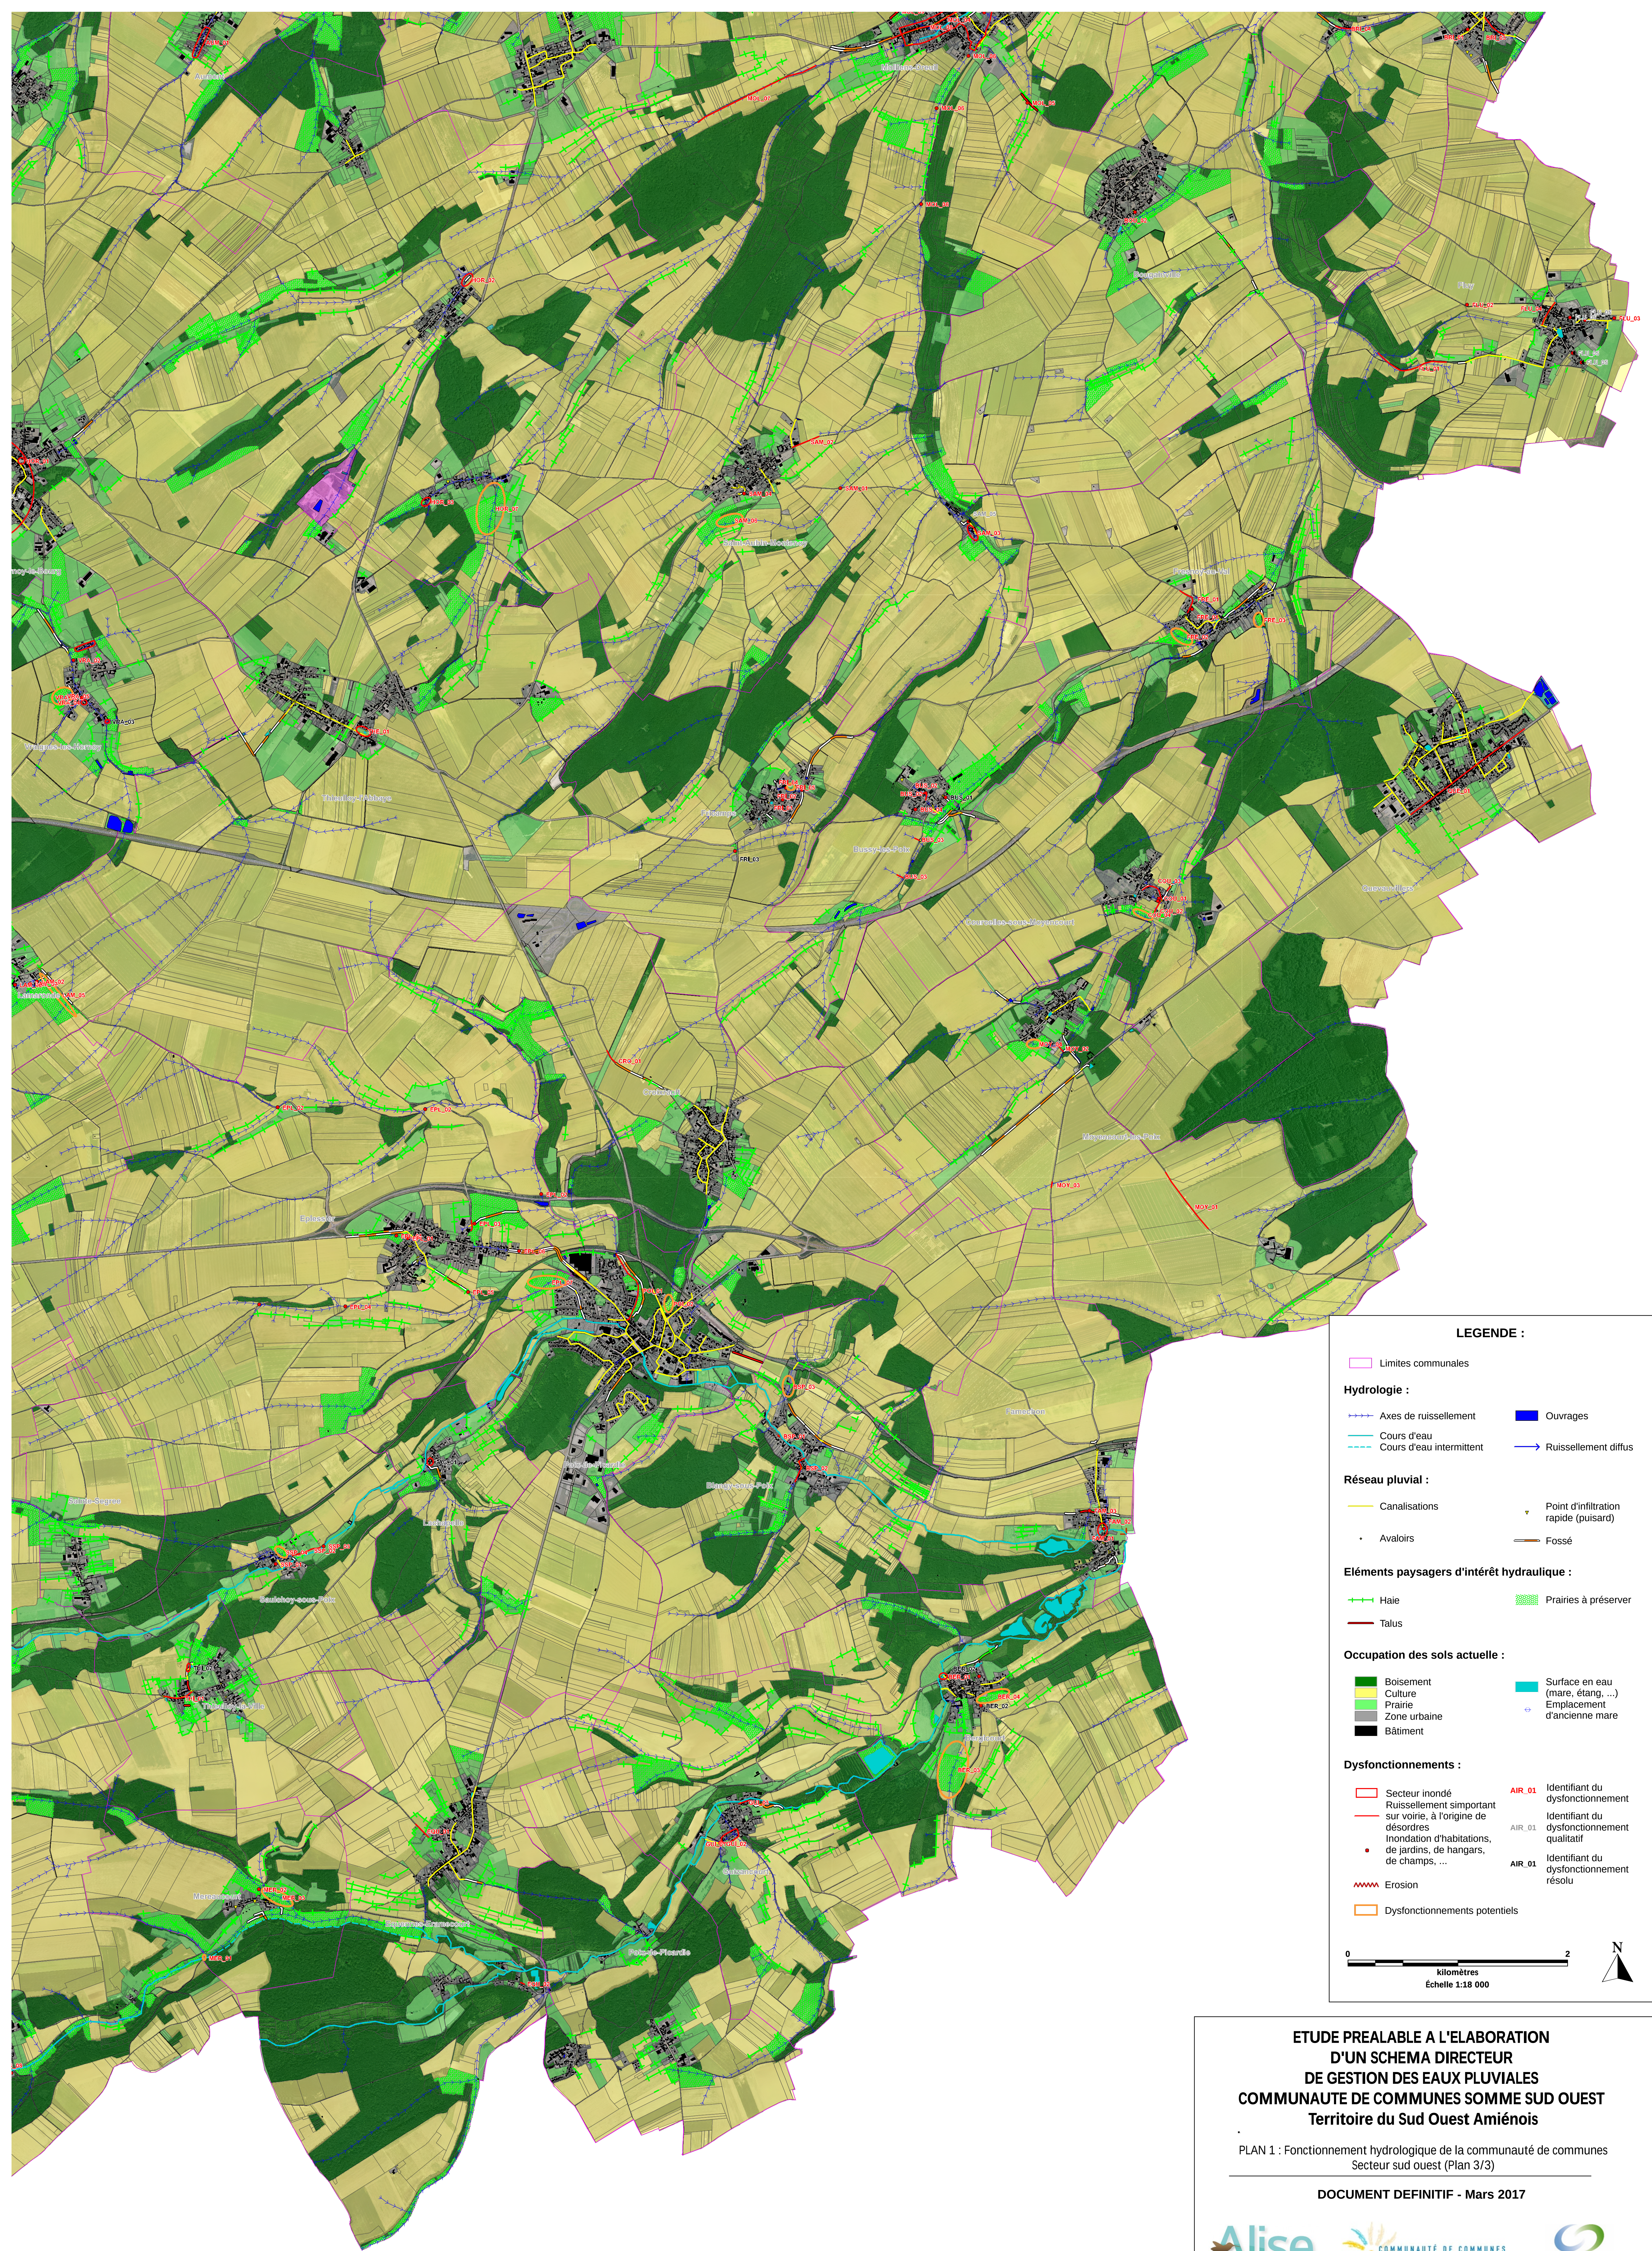

LEGENDE :

Limites communales

Hydrologie :

- Axes de ruissellement
- Cours d'eau
- Cours d'eau intermittent
- Ouvrages
- Ruissellement diffus

Réseau pluvial :

- Canalisations
- Avaloirs
- Point d'infiltration rapide (puisard)
- Fossé

Éléments paysagers d'intérêt hydraulique :

- Haie
- Talus
- Prairies à préserver

Occupation des sols actuelle :

- Boisement
- Culture
- Prairie
- Zone urbaine
- Bâtiment
- Surface en eau (mare, étang, ...)
- Emplacement d'ancienne mare

Dysfonctionnements :

- Secteur inondé
- Ruissellement important sur voirie, à l'origine de désordres
- Inondation d'habitations, de jardins, de hangars, de champs, ...
- Erosion
- Dysfonctionnements potentiels
- AIR_01 Identifiant du dysfonctionnement
- AIR_01 Identifiant du dysfonctionnement qualitatif
- AIR_01 Identifiant du dysfonctionnement résolu

0 2
kilomètres
Échelle 1:18 000

N

**ETUDE PREALABLE A L'ELABORATION
D'UN SCHEMA DIRECTEUR
DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
COMMUNAUTE DE COMMUNES SOMME SUD OUEST
Territoire du Sud Ouest Amiénois**

PLAN 1 : Fonctionnement hydrologique de la communauté de communes
Secteur sud ouest (Plan 3/3)

DOCUMENT DEFINITIF - Mars 2017

