

ETUDE PREALABLE A L'ELABORATION
D'UN SCHEMA DIRECTEUR
DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
COMMUNAUTE DE COMMUNES SOMME SUD OUEST

Territoire du Sud Ouest Amiénois

PLAN 2 : Résultats des débits et volumes générés par les sous bassins versants
élémentaires pour une pluie décennale d'une heure

DOCUMENT DEFINITIF - Mars 2017



LEGENDE :

Limites communales

Hydrologie :

- Plus long parcours hydraulique
- Ouvrage tampon
- Cours d'eau permanent
- Cours d'eau intermittent

Bassins versants élémentaires :

- Limites des bassins versants
- Noeud de calcul

Cas d'une pluie d'orage d'1h et de temps de retour 10 ans :

- Q_p (m³/s) : Débit de pointe
- V_r (m³) : Volume ruisselé

Occupation des sols actuelle :

- Boisement
- Culture
- Prairie
- Surfaces en eau (mares, étangs, ...)
- Zone urbaine
- Bâtiment

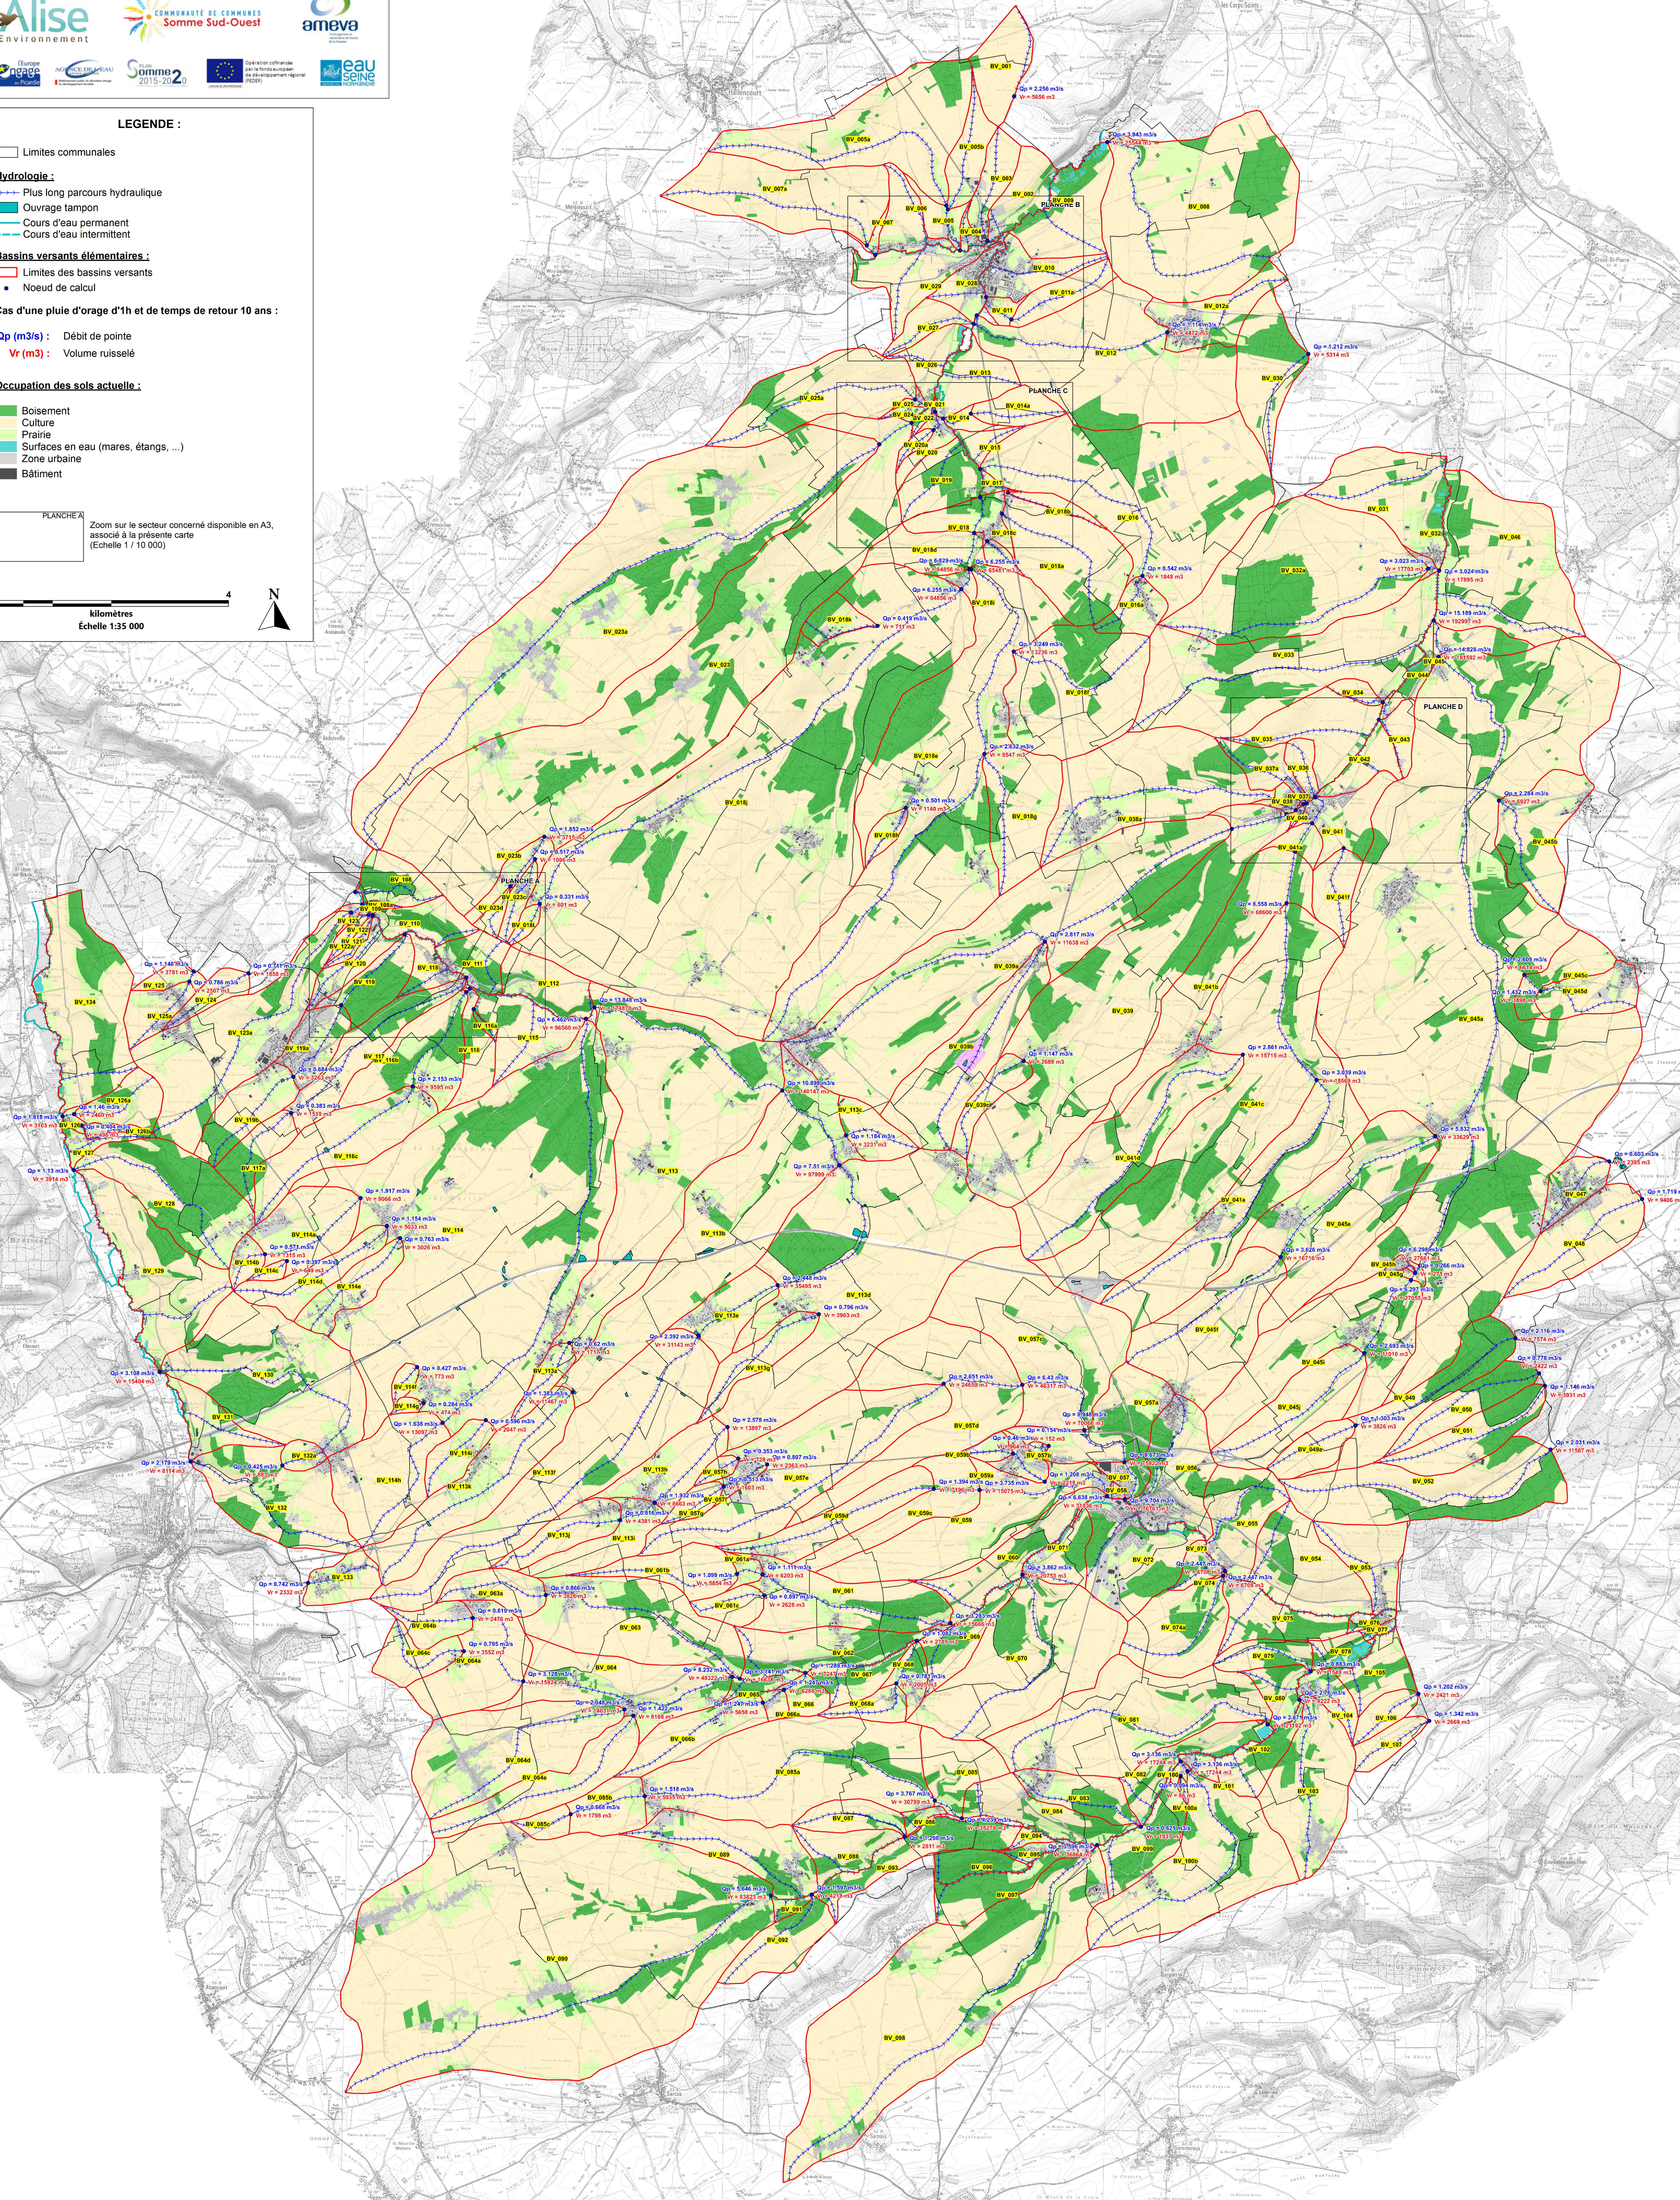
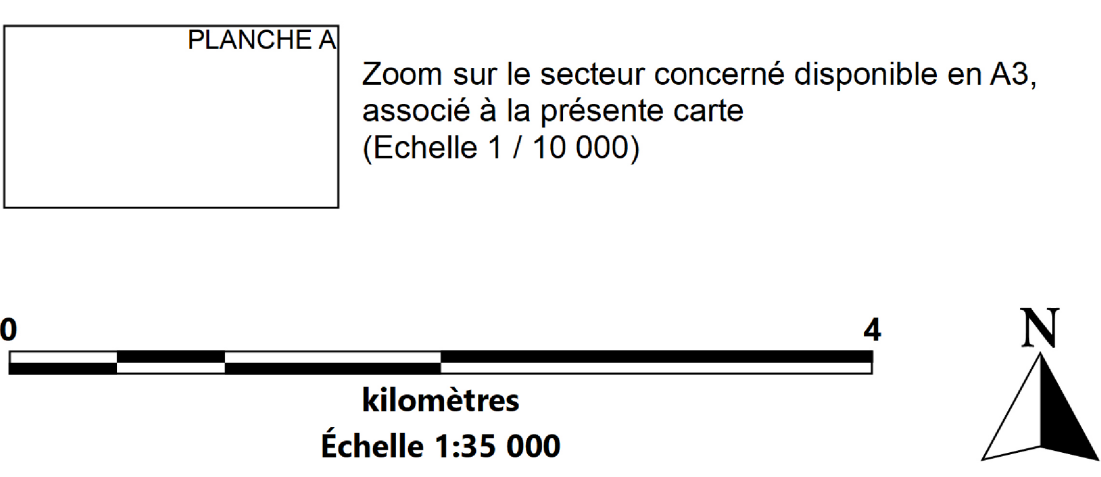


PLANCHE A

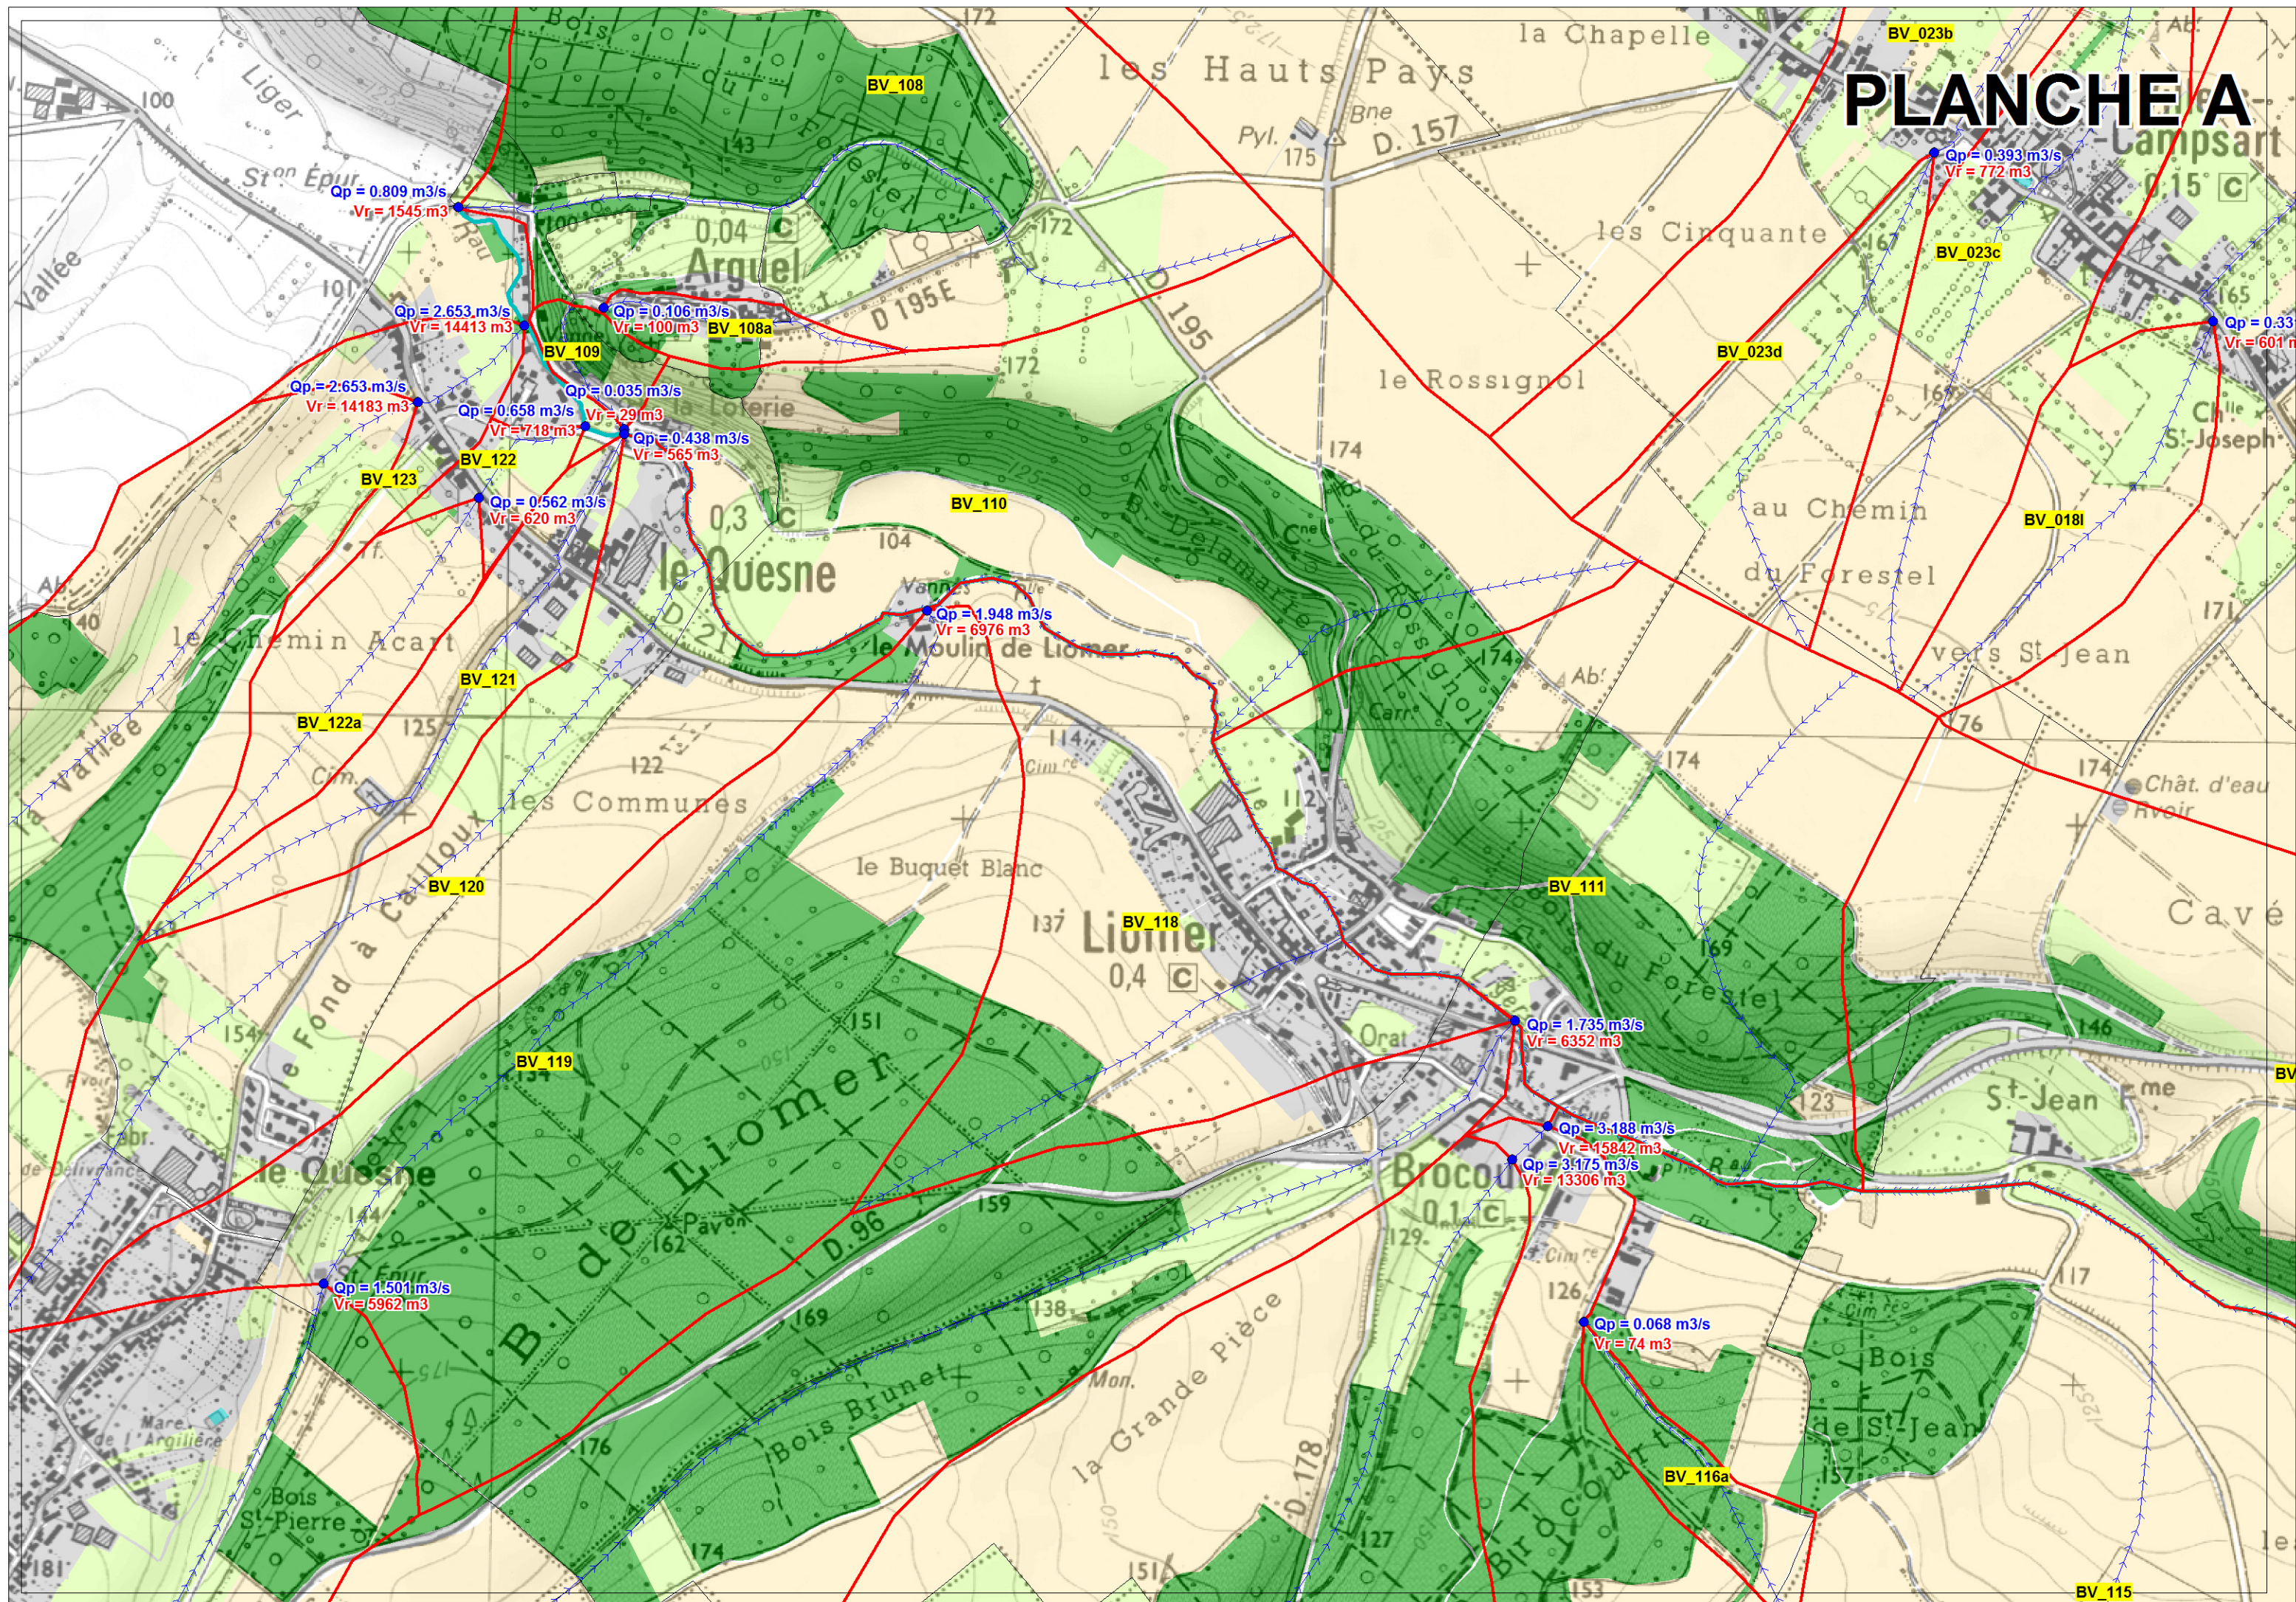


PLANCHE B

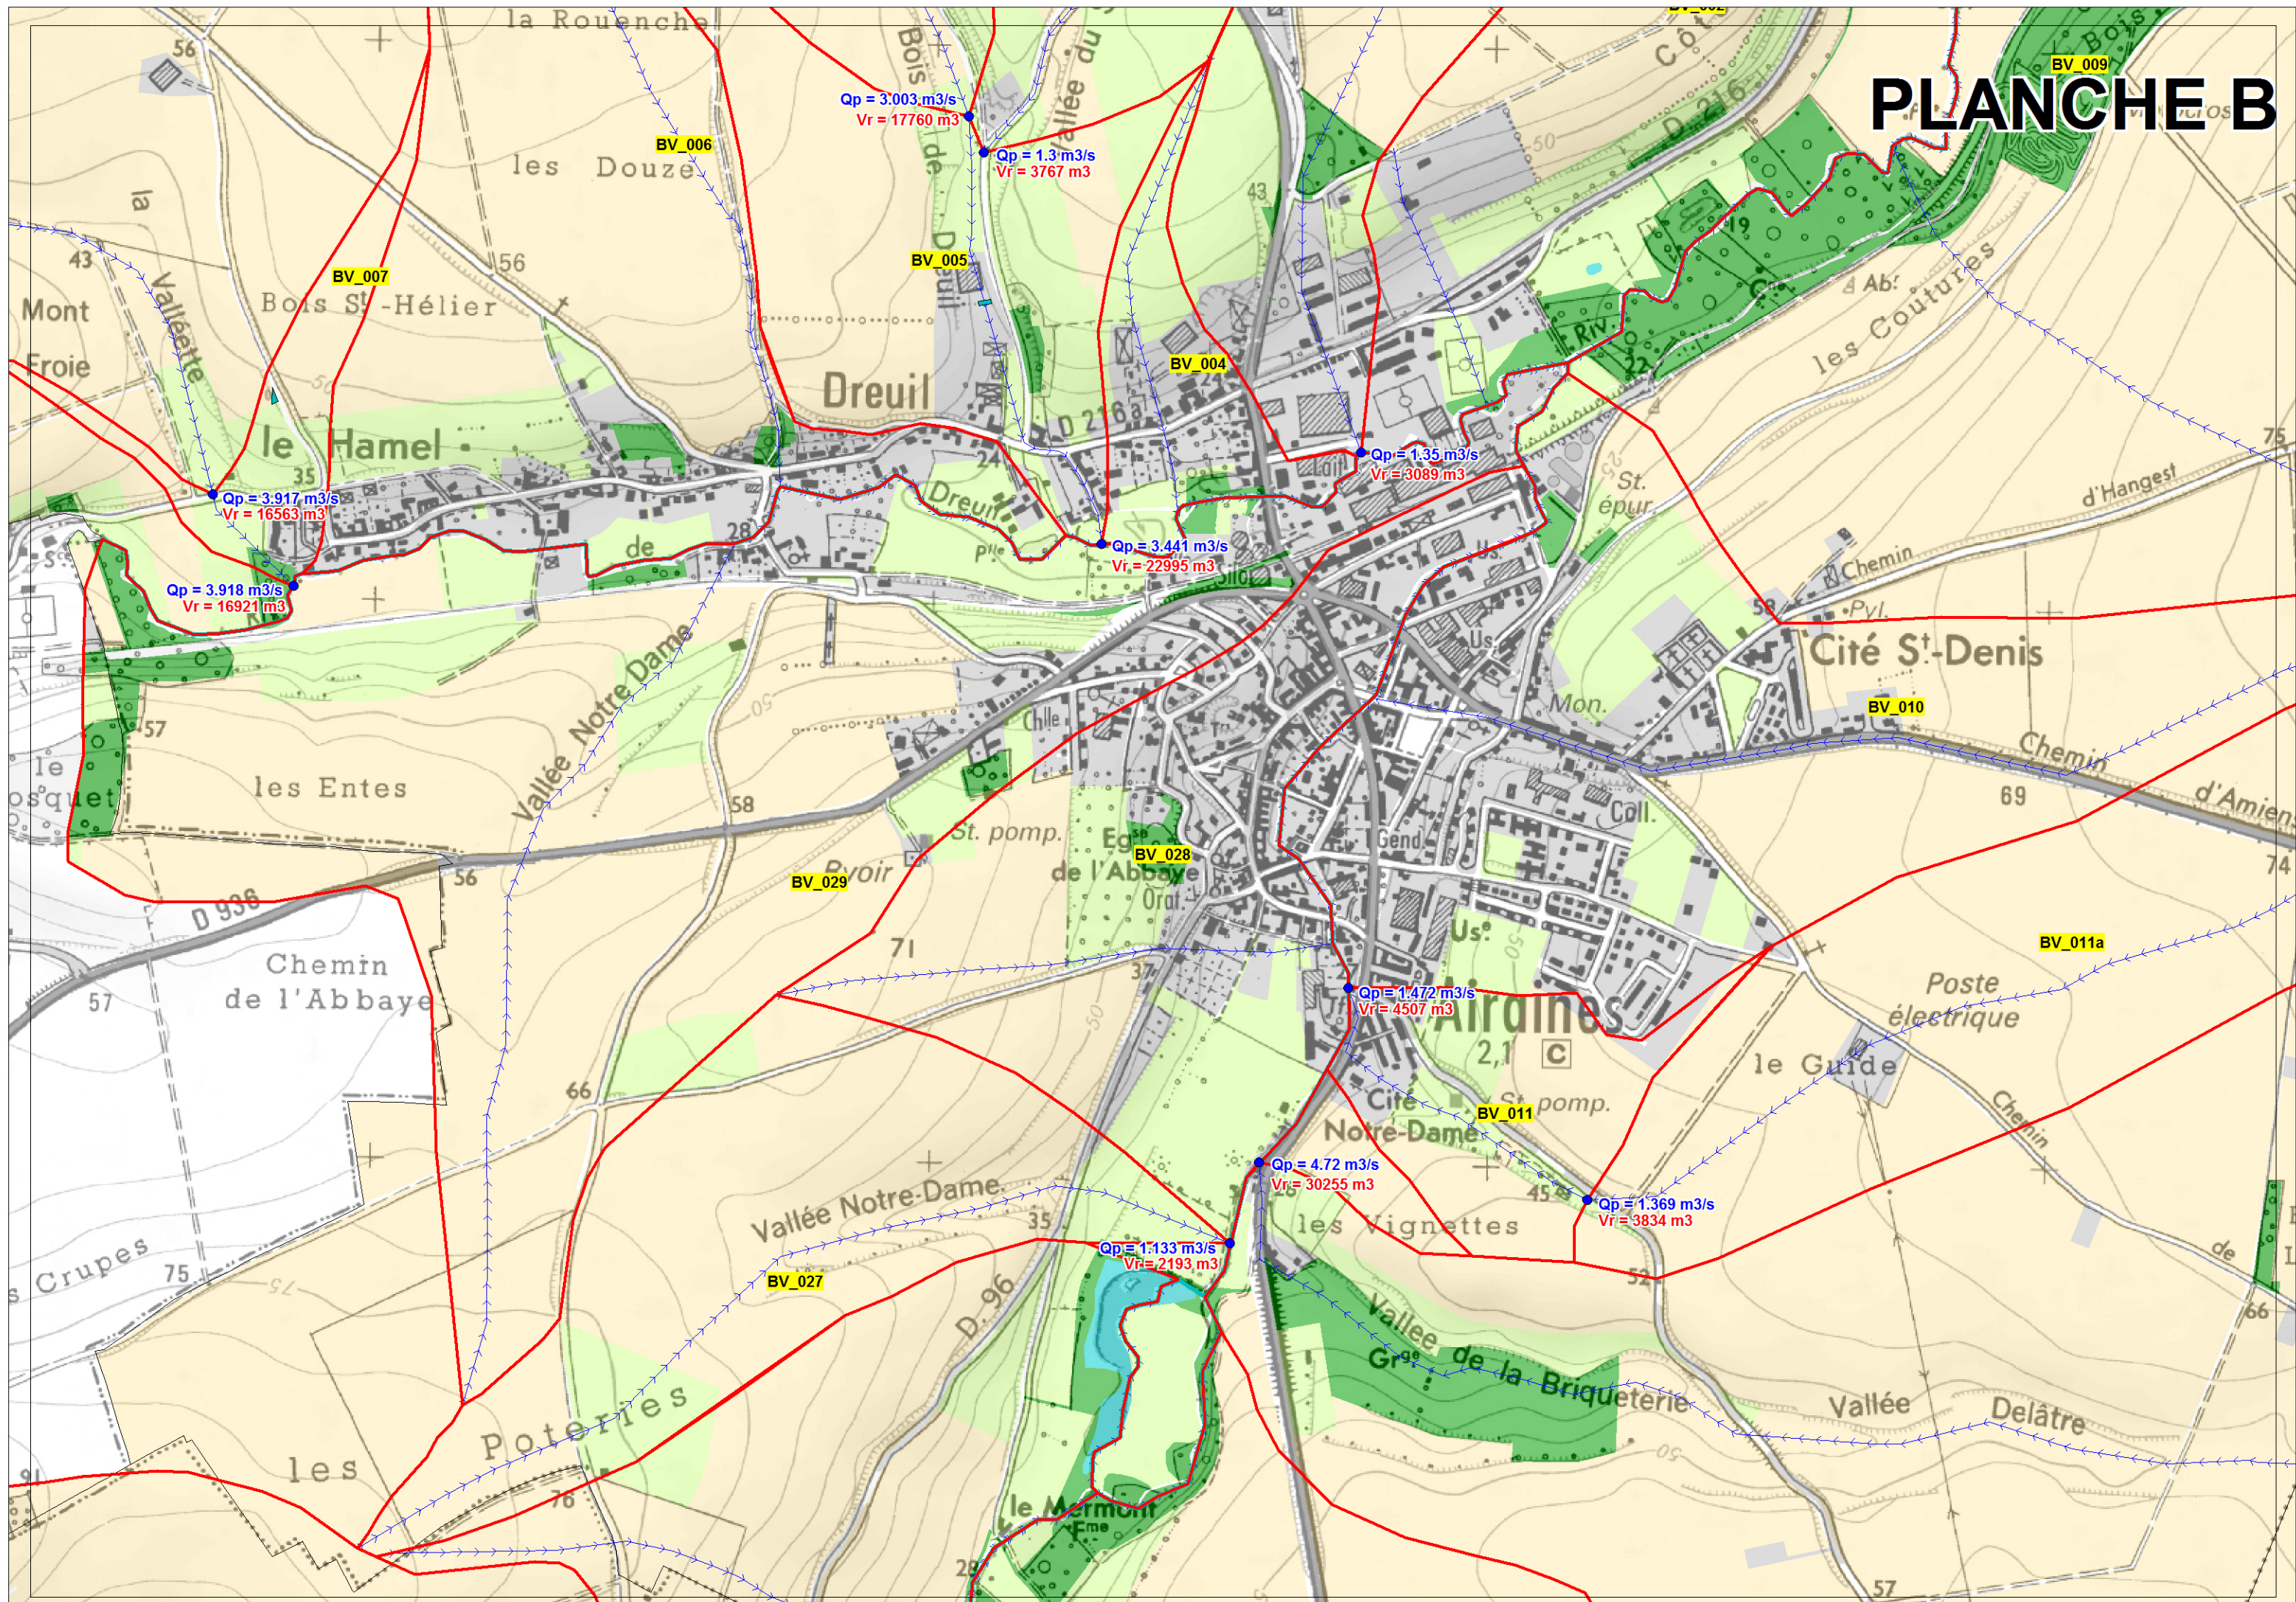


PLANCHE C

